

ภาคผนวกที่ 16

เอกสารการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



เอกสารส่งมอบงานบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิง (FIRE PUMP) ชั้น 6
โรงแรม โอ๊ควู้ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา อาคาร A

PREPARED FOR :
INNOVATION TECHNOLOGY



คำนำ

Fire Pump เป็นอุปกรณ์ต้นกำลังหลักที่สำคัญในระบบดับเพลิง ที่ใช้ในการขับเคลื่อนน้ำจากแหล่งน้ำสำรองไปยังตู้ดับเพลิง และ ระบบ Sprinkler หาก Fire Pump ขาดการดูแล และตรวจสอบอย่างถูกต้อง ก็ไม่อาจมั่นใจได้ว่า ระบบฯ จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงทีในการส่งน้ำไปยังอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ

อีกทั้ง ตามประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2552 และ กฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2555 กำหนดให้สถานประกอบการที่มีการติดตั้งระบบดับเพลิง ต้องมีการตรวจสอบ และทดสอบระบบฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการหยุดยั้งการชำรุด เสียหาย ของเครื่องจักรฉุกเฉิน




หลักการของการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Fire Pump หรือเครื่องสูบน้ำดับเพลิง เป็นนเครื่องจักรกลชนิดหนึ่ง ที่ต้องการการบำรุงรักษา ไม่แตกต่างจากเครื่องจักรกลชนิดอื่นๆ ซึ่งในด้านของความปลอดภัย FIRE PUMP มีความสำคัญเป็นอย่างมาก หากโรงงานหรืออาคารเกิดเหตุเพลิงไหม้และต้องการน้ำสำหรับการดับเพลิงเพื่อใช้ในการระงับเหตุ เพื่อให้ระบบดับเพลิงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานตลอดเวลาจึงควรจัดทำแผนปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบดับเพลิงให้เหมาะสม สอดคล้องตามมาตรฐานสากล NFPA และมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้งานอาคาร




แผนผังขั้นตอนการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

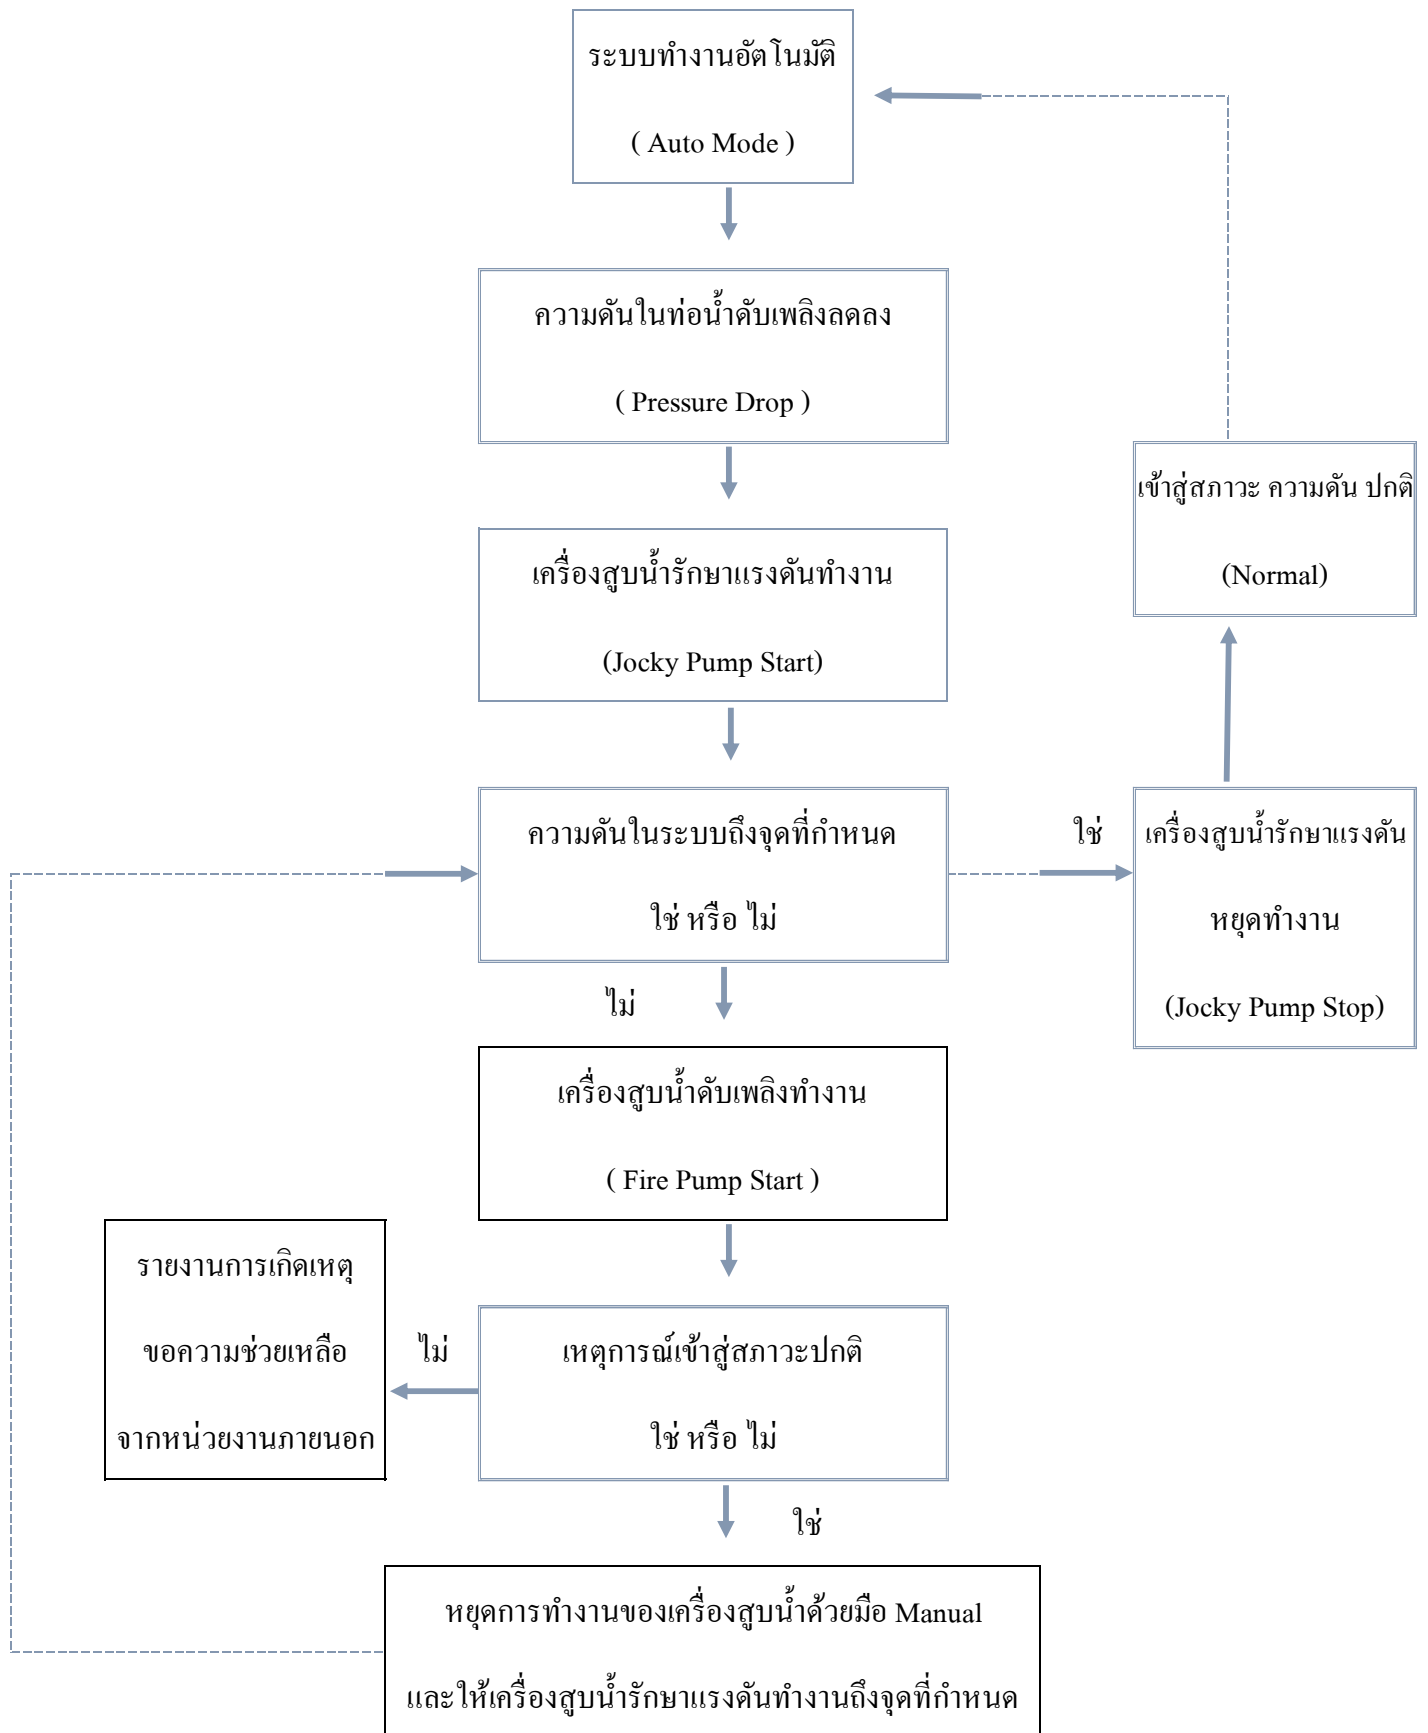

ภาพประกอบการดำเนินงาน



ภาพประกอบการดำเนินงาน

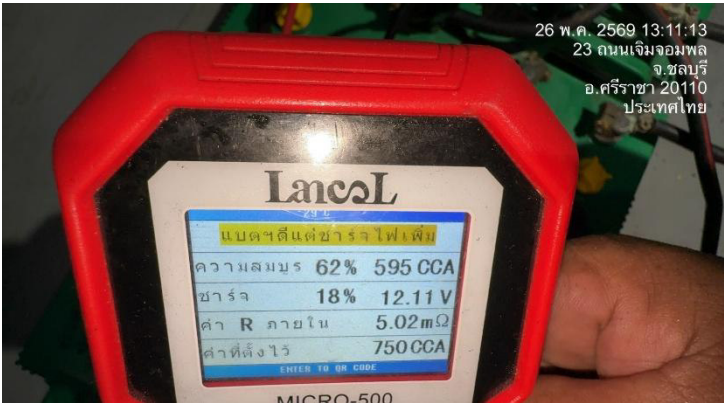

สรุปข้อบกพร่องที่ควรดำเนินการแก้ไข

ลำดับที่	ข้อบกพร่อง	บทบาท และความสำคัญ	ภาพประกอบข้อบกพร่อง	ประเภท		ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง
				ร้ายแรง	เฝ้าระวัง	
1	แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ	บทบาทและหน้าที่หลัก 1.สตาร์ทเครื่องยนต์ (Starting Power): จ่ายกระแสไฟปริมาณมาก (ค่า CCA สูง) เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ดีเซลของ Fire Pump ให้ทำงานทันทีที่แผงควบคุมสั่งการ 2.จ่ายไฟให้แผงควบคุม (Control Panel): เลี้ยงระบบไฟฟ้าในแผงคอนโทรลและอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อให้ระบบอัตโนมัติทำงานได้อย่างสมบูรณ์				เมื่อแบตเตอรี่เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) เสื่อมสภาพ ต้องทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ยกชุดทันที (แนะนำให้เปลี่ยนทุก 2 ปี ตามมาตรฐาน NFPA 25) เพื่อป้องกันเครื่องยนต์ไม่ติดในยามฉุกเฉิน และควรตรวจสอบระบบชาร์จอัตโนมัติ (Battery Charger) ร่วมด้วย



สรุปผลการดำเนินงาน

จากการเข้าดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิง (FIRE PUMP) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 พบข้อที่ควร ปรับปรุงแก้ไขดังนี้

1. ได้ทำการตรวจเช็คและตรวจวัดแบตเตอรี่แล้ว พบว่า น้ำกลั่นภายในแบตเตอรี่แห้ง ได้ทำการเติมน้ำกลั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอายุการใช้งานปัจจุบันของแบตเตอรี่ใช้มาแล้ว 2 ปี ควรเปลี่ยนใหม่ตามรอบใช้งานทุกๆ 2 ปี
2. ควรให้มีการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของปั้มน้ำดับเพลิง (Performance Test Fire Pump) เป็นประจำทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการตรวจสอบสุขภาพปั้มน้ำดับเพลิง ป้องกันปัญหาปั้มไม่ทำงาน หรือไม่สามารถจ่ายน้ำได้เพียงพอเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยการวัด Flow Rate และ Pressure ตามมาตรฐาน NFPA25
3. ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของ Fire Pump (เครื่องยนต์ดีเซล) ปัจจุบันมีน้ำมัน อยู่ที่ 67% ไม่ควรให้ต่ำกว่า 50% ถือเป็นสถานะที่ไม่ปลอดภัย และผิดมาตรฐาน NFPA20 ต้องเร่งเติมน้ำมันให้เต็มทันที โดยถึงน้ำมันสำรองต้องมีปริมาณเพียงพอสำหรับการเดินเครื่องต่อเนื่องอย่างน้อย 2-8 ชม. เพื่อให้ปั้มน้ำดับเพลิงทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุจริง



INNOVATION TECHNOLOGY

เอกสารส่งมอบงานบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิง (FIRE PUMP) ชั้นใต้ดิน
โรงแรม โอ๊ควู้ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา อาคาร A

PREPARED FOR :
INNOVATION TECHNOLOGY

Company Address : 51/29-31 Ngam Wongwan Road, Kwang Lat Yao Chatuchak, Bangkok 10900



คำนำ

Fire Pump เป็นอุปกรณ์ต้นกำลังหลักที่สำคัญในระบบดับเพลิง ที่ใช้ในการขับเคลื่อนน้ำจากแหล่งน้ำสำรองไปยังตู้ดับเพลิง และ ระบบ Sprinkler หาก Fire Pump ขาดการดูแล และตรวจสอบอย่างถูกต้อง ก็ไม่อาจมั่นใจได้ว่า ระบบฯ จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงทีในการส่งน้ำไปยังอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ

อีกทั้ง ตามประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2552 และ กฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2555 กำหนดให้สถานประกอบการที่มีการติดตั้งระบบดับเพลิง ต้องมีการตรวจสอบ และทดสอบระบบฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการหยุดยั้งการชำรุด เสียหาย ของเครื่องจักรฉุกเฉิน




หลักการของการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง


Fire Pump หรือเครื่องสูบน้ำดับเพลิง เป็นเครื่องจักรกลชนิดหนึ่ง ที่ต้องการการบำรุงรักษา ไม่แตกต่างจากเครื่องจักรกลชนิดอื่นๆ ซึ่งในด้านของความปลอดภัย FIRE PUMP มีความสำคัญเป็นอย่างมาก หากโรงงานหรืออาคารเกิดเหตุเพลิงไหม้และต้องการน้ำสำหรับการดับเพลิงเพื่อใช้ในการระงับเหตุ เพื่อให้ระบบดับเพลิงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานตลอดเวลาจึงควรจัดทำแผนปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบดับเพลิงให้เหมาะสม สอดคล้องตามมาตรฐานสากล NFPA และมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้งานอาคาร



แผนผังขั้นตอนการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

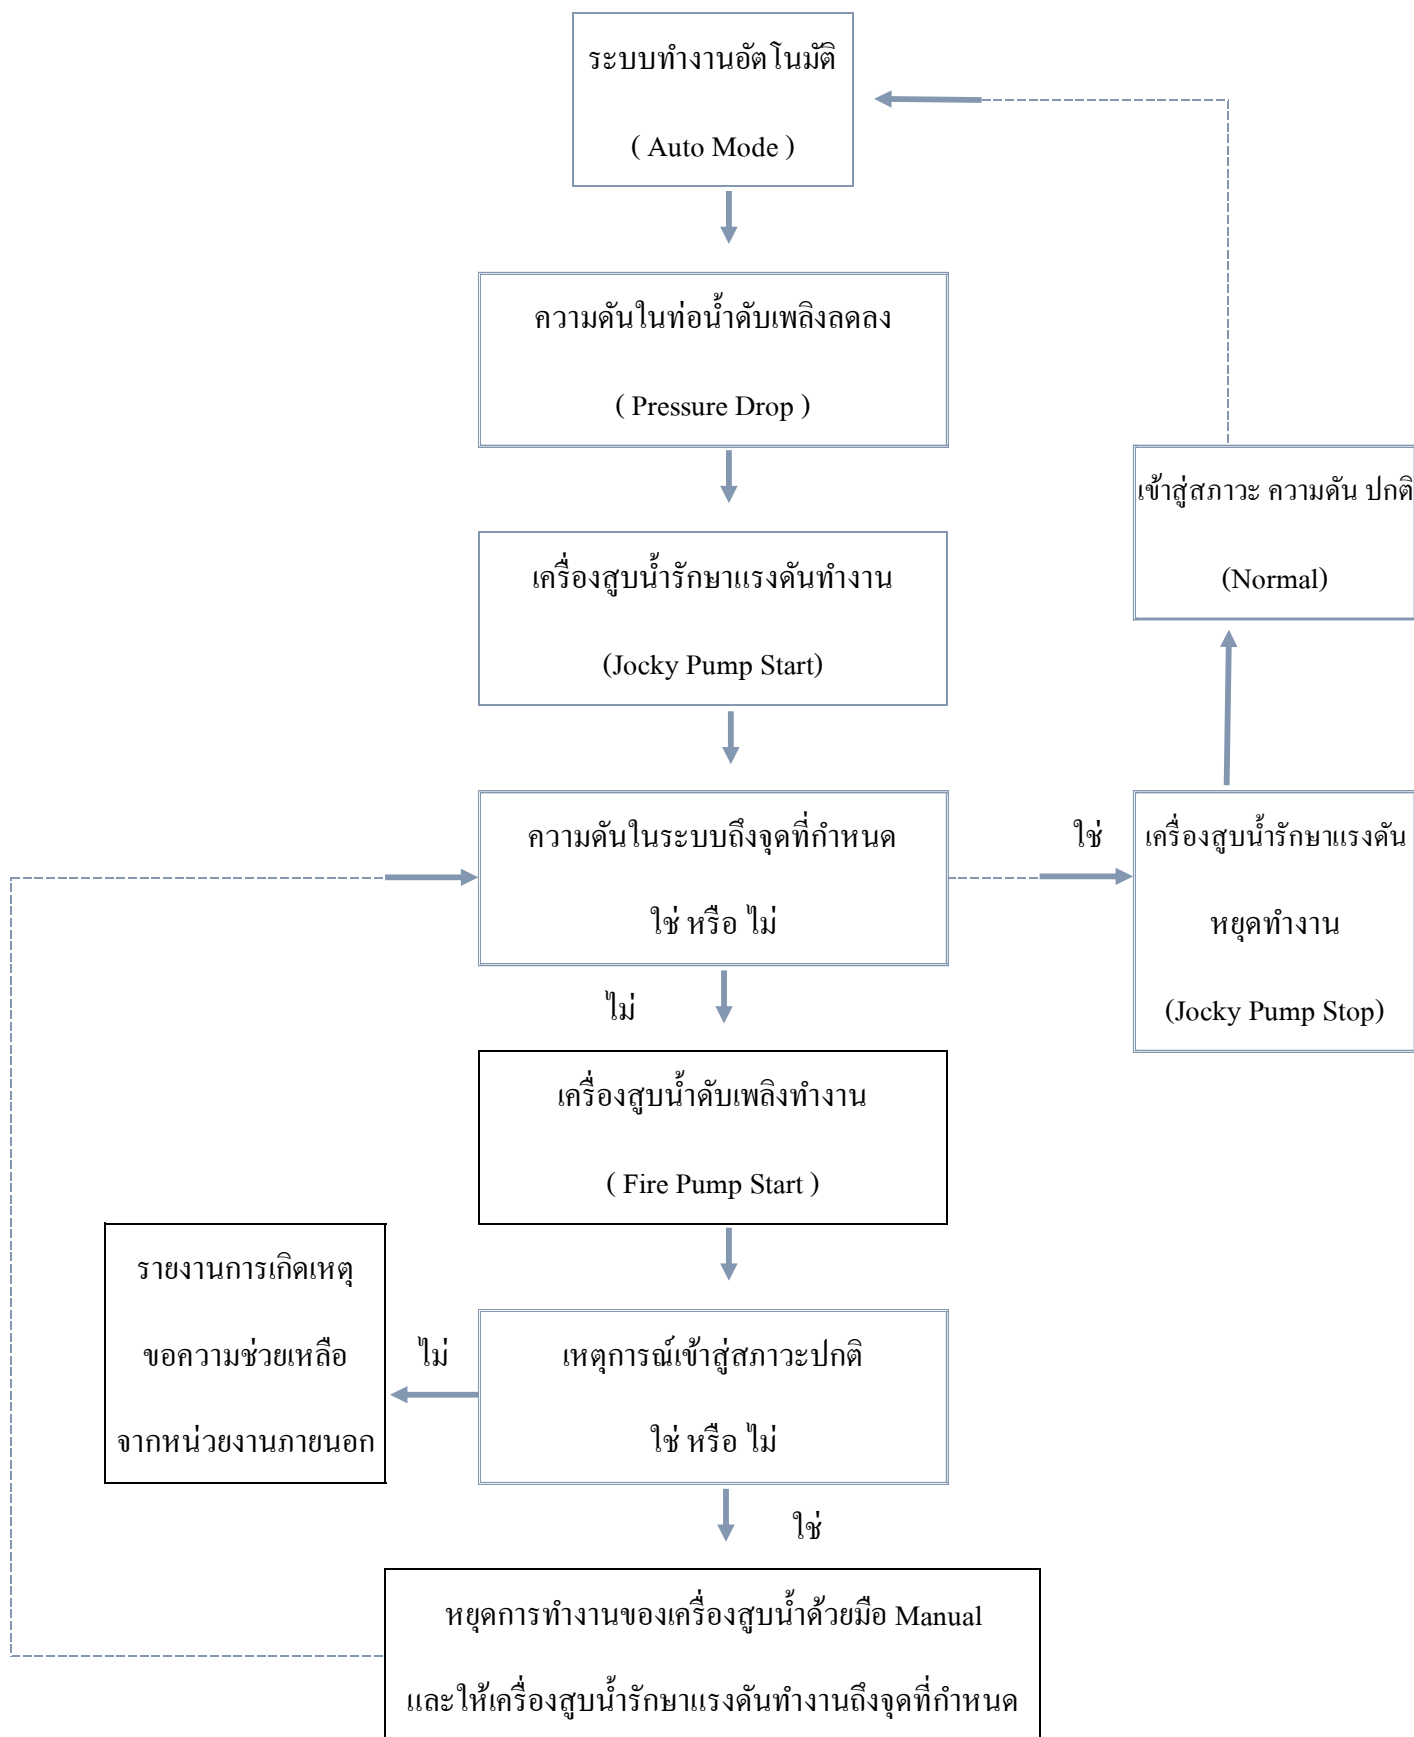

ภาพประกอบการดำเนินงาน

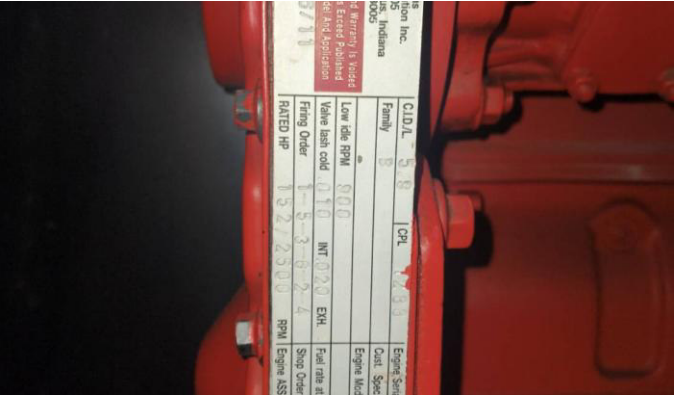

ภาพประกอบการดำเนินงาน



สรุปข้อบกพร่องที่ควรดำเนินการแก้ไข

ลำดับที่	ข้อบกพร่อง	บทบาท และความสำคัญ	ภาพประกอบข้อบกพร่อง	ประเภท		ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง
				ร้ายแรง	เฝ้าระวัง	
1	แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ	บทบาทและหน้าที่หลัก 1.สตาร์ทเครื่องยนต์ (Starting Power): จ่ายกระแสไฟปริมาณมาก (ค่า CCA สูง) เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ดีเซลของ Fire Pump ให้ทำงานทันทีที่แผงควบคุมสั่งการ 2.จ่ายไฟให้แผงควบคุม (Control Panel): เลี้ยงระบบไฟฟ้าในแผงคอนโทรลและอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อให้ระบบอัตโนมัติทำงานได้อย่างสมบูรณ์				เมื่อแบตเตอรี่เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) เสื่อมสภาพ ต้องทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ยกชุดทันที (แนะนำให้เปลี่ยนทุก 2 ปี ตามมาตรฐาน NFPA 25) เพื่อป้องกันเครื่องยนต์ไม่ติดในยามฉุกเฉิน และควรตรวจสอบระบบชาร์จอัตโนมัติ (Battery Charger) ร่วมด้วย

สรุปผลการดำเนินงาน

จากการเข้าดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิง (FIRE PUMP) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 พบข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขดังนี้

1. ไม่สามารถทดสอบระบบได้เนื่องจาก ตรวจวัดแบตเตอรี่แล้ว ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
2. ควรให้มีการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของปั้มน้ำดับเพลิง (Performance Test Fire Pump) เป็นประจำทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการตรวจสอบสุขภาพปั้มน้ำดับเพลิง ป้องกันปัญหาปั้มน้ำไม่ทำงาน หรือไม่สามารถจ่ายน้ำได้เพียงพอเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยการวัด Flow Rate และ Pressure ตามมาตรฐาน NFPA25


ภาคผนวกที่ 17

ผังจราจร

ทางเข้าข้างบ่อ
น้ำบาด

ลานจอดรถ

ลานจอดรถอาหาระ
มอลล์

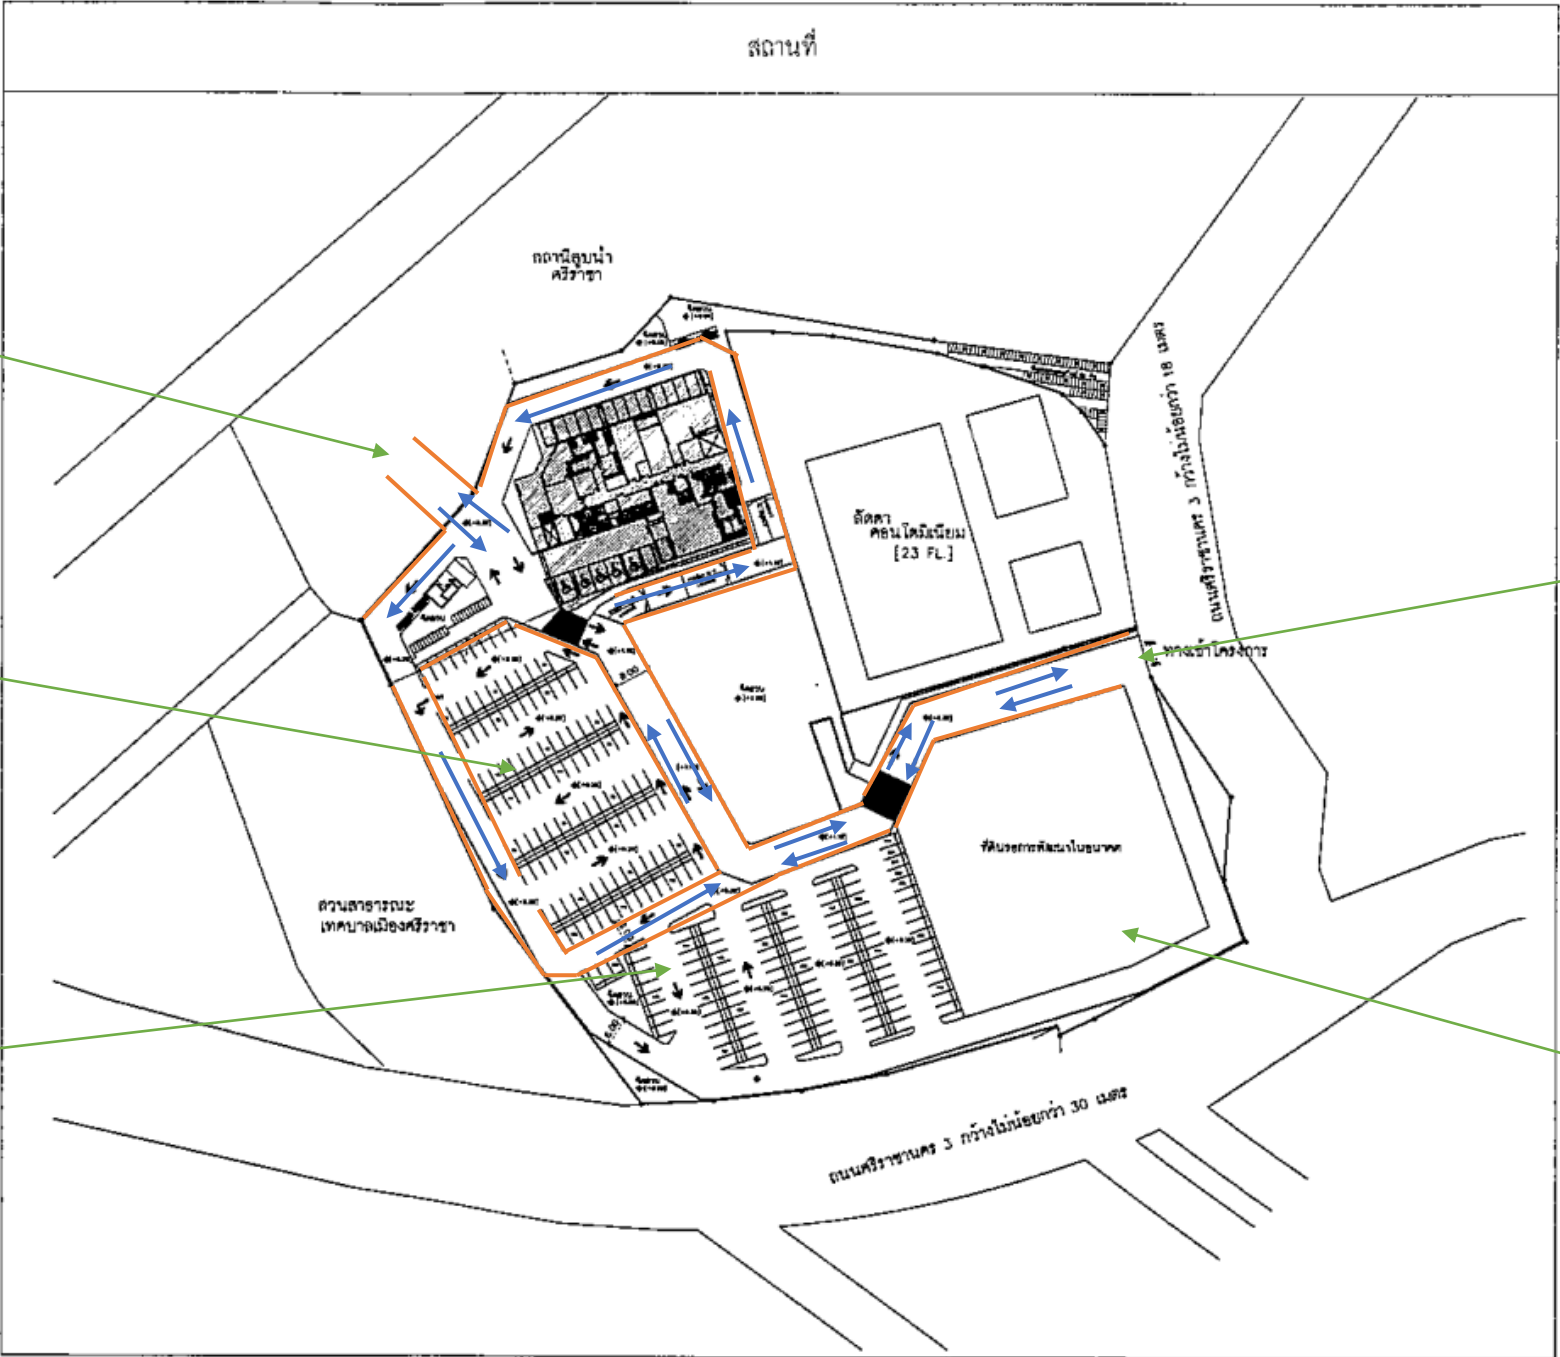

ทางเข้าหลัก

อาหาระ มอลล์

ภาคผนวกที่ 18

เอกสารตรวจสอบระบบท่อในอาคาร

Schedule Montly Maintenance Cleaning water filer ponds year 2026

Days Month	Mo	Tue	We	Thu	Fri	Sat	Sun	Mo	Tue	We	Thu	Fri	Sat	Sun	Mo	Tue	We	Thu	Fri	Sat	Sun	Mo	Tue	We	Thu	Fri	Sat	Sun	Mo	Tue	We
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Jan																															
Feb																															
Mar																															
Apr																															
May																															
Jun																															
Jul																															
Aug																															
Sep																															
Oct																															
Nov																															
Dec																															



หนังสือตอบรับการส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

เลขที่ 0013/2568

วันที่ 27 มกราคม 2569

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ATARA HOTEL SRIRACHA (Oakwood Hotel & Residence Sriracha) ของบริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ATARA HOTEL SRIRACHA (Oakwood Hotel & Residence Sriracha) ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 จำนวน 3 ฉบับ
2. แผนที่หลักบันทึกข้อมูล จำนวน 3 แผ่น

ตามที่โครงการโรงแรม ATARA HOTEL SRIRACHA (Oakwood Hotel & Residence Sriracha) ของบริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 222/2 ศรีราชานคร 3 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้รับมติเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมให้เปิดดำเนินการโครงการโรงแรม ATARA HOTEL SRIRACHA (Oakwood Hotel & Residence Sriracha) โดยทางโครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วยผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด จึงมอบหมายให้บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมเอกสาร และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

บัดนี้ การจัดทำรายงานดังกล่าว ช่วงระหว่างเดือนประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงได้จัดส่งรายงานมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


ทาง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา
(นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา)

ตำแหน่ง Assistant Chief Engineer

ได้รับเรื่องแล้ว

ลงชื่อ.....
(.....)
24 / 1 / 69

เลขที่ 0012/2569

วันที่ 27 มกราคม 2569

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ATARA HOTEL SRIRACHA (Oakwood Hotel & Residence Sriracha) ของบริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (นายทะเบียนโรงแรม)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ATARA HOTEL SRIRACHA (Oakwood Hotel & Residence Sriracha) ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 จำนวน 3 ฉบับ
2. แผ่นแม่เหล็กบันทึกข้อมูล จำนวน 3 แผ่น

ตามที่โครงการโรงแรม ATARA HOTEL SRIRACHA (Oakwood Hotel & Residence Sriracha) ของบริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 222/2 ศรีราชานคร 3 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้รับมติเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมให้เปิดดำเนินการโครงการโรงแรม ATARA HOTEL SRIRACHA (Oakwood Hotel & Residence Sriracha) โดยทางโครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วยผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งให้หน่วยอนุญาตที่เกี่ยวข้องทราบ เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด จึงมอบหมายให้บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติง 1992 จำกัด เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมเอกสาร และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

บัดนี้ การจัดทำรายงานดังกล่าว ช่วงระหว่างเดือนประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงได้จัดส่งรายงานมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


Oakwood HOTEL & RESIDENCE SRIRACHA
นายณกนต์ สุขสวัสดิ์
(นายณกนต์ สุขสวัสดิ์)

ตำแหน่ง Assistant Chief Engineer



๒๗ ม.ค. ๒๕๖๙.

ภาคผนวกที่ 20

ผลการตรวจวัด pH Meter และ Free and Total Chlorine

ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

Daily Log Sheet Pool in January 2026

Date	Shift	FH 72-76	Q. 10-15	Filter Pressure	Filter Pressure	Back Wash	Back Wash	Chemical	Chemical	Jacuzzi Pump		Circulate Pump		Circulate Pump		Control System/Normal		Chlorine Stock	Acid Stock	Soda Ash Stock	Name
				NC1 PSI	NC2 PSI	NC1 PSI	NC2 PSI	Chlorine Level	Acid Level	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	Gallons	Gallons	Bags	
1	M	6.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		1	-	-	Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pramot
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	
2	M	6.9	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		1	-	-	Jawant
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pramot
	N	7.6	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	
3	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		1	-	-	Thammasan
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Jawant
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pramot
4	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		1	-	-	Thammasan
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Jawant
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pramot
5	M	6.9	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		1	-	-	Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pramot
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	
6	M	6.9	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		1	-	-	Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pramot
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		3	-	-	
7	M	6.9	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		1	-	-	Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pramot
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	
8	M	6.9	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		1	-	-	Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pramot
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		3	-	-	
9	M	6.9	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		1	-	-	Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pramot
	N	7.6	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		3	-	-	
10	M	6.9	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		1	-	-	Thammasan
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Jawant
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pramot
11	M	6.9	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		1	-	-	Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pramot
	N	7.6	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		3	-	-	
12	M	6.9	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		1	-	-	Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pramot
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		3	-	-	
13	M	6.9	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		1	-	-	Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pramot
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	
14	M	6.9	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		1	-	-	Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pramot
	N	7.2	2.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	
15	M	6.9	2.6	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		1	-	-	Bee
	A	7.2	2.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pramot
	N	7.6	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		3	-	-	

Date	Shift	PH 7.2-7.6	CL 10-15	Filter Pressure		Back Wash		Chemical		Jacuzzi Pump		Circulate Pump		Circulate Pump		Control System/Normal		Chlorine Stock	Acid Stock	Soda Ash Stock	Name
				NO1 PSI	NO2 PSI	NO1 PSI	NO2 PSI	Chlorine Level	Acid Level	NO1	NO2	NO1	NO2	NO1	NO2	N	AB	Gallons	Gallons	Bags	
16	M	7.3	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Thammason
	A	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		3	-	-	Pranot
	N	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
17	M	7.3	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Thammason
	A	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
	N	7.6	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
18	M	7.3	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Thammason
	A	7.3	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
	N	7.8	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
19	M	7.3	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
	A	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
	N	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
20	M	7.8	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
	A	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
	N	7.6	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
21	M	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Thammason
	A	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
	N	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
22	M	7.8	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
	A	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
	N	7.8	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
23	M	7.8	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
	A	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
	N	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
24	M	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
	A	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
	N	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
25	M	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
	A	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
	N	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
26	M	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
	A	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
	N	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
27	M	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Thammason
	A	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
	N	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
28	M	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
	A	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
	N	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
29	M	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Thammason
	A	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
	N	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
30	M	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
	A	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
	N	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
31	M	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Thammason
	A	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot
	N	7.2	9.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/			-	-	Pranot

Acknowledge By Supervisor

Acknowledge By Duty Eng

Jira

Daily Log Sheet Pool in Feb. 2026

Date	Shift	FH72-76	CL10-15	Filter Pressure		Back Wash		Chemical		Jacuzzi Pump		Circulate Pump		Circulate Pump		Control System Normal		Chlorine Stock	Acid Stock	Soda Ash Stock	Name
				NC1 PSI	NC2 PSI	NC1 PSI	NC2 PSI	Chlorine Level	Acid Level	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	Gallons	Gallons	Bags	
1	M	2.2	3.0	8	6	4	4	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
	N	4.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
2	M	2.6	3.0	10	8	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
	N	4.6	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
3	M	2.6	3.0	10	8	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
4	M	6.9	2.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
	A	8.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
5	M	6.9	2.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
	A	7.2	2.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
	N	4.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
6	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
	N	7.6	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
7	M	6.8	4.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
	A	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
8	M	2.6	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
	A	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
9	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
	A	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
	N	7.6	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
10	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
	A	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
11	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
	A	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
	N	7.6	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
12	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
	A	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
13	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
	A	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
14	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
	A	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
15	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
	A	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranot

Date	Shift	PH 7.2-7.6	Q. 10-15	Filter Pressure	Filter Pressure	Back Wash	Back Wash	Chemical	Chemical	Jacuzzi Pump		Circulate Pump		Circulate Pump		Control System Normal		Chlorine Stock	Acid Stock	Soda Ash Stock	Name
				NQ1 PSI	NQ2 PSI	NQ1 PSI	NQ2 PSI	Chlorine Level	Acid Level	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	Gallons	Gallons	Bags	
16	M	7.2	3.0	8	10	4	4	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Bee
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Bee
17	M	7.2	3.0	10	10	4	4	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
	N	7.6	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Bee
18	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
19	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
20	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
21	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
	N	7.6	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
22	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
23	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
24	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
25	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
	N	7.6	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
26	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
27	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
28	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/	/			-	-	-	Thammasorn Bee
29	M																				
	A																				
	N																				
30	M																				
	A																				
	N																				
31	M																				
	A																				
	N																				

Acknowledge By Supervisor Jika Acknowledge By Duty Eng Jika

Daily Log Sheet Pool in Mar. 2026

Date	Shift	PH 72-76	CL 10-15	Filter Pressure	Filter Pressure	Back Wash	Back Wash	Chemical	Chemical	Jacuzzi Pump		Circulate Pump		Circulate Pump		Control System/Normal		Chlorine Stock	Acid Stock	Soda Ash Stock	Name
				NC1	NC2	NC1	NC2	Chlorine	Acid	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	Gallons	Gallons	Bags	
				PSI	PSI	PSI	PSI	Level	Level												
1	M	6.8	3.0	8	4	10	0	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Sawant Pramot
	A	7.2	3.0	8	4	10	0	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		1	-	-	
2	M	6.9	3.0	10	10	6	5	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Sawant Pramot
	A	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		1	-	-	
	N	7.6	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	
3	M	7.0	3.0	10	8	6	5	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Sawant Pramot
	A	7.2	3.0	10	6	6	5	H	H	✓		✓		✓		✓		1	-	-	
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	
4	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	
	N	7.6	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	
5	M	6.6	3.0	10	0	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		1	-	-	
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	
6	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Bee Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		1	-	-	
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	
7	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Bee Pramot
	A	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		1	-	-	
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	
8	M	7.0	3.0	10	8	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Bee Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		1	-	-	
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	
9	M	6.8	3.0	10	6	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Bee Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		1	-	-	
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	
10	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Bee Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		1	-	-	
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	
11	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Bee Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		1	-	-	
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	
12	M	6.9	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		1	-	-	
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	
13	M	6.9	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Sawant Pramot
	A	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		1	-	-	
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	
14	M	6.8	3.0	10	6	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Sawant Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	
15	M	7.6	3.0	10	8	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Sawant Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		-	-	-	

Date	Shift	PH 7.2-7.6	CL 10-15	Filter Pressure	Filter Pressure	Back Wash	Back Wash	Chemical	Chemical	Jaccuzi Pump		Circulate Pump		Circulate Pump		Control System Normal		Chlorine Stock	Acid Stock	Soda Ash Stock	Name
				NQ1	NQ2	NQ1	NQ2	Chlorine Level	Acid Level	NQ1		NQ1		NQ2		N		Gallons	Gallons	Bags	
				PSI	PSI	PSI	PSI			N	AB	N	AB	N	AB	N	AB				
16	M	7.2	1.3	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					Thammasorn
	A	7.2	1.3	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					Kiewit Bee
	N	7.6	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
17	M	7.2	1.4	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					Thammasorn
	A	7.2	1.5	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					Kiewit Bee
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					Pramot
18	M	7.3	1.7	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					Thammasorn
	A	7.6	1.8	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					Kiewit Bee
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
19	M	7.2	2.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					Kiewit Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
	N	7.6	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
20	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					Kiewit Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					Pramot
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
21	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
22	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
23	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
24	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
25	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
26	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					Thammasorn
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					Pramot
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
27	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
28	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
29	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
30	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
31	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					Thammasorn
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					Bee
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					

Acknowledge By Supervisor

Acknowledge By Duty Eng

Jira

Daily Log Sheet Pool in Apr. 2026

Date	Shift	FH 72-76	CL 10-15	Filter Pressure		Back Wash		Chemical		Jacuzzi Pump		Circulate Pump		Circulate Pump		Control System/Normal		Chlorine Stock	Acid Stock	Soda Ash Stock	Name
				NC 1 PSI	NC 2 PSI	NC 1 PSI	NC 2 PSI	Chlorine Level	Acid Level	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	Gallons	Gallons	Bags	
1	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	1	+	-	Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
2	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
3	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
4	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
5	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
6	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
7	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
8	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
9	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
10	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
11	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
12	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
13	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
14	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
15	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	Pramot

Date	Shift	RH 72-76	CL 10-15	Filter Pressure	Filter Pressure	Back Wash	Back Wash	Chemical	Chemical	Jacuzzi Pump		Grolate Pump		Grolate Pump		Control System/Normal		Chlorine Stock	Acid Stock	Soda Ash Stock	Name
				N01	N02	N01	N02	Chlorine Level	Acid Level	N01		N01		N02		N		Gallons	Gallons	Bags	
				PSI	PSI	PSI	PSI			N	AB	N	AB	N	AB	N	AB				
16	M	6.8	3.0	8	9	10	6	H	N	/		/		/		/		-	-	-	Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	AK
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	AK
17	M	6.5	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	AK
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	AK
18	M	6.5	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Bee
	A	7.6	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	AK
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	AK
19	M	6.8	3.0	8	8	4	4	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Lauren
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		2	-	-	AK
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	AK
20	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Lauren
	A	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		3	-	-	AK
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	AK
21	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		4	-	-	Pranav
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	AK
22	M	7.6	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		1	-	-	Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranav
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	AK
23	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		2	-	-	Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	AK
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	AK
24	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	AK
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	AK
25	M	6.4	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		2	-	-	Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	AK
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	AK
26	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	AK
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	AK
27	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Lauren
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		2	-	-	AK
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	AK
28	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Pranav
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	AK
29	M	7.6	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	AK
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	AK
30	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	AK
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		-	-	-	AK
31	M																				
	A																				
	N																				

Acknowledge By Duty Eng. Jira

Daily Log Sheet Pool in May. 2026

Date	Shift	FH72-76	CL 10-15	Filter Pressure	Filter Pressure	Back Wash	Back Wash	Chemical	Chemical	Jacuzzi Pump		Circulate Pump		Circulate Pump		Control System/Normal		Chlorine Stock	Acid Stock	Soda Ash Stock	Name
				NC1 PSI	NC2 PSI	NC1 PSI	NC2 PSI	Chlorine Level	Acid Level	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	Gallons	Gallons	Bags	
1	M	7.2	3.0	10	8	5	4	H	H	✓		✓		✓	✓						A
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓						Bee
	N	4.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓			2	-	-	Pramot
2	M	6.8	4.0	10	10	5	6	H	H	✓		✓		✓	✓						Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓						Pramot
	N	4.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓			2	-	-	Pramot
3	M	7.2	3.0	10	8	4	4	H	H	✓		✓		✓	✓						Tawant
	A	7.2	3.0	10	10	5	6	H	H	✓		✓		✓	✓						Pramot
	N	4.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓			2	-	-	Pramot
4	M	7.2	3.0	10	8	5	4	H	H	✓		✓		✓	✓						Tawant
	A	7.2	3.0	10	4	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓						Pramot
	N	4.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓			2	-	-	Pramot
5	M	7.2	3.0	10	8	5	4	H	H	✓		✓		✓	✓						Pramot
	A	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓						Bee
	N	4.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓			2	-	-	Pramot
6	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓						Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓						Bee
	N	4.2	2.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓						Bee
7	M	7.2	2.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓						Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓						Bee
	N	4.2	2.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓						Bee
8	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓						Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓			1 1/2	-	-	Pramot
	N	4.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓						Pramot
9	M	7.2	2.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓						Tawant
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓			1 1/2	-	-	Pramot
	N	4.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓						Pramot
10	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓			1 1/2	-	-	Tawant
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓						Pramot
	N	4.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓						Pramot
11	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓						Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓						Pramot
	N	4.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓						Pramot
12	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓						Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓						Pramot
	N	4.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓						Pramot
13	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓						Tawant
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓						Pramot
	N	4.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓						Pramot
14	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓						Tawant
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓						Pramot
	N	4.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓						Pramot
15	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓						Tawant
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓						Pramot
	N	4.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓	✓						Pramot

Date	Shift	PH 7.2-7.6	Q. 10-15	Filter Pressure	Filter Pressure	Back Wash	Back Wash	Chemical	Chemical	Jozza Pump		Circulate Pump		Circulate Pump		Control System Normal		Chlorine Stock	Acid Stock	Soda Ash Stock	Name
				N01	N02	N01	N02	Chlorine Level	Acid Level	N01		N01		N02		N		Gallons	Gallons	Bags	
				PSI	PSI	PSI	PSI			N	AB	N	AB	N	AB	N	AB				
16	M	7.2	7.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		1	-	-	Pramot
	A	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
17	M	7.2	3.0	10	10	4	4	H	H	✓		✓		✓		✓		1	-	-	Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
18	M	7.2	2.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		1	-	-	Pramot
	A	7.2	2.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
19	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		1	-	-	Pramot
	A	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
20	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
	N	7.2	2.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
21	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		1	-	-	Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
22	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		1	-	-	Pramot
	A	6.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
23	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		1	-	-	Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
24	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		1	-	-	Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
25	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		1	-	-	Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
26	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		1	-	-	Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
27	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		1	-	-	Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
28	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		1	-	-	Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
	N	7.2	2.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
29	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		1	-	-	Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
30	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		1	-	-	Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
31	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓		1	-	-	Pramot
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	H	H	✓		✓		✓		✓					

Acknowledge By Duty Eng

Daily Log Sheet Pool in June.2026

Date	Shift	PH 7.2-7.6	CL 10-15	Filter Pressure	Filter Pressure	Back Wash	Back Wash	Chemical	Chemical	Jacuzzi Pump		Circulate Pump		Circulate Pump		Control System Normal		Chlorine Stock	Acid Stock	Soda Ash Stock	Name
				NC.1	NC.2	NC.1	NC.2	Chlorine Level	Acid Level	NO.1		NO.1		NO.2		N AB		Gallons	Gallons	Bags	
				PSI	PSI	PSI	PSI			N	AB	N	AB	N	AB	N	AB				
1	M	6.8	3.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
	A	7.2	2.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
2	M	6.8	2.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		1 1/2	-	-	Pramot
	A	7.2	1.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
3	M	7.8	2.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		1 1/2	-	-	Boe
	A	7.8	3.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
	N	7.8	3.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
4	M	7.2	2.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
	A	7.2	2.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
5	M	7.2	2.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
	A	7.2	2.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
6	M	7.2	2.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
	A	7.2	2.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
7	M	7.2	3.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
8	M	7.2	2.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
	A	7.2	2.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
	N	7.2	2.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
9	M	6.8	2.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
	A	6.8	3.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
10	M	6.8	2.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
	A	6.8	2.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
11	M	7.2	2.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
12	M	6.8	2.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
	A	6.8	3.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
13	M	6.8	2.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
	A	6.8	3.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
14	M	6.8	2.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
15	M	7.2	3.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	HI	HI	✓		✓		✓		✓		-	-	-	Boe

Date	Shift	PH 7.2-7.6	Q. 10-15	Filter Pressure	Filter Pressure	Back Wash	Back Wash	Chemical	Chemical	Jacuzzi Pump		Circulate Pump		Circulate Pump		Control System Normal		Chlorine Stock	Acid Stock	Soda / Ash Stock	Name
				NO1 PSI	NO2 PSI	NO1 PSI	NO2 PSI	Chlorine Level	Acid Level	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	Gallons	Gallons	Bags	
16	M	7.6	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		1	-	-	Primo Bee
	A	7.6	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
	N	7.6	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
17	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		1	-	-	Primo Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
18	M	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		1	-	-	Primo Bee
	A	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
	N	6.8	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
19	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		1	-	-	Primo Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
20	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
21	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
22	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		1	-	-	Primo Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
23	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		1	-	-	Primo Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
24	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/		1	-	-	Primo Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
25	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
26	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
27	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
28	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
29	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
30	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
31	M	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
	A	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee
	N	7.2	3.0	10	10	5	5	H	H	/		/		/		/					Primo Bee

Acknowledge By Duty Eng