


ภาคผนวกที่ 6

เอกสารแนะนำการใช้เครื่องปรับอากาศ

Simple Manual

Air conditioning


1. TURN ON/ OFF
2. TEMPERATURE
3. SELECT FAN SPEED
 - LOW
 - MEDIUM
 - HIGHT

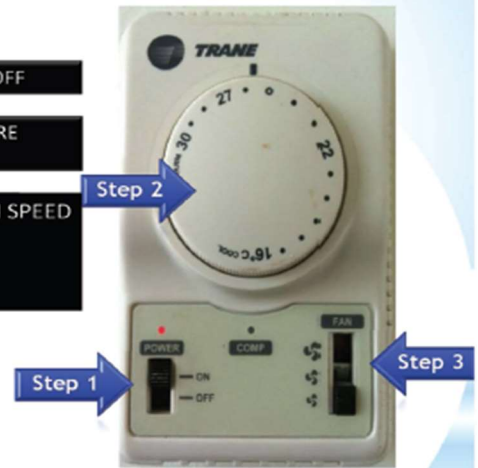

Note: Standard set up
temperature at 25 C

Air conditioning


1. TURN ON/ OFF
2. TEMPERATURE
3. SELECT FAN SPEED
 - LOW
 - MEDIUM
 - HIGHT

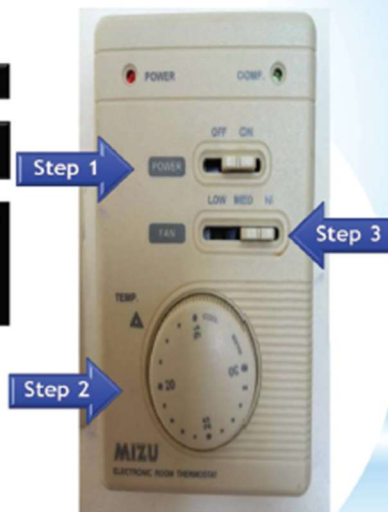

Note: Standard set up
temperature at 25 C

Air conditioning

1. TURN ON/ OFF
2. TEMPERATURE
3. SELECT FAN SPEED
 - LOW
 - MEDIUM
 - HIGHT

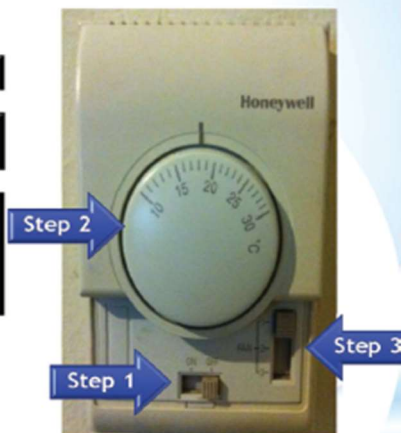

Note: Standard set up
temperature at 25 C

Air conditioning



1. TURN ON/ OFF

2. TEMPERATURE
UP / DOWN

3. FAN SPEED
- LOW
- MEDIUM
- HIGHT



Note: Standard set up
temperature at 25 C

Air conditioning



1. TURN ON/ OFF

TEMPERATURE
UP/DOWN

FAN SPEED
-LOW
-MEDIUM
-HIGHT



Note: Standard set up
temperature at 25 C

Air conditioning



1. TURN ON/ OFF

2. TEMPARTURE
UP/DOWA

3. FANSPEED
-LOW
-MEDIUM
-HIGHT



ภาคผนวกที่ 7

เอกสารตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า



Generator Preventive Maintenance 14th (Building A)

Shama Lakeview Asoke Bangkok
41 Sukhumvit Soi 16, Road, Klongtoey, Bangkok Thailand



Engineering of Hospitality Industry

Contents

Description	Page
▪ WORKING REPORT	1-12
O Preventive Maintenance Generator 275kVA (Building A)	
▪ Generator Set Preventive Maintenance Check List	13
▪ Generator Set Preventive Maintenance Test Run	14

Engineering of Hospitality Industry



WORKING REPORT



WORKING REPORT

Job No.: QT-TC2307-117	Date: 12/2/2026
Subject: Generator Preventive Maintenance 275 kVA Building A (14th)	Time Rec. 10.00 u.-12.30 u.
Owner: Shama Lakeview Asoke Bangkok	Weather: Sunny
Location: Sukhumvit Bangkok	Technicians: 2 Persons

No	From	To	Description	Remarks
1.	10.00 u.	10.10 u.	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง (Engine Oil) - วัดระดับน้ำมันเครื่องย่นต์	- อยู่ในมาตรฐานระดับ FULL - สามารถใช้งานได้
2.	10.10 u.	10.20 u.	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ (Water Radiator) - ตรวจเช็คระดับของเหลวระบายความร้อนด้วยสายตา	- อยู่ในมาตรฐานระดับ FULL - สามารถใช้งานได้
3.	10.20 u.	10.45 u.	กรองอากาศ (Air Filter) - ทำความสะอาดท่อลมกรองอากาศ - ทำความสะอาดเปลือกกรองอากาศ - เป่าฝุ่นไล่กรองอากาศ	- สามารถใช้งานได้
4.	10.45 u.	11.00 u.	ระบบแบตเตอรี่ (Battery System) - ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ - ตรวจเช็คแบตเตอรี่ 12V (จำนวน 2 ลูก) - ตรวจเช็คค่า CCA แบตเตอรี่ - ตรวจเช็คข้อต่อได้ชาร์จ 24V	- สามารถใช้งานได้
5.	11.00 u.	12.00 u.	ตรวจเช็คความเรียบร้อย - ทำความสะอาดโดยรอบตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้า - ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง	- สามารถใช้งานได้
6.	12.00 u.	12.15 u.	สตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 15 นาที - ตรวจเช็คค่า Status การในการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทุกๆ 5 นาที - ตรวจเช็คสภาพภายนอก (ไม่พบสิ่งผิดปกติ)	- สามารถใช้งานได้

Comment;

- จากการทดสอบการทำงานของเครื่องในสภาวะ No-Load เป็นเวลา 15 นาที พบว่าเครื่องทำงานปกติ
- ตรวจวัดเช็คระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ทุกๆ 15 วัน เพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีความพร้อมต่อการใช้งาน
- น้ำมันเชื้อเพลิงยังคงเหลือ 600 ลิตร ของระดับถังน้ำมันเชื้อเพลิง 800 ลิตร

Owner	Contractor
Signature:	Signature: <i>Pomsak</i>
Name:	Name: Pomsak Ponghippiak
Position:	Position: Project Engineer

Working Picture: Generator Preventive Maintenance 275 kVA Building A (14th)




Working Picture: Generator Preventive Maintenance 275 kVA Building A (14th)



Working Picture: Generator Preventive Maintenance 275 kVA Building A (14th)



Working Picture: Generator Preventive Maintenance 275 kVA Building A (14th)

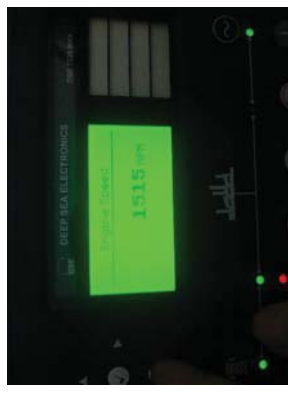


Working Picture: Generator Preventive Maintenance 275 kVA Building A (14th)


Working Picture: Generator Preventive Maintenance 275 kVA Building A (14th)



Working Picture: Generator Preventive Maintenance 275 kVA Building A (14th)

Working Picture: Generator Preventive Maintenance 275 kVA Building A (14th)


	
	
	
	

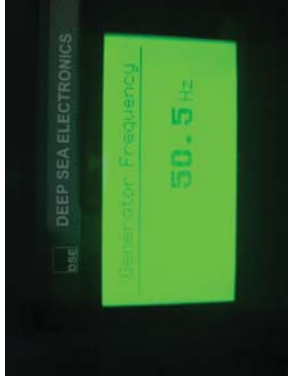Working Picture: Generator Preventive Maintenance 275 kVA Building A (14th)

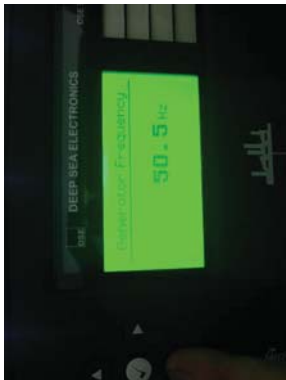

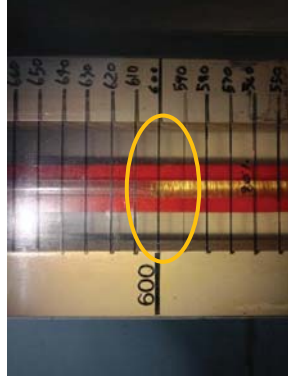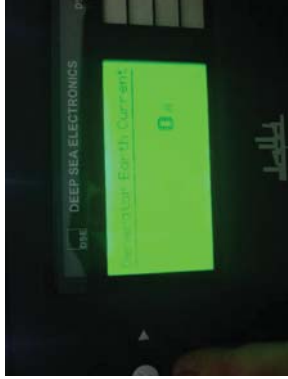Working Picture: Generator Preventive Maintenance 275 kVA Building A (14th)






Generator Controller Model : DEEP SEA ELECTRONICS model DSE7320Mkill

Specification : Stanby Rate, 220 kW, 275 kVA, 400/230V, 50Hz, 1500 RPM PF 0.8 Phase 3

Generator Set Preventive Maintenance Check List (13th)

Description	Visual	Replaced	Test	Result	Comment
1. ระบบนำมันเชื้อเพลิง					
- ระดับน้ำมันในถังน้ำมันประจำเครื่อง					ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง 600 ลิตร
- ถังลอยของถังน้ำมันประจำเครื่อง	✓		✓	Pass	ทำงานได้ปกติ
- การทำงานของระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		✓	Pass	ทำงานได้ปกติ
- การทำงานของโซลีนอยด์ตัวลว	✓		✓	Pass	สามารถใช้งานได้
- โซลีนอยด์พลาบา, โซลีนอยด์เอเล็ค	✓		✓	Pass	ไม่มีน้ำมันในระบบ
- น้ำมันระบบนำมันเชื้อเพลิง	✓		✓	Pass	อยู่ในสภาพดี
- ท่อออกและข้อต่อต่างๆ	✓		✓	Pass	ทำงานได้ปกติ
- ระบบท่อปั๊มน้ำและวาล์ว	✓		✓	Pass	
2.ระบบนำมันหล่อลื่น					
- ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		✓	Pass	อยู่ในมาตรฐานระดับ FULL
- น้ำมันหล่อลื่น	✓		✓	Pass	สามารถใช้งานได้
- โซลีนอยด์น้ำมันหล่อลื่น	✓		✓	Pass	สามารถใช้งานได้
- สาย, ท่ออ่อนและข้อต่อต่างๆ	✓		✓	Pass	ใช้งานได้ปกติ
- ท่อพลาบ์	✓		✓	Pass	ใช้งานได้ปกติ
3. ระบบระบบความร้อน					
- ระดับของเหลวระบบความร้อน	✓		✓	Pass	อยู่ในมาตรฐานระดับ FULL
- สายพลาบาที่ต่อระบบความร้อน	✓		✓	Pass	สามารถใช้งานได้
- มีน้ำมัน	✓		✓	Pass	ไม่พบจุดรั่วซึม สามารถใช้งานได้
- สภาพของท่อปั๊มน้ำ ล้าง พร้อมข้อต่อต่างๆ				Pass	สามารถใช้งานได้
- สายของเครื่องทำความร้อน	✓		✓	Pass	สามารถใช้งานได้
4. ระบบท่อไอเสีย					
- การรั่วไหลของก๊าซไอเสีย	✓		✓	Pass	อยู่ในเกณฑ์ปกติ
- ความหยาบท่อไอเสีย และ Aluminum Jacket	✓		✓	Pass	แบบหนา
- ส่วนเชื่อมต่อท่อไอเสีย	✓		✓	Pass	แบบหนา
- ท่ออ่อนและท่อไอเสีย	✓		✓	Pass	สามารถใช้งานได้
5. ระบบแบตเตอรี่					
- ระดับน้ำกรด	✓		✓	Pass	อยู่ในระดับปกติ
- ค่าความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ และขั้วไฟแบ่น	✓		✓	Pass	ค่าความสะอาดขั้วขั้วขั้วขั้ว (แบ่นหนา)
- การประจุแบตเตอรี่	✓		✓	Pass	ปกติ 12.95V / 80hr 12.60V, ใช้งานได้
6. ระบบไฟฟ้า					
- สภาพทั่วไป	✓		✓	Pass	อยู่ในสภาพปกติ
- ขั้วแบตเตอรี่หรือชุดของสายไฟฟ้า	✓		✓	Pass	ไม่พบความเสียหาย
- ขั้วต่อสายคอนโทรล และสาย Feeder	✓		✓	Pass	แบบหนา
- เซอร์คิตเบรกเกอร์และฟิวส์	✓		✓	Pass	ใช้งานได้ปกติ
- Main Contact ของ ATS	-		-	Pass	ไม่สามารถทดสอบได้
- Control Generator	✓		✓	Pass	ใช้งานได้ปกติ
7. Generator					
- สภาพทั่วไป	✓		✓	Pass	อยู่ในสภาพปกติ
- แบตเตอรี่และสแตเตอร์	✓		✓	Pass	สามารถใช้งานได้
- แบตเตอรี่	✓		✓	Pass	สามารถใช้งานได้
- Exciter	✓		✓	Pass	สามารถใช้งานได้
- วัลเลจเบรกเกอร์	✓		✓	Pass	สามารถใช้งานได้
- โซลีนอยด์พลาบา	✓		✓	Pass	ทำงานได้ปกติ
- Governor และอุปกรณ์ประกอบ	✓		✓	Pass	ทำงานได้ปกติ
- ทดสอบ โดยไม่จ่ายโหลดเป็นเวลา 15 นาที	✓		✓	Pass	ทดสอบขั้ว
- ทดสอบจ่ายโหลดอย่างเบร 30% ของที่กีด เป็นเวลา 30 นาที				Pass	ไม่สามารถทดสอบได้
- ทดสอบจ่าย โหลดอย่างเบร 50% ของที่กีด เป็นเวลา 30 นาที				Pass	ไม่สามารถทดสอบได้
- ทดสอบจ่าย โหลดอย่างเบร 75% ของที่กีด เป็นเวลา 60 นาที				Pass	ไม่สามารถทดสอบได้



Date : 12-02-26

S/N : 34859440

S/N : WA507297-1296

Generator Model : CUMMINS model LTA10-G3

Location : Sukhumvit Bangkok

Customer : Shama Lakeview Asoke Bangkok

Generator Model : CUMMINS model LTA10-G3

Generator Controller Model : DEEP SEA ELECTRONICS model DSE7320MKII

Specification : Standby Rate, 220 kW, 275 kVA, 400/230V, 50Hz, 1500 RPM, PF 0.8 Phase 3

[illegible]



Generator Preventive Maintenance 15th (Building A)

Shama Lakeview Asoke Bangkok

41 Sukhumvit Soi 16, Road, Klongtoey, Bangkok Thailand



shama
lakeview asoke

Engineering of Hospitality Industry

Thaicentric Co., Ltd. 109/152 Montana-Rama 9 Village, Kanjanabhisek 20 Alley, Saphansuang Sub-District,
Saphansuang District, Bangkok 10250 Thailand Tel: (+66)02-368-4317 Fax: (+66)02-368-4318
Mobile Phone: (+66)084-323-8633 Email: info@thaicentric.co.th



Contents

Description	Page
■ WORKING REPORT	1-12
○ Preventive Maintenance Generator 275kVA (Building A)	
■ Generator Set Preventive Maintenance Check List	13
■ Generator Set Preventive Maintenance Test Run	14

Engineering of Hospitality Industry

Job No.: QT-TC2307-117	Date: 10/4/2026
Subject: Generator Preventive Maintenance 275 kVA Building A (15th)	Time Rec. 10.00 น.-12.30 น.
Owner: Shama Lakeview Asoke Bangkok	Weather: Sunny
Location: Sukhumvit Bangkok	Technicians: 2 Persons

No	From	To	Description	Remarks
1.	10.00	10.10	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง (Engine Oil) - วัดระดับน้ำมันเครื่องยังดี	- อยู่ในมาตรฐานระดับ FULL - สามารถใช้งานได้
2.	10.10	10.20	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ (Water Radiator) - ตรวจเช็คระดับของเหลวระบบระบายความร้อนด้วยสายตา	- อยู่ในมาตรฐานระดับ FULL - สามารถใช้งานได้
3.	10.20	10.45	กรองอากาศ (Air Filter) - ทำความสะอาดห่อลมกรองอากาศ - ทำความสะอาดเสื้อกรองอากาศ - เปลี่ยนไส้กรองอากาศ	- สามารถใช้งานได้
4.	10.45	11.00	ระบบแบตเตอรี่ (Battery System) - ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ - ตรวจเช็คแบตเตอรี่ 12V (จำนวน 2 ลูก) - ตรวจเช็คค่า CCA แบตเตอรี่ - ตรวจเช็คข้อต่อได้ชาร์จ 24V	- สามารถใช้งานได้
5.	11.00	12.00	ตรวจเช็คความเรียบร้อย - ทำความสะอาด โดยรอบหัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้า - ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง	- สามารถใช้งานได้
6.	12.00	12.15	สตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 15 นาที - ตรวจเช็คค่า Status การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทุกๆ 5 นาที - ตรวจเช็คสภาพภายนอก (ไม่พบสิ่งผิดปกติ)	- สามารถใช้งานได้

Comment

- จากการทดสอบการทำงานของเครื่องในสภาวะ No-Load เป็นเวลา 15 นาที พบว่าเครื่องทำงานปกติ
- ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าที่เครื่องกันดินไฟฟ้ามีความพร้อมต่อการใช้งาน
- น้ำมันเชื้อเพลิงยังเหลือ 587 ลิตร ของระดับถังน้ำมันเชื้อเพลิง 800 ลิตร
- ตรวจติดตั้งท่อระบายน้ำจากเครื่องปรับอากาศ 3 เมตรบริเวณฝ้าหลุมน้ำ เพื่อระบายน้ำส่วนเกินที่สิ้นออกขณะเครื่องยังทำงาน



Owner	Contractor
Signature:	Signature: <i>Pomsak</i>
Name:	Name: Pomsak Pongthippitak
Position:	Position: Project Engineer

Pictures



Pictures



Pictures





Pictures	
	
	
	
	
	

Pictures	
	
	
	
	


Pictures	
	
	
	
	

Pictures	
	
	
	
	

Pictures

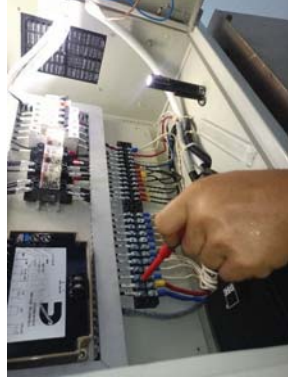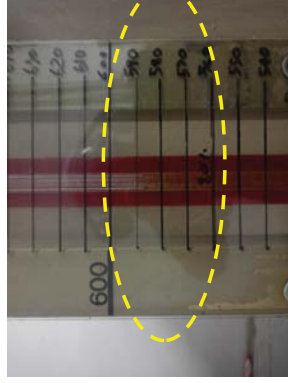

Pictures

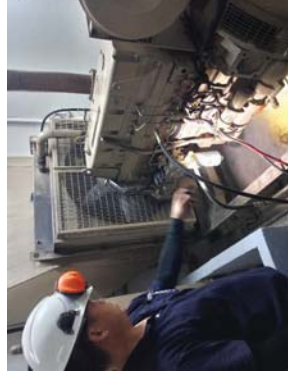

Pictures



Customer : Shama Lakeview Asoke Bangkok

Location : Sukhumvit Bangkok

Generator Model : CUMMINS model LTA10-G3

Alternator Model : MARATHON

Generator Controller Model : DEEP SEA ELECTRONICS model DSE7320MKII

Specification : Standby Rate, 220 kW, 275 kVA, 400/230V, 50Hz, 1500 RPM, PF 0.8 Phase 3


S/N : 34859440

S/N : WA507297-1296

Date : 10-04-26

Generator Set Preventive Maintenance Check List (15th)

Description	Visual	Replaced	Test	Result	Comment
1. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง					
- ระดับน้ำมันในถังน้ำมันประจำเครื่อง	V		V	Pass	ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง 587 ลิตร
- ปล่อยของแข็งน้ำมันประจำเครื่อง	V		V	Pass	ทำงานปกติ
- การทำงานของระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิง	V		V	Pass	ทำงานปกติ
- การทำงานของโซลีนอยด์วาล์ว	V		V	Pass	ทำงานปกติ
- โซลีนอยด์วาล์ว, โซลีนอยด์วาล์ว	V		V	Pass	สามารถใช้งานได้
- น้ำมันในระบบ, โซลีนอยด์วาล์ว	V		V	Pass	ไม่มีปัญหาในระบบ
- ฟลอรันและโซลีนอยด์วาล์ว	V		V	Pass	อยู่ในสภาพดี
- ระบบท่อน้ำมันและวาล์ว	V		V	Pass	ทำงานปกติ
2. ระบบน้ำหล่อเย็น					
- ระดับน้ำในถังหล่อเย็น	V		V	Pass	อยู่ในมาตรฐานระดับ FULL
- น้ำหล่อเย็น	V		V	Pass	สามารถใช้งานได้
- โซลีนอยด์วาล์ว	V		V	Pass	สามารถใช้งานได้
- สาย, ท่อและโซลีนอยด์วาล์ว	V		V	Pass	ทำงานปกติ
- ท่อหายใจ	V		V	Pass	ทำงานปกติ
3. ระบบระบายความร้อน					
- ระดับของเหลวระบายความร้อน	V		V	Pass	อยู่ในมาตรฐานระดับ FULL
- สายพานพัดลมระบายความร้อน	V		V	Pass	สามารถใช้งานได้
- ใบพัด	V		V	Pass	ไม่พบจุดรั่วซึม สามารถใช้งานได้
- สภาพของท่อพาน้ำ ล้าง พร้อมท่อต่อต่างๆ	V		V	Pass	สามารถใช้งานได้
- ภายนอกถังระบายความร้อน	V		V	Pass	สามารถใช้งานได้
4. ระบบท่อไอเสีย					
- การรั่วไหลของก๊าซไอเสีย	V		V	Pass	อยู่ในเกณฑ์ปกติ
- งานหล่อท่อไอเสีย และ Aluminum Jacket	V		V	Pass	แน่นอน
- ส่วนยึดท่อไอเสีย	V		V	Pass	แน่นอน
- ท่อไอเสียและท่อไอเสีย	V		V	Pass	สามารถใช้งานได้
5. ระบบแบตเตอรี่					
- ระดับน้ำกลั่น	V		V	Pass	อยู่ในระดับปกติ
- ทำความสะอาดตัวแบตเตอรี่ และขั้วไฟแน่น	V		V	Pass	ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว (แน่นอน)
- การประจุแบตเตอรี่	V		V	Pass	อยู่ที่ 13.02V / 13.02V, ใช้งานได้
6. ระบบไฟฟ้า					
- สภาพทั่วไป	V		V	Pass	อยู่ในสภาพปกติ
- รอยฉีกขาดหรือรอยร้าวของสายไฟฟ้า	V		V	Pass	ไม่พบความเสียหาย
- ขั้วต่อสายเคเบิล ไทแรล และสาย Feeder	V		V	Pass	แน่นอน
- เซอร์คิตเบรกเกอร์และฟิวส์	V		V	Pass	ทำงานปกติ
- Main Contact ของ ATS	-		-	Pass	ไม่สามารถทดสอบได้
- Control Generator	V		V	Pass	ทำงานปกติ
7. Generator					
- สภาพทั่วไป	V		V	Pass	อยู่ในสภาพปกติ
- โรเตอร์และสเตเตอร์	V		V	Pass	สามารถใช้งานได้
- แปรง	V		V	Pass	สามารถใช้งานได้
- Exciter	V		V	Pass	สามารถใช้งานได้
- ไส้กรองอากาศ	V		V	Pass	สามารถใช้งานได้
- Governor และอุปกรณ์ ประกอบ	V		V	Pass	ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว
- ทดสอบโดยเปลี่ยนโหลดเป็นเวลา 15 นาที	V		V	Pass	ทดสอบเรียบร้อยแล้ว
- ทดสอบโดยโหลดบางส่วน 30% ของพิกัด เป็นเวลา 30 นาที	V		V	Pass	*ไม่สามารถทดสอบได้
- ทดสอบโดยโหลดบางส่วน 50% ของพิกัด เป็นเวลา 30 นาที	V		V	Pass	*ไม่สามารถทดสอบได้
- ทดสอบโดยโหลดบางส่วน 75% ของพิกัด เป็นเวลา 60 นาที	V		V	Pass	*ไม่สามารถทดสอบได้



Date : 10-04-26

Customer : Shama Lakeview Asoke Bangkok
Location : Sukhumvit Bangkok

Generator Model : CUMMINS model LTA10-G3

Alternator Model : MARATHON

Generator Controller Model : DEEP SEA ELECTRONICS model DSE7320MKII

Specification : Standby Rate, 220 kW, 275 kVA, 400/230V, 50Hz, 1500 RPM, PF 0.8 Phase 3

14



**Generator Preventive Maintenance
16th (Building A)**

Shama Lakeview Asoke Bangkok
41 Sukhumvit Soi 16, Road, Klongtoey, Bangkok Thailand



Engineering of Hospitality Industry

Contents

Description	Page
▪ WORKING REPORT	1-13
O Preventive Maintenance Generator 275kVA (Building A)	
▪ Generator Set Preventive Maintenance Check List	14
▪ Generator Set Preventive Maintenance Test Run	15

Engineering of Hospitality Industry

Job No.: QT-TC2307-117	Date: 19/6/2026
Subject: Generator Preventive Maintenance 275 kVA Building A (16h)	Time Rec. 10.00 u.-12.30 u.
Owner: Shama Lakeview Asoke Bangkok	Weather: Sunny
Location: Sukhumvit Bangkok	Technicians: 2 Persons

No	From	To	Description	Remarks
1.	10.00	10.10	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง (Engine Oil) - วัดระดับน้ำมันเครื่องย่นต์	- อยู่ในมาตรฐานระดับ FULL - สามารถใช้งานได้
2.	10.10	10.20	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ (Water Radiator) - ตรวจเช็คระดับของเหลวระบายความร้อนด้วยสยาบตา	- อยู่ในมาตรฐานระดับ FULL - สามารถใช้งานได้
3.	10.20	10.45	กรองอากาศ (Air Filter) - ทำความสะอาดท่อมกรองอากาศ - ทำความสะอาดเสื้อกรองอากาศ - เปลี่ยนไส้กรองอากาศ	- สามารถใช้งานได้
4.	10.45	11.00	ระบบแบตเตอรี่ (Battery System) - ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ - ตรวจเช็คเบตเตอรี่ 12V (จำนวน 2 ลูก) - ตรวจเช็คค่า CCA แบตเตอรี่ - ตรวจเช็คอวลได้ชาร์จ 24V	- สามารถใช้งานได้ - ลูกที่ 1 13.09V - ลูกที่ 2 13.06V - 26.75V
5.	11.00	12.00	ตรวจเช็คความเรียบร้อย - ทำความสะอาดโดยรอบตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้า - ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง	- สามารถใช้งานได้
6.	12.00	12.15	สตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 15 นาที - ตรวจเช็คค่า Status การในการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทุกๆ 5 นาที - ตรวจเช็คสภาพภายนอก (ไม่พบสิ่งผิดปกติ)	- สามารถใช้งานได้ - น้ำมันเชื้อเพลิง 682 ลิตร

Comment

- จากการทดสอบการทำงานของเครื่องในสภาวะ No-Load เป็นเวลา 15 นาที พบว่าเครื่องทำงานปกติ
- ตรวจวัดเพื่ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ทุกๆ 15 วัน เพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีความพร้อมต่อการใช้งาน
- น้ำมันเชื้อเพลิงถังเหลือ 682 ลิตร ของระดับถังน้ำมันเชื้อเพลิง 800 ลิตร
- ตรวจวัดส่วท่อระบายน้ำขนาดเล็กยาวประมาณ 3 เมตรบริเวณฝาท่อน้ำ เพื่อระบายน้ำส่วนเกินที่ล้นออกจากระบบเครื่องย่นต์ทำงาน




Owner	Contractor
Signature:	Signature: <i>Pomsak</i>
Name:	Name: Pomsak Ponghippitak
Position:	Position: Project Engineer


Pictures




Pictures

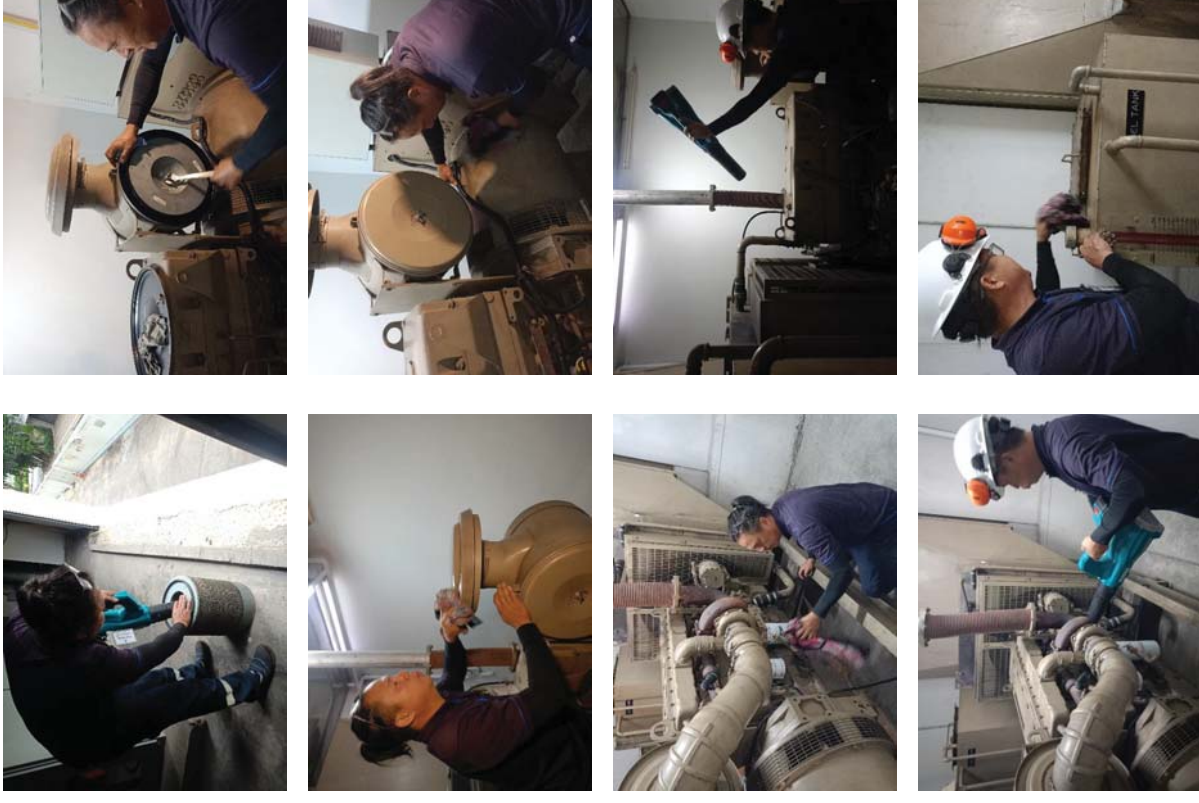

Pictures

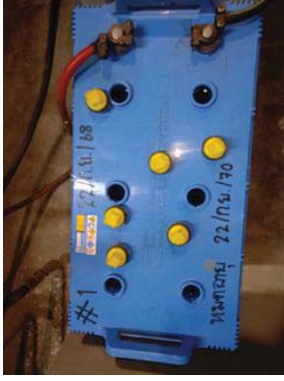

Pictures

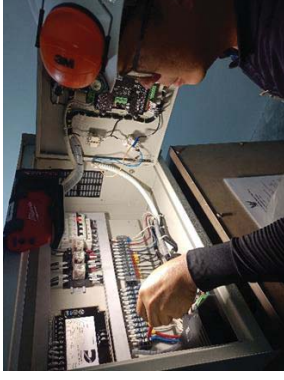

เริ่มเดินเครื่องทดสอบ (No Load)





เดินเครื่องทดสอบที่ 5 (No Load)



Pictures



เดินเครื่องทดสอบที่ 10 (No Load)



Pictures





เดินเครื่องทดสอบที่ 15 (No Load)



เดินเครื่องทดสอบที่ 15 (No Load)



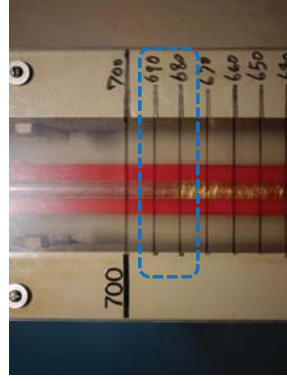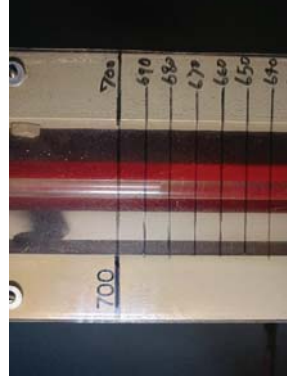

Pictures




Thaicentric Co., Ltd.
109/152 Montana - Rama 9 Village, Kanjanabhisek 20 Alley, Saphansuang Sub - District
Saphansuang District, Bangkok 10250 Thailand. Tel: 02 368 4317 Fax: 02 368 4318
Mobile Phone : 084 323 8633 email: info@thaicentric.co.th

Customer : Shama Lakeview Asoke Bangkok
Location : Sukhumvit Bangkok
Generator Model : CUMMINS model LTA10-G3
Alternator Model : MARATHON
Generator Controller Model : DEEP SEA ELECTRONICS model DSE7320MKII
Specification : Standby Rate, 220 kW, 275 kVA, 400/230V, 50Hz, 1500 RPM, PF 0.8 Phase 3

Date : 19-06-26
S/N : 34859440
S/N : WA507297-1296

Generator Set Preventive Maintenance Check List (16th)

Description	Visual	Replaced	Test	Result	Comment
1. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง					
- ระดับน้ำมันในถังน้ำมันประจำเครื่อง	V		V	Pass	ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง 682 ลิตร
- ปล่อยของแข็งน้ำมันประจำเครื่อง	V		V	Pass	ทำงานปกติ
- การทำงานของระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิง	V		V	Pass	ทำงานปกติ
- การทำงานของไสโตรคและไสลล์	V		V	Pass	ทำงานปกติ
- ไสโครกหยวน ไสโครกและไสลล์	V		V	Pass	สามารถใช้งานได้
- น้ำมันในระบบ ไสโครกและไสลล์	V		V	Pass	น้ำมันในระบบ
- น้ำมันในระบบเชื้อเพลิง	V		V	Pass	อยู่ในสภาพดี
- หม้อกรองและข้อต่อต่างๆ	V		V	Pass	ทำงานปกติ
- ระบบท่อน้ำมันและวาล์ว	V		V	Pass	ทำงานปกติ
2. ระบบน้ำหล่อเย็น					
- ระดับน้ำในหม้อน้ำ	V		V	Pass	อยู่ในมาตรฐานระดับ FULL
- น้ำในหม้อน้ำ	V		V	Pass	สามารถใช้งานได้
- ไสโครกและไสลล์	V		V	Pass	สามารถใช้งานได้
- สาย ท่อและข้อต่อต่างๆ	V		V	Pass	ทำงานปกติ
- ท่อระบาย	V		V	Pass	ทำงานปกติ
3. ระบบระบายความร้อน					
- ระดับของเหลวระบายความร้อน	V		V	Pass	อยู่ในมาตรฐานระดับ FULL
- สายพานพัดลมระบายความร้อน	V		V	Pass	สามารถใช้งานได้
- มีน้ำ	V		V	Pass	ในหม้อน้ำมีน้ำ สามารถใช้งานได้
- สภาพของหม้อน้ำ ล้าง พร้อมข้อต่อต่างๆ	V		V	Pass	สามารถใช้งานได้
- ภายนอกถังระบายความร้อน	V		V	Pass	สามารถใช้งานได้
4. ระบบท่อไอเสีย					
- การรั่วไหลของก๊าซไอเสีย	V		V	Pass	อยู่ในเกณฑ์ปกติ
- งานหล่อท่อไอเสีย และ Aluminum Jacket	V		V	Pass	แน่นอน
- ส่วนยึดท่อไอเสีย	V		V	Pass	แน่นอน
- ท่อไอเสียและท่อไอเสีย	V		V	Pass	สามารถใช้งานได้
5. ระบบแบตเตอรี่					
- ระดับน้ำกลั่น	V		V	Pass	อยู่ในระดับปกติ
- ทำความสะอาดตัวแบตเตอรี่ และขั้วไฟ	V		V	Pass	ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว (แน่นอน)
- การประจุแบตเตอรี่	V		V	Pass	อยู่ที่ 13.09V / 13.06V, ใช้งานได้
6. ระบบไฟฟ้า					
- สภาพทั่วไป	V		V	Pass	อยู่ในสภาพปกติ
- ระบบสายไฟหรือสายของสายไฟฟ้า	V		V	Pass	ในพื้นความเสียหาย
- ตู้ควบคุมตู้แอร์ และสาย Feeder	V		V	Pass	แน่นอน
- เซอร์คิตเบรกเกอร์และฟิวส์	V		V	Pass	ทำงานปกติ
- Main Contact ของ ATS	-		-	Pass	ไม่สามารถทดสอบได้
- Control Generator	V		V	Pass	ทำงานปกติ
7. Generator					
- สภาพทั่วไป	V		V	Pass	อยู่ในสภาพปกติ
- โรเตอร์และสเตเตอร์	V		V	Pass	สามารถใช้งานได้
- แปรง	V		V	Pass	สามารถใช้งานได้
- Exciter	V		V	Pass	สามารถใช้งานได้
- ไสโครกและไสลล์	V		V	Pass	สามารถใช้งานได้
- ไสโครกและไสลล์	V		V	Pass	ทำงานแล้วเรียบร้อย
- Governor และอุปกรณ์ ประกอบ	V		V	Pass	สามารถใช้งานได้
- ทดสอบโดยเปลี่ยนโหลดเป็นเวลา 15 นาที	V		V	Pass	ทดสอบเรียบร้อยแล้ว
- ทดสอบโดยโหลดบางส่วน 30% ของพิกัด เป็นเวลา 30 นาที	V		V	Pass	*ไม่สามารถทดสอบได้
- ทดสอบโดยโหลดบางส่วน 50% ของพิกัด เป็นเวลา 30 นาที	V		V	Pass	*ไม่สามารถทดสอบได้
- ทดสอบโดยโหลดบางส่วน 75% ของพิกัด เป็นเวลา 60 นาที	V		V	Pass	*ไม่สามารถทดสอบได้



Date : 19-06-26

Customer : Shama Lakeview Asoke Bangkok
Location : Sukhumvit Bangkok

Generator Model : CUMMINS model LTA10-G3

Alternator Model : MARATHON

Generator Controller Model : DEEP SEA ELECTRONICS model DSE7320MKII

Specification : Standby Rate, 220 kW, 275 kVA, 400/230V, 50Hz, 1500 RPM, PF 0.8 Phase 3

[illegible]

ภาคผนวกที่ 8

เอกสารการขนส่งมูลฝอย



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6900008145

วันที่ 17 มีนาคม 2569

สำนักงานเขต คลองเตย โทร 0 2240 2121, 0 2249 9705
ที่อยู่สำนักงานเขต 599 สามแยกกล้วยน้ำไท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บจก.เออาร์ คิวบิสิเนส สวีลอปเม้นท์(ไทยแลนด์)สาขา00001
ที่อยู่ เลขที่ 41 รอยชอุ่มวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ปริมาณมูลฝอย ทัวไป 2,000.00 ลิตร/วัน
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ค.ศ. 68-ก.ย. 69 เป็นจำนวนเงิน 192,000 บาท

รายละเอียดดังนี้ ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ลำดับและขนมูลฝอย	78,000	ค.ศ.	16,000	ม.ย.	16,000
2	ลำดับจัดการมูลฝอย	114,000	พ.ย.	16,000	พ.ค.	16,000
3			ธ.ค.	16,000	มิ.ย.	16,000
			ม.ค.	16,000	ก.ค.	16,000
			ก.พ.	16,000	ธ.ค.	16,000
			มี.ค.	16,000	ก.ย.	16,000
รวมทั้งสิ้น (บาท)		192,000				

จำนวนเงินทั้งสิ้น หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เช็ค ลงวันที่ 10 มีนาคม 2569

เลขที่เช็ค (Cheque No.) 00293282

ธนาคาร (Bank) ธ.ไทยพาณิชย์ - สาขา Emsphere

นาย กันตณ โพรศรีกราด

ผู้รับเงิน

พิมพ์เมื่อ 17 มีนาคม 2569 เวลา 13:02 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

มูลฝอย

ก (สายเคเบิล)

ซอยสุขุมวิท 16 (สุขุมวิท) ถนน สุขุมวิท

กรุงเทพมหานคร

ธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ
กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือ

สถานที่ใดๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอยตามที่กำหนดใน
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติดังกล่าว และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงินรายได้
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๑ กำหนดว่าเช็คที่รับชำระเป็นรายได้กรุงเทพมหานคร ต้องเป็นเช็คคลัง
วันที่ที่เจ้าหน้าที่รับชำระเช็คนั้นหรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓๐ วัน ห้ามรับเช็คคลังวันที่ล่วงหน้า

ในการนี้ สำนักงานเขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร ได้ประเมินปริมาณการทิ้งมูลฝอย
จากบ้าน/อาคารเลขที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีมูลฝอยไม่เกิน 2,000 ลิตร/วัน □ ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยคิดเป็น
ค่าธรรมเนียมการให้บริการจัดการมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยทัวไป อัตราเดือนละ 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอยทัวไป อัตราเดือนละ 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินค่าธรรมเนียมฯ เดือนละ 16,000 บาท (สิบหกพันบาทถ้วน)
ประจำเดือน ๓๓ ๖๘ - ๓๑ ๖๙ รวมเป็นเงิน 192,000 (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ดังนั้น จึงขอให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
ใบแจ้งหนี้ฉบับนี้ โดยสามารถเลือกชำระผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

- ชำระด้วยเงินสดผ่านเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม หรือที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตคลองเตย
- เช็คขีดคร่อมและสั่งจ่ายในนาม "กรุงเทพมหานคร"
- ชำระผ่านระบบ Mobile Banking
- ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๒๐๙ = ๑๒,๐๐๐
๑๒๕๐ - ๗๔ = ๑๑๗๖
๑๓๑๙ = ๑๓,๐๐๐

(นายแทน เพ็ชรตะกั่ว)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการเขตคลองเตย

๐๙๖-๙๒๓-๙๙๖๙

๑๓๖๖

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๒๔๘๘

โทรสาร ๐ ๒๒๔๐ ๒๔๘๖

V-00981

Mami

27 FEB 2026



ที่ กท ๗๒๐๖/ ๓๕๖

สำนักงานเขตคลองเตย
๕๕๕ สามแยกกล้วยน้ำไท กทม.๑๐๑๑๐

เรื่อง แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอย

เรียน นอจ. เดอร์ ดิษฐิ์ นิล อภิบาล (ไทยแลนด์)

เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ดูแลอาคารสถานที่ เลขที่ 41 ซอย สุขุมวิท 16 (สุขุมวิท) ถนน สุขุมวิท

แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอยตามที่กำหนดในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติดังกล่าว และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงินรายได้กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๑ กำหนดว่าเช็คที่รับชำระเป็นรายได้กรุงเทพมหานคร ต้องเป็นเช็คลงวันที่ที่เจ้าหน้าที่รับชำระเช็คนั้นหรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓๐ วัน ห้ามรับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า

ในการนี้ สำนักงานเขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร ได้ประเมินปริมาณการทิ้งมูลฝอยจากบ้าน/อาคารเลขที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีมูลฝอยไม่เกิน 2,000 ลิตร/วัน □ ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยคิดเป็นค่าธรรมเนียมการให้บริการจัดการมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนี้

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป	อัตราเดือนละ <u>6,500</u> บาท	(<u>หกพันห้าร้อยบาทถ้วน</u>)
ค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอยทั่วไป	อัตราเดือนละ <u>9,500</u> บาท	(<u>เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน</u>)
รวมเป็นเงินค่าธรรมเนียมฯ เดือนละ	<u>16,000</u> - บาท	(<u>สิบหกพันบาทถ้วน</u>)
ประจำเดือน <u>กค ๖๘ - กย ๖๙</u>	รวมเป็นเงิน <u>192,000</u>	(<u>หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน</u>)

ดังนั้น จึงขอให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ฉบับนี้ โดยสามารถเลือกชำระผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

๑. ชำระด้วยเงินสดผ่านเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม หรือที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตคลองเตย
๒. เช็คบัตรเครดิตและสั่งจ่ายในนาม "กรุงเทพมหานคร"
๓. ชำระผ่านระบบ Mobile Banking
๔. ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
๕. ชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

Dr 2129 = 32,000
8280 - 74,400
1319. 112,000

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๒๔๘๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๐ ๒๔๘๖

(นายแทน เพ็ชรตะกั่ว)
ผู้อำนวยการเขต ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการเขตคลองเตย
๐๙๖-๑๒๓-๙๙๖๙
๙๙๖๙

V-00981
Mami
27 FEB 2026

ตารางอัตราค่าธรรมเนียมมูลฝอยทั่วไปแบบรายเดือน

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.2568

ปริมาณมูลฝอยทั่วไป (ลิตร/วัน)	ปริมาณมูลฝอยทั่วไป (ลบ.ม./วัน)	ค่าธรรมเนียม (บาท/เดือน)
1,001 - 1,500	1.001 - 1.500	12,000
1,501 - 2,000	1.501 - 2.000	16,000
2,001 - 2,500	2.001 - 2.500	20,000
2,501 - 3,000	2.501 - 3.000	24,000
3,001 - 3,500	3.001 - 3.500	28,000
3,501 - 4,000	3.501 - 4.000	32,000
4,001 - 4,500	4.001 - 4.500	36,000
4,501 - 5,000	4.501 - 5.000	40,000
5,001 - 5,500	5.001 - 5.500	44,000
5,501 - 6,000	5.501 - 6.000	48,000
6,001 - 6,500	6.001 - 6.500	52,000
6,501 - 7,000	6.501 - 7.000	56,000
7,001 - 7,500	7.001 - 7.500	60,000
7,501 - 8,000	7.501 - 8.000	64,000
8,001 - 8,500	8.001 - 8.500	68,000
8,501 - 9,000	8.501 - 9.000	72,000
9,001 - 9,500	9.001 - 9.500	76,000
9,501 - 10,000	9.501 - 10.000	80,000
10,001 - 10,500	10.001 - 10.500	84,000
10,501 - 11,000	10.501 - 11.000	88,000
11,001 - 11,500	11.001 - 11.500	92,000
11,501 - 12,000	11.501 - 12.000	96,000
12,001 - 12,500	12.001 - 12.500	100,000
12,501 - 13,000	12.501 - 13.000	104,000
13,001 - 13,500	13.001 - 13.500	108,000
13,501 - 14,000	13.501 - 14.000	112,000
14,001 - 14,500	14.001 - 14.500	116,000
14,501 - 15,000	14.501 - 15.000	120,000
15,001 - 15,500	15.001 - 15.500	124,000
15,501 - 16,000	15.501 - 16.000	128,000

ภาคผนวกที่ 9

เอกสารการสืบสิ่งปฏิภูม



JR Kyushu Business Development (Thailand) Co.,Ltd

41 Soi Sukhumvit 16, Sukhumvit Rd., Klongtoey
Klongtoey Bangkok 10110 (Branch 00001)

VAT Registration ID : 0105560194271

Tel : 02-663-1234

Fax : 02-663-1292

Email :

Purchase Order

NO. POL-SAB2511-0005
DATE 13-11-25
PAGE 1 / 1




Managed by Onyx Hospitality Group

SUPPLIER : V-00310 : Kumsuwanpreecha Co.,Ltd.			P.R. NO. : PR74-2511-0005					
ADDRESS : 295 Prachasongkroh Rd.,Dindaeng Dindaeng Bangkok 10400			DEPARTMENT : 74 : Property Operation & Maintenance					
TEL : 026428639,085507929			FAX:			CURRENCY : THB		
Contact :								
No.	ITEM NO.	DESCRIPTION	QTY.	UNIT	UNIT PRICE	DISC.	AMOUNT	

1	8300	การสูบลูจจาระและสิ่งปฏิกูล(สิ่งปฏิกูลที่ลอยน้ำ) Pumping of feces and sewage (floating waste) Tower A - ป่อ SEPTIC ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 8 เมตร ลึก 4 เมตร 1 ป่อ - ป่อไขมัน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร ลึก 2 เมตร 2 ป่อ Tower B - ป่อ SEPTIC ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 8 เมตร ลึก 4 เมตร 1 ป่อ - ป่อไขมัน ที่มีขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร ลึก 2 เมตร 1 ป่อ - ป่อไขมันถังแขยง เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.80 เมตร สูง 2.20 เมตร 2 ถัง	1	JOB	27,000.00		27,000.00
---	------	---	---	-----	-----------	--	-----------

Remark : Pumping of feces and sewage (floating sewage)Buildings A and B

DELIVERY DATE : PAYMENT TERMS : PLACE OF DELIVERY : AMOUNT :	13-11-25 30 days TWENTY EIGHT THOUSAND EIGHT HUNDRED NINETY AND 0/100 THB	SUBTOTAL	27,000.00
		DISCOUNT	
		TOTAL	27,000.00
		VAT (7%)	1,890.00
		GRAND TOTAL	28,890.00

PURCHASING	1st APPROVER	AUTHORIZED BY		
 13 NOV 2025	 14-11-25	 14 NOV 2025	 17 NOV 2025	 17 NOV 2025
(or) PO. ISSUER	DEPARTMENT HEAD			

CONDITIONS :

1. All items should be delivered in good condition, must have indicate "Expiry Date" not less than 06 months that will be accepted, supplier shall be responsible to collect back the wrongly delivered items from the resort.
2. This PO Number must appear on each delivery noted & original invoice during delivery.
3. Hotel is not liable of the payment for any item delivered which is not specified in the PO authorization.
4. In case of non-availability and /or price change of PO. item, should be notify immediately in writing before delivery.



บริษัท คุ่มสุวรรณปรีชา จำกัด

KUMSUWANPREECHA CO.,LTD.

295 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 TAX ID: 0115554005861

Tel/Fax. 02-0453049 Tel. 085-5079292, 097-1413424 E-Mail: chompu_cream@hotmail.co.th

รับเหมาสูบน้ำและสิ่งปฏิกูลบ้านพักอาศัย โรงงาน โรงแรม และอาคารสูง ลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด จัดจำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ลดกลิ่น และเพิ่มการย่อยสลายในระบบ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบเสนอราคา/Quotation

เรื่อง การสูบน้ำและสิ่งปฏิกูล (สูบน้ำที่ลอยน้ำ)

เลขที่/No. 639/68

เรียน บริษัท เจอาร์ คิวชู บิสิเนส ดีเวลอปเม้นท์(ไทยแลนด์) จำกัด สาขา 00001

วันที่/Date. 05/11/68

ที่อยู่ 41 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 TAX ID : 0105560194271

บริษัทฯ มีความยินดีเสนอสินค้าและบริการ ดังมีรายการดังต่อไปนี้ :-

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาสุทธิ
1	การสูบน้ำและสิ่งปฏิกูล (สูบน้ำที่ลอยน้ำ) ตึก A - บ่อ SEPTIC ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 8 เมตร ลึก 4 เมตร - บ่อไขมัน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร ลึก 2 เมตร ตึก B - บ่อ SEPTIC ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 8 เมตร ลึก 4 เมตร - บ่อไขมัน ที่มีขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร ลึก 2 เมตร - บ่อไขมันถึงแซท เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.80 เมตร สูง 2.20 เมตร	1 บ่อ 2 บ่อ 1 บ่อ 1 บ่อ 2 ถัง		27,000.00
อักษร : (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) หมายเหตุ : กำหนดชำระเงิน 7 วัน หลังจากวางบิล			รวมเป็นเงิน	27,000.00
1. บริษัทฯ มีใบอบรมผู้ผ่านการอบรมในพื้นที่อับอากาศ 4 ผู้			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,890.00
2. บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าปฏิบัติงาน			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,890.00
3. บริษัทฯ มีอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมและปลอดภัยในการทำงาน				

เนื่องจากในขณะนี้ปริมาณอุจจาระและสิ่งปฏิกูลจำนวนมาก ทางบริษัทฯ จะทำการสูบน้ำและสิ่งปฏิกูล
ต่างๆ ที่ลอยน้ำออกให้หมดจนเหลือแต่น้ำที่ใสเพื่อทำการบำบัดและไหลลงสู่ท่อสาธารณะต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และบริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้เราได้รับใช้ท่าน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตาพร สระทองแก้ว)

ผู้จัดการ

ภาพการทำงานสูบออกจาระและสิ่งปฏิกูล ครั้งที่ 6

SHAMA LAKEVIEW ASOKE



จัดทำโดย

บริษัท คุ่มสุวรรณปรีชา จำกัด

295 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Tel. 02-0453049, 085-5079292, 097-1413424 Fax. 02-0453049

Thank you

ภาพการทำงานสูบน้ำออกและสิ่งปฏิกูล ครั้งที่ 6





ภาคผนวกที่ 10

ภาพเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสุบตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาพการทำงานสูบออกจาระและสิ่งปฏิกูล ครั้งที่ 6

SHAMA LAKEVIEW ASOKE



จัดทำโดย

บริษัท คุ่มสุวรรณปรีชา จำกัด

295 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Tel. 02-0453049, 085-5079292, 097-1413424 Fax. 02-0453049

Thank you

ภาพการทำงานสูบน้ำออกและสิ่งปฏิกูล ครั้งที่ 6



