7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 5

บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลประจำวัน

และผลการวิเคราะห์เชื้อ E-Coli

บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล

วันที่	บ่อเก็บน้ำดิบ A				บ่อเก็บน้ำดิบ B				เดือน	มกราคม
	Appearance				Appearance				ผู้บันทึก	หมายเหตุ
	ขุ่น	ใส	มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	ขุ่น	ใส	มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น		
1										
2										
3										
4										
5		✓		✓		✓		✓		
6		✓		✓		✓		✓		
7		✓		✓		✓		✓		
8		✓		✓		✓		✓		
9		✓		✓		✓		✓		
10										
11										
12										
13		✓		✓		✓		✓		
14		✓		✓		✓		✓		
15		✓		✓		✓		✓		
16		✓		✓		✓		✓		
17										
18										
19										
20		✓		✓		✓		✓		
21		✓		✓		✓		✓		
22		✓		✓		✓		✓		
23		✓		✓		✓		✓		
24										
25										
26		✓		✓		✓		✓		
27		✓		✓		✓		✓		
28		✓		✓		✓		✓		
29		✓		✓		✓		✓		
30		✓		✓		✓		✓		
31										

บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล

วันที่	บ่อเก็บน้ำตึก A				บ่อเก็บน้ำตึก B				เดือน	กุมภาพันธ์
	Appearance				Appearance				ผู้บันทึก	หมายเหตุ
	ขุ่น	ใส	มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	ขุ่น	ใส	มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น		
1										
2		✓		✓		✓		✓		
3		✓		✓		✓		✓		
4		✓		✓		✓		✓		
5		✓		✓		✓		✓		
6		✓		✓		✓		✓		
7										
8										
9		✓		✓		✓		✓		
10		✓		✓		✓		✓		
11		✓		✓		✓		✓		
12		✓		✓		✓		✓		
13		✓		✓		✓		✓		
14										
15										
16		✓		✓		✓		✓		
17		✓		✓		✓		✓		
18		✓		✓		✓		✓		
19		✓		✓		✓		✓		
20		✓		✓		✓		✓		
21										
22										
23		✓		✓		✓		✓		
24		✓		✓		✓		✓		
25		✓		✓		✓		✓		
26		✓		✓		✓		✓		
27		✓		✓		✓		✓		
28										
29										
30										
31										

บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล

วันที่	บ่อเก็บน้ำดิก A				บ่อเก็บน้ำดิก B				เดือน	มีนาคม
	Appearance				Appearance				ผู้บันทึก	หมายเหตุ
	ขุ่น	ใส	มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	ขุ่น	ใส	มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น		
1										
2		✓		✓		✓		✓		
3		✓		✓		✓		✓		
4		✓		✓		✓		✓		
5		✓		✓		✓		✓		
6		✓		✓		✓		✓		
7								✓		
8										
9		✓		✓		✓		✓		
10		✓		✓		✓		✓		
11		✓		✓		✓		✓		
12		✓		✓		✓		✓		
13		✓		✓		✓		✓		
14										
15										
16		✓		✓		✓		✓		
17		✓		✓		✓		✓		
18		✓		✓		✓		✓		
19		✓		✓		✓		✓		
20		✓		✓		✓		✓		
21										
22										
23		✓		✓		✓		✓		
24		✓		✓		✓		✓		
25		✓		✓		✓		✓		
26		✓		✓		✓		✓		
27		✓		✓		✓		✓		
28										
29										
30		✓		✓		✓		✓		
31		✓		✓		✓		✓		

บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล

วันที่	บ่อเก็บน้ำดิก A				บ่อเก็บน้ำดิก B				เดือน	เมษายน
	Appearance				Appearance				ผู้บันทึก	หมายเหตุ
	ขุ่น	ใส	มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	ขุ่น	ใส	มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น		
1		✓		✓		✓		✓		
2		✓		✓		✓		✓		
3		✓		✓		✓		✓		
4										
5										
6		✓		✓		✓		✓		
7		✓		✓		✓		✓		
8		✓		✓		✓		✓		
9		✓		✓		✓		✓		
10		✓		✓		✓		✓		
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20		✓		✓		✓		✓		
21		✓		✓		✓		✓		
22		✓		✓		✓		✓		
23		✓		✓		✓		✓		
24		✓		✓		✓		✓		
25										
26										
27		✓		✓		✓		✓		
28		✓		✓		✓		✓		
29		✓		✓		✓		✓		
30		✓		✓		✓		✓		
31										

บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล

วันที่	บ่อเก็บน้ำดิบ A				บ่อเก็บน้ำดิบ B				เดือน	พฤษภาคม
	Appearance				Appearance				ผู้บันทึก	หมายเหตุ
	ขุ่น	ใส	มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	ขุ่น	ใส	มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น		
1		-								
2		-								
3		-								
4		-								
5		✓		✓		✓		✓		
6		✓		✓		✓		✓		
7		✓		✓		✓		✓		
8		✓		✓		✓		✓		
9		-								
10		-								
11		✓		✓		✓		✓		
12		✓		✓		✓		✓		
13		✓		✓		✓		✓		
14		✓		✓		✓		✓		
15		✓		✓		✓		✓		
16		-								
17		-								
18		✓		✓		✓		✓		
19		✓		✓		✓		✓		
20		✓		✓		✓		✓		
21		✓		✓		✓		✓		
22		✓		✓		✓		✓		
23		-								
24		-								
25		✓		✓		✓		✓		
26		✓		✓		✓		✓		
27		✓		✓		✓		✓		
28		✓		✓		✓		✓		
29		✓		✓		✓		✓		
30		-								
31		-								

บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล

วันที่	บ่อเก็บน้ำดิบ A				บ่อเก็บน้ำดิบ B				เดือน	มิถุนายน
	Appearance				Appearance				ผู้บันทึก	หมายเหตุ
	ขุ่น	ใส	มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	ขุ่น	ใส	มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น		
1		✓		✓		✓		✓		
2		✓		✓		✓		✓		
3								✓		
4		✓		✓		✓		✓		
5		✓		✓		✓		✓		
6										
7										
8		✓		✓		✓		✓		
9		✓		✓		✓		✓		
10		✓		✓		✓		✓		
11		✓		✓		✓		✓		
12		✓		✓		✓		✓		
13										
14										
15		✓		✓		✓		✓		
16		✓		✓		✓		✓		
17		✓		✓		✓		✓		
18		✓		✓		✓		✓		
19		✓		✓		✓		✓		
20										
21										
22		✓		✓		✓		✓		
23		✓		✓		✓		✓		
24		✓		✓		✓		✓		
25		✓		✓		✓		✓		
26		✓		✓		✓		✓		
27										
28										
29		✓		✓		✓		✓		
30		✓		✓		✓		✓		
31										

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 6

บันทึกการตักไขมัน จากบ่อดักไขมัน ของโครงการ และการรณรงค์การแยกไขมันในห้องพักพนักงาน

Thai Parkerizing Co.,Ltd.

แบบบันทึกการตักไขมันที่บ่อดักไขมัน อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด / วันที่/เวลา	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1. อุปกรณ์ในการตักไขมัน																																
1.1 ถังขยะหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยประเภทขยะเปียก	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
1.2 ถุงใส่ขยะสีเขียว	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
1.3 ตะแกรงตักไขมัน	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
1.4 เหล็กเปิดฝาบ่อ	✓	✓			✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
2. ขณะตักไขมันในบ่อ																																
2.1 บ่อดักไขมันที่ 1 ตึก A	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
2.2 บ่อดักไขมันที่ 2 ตึก B ฝั่ง L สั้น	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
2.3 บ่อดักไขมันที่ 3 ตึก B ฝั่ง L ยาว	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
3. หลังปฏิบัติงาน																																
3.1 ไม่มีไขมันเหลือในบ่อ	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
3.2 ปิดฝาบ่อให้สนิท	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
3.3 มัดปากถุงขยะให้แน่น (ไขมันไม่รั่วออกจากถุง)	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
3.4 นำขยะไปทิ้งที่พื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอย (ขยะเปียก)	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
ผู้ตัก		[redacted]			[redacted]							[redacted]							[redacted]							[redacted]							
ผู้ตรวจสอบ																																

Checked	Approved
[redacted]	[redacted]
30/1/69	30/1/69
Admin Staff	Admin Manager

FR : 00-25/12/59

Thai Parkerizing Co.,Ltd.

แบบบันทึกการตักไขมันที่บ่อดักไขมัน อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน

ประจำเดือน ก.พ. พ.ศ. 2569

รายละเอียด / วันที่/เวลา	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1. อุปกรณ์ในการตักไขมัน																																
1.1 ถังขยะหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยประเภทขยะเปียก		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
1.2 ถุงใส่ขยะสีเขียว		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
1.3 ตะแกรงตักไขมัน		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
1.4 เหล็กเปิดฝาบ่อ		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
2. ขณะตักไขมันในบ่อ																																
2.1 บ่อดักไขมันที่ 1 ตึก A		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
2.2 บ่อดักไขมันที่ 2 ตึก B ฝั่ง L สั้น		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
2.3 บ่อดักไขมันที่ 3 ตึก B ฝั่ง L ยาว		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
3. หลังปฏิบัติงาน																																
3.1 ไม่มีไขมันเหลือในบ่อ		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
3.2 ปิดฝาบ่อให้สนิท		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
3.3 มัดปากถุงขยะให้แน่น (ไขมันไม่รั่วออกจากถุง)		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
3.4 นำขยะไปทิ้งที่พื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอย (ขยะเปียก)		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
ผู้ตัก		[redacted]							[redacted]							[redacted]							[redacted]									
ผู้ตรวจสอบ																																

Checked	Approved
[redacted]	[redacted]
27/2/69	27/2/69
Admin Staff	Admin Manager

FR : 00-25/12/59

Thai Parkerizing Co.,Ltd.

แบบบันทึกการตักไขมันที่บ่อดักไขมัน อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน

ประจำเดือน มี.ค. พ.ศ. 69

รายละเอียด / วันที่/เวลา	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1. อุปกรณ์ในการตักไขมัน																																
1.1 ถังขยะหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยประเภทขยะเปียก		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
1.2 ถุงใส่ขยะสีเขียว		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
1.3 ตะแกรงตักไขมัน		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
1.4 เหล็กเปิดฝาบ่อ		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
2. ขณะตักไขมันในบ่อ																																
2.1 บ่อดักไขมันที่ 1 ถัง A		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
2.2 บ่อดักไขมันที่ 2 ถัง B ฝั่ง L สั้น		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
2.3 บ่อดักไขมันที่ 3 ถัง B ฝั่ง L ยาว		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
3. หลังปฏิบัติงาน																																
3.1 ไม่มีไขมันเหลือในบ่อ		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
3.2 ปิดฝาบ่อให้สนิท		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
3.3 มัดปากถุงขยะให้แน่น (ไขมันไม่รั่วออกจากถุง)		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
3.4 นำขยะไปทิ้งที่พื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอย (ขยะเปียก)		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
ผู้ตัก		[redacted]		[redacted]					[redacted]							[redacted]							[redacted]							[redacted]		
ผู้ตรวจสอบ																																

Checked	Approved
[redacted]	[redacted]
10/3/69	...../...../.....
Admin Staff	Admin Manager

FR : 00-25/12/59

Thai Parkerizing Co.,Ltd.

แบบบันทึกการตักไขมันที่บ่อดักไขมัน อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน

ประจำเดือน ธ.ค. พ.ศ. 2569

วันที่/เวลา / รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1. อุปกรณ์ในการตักไขมัน																																
1.1 ถังขยะหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยประเภทขยะเปียก	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		
1.2 ถุงใส่ขยะสีเขียว	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		
1.3 ตะแกรงตักไขมัน	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		
1.4 เหล็กเปิดฝาบ่อ	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		
2. ขณะตักไขมันในบ่อ																																
2.1 บ่อดักไขมันที่ 1 ตึก A	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		
2.2 บ่อดักไขมันที่ 2 ตึก B ฝั่ง L สั้น	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		
2.3 บ่อดักไขมันที่ 3 ตึก B ฝั่ง L ยาว	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		
3. หลังปฏิบัติงาน																																
3.1 ไม่มีไขมันเหลือในบ่อ	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		
3.2 ปิดฝาบ่อให้สนิท	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		
3.3 มัดปากถุงขยะให้แน่น (ไขมันไม่รั่วออกจากถุง)	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		
3.4 นำขยะไปทิ้งที่พื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอย (ขยะเปียก)	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		
ผู้ตัก	[redacted]					[redacted]														[redacted]							[redacted]					
ผู้ตรวจสอบ																																

Checked	Approved
[redacted]	[redacted]
๒๐./๑๒./๒๕๖๙	...../...../.....
Admin Staff	Admin Manager

FR : 00-25/12/59

Thai Parkerizing Co.,Ltd.

แบบบันทึกการตักไขมันที่บ่อดักไขมัน อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วันที่/เวลา / รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1. อุปกรณ์ในการตักไขมัน																																
1.1 ถังขยะหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยประเภทขยะเปียก					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
1.2 ถุงใส่ขยะสีเขียว					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
1.3 ตะแกรงตักไขมัน					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
1.4 เหล็กเปิดฝาบ่อ					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
2. ขณะตักไขมันในบ่อ																																
2.1 บ่อดักไขมันที่ 1 ถัง A					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
2.2 บ่อดักไขมันที่ 2 ถัง B ฝั่ง L สั้น					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
2.3 บ่อดักไขมันที่ 3 ถัง B ฝั่ง L ยาว					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
3. หลังปฏิบัติงาน																																
3.1 ไม่มีไขมันเหลือในบ่อ					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
3.2 ปิดฝาบ่อให้สนิท					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
3.3 มัดปากถุงขยะให้แน่น (ไขมันไม่รั่วออกจากถุง)					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
3.4 นำขยะไปทิ้งที่พื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอย (ขยะเปียก)					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
ผู้ตัก					[redacted]						[redacted]							[redacted]							[redacted]							
ผู้ตรวจสอบ																																

Checked	Approved
[redacted]	[redacted]
๑๗/๑๒/๒๑	๒๗/๑๒/๒๑
Admin Staff	Admin Manager

FR : 00-25/12/59

Thai Parkerizing Co.,Ltd.

แบบบันทึกการตักไขมันที่บ่อดักไขมัน อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน

ประจำเดือน มี.ค. พ.ศ. 69

วันที่/เวลา / รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1. อุปกรณ์ในการตักไขมัน																																
1.1 ถังขยะหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยประเภทขยะเปียก	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
1.2 ถุงใส่ขยะสีเขียว	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
1.3 ตะแกรงตักไขมัน	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
1.4 เหล็กเปิดฝาบ่อ	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
2. ขณะตักไขมันในบ่อ																																
2.1 บ่อดักไขมันที่ 1 ดัก A	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
2.2 บ่อดักไขมันที่ 2 ดัก B ฝั่ง L สั้น	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
2.3 บ่อดักไขมันที่ 3 ดัก B ฝั่ง L ยาว	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
3. หลังปฏิบัติงาน																																
3.1 ไม่มีไขมันเหลือในบ่อ	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
3.2 ปิดฝาบ่อให้สนิท	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
3.3 มัดปากถุงขยะให้แน่น (ไขมันไม่รั่วออกจากถุง)	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
3.4 นำขยะไปทิ้งที่พื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอย (ขยะเปียก)	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
ผู้ตัก	[redacted]			[redacted]				[redacted]							[redacted]							[redacted]							[redacted]			
ผู้ตรวจสอบ																																

Checked	Approved
[redacted]	[redacted]
...../...../.....	...../...../.....
Admin Staff	Admin Manager

FR : 00-25/12/59

วิธีการกำจัดน้ำมันที่ใช้แล้ว อย่างปลอดภัยและไม่เกิดมลพิษ !!!



น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) เป็นสารอาหารที่มีอยู่ในธรรมชาติ ได้มาจากพืชหรือสัตว์ ลักษณะทั่วไปของน้ำมันและไขมันจะมีน้ำหนักเบาและลอยน้ำ ไขมันต่างๆ เหล่านี้เป็นอินทรีย์สารที่มีเสถียรภาพและย่อยสลายโดยแบคทีเรียได้ยาก น้ำเสียจากบ้านเรือนที่มีน้ำมันและไขมันปนเปื้อนส่วนใหญ่มาจากการประกอบอาหาร ได้ก่อให้เกิดปัญหาน้ำมันและไขมันปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมาก โดยอาจแหล่งน้ำผิวดินโดยตรง ทำให้เกิดสภาพไม่น่าดู รวมทั้งขวางกั้นการซึมผ่านของออกซิเจนจากอากาศลงสู่แหล่งน้ำ ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นตามมาได้ และมีการสะสมตามท่อระบายน้ำก่อให้เกิดการอุดตันของท่ออีกด้วย ในส่วนของหอพัก ไทยปาร์คเกอร์ น้ำมันและไขมันก็จะส่งผลกระทบต่อระบบบำบัด **และอาจทำให้น้ำเสียเกินมาตรฐานได้**

1. นำน้ำมันเทใส่กระป๋องที่พร้อมทิ้ง แล้วนำไปแช่จนแข็ง แค่นี้ก็ช่วยให้กำจัดน้ำมันได้แบบง่ายๆ แล้วค่ะ



2. หากไม่อยากเสียเวลารอจนน้ำมันแข็ง ก็สามารถนำน้ำมันเทใส่ถุงหรือภาชนะแล้วปิดให้แน่นสนิท จากนั้นก็นำไปทิ้งใส่ถังขยะได้เลย โดยหากใส่ในถุงก็ควรระวังไม่ให้มีอะไรมาทิ่มจนถุงขาดด้วยนะ





3. นำน้ำมันที่กรองเศษอาหารแล้ว มาใส่ในแกลลอน เพื่อนำไปขายกับร้านรับซื้อของเก่าที่เค้ารับซื้อ หรือ บางปั๊มน้ำมันบางแห่งรับซื้อเช่นกันค่ะ





เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกของเรา

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 7

เอกสารจดหมายแจ้งจาก อบต.เขาคันทรง เรื่อง ถังขยะขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร /ใบขอซื้อถังขยะ/และใบบริจาคถังขยะ

หนังสือบริจาค / อุทิศทรัพย์สินให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์

เขียนที่ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

วันที่...29....เดือน...กรกฎาคม....พ.ศ...2559.....

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ในวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ข้าพเจ้า **บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด** โดยนายคุนิฮิโกะ มุรามะทสึ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 570 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ได้บริจาค / อุทิศทรัพย์สิน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีรายการบริจาค / อุทิศทรัพย์สิน ดังนี้

1. ถังขยะสำเร็จรูป ขนาด 4 ลบ.ม. แบบคอนเทเนอร์ จำนวน 1 ถัง มูลค่าเป็นเงิน 65,000.00 บาท
   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 แผ่น)

สภาพทรัพย์สิน ☑ ยังไม่ผ่านการใช้งาน ☐ ผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลา.....-.....เดือน/ปี

เพื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้ใช้เป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกัน หรือ ไว้ใช้ในทางราชการ หนังสือฉบับนี้จัดทำขึ้น จำนวนสองฉบับ ข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอด เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และทั้งสองฝ่ายยึดถือไว้คนละฉบับ

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

(ลงชื่อ) ..... ผู้อุทิศ/บริจาค

กรรมการบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับมอบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

พันจ่าเอก

(ลงชื่อ) ..... พยาน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บริษัท เพชรลำภู เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
Phetlamphoo Engineering and Construction Co.,Ltd.
277/87 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์: 081-0013454, 084-7821361
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0205556004976
E-mail: narasast.p@hotmail.com

ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

RECEIPT/TAX INVOICE (ORIGINAL)

เลขที่ NO: 033

วันที่ 9 กรกฎาคม 2557

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด Head Office
ที่อยู่ : 570 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท
ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทร. 02-324660, Fax : 02-3246637
Tax ID : 0105522013515
ติดต่อ : Sukontharot Krasang

ใบสั่งซื้อเลขที่	ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้
PURCHASE ORDER NO.	DELIVER ORDER NO. / INVOICES NO.
	INV2014028

ลำดับที่ Item	รายละเอียด Description	จำนวน QUANLTITY	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1	ถังขยะสำเร็จรูป ขนาด 4 ลบ.ม. แบบคอนเทเนอร์ **พร้อมจัดส่ง***	1	65,000	65,000.00

หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน

รวมเงิน	65,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%	4,550.00
จำนวนรวมเงินทั้งสิ้น	69,550.00

ได้รับเงินแล้ว
เลขที่ NO.....ลงวันที่ DATE.....
ธนาคาร Bank .....สาขา BRANCE.....
☐ โอนเงินเข้าบัญชี.....ธนาคาร.....สาขา.....
ชื่อบัญชี.....เลขที่บัญชี.....เลขที่ Pay-in slip.....
ผู้รับเงิน.....วันที่.....
COLLECTOR DATE

บริษัท เพชรลำภู เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
.....
ผู้รับมอบอำนาจ
AUTHORIZED SIGNATURE

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 8

บันทึกการเข้ามาเก็บขยะของ อบต.เขาคันทรง

แบบบันทึกการเข้ามาเก็บขยะของ อบต.เขาคันทรง

รอบเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน ประจำปี 2569

ว/ด/ป	เวลาเข้า	จำนวนเที่ยว	ทะเบียนรถ	คนขับรถ	รปภ. ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
03 ม.ค. 69	05.16น.	2	85-8263	ทองสุข	จันที	
07 ม.ค. 69	07.16น.	1	85-8263	ทองสุข	จันที	
14 ม.ค. 69	07.00น.	2	85-8263	ทองสุข	เดโชวัต	
22 ม.ค. 69	06.46น.	2	85-8263	ทองสุข	จันที	
29 ม.ค. 69	07.15น.	2	85-8263	ทองสุข	จันที	
05 ก.พ. 69	06.39น.	1	85-8263	ทองสุข	จันที	
12 ก.พ. 69	07.15น.	2	85-8263	ทองสุข	ประภาส	
19 ก.พ 69	07.08น.	2	85-8263	ทองสุข	เดโชวัต	
26 ก.พ. 69	07.06น.	2	85-8263	ทองสุข	จันที	
05 มี.ค. 69	06.52น.	2	85-8263	ทองสุข	นันทพงศ์	
12 มี.ค. 69	08.00น.	2	85-8263	ทองสุข	ประภาส	
19 มี.ค. 69	06.38น.	1	85-8263	ทองสุข	นันทพงศ์	
26 มี.ค. 69	06.12น.	2	85-8263	ทองสุข	ประภาส	
2 เม.ย. 69	08.30น.	1	85-8263	ทองสุข	ประภาส	
9 เม.ย. 69	06.30น.	2	87-4989	ทองสุข	จันที	
16 เม.ย. 69	06.37น.	1	85-8263	ทองสุข	จันที	
17 เม.ย. 69	08.37น.	1	87-4989	ทองสุข	นันทพงศ์	
23 เม.ย. 69	07.00น.	2	87-4989	ทองสุข	ประภาส	

แบบบันทึกการเข้ามาเก็บขยะของ อบต.เขาคันทรง

รอบเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน ประจำปี 2569

ว/ด/ป	เวลาเข้า	จำนวนเที่ยว	ทะเบียนรถ	คนขับรถ	รปภ. ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
30 เม.ย. 69	05.34น.	2	87-4989	ทองสุข	นันทพงศ์	
08 พ.ค. 69	09.46น.	2	87-4989	ทองสุข	นันทพงศ์	
14 พ.ค. 69	07.40น.	2	87-4989	ทองสุข	ประภาส	
21 พ.ค. 69	08.12น	2	87-4989	ทองสุข	ณัฐวัต	
28 พ.ค. 69	07.00น.	2	87-4989	ทองสุข	ประภาส	
04 มิ.ย. 69	06.17น.	2	87-4989	ทองสุข	ประภาส	
11 มิ.ย. 69	07.25น.	2	87-4989	ทองสุข	ประภาส	
18 มิ.ย. 69	06.12น.	1	87-4989	ทองสุข	ประภาส	
25 มิ.ย. 69	07.10น.	2	87-4989	ทองสุข	ประภาส	

7.6 เอกสารแนบ และข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 9

ผลการตรวจสอบสัญญาณเตือนภัยประจำเดือน (ตัวอย่าง)

Thai Parkerizing Co., Ltd.

แบบตรวจเช็คเครื่องดับเพลิงมือถือ
บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

สถานที่ หอพักอาคาร A วันที่ตรวจ 28/05/2569 ผู้ตรวจเช็ค (ตัวบรรจง) กุลวิทย กรเวช

หมายเลขเครื่องดับเพลิง	ตำแหน่งเครื่องดับเพลิง (ปีที่ผลิต)	ประเภทของเครื่องดับเพลิง	เครื่องดับเพลิงอยู่ในที่ติดตั้ง		บริเวณที่ติดตั้งไม่มีสิ่งกีดขวาง		เครื่องดับเพลิงไม่เป็นสนิม/ชำรุด		Seal และ หรือ สลักล็อคครบ		เกจวัดความดันปกติ (ผงเคมีแห้ง)		สายฉีดไม่แตก หัวฉีดไม่อุดตัน		น้ำหนัก/ผงเคมีในถังปกติ		กรณีผิดปกติ		ครบวาระ 5 ปี
																	แก้ไขเสร็จแล้ว	รอการแก้ไข	
			ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่			
FI-A101	ใน FHC-101	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-A102	ใน FHC-102	CO2 10 lbs.	✓		✓		✓		✓		-		✓		✓				H-3/2029
FI-A103	ใน FHC-103	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-A104	หน้าห้อง MDB ชั้น 1	HFC-236fa 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-5/2029
FI-A201	ใน FHC-201	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-A202	ใน FHC-202	ABFFC 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-A203	ใน FHC-203	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-A204	หน้าห้อง MDB ชั้น 2	CO2 10 lbs.	✓		✓		✓		✓		-		✓		✓				H-3/2029
FI-A301	ใน FHC-301	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-A302	ใน FHC-302	ABFFC 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-A303	ใน FHC-303	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-A304	หน้าห้อง MDB ชั้น 3	CO2 10 lbs.	✓		✓		✓		✓		-		✓		✓				H-3/2029
FI-A401	ใน FHC-401	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-A402	ใน FHC-402	ABFFC 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-A403	ใน FHC-403	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-A404	หน้าห้อง MDB ชั้น 4	CO2 10 lbs.	✓		✓		✓		✓		-		✓		✓				H-3/2029
FI-A501	ใน FHC-501	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-A502	ใน FHC-502	ABFFC 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-A503	ใน FHC-503	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-A504	หน้าห้อง MDB ชั้น 5	CO2 10 lbs.	✓		✓		✓		✓		-		✓		✓				H-3/2029
FI-A601	ใน FHC-601	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-A602	ใน FHC-602	ABFFC 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-A603	ใน FHC-603	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-A604	หน้าห้อง MDB ชั้น 6	CO2 10 lbs.	✓		✓		✓		✓		-		✓		✓				H-3/2029
FI-A701	ใน FHC-701	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-A702	ใน FHC-702	ABFFC 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-A703	ใน FHC-703	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-A704	หน้าห้อง MDB ชั้น 7	CO2 10 lbs.	✓		✓		✓		✓		-		✓		✓				H-3/2029
FI-A801	ใน FHC-801	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-A802	ใน FHC-802	ABFFC 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-A803	ใน FHC-803	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-A804	หน้าห้อง MDB ชั้น 8	CO2 10 lbs.	✓		✓		✓		✓		-		✓		✓				H-3/2029
FI-A805	บนห้องลิฟท์ดาดฟ้า	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030

หมายเหตุ : วิธีการตรวจเช็ค

1. *การติดตั้ง* ตรวจสอบว่าเครื่องดับเพลิงต้องอยู่ในตำแหน่งที่ติดตั้ง โดยไม่มีสิ่งกีดขวางและไม่วางชิดกับแหล่งเชื้อเพลิง
2. *ตัวเครื่องดับเพลิง* สะอาด ไม่บุบยุบ ไม่เป็นสนิมหรือชำรุดหรือผุกร่อน โดยเฉพาะก้นถัง
3. *สลักพร้อมซิล(Seal)ล็อค* ตรงคันบีบอยู่ในสภาพเรียบร้อย สมบูรณ์ ไม่หลุด
4. *เกจวัดความดัน* สังเกตเข็มสีเหลืองในมาตรวัดความดันชี้ในช่องสีเขียวหรือค่อนไปทางด้าน Over Chart (ขวามือ) เล็กน้อย แสดงว่าเครื่องอยู่ในสภาพเรียบร้อย
   ในกรณีเข็มสีเหลืองในมาตรวัดความดันชี้ไปด้าน Rechart (ซ้ายมือ) แสดงว่าเครื่องอยู่ในสภาพต้องทำการบรรจุใหม่ หรือขัดข้อง
5. *สายฉีดและหัวฉีด* ตรวจเช็คสภาพสายฉีด ดูการแตกหรือชำรุด พร้อมตรวจดูว่ามีการอุดตันของสายฉีดหรือไม่
6. *ผงเคมี (สำหรับชนิดผงเคมีแห้ง)* ให้คว่ำถังดับเพลิง เพื่อให้สารเคมีภายในถังคลายการอัดแน่นของสารเคมี
7. *น้ำหนัก (สำหรับชนิด CO_2)* ให้ยกตรวจสอบน้ำหนักปกติ โดยน้ำหนักจะหายไปได้ไม่เกิน 10 % (ทำการชั่งน้ำหนัก)

Checked by	Safety Officer	Dormitory Manager
[redacted]	[redacted]	[redacted]
29 / 5 / 26	29 / 5 / 26	29 / 5 / 26

Thai Parkerizing Co., Ltd.

แบบตรวจเช็ค Hydrant & Fire Hose Box

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

สถานที่ หอพักอาคาร A วันที่ตรวจ 28/05/2569 . ผู้ตรวจเช็ค (ตัวบรรจง) กุลวิท

หมายเลขอุปกรณ์	Fire Hose Box (ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง)						หมายเลขอุปกรณ์	Hydrant (สายฉีดน้ำดับเพลิง)						การแก้ไขพร้อมใช้งาน	
	บริเวณด้านหน้าไม่มีสิ่งกีดขวาง		ตู้ไม่เป็นสนิมเปิดได้สะดวก		มีอุปกรณ์ภายใน A5			บริเวณรอบ ๆ ไม่มีสิ่งกีดขวาง		มีฝาครอบเกลียวครบทุกหัวจ่าย		ไม่มีน้ำรั่วที่วาล์วฝาครอบ			
	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่		ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	แก้ไขแล้ว	รอการแก้ไข
FHC-A101	✓		✓		✓		HD-A101	✓		✓		✓			
FHC-A102	✓		✓		✓		HD-A102	✓		✓		✓			
FHC-A103	✓		✓		✓		HD-A103	✓		✓		✓			
FHC-A201	✓		✓		✓		HD-A201	✓		✓		✓			
FHC-A202	✓		✓		✓		HD-A202	✓		✓		✓			
FHC-A203	✓		✓		✓		HD-A203	✓		✓		✓			
FHC-A301	✓		✓		✓		HD-A301	✓		✓		✓			
FHC-A302	✓		✓		✓		HD-A302	✓		✓		✓			
FHC-A303	✓		✓		✓		HD-A303	✓		✓		✓			
FHC-A401	✓		✓		✓		HD-A401	✓		✓		✓			
FHC-A402	✓		✓		✓		HD-A402	✓		✓		✓			
FHC-A403	✓		✓		✓		HD-A403	✓		✓		✓			
FHC-A501	✓		✓		✓		HD-A501	✓		✓		✓			
FHC-A502	✓		✓		✓		HD-A502	✓		✓		✓			
FHC-A503	✓		✓		✓		HD-A503	✓		✓		✓			
FHC-A601	✓		✓		✓		HD-A601	✓		✓		✓			
FHC-A602	✓		✓		✓		HD-A602	✓		✓		✓			
FHC-A603	✓		✓		✓		HD-A603	✓		✓		✓			
FHC-A701	✓		✓		✓		HD-A701	✓		✓		✓			
FHC-A702	✓		✓		✓		HD-A702	✓		✓		✓			
FHC-A703	✓		✓		✓		HD-A703	✓		✓		✓			
FHC-A801	✓		✓		✓		HD-A801	✓		✓		✓			
FHC-A802	✓		✓		✓		HD-A802	✓		✓		✓			
FHC-A803	✓		✓		✓		HD-A803	✓		✓		✓			

หมายเหตุ : .....

.....

.....

Checked by	Safety Officer	Dormitory Manager
[redacted]	[redacted]	[redacted]
29 / 5 / 26	29 / 5 / 26	29 / 5 / 26

Thai Parkerizing Co., Ltd.

แบบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

สถานที่ หอพักอาคาร A วันที่ตรวจ 28/05/2569 ผู้ตรวจเช็ค กุลวิทย

เวลาที่เริ่มทำการทดสอบ 09.30 น. เวลาสิ้นสุดการทดสอบ 11.00 น. รวมระยะเวลาทดสอบ 90 นาที

หมายเลขเครื่อง	ตำแหน่งติดตั้ง	หัวข้อที่ตรวจเช็ค			รายละเอียด (กรณีผิดปกติ)	หมายเหตุ
		เครื่องไม่เป็นสนิม/ชำรุด	หลอดไฟทำงานปกติ	แบตเตอรี่สภาพปกติ		
EL-A101	ด้านในบันไดหนีไฟ ฝั่ง L ยาว ชั้น 1	✓	✓	✓		Dyno Model : EPD-209 MFG : 10/2024
EL-A102	ลานจอดรถฝั่ง L ยาว	✓	✓	✓		Dyno Model : EPD-209 MFG : 10/2024
EL-A103	ห้องโถงกลางชั้น 1	✓	✓	✓		Dyno Model : EPD-209 MFG : 10/2024
EL-A104	หน้าลิฟท์	✓	✓	X	ไฟติดไม่ครบเวลา 90 นาที 	Max bright 12 V/5 Ah เปลี่ยนแบต ACCU 1/2021
EL-A105	ด้านในบันไดกลางชั้น 1	✓	✓	✓		Max bright 12 V/7 Ah แบต SUNNY 7/2020 เปลี่ยน 10/2020
EL-A106	ในห้อง MDB	X	X	X	ไฟไม่ติด ตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	12 V/5 Ah NEW-รับของ 10/2020 (SUNNY)
EL-A107	ลานจอดรถฝั่ง L สั้น	✓	✓	✓		Dyno Model : EPD-209 MFG : 2/2025
EL-A108	ด้านในบันไดหนีไฟ ฝั่ง L สั้น ชั้น 1	✓	✓	✓		Dyno Model : EPD-209 MFG : 10/2024
EL-A109	ป้อม รปภ.	X	X	X	ไฟไม่ติด ตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	12 V/7 Ah แบตปี 2019 (ACCU)
EL-A110	ห้องสำนักงานชั้น 1	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-A201	ด้านในบันไดหนีไฟ ฝั่ง L ยาว ชั้น 2	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-A202	หน้าห้อง 205	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-A203	ด้านในบันไดกลางชั้น 2	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-A204	หน้าห้อง 213	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-A205	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-A206	ทางออกหนีไฟ ฝั่ง L สั้น ชั้น 2	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-A207	ด้านในบันไดหนีไฟ ฝั่ง Lสั้น ชั้น 2	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-A301	ด้านในบันไดหนีไฟ ฝั่ง L ยาว ชั้น 3	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-A302	หน้าห้อง 305	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26

Thai Parkerizing Co., Ltd.

แบบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

สถานที่ หอพักอาคาร A วันที่ตรวจ 28/05/2569 ผู้ตรวจเช็ค กุลวิทย

เวลาที่เริ่มทำการทดสอบ 09.30 น. เวลาสิ้นสุดการทดสอบ 11.00 น. รวมระยะเวลาทดสอบ 90 นาที

หมายเลขเครื่อง	ตำแหน่งติดตั้ง	หัวข้อที่ตรวจเช็ค			รายละเอียด (กรณีผิดปกติ)	หมายเหตุ
		เครื่องไม่เป็นสนิม/ชำรุด	หลอดไฟทำงานปกติ	แบตเตอรี่สภาพปกติ		
EL-A303	ด้านในบันไดกลางชั้น 3	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-A304	หน้าห้อง 313	✓	✓	✓		Dyno Model : EPD-209 MFG : 2/2025
EL-A305	หน้าห้อง 314	✓	✓	✓		Dyno Model : EPD-209 MFG : 2/2025
EL-A306	ทางออกหนีไฟ ฝั่ง L สั้น ชั้น 3	✓	✓	✓		Dyno Model : EPD-209 MFG : 2/2025
EL-A307	ด้านในบันไดหนีไฟ ฝั่ง L สั้น ชั้น 3	✓	✓	✓		Dyno Model : 12P4T MFG : 4/2024
EL-A401	ด้านในบันไดหนีไฟ ฝั่ง L ยาว ชั้น 4	✓	✓	✓		12 V/5 Ah NEW-รับของ 11/2020 (SUNNY)
EL-A402	หน้าห้อง 405	X	X	X	ไฟไม่ติด ตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	12 V/5 Ah NEW-รับของ 11/2020 (SUNNY)
EL-A403	ด้านในบันไดกลางชั้น 4	X	X	X	ไฟไม่ติด ตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	12 V/5 Ah ผลิต 12/2020 NEW-รับของ 1/2021 (SUNNY)
EL-A404	หน้าห้อง 413	✓	✓	✓		Dyno Model : EPD-209 MFG : 2/2025
EL-A405	หน้าห้อง 414	X	X	X	ไฟไม่ติด ตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	12 V/5 Ah NEW-รับของ 11/2020 (SUNNY)
EL-A406	ทางออกหนีไฟ ฝั่ง L สั้น ชั้น 4	✓	✓	✓		12 V/5 Ah ผลิต 12/2020 NEW-รับของ 1/2021 (SUNNY)
EL-A407	ด้านในบันไดหนีไฟฝั่ง L สั้น ชั้น 4	X	X	X	ไฟไม่ติด ตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	12 V/5 Ah ผลิต 12/2020 NEW-รับของ 1/2021 (SUNNY)
EL-A501	ด้านในบันไดหนีไฟ ฝั่ง L ยาว ชั้น 5	✓	✓	✓		12 V/5 Ah แบตปี 8/2022 (SUNNY)
EL-A502	หน้าห้อง 505	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-A503	ด้านในบันไดกลาง	X	X	X	ไฟไม่ติด ตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	12 V/5 Ah ผลิต 12/2020 NEW-รับของ 1/2021 SUNNY
EL-A504	หน้าห้อง 513	X	X	X	ไฟไม่ติด ตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	12 V/5 Ah แบตปี 8/2022 (SUNNY)

Thai Parkerizing Co., Ltd.

แบบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

สถานที่ หอพักอาคาร A วันที่ตรวจ 28/05/2569 ผู้ตรวจเช็ค กุลวิทย

เวลาที่เริ่มทำการทดสอบ 09.30 น. เวลาสิ้นสุดการทดสอบ 11.00 น. รวมระยะเวลาทดสอบ 90 นาที

หมายเลขเครื่อง	ตำแหน่งติดตั้ง	หัวข้อที่ตรวจเช็ค			รายละเอียด (กรณีผิดปกติ)	หมายเหตุ
		เครื่องไม่เป็นสนิม/ชำรุด	หลอดไฟทำงานปกติ	แบตเตอรี่สภาพปกติ		
EL-A505	หน้าห้อง 514	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-A506	ทางออกหนีไฟ ฝั่ง L สั้น ชั้น 5	✓	✓	✓		12 V/5 Ah ผลิต 12/2020 NEW-รับของ 1/2021 (SUNNY)
EL-A507	ด้านในบันไดหนีไฟ ฝั่ง L สั้น ชั้น 5	✓	✓	✓		Dyno Model : EPD-209 MFG : 2/2025
EL-A601	ด้านในบันไดหนีไฟ ฝั่ง L ยาว ชั้น 6	X	X	X	ไฟไม่ติด ตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์	12 V/5 Ah ผลิต 12/2020 NEW-รับของ 1/2021 (SUNNY)
EL-A602	หน้าห้อง 605	✓	✓	✓		Dyno Model : EPD-209 MFG : 11/2024
EL-A603	ด้านในบันไดกลาง	✓	✓	✓		Dyno Model : EPD-209 MFG : 11/2024
EL-A604	หน้าห้อง 613	✓	✓	✓		Dyno Model : 12P4T MFG : 4/2024
EL-A605	หน้าห้อง 614	✓	✓	✓		Dyno Model : EPD-209 MFG : 11/2024
EL-A606	ทางออกหนีไฟ ฝั่ง L สั้น ชั้น 6	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-A607	ด้านในบันไดหนีไฟ ฝั่ง L สั้น ชั้น 6	X	X	X	ไฟไม่ติด ตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์	12 V/5 Ah NEW 10/2020 (SUNNY)
EL-A701	ด้านในบันไดหนีไฟ ฝั่ง L ยาวชั้น 7	✓	✓	✓		Dyno Model : 12P4T MFG : 4/2024
EL-A702	หน้าห้อง 705	✓	✓	✓		Dyno Model : 12P4T MFG : 3/2023
EL-A703	ด้านในบันไดกลาง	✓	✓	✓		Dyno Model : EPD-209 MFG : 11/2024
EL-A704	หน้าห้อง 713	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-A705	หน้าห้อง 714	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-A706	ทางออกหนีไฟ ฝั่ง L สั้น ชั้น 7	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-A707	ด้านในบันไดหนีไฟ ฝั่ง L สั้น ชั้น 7	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26

Thai Parkerizing Co., Ltd.

แบบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

สถานที่ หอพักอาคาร A วันที่ตรวจ 28/05/2569 ผู้ตรวจเช็ค กุลวิทย

เวลาที่เริ่มทำการทดสอบ 09.30 น. เวลาสิ้นสุดการทดสอบ 11.00 น. รวมระยะเวลาทดสอบ 90 นาที

หมายเลขเครื่อง	ตำแหน่งติดตั้ง	หัวข้อที่ตรวจเช็ค			รายละเอียด (กรณีผิดปกติ)	หมายเหตุ
		เครื่องไม่เป็นสนิม/ชำรุด	หลอดไฟทำงานปกติ	แบตเตอรี่สภาพปกติ		
EL-A801	ด้านในบันไดหนีไฟ ฝั่ง L ยาว	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-A802	หน้าห้อง 806	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-A803	ด้านในบันไดกลาง	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-A804	หน้าห้อง 814	✓	✓	✓		12 V/5 Ah ผลิต 12/2020 NEW-รับของ 1/2021 (SUNNY)
EL-A805	หน้าห้อง 815	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-A806	ทางออกหนีไฟ ฝั่ง L สั้น ชั้น 8	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-A807	ด้านในบันไดหนีไฟ ฝั่ง L สั้น ชั้น 8	✓	✓	✓		Dyno Model : 12P4T MFG : 4/2024
EL-A808	ห้องลิฟท์	✓	✓	✓		Dyno Model : EPD-209 MFG : 2/2025

หมายเหตุ :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Checked by	Safety Officer	Dormitory Manager
[redacted]	[redacted]	[redacted]
29 / 5 / 26	29 / 5 / 26	29 / 5 / 26

Thai Parkerizing Co., Ltd.

แบบตรวจเช็คไฟทางออก

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

สถานที่ หอพักอาคาร A วันที่ตรวจ 28/05/2569 ผู้ตรวจเช็ค กุลวิทย

เวลาที่เริ่มทำการทดสอบ 09.30 น. เวลาสิ้นสุดการทดสอบ 11.00 น. รวมระยะเวลาทดสอบ 90 นาที

หมายเลขเครื่อง	ตำแหน่งติดตั้ง	หัวข้อที่ตรวจเช็ค				รายละเอียด (กรณีผิดปกติ)	หมายเหตุ
		เครื่องไม่เป็นสนิม/ชำรุด	หลอดไฟทำงานปกติ	แบตเตอรี่สภาพปกติ	ประตูหนีไฟเปิดได้ปกติ		
FE-A101	ฝั่ง FHC 101				✓		-
FE-A102	บันไดกลางชั้น 1	✓	✓	✓	✓		3.6 V 2100 m Ah NEW-SUNNY 12/2021
FE-A103	ฝั่ง FHC 103				✓		-
FE-A201	ฝั่ง FHC 201	✓	✓	X	✓	ติดไม่ครบเวลา 90 นาที 	3.6 V 1800 m Ah NEW-2017
FE-A202	บันไดกลางชั้น 2	X	X	X	✓	ไฟไม่ติดตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	3.6 V 1800 m Ah BAT MAX (MT) 3/2021
FE-A203	ฝั่ง FHC 203	✓	✓	✓	✓		Dyno 11/2024 (แบต 3.2V 1600 mAh)
FE-A301	ฝั่ง FHC 301	✓	✓	X	✓	ติดไม่ครบเวลา 90 นาที 	3.6 V 1800 m Ah BAT MAX (MT) 3/2021
FE-A302	บันไดกลางชั้น 3	X	X	X	✓	ไฟไม่ติดตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	3.6 V 1800 m Ah BAT MAX (MT) 3/2021
FE-A303	ฝั่ง FHC 303	✓	✓	X	✓	ติดไม่ครบเวลา 90 นาที 	3.6 V 1800 m Ah BAT MAX (MT) 3/2021
FE-A401	ฝั่ง FHC 401	X	X	X	✓	ไฟไม่ติดตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	3.6 V 1800 m Ah BAT MAX (MT) 3/2021
FE-A402	บันไดกลางชั้น 4	✓	✓	✓	✓		Dyno 11/2024 (แบต 3.2V 1600 mAh)
FE-A403	ฝั่ง FHC 403	X	X	X	✓	ไฟไม่ติดตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	3.6 V 1800 m Ah BAT MAX (MT) 3/2021

หมายเหตุ :

.....

.....

.....

Checked by	Safety Officer	Dormitory Manager
[redacted]	[redacted]	[redacted]
29 / 5 / 26	29/5/26	29/5/26

Thai Parkerizing Co., Ltd.

แบบตรวจเช็คไฟทางออก

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

สถานที่ หอพักอาคาร A วันที่ตรวจ 28/05/2569 ผู้ตรวจเช็ค กุลวิทย

เวลาที่เริ่มทำการทดสอบ 09.30 น. เวลาสิ้นสุดการทดสอบ 11.00 น. รวมระยะเวลาทดสอบ 90 นาที

หมายเลขเครื่อง	ตำแหน่งติดตั้ง	หัวข้อที่ตรวจเช็ค				รายละเอียด (กรณีผิดปกติ)	หมายเหตุ
		เครื่องไม่เป็นสนิม/ชำรุด	หลอดไฟทำงานปกติ	แบตเตอรี่สภาพปกติ	ประตูหนีไฟเปิดได้ปกติ		
FE-A501	ฝั่ง FHC 501	✓	✓	✓	✓		Dyno 11/2024 (แบต 3.2V 1600 mAh)
FE-A502	บันไดกลางชั้น 5	✓	✓	✓	✓		3.6 V 2100 m Ah NEW-SUNNY 12/2021
FE-A503	ฝั่ง FHC 503	✓	X	X	✓	อุปกรณ์ถอดออก ให้ติดตั้งใหม่ 	3.6 V 1800 m Ah NEW-2019
FE-A601	ฝั่ง FHC 601	✓	✓	X	✓	ติดไม่ครบ เวลา 90 นาที 	3.6 V 1800 m Ah BAT MAX (MT) 3/2021
FE-A602	บันไดกลางชั้น 6	✓	✓	X	✓	ติดไม่ครบ เวลา 90 นาที 	3.6 V 1800 m Ah BAT MAX (MT) 3/2021
FE-A603	ฝั่ง FHC 603	X	X	X	✓	ไฟไม่ติด ตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	Dyno 3.6 V 1800 m Ah BAT MAX (MT) 3/2021
FE-A701	ฝั่ง FHC 701	✓	✓	✓	✓		3.6 V 2100 m Ah NEW SUNNY-2/2021
FE-A702	บันไดกลางชั้น 7	✓	✓	✓	✓		3.6 V 2100 m Ah NEW-SUNNY 12/2021
FE-A703	ฝั่ง FHC 703	✓	✓	✓	✓		3.6 V 2100 m Ah NEW-SUNNY 12/2021
FE-A801	ฝั่ง FHC 801	✓	✓	✓	✓		3.6 V 1800 m Ah NEW-8/2023
FE-A802	บันไดกลางชั้น 8	✓	✓	X	✓	ติดไม่ครบ เวลา 90 นาที 	3.6 V 2100 m Ah NEW-SUNNY 12/2021
FE-A803	ฝั่ง FHC 803	✓	✓	✓	✓		3.6 V 2100 m Ah NEW SUNNY-2/2021

หมายเหตุ :

.....

.....

.....

Checked by	Safety Officer	Dormitory Manager
[redacted]	[redacted]	[redacted]
29 / 5 / 26	29/5/26	29/5/26

Thai Parkerizing Co., Ltd.

แบบตรวจประสิทธิภาพในการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

อาคาร หอพักอาคาร A วันที่ตรวจ 28/05/2569 ผู้ตรวจเช็ค กุลวิทย เวลาที่เริ่มทำการทดสอบ 09.30 น.

พื้นที่	ตำแหน่ง		ความดังเสียง		การเข้าถึงอุปกรณ์		รายละเอียด (กรณีผิดปกติ)	วิธีการแก้ไข	หมายเหตุ
	No.	Zone	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
FI.1 มุมกลาง	1	1	✓		✓				
FI.2 ฝั่ง Lยาว	2	1	✓		✓				
FI.2 มุมกลาง	3	1	✓		✓				
FI.2 ฝั่ง L สั้น	4	2	✓		✓				
FI.3 ฝั่ง Lยาว	5	1	✓		✓				
FI.3 มุมกลาง	6	1	✓		✓				
FI.3 ฝั่ง L สั้น	7	2	✓		✓				
FI.4 ฝั่ง Lยาว	8	1	✓		✓				
FI.4 มุมกลาง	9	1	✓		✓				
FI.4 ฝั่ง L สั้น	10	2	✓		✓				
FI.5 ฝั่ง Lยาว	11	1	✓		✓				
FI.5 มุมกลาง	12	1	✓		✓				
FI.5 ฝั่ง L สั้น	13	2	✓		✓				
FI.6 ฝั่ง Lยาว	14	1	✓		✓				
FI.6 มุมกลาง	15	1	✓		✓				
FI.6 ฝั่ง L สั้น	16	2	✓		✓				
FI.7 ฝั่ง Lยาว	17	1	✓		✓				
FI.7 มุมกลาง	18	1	✓		✓				
FI.7 ฝั่ง L สั้น	19	2	✓		✓				
FI.8 ฝั่ง Lยาว	20	1	✓		✓				
FI.8 มุมกลาง	21	1	✓		✓				
FI.8 ฝั่ง L สั้น	22	2	✓		✓				

Checked by	Safety Officer	Dormitory Manager
[redacted]	[redacted]	[redacted]
29/5/26	29/5/26	29/5/26

Thai Parkerizing Co., Ltd.

แบบตรวจเช็คไฟฉายฉุกเฉิน, ธงหนีไฟ, แผนที่หนีไฟ
บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

ช่วงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

สถานที่ หอพักอาคาร A วันที่ตรวจ 28/05/2569 ผู้ตรวจเช็ค กุลวิทย

หมายเลขเครื่อง	ตำแหน่งติดตั้ง	หัวข้อที่ตรวจเช็ค							รายละเอียด (กรณีผิดปกติ)	หมายเหตุ
		ไฟฉาย			ธงหนีไฟ		แผนที่หนีไฟ			
		เครื่องไม่เป็นสนิม/ชำรุด	หลอดไฟทำงานปกติ	ติดตั้งอยู่กับที่	ไม่ชำรุด	ติดตั้งอยู่กับที่	ไม่ชำรุด	ติดตั้งอยู่กับที่		
ไฟฉาย 1	เปลพยาบาลชั้น 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ไฟฉาย 2	หน้าลิฟท์ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ไฟฉาย 3	หน้าลิฟท์ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ไฟฉาย 4	หน้าลิฟท์ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ไฟฉาย 5	หน้าลิฟท์ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ไฟฉาย 6	หน้าลิฟท์ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ไฟฉาย 7	หน้าลิฟท์ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ไฟฉาย 8	หน้าลิฟท์ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ :

.....

.....

Checked by	Safety Officer	Dormitory Manager
[redacted]	[redacted]	[redacted]
29 / 5 / 26	29 / 5 / 26	29/5/26

Thai Parkerizing Co., Ltd.

แบบตรวจเช็คเครื่องดับเพลิงมือถือ
บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

สถานที่ หอพักอาคาร B วันที่ตรวจ 28/05/2569 ผู้ตรวจเช็ค (ตัวบรรจง) เกสดา คัดทะจันทร์, ชนากานต์ รากแก้ว

หมายเลขเครื่องดับเพลิง	ตำแหน่งเครื่องดับเพลิง (ปีที่ผลิต)	ประเภทของเครื่องดับเพลิง	เครื่องดับเพลิงอยู่ในที่ติดตั้ง		บริเวณที่ติดตั้งไม่มีสิ่งกีดขวาง		เครื่องดับเพลิงไม่เป็นสนิม/ชำรุด		Seal และ หรือ สลักล็อคครบ		เกจวัดความดันปกติ (ผงเคมีแห้ง)		สายฉีดไม่แตกหัวฉีดไม่อุดตัน		น้ำหนัก/ผงเคมีในถังปกติ		กรณีผิดปกติ		ครบวาระ 5 ปี
			ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	แก้ไขเสร็จแล้ว	รอการแก้ไข	
FI-B101	ใน FHC-101	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-B102	ใน FHC-102	CO2 10 lbs.	✓		✓		✓		✓		-		✓		✓				H-3/2029
FI-B103	ใน FHC-103	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-B104	หน้าห้อง MDB ชั้น 1	HFC-236fa 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-5/2029
FI-B201	ใน FHC-201	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-B202	ใน FHC-202	ABFFC 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-B203	ใน FHC-203	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-B204	หน้าห้อง MDB ชั้น 2	CO2 10 lbs.	✓		✓		✓		✓		-		✓		✓				H-3/2029
FI-B301	ใน FHC-301	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-B302	ใน FHC-302	ABFFC 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-B303	ใน FHC-303	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-B304	หน้าห้อง MDB ชั้น 3	CO2 10 lbs.	✓		✓		✓		✓		-		✓		✓				H-3/2029
FI-B401	ใน FHC-401	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-B402	ใน FHC-402	ABFFC 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-B403	ใน FHC-403	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-B404	หน้าห้อง MDB ชั้น 4	CO2 10 lbs.	✓		✓		✓		✓		-		✓		✓				H-3/2029
FI-B501	ใน FHC-501	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-B502	ใน FHC-502	ABFFC 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-B503	ใน FHC-503	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-B504	หน้าห้อง MDB ชั้น 5	CO2 10 lbs.	✓		✓		✓		✓		-		✓		✓				H-3/2029
FI-B601	ใน FHC-601	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-B602	ใน FHC-602	ABFFC 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-B603	ใน FHC-603	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-B604	หน้าห้อง MDB ชั้น 6	CO2 10 lbs.	✓		✓		✓		✓		-		✓		✓				H-3/2029
FI-B701	ใน FHC-701	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-B702	ใน FHC-702	ABFFC 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-B703	ใน FHC-703	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-B704	หน้าห้อง MDB ชั้น 7	CO2 10 lbs.	✓		✓		✓		✓		-		✓		✓				H-3/2029
FI-B801	ใน FHC-801	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-B802	ใน FHC-802	ABFFC 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-B803	ใน FHC-803	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030
FI-B804	หน้าห้อง MDB ชั้น 8	CO2 10 lbs.	✓		✓		✓		✓		-		✓		✓				H-3/2029
FI-B805	บนห้องลิฟท์ดาดฟ้า	Dry Chemical 15 lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				N-8/2030

หมายเหตุ : วิธีการตรวจเช็ค

1. *การติดตั้ง* ตรวจสอบว่าเครื่องดับเพลิงต้องอยู่ในตำแหน่งที่ติดตั้ง โดยไม่มีสิ่งกีดขวางและไม่วางชิดกับแหล่งเชื้อเพลิง
2. *ตัวเครื่องดับเพลิง* สะอาด ไม่บุบยุบ ไม่เป็นสนิมหรือชำรุดหรือผุกร่อน โดยเฉพาะก้นถัง
3. *สลักพร้อมซีล(Seal)ล็อค* ตรงคันบีบอยู่ในสภาพเรียบร้อย สมบูรณ์ ไม่หลุด
4. *เกจวัดความดัน* สังเกตเข็มสีเหลืองในมาตรวัดความดันขึ้นไปช่องสีเขียวหรือค่อนไปทางด้าน Over Chart (ขวามือ) เล็กน้อย แสดงว่าเครื่องอยู่ในสภาพเรียบร้อย
   ในกรณีเข็มสีเหลืองในมาตรวัดความดันชี้ไปด้าน Rechart (ซ้ายมือ) แสดงว่าเครื่องอยู่ในสภาพต้องทำการบรรจุใหม่ หรือชัดช้อง
5. *สายฉีดและหัวฉีด* ตรวจเช็คสภาพสายฉีด ดูการแตกหรือชำรุด พร้อมตรวจดูว่ามีการอุดตันของสายฉีดหรือไม่
6. *ผงเคมี (สำหรับชนิดผงเคมีแห้ง)* ให้คว่ำถังดับเพลิง เพื่อให้สารเคมีภายในถังคลายการอัดแน่นของสารเคมี
7. *น้ำหนัก (สำหรับชนิด CO_2)* ให้ยกตรวจสอบน้ำหนักปกติ โดยน้ำหนักจะหายไปได้ไม่เกิน 10 % (ทำการชั่งน้ำหนัก)

Checked by	Safety Officer	Dormitory Manager
[redacted]	[redacted]	[redacted]
29, 5, 26	29, 5, 26	29, 5, 26

Thai Parkerizing Co., Ltd.

แบบตรวจเช็ค Hydrant & Fire Hose Box

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

สถานที่ หอพักอาคาร B วันที่ตรวจ 28/05/2569 ผู้ตรวจเช็ค (ตัวบรรจง) เกสดา ชนากานต์

หมายเลขอุปกรณ์	Fire Hose Box (ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง)						หมายเลขอุปกรณ์	Hydrant (สายฉีดน้ำดับเพลิง)						การแก้ไขพร้อมใช้งาน	
	บริเวณด้านหน้าไม่มีสิ่งกีดขวาง		ตู้ไม่เป็นสนิมเปิดได้สะดวก		มีอุปกรณ์ภายในครบ และไม่ชำรุด			บริเวณรอบ ๆ ไม่มีสิ่งกีดขวาง		มีฝาครอบเกลียวครบทุกหัวจ่าย		ไม่มีน้ำรั่วที่วาล์วฝาครอบ			
	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่		ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	แก้ไขแล้ว	รอการแก้ไข
FHC-B101	✓		✓		✓		HD-B101	✓		✓		✓			
FHC-B102	✓		✓		✓		HD-B102	✓		✓		✓			
FHC-B103	✓		✓		✓		HD-B103	✓		✓		✓			
FHC-B201	✓		✓		✓		HD-B201	✓		✓		✓			
FHC-B202	✓		✓		✓		HD-B202	✓		✓		✓			
FHC-B203	✓		✓		✓		HD-B203	✓		✓		✓			
FHC-B301	✓		✓		✓		HD-B301	✓		✓		✓			
FHC-B302	✓		✓		✓		HD-B302	✓		✓		✓			
FHC-B303	✓		✓		✓		HD-B303	✓		✓		✓			
FHC-B401	✓		✓		✓		HD-B401	✓		✓		✓			
FHC-B402	✓		✓		✓		HD-B402	✓		✓		✓			
FHC-B403	✓		✓		✓		HD-B403	✓		✓		✓			
FHC-B501	✓		✓		✓		HD-B501	✓		✓		✓			
FHC-B502	✓		✓		✓		HD-B502	✓		✓		✓			
FHC-B503	✓		✓		✓		HD-B503	✓		✓		✓			
FHC-B601	✓		✓		✓		HD-B601	✓		✓		✓			
FHC-B602	✓		✓		✓		HD-B602	✓		✓		✓			
FHC-B603	✓		✓		✓		HD-B603	✓		✓		✓			
FHC-B701	✓		✓		✓		HD-B701	✓		✓		✓			
FHC-B702	✓		✓		✓		HD-B702	✓		✓		✓			
FHC-B703	✓		✓		✓		HD-B703	✓		✓		✓			
FHC-B801	✓		✓		✓		HD-B801	✓		✓		✓			
FHC-B802	✓		✓		✓		HD-B802	✓		✓		✓			
FHC-B803	✓		✓		✓		HD-B803	✓		✓		✓			

หมายเหตุ : .....

.....

.....

Checked by	Safety Officer	Dormitory Manager
[redacted]	[redacted]	[redacted]
29 / 5 / 26	29 / 5 / 26	29 / 5 / 26

Thai Parkerizing Co., Ltd.

แบบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

สถานที่ หอพักอาคาร B วันที่ตรวจ 28/05/2569 ผู้ตรวจเช็ค เกสดา.ชนากานต์

เวลาที่เริ่มทำการทดสอบ 09.00 น. เวลาสิ้นสุดการทดสอบ 10.30 น. รวมระยะเวลาทดสอบ 90 นาที

หมายเลขเครื่อง	ตำแหน่งติดตั้ง	หัวข้อที่ตรวจเช็ค			รายละเอียด (กรณีผิดปกติ)	หมายเหตุ
		เครื่องไม่เป็นสนิม/ชำรุด	หลอดไฟทำงานปกติ	แบตเตอรี่สภาพปกติ		
EL-B101	ด้านในบันไดหนีไฟ ฝั่ง L ยาว ชั้น 1	✓	✓	✓		Dyno Model : 12P4T MFG : 4/2024
EL-B102	ลานจอดรถฝั่ง L ยาว	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-B103	ห้องโถงกลางชั้น 1	✓	✓	✓		Dyno Model : EPD-209 MFG : 10/2024
EL-B104	หน้าลิฟท์	✓	✓	✓		Dyno Model : EPD-209 MFG : 10/2024
EL-B105	ด้านในบันไดกลางชั้น 1	✓	✓	✓		Dyno Model : EPD-209 MFG : 10/2024
EL-B106	ในห้อง MDB	✓	✓	✓		12 V/5 Ah SUNNY NEW-รับของ 12/2020
EL-B107	ลานจอดรถฝั่ง L สั้น	✓	✓	✓		12 V/5 Ah NEW-รับของ 12/2020 (SUNNY)
EL-B108	ด้านในบันไดหนีไฟ ฝั่ง L สั้น ชั้น 1	✓	✓	✓		Dyno Model : EPD-209 MFG : 10/2024
EL-B109	ป้อม รปภ. **ต้องถอดปลั๊กทดสอบ	X	X	X	ไม่ติดตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	12 V/5 Ah ผลิต 12/2020 NEW-รับของ 1/2021 (SUNNY)
EL-B110	ห้องสำนักงานชั้น 1	✓	✓	✓		Dyno Model : EPD-209 MFG : 10/2024
EL-B111	ห้อง Server ชั้น 1 **ต้องถอดปลั๊กทดสอบ	✓	✓	✓		Dyno Model : EPD-209 MFG : 11/2024
EL-B201	ด้านในบันไดหนีไฟ ฝั่ง L ยาว ชั้น 2	✓	✓	✓		Dyno Model : EPD-209 MFG : 10/2024
EL-B202	หน้าห้อง 205	X	X	X	ไม่ติดตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	12 V/5 Ah NEW-รับของ 10/2020 (SUNNY)
EL-B203	ด้านในบันไดกลางชั้น 2	X	X	X	ไม่ติดตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	12 V/5 Ah NEW-รับของ 10/2020 (SUNNY)
EL-B204	หน้าห้อง 213	✓	✓	✓		12 V/5 Ah NEW-รับของ 12/2021 (SUNNY)
ELB205	หน้าห้อง 214	X	X	X	อุปกรณ์ชำรุดถอดปลั๊กไว้ 	12 V/5 Ah NEW-รับของ 10/2020 (SUNNY)
EL-B206	ทางออกหนีไฟ ฝั่ง L สั้น ชั้น 2	✓	✓	✓		อุปกรณ์ใหม่ Dyno 11/2024
EL-B207	ด้านในบันไดหนีไฟ ฝั่ง Lสั้น ชั้น 2	✓	✓	✓	ไม่ติดตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	12 V/5 Ah NEW-รับของ 12/2020 SUNNY

Thai Parkerizing Co., Ltd.

แบบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

สถานที่ หอพักอาคาร B วันที่ตรวจ 28/05/2569 ผู้ตรวจเช็ค เกสดา.ชนากานต์

เวลาที่เริ่มทำการทดสอบ 09.00 น. เวลาสิ้นสุดการทดสอบ 10.30 น. รวมระยะเวลาทดสอบ 90 นาที

หมายเลขเครื่อง	ตำแหน่งติดตั้ง	หัวข้อที่ตรวจเช็ค			รายละเอียด (กรณีผิดปกติ)	หมายเหตุ
		เครื่องไม่เป็นสนิม/ชำรุด	หลอดไฟทำงานปกติ	แบตเตอรี่สภาพปกติ		
EL-B301	ด้านในบันไดหนีไฟ ฝั่ง L ยาว ชั้น 3	X	X	X	ไม่ติดตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	12 V/5 Ah NEW-รับของ 12/2020 (SUNNY)
EL-B302	หน้าห้อง 305					Dyno Model : EPD-209 MFG : 11/2024
EL-B303	ด้านในบันไดกลางชั้น 3	X	X	X	ไม่ติดตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	12 V/5 Ah NEW-รับของ 12/2020 (SUNNY)
EL-B304	หน้าห้อง 313	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-B305	หน้าห้อง 314	✓	✓	✓		Dyno Model : EPD-209 MFG : 11/2024
EL-B306	ทางออกหนีไฟ ฝั่ง L สั้น ชั้น 3	✓	✓	✓		12 V/7 Ah แบตปี 2019 (ACCU)
EL-B307	ด้านในบันไดหนีไฟ ฝั่ง L สั้น ชั้น 3	✓	✓	✓		Dyno Model : EPD-209 MFG : 11/2024
EL-B401	ด้านในบันไดหนีไฟ ฝั่ง L ยาว ชั้น 4	✓	✓	✓		12 V/7 Ah แบต SUNNY ปี 3/2021 (MT)
EL-B402	หน้าห้อง 405	X	X	X	ไม่ติดตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	12 V/7 Ah แบต SUNNY ปี 3/2021 (MT)
EL-B403	ด้านในบันไดกลางชั้น 4	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-B404	หน้าห้อง 413	X	X	X	ไม่ติดตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	12 V/5 Ah NEW-รับของ 10/2020 (SUNNY)
EL-B405	หน้าห้อง 414	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-B406	ทางออกหนีไฟ ฝั่ง L สั้น ชั้น 4	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-B407	ด้านในบันไดหนีไฟฝั่ง L สั้น ชั้น 4	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-B501	ด้านในบันไดหนีไฟ ฝั่ง L ยาว ชั้น 5	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-B502	หน้าห้อง 505	✓	✓	X	ติดไม่ครบเวลา 90 นาที 	12 V/7 Ah เปลี่ยนแบต 7/2020 (SUNNY)

Thai Parkerizing Co., Ltd.

แบบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

สถานที่ หอพักอาคาร B วันที่ตรวจ 28/05/2569 ผู้ตรวจเช็ค เกสดา,ชนากานต์

เวลาที่เริ่มทำการทดสอบ 09.00 น. เวลาสิ้นสุดการทดสอบ 10.30 น. รวมระยะเวลาทดสอบ 90 นาที

หมายเลขเครื่อง	ตำแหน่งติดตั้ง	หัวข้อที่ตรวจเช็ค			รายละเอียด (กรณีผิดปกติ)	หมายเหตุ
		เครื่องไม่เป็นสนิม/ชำรุด	หลอดไฟทำงานปกติ	แบตเตอรี่สภาพปกติ		
EL-B503	ด้านในบันไดกลาง	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-B504	หน้าห้อง 513	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-B505	หน้าห้อง 514	✓	✓	X	ติดไม่ครบเวลา 90 นาที 	12 V/5 Ah NEW-รับของ 12/2021 (SUNNY)
EL-B506	ทางออกหนีไฟ ฝั่ง L สั้น ชั้น 5	✓	✓	✓		Dyno Model : EPD-209 MFG : 11/2024
EL-B507	ด้านในบันไดหนีไฟ ฝั่ง L สั้น ชั้น 5	X	X	X	ไม่ติดตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	12 V/5 Ah NEW-รับของ 11/2020 (SUNNY)
EL-B601	ด้านในบันไดหนีไฟ ฝั่ง L ยาว ชั้น 6	X	X	X	ไม่ติดตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	12 V/5 Ah NEW-รับของ 11/2020 (SUNNY)
EL-B602	หน้าห้อง 605	X	X	X	ไม่ติดตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	12 V/5 Ah NEW-รับของ 10/2020 (SUNNY)
EL-B603	ด้านในบันไดกลาง	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-B604	หน้าห้อง 613	X	X	X	ไม่ติดตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	12 V/5 Ah NEW-รับของ 11/2020 (SUNNY)
EL-B605	หน้าห้อง 614	X	X	X	ไม่ติดตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	12 V/7 Ah เปลี่ยนแบต 8/2020 (SUNNY)
EL-B606	ทางออกหนีไฟ ฝั่ง L สั้น ชั้น 6	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-B607	ด้านในบันไดหนีไฟ ฝั่ง L สั้น ชั้น 6	✓	✓	✓		Dyno Model : EPD-209 MFG : 2/2025
EL-B701	ด้านในบันไดหนีไฟ ฝั่ง L ยาวชั้น 7	✓	✓	✓		Dyno Model : EPD-209 MFG : 11/2024
EL-B702	หน้าห้อง 705	X	X	X	ไม่ติดตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	12 V/7 Ah แบต 3/2023 (MAX Bright)
EL-B703	ด้านในบันไดกลาง	X	X	X	ไม่ติดตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	12 V/7 Ah แบต 3/2023 (MAX Bright)
EL-B704	หน้าห้อง 713	✓	✓	✓		Dyno Model : EPD-209 MFG : 11/2024
EL-B705	หน้าห้อง 714	✓	✓	✓		12 V/5 Ah NEW-รับของ 12/2021 (SUNNY)

Thai Parkerizing Co., Ltd.


แบบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

สถานที่ หอพักอาคาร B วันที่ตรวจ 28/05/2569 ผู้ตรวจเช็ค เกสดา,ชนากานต์

เวลาที่เริ่มทำการทดสอบ 09.00 น. เวลาสิ้นสุดการทดสอบ 10.30 น. รวมระยะเวลาทดสอบ 90 นาที

หมายเลขเครื่อง	ตำแหน่งติดตั้ง	หัวข้อที่ตรวจเช็ค			รายละเอียด (กรณีผิดปกติ)	หมายเหตุ
		เครื่องไม่เป็นสนิม/ชำรุด	หลอดไฟทำงานปกติ	แบตเตอรี่สภาพปกติ		
EL-B706	ทางออกหนีไฟ ฝั่ง L สั้น ชั้น 7	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-B707	ด้านในบันไดหนีไฟ ฝั่ง L สั้น ชั้น 7	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-B801	ด้านในบันไดหนีไฟ ฝั่ง L ยาว	X	X	X	ไม่ติดตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	12 V/7 Ah (เปลี่ยนแบต 10/2020) แบต 7/2020 (SUNNY)
EL-B802	หน้าห้อง 806	X	X	X	ไม่ติดตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	12 V/5 Ah NEW-รับของ 10/2020 (SUNNY)
EL-B803	ด้านในบันไดกลาง	✓	✓	✓		12 V/5 Ah NEW-รับของ 10/2020 (SUNNY)
EL-B804	หน้าห้อง 814	X	X	X	ไม่ติดตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	Max Bright Model : CP07-M9ED MFG : 8/2016
EL-B805	หน้าห้อง 815	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-B806	ทางออกหนีไฟ ฝั่ง L สั้น ชั้น 8	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-B807	ด้านในบันไดหนีไฟ ฝั่ง L สั้น ชั้น 8	✓	✓	✓		Dyno Model : 09P3T MFG : 10/2025 เปลี่ยน 16/3/26
EL-B808	ห้องลิฟท์ **ต้องถอดปลั๊กทดสอบ	X	X	X	ไม่ติดตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	Max Bright Model : CP07-M9ED MFG : 8/2016

หมายเหตุ : .....

.....

.....

Checked by	Safety Officer	Dormitory Manager
[redacted]	[redacted]	[redacted]
29/5/26	29/5/26	29/5/26

Thai Parkerizing Co., Ltd.

แบบตรวจเช็คไฟทางออก

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

สถานที่ หอพักอาคาร B วันที่ตรวจ 28/05/2569 ผู้ตรวจเช็ค เกสดา, ชนากานต์

เวลาที่เริ่มทำการทดสอบ 09.00 น. เวลาสิ้นสุดการทดสอบ 10.30 น. รวมระยะเวลาทดสอบ 90 นาที

หมายเลขเครื่อง	ตำแหน่งติดตั้ง	หัวข้อที่ตรวจเช็ค				รายละเอียด (กรณีผิดปกติ)	หมายเหตุ
		เครื่องไม่เป็นสนิม/ชำรุด	หลอดไฟทำงานปกติ	แบตเตอรี่สภาพปกติ	ประตูหนีไฟเปิดได้ปกติ		
FE-B101	ฝั่ง FHC 101				✓		-
FE-B102	บันไดกลางชั้น 1	X	X	X	✓	ไฟไม่ติดตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	
FE-B103	ฝั่ง FHC 103				✓		-
FE-B201	ฝั่ง FHC 201	✓	✓	✓	✓		3.6 V 2100 m Ah NEW-SUNNY 12/2021
FE-B202	บันไดกลางชั้น 2	✓	✓	✓	✓		3.6 V 2100 m Ah NEW-SUNNY 2/2021
FE-B203	ฝั่ง FHC 203	X	X	X	✓	ไฟไม่ติดตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	3.6 V 1800 m Ah BAT MAX 12/2024
FE-B301	ฝั่ง FHC 301	✓	✓	✓	✓		Dyno Model : X2H-S10N MFG : 11/2025 เปลี่ยน 26/5/26
FE-B302	บันไดกลางชั้น 3	✓	✓	X	✓	ติดไม่ครบเวลา 90 นาที 	3.6 V 1800 m Ah N-2016
FE-B303	ฝั่ง FHC 303	✓	✓	X	ไม่มีลูกบิด 	ติดไม่ครบเวลา 90 นาที 	3.6 V 2100 m Ah แบต-SUNNY 8/2022 (MT)
FE-B401	ฝั่ง FHC 401	✓	✓	X	✓	ติดไม่ครบเวลา 90 นาที 	3.6 V 2100 m Ah NEW-SUNNY 2/2021
FE-B402	บันไดกลางชั้น 4	✓	✓	✓	✓		Dyno Model : X2H-S10N MFG : 5/2026 เปลี่ยน 26/5/26
FE-B403	ฝั่ง FHC 403	✓	✓	X	เข้าจากด้านในบันได หนีไฟไม่ได้ ถูกบิดล็อค	ติดไม่ครบเวลา 90 นาที 	3.6 V 1800 m Ah N-2016

หมายเหตุ :

.....

.....

.....

Checked by	Safety Officer	Dormitory Manager
[redacted]	[redacted]	[redacted]
29/5/26	29/5/26	29/5/26

Thai Parkerizing Co., Ltd.

แบบตรวจเช็คไฟทางออก

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

สถานที่ หอพักอาคาร B วันที่ตรวจ 28/05/2569 ผู้ตรวจเช็ค เกสดา. ชนากานต์

เวลาที่เริ่มทำการทดสอบ 09.00 น. เวลาสิ้นสุดการทดสอบ 10.30 น. รวมระยะเวลาทดสอบ 90 นาที

หมายเลขเครื่อง	ตำแหน่งติดตั้ง	หัวข้อที่ตรวจเช็ค				รายละเอียด (กรณีผิดปกติ)	หมายเหตุ
		เครื่องไม่เป็นสนิม/ชำรุด	หลอดไฟทำงานปกติ	แบตเตอรี่สภาพปกติ	ประตูหนีไฟเปิดได้ปกติ		
FE-B501	ฝั่ง FHC 501	X	X	X	✓	ไฟไม่ติดตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	3.6 V 1800 m Ah BAT MAX 12/2024
FE-B502	บันไดกลางชั้น 5	X	X	X	✓	ไฟไม่ติดตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	3.6 V 1800 m Ah BAT MAX 12/2024
FE-B503	ฝั่ง FHC 503	✓	✓	✓	✓		Dyno Model : X2H-S10N MFG : 5/2026 เปลี่ยน 26/5/26
FE-B601	ฝั่ง FHC 601	✓	✓	✓	✓		3.6 V 2100 m Ah NEW-SUNNY 12/2021
FE-B602	บันไดกลางชั้น 6	✓	✓	X	✓	ติดไม่ครบเวลา 90 นาที 	3.6 V 1800 m Ah BAT MAX (MT) 3/2021
FE-B603	ฝั่ง FHC 603	✓	✓	✓	✓		Dyno Model : X2H-S10N MFG : 5/2026 เปลี่ยน 26/5/26
FE-B701	ฝั่ง FHC 701	✓	✓	✓	✓		Dyno Model : X2H-S10N MFG : 5/2026 เปลี่ยน 26/5/26
FE-B702	บันไดกลางชั้น 7	✓	✓	✓	✓		Dyno Model : X2H-S10N MFG : 5/2026 เปลี่ยน 26/5/26
FE-B703	ฝั่ง FHC 703	✓	✓	✓	✓		Dyno Model : X2H-S10N MFG : 5/2026 เปลี่ยน 26/5/26
FE-B801	ฝั่ง FHC 801	✓	✓	X	✓	ติดไม่ครบเวลา 90 นาที 	3.6 V 1800 m Ah BAT MAX 12/2024
FE-B802	บันไดกลางชั้น 8	X	X	X	✓	ไฟไม่ติดตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	3.6 V 1800 m Ah BAT MAX 12/2024
FE-B803	ฝั่ง FHC 803	X	X	X	✓	ไฟไม่ติดตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	3.6 V 1800 m Ah BAT 12/2024

หมายเหตุ :

.....

.....

.....

Checked by	Safety Officer	Dormitory Manager
[redacted]	[redacted]	[redacted]
29/5/26	29/5/26	29/5/26

Thai Parkerizing Co., Ltd.

แบบตรวจประสิทธิภาพในการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

อาคาร หอพักอาคาร B วันที่ตรวจ 28/05/2569 ผู้ตรวจเช็ค เกสดา. ชนากานต์ เวลาที่เริ่มทำการทดสอบ 09.30 น.

พื้นที่	ตำแหน่ง		ความดังเสียง		การเข้าถึงอุปกรณ์		รายละเอียด (กรณีผิดปกติ)	วิธีการแก้ไข	หมายเหตุ
	No.	Zone	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
Fl.1 มุมกลาง	1	1	✓		✓				
Fl.2 ฝั่ง Lยาว	2	1	✓		✓				
Fl.2 มุมกลาง	3	1	✓		✓				
Fl.2 ฝั่ง L สั้น	4	2	✓		✓				
Fl.3 ฝั่ง Lยาว	5	1	✓		✓				
Fl.3 มุมกลาง	6	1	✓		✓				
Fl.3 ฝั่ง L สั้น	7	2	✓		✓				
Fl.4 ฝั่ง Lยาว	8	1	✓		✓				
Fl.4 มุมกลาง	9	1	✓		✓				
Fl.4 ฝั่ง L สั้น	10	2	✓		✓				
Fl.5 ฝั่ง Lยาว	11	1	✓		✓				
Fl.5 มุมกลาง	12	1	✓		✓				
Fl.5 ฝั่ง L สั้น	13	2	✓		✓				
Fl.6 ฝั่ง Lยาว	14	1	✓		✓				
Fl.6 มุมกลาง	15	1	✓		✓				
Fl.6 ฝั่ง L สั้น	16	2	✓		✓				
Fl.7 ฝั่ง Lยาว	17	1	✓		✓				
Fl.7 มุมกลาง	18	1	✓		✓				
Fl.7 ฝั่ง L สั้น	19	2	✓		✓				
Fl.8 ฝั่ง Lยาว	20	1	✓		✓				
Fl.8 มุมกลาง	21	1	✓		✓				
Fl.8 ฝั่ง L สั้น	22	2	✓		✓				

Checked by	Safety Officer	Dormitory Manager
[redacted]	[redacted]	[redacted]
29/5/26	29/5/26	29/5/26

Thai Parkerizing Co., Ltd.

แบบตรวจเช็คไฟฉายฉุกเฉิน, ธงหนีไฟ, แผนที่หนีไฟ

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ช่วงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

สถานที่ หอพักอาคาร B วันที่ตรวจ 28/05/2569 ผู้ตรวจเช็ค เกสดา ,ชนากานต์

หมายเลขเครื่อง	ตำแหน่งติดตั้ง	หัวข้อที่ตรวจเช็ค							รายละเอียด (กรณีผิดปกติ)	หมายเหตุ
		ไฟฉาย			ธงหนีไฟ		แผนที่หนีไฟ			
		เครื่องไม่เป็นสนิม/ชำรุด	หลอดไฟทำงานปกติ	ติดตั้งอยู่กับที่	ไม่ชำรุด	ติดตั้งอยู่กับที่	ไม่ชำรุด	ติดตั้งอยู่กับที่		
ไฟฉาย 1	เปลพยาบาลชั้น 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ไฟฉาย 2	หน้าลิฟท์ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ไฟฉาย 3	หน้าลิฟท์ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ไฟฉาย 4	หน้าลิฟท์ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ไฟฉาย 5	หน้าลิฟท์ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ไฟฉาย 6	หน้าลิฟท์ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ไฟฉาย 7	หน้าลิฟท์ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ไฟฉาย 8	หน้าลิฟท์ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ :

.....

.....

Checked by	Safety Officer	Dormitory Manager
[redacted]	[redacted]	[redacted]
29/5/26	29/5/26	29/5/26

Thai Parkerizing Co., Ltd.

แบบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

สถานที่ อาคารบำบัดน้ำเสียหอพัก วันที่ตรวจ 28/05/2569 ผู้ตรวจเช็ค เกสดา.ชนากานต์

เวลาที่เริ่มทำการทดสอบ 09.00 น. เวลาสิ้นสุดการทดสอบ 10.30 น. รวมระยะเวลาทดสอบ 90 นาที

หมายเลขเครื่อง	ตำแหน่งติดตั้ง	หัวข้อที่ตรวจเช็ค			รายละเอียด (กรณีผิดปกติ)	หมายเหตุ
		เครื่องไม่เป็นสนิม/ชำรุด	หลอดไฟทำงานปกติ	แบตเตอรี่สภาพปกติ		
EL-WWT01	หน้าประตูทางเข้า	✓	✓	✓		Dyno Model : EPD-209 MFG : 2/2025 เปลี่ยน 22/5/25
EL-WWT02	ทางขึ้นชั้น 2	✓	✓	✓		Dyno Model : EPD-209 MFG : 2/2025 เปลี่ยน 22/5/25
EL-WWT03	ทางขึ้นชั้น 4	✓	✓	✓		Dyno Model : EPD-209 MFG : 2/2025 เปลี่ยน 22/5/25

หมายเหตุ : .....

.....

.....

Checked by	Safety Officer	Dormitory Manager
[redacted]	[redacted]	[redacted]
29/5/26	29/5/26	29/5/26

Thai Parkerizing Co., Ltd.

แบบตรวจเช็คไฟทางออก

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

สถานที่ อาคารบำบัดน้ำเสียหอพัก วันที่ตรวจ 28/05/2569 ผู้ตรวจเช็ค เกสดา, ชนากานต์

เวลาที่เริ่มทำการทดสอบ 09.00 น. เวลาสิ้นสุดการทดสอบ 10.30 น. รวมระยะเวลาทดสอบ 90 นาที

หมายเลขเครื่อง	ตำแหน่งติดตั้ง	หัวข้อที่ตรวจเช็ค				รายละเอียด (กรณีผิดปกติ)	หมายเหตุ
		เครื่องไม่เป็นสนิม/ชำรุด	หลอดไฟทำงานปกติ	แบตเตอรี่สภาพปกติ	ประตูหนีไฟเปิดได้ปกติ		
FE-WWT01	ทางเข้า-ออกประตู 1 (ซ้ายมือ หันหน้าเข้าอาคาร)	✓	✓	✓	✓		อุปกรณ์ใหม่ Dyno 4/2025 MODEL : XLF-S10N
FE-WWT02	ทางเข้า-ออกประตู 2 (ขวามือ หันหน้าเข้าอาคาร)	X	X	X	✓	ไฟไม่ติด ตั้งแต่ปิดเบรคเกอร์ 	LOT#170608-2/1B

หมายเหตุ :

.....

.....

.....

Checked by	Safety Officer	Dormitory Manager
[redacted]	[redacted]	[redacted]
29/5/26	29/5/26	29/5/26

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 10

คู่มือ 108 วิธีประหยัดพลังงาน

108 วิธี
ประหยัดพลังงาน



โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน

บจก. ไทยปารคเกอรไรซิ่ง

วิธีประหยัดน้ำมัน



1. ตรวจตราลมยางเป็นประจำ เพราะยางที่อ่อนเกินไป ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่ายางที่มีปริมาณลมยาง ตามที่มาตรฐานกำหนด
2. สับเปลี่ยนยาง ตรวจตั้งศูนย์ล้อตามกำหนด จะช่วยประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น
3. ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง เมื่อต้องจอดรถนานๆ การจอดรถติดเครื่องทิ้งไว้ 10 นาที เสียน้ำมันฟรีๆ 200 ซีซี
4. ไม่ควรติดเครื่องทิ้งไว้ เมื่อจอดรถ ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่ขึ้นของ ลงของ หรือคอยคน เพราะการติดเครื่องทิ้งไว้ เปลืองน้ำมันและสร้างมลพิษ
5. ไม่ออกรถกระชาก การออกรถกระชาก 10 ครั้ง สูญเสียน้ำมัน ถึง 100 ซีซี น้ำมันจำนวนนี้รถสามารถวิ่งได้ ระยะ 700 เมตร
6. ไม่เร่งเครื่องยนต์ตอนเกียร์ว่าง (เบิ้ลเครื่องยนต์) การกระทำดังกล่าว 10 ครั้ง สูญเสียน้ำมันถึง 50 ซีซี ปริมาณน้ำมันจำนวนนี้รถวิ่งไปได้ระยะ 350 เมตร
7. ตรวจตั้งเครื่องยนต์ตามกำหนด ควรตรวจเช็คเครื่องยนต์สม่ำเสมอ เช่น ทำความสะอาดระบบไฟจุดระเบิด เปลี่ยนหัวคอนเดนเซอร์ ตั้งไฟแก่อ่อนให้พอดี จะช่วยประหยัดน้ำมันได้ถึง 10%
8. ไม่ต้องอุ่นเครื่อง หากออกรถและขับช้าๆ สัก 1 – 2 กิโลเมตรแรก เครื่องยนต์จะอุ่นเอง ไม่ต้องเปลืองน้ำมันไปกับการอุ่นเครื่อง
9. ไม่ควรบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด เพราะเครื่องยนต์จะทำงานตามน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น หากบรรทุกหนักมาก จะทำให้เปลืองน้ำมันและสึกหรอสูง
10. ใช้ระบบการใช้รถร่วมกัน หรือคาร์พูล (Car pool)
11. เดินทางเท่าที่จำเป็นจริงๆ เพื่อประหยัดน้ำมัน บางครั้งหรือบางเรื่องอาจจะติดต่อกันทางโทรศัพท์ได้ เป็นการประหยัดน้ำมันและประหยัดเวลา
12. ไปซื้อของหรือไปธุระใกล้บ้านหรือที่ทำงาน อาจจะเดินหรือใช้จักรยานบ้าง ไม่จำเป็นต้องใช้รถยนต์ทุกครั้ง เป็นการออกกำลังกายและประหยัดน้ำมัน
13. ก่อนไปพบใคร ควรโทรศัพท์ไปถามก่อนว่าเขาอยู่หรือไม่ จะได้ไม่เสียเที่ยว ไม่เสียเวลา ไม่เสียน้ำมันไปโดยเปล่าประโยชน์

14. สอบถามเส้นทางที่จะไปให้แน่ชัด หรือศึกษาแผนที่ให้ดี จะได้ไม่หลงทาง ไม่เสียเวลา ไม่เปลืองน้ำมัน

15. ควรใช้โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ท หรือใช้บริการส่งเอกสารแทนการเดินทางด้วยตัวเอง เพื่อประหยัดน้ำมัน

16. ไม่ควรเดินทางโดยไม่ได้วางแผนการเดินทาง ควรกำหนดเส้นทางและช่วงเวลาการเดินทางที่เหมาะสม เพื่อประหยัดน้ำมัน

17. หมั่นศึกษาเส้นทางลัด ช่วยให้ไม่ต้องเดินทางยาวนาน ไม่ต้องเผชิญกับปัญหาจราจร ช่วยประหยัดทั้งเวลาและประหยัดน้ำมัน

18. ควรขับรถด้วยความเร็วคงที่ เลือกขับที่ความเร็ว 70 – 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 2,000 – 2,500 รอบเครื่องยนต์ ความเร็วระดับนี้ประหยัดน้ำมันได้มาก

19. ไม่ควรขับรถลากเกียร์ เพราการลากเกียร์ต่ำนานๆ จะทำให้เครื่องยนต์หมุนรอบสูง กินน้ำมันและเครื่องยนต์ ร้อนจัดและสึกหรอง่าย

20. ไม่ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งที่จะทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้น เช่น การทำให้เกิดการต้านลมขณะวิ่ง หรือทำให้เครื่องยนต์ไม่สามารถถ่ายเทความร้อนได้ดี


21. ไม่ควรใช้น้ามันเบนซินที่ออกเทนสูงเกินความจำเป็นของเครื่องยนต์ เพราะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน โดยเปล่าประโยชน์

22. หมั่นเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อประหยัดน้ำมัน

23. สำหรับเครื่องยนต์แบบเบนซิน ควรเลือกเติมน้ำมันเบนซินให้ถูกชนิดถูกประเภท โดยเลือกตามค่าออกเทน ที่เหมาะสมกับรถแต่ละยี่ห้อ (สังเกตจากฝาปิดถังน้ำมันด้านในหรือรับคู่มือที่ปั๊มน้ำมันใกล้บ้าน)

24. ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศตลอดเวลา ตอนเช้าควรเปิดกระจกรับความเย็นจากลมธรรมชาติ ช่วยประหยัดน้ำมัน

25. ไม่ควรเร่งเครื่องปรับอากาศในรถอย่างเต็มที่จนเกินความจำเป็น ไม่เปิดแอร์แรงๆ จนรู้สึกหนาวเกินไป เพราะสิ้นเปลืองพลังงาน

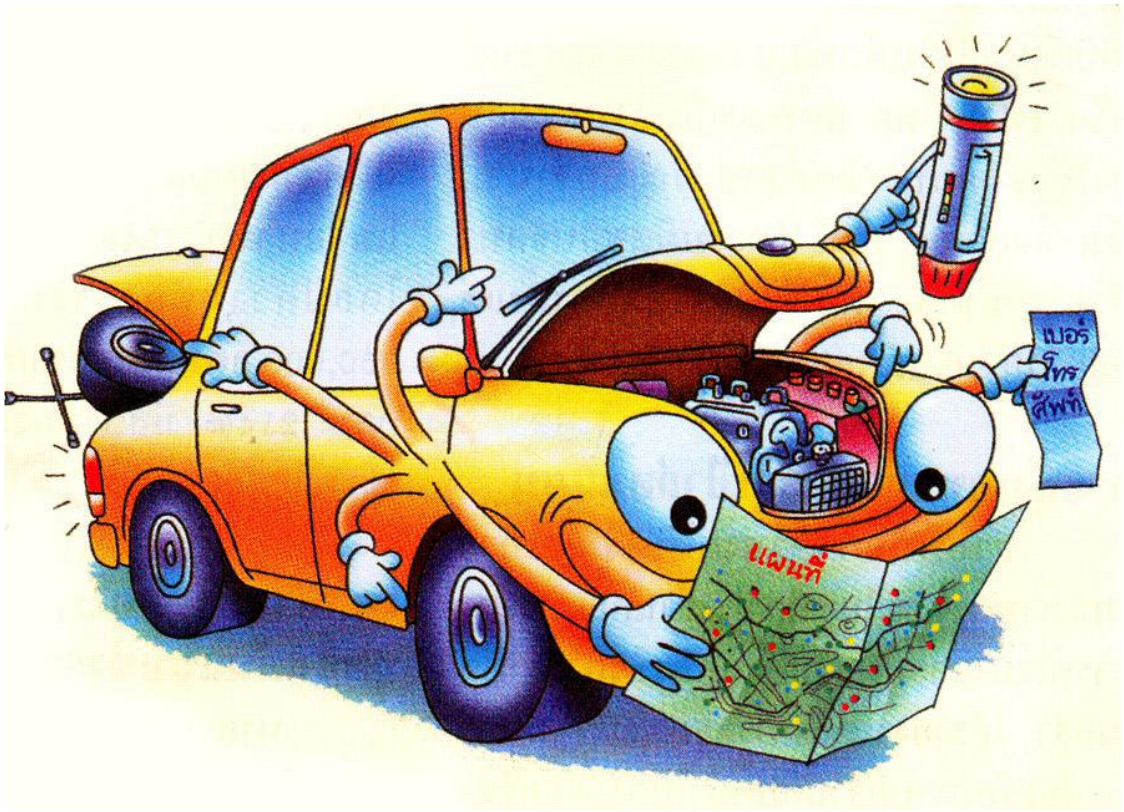

วิธีประหยัดไฟฟ้า



26. ปิดสวิตช์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน สร้างให้เป็นนิสัยในการดับไฟทุกครั้งที่ออกจากห้อง

27. เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ดูฉลากแสดงประสิทธิภาพทุกครั้ง ก่อนตัดสินใจซื้อ หากมีอุปกรณ์ไฟฟ้า เบอร์ 5 ต้องเลือกใช้เบอร์ 5

28. ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่ไม่อยู่ในห้องเกิน 1 ชั่วโมง สำหรับเครื่องปรับอากาศทั่วไป และ 30 นาที สำหรับเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5

29. หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศบ่อยๆ เพื่อลดการเปลืองไฟในการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

30. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่กำลังสบาย อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 องศา ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 – 10

31. ไม่ควรปล่อยให้มีความเย็นรั่วไหลจากห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตู ช่องแสง และปิดประตูห้องทุกครั้งที่เปิดเครื่องปรับอากาศ

32. ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสารหรือวัสดุอื่นที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสียและใช้พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร

33. ติดตั้งฉนวนกันความร้อนโดยรอบห้องที่มีการปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทความร้อน เข้าภายในอาคาร

34. ใช้มู่ลี่กันสาดป้องกันแสงแดดส่องกระทบตัวอาคาร และบุฉนวนกันความร้อนตามหลังคาและฝาผนัง เพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกินไป

35. หลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ห้องปรับอากาศ ติดตั้งและใช้อุปกรณ์ควบคุม การเปิด–ปิดประตูในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ

36. ควรปลูกต้นไม้รอบๆ อาคาร เพราะต้นไม้ขนาดใหญ่ 1 ต้น ให้ความเย็นเท่ากับเครื่องปรับอากาศ 1 ตัน หรือให้ความเย็น ประมาณ 12,000 บีทียู

37. ควรปลูกต้นไม้เพื่อช่วยบังแดดข้างบ้านหรือเหนือหลังคา เพื่อเครื่องปรับอากาศจะไม่ต้องทางานหนักเกินไป

38. ปลูกพืชคลุมดิน เพื่อช่วยลดความร้อนและเพิ่มความชื้นให้กับดิน จะทำให้บ้านเย็น ไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศเย็นจนเกินไป

39. ในสำนักงาน ให้ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จาเป็น ในช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น. จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้

40. ไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเริ่มงาน และควรปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกใช้งานเล็กน้อย เพื่อประหยัดไฟ

41. เลือกซื้อพัดลมที่มีเครื่องหมายมาตรฐานรับรอง เพราะพัดลมที่ไม่ได้คุณภาพมักเสียง่าย ทำให้สิ้นเปลือง

42. หากอากาศไม่ร้อนเกินไป ควรเปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ จะช่วยประหยัดไฟและประหยัดเงินได้

43. ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน ใช้หลอดผอมจอมประหยัดแทนหลอดอ้วนใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้หรือใช้หลอดคอมแพคท์ฟลูออเรสเซนต์

44. ควรใช้บัลลาสต์ประหยัดไฟ หรือบัลลาสต์อิเล็กโทรนิกคู่กับหลอดผอมจอมประหยัด จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดไฟได้อีกมาก

45. ควรใช้โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อนแสงในห้องต่างๆ เพื่อช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟกระจายได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้หลอดไฟฟ้าวัตต์สูง ช่วยประหยัดพลังงาน

46. หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟที่บ้าน เพราะจะช่วยเพิ่มแสงสว่าง โดยไม่ต้องใช้พลังงานมากขึ้น ควรทำอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี

47. ใช้หลอดไฟที่มีวัตต์ต่ำ สาหรับบริเวณที่จำเป็นต้องเปิดทิ้งไว้ทั้งคืน ไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือข้างนอก เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า

48. ควรตั้งโคมไฟที่โต๊ะทำงาน หรือติดตั้งไฟเฉพาะจุด แทนการเปิดไฟทั้งห้อง เพื่อที่ทำงานจะได้ประหยัดไฟ

49. ควรใช้สีอ่อนตกแต่งอาคาร ทาผนังนอกอาคาร เพื่อการสะท้อนแสงที่ดี และทาภายในอาคาร เพื่อทำให้ห้อง สว่างขึ้น

50. ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติให้มากที่สุด เช่น ติดตั้งกระจกหรือติดฟิล์มที่มีคุณสมบัติป้องกันความร้อน แต่ยอมให้แสงผ่านเข้าได้ เพื่อลดการใช้พลังงาน

51. ถอดหลอดไฟออกครึ่งหนึ่งในบริเวณที่มีความต้องการใช้แสงสว่างน้อยหรือบริเวณที่มีแสงสว่างพอเพียงแล้ว

52. ปิดตู้เย็นให้สนิท ทำความสะอาดภายในตู้เย็นและแผ่นระบายความร้อนหลังตู้เย็นสม่าเสมอ เพื่อให้ตู้เย็นไม่ต้องทำงานหนักและเปลืองไฟ

53. อย่าเปิดตู้เย็นบ่อย อย่านำของร้อนเข้าแช่ในตู้เย็น เพราะจะทำให้ตู้เย็นทำงานเพิ่มขึ้น กินไฟมากขึ้น

54. ตรวจสอบขอบยางประตูของตู้เย็นไม่ให้เสื่อมสภาพ เพราะจะทำให้ความเย็นรั่วออกมาได้ ทำให้สิ้นเปลืองไฟ

55. เลือกขนาดตู้เย็นให้เหมาะสมกับขนาดครอบครัว อย่าใช้ตู้เย็นใหญ่เกินความจำเป็น เพราะกินไฟมากเกินไป และควรตั้งตู้เย็นไว้ห่างจากผนังบ้าน 15 เซนติเมตร

56. ควรละลายน้ำแข็งในตู้เย็นสม่าเสมอ การปล่อยให้น้ำแข็งจับหนาเกินไป จะทำให้เครื่องต้องทำงานหนัก ทำให้กินไฟมาก

57. เลือกซื้อตู้เย็นประตูเดียว เนื่องจากตู้เย็น 2 ประตู จะกินไฟมากกว่าตู้เย็นประตูเดียวที่มีขนาดเท่ากัน เพราะต้องใช้ท่อน้ำยาทาความเย็นที่ยาวกว่าและใช้คอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่กว่า

58. ควรตั้งสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิของตู้เย็นให้เหมาะสม การตั้งที่ตัวเลขต่ำเกินไป อุณหภูมิจะเย็นน้อย ถ้าตั้งที่ตัวเลขสูงเกินไปจะเย็นมาก เพื่อให้ประหยัดพลังงานควรตั้งที่เลขต่ำที่มีอุณหภูมิพอเหมาะ

59. ไม่ควรพรมน้ำจนแฉะเวลารีดผ้า เพราะต้องใช้ความร้อนในการรีดมากขึ้น เสียพลังงานมากขึ้น เสียค่าไฟเพิ่มขึ้น

60. ดึงปลั๊กออกก่อนการรีดเสื้อผ้าเสร็จ เพราะความร้อนที่เหลือในเตารีดยังสามารถรีดต่อได้จนกระทั่งเสร็จ ช่วยประหยัดไฟฟ้า

61. เสียบปลั๊กครั้งเดียว ต้องรีดเสื้อให้เสร็จ ไม่ควรเสียบและถอดปลั๊กเตารีดบ่อยๆ เพราะการทำให้เตารีดร้อนแต่ละครั้ง กินไฟมาก

62. ลด ละ เลี่ยง การใส่เสื้อสูท เพราะไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศเมืองร้อน สิ้นเปลืองการตัด ซัก รีด และความจำเป็นในการเปิดเครื่องปรับอากาศ

63. ซักผ้าด้วยเครื่อง ควรใส่ผ้าให้เต็มกำลังของเครื่อง เพราะซัก 1 ตัวกับซัก 20 ตัว ต้องใช้น้ำในปริมาณเท่าๆ กัน

64. ไม่ควรอบผ้าด้วยเครื่อง เมื่อใช้เครื่องซักผ้า เพราะเปลืองไฟมาก ควรตากเสื้อผ้ากับแสงแดดหรือแสงธรรมชาติ จะดีกว่า ทั้งยังช่วยประหยัดไฟได้มาก

65. ปิดโทรทัศน์ทันทีเมื่อไม่มีคนดู เพราะการเปิดทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู เป็นการสิ้นเปลืองไฟฟ้าโดยใช่เหตุ แถมยังต้องซ่อมเร็วอีกด้วย

66. ไม่ควรปรับจอโทรทัศน์ให้สว่างเกินไป และอย่าเปิดโทรทัศน์ให้เสียงดังเกินความจำเป็น เพราะเปลืองไฟ ทำให้อายุเครื่องสั้นลง

67. อยู่บ้านเดียวกัน ดูโทรทัศน์รายการเดียวกัน ควรจะดูเครื่องเดียวกันไม่ใช่ดูคนละเครื่อง คนละห้อง เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน

68. เข็ดผมให้แห้งก่อนเป่าผมทุกครั้ง ใช้เครื่องเป่าผมสำหรับแต่งทรงผม ไม่ควรใช้ทำให้ผมแห้ง เพราะต้องเป่านาน เปลืองไฟฟ้า

69. ใช้เตาแก๊สหุงต้มอาหารประหยัดกว่าใช้เตาไฟฟ้า เตาอบไฟฟ้า และควรติดตั้งวาล์วนิรภัย (Safety Value) เพื่อความปลอดภัยด้วย

70. เวลาหุงต้มอาหารด้วยเตาไฟฟ้า ควรจะปิดเตาก่อนอาหารสุก 5 นาที เพราะความร้อนที่เตาจะร้อนต่ออีก อย่างน้อย 5 นาที เพียงพอที่จะทำให้อาหารสุกได้

71. อย่าเสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวทิ้งไว้ เพราะระบบอุ่นจะทางานตลอดเวลา ทาให้สิ้นเปลืองไฟเกินความจำเป็น

72. กาต้มน้ำไฟฟ้า ต้องดึงปลั๊กออกทันทีเมื่อน้าเดือด อย่าเสียบไฟไว้เมื่อไม่มีคนอยู่ เพราะนอกจากจะไม่ประหยัดพลังงานแล้ว ยังอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้


73. แยกสวิตช์ไฟออกจากกัน ให้สามารถเปิดปิดได้เฉพาะจุด ไม่ใช้ปุ่มเดียวเปิดปิดทั้งชั้น ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองและสูญเปล่า

74. หลีกเลี่ยงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องมีการปล่อยความร้อน เช่น กาต้มน้ำ หม้อหุงต้ม ไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ

75. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และหมั่นทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอ จะทำให้ลดการสิ้นเปลืองไฟได้

76. อย่าเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ถ้าไม่ใช้งาน ติดตั้งระบบลดกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องเมื่อพักการทำงาน จะประหยัดไฟได้ร้อยละ 35 – 40 และถ้าหากปิดหน้าจอทันทีเมื่อไม่ใช้งาน จะประหยัดไฟได้ร้อยละ 60

77. ดูสัญลักษณ์ Energy Star ก่อนเลือกซื้ออุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่องพิมพ์ ดีดไฟฟ้า เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงาน ลดการใช้กำลังไฟฟ้า เพราะจะมีระบบประหยัดไฟฟ้าอัตโนมัติ

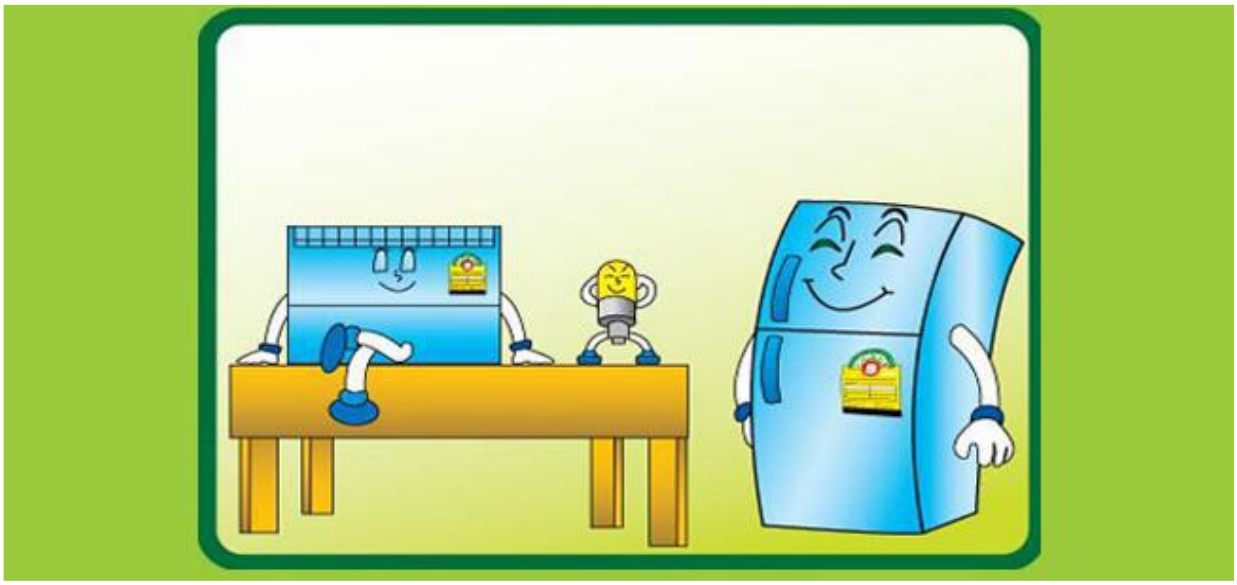

วิธีประหยัดน้ำ



78. ใช้น้ำอย่างประหยัด หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ เพื่อลดการสูญเสียน้ำอย่างเปล่าประโยชน์

79. ไม่ควรปล่อยให้น้ำไหลตลอดเวลาตอนล้างหน้า แปรงฟัน โกนหนวด และถูสบู่ตอนอาบน้ำ เพราะจะสูญน้ำไป โดยเปล่าประโยชน์

80. ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้างมือ เพราะการใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลามากกว่าการใช้สบู่เหลวและ การใช้สบู่เหลวที่ไม่เข้มข้นจะใช้น้ำน้อยกว่าการล้างมือด้วยสบู่เหลวเข้มข้น

81. ซักผ้าด้วยมือ ควรรองน้ำใส่กาละมังแค่พอใช้ อย่าเปิดน้ำไหลทิ้งไว้ตลอดเวลาซัก เพราะสิ้นเปลืองกว่าการซัก โดยวิธีการขังน้ำไว้ในกาละมัง

82. ใช้ Sprinkler หรือฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการฉีดน้ำด้วยสายยางจะประหยัดน้ำได้มากกว่า

83. ไม่ควรใช้สายยางและเปิดน้ำไหลตลอดเวลาในขณะที่ล้างรถ เพราะจะใช้น้ำมากถึง 400 ลิตร แต่ถ้าล้างด้วยน้ำและฟองน้ำในกระป๋องหรือภาชนะบรรจุน้ำ จะลดการใช้น้ำได้มากถึง 300 ลิตรต่อการล้างหนึ่งครั้ง

84. ไม่ควรล้างรถบ่อยครั้งจนเกินไป เพราะนอกจากจะมีความสิ้นเปลืองน้ำแล้ว ยังทาให้เกิดสนิมที่ตัวถังได้ด้วย

85. ตรวจสอบท่อน้ำรั่วภายในบ้าน ด้วยการปิดก๊อกน้ำทุกตัวภายในบ้าน หลังจากที่ทุกคนเข้านอน (หรือเวลาที่แน่ใจว่า ไม่มีใครใช้น้ำระยะหนึ่ง จดหมายเลขวัดน้ำไว้ ถ้าตอนเช้ามาตรเคลื่อนที่ โดยที่ยังไม่มีใครเปิดน้ำใช้ ก็เรียกช่างมาตรวจซ่อมได้เลย)

86. ควรล้างพืชผักและผลไม้ในอ่างหรือภาชนะที่มีการกักเก็บน้ำไว้เพียงพอ เพราะการล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกน้ำโดยตรง จะใช้น้ำมากกว่าการล้างด้วยน้ำที่บรรจุไว้ในภาชนะถึงร้อยละ 50

87. ตรวจสอบชักโครกว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่ ให้ลองหยดสีผสมอาหาร ลงในถังพักน้ำ แล้วสังเกตดูที่คอห่าน หากมีน้ำสีลงมาโดยที่ไม่ได้กดชักโครก ให้รีบจัดการซ่อมได้เลย

88. ไม่ใช้ชักโครกเป็นที่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุกชนิด เพราะจะทำให้สูญเสียน้ำจากการชักโครก เพื่อไล่สิ่งของลงท่อ

89. ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น ชักโครกประหยัดน้ำ ฝักบัว ประหยัดน้ำ ก๊อกประหยัดน้ำ หัวฉีดประหยัดน้ำ เป็นต้น

90. ติด Aerator หรืออุปกรณ์เติมอากาศที่หัวก๊อก เพื่อช่วยเพิ่มอากาศให้แก่น้ำที่ไหลออกจากหัวก๊อก ลดปริมาณการไหลของน้ำ ช่วยประหยัดน้ำ

91. ไม่ควรรดน้าต้นไม้ตอนแดดจัด เพราะน้ำจะระเหยหมดไปเปล่าๆ ให้รดตอนเช้าที่อากาศยังเย็นอยู่การระเหย จะต่ำกว่า ช่วยให้ประหยัดน้ำ

92. อย่าทิ้งน้ำดื่มที่เหลือในแก้วโดยไม่เกิดประโยชน์ ให้ใช้รดน้ำต้นไม้ ใช้ชำระพื้นผิว ใช้ชำระความสะอาดสิ่งต่างๆ

93. ควรใช้เหยือกน้ำกับแก้วเปล่าในการบริการน้ำดื่ม และให้ผู้ที่ต้องการดื่มรินน้ำดื่มเอง และควรดื่มให้หมดทุกครั้ง

94. ล้างจานในภาชนะที่ขังน้ำไว้ จะประหยัดน้ำได้มากกว่าการล้างจานด้วยวิธีที่ปล่อยให้น้ำไหลจากก๊อกน้ำตลอดเวลา

95. ติดตั้งระบบน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเก็บและจ่ายน้ำตามแรงโน้มถ่วงของโลก เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานไปสูบและจ่ายน้ำภายในอาคาร

วิธีประหยัดพลังงานอื่น ๆ



96. อย่าใช้กระดาษหน้าเดียวทิ้ง ให้ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าใช้ทั้งสองหน้า กระดาษแต่ละแผ่นย่อมหมายถึงต้นไม้หนึ่งต้นที่ต้องเสียไป

97. ในสำนักงานให้ใช้การส่งเอกสารต่อๆ กัน แทนการสำเนาเอกสารหลายๆ ชุด เพื่อประหยัดกระดาษและ ประหยัดพลังงาน

98. ลดการสูญเสียกระดาษเพิ่มมากขึ้น ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษปะหน้าโทรสารชนิดเต็มแผ่น และหันมาใช้กระดาษขนาดเล็กที่สามารถตัดพับบนโทรสารได้ง่าย

99. ใช้การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ แทนการส่งข่าวสารข้อมูลโดยเอกสาร ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ลดการใช้พลังงานได้มาก

100. หลีกเลี่ยงการใช้จานกระดาษ แก้วน้ำกระดาษ เวลาจัดงานสังสรรค์ต่างๆ เพราะสิ้นเปลืองพลังงานในการผลิต

101. รู้จักแยกแยะประเภทขยะ เพื่อช่วยลดขั้นตอนและลดพลังงานในการทำลายขยะและทำให้ขยะทั้งหลายง่ายต่อการกำจัด

102. หนังสือพิมพ์อ่านเสร็จแล้วอย่าทิ้ง ให้เก็บไว้ขายหรือพับถุง เก็บไว้ทำอะไรอย่างอื่น ใช้ซ้ำทุกครั้งถ้าทำได้ ช่วยลดการใช้พลังงานในการผลิต

103. ขึ้นลงชั้นเดียวหรือสองชั้น ไม่จำเป็นต้องใช้ลิฟท์ การกดลิฟท์แต่ละครั้ง สูญเสียพลังงานถึง 7 บาท

104. งด เลิก บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้งเลย เพราะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานในการผลิตใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง เพิ่มปริมาณขยะ เปลืองพลังงานในการกำจัดขยะ

105. ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ยากต่อการทาลาย เช่น โฟม หรือพลาสติก ควรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse) หรือนำไปผ่านกระบวนการผลิตมาใช้ใหม่ได้ (Recycle)

106. สนับสนุนสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ เป็นวัสดุที่สามารถนำมาผ่านกระบวนการนำมาใช้ใหม่ (Recycle) เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติกบางประเภท โดยจัดให้มีการแยกขยะในครัวเรือนและในสำนักงาน

107. ให้ความร่วมมือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่รณรงค์ส่งเสริม ให้มีการอนุรักษ์พลังงาน

108. กระตุ้นเตือนให้ผู้อื่นช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยการติดสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายให้ช่วยประหยัดไฟ ตรงบริเวณใกล้สวิทช์ไฟ เพื่อเตือนให้ปิดเมื่อเลิกใช้แล้ว

ที่มาข้อมูล:

108 วิธีประหยัดพลังงานอีกหนทางช่วยชาติของคนไทย

โครงการหาร 2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

http://www2.dede.go.th/bhrd/old/dataenergy/data4.html

ที่มาภาพประกอบ:

https://pen128.files.wordpress.com

http://download.thaisafetywork.com

http://sahamitra.com

ttp://www.cm-club.com

http://www.csccivil.co.th

https://nitnetharia.files.wordpress.com

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 11

บัญชีรายชื่อผู้พักอาศัยในโครงการ

<u>บัญชีรายชื่อผู้พักอาศัยในโครการ A-B และ ขึ้นทะเบียนยาพาหนะ</u>

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

สรุปข้อมูลผู้พักอาศัยในโครการ A-B และ การขึ้นทะเบียนยานพาหนะ

จำนวนห้องพักที่มีผู้พักอาศัยในโครงการ ทั้งหมด 2 อาคาร	182	ห้อง
จำนวนผู้พักอาศัยในโครงการ ทั้งหมด 2 อาคาร	254	คน
จำนวนรถยนต์ของผู้พักอาศัยในโครงการ ทั้งหมด 2 อาคาร	89	คัน
จำนวนรถมอเตอร์ไซร์ของผู้พักอาศัยในโครงการ ทั้งหมด 2 อาคาร	74	คัน

<u>บัญชีรายชื่อผู้พักอาศัยในโครการ B และ ขึ้นทะเบียนยาพาหนะ</u>

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ลำดับ	หมายเลขห้อง	รหัส	ชื่อ-สกุล	จำนวนผู้พักอาศัย	ประเภทยานพาหนะ		ยี่ห้อรถ	สีรถ	หมายเลขทะเบียน	หมายเหตุ
					รถยนต์	รถจักรยานยนต์				
1	B202	769909	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
2	B204	769909	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
3	B207	769898	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
4	B208	769899	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
5	B216	1640493	[redacted]	2	-	-	-	-	-	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
6	B217	558152	[redacted]	2	-	-	-	-	-	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
7	B218	558133	[redacted]	1	-	1	Honda Click	น้ำตาล-ขาว	1 กฉ 7563	
8	B219	1670651	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
9	B223	1650543	[redacted]	2	1	-	IZUZU D-MAX	เทา	จข6746	
			[redacted]		-	1	HONDA SCOOPY-I	เทา แดง	3กค8202	
10	B301	1650512	[redacted]	2	1	-	Isuzu (อีซูซุ)	ขาวมุก	กธ 3869	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
11	B302	1600150	[redacted]	1	-	1	Honda Wave110I	แดง ขาว	งงท 767	
12	B303	559197	[redacted]	2	1	-	CHEVROLET	ขาว	7กจ6723กทม.	
			[redacted]		-	1	Honda Click	เทาดำ	1กด7189	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
13	B304	1650516	[redacted]	2	-	-	-	-	-	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
14	B306	157840	[redacted]	2	-	1	Isuzu (อีซูซุ)	ขาว	ขท3813 ชลบุรี	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
15	B307	1650507	[redacted]	1	-	1	Honda (ฮอนด้า)	ดำ	3กฌ2143ชลบุรี	
16	B308	1660618	[redacted]	1	-	1	Yamaha (ยามาฮ่า)	เขียว	2 กภ 8640	
17	B309	1660595	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
18	B310	1650573	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
19	B311	157794	[redacted]	2	1	-	Toyota (โตโยต้า)	ขาว	จต2210 ชลบุรี	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
20	B312	558107	[redacted]	1	-	1	Honda Click 125I	ขาว ดำ	1กฎ9182ชลบุรี	

บัญชีรายชื่อผู้พักอาศัยในโครการ B และ ขึ้นทะเบียนยาพาหนะ

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ลำดับ	หมายเลขห้อง	รหัส	ชื่อ-สกุล	จำนวนผู้พักอาศัย	ประเภทยานพาหนะ		ยี่ห้อรถ	สีรถ	หมายเลขทะเบียน	หมายเหตุ
					รถยนต์	รถจักรยานยนต์				
21	B314	559185	[redacted]	2	-	1	Honda Wave	ฟ้า-ขาว	1กส9849	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
22	B315	153547	[redacted]	2	1	-	Izuzu	ดำ	ผย5321	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
23	B316	156753	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
24	B317	558163	[redacted]	2	1	-	CHEVROLET	ขาว	2ฒช2475กทม.	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
25	B318	1640500	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
26	B319	1630403	[redacted]	2	-	-	-	-	-	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
27	B321	1660629	[redacted]	2	-	-	-	-	-	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
28	B322	1650563	[redacted]	2	-	-	-	-	-	
			[redacted]							
29	B323	1650577	[redacted]	2	1	-	Ford (ฟอร์ด)	เทา	5ขล4017	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
30	B402	1610295	[redacted]	2	1	-	Ford	น้ำเงิน	ขฉ8342ระยอง	
			[redacted]		-	1	Yamaha	แดง	1กญ6873พิจิตร	
31	B403	1680667	[redacted]	2		1	Honda (ฮอนด้า)	ขาว-ดำ	4กศ 8929 ชลบุรี	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
32	B406	1590043	[redacted]	2	1	-	ISUZU D-MAX	ขาว	9กศ3155	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
33	B407	154625	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
34	B408	1650518	[redacted]	2	-	-	-	-	-	
			[redacted]		1	-	Honda	บอร์น	กอ7066 เชียงราย	
35	B409	1590005	[redacted]	2	-	-	-	-	-	
			[redacted]		-	1	Honda Scoopy I	แดงดำ	จยต 71 ชลบุรี	

บัญชีรายชื่อผู้พักอาศัยในโครการ B และ ขึ้นทะเบียนยาพาหนะ

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ลำดับ	หมายเลขห้อง	รหัส	ชื่อ-สกุล	จำนวนผู้พักอาศัย	ประเภทยานพาหนะ		ยี่ห้อรถ	สีรถ	หมายเลขทะเบียน	หมายเหตุ
					รถยนต์	รถจักรยานยนต์				
36	B410	155692	[redacted]	2	-	1	HONDA PCX150	ขาว แดง	1กอ5255	
			[redacted]		-	1	HONDA ZOOMER-X	ส้ม ดำ	1กว4189	
37	B411	1630449	[redacted]	2	-	1	Honda Wave110I	ขาว-ดำ	1กง5323	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
38	B412	1600106	[redacted]	2	1	-	Izuzu	ขาว	ขค9733	
			[redacted]			1	Yamaha	ดำ ส้ม ขาว	1กจ7668ลำปาง	
39	B414	1590031	[redacted]	2	1	-	MAZDA mazda2	ขาว	6กร 9035	
					-	1	Honda MSX125	แดง-ดำ	2กง5081ระยอง	
			[redacted]		-	1	Honda	ดำ น้ำตาล	ขรจ529ร้อยเอ็ด	
40	B415	1660594	[redacted]	1	1	-	-	-	-	
41	B416	1640492	[redacted]	2	1	-	IZUZU D-MAX	ดำ	8กฮ9457กทม	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
42	B417	1610264	[redacted]	1	-	1	Honda Wave125I	ดำ	1กล7278	
					1	-	IZUZU	เทา	น.-5624	
43	B419	1610276	[redacted]	2	-	1	Scopy-I	น้ำเงิน ขาว	1กข8172ขอนแก่น	
		1600145	[redacted]		1	-	ISUZU D-MAX	ขาว	8กค9520กทม	
44	B421	1620316	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
45	B422	1650579	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
46	B501	1650564	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
47	B502	1600162	[redacted]	2	1	-	ISUZU	ขาว	งธ4473ชลบุรี	
			[redacted]		-	1	Honda Click	แดง	ขฉว 441	
48	B503	558118	[redacted]	1	1	-	Nissan	เทา	ผค9874ระยอง	
					-	1	Yamaha	เขียว ขาว	ขคธ160ชัยภูมิ	
49	B504	1630459	[redacted]	1	1	-	Toyota Yaris	แดง	7กฐ7348	
					-	1	Yamaha	แดง-ขาว	3กก6255	
			[redacted]	1	-	-	-	-	-	
50	B505	1660592	[redacted]	1	-	-	-	-	-	

บัญชีรายชื่อผู้พักอาศัยในโครการ B และ ขึ้นทะเบียนยาพาหนะ

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ลำดับ	หมายเลขห้อง	รหัส	ชื่อ-สกุล	จำนวนผู้พักอาศัย	ประเภทยานพาหนะ		ยี่ห้อรถ	สีรถ	หมายเลขทะเบียน	หมายเหตุ
					รถยนต์	รถจักรยานยนต์				
51	B506	1630450	[redacted]	1	-	1	Yamaha	ดำ	ขยพ712 บุรีรัมย์	
52	B507	158872	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
			[redacted]	1	-	1	Honda	น้ำเงิน	1กฌ998ระยอง	
53	B508	157852	[redacted]	1	1	-	Ford	เทา-ดำ	งค5372	
			[redacted]	1	-	1	Honda	แดง-ขาว	1กล6523	
54	B514	557013	[redacted]	2	1	-	IZUZU D-MAX	ขาว	งล1424ชลบุรี	
					-	1	Honda Wave125I	น้ำเงิน-ดำ	2กง1854ระยอง	
			[redacted]		-	1	Honda MSX125	แดง-ดำ	1กล2217ชลบุรี	
55	B515	1590019	[redacted]	1	-	1	Honda	ขาว	583	
56	B516	1590080	[redacted]	2	-	1	Honda	แดง-เทา	2กผ1491	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
57	B517	1660597	[redacted]	2	-	-	-	-	-	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
58	B518	558116	[redacted]	1	-	1	Yamaha Filano	ดำ	2กฌ3775ระยอง	
59	B519	158938	[redacted]	1	1		Isuzu	เทา	งย3047	
60	B520	1640497	[redacted]	1	-	1	Honda Wave110I	ขาว ดำ	1กฒ3901อุดรธานี	
61	B521	1650504	[redacted]	1	-	1	HONDA MSX125	ดำ	2กฒ5464ระยอง	
62	B522	145203	[redacted]	1	1	-	Izuzu	บอร์น	บธ3064ยโสธร	
63	B601	558117	[redacted]	2	1	-	FORD	ขาว	ขพ 3717 ขอนแก่น	
			[redacted]		-	1	Honda	แดง	2กล2413	
64	B602	1630451	[redacted]	1	-	1	Honda Click1501	ขาว-แดง	2dP435ระยอง	
65	B603	1660630	[redacted]	2	1	-	-	-	-	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
66	B605	1600194	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
67	B606	1650509	[redacted]	1	-	-	-	-	-	

<u>บัญชีรายชื่อผู้พักอาศัยในโครการ B และ ขึ้นทะเบียนยาพาหนะ</u>

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ลำดับ	หมายเลขห้อง	รหัส	ชื่อ-สกุล	จำนวนผู้พักอาศัย	ประเภทยานพาหนะ		ยี่ห้อรถ	สีรถ	หมายเลขทะเบียน	หมายเหตุ
					รถยนต์	รถจักรยานยนต์				
68	B608	558123	[redacted]	2	-	1	Yamaha	เหลือง-ดำ	อทบ508กทม	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
69	B610	1610301	[redacted]	2	-	1	Honda Wave	แดง-ดำ	2กล2473	
					-	1	Honda Scoopy-i	ดำ	ก-573	
			[redacted]		-	1	Honda	ดำ	1กบ7366	
70	B611	1600161	[redacted]	1	1	-	IZUZU D-MAX	ขาว	จค1722ชลบุรี	
					-	1	Honda Spacy I	ขาว	1กก9164 ฉะเชิงเทรา	
71	B612	558167	[redacted]	1	1	-	Toyota	ขาว	5กฮ1004	
					-	1	Scopy	ขาว	1กก1193	
72	B613	1620336	[redacted]	2	-	1	Honda Msx125	แดง	1กฐ2116	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
73	B614	1660641	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
74	B615	558120	[redacted]	2	-	-	-	-	-	
			[redacted]		-	1	KSR	เขียว	6119 กค	
75	B616	1650523	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
76	B617	1600113	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
77	B618	1670650	[redacted]	2	1	-	Toyota	ดำ	-	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
78	B619	1650522	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
79	B620	558162	[redacted]	2	1	-	MITSUBISHI	ดำ	บล845	
					-	1	Scoopy-I	แดง น้ำตาล	ขรข637บุรีรัมย์	
			[redacted]		-	1	RYUKA	เขียว	2กจ3834ชลบุรี	
80	B621	1590061	[redacted]	2	1	-	Toyota Vios	น้ำเงิน	ฆอ5854 กทม	
			[redacted]		-	1	Honda PCX	แดง	1กข4984	
81	B622	1660637	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
82	B701	158925	[redacted]	1	-	1	Yamaha	ดำ	1กท2409 ระยอง	
83	B702	1660636	[redacted]	2	-	-	-	-	-	
			[redacted]		-	-	-	-	-	

บัญชีรายชื่อผู้พักอาศัยในโครการ B และ ขึ้นทะเบียนยาพาหนะ

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ลำดับ	หมายเลขห้อง	รหัส	ชื่อ-สกุล	จำนวนผู้พักอาศัย	ประเภทยานพาหนะ		ยี่ห้อรถ	สีรถ	หมายเลขทะเบียน	หมายเหตุ
					รถยนต์	รถจักรยานยนต์				
84	B703	1630444	[redacted]	2	1	-	TOYOTA	เทา	2 ขษ6204	
			[redacted]		-	1	Honda	ดำ	1 กฉ2119	
85	B704	155710	[redacted]	2	1	-	Izuzu	บอร์น	บจ 6195	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
86	B705	158931	[redacted]	2	1	-	IZUZU-DMAX	เทา	ขง 575ระยอง	
			[redacted]		-	1	Honda Wave 110I	แดง ดำ	1กฌ9735	
87	B706	155690	[redacted]	2	1	-	Honda Jass	ขาว	ฎง-883	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
88	B707	156718	[redacted]	1	1	-	Toyota	ขาว	กษ4189ระยอง	
					-	1	YAMAHA	น้ำเงิน-ขาว	ขฉข885ขอนแก่น	
89	B709	155699	[redacted]	2	1	-	Izuzu	ดำ	6กค5969	
			[redacted]		-	1	Honda Click	เทาดำ	1กฆ9683ชลบุรี	
90	B711	1660633	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
91	B712	1660599	[redacted]	2	-	-	-	-	-	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
92	B713	1610219	[redacted]	2	1	-	Izuzu D-max	ดำ	งจ6988	
		157793	[redacted]		-	1	Honda Click	น้ำเงิน ดำ	3กช7238กทม	
93	B714	1610239	[redacted]	2	1	-	IZUZU	ขาว	บล4287บุรีรัมย์	
					-	1	Yamaha	น้ำเงิน,ขาว	1กฎ4224	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
94	B715	157855	[redacted]	1	1	-	Toyota	ขาว	ขษ3176	
					-	1	Yamaha	ขาว-แดง	4166	
95	B716	1660598	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
96	B717	1690703	[redacted]	2	-	-	-	-	-	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
97	B718	1600102	[redacted]	2	-	1	HONDA	ขาว	1กญ3029	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
98	B718	1620325	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
99	B720	153556	[redacted]	1	1	-	Toyota	ดำ	กพ-2088	

บัญชีรายชื่อผู้พักอาศัยในโครการ B และ ขึ้นทะเบียนยาพาหนะ

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ลำดับ	หมายเลขห้อง	รหัส	ชื่อ-สกุล	จำนวนผู้พักอาศัย	ประเภทยานพาหนะ		ยี่ห้อรถ	สีรถ	หมายเลขทะเบียน	หมายเหตุ
					รถยนต์	รถจักรยานยนต์				
100	B721	156722	[redacted]	2	1	-	Honda	ขาว	5กง5160กรุงเทพ	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
101	B801	153555	[redacted]	2	1	-	Honda City	แดง	กง 7048	
		153503	[redacted]		-	-	-	-	-	
102	B802	157791	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
103	B803	156724	[redacted]	2	1	-	Nissan	ดำ	ผน 2214ชลบุรี	
			[redacted]		-	1	Honda CPX	ดำ	3กต110	
104	B804	153564	[redacted]	2	1	-	ISUZU MU-X	แดง	9กฆ5319 กทม	
			[redacted]		-	1	Honda Wave	ชมพูขาว	สทจ 355 กทม.	
105	B805	149382	[redacted]	2	-	1	Honda Wave	น้ำเงินขาว	คฉค 588 ระยอง	
			[redacted]		-	1	Honda Wave110I	แดง-เทา	จนม4ชลบุรี	
106	B806	1680669	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
107	B807	1680684	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
108	B808	153506	[redacted]	2	1	-	Mitsu	เทา-ดำ	บบ5071กาฬสินธุ์	
		558105	[redacted]		1	-	TOYOTA YARIS	เทา	กต9507กาฬสินธุ์	
					-	1	Honda	ดำ	1กฌ5502กาฬสินธุ์	
109	B809	155683	[redacted]	1	1	-	toyota	เทา	ขษ387	
110	B810	1660596	[redacted]	2	-	-	-	-	-	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
111	B811	156719	[redacted]	2	1	-	Toyota Camry	เทา	ฎฉ5337	
					-	1	Honda wave110I	ดำ-เทา	2กค5202ระยอง	
			[redacted]			1	Honda click	แดง-ดำ	1กจ4202ชลบุรี	
112	B812	157777	[redacted]	2	1	-	Mitsubishi Triton	ส้ม	ยค38ชลบุรี	
			[redacted]		-	1	Honda PCX	ดำ	1 กญ 8746	
113	B813	153504	[redacted]	2	1	-	Izuzu	เงิน	ฒษ-722	
			[redacted]		-	1	YAMAHA	น้ำเงิน	845	
114	B814	1660606	[redacted]	2	-	1	Honda	น้ำเงิน	1 กค101	
			[redacted]		-	-	-	-	-	

บัญชีรายชื่อผู้พักอาศัยในโครการ B และ ขึ้นทะเบียนยาพาหนะ

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ลำดับ	หมายเลขห้อง	รหัส	ชื่อ-สกุล	จำนวนผู้พักอาศัย	ประเภทยานพาหนะ		ยี่ห้อรถ	สีรถ	หมายเลขทะเบียน	หมายเหตุ
					รถยนต์	รถจักรยานยนต์				
115	B815	1650510	[redacted]	2	1	-	Toyota Avanza	เทา	ศค5159กทม	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
116	B817	150390	[redacted]	2	1	-	Mitsubishi	แดง เทา	บล7321	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
117	B818	143147	[redacted]	2	-	-	-	-	-	
118			[redacted]		-	-	-	-	-	
119	B819	151417	[redacted]	1	1	-	Izuzu	ขาวมุก	2กจ1797กทม	
					-	1	Honda Moove	ส้ม-ดำ	1กฬ6005	
120	B820	1670649	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
121	B821	153574	[redacted]	2	-	1	Honda	ดำแดง	2กฆ7615	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
122	B823	151466	[redacted]	2	1	-	IZUZU	ส้ม	จค7507ชลบุรี	
					-	1	Honda	แดง ดำ	2กจ1919	
			[redacted]		-	1	Yamaha	แดง	6กฬ9574	
123	B824	1660615	[redacted]	2	-	-	-	-	-	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
				192	**54**	**69**				

สรุปข้อมูลผู้พักอาศัยในโครการ A และ การขึ้นทะเบียนยานพาหนะ

จำนวนห้องพักที่มีผู้พักอาศัยในโครงการ B	123	ห้อง
จำนวนผู้พักอาศัยในโครงการ B	192	คน
จำนวนรถยนต์ของผู้พักอาศัยในโครงการ B	54	คัน
จำนวนรถมอเตอร์ไซร์ของผู้พักอาศัยในโครงการ B	69	คัน

<u>บัญชีรายชื่อผู้พักอาศัยในโครการ A และ ขึ้นทะเบียนยาพาหนะ</u>

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ลำดับ	หมายเลขห้อง	รหัส	ชื่อ-สกุล	จำนวนผู้พักอาศัย	ประเภทยานพาหนะ		ยี่ห้อรถ	สีรถ	หมายเลขทะเบียน	หมายเหตุ
					รถยนต์	รถจักรยานยนต์				
1	A203	1640502	[redacted]	1	1	-	Triumph	เทา	4กค 2959	
2	A205	1680678	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
3	A206	158905	[redacted]	2	1	-	Mitsubishi	เทา	จอ6973	
		559186	[redacted]		1	-	ISUZU	เทา	ขช8901	
4	A207	158869	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
5	A214	1610285	[redacted]	1	-	1	Honda Wave110	ดำ-แดง	ขยต70ร้อยเอ็ด	
6	A221	1600158	[redacted]	1	1	-	Suzuki swift	เทา	กร6003ระยอง	
7	A223	1600159	[redacted]	1	1	-	MITSUBISHI	ขาว	2กฆ2984	
8	A303	158882	[redacted]	2	-	-	-	-	-	
			[redacted]		-	-	-	-	-	
9	A306	1680691	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
10	A308	158860	[redacted]	1	1	-	Toyota Avanza	เทา	กม9050ระยอง	
11	A312	158902	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
12	A313	1600203	[redacted]	1	1	-	Mazda	ดำ	บ-2424 กทม.	
13	A319	150404	[redacted]	1	1	-	IZUZU D-MAX	เทา	กร9114อุบล	
14	A321	158896	[redacted]	1	-	1	Honda SCOOP I	ดำ เทา	คพฉ970อุดรธานี	
15	A322	158900	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
16	A323	158887	[redacted]	1	1	-	Honda City	ขาว	6กพ3249ระยอง	
17	A401	157833	[redacted]	1	1	-	Honda HRV	เทา	กร 9562	
18	A402	1690704	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
19	A403	1660601	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
20	A404	1650574	[redacted]	1	1	-	Deepal	ขาว	6ขฆ 9705	
21	A406	157807	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
22	A407	157846	[redacted]	1	1	-	Honda (ฮอนด้า)	ดำ	ขท 7924	
23	A409	157809	[redacted]	1	1	-	Honda	ขาว	3กผ1316	
24	A416	1680693	[redacted]	1	1	-	Honda (ฮอนด้า)	เทา	กย 4078	

<u>บัญชีรายชื่อผู้พักอาศัยในโครการ A และ ขึ้นทะเบียนยาพาหนะ</u>

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ลำดับ	หมายเลขห้อง	รหัส	ชื่อ-สกุล	จำนวนผู้พักอาศัย	ประเภทยานพาหนะ		ยี่ห้อรถ	สีรถ	หมายเลขทะเบียน	หมายเหตุ
					รถยนต์	รถจักรยานยนต์				
25	A418	1610249	[redacted]	1	1	-	Honda City	ขาว	1ขอ 9523	
26	A419	1660620	[redacted]	1	1	-	Honda	ขาว	5ขญ 2997	
27	A421	157823	[redacted]	1	1	-	Honda	เทา	7กญ9170	
28	A503	1680676	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
29	A504	157831	[redacted]	1	1	-	Honda Civic	ขาว	5กธ-4015	
30	A505	1620364	[redacted]	1	1	-	Mazda-2	น้ำตาล	ขน974	
31	A506	1670662	[redacted]	1	1	-	Nissan (นิสสัน)	ขาว	กฉ6848	
32	A507	1670661	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
33	A509	157824	[redacted]	1	-	1	Honda Wave110I	แดง เทา	จธพ 39	
34	A513	156759	[redacted]	1	1	-	Toyota	ขาว	กจ4876	
35	A517	1660613	[redacted]	1	1	-	Honda	ขาว	3บช0429 กทม	
36	A519	1660588	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
37	A520	156741	[redacted]	1	1	-	Suzuki (ซูซูกิ)	ขาว	ขก6096 นครราชสีมา	
38	A522	1660639	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
39	A603	155673	[redacted]	1	1	-	Honda Civic	ขาว	6กด1808	
40	A604	152489	[redacted]	2	1	-	Omoda & Jaecoo	เงิน	พ-0526 ป้ายแดง	
		1610279	[redacted]		-	-	-	-	-	
41	A605	158936	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
42	A607	153523	[redacted]	1	1	-	Toyota	บอร์น	ษส870	
					-	1	Honda	แดง	อขย108	
43	A608	155673	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
44	A609	1690713	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
45	A615	154598	[redacted]	1	1	-	Mazda	แดง	กน2287จันทบุรี	
46	A616	154613	[redacted]	1	1	-	Isuzu	บอร์น	กฉ1366	
47	A617	1620345	[redacted]	1	1	-	Honda City	ขาว	7กก5455กทม.	
					-	1	HondaWave100	น้ำเงิน	กษค572สระบุรี	

<u>บัญชีรายชื่อผู้พักอาศัยในโครการ A และ ขึ้นทะเบียนยาพาหนะ</u>

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ลำดับ	หมายเลขห้อง	รหัส	ชื่อ-สกุล	จำนวนผู้พักอาศัย	ประเภทยานพาหนะ		ยี่ห้อรถ	สีรถ	หมายเลขทะเบียน	หมายเหตุ
					รถยนต์	รถจักรยานยนต์				
48	A618	1620342	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
49	A620	154585	[redacted]	1	1	-	Toyota (โตโยต้า)	แดง	กธ 4377	
50	A621	250004	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
51	A703	145195	[redacted]	1	1	-	Honda	เทา	กย3396 เชียงใหม่	
52	A704	240008	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
53	A705	148320	[redacted]	1	1	-	Mazda CX-5	ขาว	9กฒ7388	
54	A706	200002	[redacted]	1	1	-	Honda	ดำ	กต9142	
55	A709	149363	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
56	A710	151439	[redacted]	1	1	-	Honda	ดำ	1กน8761	
57	A712	1680689	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
58	A713	149370	[redacted]	1	1	-	Ford Everest	ดำ	1ขข6368	
59	A801	145192	[redacted]	1	-	-	-	-	-	
				62	**35**	**5**				

สรุปข้อมูลผู้พักอาศัยในโครการ A และ การขึ้นทะเบียนยานพาหนะ

จำนวนห้องพักที่มีผู้พักอาศัยในโครงการ A	59	ห้อง
จำนวนผู้พักอาศัยในโครงการ A	62	คน
จำนวนรถยนต์ของผู้พักอาศัยในโครงการ A	35	คัน
จำนวนรถมอเตอร์ไซร์ของผู้พักอาศัยในโครงการ A	5	คัน

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 12

สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1)



๓๕-๓๐-๐๑
แบบ อ. ๑

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ ... / ๒๕๖๐

อนุญาตให้ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เจ้าของอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ ๕๗๐ ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ ๔
ตำบล/แขวง แพรกษา อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้าง
ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง เขาคันทรง อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ /น.ส ๓ / ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๕๖๕๖๒,๑๕๖๕๖๓,๑๕๖๕๖๔,๑๕๖๕๖๕
เป็นที่ดินของ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น จำนวน ๒ หลัง เพื่อใช้เป็น ป้อมยาม
พื้นที่/ความยาว ๔๑.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๒) ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เพื่อใช้เป็น รั้ว
พื้นที่/ความยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
พื้นที่/ความยาว - ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๔) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
พื้นที่/ความยาว - ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ
เลขที่ / ๒๕๖๐ ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดย [redacted] เป็นผู้ควบคุมงาน
[redacted] เป็นผู้ออกแบบ
[redacted] เป็นผู้คำนวณ

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๒๐ เดือน มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐
ออกให้ ณ วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๐ พ.ศ.

(ลายมือชื่อ) [redacted]
([redacted])
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....	การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....	การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง	ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง	ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.	วันที่.....เดือน.....พ.ศ.	วันที่..... .เดือน.....พ.ศ. .....
โดยมีเงื่อนไข.....	โดยมีเงื่อนไข.....	โดยมีเงื่อนไข.....
.....	.....	.....
(ลายมือชื่อ).....	(ลายมือชื่อ).....	(ลายมือชื่อ).....
ตำแหน่ง.....	ตำแหน่ง.....	ตำแหน่ง.....
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต	เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต	เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

คำเตือน

๑. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ผู้ได้รับอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒. ผู้ได้รับอนุญาต ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่น

๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ ก่อนจึงจะใช้อาคารนั้นได้

๔. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

๙๖๗ ส.ธ ๐๗
๙๖๗ ส.ธ ๐๗





๓๕-๓๐-๐๑
แบบ อ. ๑

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ ๓๑๐ / ๒๕๕๘

อนุญาตให้ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เจ้าของอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ ๕๗๐ ตรอก/ซอย ๑๒ ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ ๔
ตำบล/แขวง แพรกษา อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร
ที่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย - ถนน หมู่ที่
ตำบล/แขวง เขาคันทรง อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ /น ส ๓/ ส.ค.๑ เลขที่ ๑๕๖๕๖๒, ๑๕๖๕๖๓, ๑๕๖๕๖๔, ๑๕๖๕๖๕
เป็นที่ดินของ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง

ข้อ ๒ เป็นอาคาร
(๑) ชนิด คสล. ๘ ชั้น จำนวน ๒ อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารพักอาศัยรวม
พื้นที่/ความยาว ๑๙,๒๗๘ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร
(๒) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น
พื้นที่/ความยาว ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร
(๓) ชนิด จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
พื้นที่/ความยาว ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร
(๔) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
พื้นที่/ความยาว - ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบและรายการคำนวณ
เลขที่ ๓๑๐ / ๒๕๕๘ ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดยมี [redacted] เป็นผู้ควบคุมงาน
[redacted] เป็นผู้ออกแบบ
[redacted] เป็นผู้คำนวณ

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๑๐ เดือน พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑
ออกให้ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พ.ค. พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลายมือชื่อ) [redacted]
([redacted])
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....	การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....	การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง	ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง	ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.	วันที่.....เดือน.....พ.ศ.	วันที่..... เดือน.....พ.ศ. .....
โดยมีเงื่อนไข.....	โดยมีเงื่อนไข.....	โดยมีเงื่อนไข.....
.....	.....	.....
(ลายมือชื่อ).....	(ลายมือชื่อ).....	(ลายมือชื่อ).....
ตำแหน่ง.....	ตำแหน่ง.....	ตำแหน่ง.....
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต	เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต	เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

คำเตือน

๑. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะขอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้อถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ผู้ได้รับอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒. ผู้ได้รับอนุญาต ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
ตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่น

๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ ก่อนจึงจะใช้อาคารนั้นได้

๔. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้อง
ยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

ให้ไว้ ณ เลขที่ 101/146 ม. 8 35-30-01

ต. เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

แบบ อ. ๑

(นางสาวลวิวรรณ ป้อมถาวร)

ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอศรีราชา

6 ก.พ. 2557

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ 56 / 2555

อนุญาตให้ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เจ้าของอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ 370 ตรอก/ซอย 12 ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง แสนสุข อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร

ที่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย (ไม่มี) ถนน - หมู่ที่ ๑๐

ตำบล/แขวง เขาคันทรง อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่ 156562, 156563, 156564, 156565

เป็นที่ดินของ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร คสล.

(๑) ชนิด คสล. ๕ ชั้น จำนวน 2 อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารพักอาศัยรวม

พื้นที่/ความยาว 18,688 ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ

จำนวน คัน พื้นที่ ตารางเมตร

(๒) ชนิด ทอระบายน้ำ รั้ว จำนวน - เพื่อใช้เป็น

พื้นที่/ความยาว 1,364 เมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ

จำนวน คัน พื้นที่ ตารางเมตร

(๓) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น

พื้นที่/ความยาว ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ

จำนวน คัน พื้นที่ ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

เลขที่ 56 / 2555 ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดยมี [redacted] เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ผู้ที่ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 4 ต.ค. 2556 เดือน พ.ศ.

ออกให้ ณ วันที่ 5 ต.ค. 2555 เดือน พ.ศ.

(ลายมือชื่อ) [redacted]

( )

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ ๑	การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ ๒	การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง	ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง	ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓	วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕	วันที่ เดือน พ.ศ
โดยมีเงื่อนไข	โดยมีเงื่อนไข	โดยมีเงื่อนไข
(ลายมือชื่อ) (นายมะลิ กลิ่นหอม)	(ลายมือชื่อ) (นายมะลิ กลิ่นหอม)	(ลายมือชื่อ)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินทราย	ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินทราย	ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต	เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต	เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

คำเตือน

๑. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานประสงค์จะขอเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒. ผู้ได้รับใบอนุญาต ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ ก่อนจึงจะใช้อาคารนั้นได้

๔. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 13

สำเนาใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6)



แบบ อ. ๖

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่...๐๑...../....๒๕๕๙.....

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า.....บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด.....เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่.....๕๗๐.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....สุขุมวิท.....หมู่ที่.....4..... ตำบล/แขวง.....แพรกษา.....อำเภอ/เขต.....เมืองสมุทรปราการ.....จังหวัด....สมุทรปราการ..... ได้ทำการ.....ก่อสร้างอาคาร.....อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต เลขที่.....๓๐./ ๒๕๕๙.....ลงวันที่.....๑.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. .....๒๕๕๙.....ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด.....อาคาร.คสล.๘ ชั้น.....จำนวน.....๑..... หลัง....เพื่อใช้เป็น.....อาคารพักอาศัยรวม.... โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน

(๒) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น..... โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน

(๓) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น..... โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน

ที่บ้านเลขที่.....101/146.....ตรอก/ซอย.....ถนน..... หมู่ที่.....8.....ตำบล/แขวง.....เขาคันทรง.....อำเภอ/เขต.....ศรีราชา.....จังหวัด.....ชลบุรี..... โดย.....บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด.....เป็นเจ้าของอาคาร และ.....-..... เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่.....๑๕๖๕๖๒ ,๑๕๖๕๖๓ ๑๕๖๕๖๔,.๑๕๖๕๖๕..... เป็นที่ดินของ.....บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด.....

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) .....

ออกให้ ณ วันที่...๑๗.....เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559



(ลายมือชื่อ).....[redacted].....

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับรอง

คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้

๒. ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคาร เปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนี้



แบบ อ. ๖

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่.....๐๒...../....๒๕๕๙.....

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า.....บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด.....เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่.....๕๗๐.....ตรอก/ซอย.....๑๒.....ถนน.....สุขุมวิท.....หมู่ที่.....๔..... ตำบล/แขวง.....แพรกษา.....อำเภอ/เขต.....เมืองสมุทรปราการ.....จังหวัด....สมุทรปราการ..... ได้ทำการ.....ก่อสร้างอาคาร.....อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต เลขที่.....๓๐./ ๒๕๕๙.....ลงวันที่.....๑.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. .....๒๕๕๙.....ซึ่งอาคารดังกล่าว เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด.....อาคาร .....คสล.๘ ชั้น.....จำนวน.....๑..... หลัง....เพื่อใช้เป็น.....อาคารพักอาศัยรวม.... โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน

(๒) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น..... โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน

(๓) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น..... โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน

ที่บ้านเลขที่....๑๐๑/๑๔๖.....ตรอก/ซอย.....-.....ถนน.....-..... หมู่ที่.....๘.....ตำบล/แขวง.....เขาคันทรง....อำเภอ/เขต.....ศรีราชา.....จังหวัด.....ชลบุรี ..... โดย.....บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด.....เป็นเจ้าของอาคาร และ เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่..๑๕๖๕๖๒ ,๑๕๖๕๖๓ ๑๕๖๕๖๔,.๑๕๖๕๖๕..... เป็นที่ดินของ.....บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด.....

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ออกให้ ณ วันที่.....๒๒.....เดือน....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๙.....



(ลายมือชื่อ) .....[redacted].....

(.....[redacted].....)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับรอง

คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้

๒. ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคาร เปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนี้



แบบ อ.๖

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๐๑ / ๒๕๖๐

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๕๗๐ ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ ๔ ตำบล/แขวง แพรกษา อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ ได้ทำการ ก่อสร้าง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต เลขที่ ๐๓ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๐ ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด อาคารบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น บำบัดน้ำเสีย โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น - โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น - โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

อยู่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ ๘ ตำบล/แขวง เขาคันทรง อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี โดย บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ - เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๕๖๕๖๒, ๑๕๖๕๖๓, ๑๕๖๕๖๔, ๑๕๖๕๖๕ เป็นที่ดินของ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

(๒)

ออกให้ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๐



(นายชัชชัย [redacted])

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับรอง

คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในรับรองฉบับนี้

๒. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกรถตามที่กำหนดในกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกรถนั้นเพื่อการอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 14

ระเบียบการเข้าพักอาคารสวัสดิการที่พัก

อาศัย บจก.ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ระเบียบการเข้าพัก

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

(Re.01-21/09/59)



ที่อยู่อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

101/146 หมู่ 8 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: -

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด (สาขาเหมราชอิสเทิร์นซีบอร์ด (HES) ระยอง

500/19 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิร์นซีบอร์ด ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

โทรศัพท์ : 033-658-800 แผนกบริหารและงานบุคคลระยอง ต่อ 8311,8322 โทรสาร 033-658-883

สารบัญ

หมวดที่ 1 บทนิยาม	**3**
หมวดที่ 2 เงื่อนไขการเข้าพัก	**4**
หมวดที่ 3 การย้ายเข้าและย้ายออกจากอาคารสวัสดิการฯ	**5**
หมวดที่ 4 ข้อปฏิบัติและข้อห้ามทั่วไป	**7**
หมวดที่ 5 ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเสียหาย และค่าปรับ	**9**
หมวดที่ 6 บทลงโทษ	**10**

ระเบียบการเข้าพักในอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายให้จัดสร้างอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานให้กับพนักงานของบริษัทฯ เพื่อสะดวกและ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานนั้น ในการนี้บริษัทฯ จึงได้กำหนด ระเบียบข้อบังคับในการเข้าพักในอาคารสวัสดิการฯ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

หมวดที่ 1 บทนิยาม

ระเบียบการเข้าพักในอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานฉบับนี้ ได้กำหนดคำนิยามขึ้นดังต่อไปนี้

(1) อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานฯ/หอพัก/บริษัท หมายถึง บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

(2) ห้องพัก หมายถึง ห้องที่มีการอนุญาตให้บุคคลเข้าพัก

(3) บริเวณที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน หมายถึง พื้นที่ส่วนกลางใดๆภายในรั้วที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน

(4) คณะกรรมการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน หมายถึง บุคคลผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ให้ทำการบริหารจัดการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน

(5) เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน หมายถึง บุคคลผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัทฯให้ทำการควบคุมดูแลอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน

(6) พนักงาน หมายถึง บุคคลที่ตกลงทำงานให้กับบริษัทฯ เพื่อรับค่าจ้าง

(7) ผู้บริหาร หมายถึง พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมหน่วยงานที่รับผิดชอบตามนโยบายของบริษัทฯ และตัดสินใจว่าจ้าง, ปลด, ให้รางวัล, ลงโทษ, คำร้องเรียน ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับ

(8) บุคคลในครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา คู่สมรส บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และพี่น้องโดยสายเลือด

(9) ค่าเสียหาย หมายถึง ค่าประเมินความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆที่ทางบริษัทฯจัดหาให้รวมทั้งโครงสร้างบริเวณอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานและภายในห้องพัก

(10) ค่าปรับ หมายถึง ค่าของเงินที่ต้องจ่ายให้บริษัทฯเมื่อมีการกระทำผิด ฝ่าฝืน กฎระเบียบที่กำหนดไว้

หมวดที่ 2 เงื่อนไขการเข้าพัก

กรณีพักถาวร

1. ผู้ที่เข้าพักจะต้องเป็นพนักงานของบริษัทฯหรือผู้ที่บริษัทฯพิจารณาอนุญาตเท่านั้น
2. ผู้ที่เข้าพักจะต้องปฏิบัติตามกฎของอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถูกลงโทษตาม บทลงโทษที่ระบุไว้
3. กรณีที่ห้องพักเต็ม บริษัทฯจะพิจารณา ดังนี้
   - ตามระดับตำแหน่ง
   - ตามอายุงาน
   - ตามสภาวะความจำเป็น
   - ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
   - กรณีมีความจำเป็นเท่ากัน ให้จับฉลาก

   ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการอาคารสวัสดิการฯ
4. กรณีที่พนักงานเป็นคู่สมรส ที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถใช้สิทธิได้เพียงห้องเดียวเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
5. บริษัทฯอนุญาตให้บุคคลในครอบครัวของพนักงานสามารถเข้าพักอาศัยได้
6. กรณีอื่นนอกเหนือจากนี้ ทางบริษัทฯจะพิจารณาเป็นครั้งๆไป

กรณีพักชั่วคราว

1. บริษัทฯอนุญาต ให้บุคคลดังต่อไปนี้สามารถเข้ามาพักในอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานแบบชั่วคราวได้
   a. บุคคลในครอบครัวและญาติ
   b. เพื่อนของพนักงาน
2. ระยะเวลาพักแบบชั่วคราวไม่เกิน 12 วัน/ เดือน และในแต่ละครั้งสามารถพักได้ไม่เกิน 3 คน (นับรวมเจ้าของห้อง)
3. บริษัทฯไม่อนุญาตให้พนักงานใช้สิทธิ แทนกัน
4. พนักงานจะต้องแจ้งกฎระเบียบของอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานให้ผู้มาร่วมพักอาศัยรับทราบและปฏิบัติตาม รวมทั้งรับผิดชอบการกระทำที่ละเมิดกฎระเบียบของผู้มาพักอาศัยในทุกกรณี

หมวดที่ 3 การย้ายเข้า, ย้ายออกจากอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน

การย้ายเข้ากรณีพนักงานเข้าพักแบบถาวร

1. พนักงานที่จะย้ายเข้าที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน จะต้องเขียนแบบฟอร์มการขออนุญาตเข้าพักในอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน ส่งให้ผู้จัดการหอพัก อนุมัติ และยื่นเอกสารที่แผนกบริหารทำการอนุมัติการเข้าพัก จากนั้นนำเอกสารนี้ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน ภายในเวลา 9.00 – 16.00 น.ของวันทำการ เพื่อรับกุญแจ
2. ขั้นตอนในการปฏิบัติมีดังนี้
   - ยื่นแบบฟอร์มการขออนุญาตเข้าพักในอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน ต่อเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน
   - ทำสัญญาการเข้าพักที่อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน รับกุญแจ เก็บลายนิ้วมือ และ รับรหัสการเข้าใช้ internet
   - ตรวจสอบสภาพสิ่งของ ภายในห้องพักร่วมกับเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน โดยใช้แบบฟอร์มการตรวจสอบทรัพย์สินและอุปกรณ์ภายในห้องก่อนเข้าพัก
   - พนักงานสามารถขนย้ายของเข้าอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานได้ในวันและเวลาทำการของอาคารสวัสดิการฯ หรือขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ
   - บริษัทไม่อนุญาตให้ขนย้ายสิ่งของหลังเวลา 18.00 น. หากมีเหตุจำเป็นให้ขออนุญาตต่อผู้จัดการหอพักเท่านั้น

การย้ายเข้าอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน กรณีพนักงานพักชั่วคราว

1. พนักงานบริษัท ฯ ที่มีความประสงค์จะขอเข้าพักที่อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน จะต้องแจ้งความประสงค์ที่แผนกบริหาร โดยใช้แบบฟอร์มการขออนุญาตเข้าพักในอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน ส่งให้ผู้จัดการหอพักอนุมัติ และยื่นเอกสารที่แผนกบริหารทำการอนุมัติการเข้าพัก และนำเอกสารนี้ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสวัสดิการฯภายในวันและเวลาทำการของอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน เพื่อรับกุญแจและคีย์การ์ด
2. กรณีพนักงานบริษัทเข้าพักชั่วคราวและไม่สามารถยื่นใบส่งตัวในเวลาที่กำหนดดังข้อที่ 1 ได้ให้ทำการแจ้งทางเจ้าหน้าที่บริหารธุรการ (Admin) ไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะไปลงลายมือชื่อรับซองกุญแจและคีย์การ์ดจาก รปภ.อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน โดยการแสดงบัตรประชาชน, บัตรพนักงานหรือหลักฐานอื่นๆที่มีรูปถ่าย, ชื่อ, ชื่อสกุลชัดเจน ในกรณีที่ซองมีร่องรอยการเปิด, ไม่ทำการปิดผนึกหรือฉีกขาดให้ทำการแจ้งกลับทางเจ้าหน้าที่บริหารธุรการ (Admin) ทุกครั้ง บริษัทฯอนุญาตให้เข้าพักได้ไม่เกิน 2 คน ต่อห้อง และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหมายเลขห้องให้กับผู้เข้าพักแบบชั่วคราว

การย้ายออก สำหรับพนักงานที่พักแบบถาวร

1. กรณีที่พนักงานประสงค์จะย้ายของออกจากอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานให้ทำการกรอกแบบฟอร์ม การขออนุญาตย้ายออกจากอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน ส่งให้ผู้จัดการหอพักอนุมัติ และยื่นเอกสารที่แผนกบริหารทำการอนุมัติการออกจากอาคารสวัสดิกาที่พักอาศัยพนักงาน และนำเอกสารนี้ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสวัสดิการฯไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนทำการย้ายออก และย้ายออกได้ภายในวันและเวลาทำการของอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน
2. เจ้าหน้าที่อาคารสวัสดิการฯกำหนดวัน ในการย้ายของและวันตรวจสภาพห้อง
3. ขั้นตอนในการปฏิบัติในวันขนย้ายมีดังนี้

- หลังจากพนักงานย้ายของออกจากห้องแล้ว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสวัสดิการฯเข้าตรวจสอบห้องพักเพื่อประเมินความเสียหายจากการใช้ห้อง
- ชำระค่าไฟ, ค่าน้ำที่คงค้างและค่าเสียหายตามรายการที่กำหนด (ถ้ามี)
- คืนกุญแจให้แก่เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสวัสดิการฯ
- เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสวัสดิการฯออกเอกสารใบผ่านเพื่อให้ รปภ.อนุญาตขนของออกจากอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน
- พนักงานสามารถขนย้ายของออกจากอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานได้ในวันและเวลาทำการของอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน หรือขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ
- บริษัทไม่อนุญาตให้ขนย้ายสิ่งของหลังเวลา 18.00 น. หากมีเหตุจำเป็นให้ขออนุญาตต่อผู้จัดการหอพักเท่านั้น

4. กรณีที่พนักงานมีสาเหตุที่จะต้องออกจากงานกระทันหันไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆให้ทำการย้ายของออกภายในวันนั้นทันทีโดยไม่ต้องดำเนินการตามข้อที่ 1 โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกบริหารควบคุมการขนย้าย

<u>การย้ายออก สำหรับพนักงานที่พักแบบชั่วคราว</u>

1. บริษัทกำหนดให้พนักงานจะต้องออกจากห้องพักก่อนเวลา 08.30 น. กรณีนอกเหนือจากเวลานี้ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่
2. พนักงานติดต่อคืนกุญแจและคีย์การ์ด ที่เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสวัสดิการฯ ในวันและเวลาทำการของอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน
3. กรณีต้องออกจากห้องพักนอกวันและเวลาทำการ ให้พนักงานนำกุญแจและคีย์การ์ด คืนที่กล่องรับคืน ที่สำนักงานอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน
4. ผู้ดูแลห้องพักจะทำการตรวจสอบหลังจากที่พนักงานออกจากห้องพัก หากมีความเสียหายต่ออุปกรณ์ในห้องพัก เจ้าหน้าที่อาคารสวัสดิการฯจะแจ้งไปยังพนักงานภายในเวลา 17.10 น.

หมวดที่ 4 ข้อปฏิบัติและข้อห้ามทั่วไป

1. ห้องพักมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พักอาศัยเท่านั้น ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น เพื่อประกอบธุรกิจอันเป็นพาณิชยกรรม ทุกประเภท

2. หากต้องการให้บุคคลอื่นเข้าพักในห้องของตนจะต้องทำตามขั้นตอนตาม หมวดที่ 3 การย้ายเข้า, ย้ายออกจากอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน

3. กรณีมีบุคคลภายนอกมาขอพบ ให้ทำการแลกบัตรกับรปภ. และอนุญาตให้รอพบในบริเวณที่จัดให้เท่านั้น
4. ห้ามพนักงานโอนกรรมสิทธิ์การเข้าพัก หรือ ให้เช่าช่วง แก่พนักงานท่านอื่นหรือบุคคลอื่นใด
5. ห้ามนำสิ่งของที่ผิดกฎหมายและอาวุธทุกชนิดเข้ามาภายในบริเวณอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานและห้องพักโดยเด็ดขาด
6. ห้ามทำกิจกรรมซึ่งก่อให้เกิดเสียงดังหรือกระทำการใดๆที่ ก่อให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลอื่นภายในบริเวณอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานและห้องพัก
7. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดภายในบริเวณห้องพักและอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานโดยเด็ดขาด
8. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในบริเวณอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานหรือเลี้ยงไว้ภายในห้องพัก
9. ไม่ควรเก็บของมีค่าไว้ในห้องพัก ซึ่งเมื่อเกิดกรณีทรัพย์สินสูญหาย บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่สูญหายได้
10. ห้ามนำวัตถุอันตราย วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด แก๊ส เชื้อเพลิง หรือวัตถุลักษณะเดียวกันนี้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยหรืออันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานรวมทั้งบุคคลอื่น เข้ามาภายในบริเวณอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานหรือเก็บไว้ในห้องพักโดยเด็ดขาด
11. ห้ามใช้เตาแก๊สหรือเตาถ่านในการประกอบอาหารในห้องพัก บริษัทฯอนุญาตให้ใช้เฉพาะเตาไฟฟ้าเท่านั้น
12. ห้ามจุดธูปเทียน กำยาน พลุ ประทัด หรือก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในบริเวณอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานหรือห้องพักโดยเด็ดขาด
13. ห้ามแก้ไข,ดัดแปลง,ต่อเติม,รื้อถอน,แปลงสภาพ,ทาสี, ตัด,เจาะ,ทำลาย,ถอดอุปกรณ์หรือกระทำการใดที่ทำให้ภายในห้องพักหรือบริเวณอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานเกิดการชำรุดหรือไม่สวยงาม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
14. ห้ามดำเนินการจัดจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาซ่อมแซมห้องพักโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสวัสดิการฯ
15. ไม่ควรซ่อมแซมอุปกรณ์ทั้งภายในห้องพักหรือส่วนกลางด้วยตนเองหากไม่มีความชำนาญเพียงพอ ซึ่งในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
16. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องพักและระเบียงห้องพัก โดยให้สูบเฉพาะที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น
17. ห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน
18. ห้ามพนักงานต่อพ่วงไฟฟ้า และน้ำประปา จากพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อใช้ในการส่วนตัวโดยเด็ดขาด
19. ห้ามปิดประกาศหรือโฆษณาใดๆโดยพลการไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางหรือหน้าห้องพัก
20. ห้ามพนักงานวางสิ่งของส่วนตัว กระถางต้นไม้ ชั้นวางรองเท้า รองเท้า ไว้ในบริเวณหน้าห้อง และทางเดินส่วนกลาง
21. ห้ามทิ้งผ้าอนามัย ถุงยางอนามัย เศษวัสดุใดๆ หรือ เศษอาหาร ลงในท่อน้ำและโถส้วม ซึ่งหากเกิดการอุดตัน จะคิดค่าปรับตามค่าบริการในการแก้ไขแต่ละครั้ง

22. ห้ามกวาดขยะมากองไว้บริเวณพื้นที่โถงทางเดินและจะต้องทิ้งขยะตามพื้นที่ที่กำหนดไว้ให้เท่านั้น
23. กรณีขยะเปียกให้ทำการห่อหุ้มขยะให้มิดชิด เพื่อไม่ให้มีการรั่วไหลของน้ำจากขยะ ก่อนจะนำไปทิ้งในที่ที่กำหนดไว้ให้เท่านั้น
24. ห้ามโยน ขว้างปา หรือทิ้งสิ่งของใดๆลงมาจากทางหน้าต่างหรือระเบียงห้องพัก
25. ห้ามหยอกล้อหรือทำกิจกรรมที่โลดโผนซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายภายในบริเวณอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานหรือห้องพักโดยเด็ดขาด
26. ในการขับขี่ยานพาหนะใดๆภายในบริเวณอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานให้ปฏิบัติตามป้าย สัญญาณจราจรที่กำหนด ห้ามใช้ความเร็วเกิน 20 กม./ชม. และจอดรถในที่จอดที่กำหนดไว้เท่านั้น (อ้างอิง ตามประกาศบริษัท)
27. ผู้ขับขี่จะต้องรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการเฉี่ยวชนในทุกกรณี
28. ห้ามล้างทำความสะอาดยานพาหนะใดๆภายในบริเวณอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานโดยเด็ดขาด
29. ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ และเปิดเครื่องเสียงรถยนต์เสียงดังภายในบริเวณอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน
30. ให้จอดยานพาหนะในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดกับยานพาหนะไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
31. ห้ามกระทำการอนาจารใดๆในบริเวณอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน
32. ห้ามใช้วาจา หรือแสดงกิริยา หรือขีดเขียนข้อความที่หยาบคาย ก้าวร้าว ใส่ร้าย ดูหมิ่น หรือทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน หรือกับบุคคลอื่นในบริเวณอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน
33. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆให้งดการใช้ลิฟต์ และให้มารวมที่จุดรวมพลทันที
34. ห้ามทำการเคลื่อนย้าย หรือ อนุญาตให้ผู้อื่นทำการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ (ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท)ออกจากอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน
35. พนักงานมีหน้าที่บำรุงรักษาห้องพัก รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องพักดังเช่นวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเองให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ หากเกิดชำรุดเสียหายไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม พนักงานต้องทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิมดังเช่นวันรับมอบ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของพนักงานเอง เว้นแต่กรณีที่เกิดความเสียหายอันเนื่องจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ ภายใน 30 วัน (สามสิบวัน) นับแต่วันที่พนักงานเข้าพักอาศัย
36. พนักงานต้องทิ้งขยะในภาชนะที่จัดเตรียมไว้และสถานที่ที่บริษัทฯ กำหนด เท่านั้น และพนักงานต้องรักษาความสะอาดภายในห้องพัก และบริเวณโดยรอบอาคารสวัสดิการที่พักพนักงาน เพื่อไม่ให้สกปรก หรือ เป็นบ่อเกิดของเชื้อโรค
37. พนักงานมีสิทธิเอาประกันภัยทรัพย์สินของพนักงาน อาทิเช่น รถยนต์ ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ ที่พนักงานนำมาเก็บรักษาไว้ในห้องพัก หรือ ในบริเวณอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน ไว้กับบริษัทประกันภัย ด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆของพนักงานเอง

    อนึ่ง หากพนักงานมิได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัย พนักงานเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายทั้งปวงของทรัพย์สินต่างๆ ที่พนักงานนำมาเก็บรักษาไว้ในห้องพัก หรือ บริเวณอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน แต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจาก วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย โจรภัย หรือเหตุอื่นใดก็ตาม โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว
38. กรณีเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 8 ปี เข้ามาพักอาศัยด้วย จะต้องมีผู้ดูแลตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยต่อตัวเด็ก และพนักงานจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของเด็กทุกกรณีที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย

<u>หมวดที่ 5 ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเสียหายและค่าปรับ</u>

ค่าไฟและค่าน้ำ จะคำนวณให้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันสิ้นเดือนของทุกเดือน

ค่าไฟ ให้คำนวณจากมิเตอร์จ่ายไฟของห้องพักแต่ละห้อง

ค่าน้ำ ให้คำนวณจากมิเตอร์น้ำของห้องพักแต่ละห้อง

ทั้งนี้ อัตราค่าไฟ และค่าน้ำ ทางบริษัท จะทำการประกาศแจ้ง และ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค

วิธีการเก็บค่าไฟและค่าน้ำ บริษัทจะคำนวณให้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันสิ้นเดือนของทุกเดือน และจัดเก็บโดยหักผ่านบัญชีเงินเดือน ของพนักงาน ในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

ค่าปรับ

1.กรณีลืมกุญแจห้อง ในเวลา 8.30-18.00 น. โดยมีค่าปรับ ดังนี้

- ครั้งที่ 1 ปรับในราคา 50 บาท
- ครั้งที่ 2 ปรับในราคา 100 บาท
- ครั้งที่ 3 ปรับในราคา 300 บาท
- นอกเหนือเวลาดังกล่าวพนักงานต้องรอรับกุญแจในวันถัดไป และเจ้าหน้าที่ฯต้องจดบันทึกการลืมกุญแจของพนักงานทุกครั้ง

2.กรณีกุญแจหาย ปรับในราคา 300 บาท

3.กรณีคีย์การ์ดหาย หรือซื้อเพิ่ม ราคา 300 บาท

4.กรณีคีย์การ์ดชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ให้นำบัตรเก่านี้มาแลกเปลี่ยนบัตรใหม่ได้

ค่าเสียหาย

หากบริษัท หรือ ผู้ดูแลอาคารสวัสดิการฯ ตรวจพบว่ามีการแก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม รื้อถอน แปลงสภาพ ทาสี ตัด เจาะ ทำลาย ถอดอุปกรณ์ ภายในห้องพัก หรือ ในกรณีที่มีการเสื่อมสภาพ หรือความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากพนักงานใช้สถานที่อย่างขาดความระมัดระวังดังเช่นวิญญูชนพึงมีต่อทรัพย์สินของตนเอง พนักงานจะต้องดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุง ห้องพัก และ/หรือเฟอร์นิเจอร์ ให้มีสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ ดังเช่นวันรับมอบภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากบริษัท หรือ ตัวแทนบริษัท

อนึ่ง หากพนักงานไม่ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ห้องพักให้มีสภาพเรียบร้อย สมบูรณ์ ดังเช่นวันรับมอบได้ตามกำหนดเวลาข้างต้น พนักงานตกลงยินยอมชำระค่าความเสียหายแก่บริษัท ในอัตราดังต่อไปนี้

1. กรณีความเสียหายแก่ห้องพัก บริษัทคิดค่าความเสียหายจุดละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
2. กรณีเกิดความเสียหายแก่เฟอร์นิเจอร์ พนักงานตกลงชำระราคาค่าเฟอร์นิเจอร์ แก่บริษัทแทนการแก้ไข ซ่อมแซม หรือ ปรับปรุง
3. กรณีที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา เครื่องใช้ต่างๆ หากอุปกรณ์นั้นไม่สามารถใช้งานในหน้าที่หลักได้ ให้ชดใช้ตามอัตราที่บริษัทกำหนด แต่หากเป็นการซ่อมแซมบางส่วน ให้คิดเป็นกรณีตามค่าใช้จ่ายจริง ในการซ่อมแซมแต่ละครั้ง

หมวดที่ 6 บทลงโทษ

บทลงโทษจะกำหนดตามความรุนแรงของการกระทำผิดโดยแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้

1. ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา กรณีที่ไม่ทำผิดร้ายแรง โดยผู้จัดการหอพัก
2. ทำทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีที่ทำผิดในหัวข้อที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
3. ให้ออกจากที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน กรณีรุนแรงมากเช่น ทะเลาะวิวาท ยาเสพย์ติด ในกรณีนี้อาจมีความผิดเชื่อมโยงไปถึงบทลงโทษของบริษัทฯอีกด้วย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับภายในที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน โดยมิต้องแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรติดป้ายประกาศที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน และให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ วันที่ลงในป้ายประกาศ



ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

Note

:

Note


:

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 15

แผนผังบุคลากรด้านไอที ของโครงการ /แผนผังติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด/ผลการตรวจเช็คกล้องวงจรปิดรายเดือน

Organization Chart IT Department (Apartment A - B)

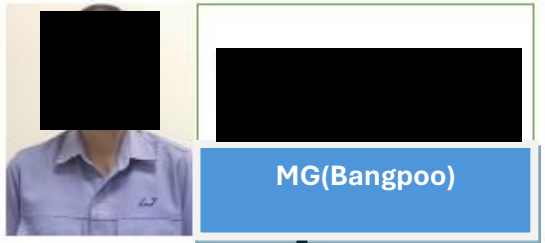

[redacted]

MG(Bangpoo)



[redacted]

Asst.MG(Bangpoo)



[redacted]

S.Engineer
(WHA-ES1)



[redacted]

S.Engineer
(WHA-ES1)




Finger Scan



WiFi Internet



CCTV



[redacted]

S.Engineer
(WHA-ES1)



[redacted]

S.Engineer
(WHA-ES1)



[redacted]

Asst.MG(Bangpoo)

Layout CCTV Apartment

Apartment B 52 CAM

FL 1
CAM1 : Door GH
CAM2 : Door GH Out
CAM3 : Door HG In
CAM4 : Door FL1-1
CAM5 : Door FL1-2
CAM6 : LIFT FL1
CAM7 : BEHIDE Left
CAM8 : BEHIDE Rigth
CAM9 : FIRE Exit FL1-1
CAM10 : FIRE Exit FL1-2

FL 2
CAM11 : FL201
CAM12 : FL202
CAM13 : LIFT FL2
CAM14 : FL204
CAM15 : FL205
CAM16 : FL206

FL 3
CAM17 : FL301
CAM18 : FL302
CAM19 : LIFT FL3
CAM20 : FL304
CAM21 : FL305
CAM22 : FL306

FL 4
CAM23 : FL401
CAM24 : FL402
CAM25 : LIFT FL4
CAM26 : FL404
CAM27 : FL405
CAM28 : FL406

FL 5
CAM29 : FL501
CAM30 : FL502
CAM31 : LIFT FL5
CAM32 : FL504
CAM33 : FL505
CAM34 : FL506

FL 6
CAM35 : FL601
CAM36 : FL602
CAM37 : LIFT FL6
CAM38 : FL604
CAM39 : FL605
CAM40 : FL606

FL 7
CAM41 : FL701
CAM42 : FL702
CAM43 : LIFT FL7
CAM44 : FL704
CAM45 : FL705
CAM46 : FL706

FL 8
CAM47 : FL801
CAM48 : FL802
CAM49 : LIFT FL8
CAM50 : FL804
CAM51 : FL805
CAM52 : FL806

Apartment A 52 CAM

FL 1
CAM1 : Door GH
CAM2 : Door GH Out
CAM3 : Door HG In
CAM4 : Door FL1-1
CAM5 : Door FL1-2
CAM6 : LIFT FL1
CAM7 : BEHIDE Left
CAM8 : BEHIDE Rigth
CAM9 : FIRE Exit FL1-1
CAM10 : FIRE Exit FL1-2

FL 2
CAM11 : FL201
CAM12 : FL202
CAM13 : LIFT FL2
CAM14 : FL204
CAM15 : FL205
CAM16 : FL206

FL 3
CAM17 : FL301
CAM18 : FL302
CAM19 : LIFT FL3
CAM20 : FL304
CAM21 : FL305
CAM22 : FL306

FL 4
CAM23 : FL401
CAM24 : FL402
CAM25 : LIFT FL4
CAM26 : FL404
CAM27 : FL405
CAM28 : FL406

FL 5
CAM29 : FL501
CAM30 : FL502
CAM31 : LIFT FL5
CAM32 : FL504
CAM33 : FL505
CAM34 : FL506


FL 6
CAM35 : FL601
CAM36 : FL602
CAM37 : LIFT FL6
CAM38 : FL604
CAM39 : FL605
CAM40 : FL606

FL 7
CAM41 : FL701
CAM42 : FL702
CAM43 : LIFT FL7
CAM44 : FL704
CAM45 : FL705
CAM46 : FL706

FL 8
CAM47 : FL801
CAM48 : FL802
CAM49 : LIFT FL8
CAM50 : FL804
CAM51 : FL805
CAM52 : FL806


Create by IT
Jan 2016

Layout CCTV Apartment FL 1

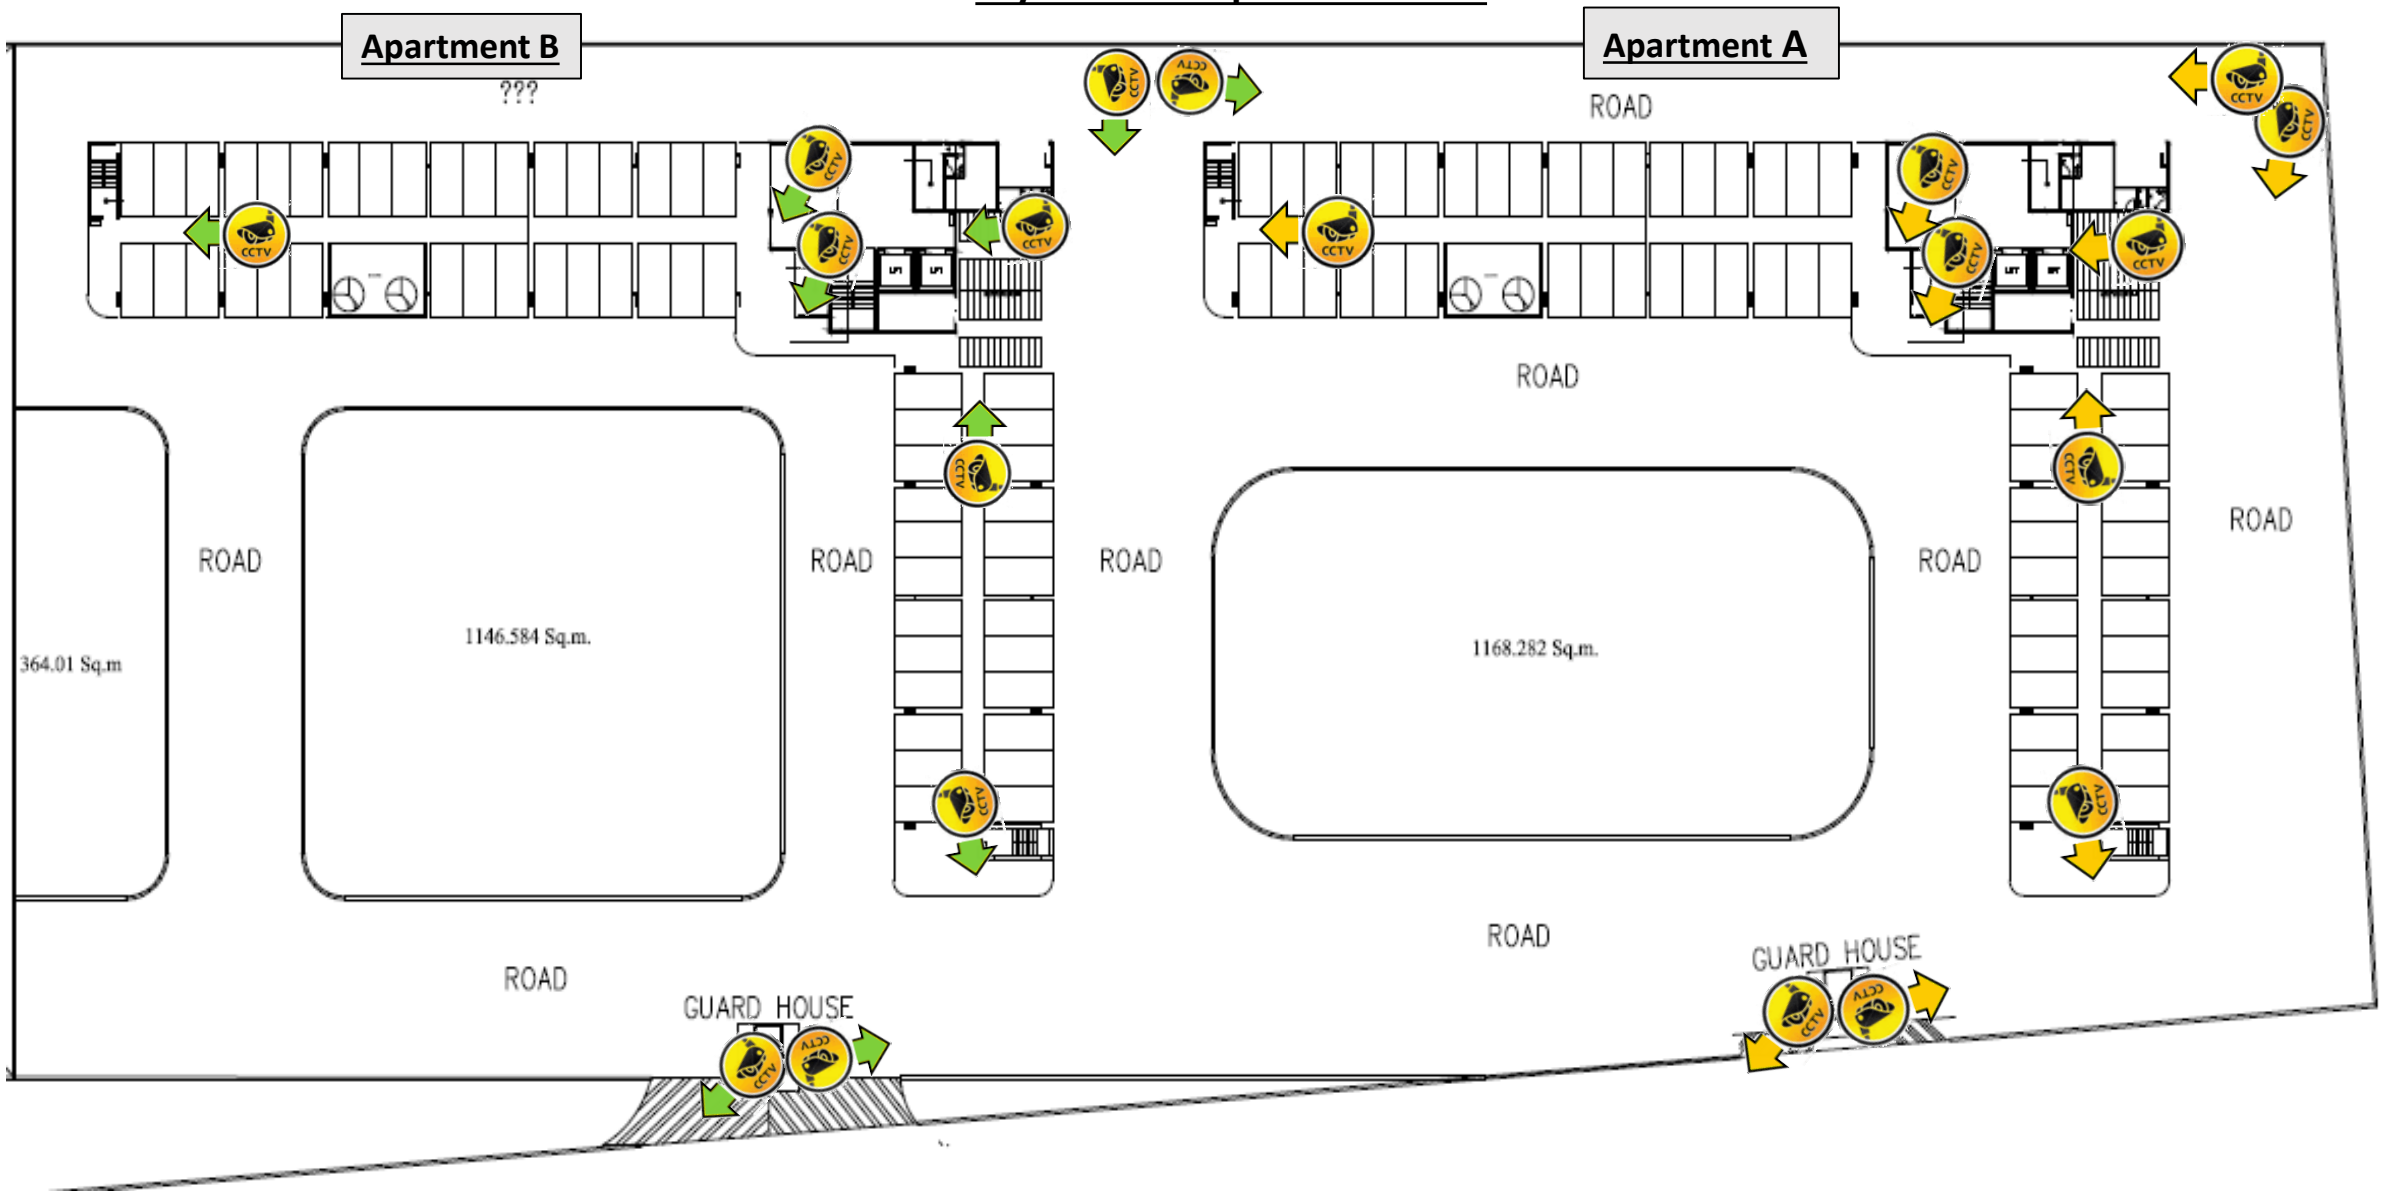

Create by IT
Jan 2016

Layout CCTV Apartment FL 2 – FL 8

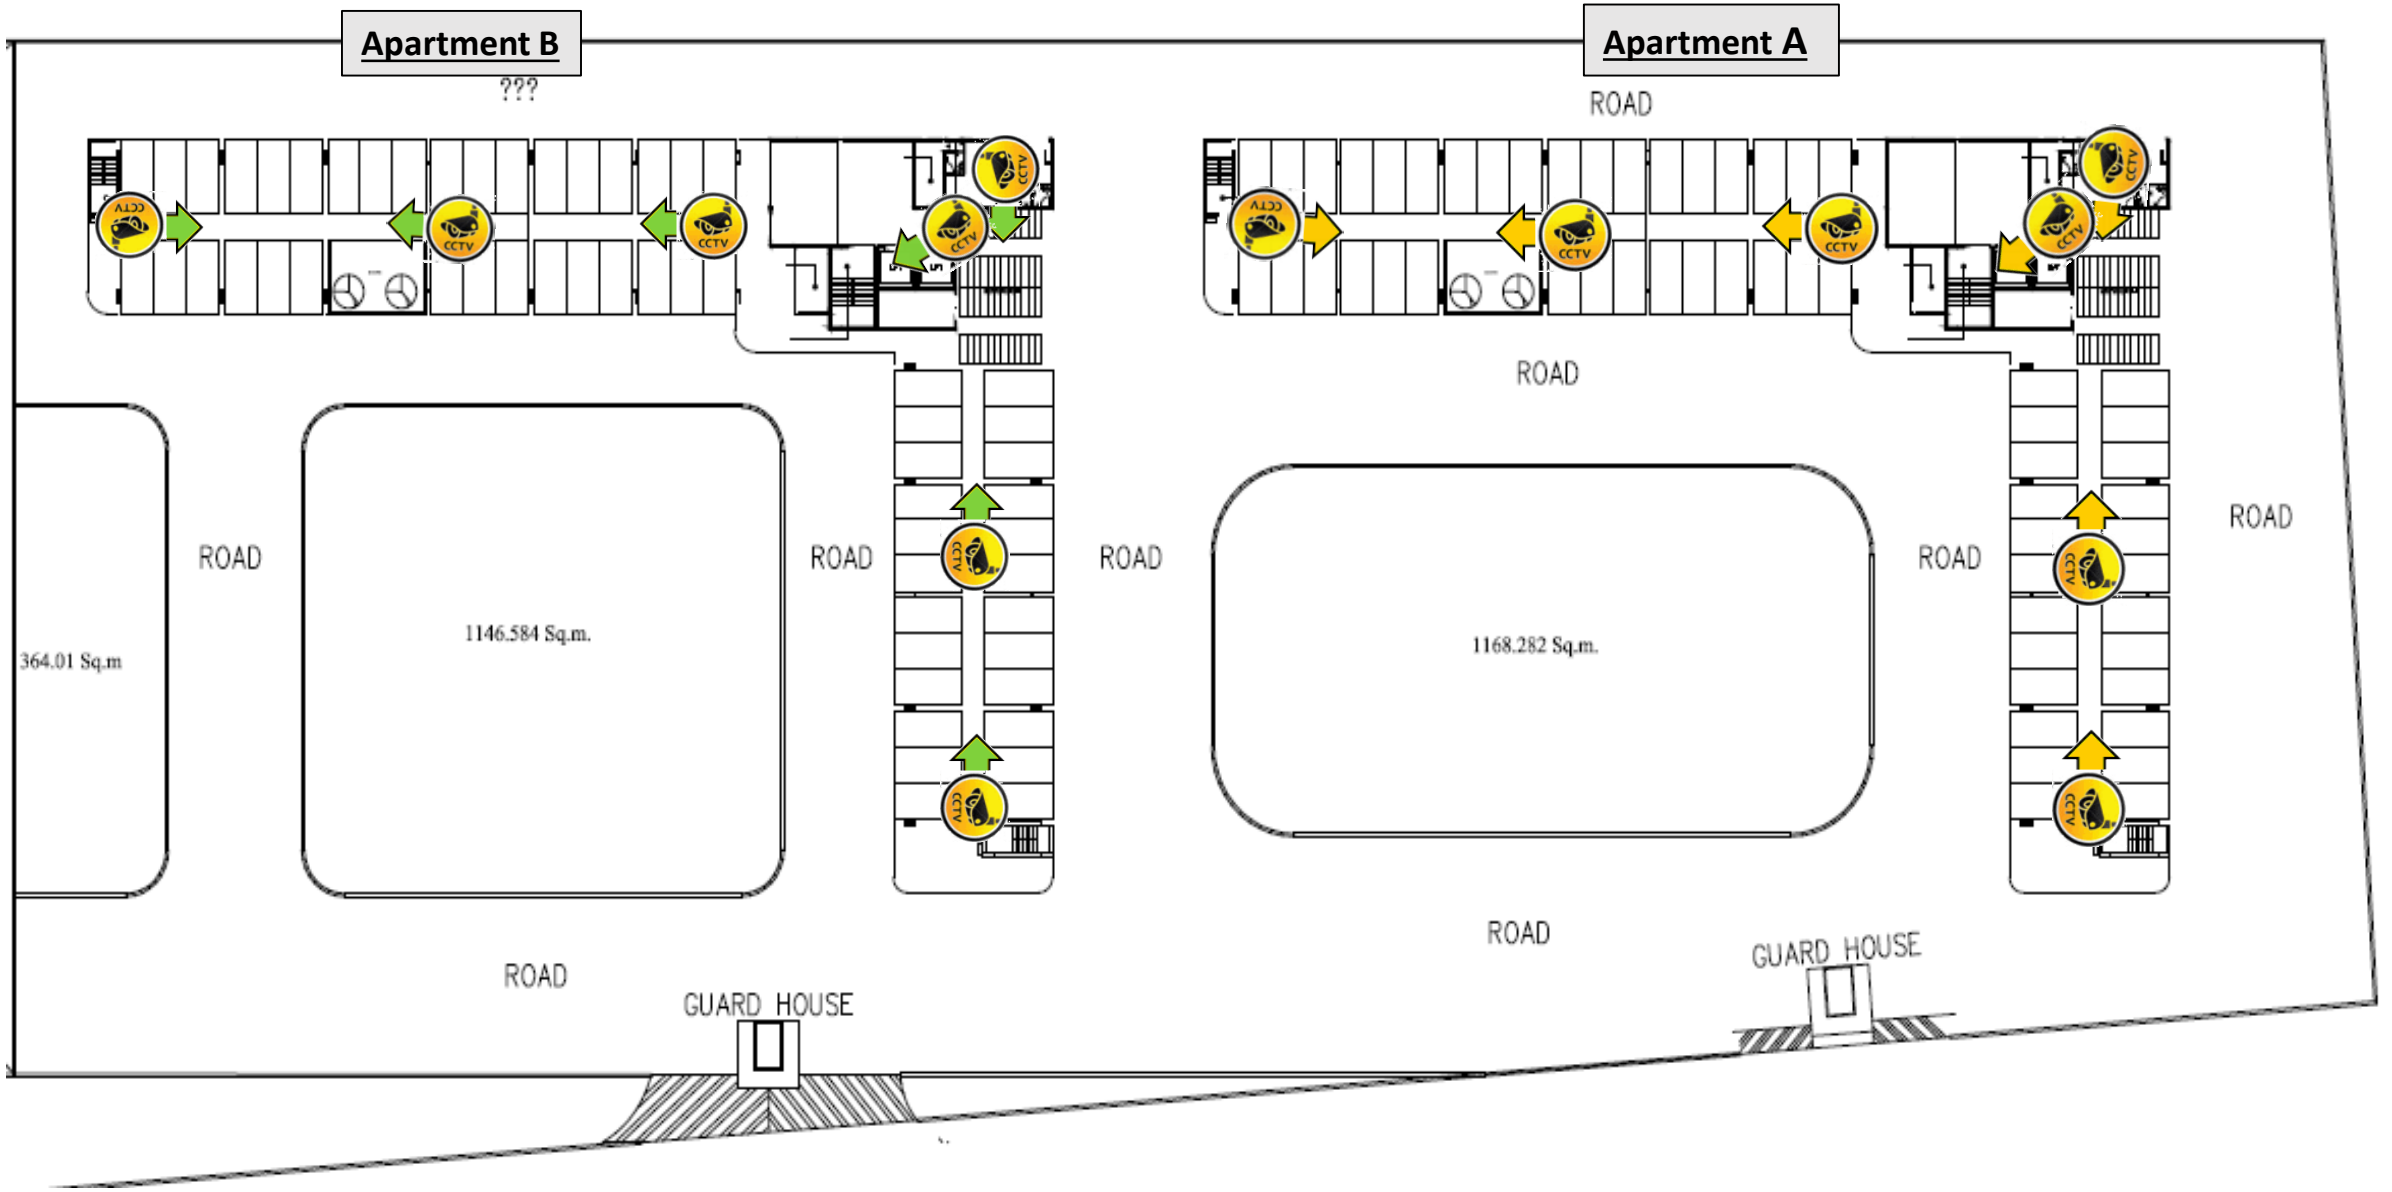

Create by IT
Jan 2016

Preventive Maintenance CCTV

Department: IT	Date:_____22/01/2026_____							
Location	Disk (Available/Total)					CCTV channel (Camera Fail/Total)	Check By	หมายเหตุ
	Disk1	Disk2	Disk3	Disk4	Disk5			
CCTV Apartment A Total Camera								
- DVR 1	0/5589	0/5589				2/24	Pravit. A	1-2,3-3
- DVR 2	0/5589					3/28		4-3,4-4,8-3
-						-		
-						-		
CCTV Apartment B Total Camera								
- DVR 1	0/1863	0/1863				0/24		
- DVR 2	0/5589	0/1863				0/30		
-								

Monitor No.	Apartment A				Apartment B			
	Location	จอมอนิเตอร์	คอมพิวเตอร์	สายไฟและสายสัญญาณ	Location	จอมอนิเตอร์	คอมพิวเตอร์	สายไฟและสายสัญญาณ
1	ห้อง Control	ok	-	ok	ห้อง Control	ok	-	ok
2	Guardhouse	ok	-	ok	Guardhouse	ok	-	ok

ศาสตรา

23 / 01 / 26

Control By

Preventive Maintenance CCTV

Department: IT	Date:_____25/02/2026_____							
Location	Disk (Available/Total)					CCTV channel (Camera Fail/Total)	Check By	หมายเหตุ
	Disk1	Disk2	Disk3	Disk4	Disk5			
CCTV Apartment A Total Camera								
- DVR 1	0/5589	0/5589				2/24		1-2,3-3
- DVR 2	0/5589					3/28	Pravit. A	4-3,4-4,8-3
-						-		
-						-		
CCTV Apartment B Total Camera								
- DVR 1	0/1863	0/1863				0/24		
- DVR 2	0/5589	0/1863				0/30		
-								

Monitor No.	Apartment A				Apartment B			
	Location	จอมอนิเตอร์	คอมพิวเตอร์	สายไฟและสายสัญญาณ	Location	จอมอนิเตอร์	คอมพิวเตอร์	สายไฟและสายสัญญาณ
1	ห้อง Control	ok	-	ok	ห้อง Control	ok	-	ok
2	Guardhouse	ok	-	ok	Guardhouse	ok	-	ok

ศาสรา

25 / 02 / 26

Control By

Preventive Maintenance CCTV

Department: IT	Date:_____20/03/2026_____							
Location	Disk (Available/Total)					CCTV channel (Camera Fail/Total)	Check By	หมายเหตุ
	Disk1	Disk2	Disk3	Disk4	Disk5			
CCTV Apartment A Total Camera								
- DVR 1	0/5589	0/5589				2/24		1-2,3-3
- DVR 2	0/5589					3/28		4-3,4-4,8-3
-						-	Pravit. A	
-						-		
CCTV Apartment B Total Camera								
- DVR 1	0/1863	0/1863				0/24		
- DVR 2	0/5589	0/1863				0/30		
-								

Monitor No.	Apartment A				Apartment B			
	Location	จอมอนิเตอร์	คอมพิวเตอร์	สายไฟและสายสัญญาณ	Location	จอมอนิเตอร์	คอมพิวเตอร์	สายไฟและสายสัญญาณ
1	ห้อง Control	ok	-	ok	ห้อง Control	ok	-	ok
2	Guardhouse	ok	-	ok	Guardhouse	ok	-	ok

ศาสตรา

22 / 03 / 26

Control By

Preventive Maintenance CCTV

Department: IT	Date:_____28/04/2026_____							
Location	Disk (Available/Total)					CCTV channel (Camera Fail/Total)	Check By	หมายเหตุ
	Disk1	Disk2	Disk3	Disk4	Disk5			
CCTV Apartment A Total Camera								
- DVR 1	0/5589	0/5589				1/24		1-2
- DVR 2	0/5589					2/28	Pravit. A	4-3,4-4
-						-		
-						-		
CCTV Apartment B Total Camera								
- DVR 1	0/1863	0/1863				0/24		
- DVR 2	0/5589	0/1863				0/30		
-								

Monitor No.	Apartment A				Apartment B			
	Location	จอมอนิเตอร์	คอมพิวเตอร์	สายไฟและสายสัญญาณ	Location	จอมอนิเตอร์	คอมพิวเตอร์	สายไฟและสายสัญญาณ
1	ห้อง Control	ok	-	ok	ห้อง Control	ok	-	ok
2	Guardhouse	ok	-	ok	Guardhouse	ok	-	ok

ศาศรา

30 / 04 / 26

Control By

Preventive Maintenance CCTV

Department: IT	Date:_____19/05/2026_____							
Location	Disk (Available/Total)					CCTV channel (Camera Fail/Total)	Check By	หมายเหตุ
	Disk1	Disk2	Disk3	Disk4	Disk5			
CCTV Apartment A Total Camera								
- DVR 1	0/5589	0/5589				0/24		
- DVR 2	0/5589					1/28	Pravit. A	4-3
-						-		
-						-		
CCTV Apartment B Total Camera								
- DVR 1	0/1863	0/1863				0/24		
- DVR 2	0/5589	0/1863				0/30		
-								

Monitor No.	Apartment A				Apartment B			
	Location	จอมอนิเตอร์	คอมพิวเตอร์	สายไฟและสายสัญญาณ	Location	จอมอนิเตอร์	คอมพิวเตอร์	สายไฟและสายสัญญาณ
1	ห้อง Control	ok	-	ok	ห้อง Control	ok	-	ok
2	Guardhouse	ok	-	ok	Guardhouse	ok	-	ok

ศาสตรา

22 / 05 / 26

Control By

Preventive Maintenance CCTV

Department: IT	Date:_____23/06/2026_____							
Location	Disk (Available/Total)					CCTV channel (Camera Fail/Total)	Check By	หมายเหตุ
	Disk1	Disk2	Disk3	Disk4	Disk5			
CCTV Apartment A Total Camera								
- DVR 1	0/5589	0/5589				0/24		
- DVR 2	0/5589					1/28		4-3
-						-	Pravit. A	
-						-		
CCTV Apartment B Total Camera								
- DVR 1	0/1863	0/1863				0/24		
- DVR 2	0/5589	0/1863				0/30		
-								

Monitor No.	Apartment A				Apartment B			
	Location	จอมอนิเตอร์	คอมพิวเตอร์	สายไฟและสายสัญญาณ	Location	จอมอนิเตอร์	คอมพิวเตอร์	สายไฟและสายสัญญาณ
1	ห้อง Control	ok	-	ok	ห้อง Control	ok	-	ok
2	Guardhouse	ok	-	ok	Guardhouse	ok	-	ok

ศาสตรา

25 / 06 / 26

Control By

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ


ลำดับที่ 16

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล เขาคันทรง เขต/อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ .....
โทรสาร - มี นายมาซายูกิ โยชิดะ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 02/2559 (อ.6) ออกให้โดย อบต.เขาคันทรง หมดอายุ .....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

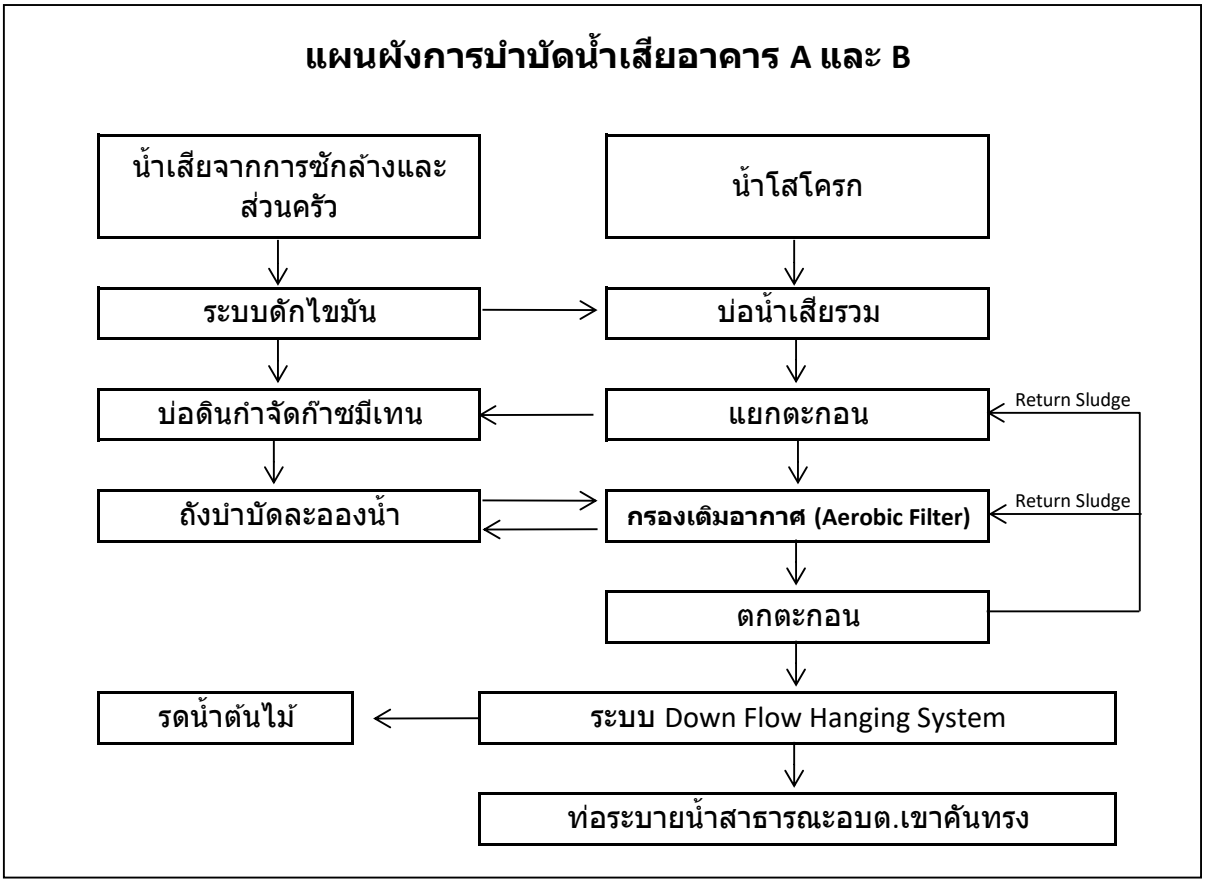

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
1 ม.ค. 69	39.05	9.59	7.67	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
2 ม.ค. 69	34.74	20.67	16.54	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3 ม.ค. 69	38.96	18.19	14.55	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
4 ม.ค. 69	38.43	32.40	25.92	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5 ม.ค. 69	38.63	34.21	27.37	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6 ม.ค. 69	39.02	34.00	27.20	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7 ม.ค. 69	40.05	34.42	27.54	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8 ม.ค. 69	37.72	31.49	25.19	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9 ม.ค. 69	40.21	33.02	26.42	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10 ม.ค. 69	39.99	34.46	27.57	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11 ม.ค. 69	37.69	32.25	25.80	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12 ม.ค. 69	39.52	33.56	26.85	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13 ม.ค. 69	40.59	33.75	27.00	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14 ม.ค. 69	48.94	34.95	27.96	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15 ม.ค. 69	30.89	34.07	27.26	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
16 ม.ค. 69	42.24	32.78	26.22	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
17 ม.ค. 69	40.81	33.51	26.81	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
18 ม.ค. 69	40.11	31.68	25.34	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

19 ม.ค. 69	40.26	38.52	30.82	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20 ม.ค. 69	39.67	27.78	22.22	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21 ม.ค. 69	41.38	32.82	26.26	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22 ม.ค. 69	36.46	34.82	27.86	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23 ม.ค. 69	36.66	31.84	25.47	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24 ม.ค. 69	39.63	34.53	27.62	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25 ม.ค. 69	36.87	33.23	26.58	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26 ม.ค. 69	38.60	33.49	26.79	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27 ม.ค. 69	36.57	31.33	25.06	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28 ม.ค. 69	32.98	32.74	26.19	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
29 ม.ค. 69	38.41	32.57	26.06	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
30 ม.ค. 69	40.07	33.86	27.09	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
31 ม.ค. 69	39.84	33.55	26.84	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
	1205.00	**980.08**	**784.06**		**0**										

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

-

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... - ..... หมดอายุ ..... - .....

ออกให้โดย ..... - .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล เขาคันทรง เขต/อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ .....
โทรสาร - มี นายมาซายูกิ โยชิดะ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 02/2559 (อ.6) ออกให้โดย อบต.เขาคันทรง หมดอายุ .....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

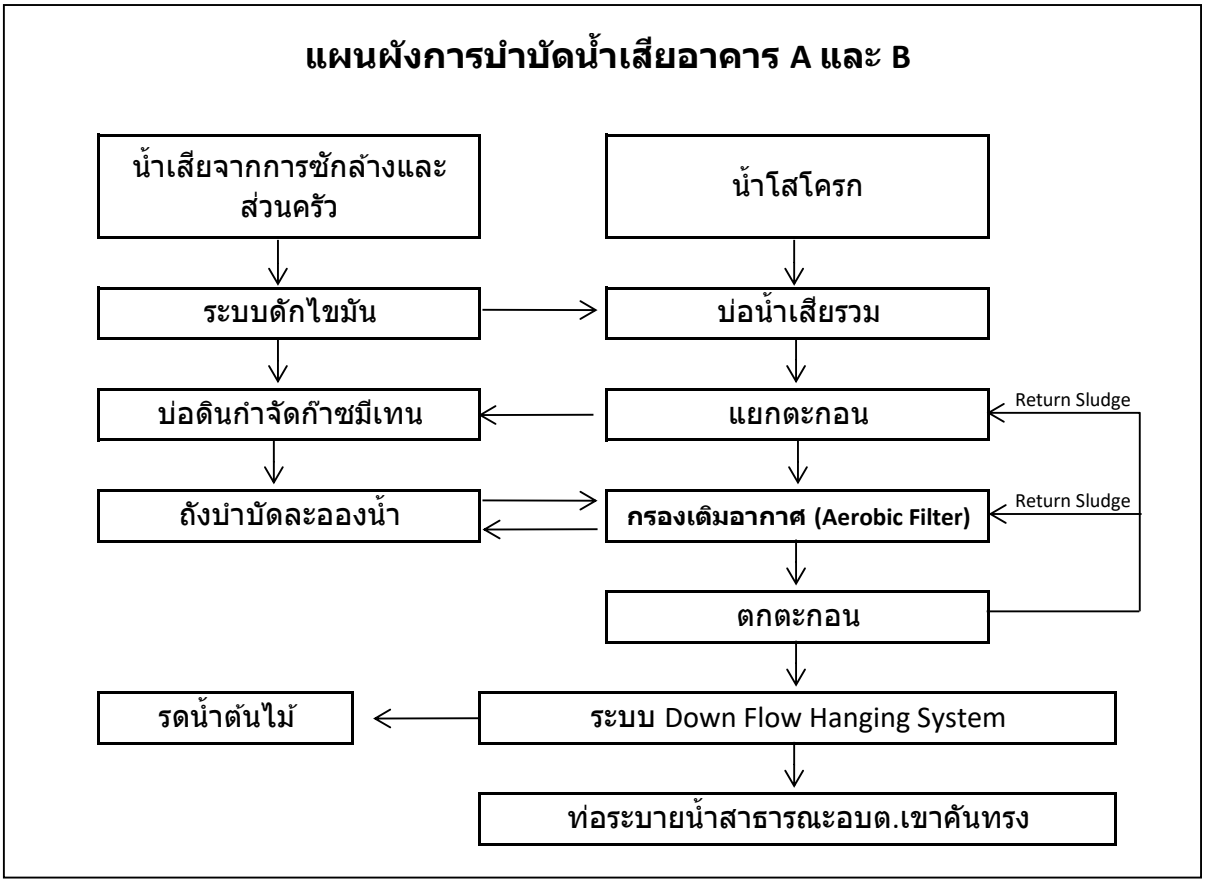

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
1 ก.พ. 69	35.62	33.48	26.78	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
2 ก.พ. 69	36.67	32.84	26.27	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3 ก.พ. 69	38.37	30.60	24.48	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
4 ก.พ. 69	37.79	38.46	30.77	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5 ก.พ. 69	44.17	40.59	32.47	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6 ก.พ. 69	42.47	40.23	32.18	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7 ก.พ. 69	38.84	39.72	31.78	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8 ก.พ. 69	39.64	39.69	31.75	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9 ก.พ. 69	36.48	40.07	32.06	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10 ก.พ. 69	37.28	35.02	28.02	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11 ก.พ. 69	35.82	40.63	32.50	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12 ก.พ. 69	44.66	39.84	31.87	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13 ก.พ. 69	39.62	39.77	31.82	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14 ก.พ. 69	38.97	39.49	31.59	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15 ก.พ. 69	37.44	39.59	31.67	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
16 ก.พ. 69	37.97	41.44	33.15	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
17 ก.พ. 69	37.94	39.53	31.62	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
18 ก.พ. 69	35.74	37.69	30.15	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

19 ก.พ. 69	35.74	39.39	31.51	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20 ก.พ. 69	35.08	32.83	26.26	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21 ก.พ. 69	40.07	36.55	29.24	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22 ก.พ. 69	39.63	35.52	28.42	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23 ก.พ. 69	39.14	40.41	32.33	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24 ก.พ. 69	38.50	38.17	30.54	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25 ก.พ. 69	39.68	40.81	32.65	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26 ก.พ. 69	40.46	39.32	31.46	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27 ก.พ. 69	40.23	41.64	33.31	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28 ก.พ. 69	40.73	40.60	32.48	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
	1084.78	**1073.92**	**859.14**		**0**										

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

-

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... - ..... หมดอายุ ..... - .....

ออกให้โดย ..... - .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล เขาคันทรง เขต/อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ .....
โทรสาร - มี นายมาซายูกิ โยชิดะ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 02/2559 (อ.6) ออกให้โดย อบต.เขาคันทรง หมดอายุ .....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

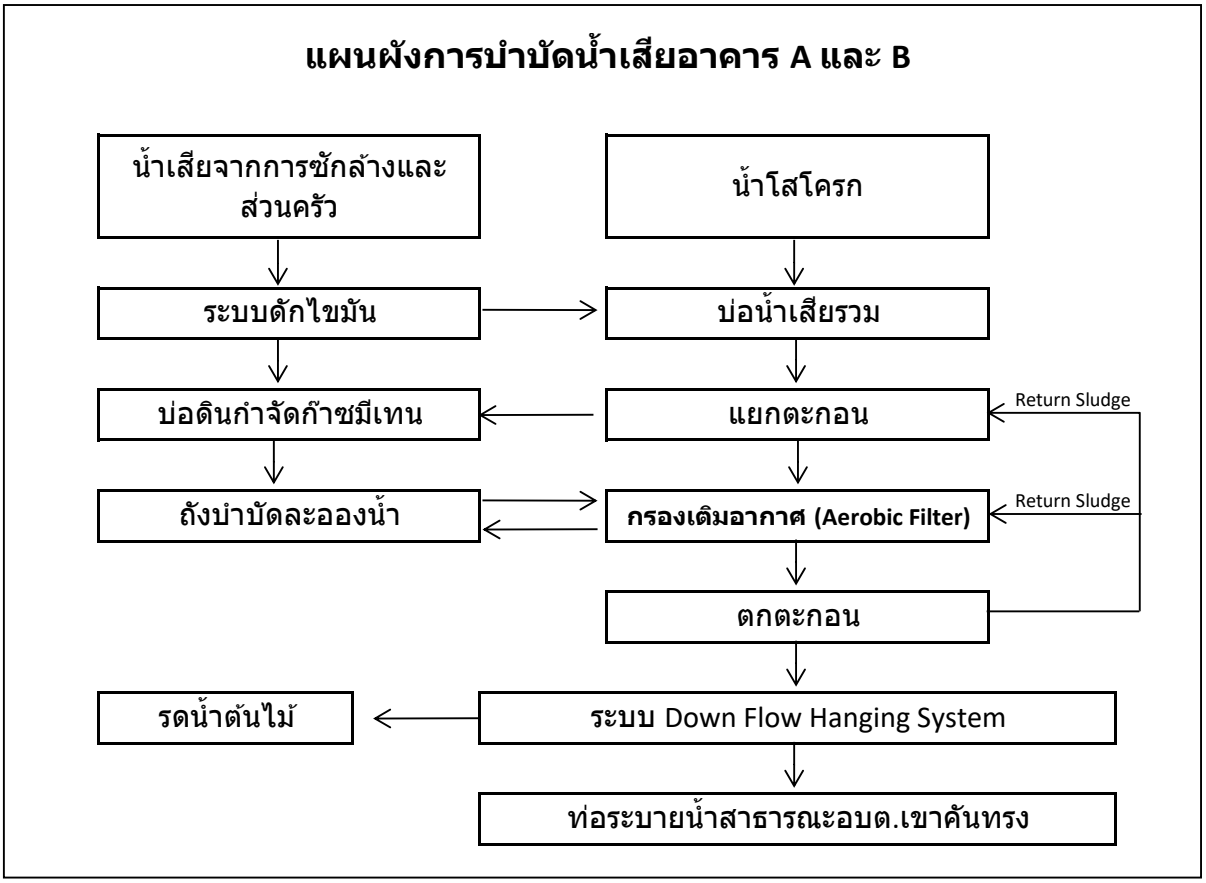

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
1 มี.ค. 69	37.34	39.36	31.49	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
2 มี.ค. 69	38.90	40.62	32.50	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3 มี.ค. 69	35.62	38.90	31.12	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
4 มี.ค. 69	40.32	41.25	33.00	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5 มี.ค. 69	39.12	40.75	32.60	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6 มี.ค. 69	41.58	43.19	34.55	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7 มี.ค. 69	43.18	40.97	32.78	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8 มี.ค. 69	38.97	41.12	32.90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9 มี.ค. 69	39.92	39.78	31.82	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10 มี.ค. 69	40.71	43.32	34.66	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11 มี.ค. 69	35.94	63.89	51.11	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12 มี.ค. 69	40.81	22.63	18.10	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13 มี.ค. 69	45.65	39.15	31.32	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14 มี.ค. 69	41.30	34.86	27.89	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15 มี.ค. 69	36.79	34.57	27.66	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
16 มี.ค. 69	40.82	23.21	18.57	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
17 มี.ค. 69	40.26	26.49	21.19	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
18 มี.ค. 69	42.69	28.28	22.62	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

19 มี.ค. 69	41.19	26.45	21.16	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20 มี.ค. 69	51.24	26.68	21.34	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21 มี.ค. 69	31.90	33.43	26.74	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22 มี.ค. 69	39.92	32.74	26.19	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23 มี.ค. 69	39.22	19.50	15.60	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24 มี.ค. 69	38.28	0.00	0.00	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25 มี.ค. 69	38.91	100.05	80.04	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26 มี.ค. 69	38.13	126.54	101.23	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27 มี.ค. 69	38.59	2.55	2.04	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28 มี.ค. 69	37.87	36.84	29.47	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
29 มี.ค. 69	37.41	36.96	29.57	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
30 มี.ค. 69	37.78	52.77	42.22	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
31 มี.ค. 69	36.74	16.12	12.90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
	1227.11	**1192.97**	**954.38**		**0**										

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... [redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... [redacted] .....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

-

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... - ..... หมดอายุ ..... - .....

ออกให้โดย ..... - .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล เขาคันทรง เขต/อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ .....
โทรสาร - มี นายมาซายูกิ โยชิดะ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 02/2559 (อ.6) ออกให้โดย อบต.เขาคันทรง หมดอายุ .....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

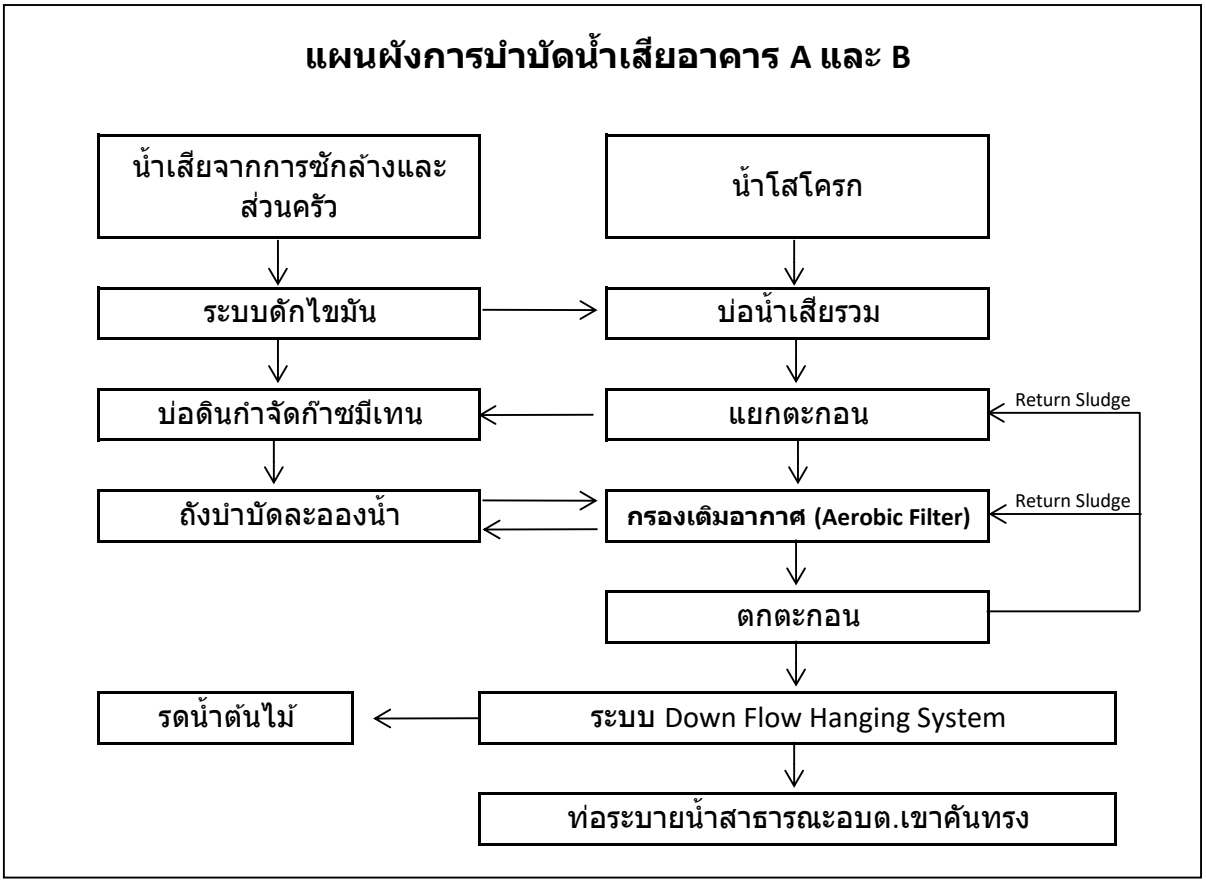

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
1 เม.ย. 69	37.22	49.08	39.26	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
2 เม.ย. 69	36.48	16.72	13.38	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3 เม.ย. 69	37.51	35.80	28.64	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
4 เม.ย. 69	38.00	30.62	24.50	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5 เม.ย. 69	37.26	53.19	42.55	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6 เม.ย. 69	37.43	24.88	19.90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7 เม.ย. 69	37.04	23.00	18.40	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8 เม.ย. 69	37.02	25.22	20.18	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9 เม.ย. 69	37.99	21.42	17.14	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10 เม.ย. 69	36.97	67.22	53.78	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11 เม.ย. 69	37.49	11.96	9.57	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12 เม.ย. 69	37.36	23.61	18.89	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13 เม.ย. 69	35.28	30.17	24.14	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14 เม.ย. 69	36.42	0.00	0.00	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15 เม.ย. 69	36.76	41.94	33.55	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
16 เม.ย. 69	33.90	0.00	0.00	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
17 เม.ย. 69	36.35	41.43	33.14	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
18 เม.ย. 69	35.62	36.08	28.86	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

19 เม.ย. 69	36.19	38.14	30.51	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20 เม.ย. 69	36.36	20.44	16.35	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21 เม.ย. 69	36.83	34.11	27.29	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22 เม.ย. 69	38.68	56.31	45.05	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23 เม.ย. 69	34.96	77.44	61.95	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24 เม.ย. 69	33.15	44.89	35.91	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25 เม.ย. 69	41.35	32.48	25.98	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26 เม.ย. 69	38.66	42.32	33.86	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27 เม.ย. 69	34.56	26.98	21.58	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28 เม.ย. 69	36.43	26.57	21.26	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
29 เม.ย. 69	37.04	26.46	21.17	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
30 เม.ย. 69	38.45	54.96	43.97	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
	1104.73	**1013.44**	**810.75**		**0**										

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... [redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... [redacted] .....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

-

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... - ..... หมดอายุ ..... - .....

ออกให้โดย ..... - .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล เขาคันทรง เขต/อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ .....
โทรสาร - มี นายมาซายูกิ โยชิดะ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 02/2559 (อ.6) ออกให้โดย อบต.เขาคันทรง หมดอายุ .....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

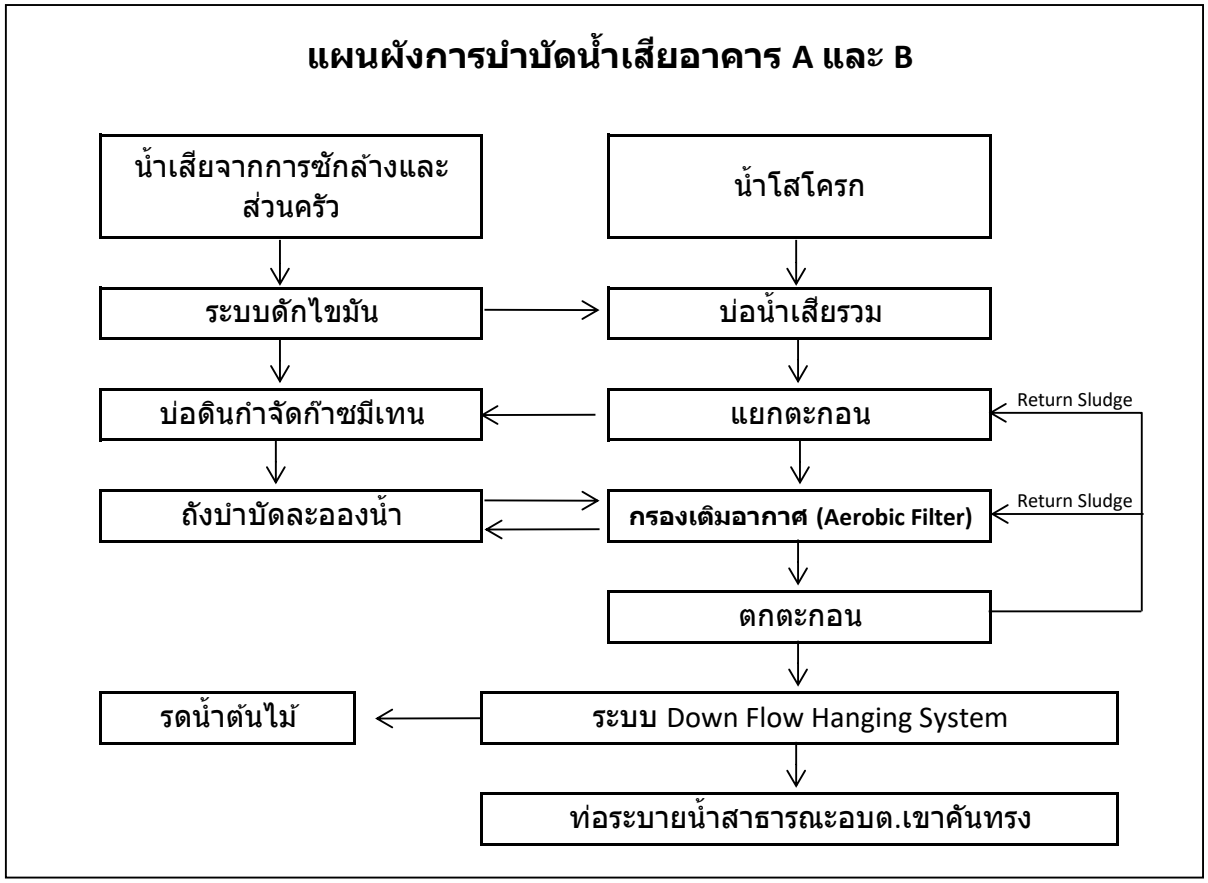

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
1 พ.ค. 69	36.44	38.51	30.81	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
2 พ.ค. 69	37.16	37.68	30.14	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3 พ.ค. 69	35.46	28.33	22.66	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
4 พ.ค. 69	34.33	25.06	20.05	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5 พ.ค. 69	39.98	53.63	42.90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6 พ.ค. 69	37.95	25.97	20.78	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7 พ.ค. 69	37.44	25.56	20.45	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8 พ.ค. 69	36.52	19.94	15.95	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9 พ.ค. 69	38.32	85.13	68.10	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10 พ.ค. 69	36.03	12.84	10.27	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11 พ.ค. 69	37.29	25.41	20.33	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12 พ.ค. 69	38.35	30.86	24.69	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13 พ.ค. 69	37.63	26.60	21.28	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14 พ.ค. 69	36.57	40.64	32.51	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15 พ.ค. 69	36.34	25.66	20.53	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
16 พ.ค. 69	34.91	45.69	36.55	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
17 พ.ค. 69	35.54	40.64	32.51	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
18 พ.ค. 69	36.54	33.98	27.18	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

19 พ.ค. 69	36.67	25.55	20.44	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20 พ.ค. 69	40.47	0.00	0.00	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21 พ.ค. 69	33.28	95.67	76.54	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22 พ.ค. 69	37.36	12.89	10.31	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23 พ.ค. 69	28.17	26.25	21.00	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24 พ.ค. 69	43.92	40.10	32.08	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25 พ.ค. 69	39.47	25.36	20.29	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26 พ.ค. 69	37.20	39.25	31.40	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27 พ.ค. 69	41.33	27.59	22.07	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28 พ.ค. 69	35.30	40.34	32.27	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
29 พ.ค. 69	39.22	24.14	19.31	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
30 พ.ค. 69	40.84	26.09	20.87	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
31 พ.ค. 69	36.73	24.00	19.20	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
	1152.77	**1029.36**	**823.49**		**0**										

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... [redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... [redacted] .....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

-

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... - ..... หมดอายุ ..... - .....

ออกให้โดย ..... - .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล เขาคันทรง เขต/อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ .....
โทรสาร - มี นายมาซายูกิ โยชิดะ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 02/2559 (อ.6) ออกให้โดย อบต.เขาคันทรง หมดอายุ .....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

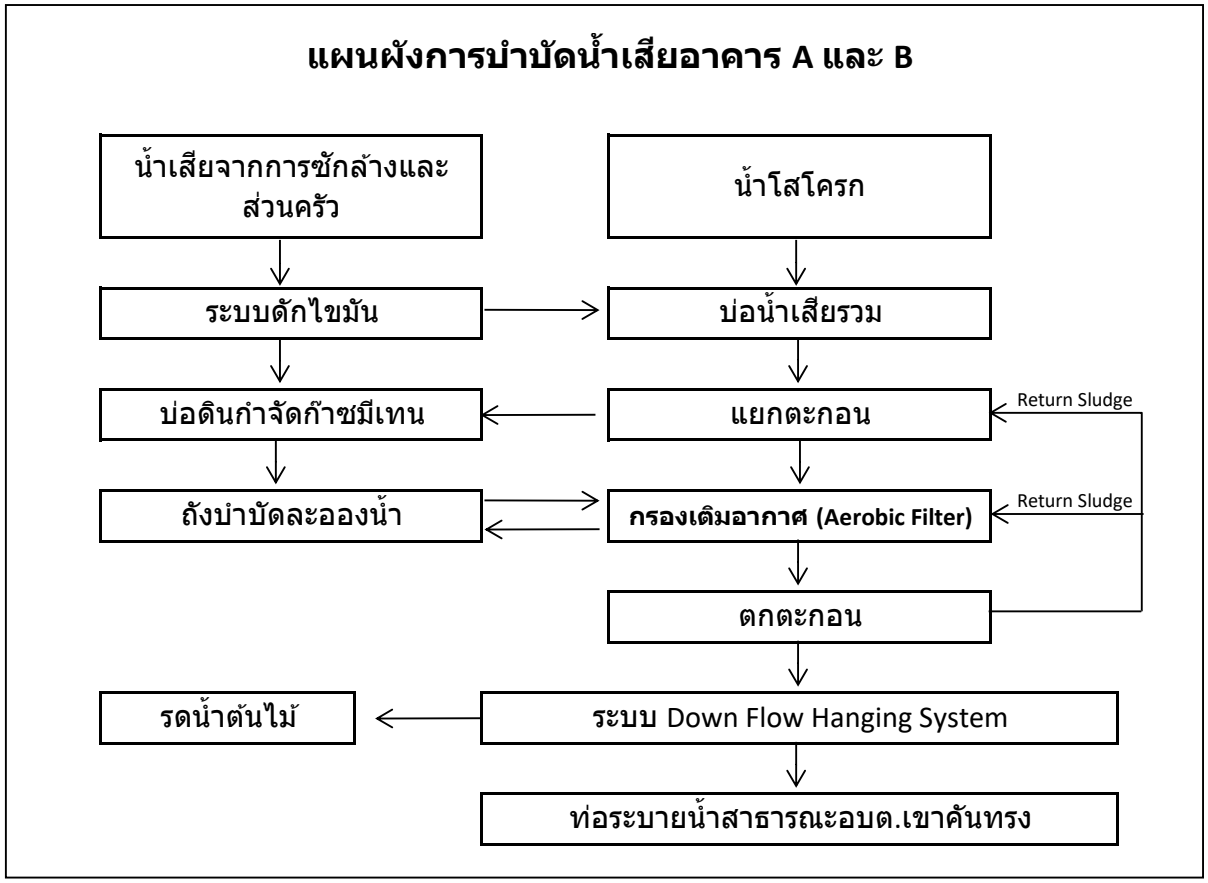

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
1 มิ.ย. 69	40.80	46.90	37.52	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
2 มิ.ย. 69	68.49	25.48	20.38	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3 มิ.ย. 69	19.57	44.37	35.50	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
4 มิ.ย. 69	33.61	32.97	26.38	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5 มิ.ย. 69	31.45	27.59	22.07	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6 มิ.ย. 69	36.75	26.29	21.03	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7 มิ.ย. 69	39.80	37.97	30.38	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8 มิ.ย. 69	35.71	23.83	19.06	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9 มิ.ย. 69	35.61	36.97	29.58	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10 มิ.ย. 69	33.80	27.14	21.71	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11 มิ.ย. 69	39.55	13.55	10.84	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12 มิ.ย. 69	34.90	33.56	26.85	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13 มิ.ย. 69	32.85	25.39	20.31	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14 มิ.ย. 69	36.31	49.59	39.67	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15 มิ.ย. 69	34.12	27.45	21.96	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
16 มิ.ย. 69	35.59	41.21	32.97	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
17 มิ.ย. 69	35.59	31.99	25.59	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
18 มิ.ย. 69	38.75	13.76	11.01	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

19 มิ.ย. 69	37.05	38.53	30.82	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20 มิ.ย. 69	37.45	39.69	31.75	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21 มิ.ย. 69	37.40	28.05	22.44	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22 มิ.ย. 69	36.92	34.78	27.82	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23 มิ.ย. 69	34.82	37.49	29.99	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24 มิ.ย. 69	34.18	30.52	24.42	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25 มิ.ย. 69	36.34	12.65	10.12	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26 มิ.ย. 69	34.96	39.94	31.95	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27 มิ.ย. 69	37.11	38.74	30.99	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28 มิ.ย. 69	33.89	39.59	31.67	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
29 มิ.ย. 69	38.93	24.30	19.44	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
30 มิ.ย. 69	34.43	38.59	30.87	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
	1096.74	**968.88**	**775.10**		**0**										

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... [redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... [redacted] .....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

-

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... - ..... หมดอายุ ..... - .....

ออกให้โดย ..... - .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 17

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....101/146..... หมู่ที่ .....8..... ซอย .....-.....

ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....เขาคันทรง..... เขต/อำเภอ.....ศรีราชา.....

จังหวัด .....ชลบุรี..... โทรศัพท์ .....-..... โทรสาร .....-.....

มี .....[redacted]..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท .....อาคารที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน (ตึก A และ B).....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน .....มกราคม..... พ.ศ. .....2569..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....[redacted]..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....[redacted].....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย .....-.....

.....-..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย .....-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ชนิดเติมอากาศผ่านผิวตัวกลางแบบยึดติดกับที่.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ...24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสี ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....คลองสาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

รับเรื่องแล้ว
ลงชื่อ .....
(.....)
วันที่ ___/___/___

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....1205.00 หน่วย.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....980.08 ลบ.ม.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....784.06 ลบ.ม.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....585.146 ลบ.ม.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....- ลิตร.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....-.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....-.....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ซอย -

ถนน - แขวง/ตำบล เขาดินทรง เขต/อำเภอ ศรีราชา

จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ - โทรสาร -

มี [redacted] เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท อาคารที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน (ตึก Aและ B)

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... [redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... [redacted] .....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย .....-.....

.....-..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย .....-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดเติมอากาศผ่านผิวตัวกลางแบบยึดติดกับที่

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 200 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ...24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

รับเรื่องแล้ว
ลงชื่อ [redacted]
(.....)
วันที่ 12 / 3 / 69

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... 1084.78 หน่วย .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 1073.92 ลบ.ม. .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 859.14 ลบ.ม. .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 758.104 ลบ.ม. .....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... - ลิตร .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ..... - .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ..... - .....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ซอย -

ถนน - แขวง/ตำบล เขาดินทรง เขต/อำเภอ ศรีราชา

จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ - โทรสาร -

มี [redacted] เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท อาคารที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน (ตึก A และ B)

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... [redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... [redacted] .....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย .....-.....

.....-..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย .....-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดเติมอากาศผ่านผิวตัวกลางแบบยึดติดกับที่

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 200 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ...24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....-.....

รับเรื่องแล้ว
ลงชื่อ .....
(.....)
วันที่ 10 /มี.ค./69

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... 1227.11 หน่วย .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 1192.97 ลบ.ม. .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 954.38 ลบ.ม. .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 853.492 ลบ.ม. .....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... - ลิตร .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ..... - .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ..... - .....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ..... 101/146 ..... หมู่ที่ ..... 8 ..... ซอย ..... - .....

ถนน ..... - ..... แขวง/ตำบล ..... เขาคันทรง ..... เขต/อำเภอ ..... ศรีราชา .....

จังหวัด ..... ชลบุรี ..... โทรศัพท์ ..... - ..... โทรสาร ..... - .....

มี ..... [redacted] ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท ..... อาคารที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน (ตึก A และ B) .....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน ..... เมษายน ..... พ.ศ. ..... 2569 ..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... [redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... [redacted] .....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... - .....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... - ..... หมดอายุ ..... - .....

ออกให้โดย ..... - .....

..... - ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(..... - .....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... - ..... หมดอายุ ..... - .....

ออกให้โดย ..... - .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ชนิดเติมอากาศผ่านผิวตัวกลางแบบยึดติดกับที่ .....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 200 ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ...24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... คลองสาธารณะ .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ..... - .....

รับเรื่องแล้ว
ลงชื่อ .....
(.....)
วันที่ 14 / 05 / 69

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... 1104.73 หน่วย .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 1013.44 ลบ.ม. .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 810.75 ลบ.ม. .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 702.595 ลบ.ม. .....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... - ลิตร .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ..... - .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ..... - .....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....101/146..... หมู่ที่ .....8..... ซอย .....-.....

ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....เขาคันทรง..... เขต/อำเภอ.....ศรีราชา.....

จังหวัด .....ชลบุรี..... โทรศัพท์ .....-..... โทรสาร .....-.....

มี .....[redacted]..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท .....อาคารที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน (ตึก A และ B).....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน .....พฤษภาคม..... พ.ศ. .....2569..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....[redacted]..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....[redacted].....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย .....-.....

.....-..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....

ออกให้โดย .....-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ชนิดเติมอากาศผ่านผิวตัวกลางแบบยึดติดกับที่.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ...24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....คลองสาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

รับเรื่องแล้ว
ลงชื่อ .....
(.....)
วันที่ 10 / มิ.ย. / 69

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... 1152.77 หน่วย .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 1029.36 ลบ.ม. .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 823.49 ลบ.ม. .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 803.663 ลบ.ม. .....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... - ลิตร .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ..... - .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ..... - .....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล เขาคันทรง เขต/อำเภอ ศรีราชา
จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ - โทรสาร -
มี นายมาซายูกิ โยชิดะ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน (ตึก A และ B)
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....-.....)
ใบอนุญาตเลขที่ .....- หมดอายุ .....-.....
ออกให้โดย .....-.....
.....- ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....-.....)
ใบอนุญาตเลขที่ .....- หมดอายุ .....-.....
ออกให้โดย .....-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดเติมอากาศผ่านผิวตัวกลางแบบยึดติดกับที่
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 200 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ...24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะ
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

รับเรื่องแล้ว
ลงชื่อ .....
(.....)
วันที่ 10 / 7 / 69

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... 1096.74 หน่วย .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 968.88 ลบ.ม. .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 775.10 ลบ.ม. .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 753.823 ลบ.ม. .....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... - ลิตร .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ..... - .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ..... - .....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 18

ผลวิเคราะห์น้ำทิ้งของโครงการ จากห้องปฏิบัติการ

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O :
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 266419
Date Received : Jan 22, 2026
Date Reported : Jan 30, 2026
Report Number : 3498771-1

Sample Number	266419-1
Sampled Date	Jan 22, 2026 2:35 PM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำเสียก่อนบำบัดดึก A
Date Analysis Commenced	Jan 22, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2.0	105	≤30	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Rayong
Oil & Grease	mg/L	-	3	20	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Rayong
pH at 25 degree C		-	-	7.2	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Rayong
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	<0.1	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Rayong
Sulfide *	mg/L	-	0.5	2.8	≤1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Rayong
Total Dissolved Solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	218	≤1000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Rayong
Total Kjeldahl Nitrogen as N	mg/L	-	1.0	11.6	≤35	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C), part NH3 (D)	Rayong
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	21	≤40	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Rayong

Guideline : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 on Effluent Control Standard from Types and Sized of Buildings, Type B.

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140

P/O :

Project Name :

Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 266419

Date Received : Jan 22, 2026

Date Reported : Jan 30, 2026

Report Number : 3498771-1

Sampling By : Warunyoo Chimphalee

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140

P/O :

Project Name :

Project Location : Rayong Plant

Lot ID: 266419

Date Received : Jan 22, 2026

Date Reported : Jan 30, 2026

Report Number : 3498772-1

Sample Number	266419-2
Sampled Date	Jan 22, 2026 2:05 PM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำเสียก่อนบำบัดดึก B1
Date Analysis Commenced	Jan 22, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2.0	217	≤30	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Rayong
Oil & Grease	mg/L	-	3	171	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Rayong
pH at 25 degree C		-	-	7.7	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Rayong
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	2.0	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Rayong
Sulfide *	mg/L	-	0.5	2.7	≤1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Rayong
Total Dissolved Solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	320	≤1000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Rayong
Total Kjeldahl Nitrogen as N	mg/L	-	1.0	44.3	≤35	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C), part NH3 (D)	Rayong
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	259	≤40	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Rayong

Guideline : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 on Effluent Control Standard from Types and Sized of Buildings, Type B.

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong
Thailand 21140

P/O :

Project Name :

Project Location : Rayong Plant

Lot ID: 266419

Date Received : Jan 22, 2026

Date Reported : Jan 30, 2026

Report Number : 3498772-1

Sampling By : Warunyoo Chimphalee

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O :
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 266419
Date Received : Jan 22, 2026
Date Reported : Jan 30, 2026
Report Number : 3498773-1

Sample Number	266419-3
Sampled Date	Jan 22, 2026 2:20 PM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำเสียก่อนบำบัดดึก B2
Date Analysis Commenced	Jan 22, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2.0	366	≤30	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Rayong
Oil & Grease	mg/L	-	3	64	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Rayong
pH at 25 degree C		-	-	5.1	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Rayong
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	1.2	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Rayong
Sulfide *	mg/L	-	0.5	1.8	≤1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Rayong
Total Dissolved Solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	302	≤1000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Rayong
Total Kjeldahl Nitrogen as N	mg/L	-	1.0	69.8	≤35	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C), part NH3 (D)	Rayong
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	142	≤40	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Rayong

Guideline : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 on Effluent Control Standard from Types and Sized of Buildings, Type B.

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140

P/O :

Project Name :

Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 266419

Date Received : Jan 22, 2026

Date Reported : Jan 30, 2026

Report Number : 3498773-1

Sampling By : Warunyoo Chimphalee

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O :
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 266419
Date Received : Jan 22, 2026
Date Reported : Jan 30, 2026
Report Number : 3498776-1

Sample Number	266419-6
Sampled Date	Jan 22, 2026 1:50 PM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำหลังบำบัด
Date Analysis Commenced	Jan 22, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2.0	13.9	≤30	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Rayong
Oil & Grease	mg/L	-	3	<3	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Rayong
pH (on site) *		-	-	7.3	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Rayong
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	<0.1	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Rayong
Sulfide *	mg/L	-	0.5	<0.5	≤1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Rayong
Total Dissolved Solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	304	≤1000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Rayong
Total Kjeldahl Nitrogen as N	mg/L	-	1.0	33.7	≤35	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C), part NH3 (D)	Rayong
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	6	≤40	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Rayong

Guideline : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 on Effluent Control Standard from Types and Sized of Buildings, Type B.

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140

P/O :

Project Name :

Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 266419

Date Received : Jan 22, 2026

Date Reported : Jan 30, 2026

Report Number : 3498776-1

Sampling By : Warunyoo Chimphalee

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014168
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 266421
Date Received : Feb 27, 2026
Date Reported : Mar 11, 2026
Report Number : 3524955-1

Sample Number	266421-1
Sampled Date	Feb 27, 2026 9:41 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำเสียก่อนบำบัดดึก A
Date Analysis Commenced	Feb 27, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2.0	899	≤30	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Rayong
Oil & Grease	mg/L	-	3	656	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Rayong
pH at 25 degree C		-	-	5.1	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Rayong
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	1.4	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Rayong
Sulfide *	mg/L	-	0.5	2.8	≤1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Rayong
Total Dissolved Solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	280	≤1000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Rayong
Total Kjeldahl Nitrogen as N	mg/L	-	1.0	55.5	≤35	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C), part NH3 (D)	Rayong
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	462	≤40	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Rayong

Guideline : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 on Effluent Control Standard from Types and Sized of Buildings, Type B.

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014168
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 266421
Date Received : Feb 27, 2026
Date Reported : Mar 11, 2026
Report Number : 3524955-1

Sampling By : Suphanat Sakulkittimasak

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014168
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 266421
Date Received : Feb 27, 2026
Date Reported : Mar 11, 2026
Report Number : 3524956-1

Sample Number	266421-2
Sampled Date	Feb 27, 2026 9:27 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำเสียก่อนบำบัดดึก B1
Date Analysis Commenced	Feb 27, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2.0	14.0	≤30	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Rayong
Oil & Grease	mg/L	-	3	<3	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Rayong
pH at 25 degree C		-	-	7.4	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Rayong
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	<0.1	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Rayong
Sulfide *	mg/L	-	0.5	<0.5	≤1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Rayong
Total Dissolved Solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	300	≤1000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Rayong
Total Kjeldahl Nitrogen as N	mg/L	-	1.0	43.6	≤35	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C), part NH3 (D)	Rayong
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	9	≤40	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Rayong

Guideline : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 on Effluent Control Standard from Types and Sized of Buildings, Type B.

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014168
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 266421
Date Received : Feb 27, 2026
Date Reported : Mar 11, 2026
Report Number : 3524956-1

Sampling By : Suphanat Sakulkittimasak

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014168
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 266421
Date Received : Feb 27, 2026
Date Reported : Mar 11, 2026
Report Number : 3524957-1

Sample Number	266421-3
Sampled Date	Feb 27, 2026 9:30 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำเสียก่อนบำบัดดึก B2
Date Analysis Commenced	Feb 27, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2.0	772	≤30	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Rayong
Oil & Grease	mg/L	-	3	242	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Rayong
pH at 25 degree C		-	-	5.9	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Rayong
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	1.1	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Rayong
Sulfide *	mg/L	-	0.5	2.6	≤1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Rayong
Total Dissolved Solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	288	≤1000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Rayong
Total Kjeldahl Nitrogen as N	mg/L	-	1.0	73.4	≤35	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C), part NH3 (D)	Rayong
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	86	≤40	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Rayong

Guideline : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 on Effluent Control Standard from Types and Sized of Buildings, Type B.

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014168
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 266421
Date Received : Feb 27, 2026
Date Reported : Mar 11, 2026
Report Number : 3524957-1

Sampling By : Suphanat Sakulkittimasak

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014168
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 266421
Date Received : Feb 27, 2026
Date Reported : Mar 11, 2026
Report Number : 3524960-1

Sample Number	266421-6
Sampled Date	Feb 27, 2026 9:51 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำหลังบำบัด
Date Analysis Commenced	Feb 27, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2.0	78.7	≤30	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Rayong
Oil & Grease	mg/L	-	3	18	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Rayong
pH (on site) *		-	-	7.2	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Rayong
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	<0.1	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Rayong
Sulfide *	mg/L	-	0.5	2.5	≤1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Rayong
Total Dissolved Solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	208	≤1000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Rayong
Total Kjeldahl Nitrogen as N	mg/L	-	1.0	15.5	≤35	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C), part NH3 (D)	Rayong
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	18	≤40	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Rayong

Guideline : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 on Effluent Control Standard from Types and Sized of Buildings, Type B.

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014168
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 266421
Date Received : Feb 27, 2026
Date Reported : Mar 11, 2026
Report Number : 3524960-1

Sampling By : Suphanat Sakulkittimasak

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014169
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2613752
Date Received : Mar 26, 2026
Date Reported : Apr 04, 2026
Report Number : 3544169-1

Sample Number	2613752-1
Sampled Date	Mar 26, 2026 2:28 PM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำเสียก่อนบำบัดดึก A
Date Analysis Commenced	Mar 26, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2.0	129	≤30	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Rayong
Oil & Grease	mg/L	-	3	23	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Rayong
pH at 25 degree C		-	-	7.1	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Rayong
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	<0.1	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Rayong
Sulfide *	mg/L	-	0.5	1.5	≤1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Rayong
Total Dissolved Solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	176	≤1000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Rayong
Total Kjeldahl Nitrogen as N	mg/L	-	1.0	14.6	≤35	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C), part NH3 (D)	Rayong
Total Suspended Solids Dried from 103-105 degree C	mg/L	-	5	20	≤40	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Rayong

Guideline : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 on Effluent Control Standard from Types and Sized of Buildings, Type B.

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014169
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2613752
Date Received : Mar 26, 2026
Date Reported : Apr 04, 2026
Report Number : 3544169-1

Sampling By : Wasan Kinunti

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014169
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2613752
Date Received : Mar 26, 2026
Date Reported : Apr 04, 2026
Report Number : 3544170-1

Sample Number	2613752-2
Sampled Date	Mar 26, 2026 2:08 PM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำเสียก่อนบำบัดดึก B1
Date Analysis Commenced	Mar 26, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2.0	317	≤30	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Rayong
Oil & Grease	mg/L	-	3	56	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Rayong
pH at 25 degree C		-	-	5.9	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Rayong
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	1.1	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Rayong
Sulfide *	mg/L	-	0.5	2.2	≤1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Rayong
Total Dissolved Solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	306	≤1000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Rayong
Total Kjeldahl Nitrogen as N	mg/L	-	1.0	32.3	≤35	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C), part NH3 (D)	Rayong
Total Suspended Solids Dried from 103-105 degree C	mg/L	-	5	44	≤40	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Rayong

Guideline : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 on Effluent Control Standard from Types and Sized of Buildings, Type B.

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014169
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2613752
Date Received : Mar 26, 2026
Date Reported : Apr 04, 2026
Report Number : 3544170-1

Sampling By : Wasan Kinunti

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014169
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2613752
Date Received : Mar 26, 2026
Date Reported : Apr 04, 2026
Report Number : 3544171-1

Sample Number	2613752-3
Sampled Date	Mar 26, 2026 2:18 PM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำเสียก่อนบำบัดดึก B2
Date Analysis Commenced	Mar 26, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2.0	363	≤30	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Rayong
Oil & Grease	mg/L	-	3	147	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Rayong
pH at 25 degree C		-	-	5.2	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Rayong
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	1.5	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Rayong
Sulfide *	mg/L	-	0.5	1.9	≤1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Rayong
Total Dissolved Solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	274	≤1000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Rayong
Total Kjeldahl Nitrogen as N	mg/L	-	1.0	33.4	≤35	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C), part NH3 (D)	Rayong
Total Suspended Solids Dried from 103-105 degree C	mg/L	-	5	212	≤40	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Rayong

Guideline : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 on Effluent Control Standard from Types and Sized of Buildings, Type B.

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014169
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2613752
Date Received : Mar 26, 2026
Date Reported : Apr 04, 2026
Report Number : 3544171-1

Sampling By : Wasan Kinunti

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014169
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2613752
Date Received : Mar 26, 2026
Date Reported : Apr 04, 2026
Report Number : 3544174-1

Sample Number	2613752-6
Sampled Date	Mar 26, 2026 2:00 PM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำหลังบำบัด
Date Analysis Commenced	Mar 26, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2.0	13.0	≤30	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Rayong
Oil & Grease	mg/L	-	3	<3	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Rayong
pH (on site) *		-	-	7.8	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Rayong
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	<0.1	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Rayong
Sulfide *	mg/L	-	0.5	<0.5	≤1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Rayong
Total Dissolved Solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	268	≤1000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Rayong
Total Kjeldahl Nitrogen as N	mg/L	-	1.0	41.1	≤35	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C), part NH3 (D)	Rayong
Total Suspended Solids Dried from 103-105 degree C	mg/L	-	5	8	≤40	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Rayong

Guideline : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 on Effluent Control Standard from Types and Sized of Buildings, Type B.

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014169
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2613752
Date Received : Mar 26, 2026
Date Reported : Apr 04, 2026
Report Number : 3544174-1

Sampling By : Wasan Kinunti

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014170
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2623306
Date Received : Apr 30, 2026
Date Reported : May 12, 2026
Report Number : 3567751-1

Sample Number	2623306-1
Sampled Date	Apr 30, 2026 9:45 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำเสียก่อนบำบัดดึก A
Date Analysis Commenced	Apr 30, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2.0	110	≤30	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Rayong
Oil & Grease	mg/L	-	3	10	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Rayong
pH at 25 degree C		-	-	6.9	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Rayong
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	<0.1	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Rayong
Sulfide *	mg/L	-	0.5	6.5	≤1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Rayong
Total Dissolved Solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	208	≤1000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Rayong
Total Kjeldahl Nitrogen as N	mg/L	-	1.0	12.2	≤35	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C), part NH3 (D)	Rayong
Total Suspended Solids Dried from 103-105 degree C	mg/L	-	5	15	≤40	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Rayong

Guideline : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 on Effluent Control Standard from Types and Sized of Buildings, Type B.

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014170
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2623306
Date Received : Apr 30, 2026
Date Reported : May 12, 2026
Report Number : 3567751-1

Sampling By : Wasan Kinunti

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014170
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2623306
Date Received : Apr 30, 2026
Date Reported : May 12, 2026
Report Number : 3567752-1

Sample Number	2623306-2
Sampled Date	Apr 30, 2026 9:25 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำเสียก่อนบำบัดดึก B1
Date Analysis Commenced	Apr 30, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2.0	239	≤30	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Rayong
Oil & Grease	mg/L	-	3	29	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Rayong
pH at 25 degree C		-	-	5.9	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Rayong
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	5.8	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Rayong
Sulfide *	mg/L	-	0.5	5.3	≤1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Rayong
Total Dissolved Solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	352	≤1000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Rayong
Total Kjeldahl Nitrogen as N	mg/L	-	1.0	19.6	≤35	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C), part NH3 (D)	Rayong
Total Suspended Solids Dried from 103-105 degree C	mg/L	-	5	307	≤40	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Rayong

Guideline : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 on Effluent Control Standard from Types and Sized of Buildings, Type B.

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014170
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2623306
Date Received : Apr 30, 2026
Date Reported : May 12, 2026
Report Number : 3567752-1

Sampling By : Wasan Kinunti

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014170
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2623306
Date Received : Apr 30, 2026
Date Reported : May 12, 2026
Report Number : 3567753-1

Sample Number	2623306-3
Sampled Date	Apr 30, 2026 9:36 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำเสียก่อนบำบัดดึก B2
Date Analysis Commenced	Apr 30, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2.0	326	≤30	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Rayong
Oil & Grease	mg/L	-	3	20	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Rayong
pH at 25 degree C		-	-	5.5	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Rayong
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	0.3	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Rayong
Sulfide *	mg/L	-	0.5	2.0	≤1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Rayong
Total Dissolved Solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	322	≤1000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Rayong
Total Kjeldahl Nitrogen as N	mg/L	-	1.0	22.2	≤35	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C), part NH3 (D)	Rayong
Total Suspended Solids Dried from 103-105 degree C	mg/L	-	5	88	≤40	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Rayong

Guideline : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 on Effluent Control Standard from Types and Sized of Buildings, Type B.

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014170
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2623306
Date Received : Apr 30, 2026
Date Reported : May 12, 2026
Report Number : 3567753-1

Sampling By : Wasan Kinunti

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014170
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2623306
Date Received : Apr 30, 2026
Date Reported : May 12, 2026
Report Number : 3567756-1

Sample Number	2623306-6
Sampled Date	Apr 30, 2026 9:20 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำหลังบำบัด
Date Analysis Commenced	Apr 30, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2.0	13.9	≤30	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Rayong
Oil & Grease	mg/L	-	3	<3	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Rayong
pH (on site) *		-	-	8.0	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Rayong
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	<0.1	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Rayong
Sulfide *	mg/L	-	0.5	<0.5	≤1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Rayong
Total Dissolved Solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	384	≤1000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Rayong
Total Kjeldahl Nitrogen as N	mg/L	-	1.0	36.8	≤35	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C), part NH3 (D)	Rayong
Total Suspended Solids Dried from 103-105 degree C	mg/L	-	5	17	≤40	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Rayong

Guideline : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 on Effluent Control Standard from Types and Sized of Buildings, Type B.

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014170
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2623306
Date Received : Apr 30, 2026
Date Reported : May 12, 2026
Report Number : 3567756-1

Sampling By : Wasan Kinunti

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014171
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2630060
Date Received : May 28, 2026
Date Reported : Jun 11, 2026
Report Number : 3593186-1

Sample Number	2630060-1
Sampled Date	May 28, 2026 10:52 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำเสียก่อนบำบัดดึก A
Date Analysis Commenced	May 28, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2.0	106	≤30	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Rayong
Oil & Grease	mg/L	-	3	12	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Rayong
pH at 25 degree C		-	-	7.4	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Rayong
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	<0.1	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Rayong
Sulfide *	mg/L	-	0.5	7.1	≤1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Rayong
Total Dissolved Solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	296	≤1000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Rayong
Total Kjeldahl Nitrogen as N	mg/L	-	1.0	10.0	≤35	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C), part NH3 (D)	Rayong
Total Suspended Solids Dried from 103-105 degree C	mg/L	-	5	14	≤40	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Rayong

Guideline : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 on Effluent Control Standard from Types and Sized of Buildings, Type B.

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014171
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2630060
Date Received : May 28, 2026
Date Reported : Jun 11, 2026
Report Number : 3593186-1

Sampling By : Nattawut Athomprommarat

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014171
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2630060
Date Received : May 28, 2026
Date Reported : Jun 11, 2026
Report Number : 3593187-1

Sample Number	2630060-2
Sampled Date	May 28, 2026 10:31 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำเสียก่อนบำบัดดึก B1
Date Analysis Commenced	May 28, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2.0	237	≤30	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Rayong
Oil & Grease	mg/L	-	3	67	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Rayong
pH at 25 degree C		-	-	6.2	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Rayong
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	1.0	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Rayong
Sulfide *	mg/L	-	0.5	6.8	≤1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Rayong
Total Dissolved Solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	428	≤1000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Rayong
Total Kjeldahl Nitrogen as N	mg/L	-	1.0	18.7	≤35	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C), part NH3 (D)	Rayong
Total Suspended Solids Dried from 103-105 degree C	mg/L	-	5	102	≤40	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Rayong

Guideline : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 on Effluent Control Standard from Types and Sized of Buildings, Type B.

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014171
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2630060
Date Received : May 28, 2026
Date Reported : Jun 11, 2026
Report Number : 3593187-1

Sampling By : Nattawut Athomprommarat

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014171
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2630060
Date Received : May 28, 2026
Date Reported : Jun 11, 2026
Report Number : 3593188-1

Sample Number	2630060-3
Sampled Date	May 28, 2026 10:42 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำเสียก่อนบำบัดดึก B2
Date Analysis Commenced	May 28, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2.0	218	≤30	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Rayong
Oil & Grease	mg/L	-	3	24	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Rayong
pH at 25 degree C		-	-	5.8	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Rayong
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	0.3	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Rayong
Sulfide *	mg/L	-	0.5	2.6	≤1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Rayong
Total Dissolved Solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	404	≤1000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Rayong
Total Kjeldahl Nitrogen as N	mg/L	-	1.0	15.7	≤35	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C), part NH3 (D)	Rayong
Total Suspended Solids Dried from 103-105 degree C	mg/L	-	5	67	≤40	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Rayong

Guideline : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 on Effluent Control Standard from Types and Sized of Buildings, Type B.

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014171
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2630060
Date Received : May 28, 2026
Date Reported : Jun 11, 2026
Report Number : 3593188-1

Sampling By : Nattawut Athomprommarat

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014171
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2630060
Date Received : May 28, 2026
Date Reported : Jun 11, 2026
Report Number : 3593191-1

Sample Number	2630060-6
Sampled Date	May 28, 2026 10:26 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำหลังบ่าบัด
Date Analysis Commenced	May 28, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2.0	20.6	≤30	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Rayong
Oil & Grease	mg/L	-	3	<3	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Rayong
pH (on site) *		-	-	7.6	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Rayong
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	0.2	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Rayong
Sulfide *	mg/L	-	0.5	<0.5	≤1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Rayong
Total Dissolved Solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	408	≤1000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Rayong
Total Kjeldahl Nitrogen as N	mg/L	-	1.0	34.9	≤35	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C), part NH3 (D)	Rayong
Total Suspended Solids Dried from 103-105 degree C	mg/L	-	5	17	≤40	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Rayong

Guideline : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 on Effluent Control Standard from Types and Sized of Buildings, Type B.

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014171
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2630060
Date Received : May 28, 2026
Date Reported : Jun 11, 2026
Report Number : 3593191-1

Sampling By : Nattawut Athomprommarat

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O :
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2639046
Date Received : Jun 25, 2026
Date Reported : Jul 06, 2026
Report Number : 3614492-1

Sample Number	2639046-1
Sampled Date	Jun 25, 2026 2:05 PM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำเสียก่อนบำบัดดึก A
Date Analysis Commenced	Jun 25, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2.0	46.2	≤30	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Rayong
Oil & Grease	mg/L	-	3	15	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Rayong
pH at 25 degree C		-	-	7.1	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Rayong
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	<0.1	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Rayong
Sulfide *	mg/L	-	0.5	2.1	≤1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Rayong
Total Dissolved Solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	264	≤1000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Rayong
Total Kjeldahl Nitrogen as N	mg/L	-	1.0	12.8	≤35	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C), part NH3 (D)	Rayong
Total Suspended Solids Dried from 103-105 degree C	mg/L	-	5	15	≤40	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Rayong

Guideline : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 on Effluent Control Standard from Types and Sized of Buildings, Type B.

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140

P/O :

Project Name :

Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2639046

Date Received : Jun 25, 2026

Date Reported : Jul 06, 2026

Report Number : 3614492-1

Sampling By : Suphanat Sakulkittimasak

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O :
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2639046
Date Received : Jun 25, 2026
Date Reported : Jul 06, 2026
Report Number : 3614493-1

Sample Number	2639046-2
Sampled Date	Jun 25, 2026 1:45 PM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำเสียก่อนบำบัดดึก B1
Date Analysis Commenced	Jun 25, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2.0	244	≤30	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Rayong
Oil & Grease	mg/L	-	3	33	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Rayong
pH at 25 degree C		-	-	6.3	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Rayong
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	0.3	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Rayong
Sulfide *	mg/L	-	0.5	2.8	≤1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Rayong
Total Dissolved Solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	308	≤1000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Rayong
Total Kjeldahl Nitrogen as N	mg/L	-	1.0	23.2	≤35	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C), part NH3 (D)	Rayong
Total Suspended Solids Dried from 103-105 degree C	mg/L	-	5	128	≤40	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Rayong

Guideline : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 on Effluent Control Standard from Types and Sized of Buildings, Type B.

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140

P/O :

Project Name :

Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2639046

Date Received : Jun 25, 2026

Date Reported : Jul 06, 2026

Report Number : 3614493-1

Sampling By : Suphanat Sakulkittimasak

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O :
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2639046
Date Received : Jun 25, 2026
Date Reported : Jul 06, 2026
Report Number : 3614494-1

Sample Number	2639046-3
Sampled Date	Jun 25, 2026 1:58 PM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำเสียก่อนบำบัดดึก B2
Date Analysis Commenced	Jun 25, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2.0	236	≤30	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Rayong
Oil & Grease	mg/L	-	3	51	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Rayong
pH at 25 degree C		-	-	5.8	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Rayong
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	0.5	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Rayong
Sulfide *	mg/L	-	0.5	5.9	≤1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Rayong
Total Dissolved Solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	386	≤1000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Rayong
Total Kjeldahl Nitrogen as N	mg/L	-	1.0	29.0	≤35	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C), part NH3 (D)	Rayong
Total Suspended Solids Dried from 103-105 degree C	mg/L	-	5	98	≤40	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Rayong

Guideline : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 on Effluent Control Standard from Types and Sized of Buildings, Type B.

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140

P/O :

Project Name :

Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2639046

Date Received : Jun 25, 2026

Date Reported : Jul 06, 2026

Report Number : 3614494-1

Sampling By : Suphanat Sakulkittimasak

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O :
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2639046
Date Received : Jun 25, 2026
Date Reported : Jul 06, 2026
Report Number : 3614497-1

Sample Number	2639046-6
Sampled Date	Jun 25, 2026 1:40 PM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำหลังบำบัด
Date Analysis Commenced	Jun 25, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2.0	7.0	≤30	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Rayong
Oil & Grease	mg/L	-	3	<3	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Rayong
pH (on site) *		-	-	6.9	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Rayong
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	<0.1	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Rayong
Sulfide *	mg/L	-	0.5	<0.5	≤1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Rayong
Total Dissolved Solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	360	≤1000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Rayong
Total Kjeldahl Nitrogen as N	mg/L	-	1.0	18.5	≤35	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C), part NH3 (D)	Rayong
Total Suspended Solids Dried from 103-105 degree C	mg/L	-	5	<5	≤40	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Rayong

Guideline : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2567 on Effluent Control Standard from Types and Sized of Buildings, Type B.

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140

P/O :

Project Name :

Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2639046

Date Received : Jun 25, 2026

Date Reported : Jul 06, 2026

Report Number : 3614497-1

Sampling By : Suphanat Sakulkittimasak

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

[redacted]

Scientist (4)

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 19

ผลวิเคราะห์น้ำใช้ของโครงการ (ถังน้ำสำรองใต้ดิน) จากห้องปฏิบัติการ

Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O :
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 266419
Date Received : Jan 22, 2026
Date Reported : Feb 02, 2026
Report Number : 3498774-1

Sample Number	266419-4
Sampled Date	Jan 22, 2026 2:30 PM
Sample Description	Groundwater
Location	บ่อเก็บน้ำใต้ดินดึก A
Date Analysis Commenced	Jan 23, 2026
Condition of Sample	Contained in one plastic bottle, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing							
Escherichia coli	MPN/100mL	-	-	<1.8	Not Detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B, F	Bangkok

Guideline : Groundwater Quality Standards for Drinking Purposes set by Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2551, Suitable Allowance
Sampling By : Warunyoo Chimphalee

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by [redacted]
Section Head

Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O :
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 266419
Date Received : Jan 22, 2026
Date Reported : Feb 02, 2026
Report Number : 3498775-1

Sample Number	266419-5
Sampled Date	Jan 22, 2026 2:10 PM
Sample Description	Groundwater
Location	บ่อเก็บน้ำใต้ดินดึก B
Date Analysis Commenced	Jan 23, 2026
Condition of Sample	Contained in one plastic bottle, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing							
Escherichia coli	MPN/100mL	-	-	<1.8	Not Detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B, F	Bangkok

Guideline : Groundwater Quality Standards for Drinking Purposes set by Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2551, Suitable Allowance
Sampling By : Warunyoo Chimphalee

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by [redacted]
Section Head

Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014168
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 266421
Date Received : Feb 27, 2026
Date Reported : Mar 11, 2026
Report Number : 3524958-1

Sample Number	266421-4
Sampled Date	Feb 27, 2026 9:47 AM
Sample Description	Groundwater
Location	บ่อเก็บน้ำใต้ดินดึก A
Date Analysis Commenced	Feb 28, 2026
Condition of Sample	Contained in one plastic bottle, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing							
Escherichia coli	MPN/100mL	-	-	<1.8	Not Detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B, F	Bangkok

Guideline : Groundwater Quality Standards for Drinking Purposes set by Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2551, Suitable Allowance
Sampling By : Suphanat Sakulkittimasak

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by [redacted]
Section Head

Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014168
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 266421
Date Received : Feb 27, 2026
Date Reported : Mar 11, 2026
Report Number : 3524959-1

Sample Number	266421-5
Sampled Date	Feb 27, 2026 9:37 AM
Sample Description	Groundwater
Location	บ่อเก็บน้ำใต้ดินดึก B
Date Analysis Commenced	Feb 28, 2026
Condition of Sample	Contained in one plastic bottle, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing							
Escherichia coli	MPN/100mL	-	-	<1.8	Not Detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B, F	Bangkok

Guideline : Groundwater Quality Standards for Drinking Purposes set by Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2551, Suitable Allowance
Sampling By : Suphanat Sakulkittimasak

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by [redacted]
Section Head

Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014169
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2613752
Date Received : Mar 26, 2026
Date Reported : Apr 06, 2026
Report Number : 3544172-1

Sample Number	2613752-4
Sampled Date	Mar 26, 2026 2:24 PM
Sample Description	Groundwater
Location	บ่อเก็บน้ำใต้ดินดึก A
Date Analysis Commenced	Mar 27, 2026
Condition of Sample	Contained in one plastic bottle, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing							
Escherichia coli	MPN/100mL	-	-	2.0	Not Detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B, F	Bangkok

Guideline : Groundwater Quality Standards for Drinking Purposes set by Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2551, Suitable Allowance
Sampling By : Wasan Kinunti

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by [redacted]
Section Head

Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014169
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2613752
Date Received : Mar 26, 2026
Date Reported : Apr 06, 2026
Report Number : 3544173-1

Sample Number	2613752-5
Sampled Date	Mar 26, 2026 2:14 PM
Sample Description	Groundwater
Location	บ่อเก็บน้ำใต้ดินดึก B
Date Analysis Commenced	Mar 27, 2026
Condition of Sample	Contained in one plastic bottle, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing							
Escherichia coli	MPN/100mL	-	-	<1.8	Not Detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B, F	Bangkok

Guideline : Groundwater Quality Standards for Drinking Purposes set by Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2551, Suitable Allowance
Note : Microbiological Testing Result <1.8 MPN/100 mL means Not Detected by MPN Technique

Sampling By : Wasan Kinunti

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by [redacted]
Section Head

Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014170
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2623306
Date Received : Apr 30, 2026
Date Reported : May 12, 2026
Report Number : 3567754-1

Sample Number	2623306-4
Sampled Date	Apr 30, 2026 9:41 AM
Sample Description	Groundwater
Location	บ่อเก็บน้ำใต้ดินดึก A
Date Analysis Commenced	Apr 30, 2026
Condition of Sample	Contained in one plastic bottle, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing							
Escherichia coli	MPN/100mL	-	-	2.0	Not Detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B, F	Bangkok

Guideline : Groundwater Quality Standards for Drinking Purposes set by Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2551, Suitable Allowance
Sampling By : Wasan Kinunti

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by [redacted]
Section Head

Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014170
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2623306
Date Received : Apr 30, 2026
Date Reported : May 12, 2026
Report Number : 3567755-1

Sample Number	2623306-5
Sampled Date	Apr 30, 2026 9:32 AM
Sample Description	Groundwater
Location	บ่อเก็บน้ำใต้ดินดึก B
Date Analysis Commenced	Apr 30, 2026
Condition of Sample	Contained in one plastic bottle, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing							
Escherichia coli	MPN/100mL	-	-	<1.8	Not Detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B, F	Bangkok

Guideline : Groundwater Quality Standards for Drinking Purposes set by Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2551, Suitable Allowance
Sampling By : Wasan Kinunti

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by [redacted]
Section Head

Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014171
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2630060
Date Received : May 28, 2026
Date Reported : Jun 10, 2026
Report Number : 3593189-1

Sample Number	2630060-4
Sampled Date	May 28, 2026 10:47 AM
Sample Description	Groundwater
Location	บ่อเก็บน้ำใต้ดินดึก A
Date Analysis Commenced	May 29, 2026
Condition of Sample	Contained in one plastic bottle, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing							
Escherichia coli	MPN/100mL	-	-	11.0	Not Detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B, F	Bangkok

Guideline : Groundwater Quality Standards for Drinking Purposes set by Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2551, Suitable Allowance
Sampling By : Nattawut Athomprommarat

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by [redacted]
Section Head

Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O : 1920014171
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2630060
Date Received : May 28, 2026
Date Reported : Jun 10, 2026
Report Number : 3593190-1

Sample Number	2630060-5
Sampled Date	May 28, 2026 10:37 AM
Sample Description	Groundwater
Location	บ่อเก็บน้ำใต้ดินดึก B
Date Analysis Commenced	May 29, 2026
Condition of Sample	Contained in one plastic bottle, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing							
Escherichia coli	MPN/100mL	-	-	4.5	Not Detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B, F	Bangkok

Guideline : Groundwater Quality Standards for Drinking Purposes set by Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2551, Suitable Allowance
Sampling By : Nattawut Athomprommarat

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by [redacted]
Section Head

Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O :
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2639046
Date Received : Jun 25, 2026
Date Reported : Jul 06, 2026
Report Number : 3614495-1

Sample Number	2639046-4
Sampled Date	Jun 25, 2026 2:00 PM
Sample Description	Groundwater
Location	บ่อเก็บน้ำใต้ดินดึก A
Date Analysis Commenced	Jun 26, 2026
Condition of Sample	Contained in one plastic bottle, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing							
Escherichia coli	MPN/100mL	-	-	<1.8	Not Detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B, F	Bangkok

Guideline : Groundwater Quality Standards for Drinking Purposes set by Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2551, Suitable Allowance
Note : Microbiological Testing Result <1.8 MPN/100 mL means Not Detected by MPN Technique

Sampling By : Suphanat Sakulkittimasak

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by [redacted]
Section Head

Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand 21140
P/O :
Project Name :
Project Location: Rayong Plant

Lot ID: 2639046
Date Received : Jun 25, 2026
Date Reported : Jul 06, 2026
Report Number : 3614496-1

Sample Number	2639046-5
Sampled Date	Jun 25, 2026 1:54 PM
Sample Description	Groundwater
Location	บ่อเก็บน้ำใต้ดินดึก B
Date Analysis Commenced	Jun 26, 2026
Condition of Sample	Contained in one plastic bottle, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing							
Escherichia coli	MPN/100mL	-	-	2.0	Not Detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B, F	Bangkok

Guideline : Groundwater Quality Standards for Drinking Purposes set by Notification of Ministry of Natural Resources and Environment B.E. 2551, Suitable Allowance
Sampling By : Suphanat Sakulkittimasak

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by [redacted]
Section Head