6.10 เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง/ไฟฉุกเฉิน/ป้ายทางหนีไฟ

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING A

Sheet no.	1	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

2

Picture Item

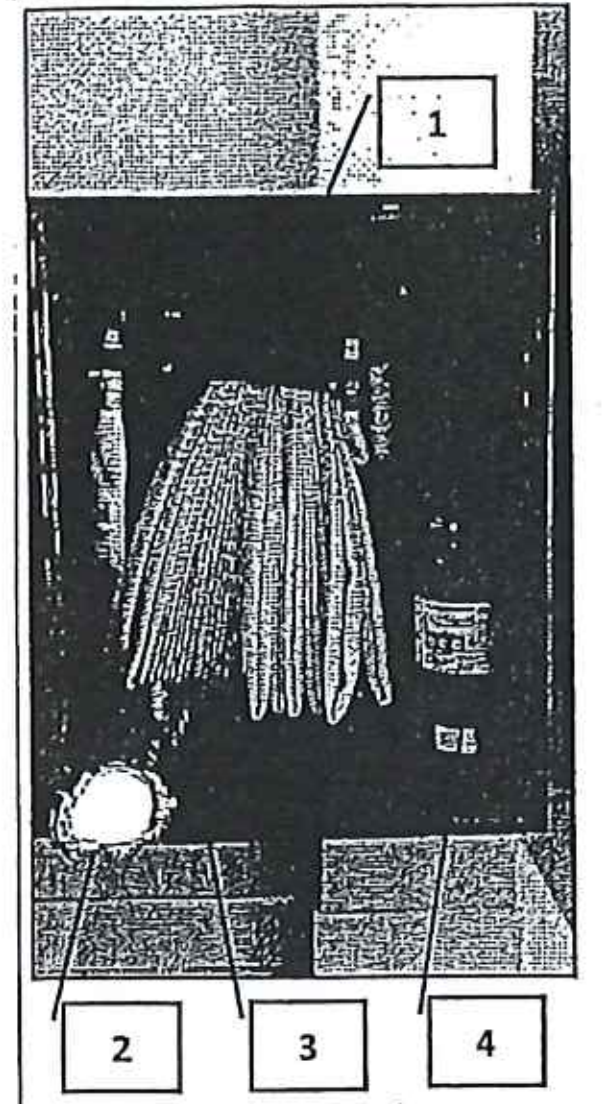

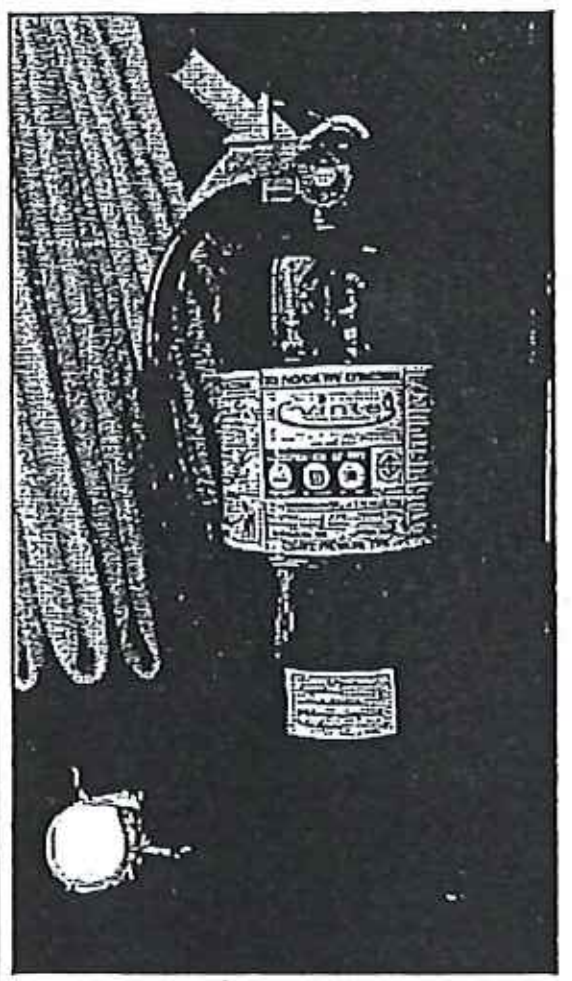

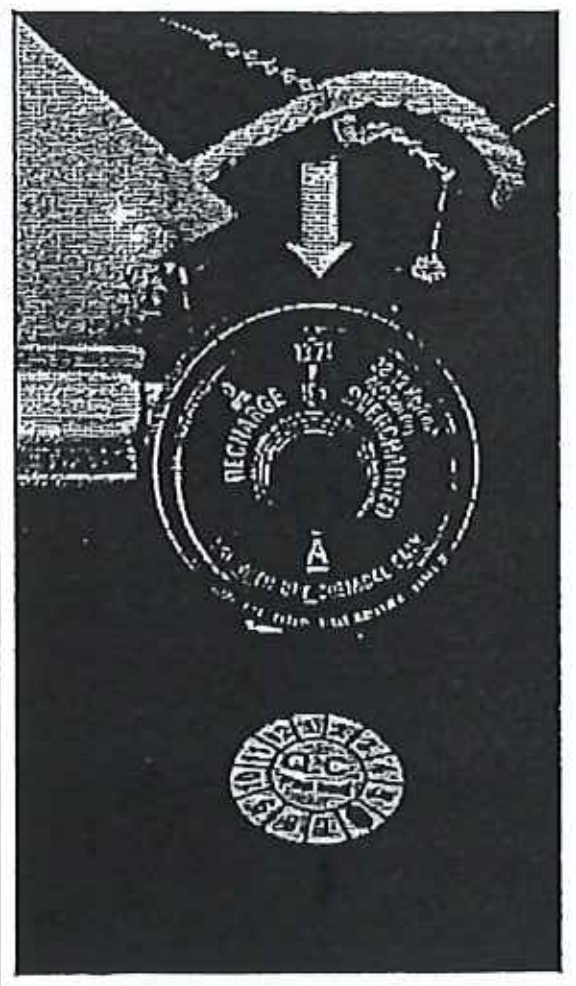

Item	Standard Specification		○ Normal × Abnormal ⊠ Repair to nomal use				Month											
	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	28/1/26	20/2/26	24/3/26	26/4/26	28/5/26	21/6/26						
ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร A	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
REMARK						Check by Technician												
						Incharge by Chief Technician												
						Inspected by Supervisor Technician												
						Approve by Building Manager												

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	2	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING B

ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐

○ Normal ✕ Abnormal ⊗ Repair to nomal use

Picture Item	Item	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	28/1/26	20/2/26	24/3/26	26/4/26	28/5/26	21/6/26						
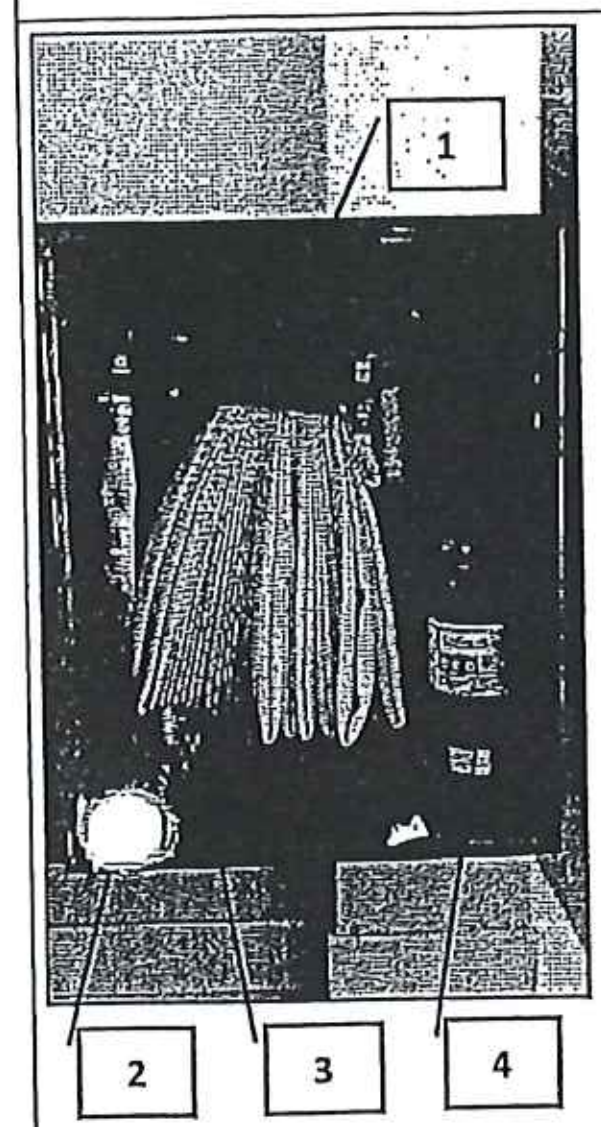 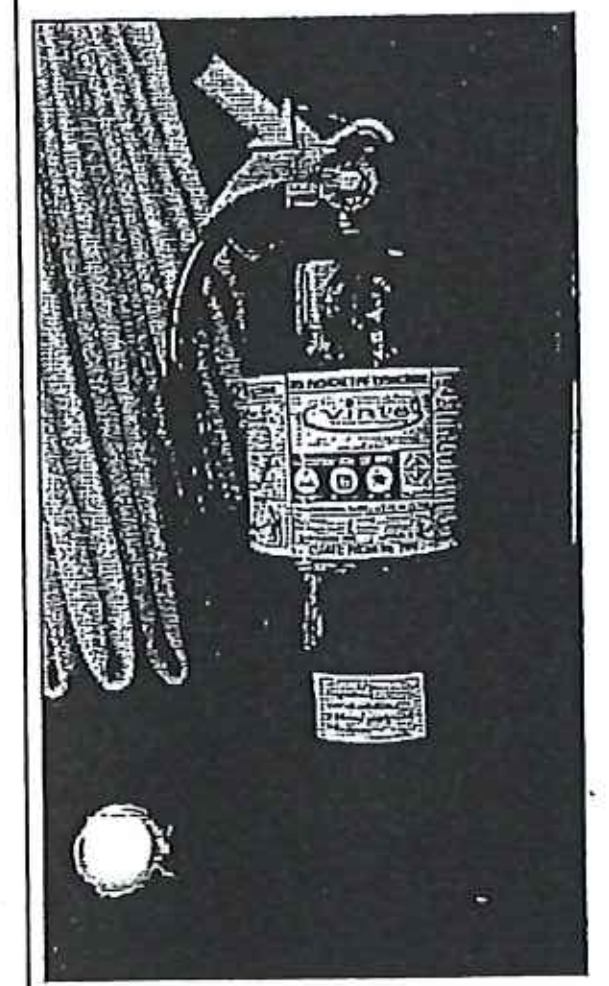 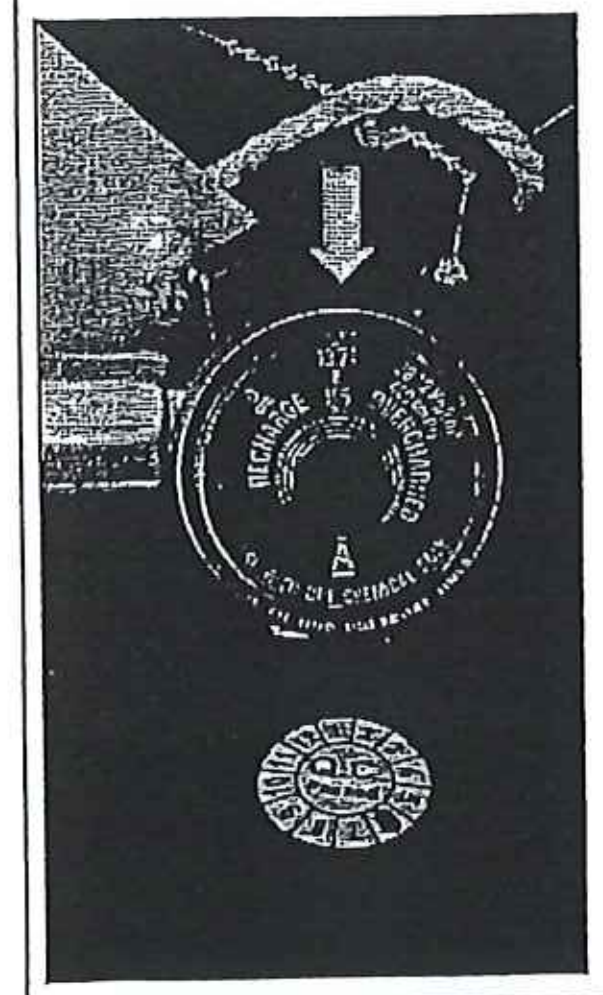	ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร B	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
REMARK							Check by Technician												
							Incharge by Chief Technician												
							Inspected by Supervisor Technician												
							Approve by Building Manager												

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING C

Sheet no.	3	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item	Item	Standard Specification				○ Normal ✕ Abnormal	⊠ Repair to nomal use		Month											
		Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	28/1/26	20/2/26	29/3/26	26/4/26	28/5/26	21/6/26						
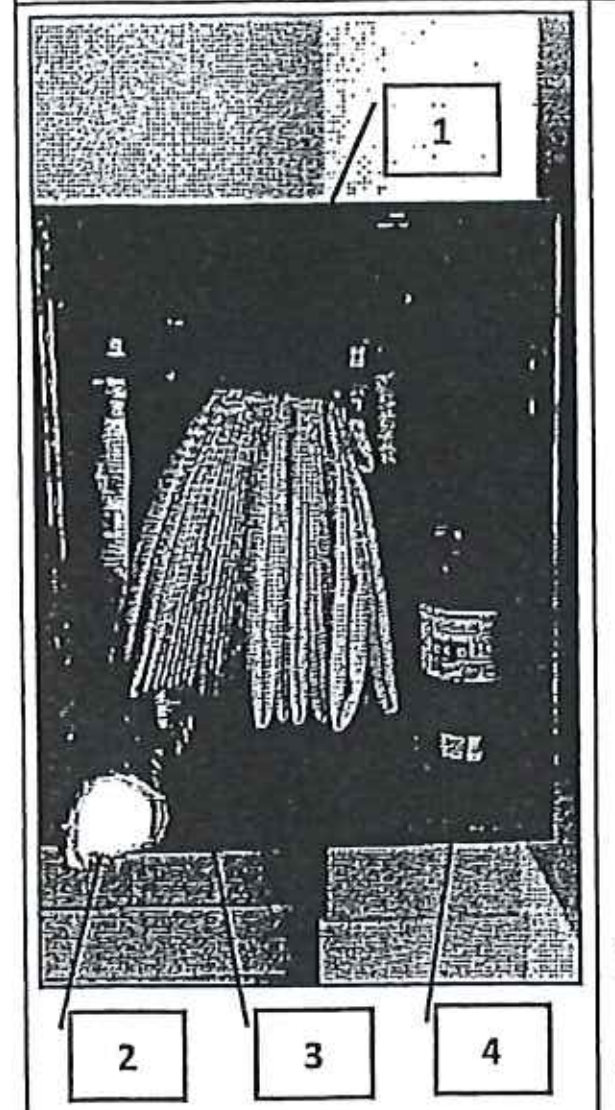 1 2 3 4	ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร C	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
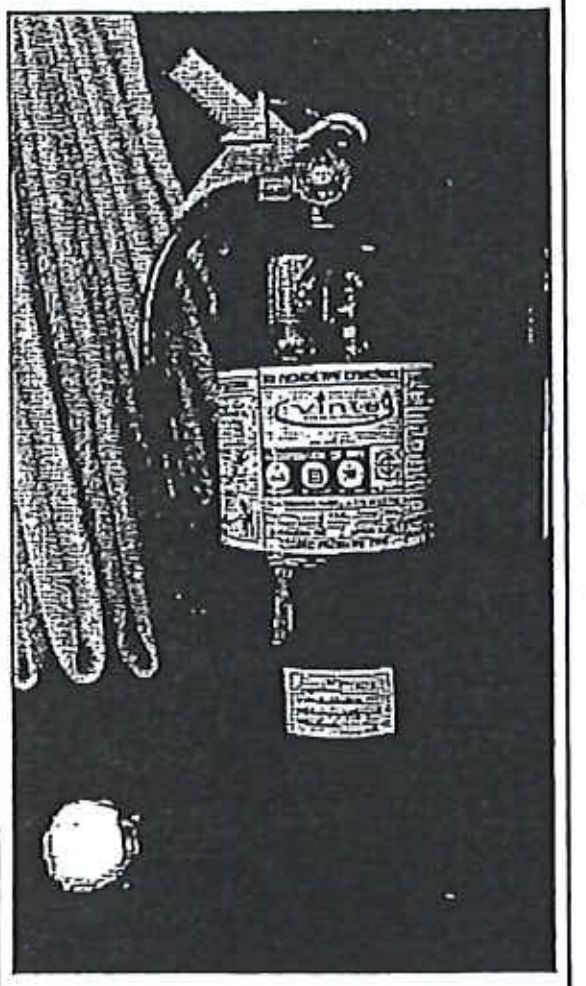				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
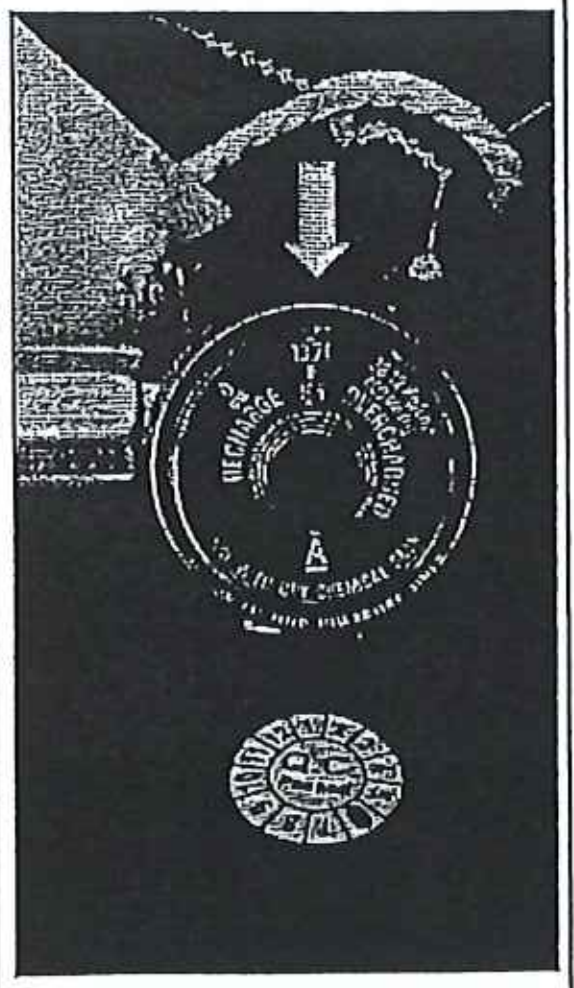				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
REMARK						Check by Technician													
						Incharge by Chief Technician													
						Inspected by Supervisor Technician													
						Approve by Building Manager													

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING D

Sheet no.	4	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

○ Normal ✕ Abnormal ⩝ Repair to nomal use

Picture Item

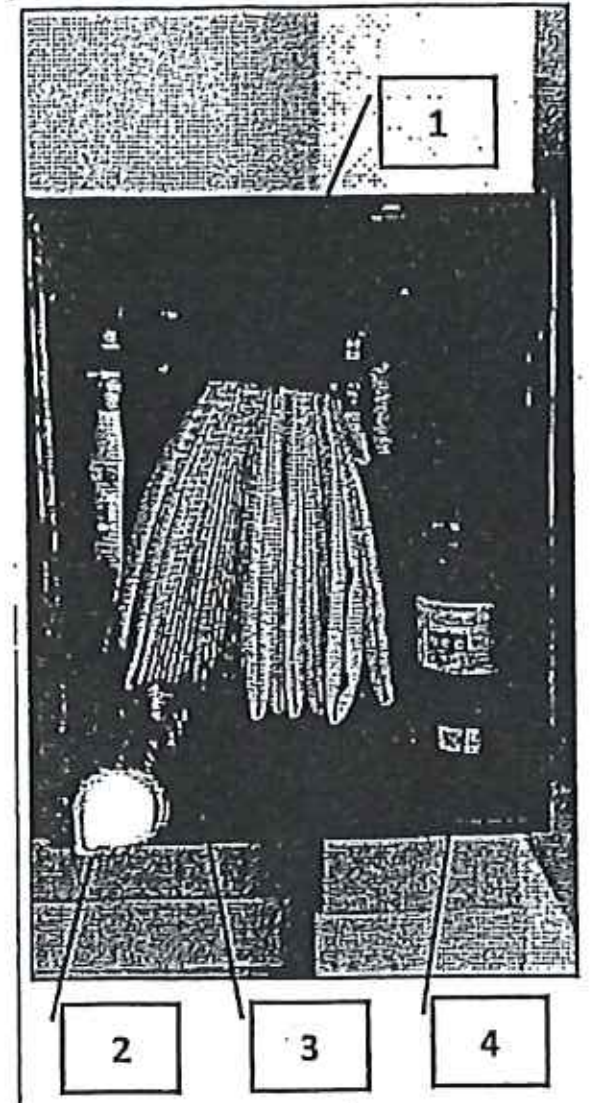

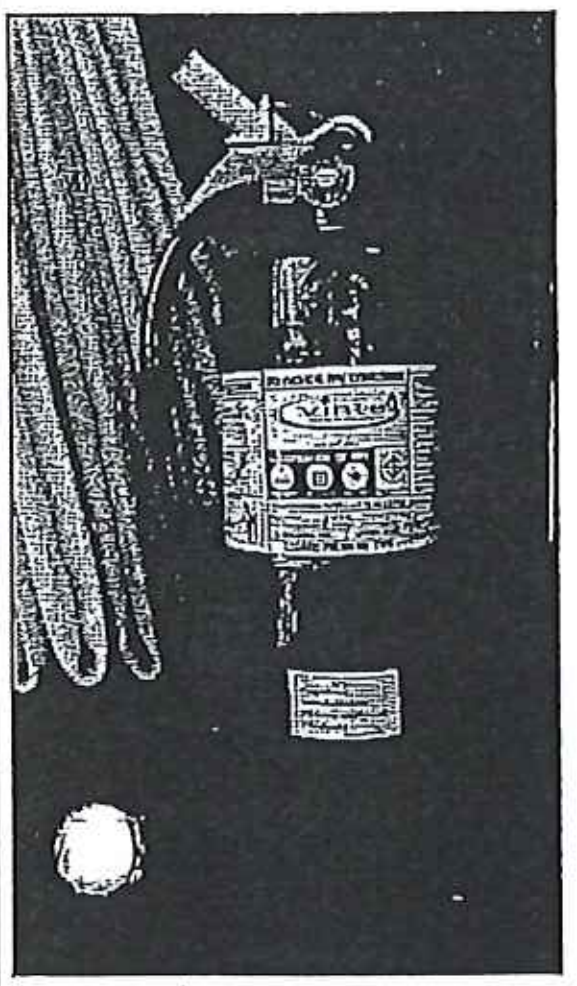

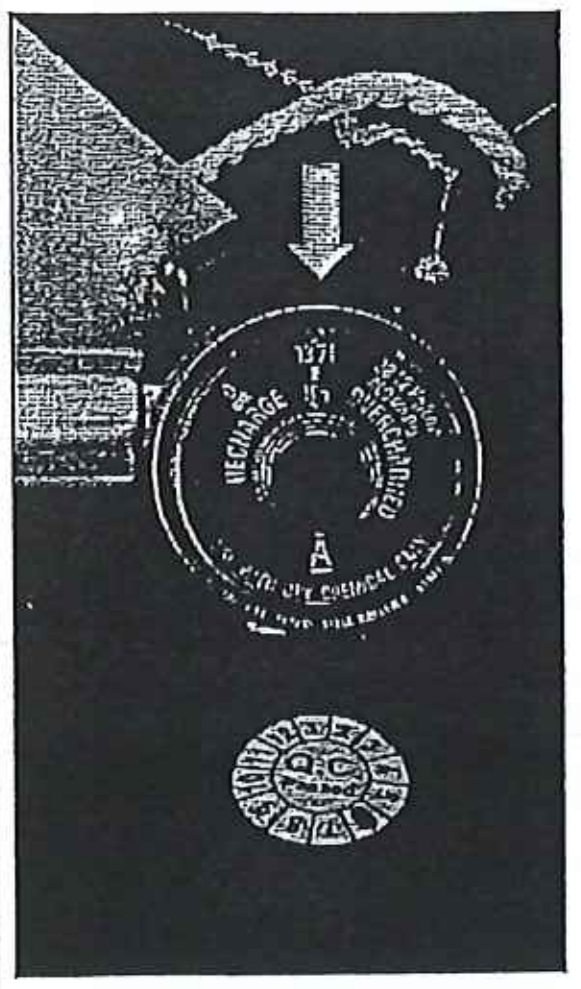

Item	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	24/1/26	20/2/26	24/3/26	26/4/26	28/5/26	21/6/26						
ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร D	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
						Check by Technician												
						Incharge by Chief Technician												
						Inspected by Supervisor Technician												
						Approve by Building Manager												

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING E

Sheet no.	5	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

○ Normal × Abnormal ⨻ Repair to nomal use

Picture Item

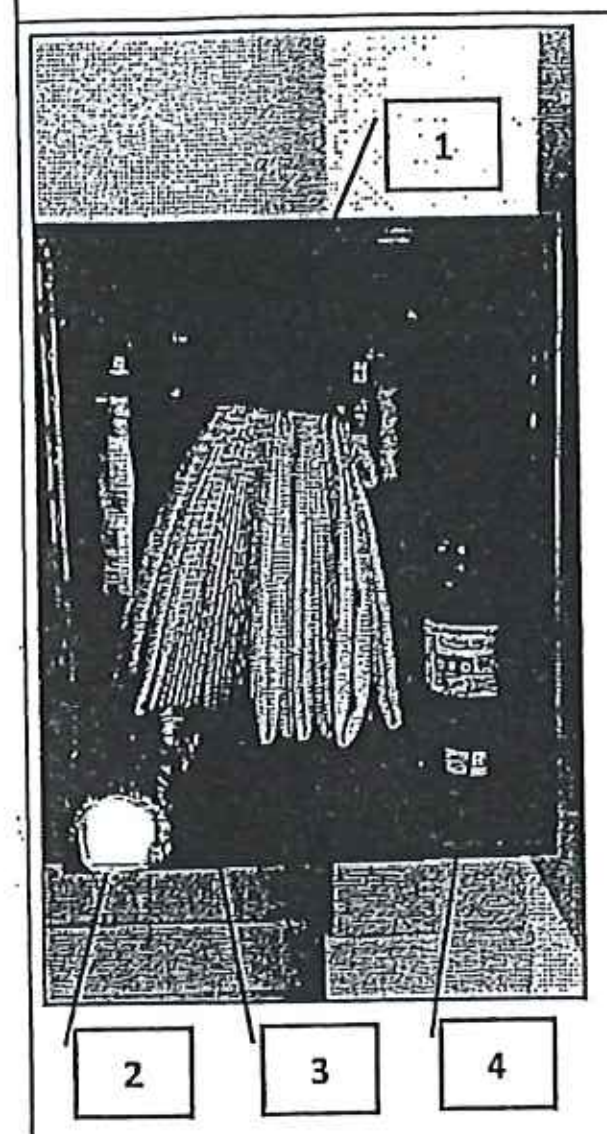

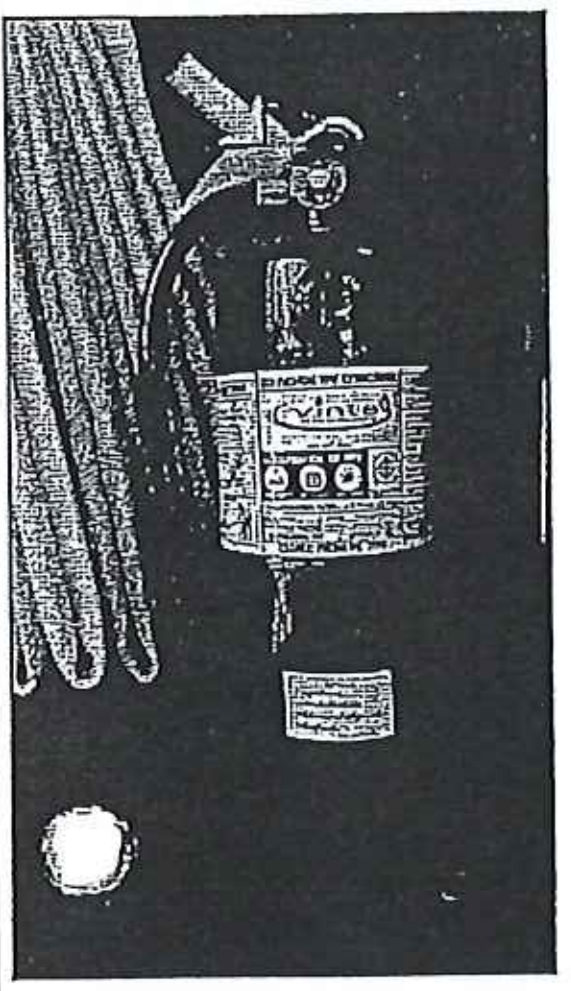

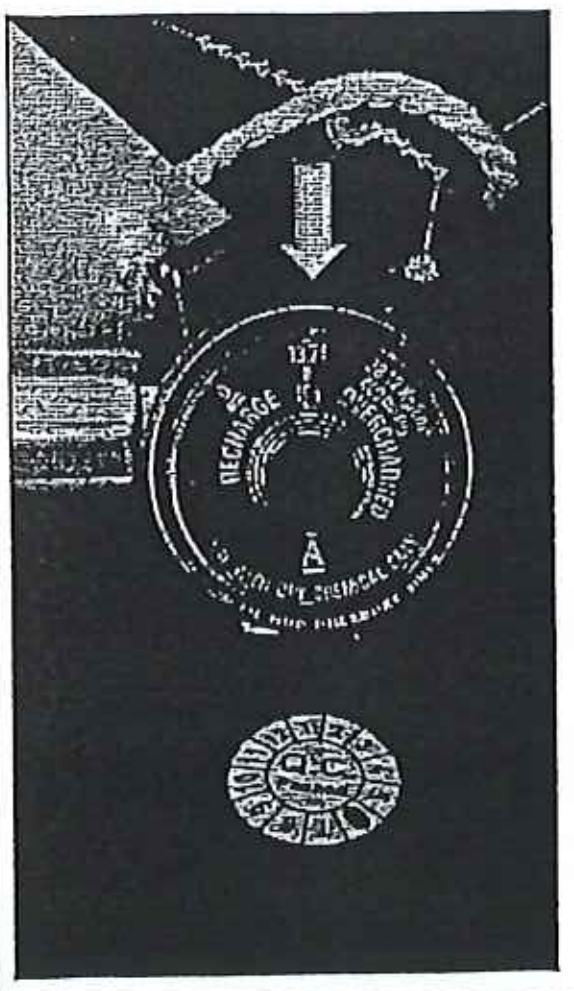

Item	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	28/1/26	28/2/26	24/3/26	26/4/26	28/5/26	21/6/26						
ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร E	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						

Check by Technician												
Incharge by Chief Technician												
Inspected by Supervisor Technician												
Approve by Building Manager												

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING F

Sheet no.	6	
Rev No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

○ Normal ✕ Abnormal ⨷ Repair to nomal use

Picture Item

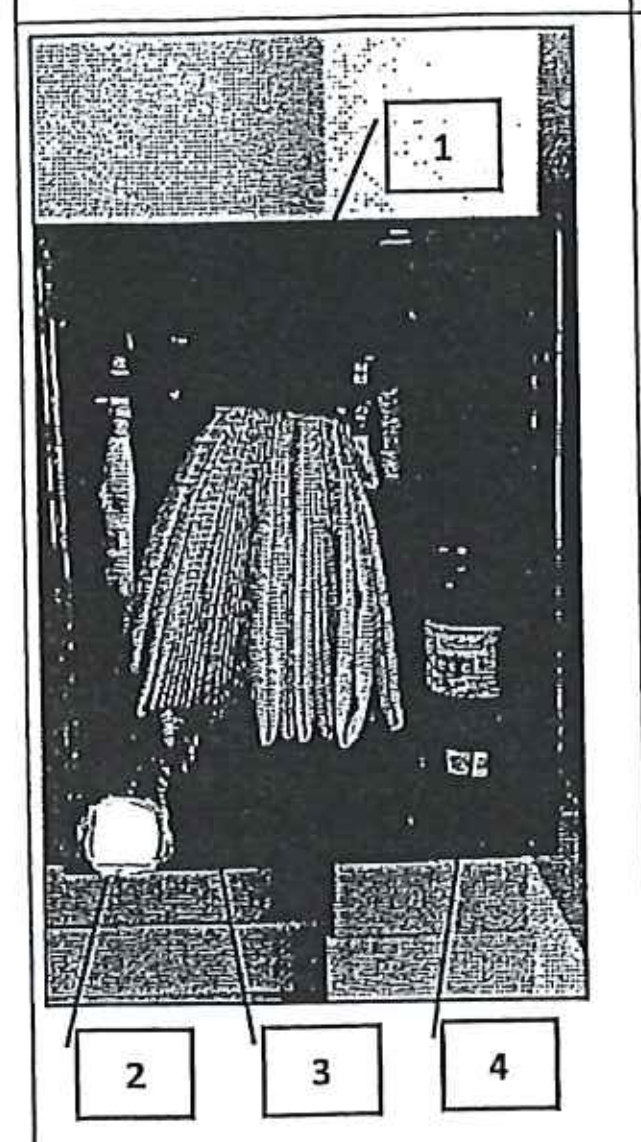

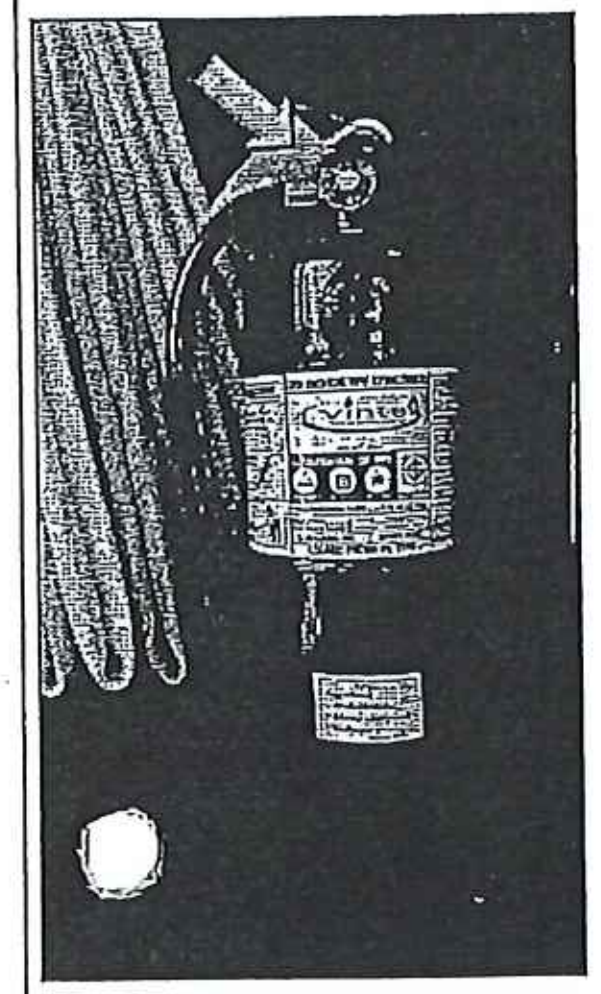

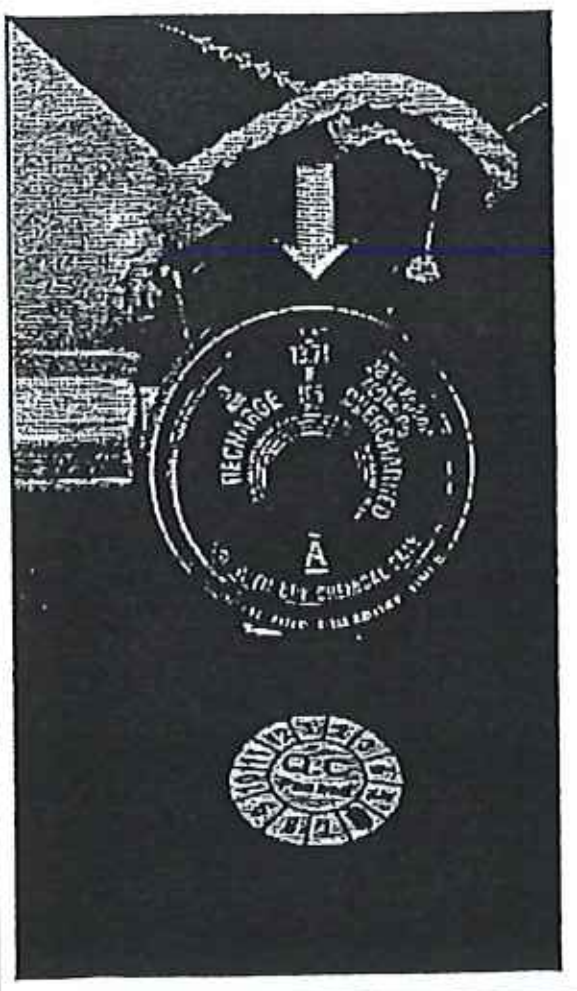

Item	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	24/1/26	20/2/26	24/3/26	26/4/26	28/5/26	21/6/26						
ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร F	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันไดST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันไดST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันไดST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันไดST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันไดST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันไดST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันไดST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันไดST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันไดST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันไดST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
					Check by Technician													
					Incharge by Chief Technician													
					Inspected by Supervisor Technician													
					Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING G

Sheet no.	7	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

○ Normal ✕ Abnormal ⨂ Repair to nomal use

Picture Item	Item	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month											
								24/1/26	20/2/26	24/3/26	26/4/26	28/5/26	21/6/26						
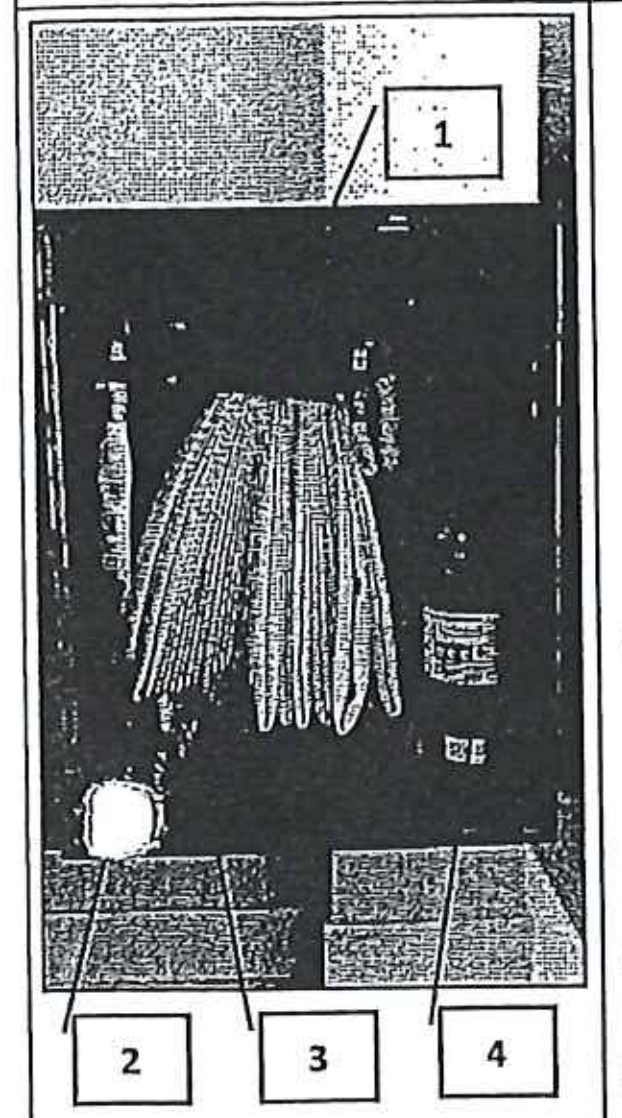 1 2 3 4 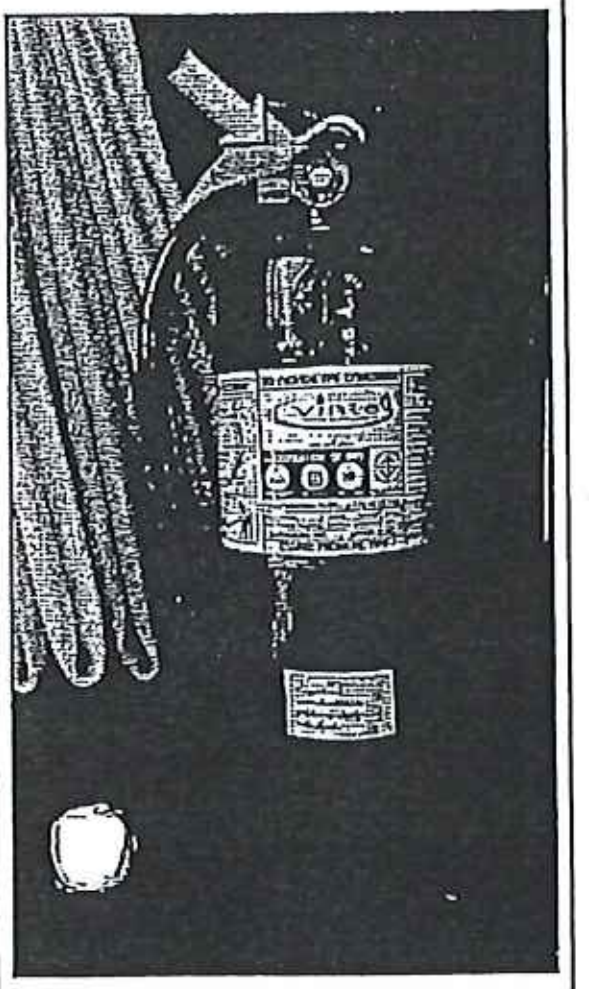 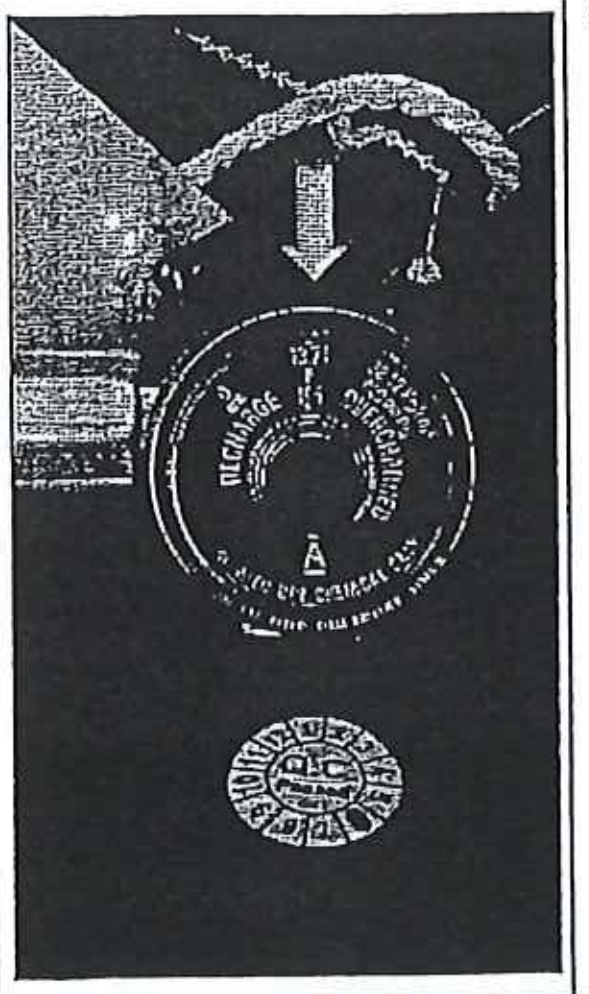	ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร G	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
REMARK						Check by Technician													
						Incharge by Chief Technician													
						Inspected by Supervisor Technician													
						Approve by Building Manager													

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	8	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING H

ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐

○ Normal ✕ Abnormal ⨻ Repair to nomal use

Picture Item

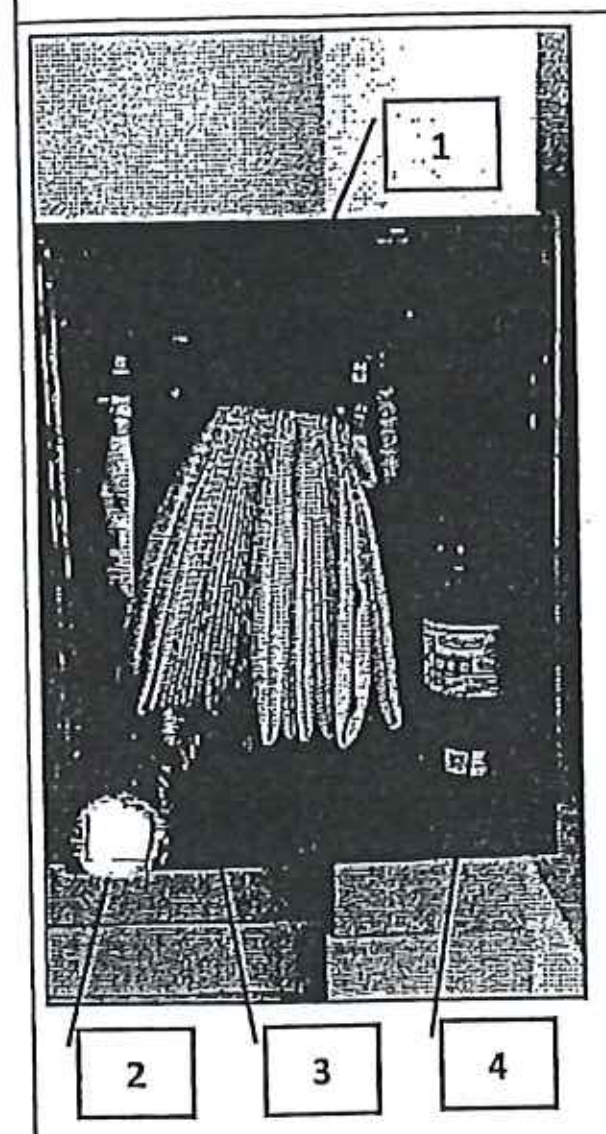

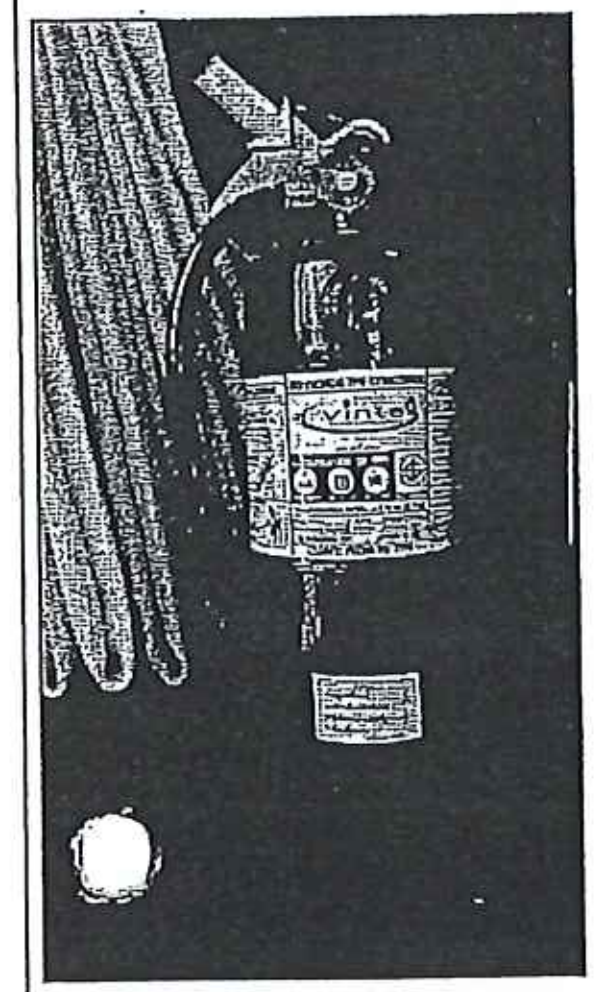

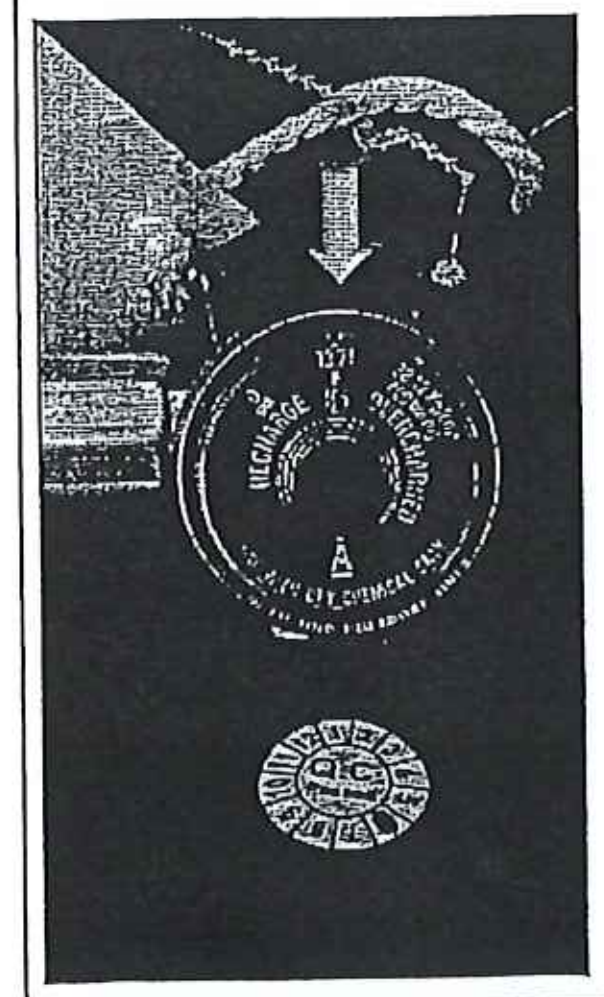

Item	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	24/1/26	20/2/26	24/3/26	26/4/26	28/5/26	21/6/26						
ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห่งอาคาร H	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						

Check by Technician

Incharge by Chief Technician

Inspected by Supervisor Technician

Approve by Building Manager

REMARK

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No. / Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING I

Sheet no.	9	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

○ Normal   X Abnormal   ⩕ Repair to nomal use

Picture Item	Item	Standard Specification Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month 28/1/26	20/2/26	24/3/26	26/4/26	28/5/26	21/6/26						
 1 2 3 4 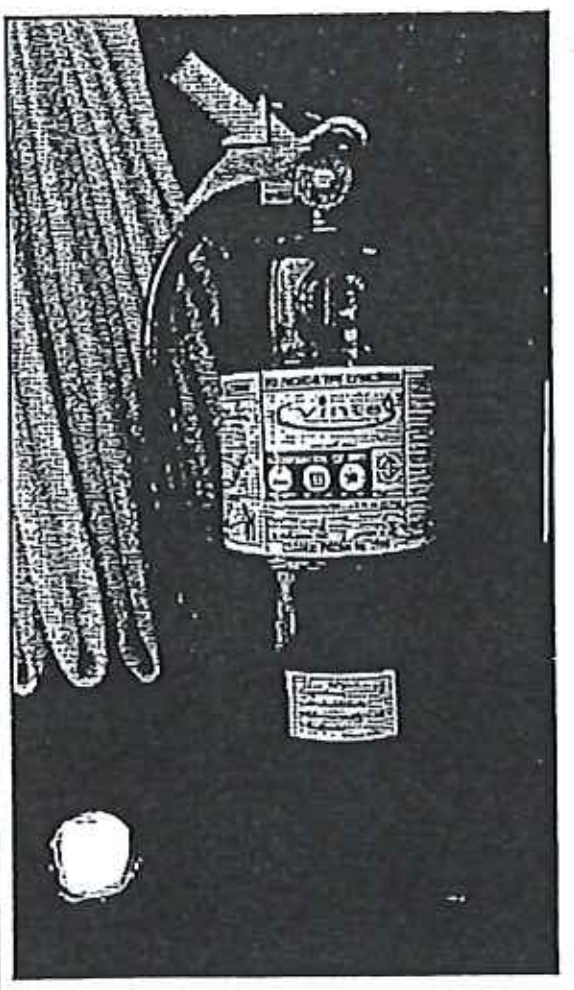 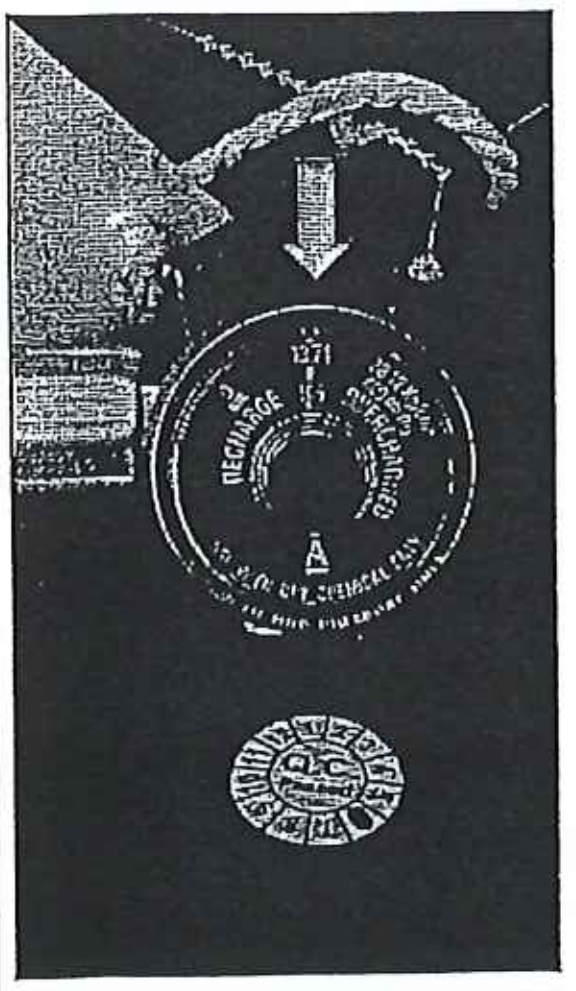	ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร I	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง..	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
REMARK						Check by Technician													
						Incharge by Chief Technician													
						Inspected by Supervisor Technician													
						Approve by Building Manager													

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026.........

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING J

Sheet no.	10	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

○ Normal × Abnormal ⛝ Repair to nomal use

Picture Item

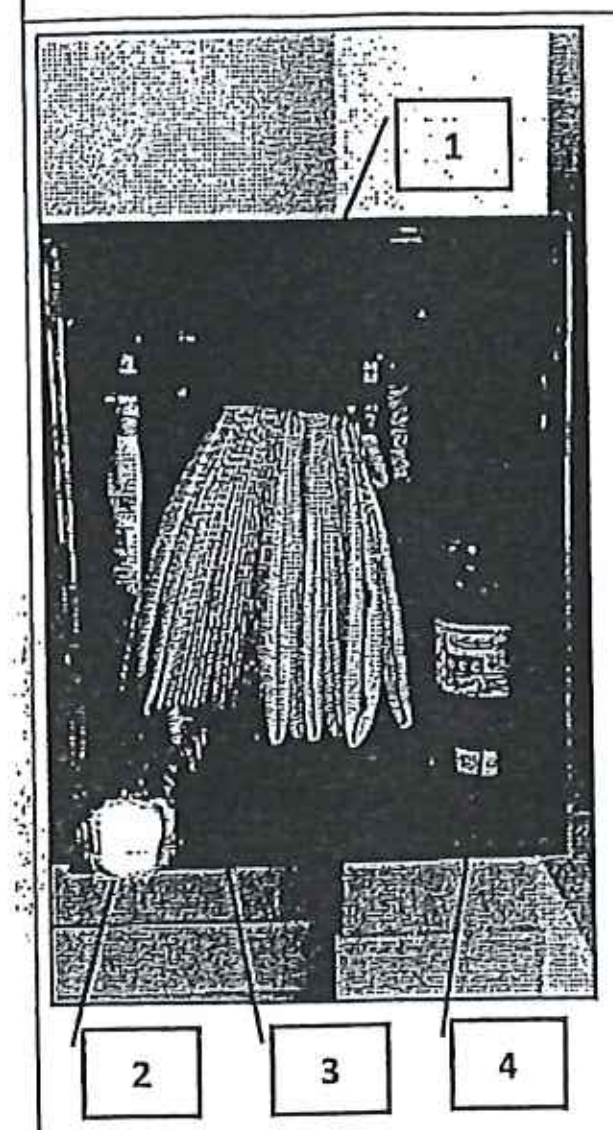

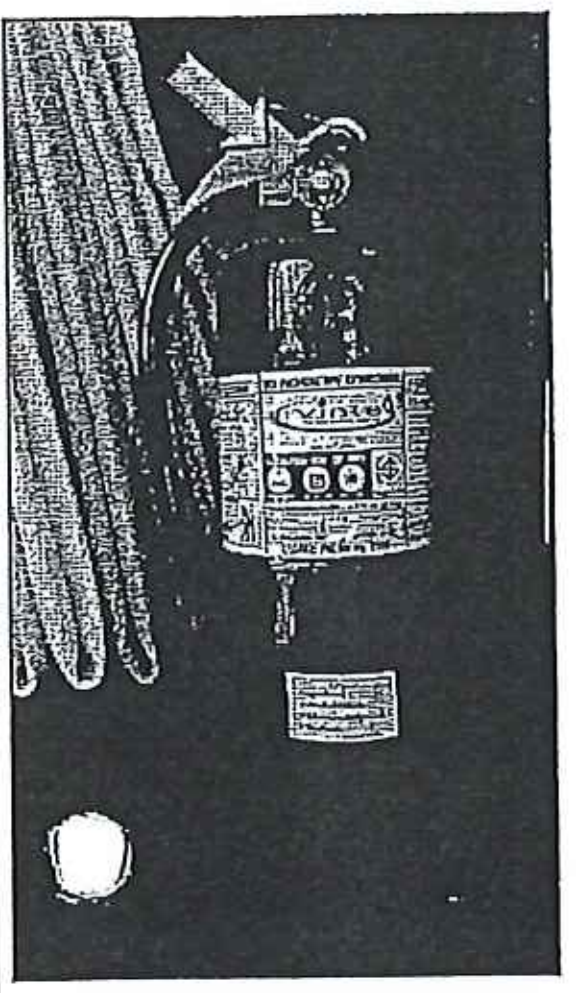

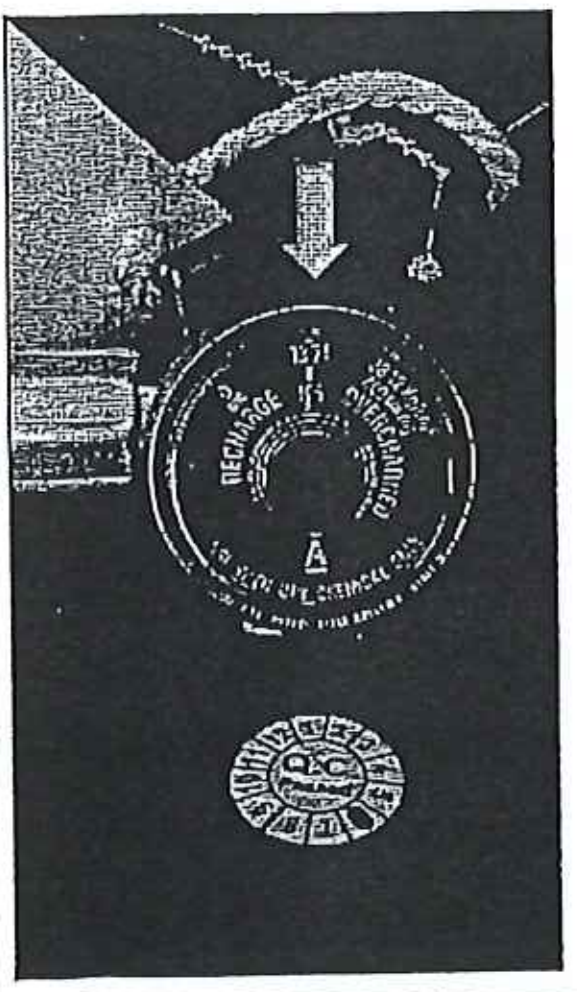

Item	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	28/1/26	20/2/26	24/3/26	26/4/26	28/5/26	21/6/26						
ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร J	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
						Check by Technician												
						Incharge by Chief Technician												
						Inspected by Supervisor Technician												
						Approve by Building Manager												

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING K

Sheet no.		11
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

○ Normal ✕ Abnormal ⚒ Repair to nomal use

Picture Item	Item	Standard Specification						Month											
		Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	28/1/26	20/2/26	24/3/26	26/4/26	28/5/26	24/6/26						
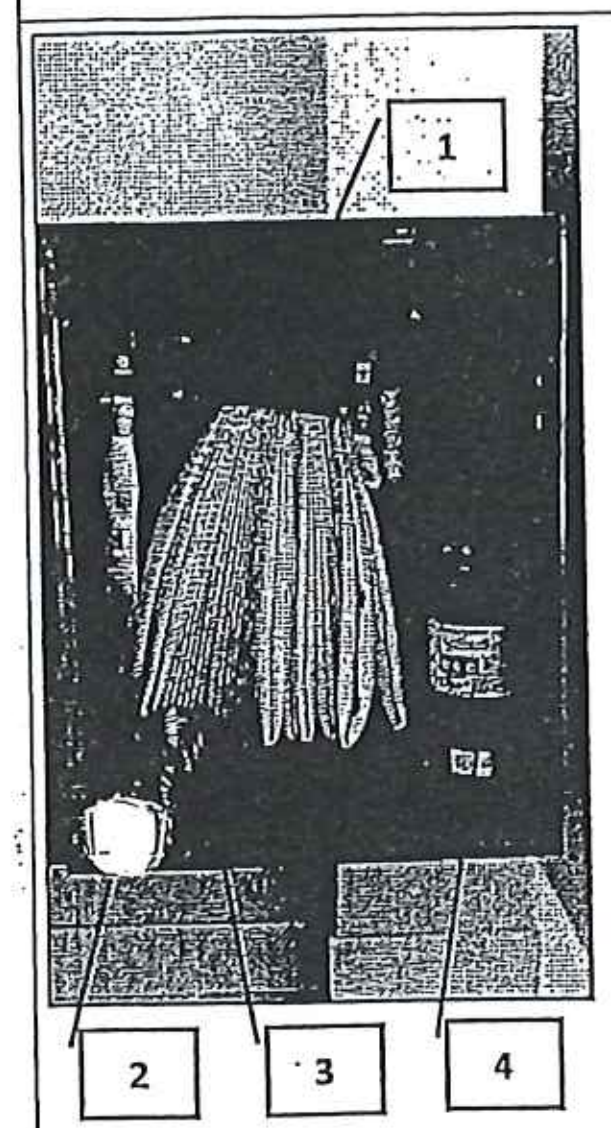 1 2 3 4 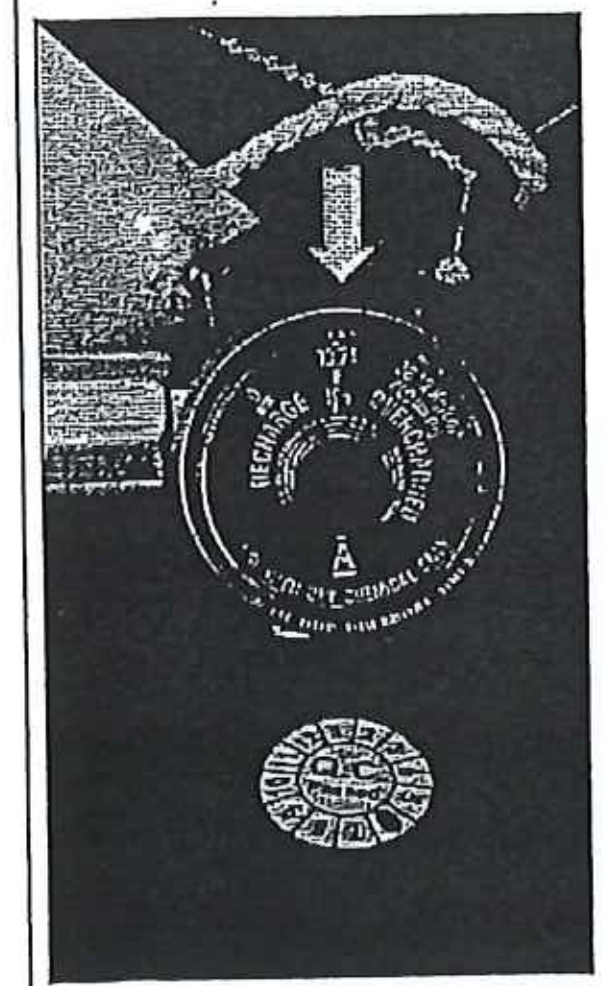	ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห่งอาคาร K	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
REMARK						Check by Technician													
						Incharge by Chief Technician													
						Inspected by Supervisor Technician													
						Approve by Building Manager													

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING L

Sheet no.	12	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

○ Normal ✕ Abnormal ⩝ Repair to nomal use

Picture Item	Item	Standard Specification						Month											
		Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	28/1/26	20/2/26	24/3/26	26/4/26	28/5/26	21/6/26						
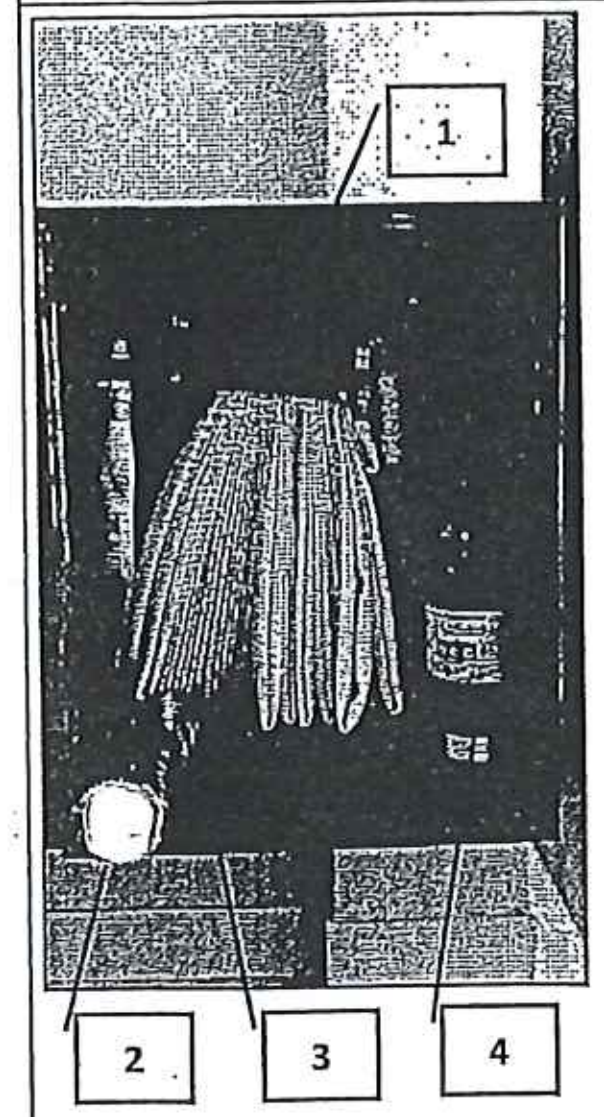 	ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร L	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
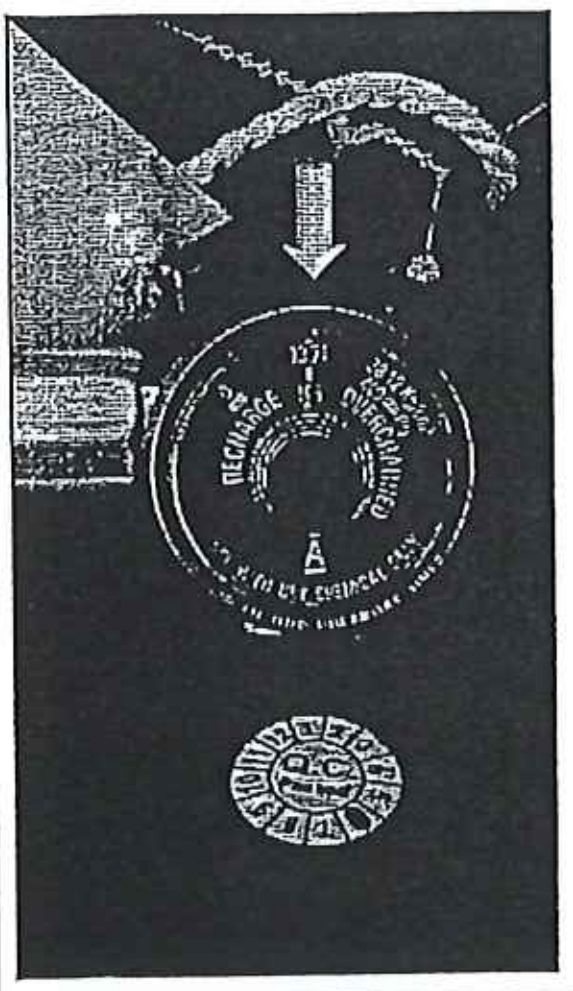			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
REMARK						Check by Technician													
						Incharge by Chief Technician													
						Inspected by Supervisor Technician													
						Approve by Building Manager													

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING M

Sheet no.		13
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

○ Normal ✕ Abnormal ⩝ Repair to nomal use

Picture Item

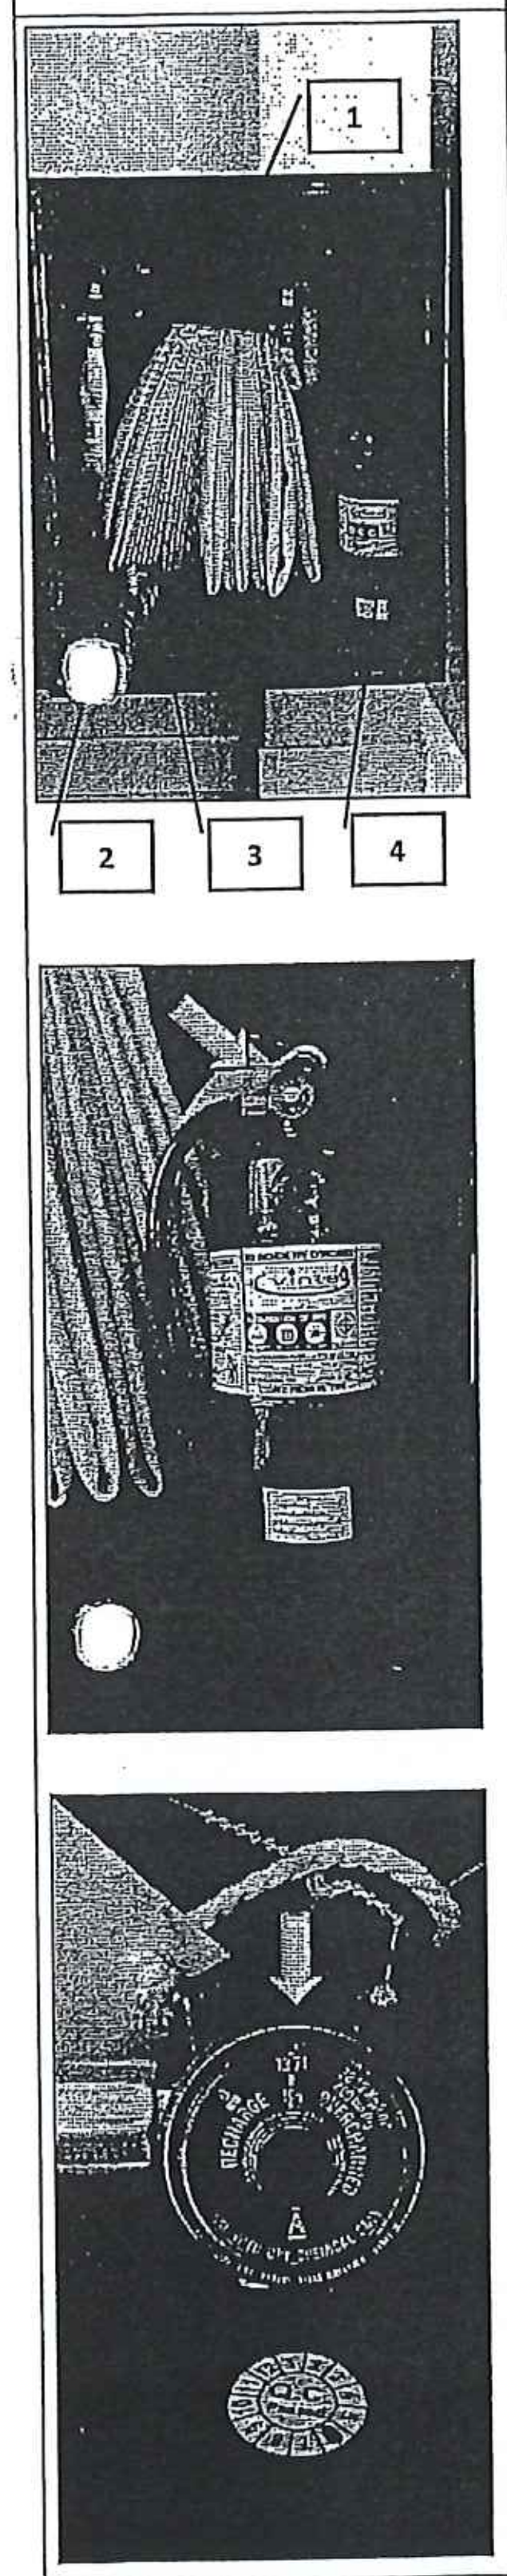

Item	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	28/1/26	20/2/26	24/3/26	26/4/26	28/5/26	24/6/26						
ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร M	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
					Check by Technician													
					Incharge by Chief Technician													
					Inspected by Supervisor Technician													
					Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	14	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING N

ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐

○ Normal ✕ Abnormal ☒ Repair to nomal use

Picture Item	Item	Standard Specification Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	24/1/26	20/2/26	20/3/26	26/4/26	28/5/26	21/6/26						
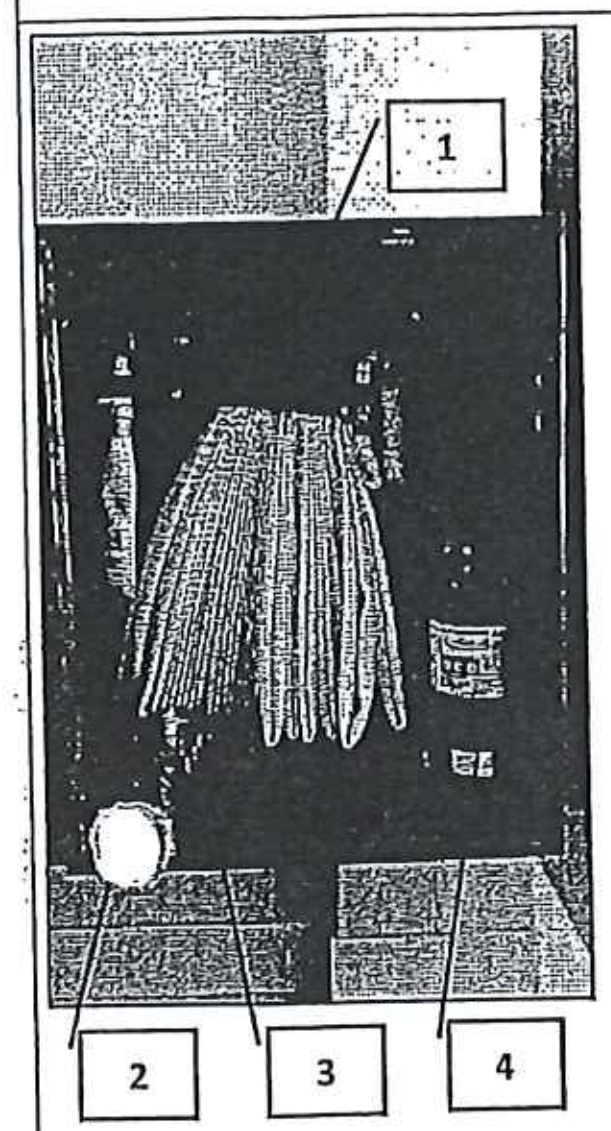 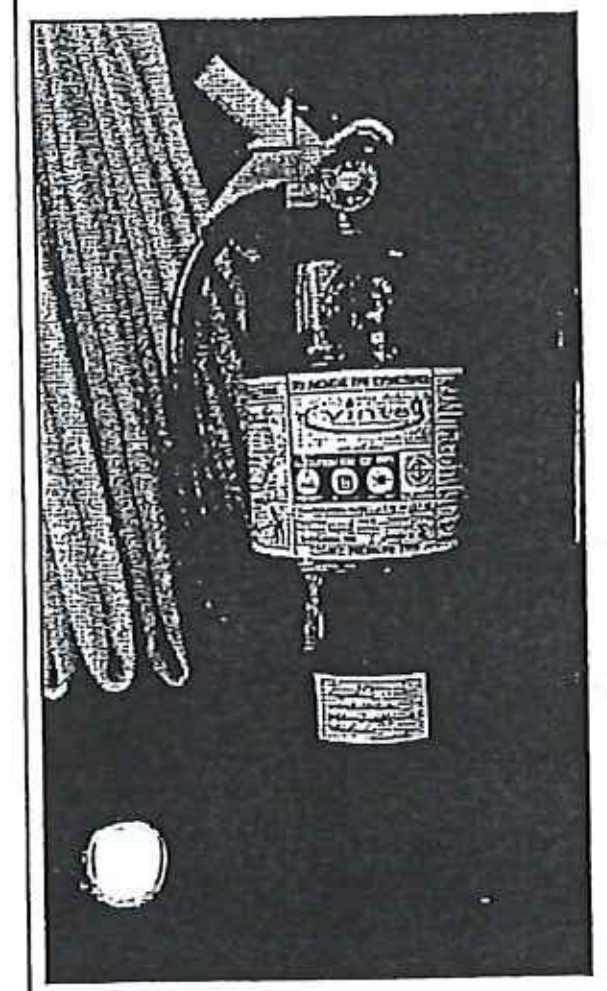 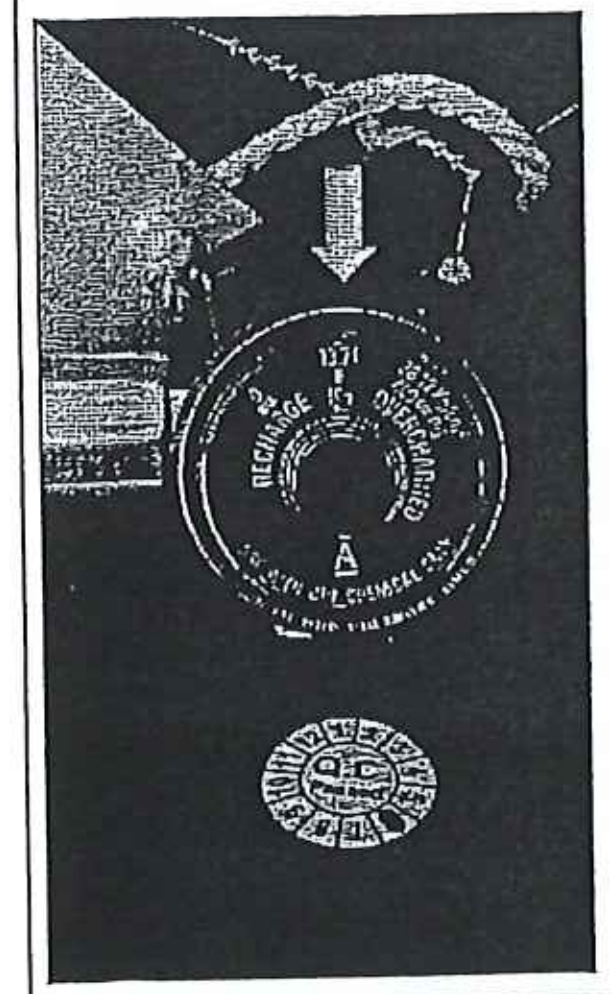	ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร N	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
REMARK							Check by Technician												
							Incharge by Chief Technician												
							Inspected by Supervisor Technician												
							Approve by Building Manager												

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING O

Sheet no.	15	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

○ Normal × Abnormal ⩝ Repair to nomal use

Picture Item	Item	Standard Specification						Month											
		Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	28/1/26	20/2/26	24/3/26	26/4/26	28/5/26	24/6/26						
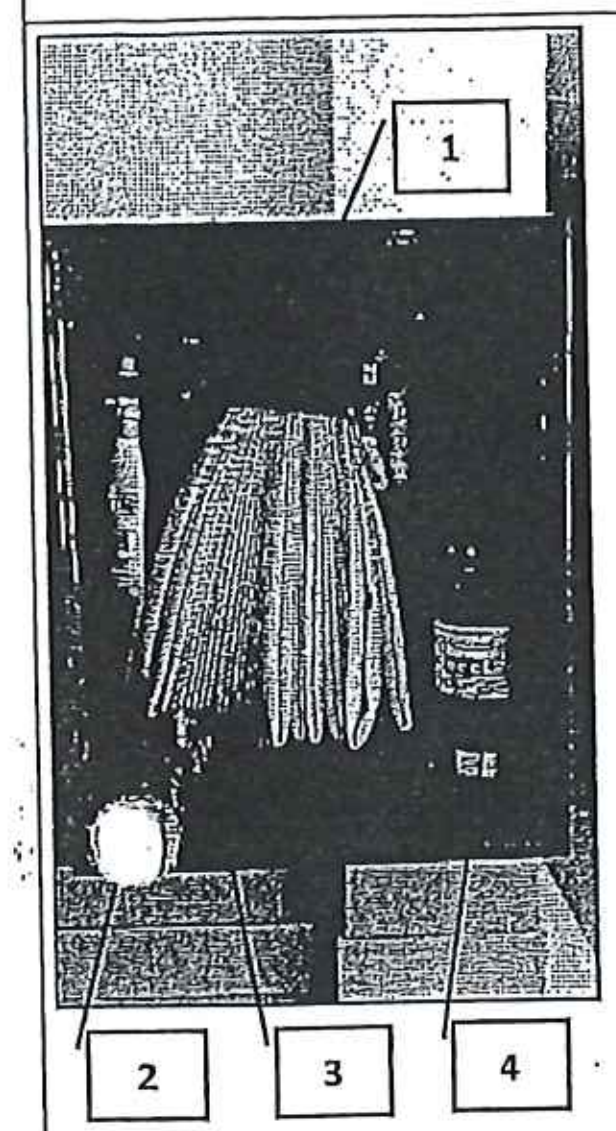	ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร O	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
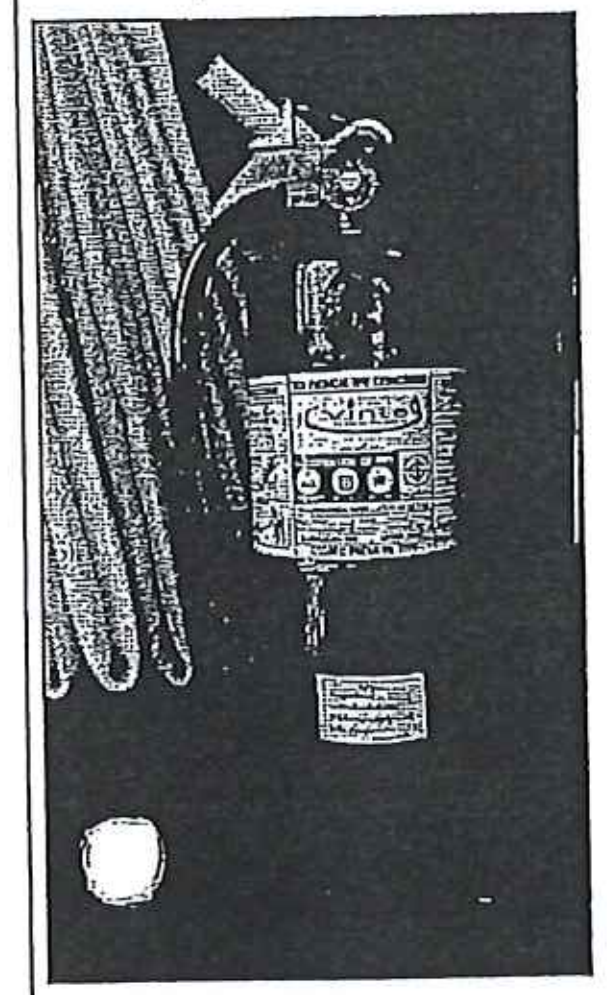		ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
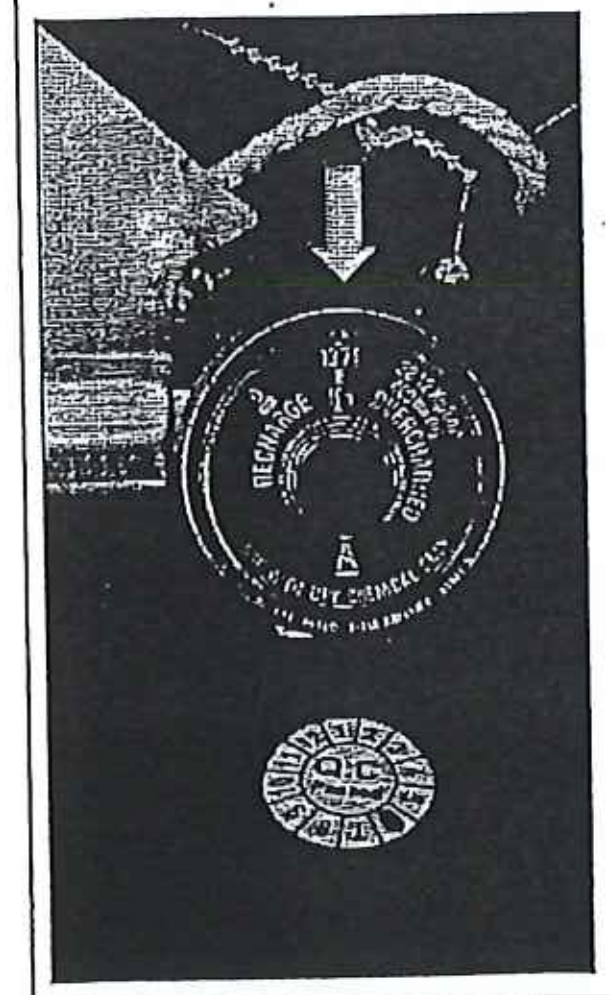			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
REMARK						Check by Technician													
						Incharge by Chief Technician													
						Inspected by Supervisor Technician													
						Approve by Building Manager													

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING P

Sheet no.	16	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

○ Normal ✕ Abnormal ⨷ Repair to nomal use

Picture Item	Item	Standard Specification				Method	Period	Month											
		Location	Zone No.	NO.	Spec.			28/1/26	20/2/26	29/3/26	26/4/26	28/5/26	21/6/26						
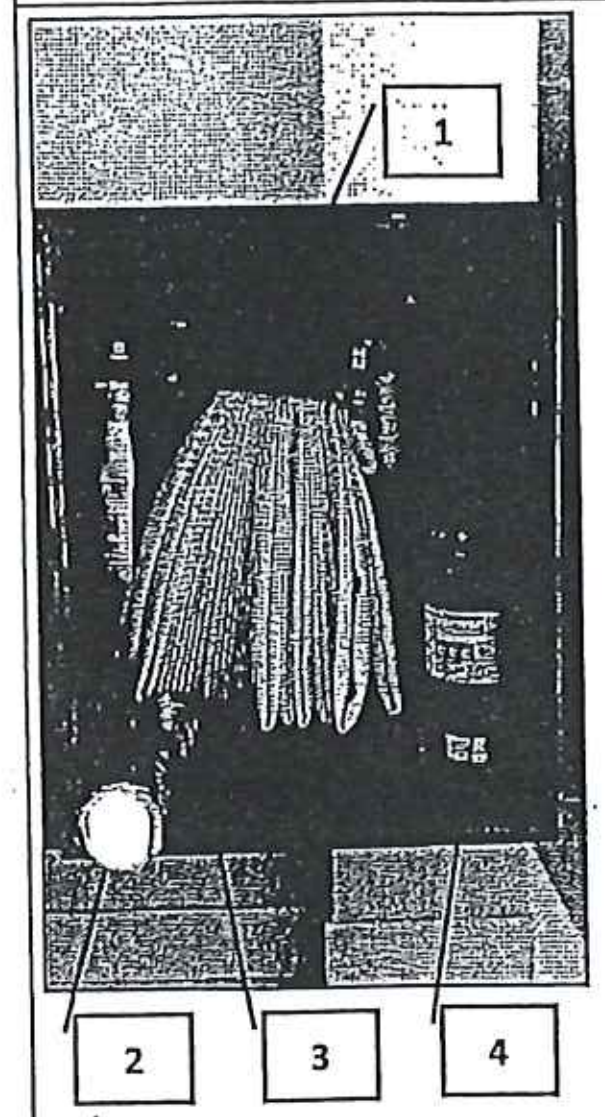 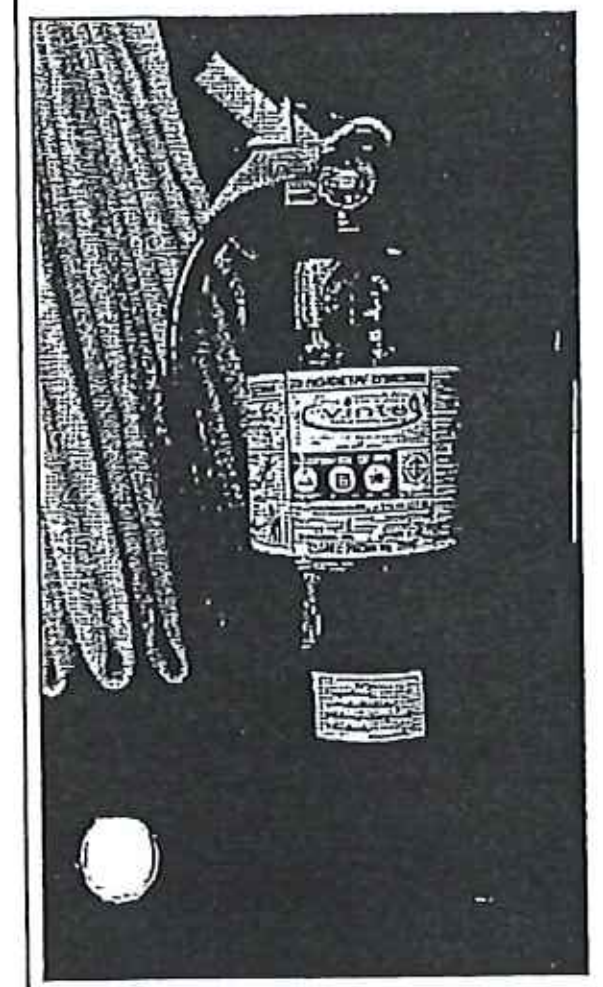 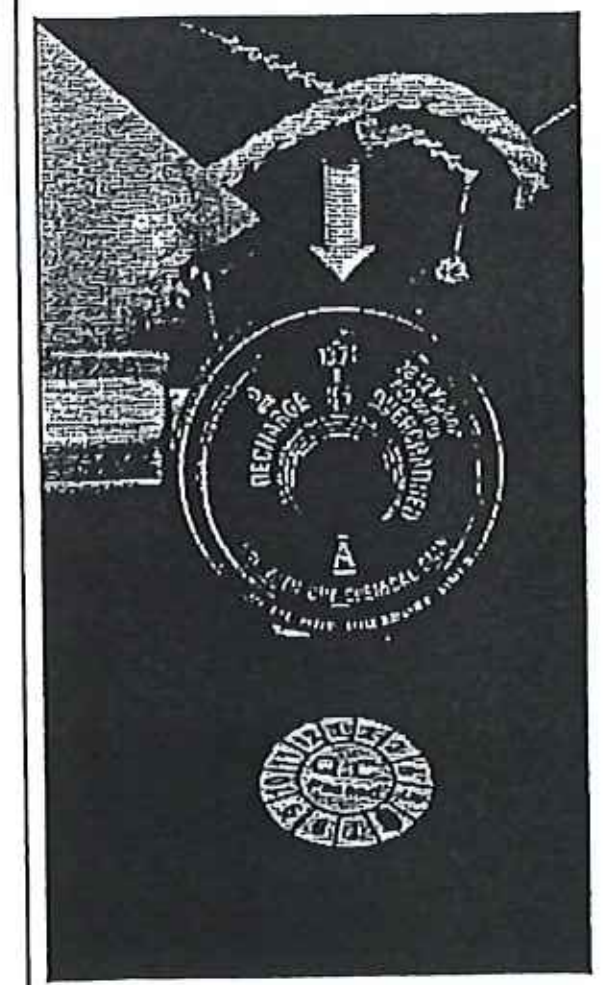	ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร P	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
REMARK							Check by Technician												
							Incharge by Chief Technician												
							Inspected by Supervisor Technician												
							Approve by Building Manager												

Engineer	
Manager	

Doc. no..	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING Q

Sheet no.	17	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

○ Normal × Abnormal ⩞ Repair to nomal use

Picture Item	Item	Standard Specification						Month											
		Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	24/1/26	20/2/26	24/3/26	26/4/26	28/5/26	21/6/26						
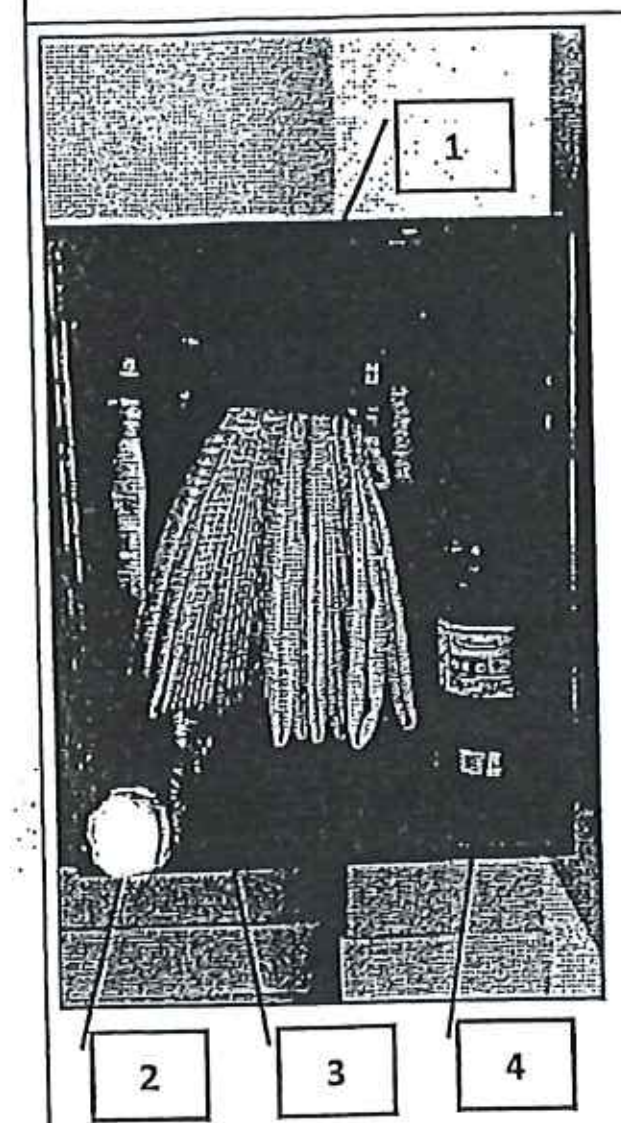	ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร Q	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
1 2 3 4		ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
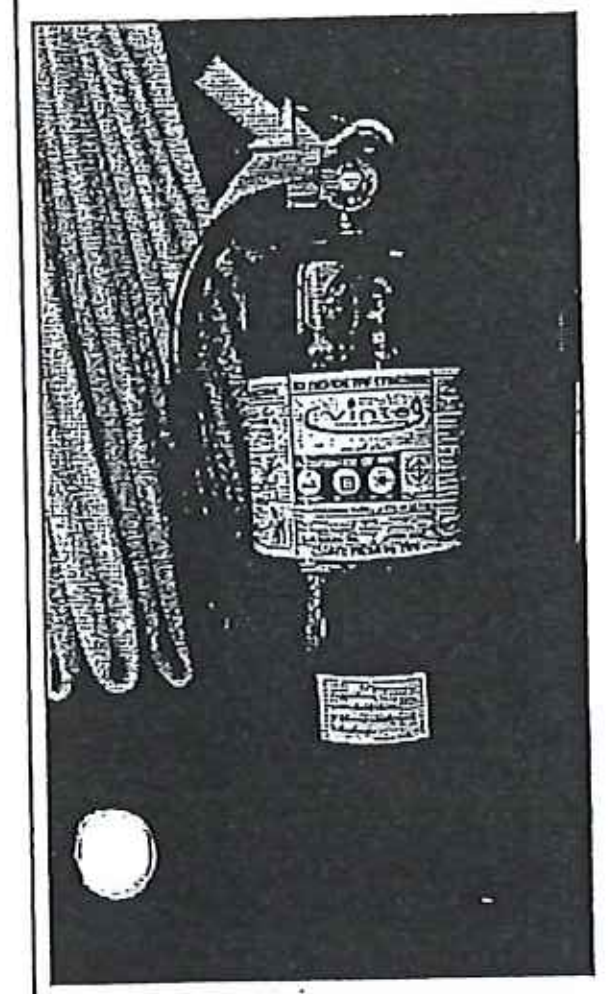				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
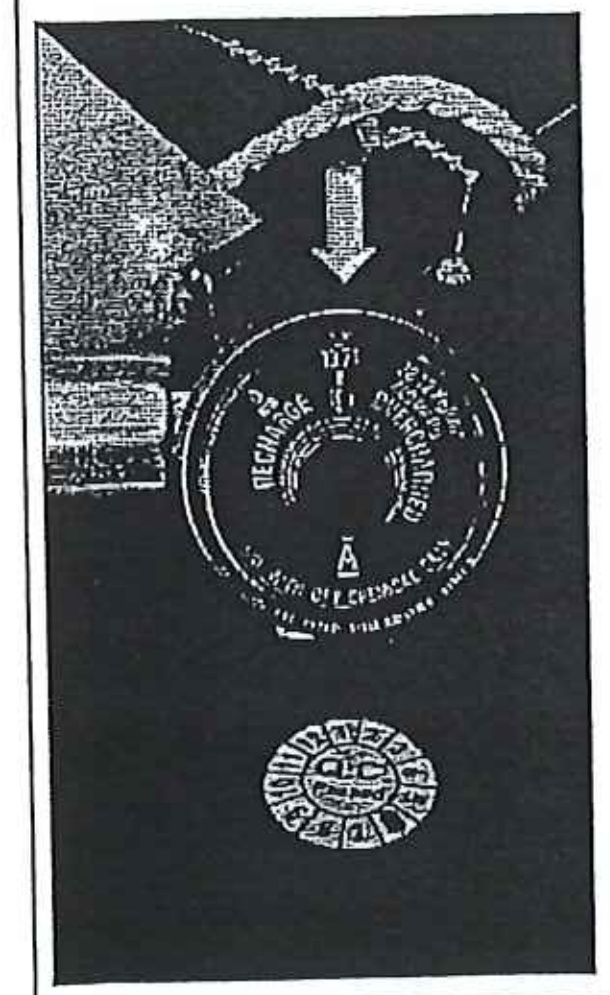			ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
REMARK						Check by Technician													
						Incharge by Chief Technician													
						Inspected by Supervisor Technician													
						Approve by Building Manager													

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING R

Sheet no.	18	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

○ Normal ✕ Abnormal ⩝ Repair to nomal use

Picture Item	Item	Standard Specification						Month											
		Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	24/1/26	20/2/26	21/3/26	26/4/26	28/5/26	21/6/26						
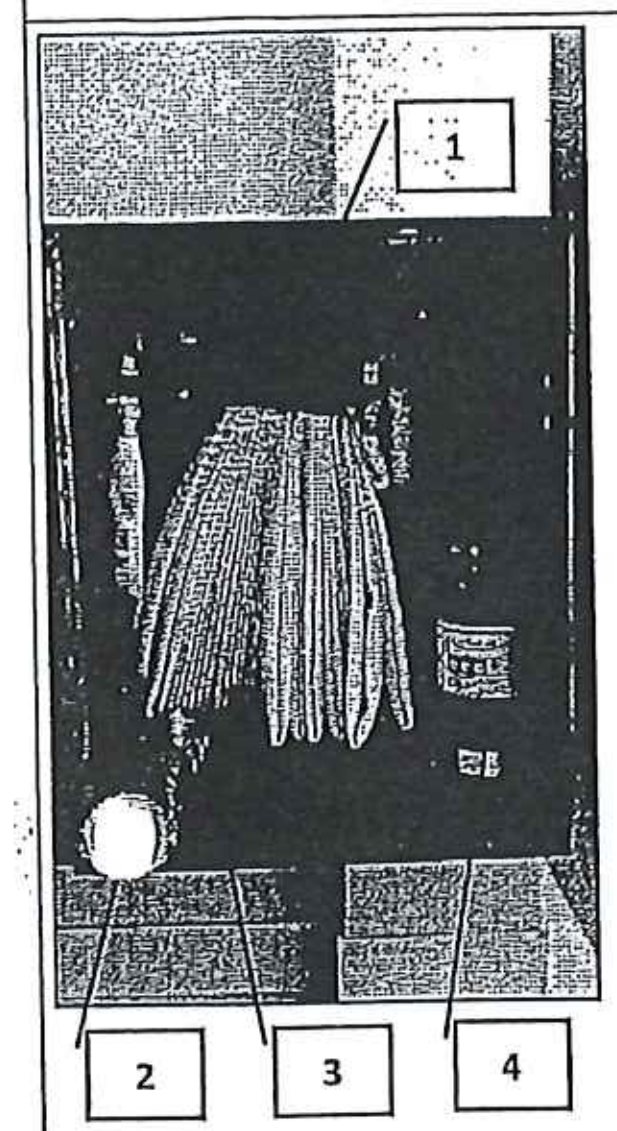 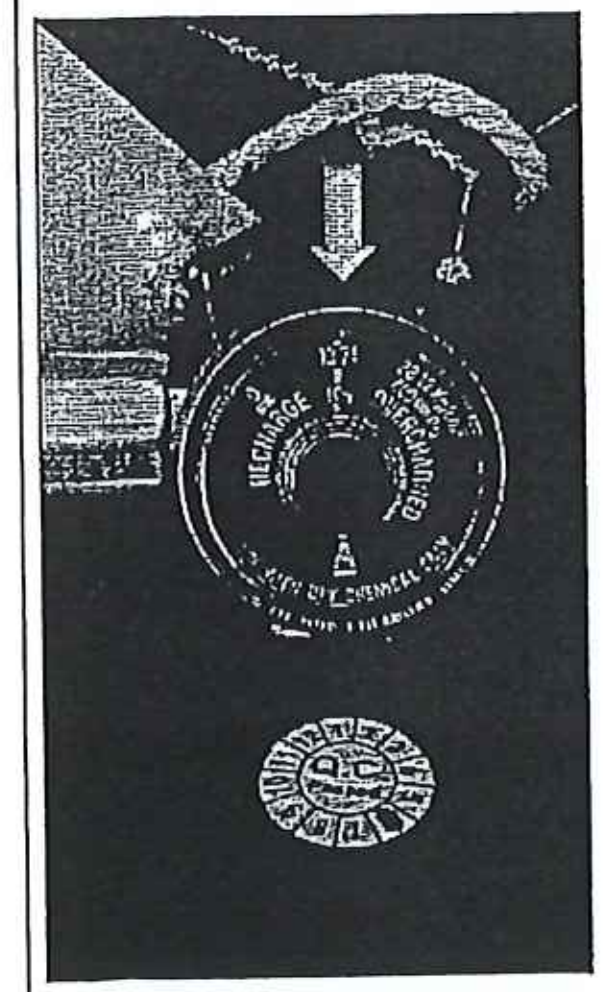	ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร R	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา .	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน.7ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
REMARK						Check by Technician													
						Incharge by Chief Technician													
						Inspected by Supervisor Technician													
						Approve by Building Manager													

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING S

Sheet no.		19
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

○ Normal ✕ Abnormal ⊗ Repair to nomal use

Picture Item

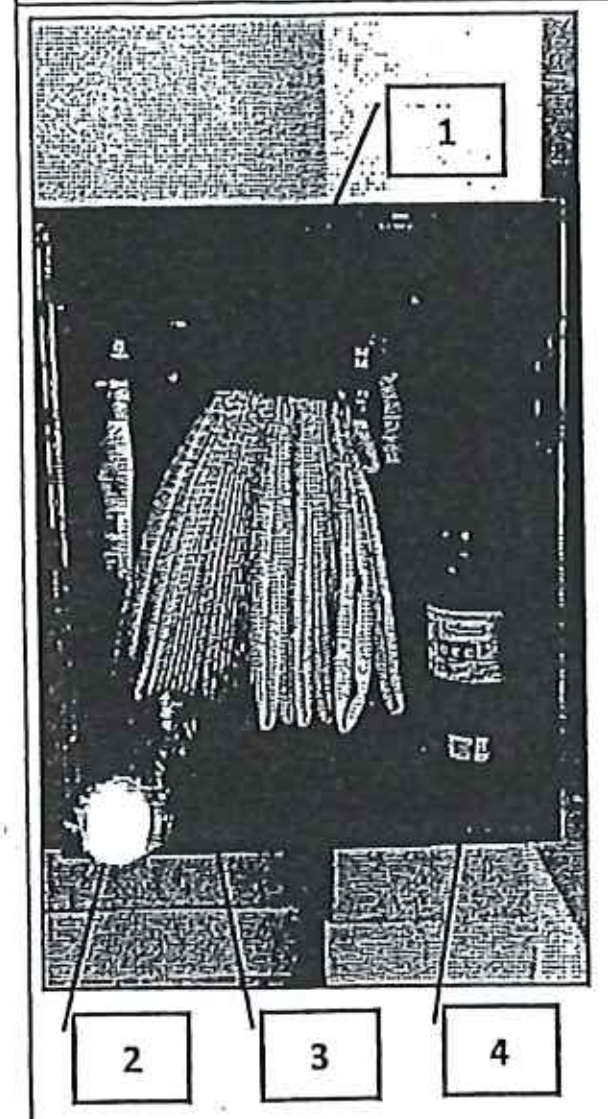

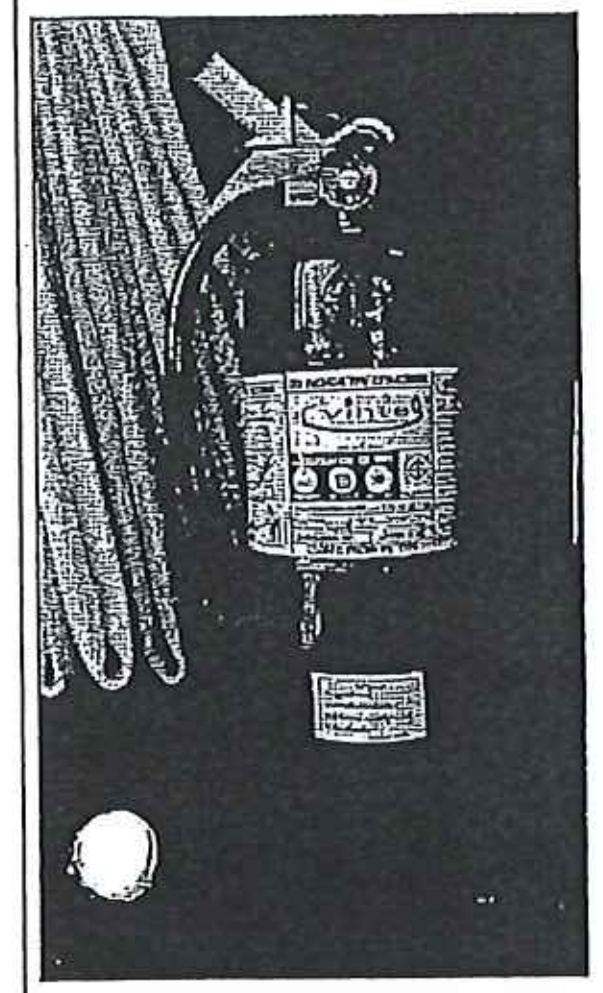

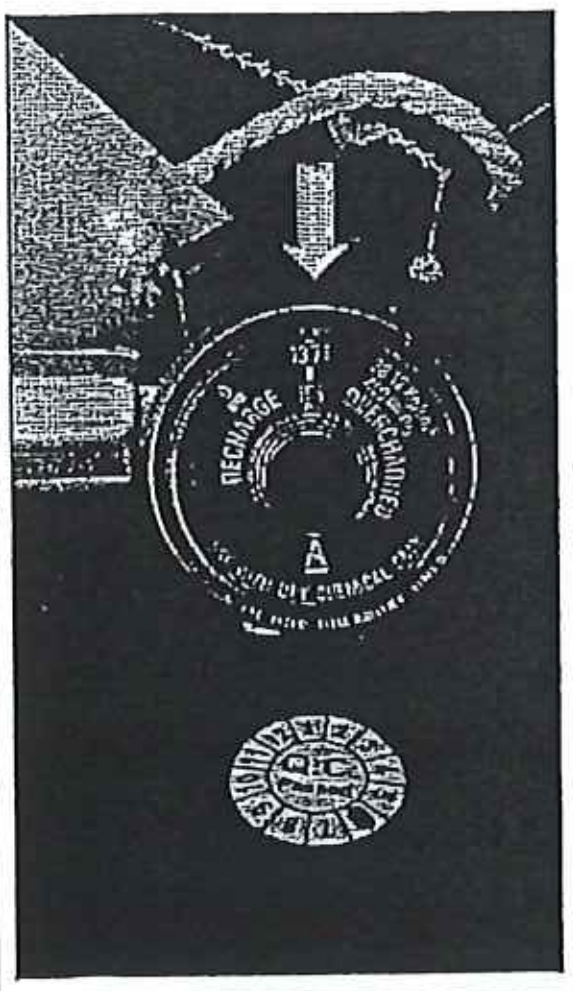

Item	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month											
							28/1/26	20/2/26	24/3/26	26/4/26	28/5/26	21/6/26						
ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร S	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
REMARK						Check by Technician												
						Incharge by Chief Technician												
						Inspected by Supervisor Technician												
						Approve by Building Manager												

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING T

Sheet no.	20	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

○ Normal ✕ Abnormal ☒ Repair to nomal use

Picture Item	Item	Standard Specification						Month											
		Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	28/1/26	20/2/26	28/3/26	26/4/26	28/5/26	21/6/26						
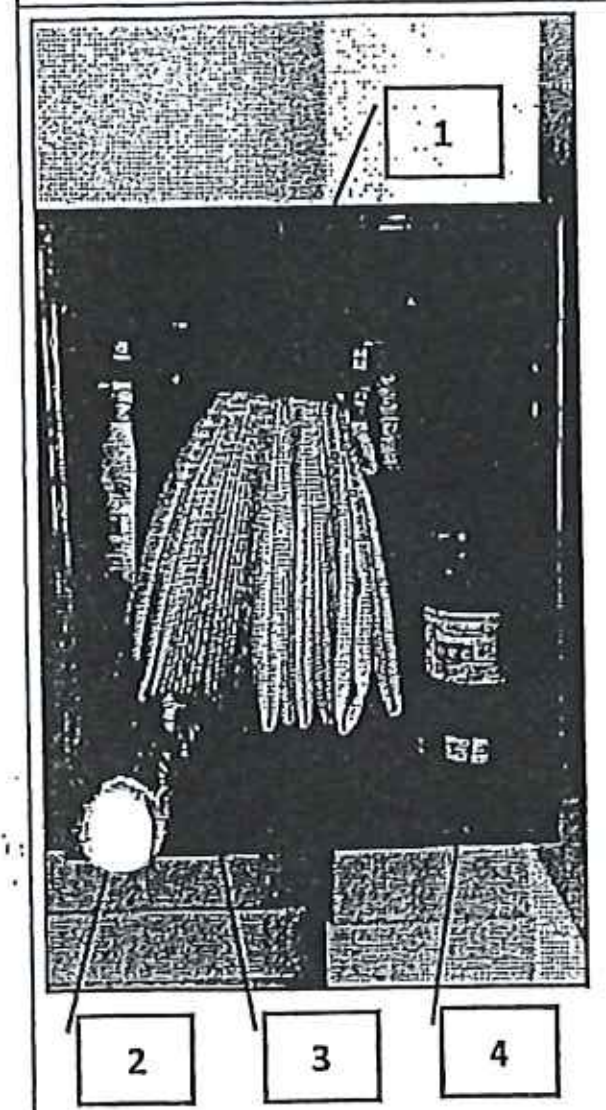 1 2 3 4 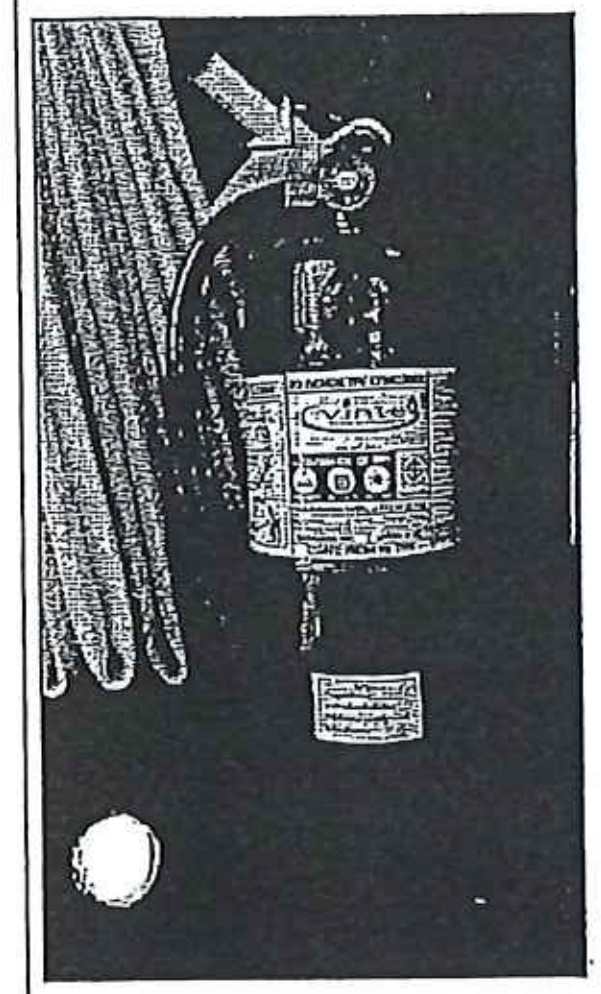 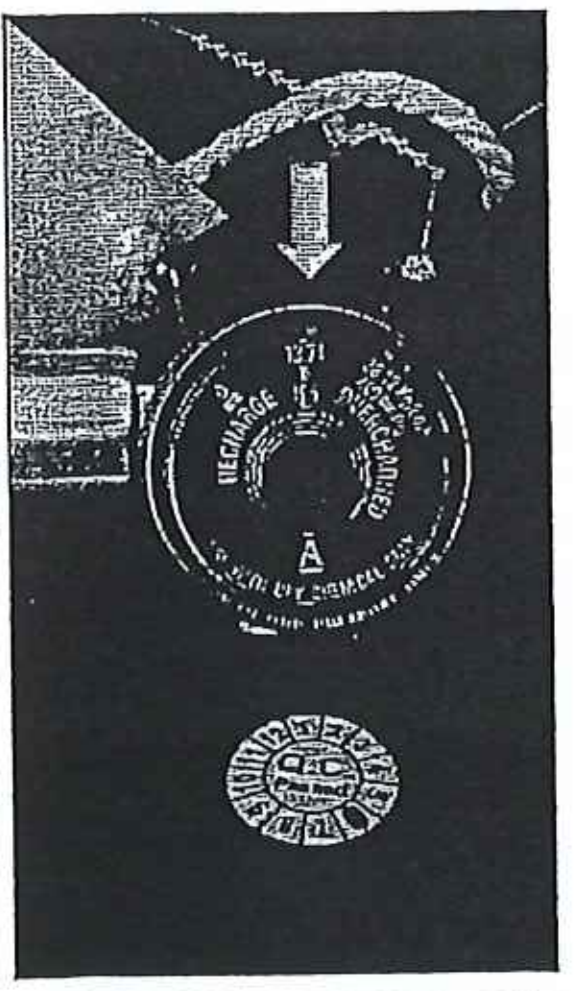	ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร T	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	☒						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
			ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
REMARK							Check by Technician												
							Incharge by Chief Technician												
							Inspected by Supervisor Technician												
							Approve by Building Manager												

Engineer
Manager

4

	APX-OP-MA-F-M-003
assification	Facility
	Monthly Check Sheet
partment	Facility / Operation
Equipmen o./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Alarm System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

4

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

Sheet no.	1	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

4

Fire Alarm System

Picture Item	Standard Specification			○ Normal	× Abnormal	△ Repair to nomal	Month											
	Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	28/01/26	27/02/26	27/03/26	28/04/26	27/5/26	24/6/26						
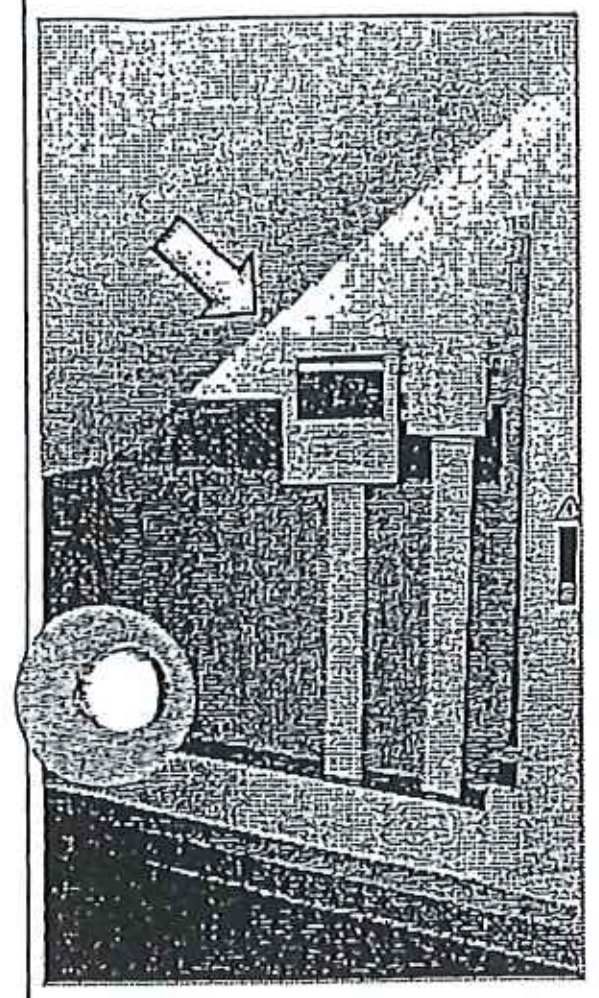	อาคาร A	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	อาคาร B	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
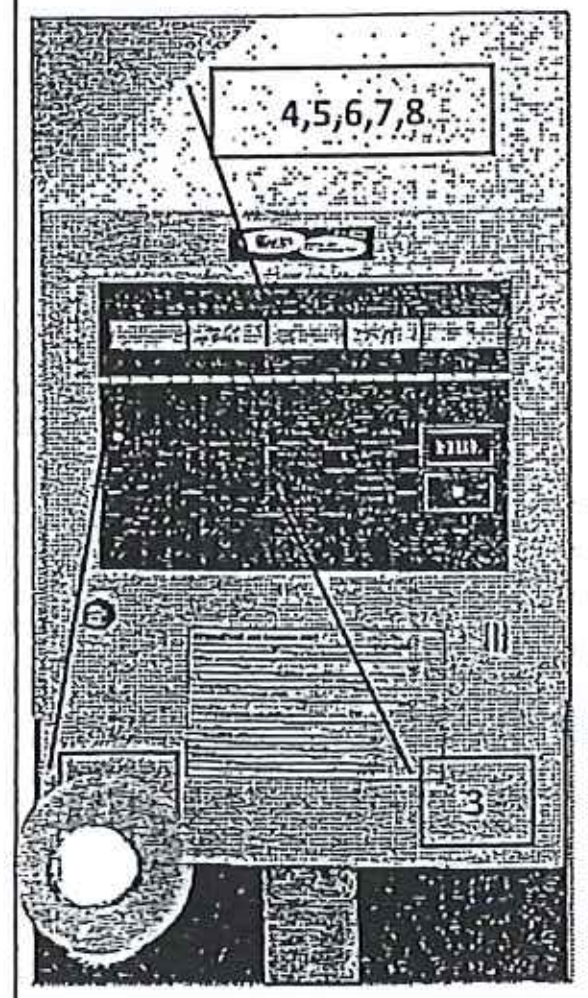		หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	อาคาร C	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	อาคาร D	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
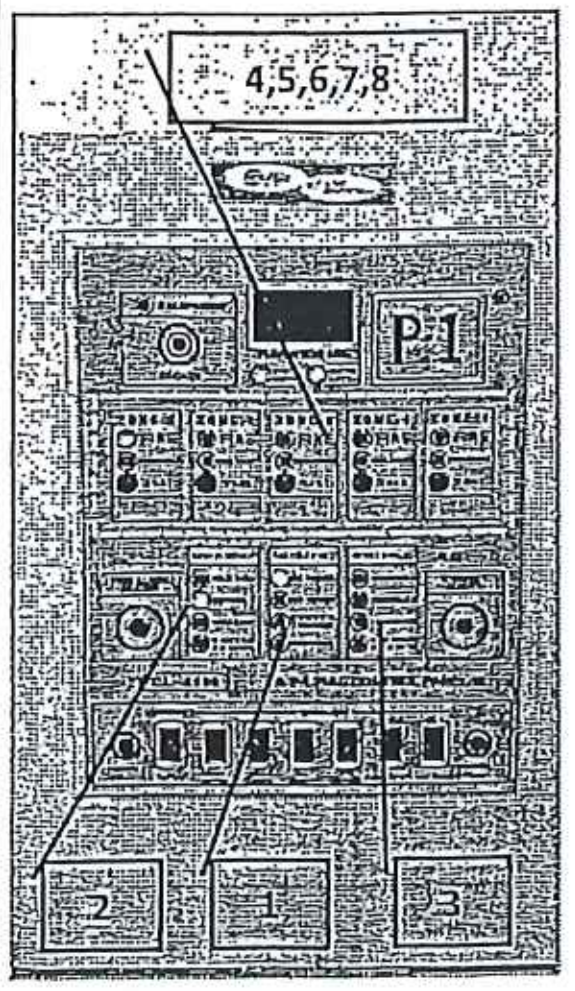		หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	อาคาร E	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
REMARK					Check by Technician													
					Incharge by Chief Technician													
					Inspected by Supervisor Technician													
					Approve by Building Manager													

Engineer
Manager

	APX-OP-MA-F-M-003
ssification	Facility
	Monthly Check Sheet
partment	Facility / Operation
./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Alarm System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

Sheet no.	2	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Fire Alarm System

ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐

○ Normal × Abnormal ⩝ Repair to nomal

Picture Item	Location	Standard	NO.	Check Item	Method	Period	28/01/26	27/02/26	29/3/26	27/4/26	27/5/26	24/6/26						
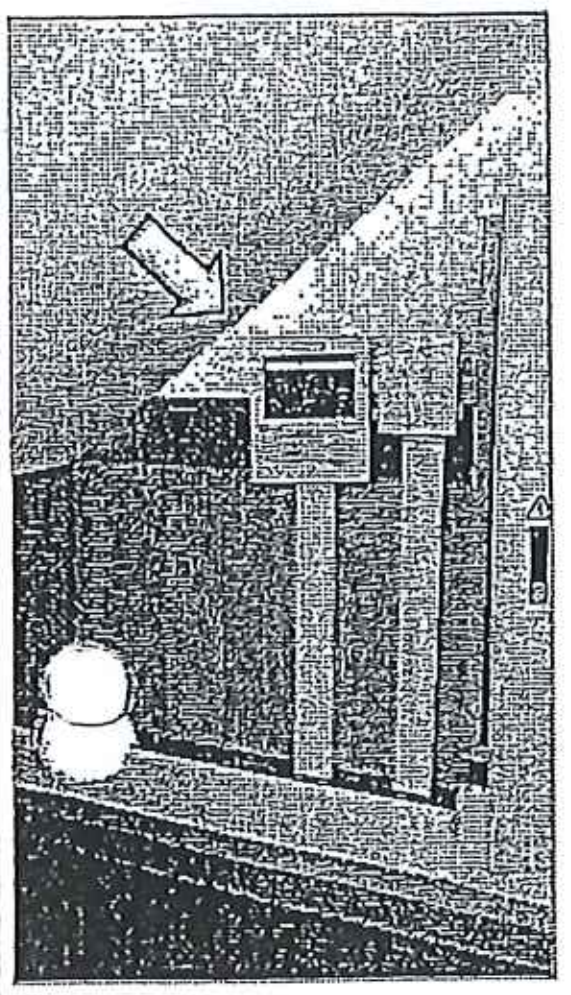	อาคาร F	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	อาคาร G	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
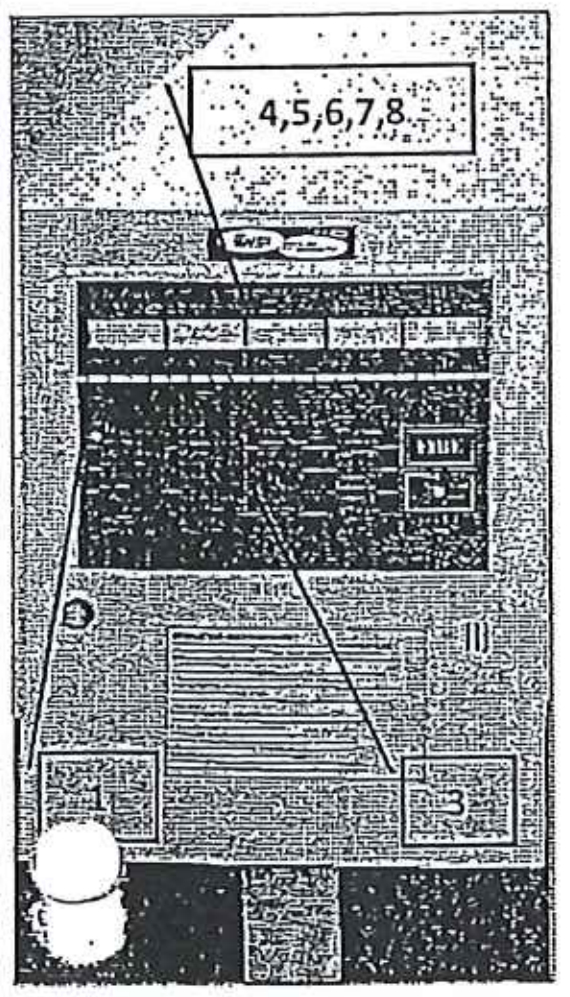 		หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	อาคาร H	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	อาคาร I	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
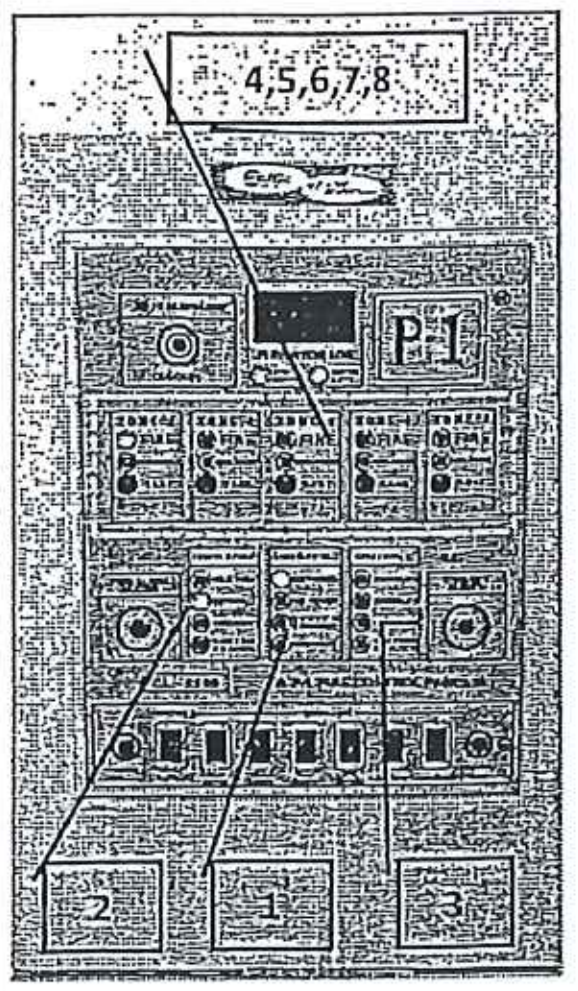 		หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	อาคาร J	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
REMARK					Check by Technician													
					Incharge by Chief Technician													
					Inspected by Supervisor Technician													
					Approve by Building Manager													

Engineer	
Manager	

	APX-OP-MA-F-M-003
ssification	Facility
	Monthly Check Sheet
partment	Facility / Operation
/ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Alarm System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

Sheet no.	3	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Fire Alarm System

ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐

○ Normal X Abnormal ⊠ Repair to nomal

Picture Item	Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month											
	Location	Standard	NO.				28/01/26	27/02/26	29/3/26	27/4/26	27/5/26	24/5/26						
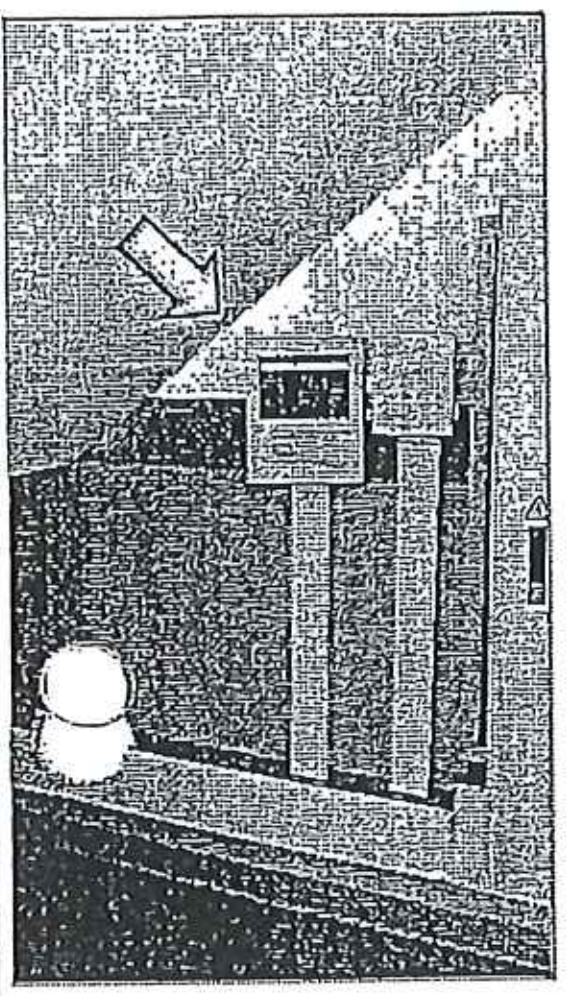 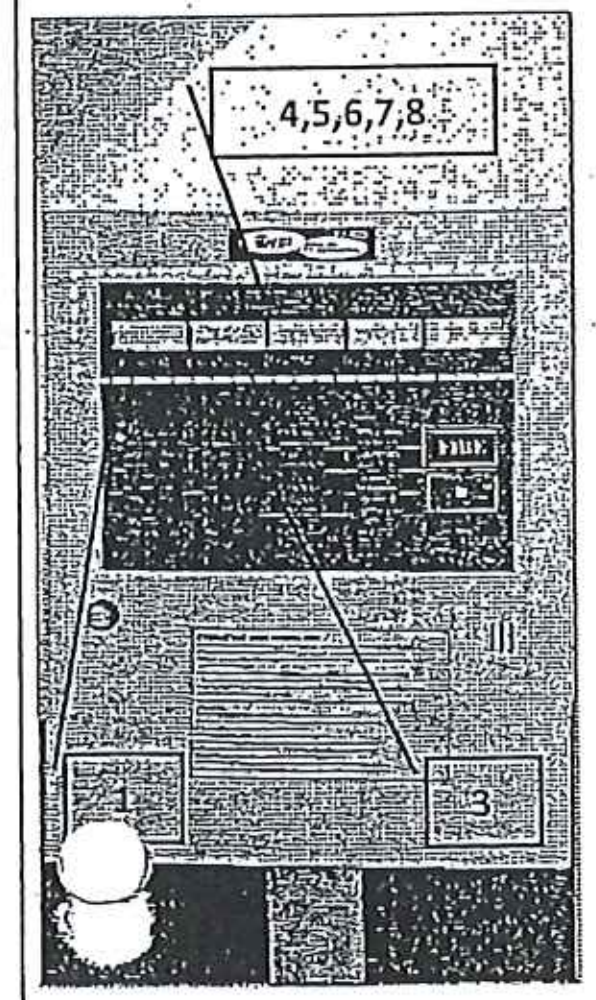 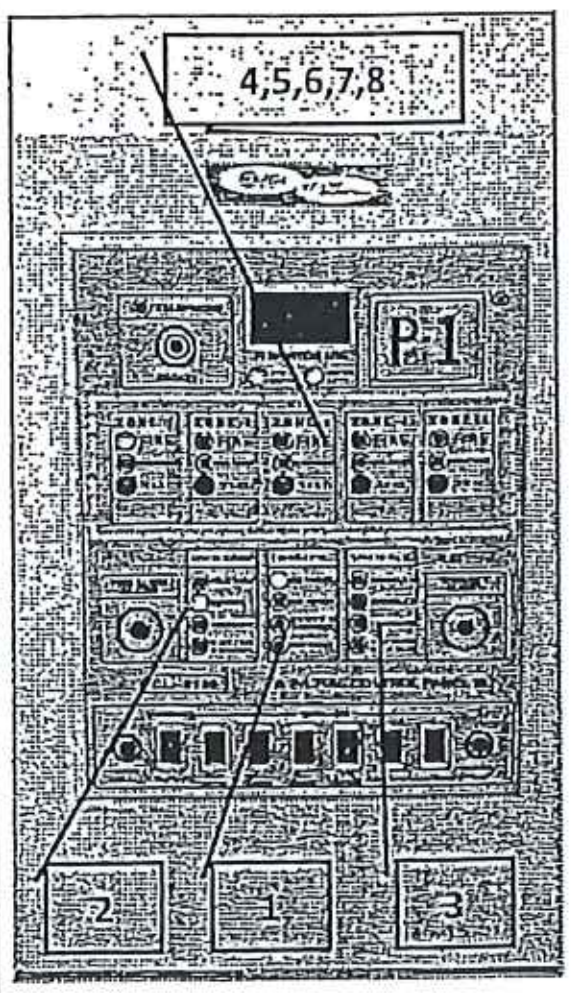 	อาคาร K	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	อาคาร L	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	อาคาร M	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	อาคาร N	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	อาคาร O	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
REMARK					Check by Technician													
					Incharge by Chief Technician													
					Inspected by Supervisor Technician													
					Approve by Building Manager													

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-003
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Alarm System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

Fire Alarm System

Sheet no.	4	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

○ Normal × Abnormal ⩕ Repair to nomal

Picture Item

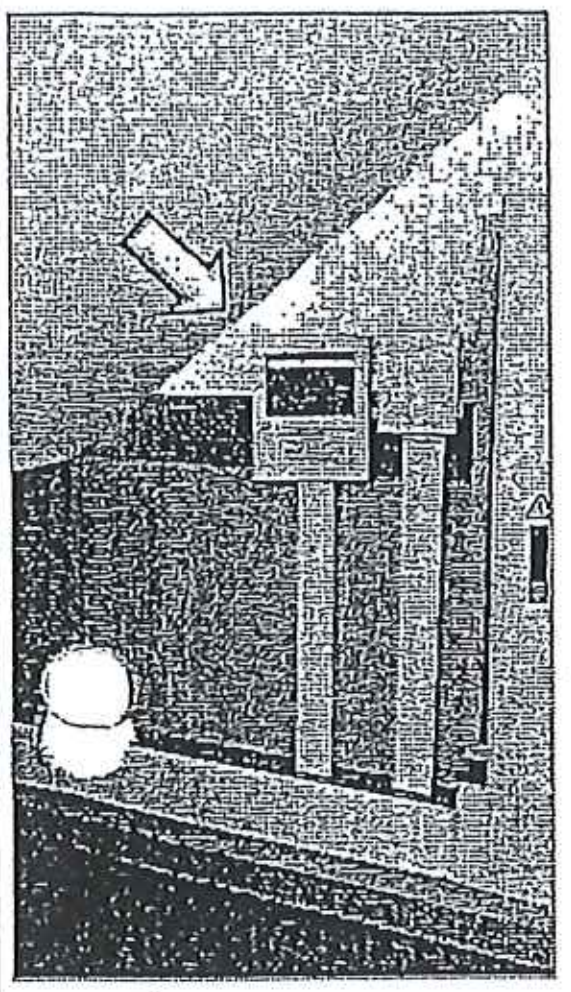

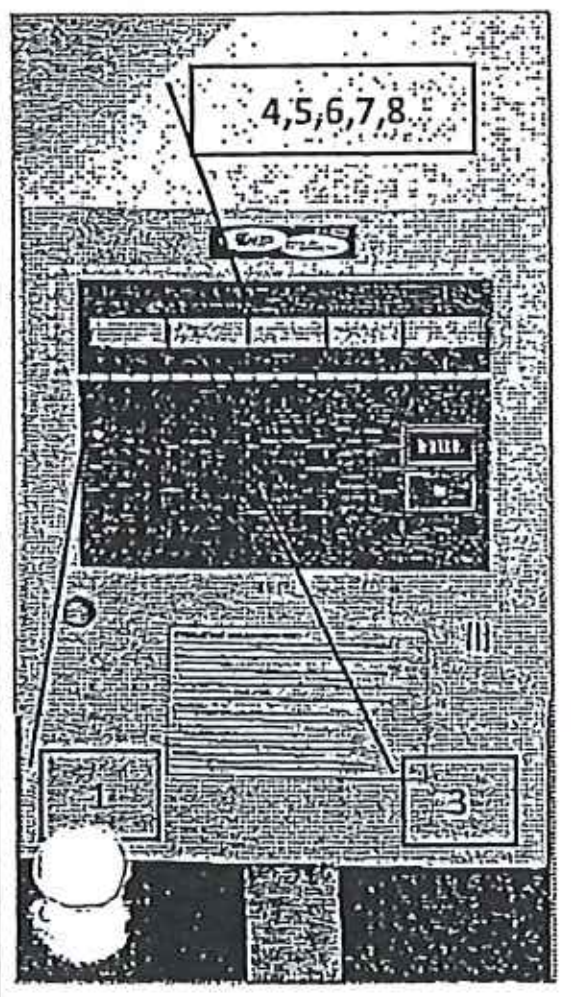

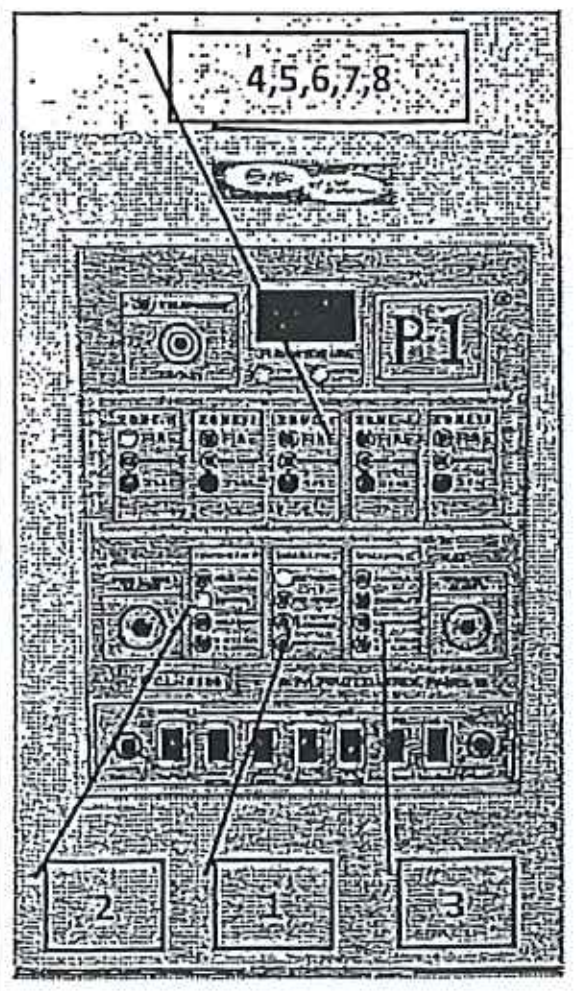

Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month											
Location	Standard	NO.				28/01/26	27/02/26	25/3/26	27/4/26	27/5/26	24/6/26						
อาคาร P	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
อาคาร Q	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
อาคาร R	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
อาคาร S	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
อาคาร T	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer
Manager

	APX-OP-MA-F-M-004
fication	Facility
	Monthly Check Sheet
epartment	Facility / Operation
ment No./ Area	Apex Group
ipment name	Exit Lighting System
ker	Tom's Workers CO.,LTD
king date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

5

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026...........

Sheet no.	1	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Exit Lighting System Building A

○ Normal ✕ Abnormal ⩝ Repair to nomal

Picture Item



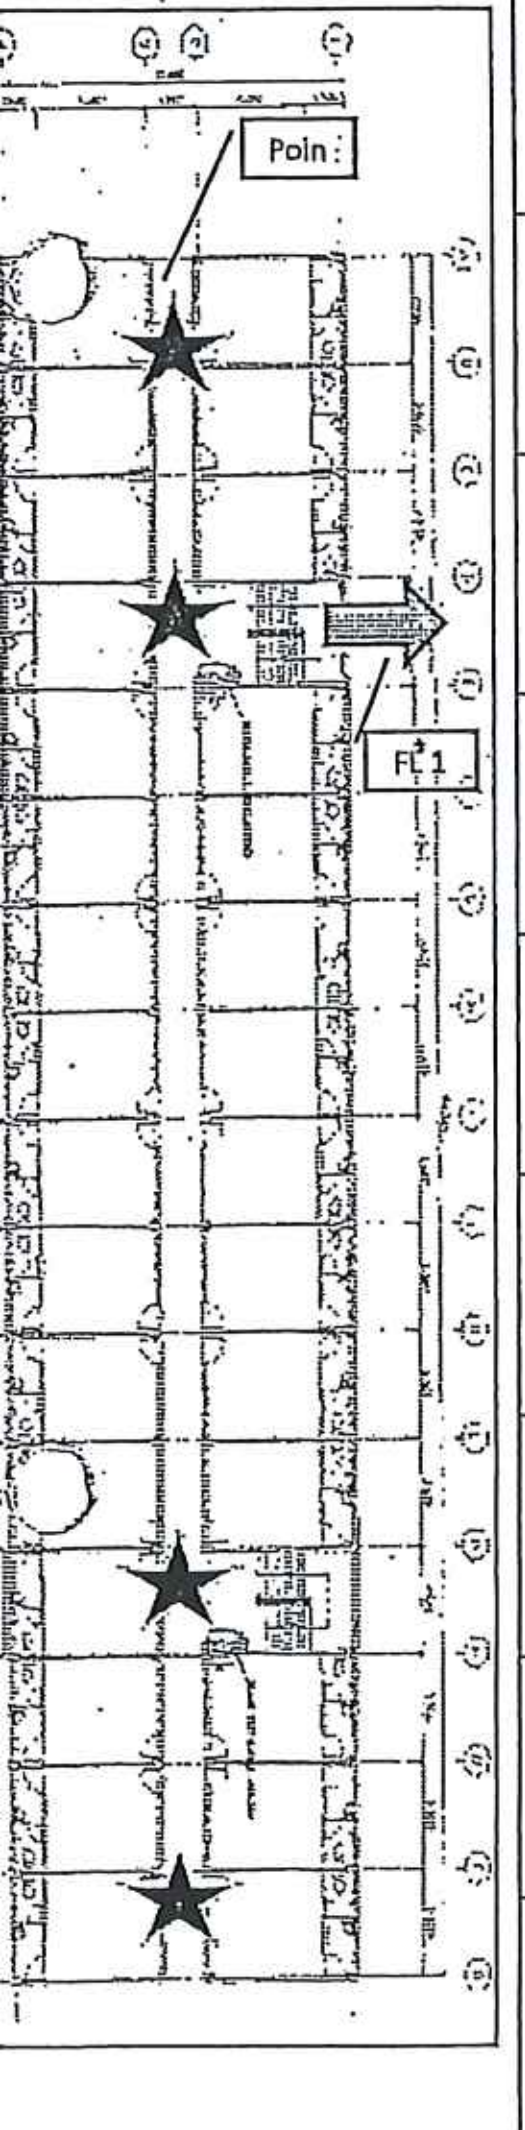

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	30/01/26	26/02/26	25/3/26	27/4/26	26/5/26	29/6/26						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
REMARK					Check by Technician												
					Incharge by Chief Technician												
					Inspected by Supervisor Technician												
					Approve by Building Manager												

Engineer	
Manager	

ɔc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
ɋuipment Classification	Facility
heet Type	Monthly Check Sheet
ection / Department	Facility / Operation
ɋuipment No. / Area	Apex Group
ɋuipment name	Exit Lighting System
aker	Tom's Workers CO.,LTD
aking date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025..........

Exit Lighting System Building B

Sheet no.	2	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

○ Normal ✕ Abnormal ⊠ Repair to nomal

Picture Item



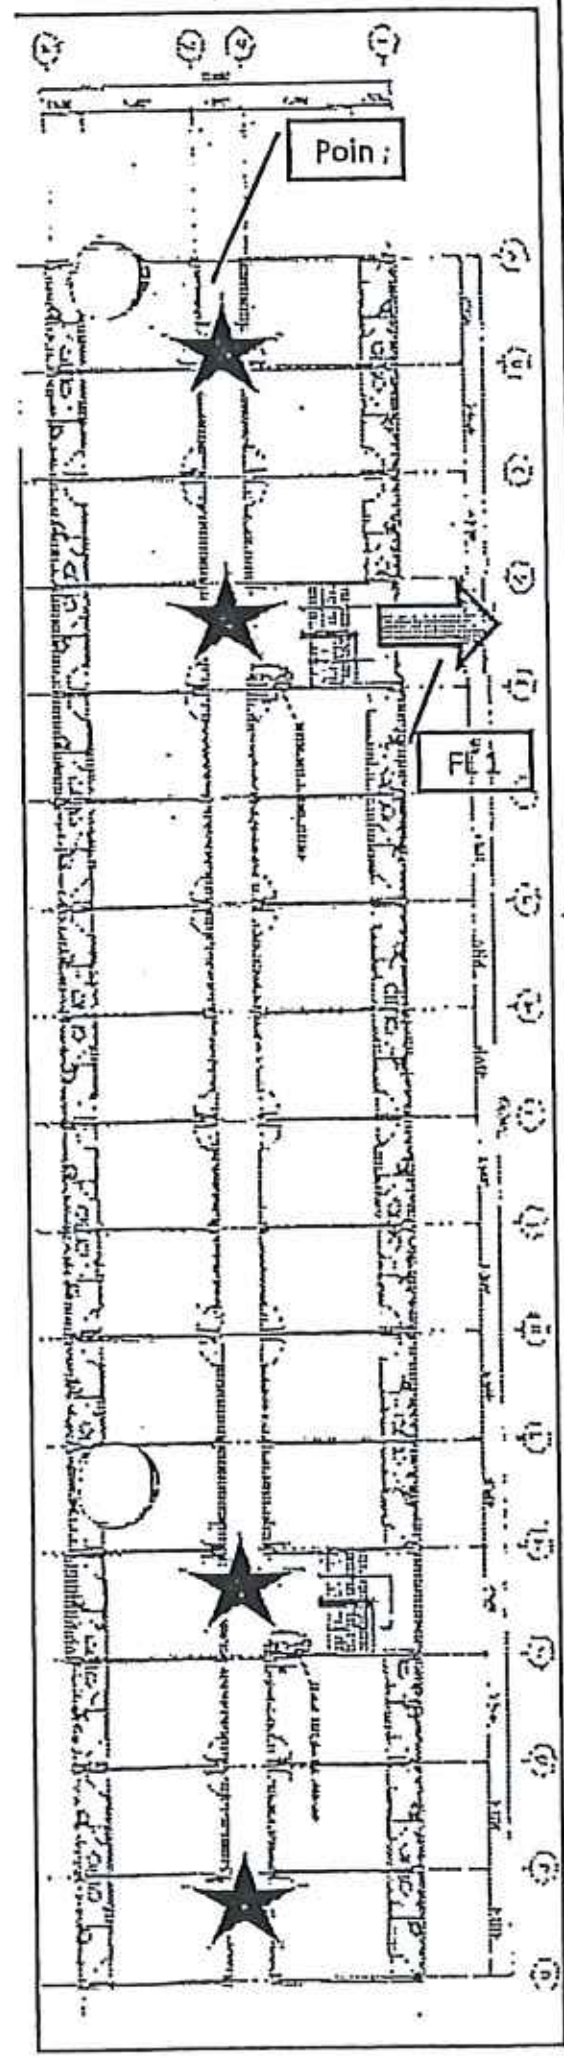

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	30/01/26	26/02/26	25/3/26	27/4/26	26/5/26	29/6/26						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220.V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
					Check by Technician	กิตติ	กิตติ	ศิริศักดิ์	ธรศักดิ์	วินมงคล	สุรศักดิ์						
					Incharge by Chief Technician												
					Inspected by Supervisor Technician												
					Approve by Building Manager												

REMARK

Engineer
Manager

oc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
quipment Classification	Facility
heet Type	Monthly Check Sheet
ection / Department	Facility / Operation
quipment No./ Area	Apex Group
quipment name	Exit Lighting System
aker	Tom's Workers CO.,LTD
aking date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

Exit Lighting System Building C

Sheet no.	3	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

○ Normal ✕ Abnormal ⩝ Repair to nomal

Picture Item	Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	30/01/26	26/02/26	25/3/26	27/4/26	26/5/26	29/6/26						
 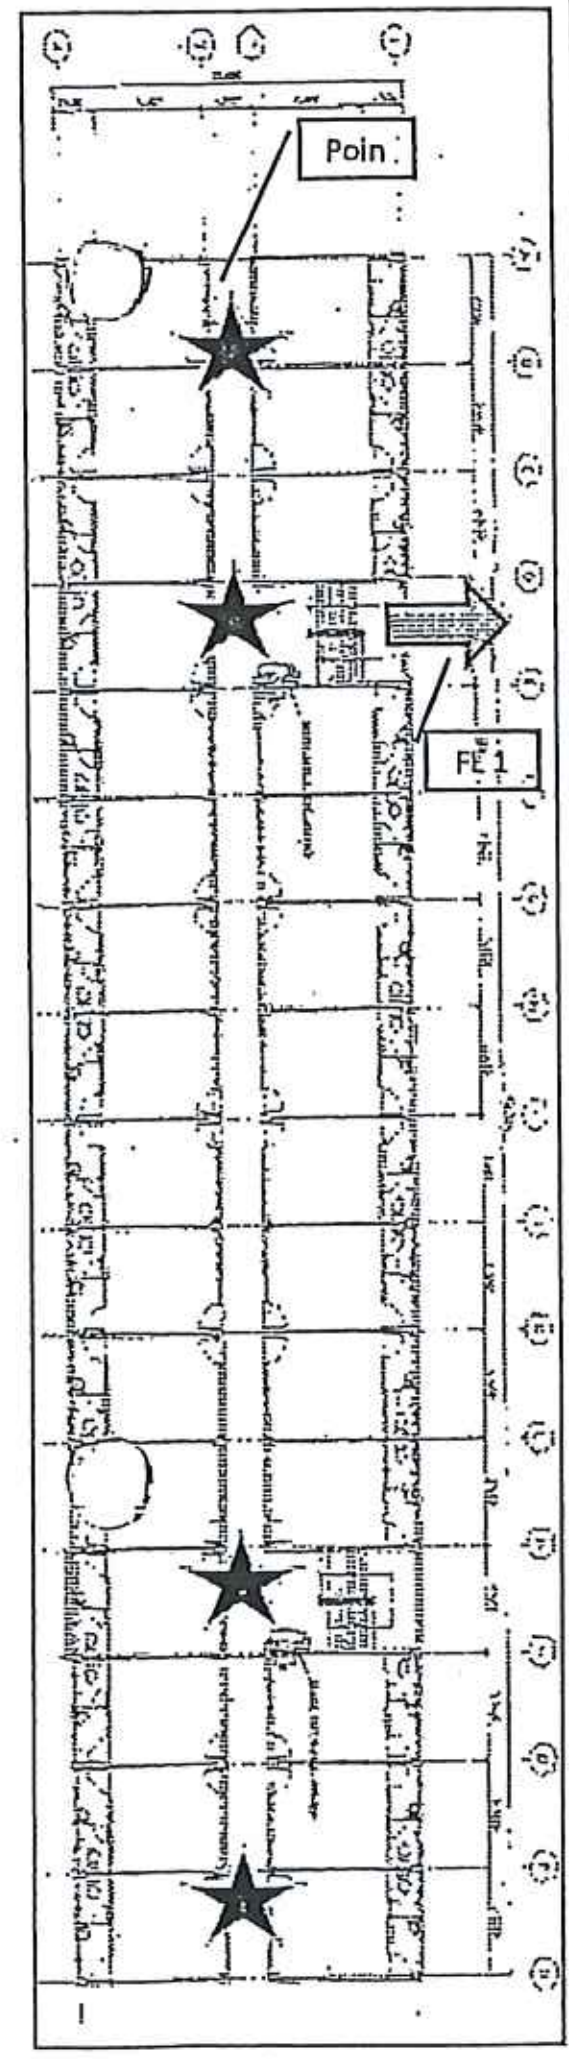	FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
REMARK					Check by Technician													
					Incharge by Chief Technician													
					Inspected by Supervisor Technician													
					Approve by Building Manager													

Engineer
Manager

oc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
quipment Classification	Facility
heet Type	Monthly Check Sheet
ection / Department	Facility / Operation
quipment No./ Area	Apex Group
quipment name	Exit Lighting System
aker	Tom's Workers CO.,LTD
aking date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

Exit Lighting System Building D

Sheet no.	4	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19



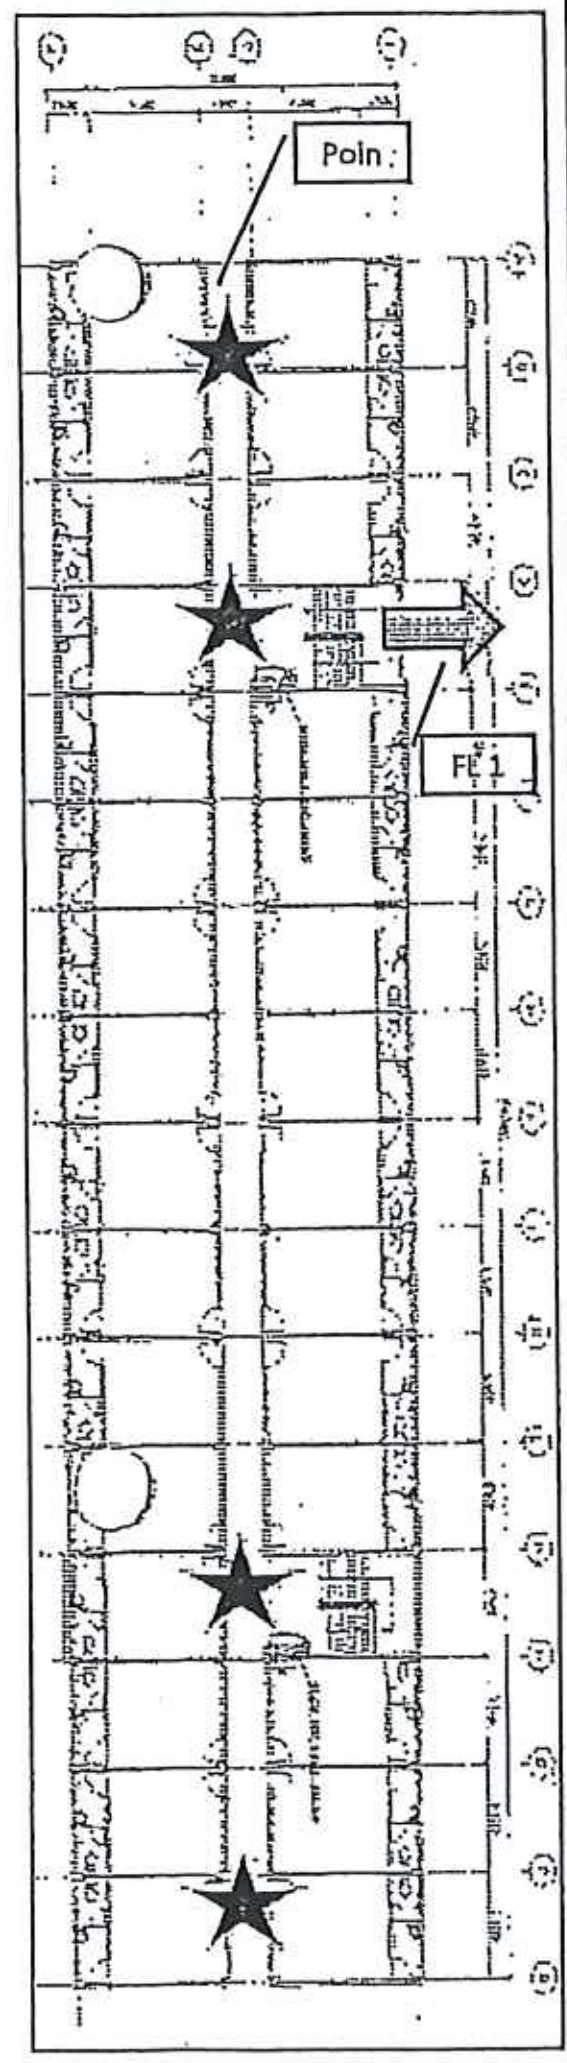

○ Normal ✕ Abnormal ⩝ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	30/01/26	26/02/26	26/3/26	27/4/26	26/5/26	29/6/26						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
				Check by Technician				สุรศักดิ์	สุรศักดิ์		สุรศักดิ์						
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer
Manager

Sheet no.	5	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

oc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
quipment Classification	Facility
heet Type	Monthly Check Sheet
ection / Department	Facility / Operation
quipment No./ Area	Apex Group
quipment name	Exit Lighting System
aker	Tom's Workers CO.,LTD
aking date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026...........

Exit Lighting System Building E

○ Normal × Abnormal ⊗ Repair to nomal

Picture Item



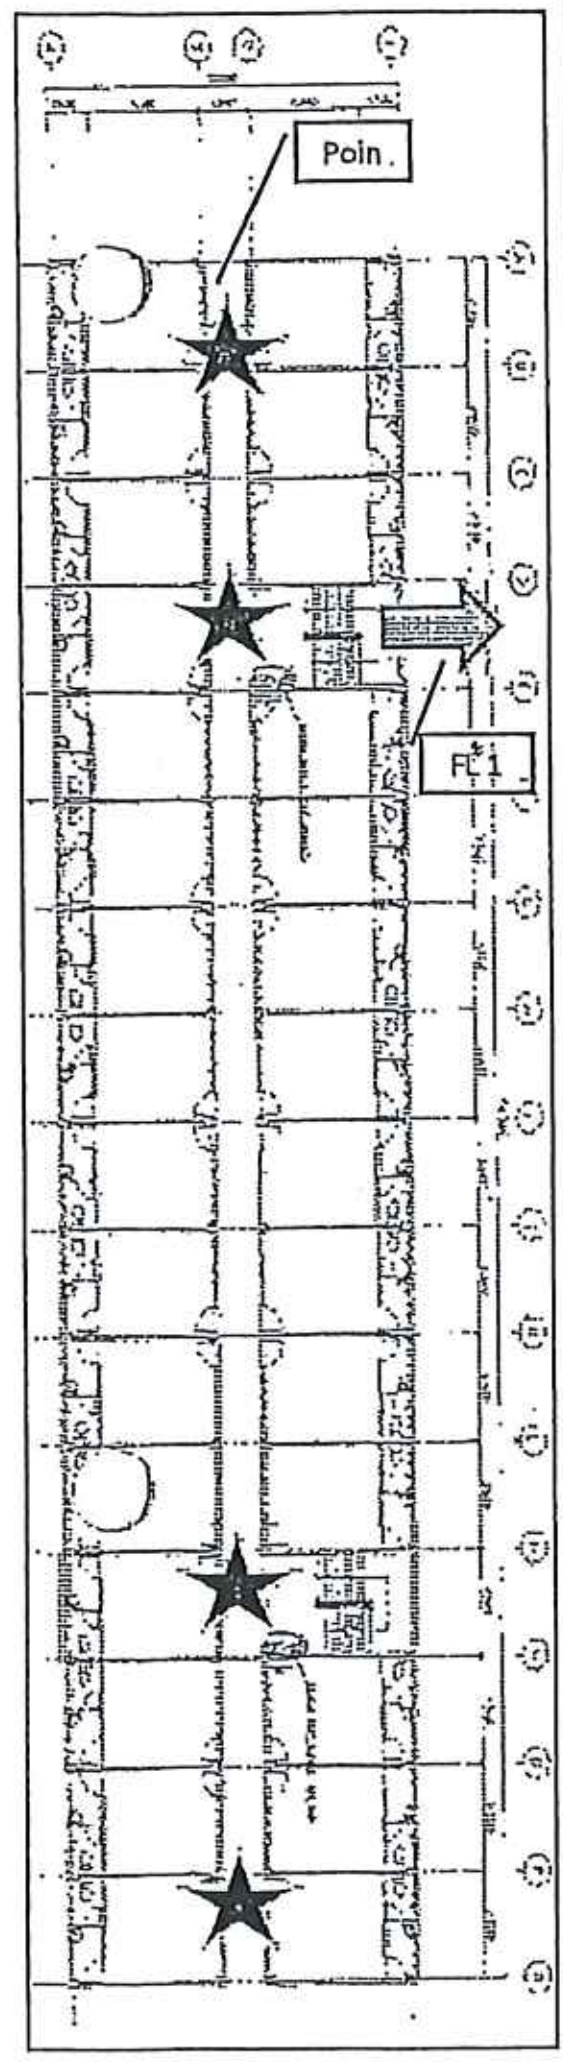

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	30/01/26	26/02/26	25/3/26	27/4/26	26/5/26	29/6/26						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
					Check by Technician												
					Incharge by Chief Technician												
					Inspected by Supervisor Technician												
					Approve by Building Manager												

REMARK

Engineer	
Manager	

Sheet no.	6		
Rev.No	Detail	Date	
00	New Check Sheet	1-Jul-19	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

Exit Lighting System Building F

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

○ Normal ✕ Abnormal ⨂ Repair to nomal

Picture Item



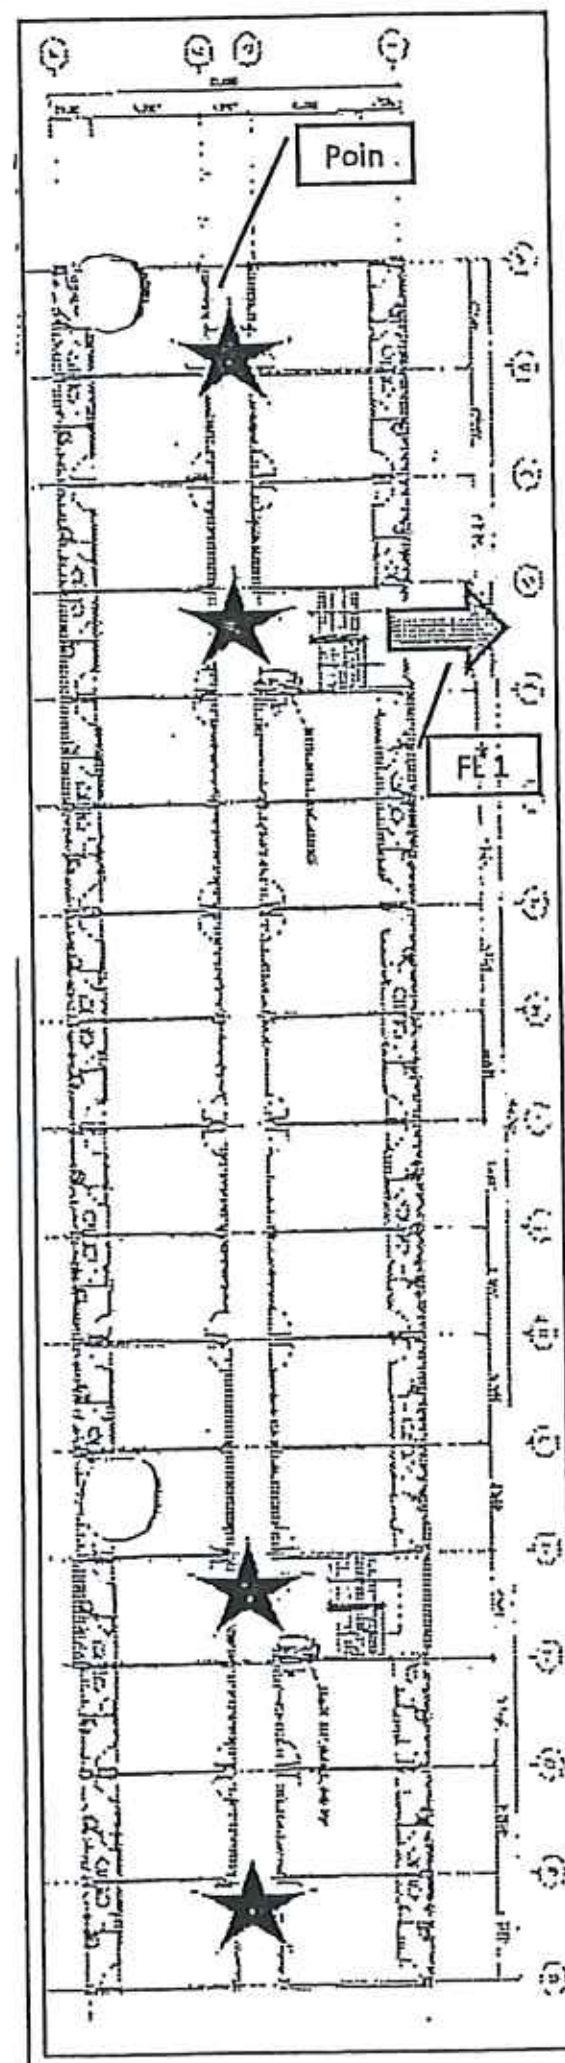

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	30/01/26	26/02/26	25/3/26	27/4/26	26/5/26	29/6/26						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

Exit Lighting System Building G

Sheet no.	7	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

○ Normal × Abnormal ⩚ Repair to nomal

Picture Item



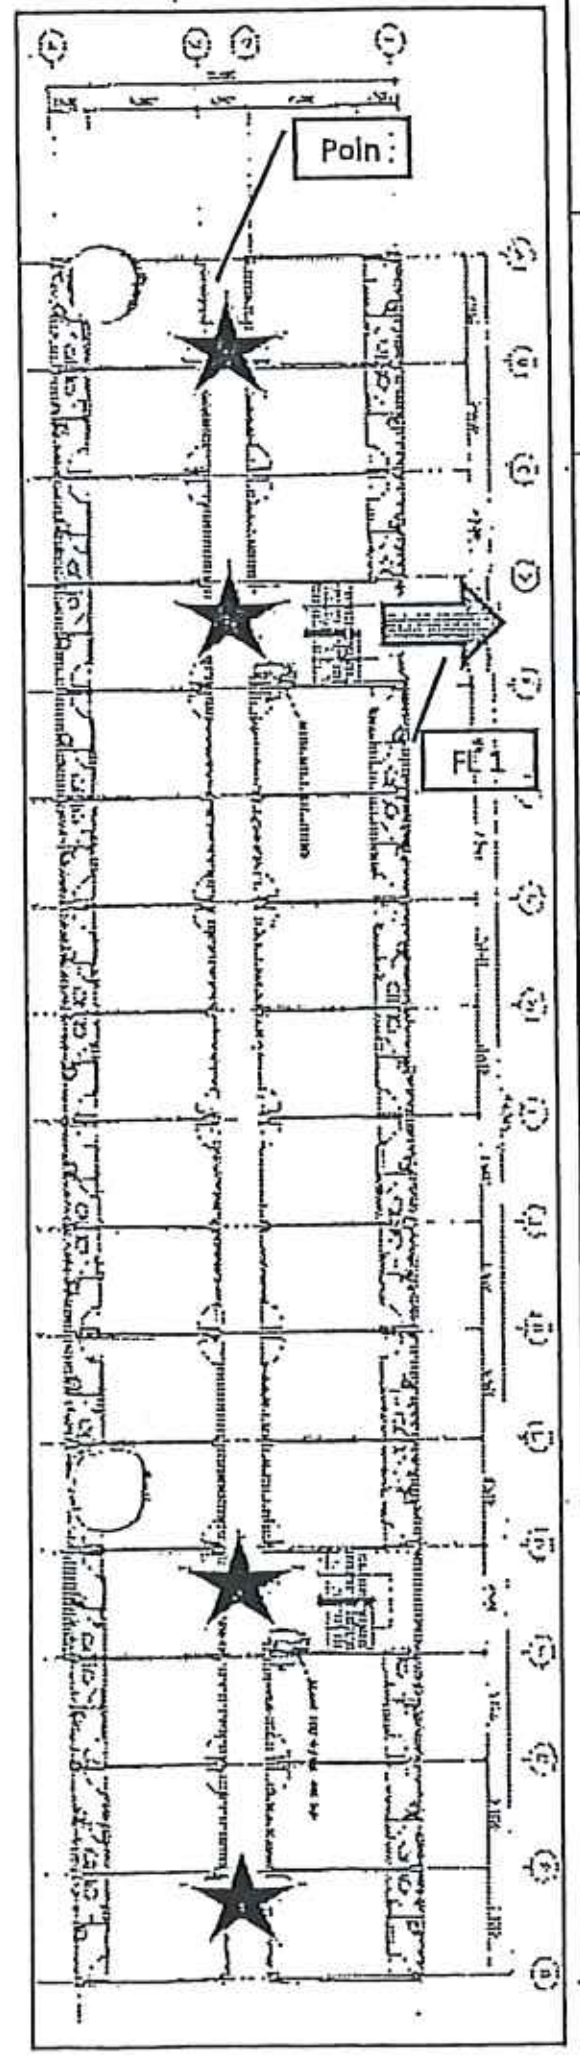

Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month											
Location	Standard	NO.				30/01/26.	26/02/26	25/3/26	27/4/26	26/5/26	29/6/26						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No. / Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

Exit Lighting System Building H

Sheet no.	8	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐

○ Normal × Abnormal ⊠ Repair to nomal

Picture Item	Standard Specification				Method	Period	Month											
	Location	Standard	NO.	Check Item.			30/01/26	26/02/26	25/3/26	27/4/26	26/5/26	29/6/26						
 ทางออก EXIT 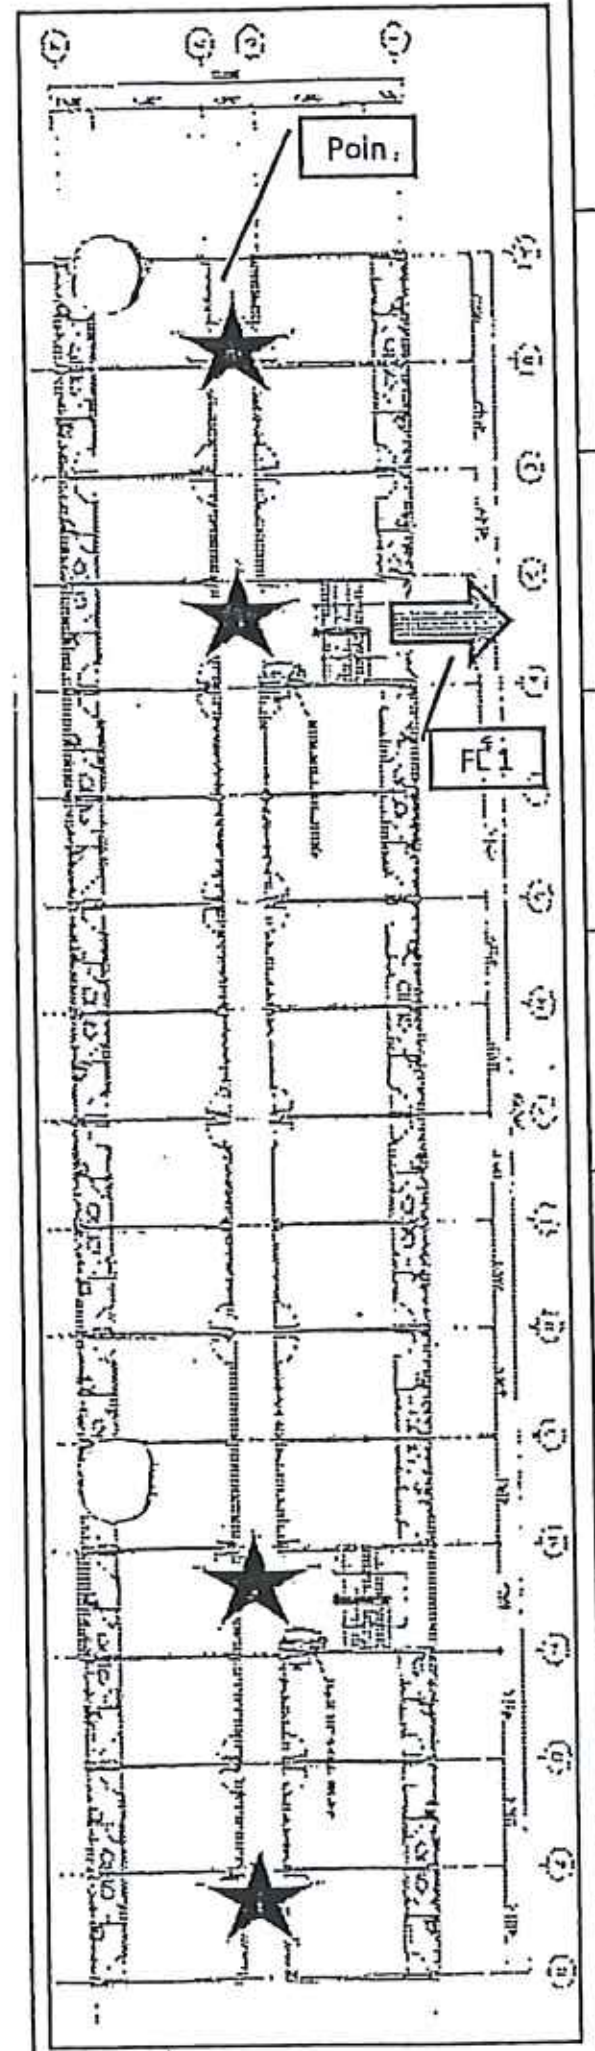 Poin FL1	FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
REMARK						Check by Technician												
						Incharge by Chief Technician												
						Inspected by Supervisor Technician												
						Approve by Building Manager												

Engineer
Manager

oc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
quipment Classification	Facility
heet Type	Monthly Check Sheet
ection / Department	Facility / Operation
quipment No./ Area	Apex Group
quipment name	Exit Lighting System
aker	Tom's Workers CO.,LTD
aking date	

Sheet no.	9	
Rev No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026............

Exit Lighting System Building I

ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐

○ Normal × Abnormal ⊠ Repair to nomal

Picture Item



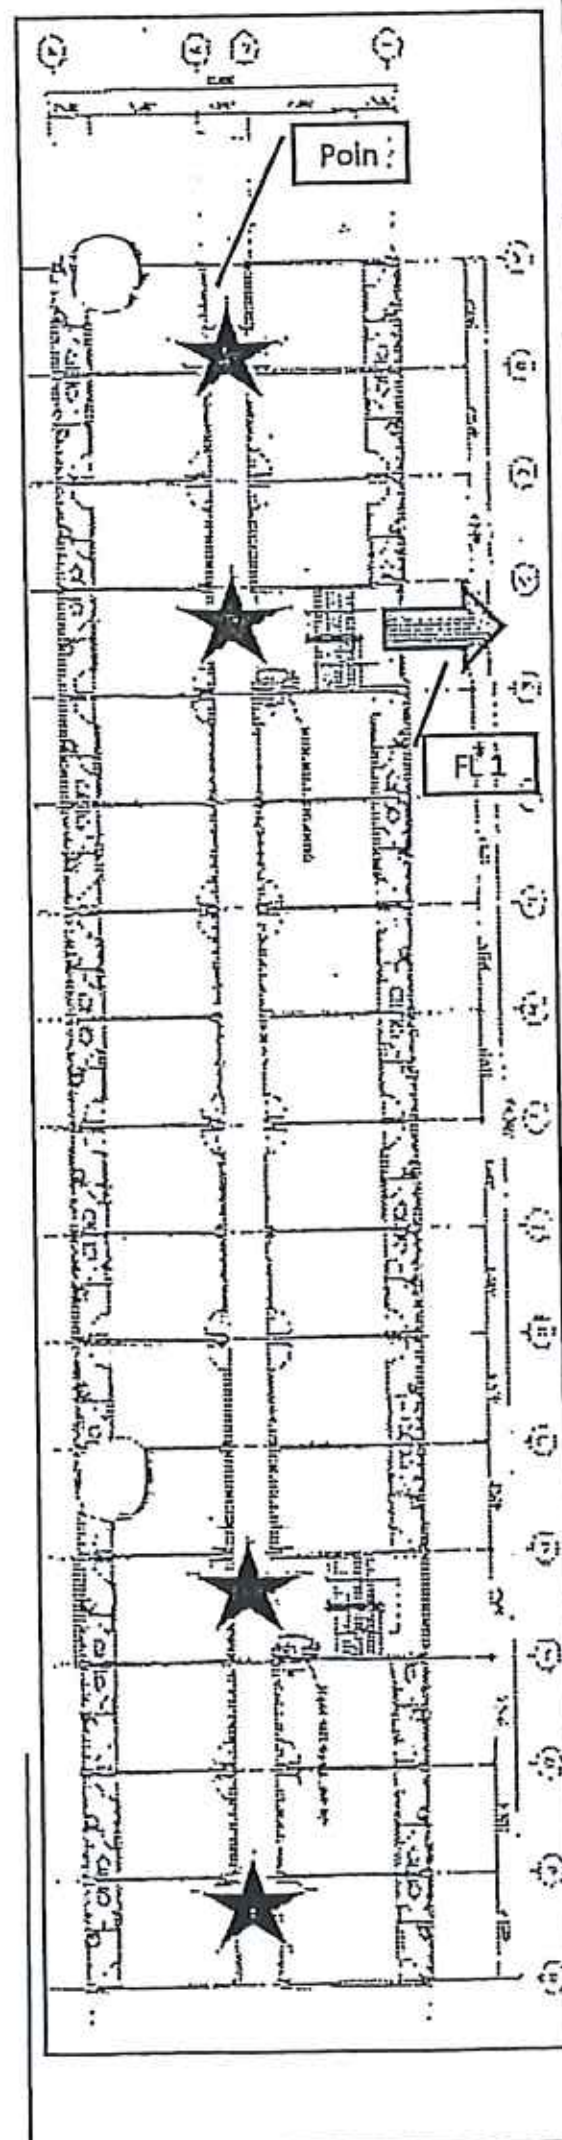

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	30/01/26	26/02/26	25/3/26	27/4/26	26/5/26	29/6/26						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
					Check by Technician	สุชาติ	สุชาติ	สรศักดิ์	สรศักดิ์	วันมาศ	สรศักดิ์						
					Incharge by Chief Technician												
					Inspected by Supervisor Technician												
					Approve by Building Manager												

REMARK

Engineer
Manager

Sheet no.	10		
Rev. No	Detail		Date
00	New Check Sheet		1-Jul-19

oc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
quipment Classification	Facility
heet Type	Monthly Check Sheet
ection / Department	Facility / Operation
quipment No./ Area	Apex Group
quipment name	Exit Lighting System
aker	Tom's Workers CO.,LTD
aking date	

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026............

Exit Lighting System Building J

ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐

○ Normal ✕ Abnormal ⊠ Repair to nomal

Picture Item



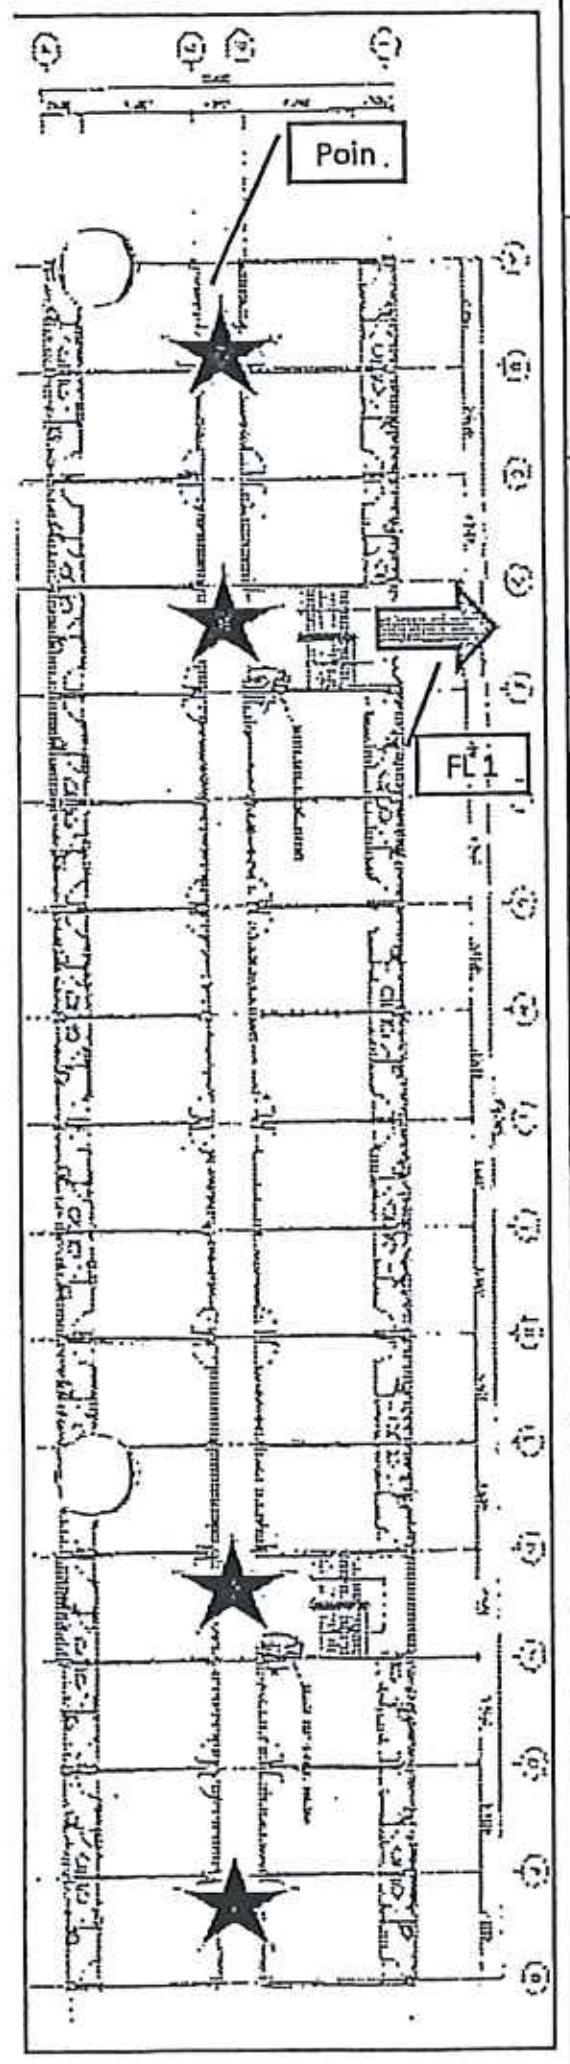

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	30/01/26	26/02/26	25/3/26	27/4/26	26/5/26	29/6/26						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O							
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer

Manager

oc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
quipment Classification	Facility
heet Type	Monthly Check Sheet
ection / Department	Facility / Operation
quipment No./ Area	Apex Group
quipment name	Exit Lighting System
aker	Tom's Workers CO.,LTD
aking date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026..............

Exit Lighting System Building K

Sheet no.	11	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



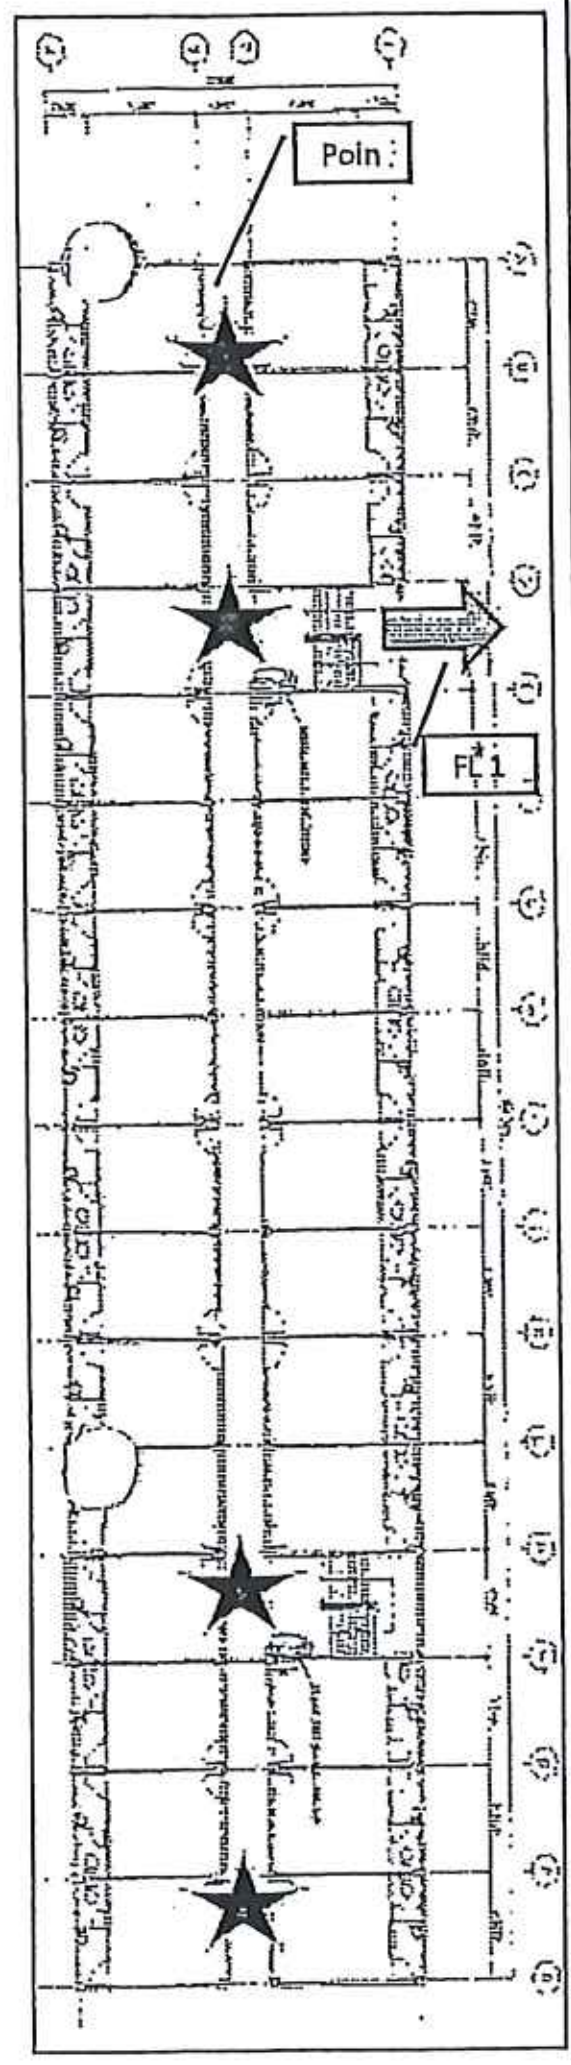

○ Normal ✕ Abnormal ⨻ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	30/01/26	26/02/26	25/3/26	27/4/26	26/5/26	29/6/26						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	○	○	○						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
				Check by Technician		สุชาติ	สุชาติ	สุรศักดิ์	สุรศักดิ์	วันมงคล	สุรศักดิ์						
				Incharge by Chief Technician		สุวิทย์	สุวิทย์	สุเทพ	สุเทพ	สุเทพ	สุเทพ						
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer
Manager

oc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
quipment Classification	Facility
hee't Type	Monthly Check Sheet
ection / Department	Facility / Operation
quipment No./ Area	Apex Group
quipment name	Exit Lighting System
aker	Tom's Workers CO.,LTD
aking date	

ESB-ONE	ESB-TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

Exit Lighting System Building L

Sheet no.	12	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



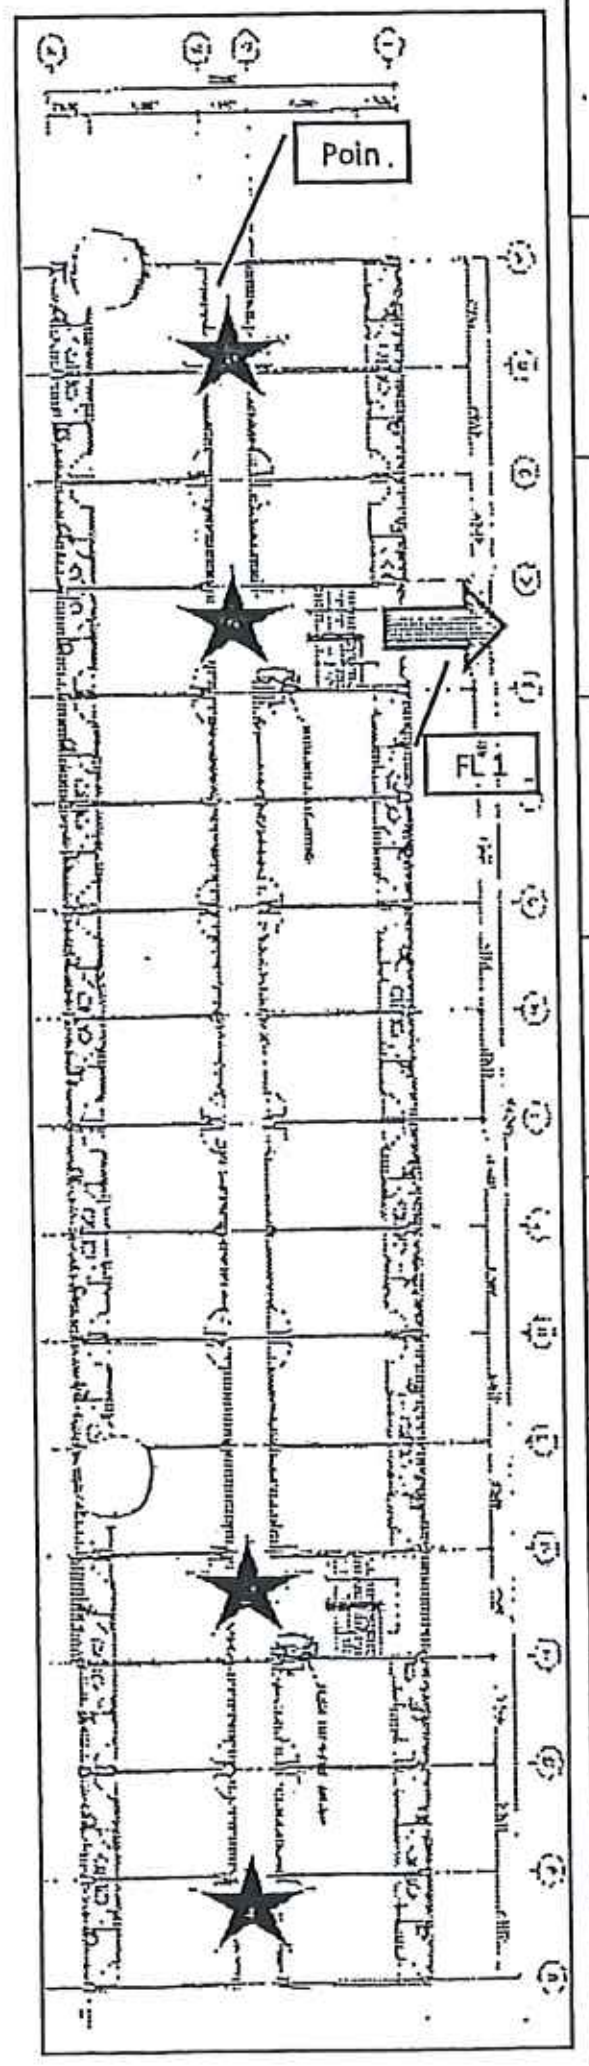

○ Normal × Abnormal ⨳ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	30/01/26	26/02/26	25/3/26	27/4/26	26/5/26	29/6/26						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						

Check by Technician												
Incharge by Chief Technician												
Inspected by Supervisor Technician												
Approve by Building Manager												

REMARK

Engineer
Manager

oc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
quipment Classification	Facility
heet Type	Monthly Check Sheet
ection / Department	Facility / Operation
quipment No./ Area	Apex Group
quipment name	Exit Lighting System
aker	Tom's Workers CO.,LTD
aking date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026..........

Exit Lighting System Building M

Sheet no.	13	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet.	1-Jul-19

○ Normal ✕ Abnormal ⩝ Repair to nomal

Picture Item



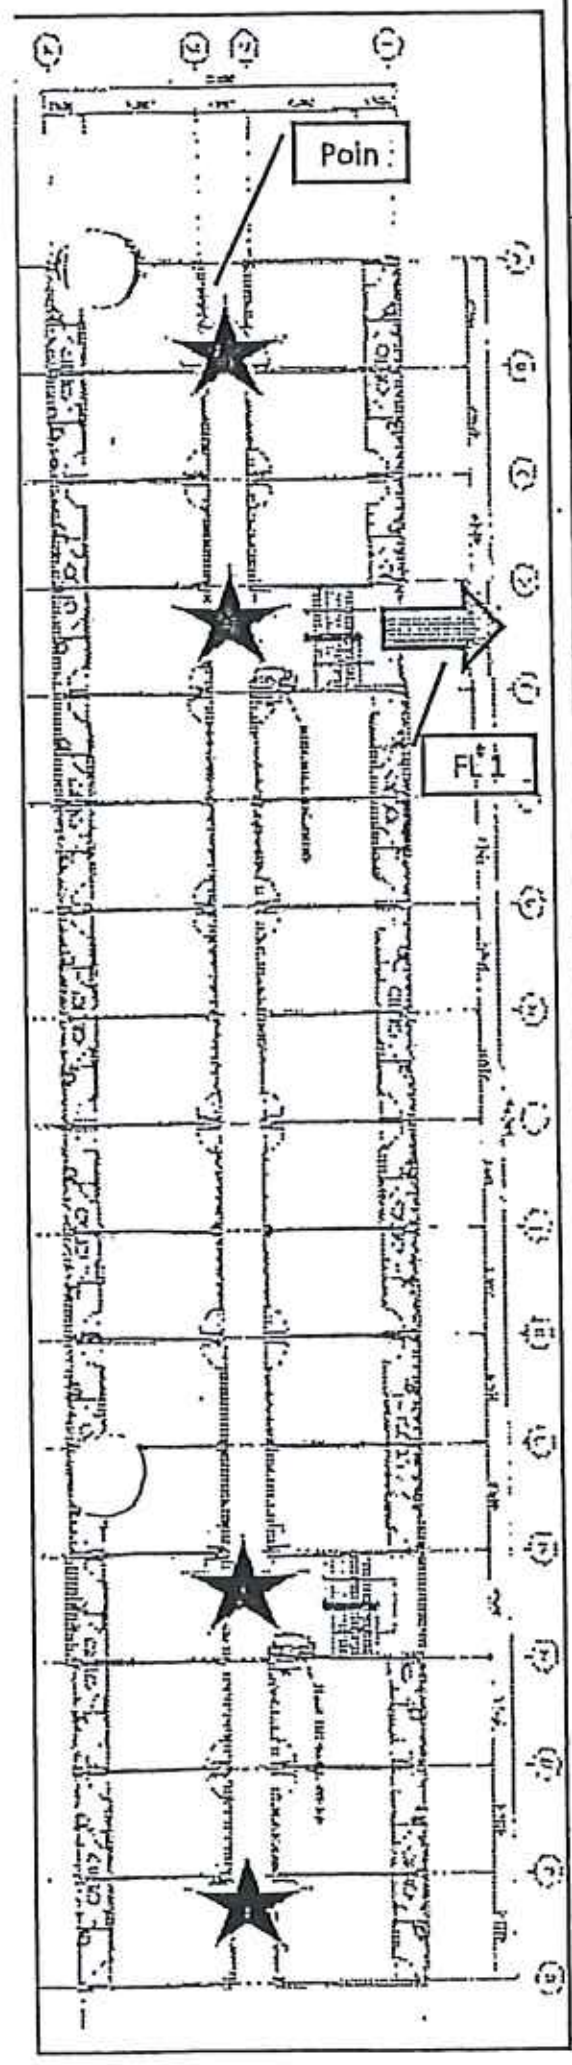

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	30/01/26	26/02/26	25/3/26	27/4/26	26/5/26	29/6/26						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer

Manager

oc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
quipment Classification	Facility
heet Type	Monthly Check Sheet
ection / Department	Facility / Operation
quipment No./ Area	Apex Group
quipment name	Exit Lighting System
aker	Tom's Workers CO.,LTD
aking date	

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026..............

Sheet no.	14	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Exit Lighting System Building N

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

○ Normal ✕ Abnormal ☒ Repair to nomal

Picture Item	Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	30/01/26	26/02/26	25/3/26	27/4/26	29/5/26	27/6/26						
	FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
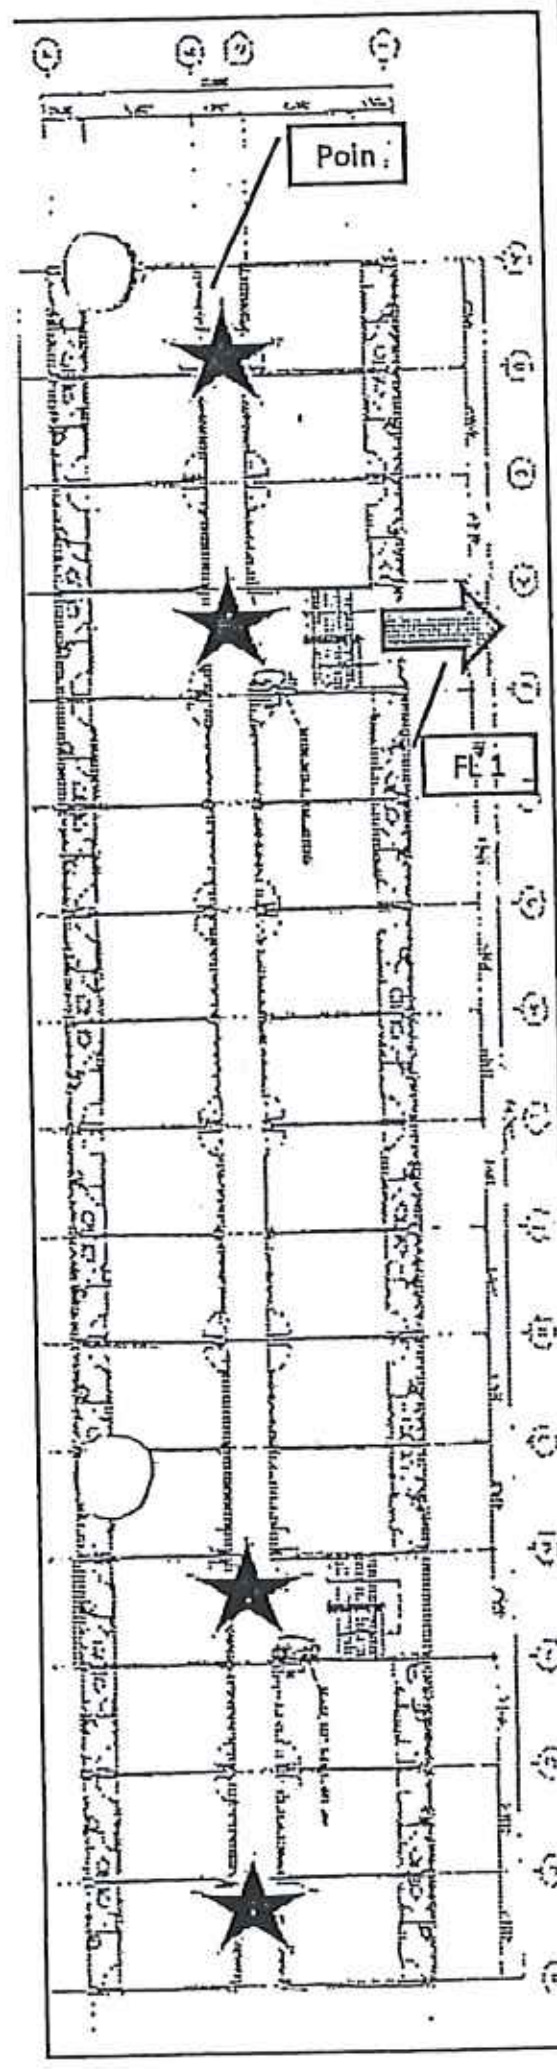 Poin FL 1	FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
						Check by Technician												
						Incharge by Chief Technician												
						Inspected by Supervisor Technician												
						Approve by Building Manager												

REMARK

Engineer

Manager

oc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
quipment Classification	Facility
heet Type	Monthly Check Sheet
ection /, Department	Facility / Operation
quipment No:/ Area	Apex Group
quipment name	Exit Lighting System
aker	Tom's Workers CO.,LTD
aking date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

Sheet no.	15	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026.............

Exit Lighting System Building O

○ Normal × Abnormal ⊗ Repair to nomal

Picture Item



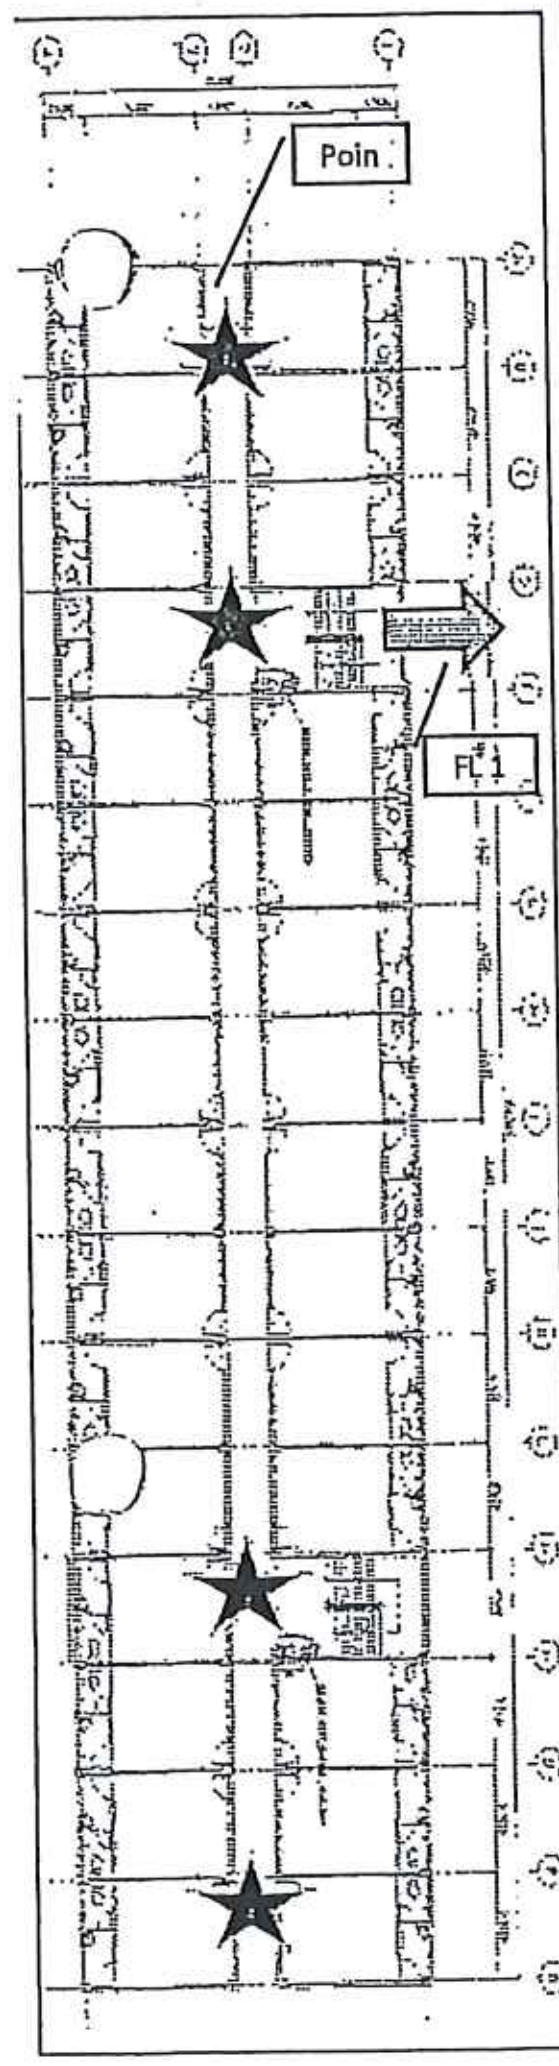

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	30/01/26	26/02/26	24/3/26	26/4/26	29/5/26	27/6/26						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer	
Manager	

oc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
quipment Classification	Facility
heet Type	Monthly Check Sheet
ection / Department	Facility / Operation
quipment No./ Area	Apex Group
quipment name	Exit Lighting System
aker	Tom's Workers CO.,LTD
aking date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026............

Exit Lighting System Building P

Sheet no.	16	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



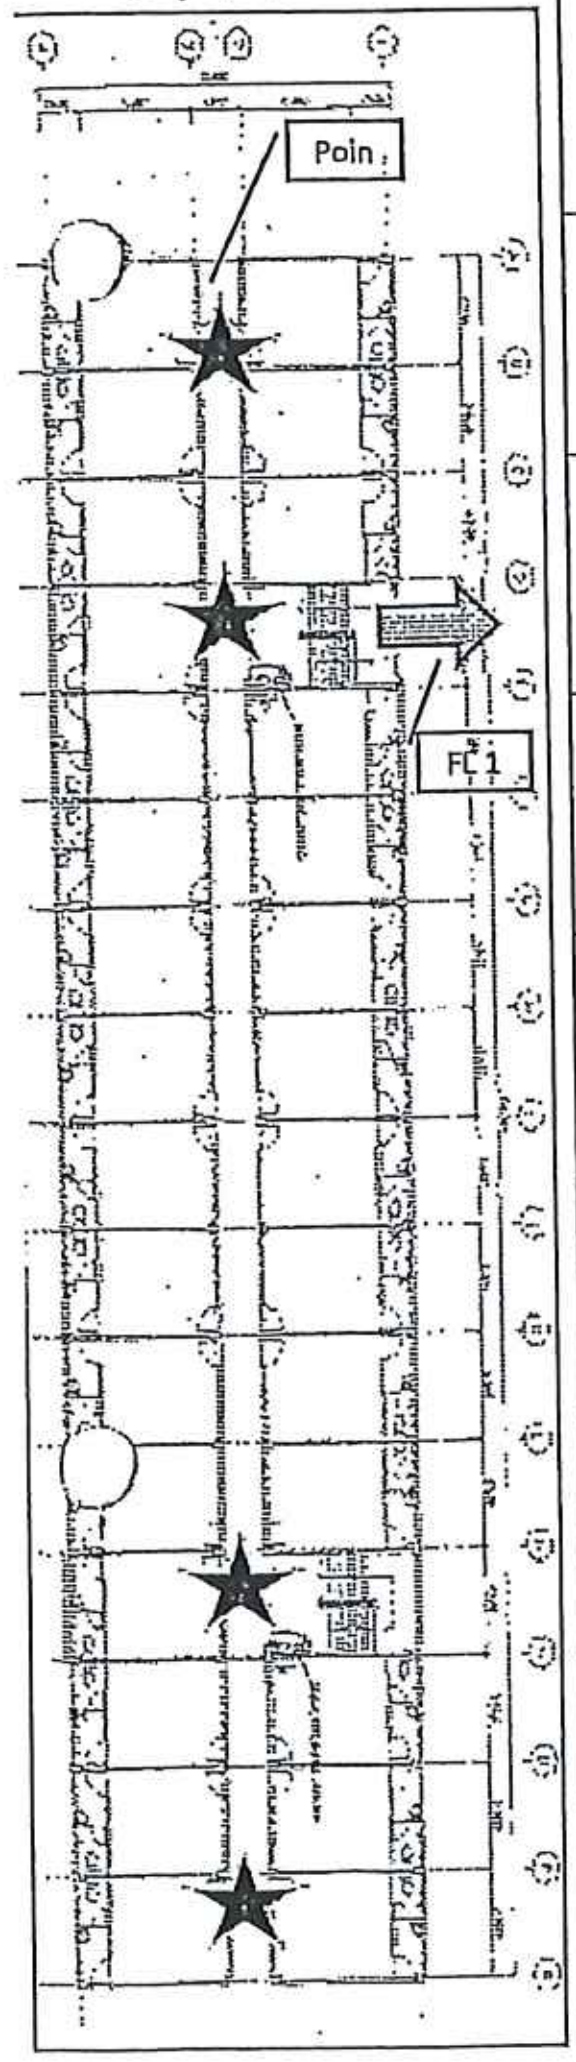

○ Normal × Abnormal ⩝ Repair to nomal

Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month											
Location	Standard	NO.				30/01/26	26/02/26	21/3/26	28/4/26	29/5/26	24/6/26						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						

Check by Technician												
Incharge by Chief Technician												
Inspected by Supervisor Technician												
Approve by Building Manager												

REMARK

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

Exit Lighting System Building Q

Sheet no.	17	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

○ Normal × Abnormal ⨂ Repair to nomal

Picture Item

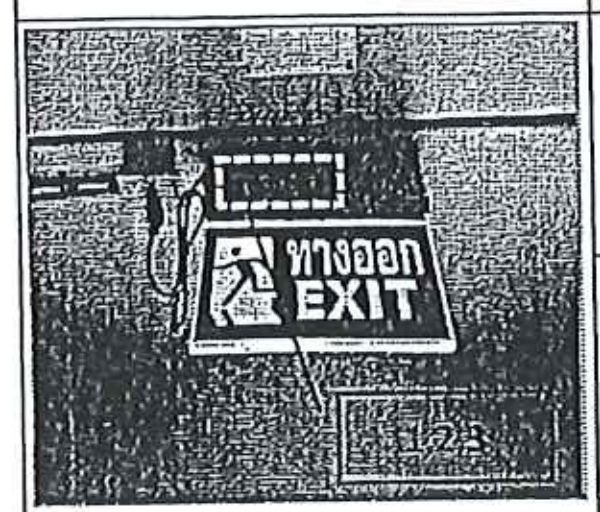

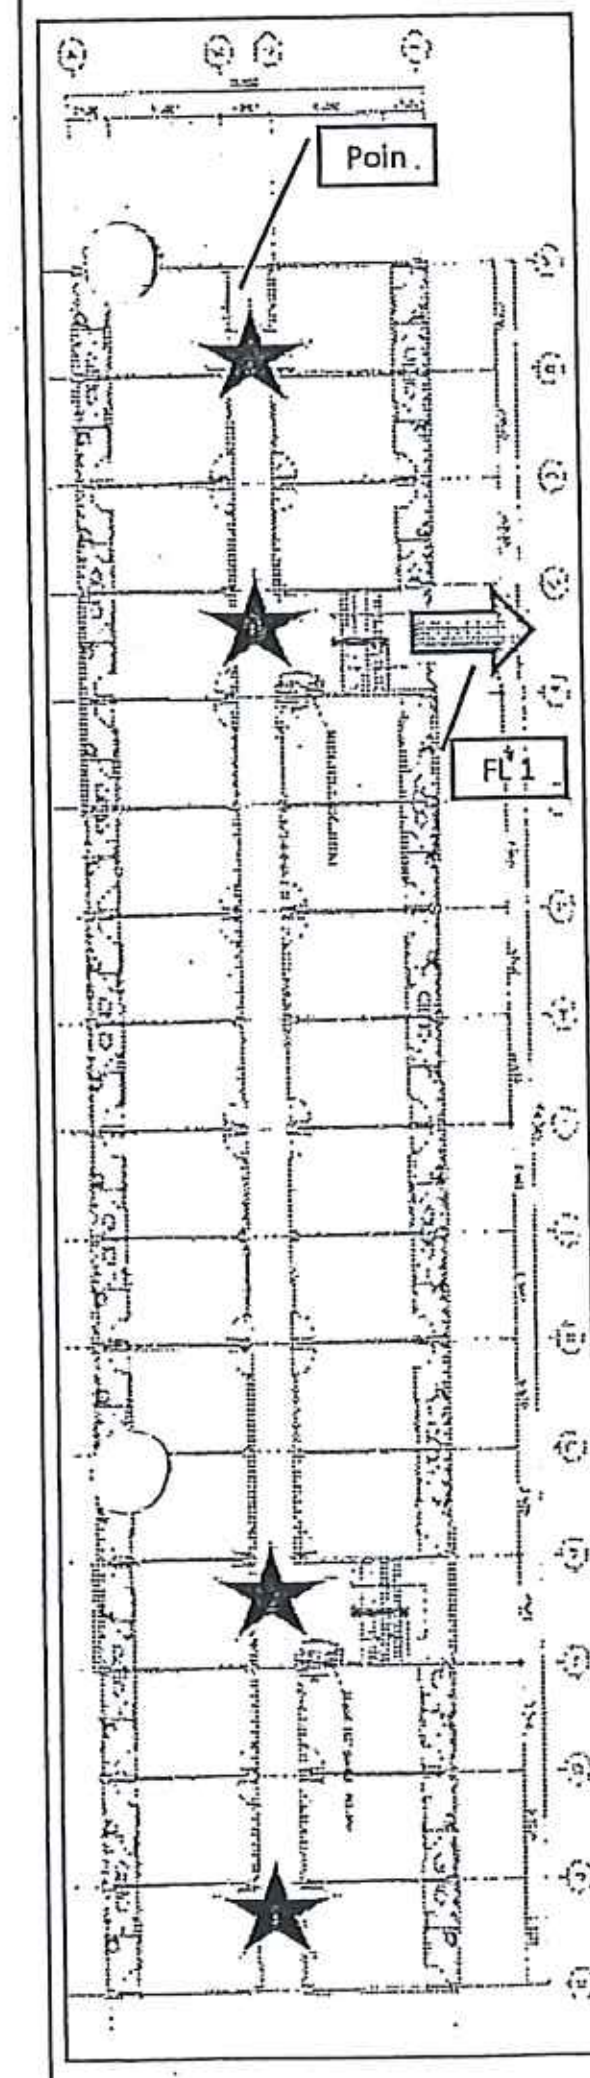

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	30/01/26	26/02/26	25/3/26	27/4/26	26/5/26	29/6/26						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

Exit Lighting System Building R

Sheet no.	18	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

○ Normal ✕ Abnormal X̶ Repair to nomal

Picture Item



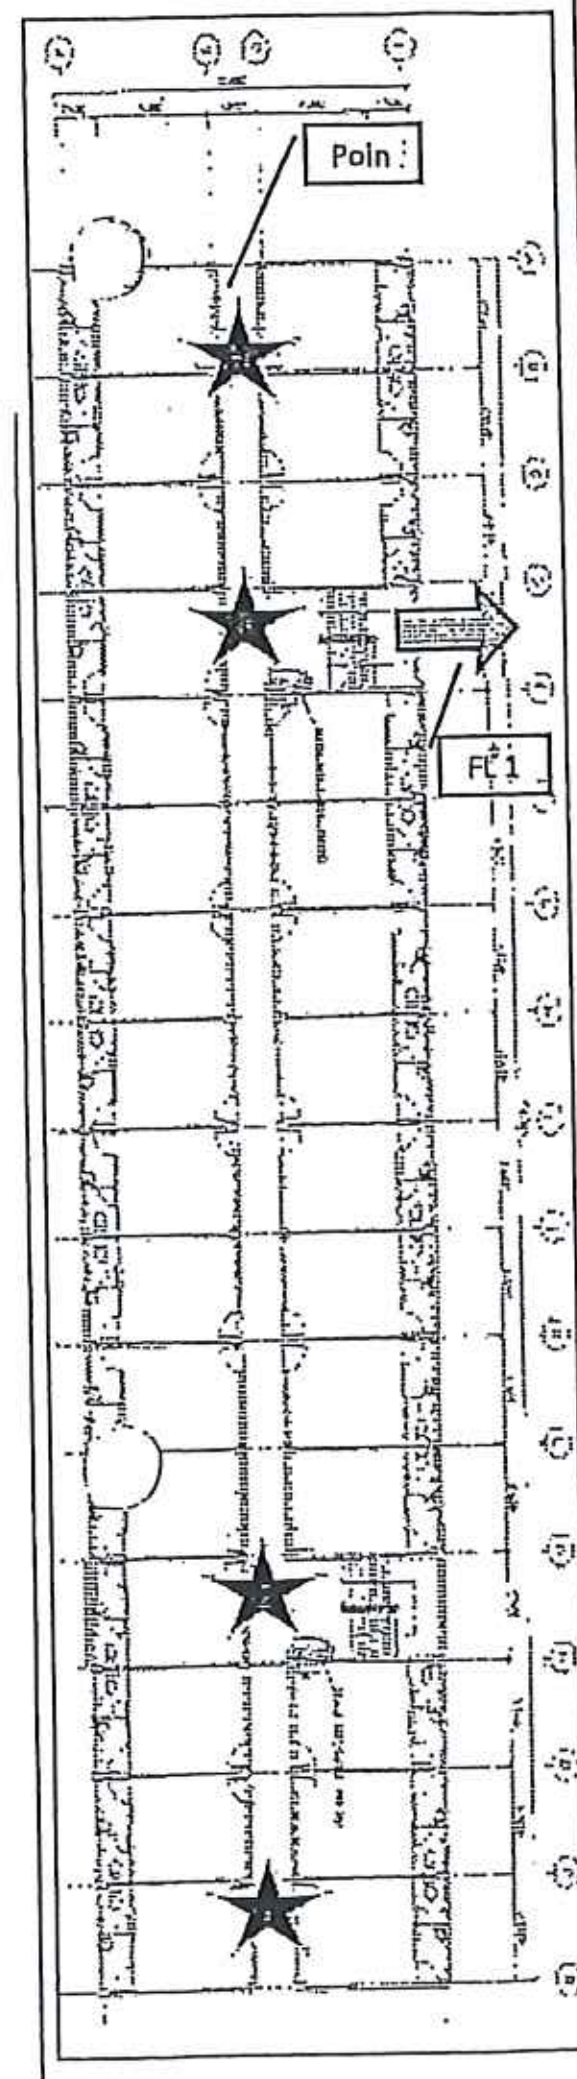

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	30/01/26	26/02/26	25/3/26	27/4/26	26/5/26	29/6/26						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
					Check by Technician	สุชาติ	สุชาติ	กิตติศักดิ์	กิตติศักดิ์	กิตติศักดิ์	กิตติศักดิ์						
					Incharge by Chief Technician												
					Inspected by Supervisor Technician												
					Approve by Building Manager												

REMARK

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

Sheet no.	19	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Exit Lighting System Building S

○ Normal ✕ Abnormal ⨻ Repair to nomal

Picture Item



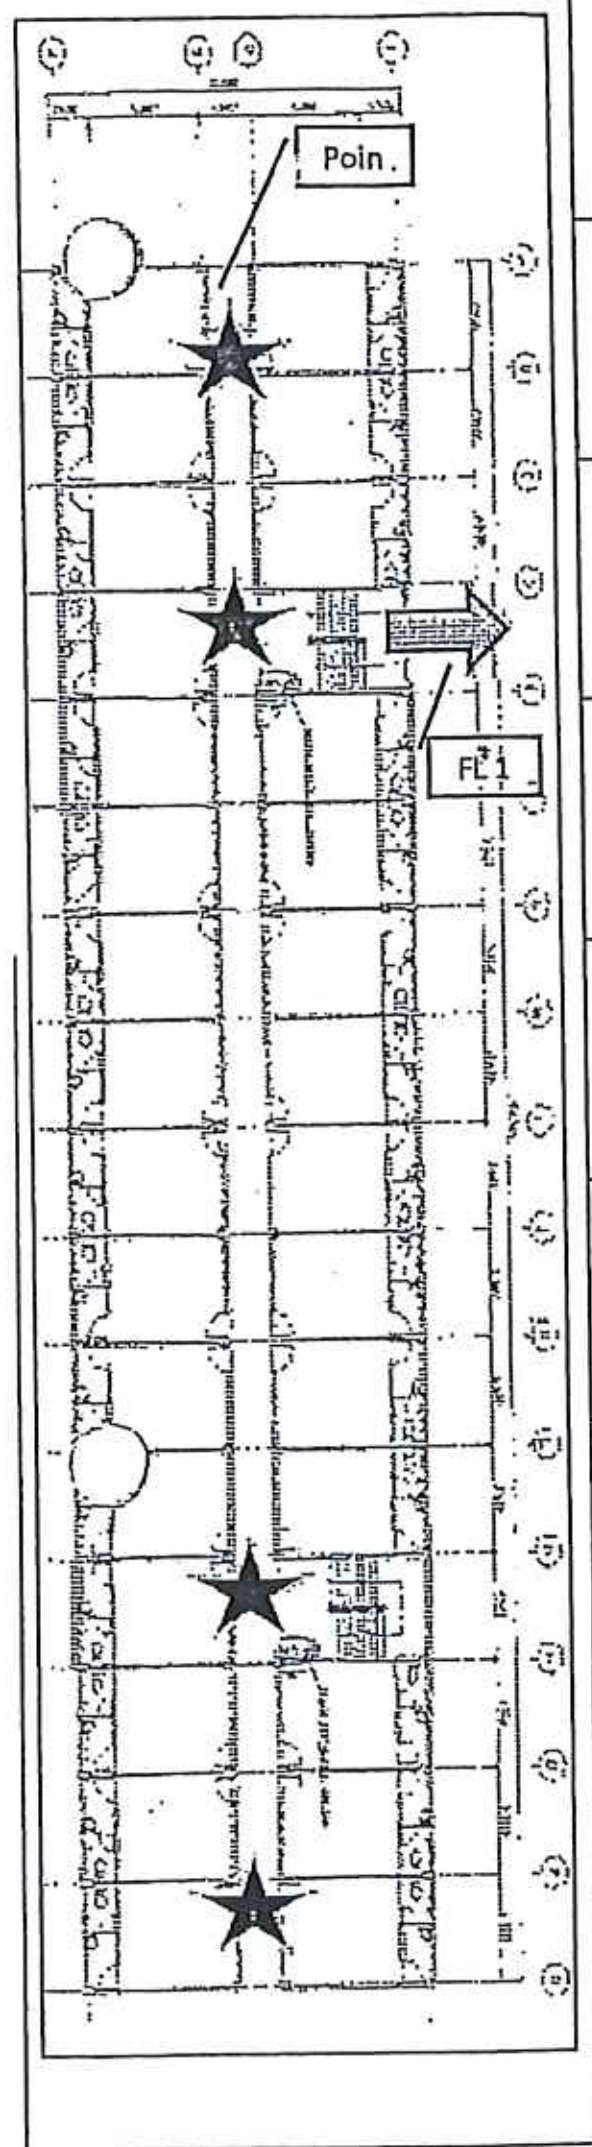

Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month					
Location	Standard	NO.				30/01/26	26/02/26	25/3/26	27/4/26	26/5/26	29/6/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X
				Check by Technician		สุชาติ	สุชาติ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				Incharge by Chief Technician		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				Inspected by Supervisor Technician							
				Approve by Building Manager							

REMARK

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

Exit Lighting System Building T

Sheet no.	20	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



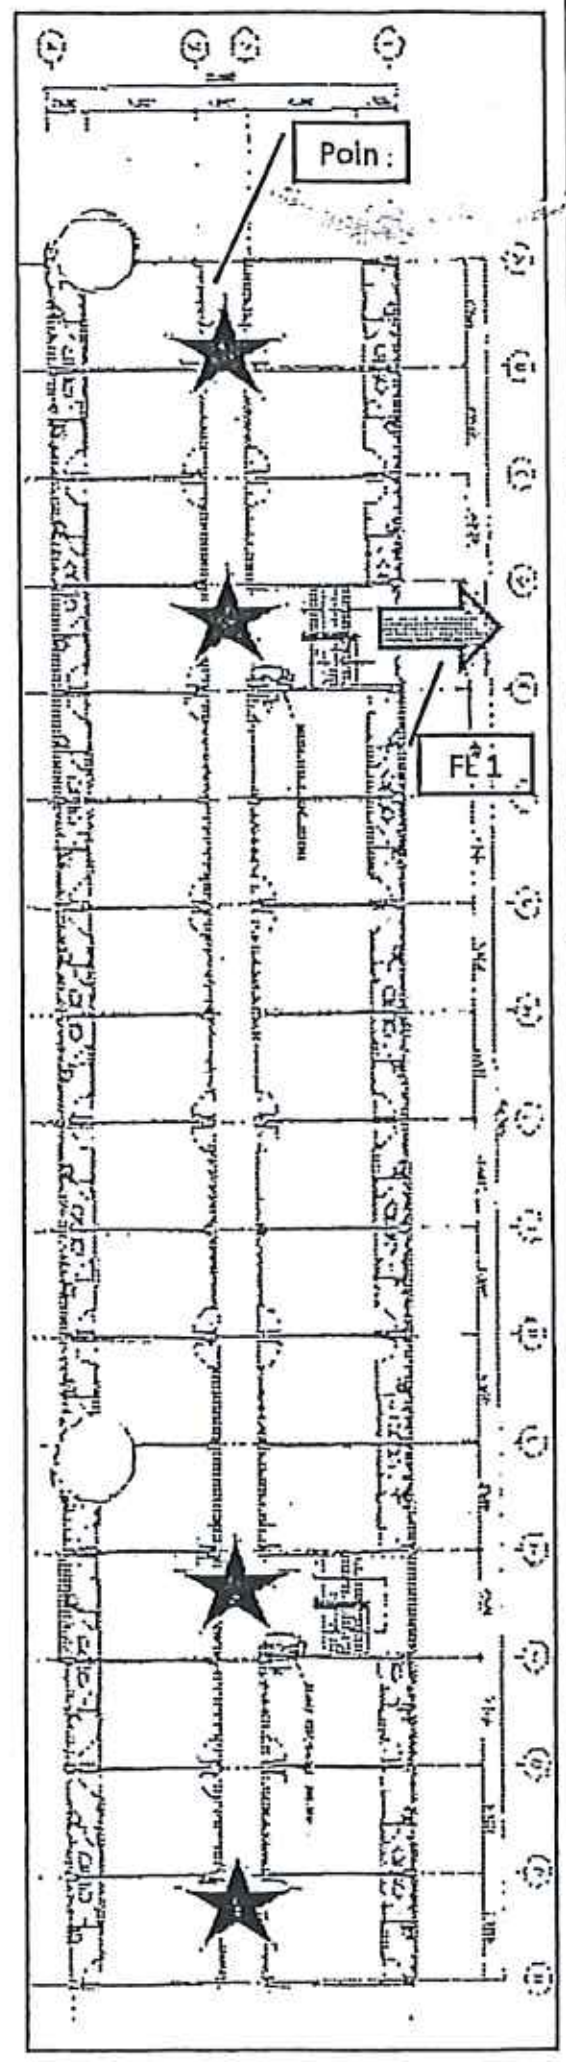

Standard Specification			○ Normal × Abnormal ⨯ Repair to nomal			Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	30/01/26	26/02/26	25/3/26	27/4/26	26/5/21	29/6/26						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-[illegible] ลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
REMARK					Check by Technician	สุชาติ	สุชาติ	กิตติสัข	กิตติสัข	กิตติสัข	กิตติสัข						
					Incharge by Chief Technician												
					Inspected by Supervisor Technician												
					Approve by Building Manager												

Engineer	Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

Emergency Lighting System Building A

Sheet no.		1
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

6

○ Normal ✕ Abnormal ⩝ Repair to nomal

Picture Item	Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month											
	Location	Standard	NO.				29/01/26	27/02/26	24/03/26	24/04/26	27/5/26	24/6/26						
	FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
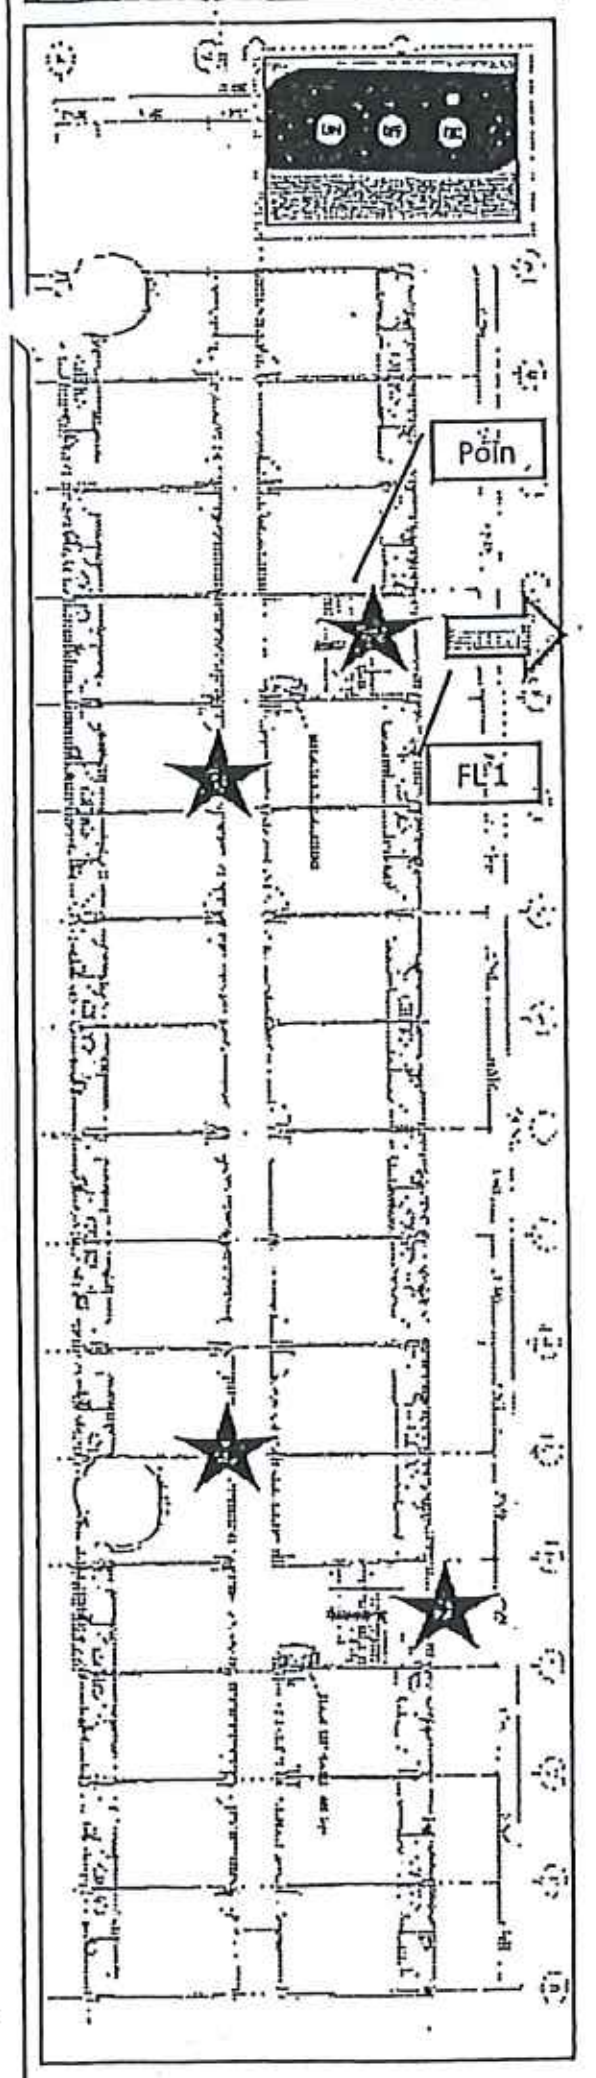	FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
REMARK						Check by Technician												
						Incharge by Chief Technician												
						Inspected by Supervisor Technician												
						Approve by Building Manager												

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

Emergency Lighting System Building B

Sheet no.	2	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



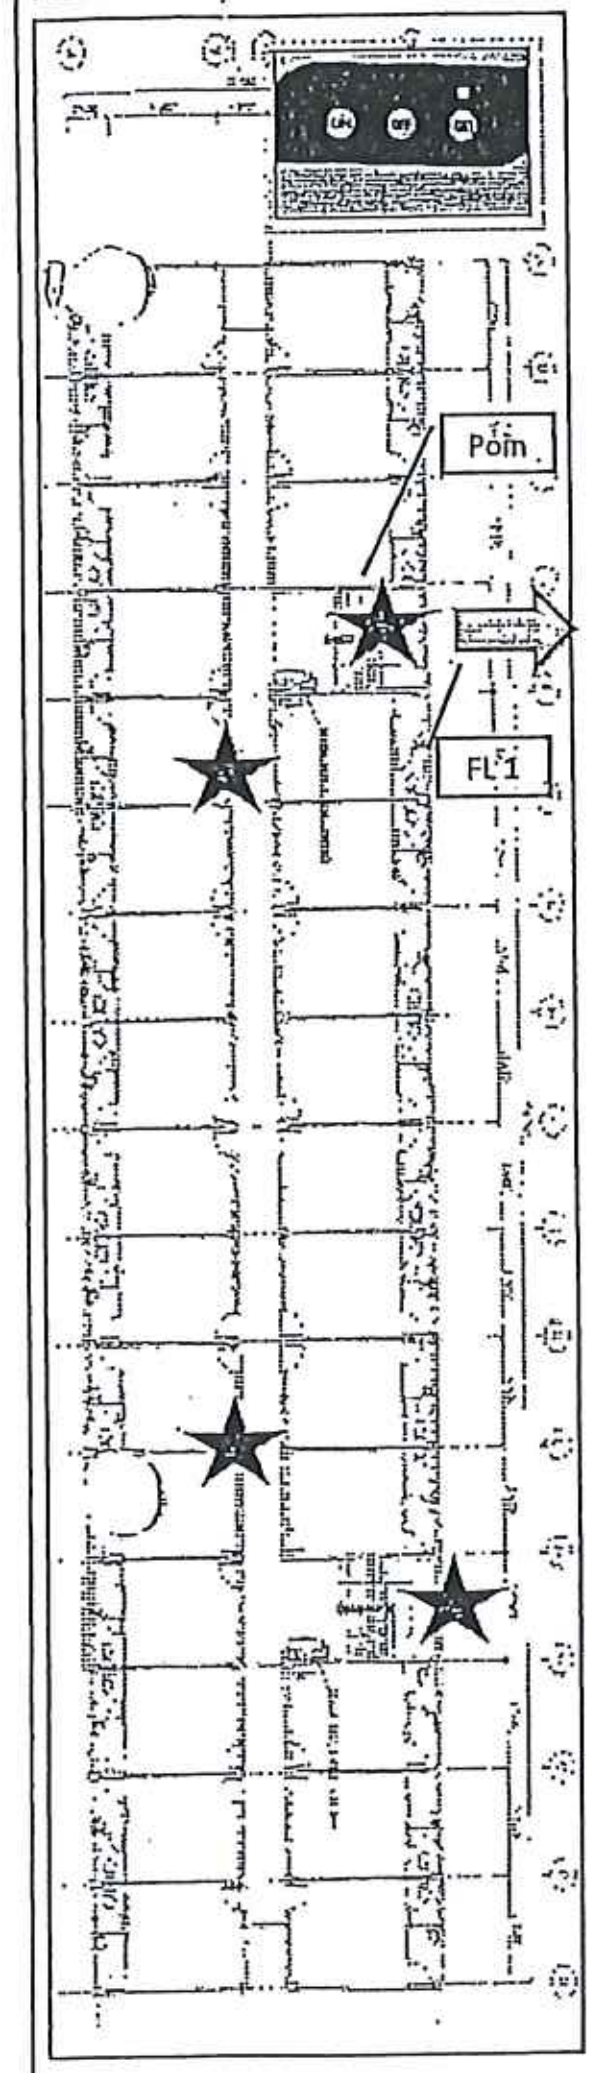

○ Normal ✕ Abnormal ⨷ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	29/01/26	27/02/26	28/03/26	28/04/26	27/5/26	24/6/26						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✓	✕	✕	✕	✕						
REMARK				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	3	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

Emergency Lighting System Building C

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

○ Normal   × Abnormal   ⨳ Repair to nomal

Picture Item	Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	29/01/26	27/02/26	28/3/26	28/4/26	27/5/26	24/6/24						
 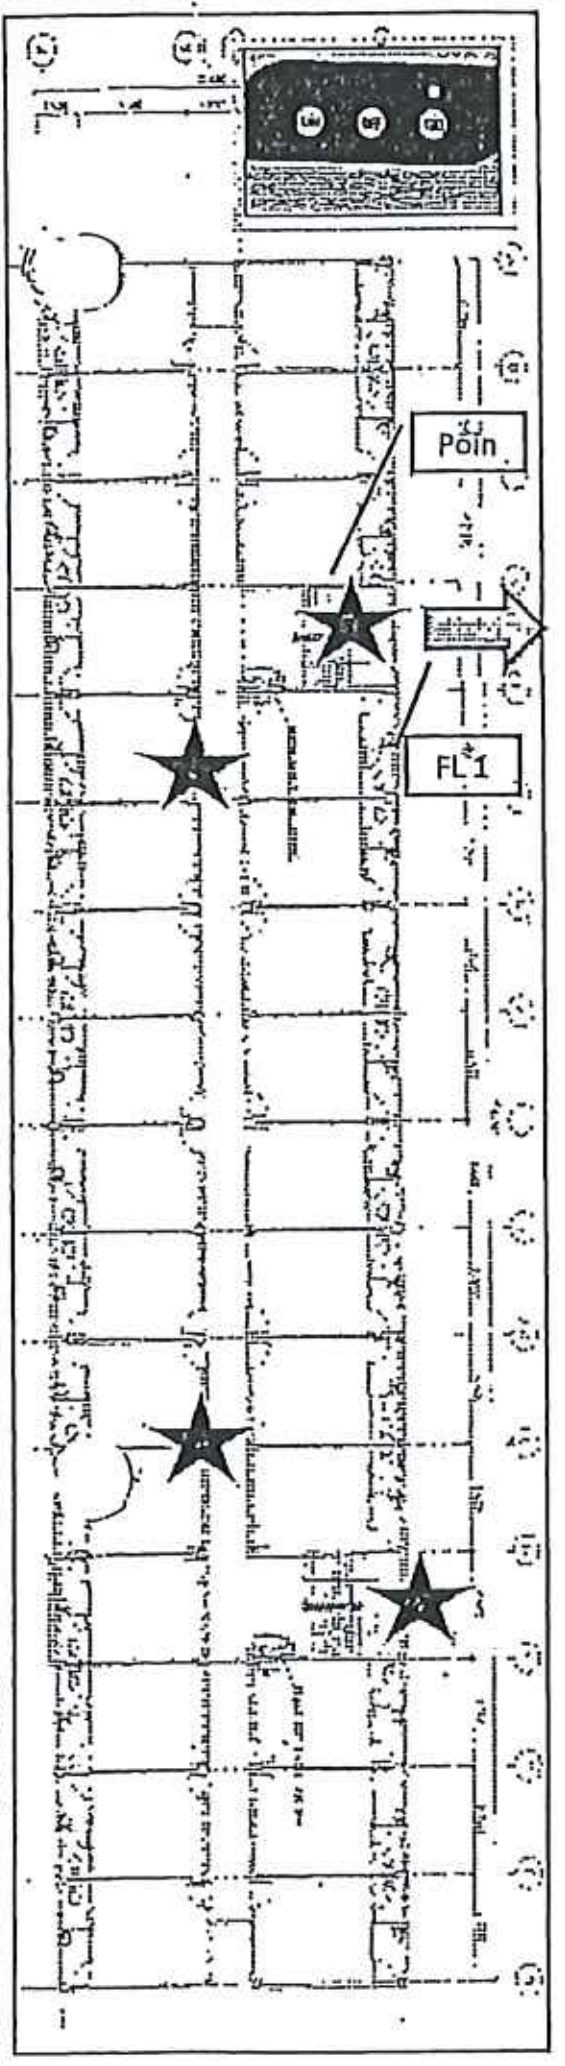	FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-						
	FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
REMARK					Check by Technician		สุชาติ	สุชาติ										
					Incharge by Chief Technician													
					Inspected by Supervisor Technician													
					Approve by Building Manager													

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

Emergency Lighting System Building D

Sheet no.	4	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

○ Normal ✕ Abnormal ⨳ Repair to nomal

Picture Item	Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month											
	Location	Standard	NO.				29/01/26	27/02/26	28/3/26	28/4/26	27/5/26	24/6/26						
 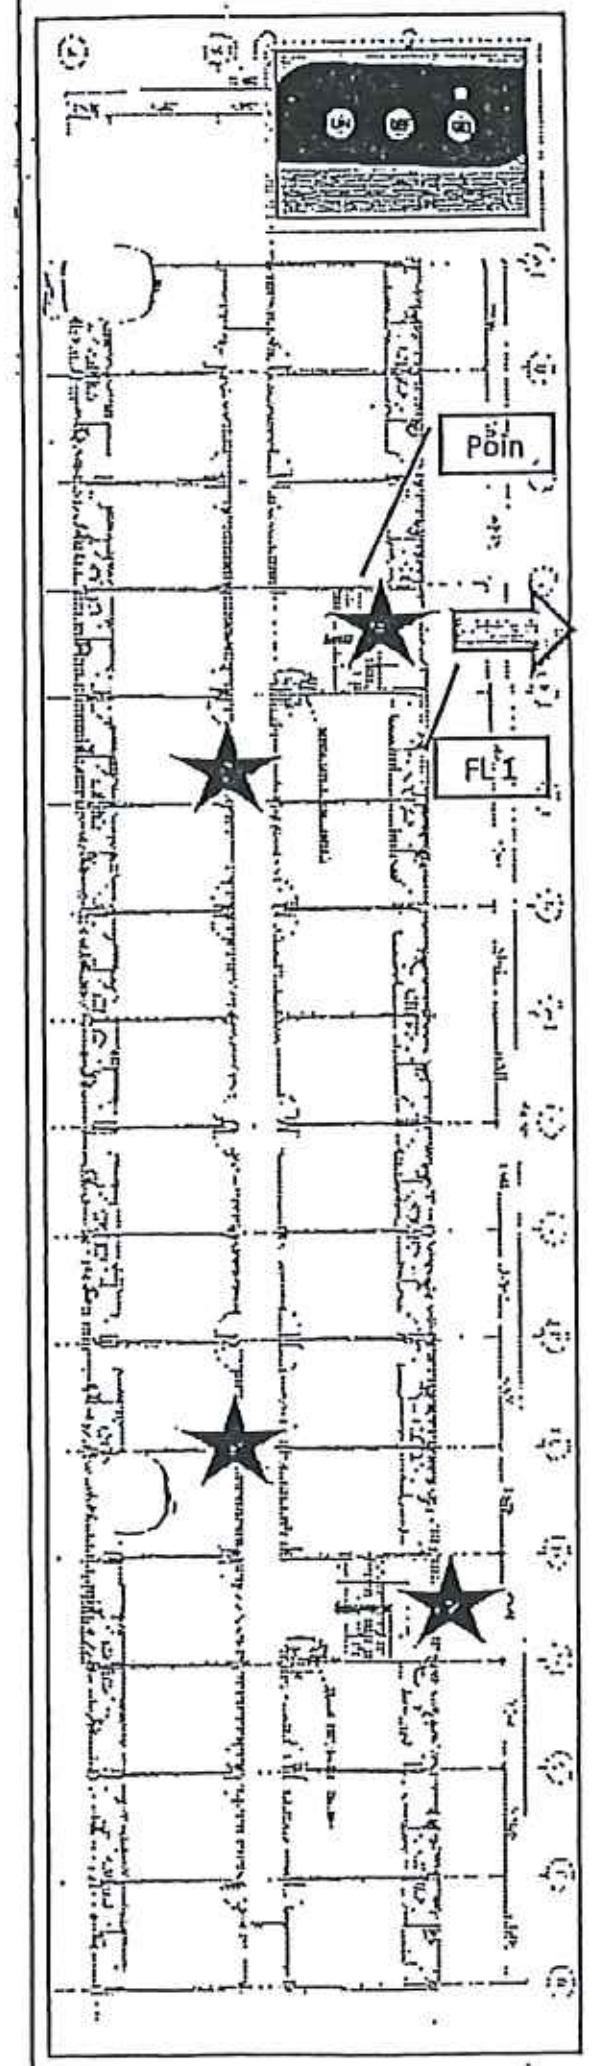	FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
REMARK						Check by Technician												
						Incharge by Chief Technician												
						Inspected by Supervisor Technician												
						Approve by Building Manager												

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

Emergency Lighting System Building E

Sheet no.		5
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item

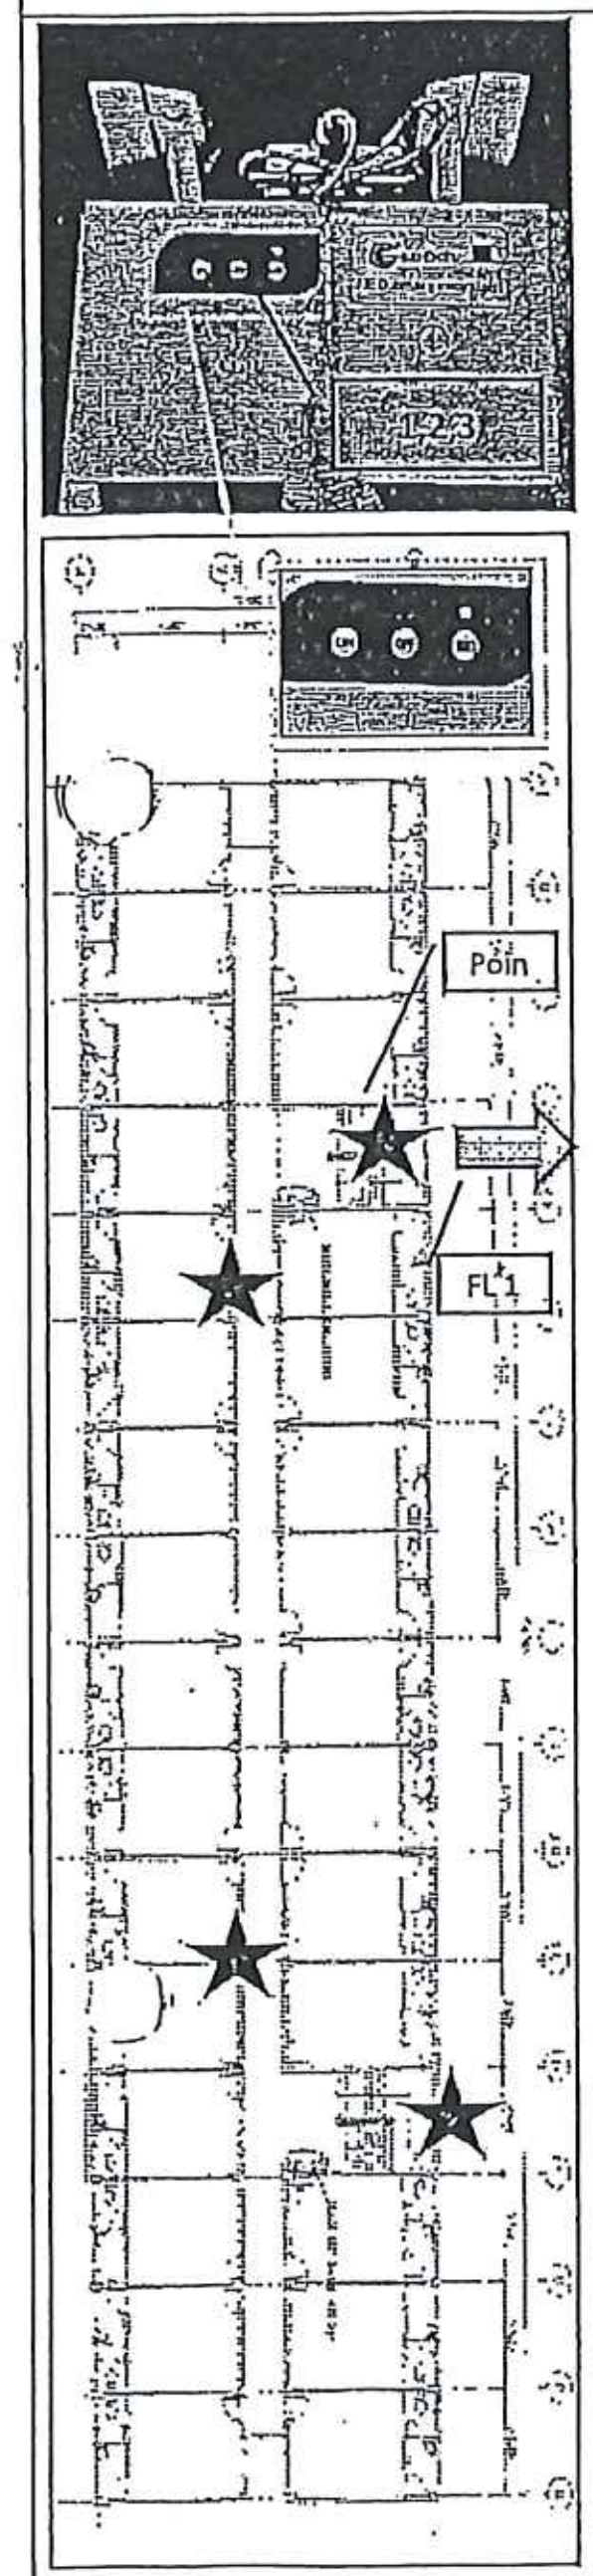

Standard Specification

○ Normal ✕ Abnormal ⨻ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	27/01/26	27/02/26	28/3/26	28/4/26	27/5/26	24/5/26						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						

Month

REMARK													
	Check by Technician												
	Incharge by Chief Technician												
	Inspected by Supervisor Technician												
	Approve by Building Manager												

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

Emergency Lighting System Building F

Sheet no.	6	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



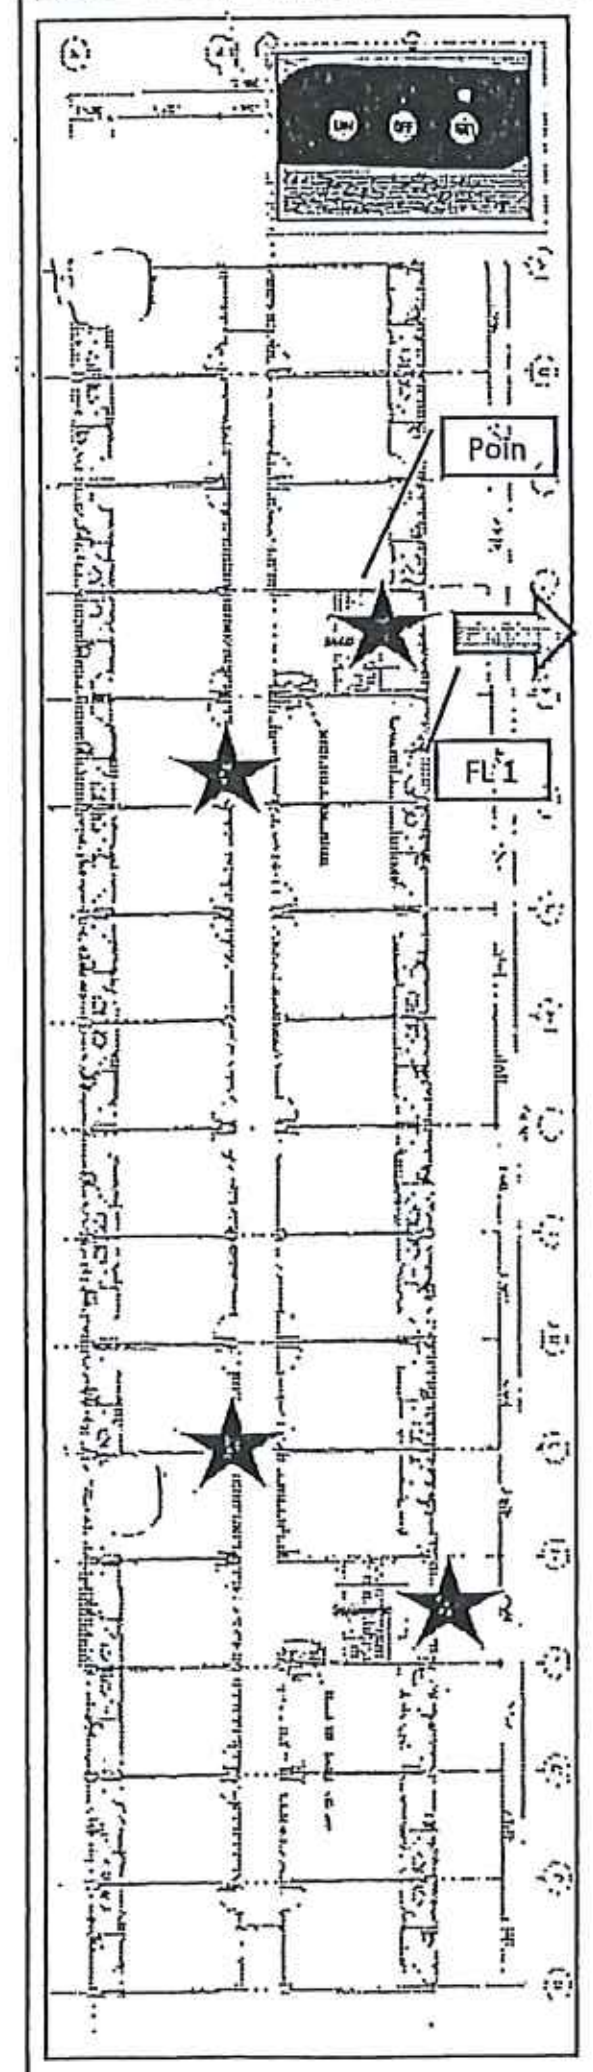

Standard Specification			○ Normal ✕ Abnormal ⨳ Repair to nomal			Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	29|0|26	27|02|26	24|3|26	28|4|26	27|5|26	24|6|26						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
REMARK					Check by Technician												
					Incharge by Chief Technician												
					Inspected by Supervisor Technician												
					Approve by Building Manager												

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

Emergency Lighting System Building G

Sheet no.	7	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

○ Normal ✕ Abnormal ⊠ Repair to nomal

Picture Item	Standard Specification						Month											
	Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	29/01/26	27/02/26	28/3/26	28/4/20	27/5/26	24/6/26						
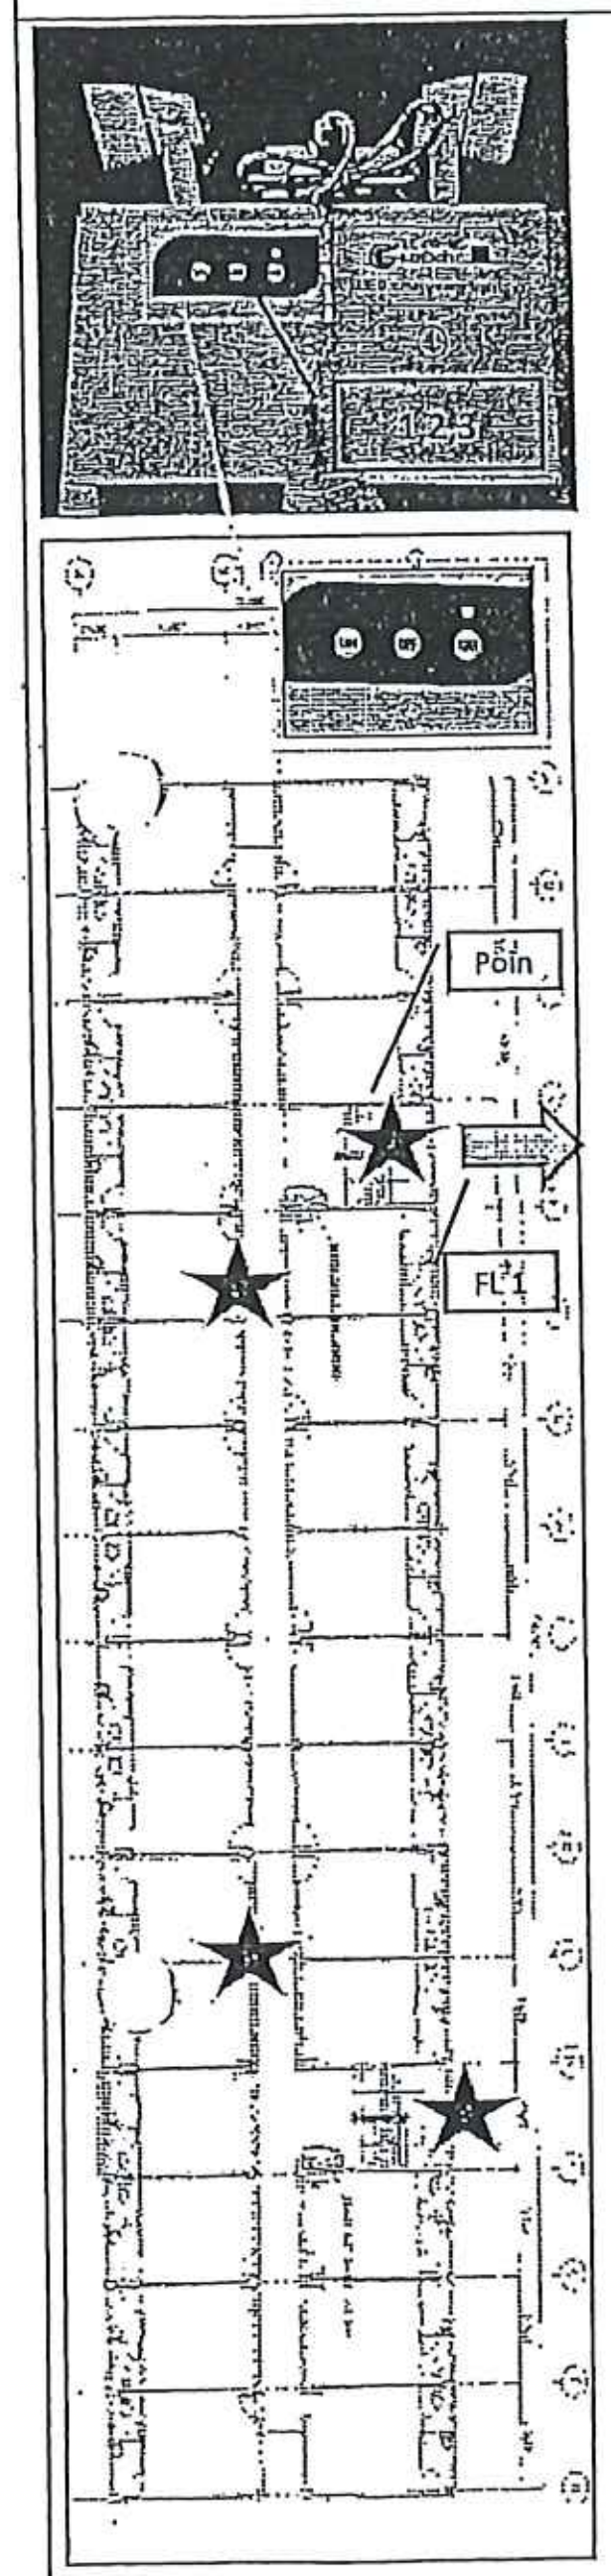	FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
REMARK					Check by Technician			สุชาติ										
					Incharge by Chief Technician													
					Inspected by Supervisor Technician													
					Approve by Building Manager													

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

Emergency Lighting System Building H

Sheet no.	8	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

○ Normal ✕ Abnormal ⊗ Repair to nomal

Picture Item	Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month											
	Location	Standard	NO.				29/01/26	27/02/26	28/3/26	27/4/26	27/5/26	24/6/26						
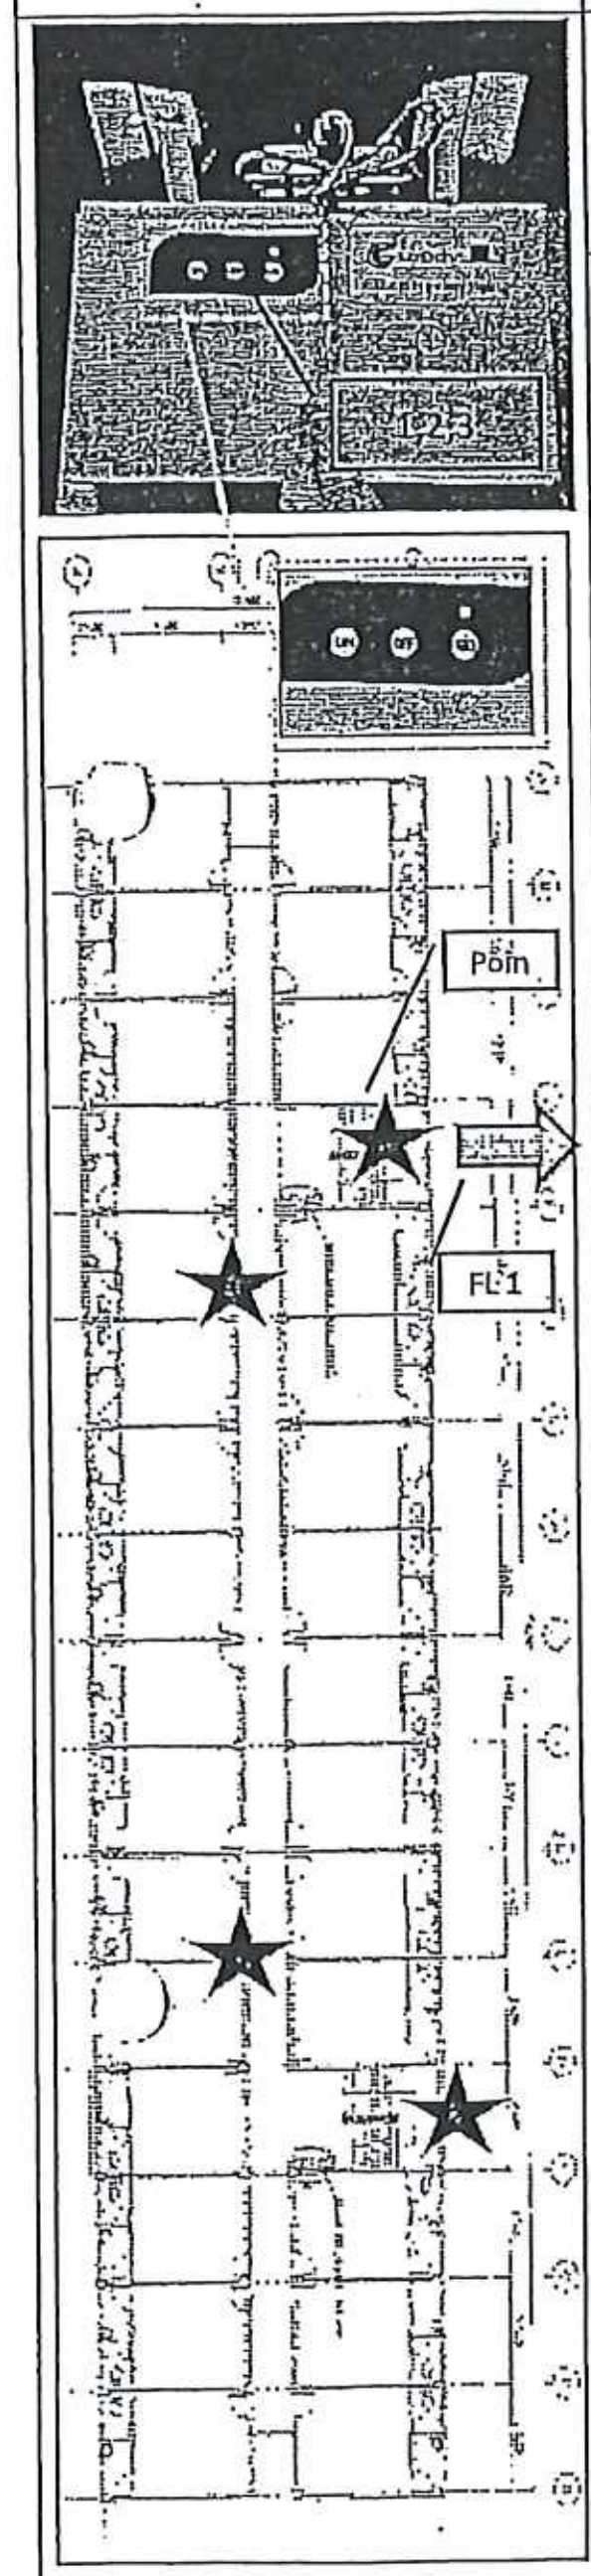	FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	⊗	⊗	✕	✕						
	FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
		ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
REMARK					Check by Technician													
					Incharge by Chief Technician													
					Inspected by Supervisor Technician													
					Approve by Building Manager													

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

Emergency Lighting System Building I

Sheet no.	9	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



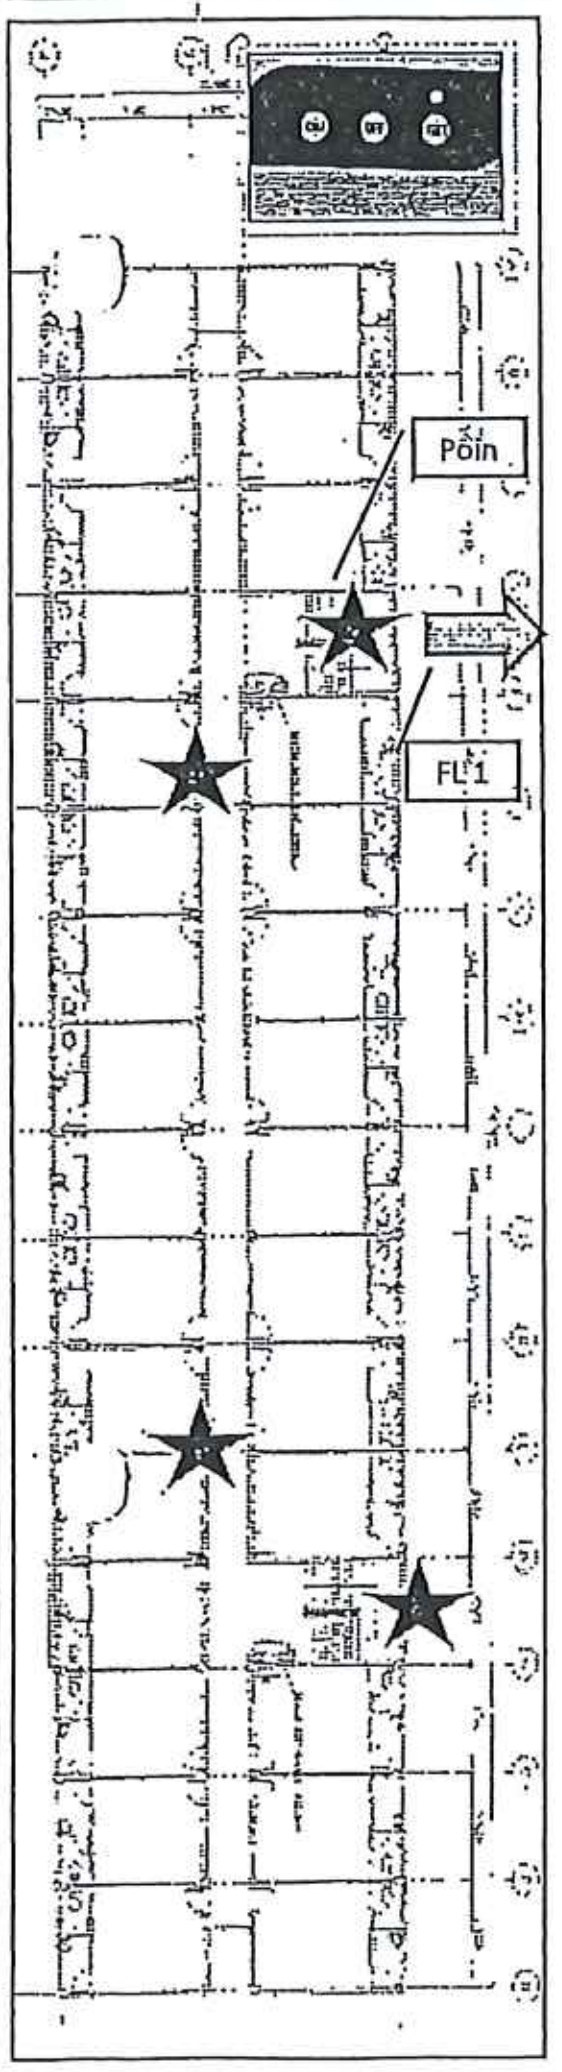

○ Normal ✕ Abnormal ⨳ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	29/01/26	27/02/26	27/3/26	29/4/26	27/5/26	24/5/26						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						

REMARK

Check by Technician												
Incharge by Chief Technician												
Inspected by Supervisor Technician												
Approve by Building Manager												

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	10	
Rev No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026 ....

Emergency Lighting System Building J

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

Picture Item



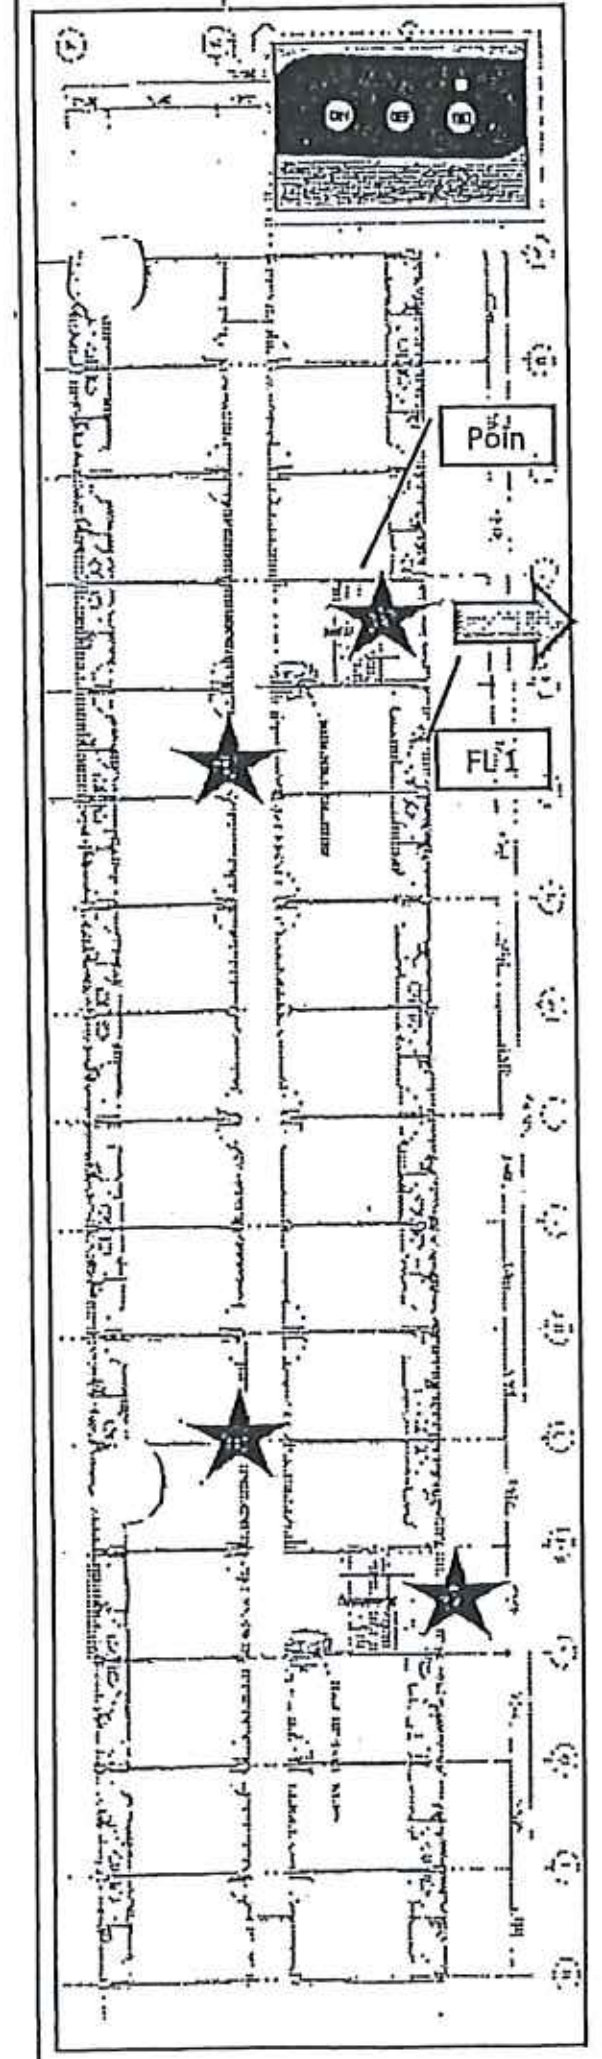

Standard Specification			○ Normal × Abnormal ⩝ Repair to nomal			Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	29/01/26	27/02/26	27/3/26	29/4/26	27/5/26	24/6/26						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×						

Check by Technician												
Incharge by Chief Technician												
Inspected by Supervisor Technician												
Approve by Building Manager												

REMARK

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

Emergency Lighting System Building K

Sheet no.	11	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



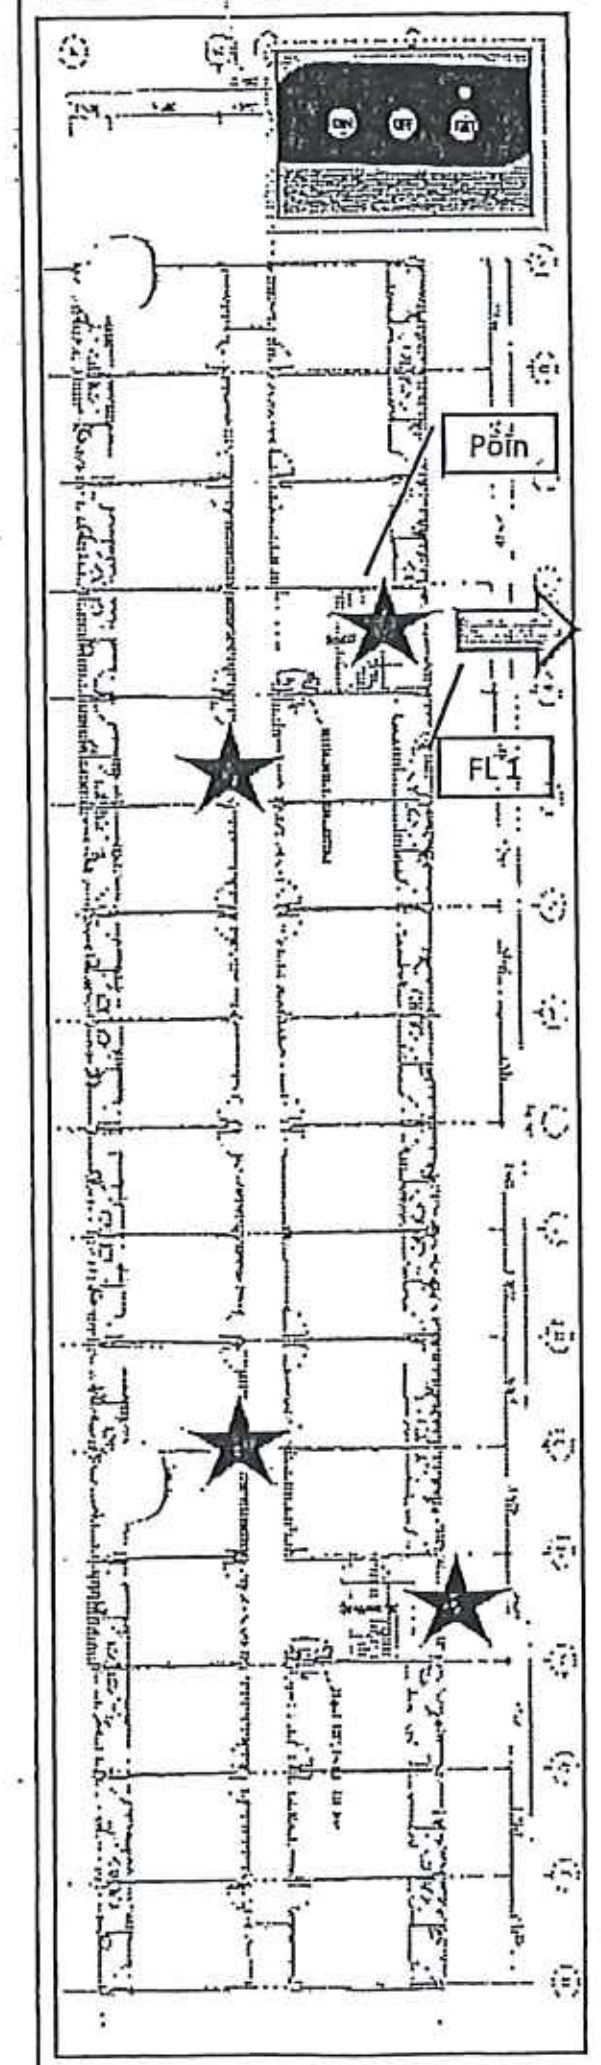

○ Normal ✕ Abnormal ⊗ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	29/01/26	27/02/26	28/03/26	25/04/26	27/05/26	24/6/26						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
REMARK					Check by Technician	สุชาติ	สุชาติ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
					Incharge by Chief Technician												
					Inspected by Supervisor Technician												
					Approve by Building Manager												

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	12	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

Emergency Lighting System Building L

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

○ Normal ✕ Abnormal ⨂ Repair to nomal

Picture Item



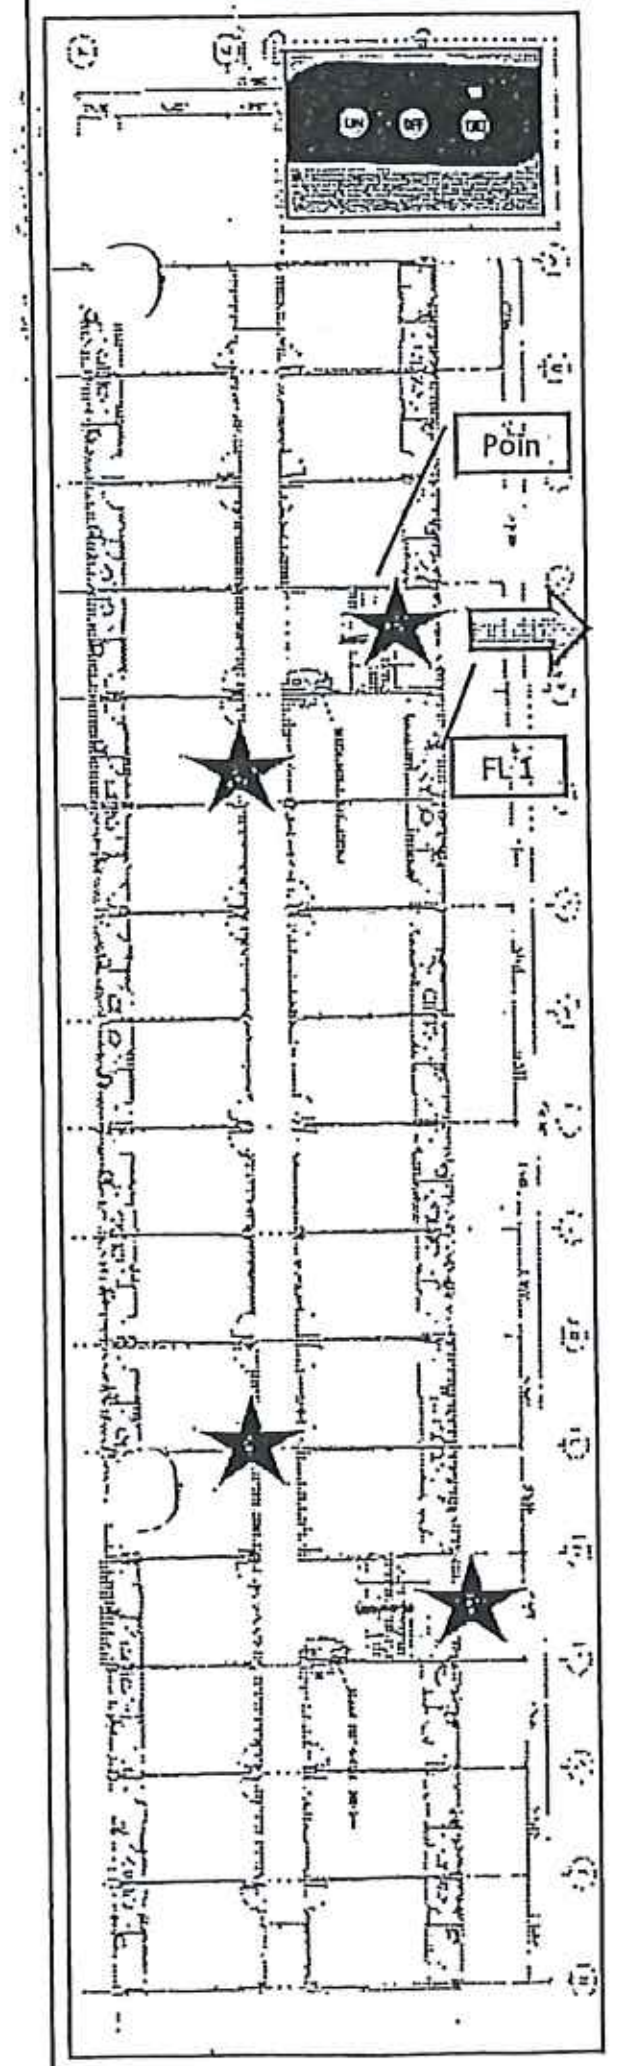

Location	Standard.	NO.	Check Item.	Method	Period	29/01/26	27/02/26	27/3/26	29/4/26	27/5/26	24/6/26						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที..	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
					Check by Technician												
					Incharge by Chief Technician												
					Inspected by Supervisor Technician												
					Approve by Building Manager												

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

Emergency Lighting System Building M

Sheet no.	13	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



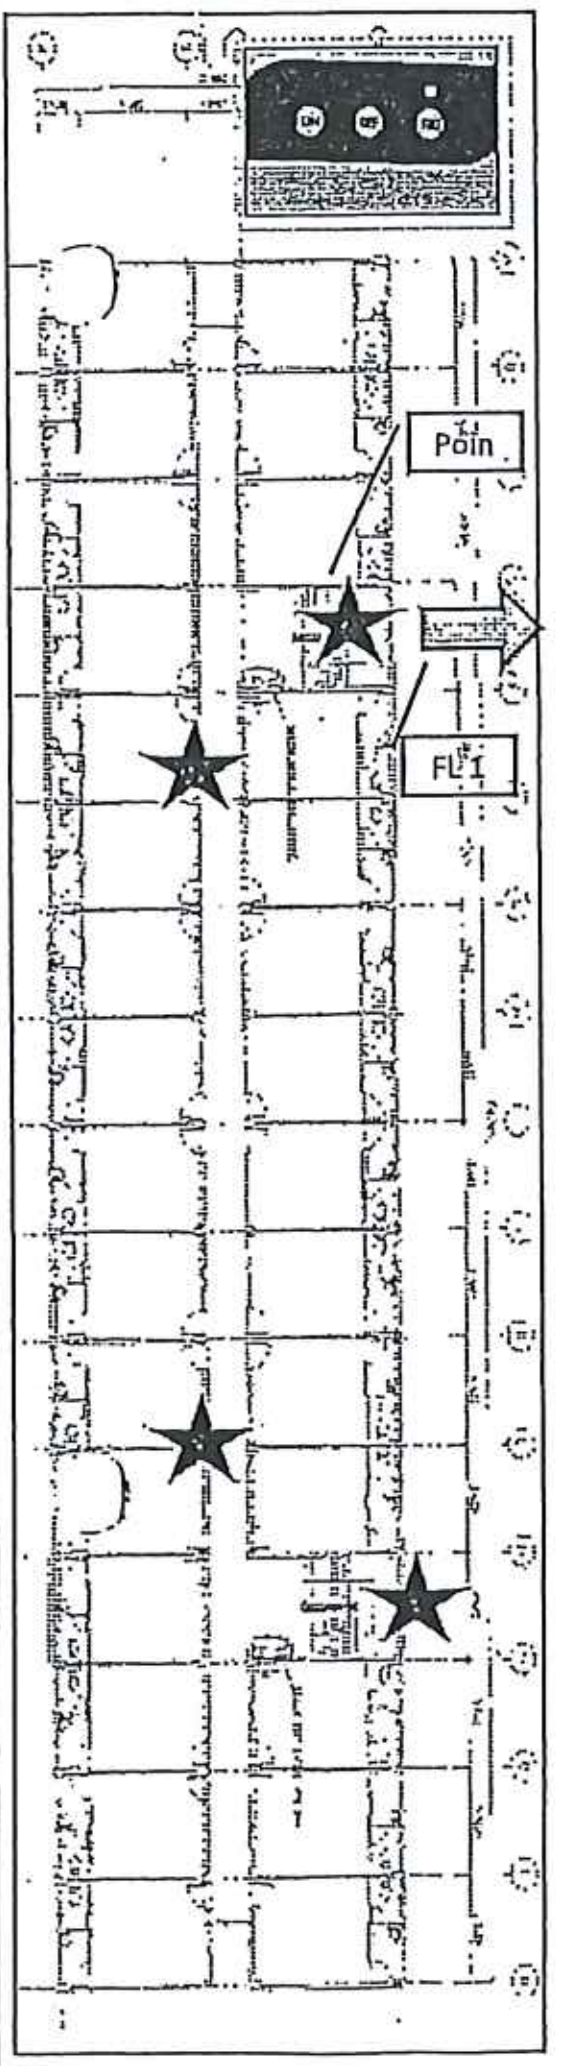

○ Normal ✕ Abnormal ⩝ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	29/01/26	27/02/26	27/3/26	29/4/26	27/5/26	24/6/26						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	6	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
REMARK					Check by Technician												
					Incharge by Chief Technician												
					Inspected by Supervisor Technician												
					Approve by Building Manager												

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

Emergency Lighting System Building N

Sheet no.	14	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



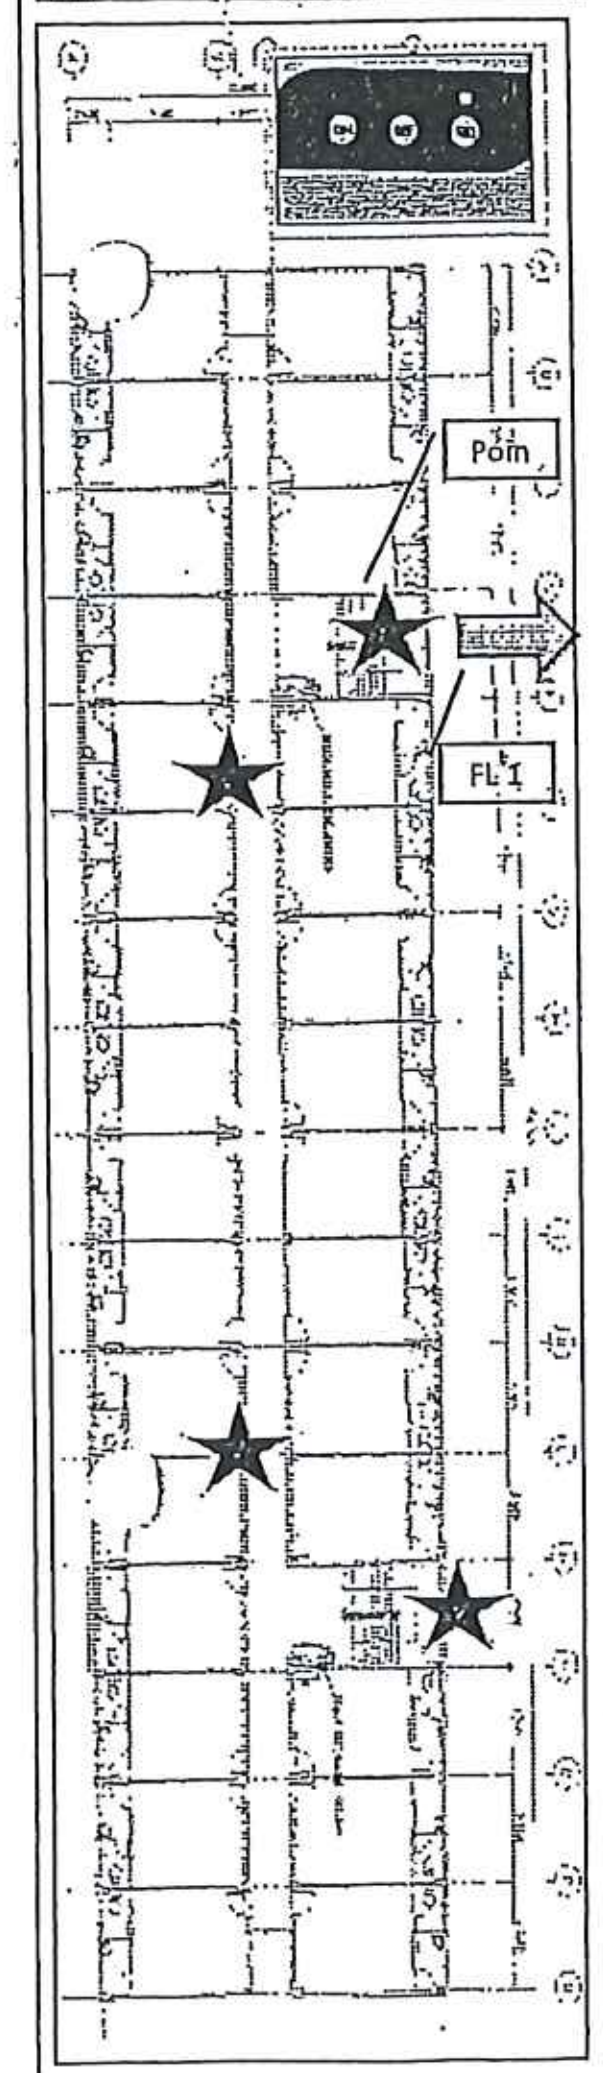

○ Normal ✕ Abnormal ⊗ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	29/01/26	27/02/26	27/3/26	29/4/26	27/5/26	24/6/26						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	⊗	⊗						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

Emergency Lighting System Building Q

Sheet no.	17	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

○ Normal ✕ Abnormal ⊠ Repair to nomal

Picture Item



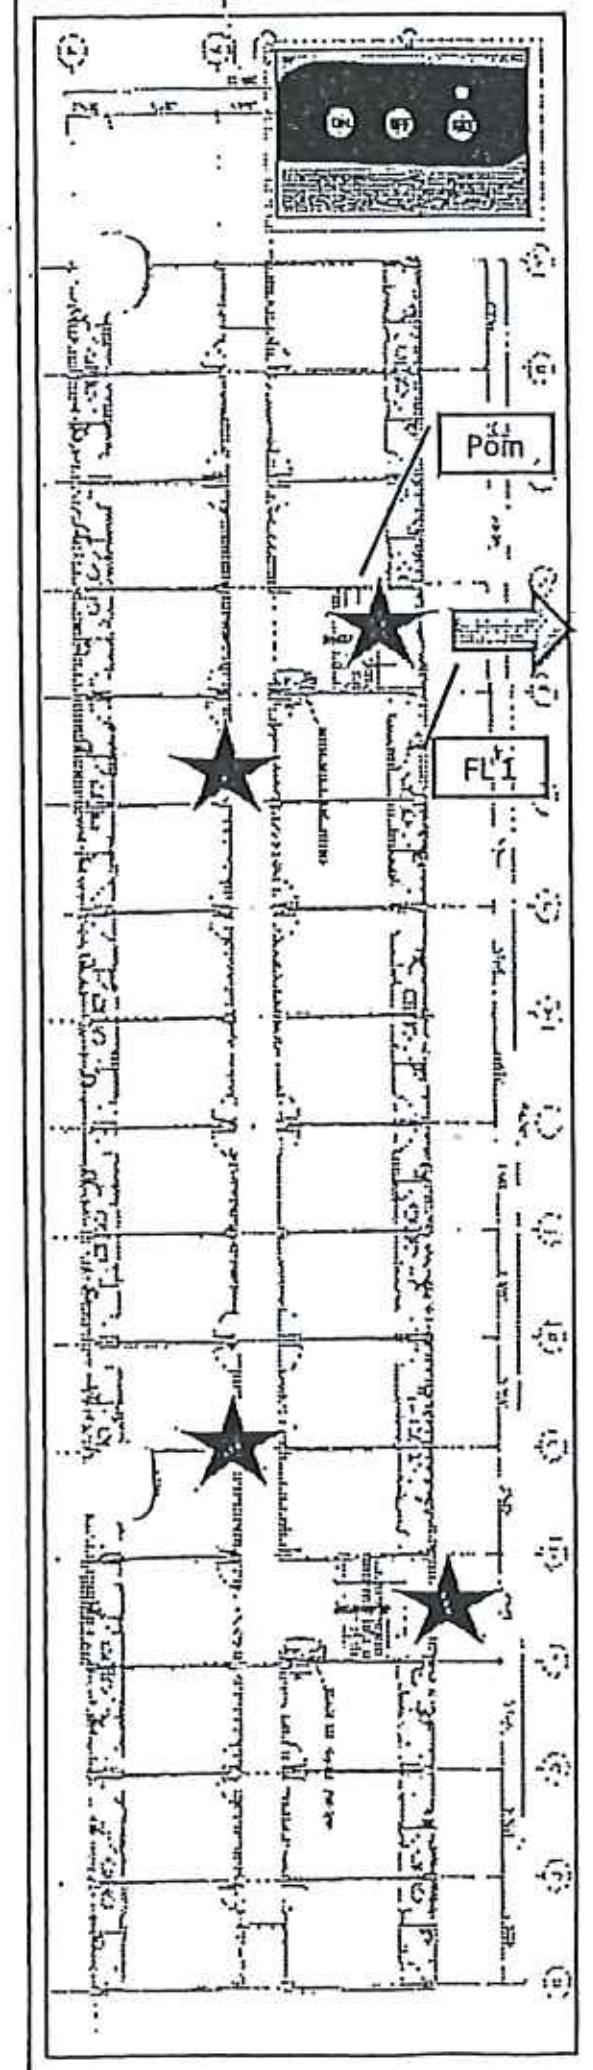

Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month											
Location	Standard	NO.				29|01|26	27|02|26	27|3|26	29|4|26	27|5|26	24|6|26						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
REMARK			Check by Technician														
			Incharge by Chief Technician														
			Inspected by Supervisor Technician														
			Approve by Building Manager														

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

Emergency Lighting System Building R

Sheet no.	18	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

Picture Item

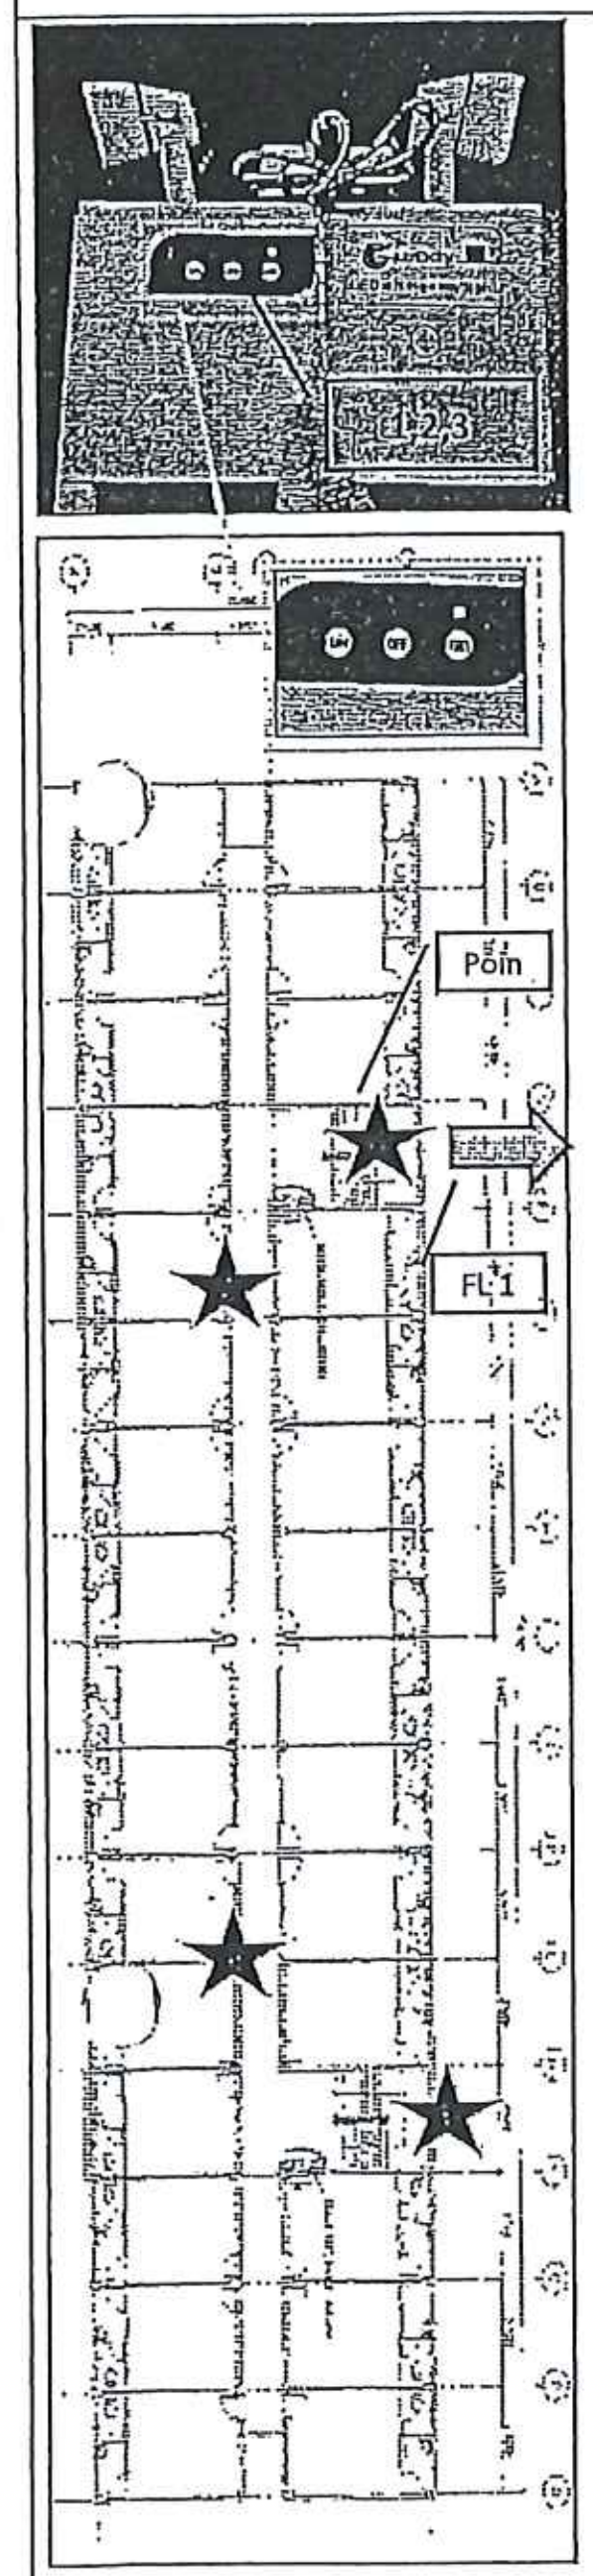

○ Normal ✕ Abnormal ⩕ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	29/01/26	27/02/26	27/3/26	29/4/26	27/5/26	24/6/26						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						

REMARK	Check by Technician	สุชาติ	สุชาติ									
	Incharge by Chief Technician											
	Inspected by Supervisor Technician											
	Approve by Building Manager											

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

Emergency Lighting System Building S

Sheet no.		19
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

○ Normal ✕ Abnormal ⤧ Repair to nomal

Picture Item



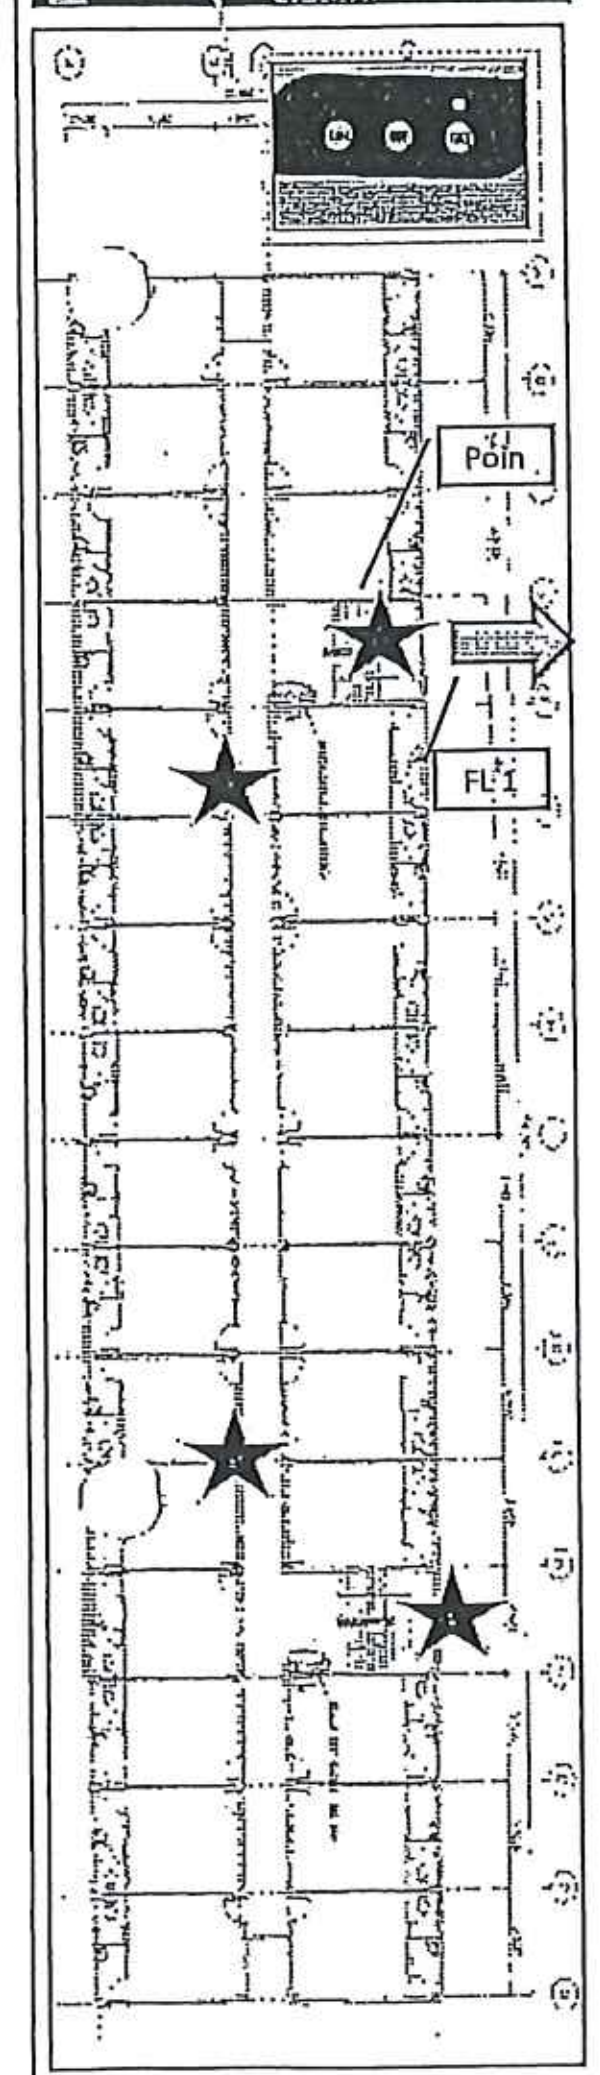

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	29/01/26	27/02/26	29/3/26	27/4/26	27/5/26	24/6/26						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง..	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕						

REMARK													
	Check by Technician	สุชาติ	สุชาติ										
	Incharge by Chief Technician												
	Inspected by Supervisor Technician												
	Approve by Building Manager												

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2026

Emergency Lighting System Building T

Sheet no.		20
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



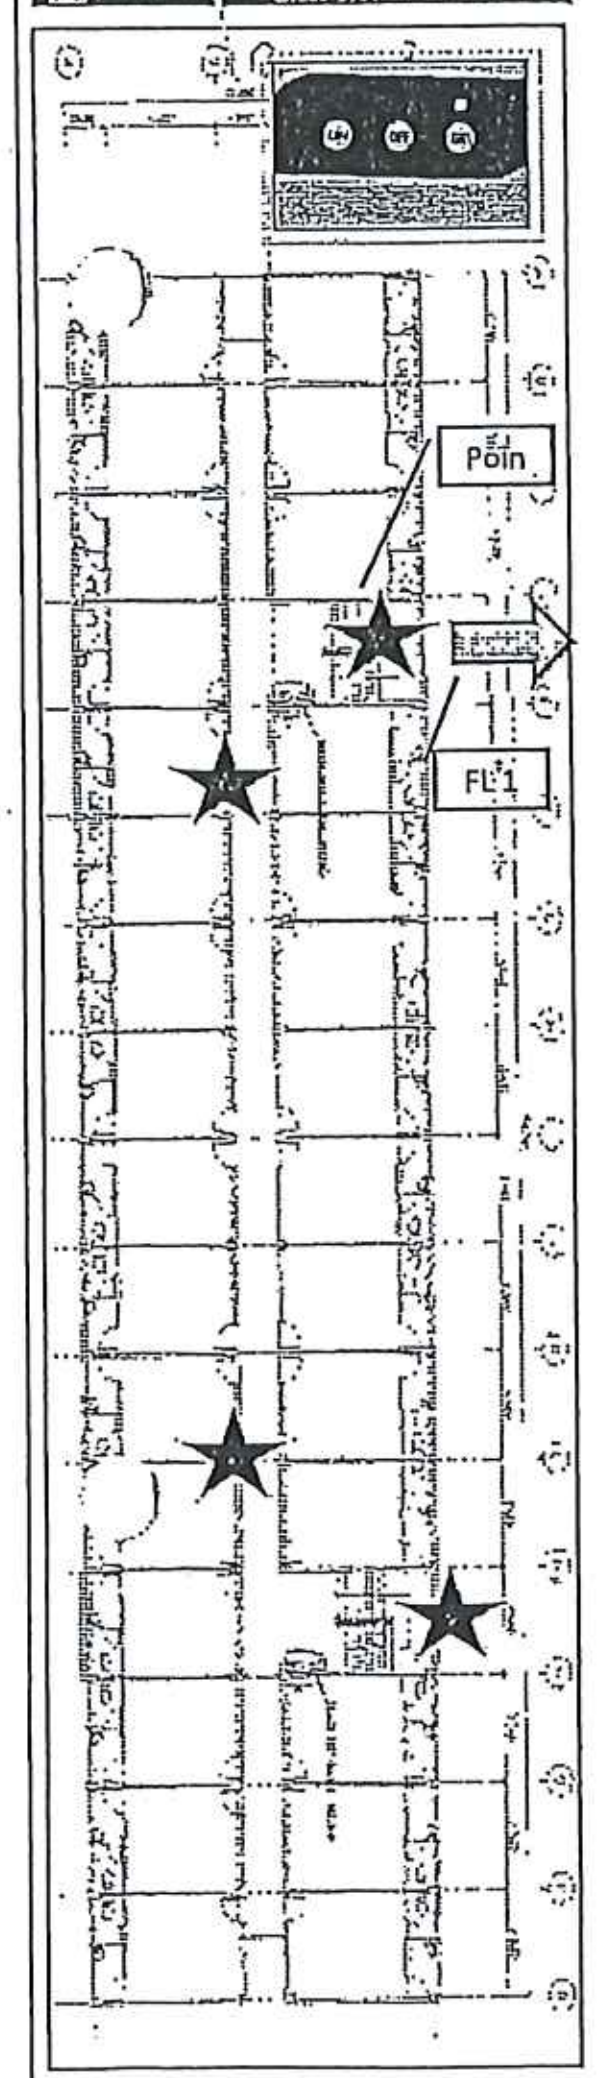

○ Normal ✕ Abnormal ⩝ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	29/01/26	27/02/26	29/3/26	27/4/26	27/5/26	24/6/26						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL.2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X						
					Check by Technician												
					Incharge by Chief Technician												
					Inspected by Supervisor Technician												
					Approve by Building Manager												

REMARK

Engineer
Manager