

เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

"คู่มือแนะนำการใช้อาคาร" ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดให้กับท่านเจ้าของห้องชุด รวมทั้งเป็นแนวทางเบื้องต้นในการใช้พื้นที่ส่วนกลางที่เป็นของนิติบุคคลอาคารชุดฯ และการให้ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จัดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของร่วมได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักของการใช้คู่มือเพื่อให้ทุกท่านได้อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจในการปฏิบัติที่เหมาะสมอย่างมีความสุข

รายละเอียดโครงการ

ชื่ออาคาร แอททินี เรสซิเดนซ์
ลักษณะโครงการ เป็นอาคารคอนโดมิเนียม เพื่อพักอาศัย จำนวน 40 ชั้น

- ชั้น 1 ห้องชุดเชิงพาณิชย์ 3 ชุด, ล็อบบี้ส่วนต้อนรับ, ระเบียงพักผ่อน, ทางเข้าอาคารสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดฯ, ห้องประชุม, ตู้ไปรษณีย์สำหรับแต่ละห้องชุด
- ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น, ชั้น 2-6 ที่จอดรถสำหรับผู้พักอาศัย
- ชั้น 7 สระว่ายน้ำ, ห้องออกกำลังกาย, ห้องอบไอน้ำ(หญิงชาย), ห้องซาวน่า(หญิง/ชาย) และห้องสันทนาการ
- ชั้น 8-40 ส่วนพักอาศัย รวม 216 ชุด

จำนวนยูนิต

สิ่งอำนวยความสะดวก

- สระว่ายน้ำ
- ห้องออกกำลังกาย
- ห้องสันทนาการ
- ห้องอบไอน้ำ (หญิงชาย)
- ห้องซาวน่า (หญิงชาย)
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
- ระบบ CCTV
- ระบบ Proximity Card สำหรับรถผ่านเข้าที่จอดรถ และระบบ Access Control Card สำหรับเข้าภายในอาคาร
- ลิฟต์โดยสาร 6 ชุด
- ลิฟต์รถของ 2 ชุด
- อินเทอร์เน็ตไร้สาย บริเวณล็อบบี้ ชั้น 1 และพื้นที่สันทนาการภายในอาคาร ชั้น 7

การจัดเก็บค่าใช้จ่าย

- ค่าส่วนกลาง 50 บาท ต่อตารางเมตร/เดือน
- ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร 30 บาท ต่อตารางเมตร/ปี
- ค่าน้ำประปา 20 บาท/ชุด จะส่งใบแจ้งหนี้ทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน
- ค่ารักษามิเตอร์ 60 บาท ต่อ 1 มิเตอร์/เดือน

คำจำกัดความ

อาคารชุด	หมายถึง	อาคารชุด แอททินี เรสซิเดนซ์
นิติบุคคลอาคารชุด	หมายถึง	นิติบุคคลอาคารชุด แอททินี เรสซิเดนซ์ สำนักงานของนิติบุคคลอาคารชุด แอททินี เรสซิเดนซ์ ตั้งอยู่เลขที่ 65 ชั้น 1 อาคารแอททินี เรสซิเดนซ์ ถนนวิภาวดี แสงสามพันิ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินส่วนบุคคล	หมายถึง	ห้องชุด และทรัพย์สินที่เป็นของเจ้าของร่วมแต่ละราย ตามที่จดทะเบียนไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินส่วนกลาง	หมายถึง	ส่วนต่าง ๆ ของอาคารชุดฯ ที่มีชื่อห้องชุด ที่ดินที่สิ่งอาคารชุดฯ และที่ดินหรือทรัพย์สินอื่น ที่มีไว้เพื่อการใช้สอยหรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วม
พื้นที่ส่วนกลาง	หมายถึง	พื้นที่ที่มีไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
เจ้าของร่วม	หมายถึง	บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของอาคารชุดตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
ฝ่ายจัดการอาคารชุด	หมายถึง	ตัวแทนบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ บริษัท สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ที่ได้จดทะเบียนไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการ	หมายถึง	บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของนิติบุคคลอาคารชุด และได้จดทะเบียนไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการ	หมายถึง	ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ที่ได้จดทะเบียนไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายจัดการนิติบุคคลอาคารชุด

นิติบุคคลอาคารชุด แอททินี เรสซิเดนซ์ บริหาร และจัดการโดย บริษัท สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด โดยการบริหารของฝ่ายจัดการอาคารชุดฯ จะเป็นไปตามนโยบายและมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมหรือมติของที่ประชุมคณะกรรมการ หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดฯ ภายใต้พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551

ฝ่ายจัดการอาคารชุดฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการจัดการดูแลบำรุงรักษาอาคารชุดฯ ซึ่งครอบคลุมถึงพื้นที่ส่วนกลาง อุปกรณ์ เครื่องใช้ เครื่องจักร อุปกรณ์งานระบบต่าง ๆ ของอาคารชุดฯ และนอกจากงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมแล้ว ฝ่ายจัดการอาคารชุดฯ ยังมีหน้าที่ในการดูแลและปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ซึ่งรวมถึงงานบริหาร และงานบริการทั่วไป โดยไม่รวมถึงการบริการเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลให้กับเจ้าของห้องชุด

คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ มีอำนาจและหน้าที่ในการควบคุมการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดฯ และตามพระราชบัญญัติอาคารชุด

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ จะเป็นผู้ดำเนินการแทนนิติบุคคลอาคารชุดฯ มีอำนาจและหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดฯ และตามพระราชบัญญัติอาคารชุด

ข้อควรปฏิบัติในการพักอาศัย

1. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล

เพื่อความสบายใจและยุติธรรมกับผู้พักอาศัยทุกท่าน เจ้าของห้องชุด (ทั้งที่เช่าอยู่อาศัยหรือยังไม่ได้เช่า) โปรดปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบริหารส่วนกลางและเกิดจากการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือเกิดจากการดูแลรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางตามพื้นที่ห้องชุด และควรต้องขอรับมิเตอร์ ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล เช่น ค่าน้ำประปา ตามอัตราส่วนที่ใช้จริงซึ่งนิติบุคคลอาคารชุดฯ จะคำนวณตามมิเตอร์ เพื่อเทียบกับตามกำหนดดังนี้

1.1 ค่าบริการสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า, น้ำประปา และโทรศัพท์)

- ค่าไฟฟ้า : เจ้าของห้องชุดชำระค่าไฟฟ้าโดยวิธีการให้ท่านครองหรือหักผ่านบัญชีธนาคาร (ขอแบบฟอร์มใบที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ)
- ค่าน้ำประปา : นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะคำนวณและส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าน้ำประปาจากเจ้าของห้องชุดทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ตามจำนวนการใช้จริง โดยเรียกเก็บยูนิตละ 20 บาท
- ค่าโทรศัพท์สายตรง : เจ้าของห้องชุดชำระค่าบริการโดยตรงกับองค์การโทรศัพท์

1.2 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

เพื่อให้การบริหารงานทรัพย์สินส่วนกลางเป็นไปอย่างเรียบร้อย นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะส่งใบแจ้งการชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง, ค่ารักษามิเตอร์น้ำ และค่าประกันภัยอาคาร ปีละ 1 ครั้ง โดยจัดเก็บล่วงหน้า 12 เดือน ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงตามการประมวลใหญ่สามัญประจำปี มติคณะกรรมการควบคุมการจัดการอาคารชุดฯ โดยจะส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน ขอความร่วมมือจากเจ้าของห้องชุด โปรดชำระไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ในกรณีที่มิได้ชำระตามกำหนดถือว่าเป็นการชำระล่าช้าจะต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ 12 ต่อปีของจำนวนเงินที่ค้างชำระโดยไม่ได้พบต้น เจ้าของร่วมที่ค้างชำระตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปจะต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี

การชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สามารถชำระด้วยเช็คธนาคาร โดยส่งจ่ายในนาม "นิติบุคคลอาคารชุด แอททินี เรสซิเดนซ์" หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามนิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้โดยบัญชีไว้

2. การใช้ประโยชน์ภายในห้องชุด

การใช้งานใด ๆ ในห้องชุดเป็นสิทธิของเจ้าของห้องชุด หรือบุคคลที่เจ้าของห้องชุดอนุญาตหรือมอบหมายให้ใช้ห้องชุด ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้าของห้องชุด และภายใต้ข้อกำหนดปฏิบัติดังนี้

2.1 การครอบครองห้องชุด

เจ้าของห้องชุด หรือบุคคลที่เจ้าของห้องชุดอนุญาต กรุณาดูแลรักษาห้องชุดและทรัพย์สินส่วนบุคคลของตนให้อยู่ในสภาพที่ดี และขอความกรุณาจัดการทำการใด ๆ ที่อันตราย ผิดกฎหมาย และศีลธรรม หรือเสื่อมเสียแก่ภาพพจน์ของอาคารชุด

2.2 ความสะอาดเรียบร้อย

เจ้าของห้องชุด หรือบุคคลที่เจ้าของห้องชุดอนุญาต กรุณาดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องชุดของตน และพื้นที่ส่วนกลางโดยไม่พ่นน้ำหรือทิ้งขยะออกไปนอกกระเบื้องไม่ถึงระยะ หรือนำสิ่งของมาวางไว้หน้าห้องชุด

2.3 ความสงบเรียบร้อย

เจ้าของห้องชุด หรือบุคคลที่เจ้าของห้องชุดอนุญาต กรุณางดการดื่ม หรือเปิดเครื่องดนตรี เครื่องยนต์ เครื่องมือ เครื่องใช้วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องขยายเสียง หรือเครื่องไฟฟ้าใด ๆ ที่จะทำให้เกิดเสียงดังเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยอื่น ๆ

2.4 งดทำการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อการใช้

พื้นที่ส่วนกลาง หรือลักษณะภายนอกอาคาร หรือทัศนียภาพโดยรวมของอาคารชุด ตลอดจนการใช้ทรัพย์สินส่วนบุคคลของเจ้าของห้องชุดโดยผู้จัดการที่มีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นและอนุญาตให้เจ้าของห้องชุดทำการได้ตามขอบเขต และเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้เป็นเฉพาะกรณีเท่านั้น ทั้งนี้การอนุญาตต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร

2.5 งดการตัดแต่งแก้ไข พืช เพศ และหมันกันห้องชุดที่ติดกับทางเดินส่วนกลาง

ระเบียง และบริเวณด้านข้างที่ติดกับ ห้องชุดอื่น รวมถึงพื้นที่ส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นการกระทำภายในห้องชุด หรือส่วนของอาคารที่อยู่ภายนอกห้องชุด

2.6 การให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบำรุงรักษาห้องชุด

เจ้าของห้องชุด กรุณาได้รับสิทธิขอรับการซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในห้องชุดของตนเอง โดยที่ช่างอาคารจะสามารถให้ความช่วยเหลือเจ้าของร่วม เฉพาะในกรณีที่เป็นการตรวจสอบการชำรุดของอุปกรณ์ในเบื้องต้น หรือเป็นการซ่อมแซมเล็กน้อย ในกรณีที่เป็นการซ่อมแซมที่ต้องใช้เวลานาน หรือเป็นงานที่นอกเหนือความสามารถของช่างอาคาร ฝ่ายจัดการฯ จะให้คำแนะนำ หรือประสานงานในการติดต่อจัดหาผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญมาดำเนินการให้แก่เจ้าของห้องชุดต่อไป

5

3. ระเบียบการตกแต่งหรือการตกแต่งภายในของห้องชุด/ผู้รับเหมา

3.1 การตกแต่งหรือการตกแต่งภายใน เจ้าของร่วมหรือผู้รับเหมา ต้องปฏิบัติดังนี้

3.1.1 ยื่นแบบแปลนตกแต่ง, รายละเอียดการตกแต่ง จำนวน 2 ชุด ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

เพื่อขออนุมัติให้บุคคลอาคารชุดฯ หากมีเงื่อนไขและวิธีการที่แก้ไขในแบบแปลนการตกแต่ง ขอให้ยื่นแบบเพื่อขออนุมัติอีกครั้ง

3.1.2 ไม่ปกครองแบบฟอร์มการขออนุมัติเข้าตกแต่งห้องชุด

- ชื่อเจ้าของห้องและบ้านเลขที่
- ประเภทของการตกแต่ง
- จำนวนวันที่เข้าทำการตกแต่ง
- ประมาณมูลค่าการตกแต่ง
- ชื่อและตำแหน่งผู้ควบคุมงานและทีมงาน
- เจ้าของห้องเซ็นอนุมัติในเอกสาร

3.1.3 หากนิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานตกแต่งภายในห้องชุด เจ้าของห้องจะต้องทำประกันประเภทประกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน ซึ่งมีผลคุ้มครองเหตุอันเกิดจากเพลิงไหม้ น้ำท่วม น้ำซึม หรืออุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อเจ้าของห้องชุด ตัวแทนของเจ้าของห้องชุด ตัวแทนของนิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือบุคคลที่สาม อันเกิดจากการกระทำของผู้รับเหมาหรือผู้จ้างของผู้รับเหมาซึ่งเจ้าของห้องชุดได้จ้างให้ทำการตกแต่งภายใน ตลอดจนระยะเวลาของการตกแต่งห้องชุดดังกล่าว และ ส่งมอบสำเนากรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ก่อนเข้าทำการตกแต่งห้องชุด โดยกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวจะต้องระบุให้นิติบุคคลอาคารชุดฯ เป็นผู้รับผิดชอบประโยชน์

3.1.4 ชำระค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางล่วงหน้า 3 วันก่อนเข้าตกแต่ง

- 2,500 บาท สำหรับการทำงานไม่เกิน 14 วัน
- 5,000 บาท สำหรับการทำงานตั้งแต่ 14 วัน ถึง 30 วัน
- เศษของวันที่เกินหนึ่งเดือน คิดค่าใช้จ่าย 5,000 บาท

3.1.5 วางเงินค้ำประกันการตกแต่งล่วงหน้า 3 วันก่อนเข้าตกแต่ง จำนวน 100,000 บาท ต่อ 1 ห้องชุด เพื่อป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินส่วนกลางหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น เจ้าของห้องชุด/ผู้รับเหมาจะต้องแจ้งฝ่ายจัดการฯ เพื่อตรวจสอบเพื่อขอคืนเงินค้ำประกัน หากไม่มีความเสียหายต่อทรัพย์สินใด ๆ ๓๐ วัน (หากการ) ในกรณีที่เกิดความเสียหาย, การทำความสะอาดหรือเศษขยะที่ทิ้งไว้โดยผู้รับเหมา หากฝ่ายอาคารสามารถที่จะหักเงินจากเงินค้ำประกันตามความเหมาะสม และในกรณีเกิดความเสียหาย

7

2.7 งดตากผ้าเหนือราวระเบียงห้องชุด

เจ้าของห้องชุด หรือบุคคลที่เจ้าของห้องชุดอนุญาต กรุณางดการตากผ้าหรือสิ่งของอื่นใดในบริเวณทรัพย์สินส่วนกลาง และในบริเวณอาคาร หรือคอร์ตต่าง ๆ ดังกล่าวจนระเบียง รวมถึงสูงเกินกว่าแนวขอบระเบียงของห้องชุดและไม่ประสงค์จะเปลี่ยนสิ่งใดที่เดิมบนราวระเบียงห้องชุด อาทิ การติดตั้งลูกกรง เหล็กคัต

2.8 ไม่อนุญาตให้สะสมอาวุธ อาสาสมัคร สิ่งผิดกฎหมาย

เจ้าของร่วม หรือผู้รับเหมา หรือบุคคลที่เจ้าของร่วมอนุญาตจะต้องไม่นำวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมายหรือทำกิจการใด ๆ ในห้องชุดที่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม ประเพณีอันดีงาม

2.9 การใช้ห้องชุดเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น

เจ้าของห้องชุด หรือบุคคลที่เจ้าของห้องชุดอนุญาต กรุณางดประกอบกิจการค้าทางธุรกิจหรือเก็บสินค้า ห้ามติดป้ายโฆษณาใด ๆ ที่ภายนอกและภายในอาคาร นอกจากได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากนิติบุคคลอาคารชุดฯ เท่านั้น ถ้าท่านพบว่าเพื่อนบ้านของท่านไม่ได้ใช้ห้องชุดเป็นที่อยู่อาศัย แต่ใช้สำหรับเพื่อกิจการอื่น กรุณาแจ้งนิติบุคคลอาคารชุดฯ ให้ทราบทันที

2.10 งดเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ระบบดับเพลิง และระบบอื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกัน กันแต่มีความจำเป็นจะต้องแจ้งให้นิติบุคคลอาคารชุดฯ ทราบ และตรวจสอบก่อน และดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว

2.11 การเข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหภายในห้องชุด

ขอความร่วมมือเจ้าของห้องชุดโปรดอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือช่างอาคารเข้าตรวจสอบในบริเวณห้องและซ่อมแซมแก้ไขในกรณีที่ทรัพย์สินส่วนกลางหรือห้องชุดข้างเคียงได้รับความเสียหาย หรือมีผลกระทบกระเทือน อันเนื่องมาจากการอุดรูปร่องภายในห้องชุดนั้นชำรุด โดยนิติบุคคลอาคารชุดฯ จะแจ้งให้เจ้าของห้องชุดทราบล่วงหน้า และเข้าดำเนินการภายในเวลาอันสมควร

2.12 ความรับผิดชอบต่อความเสียหายของห้องชุดใกล้เคียง และพื้นที่ส่วนกลาง

เมื่อห้องชุดใดทำการต่อเติมหรือตกแต่ง ขอความกรุณาเจ้าของห้องชุดรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลางและทรัพย์สินของห้องชุดข้างเคียง หรือห้องชุดอื่นและส่วนอื่นเนื่องจากการต่อเติมตกแต่ง หรือซ่อมแซมแก้ไข หรือการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายระบบสาธารณูปโภค และระบบป้องกันภัย และ/หรือความเสียหายที่เกิดจากห้องชุดนั้นเป็นต้นเหตุ

2.13 การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด

เจ้าของห้องชุดที่มีความประสงค์ที่จะโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ขอความกรุณาแจ้งมายังฝ่ายจัดการฯ ล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน เพื่อที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะได้ทำการตรวจสอบรายการต่างๆ ของห้องชุด หากตรวจสอบแล้วไม่มีรายการต่างๆ ระบุนิติบุคคลอาคารชุดฯ จะทำการออกหนังสือปลดหนี้ให้แก่เจ้าของร่วม เพื่อนำไปเป็นเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดต่อกรมที่ดินต่อไป

เป็นวงเงินค้ำประกัน ทางเจ้าของร่วมหรือผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบส่วนส่วนดังกล่าวภายใน 7 วัน

3.2 การตกแต่งจะต้องทำตามแบบที่อนุมัติจากฝ่ายจัดการอาคารฯ เท่านั้น และฝ่ายจัดการฯ สามารถเข้าตรวจสอบการทำงานในระหว่างการตกแต่งได้

3.3 ทุกวันก่อนเข้าทำงานผู้ควบคุมงานต้องแจ้งฝ่ายจัดการอาคารฯ เพื่อแลกบัตรประชาชน, ลงเวลาเข้าทำงานและตรวจสอบอุปกรณ์ที่นำเข้ามา คนงานที่ไม่มีบัตรประชาชนจะไม่ได้อนุญาตให้เข้าทำงาน และต้องติดบัตรไว้ในบริเวณหน้าอกเสื้อตลอดเวลาที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในอาคาร

3.4 การเข้าตกแต่งวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. ไม่อนุญาตให้ตกแต่งในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเว้นได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายจัดการอาคาร

3.5 ผู้รับเหมาและคนงานจะใช้สิทธิบัตรประกันเท่านั้น ห้ามใช้สิทธิโดยสาร ลิฟต์บริการจะเปิดใช้เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. การขนย้ายอุปกรณ์จะต้องทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อมิให้เกิดการรูดขีดผนัง ลิฟต์

3.6 การขนย้ายวัสดุสิ่งของเครื่องมือมากระเช้า-ออก จะต้องทำการยกขึ้นต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

3.7 ห้ามนำวัสดุสิ่งของและหรือเครื่องมืออุปกรณ์ใดๆ หรือเก็บบริเวณภายนอกห้องชุดหรือส่วนกลางของอาคาร

3.8 ห้ามนำวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งทุกชนิด เพื่อใช้ประกอบภายในพื้นที่ที่จอดรถ ยกเว้นในบริเวณที่ฝ่ายจัดการอาคารฯ อนุญาตเป็นคราว ๆ ไป

3.9 ห้ามขนถ่ายไม้หรือวัสดุที่มีขนาดยาวมากเกินขนาด ขึ้น-ลงลิฟต์ บันได และพื้นที่ส่วนกลาง จะต้องคิดให้เหมาะสมกับการเคลื่อนย้าย เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายของพื้นที่ส่วนกลางและจุดติดตั้ง

3.10 ห้ามกระทำการใด ๆ อันอาจกระทบกับโครงสร้างหลักของอาคาร ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบต่าง ๆ ของอาคาร

3.11 ห้ามนำวัสดุไวไฟทุกชนิดมาเก็บไว้ในอาคารโดยเด็ดขาด เช่น น้ำมัน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ และนำออกจากอาคารทุกครั้งหลังเสร็จงาน

3.12 ห้ามทิ้งเศษขยะหรือวัสดุสิ่งของหรือสิ่งของในกระป๋องน้ำอัดลม ขี้เถ้า ขี้เถ้า และผงหน้าต่าง หรือบริเวณอื่นนอกตัวอาคาร จัดเก็บขยะบรรจุในถุงพลาสติกให้มิดชิดและนำออกไปทิ้งนอกอาคารทุกวัน

3.13 ปิดประตูตลอดเวลารการทำงาน เพื่อไม่เป็นการรบกวนผู้อื่น ปิดหน้าต่างทุกครั้งที่เมื่อฝนตก เมื่อเลิกงานต้องปิดประตู และหน้าต่างทุกบานให้เรียบร้อย

8

- 3.14 ห้ามคนงานพักอาศัยค้างคืนในห้องชุดและภายในอาคาร
- 3.15 ให้คนงานใช้ห้องน้ำภายในห้องชุดที่กำลังยกตัวเท่านั้น
- 3.16 ห้ามผู้รับเหมานำคนงานดื่มสุรา สูบบุหรี่ นำสิ่งของผิดกฎหมาย ยาเสพติด การพนัน เล่นกีฬา ภายในอาคาร โดยเด็ดขาด
- 3.17 ห้ามผู้รับเหมานำสิ่งของใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาจากจุดที่เป็นทรัพย์สินส่วนกลาง
- 3.18 ระหว่างปฏิบัติงานต้องรักษาความสะอาดทางเดินร่วม บันได และอื่น ๆ และทำความสะอาดพื้นที่ดังกล่าว หลังจากเสร็จการทำงานในแต่ละวัน
- 3.19 ต้องมีถังดับเพลิงพกพาพร้อมใช้งานขนาดความจุ 1.5 ปอนด์ จำนวนอย่างน้อย 1 ถังต่อ 1 ห้องชุด
- 3.20 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบนี้ ทางฝ่ายจัดการอาคารฯ ได้กำหนดบทลงโทษและการปรับไว้ดังนี้
 - 3.20.1 เตือนด้วยวาจา/ลายลักษณ์อักษร เมื่อกระทำผิดครั้งแรกไม่รุนแรงหรือกระทำผิดในครั้งแรก
 - 3.20.2 ปรับครั้งแรก 5,000 บาท เมื่อละเมิดข้อห้ามการสูบบุหรี่ในอาคารหลังจากได้รับการเตือนครั้งที่ 1
 - 3.20.3 ปรับครั้งที่ 500 บาท เมื่อละเมิดข้อห้ามต่าง ๆ หลังจากได้รับการเตือนครั้งที่ 1
 - 3.20.4 ฝ่ายจัดการอาคารฯ อาจไม่อนุมัติให้เข้าทำงานในอาคาร หากมีการกระทำผิดในกรณีเดียวกันซ้ำอีก
 - 3.20.5 ในกรณีที่ผู้รับเหมานำคนงานฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังหรือความรุนแรง ฝ่ายจัดการอาคารฯ จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
- 3.21 ฝ่ายจัดการอาคารฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บและสิ่งของสูญหายภายในห้องชุด
- 3.22 การขอคืนเงินประกันการตกแต่ง เมื่อได้มีการร่วมตรวจสอบปริมาณงานระหว่างเจ้าของห้องชุด ผู้รับเหมา และนิติบุคคลอาคารชุดฯ แล้วพบว่าจากข้อบกพร่องใด ๆ ต่อทรัพย์สินส่วนกลาง ให้เจ้าของห้องชุดยื่นหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของห้องชุด ขอคืนเงินประกันได้ โดยนิติบุคคลอาคารชุดฯ จะคืนเงินประกัน (โดยไม่มีดอกเบี้ย) ให้แก่เจ้าของห้องชุดภายในเวลา 30 วัน
- 3.23 ระเบียบการตกแต่งนั้นจะทำการกำหนดเป็นครั้งคราวหรือเพิ่มโดยฝ่ายจัดการอาคารฯฯ จะแจ้งต่อเจ้าของห้องชุดและผู้รับเหมา

9

7. การใช้ลิฟต์โดยสาร

นิติบุคคลอาคารชุดฯ จัดให้มีลิฟต์โดยสารพร้อมระบบเบรกภัยภายในลิฟต์ กรุณาอย่าใช้หวัดชุด อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก ในกรณีที่สิ่งของหรือสิ่งอื่นใดในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น บริเวณทางเดิน

8. การวางสิ่งของบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง

เพื่อความปลอดภัยในการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย ฝ่ายจัดการอาคารชุดฯ ขอความร่วมมือ (ผู้พักอาศัย, ลูกจ้าง และแขกของนิติบุคคลฯ) ไม่วางสิ่งของหรือสิ่งอื่นใดในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น บริเวณทางเดิน ส่วนกลางหน้าห้องชุด บริเวณทางเดินร่วม บริเวณโถงลิฟต์ ทางเดินและบันไดหนีไฟ หรือบริเวณลานจอดรถยนต์ภายในอาคารชุด หากท่านพบสิ่งกีดขวางใด ๆ กรุณาแจ้งต่อฝ่ายจัดการอาคารชุดฯ

9. การกำจัดขยะมูลฝอย

ขอความร่วมมือจากเจ้าของห้องชุดเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ดังนี้คือ

- 9.1 กรุณาอย่าปิดกั้นจุดขยะ หรือขยะจากห้องชุดออกมาในบริเวณทางเดินห้องชุด หรือพื้นที่ส่วนกลาง
- 9.2 กรุณาอย่าทิ้งเศษอาหารหรือสิ่งของต่าง ๆ ลงในท่อระบายน้ำทิ้ง รวมทั้งเศษวัสดุชิ้นใดลงในโถสุขภัณฑ์ อันอาจจะทำให้ท่ออุดตันได้
- 9.3 การทิ้งเศษอาหาร หรือขยะ กรุณาบรรจุในถุงพลาสติก
- 9.4 หากสิ่งของหรือวัสดุที่ต้องกำจัดมีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมาก เช่น รถจักรยาน ขวดความจุมากกว่า 5 ลิตร หรือวัสดุอื่น ๆ กรุณาแจ้งให้พนักงานรักษาความสะอาดทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป
- 9.5 พนักงานรักษาความสะอาดจะทำการเก็บขยะทุกวัน วันละ 1 ครั้ง

10. จดแจ้งสัตว์เลี้ยง

"นิติบุคคลอาคารชุดฯ ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงของผู้อยู่อาศัยเข้ามาเลี้ยงภายในอาคารชุด"

11

4. การผ่านเข้า-ออก อาคารชุด

เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าของห้องชุดทุกท่าน โปรดช่วยกันปฏิบัติตามในการเข้า-ออกบริเวณอาคารดังนี้

- 4.1 ในการเข้า-ออก ภายในอาคารโดยรถยนต์ เจ้าของร่วมทุกท่าน ต้องใช้บัตรเข้า-ออก (Proximity Card) สำหรับรถยนต์ ที่ทางโครงการได้มอบให้ เพื่อใช้กับไม้กั้นรถทางเข้า-ออก สำหรับเจ้าของร่วมที่ไม่มีบัตรผ่าน เข้า-ออกสำหรับรถยนต์ หรือบุคคลภายนอก ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านหน้าทางเข้า-ออก
- 4.2 การเข้าอาคารเจ้าของห้องชุดกรุณาใช้บัตรผ่านประตูอัตโนมัติ (Access Control Card) บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าอาคาร, ภายในลิฟต์โดยสาร 6 ตัว กำหนดตามโซนของห้องชุด
- 4.3 หากบัตรสูญหายให้รีบแจ้งมายังฝ่ายจัดการอาคารชุดฯ เพื่อทำการยกเลิกบัตรทันที
- 4.4 ผู้มาติดต่อเจ้าของห้องชุด แลกบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานทางราชการที่มีรูปถ่ายติดที่บัตร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะอนุญาตให้ผ่านเข้าอาคารชุดได้

5. ข้อควรปฏิบัติในการใช้บัตรผ่านเข้า-ออก

- 5.1 เจ้าของห้องชุดจะได้รับบัตรผ่านเข้า-ออกตามสิทธิที่ระบุในเอกสารชี้แจงของห้องชุด เพื่อผ่านเข้าออกอาคารโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หากเจ้าของร่วมท่านใดทำบัตรหาย เจ้าของร่วมจะต้องชำระเงินค่าทำบัตรใหม่
 - บัตรผ่านที่จอดรถ 2,500 บาท ต่อหนึ่งบัตร
 - บัตรผ่านบุคคล 500 บาท ต่อหนึ่งบัตร
- 5.2 การขอบัตรใหม่ ผู้ขอต้องยื่นเอกสารยืนยันการหายของบัตรเดิมเสียก่อน
- 5.3 บัตรผ่านเข้า - ออก จะออกให้แก่เจ้าของห้องชุดหรือผู้พักอาศัยที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปเท่านั้น
- 5.4 ในกรณีที่มีการขหายห้องชุด เจ้าของห้องชุดเดิมต้องส่งคืนบัตรผู้พักอาศัย ที่ของตนและของสมาชิกในครอบครัว ให้แก่ผู้ถือห้องชุดรายใหม่ และแจ้งนิติบุคคลอาคารชุดฯ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนผู้ถือบัตร
- 5.5 ผู้ถือบัตรต้องส่งสำเนาเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ

6. การขนย้ายสิ่งของเข้า-ออก อาคารชุดฯ

ผู้ที่มีเจ้าของห้องชุดที่ต้องการนำสิ่งของเข้าภายในอาคารชุด กรุณากรอกแบบฟอร์ม ขออนุญาตนำสิ่งของเข้าภายในอาคารจากฝ่ายจัดการอาคารฯ ก่อนทุกครั้ง

ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของห้องชุดที่ต้องการนำสิ่งของออกจะต้องมีหนังสือ หรือแบบฟอร์มการนำสิ่งของออกที่มีลายเซ็นอนุญาตให้นำออกจากเจ้าของห้องชุดก่อนทุกครั้ง ฝ่ายจัดการอาคารชุดฯฯ จะอนุญาตให้นำสิ่งของออกจากอาคารชุดได้

10

11. การประกันภัย

นิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้ทำประกันภัยประเภทการเสี่ยงภัยทรัพย์สินและประเภทการประกันภัยต่อบุคคลที่สามของอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของอาคาร โดยจะเรียกเก็บแยกจากค่าใช้จ่ายส่วนกลางเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทุกท่าน เจ้าของห้องชุดควรทำประกันภัยซึ่งให้ความคุ้มครองสิ่งต่าง ๆ ภายในห้องชุดของห้องท่านเอง และขอความร่วมมือเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติใด ๆ ที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงสร้างชั้นจะส่งผลให้เบี่ยงเบนภัยเพิ่มขึ้น

12. การใช้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารชุด

เพื่อการรักษาทรัพย์สินส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดีและใช้การได้อย่างเหมาะสม นิติบุคคลอาคารชุดฯฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากเจ้าของห้องชุด หรือบุคคลที่เจ้าของห้องชุดอนุญาต โปรดใช้ทรัพย์สินส่วนกลางด้วยความระมัดระวังเสมือนใช้ทรัพย์สินของตนเอง รวมทั้งไม่กระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง และขอความกรุณาปฏิบัติตามระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุดฯฯ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง

12.1 การใช้ห้องออกกำลังกาย

- ห้องออกกำลังกายเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 – 21.00 น.
- โปรดใช้อุปกรณ์ในห้องออกกำลังกายตามวิธีที่ถูกตั้ง
- โปรดรักษาความสะอาดและใช้ห้องออกกำลังกายด้วยความสุภาพไม่รบกวนผู้อื่น
- ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาบริเวณในห้องออกกำลังกาย
- ห้ามสูบบุหรี่ในห้องออกกำลังกาย
- ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ใช้ห้องออกกำลังกายโดยไม่มีผู้ปกครองดูแล
- ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของตนเอง ฝ่ายจัดการอาคารชุดฯฯ จะไม่รับผิดชอบในการสูญหาย หรือบาดเจ็บในขณะใช้บริการแต่อย่างใด

12.2 การใช้ห้องอบไอน้ำ / ห้องซาวน่า

- ห้องอบไอน้ำเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 – 21.00 น.
- โปรดแจ้งขอการใช้งานกับฝ่ายจัดการอาคารชุดฯฯล่วงหน้า
- ห้ามบุคคลต่อไปนี้ใช้ห้องอบไอน้ำ
 - ผู้ป่วยที่ร่างกายไม่แข็งแรง หรืออยู่ระหว่างพักฟื้น
 - ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อทุกชนิด รวมถึงโรคหัวใจ, ความดัน และหอบหืด
 - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

12

- การประสานงานกับทีมประสานงานและแผนก		กรณีพิเศษ คัด	การประสานงานกับทีมประสานงานและแผนก	กรณีพิเศษ คัด
ภายใน 3 นาที	- กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย
	- กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย
	- กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย
ภายใน 3 นาที	- กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย
	- กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย
	- กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย

- การประสานงานกับทีมประสานงานและแผนก		กรณีพิเศษ คัด	การประสานงานกับทีมประสานงานและแผนก	กรณีพิเศษ คัด
ภายใน 3 นาที	- กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย
	- กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย
	- กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย
ภายใน 3 นาที	- กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย
	- กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย
	- กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย	กรณีฉุกเฉิน/เหตุร้าย

- เปิด-ปิด และตั้งอุณหภูมิความร้อนที่ถูกต้อง
 - โปรดรักษาความสะอาด และใช้อุปกรณ์ด้วยความถูกต้องโดยไม่รบกวนผู้อื่น
 - ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าไปในห้องอบไอน้ำห้องชาวนา
 - ห้ามสูบบุหรี่ในห้องอบไอน้ำห้องชาวนา
 - ผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ และทรัพย์สินของท่านเอง ฝ่ายจัดการอาคารชุดฯ จะไม่รับผิดชอบในการสูญหาย หรือบาดเจ็บในขณะใช้บริการแต่อย่างใด
- 12.3 การใช้สระว่ายน้ำ
- สระว่ายน้ำเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 - 21.00 น.
 - ห้ามบุคคลตั้งตอมไม่ให้บริการสระว่ายน้ำ
 - ผู้ป่วยที่เป็นโรคผิวหนังหรือโรคติดต่อทุกชนิด
 - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ใช้บริการสระว่ายน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต
 - ห้ามสวมรองเท้าเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ
 - ผู้ให้บริการต้องสวมชุดว่ายน้ำตามแบบมาตรฐานสากล
 - ช่างล้างร่างกายก่อนลงสระ
 - ห้ามสูบบุหรี่ หรือรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณสระว่ายน้ำรวมทั้งเครื่องเล่นที่มีแอลกอฮอล์
 - ห้ามลงสระว่ายน้ำในขณะมีฝนตก
 - ห้ามนำแก้ว หรือวัสดุสิ่งของที่แตกได้ และเป็นอันตรายเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ
 - ห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเข้ามาในสระว่ายน้ำ
 - ใช้สระว่ายน้ำด้วยความสุภาพ ไม่รบกวนผู้อื่น
 - หากเกิดอันตราย และความเสียหายใด ๆ ต่อชีวิต และทรัพย์สินของใช้บริการสระว่ายน้ำ ฝ่ายจัดการอาคารชุดฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายนั้น
 - หากใช้บริการสระว่ายน้ำด้วยความเสียหายแก่สระว่ายน้ำ และทรัพย์สินส่วนกลางโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม โปรดชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ทีมจัดการอาคารชุดฯ
- 12.4 ห้องสมุด
- ห้องสมุดเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 - 21.00 น.
- 12.5 การใช้ห้องออกกำลังกาย
- ห้องออกกำลังกายเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 น. - 21.00 น.
 - สำหรับบริการออกกำลังกาย หรือพักผ่อน ไม่อนุญาตให้ใช้ในทางานอื่น ยกเว้นได้รับอนุญาตจากทีมจัดการอาคารชุดฯ ผู้ร่วมงานไม่ควรเกิน 40 ท่าน

การฝึกอบรมผู้ดูแลอาคารชุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาคารชุด และระบบต่าง ๆ
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาคารชุด และระบบต่าง ๆ
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาคารชุด และระบบต่าง ๆ


ผู้รับผิดชอบ
นาย..... น.ส..... น.ส..... น.ส.....

สถานที่/สถานที่ : ภายในอาคารชุด..... ชั้นที่.....
เนื้อหา/หัวข้อ : อาคารชุด.....

เวลา	ผู้รับผิดชอบ	บทสนทนา	เนื้อหา	หมายเหตุ
08.00 - 08.30 น.	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
08.30 - 09.00 น.	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
09.00 - 09.30 น.	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
09.30 - 10.00 น.	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
10.00 - 10.30 น.	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
10.30 - 11.00 น.	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
11.00 - 11.30 น.	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
11.30 - 12.00 น.	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
12.00 - 12.30 น.	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
12.30 - 13.00 น.	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
13.00 - 13.30 น.	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
13.30 - 14.00 น.	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
14.00 - 14.30 น.	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
14.30 - 15.00 น.	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
15.00 - 15.30 น.	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
15.30 - 16.00 น.	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
16.00 - 16.30 น.	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
16.30 - 17.00 น.	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
17.00 - 17.30 น.	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
17.30 - 18.00 น.	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
18.00 - 18.30 น.	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
18.30 - 19.00 น.	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
19.00 - 19.30 น.	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
19.30 - 20.00 น.	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
20.00 - 20.30 น.	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
20.30 - 21.00 น.	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ



DALF®
Maintenance Report



0-2346-1211 โทร. 0-2346-1208-10 แฟกซ์ 0-2346-1211


Maintenance Report

[illegible][illegible]

39/9 หมู่ 6 ต.บางนา-ตลาด อ.วัดศรีพนาลัย จ.มุกดาหาร 10570 โทร. 0-2346-1208-40 แฟกซ์ 0-2346-1211



DALF®
Maintenance Report



399 หมู่ 6 ต.บางนา-ตราด ต.วัดศรีวิชัย ต.เกาะกรังใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 0-2346-1208-10 แฟกซ์ 0-2346-1211



Maintenance Report

[illegible]

MATERIALS AND SPARES USED		OFFICE USE ONLY
QTY	DESCRIPTION	PART NO. COSTING
-	หมอน 14 GEN.	
-	รถบรรทุก 10 ตัน รถ 1 คัน	
-	ล้อรถ 6 ล้อ	
-	น้ำมันรถ 10 ลิตร	
-	ยางรถ 6 ยาง	
-	TIME ON SITE	-HRS
-	TRAVELLING TIME	-HRS
-	TOTAL MILEAGE	-MIS

USEN IGA KINLOSON จันท
29/9 มิ 6 ถ.บางนา-ตราด ร.วัดศรีวิชัย ม.ศรีพระเชษฐโชติ | ต.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 0-2346-1208-13 แฟกซ์ 0-2346-1211

[illegible]บริษัท เอล เจเนอเรชั่น จำกัด

บริษัท เอล เมาเอเร็น จำกัด
3909 หมู่ 6 ต.บางนาสามัคคี อ.เมืองสมุทรปราการ 10570 โทร. 0-2346-1208-10 แฟกซ์ 0-2346-1211



บริษัท เอล เจเนอรัล จำกัด

หน้า 6 ถ.บางนา-ตลาด ร.วัดศรีวิหีน้อย ต.ศรีระจะจเรเข้าใหญ่ ถ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 0-2346-1208-10 แฟกซ์. 0-2346-1211




1. ชื่อโครงการ 2. วัตถุประสงค์ 3. ระยะเวลา 4. สถานที่ 5. ผู้รับผิดชอบ	6. งบประมาณ 7. วัสดุอุปกรณ์ 8. ขั้นตอนการดำเนินงาน 9. ผลการดำเนินงาน 10. สรุป	11. หมายเหตุ 12. งบประมาณ 13. วัสดุอุปกรณ์ 14. ขั้นตอนการดำเนินงาน 15. ผลการดำเนินงาน 16. สรุป
---	---	---

บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด บริษัท

บริษัท 104 เจมเอเรชั่น จำกัด
39/39 หมู่ 6 อ.บางนา-ตราด ต.หิขิตบุรี กทม. 10570 โทร. 0-2346-1208/9 แฟกซ์ 0-2346-1211

บริษัท เอล เจเนอเรชั่น จำกัด

99 หมู่ 6 ต.บางนา-ตลาด อ.วัดศรีราษฎร์ ต.สีระจรงใหญ่ จ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 0-2346-1208-10 แฟกซ์ 0-2346-1211



Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center



Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Equipment No: 810 60002689 Equipment Name: L1

Building Name: 40004157-2000 Work Center: 800012

Contract No: 6040705
Visit Month: JUN-26

[illegible]

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-251-6170-1, (66) 2-685-1690-1



Equipment No: 810B0002695 Equipment Name: 2
Building Name: 110588KAT 654 Work Center: 810B0212

Contract No: 6040705
Visit Month: JUN-76

[illegible]

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1



Equipment No: 8106002690 Telephone: (66) 2-253-0370-1, (66) 2-685-1690-1
Building Name: Wong 2 K 2 5 10 2 1 Equipment Name: L
Work Center: 81060212

Contract No: 6040705
Visit Month: JUN-26

[illegible]

[illegible]

Modular Maintenance High Rise - J 42520959												
รหัสผ่านใบมาทำงาน		Maintenance				Maintenance				Inspection		
การตรวจสอบอุปกรณ์		✓	✗	⚠	⚡	✓	✗	⚠	⚡	✓	✗	⚠
00	ติดตั้งสาย											
01	ตรวจสอบใบโบลท์ขา / ปลั๊กขา / โบลท์สลอต / การติดตั้ง ข											
02	ปรับระดับโบลท์ขา / ปลั๊กขาปรับขึ้น											
03	ตรวจสอบเงื่อนไข ระบบการสื่อสารภายในจากสถานีไฟฟ้าจากหอส่งสัญญาณขึ้น											
04	และปลั๊กบนสถานี โบลท์สลอต ปลั๊กบนสถานี การติดตั้ง ข											
05	ปรับระดับสถานี											
06	เปลี่ยนไฟ (ตามรูป) <i>เปลี่ยนไฟ</i>											
07	การตรวจสอบสัญญาณเบรก / Error-log <i>20934</i> เป็น การตรวจสอบ LED / สวิตช์เบรกการขึ้น (Trip counter) เป็น											
08	เปลี่ยนไฟที่สถานีขึ้นบันไดขึ้นทางขึ้น และการเปลี่ยน ตามแผนผังสถานีขึ้น											
09	ตรวจไฟ (ไฟเตือน EACV/ไฟเตือน)											
10	แทนไฟเตือน											
11	แทนไฟเตือนไฟ / ไฟเตือน แทนไฟเตือน การเปลี่ยนสัญญาณไฟเตือน ตาม สถานี ข											
12	การเปลี่ยนสัญญาณไฟเตือน (ตามรูป) แทน ไฟเตือน											
13	เปลี่ยนไฟเตือนสัญญาณไฟเตือน (ตามรูป) ไฟเตือน / ไฟเตือน											
14	เปลี่ยน / เปลี่ยน											
15	เปลี่ยนไฟเตือนไฟเตือนการเตือน สัญญาณไฟเตือน ตามแผนผัง											
16	ใช้ไฟ สัญญาณเตือน ไฟเตือน การเปลี่ยนสัญญาณไฟเตือน											
17	แทนไฟเตือนไฟเตือน สัญญาณเตือน											
18	แทนไฟเตือน ไฟเตือน											
19	ระบบการสื่อสารภายในบันไดขึ้นทางขึ้นจากสถานีขึ้นสัญญาณไฟเตือน											
20	แทนไฟเตือนสัญญาณไฟเตือน											
21	การตรวจสอบสัญญาณไฟเตือนไฟเตือนการเตือนสัญญาณ (VFO)											
22	การตรวจสอบสัญญาณไฟเตือนไฟเตือน (VFO)											
23	การตรวจสอบสัญญาณไฟเตือนไฟเตือนสัญญาณไฟเตือน											
24	แทนไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือน											
25	แทนไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือน											
26	แทนไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือน											
27	แทนไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือน											
28	การตรวจสอบ สัญญาณสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือน											
29	ไฟเตือนสัญญาณไฟเตือน (Over run)											
30	แทนไฟเตือนสัญญาณไฟเตือน											
31	แทนไฟเตือนสัญญาณไฟเตือน											
32	แทนไฟเตือนสัญญาณไฟเตือน											
33	ไฟ (ไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือน)											
34	แทนไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือน											
35	แทนไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือน											
36	แทนไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือน											
37	แทนไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือน											
38	แทนไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือน											
39	แทนไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือน											
40	แทนไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือน											
41	แทนไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือน											
42	แทนไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือน											
43	แทนไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือน											
44	แทนไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟเตือน											

[illegible][illegible]

Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Equipment No.: 910600260

Equipment Name: L5

Contract No: 6060705

Building Name: 11008.2A-2000

Work Center: 81080212

Visit Month: MAY-76

Modular Maintenance High Rise - J 42520959

[illegible]

Equipment No: 81060002096	Equipment Name: L6	Contract No: 6040705
Building Name: HOND W522100W	Work Center: 810B0212	Visit Month: MAY-26

Modular Maintenance High Rise - J 42520959

[illegible]

Equipment No: 81060002644 Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1 Contract No: 6040705
Building Name: 110th St & 5th Ave W Work Center: 81080212 Visit Month: MAY-26

Modular Maintenance High Rise - J 42520959

[illegible]

Equipment No: 81060002649 Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1 L7 Contract No: 6040705
Building Name: Hing Wai S. W. K. Week Comm: 81080212 Visit Month: MAY-26

Modular Maintenance High Rise - J 42520959

[illegible]

Equipment No: _____ Equipment Name: L-1 Contract No: 6040703
Building Name: 40nd 4152 2105 W Work Center: 810B0212 Visit Month: Mar-26

[illegible]

Wachstum: Wachstumsrate 2,9 % Wachstumsrate 2,9 %

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Equipment No: 81010602640 Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1 Schindler
Equipment Name: L2 Contract No: 6040705
Building Name: 1106215581445 Work Center: 81036212 Visit Month: Mar-26

[illegible]

หมายเหตุ: ผลสอบ: 6 ข้อ ผลสอบ: 2 ข้อ

24-hour Emergency Callback Center
 Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1
 Equipment No. 81060002615 Equipment Name: L3 Contract No. 6046-03

Building Name: Longview 2600 Work Center: S10B0217 Visit Month: May-26

[illegible]

16064110507129 ✓ = Pass

 Jardine Schindler 24-hour Emergency Callback Center
 Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1 **Schindler**
 Equipment No: 81060002191 Equipment Name: PL 4 Contract No: 6040-103

Equipment Code:	Equipment Name:	Contract No.:
Build-Up Name:	Work Content:	Valid Month:

[illegible]

38 จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา

1. *Journal of Management Studies*, 1996, 33, 1, 1-14.

[illegible][illegible][illegible][illegible]



[illegible][illegible][illegible][illegible]

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ ซอย ถนนวิเทศ แขวง/ตำบล ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรสาร
นิติบุคคลอาคารชุดแอทนี เรสซิเดนซ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย โยธูปฤกษ์ (ถ้ามี) (21 สิงหาคม 2551) กทม.6 ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ... ไม่มี ...

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด แอทนี เรสซิเดนซ์)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคประจำอาคารชุด.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Activated Sludge Process
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 600 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง(ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลมคอนกรีต ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยจากระบบบำบัดน้ำเสีย หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำทิ้งที่ถูกกักเก็บในแหล่งกำเนิดมลพิษ 2287 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 2058.3 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องสูบลมคอนกรีต ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางการแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดแอทนี เรสซิเดนซ์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 65 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : วิเทศ แขวง/ตำบล : ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรสาร :

นิติบุคคล : นิติบุคคลอาคารชุดแอทนี เรสซิเดนซ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ร ตั้ง 100 ห้องจนถึง 500 จำนวนห้อง : 219

ลักษณะ : เกษตร

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายพัน วิเศษกุล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ลงชื่อผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีฟเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 600.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวนผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวนผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลมคอนกรีต [] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยจากระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,574.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำทิ้งที่ถูกกักเก็บในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,058.300 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบลมคอนกรีต [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางการแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท


หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แหล่งกำเนิดมลพิษ คืออะไร มี 65 หมู่ที่ ซบอ. - ต.บึงวิชัย แขวงจันทบุรี อ.บึงสามพัน จ.บึงสามพัน
จังหวัดบึงกาฬ กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-268-5011-01 โทรสาร 02-268-5014-1 มีผู้ปกครองอาสาสมัครทั้งสิ้น ๒๕๖๓
ซึ่งได้เป็นเจ้าภาพจัดตั้งศูนย์บริการและแหล่งกำเนิดมลพิษที่ บึงกาฬมาบริการประชาชนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ
ในเขตภาคใต้ (สงขลา) 22551 (15 กรกฎาคม 2551) กรม. 6 ต่อมาโดยกรมการปกครอง และจังหวัดสงขลา กรมฯ
...มี...
ซึ่งมีแผนผังแสดงการดำเนินงานของกรมการปกครอง มีดังนี้

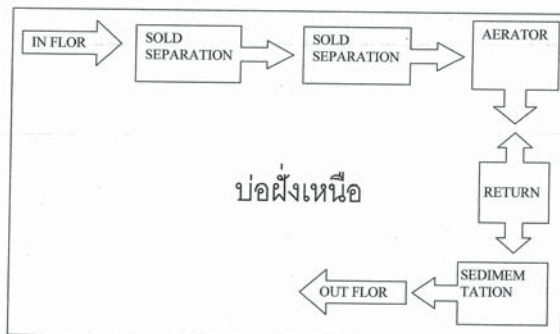

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการปฏิบัติงานของระบบนำตัวนี้เพื่อไปหากฎตามตาราง ดังนี้

[illegible][illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรรขาสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

บริการจะมีแบบ "ปิด" สิ่งนี้คือการคิดค้นเรื่องจุดจบภาพนั้น ทั้งแบบชัดโมติ ไม่แบบสกรรจรรจุดจบภาพนั้น ก็ผูกกับแยกตามภาพนั้นโดยที่ ตรงจุด และทำ ภาพสรุปเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่ากาาวันนี้เกิดกิตติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดทำวิทยานิพนธ์: คุณชัชวาลย์ เวชชีวินทร์)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ)

ใบอนุญาตเลขที่

นางสาว.....

ขอแก้ไข

[illegible][illegible]

ผู้บงการปกครอง

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....

หน้า ออกโดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ ซอย - ถนน วิถีพอ แร่ง/
ตำบล ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-168-5011-3 มี
นิติบุคคลอาคารชุดแอตทินี เทรซิเด้นซ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท ห้องชุดพักอาศัย โยธูปอุตสาหกรรม (ถั่ว) (21 สิงหาคม 2551) กทม.6 ออกให้โดย
กรุงเทพมหานคร และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ... ไม่มี ...

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด แอตทินี เทรซิเด้นซ์)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(หัวหน้าช่างเทคนิคประจำอาคารชุด.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 600 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง(ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ 2287 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 2058.3 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องสูบลม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม
มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดแอตทินี เทรซิเด้นซ์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 65 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : วิถีพอ แร่ง/ตำบล : ปทุมวัน เขต/ตำบล : เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-168-5011 โทรศัพท์ : 02-168-5014

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทของ : ประเภท ข ตั้งแล้ว 100 ห้องแล้ว 500 จำนวนห้อง : 219

สิ่งได้ : เฉพาะ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถั่ว) : ออกให้โดย : หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายปณ ภัคพิบูลย์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ลงชื่อ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีฟเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 600.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวนผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวนผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลม [] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,574.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,058.300 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันต่อสัปดาห์) วัน

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบลม [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน
ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ ซอย - ถนนวิบูลย์ แขวง/ตำบล ลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-168-5011-3 มีนิติบุคคลอาคารชุดแยกชั้น เรสซิเดนซ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย โบสถ์วัดเลขที่ (ถ้ามี) (21 สิงหาคม 2551) ถนน 6 ออกไปโดยกรุงเทพมหานคร และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ... ไม่มี ...

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในฐานะ



ขอรับรองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ของระบบบำบัดน้ำเสีย

ออกโดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกโดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Activated Sludge Process
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 600 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดแยกชั้น เรสซิเดนซ์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 65 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : วิบูลย์ แขวง/ตำบล : ปทุมวัน เขต/ตำบล : เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-168-5011 โทรศัพท์ : 02-168-5014

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 219

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกโดย : หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



ขอรับรองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ของระบบบำบัดน้ำเสีย

ออกโดย

ลงชื่อ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกโดย

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบออกซิเดชันแบบเติมอากาศ (Activated Sludge Process) 600.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องเติมอากาศ ☐ เครื่องกรองน้ำเสีย ☐ เครื่องกรองน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ เครื่องกรองน้ำเสีย ☐ เครื่องกรองน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ อื่นๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ 1,610.5 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 1,449.45 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกรองน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องกรองน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ขอลด หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตาม มาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แล้งหรือความอื่นเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม มาตรา ๑๐๗

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3,221.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,449.450 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบบทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ


(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ขอลด หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม มาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แล้งหรือความอื่นเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม มาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 69

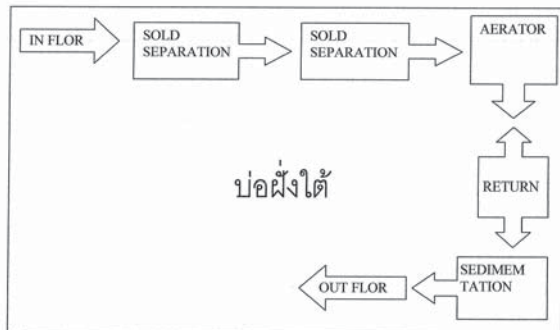[illegible]

ได้ได้กับสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบนำกลับมาใช้ใหม่ทางตามแนวทาง ดังนี้

[illegible][illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติแต่ละข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

ในการนิรระบบนำปัดน้ำเสียซึ่งมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้เหมาะสมผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งที่พิกัดและตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทั้งที่:

การสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

นางสาวสุวิมล วัฒนศิริกุล

หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

 $\delta^2(\gamma, \alpha)$

คุณระบบนำบัตรน้ำเสีย

.....

ออกโดย

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

.....

WAVELENGTH

.....ขอแก้ไข.....

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ ซอย - ถนน วิทยุ แขวง/ตำบล ลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-168-5011-3 มีนิติบุคคลอาคารชุดแอทนี เบริจินซ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย ในอนุภาคเลขที่ (ถ้ามี) (21 สิงหาคม 2551) กทม.6 ออกให้โดยกรุงเทพมหานคร และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ... ไม่มี ...

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑



ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

อนุภาคเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

อนุภาคเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 600 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ 1,610.5 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 1,449.45 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี- เครื่องสูบลม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดแอทนี เบริจินซ์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 65 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : วิทยุ แขวง/ตำบล : ปทุมวัน เขต/ตำบล : เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-168-5011 โทรสาร : 02-168-5014

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทของ : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 219

สังกัด :เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ตามที่กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ออกให้โดย

ลงชื่อ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีเวตเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

600.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง ☐ ชั่วโมง☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ ระบบเติมอากาศ☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ ซอย - ถนน วิถี แขวง/ตำบล ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-168-5011-3 มีนิติบุคคลอาคารชุดหรือไม่ เติบโตขึ้น เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย ในอนุภาคเลขที่ (ถ้ามี) (21 สิงหาคม 2551) ถนน 6 ซอย 6 โดยกรุงเทพมหานคร และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ... ไม่มี ...

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใบฐาน



ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ครอบครองระบบบำบัดน้ำเสีย

ในอนุภาคเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ในอนุภาคเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 600 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ 1,808.5 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 1,627.65 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องสูบลม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) บัญชี อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียโดยไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม

มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ

ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย

แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน

บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดเอชอีซี เติบโตขึ้น

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 65 หมู่ที่ : ซอย : ถนน : วิถี แขวง/ตำบล : ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-168-5011 โทรสาร : 02-168-5014

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด


ประมาณการ : ประเภท ๑ ตั้ง 100 ห้อง ไม่เกิน 500 จำนวนห้อง : 219

สถิติ : เอกชน

ในอนุภาคเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ตามที่กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ใบฐาน



ผู้ครอบครองระบบบำบัดน้ำเสีย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ในอนุภาคเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ในอนุภาคเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีฟเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 600.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3,617.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,627.650 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลม ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) บัญชี อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียโดยไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน


หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประจำเดือน มีนาคม 69

แหล่งกำเนิดโรคพิษหัดเยอรมัน 65 หมู่ที่ รอย - ถนนวิบูลย์ แขวงวัดกลาง ลุมพินี เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัทพ์ 02-168-5014 โทรสาร 02-168-5014 มีพื้นที่ปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ แห่ง คือ เป็นราชการและจัดตั้งโดยเทศบาลเมืองปทุมธานี ประกอบด้วย ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลและ ๒ หมู่บ้าน คือ

ตำบลปทุมธานี (๓ หมู่) 2/2551 (15 ครัวเรือน 2551) ทพ.๑ ออกให้โดยกรมการปกครอง และจังหวัดปทุมธานี นายสุชาติ
..... หมู่ 1

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบภายในบ้านดังนี้

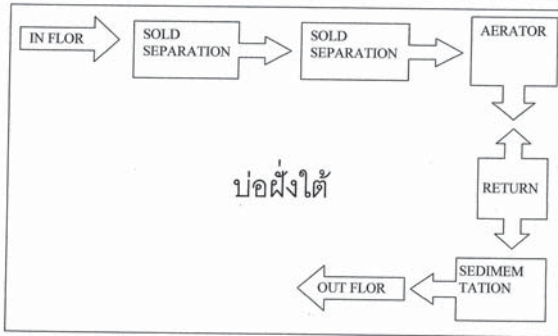

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแด่กรมการทั้งงานด้านสุขภาพทางสังคม

[illegible][illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการมีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

ในการมีระบบบำบัดน้ำเสียที่การติดตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งแยกแยะน้ำทิ้งที่ปนเปื้อนออกจากน้ำทิ้งที่ปนเปื้อนน้อยที่สุดที่ควรจัด และกำจัด การสูญเสียในสิ่งแวดล้อมและข้อผิดพลาด

การสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

รอง หรือผู้ควบคุมแห่งกำเนิดมณฑล

គ្នា (ស្រីប្រឡង)

ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบอนุภาคเลขที่ ...

สมชาย

.....
บอกให้โดย

รู้สึกจางใจให้ภริกาบำบานน้ำเสีย

100

เบญญาตเดชที่ ...

บทความ **ออกไ้โดย**

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ ซอย - ถนน วิถี แขวง/ตำบล ลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-168-5011-3 มีนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลอื่น เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย ในอนุภาคเลขที่ (ถ้ามี) (21 สิงหาคม 2551) กทม.6 ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ... ไม่มี ...

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในฐานะ



ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 600 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ 1,808.5 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 1,627.65 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี- เครื่องสูบลม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามนี้ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๔๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๔๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ: นิติบุคคลอาคารชุดเลขที่ 65 หมู่ที่ ๒

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่: 65 หมู่ที่: ซอย: ถนน: วิถี แขวง/ตำบล: ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์: 02-168-5011 โทรสาร: 02-168-5014

นิติบุคคล: กรุงเทพมหานคร

มี: เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท: อาคารชุด

ประเภทของ: ประเภท ๑ ตั้ง 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง: 219

สังกัด:เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี): ออกให้โดย: หมดอายุ:

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ตามที่กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ลงชื่อ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีฟเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 600.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ ระบบเติมอากาศ☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3,617,000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,627,650 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0,000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติเครื่องสูบลม ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม


(8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามนี้ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๔๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๔๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประจำเดือน เมษายน 69

แต่ก่อนเป็นบริษัทที่ ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ ๗ ซอย - ถนนวิบูลย์ แขวงจตุรัส กรุงเทพมหานคร ๒๐๐๐๐
จึงทรงพระกรุณาฯ ทราบ 10330 โทรทัศน์ (๒) ๒68-5014 (๒) ๒68-5014 มี มีบุคคลอาศัยอยู่อาศัยที่ เลขที่ ๒๒
เลขที่ ๒๒ เป็นบ้านเลขที่ ๒๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒ กรุงเทพมหานคร ๒๐๐๐๐ กรุงเทพมหานคร ๒๐๐๐๐ กรุงเทพมหานคร ๒๐๐๐๐
ในเขตเทศบาล (เลขที่) 22551 (15 หมู่บ้าน 2551) ถนน 6 ซอย 11 โดยคณะกรรมการปกครอง และสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
..... ไม่ผิด
ซึ่งมีแผนผังแสดงการดำเนินงานของระบบบ้านเลขที่ ๒๒

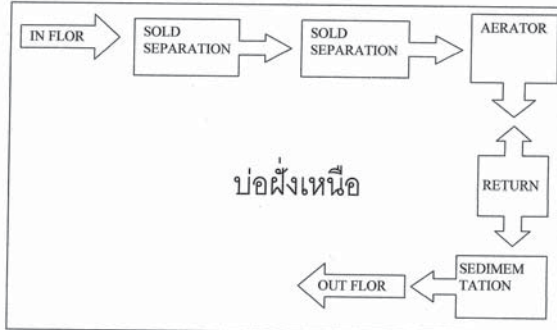

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลและผลการทำงานของระบบนำบัตรนี้เสียไปจากหน่วยงานดังนี้

[illegible][illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

ในกรณีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนตนเพราะมีเหตุจำเป็น และว่า การอุปถัมภ์เป็นนิติบุคคลและข้อกฎหมายอื่น

ขอรับรองว่ากาบทันทีที่กตติยและข้อมูลความสารถขึ้นต้นถูกส่งทุกประการ

ของ หรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษ

(ရည်ရွယ်ချက်)

ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

100

ILLEGITIMACY

ข้อมูลพิเศษ

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

ผู้มาจากหน่วยงานภายนอก


.....

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

*******QUINING *******

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประจำเดือน พฤษภาคม 69

แต่ลดจำนวนเดิมลงเหลือ 65 รายอยู่ ๖๕ ราย - ตามบัญชี - แล้วจึงตามดูบันทึก เปรียบเทียบกับรายชื่อ ประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี
จึงทราบ ปรากฏตามหน้าเลข 10330 วันที่พรที่ 02-168-5014 วันที่ 13-08-5014 มี 11 มิติบุคคลเข้าจากบุคคลภายนอกนี้ เปรียบ
กับที่ เป็นที่ทราบจริงที่ผู้คิดเลขแล้วแต่ลดจำนวนเดิมลงเหลือ 65 รายอยู่ 65 ราย - ตามบัญชี - แล้วจึงตามดูบันทึก เปรียบเทียบกับรายชื่อ ประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี
ในข้อมูลบุคคลที่ (ตัวนี้) 2/2551 (15 กรกฎาคม 2551) ทั้งหมด 6 ออกไปโดยกรมการปกครอง และจึงส่งกลับกรม หมดอายุ
..... ไม่ผิด
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานระบบบันทึกนี้ด้วย ดังนี้

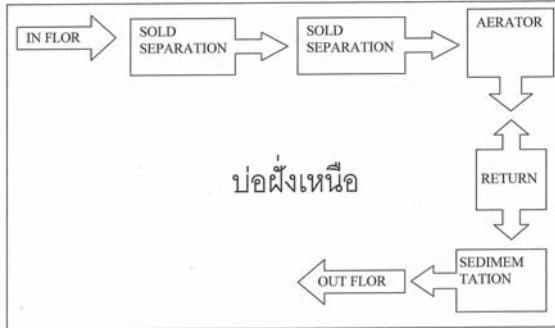

บ่อฝังเหินือ

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบน้ำบาดาลเพื่อพยากรณ์ผลทาง

[illegible][illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกลัทธิและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลอื่น ๆ ในแต่ละวัน

ในกรณีระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญที่แท้จริงแล้วนั้น การที่ประชาชนได้เลือกผู้ที่จะมาบริหารราชการแผ่นดินนั้น ก็เป็นเพียงการเลือกผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เท่านั้น มิใช่การเลือกผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่แทนประชาชนแต่อย่างใด เพราะในระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญที่แท้จริงแล้วนั้น พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ และทรงมีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ ซึ่งในระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญที่แท้จริงแล้วนั้น พระมหากษัตริย์ทรงมีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ ซึ่งในระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญที่แท้จริงแล้วนั้น พระมหากษัตริย์ทรงมีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้

การสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับทราบว่า การบันทึกสถิติและข้อมูลตามพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ต้องพึงพิจารณา

หรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมดพิษ

ജി.പി.എസ്)

ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

--- (continued)

ALBERTA

ออกให้โดย

ผู้จ้างให้บริกานำบัดน้ำเสีย

()

ใบเสมาวัดเสนาบดี

นางสุณี ภานะบุตร
นางฉาญ
จากใต้ดง

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ ซอย - ถนน วิถี สุข/ ตำบล อุบะห์นิ เขตอำเภอ ประทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-168-5011-3 มีนิติบุคคลอาคารชุดเลขที่ 10330 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย โยนูปถุคเลขที่ (ถ้ามี) (21 สิงหาคม 2551) กทม.6 ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ... ไม่มี ...

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใบงาน



หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ใน)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 600 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ที่รองรับน้ำเสียจาก

(๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ 1,719 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 1,547.1 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (สูตรหรือชื่อ)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องสูบลม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดเลขที่ 10330 เขตอำเภอ ประทุมวัน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 65 หมู่ที่ : ซอย : ถนน : วิถี สุข/

ตำบล : อุบะห์นิ เขตอำเภอ : ประทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-168-5011 โทรสาร : 02-168-5014

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 219

สังกัด :เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ตามที่ได้นำบันทึกในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ใบงาน



หรือผู้ครอบครอง

แหล่งกำเนิดมลพิษ

บำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ลงชื่อ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีฟเสลลิจ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

600.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่นๆ

ร. ๑ ๕๕๕

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,438.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,547.100 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลม ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกการตรวจเช็คของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประจำเดือน พฤษภาคม 69

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ ซอย - ถนน วิถี แขวงตำบล ศูนย์ เขตอำเภอ ประจวบ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-168-5011-3 โทรสาร 02-168-5014 มีนิติบุคคลอาคารชุดเลขที่นิติ
เด่น เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทที่ออกฤทธิ์ด้วย เท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 2/2551 (15 กรกฎาคม 2551) กทม.6 ออกให้โดยกรมการปกครอง และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ
..... ไม่มี.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

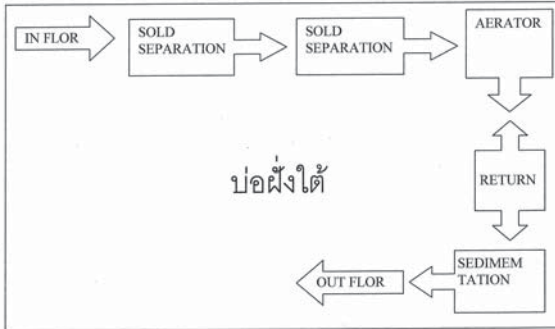

ได้พบปัญหาและข้อมูลแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
ปี เดือน	ปริมาณ การใส่ น้ำเสีย รวม น้ำเสีย จาก บ้าน น้ำเสีย (รวม) (กก.)	ปริมาณ น้ำเสีย รวม น้ำเสีย จาก บ้าน น้ำเสีย (รวม) (กก.)	ปริมาณ น้ำเสีย รวม น้ำเสีย จาก บ้าน น้ำเสีย (รวม) (กก.)	ปริมาณ น้ำเสีย รวม น้ำเสีย จาก บ้าน น้ำเสีย (รวม) (กก.)	ปริมาณ น้ำเสีย รวม น้ำเสีย จาก บ้าน น้ำเสีย (รวม) (กก.)	ปริมาณ น้ำเสีย รวม น้ำเสีย จาก บ้าน น้ำเสีย (รวม) (กก.)	ปริมาณ น้ำเสีย รวม น้ำเสีย จาก บ้าน น้ำเสีย (รวม) (กก.)	ปริมาณ น้ำเสีย รวม น้ำเสีย จาก บ้าน น้ำเสีย (รวม) (กก.)	ปริมาณ น้ำเสีย รวม น้ำเสีย จาก บ้าน น้ำเสีย (รวม) (กก.)
01/05/69	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
02/05/69	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
03/05/69	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
04/05/69	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
05/05/69	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
06/05/69	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
07/05/69	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
08/05/69	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
09/05/69	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10/05/69	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
11/05/69	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

12/05/69	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
13/05/69	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
14/05/69	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
15/05/69	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
16/05/69	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
17/05/69	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
18/05/69	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
19/05/69	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
20/05/69	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
21/05/69	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
22/05/69	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
23/05/69	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
24/05/69	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
25/05/69	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
26/05/69	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
27/05/69	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
28/05/69	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
29/05/69	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
30/05/69	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
31/05/69	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ ๑. ให้ยกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่สถิติและข้อมูลนั้น ๆ ไม่ชัดเจน

๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียมีลักษณะที่แตกต่างจากแบบที่แนบมาหรือไม่ ให้แนบเอกสารหรือรูปถ่ายที่แสดงลักษณะของระบบบำบัดน้ำเสียที่จริง และ
การสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลตามแบบ

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามแบบข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

หรือผู้รับจ้าง

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(ตัวอักษรและตัวเลข)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ ซอย - ถนน วิถีสุข แขวง/ตำบล ลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-168-5011-3 มีนิติบุคคลอาคารชุดและ/หรือ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย ในอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) (21 สิงหาคม 2551) กทม.6 ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ... ไม่มี ...

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในฐานะ



ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ในชื่อ)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(หรือผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย)

ในอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ในอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 600 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง(ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดและ/หรือ เรสซิเดนซ์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 65 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : วิถีสุข แขวง/ตำบล : ปทุมวัน เขต/ตำบล : เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-168-5011 โทรศัพท์ : 02-168-5014

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด


ประเภทย่อย : ประเภท ๒ ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 219

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ตามที่กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ในชื่อ)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

อายุ

ลงชื่อ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ในอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 600.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมงวัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกรองน้ำ ☐ เครื่องกรองน้ำ

☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องสูบน้ำ

☐ เครื่องเติมอากาศ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องสูบน้ำ

☐ เครื่องเติมอากาศ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกรองน้ำ ☐ เครื่องกรองน้ำ

☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องสูบน้ำ

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ 1,719 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 1,547.1 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (คิดหรืออีกวิธี)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกรองน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องกรองน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม

มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ

ทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย

แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน

บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.00 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,438.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,547.100 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

รหัสงาน	FP/THC/M
รหัสหนังสือพิมพ์	FHC ขุขันธ์
เลขที่ใบงาน	PM260100022
วันที่เสร็จงาน	24/01/2026
ชื่ออาคาร	แอมบิเฌ เคาท์ทาว์น FL COMMON AREA ALL โถงประตู โถงบันได ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	สารเคมี	
1	ตรวจเช็ค (สี) ที่ไม่ ทั่วทั้งงาน	✓			
2	ตรวจเช็คคุณภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
4	ตรวจเช็คความน่าเชื่อถือ	✓			
5	ตรวจเช็คส่วนอื่นอีกหาก	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ความรู้ คู่คำ	2.นัก จิตวิทยา	3.ผู้พูด มีความรู้	4.วัยคน สอนใจ
5.โอกาส สอนการอ่าน	6.ผู้รู้ มีใจ	7.ใจคน สอนใจ	8.คน สอนใจ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

บทบรรณานุกรม : ศรพลเจ็ก FHC ปะจ๋านลือลือ นพาทน 2569

การวัด FHC ประจำปี 2569

សំណួរទី ១១ ឆ្នាំ

ການກໍ່ສ້າງ ໂມ່ນີ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ប្រតិបត្តិការងារនៅទីបំណង។

☐ 2. ปฏิบัติงานส่วนที่มอบหมายที่ค่อนข้างยาก (CM)

หน่วยราชการ	Athenaeo Residence	ใบตรวจเชื้อผู้กักโรค								วันที่ตรวจฉบับ รหัสผู้ป่วย FHC				24/01/2569		
อาคาร	Athenaeo Residence	อัสสัมชัญ		วชิรพยาบาล		วิสุทธิ		สาทร		สวน		กวดวิชา/ศูนย์ฯ		อื่น ๆ		ผลการตรวจ
รายการ		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
ส่งตัวอย่างตรวจ																
FHC-02-01		/		/		/		/		/		/		/		/
FHC-02-02		/		/		/		/		/		/		/		/
FHC-01-01		/		/		/		/		/		/		/		/
FHC-01-02		/		/		/		/		/		/		/		/
FHC-01-03		/		/		/		/		/		/		/		/
FHC-01-04		/		/		/		/		/		/		/		/
FHC-01-01		/		/		/		/		/		/		/		/
FHC-01-02		/		/		/		/		/		/		/		/
FHC-01-03		/		/		/		/		/		/		/		/
FHC-01-04		/		/		/		/		/		/		/		/
FHC-01-05		/		/		/		/		/		/		/		/
FHC-01-06		/		/		/		/		/		/		/		/
FHC-01-07		/		/		/		/		/		/		/		/
FHC-02-01		/		/		/		/		/		/		/		/
FHC-02-02		/		/		/		/		/		/		/		/
FHC-02-03		/		/		/		/		/		/		/		/
FHC-02-04		/		/		/		/		/		/		/		/
FHC-02-05		/		/		/		/		/		/		/		/
FHC-02-06		/		/		/		/		/		/		/		/
FHC-03-01		/		/		/		/		/		/		/		/
FHC-03-02		/		/		/		/		/		/		/		/
FHC-03-03		/		/		/		/		/		/		/		/
FHC-03-04		/		/		/		/		/		/		/		/
FHC-03-05		/		/		/		/		/		/		/		/
FHC-03-06		/		/		/		/		/		/		/		/
FHC-04-01		/		/		/		/		/		/		/		/
FHC-04-02		/		/		/		/		/		/		/		/
FHC-04-03		/		/		/		/		/		/		/		/
FHC-04-04		/		/		/		/		/		/		/		/

หมายเหตุ

๗ ที่นั่งคนละเตียงนอน FHC 15-3, 15-04, 16-3, 17-03, 18-01
18-02, 21-01 จำนวน 3 ที่

หน่วยงาน อาคาร		Athanee Residence Athanee Residence		ใบตรวจเช็คผู้เข้าพัก						วันที่ตรวจสอบ รหัสผู้ประกัน		24/1/2569 FHC				
รายการ	ผู้เข้าพัก		ชาวต่างชาติ		วีซ่า		สถานะ		ประวัติ		การตรวจ		อื่นๆ		ผลการตรวจ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC-04-05	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-04-06	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-05-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-05-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-05-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-05-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-05-05	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-05-06	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-06-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-06-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-06-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-06-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-06-05	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-06-06	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-07-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-07-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-07-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-07-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-7M-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-7M-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-08-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-08-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-08-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-08-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-09-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-09-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-09-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-09-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-10-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-10-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	

หน่วยฐาน อาคาร		Athenee Residence Athenee Residence		ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง						วันที่ตรวจชอบ รายชื่ออุปกรณ์ FHC		24/01/2569	
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน	กระบอกสูญแสง	อื่น ๆ		ผลการตรวจชอบ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			ปกติ	แก้ไข	
FHC-10-03	✓		✓		✓		✓			✓		✓	
FHC-10-04	✓		✓		✓		✓			✓		✓	
FHC-11-01	✓		✓		✓		✓			✓		✓	
FHC-11-02	✓		✓		✓		✓			✓		✓	
FHC-11-03	✓		✓		✓		✓			✓		✓	
FHC-11-04	✓		✓		✓		✓			✓		✓	
FHC-12-01	✓		✓		✓		✓			✓		✓	
FHC-12-02	✓		✓		✓		✓			✓		✓	
FHC-12-03	✓		✓		✓		✓			✓		✓	
FHC-12-04	✓		✓		✓		✓			✓		✓	
FHC-12A-01	✓		✓		✓		✓			✓		✓	
FHC-12A-02	✓		✓		✓		✓			✓		✓	
FHC-12A-03	✓		✓		✓		✓			✓		✓	
FHC-12A-03	✓		✓		✓		✓			✓		✓	
FHC-14-01	✓		✓		✓		✓			✓		✓	
FHC-14-02	✓		✓		✓		✓			✓		✓	
FHC-14-03	✓		✓		✓		✓			✓		✓	
FHC-14-04	✓		✓		✓		✓			✓		✓	
FHC-15-01	✓		✓		✓		✓			✓		✓	
FHC-15-02	✓		✓		✓		✓			✓		✓	
FHC-15-03	✓		✓		✓		✓			✓		✓	
FHC-15-04	✓		✓		✓		✓			✓		✓	
FHC-16-01	✓		✓		✓		✓			✓		✓	
FHC-16-02	✓		✓		✓		✓			✓		✓	
FHC-16-03	✓		✓		✓		✓			✓		✓	
FHC-16-04	✓		✓		✓		✓			✓		✓	
FHC-17-01	✓		✓		✓		✓			✓		✓	
FHC-17-02	✓		✓		✓		✓			✓		✓	
FHC-17-03	✓		✓		✓		✓			✓		✓	
FHC-17-04	✓		✓		✓		✓			✓		✓	

หมายเหตุ

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

แบบตรวจสอบการจัดเก็บสารเคมี และวัตถุไวไฟ

แผนก : วิศวกรรม	ผู้ตรวจสอบ : วีระ	วันที่ : 2/02/69
รายละเอียดการตรวจสอบ	สถานที่.....	แนวทางแก้ไข
1. สถานที่เก็บ		
- มีป้ายห้ามสูบบุหรี่	✓	
- สะอาด, เป็นระเบียบ	✓	
- มีข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี (SDS) ติดไว้ในบริเวณที่จัดเก็บสารเคมี	✓	
- มีถังดับเพลิงเพียงพอ	✓	
- ปริมาณจัดเก็บเหมาะสม	✓	
- อากาศถ่ายเทได้สะดวก	✓	
- วัสดุอุดรับสารเคมี อยู่ใกล้สถานที่เก็บ	✓	
2. สถานที่ปฏิบัติงาน		
- มีข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี (SDS) ติดไว้ใน จุดปฏิบัติงาน	✓	
- สะอาด มีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ	✓	
- มีวัสดุอุดรับสารเคมี ใกล้ถังเก็บ	✓	
- ระบายอากาศ		
3. ภาชนะบรรจุ		
- มีฝาปิดมิดชิด	✓	
- มีฉลากติดอยู่	✓	
- ไม่มีการหกหรือไหล	✓	
4. พนักงาน		
- ใส่อุปกรณ์ป้องกันสารเคมี	✓	

หมายเหตุ : ถ้าพบปัญหาให้แจ้งจัดการแผนกที่เกี่ยวข้องโดยด่วน และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
และกำหนดเวลาการแก้ไข

รหัสงาน	FR/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	FHC ชุดที่
เลขที่ใบงาน	PM26020038
วันที่ปฏิบัติงาน	28/02/2026
ชื่ออาคาร	เมทโร เดลิเวอรี่ FL COMMON AREA ALL ไม่นาญ ไม่นาญ ALLAREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	รายการแก้ไข	
1	ตรวจเช็ค (ถังดับเพลิง) การทำงาน	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
4	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
5	ตรวจเช็คถังเก็บก๊าซ	✓			

ข้อมูลผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ตรวจสอบชื่อ : ตรวจเช็คประจำเดือน

ตรวจสอบ : ตรวจเช็คประจำเดือน

ตรวจสอบ : ส่วนบริหารแผนก

ตรวจสอบ : ไม่พบจุดรั่วซึม

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังมีข้อบกพร่อง (C/M)

หน่วยงาน		ใบตรวจเช็คจุดดับเพลิง										วันที่ตรวจ	
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ FHC										28/02/2569	
รายการ	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC-B2-01	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-B2-02	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-B1-01	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-B1-02	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-B1-03	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-B1-04	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-01-01	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-01-02	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-01-03	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-01-04	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-01-05	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-01-06	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-01-07	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-02-01	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-02-02	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-02-03	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-02-04	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-02-05	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-02-06	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-03-01	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-03-02	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-03-03	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-03-04	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-03-05	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-03-06	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-04-01	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-04-02	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-04-03	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-04-04	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
หมายเหตุ													
FHC-15-03 15-04 16-03 17-03 18-01 18-02													
21-01 ไม่พบจุดรั่วซึม													

หน่วยงาน		ใบตรวจเช็คจุดดับเพลิง										วันที่ตรวจ	
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ FHC										28/02/2569	
รายการ	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC-04-05	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-04-06	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-05-01	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-05-02	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-05-03	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-05-04	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-05-05	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-05-06	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-06-01	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-06-02	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-06-03	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-06-04	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-06-05	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-06-06	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-07-01	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-07-02	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-07-03	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-07-04	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-7M-01	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-7M-02	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-08-01	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-08-02	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-08-03	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-08-04	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-09-01	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-09-02	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-09-03	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-09-04	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-10-01	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-10-02	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
หมายเหตุ													

หน่วยงาน สาขา		Athenae Residence Athenae Residence		ใบตรวจเช็คผู้ดูแล								วันที่ตรวจสอบ รหัสผู้ประเมิน FHC		28/02/2569	
รายการ	ผู้ดูแล		หัวหน้า		ตัวแบบ		สายฉีด		รวม		กระจาย/กัญญา		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
FHC-10-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		
FHC-10-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		
FHC-11-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		
FHC-11-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		
FHC-11-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		
FHC-11-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		
FHC-12-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		
FHC-12-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		
FHC-12-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		
FHC-12-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		
FHC-12A-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		
FHC-12A-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		
FHC-12A-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		
FHC-12A-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		
FHC-14-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		
FHC-14-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		
FHC-14-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		
FHC-14-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		
FHC-15-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		
FHC-15-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		
FHC-15-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		
FHC-15-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		
FHC-16-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		
FHC-16-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		
FHC-16-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		
FHC-16-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		
FHC-17-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		
FHC-17-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		
FHC-17-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		
FHC-17-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		
หมายเหตุ															

บริษัทงานวิจัย บริษัท พลัส พลัสพลัส จำกัด

FRM-FMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน สาขา		Athenae Residence Athenae Residence		ใบตรวจเช็คผู้ดูแล								วันที่ตรวจสอบ รหัสผู้ประเมิน FHC		28/02/2569	
รายการ	ผู้ดูแล		หัวหน้า		ตัวแบบ		สายฉีด		จวน		กระจาย/กัญญา		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
FHC-18-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-18-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-18-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-18-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-19-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-19-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-19-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-19-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-20-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-20-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-20-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-20-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-21-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-21-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-21-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-21-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-22-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-22-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-22-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-22-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-23-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-23-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-23-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-23-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-24-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-24-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-24-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-24-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-25-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-25-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
หมายเหตุ															

บริษัทงานวิจัย บริษัท พลัส พลัสพลัส จำกัด

FRM-FMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน สาขา		Athenae Residence Athenae Residence		ใบตรวจเช็คผู้ดูแล								วันที่ตรวจสอบ รหัสผู้ประเมิน FHC		28/02/2569	
รายการ	ผู้ดูแล		หัวหน้า		ตัวแบบ		สายฉีด		ขวาน		กระดาน/กัญญา		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
FHC-25-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-25-04															
FHC-26-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-26-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-26-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-26-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-27-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-27-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-27-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-27-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-28-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-28-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-28-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-28-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-29-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-29-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-29-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-29-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-30-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-30-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-30-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-30-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-31-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-31-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-31-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-31-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-32-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-32-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-32-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-32-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
หมายเหตุ															

บริษัทงานวิจัย บริษัท พลัส พลัสพลัส จำกัด

FRM-FMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน สาขา		Athenae Residence Athenae Residence		ใบตรวจเช็คผู้ดูแลพื้นที่								วันที่ตรวจขอจบ รหัสผู้ประเมิน FHC		28/02/2569	
รายการ	ผู้รับผิดชอบพื้นที่		หัวหน้างาน		ตัวแบบ		สายฉีด		รวม		กระจาย/กัญญา		อื่น ๆ		ผลการตรวจขอจบ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
FHC-33-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-33-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-33-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-33-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-34-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-34-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-34-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-34-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-35-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-35-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-35-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-35-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-36-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-36-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-36-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-36-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-37-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-37-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-37-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-37-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-38-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-38-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-38-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-38-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-39-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-39-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-39-03	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-39-04	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-40-01	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
FHC-40-02	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓
หมายเหตุ															

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน อาคาร		Athenee Residence Athenee Residence		ใบตรวจเช็คผู้ต้นเพลิง								วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FHC		28/03/2569	
รายการ	ผู้ต้นเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขบวน		กระบอกสูญญากาศ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
FHC-40-03															
FHC-40-04															
FHC-41-01															
FHC-41-02															
FHC-41-03															
FHC-41-04															
FHC-42-01															
FHC-42-02															
FHC-42-03															
FHC-42-04															
ห้องเครื่องไฟฟ้า 1-2															
ห้องเครื่องไฟฟ้า 3															
ห้องเครื่องไฟฟ้า 4-5															
ห้องเครื่องไฟฟ้า 6															
ห้องเครื่องไฟฟ้า 7-8															
ห้อง Van Fan -1															
ห้อง Van Fan -2															
ห้อง Van Fan -5															
ห้อง Van Fan -6															
ศาลาพักผ่อน															
ศาลาพักผ่อน															
ห้องรับแขก B1															
ห้อง RMU B1															
ห้อง COU B1															
ห้อง COU 5/1															
ห้อง COU 5/2															
ห้อง MDB															
ห้องรับแขก (บาง)															
ห้องรับแขก															
หมายเหตุ															

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารระแนง FHC - 1 ชั้น

รหัสงาน	FR/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	FHC ชุด
เลขที่ใบงาน	PM26040022
วันที่ปฏิบัติงาน	25/04/2026
ชื่ออาคาร	เมทริส เวสตันส์ R COMMON AREA ALL โถงทาง โถงทาง ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการ	
1	ตรวจเช็ค (สวิตช์) การทำงาน	✓			
2	ตรวจเช็คสาย	✓			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
4	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า	✓			

ผู้ตรวจสอบ/ผู้รายงาน

หมายเหตุ

รายการอื่น ๆ ตรวจเช็คประจำเดือน

รายการอื่น ๆ ตรวจเช็คประจำเดือน

ดำเนินการแก้ไข

การแก้ไขอื่นๆ แจ้งโดย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

หน่วยงาน อาคาร		Athenee Residence Athenee Residence		ใบตรวจเช็คผู้ต้นเพลิง								วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FHC		25/4/2569	
รายการ	ผู้ต้นเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขบวน		กระบอกสูญญากาศ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
ห้องรับแขกอาคาร															
FHC-B2-01															
FHC-B2-02															
FHC-B1-01															
FHC-B1-02															
FHC-B1-03															
FHC-B1-04															
FHC-01-01															
FHC-01-02															
FHC-01-03															
FHC-01-04															
FHC-01-05															
FHC-01-06															
FHC-01-07															
FHC-02-01															
FHC-02-02															
FHC-02-03															
FHC-02-04															
FHC-02-05															
FHC-02-06															
FHC-03-01															
FHC-03-02															
FHC-03-03															
FHC-03-04															
FHC-03-05															
FHC-03-06															
FHC-04-01															
FHC-04-02															
FHC-04-03															
FHC-04-04															
หมายเหตุ															
FHC-15-03, FHC-15-04, 17-03, 18-01, 18-02, 21-01															
จึงตั้งตัวนำไฟฟ้าตามแปลน															

หน่วยงาน อาคาร		Athenee Residence Athenee Residence		ใบตรวจเช็คผู้ต้นเพลิง								วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FHC		25/4/2569	
รายการ	ผู้ต้นเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขบวน		กระบอกสูญญากาศ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
FHC-04-05															
FHC-04-06															
FHC-05-01															
FHC-05-02															
FHC-05-03															
FHC-05-04															
FHC-05-05															
FHC-05-06															
FHC-06-01															
FHC-06-02															
FHC-06-03															
FHC-06-04															
FHC-06-05															
FHC-06-06															
FHC-07-01															
FHC-07-02															
FHC-07-03															
FHC-07-04															
FHC-7M-01															
FHC-7M-02															
FHC-08-01															
FHC-08-02															
FHC-08-03															
FHC-08-04															
FHC-09-01															
FHC-09-02															
FHC-09-03															
FHC-09-04															
FHC-10-01															
FHC-10-02															
หมายเหตุ															

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

☐ 2. ปฏิบัติการแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต่อเนื่องกัน (CM)

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020ERM-PMR-071 Rev 00/15 Jun 2020FRM-PMR-071 Rev 00/15 Aug 2020FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

☐ 2. ปฏิบัติงานร่วมกับส่วนงานอื่นที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ATHENEE RESIDENCE อาคาร ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		11/01/2569 EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ		
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
421	EL-L35-09	✓		✓		✓		บันไดST3	เมื่อพบเหตุ 24/9/58		
422	EL-L35-10	✓		✓		✓		บันไดST4	เมื่อพบเหตุ 24/9/58		
423	EL-L36-01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เมื่อพบเหตุ 11/12/57		
424	EL-L36-02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เมื่อพบเหตุ 11/12/57		
425	EL-L36-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์.3	เมื่อพบเหตุ 22/9/58		
426	EL-L36-04	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เมื่อพบเหตุ 11/12/57		
427	EL-L36-05	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เมื่อพบเหตุ 22/9/58		
428	EL-L36-06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์.6	เมื่อพบเหตุ 22/9/58		
429	EL-L36-07	✓		✓		✓		บันไดST1	เมื่อพบเหตุ 09/58		
430	EL-L36-08	✓		✓		✓		บันไดST2	เมื่อพบเหตุ 09/58		
431	EL-L36-09	✓		✓		✓		บันไดST3	เมื่อพบเหตุ 24/9/58		
432	EL-L36-10	✓		✓		✓		บันไดST4	เมื่อพบเหตุ 24/9/58		
433	EL-L37-01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เมื่อพบเหตุ 11/12/57		
434	EL-L37-02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เมื่อพบเหตุ 11/12/57		
435	EL-L37-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์.3	เมื่อพบเหตุ 22/9/58		
436	EL-L37-04	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เมื่อพบเหตุ 11/12/57		
437	EL-L37-05	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เมื่อพบเหตุ 22/9/58		
438	EL-L37-06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์.6	เมื่อพบเหตุ 22/9/58		
439	EL-L37-07	✓		✓		✓		บันไดST1	เมื่อพบเหตุ 09/58		
440	EL-L37-08	✓		✓		✓		บันไดST2	เมื่อพบเหตุ 09/58		
441	EL-L37-09	✓		✓		✓		บันไดST3	เมื่อพบเหตุ 24/9/58		
442	EL-L37-10	✓		✓		✓		บันไดST4	เมื่อพบเหตุ 24/9/58		
443	EL-L38-01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เมื่อพบเหตุ 11/12/57		
444	EL-L38-02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เมื่อพบเหตุ 11/12/57		
445	EL-L38-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์.3	เมื่อพบเหตุ 22/9/58		
446	EL-L38-04	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เมื่อพบเหตุ 11/12/57		
447	EL-L38-05	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เมื่อพบเหตุ 22/9/58		
448	EL-L38-06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์.6	เมื่อพบเหตุ 22/9/58		
449	EL-L38-07	✓		✓		✓		บันไดST1	เมื่อพบเหตุ 09/58		
450	EL-L38-08	✓		✓		✓		บันไดST2	เมื่อพบเหตุ 09/58		
หมายเหตุ											

บริการงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00' 15 Aug 2020

หน่วยงาน ATHENEE RESIDENCE อาคาร ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		11/01/2569 EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ		
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
451	EL-L38-09	✓		✓		✓		บันไดST3	เมื่อพบเหตุ 24/9/58		
452	EL-L38-10	✓		✓		✓		บันไดST4	เมื่อพบเหตุ 24/9/58		
453	EL-39-01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เมื่อพบเหตุ 11/12/57		
454	EL-39-02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เมื่อพบเหตุ 11/12/57		
455	EL-39-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์.3	เมื่อพบเหตุ 22/9/58		
456	EL-39-04	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เมื่อพบเหตุ 11/12/57		
457	EL-39-05	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เมื่อพบเหตุ 22/9/58		
458	EL-39-06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์.6	เมื่อพบเหตุ 22/9/58		
459	EL-39-07	✓		✓		✓		บันไดST1	เมื่อพบเหตุ 09/58		
460	EL-39-08	✓		✓		✓		บันไดST2	เมื่อพบเหตุ 09/58		
461	EL-39-09	✓		✓		✓		บันไดST3	เมื่อพบเหตุ 24/9/58		
462	EL-39-10	✓		✓		✓		บันไดST4	เมื่อพบเหตุ 24/9/58		
463	EL-L40-01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เมื่อพบเหตุ 11/12/57		
464	EL-L40-02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เมื่อพบเหตุ 11/12/57		
465	EL-L40-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์.3	เมื่อพบเหตุ 22/9/58		
466	EL-L40-04	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เมื่อพบเหตุ 11/12/57		
467	EL-L40-05	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เมื่อพบเหตุ 22/9/58		
468	EL-L40-06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์.6	เมื่อพบเหตุ 22/9/58		
469	EL-L40-07	✓		✓		✓		บันไดST1	เมื่อพบเหตุ 09/58		
470	EL-L40-08	✓		✓		✓		บันไดST2	เมื่อพบเหตุ 09/58		
471	EL-L40-09	✓		✓		✓		บันไดST3	เมื่อพบเหตุ 24/9/58		
472	EL-L40-10	✓		✓		✓		บันไดST4	เมื่อพบเหตุ 24/9/58		
473	EL-L41-01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เมื่อพบเหตุ 11/12/57		
474	EL-L41-02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เมื่อพบเหตุ 11/12/57		
475	EL-L41-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์.3	เมื่อพบเหตุ 22/9/58		
476	EL-L41-04	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เมื่อพบเหตุ 11/12/57		
477	EL-L41-05	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เมื่อพบเหตุ 22/9/58		
478	EL-L41-06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์.6	เมื่อพบเหตุ 22/9/58		
479	EL-L41-07	✓		✓		✓		บันไดST1	เมื่อพบเหตุ 09/58		
480	EL-L41-08	✓		✓		✓		บันไดST2	เมื่อพบเหตุ 09/58		
หมายเหตุ											

บริการงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00' 15 Aug 2020

หน่วยงาน ATHENEE RESIDENCE อาคาร ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		11/01/2569 EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ		
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
481	EL-L41-09	✓		✓		✓		บันไดST3	เมื่อพบเหตุ 24/9/58		
482	EL-L41-10	✓		✓		✓		บันไดST4	เมื่อพบเหตุ 24/9/58		
483	EL-L42-01	✓		✓		✓		ห้องเครื่องลิฟท์ L1-L2			
484	EL-L42-02	✓		✓		✓		ห้องเครื่องลิฟท์ L3			
485	EL-L42-03	✓		✓		✓		ห้องเครื่องลิฟท์ L4-L5			
486	EL-L42-04	✓		✓		✓		ห้องเครื่องลิฟท์ L6			
487	EL-L42-05	✓		✓		✓		ห้องเครื่องลิฟท์ L7-L8			
488	EL-L42-06	✓		✓		✓		ห้องลิฟท์ 2 ฝั่งใต้			
489	EL-L42-07	✓		✓		✓		ห้องลิฟท์ 2 ฝั่งใต้			
490	EL-L42-08	✓		✓		✓		ห้องลิฟท์ 2 ฝั่งใต้			
491	EL-L42-09	✓		✓		✓		ห้องลิฟท์ 1 ฝั่งใต้			
492	EL-L42-10	✓		✓		✓		ห้องลิฟท์ 1 ฝั่งใต้			
493	EL-L42-11	✓		✓		✓		ห้องลิฟท์ 3 ฝั่งเหนือ			
494	EL-L42-12	✓		✓		✓		ห้องลิฟท์ 3 ฝั่งเหนือ			
495	EL-L42-13	✓		✓		✓		ห้องลิฟท์ 3 ฝั่งเหนือ			
496	EL-L42-14	✓		✓		✓		ห้องลิฟท์ 5 ฝั่งเหนือ			
497	EL-L42-15	✓		✓		✓		ห้องลิฟท์ 5 ฝั่งเหนือ			
498	EL-L42-16	✓		✓		✓		บันไดST3	เมื่อพบเหตุ 24/9/58		
499	EL-L42-17	✓		✓		✓		บันไดST4	เมื่อพบเหตุ 24/9/58		
หมายเหตุ											

บริการงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00' 15 Aug 2020

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

การตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	BM/LTM
รหัสเครื่องจักร	EMER ชุด
เลขที่ใบงาน	PM250200012
วันที่ปฏิบัติงาน	14/02/2025
ชื่ออาคาร	เอทเธีย เรสซิเดนซ์ FL COMMON AREA ALL โถงทางเดิน โถงลิฟท์ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ใช่	แก้ไข	
1	ตรวจเช็คความสว่าง	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓		
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓		

รายชื่อช่างปฏิบัติงาน

ชื่อ

นามสกุล

ตรวจสอบโดย: ตรวจเช็ค Emergency light ประจำพื้นที่

ตรวจสอบ: ไม่พบความผิดปกติ

ดำเนินการ: ดำเนินการ

ตรวจสอบโดย: พลัส

ผู้เขียนเอกสาร

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020ERM-PMB-070 Rev 00/15 Aug 2020

Form for ATHENEE RESIDENCE emergency light inspection. Includes columns for unit number, location, inspection date, and status of various components like battery, indicator, and alarm.

PLUS+

บริษัท พหลิ�ค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพหลิ�ค LT - 1 ชั้น

Form for ATHENEE RESIDENCE emergency light inspection. Includes columns for unit number, location, inspection date, and status of various components like battery, indicator, and alarm.

Form for ATHENEE RESIDENCE emergency light inspection. Includes columns for unit number, location, inspection date, and status of various components like battery, indicator, and alarm.



ผู้ตรวจเช็ค

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

บันทึกผลการตรวจ

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตาม

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตาม

บริษัท พหลิ�ค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

Form for ATHENEE RESIDENCE emergency light inspection. Includes columns for unit number, location, inspection date, and status of various components like battery, indicator, and alarm.

Form for ATHENEE RESIDENCE emergency light inspection. Includes columns for unit number, location, inspection date, and status of various components like battery, indicator, and alarm.

บริษัท พหลิ�ค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริษัท พหลิ�ค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

Signature | Date | Title

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

[REDACTED]

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

[REDACTED]

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พลีพอเพอร์ตี จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

Form for ATHENE RESIDENCE emergency light inspection. Includes columns for unit number, location, and inspection results for various light types (ST3, ST4, etc.).

บริษัท พหลโยธิน จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00 15 Aug 2020

Form for ATHENE RESIDENCE emergency light inspection. Includes columns for unit number, location, and inspection results for various light types (ST3, ST4, etc.).

บริษัท พหลโยธิน จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00 15 Aug 2020

Form for ATHENE RESIDENCE emergency light inspection. Includes columns for unit number, location, and inspection results for various light types (ST3, ST4, etc.).

บริษัท พหลโยธิน จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00 15 Aug 2020

Form for PLUS+ emergency light inspection. Includes columns for unit number, location, and inspection results for various light types (ST3, ST4, etc.).

ผู้ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

บริษัท พหลโยธิน จำกัด

1. ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด

2. ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด

หน่วยงาน อาคาร		ATHENEE RESIDENCE ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจรอบ รหัสอุปกรณ์	17/01/2569 FE
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบกด		สภาพแบบกด		ผลการตรวจรอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ		
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
1	EX-B2-01							บันไดหนีไฟST5			
2	EX-B2-02							บันไดหนีไฟST6			
3	EX-B2-03							บันไดหนีไฟST6			
4	EX-B1-01							ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้			
5	EX-B1-02							ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้			
6	EX-B1-03							บันไดหนีไฟST1			
7	EX-B1-04							บันไดหนีไฟST2			
8	EX-B1-05							ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
9	EX-B1-06							ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้			
10	EX-B1-07							ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
11	EX-B1-08							บันไดหนีไฟST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
12	EX-B1-09							ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้			
13	EX-B1-10							บันไดหนีไฟST4			
14	EX-B1-11							บันไดหนีไฟST5			
15	EX-B1-12							บันไดหนีไฟST6			
16	EX-B1-13							บันไดหนีไฟST6			
17	EX-01-01							บันไดหนีไฟST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
18	EX-01-02							บันไดหนีไฟST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
19	EX-01-03							บันไดหนีไฟST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
20	EX-01-04							บันไดหนีไฟST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
21	EX-01-05							บันไดหนีไฟST5			
22	EX-01-06							บันไดหนีไฟST6			
23	EX-01-07							บันไดหนีไฟST6			
24	EX-01-08							ประตูฉุกเฉินชั้นใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
25	EX-01-09							ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้			
26	EX-01-10							ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
27	EX-01-11							ประตูฉุกเฉินชั้นใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
หมายเหตุ											

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลนี้

FRM-FMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน อาคาร		ATHENEE RESIDENCE ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจรอบ รหัสอุปกรณ์	17/01/2569 FE
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบกด		สภาพแบบกด		ผลการตรวจรอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ		
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
1	EX-02-01							บันไดหนีไฟST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
2	EX-02-02							บันไดหนีไฟST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
3	EX-02-03							บันไดหนีไฟST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
4	EX-02-04							บันไดหนีไฟST2			
5	EX-02-05							บันไดหนีไฟST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
6	EX-02-06							บันไดหนีไฟST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
7	EX-02-07							บันไดหนีไฟST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
8	EX-02-08							บันไดหนีไฟST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
9	EX-02-09							บันไดหนีไฟST5			
10	EX-02-10							บันไดหนีไฟST6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
11	EX-02-11							บันไดหนีไฟST6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
12	EX-03-01							บันไดหนีไฟST1			
13	EX-03-02							บันไดหนีไฟST1			
14	EX-03-03							บันไดหนีไฟST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
15	EX-03-04							บันไดหนีไฟST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
16	EX-03-05							บันไดหนีไฟST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
17	EX-03-06							บันไดหนีไฟST3			
18	EX-03-07							บันไดหนีไฟST4			
19	EX-03-08							บันไดหนีไฟST4			
20	EX-03-09							บันไดหนีไฟST5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
21	EX-03-10							บันไดหนีไฟST6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
22	EX-03-11							บันไดหนีไฟST6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
23	EX-03-12							ห้อง MOB			
หมายเหตุ											

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลนี้

FRM-FMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน อาคาร		ATHENEE RESIDENCE ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจรอบ รหัสอุปกรณ์	17/01/2569 FE
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบกด		สภาพแบบกด		ผลการตรวจรอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ		
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
1	EX-04-01							บันไดหนีไฟST1			
2	EX-04-02							บันไดหนีไฟST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
3	EX-04-03							บันไดหนีไฟST2			
4	EX-04-04							บันไดหนีไฟST2			
5	EX-04-05							บันไดหนีไฟST3			
6	EX-04-06							บันไดหนีไฟST4			
7	EX-04-07							บันไดหนีไฟST4			
8	EX-04-08							บันไดหนีไฟST5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
9	EX-04-09							บันไดหนีไฟST6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
10	EX-04-10							บันไดหนีไฟST6			
11	EX-05-01							บันไดหนีไฟST1			
12	EX-05-02							บันไดหนีไฟST1			
13	EX-05-03							บันไดหนีไฟST1			
14	EX-05-04							บันไดหนีไฟST2			
15	EX-05-05							บันไดหนีไฟST2			
16	EX-05-06							บันไดหนีไฟST2			
17	EX-05-07							บันไดหนีไฟST3			
18	EX-05-08							บันไดหนีไฟST3			
19	EX-05-09							บันไดหนีไฟST5			
20	EX-05-10							บันไดหนีไฟST6			
21	EX-05-11							บันไดหนีไฟST6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
หมายเหตุ											

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลนี้

FRM-FMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน อาคาร		ATHENEE RESIDENCE ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจรอบ รหัสอุปกรณ์	17/01/2569 FE
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบกด		สภาพแบบกด		ผลการตรวจรอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ		
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
1	EX-06-01							บันไดหนีไฟST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
2	EX-06-02							บันไดหนีไฟST1			
3	EX-06-03							บันไดหนีไฟST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
4	EX-06-04							บันไดหนีไฟST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
5	EX-06-05							บันไดหนีไฟST2			
6	EX-06-06							บันไดหนีไฟST3			
7	EX-06-07							บันไดหนีไฟST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
8	EX-06-08							บันไดหนีไฟST4			
9	EX-06-09							บันไดหนีไฟST5			
10	EX-06-10							บันไดหนีไฟST6			
11	EX-06-11							บันไดหนีไฟST6			
12	EX-07-01							บันไดหนีไฟST1			
13	EX-07-02							บันไดหนีไฟST1			
14	EX-07-03							บันไดหนีไฟST1			
15	EX-07-04							บันไดหนีไฟST2			
16	EX-07-05							บันไดหนีไฟST2			
17	EX-07-06							บันไดหนีไฟST2			
18	EX-07-07							บันไดหนีไฟST3			
19	EX-07-08							บันไดหนีไฟST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64		
20	EX-07-09							บันไดหนีไฟST4			
หมายเหตุ											

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลนี้

FRM-FMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยบัญชาการ ATHENE RESCUE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจพบ วันที่ถูกปิด		17/01/2568 FE	
รายการ	ATHENE RESCUE	ไฟสว่างแบบเคสรี		สภาพแบบเคสรี		ผลการตรวจสอบ		สถานที่เกิดเหตุ	หมายเลขตู้
ลำดับ	รายการ / รหัสตู้	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EX-7M-01	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟS75	
2	EX-7M-02	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟS76	
3	EX-08-01							ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้	เมื่อพบเหตุที่ 17/08/63
4	EX-08-02							ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้	เมื่อพบเหตุที่ 17/08/63
5	EX-08-03	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟS71	เมื่อพบเหตุที่ 17/08/63
6	EX-08-04	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟS72	เมื่อพบเหตุที่ 17/08/63
7	EX-08-05	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้นเหนือ	เมื่อพบเหตุ 5/64
8	EX-08-06	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้นเหนือ	เมื่อพบเหตุ 5/64
9	EX-08-07		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟS73	เมื่อพบเหตุ 5/64
10	EX-08-08	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟS74	เมื่อพบเหตุ 5/64
11	EX-09-01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้	เมื่อพบเหตุ 5/64
12	EX-09-02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้	เมื่อพบเหตุ 5/64
13	EX-09-03		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟS71	เมื่อพบเหตุที่ 17/08/63
14	EX-09-04	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟS72	เมื่อพบเหตุที่ 17/08/63
15	EX-09-05							ทางเดินส่วนกลางชั้นเหนือ	เมื่อพบเหตุ 5/64
16	EX-09-06	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้นเหนือ	เมื่อพบเหตุ 5/64
17	EX-09-07	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟS73	เมื่อพบเหตุ 5/64
18	EX-09-08							บันไดหนีไฟS74	เมื่อพบเหตุ 5/64
19	EX-10-01		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้	เมื่อพบเหตุ 5/64
20	EX-10-02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้นใต้	เมื่อพบเหตุ 5/64
21	EX-10-03						✓	บันไดหนีไฟS71	เมื่อพบเหตุ 5/64
22	EX-10-04	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟS72	เมื่อพบเหตุ 5/64
23	EX-10-05							ทางเดินส่วนกลางชั้นเหนือ	เมื่อพบเหตุ 5/64
24	EX-10-06							ทางเดินส่วนกลางชั้นเหนือ	เมื่อพบเหตุ 5/64
25	EX-10-07							บันไดหนีไฟS73	เมื่อพบเหตุ 5/64
26	EX-10-08							บันไดหนีไฟS74	เมื่อพบเหตุ 5/64
รวมพบเหตุ									

[illegible][illegible][illegible]

FRM-PMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

FBM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

รหัสงาน	EMAT-M
รหัสโครงการ	EXT ทุ้ง
เลขที่ใบงาน	PM06020026
วันที่ปฏิบัติงาน	21/02/2026
ชื่ออาคาร	เมทรีด เซนติเนล FL COMMON AREA ALL ไบรอน ไบรอน ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการ	
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			



ผู้ตรวจเช็ค: ตรวจเช็คประจำเดือน

ผู้ตรวจ:

ผู้ตรวจ:

การปฏิบัติงาน:

วันที่ปฏิบัติงาน:

☒ 1. ปฏิบัติงานตามระเบียบ

☐ 2. ปฏิบัติงานตามระเบียบที่แก้ไข (CM)

หน่วยงาน อาคาร		ATHENEE RESIDENCE ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	21/02/2569 FE
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจเช็ค		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EX-02-01	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST5	
2	EX-02-02	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST6	
3	EX-02-03	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST6	
4	EX-01-01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	
5	EX-01-02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	
6	EX-01-03	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST1	
7	EX-01-04	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST2	
8	EX-01-05	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
9	EX-01-06	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	
10	EX-01-07	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
11	EX-01-08	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
12	EX-01-09	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	
13	EX-01-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST4	
14	EX-01-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST5	
15	EX-01-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST6	
16	EX-01-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST6	
17	EX-01-01	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
18	EX-01-02	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
19	EX-01-03	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
20	EX-01-04	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
21	EX-01-05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST5	
22	EX-01-06	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST6	
23	EX-01-07	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST6	
24	EX-01-08	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟฝั่งใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
25	EX-01-09	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	
26	EX-01-10	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
27	EX-01-11	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
หมายเหตุ: มอเตอร์ไฟไหม้ 2 ชุด พร้อมเปลี่ยน (CM)									

หน่วยงาน อาคาร		ATHENEE RESIDENCE ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	21/02/2569 FE
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจเช็ค		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EX-02-01	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
2	EX-02-02	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
3	EX-02-03	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
4	EX-02-04	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST2	
5	EX-02-05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
6	EX-02-06	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
7	EX-02-07	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
8	EX-02-08	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
9	EX-02-09	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST5	
10	EX-02-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
11	EX-02-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
12	EX-03-01	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST1	
13	EX-03-02	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST1	
14	EX-03-03	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
15	EX-03-04	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
16	EX-03-05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST3	
17	EX-03-06	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST3	
18	EX-03-07	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST4	
19	EX-03-08	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST4	
20	EX-03-09	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
21	EX-03-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
22	EX-03-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
23	EX-03-12	✓		✓		✓		ตู้ MCB	
หมายเหตุ: มอเตอร์ไฟไหม้ 2 ชุด พร้อมเปลี่ยน (CM.)									

หน่วยงาน อาคาร		ATHENEE RESIDENCE ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	21/02/2569 FE
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจเช็ค		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EX-04-01	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST1	
2	EX-04-02	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
3	EX-04-03	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST2	
4	EX-04-04	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST2	
5	EX-04-05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST3	
6	EX-04-06	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST4	
7	EX-04-07	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST4	
8	EX-04-08	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
9	EX-04-09	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
10	EX-04-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST6	
11	EX-05-01	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST1	
12	EX-05-02	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST1	
13	EX-05-03	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST1	
14	EX-05-04	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST2	
15	EX-05-05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST2	
16	EX-05-06	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST2	
17	EX-05-07	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST3	
18	EX-05-08	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST3	
19	EX-05-09	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST5	
20	EX-05-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST6	
21	EX-05-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟST6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
หมายเหตุ: มอเตอร์ไฟไหม้ 2 ชุด พร้อมเปลี่ยน (CM.)									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท พลัง พริ้วพลพัฒน์ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท พริต พรีพเพอรัล จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท พณีส ศรีสมุทรพาณิชย์ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

FRM-PMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท พสดี ทวีตพเพชร์ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev 001 15 Jun 2020

សេចក្តីណែនាំលើកទី១៖ សេចក្តីណែនាំលើកទី២៖ សេចក្តីណែនាំលើកទី៣៖

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

ERM-PMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020☐ 2. ปลูกพืชตามแนวคันนาเพื่อป้องกันน้ำหลาก (CM)

หน่วยงาน อาคาร		ATHENEE RESIDENCE ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	11/04/2569 EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-B2-01							ห้อง B2-01	
2	EL-B2-02							ห้อง B2-02	
3	EL-B2-03							ลานจอดรถ ชั้น B2	
4	EL-B2-04							ลานจอดรถ ชั้น B2	
5	EL-B2-05							ลานจอดรถ ชั้น B2 A	
6	EL-B2-06							ลานจอดรถ ชั้น B2 A	
7	EL-B2-07							ลานจอดรถ ชั้น B2 A	
8	EL-B2-08							ห้อง Exhaust Fan ทรานนอร์	
9	EL-B2-09							ห้อง Exhaust Fan ทรานนอร์	
10	EL-B2-10							บันได ST5	
11	EL-B2-11							บันได ST6	
12	EL-B1-01							โถงลิฟต์ L3	
13	EL-B1-02							โถงลิฟต์ L3	
14	EL-B1-03							โถงลิฟต์ L3	
15	EL-B1-04							โถงลิฟต์ L3	
16	EL-B1-05							โถงลิฟต์ L3	
17	EL-B1-06							โถงลิฟต์ L3	
18	EL-B1-07							โถงลิฟต์ L3	
19	EL-B1-08							โถงลิฟต์ L3	
20	EL-B1-09							โถงลิฟต์ L3	
21	EL-B1-10							โถงลิฟต์ L3	
22	EL-B1-11							โถงลิฟต์ L3	
23	EL-B1-12							โถงลิฟต์ L3	
24	EL-B1-13							โถงลิฟต์ L3	
25	EL-B1-14							โถงลิฟต์ L3	
26	EL-B1-15							โถงลิฟต์ L3	
27	EL-B1-16							โถงลิฟต์ L3	
28	EL-B1-17							โถงลิฟต์ L3	
29	EL-B1-18							โถงลิฟต์ L3	
30	EL-B1-19							โถงลิฟต์ L3	

หน่วยงาน อาคาร		ATHENEE RESIDENCE ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	11/04/2569 EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	EL-B1-20							บันได ST 6	
32	EL-B1-21							บันได ST 6	
33	EL-L1-01							โถงลิฟต์ L3	
34	EL-L1-02							โถงลิฟต์ L3	
35	EL-L1-03							โถงลิฟต์ L3	
36	EL-L1-04							โถงลิฟต์ L3	
37	EL-L1-05							โถงลิฟต์ L3	
38	EL-L1-06							โถงลิฟต์ L3	
39	EL-L1-07							โถงลิฟต์ L3	
40	EL-L1-08							โถงลิฟต์ L3	
41	EL-L1-09							โถงลิฟต์ L3	
42	EL-L1-10							โถงลิฟต์ L3	
43	EL-L1-11							โถงลิฟต์ L3	
44	EL-L1-12							โถงลิฟต์ L3	
45	EL-L1-13							โถงลิฟต์ L3	
46	EL-L1-14							โถงลิฟต์ L3	
47	EL-L1-15							โถงลิฟต์ L3	
48	EL-L1-16							โถงลิฟต์ L3	
49	EL-L2-01							โถงลิฟต์ L3	
50	EL-L2-02							โถงลิฟต์ L3	
51	EL-L2-03							โถงลิฟต์ L3	
52	EL-L2-04							โถงลิฟต์ L3	
53	EL-L2-05							โถงลิฟต์ L3	
54	EL-L2-06							โถงลิฟต์ L3	
55	EL-L2-07							โถงลิฟต์ L3	
56	EL-L2-08							โถงลิฟต์ L3	
57	EL-L2-09							โถงลิฟต์ L3	
58	EL-L2-10							โถงลิฟต์ L3	
59	EL-L2-11							โถงลิฟต์ L3	
60	EL-L2-12							โถงลิฟต์ L3	

บริหารงานโดย บริษัท พริตท พรีเซนเตชัน จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท พริตท พรีเซนเตชัน จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน อาคาร		ATHENEE RESIDENCE ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	11/04/2569 EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
61	EL-L2-13							บันได ST 5	
62	EL-L2-14							บันได ST 6	
63	EL-L3-01							โถงลิฟต์ L3	
64	EL-L3-02							โถงลิฟต์ L3	
65	EL-L3-03							โถงลิฟต์ L3	
66	EL-L3-04							โถงลิฟต์ L3	
67	EL-L3-05							โถงลิฟต์ L3	
68	EL-L3-06							โถงลิฟต์ L3	
69	EL-L3-07							โถงลิฟต์ L3	
70	EL-L3-08							โถงลิฟต์ L3	
71	EL-L3-09							โถงลิฟต์ L3	
72	EL-L3-10							โถงลิฟต์ L3	
73	EL-L3-11							โถงลิฟต์ L3	
74	EL-L3-12							โถงลิฟต์ L3	
75	EL-L3-13							โถงลิฟต์ L3	
76	EL-L3-14							โถงลิฟต์ L3	
77	EL-L3-15							โถงลิฟต์ L3	
78	EL-L3-16							โถงลิฟต์ L3	
79	EL-L3-17							โถงลิฟต์ L3	
80	EL-L3-18							โถงลิฟต์ L3	
81	EL-L4-01							โถงลิฟต์ L3	
82	EL-L4-02							โถงลิฟต์ L3	
83	EL-L4-03							โถงลิฟต์ L3	
84	EL-L4-04							โถงลิฟต์ L3	
85	EL-L4-05							โถงลิฟต์ L3	
86	EL-L4-06							โถงลิฟต์ L3	
87	EL-L4-07							โถงลิฟต์ L3	
88	EL-L4-08							โถงลิฟต์ L3	
89	EL-L4-09							โถงลิฟต์ L3	
90	EL-L4-10							โถงลิฟต์ L3	

หน่วยงาน อาคาร		ATHENEE RESIDENCE ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	11/04/2569 EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
91	EL-L4-11							บันได ST3	
92	EL-L4-12							บันได ST4	
93	EL-L4-13							บันได ST5	
94	EL-L4-14							บันได ST6	
95	EL-L5-01							โถงลิฟต์ L3	
96	EL-L5-02							โถงลิฟต์ L3	
97	EL-L5-03							โถงลิฟต์ L3	
98	EL-L5-04							โถงลิฟต์ L3	
99	EL-L5-05							โถงลิฟต์ L3	
100	EL-L5-06							โถงลิฟต์ L3	
101	EL-L5-07							โถงลิฟต์ L3	
102	EL-L5-08							โถงลิฟต์ L3	
103	EL-L5-09							โถงลิฟต์ L3	
104	EL-L5-10							โถงลิฟต์ L3	
105	EL-L5-11							โถงลิฟต์ L3	
106	EL-L5-12							โถงลิฟต์ L3	
107	EL-L5-13							โถงลิฟต์ L3	
108	EL-L5-14							โถงลิฟต์ L3	
109	EL-L5-15							โถงลิฟต์ L3	
110	EL-L5-16							โถงลิฟต์ L3	
111	EL-L5-17							โถงลิฟต์ L3	
112	EL-L6-01							โถงลิฟต์ L3	
113	EL-L6-02							โถงลิฟต์ L3	
114	EL-L6-03							โถงลิฟต์ L3	
115	EL-L6-04							โถงลิฟต์ L3	
116	EL-L6-05							โถงลิฟต์ L3	
117	EL-L6-06							โถงลิฟต์ L3	
118	EL-L6-07							โถงลิฟต์ L3	
119	EL-L6-08							โถงลิฟต์ L3	
120	EL-L6-09							โถงลิฟต์ L3	

บริหารงานโดย บริษัท พริตท พรีเซนเตชัน จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท พริตท พรีเซนเตชัน จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

ERM-PMR-070 Rev 001 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020ERM-PMR-070 Rev 00V 15 Aug 2020ERM-PMR-070 Rev 00/15 Aug 2020

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020PRM.PMR.070 Rev 00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev 00/15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

☐ 2. ปฏิบัติการบนพื้นฐานทางศีลธรรม (CM)

ERM-PMR-070 Rev. 00V 15 Aug 2020

ERM-DMP-070 Rev. 00/15 Aug 2020

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-FMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020ERM-PMB-070 Rev 00/ 15 Aug 202

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	9/5/2569 EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
181	EL-L11-09	✓		✓		✓		บันไดST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 3/9/68
182	EL-L11-10	✓		✓		✓		บันไดST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 3/9/68
183	EL-L12-01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เปลี่ยนชุดไฟ 2/11/67
184	EL-L12-02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เปลี่ยนชุดไฟ 2/11/67
185	EL-L12-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์.3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 2/9/68
186	EL-L12-04	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนชุดไฟ 2/11/67
187	EL-L12-05	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนชุดไฟ 2/11/67
188	EL-L12-06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์.6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 2/9/68
189	EL-L12-07	✓		✓		✓		บันไดST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 1/9/68
190	EL-L12-08	✓		✓		✓		บันไดST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 1/9/68
191	EL-L12-09	✓		✓		✓		บันไดST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 3/9/68
192	EL-L12-10	✓		✓		✓		บันไดST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 3/9/68
193	EL-L13-01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เปลี่ยนชุดไฟ 2/11/67
194	EL-L13-02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เปลี่ยนชุดไฟ 2/11/67
195	EL-L13-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์.3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 2/9/68
196	EL-L13-04	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนชุดไฟ 2/11/67
197	EL-L13-105	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนชุดไฟ 2/11/67
198	EL-L13-06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์.6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 2/9/68
199	EL-L13-07	✓		✓		✓		บันไดST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 1/9/68
200	EL-L13-08	✓		✓		✓		บันไดST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 1/9/68
201	EL-L13-09	✓		✓		✓		บันไดST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 3/9/68
202	EL-L13-10	✓		✓		✓		บันไดST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 3/9/68
203	EL-L14-01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เปลี่ยนชุดไฟ 2/11/67
204	EL-L14-02	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เปลี่ยนชุดไฟ 2/11/67
205	EL-L14-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์.3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 2/9/68
206	EL-L14-04	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนชุดไฟ 2/11/67
207	EL-L14-05	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนชุดไฟ 2/11/67
208	EL-L14-06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์.6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 2/9/68
209	EL-L14-07	✓		✓		✓		บันไดST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 1/9/68
210	EL-L14-08	✓		✓		✓		บันไดST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 1/9/68
หมายเหตุ									

หน่วยงาน อาคาร		ATHENESE RESIDENCE ATHENESE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ จริงสุพรรณ	16/05/2569 FE
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างฉุกเฉิน		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ		
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
1	EX-02-01							บันไดหนีไฟST5			
2	EX-02-02							บันไดหนีไฟST6			
3	EX-02-03							บันไดหนีไฟST6			
4	EX-01-01							ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้			
5	EX-01-02							ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้			
6	EX-01-03							บันไดหนีไฟST1			
7	EX-01-04							บันไดหนีไฟST2			
8	EX-01-05							ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เบี่ยงเบน 5/64		
9	EX-01-06							ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เบี่ยงเบน 5/64		
10	EX-01-07							ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เบี่ยงเบน 5/64		
11	EX-01-08							บันไดหนีไฟST3	เบี่ยงเบน 5/64		
12	EX-01-09							ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ			
13	EX-01-10							บันไดหนีไฟST4			
14	EX-01-11							บันไดหนีไฟST5			
15	EX-01-12							บันไดหนีไฟST6			
16	EX-01-13							บันไดหนีไฟST6			
17	EX-01-01							บันไดหนีไฟST1	เบี่ยงเบน 5/64		
18	EX-01-02							บันไดหนีไฟST2	เบี่ยงเบน 5/64		
19	EX-01-03							บันไดหนีไฟST3	เบี่ยงเบน 5/64		
20	EX-01-04							บันไดหนีไฟST4	เบี่ยงเบน 5/64		
21	EX-01-05							บันไดหนีไฟST5			
22	EX-01-06							บันไดหนีไฟST6			
23	EX-01-07							บันไดหนีไฟST6			
24	EX-01-08							ประตูฉุกเฉินฝั่งใต้	เบี่ยงเบน 5/64		
25	EX-01-09							ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้			
26	EX-01-10							ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เบี่ยงเบน 5/64		
27	EX-01-11							ประตูฉุกเฉินฝั่งเหนือ	เบี่ยงเบน 5/64		
หมายเหตุ: ไม่มีข้อบกพร่อง (เป็นทางวิ่ง)											

บริหารงานโดย บริษัท พริตท พริตทเพอฟอร์แมนซ์ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน อาคาร		ATHENESE RESIDENCE ATHENESE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ จริงสุพรรณ	16/05/2569 FE
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างฉุกเฉิน		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ		
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
1	EX-02-01							บันไดหนีไฟST1	เบี่ยงเบน 5/64		
2	EX-02-02							บันไดหนีไฟST1	เบี่ยงเบน 5/64		
3	EX-02-03							บันไดหนีไฟST2	เบี่ยงเบน 5/64		
4	EX-02-04							บันไดหนีไฟST2			
5	EX-02-05							บันไดหนีไฟST3	เบี่ยงเบน 5/64		
6	EX-02-06							บันไดหนีไฟST3	เบี่ยงเบน 5/64		
7	EX-02-07							บันไดหนีไฟST4	เบี่ยงเบน 5/64		
8	EX-02-08							บันไดหนีไฟST4	เบี่ยงเบน 5/64		
9	EX-02-09							บันไดหนีไฟST5			
10	EX-02-10							บันไดหนีไฟST6	เบี่ยงเบน 5/64		
11	EX-02-11							บันไดหนีไฟST6	เบี่ยงเบน 5/64		
12	EX-03-01							บันไดหนีไฟST1			
13	EX-03-02							บันไดหนีไฟST1			
14	EX-03-03							บันไดหนีไฟST2			
15	EX-03-04							บันไดหนีไฟST2	เบี่ยงเบน 5/64		
16	EX-03-05							บันไดหนีไฟST3			
17	EX-03-06							บันไดหนีไฟST3			
18	EX-03-07							บันไดหนีไฟST4			
19	EX-03-08							บันไดหนีไฟST4			
20	EX-03-09							บันไดหนีไฟST5	เบี่ยงเบน 5/64		
21	EX-03-10							บันไดหนีไฟST6	เบี่ยงเบน 5/64		
22	EX-03-11							บันไดหนีไฟST6	เบี่ยงเบน 5/64		
23	EX-03-12							บันไดหนีไฟST6			
หมายเหตุ: ไม่มีข้อบกพร่อง (เป็นทางวิ่ง)											

บริหารงานโดย บริษัท พริตท พริตทเพอฟอร์แมนซ์ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน อาคาร		ATHENESE RESIDENCE ATHENESE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ จริงสุพรรณ	16/05/2569 FE
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างฉุกเฉิน		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ		
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
1	EX-04-01							บันไดหนีไฟST1			
2	EX-04-02							บันไดหนีไฟST1	เบี่ยงเบน 5/64		
3	EX-04-03							บันไดหนีไฟST2			
4	EX-04-04							บันไดหนีไฟST2	เบี่ยงเบน 5/64		
5	EX-04-05							บันไดหนีไฟST3			
6	EX-04-06							บันไดหนีไฟST4			
7	EX-04-07							บันไดหนีไฟST4			
8	EX-04-08							บันไดหนีไฟST5	เบี่ยงเบน 5/64		
9	EX-04-09							บันไดหนีไฟST6	เบี่ยงเบน 5/64		
10	EX-04-10							บันไดหนีไฟST6			
11	EX-05-01							บันไดหนีไฟST1			
12	EX-05-02							บันไดหนีไฟST1			
13	EX-05-03							บันไดหนีไฟST1			
14	EX-05-04							บันไดหนีไฟST2			
15	EX-05-05							บันไดหนีไฟST2			
16	EX-05-06							บันไดหนีไฟST2			
17	EX-05-07							บันไดหนีไฟST3			
18	EX-05-08							บันไดหนีไฟST3			
19	EX-05-09							บันไดหนีไฟST5			
20	EX-05-10							บันไดหนีไฟST6			
21	EX-05-11							บันไดหนีไฟST6	เบี่ยงเบน 5/64		
หมายเหตุ: ไม่มีข้อบกพร่อง (เป็นทางวิ่ง)											

บริหารงานโดย บริษัท พริตท พริตทเพอฟอร์แมนซ์ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน อาคาร		ATHENESE RESIDENCE ATHENESE RESIDENCE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ จริงสุพรรณ	16/05/2569 FE
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างฉุกเฉิน		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ		
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
1	EX-06-01							บันไดหนีไฟST1			
2	EX-06-02							บันไดหนีไฟST1			
3	EX-06-03							บันไดหนีไฟST1	เบี่ยงเบน 5/64		
4	EX-06-04							บันไดหนีไฟST2	เบี่ยงเบน 5/64		
5	EX-06-05							บันไดหนีไฟST3			
6	EX-06-06							บันไดหนีไฟST3			
7	EX-06-07							บันไดหนีไฟST4	เบี่ยงเบน 5/64		
8	EX-06-08							บันไดหนีไฟST4			
9	EX-06-09							บันไดหนีไฟST5			
10	EX-06-10							บันไดหนีไฟST6			
11	EX-06-11							บันไดหนีไฟST6			
12	EX-07-01							บันไดหนีไฟST1			
13	EX-07-02							บันไดหนีไฟST1			
14	EX-07-03							บันไดหนีไฟST1			
15	EX-07-04							บันไดหนีไฟST2			
16	EX-07-05							บันไดหนีไฟST2			
17	EX-07-06							บันไดหนีไฟST2			
18	EX-07-07							บันไดหนีไฟST3			
19	EX-07-08							บันไดหนีไฟST4	เบี่ยงเบน 5/64 (1/7/63)		
20	EX-07-09							บันไดหนีไฟST4			
หมายเหตุ: ไม่มีข้อบกพร่อง (เป็นทางวิ่ง)											

บริหารงานโดย บริษัท พริตท พริตทเพอฟอร์แมนซ์ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-070 Rev 001 15 April 2020ERM-PMR-070 Rev 00/15 Aug 2020FSM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020ERM-PMR-070 Rev 00V 15 Aug 2020

รหัสยาน	EMVLT-M
รหัสเครื่องบิน	EMER บุกสิริ
เลขที่ใบงาน	PM260600009
วันที่ปฏิบัติงาน	13/04/2026
ชื่ออาคาร	เขตอีอี เชนท์ตันส์ FL COMMON AREA ALL ไน้ทะเล ไน้ทะเล ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	ไม้ตะ	อุปกรณ์	
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความไม่ผิดปกติ	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ข้อมูลส่วนบุคคล/รหัสประจำตัว

WELSHMAN

ตรวจสอบ: ตรวจสอบ Emergency light ประจำห้องนอน มีสัญญาณ 2569

การตรวจสอบ ตรวจสอบ Emergency light ประจำห้องนอน มีอุปกรณ์ 2569

សំណួរ ១១ ៖ ឆ្នាំ

การแก้ปัญหา ไม่ดี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังมีข้อสงสัย (C.N.)

หน่วยงาน		ATHENEE RESIDENCE		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		13/06/2569 EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคสรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง		หมายเหตุ			
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
1	EL-B2-01	✓		✓		✓		ห้องชั้น B2			
2	EL-B2-02	✓		✓		✓		ห้องชั้น B2			
3	EL-B2-03	✓		✓		✓		ลานจอดรถ ชั้น B2			
4	EL-B2-04	✓		✓		✓		ลานจอดรถ ชั้น B2			
5	EL-B2-05	✓		✓		✓		ลานจอดรถ ชั้น B2			
6	EL-B2-06	✓		✓		✓		ลานจอดรถ ชั้น B2 A	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25		
7	EL-B2-07	✓		✓		✓		ลานจอดรถ ชั้น B2 A			
8	EL-B2-08	✓		✓		✓		ห้อง Exhaust Fan 1 ชั้น B2			
9	EL-B2-09	✓		✓		✓		ห้อง Exhaust Fan 1 ชั้น B2			
10	EL-B2-010	✓		✓		✓		บันได ST5			
11	EL-B2-011	✓		✓		✓		บันได ST6			
12	EL-B1-01	✓		✓		✓		โถงบันไดห้องชั้น 1 ส่วนกลาง			
13	EL-B1-02	✓		✓		✓		หน้าห้องชั้น 1 ส่วนกลาง			
14	EL-B1-03	✓		✓		✓		หน้าห้องชั้น 1 ส่วนกลาง			
15	EL-B1-04	✓		✓		✓		หน้าห้องชั้น 1 ส่วนกลาง	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25		
16	EL-B1-05	✓		✓		✓		ทางเดิน ลาน 1 ชั้น B1			
17	EL-B1-06	✓		✓		✓		หน้าห้องชั้น 1 ส่วนกลาง	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25		
18	EL-B1-07	✓		✓		✓		ห้อง CW 1 ชั้น B1			
19	EL-B1-08	✓		✓		✓		ห้อง CW 1 ชั้น B1			
20	EL-B1-09	✓		✓		✓		ลานจอดรถ ชั้น B1			
21	EL-B1-10	✓		✓		✓		ลานจอดรถ ชั้น B1			
22	EL-B1-11	✓		✓		✓		ลานจอดรถ ชั้น B1 A			
23	EL-B1-12	✓		✓		✓		ลานจอดรถ ชั้น B1 A			
24	EL-B1-13	✓		✓		✓		ห้องเก็บขยะอาคาร			
25	EL-B1-14	✓		✓		✓		ห้องเก็บขยะอาคาร			
26	EL-B1-015	✓		✓		✓		บันได ST1			
27	EL-B1-16	✓		✓		✓		บันได ST2			
28	EL-B1-17	✓		✓		✓		บันได ST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25		
29	EL-B1-18	✓		✓		✓		บันได ST 4			
30	EL-B1-19	✓		✓		✓		บันได ST5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25		

หมายเหตุ

</

บริหารงานโดย บริษัท พรีคัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน อาสาร		ATHENE RESIDENCE ATHENE RESIDENCE		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		13/06/2569 EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สัญญาณเตือน		ผลการตรวจซ่อม		สถานที่ติดตั้ง		หมายเหตุ	
		ปกติ	มือถือ	ปกติ	มือถือ	ปกติ	มือถือ				
31	EL-B1-20	✓		✓		✓		บันได ST 6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25		
32	EL-B1-21	✓		✓		✓		ห้อง SRMU			
33	EL-L1-01	✓		✓		✓		ห้อง AHU ชั้นใต้			
34	EL-L1-02	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/06/25		
35	EL-L1-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 1,6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/06/25		
36	EL-L1-04	✓		✓		✓		ห้อง AHU ชั้นเหนือ			
37	EL-L1-05	✓		✓		✓		ห้องช่าง	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/06/25		
38	EL-L1-06	✓		✓		✓		Control Room	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/06/25		
39	EL-L1-07	✓		✓		✓		ห้องเก็บเครื่องปรับอากาศ			
40	EL-L1-08	✓		✓		✓		ลานจอดรถ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25		
41	EL-L1-09	✓		✓		✓		ลานจอดรถ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25		
42	EL-L1-010	✓		✓		✓		ลานจอดรถ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25		
43	EL-L1-11	✓		✓		✓		บันได ST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 19/06/25		
44	EL-L1-12	✓		✓		✓		บันได ST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 19/06/25		
45	EL-L1-13	✓		✓		✓		บันได ST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 19/06/25		
46	EL-L1-14	✓		✓		✓		บันได ST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 19/06/25		
47	EL-L1-15	✓		✓		✓		บันได ST5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25		
48	EL-L1-16	✓		✓		✓		บันได ST6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25		
49	EL-L2-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/06/25		
50	EL-L2-02	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4,5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 19/06/25		
51	EL-L2-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/06/25		
52	EL-L2-04	✓		✓		✓		ลานจอดรถ 2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25		
53	EL-L2-05	✓		✓		✓		ลานจอดรถ 2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25		
54	EL-L2-06	✓		✓		✓		ลานจอดรถ 2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25		
55	EL-L2-07	✓		✓		✓		ลานจอดรถ 2 A	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25		
56	EL-L2-08	✓		✓		✓		ลานจอดรถ 2 A	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25		
57	EL-L2-09	✓		✓		✓		บันได ST 1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 19/06/25		
58	EL-L2-10	✓		✓		✓		บันได ST 2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 19/06/25		
59	EL-L2-11	✓		✓		✓		บันได ST 3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 19/06/25		
60	EL-L2-12	✓		✓		✓		บันได ST 4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 19/06/25		

หมายเหตุ

บริหารงานโดย บริษัท พลัง ทิพย์เทคโนโลยี จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15-Aug-2020

หน่วยยาน	ATHENE RESIDENCE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน				วันที่ตรวจสอบ	13/06/2569		
อาคาร	ATHENE RESIDENCE	(Emergency Light)				รหัสอุปกรณ์	EL		
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
61	EL-L2-13	✓		✓		✓		บันได ST 5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25
62	EL-L2-14	✓		✓		✓		บันได ST 6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25
63	EL-L3-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ L3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/06/25
64	EL-L3-02	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ L4-L5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25
65	EL-L3-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ L6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/06/25
66	EL-L3-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง Generator	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 19/06/25
67	EL-L3-05	✓		✓		✓		ห้อง MDB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 19/06/25
68	EL-L3-06	✓		✓		✓		ห้อง MDB	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 19/06/25
69	EL-L3-07	✓		✓		✓		ห้อง CDU	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25
70	EL-L3-08	✓		✓		✓		สถานจอดรถ 3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25
71	EL-L3-09	✓		✓		✓		สถานจอดรถ 3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25
72	EL-L3-10	✓		✓		✓		สถานจอดรถ 3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25
73	EL-L3-11	✓		✓		✓		สถานจอดรถ 3A	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25
74	EL-L3-12	✓		✓		✓		สถานจอดรถ 3A	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25
75	EL-L3-13	✓		✓		✓		บันไดST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 19/06/25
76	EL-L3-14	✓		✓		✓		บันไดST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 19/06/25
77	EL-L3-15	✓		✓		✓		บันไดST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 19/06/25
78	EL-L3-16	✓		✓		✓		บันไดST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 19/06/25
79	EL-L3-17	✓		✓		✓		บันไดST5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25
80	EL-L3-18	✓		✓		✓		บันไดST6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25
81	EL-L4-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ L3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/06/25
82	EL-L4-02	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ L4-L5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25
83	EL-L4-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ L6	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 25/06/25
84	EL-L4-04	✓		✓		✓		สถานจอดรถ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25
85	EL-L4-05	✓		✓		✓		สถานจอดรถ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25
86	EL-L4-06	✓		✓		✓		สถานจอดรถ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25
87	EL-L4-07	✓		✓		✓		สถานจอดรถA	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25
88	EL-L4-08	✓		✓		✓		สถานจอดรถA	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 21/06/25
89	EL-L4-09	✓		✓		✓		บันไดST1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 19/06/25
90	EL-L4-10	✓		✓		✓		บันไดST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 19/06/25

หมายเหตุ

</

บริหารงานโดย บริษัท พลัง ทริค เทคโนโลยี จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ATHENE RESIDENCE		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		13/06/2569 EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
91	EL-L4-11	✓		✓		✓		บันไดST3	เมื่อแบตเตอรี่ 19/09/08	
92	EL-L4-12	✓		✓		✓		บันไดST4	เมื่อแบตเตอรี่ 19/09/08	
93	EL-L4-13	✓		✓		✓		บันไดST5	เมื่อแบตเตอรี่ 21/09/08	
94	EL-L4-14	✓		✓		✓		บันไดST6	เมื่อแบตเตอรี่ 21/09/08	
95	EL-L5-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์.3	เมื่อแบตเตอรี่ 25/09/08	
96	EL-L5-02	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์.4-5	เมื่อแบตเตอรี่ 25/09/08	
97	EL-L5-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์.6	เมื่อแบตเตอรี่ 25/09/08	
98	EL-L5-04	✓		✓		✓		ห้องAHU.CDU	เมื่อแบตเตอรี่ 10/09/08	
99	EL-L5-05	✓		✓		✓		ห้องAHU.CDU	เมื่อแบตเตอรี่ 10/09/08	
100	EL-L5-06	✓		✓		✓		ห้องAHU.CDU	เมื่อแบตเตอรี่ 10/09/08	
101	EL-L5-07	✓		✓		✓		ลานจอดรถ5	เมื่อแบตเตอรี่ 21/09/08	
102	EL-L5-08	✓		✓		✓		ลานจอดรถ5	เมื่อแบตเตอรี่ 21/09/08	
103	EL-L5-09	✓		✓		✓		ลานจอดรถ5	เมื่อแบตเตอรี่ 21/09/08	
104	EL-L5-10	✓		✓		✓		ลานจอดรถ5A	เมื่อแบตเตอรี่ 21/09/08	
105	EL-L5-011	✓		✓		✓		ลานจอดรถ5A	เมื่อแบตเตอรี่ 21/09/08	
106	EL-L5-12	✓		✓		✓		บันไดST1	เมื่อแบตเตอรี่ 09/09	
107	EL-L5-13	✓		✓		✓		บันไดST2	เมื่อแบตเตอรี่ 09/09	
108	EL-L5-14	✓		✓		✓		บันไดST3	เมื่อแบตเตอรี่ 09/09	
109	EL-L5-15	✓		✓		✓		บันไดST4	เมื่อแบตเตอรี่ 09/09	
110	EL-L5-16	✓		✓		✓		บันไดST5	เมื่อแบตเตอรี่ 21/09/08	
111	EL-L5-17	✓		✓		✓		บันไดST6	เมื่อแบตเตอรี่ 21/09/08	
112	EL-L6-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์.3	เมื่อแบตเตอรี่ 25/09/08	
113	EL-L6-02	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์.4-5	เมื่อแบตเตอรี่ 21/09/08	
114	EL-L6-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์.6	เมื่อแบตเตอรี่ 25/09/08	
115	EL-L6-04	✓		✓		✓		ลานจอดรถ6	เมื่อแบตเตอรี่ 21/09/08	
116	EL-L6-05	✓		✓		✓		ลานจอดรถ6	เมื่อแบตเตอรี่ 21/09/08	
117	EL-L6-06	✓		✓		✓		ลานจอดรถ6	เมื่อแบตเตอรี่ 21/09/08	
118	EL-L6-07	✓		✓		✓		ลานจอดรถ6A	เมื่อแบตเตอรี่ 21/09/08	
119	EL-L6-08	✓		✓		✓		ลานจอดรถ6A	เมื่อแบตเตอรี่ 21/09/08	
120	EL-L6-09	✓		✓		✓		บันไดST1	เมื่อแบตเตอรี่ 21/09/08	
หมายเหตุ										

หน่วยรายงาน ATHENE RESIDENCE		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสจุดปรอท	1306/2569 EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบคงที่		ผลการตรวจพบ	สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
241	EL-L17-09	✓		ปกติ		✓	บันไดST3	เมื่อพบเบรคที่ 30/08
242	EL-L17-10	✓		ปกติ		✓	บันไดST4	เมื่อพบเบรคที่ 30/08
243	EL-L18-01	✓		ปกติ		✓	ทางเดินส่วนกลางชั้น1ใต้	เมื่อพบเบรคที่ 21/11/87
244	EL-L18-02	✓		ปกติ		✓	ทางเดินส่วนกลางชั้น1ใต้	เมื่อพบเบรคที่ 21/11/87
245	EL-L18-03	✓		ปกติ		✓	หน้าลิฟท์.3	เมื่อพบเบรคที่ 25/08
246	EL-L18-04	✓		ปกติ		✓	ทางเดินส่วนกลางชั้น1เหนือ	เมื่อพบเบรคที่ 21/11/87
247	EL-L18-05	✓		ปกติ		✓	ทางเดินส่วนกลางชั้น1เหนือ	เมื่อพบเบรคที่ 21/11/87
248	EL-L19-06	✓		ปกติ		✓	หน้าลิฟท์.6	เมื่อพบเบรคที่ 25/08
249	EL-L19-07	✓		ปกติ		✓	บันไดST1	เมื่อพบเบรคที่ 19/08
250	EL-L18-08	✓		ปกติ		✓	บันไดST2	เมื่อพบเบรคที่ 19/08
251	EL-L19-09	✓		ปกติ		✓	บันไดST3	เมื่อพบเบรคที่ 30/08
252	EL-L18-10	✓		ปกติ		✓	บันไดST4	เมื่อพบเบรคที่ 30/08
253	EL-L19-01	✓		ปกติ		✓	ทางเดินส่วนกลางชั้น1ใต้	เมื่อพบเบรคที่ 21/11/87
254	EL-L19-02	✓		ปกติ		✓	ทางเดินส่วนกลางชั้น1ใต้	เมื่อพบเบรคที่ 21/11/87
255	EL-L19-03	✓		ปกติ		✓	หน้าลิฟท์.3	เมื่อพบเบรคที่ 25/08
256	EL-L19-04	✓		ปกติ		✓	ทางเดินส่วนกลางชั้น1เหนือ	เมื่อพบเบรคที่ 21/11/87
257	EL-L19-05	✓		ปกติ		✓	ทางเดินส่วนกลางชั้น1เหนือ	เมื่อพบเบรคที่ 21/11/87
258	EL-L19-06	✓		ปกติ		✓	หน้าลิฟท์.6	เมื่อพบเบรคที่ 25/08
259	EL-L19-07	✓		ปกติ		✓	บันไดST1	เมื่อพบเบรคที่ 19/08
260	EL-L19-08	✓		ปกติ		✓	บันไดST2	เมื่อพบเบรคที่ 19/08
261	EL-L19-09	✓		ปกติ		✓	บันไดST3	เมื่อพบเบรคที่ 20/08
262	EL-L19-10	✓		ปกติ		✓	บันไดST4	เมื่อพบเบรคที่ 20/08
263	EL-L20-01	✓		ปกติ		✓	ทางเดินส่วนกลางชั้น1ใต้	เมื่อพบเบรคที่ 21/11/87
264	EL-L20-02	✓		ปกติ		✓	ทางเดินส่วนกลางชั้น1ใต้	เมื่อพบเบรคที่ 21/11/87
265	EL-L20-03	✓		ปกติ		✓	หน้าลิฟท์.3	เมื่อพบเบรคที่ 25/08
266	EL-L20-04	✓		ปกติ		✓	ทางเดินส่วนกลางชั้น1เหนือ	เมื่อพบเบรคที่ 21/11/87
267	EL-L20-05	✓		ปกติ		✓	ทางเดินส่วนกลางชั้น1เหนือ	เมื่อพบเบรคที่ 21/11/87
268	EL-L20-06	✓		ปกติ		✓	หน้าลิฟท์.6	เมื่อพบเบรคที่ 25/08
269	EL-L20-07	✓		ปกติ		✓	บันไดST1	เมื่อพบเบรคที่ 19/08
270	EL-L20-08	✓		ปกติ		✓	บันไดST2	เมื่อพบเบรคที่ 19/08
หมายเหตุ								

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

2) វិធីវិភាគសម្រាប់ការកំណត់ថ្លៃសេវាសាងសង់: ១០.៤.៤

ERM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020EPM-PMB-070 Rev 00/ 15 Aug 2020

[illegible]

[REDACTED]

หน่วยงาน ATHENE RESINECE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ	20/06/2569
อาคาร ATHENE RESINECE								รหัสอุปกรณ์	FE
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EX-35-01							ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 1/7/63
2	EX-35-02							ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	
3	EX-35-03							บันไดหนีไฟ ST1	
4	EX-35-04							บันไดหนีไฟ ST2	
5	EX-35-05							ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	
6	EX-35-06							ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
7	EX-35-07							บันไดหนีไฟ ST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 1/7/63
8	EX-35-08							บันไดหนีไฟ ST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
9	EX-36-01							ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	
10	EX-36-02							ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	
11	EX-36-03							บันไดหนีไฟ ST1	
12	EX-36-04							บันไดหนีไฟ ST2	
13	EX-36-05							ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
14	EX-36-06							ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/65
15	EX-36-07							บันไดหนีไฟ ST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
16	EX-36-08							บันไดหนีไฟ ST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/65
17	EX-37-01							ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	
18	EX-37-02							ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	
19	EX-37-03							บันไดหนีไฟ ST1	
20	EX-37-04							บันไดหนีไฟ ST2	
21	EX-37-05							ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/65
22	EX-37-06							ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
23	EX-37-07							บันไดหนีไฟ ST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
24	EX-37-08							บันไดหนีไฟ ST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
รวมยอด									
รวมยอด ๓๐/๑๖๐ รบ ๕๖๐๖									

หน่วยงาน ATHENE RESINECE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ	20/06/2569
อาคาร ATHENE RESINECE								รหัสอุปกรณ์	FE
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EX-38-01							ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	
2	EX-38-02							ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	
3	EX-38-03							บันไดหนีไฟ ST1	
4	EX-38-04							บันไดหนีไฟ ST2	
5	EX-38-05							ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	
6	EX-38-06							ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
7	EX-38-07							บันไดหนีไฟ ST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/65
8	EX-38-08							บันไดหนีไฟ ST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/65
9	EX-39-01							ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
10	EX-39-02							ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
11	EX-39-03							บันไดหนีไฟ ST1	
12	EX-39-04							บันไดหนีไฟ ST2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/64
13	EX-39-05							ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	
14	EX-39-06							ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	
15	EX-39-07							บันไดหนีไฟ ST3	
16	EX-39-08							บันไดหนีไฟ ST4	
17	EX-40-01							ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	
18	EX-40-02							ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	
19	EX-40-03							บันไดหนีไฟ ST1	
20	EX-40-04							บันไดหนีไฟ ST2	
21	EX-40-05							ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/65
22	EX-40-06							ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/65
23	EX-40-07							บันไดหนีไฟ ST3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/65
24	EX-40-08							บันไดหนีไฟ ST4	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 5/65
รวมยอด									
รวมยอด ๓๐/๑๖๐ รบ ๕๖๐๖									

หน่วยงาน ATHENE RESINECE		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ	20/06/2569
อาคาร ATHENE RESINECE								รหัสอุปกรณ์	FE
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EX-41-01							ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	
2	EX-41-02							ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	
3	EX-41-03							บันไดหนีไฟ ST1	
4	EX-41-04							บันไดหนีไฟ ST2	
5	EX-41-05							ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	
6	EX-41-06							ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	
7	EX-41-07							บันไดหนีไฟ ST3	
8	EX-41-08							บันไดหนีไฟ ST4	
9	EX-42-01							ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	
10	EX-42-02							ทางเดินส่วนกลางฝั่งใต้	
11	EX-42-03							บันไดหนีไฟ ST1	
12	EX-42-04							บันไดหนีไฟ ST2	
13	EX-42-05							ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	
14	EX-42-06							ทางเดินส่วนกลางฝั่งเหนือ	
15	EX-42-07							บันไดหนีไฟ ST3	
16	EX-42-08							บันไดหนีไฟ ST4	
รวมยอด									
รวมยอด ๓๐/๑๖๐ รบ ๕๖๐๖									

PLUS+

บริษัท พหลิ หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRPE - ลิ้นฟ้า

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ปั๊มดับเพลิง หัว 1
เลขที่ใบงาน	PM260100001
วันที่ปฏิบัติงาน	05/01/2026
ชื่ออาคาร	เมทโร ดิจิทัล 42 COMMON AREA FL42 โถงรถ โถงรถ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการอื่น	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ขับเคลื่อน	✓			
2	ตรวจเช็คสัญญาณ ลัดหยุดเวลา	✓			
3	ตัวขับเคลื่อน Motor	✓			
4	ตัวขับเคลื่อน Pump	✓			
5	ตรวจเช็คตัวขับเคลื่อน Motor	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจเช็คการสลับภายในปั๊ม Check Pump	✓			
8	ตรวจเช็คแบตเตอรี่	✓			
START....45...PSI					
STOP....96...PSI					
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คไฟเตือน	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
4	แบตเตอรี่	✓			
S....398...โวลต์					
R....397...โวลต์					
T....398...โวลต์					
5	ตรวจเช็คหม้อแปลง Transformer	✓			
6	ตรวจเช็ค Overload	✓			
ค่าที่ Set....50...แอมป์					
7	ตรวจเช็คหม้อแปลง Relay	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
8	ตรวจสอบสถานะ Control	✓			
9	ตรวจสอบสถานะ Breaker	✓			
10	ตรวจสอบสถานะ Magnetic	✓			
11	กระแส	✓			
	T...39...แอมป์				
	S...40...แอมป์				
	R...39...แอมป์				
12	ตรวจสอบสถานะ Fuse	✓			
13	ตรวจสอบชุดภายในตู้ Control	✓			

รายละเอียดภายในตู้เบรกเกอร์



รายละเอียด ตรวจสอบ Fire pump No.1 ประจำโซน

สาเหตุ ตรวจสอบ Fire pump No.1 ประจำโซนภายในตู้เบรกเกอร์

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ไข ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRPE - ลิ้นชัก

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ขึ้นอยู่กับเครื่อง ตัว 1
เลขที่ใบงาน	PM260100009
วันที่ปฏิบัติงาน	12/01/2026
ชื่ออาคาร	เมทโร 2 เดลิเวอรี่ 42 COMMON AREA FL42 ไนร์พุ ไนร์พุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor size Pump	✓			
3	ตัวชี้วัดความเร็ว Pump	✓			
4	ตรวจสอบตัวมอเตอร์ Motor	✓			
5	ตรวจสอบการติดตั้งภายในตู้ Pump	✓			
6	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	STOP...96...PSI				
	START...45...PSI				
7	ตัวชี้วัดความเร็ว Motor	✓			
8	ตรวจสอบแผ่นเครื่อง และอุปกรณ์ประกอบ	✓			
	ตรวจสอบสัญญาณ ติดชุดแบตเตอรี่	✓			
CONTROL					
1	ตรวจสอบสถานะ Transformer	✓			
2	กระแส	✓			
	S...40...แอมป์				
	R...39...แอมป์				
	T...39...แอมป์				
3	ตรวจสอบชุดภายในตู้ Control	✓			
4	ตรวจสอบสถานะ Relay	✓			
5	ตรวจสอบสถานะตู้ Control	✓			
6	ตรวจสอบสถานะ Breaker	✓			
7	ตรวจสอบสถานะ Magnetic	✓			
8	ตรวจสอบ Overload	✓			

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


ตารางตรวจเช็ค FRPE - ลิ้นชัก

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ขึ้นอยู่กับเครื่อง ตัว 1
เลขที่ใบงาน	PM260100020
วันที่ปฏิบัติงาน	19/01/2026
ชื่ออาคาร	เมทโร 2 เดลิเวอรี่ 42 COMMON AREA FL42 ไนร์พุ ไนร์พุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...50...แอมป์				
2	กระแส	✓			
	T...39...แอมป์				
	R...39...แอมป์				
	S...40...แอมป์				
3	ตรวจสอบชุดภายในตู้ Control	✓			
4	ตรวจสอบสถานะ Relay	✓			
5	ตรวจสอบสถานะ Control	✓			
6	ตรวจสอบสถานะ Breaker	✓			
7	ตรวจสอบสถานะ Magnetic	✓			
8	ตรวจสอบค่าที่ตัว	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
10	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
11	แรงดัน	✓			
	T...397...โวลต์				
	R...396...โวลต์				
	S...396...โวลต์				
12	ตรวจสอบสถานะ Transformer	✓			
13	ตรวจสอบสถานะ Fuse	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบการติดตั้งภายในตู้ Pump	✓			
2	ตรวจสอบแรงดัน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	START....45....PSI				
	STOP....96....PSI				
3	ตัวเช็คตัวลิ้น Pump	✓			
4	ตรวจเช็คตัวลิ้น Motor	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตัวเช็คตัวลิ้น Motor	✓			
7	ตรวจเช็คแมนวอล และอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
8	ตรวจเช็คสัญญาณ อัลตร้าซาวด์	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			

รายละเอียดภาพที่ปฏิบัติงาน



หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็ค Fire pump No 1 ประจำสัปดาห์ยังไม่ปกติ

สาเหตุ ตรวจเช็ค Fire pump No 1 ประจำสัปดาห์ใช้งานไม่ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - สัปดาห์

รหัสงาน

FP/FRPE-W

รหัสเครื่องจักร

ขึ้นอยู่กับเครื่อง ตัว 1

เลขที่ใบงาน

PM260100025

วันที่ปฏิบัติงาน

26/01/2026

ชื่ออาคาร

เมทโรนิ เดลิเวอรี่ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไนร์บุ | ไนร์บุ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คแมนวอล และอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
2	ตัวเช็คหัวลิ้น Motor	✓			
3	ตัวเช็คหัวลิ้น Pump	✓			
4	ตรวจเช็คหัวลิ้น Motor	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในโมดูล Pump	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	START....40....PSI				
	STOP....96....PSI				
8	ตรวจเช็คสัญญาณ อัลตราซาวด์	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คไฟโชว์	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
4	แรงดัน	✓			
	S....399....โวลต์				
	T....400....โวลต์				
	R....399....โวลต์				
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Transformer	✓			
6	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set....0....แอมป์				
7	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
8	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
9	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
10	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
11	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse	✓			
12	กระแส	✓			
	T....40....แอมป์				
	S....40....แอมป์				
	R....39....แอมป์				
13	ตรวจเช็คชุดควบคุมอัตโนมัติ Control	✓			

รายละเอียดภาพที่ปฏิบัติงาน



หมายเหตุ

รายละเอียด เจ็ทระบบประจำสัปดาห์

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - สัปดาห์

รหัสงาน

FP/FRPE-W

รหัสเครื่องจักร

ขึ้นอยู่กับเครื่อง ตัว 1

เลขที่ใบงาน

PM260200001

วันที่ปฏิบัติงาน

02/02/2026

ชื่ออาคาร

เมทโรนิ เดลิเวอรี่ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไนร์บุ | ไนร์บุ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตัวเช็คหัวลิ้น Motor	✓			
2	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในโมดูล Pump	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	START....45....PSI				
	STOP....0....PSI				
4	ตรวจเช็คสัญญาณ อัลตราซาวด์	✓			
5	ตรวจเช็คแมนวอล และอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
7	ตัวเช็คหัวลิ้น Pump	✓			
8	ตรวจเช็คหัวลิ้น Motor	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set....0....แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟโชว์	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	แรงดัน	✓			
	S....392....โวลต์				
	R....393....โวลต์				
	T....394....โวลต์				
5	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ Transformer	✓			
7	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
8	ตรวจสอบเกาทัณฑ์ Control	✓			
9	ตรวจสอบสวิตช์ Breaker	✓			
10	กระแส T...38...แอมป์	✓			
	R...39...แอมป์				
	S...39...แอมป์				
11	ตรวจสอบชุดควบคุมมอเตอร์ Control	✓			
12	ตรวจสอบสวิตช์ Magnetic	✓			
13	ตรวจสอบสวิตช์ Relay	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน



หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

สาเหตุ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

คำแนะนำ ทำเนียบการบำรุงรักษา

การแก้ไข ไม่พบจุดที่ต้องแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - สัปดาห์

รหัสงาน

FP/FRPE-W

รหัสเครื่องจักร

ขึ้นอยู่กับเครื่อง ตัว 1

เลขที่ใบงาน

PM260200007

วันที่ปฏิบัติงาน

09/02/2026

ชื่ออาคาร

แยกฮิลล์ เซกเตอร์ 42 | COMMON AREA FL42 | ไน้แรง | ไน้แรง | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	START....35....PSI				
	STOP....0....PSI				
2	ตัวเชื่อมตัว Motor	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มหลัก Pump	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
7	ตัวเชื่อมตัวปั๊ม Pump	✓			
8	ตรวจเช็คตัว Motor	✓			
9	ตรวจเช็คคุณภาพ น้ำที่ส่งออกมา	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set....45....แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟไซ้	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
5	แรงดัน	✓			
	S....393....โวลต์				
	T....393....โวลต์				
	R....392....โวลต์				
6	ตรวจเช็คสวิตช์ Transformer	✓			
7	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - สัปดาห์

รหัสงาน

FP/FRPE-W

รหัสเครื่องจักร

ขึ้นอยู่กับเครื่อง ตัว 1

เลขที่ใบงาน

PM260200033

วันที่ปฏิบัติงาน

23/02/2026

ชื่ออาคาร

แยกฮิลล์ เซกเตอร์ 42 | COMMON AREA FL42 | ไน้แรง | ไน้แรง | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตัวเชื่อมตัว Motor	✓			
2	ตรวจสอบแรงดันเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม Pump	✓			
4	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	START....35....PSI				
	STOP....0....PSI				
5	ตัวเชื่อมตัวปั๊ม Pump	✓			
6	ตรวจสอบตัว Motor	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
8	ตรวจสอบคุณภาพ น้ำที่ส่งออกมา	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set....50....แอมป์				
2	ตรวจสอบไฟไซ้	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
5	แรงดัน	✓			
	S....393....โวลต์				
	T....393....โวลต์				
	R....392....โวลต์				
6	ตรวจสอบสวิตช์ Transformer	✓			
7	กระแส	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	T...39...แอมป์				
	S...40...แอมป์				
	R...38...แอมป์				
8	ตรวจเช็คชุดกลไกในตู้ Control	✓			
9	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
10	ตรวจสอบสถานะตู้ Control	✓			
11	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
12	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
13	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			



รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

สาเหตุ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

คำแนะนำ

การแก้ไข/ซ่อม ไม่

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRPE - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ขึ้นอยู่กับเครื่องตัว 1
เลขที่ใบงาน	PM260300004
วันที่ปฏิบัติงาน	02/03/2026
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เดลิเวอรี่ 42 COMMON AREA FL42 ไน้ระย ไน้ระย BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไ้ใช้	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
5	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			
6	กระแส	✓			
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
7	ตรวจเช็คชุดกลไกในตู้ Control	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
9	ตรวจสอบสถานะตู้ Control	✓			
10	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...50...แอมป์				
11	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
12	แรงดัน	✓			
	S...393...โวลต์				
	T...392...โวลต์				
	R...393...โวลต์				
13	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ Motor	✓			
2	ตัวขับเคลื่อน Motor	✓			

PLUS+


บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRPE - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ขึ้นอยู่กับเครื่องตัว 1
เลขที่ใบงาน	PM260300012
วันที่ปฏิบัติงาน	09/03/2026
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เดลิเวอรี่ 42 COMMON AREA FL42 ไน้ระย ไน้ระย BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในตู้ Pump	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	START...45...PSI				
	STOP...0...PSI				
3	ตัวขับเคลื่อน Pump	✓			
4	ตรวจเช็คตัว Motor	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตัวขับเคลื่อน Motor	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะเครื่อง และอุปกรณ์ในระบบ	✓			
8	ตรวจเช็คคุณภาพ สิ่งสกปรก/ตะกอน	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor size Pump	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...10...แอมป์				
2	กระแส	✓			
	S...40...แอมป์				
	R...39...แอมป์				
	T...40...แอมป์				
3	ตรวจเช็คชุดกลไกในตู้ Control	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
5	ตรวจสอบสถานะตู้ Control	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
8	ตรวจเช็คไฟโซล่า	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
10	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
11	แรงดัน	✓			
	T...396...โวลต์				
	S...396...โวลต์				
	R...395...โวลต์				
12	ตรวจเช็คสภาวะ Transformer	✓			
13	ตรวจเช็คสภาวะ Fuse	✓			



หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจําสัปดาห์

สาเหตุ ตรวจเช็คประจําสัปดาห์

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - สัปดาห์

รหัสงาน

FP/FRPE-W

รหัสเครื่องจักร

ขึ้นอยู่กับเครื่อง ตัว 1

เลขที่ใบงาน

PM260300023

วันที่ปฏิบัติงาน

16/03/2026

ชื่ออาคาร

แยกฮิลล์ เดลิเวอรี่ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไน้ระย | ไน้ระย | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คไฟโซล่า	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
4	แรงดัน	✓			
	R...400...โวลต์				
	S...400...โวลต์				
	T...400...โวลต์				
5	ตรวจเช็คสภาวะ Transformer	✓			
6	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
7	ตรวจเช็คสภาวะ Relay	✓			
8	ตรวจสอบสภาวะตู้ Control	✓			
9	ตรวจเช็คสภาวะ Breaker	✓			
10	ตรวจเช็คสภาวะ Magnetic	✓			
11	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...0...แอมป์				
12	ตรวจเช็คสภาวะ Fuse	✓			
13	กระแส	✓			
	T...40...แอมป์				
	S...40...แอมป์				
	R...40...แอมป์				
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คแผนเครื่อง และอุปกรณ์ในระบบ	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	START...40...PSI				
	STOP...96...PSI				
3	ตัวเช็คตัวจักร Motor	✓			
4	ตัวเช็คตัวเรือน Pump	✓			
5	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจเช็คการลัดวงจรภายในตู้ Pump	✓			
8	ตรวจเช็คสัญญาณ ลัดวงจรตู้แผง	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			



หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจําสัปดาห์

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - สัปดาห์

รหัสงาน

FP/FRPE-W

รหัสเครื่องจักร

ขึ้นอยู่กับเครื่อง ตัว 1

เลขที่ใบงาน

PM260300036

วันที่ปฏิบัติงาน


23/03/2026

ชื่ออาคาร

แยกฮิลล์ เดลิเวอรี่ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไน้ระย | ไน้ระย | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตัวเช็คตัวจักร Motor	✓			
2	ตัวเช็คตัวเรือน Pump	✓			
3	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
5	ตรวจเช็คการลัดวงจรภายในตู้ Pump	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	STOP...96...PSI				
	START...35...PSI				
7	ตรวจเช็คแผนเครื่อง และอุปกรณ์ในระบบเขียน	✓			
8	ตรวจเช็คสัญญาณ ลัดวงจรตู้แผง	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...0...แอมป์				
2	ตรวจเช็คสภาวะ Relay	✓			
3	ตรวจสอบสภาวะตู้ Control	✓			
4	ตรวจเช็คสภาวะ Breaker	✓			
5	ตรวจเช็คสภาวะ Magnetic	✓			
6	ตรวจเช็คไฟโซล่า	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
9	แรงดัน	✓			
	R...400...โวลต์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	T...399...โวลต์				
	S...400...โวลต์				
10	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
11	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			
12	กระแส	✓			
	S...39...แอมป์				
	T...39...แอมป์				
	R...40...แอมป์				
13	ตรวจเช็คชุดควบคุมในตู้ Control	✓			



หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไขข้อบกพร่อง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - สัปดาห์

รหัสงานFP/FRPE-W

รหัสเครื่องจักรปั๊มบู๊ตคันหลัง ตัว 1


เลขที่ใบงานPM260300046

วันที่ปฏิบัติงาน30/03/2026

ชื่ออาคารแยกโซน ใต้พื้นที่ 42 | COMMON AREA FL42 | ไน้ระยุ | ไน้ระยุ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set...15...แอมป์	✓			
2	กระแส S...40...แอมป์ T...39...แอมป์ R...40...แอมป์	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			
5	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
7	ตรวจสอบสถานะตู้ Control	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
9	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
10	ตรวจเช็คไฟไซร์	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
13	แรงดัน S...394...โวลต์ R...393...โวลต์ T...393...โวลต์	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คแรงดัน STOP...0...PSI	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	START...45...PSI				
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มหลัก Pump	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตัวรีดตัวเรือน Pump	✓			
6	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	✓			
7	ตัวรีดตัวเรือน Motor	✓			
8	ตรวจเช็คแวนเครื่อง และอุปกรณ์บนสะพาน	✓			
9	ตรวจเช็คสัญญาณ ภัยฉุกเฉิน	✓			



รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

สาเหตุ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไขข้อบกพร่อง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - สัปดาห์

รหัสงานFP/FRPE-W

รหัสเครื่องจักรปั๊มบู๊ตคันหลัง ตัว 1

เลขที่ใบงานPM260400009

วันที่ปฏิบัติงาน13/04/2026

ชื่ออาคารแยกโซน ใต้พื้นที่ 42 | COMMON AREA FL42 | ไน้ระยุ | ไน้ระยุ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
2	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			
3	ตรวจเช็คไฟไซร์	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
6	แรงดัน	✓			
	S...399...โวลต์				
	T...399...โวลต์				
	R...400...โวลต์				
7	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
9	กระแส	✓			
	R...39...แอมป์				
	T...40...แอมป์				
	S...39...แอมป์				
10	ตรวจเช็คชุดควบคุมภายในตู้ Control	✓			
11	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
12	ตรวจสอบสถานะตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...0...แอมป์				
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
3	ตรวจเช็คสัญญาณ อัลตร้าซาวด์	✓			
4	ตัวเซ็นตัววัด Motor	✓			
5	ตรวจเช็คแมนวาล์ว และอุปกรณ์บนสายพาน	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตัวเซ็นตัววัด Pump	✓			
8	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในในถัง Pump	✓			
9	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	START...45...PSI				
	STOP...96...PSI				



รายละเอียด: ตรวจสอบระบบจ่ายน้ำ

สาเหตุ: -

คำแนะนำ: -

การแก้ไข: -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
3	ตัวเซ็นตัววัด Pump	✓			
4	ตรวจเช็คตัววัด Motor	✓			
5	ตรวจเช็คสัญญาณ อัลตร้าซาวด์	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
7	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในในถัง Pump	✓			
8	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	STOP...96...PSI				
	START...45...PSI				
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			



รายละเอียด: ตรวจสอบระบบจ่ายน้ำ

สาเหตุ: ตรวจสอบระบบจ่ายน้ำ

คำแนะนำ: -

การแก้ไข: ไม่มีจุดที่ต้องแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - ลิปต้า

รหัสงาน

FP/FRPE-W

รหัสเครื่องจักร

ขึ้นอยู่กับเครื่องตัว 1

เลขที่ใบงาน

PM260400020

วันที่ปฏิบัติงาน

20/04/2026

ชื่ออาคาร

สายอิน เวลิตันท์ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไน้ระยุ | ไน้ระยุ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คไฟไซ้	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Transformer	✓			
5	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
7	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
8	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse	✓			
9	กระแส	✓			
	R...4.9...แอมป์				
	T...4.9...แอมป์				
	S...4.8...แอมป์				
10	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
11	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
12	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...0...แอมป์				
13	แรงดัน	✓			
	R...398...โวลต์				
	T...400...โวลต์				
	S...399...โวลต์				
MOTOR & PUMP					
1	ตัวเซ็นตัววัด Motor	✓			
2	ตรวจเช็คแมนวาล์ว และอุปกรณ์บนสายพาน	✓			

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - ลิปต้า

รหัสงาน

FP/FRPE-W

รหัสเครื่องจักร

ขึ้นอยู่กับเครื่องตัว 1

เลขที่ใบงาน

PM260400026

วันที่ปฏิบัติงาน


27/04/2026

ชื่ออาคาร

สายอิน เวลิตันท์ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไน้ระยุ | ไน้ระยุ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในในถัง Pump	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	START...45...PSI				
	STOP...96...PSI				
3	ตัวเช็คตัววัดใน Pump	✓			
4	ตรวจเช็คตัววัด Motor	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตัวเช็คตัววัด Motor	✓			
7	ตรวจเช็คเลนส์กล้อง และอุปกรณ์บนสายพาน	✓			
8	ตรวจเช็คสัญญาณ อัลตราซาวด์	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...0...แอมป์				
2	กระแส	✓			
	S...40...แอมป์				
	R...39...แอมป์				
	T...40...แอมป์				
3	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
5	ตรวจสอบสวิตช์ตู้ Control	✓			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
7	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
8	ตรวจเช็คไฟโซล่า	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
10	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
11	เบรคคัน	✓			
	T...400...โวลต์				
	S...400...โวลต์				
	R...400...โวลต์				
12	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
13	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			



รายละเอียด: เพื่อบันทึกการปฏิบัติงาน

สถานที่:

ตำแหน่ง:

การปฏิบัติงาน:

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์มิต จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRPE - ลิฟท์

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ขึ้นอยู่กับลิฟท์ตัวที่ 1
เลขที่ใบงาน	PM260500005
วันที่ปฏิบัติงาน	04/05/2026
ชื่ออาคาร	อาคาร 1 (ลิฟท์) 42 COMMON AREA FL42 ไม่ระบุ ไม่ระบุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คดูยาง ล็อคชุดมอเตอร์	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
3	ตรวจสอบลิฟท์ Motor	✓			
4	ตรวจสอบลิฟท์ Motor	✓			
5	ตรวจเช็คสถานะเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
6	ตรวจเช็คลิฟท์ Motor	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
8	ตรวจเช็คการติดตั้งลิฟท์ Motor	✓			
9	ตรวจเช็คเบรคคัน	✓			
START....45....PSI					
STOP....96....PSI					
CONTROL					
1	ตรวจเช็คไฟโซล่า	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
4	เบรคคัน	✓			
T....399....โวลต์					
R....400....โวลต์					
S....400....โวลต์					
5	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			
7	การผล	✓			
S....40....แอมป์					

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์มิต จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRPE - ลิฟท์

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ขึ้นอยู่กับลิฟท์ตัวที่ 1
เลขที่ใบงาน	PM260500010
วันที่ปฏิบัติงาน	11/05/2026
ชื่ออาคาร	อาคาร 1 (ลิฟท์) 42 COMMON AREA FL42 ไม่ระบุ ไม่ระบุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ลิฟท์ลิฟต์ขึ้น Pump	✓			
2	ตรวจเช็คลิฟต์ Motor	✓			
3	ตรวจเช็คดูยาง ล็อคชุดมอเตอร์	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในลิฟท์ Pump	✓			
7	ตรวจเช็คเบรคขึ้น	✓			
	STOP...96...PSI				
	START...45...PSI				
8	ลิฟท์ลิฟต์ขึ้น Motor	✓			
9	ตรวจเช็คสถานะเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
2	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
3	ตรวจเช็คไฟลิฟท์	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจสอบสถานะของ Control	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
7	เบรคขึ้น	✓			
	T...399...โวลต์				
	S...399...โวลต์				
	R...400...โวลต์				
8	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
9	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse	✓			
10	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...0...แอมป์				
11	การผล	✓			
	T...39...โวลต์				
	S...40...แอมป์				
	R...40...แอมป์				
12	ตรวจเช็คชุดควบคุมภายในตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			



รายละเอียด เทพบุตรประจำสำนักงาน

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - ลิปคำ

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ขึ้นอยู่กับเครื่องตัว 1
เลขที่ใบงาน	PM260500017
วันที่ปฏิบัติงาน	18/05/2026
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เดลิเวอรี่ 42 COMMON AREA FL42 ไน้ระย ไน้ระย BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
2	แรงดัน	✓			
	R...399...โวลต์				
	S...400...โวลต์				
	T...400...โวลต์				
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Transformer	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse	✓			
5	กระแส	✓			
	T...40...แอมป์				
	R...39...แอมป์				
	S...40...แอมป์				
6	ตรวจเช็คชุดควบคุมภายในตู้ Control	✓			
7	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
8	ตรวจสอบสวิตช์ชุดภายในตู้ Control	✓			
9	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
10	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...5...แอมป์				
11	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
12	ตรวจเช็คไฟโซล่า	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของระบบขอ Control	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คดูยาง มีรอยร้าวหรือไม่	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
3	ตัวรีเลย์ตัวรีเลย์ Pump	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	START...45...PSI				
	STOP...0...PSI				
5	ตรวจเช็คตัวรีเลย์ Motor	✓			
6	ตัวรีเลย์ตัวรีเลย์ Motor	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
8	ตรวจเช็คแรงดันเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มในตู้ Pump	✓			



รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสำนักงาน

สาเหตุ ตรวจเช็คประจำสำนักงาน

คำแนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - ลิปคำ

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ขึ้นอยู่กับเครื่องตัว 1
เลขที่ใบงาน	PM260500026
วันที่ปฏิบัติงาน	25/05/2026
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เดลิเวอรี่ 42 COMMON AREA FL42 ไน้ระย ไน้ระย BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตัวรีเลย์ตัวรีเลย์ Motor	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มในตู้ Pump	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	START...45...PSI				
	STOP...96...PSI				
4	ตรวจเช็คแรงดันเครื่อง และอุปกรณ์ปั๊มระบบเตือน	✓			
5	ตรวจเช็คดูยาง ยึดชุดชุดท่อปลา	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
7	ตัวรีเลย์ตัวรีเลย์ Pump	✓			
8	ตรวจเช็คตัวรีเลย์ Motor	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของระบบ Check Valve	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...50...แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟโซล่า	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของระบบ Control	✓			
4	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
5	แรงดัน	✓			
	R...399...โวลต์				
	T...400...โวลต์				
	S...399...โวลต์				
6	ตรวจเช็คสวิตช์ Transformer	✓			
7	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
8	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse	✓			
9	กระด	✓			
	T...39...แอมป์				
	R...39...แอมป์				
	S...40...แอมป์				
10	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
11	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
12	ตรวจเช็คสวิตช์ Control	✓			
13	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน



ตรวจสอบเช็ค ตรวจเช็ค Fire pump ปะจําชื่อสายใช้งานได้ปกติ

สาเหตุ ตรวจเช็ค Fire pump ปะจําชื่อสายใช้งานได้ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ไขอื่นๆ ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRPE - สิบกว่า

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ขึ้นอยู่กับเครื่องตัว 1
เลขที่ใบงาน	PM260600004
วันที่ปฏิบัติงาน	01/06/2026
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เดสทินิตี้ 42 COMMON AREA FL42 ไน้ระย ไน้ระย BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse	✓			
4	กระด	✓			
	S...40...แอมป์				
	R...39...แอมป์				
	T...39...แอมป์				
5	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
7	ตรวจเช็คสวิตช์ Control	✓			
8	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
9	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...50...แอมป์				
10	ตรวจเช็คไฟไซร	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	วาล์ว	✓			
	T...395...โวลต์				
	S...395...โวลต์				
	R...394...โวลต์				
13	ตรวจเช็คสวิตช์ Transformer	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตัวชี้ตัวชี้ Pump	✓			

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRPE - สิบกว่า

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ขึ้นอยู่กับเครื่องตัว 1
เลขที่ใบงาน	PM260600005
วันที่ปฏิบัติงาน	08/06/2026
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เดสทินิตี้ 42 COMMON AREA FL42 ไน้ระย ไน้ระย BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตัวชี้ตัวชี้ Motor Pump	✓			
2	ตรวจเช็คตัวชี้ Motor	✓			
3	ตัวชี้ตัวชี้ Motor	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
5	ตรวจเช็คแวนวาล์ว และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของปั๊ม Pump	✓			
7	ตรวจเช็ควาล์ว	✓			
	STOP...0...PSI				
	START...45...PSI				
8	ตรวจเช็คชุดภายในตู้	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Control	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
5	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่า Set...15...แอมป์				
6	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
7	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
8	วาล์ว	✓			
	T...393...โวลต์				
	R...392...โวลต์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	S...393...ไว้ลต์				
9	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
10	ตรวจเช็คไฟฟ้ารั่ว	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			
13	กระแส	✓			
	R...45...แอมป์				
	S...49...แอมป์				
	T...49...แอมป์				



หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

สาเหตุ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)


PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - สัปดาห์

รหัสงาน		FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร		ขึ้นอยู่กับเครื่องตัว 1
เลขที่ใบงาน		PM260600013
วันที่ปฏิบัติงาน		15/06/2026
ชื่ออาคาร		แยกฮิลล์ เดสทินส์ 42 COMMON AREA FL42 ไน้ระย ไน้ระย BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คดูยาง ยึดชุดมอเตอร์	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
3	ตัวเช็คตัวรีเลย์ Pump	✓			
4	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ Motor	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจเช็คการลัดขั้วภายในปั๊ม Pump	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
START...45...PSI					
STOP...96...PSI					
8	ตัวเช็คตัวรีเลย์ Motor	✓			
9	ตรวจเช็คแผนเครื่อง และอุปกรณ์กับระบบ	✓			
CONTROL					
1	ตรวจสอบสถานะการตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
3	ตรวจเช็คขดลวด Transformer	✓			
4	ตรวจเช็คขดลวด Fuse	✓			
5	กระแส	✓			
S...39...แอมป์					
R...40...แอมป์					
T...40...แอมป์					
6	ตรวจเช็คชุดขดลวดภายในตู้ Control	✓			
7	ตรวจเช็คขดลวด Relay	✓			
8	แรงดัน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	R...400...ไว้ลต์				
	S...401...ไว้ลต์				
	T...400...ไว้ลต์				
9	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
10	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
11	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...0...แอมป์				
12	ตรวจเช็คไฟฟ้ารั่ว	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			

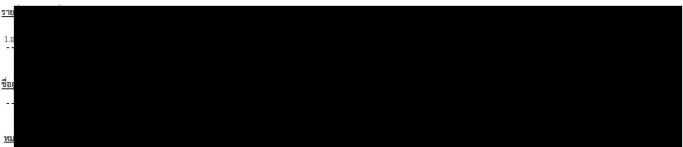

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+


บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - สัปดาห์

รหัสงาน		FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร		ขึ้นอยู่กับเครื่องตัว 1
เลขที่ใบงาน		PM260600026
วันที่ปฏิบัติงาน		22/06/2026
ชื่ออาคาร		แยกฮิลล์ เดสทินส์ 42 COMMON AREA FL42 ไน้ระย ไน้ระย BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คดูยาง ยึดชุดมอเตอร์	✓			
3	ตัวเช็คตัวรีเลย์ Motor	✓			
4	ตรวจเช็คแผนเครื่อง และอุปกรณ์กับระบบ	✓			
5	ตรวจเช็คการลัดขั้วภายในปั๊ม Pump	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	STOP....96...PSI				
	START....45...PSI				
7	ตัวเช็คตัวรีเลย์ Pump	✓			
8	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ Motor	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
CONTROL					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
5	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			
6	ตรวจเช็คไฟฟ้ารั่ว	✓			
7	แรงดัน	✓			
	R....399...โวลต์				
	T....400...โวลต์				
	S....399...โวลต์				
8	ตรวจเช็ค Overload	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ค่าที่ Set...0...แอมป์				
9	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetie	✓			
10	ตรวจเช็คสวิตช์ Control	✓			
11	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
12	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
13	กระแส	✓			
	S...40...แอมป์				
	T...41...แอมป์				
	R...40...แอมป์				

รายละเอียดการปฏิบัติงาน



รายละเอียด ตรวจเช็ค Fire pump No.1ประจำสัปดาห์ใช้งานปกติ

สาเหตุ ตรวจเช็ค Fire pump No.1ประจำสัปดาห์ใช้งานปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ไข ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRPE - ลิปต้า

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ขึ้นอยู่กับเครื่องตัว 2
เลขที่ใบงาน	PM260100002
วันที่ปฏิบัติงาน	05/01/2026
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เดลิเวอรี่ 42 COMMON AREA FL42 ไนรัญ ไนรัญ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse	✓			
2	กระแส	✓			
	R...39...แอมป์				
	S...40...แอมป์				
	T...40...แอมป์				
3	ตรวจเช็คชุดกลภายในตู้ Control	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
5	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...50...แอมป์				
6	ตรวจเช็คสวิตช์ Transformer	✓			
7	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
8	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
9	ตรวจเช็คไฟไซร์	✓			
10	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
13	แรงดัน	✓			
	S...397...โวลต์				
	R...396...โวลต์				
	T...397...โวลต์				
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตัวซีดตัวรีเวอร์ Pump	✓			

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด


ตารางตรวจเช็ค FRPE - ลิปต้า

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ขึ้นอยู่กับเครื่องตัว 2
เลขที่ใบงาน	PM260100008
วันที่ปฏิบัติงาน	12/01/2026
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เดลิเวอรี่ 42 COMMON AREA FL42 ไนรัญ ไนรัญ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
2	ตรวจสอบสวิตช์ Magnetic	✓			
3	ตรวจสอบสวิตช์ Fuse	✓			
4	ตรวจสอบสวิตช์ Relay	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
7	แรงดัน	✓			
	T...396...โวลต์				
	R...395...โวลต์				
	S...396...โวลต์				
8	ตรวจสอบสวิตช์ Transformer	✓			
9	ตรวจสอบชุดควบคุมภายในตู้ Control	✓			
10	กระแส	✓			
	T...39...แอมป์				
	S...40...แอมป์				
	R...39...แอมป์				
11	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...50...แอมป์				
12	ตรวจสอบไฟไซร์	✓			
13	ตรวจสอบสวิตช์ Breaker	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
3	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในเบ็ค Pump	✓			
4	ตรวจเช็คแวน	✓			
	STOP...0...PSI				
	START...35...PSI				
5	ตัวเช็คตัวถัก Motor	✓			
6	ตรวจเช็คแวนเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
7	ตัวเช็คตัวถัก Pump	✓			
8	ตรวจเช็คตัวถัก Motor	✓			
9	ตรวจเช็คสัญญาณ อัลตร้าซาวด์	✓			

รายละเอียดเพิ่มเติม

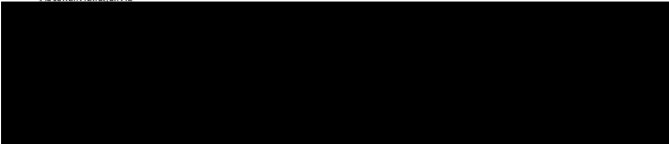

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

หมายเหตุ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

ค่าเบี่ยงเบน


การแก้ไข/ซ่อม ไม่

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
8	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
9	แวน	✓			
	T...396...โวลต์				
	S...397...โวลต์				
	R...396...โวลต์				
10	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
11	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
12	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			
13	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			

รายละเอียดเพิ่มเติม



รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

หมายเหตุ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

ค่าเบี่ยงเบน

การแก้ไข/ซ่อม ไม่

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRPE - สัปดาห์

รหัสงาน

FP/FRPE-W

รหัสเครื่องจักร

ขึ้นอยู่กับเครื่อง ตัว 2

เลขที่ใบงาน

PM260100021

วันที่ปฏิบัติงาน

19/01/2026

ชื่ออาคาร

แยกฮิลล์ เซกเตอร์ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไน้ระยุ | ไน้ระยุ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คแวนวาล์ว	✓			
	STOP....0....PSI				
	START....35....PSI				
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
4	ตัวเช็คตัวถัก Pump	✓			
5	ตรวจเช็คตัวถัก Motor	✓			
6	ตรวจเช็คสัญญาณ ลัดชุดต่อท่อ	✓			
7	ตัวเช็คหัวถัก Motor	✓			
8	ตรวจเช็คแวนวาล์ว และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
9	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในโมดูล Pump	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set....45....แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟไซร์	✓			
3	กระแส	✓			
	T....40....แอมป์				
	R....39....แอมป์				
	S....40....แอมป์				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
7	ตรวจสอบสถานะตู้ Control	✓			

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRPE - สัปดาห์

รหัสงาน

FP/FRPE-W

รหัสเครื่องจักร

ขึ้นอยู่กับเครื่อง ตัว 2

เลขที่ใบงาน

PM260100026

วันที่ปฏิบัติงาน

26/01/2026

ชื่ออาคาร

แยกฮิลล์ เซกเตอร์ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไน้ระยุ | ไน้ระยุ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
4	กระแส	✓			
	T...39...แอมป์				
	R...40...แอมป์				
	S...40...แอมป์				
5	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...0...แอมป์				
6	ตรวจเช็คไฟไซร์	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
9	แวน	✓			
	S...400...โวลต์				
	T...400...โวลต์				
	R...399...โวลต์				
10	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
11	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			
12	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
13	ตรวจสอบสถานะตู้ Control	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตัวเช็คตัวถัก Pump	✓			
2	ตรวจเช็คตัวถัก Motor	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
4	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในตู้ Pump	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ติดตั้งตัวลัด Motor	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
START ...35...PSI					
STOP ...95...PSI					
8	ตรวจเช็คแผนผังเครื่อง และอุปกรณ์กับละเอียด	✓			
9	ตรวจเช็คดูอย่าง ละเอียดจุดต่อท่อ	✓			



หมายเหตุ

รายละเอียด: เก็บระบบประจำสัปดาห์

สาเหตุ: -

คำแนะนำ: -

การแก้ไข: -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - สัปดาห์

รหัสงาน

FP/FRPE-W

รหัสเครื่องจักร

ขึ้นอยู่กับเครื่อง ตัว 2

เลขที่ใบงาน

PM260200002

วันที่ปฏิบัติงาน

02/02/2026

ชื่ออาคาร

แยกฮิลล์ เขตพิเศษ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไน้ระย | ไน้ระย | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คแผนผังเครื่อง และอุปกรณ์กับละเอียด	✓			
2	ติดตั้งตัวลัด Motor	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ติดตั้งตัวรีเลย์ Pump	✓			
5	ตรวจเช็คตัวถัง Motor	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในตู้ Pump	✓			
8	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
STOP...0...PSI					
START...35...PSI					
9	ตรวจเช็คดูอย่าง ละเอียดจุดต่อท่อ	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คไฟโชว์	✓			
2	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			
5	กระแส	✓			
R...39...แอมป์					
S...39...แอมป์					
T...38...แอมป์					
6	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะ Control	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
9	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
10	ตรวจเช็ค Overload	✓			
ค่าที่ Set...0...แอมป์					
11	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓			
12	แรงดัน	✓			
T...395...โวลต์					
R...393...โวลต์					
S...394...โวลต์					
13	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			



หมายเหตุ

รายละเอียด: ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

สาเหตุ: ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

คำแนะนำ: ดำเนินการแล้วเสร็จ

การแก้ไข: ไม่พบจุดที่ต้องแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - สัปดาห์

รหัสงาน

FP/FRPE-W

รหัสเครื่องจักร

ขึ้นอยู่กับเครื่อง ตัว 2

เลขที่ใบงาน

PM260200008

วันที่ปฏิบัติงาน

09/02/2026

ชื่ออาคาร

แยกฮิลล์ เขตพิเศษ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไน้ระย | ไน้ระย | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในตู้ Pump	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
START...45...PSI					
STOP...0...PSI					
3	ติดตั้งรีเลย์บน Pump	✓			
4	ติดตั้งตัวลัด Motor	✓			
5	ตรวจเช็คดูอย่าง ละเอียดจุดเชื่อมต่อ	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
7	ตรวจเช็คตัวถัง Motor	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
9	ตรวจเช็คแผนผังเครื่อง และอุปกรณ์กับละเอียด	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็ค Overload	✓			
ค่าที่ Set...45...แอมป์					
2	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
3	แรงดัน	✓			
R...393...โวลต์					
S...394...โวลต์					
T...394...โวลต์					
4	ตรวจเช็คไฟโชว์	✓			
5	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			
6	กระแส	✓			
R...39...แอมป์					

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	T...40...แอมป์				
	S...40...แอมป์				
7	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ Control	✓			
8	ตรวจสอบสวิต Relay	✓			
9	ตรวจสอบสวิต Control	✓			
10	ตรวจสอบสวิต Magnetic	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
13	ตรวจสอบสวิต Transformer	✓			



หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

สาเหตุ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์


คำแนะนำ

การแก้ไข หากไม่

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
3	ตัวลัดตัวรีเลย์ Pump	✓			
4	ตรวจสอบตัวรีเลย์ Motor	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจสอบการสตาร์ทของปั๊มอัตโนมัติ Pump	✓			
7	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	STOP...0...PSI				
	START...45...PSI				
8	ตัวลัดตัวรีเลย์ Motor	✓			
9	ตรวจสอบแรงดันเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			

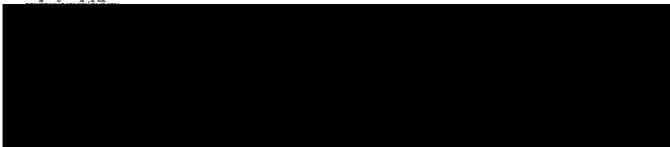

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

สาเหตุ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

คำแนะนำ

การแก้ไข หากไม่

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ขึ้นอยู่กับเครื่องตัว 2
เลขที่ใบงาน	PM260200014
วันที่ปฏิบัติงาน	16/02/2026
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เดสทินัส 42 COMMON AREA FL42 ไน้ระย ไน้ระย BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจสอบสวิต Fuse	✓			
2	กระแส	✓			
	T...40...แอมป์				
	S...40...แอมป์				
	R...39...แอมป์				
3	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ Control	✓			
4	ตรวจสอบสวิต Relay	✓			
5	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...50...แอมป์				
6	ตรวจสอบสวิต Transformer	✓			
	ตรวจสอบสวิต Control	✓			
8	ตรวจสอบสวิต Breaker	✓			
9	ตรวจสอบสวิต Magnetic	✓			
10	ตรวจสอบไฟไซร	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
13	แรงดัน	✓			
	T...395...โวลต์				
	R...394...โวลต์				
	S...395...โวลต์				
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจสอบลู่วาง ยึดชุดมอเตอร์	✓			

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/FRPE-W
รหัสเครื่องจักร	ขึ้นอยู่กับเครื่องตัว 2
เลขที่ใบงาน	PM260200034
วันที่ปฏิบัติงาน	23/02/2026
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เดสทินัส 42 COMMON AREA FL42 ไน้ระย ไน้ระย BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...50...แอมป์				
2	ตรวจสอบไฟไซร	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
5	แรงดัน	✓			
	S...395...โวลต์				
	T...395...โวลต์				
	R...394...โวลต์				
6	ตรวจสอบสวิต Transformer	✓			
	ตรวจสอบสวิต Control	✓			
8	กระแส	✓			
	T...40...แอมป์				
	S...40...แอมป์				
	R...39...แอมป์				
9	ตรวจสอบชุดควบคุมภายใน Control	✓			
10	ตรวจสอบสวิต Relay	✓			
11	ตรวจสอบสวิต Breaker	✓			
12	ตรวจสอบสวิต Magnetic	✓			
13	ตรวจสอบสวิต Fuse	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	START...35...PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	STOP...0...PSI				
2	ตัวรีเซ็ตตัวปั๊ม Motor	✓			
3	ตรวจเช็คแวนสกรีน และอุปกรณ์บนสแตน	✓			
4	ตรวจเช็คการมีสติ๊กเกอร์ในใบพัด Pump	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ตัวรีเซ็ตตัวปั๊ม Pump	✓			
7	ตรวจเช็คตัวไต่ระดับ Motor	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
9	ตรวจเช็คสัญญาณ อัลตร้าซาวด์	✓			



หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

สาเหตุ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - สัปดาห์

รหัสงาน

FP/FRPE-W

รหัสเครื่องจักร

ขึ้นอยู่กับเครื่อง ตัว 2

เลขที่ใบงาน

PM260300003

วันที่ปฏิบัติงาน


02/03/2026

ชื่ออาคาร

แยกฮิลล์ เดลิเวอรี่ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไน้ระย | ไน้ระย | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	กระแส	✓			
	S_38...แอมป์				
	T_39...แอมป์				
	R_38...แอมป์				
2	ตรวจสอบสถานะ Control	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
5	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set_50...แอมป์				
6	ตรวจเช็คไฟเขียว	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
9	แวนสกรีน	✓			
	S_395...โวลต์				
	T_396...โวลต์				
	R_395...โวลต์				
10	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
11	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			
12	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตัวรีเซ็ตตัวปั๊ม Motor	✓			
2	ตรวจเช็คแวนสกรีนห้อง และอุปกรณ์บนสแตน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
3	ตัวรีเซ็ตตัวปั๊ม Pump	✓			
4	ตรวจเช็คตัวไต่ระดับ Motor	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจเช็คการมีสติ๊กเกอร์ในใบพัด Pump	✓			
7	ตรวจเช็คแวนสกรีน	✓			
	STOP...0...PSI				
	START...35...PSI				
8	ตรวจเช็คสัญญาณ อัลตร้าซาวด์	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			



หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำ

สาเหตุ ไม่พบสาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - สัปดาห์

รหัสงาน

FP/FRPE-W

รหัสเครื่องจักร

ขึ้นอยู่กับเครื่อง ตัว 2

เลขที่ใบงาน

PM260300011

วันที่ปฏิบัติงาน

09/03/2026

ชื่ออาคาร

แยกฮิลล์ เดลิเวอรี่ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไน้ระย | ไน้ระย | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
2	แวนสกรีน	✓			
	R_393...โวลต์				
	T_395...โวลต์				
	S_395...โวลต์				
3	ตรวจเช็คไฟเขียว	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			
8	กระแส	✓			
	T_40...แอมป์				
	R_39...แอมป์				
	S_40...แอมป์				
9	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
10	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
11	ตรวจสอบสถานะภายในตู้ Control	✓			
12	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
13	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...10...แอมป์				
MOTOR & PUMP					
1	ตัวรีเซ็ตตัวปั๊ม Motor	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
3	ตรวจเช็คแมนวาล์ว และอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
4	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในปั๊ม Pump	✓			
5	ตรวจเช็คสัญญาณ ถึงชุดชุดแผง	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
7	ตัวเช็คตัวรีเลย์ Pump	✓			
8	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	START...35...PSI				
	STOP...0...PSI				
9	ตรวจเช็คตัวรีเลย์ Motor	✓			



รายละเอียด ตรวจเช็คระบบจ่ายน้ำ
สาเหตุ ตรวจเช็คระบบจ่ายน้ำ
คำแนะนำ
การแก้ไข ไม่เี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - ลิปน้ำ

รหัสงาน

FP/FRPE-W

รหัสเครื่องจักร

ขึ้นอยู่กับเครื่อง ตัว 2

เลขที่ใบงาน

PM260300021

วันที่ปฏิบัติงาน

16/03/2026

ชื่ออาคาร

แยกฮิลล์ เดลิเวอรี่ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไน้ระยุ | ไน้ระยุ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตัวเช็คตัวรีเลย์ Motor	✓			
2	ตรวจเช็คแมนวาล์ว และอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	START...35...PSI				
	STOP...96...PSI				
4	ตรวจเช็คสัญญาณ ถึงชุดชุดแผง	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ตัวเช็คตัวรีเลย์ Pump	✓			
7	ตรวจเช็คตัวรีเลย์ Motor	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
9	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในปั๊ม Pump	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...0...แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟไซ้	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
5	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			
6	กระแส	✓			
	S...40...แอมป์				
	R...39...แอมป์				
	T...40...แอมป์				
7	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - ลิปน้ำ

รหัสงาน

FP/FRPE-W

รหัสเครื่องจักร

ขึ้นอยู่กับเครื่อง ตัว 2

เลขที่ใบงาน

PM260300037

วันที่ปฏิบัติงาน

23/03/2026


ชื่ออาคาร

แยกฮิลล์ เดลิเวอรี่ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไน้ระยุ | ไน้ระยุ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตัวเช็คตัวรีเลย์ Pump	✓			
2	ตรวจเช็คตัวรีเลย์ Motor	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
4	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในปั๊ม Pump	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	START....35...PSI				
	STOP....96...PSI				
6	ตัวเช็คตัวรีเลย์ Motor	✓			
7	ตรวจเช็คแมนวาล์ว และอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
8	ตรวจเช็คสัญญาณ ถึงชุดชุดแผง	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor size Pump	✓			
	CONTROL				
1	กระแส	✓			
	T....40...แอมป์				
	S....39...แอมป์				
	R....39...แอมป์				
2	ตรวจสอบสถานะชุด Control	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
5	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set....50...แอมป์				
6	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
7	ตรวจเช็คไฟไซ้	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
10	แวล์ว	✓			
	R...398...โวลต์				
	S...397...โวลต์				
	T...398...โวลต์				
11	ตรวจเช็คสวิตช์ Transformer	✓			
12	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse	✓			
13	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำ Control	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน



รายละเอียด ตรวจเช็ค Fire pump no.2 ประจำสัปดาห์งานได้ปกติ

สาเหตุ ตรวจเช็ค Fire pump no.2 ประจำสัปดาห์งานได้ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ไข ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไขข้อบกพร่อง (CM)

PLUS+		บริษัท พลัส หรือเพอร์รี่ จำกัด		
		ตารางตรวจเช็ค FRPE - ลิปคาร์ท		
รหัสงาน	FP/FRPE-W			
รหัสเครื่องจักร	ปั๊มบูบลิคคาร์ท ตัว 2			
เลขที่ใบงาน	PM260300047			
วันที่ปฏิบัติงาน	30/03/2026			
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เดลิเวอรี่ 42 COMMON AREA FL42 ไบ้ระยุ ไบ้ระยุ BOOSTER PUMP			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor and Pump	✓			
3	ตัวลิ้นหัวลิ้น Pump	✓			
4	ตรวจเช็คตัวลิ้น Motor	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของลิ้นปั๊ม Pump	✓			
6	ตรวจเช็คแวล์ว	✓			
STOP...0...PSI					
START...35...PSI					
7	ตัวลิ้นหัวลิ้น Motor	✓			
8	ตรวจเช็คแวล์วเครื่อง และอุปกรณ์ในระบบลิ้น	✓			
9	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำ ชุดชุดจ่ายน้ำ	✓			
CONTROL					
1	กดปุ่ม	✓			
R...39...แอมป์					
S...40...แอมป์					
T...40...แอมป์					
2	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำ Control	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Control	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload	✓			
ค่าที่ Set...15...แอมป์					

PLUS+		บริษัท พลัส หรือเพอร์รี่ จำกัด	
		ตารางตรวจเช็ค FRPE - ลิปคาร์ท	
รหัสงาน	FP/FRPE-W		
รหัสเครื่องจักร	ปั๊มบู๊ตลิปคาร์ท ตัว 2		
เลขที่ใบงาน	PM260400003		
วันที่ปฏิบัติงาน	06/04/2026		
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เดลิเวอรี่ 42 COMMON AREA FL42 ไน้ระยุ ไน้ระยุ BOOSTER PUMP		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คลิ้นหัว	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
4	แวล์ว	✓			
	S...399...โวลต์				
	T...398...โวลต์				
	R...398...โวลต์				
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Transformer	✓			
6	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...50...แอมป์				
7	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำ Control	✓			
8	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
9	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
10	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
11	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse	✓			
12	กดปุ่ม	✓			
	T...40...แอมป์				
	S...39...แอมป์				
	R...39...แอมป์				
13	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตัวลิ้นหัวลิ้น Motor	✓			
2	ตรวจเช็คแวล์วเครื่อง และอุปกรณ์ในระบบลิ้น	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
4	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในในถัง Pump	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	START ...35...PSI				
	STOP ...95...PSI				
6	ตัวเช็คตัวถัง Pump	✓			
7	ตรวจเช็คสัญญาณ อัลตร้าซาวด์	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
9	ตรวจเช็คตัวถัง Motor	✓			



รายละเอียด ตรวจเช็ค Fire pump No 2 ประจำสัปดาห์ใช้งานไม่ได้

สาเหตุ ตรวจเช็ค Fire pump No 2 ประจำสัปดาห์ใช้งานไม่ได้

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ไข ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - สัปดาห์

รหัสงาน

FP/FRPE-W

รหัสเครื่องจักร

ขึ้นอยู่กับเครื่อง ตัว 2

เลขที่ใบงาน

PM260400008

วันที่ปฏิบัติงาน


13/04/2026

ชื่ออาคาร

แยกฮิลล์ เซกเตอร์ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไน้ระย | ไน้ระย | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตัวเช็คตัวถัง Motor	✓			
2	ตรวจเช็คแผ่นเครื่อง และอุปกรณ์ประกอบ	✓			
3	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในถัง Pump	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	START...35...PSI				
	STOP...0...PSI				
5	ตัวเช็คตัวถัง Pump	✓			
6	ตรวจเช็คตัวถัง Motor	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
8	ตรวจเช็คสัญญาณ อัลตราซาวด์	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...0...แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟไซร	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
5	แรงดัน	✓			
	S...397...โวลต์				
	T...396...โวลต์				
	R...396...โวลต์				
6	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✓			
7	กระแส	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	T...38...แอมป์				
	S...40...แอมป์				
	R...39...แอมป์				
8	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
10	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพ Fuse	✓			



รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

สาเหตุ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

คำแนะนำ ดำเนินการแล้วเสร็จ

การแก้ไข ไม่พบจุดที่ต้องแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - สัปดาห์

รหัสงาน

FP/FRPE-W

รหัสเครื่องจักร

ขึ้นอยู่กับเครื่อง ตัว 2

เลขที่ใบงาน

PM260400021

วันที่ปฏิบัติงาน

20/04/2026

ชื่ออาคาร

แยกฮิลล์ เซกเตอร์ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไน้ระย | ไน้ระย | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คตัวถัง Motor	✓			
3	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในในถัง Pump	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	START....35....PSI				
	STOP....98....PSI				
5	ตัวเช็คตัวถัง Motor	✓			
6	ตรวจเช็คแผนเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
7	ตรวจเช็คสัญญาณ อัลตร้าซาวด์	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor and Pump	✓			
9	ตัวเช็คตัวถัง Pump	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set....0....แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟไซร	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
5	แรงดัน	✓			
	R....398....โวลต์				
	S....399....โวลต์				
	T....399....โวลต์				
6	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✓			
7	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
8	ตรวจสอบสถานะ Relay	✓			
9	ตรวจสอบสถานะ Fuse	✓			
10	กระแส	✓			
	T...4.9...แอมป์				
	R...5.1...แอมป์				
	S...5.1...แอมป์				
11	ตรวจสอบสถานะ Control	✓			
12	ตรวจสอบสถานะ Magnetic	✓			
13	ตรวจสอบสถานะ Breaker	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

รายละเอียด: ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า

สาเหตุ: ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า

คำแนะนำ: -

การแก้ไข: ไม่ถูกต้องแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - ลิปต้า

รหัสงาน

FP/FRPE-W

รหัสเครื่องจักร

ขึ้นอยู่กับเครื่อง ตัว 2

เลขที่ใบงาน

PM260400025

วันที่ปฏิบัติงาน

27/04/2026

ชื่ออาคาร

แยกอินทร์ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไน้ระยุ | ไน้ระยุ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตัวชี้วัดมอเตอร์ Motor	✓			
2	ตรวจเช็คตัวชี้วัด Motor	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะเครื่อง และอุปกรณ์ในระบบ	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
5	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในปั๊ม Pump	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	START....35....PSI				
	STOP....96....PSI				
7	ตรวจเช็คสัญญาณ ถังดูดของเหลว	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
9	ตัวชี้วัดความเร็ว Pump	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
2	ตรวจเช็คไฟไซร	✓			
3	ตรวจเช็คสัญญาณ Magnetic	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
6	แรงดัน	✓			
	T....400....โวลต์				
	S....400....โวลต์				
	R....399....โวลต์				
7	ตรวจเช็คสัญญาณ Transformer	✓			
8	ตรวจเช็ค Overload	✓			

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - ลิปต้า

รหัสงาน

FP/FRPE-W

รหัสเครื่องจักร

ขึ้นอยู่กับเครื่อง ตัว 2

เลขที่ใบงาน

PM260500004

วันที่ปฏิบัติงาน

04/05/2026

ชื่ออาคาร

แยกอินทร์ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไน้ระยุ | ไน้ระยุ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบรูปร่าง ถังดูดของเหลว	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
3	ตัวชี้ตัววัดบน Pump	✓			
4	ตัวชี้ตัววัด Motor	✓			
5	ตรวจสอบสถานะเครื่อง และอุปกรณ์ในระบบ	✓			
6	ตรวจสอบตัวชี้ Motor	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
8	ตรวจสอบการติดตั้งภายในปั๊ม Pump	✓			
9	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	STOP...0...PSI				
	START...35...PSI				
CONTROL					
1	ตรวจสอบไฟไซร	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
4	แรงดัน	✓			
	T...400...โวลต์				
	R...399...โวลต์				
	S...401...โวลต์				
5	ตรวจสอบสถานะ Transformer	✓			
6	ตรวจสอบสถานะ Fuse	✓			
7	กระแส	✓			
	T...40...แอมป์				

☒ 1.ปฏิบัติงานจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จเฉพาะสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
2	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...50...แอมป์				
3	แรมป์	✓			
	R...397...โวลต์				
	T...398...โวลต์				
	S...398...โวลต์				
4	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse	✓			
6	กระแส	✓			
	T...39...แอมป์				
	R...40...แอมป์				
	S...40...แอมป์				
7	ตรวจเช็คชุดควบคุมภายใน Control	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
9	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
11	ตรวจเช็คไฟโซล่า	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของระบบ Control	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการทำงานของระบบ Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คแอมป์เครื่อง และอุปกรณ์ในระบบ	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
3	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในโมดูล Pump	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	START...3S...PSI				
	STOP...0...PSI				
5	ตรวจเช็คสัญญาณ ลัดขูดต่อหลอด	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
7	ตัวลัดตัวรีเลย์ Pump	✓			
8	ตรวจเช็คตัวไดรเวอร์ Motor	✓			
9	ตัวลัดตัวรีเลย์ Motor	✓			



หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

สาเหตุ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)


PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - สัปดาห์

รหัสงาน FP/FRPE-W				
รหัสเครื่องจักร ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ตัว 2				
เลขที่ใบงาน PM260500027				
วันที่ปฏิบัติงาน 25/05/2026				
ชื่ออาคาร แอสซีนิ เดลีนันท์ 42 COMMON AREA FL42 ไนร์กู ไนร์กู BOOSTER PUMP				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
2	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
3	ตรวจเช็คไฟไซร์	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	แรงดัน	✓			
	R...400...โวลต์				
	T...400...โวลต์				
	S...401...โวลต์				
6	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
7	ตรวจเช็คชุดต่อภายในตู้ Control	✓			
8	ตรวจสอบสถานะตู้ Control	✓			
9	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
10	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
11	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...50...แอมป์				
12	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			
13	กระแส	✓			
	R...39...แอมป์				
	S...40...แอมป์				
	T...40...แอมป์				
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คตัวไดรเวอร์ Motor	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
3	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	START...3S...PSI				
	STOP...0...PSI				
4	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในโมดูล Pump	✓			
5	ตรวจเช็คสัญญาณ ลัดขูดต่อหลอด	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
7	ตัวลัดตัวรีเลย์ Pump	✓			
8	ตัวลัดตัวรีเลย์ Motor	✓			
9	ตรวจเช็คแผนผังเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			



รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

สาเหตุ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - สัปดาห์

รหัสงาน FP/FRPE-W				
รหัสเครื่องจักร ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ตัว 2				
เลขที่ใบงาน PM260600003				
วันที่ปฏิบัติงาน 01/06/2026				
ชื่ออาคาร แอสซีนิ เดลีนันท์ 42 COMMON AREA FL42 ไนร์กู ไนร์กู BOOSTER PUMP				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...50...แอมป์				
2	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
3	ตรวจสอบสถานะตู้ Control	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
5	ตรวจเช็คไฟไซร์	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
9	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
10	แรงดัน	✓			
	R...394...โวลต์				
	T...396...โวลต์				
	S...395...โวลต์				
11	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			
12	กระแส	✓			
	R...39...แอมป์				
	S...39...แอมป์				
	T...40...แอมป์				
13	ตรวจเช็คชุดต่อภายในตู้ Control	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตัวลัดตัวรีเลย์ Pump	✓			
2	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในโมดูล Pump	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
3	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	STOP...96...PSI				
	START...35...PSI				
4	ตรวจเช็คตัวโมเตอร์ Motor	✓			
5	ตัวเช็คหัวฉีด Motor	✓			
6	ตรวจเช็คแวนวาล์ว และอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
8	ตรวจเช็คคุณภาพของ ถังดูดชุดแยก	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			



หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์
สาเหตุ -
คำแนะนำ -
การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - สัปดาห์

รหัสงาน

FP/FRPE-W

รหัสเครื่องจักร

ขึ้นอยู่กับเครื่อง ตัว 2

เลขที่ใบงาน

PM260600006

วันที่ปฏิบัติงาน

08/06/2026

ชื่ออาคาร

แยกฮิลล์ เซกเตอร์ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไนรัญ | ไนรัญ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...15...แอมป์				
2	ตรวจสอบสถานะของ Control	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
4	ตรวจเช็คไฟไซร	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
7	แรงดัน	✓			
	R...396...โวลต์				
	T...396...โวลต์				
	S...396...โวลต์				
8	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
9	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
10	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			
11	กระแส	✓			
	T...49...แอมป์				
	R...49...แอมป์				
	S...50...แอมป์				
12	ตรวจเช็คชุดแยกภายในชุด Control	✓			
13	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการสับทิศทางในมอเตอร์ Pump	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	STOP...0...PSI				
	START...35...PSI				
3	ตัวเช็คหัวฉีด Motor	✓			
4	ตรวจเช็คแวนวาล์ว และอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
5	ตัวเช็คหัวฉีด Pump	✓			
6	ตรวจเช็คตัวโมเตอร์ Motor	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
8	ตรวจเช็คคุณภาพของ ถังดูดชุดแยก	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			



หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์
สาเหตุ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์
คำแนะนำ
การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRPE - สัปดาห์

รหัสงาน

FP/FRPE-W

รหัสเครื่องจักร

ขึ้นอยู่กับเครื่อง ตัว 2

เลขที่ใบงาน

PM260600014

วันที่ปฏิบัติงาน

15/06/2026

ชื่ออาคาร

แยกฮิลล์ เซกเตอร์ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไนรัญ | ไนรัญ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	START....35....PSI				
	STOP....97....PSI				
2	ตัวเช็คหัวฉีด Motor	✓			
3	ตรวจเช็คแวนวาล์ว และอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
4	ตรวจเช็คการสับทิศทางในโมเตอร์ Pump	✓			
5	ตัวเช็คหัวฉีด Pump	✓			
6	ตรวจเช็คตัวโมเตอร์ Motor	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
8	ตรวจเช็คคุณภาพ ถังดูดชุดแยก	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set....0....แอมป์				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
4	แรงดัน	✓			
	S....400....โวลต์				
	T....400....โวลต์				
	R....399....โวลต์				
5	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
6	ตรวจเช็คไฟไซร	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะ Fuse	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
8	กระแส	✓			
	T...41...แอมป์				
	S...40...แอมป์				
	R...40...แอมป์				
9	ตรวจสอบชุดภายในตู้ Control	✓			
10	ตรวจสอบสถานะ Relay	✓			
11	ตรวจสอบสถานะตู้ Control	✓			
12	ตรวจสอบสถานะ Breaker	✓			
13	ตรวจสอบสถานะ Magnetic	✓			



รายละเอียด ตรวจสอบประจำสัปดาห์

สถานะ +

ค่าเบี่ยงเบน -

การแก้ไข -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+		บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด		
		ตารางตรวจเช็ค FRPE - สัปดาห์		
รหัสงาน	FP/FRPE-W			
รหัสเครื่องจักร	ขึ้นอยู่กับตัวเครื่อง ตัว 2			
เลขที่ใบงาน	PM260600025			
วันที่ปฏิบัติงาน	22/06/2026			
ชื่ออาคาร	เมทอดี เดลินันท์ 42 COMMON AREA FL42 ไน้ระย ไน้ระย BOOSTER PUMP			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบไฟโชว์	✓			
2	ตรวจสอบสถานะ Breaker	✓			
3	กระแส	✓			
	R...39...แอมป์				
	T...40...แอมป์				
	S...40...แอมป์				
4	ตรวจสอบชุดภายในตู้ Control	✓			
5	ตรวจสอบสถานะ Relay	✓			
6	ตรวจสอบสถานะตู้ Control	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจสอบสถานะ Transformer	✓			
9	ตรวจสอบสถานะ Fuse	✓			
10	ตรวจสอบสถานะ Magnetic	✓			
11	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...0...แอมป์				
12	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
13	แรงดัน	✓			
	T...400...โวลต์				
	R...399...โวลต์				
	S...400...โวลต์				
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Pump	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			

PLUS+		บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด	
		ตารางตรวจเช็ค GEN - สัปดาห์	
รหัสงาน	PE/GEN-W		
รหัสเครื่องจักร	GEN		
เลขที่ใบงาน	PM260100003		
วันที่ปฏิบัติงาน	05/01/2026		
ชื่ออาคาร	เมทอดี เดลินันท์ 3 COMMON AREA FL3 ไน้ระย ไน้ระย GENNERATOR ROOM		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ตรวจสอบตู้ GPC				
1	ยังไม่มีการทำงาน	✓			
	STOP....147.25....ชม.				
	START....147.17....ชม.				
2	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY....26.9....แอมป์				
3	รีเลย์	✓			
	S-T....225....โวลต์				
	R-S....223....โวลต์				
	T-R....228....โวลต์				
4	ความถี่	✓			
	ความถี่....50.0....HZ				
5	ตรวจสอบไฟแสดงการทำงาน	✓			
6	รีเลย์	✓			
	T....0....แอมป์				
	S....0....แอมป์				
	R....0....แอมป์				
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์				
1	ยังไม่มีการทำงาน	✓			
	START....147.17....ชม.				
	STOP....147.25....ชม.				
2	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ....1515....RPM				
3	อุณหภูมิน้ำมัน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...104...F				
4	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
5	เวลา	✓			
	START...14.25...น.				
	STOP...14.35...น.				
6	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...39...F				
7	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...133...PSI				
ตรวจเช็คเครื่องยนต์					
1	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
2	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดีเสีย	✓			
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมเพื่อตัวเครื่อง	✓			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
6	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...1800...ลิตร				
7	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
10	ตรวจเช็คสายพาว	✓			
11	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
12	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังหล่อลื่น	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
14	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
15	ตรวจเช็คอุปกรณ์บนเครื่อง	✓			

หมายเหตุ

- รายละเอียด
- สาเหตุ
- คำแนะนำ
- การแก้ปัญหา
- ตรวจสอบระบบ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)



บริษัท พลัส หรือเพอร์ตี จำกัด
ตารางตรวจเช็ค GEN - สัปดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM260100006
วันที่ปฏิบัติงาน	12/01/2026
ชื่ออาคาร	เมทรีนิ เดคโคเคย์ 3 COMMON AREA FL3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERETOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
ตรวจเช็คเครื่องยนต์					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมเพื่อตัวเครื่อง	✓			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คสายพาว	✓			
7	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังหล่อลื่น	✓			
9	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดีเสีย	✓			
12	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....1795....ลิตร				
13	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
14	ตรวจเช็คอุปกรณ์บนตัวเครื่อง	✓			
15	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์					
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....105....F				
2	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....133....PSI				
3	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....133....PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
4	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...147.35...ชม.				
	START...147.25...ชม.				
5	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1515...RPM				
6	เวลา	✓			
	START...11.16...น.				
	STOP...11.26...น.				
7	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...0...F				
ตรวจเช็คชุด GPC					
1	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...147.25...ชม.				
	STOP...147.35...ชม.				
2	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...28...แอมป์				
3	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
4	ดีเซลตัน	✓			
	F-R...401...โวลต์				
	S-T...400...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
5	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.5...HZ				
6	วัดกระแส	✓			
	T...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				

หมายเลข

รายละเอียด

ตรวจสอบประจุแบตเตอรี่

สาเหตุ

ไม่พบ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค GEN - ลิฟท์

รหัสงาน

RE/GEN-W

รหัสเครื่องจักร

GEN

เลขที่ใบงาน

PM260100019

วันที่ปฏิบัติงาน

19/01/2026

ชื่ออาคาร

เลขห้อง : เลขลิฟท์ | 3 | COMMON AREA FL.3 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ตรวจเช็คตู้ CPC				
1	รีเซ็ตแอส	✓			
	R...0...แอสป์				
	T...0...แอสป์				
	S...0...แอสป์				
2	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....27.9...แอสป์				
3	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
4	รีเซ็ตลิ้น	✓			
	T-R...400...โวลต์				
	S-T...400...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
5	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.1...HZ				
6	ซีไม่การทำงาน	✓			
	STOP.....147.45...ชม.				
	START.....147.35...ชม.				
ตรวจเช็คเครื่องยนต์					
1	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำ	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
7	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
8	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...1800...ลิตร				
9	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
10	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
11	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
12	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คอุปกรณ์บนตัวเครื่อง	✓			
14	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
15	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำ	✓			
ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์					
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...127...F				
2	ซีไม่ทำงานทำงาน	✓			
	STOP...147.45...ชม.				
	START...147.35...ชม.				
3	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1515...RPM				
4	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...127...F				
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...133...PSI				
6	เวลา	✓			
	START...10.29...น.				
	STOP...10.39...น.				
7	แรงดันน้ำหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำหล่อลื่น...133...PSI				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. ธีระ สิงห์ชัย

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

วิฑูรย์ ชูเกียรติ

หมายเลข

รายละเอียด

ตรวจสอบประจุแบตเตอรี่

สาเหตุ

ตรวจสอบประจุแบตเตอรี่

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

ไม่มี


บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM260100023
วันที่ปฏิบัติงาน	26/01/2026
ชื่ออาคาร	เมทโธดี เดสทินส์ 3 COMMON AREA FL3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คชุด CPC				
1	ตรวจเช็คไฟแสดงอาการทำงาน	✓			
2	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.5...HZ				
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...147.46...ชม.				
	STOP...147.56...ชม.				
4	รีเลย์ดับ	✓			
	S-T...399...โวลต์				
	R-S...400...โวลต์				
	T-R...399...โวลต์				
5	รีเลย์แรง	✓			
	S...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
6	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...27.6...แอมป์				
	ตรวจเช็คเครื่องยอนต์				
1	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
6	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...1790...ลิตร				
7	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
9	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยอนต์	✓			
11	ตรวจเช็คอุปกรณ์แผ่นเครื่อง	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
13	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
14	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดีเสีย	✓			
15	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยอนต์				
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น...133...F				
2	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...133...PSI				
3	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น...0...PSI				
4	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...147.46...ชม.				
	STOP...147.56...ชม.				
5	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น...154...F				
6	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1515...RPM				
7	เวลา	✓			
	START...13.43...น.				
	STOP...13.53...น.				



หมายเหตุ

- รายละเอียด
- สาเหตุ
- คำแนะนำ
- การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังมีข้อบกพร่อง (CM)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM260200003
วันที่ปฏิบัติงาน	02/02/2026
ชื่ออาคาร	เมทโธดี เดสทินส์ 3 COMMON AREA FL3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยอนต์				
1	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...148.11...ชม.				
	START...147.56...ชม.				
2	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1515...RPM				
3	เวลา	✓			
	STOP...13.36...น.				
	START...13.26...น.				
4	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น...104...F				
5	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น...104...F				
6	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...133...PSI				
7	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น...133...PSI				
	ตรวจเช็คเครื่องยอนต์				
1	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
3	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยอนต์	✓			
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์แผ่นเครื่อง	✓			
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
7	ตรวจเช็คหอยอากาศไ้มือ	✓			
8	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...1780...ลิตร				
9	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ดีเซล ATS	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตัวเครื่อง	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
14	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
15	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
ตรวจเช็คตู้ GPC					
1	ซีมีลการทำงาน	✓			
	STOP...148.11...ชม.				
	START...147.56...ชม.				
2	รีดแรงดัน	✓			
	S-T...400...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
	T-R...400...โวลต์				
3	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.0...HZ				
4	รีดกระแส	✓			
	R...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
5	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
6	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...0...แอมป์				

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1.ศึกษา ศึกษาการเดินงาน 2.ขอคำสั่ง แผนกช่าง

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

วิศวกร ช่างเดิน

PLUS+


บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค GEN - ลำปาง

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PMQ60200006
วันที่ปฏิบัติงาน	09/02/2026
ชื่ออาคาร	เมทรีน เติร์บิเนส 3 COMMON AREA FL3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERETOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ตรวจเช็คการทำงานของระบบคีย์หมุน				
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น...40...F				
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
3	ระดับน้ำกลั่นหล่อเย็น	✓			
	ระดับน้ำกลั่นหล่อเย็น...133...PSI				
4	เวลา	✓			
	START...10.10...น.				
	STOP...10.20...น.				
5	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1515...RPM				
6	ซีมีลการทำงาน	✓			
	START...148.12...ชม.				
	STOP...148.20...ชม.				
7	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...104...F				
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	รีดกระแส	✓			
	S...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
3	รีดแรงดัน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	R-S...220...โวลต์				
	T-R...220...โวลต์				
	S-T...220...โวลต์				
4	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.0...HZ				
5	ซีมีลการทำงาน	✓			
	START...148.12...ชม.				
	STOP...148.20...ชม.				
6	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...26.6...แอมป์				
ตรวจเช็คเครื่องปั่น					
1	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
5	ตรวจเช็คค่าความแรงจ่ายไฟของ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพเครื่องปั่น	✓			
7	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...1780...ลิตร				
8	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ดีเซล ATS	✓			
9	ตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คหอยอากาศไ้มือ	✓			
11	ตรวจเช็คหอยอากาศไ้มือ	✓			
12	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
14	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตัวเครื่อง	✓			
15	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			



หมายเลข

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารตรวจเช็ค GEN - ลิฟต์

รหัสงาน

RE/GEN-W

รหัสเครื่องจักร

GEN

เลขที่ใบงาน

PM260200018

วันที่ปฏิบัติงาน

16/02/2026

ชื่ออาคาร

เลขห้อง ลิฟต์ชั้น | 3 | COMMON AREA FL3 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	ดูเลขจุดน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	ดูเลขจุดน้ำมันหล่อลื่น....154...F				
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง....133...PSI				
3	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	ระดับน้ำมันหล่อลื่น....133...PSI				
4	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP....148.30...ชม.				
	START....148.20...ชม.				
5	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ....1515...RPM				
6	ดูเลขจุดน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	ดูเลขจุดน้ำมันหล่อลื่น....0...F				
7	เวลา	✓			
	STOP....10.22...น.				
	START....10.12...น.				
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
5	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
6	ตรวจเช็คสายอากาศโมดี	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
7	ตรวจเช็คสายอากาศโมดี	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
9	ตรวจเช็คระบบแบตเตอรี่	✓			
10	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
11	ตรวจเช็คค่าความแรงจ่ายไฟของ BATTERY	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง	✓			
13	ตรวจเช็คอุปกรณ์บนเครื่อง	✓			
14	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...1780...ลิตร				
15	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
ตรวจเช็คชุด CPC					
1	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...27.9...แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
3	รีเลย์	✓			
	S-T...399...โวลต์				
	R-S...400...โวลต์				
	T-R...400...โวลต์				
4	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.5...HZ				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...148.30...ชม.				
	START...148.20...ชม.				
6	รีเลย์	✓			
	R...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรุต คุ้มคำ

2.วิระ สิงห์

3.พริษฐ์ แพนทอง

ชื่อผู้ควบคุมตรวจสอบ

วิระ สิงห์



บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค GEN - ลิฟท์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM260200031
วันที่ปฏิบัติงาน	23/02/2026
ชื่ออาคาร	เมทรีนิ เวทีศูนย์ 3 COMMON AREA FL3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนเครื่อง	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
3	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
4	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดีเสีย	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
6	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
7	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...1780...ลิตร				
8	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำของแบตเตอรี่	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
11	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
12	ตรวจเช็คระดับน้ำถังดับเพลิง	✓			
13	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
14	ตรวจเช็คค่าความถี่ของ BATTERY	✓			
15	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...133...PSI				
2	ซีไม่การทำงาน	✓			
	STOP...148.46...ชม.				
	START...148.31...ชม.				
3	ความถี่รอบ	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ความถี่รอบ...1515...RPM				
4	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...100...F				
5	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	ระดับน้ำมันหล่อลื่น...133...PSI				
6	เวลา	✓			
	START...10.55...น.				
	STOP...11.10...น.				
7	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...100...F				
	ตรวจเช็คชุด GPC				
1	ซีไม่การทำงาน	✓			
	STOP...148.46...ชม.				
	START...148.31...ชม.				
2	รีดกระแส	✓			
	T...0...เมตร				
	S...0...เมตร				
	R...0...เมตร				
3	รีดแรงดัน	✓			
	S-T...400...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
	T-R...401...โวลต์				
4	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.5...HZ				
5	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...0...เมตร				
6	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			

หมายเหตุ

- รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์
- สายลม ตรวจเช็คประจำสัปดาห์
- คำแนะนำ คำแนะนำการแล้ว
- การแก้ปัญหา ไม่พบจุดผิดปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ แจ้ง (CM)




บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค GEN - ลิฟท์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM260300001
วันที่ปฏิบัติงาน	02/03/2026
ชื่ออาคาร	เมทรีนิ เวทีศูนย์ 3 COMMON AREA FL3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนเครื่อง	✓			
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
3	ตรวจเช็คค่าความถี่ของ BATTERY	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
5	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...1870...ลิตร				
6	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
7	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำถังดับเพลิง	✓			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดีเสีย	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำของแบตเตอรี่	✓			
14	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
15	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	ซีไม่การทำงาน	✓			
	START...148.45...ชม.				
	STOP...148.55...ชม.				
2	ความถี่รอบ	✓			
	ความถี่รอบ...1515...RPM				
3	เวลา	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	START...9.55...น.				
	STOP...10.05...น.				
4	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...150...F				
5	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...111...F				
6	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
7	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...133...PSI				
ตรวจเช็คชุด GPC					
1	ห้ามการทำงาน	✓			
	START...148.45...ชม.				
	STOP...148.55...ชม.				
2	รีเซ็ตแอส	✓			
	R...0...แอสป์				
	T...0...แอสป์				
	S...0...แอสป์				
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...27.8...แอสป์				
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
5	รีเซ็ตคัน	✓			
	T-R...400...โวลต์				
	S-T...400...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
6	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.5...HZ				




PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ตี จำกัด
ตารางตรวจเช็ค GEN - ลำปาง

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM260300014
วันที่ปฏิบัติงาน	09/03/2026
ชื่ออาคาร	แอสฮับ เติร์โบคัท 3 COMMON AREA FL3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERETOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คชุด GPC				
1	ห้ามการทำงาน	✓			
	START.....148.55.....ชม.				
	STOP.....149.5.....ชม.				
2	รีเซ็ตคัน	✓			
	S-T.....400.....โวลต์				
	R-S.....399.....โวลต์				
	T-R.....401.....โวลต์				
3	ความถี่	✓			
	ความถี่.....50.5.....HZ				
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
5	รีเซ็ตแอส	✓			
	R.....0.....แอสป์				
	S.....0.....แอสป์				
	T.....0.....แอสป์				
6	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....27.8.....แอสป์				
ตรวจเช็คเครื่องยนต์					
1	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
2	ตรวจเช็คอุปกรณ์ขับเคลื่อนเครื่อง	✓			
3	ตรวจเช็คสายอากาศโมดิ	✓			
4	ตรวจเช็คสายอากาศโมเม	✓			
5	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
6	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...1765...ลิตร				
7	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
9	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
10	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในชุดควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
14	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
15	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์					
1	ห้ามการทำงาน	✓			
	STOP...149.5...ชม.				
	START...148.55...ชม.				
2	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
3	ความเร็ว	✓			
	STOP...13.04...น.				
	START...12.54...น.				
4	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...133...PSI				
5	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...0...F				
6	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1515...RPM				
7	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...132...F				



หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

สาเหตุ ไม่พบสาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

หมายเลข

รายละเอียด

ตรวจสอบประจำสัปดาห์

สถานะ

ไม่พบ

คำแนะนำ

การแก้ไขข้อบกพร่อง

ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)



บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค GEN - สัปดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM260300019
วันที่ปฏิบัติงาน	16/09/2026
ชื่ออาคาร	เมทริค เซ็นเตอร์ 3 COMMON AREA FL.3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเมื่อ	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...0...F				
2	ซีลไม่มีการทำงาน	✓			
	START...149.5...ชม.				
	STOP...149.15...ชม.				
3	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...127...F				
4	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
5	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1515...RPM				
6	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น...133...PSI				
7	เวลา	✓			
	STOP...15.40...น.				
	START...15.50...น.				
	ตรวจเช็คเครื่อง				
1	ตรวจเช็คอุปกรณ์บนเครื่อง	✓			
2	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
3	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดีเมื่อ	✓			
4	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...1760...ลิตร				
5	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเมื่อ	
6	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
12	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
13	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
14	ตรวจเช็คความแน่นฝาของ BATTERY	✓			
15	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง	✓			
ตรวจเช็ค CPU					
1	ซีลไม่มีการทำงาน	✓			
	START...149.5...ชม.				
	STOP...149.15...ชม.				
2	วัดกระแส	✓			
	S...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
3	วัดแรงดัน	✓			
	R-S...399...โวลต์				
	S-T...400...โวลต์				
	T-R...401...โวลต์				
4	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.5...HZ				
5	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...27.8...แอมป์				
6	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. ชัยศักดิ์ นันทวัฒน์
2. ณัฐชัย นิล
3. ศราวุธ อู่คำ
4. พงศกร แสงวรรณ

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

วิภาดา ชูกลิ่น

หมายเลข

รายละเอียด

ตรวจสอบประจำสัปดาห์

สถานะ

ไม่พบสถานะ

คำแนะนำ

การแก้ไขข้อบกพร่อง

บำรุงรักษาเชิงป้องกัน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM260300038
วันที่ปฏิบัติงาน	23/03/2026
ชื่ออาคาร	เมทริค (พื้นที่ 3) COMMON AREA FL3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์				
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...0...F				
2	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...132...F				
3	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
4	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น...133...PSI				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...149.28...ชม.				
	START...149.18...ชม.				
6	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1515...RPM				
7	เวลา	✓			
	START...10.30...น.				
	STOP...10.40...น.				
	ตรวจสอบเครื่องยนต์				
1	ตรวจสอบระบบควบคุม	✓			
2	ตรวจสอบ MANUAL START	✓			
3	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ในตู้ควบคุมเครื่องยนต์	✓			
4	ตรวจสอบตัวนำหล่อเย็น	✓			
5	ตรวจสอบสายพาน	✓			
6	ตรวจสอบตัวนำหล่อเย็น	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
7	ตรวจสอบความแรงจ่ายของ BATTERY	✓			
8	ตรวจสอบสถานะเครื่องยนต์	✓			
9	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี	✓			
10	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
12	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...1750...ลิตร				
13	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
14	ตรวจสอบอุปกรณ์บนเครื่อง	✓			
15	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
	ตรวจสอบชุด GPC				
1	รีเลย์	✓			
	T...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
2	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...27.8...แอมป์				
3	ตรวจสอบไฟแสดงการทำงานของ	✓			
4	รีเลย์	✓			
	T-R...401...โวลต์				
	S-T...400...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
5	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.5...HZ				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...149.18...ชม.				
	STOP...149.28...ชม.				



หมายเหตุ

- รายละเอียด ตรวจสอบประจำสัปดาห์
- สาเหตุ ปกติ
- คำแนะนำ
- การแก้ไข/ซ่อม ปกติ


บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
- ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังมีข้อบกพร่อง (CM)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM260300049
วันที่ปฏิบัติงาน	30/03/2026
ชื่ออาคาร	เมทริค (พื้นที่ 3) COMMON AREA FL3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์				
1	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...149.37...ชม.				
	START...149.29...ชม.				
2	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1515...RPM				
3	เวลา	✓			
	STOP...11.00...น.				
	START...10.50...น.				
4	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น...50...F				
5	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...116...F				
6	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
7	แรงดันน้ำหล่อเย็น	✓			
	แรงดันน้ำหล่อเย็น...133...PSI				
	ตรวจสอบเครื่องยนต์				
1	ตรวจสอบสถานะเครื่องยนต์	✓			
2	ตรวจสอบอุปกรณ์บนเครื่อง	✓			
3	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี	✓			
4	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี	✓			
5	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
6	ตรวจสอบตัวนำหล่อเย็น	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
7	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
8	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
9	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
10	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....1740...ลิตร				
11	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
12	ตรวจสอบค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
13	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
14	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
15	ตรวจสอบสายพาน	✓			
	ตรวจเช็คชุด GPC				
1	รีดกระแส	✓			
	S...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
	T...00...แอมป์				
2	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....26.7...แอมป์				
3	รีดแรงดัน	✓			
	S-T...230...โวลต์				
	R-S...231...โวลต์				
	T-R...230...โวลต์				
4	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...149.29...ชม.				
	STOP...149.37...ชม.				
6	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			



หมายเหตุ

รายละเอียด เทสระบบประจำสัปดาห์

สถานที่

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค GEN - สัปดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM260400002
วันที่ปฏิบัติงาน	06/04/2026
ชื่ออาคาร	เมทรีด เติบูนท์ 3 COMMON AREA FL3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง				
1	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...154...F				
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...133...PSI				
3	เวลา	✓			
	START...9.54...น.				
	STOP...10.04...น.				
4	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น...0...F				
5	ระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	ระดับน้ำมันหล่อเย็น...0...PSI				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...149.38...ชม.				
	STOP...149.48...ชม.				
7	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1515...RPM				
	ตรวจเช็คชุด GPC				
1	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...27.8...แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
3	รีดกระแส	✓			
	S...0...แอมป์				
	R...00...แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	T...0...แอมป์				
4	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...149.48...ชม.				
	START...149.38...ชม.				
5	รีดแรงดัน	✓			
	R-S...400...โวลต์				
	T-R...400...โวลต์				
	S-T...399...โวลต์				
6	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.5...HZ				
	ตรวจเช็คเครื่อง				
1	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
3	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
4	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
5	ตรวจสอบสายพาน	✓			
6	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
7	ตรวจสอบสายพาน	✓			
8	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
9	ตรวจสอบค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
10	ตรวจสอบสภาพเครื่อง	✓			
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
12	ตรวจสอบอุปกรณ์ในตัวเครื่อง	✓			
13	ตรวจสอบสายพาน	✓			
14	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....1740...ลิตร				
15	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรุต คุ้มคำ 2.จิระศักดิ์ พันธุพิมพ์

ชื่อผู้ควบคุมตรวจสอบ

หมายเหตุ

- รายละเอียด

ตรวจสอบ Generator ประจำสัปดาห์ใช้งานปกติ
- สาเหตุ

ตรวจสอบ Generator ประจำสัปดาห์ใช้งานปกติ
- คำแนะนำ

ไม่มี
- การแก้ไขอื่นๆ

ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารตรวจเช็ค GEN - สี่งาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM260400007
วันที่ปฏิบัติงาน	13/04/2026
ชื่ออาคาร	เมทโรนิ เวทีคอน 3 COMMON AREA FL3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องชนิด				
1	เวลา	✓			
	STOP....15.39...น.				
	START....15.29...น.				
2	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP....154.02...ชม.				
	START....153.52...ชม.				
3	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ....1515...RPM				
4	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น....123...F				
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง....133...PSI				
6	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น....123...F				
7	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น....133...PSI				
ตรวจเช็คตู้ GPC					
1	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP....154.02...ชม.				
	START....153.52...ชม.				
2	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY....27.0...แอมป์				
3	วัดแรงดัน	✓			

หมายเหตุ

- รายละเอียด

ตรวจสอบประจำสัปดาห์
- สาเหตุ

ตรวจสอบประจำสัปดาห์
- คำแนะนำ

ดำเนินการตามคู่มือ
- การแก้ไขอื่นๆ

ไม่พบจุดที่ต้องแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	S-T....400...โวลต์				
	R-S....399...โวลต์				
	T-R....401...โวลต์				
4	ความถี่	✓			
	ความถี่....50.5...HZ				
5	ตรวจสอบไฟแสดงการทำงาน	✓			
6	วัดกระแส	✓			
	S....0...แอมป์				
	R....0...แอมป์				
	T....0...แอมป์				
ตรวจเช็คเครื่องชนิด					
1	ตรวจสอบอุปกรณ์บนเครื่อง	✓			
2	ตรวจสอบสายอากาศโมดิ	✓			
3	ตรวจสอบสายอากาศโมดิ	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
5	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
6	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	✓			
7	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง....1580...ลิตร				
8	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
9	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
10	ตรวจสอบสายพาน	✓			
11	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
13	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
14	ตรวจสอบค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
15	ตรวจสอบสภาพเครื่องชนิด	✓			

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM260400019
วันที่ปฏิบัติงาน	20/04/2026
ชื่ออาคาร	เมทรีนิ เวทีคันท์ 3 COMMON AREA FL3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...133...F				
2	อุณหภูมิน้ำหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อลื่น...133...F				
3	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...150...PSI				
4	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...133...PSI				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...154.03...ชม.				
	STOP...154.13...ชม.				
6	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1515...RPM				
7	เวลา	✓			
	START...10.32...น.				
	STOP...10.42...น.				
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
7	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
9	ตรวจเช็คค่าความยาวจับพลาของ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
11	ตรวจเช็คอุปกรณ์แผ่นเครื่อง	✓			
12	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
13	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดีเสีย	✓			
14	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
15	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...1985...ลิตร				
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...27.6...แอมป์				
2	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.1...HZ				
3	รีดกระแส	✓			
	S...00...แอมป์				
	R...00...แอมป์				
	T...00...แอมป์				
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานของ	✓			
5	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...154.13...ชม.				
	START...154.03...ชม.				
6	วัดแรงดัน	✓			
	T-R...401...โวลต์				
	S-T...401...โวลต์				
	R-S...400...โวลต์				



หมายเหตุ

- รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์
- สาเหตุ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์
- คำแนะนำ
- การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติแจ้งผู้บังคับบัญชา (CM)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM260400023
วันที่ปฏิบัติงาน	27/04/2026
ชื่ออาคาร	เมทรีนิ เวทีคันท์ 3 COMMON AREA FL3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...154.34...ชม.				
	STOP...154.54...ชม.				
2	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1515...RPM				
3	เวลา	✓			
	STOP...13...น.				
	START...13.16...น.				
4	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...122...F				
5	อุณหภูมิน้ำหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อลื่น...116...F				
6	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
7	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...133...PSI				
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
3	ตรวจเช็คอุปกรณ์แผ่นเครื่อง	✓			
4	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
6	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
7	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...1570...ลิตร				
8	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
9	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
11	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
14	ตรวจเช็คค่าความแรงจ่ายของ BATTERY	✓			
15	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
1	วัดแรงดัน	✓			
	S-T...230...โวลต์				
	R-S...229...โวลต์				
	T-R...230...โวลต์				
2	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.0...HZ				
3	วัดกระแส	✓			
	S...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
4	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...27.6...แอมป์				
5	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...154.34...ชม.				
	STOP...154.54...ชม.				



หมายเหตุ

รายละเอียด

ตรวจสอบอุปกรณ์

สถานะอุปกรณ์

สถานะ

ค่าเฉลี่ย

การบำรุงรักษา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+


บริษัท พลัส หรือเพอร์ตี จำกัด

ตารางตรวจเช็ค GEN - สับดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM260500003
วันที่ปฏิบัติงาน	04/05/2026
ชื่ออาคาร	เมทรีนิ เดคเคนท์ 3 COMMON AREA FL3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
ตรวจเช็คการทำงานของระบบคั่วด้วยระบบอัตโนมัติ					
1	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น.....133...PSI				
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น.....138...F				
3	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....138....F				
4	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....133...PSI				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START.....154.42....ชม.				
	STOP.....154.52....ชม.				
6	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1515....RPM				
7	เวลา	✓			
	STOP.....9.40....น.				
	START...9.30....น.				
ตรวจเช็คชุด GPC					
1	ความถี่	✓			
	ความถี่.....50.1....HZ				
2	วัดกระแส	✓			
	S...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...27.8...แอมป์				
4	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...154.52...ชม.				
	START...154.42...ชม.				
5	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
6	วัดแรงดัน	✓			
	S-T...400...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
	T-R...400...โวลต์				
ตรวจเช็คเครื่องย่น					
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...1700...ลิตร				
2	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
5	ตรวจเช็คค่าความแรงจ่ายของ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพเครื่องย่น	✓			
11	ตรวจเช็คอุปกรณ์เสริมเครื่อง	✓			
12	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
13	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
14	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
15	ตรวจเช็คสายพาน	✓			



หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบประจำสัปดาห์

สถานะ ตรวจสอบประจำสัปดาห์

คำแนะนำ

การแก้ไข/อื่นๆ ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

อาคารตรวจเช็ค GEN - ลิฟต์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM260500008
วันที่ปฏิบัติงาน	11/05/2026
ชื่ออาคาร	เลขห้อง ลิฟต์ (ชั้น) 3 COMMON AREA FL3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการอื่น	
	ตรวจเช็คตู้ CPC				
1	ตรวจเช็คโหมดการทำงาน	✓			
2	รีเซ็ต	✓			
	R...0...เมตร				
	S...0...เมตร				
	T...0...เมตร				
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...27.9...เมตร				
4	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...155.4...ชม.				
	START...154.56...ชม.				
5	รีเซ็ต	✓			
	S-T...230...โวลต์				
	T-R...230...โวลต์				
	R-S...229...โวลต์				
6	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.0...HZ				
	ตรวจเช็คหน่วยอื่น				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
2	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ ATS	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
5	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบประจำสัปดาห์

สถานะ -

คำแนะนำ -

การแก้ไข/อื่นๆ -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว


☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการอื่น	
7	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...1550...ลิตร				
8	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
9	ตรวจเช็คค่าความแรงดันของ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
11	ตรวจเช็คอุปกรณ์เสริมเครื่อง	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตัวเครื่อง	✓			
13	ตรวจเช็คท่ออากาศได้ดี	✓			
14	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
15	ตรวจเช็คท่ออากาศโดยเสียง	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของหน่วยอื่น				
1	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...155.4...ชม.				
	START...154.56...ชม.				
2	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1515...RPM				
3	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น...105...F				
4	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
5	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น...133...PSI				
6	เวลา	✓			
	STOP...10.27...น.				
	START...10.17...น.				
7	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...105...F				

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM260500019
วันที่ปฏิบัติงาน	18/05/2026
ชื่ออาคาร	เมทอดี เวทีคันส์ 3 COMMON AREA FL3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	เวลา	✓			
	STOP...9.15...น.				
	START...9.05...น.				
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...133...F				
3	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...154...F				
4	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
5	แรงดันน้ำหล่อเย็น	✓			
	แรงดันน้ำหล่อเย็น...0...PSI				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...155.4...ชม.				
	STOP...155.14...ชม.				
7	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1515...RPM				
	ตรวจเช็คสภาวะของ				
1	ตรวจเช็คอุปกรณ์บนเครื่อง	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ดี ATS	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
7	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
10	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
11	ตรวจเช็คอุณหภูมิไอเสีย	✓			
12	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...1550...ลิตร				
13	ตรวจเช็คสภาวะเครื่องยนต์	✓			
14	ตรวจเช็คอุณหภูมิไอเสีย	✓			
15	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
2	รีเลย์สตาร์ท	✓			
	R-S...399...โวลต์				
	S-T...400...โวลต์				
	T-R...400...โวลต์				
3	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.5...HZ				
4	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...155.4...ชม.				
	STOP...155.14...ชม.				
5	รีเลย์กระแส	✓			
	T...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
6	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...26.7...แอมป์				



หมายเหตุ

- รายละเอียด

ตรวจเช็ค Generator ประจำสัปดาห์ใช้งานปกติ
- สาเหตุ

ตรวจเช็ค Generator ประจำสัปดาห์ใช้งานปกติ
- คำแนะนำ

ไม่มี
- การแก้ไขอื่นๆ

ไม่มี


บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ แจ้งทีม (CM)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM260500023
วันที่ปฏิบัติงาน	25/05/2026
ชื่ออาคาร	เมทอดี เวทีคันส์ 3 COMMON AREA FL3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
2	รีเลย์กระแส	✓			
	T...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...27.8...แอมป์				
4	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...155.13...ชม.				
	STOP...155.23...ชม.				
5	รีเลย์สตาร์ท	✓			
	S-T...400...โวลต์				
	T-R...399...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
6	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.1...HZ				
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	เวลา	✓			
	STOP...9.22...น.				
	START...9.12...น.				
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น...138...F				
3	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....133...PSI				
4	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....133...PSI				
5	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1515...RPM				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START.....155.13...ชม.				
	STOP.....155.23...ชม.				
7	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....138...F				
ตรวจเช็คเครื่องยนต์					
1	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำเสีย	✓			
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมเพื่อตัวเครื่อง	✓			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
8	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
10	ตรวจเช็คอุปกรณ์แผ่นกันเครื่อง	✓			
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตัด ATS	✓			
13	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....1540...ลิตร				
14	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
15	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			



PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์รี่ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค GEN - สัมภาษณ์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM260600002
วันที่ปฏิบัติงาน	01/06/2026
ชื่ออาคาร	เมทรีนิ เดคิมันท์ 3 COMMON AREA FL3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERETOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
ตรวจเช็คเครื่องยนต์					
1	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
3	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
5	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
7	ตรวจเช็คอุปกรณ์แผ่นกันเครื่อง	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดีเสีย	✓			
10	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....1540....ลิตร				
11	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตัด ATS	✓			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
14	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
15	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์					
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....136....F				
2	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....133....PSI				
3	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....0....PSI				

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

สรุปผล ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

ข้อเสนอแนะ

การบันทึกข้อมูล ไม่ดี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
4	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START.....155.26...ชม.				
	STOP.....155.36...ชม.				
5	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1515...RPM				
6	เวลา	✓			
	STOP.....14.24...น.				
	START.....14.14...น.				
7	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....136...F				
ตรวจเช็คชุด GPC					
1	รีเซ็ตแรงดัน	✓			
	T...0...แมกซ์				
	R...0...แมกซ์				
	S...0...แมกซ์				
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานของ	✓			
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START.....155.26...ชม.				
	STOP.....155.36...ชม.				
4	รีเซ็ตตัวนับ	✓			
	T-R...399...โวลต์				
	S-T...400...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
5	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.5...HZ				
6	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....27.0...แมกซ์				



หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบ generator ประจําสถานีใช้งานไม่ปกติ

สาเหตุ ตรวจสอบ generator ประจําสถานีใช้งานไม่ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ไข ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค GEN - สิบดาว

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM260600008
วันที่ปฏิบัติงาน	08/06/2026
ชื่ออาคาร	เมทโธดี เวทีคอนเสิร์ต 3 COMMON AREA FL.3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์					
1	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	ระดับน้ำมันหล่อลื่น.....127....PSI				
2	เวลา	✓			
	STOP.....15.53....น.				
	START.....15.43....น.				
3	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....133....F				
4	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....133....F				
5	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....127....PSI				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP.....155.45....ชม.				
	START.....155.35....ชม.				
7	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1515....RPM				
ตรวจเช็คเครื่องชนิด					
1	ตรวจเช็คสถานะแบตเตอรี่	✓			
2	ตรวจเช็คสถานะอุปกรณ์ ATS	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะ MANUAL START	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะ BATTERY	✓			

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบประจําสํานัก

สาเหตุ ตรวจสอบประจําสํานัก ประจําสํานัก

คำแนะนำ คํานึงการแก้ไข

การแก้ไข ไม่พบจุดที่แก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
7	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
10	ตรวจเช็คสถานะแบตเตอรี่	✓			
11	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....1530...ลิตร				
12	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
13	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
14	ตรวจเช็คสถานะเครื่องชนิด	✓			
15	ตรวจเช็คอุปกรณ์บนเครื่อง	✓			
ตรวจเช็คชุด CPC					
1	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP.....155.45...ชม.				
	START.....155.35...ชม.				
2	ระดับน้ำ	✓			
	R...0...เมตร				
	S...0...เมตร				
	T...0...เมตร				
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...0...เมตร				
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
5	ระดับน้ำ	✓			
	S-T...399...โวลต์				
	T-R...400...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
6	ความเร็ว	✓			
	ความเร็ว...50.5...HZ				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.วิศวกร ศิริบุญการพัฒน์ 2.วิศวกร สิริวิชัย

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ

.....

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM260600010
วันที่ปฏิบัติงาน	15/06/2026
ชื่ออาคาร	เมทโธดี เดสทินส์ 3 COMMON AREA FL3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค CPC				
1	ซีมิ่งการทำงาน	✓			
	START...155.35...ชม.				
	STOP...155.45...ชม.				
2	รีเฟรช	✓			
	S...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...27.8...แอมป์				
4	ตรวจเช็คไฟหมดการทำงาน	✓			
5	รีเฟรช	✓			
	F-R...400...โวลต์				
	S-T...400...โวลต์				
	R-S...400...โวลต์				
6	ความเร็ว	✓			
	ความเร็ว...50.1...HZ				
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
2	ระดับน้ำในเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำในเชื้อเพลิง...1550...ลิตร				
3	ตรวจเช็คอุปกรณ์หมุนเครื่อง	✓			
4	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตัวเครื่อง	✓			

หมายเหตุ

- รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์
- สาเหตุ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์
- คำแนะนำ
- การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ แจ้งอีก (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
6	ตรวจเช็คระดับน้ำพอลเย็น	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
8	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
9	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในพอลเย็น	✓			
11	ตรวจเช็คค่าความดันจ่ายของ BATTERY	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
13	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
14	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
15	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	อุณหภูมิในน้ำพอลเย็น	✓			
	อุณหภูมิในน้ำพอลเย็น...136...F				
2	อุณหภูมิในพอลเย็น	✓			
	อุณหภูมิในพอลเย็น...136...F				
3	แรงดันน้ำในเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำในเชื้อเพลิง...133...PSI				
4	แรงดันน้ำในพอลเย็น	✓			
	แรงดันน้ำในพอลเย็น...133...PSI				
5	ซีมิ่งการทำงาน	✓			
	START...155.35...ชม.				
	STOP...155.45...ชม.				
6	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1515...RPM				
7	เวลา	✓			
	START...9.45...น.				
	STOP...9.55...น.				

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM260600023
วันที่ปฏิบัติงาน	22/06/2026
ชื่ออาคาร	เมทโธดี เดสทินส์ 3 COMMON AREA FL3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	เวลา	✓			
	STOP...09.15...น.				
	START...09.5...น.				
2	อุณหภูมิในพอลเย็น	✓			
	อุณหภูมิในพอลเย็น...114...F				
3	อุณหภูมิในน้ำพอลเย็น	✓			
	อุณหภูมิในน้ำพอลเย็น...0...F				
4	แรงดันน้ำในเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำในเชื้อเพลิง...0...PSI				
5	แรงดันน้ำในพอลเย็น	✓			
	แรงดันน้ำในพอลเย็น...113...PSI				
6	ซีมิ่งการทำงาน	✓			
	START...155.50...ชม.				
	STOP...155...ชม.				
7	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1515...RPM				
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
2	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
3	ตรวจเช็คค่าความดันจ่ายของ BATTERY	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์หมุนเครื่อง	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
7	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
8	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่มีตัวเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
12	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
13	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง..... 1560 ...ลิตร				
14	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
15	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	ตรวจเช็คชุด CPC				
1	รีดกระแส	✓			
	S...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
2	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....27.0...แอมป์				
3	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
4	ซีลไม่เกิดการทำงาน	✓			
	STOP...155...ชม.				
	START...155.51...ชม.				
5	รีดแรงดัน	✓			
	T-R...396...โวลต์				
	S-T...396...โวลต์				
	R-S...396...โวลต์				
6	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.0...HZ				

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ชื่อผู้จัดทำ: ภูมิพัฒน์ 2. วิชา: วิชาช่าง 3. ผู้สอน: วิชาช่าง 4. สาขา: ช่างไฟฟ้า 5. พฤศจิกายน 2565

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ



บริษัท พลัส หรือเพอร์รี่ จำกัด

การตรวจเช็ค JP - สัมผัส

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM260100004
วันที่ปฏิบัติงาน	05/01/2026
ชื่ออาคาร	อาคาร 1 ชั้น 1 42 COMMON AREA FL42 ไม่ระบุ ไม่ระบุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดควบคุมอัตโนมัติ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
4	ตรวจเช็คกระแส	✓			
	S...5.6...แอมป์				
	R...5.5...แอมป์				
	T...5.4...แอมป์				
5	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...13...แอมป์				
6	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	R-S...399...โวลต์				
	T-R...400...โวลต์				
	S-T...399...โวลต์				
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...96...PSI				

หมายเหตุ

รายละเอียด: ตรวจเช็คระบบจ่ายน้ำ

สาเหตุ: ปกติ


คำแนะนำ:

การแก้ไข: ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์ MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			



รายละเอียด

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สับดาห์

รหัสงาน

FP/JP-W

รหัสเครื่องจักร

JOCKY PUMP

เลขที่ใบงาน

PM260100007

วันที่ปฏิบัติงาน

12/01/2026

ชื่ออาคาร

แยกอินิ เขตอินิ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไน้ระยุ | ไน้ระยุ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	R...4.65...แอมป์				
	S...4.70...แอมป์				
	T...4.67...แอมป์				

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.จุดเช็ค บันทึกผล

2.รายละเอียด

3.สรุป ค่า

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

นาย ชูเกียรติ

หมายเหตุ

รายละเอียด

ตรวจเช็คประจุสับดาห์

สถานะ

ไม่พบ

ค่าเบี่ยง

การแก้ไข

ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สับดาห์

รหัสงาน

FP/JP-W

รหัสเครื่องจักร

JOCKY PUMP

เลขที่ใบงาน

PM260100018


วันที่ปฏิบัติงาน

19/01/2026

ชื่ออาคาร

แยกอินิ เขตอินิ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไน้ระยุ | ไน้ระยุ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
8	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
9	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...13...แอมป์				



หมายเหตุ

รายละเอียด

ตรวจเช็ค Jocky Pump ประจุสับดาห์ได้งานปกติ

สถานะ

ตรวจเช็ค Jocky Pump ประจุสับดาห์ได้งานปกติ

ค่าเบี่ยง

ไม่มี

การแก้ไข

ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คลักษณะภายนอก MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...96...PSI				
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...55...PSI				
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
5	ตรวจสอบภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คการดูแล	✓			
	S...4.8...แอมป์				
	T...4.7...แอมป์				
	R...4.7...แอมป์				
7	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	R-S...400...โวลต์				
	T-R...399...โวลต์				
	S-T...399...โวลต์				

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ดี จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัตหีบ

รหัสงาน

FP/JP-W

รหัสเครื่องจักร

JOCKY PUMP

เลขที่ใบงาน

PM260100024


วันที่ปฏิบัติงาน

26/01/2026

ชื่ออาคาร

แยกฮิลล์ เขตเทศบาล | 42 | COMMON AREA FL42 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
7	ตรวจสอบจุดดูดภายในตู้ Control	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			



หมายเหตุ

รายละเอียด

ตรวจสอบ Jocky Pump ประจำสัปดาห์ได้ตามปกติ

สถานะ

ตรวจสอบ Jocky Pump ประจำสัปดาห์ได้ตามปกติ

คำแนะนำ

ไม่มี

การแก้ไขอื่นๆ

ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ดี จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัตหีบ

รหัสงาน

FP/JP-W

รหัสเครื่องจักร

JOCKY PUMP

เลขที่ใบงาน

PM260200005


วันที่ปฏิบัติงาน

09/02/2026

ชื่ออาคาร

แยกฮิลล์ เขตเทศบาล | 42 | COMMON AREA FL42 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
5	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจสอบทิศณะระบายอากาศ MOTOR	✓			



หมายเหตุ

รายละเอียด

ตรวจสอบกับใบประจำสัปดาห์

สถานะ

ตรวจสอบกับใบประจำสัปดาห์

คำแนะนำ

ไม่มี

การแก้ไขอื่นๆ

ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
2	ตรวจสอบจุดดูดภายในตู้ Control	✓			
3	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
5	ตรวจสอบกระแส	✓			
S...4.8...แอมป์					
T...4.8...แอมป์					
R...4.7...แอมป์					
6	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
ค่าที่ Set...13...แอมป์					
7	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
R-S...398...โวลต์					
T-R...397...โวลต์					
S-T...398...โวลต์					
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
ตรวจสอบแรงดันน้ำออก...110...PSI					
2	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
3	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า...0...PSI					
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM260200019
วันที่ปฏิบัติงาน	16/02/2026
ชื่ออาคาร	แยกอินน์ เวทีคันไถ่ 42 COMMON AREA FL42 ไม่ระบุ ไม่ระบุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI				
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....100.....PSI				
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของระบบอากาศ MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
CONTROL					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสถานะ Control	✓			
3	ตรวจเช็คชุดแบตเตอรี่ Control	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
5	ตรวจเช็คกระแส	✓			
	R_4.9_แอมป์				
	T_5_แอมป์				
	S_5_แอมป์				
6	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set_5_แอมป์				
7	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	R-S_396_โวลต์				
	T-R_395_โวลต์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
	S-T...396...โวลต์				
8	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			



ตรวจสอบเบื้องต้น ตรวจเช็คประจำสัปดาห์
ตามแผน ตรวจเช็คประจำสัปดาห์
คำแนะนำ
การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM260200030
วันที่ปฏิบัติงาน	23/02/2026
ชื่ออาคาร	แยกอินน์ เวทีคันไถ่ 42 COMMON AREA FL42 ไม่ระบุ ไม่ระบุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....0....PSI				
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....35....PSI				
7	ตรวจเช็คการทำงานของระบบอากาศ MOTOR	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
2	ตรวจเช็คชุดแบตเตอรี่ในตู้ Control	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะตู้ Control	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คกระแส	✓			
	R.....4.7.....แอมป์				
	T.....5.....แอมป์				
	S.....5.....แอมป์				
7	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....5.....แอมป์				
8	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	S-T.....393.....โวลต์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
	R-S...392...โวลต์				
	T-R...393...โวลต์				
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			



ตรวจสอบเบื้องต้น ตรวจเช็คประจำสัปดาห์
ตามแผน ตรวจเช็คประจำสัปดาห์
คำแนะนำ
การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM260300002
วันที่ปฏิบัติงาน	02/03/2026
ชื่ออาคาร	แยกฮิโนะ วนหินคันไซ 42 COMMON AREA FL42 ไม่ระบุ ไม่ระบุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการผิดปกติ	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
2	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำอัตโนมัติ Control	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ Control	✓			
5	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
7	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
ค่าที่ Set...13...แอมป์					
8	ตรวจเช็คกระแส	✓			
T...5.01...แอมป์					
S...4.66...แอมป์					
R...5.05...แอมป์					
9	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
S-T...401...โวลต์					
R-S...399...โวลต์					
T-R...400...โวลต์					
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คลักษณะภายนอก MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คสถานะตัวเรือน MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...0...PSI					
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการผิดปกติ	
6	ตรวจเช็คสถานะตัวเรือน PUMP	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...120...PSI					



ตรวจสอบโดย: ตรวจเช็คประจำสัปดาห์
สถานะ: ไม่พบความผิดปกติ
คำแนะนำ:
การแก้ไข: ปกติ


บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM260300013
วันที่ปฏิบัติงาน	09/03/2026
ชื่ออาคาร	แยกฮิโนะ วนหินคันไซ 42 COMMON AREA FL42 ไม่ระบุ ไม่ระบุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการผิดปกติ	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....120...PSI				
2	ตรวจเช็คสถานะตัวเรือน PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....0...PSI				
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจเช็คสถานะตัวเรือน MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจเช็คลักษณะภายนอก MOTOR	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำอัตโนมัติ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสถานะชุด Control	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
4	ตรวจเช็คกระแส	✓			
	R...4.54...แอมป์				
	T...4.65...แอมป์				
	S...4.61...แอมป์				
5	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....13...แอมป์				
6	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	S-T...400...โวลต์				
	T-R...401...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการผิดปกติ	
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			



ตรวจสอบโดย: ตรวจเช็คประจำสัปดาห์
สถานะ: ไม่พบความผิดปกติ
คำแนะนำ:
การแก้ไข: ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM260300020
วันที่ปฏิบัติงาน	16/03/2026
ชื่ออาคาร	แยกอินิ เขตคันไซ 42 COMMON AREA FL42 ไน้ระยุ ไน้ระยุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
2	ตรวจเช็คความแรง	✓			
	R...5.4...แอมป์				
	S...5.4...แอมป์				
	T...5.5...แอมป์				
3	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set....13...แอมป์				
4	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	T-R...399...โวลต์				
	S-T...399...โวลต์				
	R-S...400...โวลต์				
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
7	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำ Control	✓			
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า....0....PSI				
3	ตรวจเช็คสภาพหัวเรือน MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก....96....PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจเช็คติดตั้งระบบอากาศ MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพหัวเรือน PUMP	✓			



รายละเอียด ตรวจเช็ค Jocky Pump ประจำปั้มาที่ใช้ตามปกติ

สาเหตุ ตรวจเช็ค Jocky Pump ประจำปั้มาที่ใช้ตามปกติ

ค่าแรงน้ำ ไม่มี

การแยกปั้มา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน


☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM260300039
วันที่ปฏิบัติงาน	23/03/2026
ชื่ออาคาร	แยกอินิ เขตคันไซ 42 COMMON AREA FL42 ไน้ระยุ ไน้ระยุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....96....PSI				
3	ตรวจเช็คติดตั้งระบบอากาศ MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI				
CONTROL					
1	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำผู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
5	ตรวจเช็คความแรง	✓			
	S...5.5...แอมป์				
	T...5.4...แอมป์				
	R...5.3...แอมป์				
6	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set....13...แอมป์				
7	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	R-S....399...โวลต์				
	S-T....399...โวลต์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	T-R...400...โวลต์				
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			



หมายเหตุ

รายละเอียด เกสระบบประจำปั้มา

สาเหตุ -

ค่าแรงน้ำ -

การแยกปั้มา -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM260300048
วันที่ปฏิบัติงาน	30/03/2026
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เดลิเวอรี่ 42 COMMON AREA FL42 ไม่ระบุ ไม่ระบุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คชื่อและระบายนายอาคาร MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะตัวเรือน PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะตัวเรือน MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...30...PSI				
CONTROL					
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
2	ตรวจเช็คชุดควบคุมภายในตู้ Control	✓			
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะตู้ Control	✓			
5	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คการไหล	✓			
	S...5.4...แอมป์				
	T...5.4...แอมป์				
	R...5.2...แอมป์				
7	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...5...แอมป์				
8	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	T.R...392...โวลต์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการผิดปกติ	
	S-T...392...โวลต์				
	R-S...391...โวลต์				
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			



รายละเอียด ตรวจเช็คประจุสับปะดาห์

สถานะ ตรวจเช็คประจุสับปะดาห์

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM260400001
วันที่ปฏิบัติงาน	06/04/2026
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เดลิเวอรี่ 42 COMMON AREA FL42 ไม่ระบุ ไม่ระบุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะตู้ Control	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
5	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
6	ตรวจเช็คการไหล	✓			
	T...4.65...แอมป์				
	S...4.75...แอมป์				
	R...4.57...แอมป์				
7	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...13...แอมป์				
8	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	T-R...401...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
	S-T...400...โวลต์				
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คชื่อและระบายนายอาคาร MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...125...PSI				
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...5...PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการผิดปกติ	
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะตัวเรือน MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะตัวเรือน PUMP	✓			



รายละเอียด ตรวจเช็คประจุสับปะดาห์

สถานะ ตรวจเช็คประจุสับปะดาห์

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ตรวจเช็คประจุสับปะดาห์


บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM260400006
วันที่ปฏิบัติงาน	13/04/2026
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เดลิเวอรี่ 42 COMMON AREA FL42 ไม่ระบุ ไม่ระบุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คกระแส	✓			
	S...S.4...แอมป์				
	T...S.5...แอมป์				
	R...S.4...แอมป์				
2	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...13...แอมป์				
3	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	R-S...396...โวลต์				
	S-T...398...โวลต์				
	T-R...398...โวลต์				
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
5	ตรวจเช็คชุดชุดภายในตู้ Control	✓			
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...96...PSI				
2	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
5	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจเช็คลิ้นลมระบบอากาศ MOTOR	✓			



ตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ระบบทำงานปกติ

สาเหตุ

-

คำแนะนำ

-

การแก้ปัญหา

-

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย




2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM260400018
วันที่ปฏิบัติงาน	20/04/2026
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เดลิเวอรี่ 42 COMMON AREA FL42 ไม่ระบุ ไม่ระบุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คสภาพชุด Control	✓			
2	ตรวจเช็คชุดภายในชุด Control	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของระบบชุด Control	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
5	ตรวจเช็คกระแส	✓			
	S...4.1...แอมป์				
	R...4.2...แอมป์				
	T...4.2...แอมป์				
6	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...13...แอมป์				
7	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	R-S...398...โวลต์				
	S-T...400...โวลต์				
	T-R...399...โวลต์				
8	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...55...PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...99...PSI				
7	ตรวจเช็คลิ้นลมระบบอากาศ MOTOR	✓			



ตรวจสอบเบื้องต้น ตรวจเช็คระบบประจำสัปดาห์

สาเหตุ ตรวจเช็คระบบประจำสัปดาห์

คำแนะนำ

-

การแก้ปัญหา ไม่มีเหตุต้องแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM260400024
วันที่ปฏิบัติงาน	27/04/2026
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เดลิเวอรี่ 42 COMMON AREA FL42 ไม่ระบุ ไม่ระบุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....96....PSI				
2	ตรวจเช็คสถานะตัวเรือน PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....0....PSI				
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์ MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะตัวเรือน MOTOR	✓			
CONTROL					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจเช็คชุดสายภายในชุด Control	✓			
3	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะชุด Control	✓			
5	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คกระแส	✓			
	T.....5.1.....แอมป์				
	R.....5.0.....แอมป์				
	S.....4.8.....แอมป์				
7	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....13.....แอมป์				
8	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	R-S.....400.....โวลต์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	S-T...399...โวลต์				
	T-R...399...โวลต์				
9	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			



รายละเอียด: เพื่อบันทึกประวัติการซ่อม

สาเหตุ: -

คำแนะนำ: -

การแก้ปัญหา: -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน


☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM260500002
วันที่ปฏิบัติงาน	04/05/2026
ชื่ออาคาร	แยกฮิลล์ เดลิเวอรี่ 42 COMMON AREA FL42 ไม่ระบุ ไม่ระบุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
5	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก...96...PSI				
7	ตรวจสอบทิศรอบระบายอากาศ MOTOR	✓			
CONTROL					
1	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
2	ตรวจสอบสถานะตู้ Control	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจสอบกระแส	✓			
	T...5.4...แอมป์				
	S...5.4...แอมป์				
	R...5.6...แอมป์				
5	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...13...แอมป์				
6	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	S-T...399...โวลต์				
	T-R...400...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
7	ตรวจเช็คชุดสายภายใน Control	✓			
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
9	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			



รายละเอียด: ตรวจเช็คประจำปกติ

สาเหตุ: -

คำแนะนำ: -

การแก้ปัญหา: -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค JP - สัมภาษณ์

รหัสงาน

FP/JP-W

รหัสเครื่องจักร

JOCKY PUMP

เลขที่ใบงาน

PM260500007

วันที่ปฏิบัติงาน

11/05/2026

ชื่ออาคาร

เมทโธนี เซนเตอร์ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			



รายละเอียด: เช็คตามใบประจำสัปดาห์

สาเหตุ: -

คำแนะนำ: -

การแก้ปัญหา: -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค JP - สัมภาษณ์

รหัสงาน

FP/JP-W

รหัสเครื่องจักร

JOCKY PUMP

เลขที่ใบงาน

PM260500020

วันที่ปฏิบัติงาน

18/05/2026

ชื่ออาคาร

เมทโธนี เซนเตอร์ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
T_4.8...เมตร					
9	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
ค่าที่ Set...S...เมตร					



รายละเอียด: ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

สาเหตุ: ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

คำแนะนำ: -

การแก้ปัญหา: ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....100....PSI				
2	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....30 ...PSI				
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจเช็คอุณหภูมิของมอเตอร์ MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	R-S.....396....โวลต์				
	T-R.....397....โวลต์				
	S-T.....397....โวลต์				
3	ตรวจเช็คชุดควบคุมอัตโนมัติ Control	✓			
4	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะ Control	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
8	ตรวจเช็คการไหล	✓			
	S.....4.8....เมตร				
	R.....4.7....เมตร				

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค JP - สัมภาษณ์

รหัสงานFP/JP-W

รหัสเครื่องจักรJOCKY PUMP

เลขที่ใบงานPM260500024

วันที่ปฏิบัติงาน25/05/2026

ชื่ออาคารแยกฮิลล์ เดลิเวอรี่ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	T...4.8...แอมป์				
	S...4.7...แอมป์				
	R...4.7...แอมป์				

รายละเอียด

ตรวจสอบ jocky pump ประจำสัปดาห์

สถานะ

ตรวจสอบ jocky pump ประจำสัปดาห์ดำเนินการได้ปกติ

คำแนะนำ

ไม่มี

การแก้ปัญหา

ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติแจ้ง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค JP - สัมภาษณ์

รหัสงานFP/JP-W

รหัสเครื่องจักรJOCKY PUMP

เลขที่ใบงานPM260600001

วันที่ปฏิบัติงาน01/06/2026

ชื่ออาคารแยกฮิลล์ เดลิเวอรี่ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
6	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...110...PSI				

รายละเอียด

ตรวจสอบ Jocky pump ประจำสัปดาห์ดำเนินการได้ปกติ

สถานะ

ตรวจสอบ Jocky pump ประจำสัปดาห์ดำเนินการได้ปกติ

คำแนะนำ

ไม่มี

การแก้ปัญหา

ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติแจ้ง (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	สถานะเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบชุดควบคุมภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	T-R...394...โวลต์				
	S-T...395...โวลต์				
	R-S...394...โวลต์				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจสอบเช็ค Pressure Switch	✓			
5	ตรวจสอบเช็คไฟ Show	✓			
6	ตรวจสอบเช็คสภาพตู้ Control	✓			
7	ตรวจสอบเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
8	ตรวจสอบเช็คกระแส	✓			
	R...4.9...แอมป์				
	T...4.8...แอมป์				
	S...4.9...แอมป์				
9	ตรวจสอบเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...13...แอมป์				
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบเช็คลักษณะภายนอก MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
4	ตรวจสอบเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบเช็คแรงดันน้ำเข้า...10...PSi				
5	ตรวจสอบเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
7	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
9	ตรวจเช็คสถานะตู้ Control	✓			

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM260200004
วันที่ปฏิบัติงาน	02/02/2026
ชื่ออาคาร	แยกฮิโนะ วนพืชมั่น 42 COMMON AREA FL42 ไม่ระบุ ไม่ระบุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....5....PSI				
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....90....PSI				
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจเช็คทิศของระบบอากาศ MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ PUMP	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....13....แอมป์				
2	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	T-R.....400....โวลต์				
	R-S.....401....โวลต์				
	S-T.....400....โวลต์				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจเช็คกระแส	✓			
	T.....5.34....แอมป์				
	S.....4.97....แอมป์				
	R.....5.08....แอมป์				
5	ตรวจเช็คชุดควบคุมภายในตู้ Control	✓			
6	ตรวจเช็คขนาด Fuse Control	✓			



ตรวจสอบเมื่อ: ตรวจเช็คประจำสัปดาห์
สถานะ: ไม่พบ
คำแนะนำ:
การแก้ปัญหา: ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JOCKY PUMP
เลขที่ใบงาน	PM260600007
วันที่ปฏิบัติงาน	08/06/2026
ชื่ออาคาร	แยกฮิโนะ วนพืชมั่น 42 COMMON AREA FL42 ไม่ระบุ ไม่ระบุ BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....55....PSI				
2	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....0....PSI				
3	ตรวจเช็คสภาพลัดวงจร PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพลัดวงจร MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจเช็คติดตั้งระบบอากาศ MOTOR	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
3	ตรวจเช็คกระแส	✓			
	T....46....แอมป์				
	S....49....แอมป์				
	R....48....แอมป์				
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set....13....แอมป์				
5	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	R-S....398....โวลต์				
	T-R....396....โวลต์				
	S-T....399....โวลต์				
6	ตรวจเช็คชุดควบคุมภายในตู้ Control	✓			



ตรวจสอบเมื่อ: ตรวจเช็คประจำสัปดาห์
สถานะ: ตรวจเช็คประจำสัปดาห์
คำแนะนำ: ดำเนินการแล้วเสร็จ
การแก้ปัญหา: ไม่พบจุดที่ต้องแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค JP - สัมภาษณ์

รหัสงาน

FP/JP-W

รหัสเครื่องจักร

JOCKY PUMP

เลขที่ใบงาน

PM260600011

วันที่ปฏิบัติงาน

15/06/2026

ชื่ออาคาร

แยกอินน์ เขตคันไซ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
7	ตรวจเช็คชุดควบคุมภายในตู้ Control	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
4	ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำแยก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำแยก...96...PSI				
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
CONTROL					
1	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	T-R...400...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
	S-T...400...โวลต์				
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
5	ตรวจเช็คกระแส	✓			
	S...5.5...แอมป์				
	T...5.6...แอมป์				
	R...5.6...แอมป์				
6	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...13...แอมป์				

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

สาเหตุ

-

คำแนะนำ

-

การแก้ปัญหา

-

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค JP - สัมภาษณ์

รหัสงาน

FP/JP-W

รหัสเครื่องจักร

JOCKY PUMP

เลขที่ใบงาน

PM260600024

วันที่ปฏิบัติงาน

ชื่ออาคาร

แยกอินน์ เขตคันไซ | 42 | COMMON AREA FL42 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | BOOSTER PUMP

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำแยก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำแยก...96...PSI				
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คชุดควบคุมภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
4	ตรวจเช็คกระแส	✓			
	R...4.6...แอมป์				
	T...5.0...แอมป์				
	S...5.3...แอมป์				
5	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...13...แอมป์				
6	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	T-R...400...โวลต์				
	S-T...400...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

สาเหตุ

ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

การดำเนินงานในส่วนต่างๆ ภายในโครงการ

ตัวอย่างสติกเกอร์แปะรถยนต์/บัตรผ่านเข้าออกโครงการ



การสูบลบตะกอนจากบ่อน้ำบาดาลเสีย



การตักไขมันออกจากบ่อพักไขมัน



การตรวจสอบเส้นท่อประปา




การเก็บขยะมูลฝอยภายในโครงการ



การเก็บขยะมูลฝอยจากสำนักงานเขต



การล้างทำความสะอาดห้องพักรถยนต์



การขุด/ลอกบ่อน้ำและการระบายน้ำ




การซ่อมต้นเพลิง




การดูแลพื้นที่สีเขียว



การล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

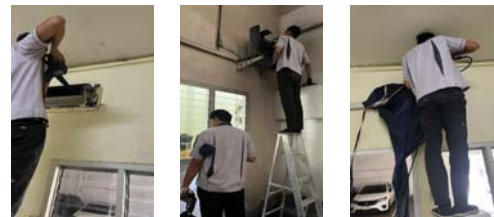

การล้างถังเก็บน้ำ

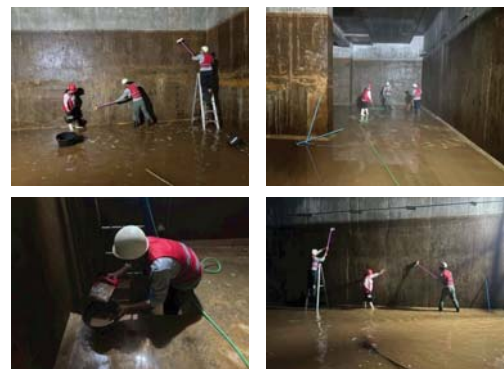


การตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนภัยในโครงการ




การตรวจสอบสุขภาพพนักงาน



การซ่อมแซมส่วนต่างๆภายในโครงการ

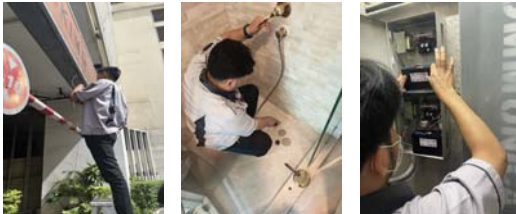

ภาพทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง

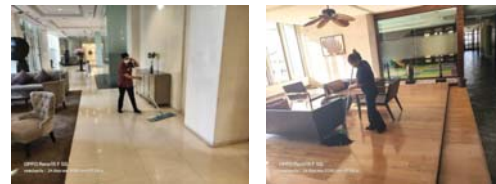

การตัดต้นไม้/เศษขยะออกจากกระเบบระบายน้ำ

