ภาคผนวก ข
เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)


ภาคผนวก ข-1
ภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม





รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียวบริเวณแนวรั้วโครงการ



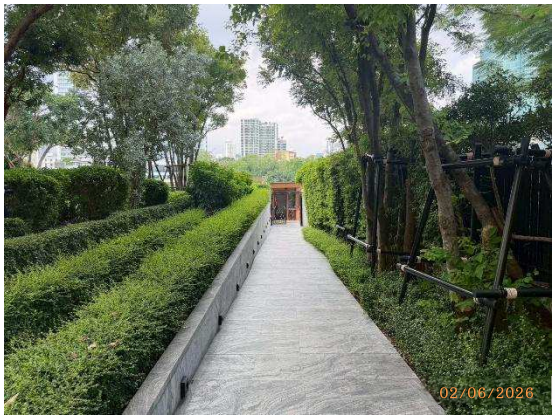






รูปที่ 2 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ






รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการ

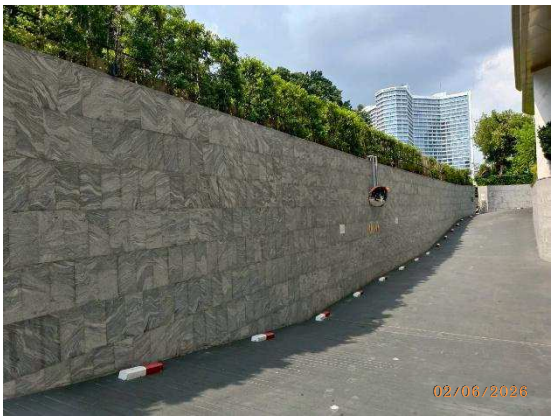



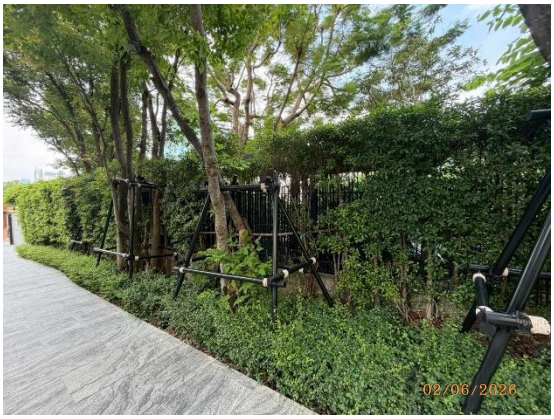



รูปที่ 4 กำแพงโดยรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 5 รางระบายน้ำภายในโครงการ



รูปที่ 6 บ่อหน่วงน้ำภายในโครงการ





รูปที่ 7 ผนังคอนกรีต เพื่อลดกลิ่นจากห้องพักมูลฝอย



ห้อง CCTV




กล้องวงจรปิด


รูปที่ 8 ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ



ทางเข้า-ออกโครงการ

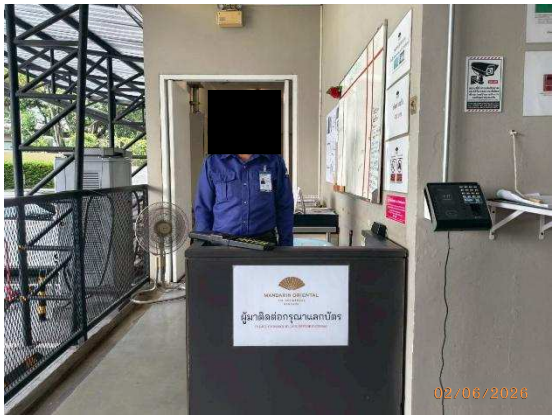

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม.

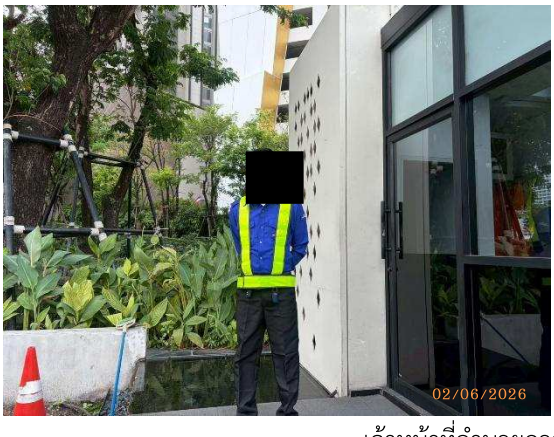



เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเข้า-ออกโครงการ

รูปที่ 8 ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ (ต่อ)





รูปที่ 9 ป้ายจำกัดความเร็ว 30 km/hr.






รูปที่ 10 การฉีดล้าง และทำความสะอาดถนนในโครงการ



รูปที่ 11 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ของโครงการ



รูปที่ 12 ป้ายดับเครื่องยนต์บริเวณที่จอดรถ

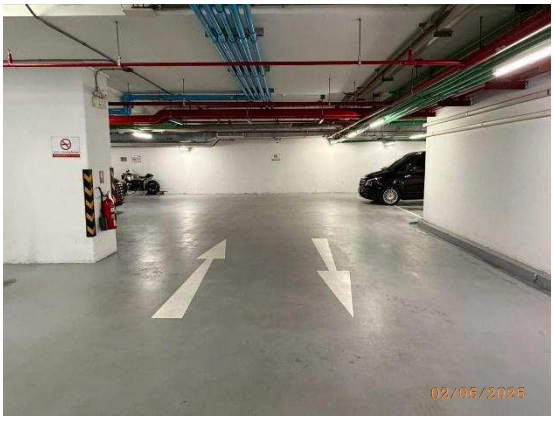



รูปที่ 13 ป้ายแสดงทิศทางการเดินรถ และสัญลักษณ์จราจรบนพื้นถนน





รูปที่ 14 ถนนในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 15 สันนูนภายในโครงการ



รูปที่ 16 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดรางระบายน้ำ



ระบบบำบัดแบบเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสีย




ระบบกำจัดละอองน้ำเสีย (Aerosol)

รูปที่ 17 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 18 ระบบกำจัดก๊าซมีเทน

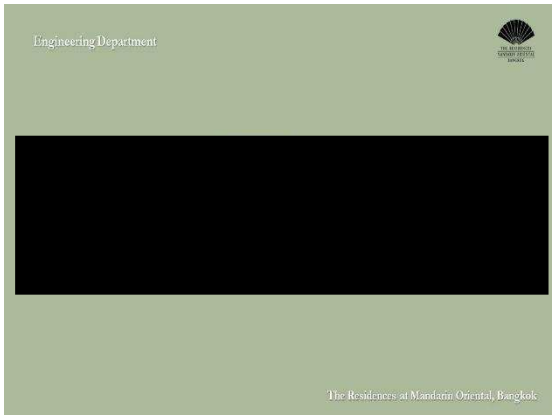

รูปที่ 19 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบต่างๆ ประจำโครงการ



รูปที่ 20 การสูบกากตะกอนส่วนเกินของโครงการ



รูปที่ 21 การสูบไขมันในถังดักไขมันของโครงการ



ถังสำรองน้ำใช้



ถังสำรองน้ำดับเพลิง

รูปที่ 22 ถังเก็บน้ำใต้ดิน




ถังสำรองน้ำใช้



ถังสำรองน้ำดับเพลิง

รูปที่ 23 ถังเก็บน้ำชั้น L36M

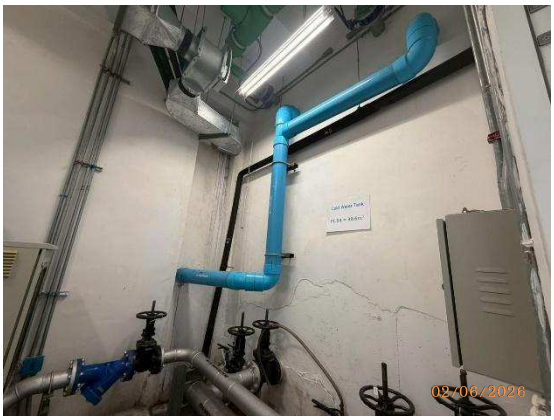


รูปที่ 24 ถังเก็บน้ำชั้นใต้หลังคา



รูปที่ 25 การดูแลระบบประปาของโครงการ



รูปที่ 26 เครื่องสูบน้ำของโครงการ

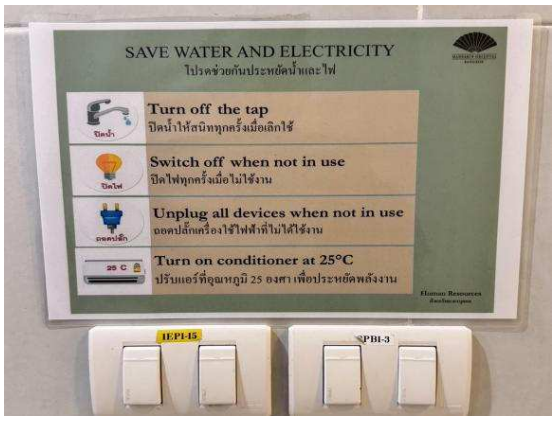

รูปที่ 27 ป้ายรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด



รูปที่ 28 ป้ายรณรงค์การประหยัดพลังงาน



รูปที่ 29 ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ





รูปที่ 30 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น





รูปที่ 31 การคัดแยกขยะ และขนย้ายขยะมูลฝอยประจำชั้น ไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ










รูปที่ 32 ห้องพักมูลฝอยรวม





รูปที่ 33 พนักงานดูแลความสะอาดห้องพักมูลฝอย

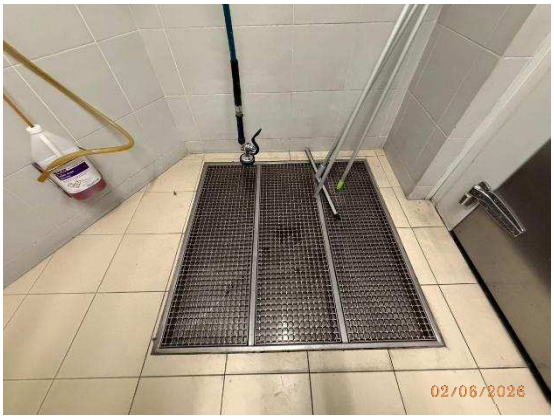

รูปที่ 34 ท่อรวบรวมน้ำเสียในห้องพักมูลฝอย



รูปที่ 35 ที่จอดรถสำหรับรถเก็บขยะมูลฝอย





รูปที่ 36 หลอดไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ (LED)



รูปที่ 37 เครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer)



รูปที่ 38 เครื่องตั้งอุณหภูมิ
ภายในโครงการให้มีค่า 25 °C





รูปที่ 39 ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ



ระบบระบายอากาศภายในอาคาร




ระบบระบายอากาศบริเวณลานจอดรถ

รูปที่ 40 ระบบระบายอากาศ



รูปที่ 41 การประชาสัมพันธ์ของโครงการ

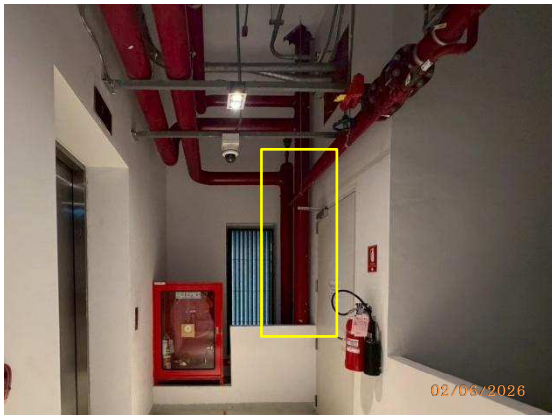

รูปที่ 42 ระบบท่อยืน



รูปที่ 43 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร



รูปที่ 44 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง
และป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์



รูปที่ 45 ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง



รูปที่ 46 ถังดับเพลิงเคมี




รูปที่ 47 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง



รูปที่ 48 ประตู และผนังระหว่างห้องพักที่เปิดสู่ทางหนีไฟ



รูปที่ 49 ลิฟต์ดับเพลิงของโครงการ

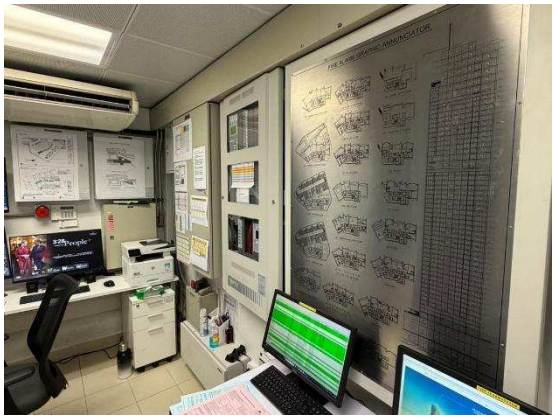

รูปที่ 50 ระบบควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้ (Fire Alarm control Panel:FACD)



รูปที่ 51 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)



รูปที่ 52 เครื่องจับความร้อน (Heat Detector)



ไฟฉุกเฉิน



ลำโพงแจ้งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้

รูปที่ 53 อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย



อุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัยแบบมีเสียงและแสง



กริ่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้

รูปที่ 53 อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย (ต่อ)



รูปที่ 54 การตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย



รูปที่ 55 ทางหนีไฟของโครงการ



รูปที่ 56 ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ




รูปที่ 57 ผังแสดงเส้นทางหนีไฟ





รูปที่ 58 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโครงการ

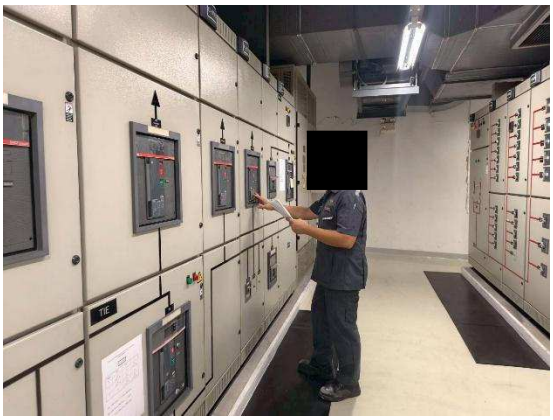



รูปที่ 59 การดูแลระบบไฟฟ้าของโครงการ




รูปที่ 60 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองของโครงการ



รูปที่ 61 จุดรวมพลของโครงการ



รูปที่ 62 ลานหนีไฟทางอากาศ

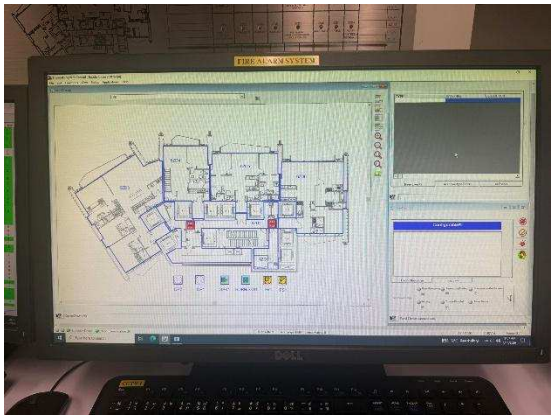

รูปที่ 63 ระบบแจ้งเตือนห้องที่เกิดเหตุเพลิงไหม้





รูปที่ 64 ป้ายชื่อ และอาคารของโครงการ



ทางเข้าโครงการ



ทางออกโครงการ

รูปที่ 65 ทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 66 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 67 ป้ายห้ามจอดบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 68 ที่จอดรถภายในโครงการ



รูปที่ 69 จุดรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ



รูปที่ 70 สระว่ายน้ำของโครงการ



รูปที่ 71 รางระบายน้ำล้นของสระว่ายน้ำ





รูปที่ 72 อุปกรณ์ และเครื่องมือทำความสะอาดสระว่ายน้ำ





รูปที่ 73 ป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำ



รูปที่ 74 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ




รูปที่ 75 บริเวณล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ



ห้องอาบน้ำ และเปลี่ยนเสื้อผ้า



ตู้เก็บของ

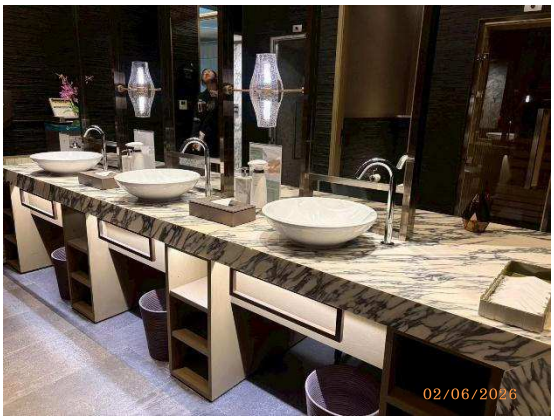

อ่างล้างมือ



ห้องสุขา

รูปที่ 76 ห้องน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำ




รูปที่ 77 เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 78 ป้ายข้อปฏิบัติสำหรับ ผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ



รูปที่ 79 เจ้าหน้าที่ดูแล บำรุงรักษาสระว่ายน้ำ

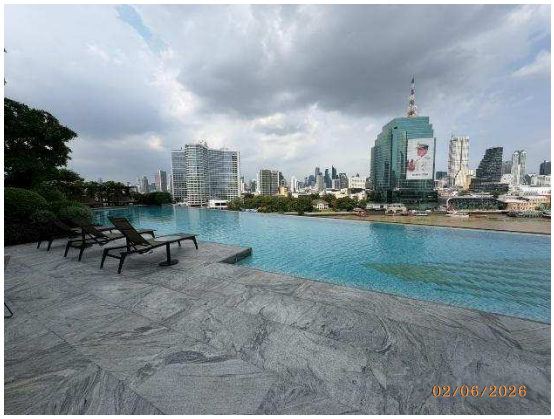

รูปที่ 80 ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ





รูปที่ 81 อุปกรณ์ช่วยชีวิต และกล่องปฐมพยาบาลบริเวณสระว่ายน้ำ





รูปที่ 82 ป้ายแสดงเขตพื้นที่สระสำหรับเด็ก



รูปที่ 83 ตรวจวัดค่า pH และคลอลีนบริเวณสระว่ายน้ำ



รูปที่ 84 ป้าย “ห้ามทิ้งขยะลงแม่น้ำ”




รูปที่ 85 ป้ายแสดงประวัติของแม่น้ำเจ้าพระยา



รูปที่ 86 กิจกรรมการช่วยเหลือ หรือสนับสนุนพื้นที่ใกล้เคียง

ภาคผนวก ข-2
แผนผังนิติบุคคล



ภาคผนวก ข-3
เอกสารการอนุรักษ์พลังงาน


Schindler
Burn Calories,
Not Electricity
Take the Stairs!
Go up and down one floor, please take the stairs.
เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและเป็นการ
ประหยัดพลังงาน ขึ้น-ลง ชั้นเดียว
โปรดใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์


Please turn off all electrical appliances
when not in use
2PBI-1
1EPI-1


Colleague Safety Journey
How to Safely Discard Disposable Gloves
ขยะอันตราย
HAZARDOUS WASTE


SAVE WATER AND ELECTRICITY
โปรดช่วยกันประหยัดน้ำและไฟ
Turn off the tap
ปิดน้ำให้สนิททุกครั้งเมื่อเลิกใช้
Switch off when not in use
ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
Unplug all devices when not in use
ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน
Turn on conditioner at 25°C
ปรับแอร์ที่อุณหภูมิ 25 องศา เพื่อประหยัดพลังงาน
Human Resources
IEP1-I5
PB1-3


Reminder I Colleague Hygiene & Safety
WE CARE
• Wear mask at all time.
• Do not remove the mask to talk to someone.
• Do not touch your face, hair, clothes.
• Cover mouth and nose with bent elbow or tissue when coughing or sneezing and wash your hands afterwards.
• Take care of your personal hygiene and maintain clean uniforms.
• Maintain physical distancing.
• Managers will monitor.
Do not touch your eyes, nose, and mouth.
Cover your cough or sneeze with a tissue, then throw the tissue in the trash and wash your hands.
MANDARIN ORIENTAL
1 2 3 4 5 6
CAUTION
COVID-19 CORONAVIRUS
WEAR MASK
AT ALL TIMES
PHYSICAL
DISTANCING
2 METERS
WE CARE
Additional hand sanitisers
Wash hands regularly
When to Wash Hands ล้างมือยังไง...
Before, during, and after preparing / serving food
Before and after eating food, break, smoking
After using the toilet
After blowing your nose, coughing, or sneezing, or touching face
After touching garbage
After touching door handles
After touching phone / equipment
Before and after touching your face, face masks
Before and after using gloves
Hand sanitisers can be used as an additional measure but should not replace handwashing.
MANDARIN ORIENTAL
1 2 3 4 5 6
Burn Calories, Not Electricity
Take the Stairs!
ขึ้น-ลงชั้นเดียว โปรดใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์
Go up and down one floor, please take the stairs.
กรุณาปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อไม่ใช้งาน
Please turn off all electrical appliances when not in use.

ภาคผนวก ข-4
เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

Fire Extinguisher Monthly Inspection - F-10-A1

Name [redacted] Licence no. (if required) : _____ Date : 20 - / 1 / 2026

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีกแยกหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจวัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
1	B01-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
2	B01-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
3	B01-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
4	B01-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
5	B01-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	20/1/26
6	B01-CO2-02	IN FRONT OF SECURITY ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	20/1/26
7	B01-CO2-03	IN SECURITY CONTROL ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	20/1/26
8	L01-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
9	L01-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
10	L01-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
11	L01-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
12	L01-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	20/1/26
13	L02-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
14	L02-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
15	L02-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
16	L02-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
17	L02-ABC-05	IN TRAINNING ROOM	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
18	L02-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	20/1/26
19	L02-CO2-02	IN CANTEEN ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	20/1/26
20	L03-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
21	L03-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
22	L03-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
23	L03-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
24	L03-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	20/1/26
25	L04-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
26	L04-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
27	L04-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
28	L04-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
29	L04-ABC-05	IN FRONT OF MAIN KITCHEN	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
30	L04-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	20/1/26
31	L04-CO2-02	IN WOMAN STEAM ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	20/1/26
32	L04-CO2-03	IN MAN STEAM ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	20/1/26
33	L04-ABCD-01	IN 4TH MAIN KITCHEN ROOM	FIREADE	K Cooking oil	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีกแยกหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจวัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
34	L05-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
35	L05-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
36	L05-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
37	L05-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
38	L05-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	20/1/26
39	L06-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
40	L06-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
41	L06-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
42	L06-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
43	L06-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	20/1/26
44	L07-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
45	L07-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
46	L07-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
47	L07-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
48	L07-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	20/1/26
49	L08-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
50	L08-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
51	L08-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
52	L08-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
53	L08-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	20/1/26
54	L09-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
55	L09-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
56	L09-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
57	L09-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
58	L09-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	20/1/26
59	L10-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
60	L10-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
61	L10-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
62	L10-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
63	L10-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	20/1/26
64	L11-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
65	L11-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
66	L11-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
67	L11-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
68	L11-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	20/1/26

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีกแยกหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจวัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
69	L12-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
70	L12-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
71	L12-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
72	L12-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
73	L12-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	20/1/26
74	L13-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
75	L13-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
76	L13-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
77	L13-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
78	L13-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	20/1/26
79	L14-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
80	L14-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
81	L14-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
82	L14-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
83	L14-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	20/1/26
84	L15-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
85	L15-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
86	L15-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
87	L15-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
88	L15-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	20/1/26
89	L16-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
90	L16-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
91	L16-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
92	L16-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
93	L16-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	20/1/26
94	L17-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
95	L17-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
96	L17-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
97	L17-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
98	L17-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	20/1/26
99	L18-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
100	L18-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
101	L18-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
102	L18-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
103	L18-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	20/1/26

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีกแยกหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจวัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
104	L19-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
105	L19-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
106	L19-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
107	L19-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
108	L19-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	20/1/26
109	L20-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
110	L20-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
111	L20-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
112	L20-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
113	L20-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	20/1/26
114	L21-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
115	L21-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
116	L21-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
117	L21-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
118	L21-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	20/1/26
119	L22-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
120	L22-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
121	L22-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
122	L22-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
123	L22-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	20/1/26
124	L23-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
125	L23-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
126	L23-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
127	L23-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
128	L23-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	20/1/26
129	L24-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
130	L24-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
131	L24-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
132	L24-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
133	L24-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	20/1/26
134	L25-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
135	L25-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
136	L25-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
137	L25-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20/1/26
138	L25-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	20/1/26

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดและหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจ์วัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
139	L26-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	20 11 25
140	L26-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	20 11 25
141	L26-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	20 11 25
142	L26-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	20 11 25
143	L26-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	20 11 25
144	L27-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	20 11 25
145	L27-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	20 11 25
146	L27-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	20 11 25
147	L27-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	20 11 25
148	L27-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	20 11 25
149	L28-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/11/25
150	L28-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/11/25
151	L28-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/11/25
152	L28-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/11/25
153	L28-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	22/11/25
154	L29-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/11/25
155	L29-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/11/25
156	L29-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/11/25
157	L29-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/11/25
158	L29-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	22/11/25
159	L30-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/11/25
160	L30-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/11/25
161	L30-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/11/25
162	L30-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/11/25
163	L30-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	22/11/25
164	L31-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/11/25
165	L31-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/11/25
166	L31-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/11/25
167	L31-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/11/25
168	L31-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	22/11/25
169	L32-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/11/25
170	L32-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/11/25
171	L32-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/11/25
172	L32-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/11/25
173	L32-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	22/11/25

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดและหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจ์วัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
174	L33-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
175	L33-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
176	L33-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
177	L33-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
178	L33-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	24/1/26
179	L34-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
180	L34-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
181	L34-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
182	L34-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
183	L34-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	24/1/26
184	L35-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
185	L35-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
186	L35-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
187	L35-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
188	L35-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	24/1/26
189	L36-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
190	L36-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
191	L36-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
192	L36-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
193	L36-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	24/1/26
194	L36-ABCD-01	IN 36TH MAIN KITCHEN ROOM	FIREADE	K Cooking oil	15	√	√	√	√	√	√	24/1/26
195	L36M-ABC-01	IN FRONT OF COOL WATER PUMP	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
196	L36M-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
197	L36M-ABC-03	IN FRONT OF FIRE PUMP ROOM	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
198	L36M-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
199	L36M-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	24/1/26
200	L37-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
201	L37-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
202	L37-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
203	L37-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
204	L37-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	24/1/26
205	L38-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
206	L38-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
207	L38-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
208	L38-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
209	L38-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	24/1/26

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดและหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจ์วัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
210	L39-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
211	L39-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
212	L39-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
213	L39-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
214	L39-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	24/1/26
215	L40-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
216	L40-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
217	L40-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
218	L40-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
219	L40-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	24/1/26
220	L41-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
221	L41-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
222	L41-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
223	L41-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
224	L41-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	24/1/26
225	L42-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
226	L42-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
227	L42-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
228	L42-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
229	L42-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	24/1/26
230	L43-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
231	L43-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
232	L43-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
233	L43-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
234	L43-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	24/1/26
235	L44-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
236	L44-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
237	L44-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
238	L44-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
239	L44-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	24/1/26
240	L45-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
241	L45-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
242	L45-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
243	L45-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
244	L45-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	24/1/26

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดและหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจ์วัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
245	L46-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
246	L46-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
247	L46-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
248	L46-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
249	L46-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	24/1/26
250	L47-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
251	L47-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
252	L47-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
253	L47-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
254	L47-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	24/1/26
255	L48-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
256	L48-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
257	L48-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
258	L48-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
259	L48-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	24/1/26
260	L49-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
261	L49-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
262	L49-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
263	L49-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
264	L49-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	24/1/26
265	L50-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
266	L50-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
267	L50-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
268	L50-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
269	L50-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	24/1/26
270	L51-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
271	L51-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
272	L51-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
273	L51-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
274	L51-ABC-05	IN LIFT ROOM PL.1-2	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
275	L51-CO2-01	IN LIFT ROOM PL.1-2	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	24/1/26
276	L51-CO2-02	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	24/1/26
277	L52-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
278	L52-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
279	L52-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
280	L52-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	24/1/26
281	L52-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	24/1/26

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแรงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจวัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
282	L53-ABC-01	IN FRONT OF LIFT ROOM PL.7-8	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/1/26
283	L53-ABC-02	IN LIFT ROOM PL.5-6	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/1/26
284	L53-ABC-03	IN LIFT ROOM PL.7-8	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/1/26
285	L53-CO2-01	IN LIFT ROOM PL.5-6	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/1/26
286	L53-CO2-02	IN LIFT ROOM PL.7-8	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/1/26
287	L54-ABC-01	IN LIFT ROOM PL.3-4	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/1/26
288	L54-ABC-02	IN SERVICE LIFT ROOM	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/1/26
289	L54-ABC-03	IN FIREMAN LIFT ROOM	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/1/26
290	L54-CO2-01	IN LIFT ROOM PL.3-4	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/1/26
291	L54-CO2-02	IN SERVICE LIFT ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/1/26
292	L54-CO2-03	IN FIREMAN LIFT ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/1/26
293	B01-CO2-04	CAR PARK AREA	FIREMAN	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/1/26
294	L01-CO2-02	GUARDHOUSE AT ENTRANCE	FIREMAN	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/1/26
295	L01-ABC-05	SMOKING AREA	FIREMAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/1/26

Follow-Up Actions

Report any items requiring further actions:

1. _____

2. _____

Verified By Chief Engineer : [redacted] **Date :** 25/1/26

Fire Extinguisher Monthly Inspection - F-10-A1

Name : [redacted] **Licence no. (if required) :** _____ **Date :** 11/2/26 - 24/2/26

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแรงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจวัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
1	B01-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11/2/26
2	B01-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11/2/26
3	B01-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11/2/26
4	B01-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11/2/26
5	B01-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	11/2/26
6	B01-CO2-02	IN FRONT OF SECURITY ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	11/2/26
7	B01-CO2-03	IN SECURITY CONTROL ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	11/2/26
8	L01-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11/2/26
9	L01-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11/2/26
10	L01-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11/2/26
11	L01-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11/2/26
12	L01-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	11/2/26
13	L02-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11/2/26
14	L02-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11/2/26
15	L02-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11/2/26
16	L02-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11/2/26
17	L02-ABC-05	IN TRAINNING ROOM	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11/2/26
18	L02-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	11/2/26
19	L02-CO2-02	IN CANTEEN ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	11/2/26
20	L03-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11/2/26
21	L03-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11/2/26
22	L03-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11/2/26
23	L03-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11/2/26
24	L03-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	11/2/26
25	L04-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11/2/26
26	L04-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11/2/26
27	L04-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11/2/26
28	L04-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11/2/26
29	L04-ABC-05	IN FRONT OF MAIN KITCHEN	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11/2/26
30	L04-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	11/2/26
31	L04-CO2-02	IN WOMAN STEAM ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	11/2/26
32	L04-CO2-03	IN MAN STEAM ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	11/2/26
33	L04-ABCD-01	IN 4TH MAIN KITCHEN ROOM	FIREADE	K Cooking oil	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11/2/26

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแรงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจวัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
34	L05-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11/2/26
35	L05-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11/2/26
36	L05-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11/2/26
37	L05-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11/2/26
38	L05-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	11/2/26
39	L06-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
40	L06-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
41	L06-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
42	L06-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
43	L06-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	16/2/26
44	L07-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
45	L07-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
46	L07-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
47	L07-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
48	L07-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	16/2/26
49	L08-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
50	L08-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
51	L08-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
52	L08-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
53	L08-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	16/2/26
54	L09-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
55	L09-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
56	L09-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
57	L09-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
58	L09-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	16/2/26
59	L10-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
60	L10-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
61	L10-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
62	L10-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
63	L10-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	16/2/26
64	L11-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
65	L11-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
66	L11-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
67	L11-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
68	L11-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	16/2/26

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแรงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจวัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
69	L12-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
70	L12-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
71	L12-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
72	L12-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
73	L12-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	16/2/26
74	L13-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
75	L13-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
76	L13-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
77	L13-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/2/26
78	L13-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	16/2/26
79	L14-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/2/26
80	L14-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/2/26
81	L14-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/2/26
82	L14-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/2/26
83	L14-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	17/2/26
84	L15-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/2/26
85	L15-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/2/26
86	L15-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/2/26
87	L15-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/2/26
88	L15-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	17/2/26
89	L16-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/2/26
90	L16-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/2/26
91	L16-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/2/26
92	L16-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/2/26
93	L16-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	17/2/26
94	L17-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/2/26
95	L17-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/2/26
96	L17-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/2/26
97	L17-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/2/26
98	L17-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	17/2/26
99	L18-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/2/26
100	L18-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/2/26
101	L18-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/2/26
102	L18-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/2/26
103	L18-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	17/2/26

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแลรหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจ์วัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
104	L19-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
105	L19-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
106	L19-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
107	L19-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
108	L19-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	17/12/26 P
109	L20-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
110	L20-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
111	L20-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
112	L20-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
113	L20-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	17/12/26 P
114	L21-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
115	L21-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
116	L21-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
117	L21-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
118	L21-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	17/12/26 P
119	L22-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
120	L22-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
121	L22-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
122	L22-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
123	L22-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	17/12/26 P
124	L23-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
125	L23-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
126	L23-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
127	L23-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
128	L23-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	17/12/26 P
129	L24-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
130	L24-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
131	L24-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
132	L24-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
133	L24-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	17/12/26 P
134	L25-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
135	L25-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
136	L25-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
137	L25-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
138	L25-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	17/12/26 P

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแลรหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจ์วัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
139	L26-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
140	L26-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
141	L26-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
142	L26-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
143	L26-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	17/12/26 P
144	L27-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
145	L27-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
146	L27-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
147	L27-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17/12/26 P
148	L27-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	17/12/26 P
149	L28-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 P
150	L28-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 P
151	L28-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 P
152	L28-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 P
153	L28-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/12/26 P
154	L29-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 P
155	L29-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 P
156	L29-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 P
157	L29-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 P
158	L29-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/12/26 P
159	L30-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 P
160	L30-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 P
161	L30-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 P
162	L30-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 P
163	L30-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/12/26 P
164	L31-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 P
165	L31-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 P
166	L31-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 P
167	L31-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 P
168	L31-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/12/26 P
169	L32-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 P
170	L32-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 P
171	L32-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 P
172	L32-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 P
173	L32-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/12/26 P

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแลรหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจ์วัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
174	L33-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
175	L33-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
176	L33-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
177	L33-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
178	L33-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/12/26 Pr
179	L34-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
180	L34-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
181	L34-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
182	L34-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
183	L34-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/12/26 Pr
184	L35-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
185	L35-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
186	L35-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
187	L35-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
188	L35-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/12/26 Pr
189	L36-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
190	L36-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
191	L36-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
192	L36-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
193	L36-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/12/26 Pr
194	L36-ABCD-01	IN 36TH MAIN KITCHEN ROOM	FIREADE	K Cooking oil	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
195	L36M-ABC-01	IN FRONT OF COOL WATER PUMP	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
196	L36M-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
197	L36M-ABC-03	IN FRONT OF FIRE PUMP ROOM	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
198	L36M-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
199	L36M-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/12/26 Pr
200	L37-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
201	L37-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
202	L37-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
203	L37-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
204	L37-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/12/26 Pr
205	L38-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
206	L38-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
207	L38-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
208	L38-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
209	L38-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/12/26 Pr

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแลรหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจ์วัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
210	L39-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
211	L39-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
212	L39-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
213	L39-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
214	L39-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/12/26 Pr
215	L40-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
216	L40-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
217	L40-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
218	L40-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
219	L40-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/12/26 Pr
220	L41-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
221	L41-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
222	L41-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
223	L41-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
224	L41-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/12/26 Pr
225	L42-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
226	L42-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
227	L42-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
228	L42-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
229	L42-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/12/26 Pr
230	L43-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
231	L43-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
232	L43-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
233	L43-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
234	L43-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/12/26 Pr
235	L44-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
236	L44-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
237	L44-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
238	L44-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
239	L44-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/12/26 Pr
240	L45-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
241	L45-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
242	L45-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
243	L45-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/12/26 Pr
244	L45-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/12/26 Pr

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่มีอ่านได้.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแลงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายอย่างชัดเจนทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจวัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
245	L46-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
246	L46-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
247	L46-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
248	L46-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
249	L46-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/2/26
250	L47-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
251	L47-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
252	L47-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
253	L47-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
254	L47-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/2/26
255	L48-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
256	L48-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
257	L48-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
258	L48-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
259	L48-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/2/26
260	L49-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
261	L49-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
262	L49-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
263	L49-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
264	L49-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/2/26
265	L50-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
266	L50-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
267	L50-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
268	L50-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
269	L50-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/2/26
270	L51-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
271	L51-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
272	L51-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
273	L51-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
274	L51-ABC-05	IN LIFT ROOM PL.1-2	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
275	L51-CO2-01	IN LIFT ROOM PL.1-2	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/2/26
276	L51-CO2-02	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/2/26
277	L52-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
278	L52-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
279	L52-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
280	L52-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
281	L52-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/2/26

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่มีอ่านได้.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแลงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายอย่างชัดเจนทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจวัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
282	L53-ABC-01	IN FRONT OF LIFT ROOM PL.7-8	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
283	L53-ABC-02	IN LIFT ROOM PL.5-6	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
284	L53-ABC-03	IN LIFT ROOM PL.7-8	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
285	L53-CO2-01	IN LIFT ROOM PL.5-6	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/2/26
286	L53-CO2-02	IN LIFT ROOM PL.7-8	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/2/26
287	L54-ABC-01	IN LIFT ROOM PL.3-4	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
288	L54-ABC-02	IN SERVICE LIFT ROOM	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
289	L54-ABC-03	IN FIREMAN LIFT ROOM	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26
290	L54-CO2-01	IN LIFT ROOM PL.3-4	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/2/26
291	L54-CO2-02	IN SERVICE LIFT ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/2/26
292	L54-CO2-03	IN FIREMAN LIFT ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/2/26
293	B01-CO2-04	CAR PARK AREA	FIREMAN	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/2/26
294	L01-CO2-02	GUARDHOUSE AT ENTRANCE	FIREMAN	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	24/2/26
295	L01-ABC-05	SMOKING AREA	FIREMAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24/2/26

Follow-Up Actions

Report any items requiring further actions:

1. _____

2. _____

Verified By Chief Engineer : [redacted] _____ **Date :** 9/3/26

Revise V.4 1 July 2022

Fire Extinguisher Monthly Inspection - F-10-A1

Name : [redacted] **Licence no. (if required) :** _____ **Date :** 4-17/03/2026

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่มีอ่านได้.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแลงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายอย่างชัดเจนทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจวัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
1	B01-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4/3/26
2	B01-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4/3/26
3	B01-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4/3/26
4	B01-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4/3/26
5	B01-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	4/3/26
6	B01-CO2-02	IN FRONT OF SECURITY ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	4/3/26
7	B01-CO2-03	IN SECURITY CONTROL ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	4/3/26
8	L01-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4/3/26
9	L01-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4/3/26
10	L01-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4/3/26
11	L01-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4/3/26
12	L01-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	4/3/26
13	L02-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4/3/26
14	L02-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4/3/26
15	L02-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4/3/26
16	L02-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4/3/26
17	L02-ABC-05	IN TRAINNING ROOM	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4/3/26
18	L02-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	4/3/26
19	L02-CO2-02	IN CANTEEN ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	4/3/26
20	L03-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4/3/26
21	L03-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4/3/26
22	L03-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4/3/26
23	L03-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4/3/26
24	L03-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	4/3/26
25	L04-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4/3/26
26	L04-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4/3/26
27	L04-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4/3/26
28	L04-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4/3/26
29	L04-ABC-05	IN FRONT OF MAIN KITCHEN	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4/3/26
30	L04-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	4/3/26
31	L04-CO2-02	IN WOMAN STEAM ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	4/3/26
32	L04-CO2-03	IN MAN STEAM ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	4/3/26
33	L04-ABCD-01	IN 4TH MAIN KITCHEN ROOM	FIREADE	K Cooking oil	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4/3/26

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่มีอ่านได้.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแลงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายอย่างชัดเจนทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจวัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
34	L05-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4/3/26
35	L05-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4/3/26
36	L05-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4/3/26
37	L05-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4/3/26
38	L05-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	4/3/26
39	L06-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/3/26
40	L06-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/3/26
41	L06-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/3/26
42	L06-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/3/26
43	L06-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	5/3/26
44	L07-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/3/26
45	L07-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/3/26
46	L07-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
47	L07-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
48	L07-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	6/3/26
49	L08-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
50	L08-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
51	L08-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/3/26
52	L08-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
53	L08-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	5/3/26
54	L09-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/3/26
55	L09-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
56	L09-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
57	L09-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
58	L09-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	6/3/26
59	L10-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
60	L10-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
61	L10-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
62	L10-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
63	L10-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	6/3/26
64	L11-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
65	L11-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
66	L11-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
67	L11-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
68	L11-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	6/3/26

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแรงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนตัว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจวัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (lbs)	Visual Inspection Passed? (√ / X / N / A) a	b	c	d	e	f	Notes
69	L12-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
70	L12-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
71	L12-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
72	L12-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
73	L12-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	6/3/26
74	L13-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
75	L13-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
76	L13-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
77	L13-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
78	L13-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	6/3/26
79	L14-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
80	L14-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
81	L14-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
82	L14-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
83	L14-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	6/3/26
84	L15-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
85	L15-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
86	L15-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
87	L15-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/3/26
88	L15-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	6/3/26
89	L16-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/3/26
90	L16-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/3/26
91	L16-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/3/26
92	L16-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/3/26
93	L16-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	7/3/26
94	L17-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/3/26
95	L17-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/3/26
96	L17-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/3/26
97	L17-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/3/26
98	L17-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	7/3/26
99	L18-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/3/26
100	L18-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/3/26
101	L18-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/3/26
102	L18-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/3/26
103	L18-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	7/3/26

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแรงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนตัว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจวัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (lbs)	Visual Inspection Passed? (√ / X / N / A) a	b	c	d	e	f	Notes
104	L19-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/3/26
105	L19-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/3/26
106	L19-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/3/26
107	L19-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/3/26
108	L19-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	7/3/26
109	L20-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/3/26
110	L20-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/3/26
111	L20-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/3/26
112	L20-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/3/26
113	L20-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	7/3/26
114	L21-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13/3/26
115	L21-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13/3/26
116	L21-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13/3/26
117	L21-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13/3/26
118	L21-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	13/3/26
119	L22-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13/3/26
120	L22-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13/3/26
121	L22-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13/3/26
122	L22-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13/3/26
123	L22-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	13/3/26
124	L23-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13/3/26
125	L23-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13/3/26
126	L23-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13/3/26
127	L23-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13/3/26
128	L23-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	13/3/26
129	L24-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13/3/26
130	L24-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13/3/26
131	L24-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13/3/26
132	L24-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13/3/26
133	L24-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	13/3/26
134	L25-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13/3/26
135	L25-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13/3/26
136	L25-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13/3/26
137	L25-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13/3/26
138	L25-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	13/3/26

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแรงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนตัว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจวัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (lbs)	Visual Inspection Passed? (√ / X / N / A) a	b	c	d	e	f	Notes
139	L26-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/3/26
140	L26-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/3/26
141	L26-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/3/26
142	L26-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/3/26
143	L26-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	14/3/26
144	L27-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/3/26
145	L27-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/3/26
146	L27-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/3/26
147	L27-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/3/26
148	L27-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	14/3/26
149	L28-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/3/26
150	L28-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/3/26
151	L28-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/3/26
152	L28-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/3/26
153	L28-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	14/3/26
154	L29-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
155	L29-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
156	L29-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
157	L29-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
158	L29-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	10/3/26
159	L30-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
160	L30-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
161	L30-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
162	L30-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
163	L30-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	10/3/26
164	L31-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
165	L31-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
166	L31-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
167	L31-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
168	L31-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	10/3/26
169	L32-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
170	L32-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
171	L32-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
172	L32-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
173	L32-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	10/3/26

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแรงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนตัว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจวัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (lbs)	Visual Inspection Passed? (√ / X / N / A) a	b	c	d	e	f	Notes
174	L33-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
175	L33-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
176	L33-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
177	L33-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
178	L33-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	10/3/26
179	L34-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
180	L34-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
181	L34-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
182	L34-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
183	L34-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	10/3/26
184	L35-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
185	L35-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
186	L35-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
187	L35-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
188	L35-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	10/3/26
189	L36-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
190	L36-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
191	L36-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
192	L36-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
193	L36-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	10/3/26
194	L36-ABCD-01	IN 36TH MAIN KITCHEN ROOM	FIREADE	K Cooking oil	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
195	L36M-ABC-01	IN FRONT OF COOL WATER PUMP	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
196	L36M-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
197	L36M-ABC-03	IN FRONT OF FIRE PUMP ROOM	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
198	L36M-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
199	L36M-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	10/3/26
200	L37-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
201	L37-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
202	L37-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
203	L37-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
204	L37-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	10/3/26
205	L38-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
206	L38-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
207	L38-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
208	L38-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/3/26
209	L38-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	10/3/26

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแรงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจ์วัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
210	L39-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	10/3/26 A
211	L39-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	10/3/26 A
212	L39-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	10/3/26 A
213	L39-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	10/3/26 A
214	L39-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	10/3/26 A
215	L40-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	10/3/26 A
216	L40-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	10/3/26 A
217	L40-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	10/3/26 A
218	L40-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	10/3/26 A
219	L40-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	10/3/26 A
220	L41-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
221	L41-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
222	L41-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
223	L41-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
224	L41-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	15/3/26 A
225	L42-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
226	L42-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
227	L42-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
228	L42-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
229	L42-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	15/3/26 A
230	L43-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
231	L43-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
232	L43-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
233	L43-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
234	L43-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	15/3/26 A
235	L44-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
236	L44-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
237	L44-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
238	L44-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
239	L44-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	15/3/26 A
240	L45-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
241	L45-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
242	L45-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
243	L45-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
244	L45-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	15/3/26 A

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแรงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจ์วัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
245	L46-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
246	L46-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
247	L46-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
248	L46-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
249	L46-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	15/3/26 A
250	L47-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
251	L47-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
252	L47-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
253	L47-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
254	L47-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	15/3/26 A
255	L48-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
256	L48-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
257	L48-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
258	L48-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
259	L48-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	15/3/26 A
260	L49-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
261	L49-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
262	L49-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
263	L49-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
264	L49-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	15/3/26 A
265	L50-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
266	L50-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
267	L50-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
268	L50-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
269	L50-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	15/3/26 A
270	L51-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
271	L51-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
272	L51-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
273	L51-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
274	L51-ABC-05	IN LIFT ROOM PL.1-2	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
275	L51-CO2-01	IN LIFT ROOM PL.1-2	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	15/3/26 A
276	L51-CO2-02	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	15/3/26 A
277	L52-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
278	L52-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
279	L52-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
280	L52-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/3/26 A
281	L52-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	15/3/26 A

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแรงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจ์วัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
282	L53-ABC-01	IN FRONT OF LIFT ROOM PL.7-8	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	17/3/26 A
283	L53-ABC-02	IN LIFT ROOM PL.5-6	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	17/3/26 A
284	L53-ABC-03	IN LIFT ROOM PL.7-8	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	17/3/26 A
285	L53-CO2-01	IN LIFT ROOM PL.5-6	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	17/3/26 A
286	L53-CO2-02	IN LIFT ROOM PL.7-8	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	17/3/26 A
287	L54-ABC-01	IN LIFT ROOM PL.3-4	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	17/3/26 A
288	L54-ABC-02	IN SERVICE LIFT ROOM	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	17/3/26 A
289	L54-ABC-03	IN FIREMAN LIFT ROOM	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	17/3/26 A
290	L54-CO2-01	IN LIFT ROOM PL.3-4	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	17/3/26 A
291	L54-CO2-02	IN SERVICE LIFT ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	17/3/26 A
292	L54-CO2-03	IN FIREMAN LIFT ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	17/3/26 A
293	B01-CO2-04	CAR PARK AREA	FIREMAN	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	4/3/26 R
294	L01-CO2-02	GUARDHOUSE AT ENTRANCE	FIREMAN	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	4/3/26 R
295	L01-ABC-05	SMOKING AREA	FIREMAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	4/3/26 R

Follow-Up Actions

Report any items requiring further actions:

1. _____

2. _____

Verified By Chief Engineer : [redacted] **Date :** 19/3/26

Fire Extinguisher Monthly Inspection - F-10-A1

Name : [redacted] **Licence no. (if required) :** _____ **Date :** 3-5/4/26

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแรงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจ์วัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
1	B01-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	3/4/26 C
2	B01-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	3/4/26 C
3	B01-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	3/4/26 C
4	B01-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	3/4/26 C
5	B01-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	3/4/26 C
6	B01-CO2-02	IN FRONT OF SECURITY ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	3/4/26 C
7	B01-CO2-03	IN SECURITY CONTROL ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	3/4/26 C
8	L01-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	3/4/26 C
9	L01-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	3/4/26 C
10	L01-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	3/4/26 C
11	L01-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	3/4/26 C
12	L01-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	3/4/26 C
13	L02-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	3/4/26 C
14	L02-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	3/4/26 C
15	L02-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	3/4/26 C
16	L02-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	3/4/26 C
17	L02-ABC-05	IN TRAINNING ROOM	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	3/4/26 C
18	L02-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	3/4/26 C
19	L02-CO2-02	IN CANTEEN ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	3/4/26 C
20	L03-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	3/4/26 C
21	L03-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	3/4/26 C
22	L03-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	3/4/26 C
23	L03-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	3/4/26 C
24	L03-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	3/4/26 C
25	L04-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	3/4/26 C
26	L04-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	3/4/26 C
27	L04-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	3/4/26 C
28	L04-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	3/4/26 C
29	L04-ABC-05	IN FRONT OF MAIN KITCHEN	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	3/4/26 C
30	L04-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	3/4/26 C
31	L04-CO2-02	IN WOMAN STEAM ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	3/4/26 C
32	L04-CO2-03	IN MAN STEAM ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	3/4/26 C
33	L04-ABCD-01	IN 4TH MAIN KITCHEN ROOM	FIREADE	K Cooking oil	15	√	√	√	√	√	√	3/4/26 C

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่มีชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแลงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจ์วัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
34	L05-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
35	L05-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
36	L05-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
37	L05-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
38	L05-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	3/4/26
39	L06-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
40	L06-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
41	L06-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
42	L06-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
43	L06-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	3/4/26
44	L07-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
45	L07-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
46	L07-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
47	L07-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
48	L07-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	3/4/26
49	L08-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
50	L08-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
51	L08-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
52	L08-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
53	L08-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	3/4/26
54	L09-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
55	L09-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
56	L09-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
57	L09-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
58	L09-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	3/4/26
59	L10-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
60	L10-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
61	L10-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
62	L10-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
63	L10-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	3/4/26
64	L11-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
65	L11-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
66	L11-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
67	L11-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
68	L11-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	3/4/26

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่มีชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแลงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจ์วัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
69	L12-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
70	L12-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
71	L12-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
72	L12-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
73	L12-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	3/4/26
74	L13-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
75	L13-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
76	L13-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
77	L13-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
78	L13-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	3/4/26
79	L14-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
80	L14-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
81	L14-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
82	L14-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
83	L14-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	3/4/26
84	L15-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
85	L15-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
86	L15-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
87	L15-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
88	L15-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	3/4/26
89	L16-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
90	L16-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
91	L16-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
92	L16-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
93	L16-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	3/4/26
94	L17-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
95	L17-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
96	L17-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
97	L17-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
98	L17-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	3/4/26
99	L18-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
100	L18-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
101	L18-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
102	L18-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
103	L18-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	3/4/26

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่มีชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแลงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจ์วัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
104	L19-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
105	L19-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
106	L19-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
107	L19-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
108	L19-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	3/4/26
109	L20-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
110	L20-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
111	L20-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
112	L20-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
113	L20-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	3/4/26
114	L21-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
115	L21-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
116	L21-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
117	L21-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
118	L21-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	3/4/26
119	L22-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
120	L22-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
121	L22-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
122	L22-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
123	L22-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	3/4/26
124	L23-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
125	L23-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
126	L23-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
127	L23-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
128	L23-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	3/4/26
129	L24-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
130	L24-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
131	L24-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
132	L24-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
133	L24-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	3/4/26
134	L25-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
135	L25-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
136	L25-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
137	L25-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
138	L25-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	3/4/26

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่มีชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแลงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจ์วัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
139	L26-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
140	L26-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
141	L26-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
142	L26-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
143	L26-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	3/4/26
144	L27-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
145	L27-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
146	L27-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
147	L27-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3/4/26
148	L27-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	3/4/26
149	L28-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/4/26 P
150	L28-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/4/26 P
151	L28-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/4/26 P
152	L28-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/4/26 P
153	L28-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	6/4/26 P
154	L29-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/4/26 P
155	L29-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/4/26 P
156	L29-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/4/26 P
157	L29-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/4/26 P
158	L29-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	6/4/26 P
159	L30-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/4/26 P
160	L30-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/4/26 P
161	L30-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/4/26 P
162	L30-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/4/26 P
163	L30-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	6/4/26 P
164	L31-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/4/26 P
165	L31-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/4/26 P
166	L31-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/4/26 P
167	L31-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/4/26 P
168	L31-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	6/4/26 P
169	L32-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/4/26 P
170	L32-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/4/26 P
171	L32-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/4/26 P
172	L32-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/4/26 P
173	L32-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	6/4/26 P

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการนำถัง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่มีอ่านง่าย.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแรงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนถัว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจวัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
174	L33-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/9/26 P
175	L33-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/9/26 P
176	L33-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/9/26 P
177	L33-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/9/26 P
178	L33-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	8/9/26 P
179	L34-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/9/26 P
180	L34-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/9/26 P
181	L34-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/9/26 P
182	L34-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/9/26 P
183	L34-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	8/9/26 P
184	L35-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/9/26 P
185	L35-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/9/26 P
186	L35-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/9/26 P
187	L35-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/9/26 P
188	L35-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	8/9/26 P
189	L36-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/9/26 P
190	L36-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/9/26 P
191	L36-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/9/26 P
192	L36-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/9/26 P
193	L36-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	7/9/26 P
194	L36-ABCD-01	IN 36TH MAIN KITCHEN ROOM	FIREADE	K Cooking oil	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/9/26 P
195	L36M-ABC-01	IN FRONT OF COOL WATER PUMP	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/9/26 P
196	L36M-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/9/26 P
197	L36M-ABC-03	IN FRONT OF FIRE PUMP ROOM	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/9/26 P
198	L36M-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/9/26 P
199	L36M-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	7/9/26 P
200	L37-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/9/26 P
201	L37-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/9/26 P
202	L37-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/9/26 P
203	L37-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/9/26 P
204	L37-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	7/9/26 P
205	L38-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/9/26 P
206	L38-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/9/26 P
207	L38-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/9/26 P
208	L38-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/9/26 P
209	L38-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	7/9/26 P

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการนำถัง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่มีอ่านง่าย.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแรงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนถัว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจวัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
210	L39-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/9/26 P
211	L39-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/9/26 P
212	L39-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/9/26 P
213	L39-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/9/26 P
214	L39-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	7/9/26 P
215	L40-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/9/26 P
216	L40-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/9/26 P
217	L40-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/9/26 P
218	L40-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/9/26 P
219	L40-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	7/9/26 P
220	L41-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/9/26 P
221	L41-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/9/26 P
222	L41-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/9/26 P
223	L41-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/9/26 P
224	L41-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	6/9/26 P
225	L42-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/9/26 P
226	L42-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/9/26 P
227	L42-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/9/26 P
228	L42-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/9/26 P
229	L42-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	6/9/26 P
230	L43-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/9/26 P
231	L43-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/9/26 P
232	L43-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/9/26 P
233	L43-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/9/26 P
234	L43-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	6/9/26 P
235	L44-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/9/26 P
236	L44-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/9/26 P
237	L44-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/9/26 P
238	L44-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/9/26 P
239	L44-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	6/9/26 P
240	L45-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/9/26 P
241	L45-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/9/26 P
242	L45-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/9/26 P
243	L45-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/9/26 P
244	L45-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	6/9/26 P

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการนำถัง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่มีอ่านง่าย.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแรงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนถัว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจวัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
245	L46-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
246	L46-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
247	L46-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
248	L46-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
249	L46-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	5/9/26 P
250	L47-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
251	L47-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
252	L47-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
253	L47-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
254	L47-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	5/9/26 P
255	L48-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
256	L48-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
257	L48-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
258	L48-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
259	L48-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	5/9/26 P
260	L49-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
261	L49-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
262	L49-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
263	L49-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
264	L49-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	5/9/26 P
265	L50-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
266	L50-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
267	L50-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
268	L50-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
269	L50-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	5/9/26 P
270	L51-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
271	L51-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
272	L51-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
273	L51-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
274	L51-ABC-05	IN LIFT ROOM PL.1-2	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
275	L51-CO2-01	IN LIFT ROOM PL.1-2	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	5/9/26 P
276	L51-CO2-02	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	5/9/26 P
277	L52-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
278	L52-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
279	L52-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
280	L52-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
281	L52-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	5/9/26 P

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการนำถัง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่มีอ่านง่าย.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแรงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนถัว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจวัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
282	L53-ABC-01	IN FRONT OF LIFT ROOM PL.7-8	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
283	L53-ABC-02	IN LIFT ROOM PL.5-6	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
284	L53-ABC-03	IN LIFT ROOM PL.7-8	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
285	L53-CO2-01	IN LIFT ROOM PL.5-6	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	5/9/26 P
286	L53-CO2-02	IN LIFT ROOM PL.7-8	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	5/9/26 P
287	L54-ABC-01	IN LIFT ROOM PL.3-4	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
288	L54-ABC-02	IN SERVICE LIFT ROOM	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
289	L54-ABC-03	IN FIREMAN LIFT ROOM	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5/9/26 P
290	L54-CO2-01	IN LIFT ROOM PL.3-4	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	5/9/26 P
291	L54-CO2-02	IN SERVICE LIFT ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	5/9/26 P
292	L54-CO2-03	IN FIREMAN LIFT ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	5/9/26 P
293	B01-CO2-04	CAR PARK AREA	FIREMAN	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	
294	L01-CO2-02	GUARDHOUSE AT ENTRANCE	FIREMAN	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	
295	L01-ABC-05	SMOKING AREA	FIREMAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Follow-Up Actions

Report any items requiring further actions:

1. _____

2. _____

Verified By Chief Engineer : [redacted] **Date :** 27/09/26

Revise V.4 1 July 2022

Fire Extinguisher Monthly Inspection - F-10-A1

Name : [redacted] Licence no. (if required) : _____ Date : 1-29/5/26

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีกแรงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนตัว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจวัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
1	B01-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29/5/26 fv
2	B01-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29/5/26 fv
3	B01-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29/5/26 fv
4	B01-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29/5/26 fv
5	B01-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	29/5/26 fv
6	B01-CO2-02	IN FRONT OF SECURITY ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	29/5/26 fv
7	B01-CO2-03	IN SECURITY CONTROL ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	29/5/26 fv
8	L01-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29/5/26 fv
9	L01-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29/5/26 fv
10	L01-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29/5/26 fv
11	L01-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29/5/26 fv
12	L01-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	29/5/26 fv
13	L02-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29/5/26 fv
14	L02-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29/5/26 fv
15	L02-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29/5/26 fv
16	L02-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29/5/26 fv
17	L02-ABC-05	IN TRAINNING ROOM	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29/5/26 fv
18	L02-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	29/5/26 fv
19	L02-CO2-02	IN CANTEEN ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	29/5/26 fv
20	L03-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29/5/26 fv
21	L03-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29/5/26 fv
22	L03-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29/5/26 fv
23	L03-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29/5/26 fv
24	L03-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	29/5/26 fv
25	L04-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29/5/26 fv
26	L04-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29/5/26 fv
27	L04-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29/5/26 fv
28	L04-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29/5/26 fv
29	L04-ABC-05	IN FRONT OF MAIN KITCHEN	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29/5/26 fv
30	L04-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	29/5/26 fv
31	L04-CO2-02	IN WOMAN STEAM ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	29/5/26 fv
32	L04-CO2-03	IN MAN STEAM ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	29/5/26 fv
33	L04-ABCD-01	IN 4TH MAIN KITCHEN ROOM	FIREADE	K Cooking oil	15	√	√	√	√	√	√	29/5/26 fv

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีกแรงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนตัว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจวัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
34	L05-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29-5-26 fv
35	L05-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29-5-26 fv
36	L05-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29-5-26 fv
37	L05-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29-5-26 fv
38	L05-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	29-5-26 fv
39	L06-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29-5-26 fv
40	L06-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29-5-26 fv
41	L06-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29-5-26 fv
42	L06-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29-5-26 fv
43	L06-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	29-5-26 fv
44	L07-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29-5-26 fv
45	L07-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29-5-26 fv
46	L07-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29-5-26 fv
47	L07-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29-5-26 fv
48	L07-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	29-5-26 fv
49	L08-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29-5-26 fv
50	L08-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29-5-26 fv
51	L08-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29-5-26 fv
52	L08-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29-5-26 fv
53	L08-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	29-5-26 fv
54	L09-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29-5-26 fv
55	L09-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29-5-26 fv
56	L09-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29-5-26 fv
57	L09-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	29-5-26 fv
58	L09-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	29-5-26 fv
59	L10-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22-5-26 fv
60	L10-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22-5-26 fv
61	L10-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22-5-26 fv
62	L10-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22-5-26 fv
63	L10-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	22-5-26 fv
64	L11-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22-5-26 fv
65	L11-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22-5-26 fv
66	L11-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22-5-26 fv
67	L11-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22-5-26 fv
68	L11-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	22-5-26 fv

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีกแรงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนตัว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจวัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
69	L12-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
70	L12-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
71	L12-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
72	L12-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
73	L12-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	22/5/26 fv
74	L13-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
75	L13-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
76	L13-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
77	L13-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
78	L13-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	22/5/26 fv
79	L14-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
80	L14-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
81	L14-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
82	L14-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
83	L14-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	22/5/26 fv
84	L15-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
85	L15-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
86	L15-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
87	L15-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
88	L15-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	22/5/26 fv
89	L16-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
90	L16-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
91	L16-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
92	L16-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
93	L16-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	22/5/26 fv
94	L17-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
95	L17-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
96	L17-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
97	L17-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
98	L17-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	22/5/26 fv
99	L18-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
100	L18-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
101	L18-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
102	L18-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
103	L18-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	22/5/26 fv

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีกแรงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนตัว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจวัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
104	L19-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
105	L19-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
106	L19-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
107	L19-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	22/5/26 fv
108	L19-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	22/5/26 fv
109	L20-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/5/26 fv
110	L20-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/5/26 fv
111	L20-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/5/26 fv
112	L20-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/5/26 fv
113	L20-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	15/5/26 fv
114	L21-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/5/26 fv
115	L21-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/5/26 fv
116	L21-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/5/26 fv
117	L21-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/5/26 fv
118	L21-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	15/5/26 fv
119	L22-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/5/26 fv
120	L22-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/5/26 fv
121	L22-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/5/26 fv
122	L22-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/5/26 fv
123	L22-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	15/5/26 fv
124	L23-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/5/26 fv
125	L23-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/5/26 fv
126	L23-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/5/26 fv
127	L23-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/5/26 fv
128	L23-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	15/5/26 fv
129	L24-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/5/26 fv
130	L24-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/5/26 fv
131	L24-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/5/26 fv
132	L24-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/5/26 fv
133	L24-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	15/5/26 fv
134	L25-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/5/26 fv
135	L25-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/5/26 fv
136	L25-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/5/26 fv
137	L25-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√	√	15/5/26 fv
138	L25-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	√	√	√	√	√	NA	15/5/26 fv

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแลงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพในการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจ์วัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
139	L26-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
140	L26-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
141	L26-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
142	L26-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
143	L26-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	8/15/26 P
144	L27-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
145	L27-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
146	L27-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
147	L27-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
148	L27-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	8/15/26 P
149	L28-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
150	L28-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
151	L28-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
152	L28-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
153	L28-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	8/15/26 P
154	L29-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
155	L29-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
156	L29-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
157	L29-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
158	L29-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	8/15/26 P
159	L30-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
160	L30-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
161	L30-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
162	L30-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
163	L30-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	8/15/26 P
164	L31-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
165	L31-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
166	L31-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
167	L31-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
168	L31-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	8/15/26 P
169	L32-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
170	L32-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
171	L32-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
172	L32-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
173	L32-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	8/15/26 P

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแลงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพในการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจ์วัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
174	L33-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
175	L33-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
176	L33-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
177	L33-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
178	L33-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	8/15/26 P
179	L34-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
180	L34-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
181	L34-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
182	L34-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
183	L34-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	8/15/26 P
184	L35-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
185	L35-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
186	L35-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
187	L35-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
188	L35-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	8/15/26 P
189	L36-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
190	L36-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
191	L36-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
192	L36-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
193	L36-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	8/15/26 P
194	L36-ABCD-01	IN 36TH MAIN KITCHEN ROOM	FIREADE	K Cooking oil	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
195	L36M-ABC-01	IN FRONT OF COOL WATER PUMP	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
196	L36M-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
197	L36M-ABC-03	IN FRONT OF FIRE PUMP ROOM	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
198	L36M-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
199	L36M-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	8/15/26 P
200	L37-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
201	L37-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
202	L37-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
203	L37-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
204	L37-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	8/15/26 P
205	L38-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
206	L38-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
207	L38-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
208	L38-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
209	L38-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	8/15/26 P

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแลงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพในการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจ์วัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
210	L39-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
211	L39-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
212	L39-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
213	L39-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/15/26 P
214	L39-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	8/15/26 P
215	L40-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1/15/26 P
216	L40-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1/15/26 P
217	L40-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1/15/26 P
218	L40-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1/15/26 P
219	L40-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	1/15/26 P
220	L41-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1/15/26 P
221	L41-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1/15/26 P
222	L41-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1/15/26 P
223	L41-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1/15/26 P
224	L41-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	1/15/26 P
225	L42-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1/15/26 P
226	L42-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1/15/26 P
227	L42-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1/15/26 P
228	L42-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1/15/26 P
229	L42-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	1/15/26 P
230	L43-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1/15/26 P
231	L43-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1/15/26 P
232	L43-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1/15/26 P
233	L43-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1/15/26 P
234	L43-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	1/15/26 P
235	L44-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1/15/26 P
236	L44-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1/15/26 P
237	L44-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1/15/26 P
238	L44-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1/15/26 P
239	L44-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	1/15/26 P
240	L45-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1/15/26 P
241	L45-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1/15/26 P
242	L45-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1/15/26 P
243	L45-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1/15/26 P
244	L45-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	1/15/26 P

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** มีคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแลงหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพในการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจ์วัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√/X/N/A) a	b	c	d	e	f	Notes
245	L46-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
246	L46-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
247	L46-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
248	L46-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
249	L46-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	1-5-26 P
250	L47-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
251	L47-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
252	L47-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
253	L47-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
254	L47-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	1-5-26 P
255	L48-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
256	L48-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
257	L48-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
258	L48-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
259	L48-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	1-5-26 P
260	L49-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
261	L49-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
262	L49-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
263	L49-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
264	L49-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	1-5-26 P
265	L50-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
266	L50-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
267	L50-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
268	L50-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
269	L50-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	1-5-26 P
270	L51-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
271	L51-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
272	L51-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
273	L51-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
274	L51-ABC-05	IN LIFT ROOM PL.1-2	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
275	L51-CO2-01	IN LIFT ROOM PL.1-2	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	1-5-26 P
276	L51-CO2-02	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	1-5-26 P
277	L52-ABC-01	IN FRONT OF CA ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
278	L52-ABC-02	IN FRONT OF SERVICE LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
279	L52-ABC-03	IN FRONT OF BB ROOM TYPE	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
280	L52-ABC-04	IN FRONT OF FIREMAN LIFT	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
281	L52-CO2-01	IN FRONT OF EE-COMM. ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	1-5-26 P

Procedure

This inspection should be prepared, conducted and completed in accordance with procedure P-10-A1

√ = Satisfactory X = Unsatisfactory N/A = Not applicable

Visual Inspection

a **Located in designated place.** ตั้งอยู่ในที่กำหนด. b **No obstruction to access or visibility.** ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึง.

c **Operating instructions legible.** อ่านคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน.

d **Safety seals and tamper indicators are not broken or missing.** ตัวล็อคการใช้งานไม่มีการฉีดแตกหรือขาดหายไป.

e **Examine for obvious physical damage, corrosion, leakage or clogged nozzle.** ความเสียหายทางกายภาพเช่นการกัดกร่อนรั่ว หรืออุดตันของหัวฉีด.

f **Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position.** เกจวัดความดันหรือตัวบ่งชี้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน.

Item	Extinguisher ID.	Location	Brand	Type	Size (Lbs)	Visual Inspection Passed? (√ / X / N / A)						Notes
						a	b	c	d	e	f	
282	L53-ABC-01	IN FRONT OF LIFT ROOM PL.7-8	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
283	L53-ABC-02	IN LIFT ROOM PL.5-6	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
284	L53-ABC-03	IN LIFT ROOM PL.7-8	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
285	L53-CO2-01	IN LIFT ROOM PL.5-6	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	1-5-26 P
286	L53-CO2-02	IN LIFT ROOM PL.7-8	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	1-5-26 P
287	L54-ABC-01	IN LIFT ROOM PL.3-4	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
288	L54-ABC-02	IN SERVICE LIFT ROOM	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
289	L54-ABC-03	IN FIREMAN LIFT ROOM	GUARDIAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P
290	L54-CO2-01	IN LIFT ROOM PL.3-4	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	1-5-26 P
291	L54-CO2-02	IN SERVICE LIFT ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	1-5-26 P
292	L54-CO2-03	IN FIREMAN LIFT ROOM	BADGER	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	1-5-26 P
293	B01-CO2-04	CAR PARK AREA	FIREMAN	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	1-5-26 P
294	L01-CO2-02	GUARDHOUSE AT ENTRANCE	FIREMAN	Co^2	10	✓	✓	✓	✓	✓	NA	1-5-26 P
295	L01-ABC-05	SMOKING AREA	FIREMAN	Dry Chemical	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-5-26 P

Follow-Up Actions

Report any items requiring further actions:

1. _____

2. _____

Verified By Chief Engineer : [redacted] **Date :** 12/6/26

ภาคผนวก ข-5
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสูบกากตะกอนและไขมัน

เล่มที่ 022 เลขที่ 1063

ต้นฉบับ

นายสุรเชษฐ์ เอี่ยมสกุล (สำนักงานใหญ่)
243 ซอยเพชรเกษม 63 แยก 1 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
TEL. 02-413-1819, 084-000-6407, FAX. 02-455-4692

ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
3100100275617

วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

นามผู้ซื้อ
SOLD TO นิติบุคคลอาคารชุด ดิ ไอคอน สยาม ซุพเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์
ที่อยู่
ADDRESS 249 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099-4002524444-4 ☐ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขา

ลำดับ NO.	รายการสินค้า DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1.	สำหรับและทำความสะอาดถังบำบัดน้ำเสีย และถังดักไขมัน	1	26,000.00	26,000.00
	ประจำเดือน มกราคม 2569 ✓			

THE RESIDENCES MANDARIN ORIENTAL BANGKOK
RECEIVED DATE : 26/1/26
☐ FOOD ☑ DIRECT & ENG. ☐ OE & FF&E
RECEIVED BY .....
DEPARTMENT HEAD .....

(Porntip Bemand)
Director of Residences

รวมราคาสินค้า	26,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,820.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	27,820.00

สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน.
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

ผู้รับเงิน COLLECTOR [redacted]

ผู้รับสินค้า RECEIVED BY [redacted]

POSTED #13123

เล่มที่ 022 เลขที่ 1085

ต้นฉบับ

นายสุรเชษฐ์ เอี่ยมสกุล (สำนักงานใหญ่)
243 ซอยเพชรเกษม 63 แยก 1 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
TEL. 02-413-1819, 084-000-6407, FAX. 02-455-4692

ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
3100100275617

วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

นามผู้ซื้อ
SOLD TO นิติบุคคลอาคารชุด ดิ ไอคอน สยาม ซุพเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์
ที่อยู่
ADDRESS 249 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099-4002524444-4 ☐ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขา

ลำดับ NO.	รายการสินค้า DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1.	สำหรับและทำความสะอาดถังบำบัดน้ำเสีย และถังดักไขมัน	1	26,000.00	26,000.00
	ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 ✓			

THE RESIDENCES MANDARIN ORIENTAL BANGKOK
RECEIVED DATE : 26/2/26
☐ FOOD ☑ DIRECT & ENG. ☐ OE & FF&E
RECEIVED BY .....
DEPARTMENT HEAD .....

รวมราคาสินค้า	26,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,820.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	27,820.00

สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน.
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

ผู้รับเงิน COLLECTOR [redacted]

ผู้รับสินค้า RECEIVED BY [redacted]

เล่มที่ 023 เลขที่ 1106

นายสุรเชษฎ์ เอี่ยมสกุล (สำนักงานใหญ่)

243 ซอยเพชรเกษม 63 แยก 1 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
TEL. 02-413-1819, 084-000-6407, FAX. 02-455-4692

ต้นฉบับ

ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
3100100275617

วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

นามผู้ซื้อ
SOLD TO นิติบุคคลอาคารชุดดิไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์มาสซิเดนซ์

ที่อยู่
ADDRESS 299 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099-400252444-4 ☐ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขา

ลำดับ NO.	รายการสินค้า DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1.	กำจัดและทำความสะอาดถังบำบัดน้ำเสียและถังเก็บไขมัน	1	26,000.00	26,000.00
	ประจำเดือน มีนาคม 2569 ✓			

THE RESIDENCES MANDARIN ORIENTAL BANGKOK
RECEIVED DATE : 27/3/26
☐ FOOD ☑ DIRECT & ENG. ☐ OE & FF&E
RECEIVED BY .....
DEPARTMENT HEAD .....

รวมราคาสินค้า	26,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,820.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	27,820.00

สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน.
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

ผู้รับเงิน COLLECT [redacted]

ผู้รับสินค้า RECEIVED BY [redacted]

เล่มที่ 023 เลขที่ 1133

นายสุรเชษฎ์ เอี่ยมสกุล (สำนักงานใหญ่)

243 ซอยเพชรเกษม 63 แยก 1 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
TEL. 02-413-1819, 084-000-6407, FAX. 02-455-4692

ต้นฉบับ

ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
3100100275617

POSTED 28/3/26

วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

นามผู้ซื้อ
SOLD TO นิติบุคคลอาคารชุดดิไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์มาสซิเดนซ์

ที่อยู่
ADDRESS 299 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099-400252444-4 ☐ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขา

ลำดับ NO.	รายการสินค้า DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1.	กำจัดและทำความสะอาดถังบำบัดน้ำเสียและถังเก็บไขมัน	1	26,000.00	26,000.00
	ประจำเดือน เมษายน 2569			

THE RESIDENCES MANDARIN ORIENTAL BANGKOK
RECEIVED DATE : 28/4/26
☐ FOOD ☑ DIRECT & ENG. ☐ OE & FF&E
RECEIVED BY .....
DEPARTMENT HEAD .....

รวมราคาสินค้า	26,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,820.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	27,820.00

สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน.
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

ผู้รับเงิน COLLECTO [redacted]

ผู้รับสินค้า RECEIVED BY [redacted]

เล่มที่ 024 เลขที่ 1151

สำเนา

นายสุรเชษฎ์ เอี่ยมสกุล (สำนักงานใหญ่)

243 ซอยเพชรเกษม 63 แยก 1 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
TEL. 02-413-1819, 084-000-6407, FAX. 02-455-4692

ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
3100100275617

วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

นามผู้ซื้อ
SOLD TO นิติบุคคลอาคารชุด ลิไอคอนพรีมา ชูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์

ที่อยู่
ADDRESS 289 ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099-400252 444-4 ☐ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขา.....

ลำดับ NO.	รายการสินค้า DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1.	กำจัดและทำความสะอาดถังบำบัดน้ำเสียและถังเก็บไขมัน	1	26,000 00	26,000 00
	ประจำเดือน พฤษภาคม 2569			

รวมราคาสินค้า	26,000 00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,820 00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	27,820 00

สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน.
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

ผู้รับเงิน
COLLECTO [redacted]

ผู้รับสินค้า
RECEIVED BY

ภาคผนวก ข-6

เอกสารแผนการทำความสะอาดของแผนกแม่บ้าน

รายการตรวจสอบประจำวันของแผนกแม่บ้าน

หน่วยงาน : นิติบุคลอาคารชุด ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์

ทำงาน : วันจันทร์- วันอาทิตย์

ผู้รับผิดชอบ : [redacted]

ลำดับ	เวลาทำงาน	รายละเอียดการทำความสะอาดประจำวัน	การทำงานรอบเช้า	การทำงานรอบบ่าย	หมายเหตุ
1	06.00 - 07.00	ทำความสะอาดออฟฟิศนิติ กวาด ถู ล้อบบี้	✓		
2	07.00 - 07.30	ทำความสะอาดห้องน้ำ	✓		
3	07.30 - 08.30	ทำความสะอาด กวาด ลานจอดรถอัตโนมัติด้านหน้า และรอบอาคารด้านนอก กวาดใบไม้ทางเข้าโครงการ	✓		
4	08.30 - 09.30	กวาด ถูทางเดินชั้น 4, 5 ,36	✓		
5	09.30 - 10.30	ทำความสะอาด เก็บขยะตามจุดต่างๆ และเก็บขยะตามชั้นลูกบ้าน	✓		
6	10.30 - 11.00	ทำความสะอาด กวาดใบไม้ กวาดรางน้ำ ชั้นใต้ดิน	✓		
7	11.00 - 12.00	ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ โซฟา เคาเตอร์ในล็อบบี้ และลิฟต์โดยสารลูกบ้าน	✓		
8	12.00 - 13.00	ตราจความเรียบร้อยด้านหน้าล็อบบี้ ปัดหยักใย ถูพื้น และกวาดใบไม้	✓		
9	13.00 - 14.00	พัก			
10	14.00 -15.30	ทำงานประจำสัปดาห์		✓	
11	15.30 - 16.30	เก็บขยะตามจุดและชั้นที่มีลูกบ้าน กวาดพื้น ทางเดินส่วนกลาง		✓	
12	16.30 - 17.00	ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ โซฟา เคาเตอร์ในล็อบบี้ และลิฟต์โดยสารลูกบ้าน		✓	

งานประจำสัปดาห์

ลำดับ	รายละเอียดการทำความสะอาด	แผนการทำงานประจำสัปดาห์							หมายเหตุ
		จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา	
1	ทำความสะอาด ห้องขยะ ล้างห้องขยะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ทำความสะอาด ห้องขยะลูกบ้าน		✓			✓			
3	ทำความสะอาดบันไดหนีไฟ						✓	✓	
4	ทำความสะอาดลานจอดรถอัตโนมัติ	✓	✓	✓	✓	✓			
5	ทำความสะอาดกระจกลานจอดรถ								เดือนละครั้ง
6	ทำความสะอาดกระจกล๊อบบี้						✓	✓	
7	ปั่นเงาพื้นหินอ่อนล็อบบี้ ตามชั้นต่างๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ทำความสะอาดร่องลิฟต์เซอร์วิส ไฟแมน						✓	✓	
9	ทำความสะอาดทางเดินด้านหลังของชั้นลูกบ้าน						✓	✓	

ภาคผนวก ข-7

เอกสาร ทส.1 และทส.2

แบบ ทล. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดคอนยาน พูเปอร์รัสัย์ เรสซิเดนซ์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 289 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : เจริญนคร แขวง/ตำบล : คลองต้นไทร เขต/อำเภอ : เขตคลองสาน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 020201111 โทรสาร : 020191111

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 146

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 0994000524444 ออกให้โดย : กรมสรรพากร หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ตามที่ได้ทำหนังสือมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายพีรชญต์ บูญศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ [redacted] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอกทีเวตติดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 150.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

ลำดับที่	วันเดือนปีที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ (ทุกวัน)	ปริมาณน้ำเข้าระบบ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำออกจากระบบ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเข้าระบบ/ออกจากระบบ (ร้อยละ)	ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	ค่าบีโอดี (BOD)	ค่าซีโอดี (COD)	ค่าของแข็งแขวนลอย (SS)	ค่าน้ำมันและไขมัน	ค่าสารหนู (As)	ค่าแคดเมียม (Cd)	ค่าโครเมียม (Cr)	ค่าตะกั่ว (Pb)	ค่าปรอท (Hg)	ค่าซีลีเนียม (Se)	ค่าสังกะสี (Zn)	ค่าทองแดง (Cu)	ค่าแมงกานีส (Mn)	ค่านิกเกิล (Ni)	ค่าไซยาไนด์ (CN)	ค่าฟีนอล (Phenols)	ค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine)	ค่าซัลไฟด์ (Sulfide)	ค่าฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde)	ค่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon)	ค่าสีของน้ำ	ค่าที่วัดได้จากห้องปฏิบัติการ	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ถูกกำจัดออก (ลบ.ม.)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ถูกกำจัดออกโดยวิธีการทิ้งฝังกลบ (ลบ.ม.)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ถูกกำจัดออกโดยวิธีการเผาทำลาย (ลบ.ม.)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ถูกกำจัดออกโดยวิธีการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร (ลบ.ม.)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ถูกกำจัดออกโดยวิธีการนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ (ลบ.ม.)	ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
1	1-1-2026	59	49	83	7.2	15	27	12	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2-1-2026	61	52	85	7.1	14	26	11	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3-1-2026	58	48	83	7.3	16	29	13	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4-1-2026	62	51	82	7.2	15	28	12	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5-1-2026	60	50	83	7.1	14	26	11	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6-1-2026	63	53	84	7.2	15	27	12	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	7-1-2026	64	54	84	7.3	16	29	13	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	8-1-2026	101	94	93	7.4	17	31	14	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	9-1-2026	96	85	89	7.3	16	29	13	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10-1-2026	66	59	89	7.2	15	27	12	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11-1-2026	97	87	90	7.3	16	29	13	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	12-1-2026	99	90	91	7.4	17	32	14	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	13-1-2026	99	91	92	7.3	16	30	13	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	14-1-2026	99	92	93	7.2	15	28	12	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	15-1-2026	99	93	94	7.1	14	26	11	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	16-1-2026	99	94	95	7.3	16	29	13	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	17-1-2026	99	94	95	7.2	15	27	12	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	18-1-2026	97	92	95	7.4	17	31	14	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	19-1-2026	97	93	96	7.3	16	29	13	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20-1-2026	100	95	95	7.2	15	28	12	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	21-1-2026	95	90	95	7.1	14	26	11	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	22-1-2026	100	95	95	7.3	16	29	13	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	23-1-2026	99	94	95	7.2	15	28	12	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	24-1-2026	99	93	94	7.4	17	32	14	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	25-1-2026	99	93	94	7.3	16	30	13	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	26-1-2026	98	93	95	7.2	15	28	12	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	27-1-2026	99	94	95	7.1	14	26	11	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	28-1-2026	99	94	95	7.3	16	29	13	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	29-1-2026	99	94	95	7.2	15	27	12	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	30-1-2026	100	96	96	7.4	17	32	14	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31-1-2026	96	93	97	7.3	16	30	13	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบขนาด 3 ตัน มาสูบเพื่อนำไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3,051.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,410.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,128.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ


เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 3.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

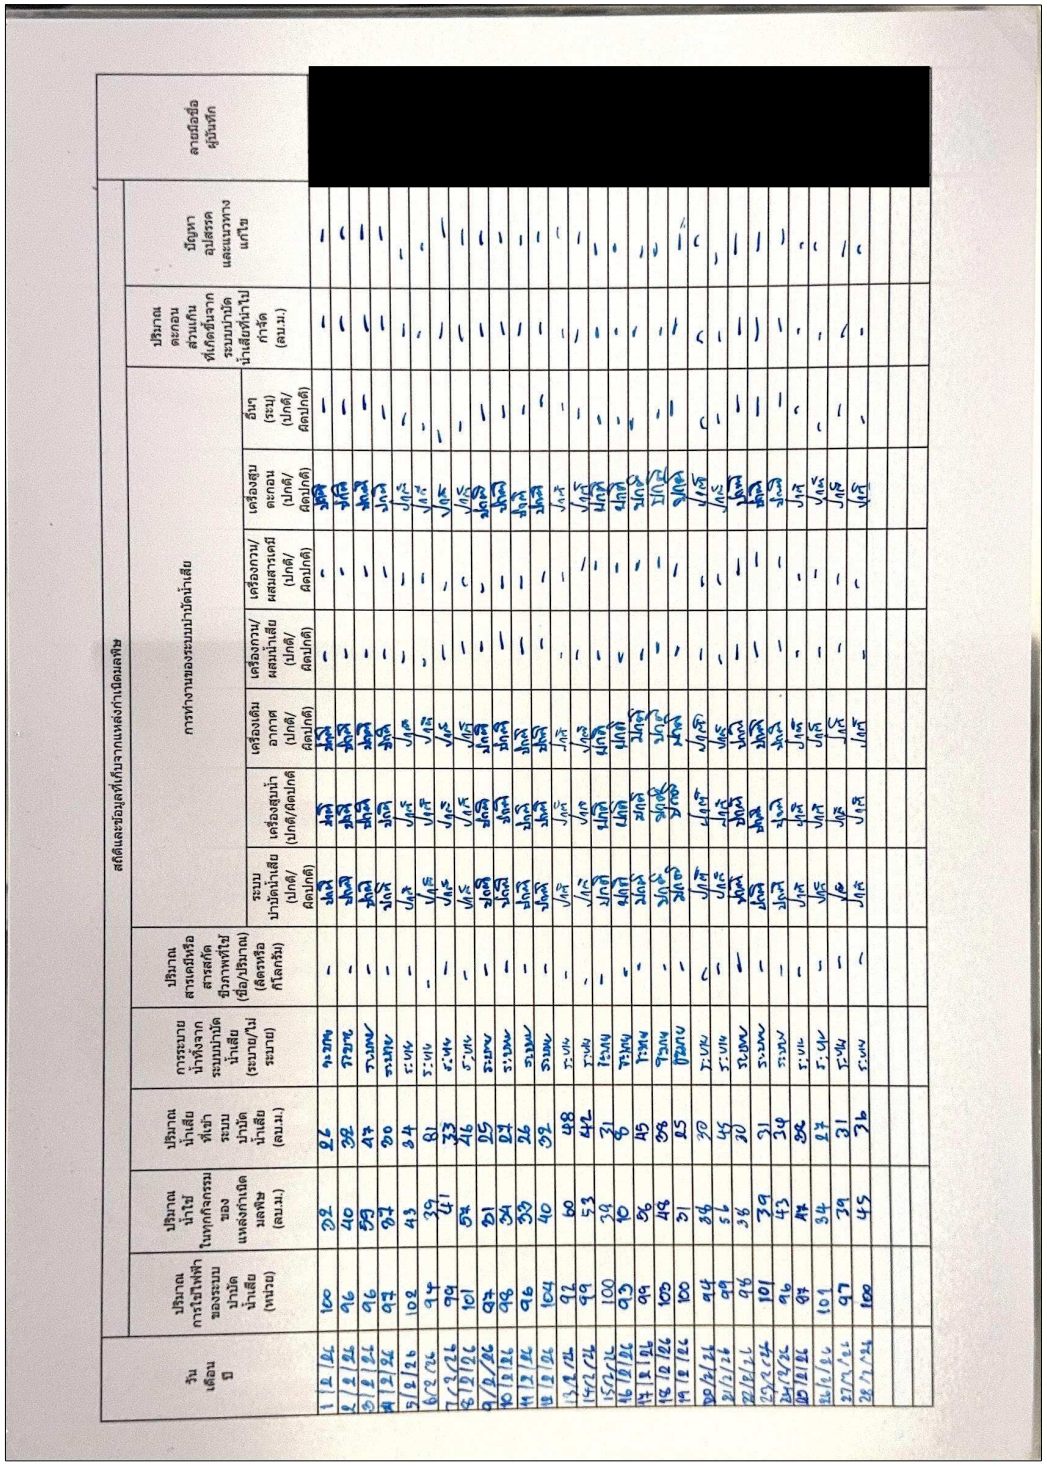

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดดิไอคอนสยามซูปเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 289 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : เจริญนคร แขวง/ตำบล : คลองต้นไทร เขต/ตำบล : เขตคลองสาน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 020201111 โทรสาร : 020191111

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 146

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 0994002524444 ออกให้โดย : กรมสรรพากร หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายพิชญตม์ บุญศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ [redacted] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลข[redacted] หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) — 150.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบขนาด 3 ตัน มาสูบเพื่อนน้ำไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,749.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,162.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 930.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ — ปริมาณ หน่วย

1. — 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย


ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 3.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

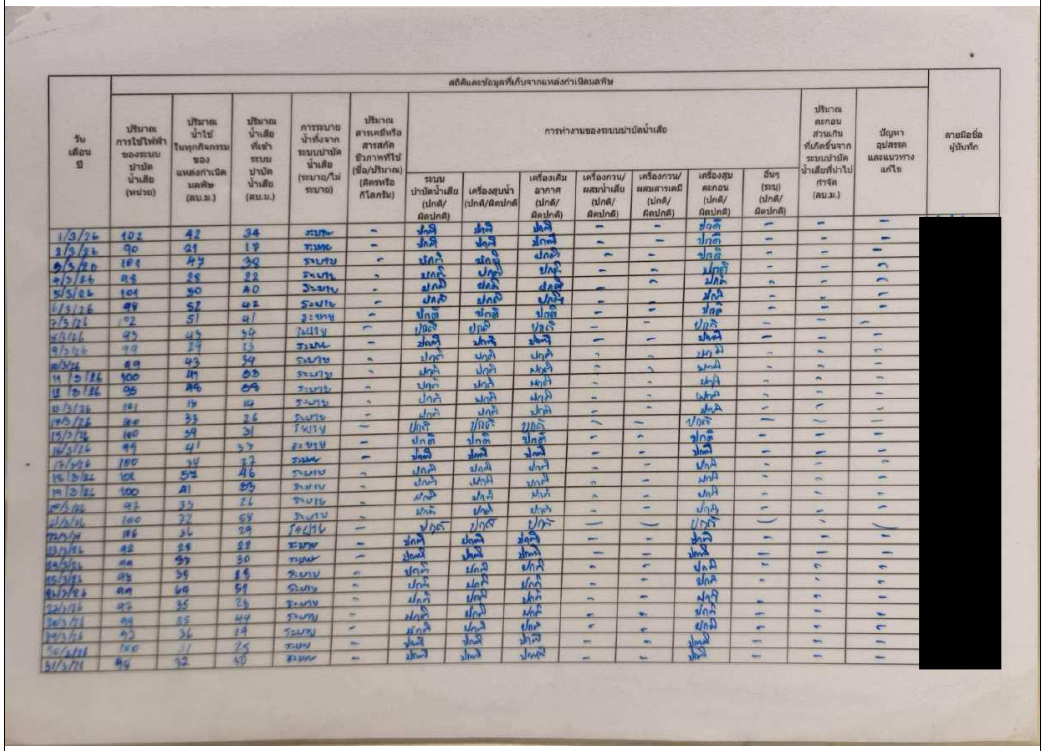

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มิดปกติ)			
1/3/26	102	42	34	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
2/3/26	90	21	19	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3/3/26	101	47	39	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4/3/26	93	28	22	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5/3/26	104	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6/3/26	99	52	42	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7/3/26	102	51	41	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8/3/26	95	43	36	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9/3/26	99	39	33	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10/3/26	89	43	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11/3/26	100	49	83	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12/3/26	95	46	39	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13/3/26	101	19	16	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14/3/26	88	33	26	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15/3/26	100	39	31	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16/3/26	99	41	33	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
17/3/26	100	34	27	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18/3/26	101	57	46	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19/3/26	100	81	65	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20/3/26	93	33	26	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21/3/26	100	72	58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22/3/26	116	36	29	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23/3/26	98	28	22	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24/3/26	88	37	30	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25/3/26	93	36	29	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26/3/26	88	68	54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27/3/26	92	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28/3/26	89	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29/3/26	92	36	29	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30/3/26	100	21	25	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
31/3/26	95	52	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดดีไอคอนสยามซูปเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 289 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : เจริญนคร แขวง/ตำบล : คลองต้นไทร เขต/ตำบล : เขตคลองสาน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 020201111 โทรสาร : 020191111

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 146

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 0994002524444 ออกให้โดย : กรมสรรพากร หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายพิชญุตม์ บูญศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ [redacted] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) — 150.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบขนาด 3 ตัน มาสูบเพื่อนำไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3,061.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,257.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,006.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 3.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่ง (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมสารเคมี/ชีวภาพ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณ สารเคมี/ชีวภาพ ที่ใช้ (ลิตร/กรัม/กก.)	ปริมาณ ตะกอน ที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
1/8/66	104	57	46	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
2/8/66	94	53	56	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3/8/66	98	74	21	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4/8/66	99	67	54	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5/8/66	96	36	29	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6/8/66	97	80	81	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7/8/66	99	44	34	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8/8/66	100	61	48	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9/8/66	96	63	50	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10/8/66	97	55	44	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11/8/66	100	48	19	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12/8/66	99	59	47	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13/8/66	96	42	34	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14/8/66	97	51	42	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15/8/66	98	13	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16/8/66	97	19	17	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
17/8/66	100	51	41	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18/8/66	99	60	49	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19/8/66	96	35	28	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20/8/66	97	44	35	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21/8/66	98	39	31	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22/8/66	96	76	61	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23/8/66	98	89	71	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24/8/66	99	53	42	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25/8/66	97	60	48	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26/8/66	98	36	29	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27/8/66	95	30	24	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28/8/66	98	54	43	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29/8/66	97	53	42	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30/8/66	102	50	40	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดดิไอคอนสยามซูปเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 289 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : เจริญนคร แขวง/ตำบล : คลองต้นไทร เขต/ตำบล : เขตคลองสาน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 020201111 โทรสาร : 020191111

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 146

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 0994002524444 ออกให้โดย : กรมสรรพากร หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายพิชญตม์ บูญศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ [redacted] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) — 160.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบขนาด 3 ตัน มาสูบเพื่อนำไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3,040.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,451.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,161.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ — ปริมาณ หน่วย

1. — 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 3.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : พิพิธภัณฑการรถไฟ(ตลาดนามูปปอร์ลักซ์ เรลพิเดนซ์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 289 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : เจริญนคร แขวง/ตำบล : คลองฝั่งไทร เขต/อำเภอ : เขตคลองสาน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0202011111 โทรสาร : 020191111

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 146

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 0994002524444 ออกให้โดย : กรมอนามัย หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายพัชรพูนพ์ บุญศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ [redacted] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ลงชื่อ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 150.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

| วัน เดือน ปี | การวัดปริมาณน้ำดิบที่เข้าระบบ (หน่วย) | ปริมาณน้ำดิบที่เข้าระบบ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำดิบที่ผ่านการปรับเสถียร (ลบ.ม.) | การวัดปริมาณน้ำทิ้งที่ออกจากระบบ (หน่วย) | ปริมาณน้ำทิ้งที่ออกจากระบบ (ลบ.ม.) | การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งที่ออกจากระบบ | | |

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบขนาด 3 ตัน มาสูบเพื่อนน้ำไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3,037.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,230.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 984.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 3.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก ข-8
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
การจัดเก็บขยะมูลฝอยการกำจัดมูลฝอย

ใบแจ้งหนี้

เลขที่ 6900029929
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

สำนักงานเขต คลองสาน โทร 0 2437 5279, 0 2437 2309
ที่อยู่สำนักงานเขต 861 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม อาคารชุดคิไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ผลชิต้นท์
ที่อยู่ เลขที่ 289 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ปริมาณมูลฝอย ทั่วไป 504.00 ลิตร/วัน
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ม.ค. 69 ✓ เป็นจำนวนเงิน 3,060 บาท
รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	1,530
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	1,530
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	3,060

ประวัติการค้างชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	-	เม.ย.	-
พ.ย.	-	พ.ค.	-
ธ.ค.	-	มิ.ย.	-
ม.ค.	3,060	ก.ค.	-
ก.พ.	-	ส.ค.	-
มี.ค.	-	ก.ย.	-

จำนวนเงินทั้งสิ้น สามพันหกสิบบาทถ้วน

กรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 10 เมษายน 2569
ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย Comp.Code 98555

นายไพรัชน์ มณีรัตน์
หน้าที่ผู้อำนวยการ

0994000161778020 5017210169000029929 110469156060005561 306000

QR Code ชำระค่าบริการผ่าน Mobile Banking

THE RESIDENCES MANDARIN ORIENTAL BANGKOK
RECEIVED DATE : 25/2/26
☐ FOOD ☑ DIRECT & ENG. ☐ OE & FF&E
RECEIVED BY .....
DEPARTMENT HEAD .....



ใบแจ้งหนี้

เลขที่ 6900037238
วันที่ 26 มีนาคม 2569

สำนักงานเขต คลองสาน โทร 0 2437 5279, 0 2437 2309
ที่อยู่สำนักงานเขต 861 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม อาคารชุดคิไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ผลชิต้นท์
ที่อยู่ เลขที่ 289 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ปริมาณมูลฝอย ทั่วไป 504.00 ลิตร/วัน
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ก.พ. 69 ✓ เป็นจำนวนเงิน 3,060 บาท
รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	1,530
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	1,530
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	3,060

ประวัติการค้างชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	-	เม.ย.	-
พ.ย.	-	พ.ค.	-
ธ.ค.	-	มิ.ย.	-
ม.ค.	-	ก.ค.	-
ก.พ.	3,060	ส.ค.	-
มี.ค.	-	ก.ย.	-

จำนวนเงินทั้งสิ้น สามพันหกสิบบาทถ้วน

กรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2569
ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย Comp.Code 98555

นายไพรัชน์ มณีรัตน์
หน้าที่ผู้อำนวยการ

0994000161778020 5017210169000037238 100569156060005561 306000

QR Code ชำระค่าบริการผ่าน Mobile Banking

THE RESIDENCES MANDARIN ORIENTAL BANGKOK
RECEIVED DATE : 26/3/26
☐ FOOD ☑ [redacted] ☐ OE & FF&E
RECEIVED BY .....
DEPARTMENT HE[redacted]

ใบแจ้งหนี้

เลขที่ 6900040099
วันที่ 27 เมษายน 2569

สำนักงานเขต คลองสาน โทร 0 2437 5279, 0 2437 2309
ที่อยู่สำนักงานเขต 861 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม อาคารชุดคิโอคอนสุขุม ชูเปอร์ลักชัวรีเรสซิเด้นท์
ที่อยู่ เลขที่ 289 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ปริมาณมูลฝอย ทั่วไป 504.00 ลิตร/วัน
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน มี.ค. 69 ✓ เป็นจำนวนเงิน 3,060 บาท
รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	1,530
2	ค่าทำลายมูลฝอย	1,530
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	3,060

ประวัติการค้างชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	-	เม.ย.	-
พ.ย.	-	พ.ค.	-
ธ.ค.	-	มิ.ย.	-
ม.ค.	-	ก.ค.	-
ก.พ.	-	ส.ค.	-
มี.ค.	3,060	ก.ย.	-

จำนวนเงินทั้งสิ้น สามพันหกสิบบาทถ้วน

กรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2569

นาย ไพรัช บุญชีวัทน์
หน้ากานผู้ช่วยการ

ชำระผ่านตามต์ดอร์รนาคารกรุงไทย Comp.Code 98555

|0994000161778020 5017210169000400990 110669156060005561 306000

QR Code ชำระค่าบริการผ่าน Mobile Banking

THE RESIDENCES MANDARIN ORIENTAL BANGKOK
RECEIVED DATE : 27/4/26
☐ FOOD ☑ [redacted] ☐ OE & FF&E
RECEIVED BY .....
DEPARTMENT HE[redacted]

PLEASE S

ใบแจ้งหนี้

เลขที่ 6900047332
วันที่ 10 มิถุนายน 2569

สำนักงานเขต คลองสาน โทร 0 2437 5279, 0 2437 2309
ที่อยู่สำนักงานเขต 861 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม อาคารชุดคิโอคอนสุขุม ชูเปอร์ลักชัวรีเรสซิเด้นท์
ที่อยู่ เลขที่ 289 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ปริมาณมูลฝอย ทั่วไป 504.00 ลิตร/วัน
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน เม.ย. 69 เป็นจำนวนเงิน 3,060 บาท
รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	1,530
2	ค่าทำลายมูลฝอย	1,530
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	3,060

ประวัติการค้างชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	-	เม.ย.	3,060
พ.ย.	-	พ.ค.	-
ธ.ค.	-	มิ.ย.	-
ม.ค.	-	ก.ค.	-
ก.พ.	-	ส.ค.	-
มี.ค.	-	ก.ย.	-

จำนวนเงินทั้งสิ้น สามพันหกสิบบาทถ้วน

กรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2569

นาย ไพรัช บุญชีวัทน์
หน้ากานผู้ช่วยการ

ชำระผ่านตามต์ดอร์รนาคารกรุงไทย Comp.Code 98555

|0994000161778020 5017210169000473320 250769156060005561 306000

QR Code ชำระค่าบริการผ่าน Mobile Banking

THE RESIDENCES MANDARIN ORIENTAL BANGKOK
RECEIVED DATE : 10/6/26
☐ FOOD ☑ DIRECT & ENG. ☐ OE & FF&E
RECEIVED BY .....
DEPARTMENT HEAD .....

ใบแจ้งหนี้

เลขที่ 6900047333
วันที่ 10 มิถุนายน 2569

สำนักงานเขต คลองสาน โทร 0 2437 5279, 0 2437 2309
ที่อยู่สำนักงานเขต 861 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม อาคารชุดคิโอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ชัสชิดันท์
ที่อยู่ เลขที่ 289 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ปริมาณมูลฝอย ทั่วไป 504.00 ลิตร/วัน
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน พ.ค. 69 เป็นจำนวนเงิน 3,060 บาท
รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	1,530
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	1,530
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	3,060

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	-	เม.ย.	-
พ.ย.	-	พ.ค.	3,060
ธ.ค.	-	มิ.ย.	-
ม.ค.	-	ก.ค.	-
ก.พ.	-	ส.ค.	-
มี.ค.	-	ก.ย.	-

จำนวนเงินทั้งสิ้น สามพันหกสิบบาทถ้วน

กรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2569
ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย Comp.Code 98555

นาย ไพรัช ภูมิธีรัตน์
หน้าคณบดีการคลัง

0994000161778020172101693000047333 25076915606000556 1 386000

QR Code ชำระค่าบริการผ่าน Mobile Banking

THE RESIDENCES
MANDARIN ORIENTAL
BANGKOK

RECEIVED DATE : 10/6/26

☐ FOOD ☑ DIRECT & ENG. ☐ OE & FF&E

RECEIVED BY .....

DEPARTMENT HEAD .....

ภาคผนวก ข-9
เอกสารการตรวจวัดค่า pH และคลอรียอิสระของน้ำสระว่ายน้ำ

Swimming Pool - Inspection Daily - Testing Daily - Maintenance Weekly - Maintenance Monthly

Shift	Time	Physical - Inspection Daily ตรวจเช็ค ทุกวัน	Pool N	Pool Ab	Kid Pool N	Kid Pool Ab
Morning	5:00	1 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ ( ) P1 ( ) P2 (✓) P3				
		2 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 18 Psi. F2 = 18 Psi.				
		3 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 ( ) P2				
		4 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = Psi.				
		Pool & Kid Pool	N		Ab	
		5 Check Water Level Of Surge Tank / เช็คระดับน้ำในถังน้ำลัน				
		6 M S D S Data Sheets / เอกสารกำกับ สารเคมีอยู่ครบทุกชนิด				
Afternoon	22:00	**Pool & Kid Pool**	N	Ab	N	Ab
		1 Check Grate Cover And Cover Of Feeder Outlet, Button Suction And Button Vacuum / เช็คตระแกรงส่งน้ำและฝาครอบท่อดูด				
		2 Check Status Of Lighting On The Pool And Nearby / เช็คหลอดไฟในสระและบริเวณโดยรอบ				

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P1 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C	TDS - incoming water supply (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5	Remark
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	
Night	05:00	1.85	1.91	7.25	7.26	29.5	4605	0.45	90	75	
Morning	11:00	1.86	[redacted]	7.23	[redacted]						
Afternoon	17:00	1.89		7.24							
	23:00	1.90	1.92	7.25	7.26	29.8	4509	0.36	[redacted]		

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P2 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C	TDS (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5	Remark
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	
Night	05:00	1.85	1.91	7.25	7.26	29.5	4605	0.45	90	75	
Morning	11:00	1.86	[redacted]	7.24	[redacted]						
Afternoon	17:00	1.84		7.24							
	23:00	1.90	1.92	7.25	7.24	29.8	4504	0.34	[redacted]		

Shift	Time	Clean Filters Baskets - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Filters Tanks - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Surge Tanks - Monthly (Between 9,10,11) ทำความสะอาด ถังน้ำลัน
Night	03:00	Pool (✓) No.1 (✓) No.2	Pool (✓) No.1 (✓) No.2	Pool & Kid Pool (✓)
		Kid Pool (✓) No.1 (✓) No.2	Kid Pool (✓) No.1	

Note : Water Sample Must Be Taken At 30 Deep. TDS That Need To Measure At Incomming Water

Comment : [redacted]

Date 1 / 6 / 26

Swimming Pool - Inspection Daily - Testing Daily - Maintenance Weekly - Maintenance Monthly

Shift	Time	Physical - Inspection Daily ตรวจเช็ค ทุกวัน	Pool N	Pool Ab	Kid Pool N	Kid Pool Ab
Morning	5:00	1 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ ( ) P1 ( ) P2 (✓) P3				
		2 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 18 Psi. F2 = 18 Psi.				
		3 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 ( ) P2				
		4 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = Psi.				
		Pool & Kid Pool	N		Ab	
		5 Check Water Level Of Surge Tank / เช็คระดับน้ำในถังน้ำลัน				
		6 M S D S Data Sheets / เอกสารกำกับ สารเคมีอยู่ครบทุกชนิด				
Afternoon	22:00	**Pool & Kid Pool**	N	Ab	N	Ab
		1 Check Grate Cover And Cover Of Feeder Outlet, Button Suction And Button Vacuum / เช็คตระแกรงส่งน้ำและฝาครอบท่อดูด				
		2 Check Status Of Lighting On The Pool And Nearby / เช็คหลอดไฟในสระและบริเวณโดยรอบ				

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P1 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C	TDS - incoming water supply (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5	Remark
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	
Night	05:00	1.85	1.91	7.25	7.26	29.5	4605	0.45	90	75	
Morning	11:00	1.86	[redacted]	7.23	[redacted]						
Afternoon	17:00	1.89		7.24							
	23:00	1.90	1.92	7.25	7.26	29.8	4509	0.36	[redacted]		

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P2 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C	TDS (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5	Remark
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	
Night	05:00	1.85	1.91	7.25	7.26	29.5	4605	0.45	90	75	
Morning	11:00	1.86	[redacted]	7.24	[redacted]						
Afternoon	17:00	1.84		7.24							
	23:00	1.90	1.92	7.25	7.24	29.8	4504	0.34	[redacted]		

Shift	Time	Clean Filters Baskets - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Filters Tanks - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Surge Tanks - Monthly (Between 9,10,11) ทำความสะอาด ถังน้ำลัน
Night	03:00	Pool (✓) No.1 (✓) No.2	Pool (✓) No.1 (✓) No.2	Pool & Kid Pool (✓)
		Kid Pool (✓) No.1 (✓) No.2	Kid Pool (✓) No.1	

Note : Water Sample Must Be Taken At 30 Deep. TDS That Need To Measure At Incomming Water

Comment :

Eng. M [redacted]

Date 2 / 6 / 26

Swimming Pool - Inspection Daily - Testing Daily - Maintenance Weekly - Maintenance Monthly

Shift	Time	Physical - Inspection Daily ตรวจเช็ค ทุกวัน	Pool N	Pool Ab	Kid Pool N	Kid Pool Ab
Morning	5:00	1 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓)P1 (✓)P2 (✓)P3	✓			
		2 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 12 Psi. F2 = 18 Psi.	✓			
		3 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓)P1 (✓)P2			✓	
		4 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 20 Psi.			✓	
		Pool & Kid Pool	N		Ab	
		5 Check Water Level Of Surge Tank / เช็คระดับน้ำในถังพักน้ำ	✓			
		6 M S D S Data Sheets / เอกสารกำกับ สารเคมีอยู่ครบทุกชนิด	✓			
Afternoon	22:00	**Pool & Kid Pool**	N	Ab	N	Ab
		1 Check Grate Cover And Cover Of Feeder Outlet, Button Suction And Button Vacuum / เช็คตะแกรงดักน้ำและฝาครอบท่อดูด	✓		✓	
		2 Check Status Of Lighting On The Pool And Nearby / เช็คหลอดไฟในสระและบริเวณโดยรอบ		✓		✓

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P1 = 1.60 Monitor	Free cL Measure	pH (7.20 - 7.40) 7.30 Monitor	pH Measure	Temp. (29 - 33 ^{0} C) 29 - 33 ^{0} C Measure	TDS - incoming water supply (<1,000 ppm) (<1,000 ppm) Measure	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50 Measure	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115 Measure	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5 Measure
Night	05:00	1.86	1.89	7.21	7.23	29.4	4605	0.40	98	81
Morning	11:00	1.82		7.23						
Afternoon	17:00	1.77		7.20						
	23:00	1.94		7.30						

Remark: สถิติเครื่องใช้ไฟ ตัดหน้าความสะอาดสระตามจุดต่างๆ - จุดตะกอนสระใหญ่โดย RoBot และสายดูด

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P2 = 1.60 Monitor	Free cL Measure	pH (7.20 - 7.40) 7.30 Monitor	pH Measure	Temp. (29 - 33 ^{0} C) 29 - 33 ^{0} C Measure	TDS (<1,000 ppm) (<1,000 ppm) Measure	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50 Measure	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115 Measure	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5 Measure
Night	05:00	1.86	1.89	7.21	7.23	29.4	4605	0.41	98	81
Morning	11:00	1.82		7.23						
Afternoon	17:00	1.77		7.20						
	23:00	1.94		7.30						

Shift	Time	Clean Filters Baskets - Weekly	Clean Filters Tanks - Weekly	Clean Surge Tanks - Monthly
		(Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	(Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	(Between 9,10,11) ทำความสะอาด ถังพักน้ำ
Night	03:00	Pool ( ) No.1 ( ) No.2	Pool ( ) No.1 ( ) No.2	Pool & Kid Pool ( )
		Kid Pool ( ) No.1 ( ) No.2	Kid Pool ( ) No.1	

Note : Water Sample Must Be Taken At 30 Deep. TDS That Need To Measure At Incomming Water

Comment : _____

Eng. M [redacted] Date 03 / 6 / 2024

Swimming Pool - Inspection Daily - Testing Daily - Maintenance Weekly - Maintenance Monthly

Shift	Time	Physical - Inspection Daily ตรวจเช็ค ทุกวัน	Pool N	Pool Ab	Kid Pool N	Kid Pool Ab
Morning	5:00	1 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓)P1 (✓)P2 (✓)P3	✓			
		2 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 14 Psi. F2 = 18 Psi.	✓			
		3 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓)P1 (✓)P2			✓	
		4 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 18 Psi.			✓	
		Pool & Kid Pool	N		Ab	
		5 Check Water Level Of Surge Tank / เช็คระดับน้ำในถังพักน้ำ	✓			
		6 M S D S Data Sheets / เอกสารกำกับ สารเคมีอยู่ครบทุกชนิด	✓			
Afternoon	22:00	**Pool & Kid Pool**	N	Ab	N	Ab
		1 Check Grate Cover And Cover Of Feeder Outlet, Button Suction And Button Vacuum / เช็คตะแกรงดักน้ำและฝาครอบท่อดูด	✓		✓	
		2 Check Status Of Lighting On The Pool And Nearby / เช็คหลอดไฟในสระและบริเวณโดยรอบ		✓		✓

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P1 = 1.60 Monitor	Free cL Measure	pH (7.20 - 7.40) 7.30 Monitor	pH Measure	Temp. (29 - 33 ^{0} C) 29 - 33 ^{0} C Measure	TDS - incoming water supply (<1,000 ppm) (<1,000 ppm) Measure	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50 Measure	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115 Measure	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5 Measure
Night	05:00	2.00	1.69	7.26	7.38	31.3	837	0.46	120	85
Morning	11:00	1.96		7.29						
Afternoon	17:00	1.93		7.31						
	23:00	1.99	1.87	7.30	7.28	31.0	886	0.40		

Remark: - ปรับค่าความสะอาดสระ - ล้าง Robot ดูดตะกอนสระน้ำ - ดูดตะกอนสระน้ำ - ฟิกเฟนใหม่ สระน้ำหมดอ่างมีน

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P2 = 1.60 Monitor	Free cL Measure	pH (7.20 - 7.40) 7.30 Monitor	pH Measure	Temp. (29 - 33 ^{0} C) 29 - 33 ^{0} C Measure	TDS (<1,000 ppm) (<1,000 ppm) Measure	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50 Measure	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115 Measure	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5 Measure
Night	05:00	2.00	1.49	7.26	7.32	31.3	804	0.32	110	95
Morning	11:00	1.96		7.29						
Afternoon	17:00	1.93		7.31						
	23:00	1.99	1.69	7.30	7.21	31.0	822	0.42		

Shift	Time	Clean Filters Baskets - Weekly	Clean Filters Tanks - Weekly	Clean Surge Tanks - Monthly
		(Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	(Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	(Between 9,10,11) ทำความสะอาด ถังพักน้ำ
Night	03:00	Pool ( ) No.1 ( ) No.2	Pool ( ) No.1 ( ) No.2	Pool & Kid Pool ( )
		Kid Pool ( ) No.1 ( ) No.2	Kid Pool ( ) No.1	

Note : Water Sample Must Be Taken At 30 Deep. TDS That Need To Measure At Incomming Water

Comment : _____

Eng. M [redacted] Date 4 / 6 / 2024

Swimming Pool - Inspection Daily - Testing Daily - Maintenance Weekly - Maintenance Monthly

Shift	Time	Physical - Inspection Daily ตรวจเช็ค ทุกวัน	Pool N	Pool Ab	Kid Pool N	Kid Pool Ab
Morning	5:00	1 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 (✓) P2 (✓) P3	✓			
		2 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 12 Psi. F2 = 18 Psi.	✓			
		3 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 (✓) P2			✓	
		4 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 20 Psi.			✓	
		Pool & Kid Pool	**N**		**Ab**	
		5 Check Water Level Of Surge Tank / เช็คระดับน้ำในถังพักน้ำ	✓			
		6 M S D S Data Sheets / เอกสารกำกับ สารเคมีอยู่ครบทุกชนิด	✓			
Afternoon	22:00	**Pool & Kid Pool**	**N**	**Ab**	**N**	**Ab**
		1 Check Grate Cover And Cover Of Feeder Outlet, Button Suction And Button Vacuum / เช็คตะแกรงส่งน้ำและฝาครอบท่อดูด	✓		✓	
		2 Check Status Of Lighting On The Pool And Nearby / เช็คหลอดไฟในสระและบริเวณโดยรอบ		✓		✓

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P1 = 1.60 Monitor	Free cL Measure	pH (7.20 - 7.40) 7.30 Monitor	pH Measure	Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C Measure	TDS - incoming water supply (<1,000 ppm) (<1,000 ppm) Measure	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50 Measure	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115 Measure	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5 Measure	Remark
Night	05:00	2.00	2.13	7.41	7.19	30.8	4646	0.44	100	90	- ขัดทำความสะอาด
Morning	11:00	1.93	[redacted]	7.36	[redacted]						- ปรับ Robot ดูด
Afternoon	17:00	2.04		7.11							- เติม เกลือในบ่อน้ำ
	23:00	1.99	1.94	7.28	7.23	30.9	4928	0.38			- ล้างตะกร้าเม็ด

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P2 = 1.60 Monitor	Free cL Measure	pH (7.20 - 7.40) 7.30 Monitor	pH Measure	Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C Measure	TDS (<1,000 ppm) (<1,000 ppm) Measure	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50 Measure	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115 Measure	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5 Measure
Night	05:00	2.00	1.83	7.41	7.18	30.8	4558	0.24	90	80
Morning	11:00	1.98	[redacted]	7.36	[redacted]					
Afternoon	17:00	2.04		7.17						
	23:00	1.99	1.86	7.29	7.20	30.9	4652	0.22		

Shift	Time	Clean Filters Baskets - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Filters Tanks - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Surge Tanks - Monthly (Between 9,10,11) ทำความสะอาด ถังพักน้ำ
Night	03:00	Pool ( ) No.1 ( ) No.2	Pool ( ) No.1 ( ) No.2	Pool & Kid Pool ( )
		Kid Pool ( ) No.1 ( ) No.2	Kid Pool ( ) No.1	

Note : Water Sample Must Be Taken At 30 Deep. TDS That Need To Measure At Incomming Water

Comment : _____

Eng. M [redacted] Date 5 / 6 / 2026

Swimming Pool - Inspection Daily - Testing Daily - Maintenance Weekly - Maintenance Monthly

Shift	Time	Physical - Inspection Daily ตรวจเช็ค ทุกวัน	Pool N	Pool Ab	Kid Pool N	Kid Pool Ab
Morning	5:00	1 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 (✓) P2 (✓) P3	✓			
		2 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 12 Psi. F2 = 18 Psi.	✓			
		3 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 (✓) P2			✓	
		4 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 18 Psi.			✓	
		Pool & Kid Pool	**N**		**Ab**	
		5 Check Water Level Of Surge Tank / เช็คระดับน้ำในถังพักน้ำ	✓			
		6 M S D S Data Sheets / เอกสารกำกับ สารเคมีอยู่ครบทุกชนิด	✓			
Afternoon	22:00	**Pool & Kid Pool**	**N**	**Ab**	**N**	**Ab**
		1 Check Grate Cover And Cover Of Feeder Outlet, Button Suction And Button Vacuum / เช็คตะแกรงส่งน้ำและฝาครอบท่อดูด	✓		✓	
		2 Check Status Of Lighting On The Pool And Nearby / เช็คหลอดไฟในสระและบริเวณโดยรอบ		✓		✓

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P1 = 1.60 Monitor	Free cL Measure	pH (7.20 - 7.40) 7.30 Monitor	pH Measure	Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C Measure	TDS - incoming water supply (<1,000 ppm) (<1,000 ppm) Measure	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50 Measure	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115 Measure	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5 Measure	Remark
Night	05:00	1.85	1.91	7.26	7.23	30.3	4589	0.38	100	85	- ขัดทำความสะอาดตะกร้า
Morning	11:00	1.92	[redacted]	7.31	[redacted]						- ปรับ Robot ดูดตะกอน
Afternoon	17:00	1.81		7.15							- เติมเกลือในบ่อน้ำ
	23:00	1.90	1.86	7.28	7.22	30.0	4664	0.34			ล้างตะกร้าเม็ด

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P2 = 1.60 Monitor	Free cL Measure	pH (7.20 - 7.40) 7.30 Monitor	pH Measure	Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C Measure	TDS (<1,000 ppm) (<1,000 ppm) Measure	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50 Measure	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115 Measure	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5 Measure
Night	05:00	1.85	1.63	7.26	7.21	30.3	4490	0.25	120	80
Morning	11:00	1.92	[redacted]	7.31	[redacted]					
Afternoon	17:00	1.81		7.15						
	23:00	1.90	1.68	7.28	7.19	30.0	4585	0.28		

Shift	Time	Clean Filters Baskets - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Filters Tanks - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Surge Tanks - Monthly (Between 9,10,11) ทำความสะอาด ถังพักน้ำ
Night	03:00	Pool ( ) No.1 ( ) No.2	Pool ( ) No.1 ( ) No.2	Pool & Kid Pool ( )
		Kid Pool ( ) No.1 ( ) No.2	Kid Pool ( ) No.1	

Note : Water Sample Must Be Taken At 30 Deep. TDS That Need To Measure At Incomming Water

Comment : _____

Eng. M [redacted] Date 6 / 6 / 2026

Swimming Pool - Inspection Daily - Testing Daily - Maintenance Weekly - Maintenance Monthly

Shift	Time	Physical - Inspection Daily ตรวจเช็ค ทุกวัน	Pool N	Pool Ab	Kid Pool N	Kid Pool Ab
Morning	5:00	1 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 (✓) P2 (✓) P3	✓			
		2 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 12 Psi. F2 = 18 Psi.	✓			
		3 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 (✓) P2			✓	
		4 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 18 Psi.			✓	
		Pool & Kid Pool	**N**		**Ab**	
		5 Check Water Level Of Surge Tank / เช็คระดับน้ำในถังน้ำล้น	✓			
		6 M S D S Data Sheets / เอกสารกำกับ สารเคมีอยู่ครบทุกชนิด	✓			
Afternoon	22:00	**Pool & Kid Pool**	N	Ab	N	Ab
		1 Check Grate Cover And Cover Of Feeder Outlet, Button Suction And Button Vacuum / เช็คตะแกรงส่งน้ำและฝาครอบท่อดูด				
		2 Check Status Of Lighting On The Pool And Nearby / เช็คหลอดไฟในสระและบริเวณโดยรอบ				

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P1 = 1.60 Monitor	Free cL Measure	pH (7.20 - 7.40) 7.30 Monitor	pH Measure	Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C Measure	TDS - incoming water supply (<1,000 ppm) (<1,000 ppm) Measure	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50 Measure	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115 Measure	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5 Measure	Remark
Night	05:00	2.00	1.89	7.30	7.26	30.0	4373	0.46	120	90	-ขัดทำความสะอาดตะแกรง สระน้ำ เก็บใบไม้
Morning	11:00	1.94		7.28							-ปล้อง Robot ดูดตะกอน
Afternoon	17:00	1.73		7.30							-เก็บเศษใบไม้ สระน้ำ
	23:00	1.81	1.94	7.30	7.23	30.1	4386	0.38			หอยชาวบ้าน

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P2 = 1.60 Monitor	Free cL Measure	pH (7.20 - 7.40) 7.30 Monitor	pH Measure	Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C Measure	TDS (<1,000 ppm) (<1,000 ppm) Measure	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50 Measure	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115 Measure	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5 Measure
Night	05:00	2.00	1.66	7.30	7.28	30.0	4198	0.30	110	80
Morning	11:00	1.98		7.28						
Afternoon	17:00	1.73		7.30						
	23:00	1.81	1.98	7.30	7.21	30.1	4242	0.28		

Shift	Time	Clean Filters Baskets - Weekly	Clean Filters Tanks - Weekly	Clean Surge Tanks - Monthly
		(Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	(Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	(Between 9,10,11) ทำความสะอาด ถังน้ำล้น
Night	03:00	**Pool** ( ) No.1 ( ) No.2	**Pool** ( ) No.1 ( ) No.2	**Pool & Kid Pool** ( )
		Kid Pool ( ) No.1 ( ) No.2	**Kid Pool** ( ) No.1	

Note : Water Sample Must Be Taken At 30 Deep. TDS That Need To Measure At Incomming Water

Comment : _____

Eng. M [redacted] Date 4 / 6 / 2024

Swimming Pool - Inspection Daily - Testing Daily - Maintenance Weekly - Maintenance Monthly

Shift	Time	Physical - Inspection Daily ตรวจเช็ค ทุกวัน	Pool N	Pool Ab	Kid Pool N	Kid Pool Ab
Morning	5:00	1 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 (✓) P2 (✓) P3	✓			
		2 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 12 Psi. F2 = 18 Psi.	✓			
		3 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 (✓) P2			✓	
		4 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 18 Psi.			✓	
		Pool & Kid Pool	**N**		**Ab**	
		5 Check Water Level Of Surge Tank / เช็คระดับน้ำในถังน้ำล้น	✓			
		6 M S D S Data Sheets / เอกสารกำกับ สารเคมีอยู่ครบทุกชนิด	✓			
Afternoon	22:00	**Pool & Kid Pool**	N	Ab	N	Ab
		1 Check Grate Cover And Cover Of Feeder Outlet, Button Suction And Button Vacuum / เช็คตะแกรงส่งน้ำและฝาครอบท่อดูด				
		2 Check Status Of Lighting On The Pool And Nearby / เช็คหลอดไฟในสระและบริเวณโดยรอบ				

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P1 = 1.60 Monitor	Free cL Measure	pH (7.20 - 7.40) 7.30 Monitor	pH Measure	Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C Measure	TDS - incoming water supply (<1,000 ppm) (<1,000 ppm) Measure	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50 Measure	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115 Measure	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5 Measure	Remark
Night	05:00	1.96	1.98	7.39	7.27	29.9	4483	0.32	120	95	-ขัดทำความสะอาดตะแกรง สระน้ำ เก็บใบไม้
Morning	11:00	1.93		7.28							-ปล้อง Robot ดูดตะกอน
Afternoon	17:00	1.93		7.24							สระน้ำ
	23:00	1.87	1.80	7.22	7.22	30.2	4386	0.49			-เก็บเศษใบไม้สระน้ำ

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P2 = 1.60 Monitor	Free cL Measure	pH (7.20 - 7.40) 7.30 Monitor	pH Measure	Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C Measure	TDS (<1,000 ppm) (<1,000 ppm) Measure	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50 Measure	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115 Measure	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5 Measure
Night	05:00	1.96	1.81	7.39	7.24	29.9	4408	0.26	100	85
Morning	11:00	1.93		7.24						
Afternoon	17:00	1.93		7.20						
	23:00	1.87	1.85	7.22	7.28	30.2	4382	0.49		

Shift	Time	Clean Filters Baskets - Weekly	Clean Filters Tanks - Weekly	Clean Surge Tanks - Monthly
		(Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	(Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	(Between 9,10,11) ทำความสะอาด ถังน้ำล้น
Night	03:00	**Pool** (✓) No.1 (✓) No.2	**Pool** (✓) No.1 (✓) No.2	**Pool & Kid Pool** (✓)
		Kid Pool (✓) No.1 (✓) No.2	**Kid Pool** (✓) No.1	

Note : Water Sample Must Be Taken At 30 Deep. TDS That Need To Measure At Incomming Water

Comment : _____

Eng. M [redacted] Date 8 / 6 / 2024

Swimming Pool - Inspection Daily - Testing Daily - Maintenance Weekly - Maintenance Monthly

Shift	Time	Physical - Inspection Daily ตรวจเช็ค ทุกวัน	Pool N	Pool Ab	Kid Pool N	Kid Pool Ab
Morning	5:00	1 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 (✓) P2 (✓) P3	✓		[redacted]	
		2 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 14 Psi. F2 = 18 Psi.	✓			
		3 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 (✓) P2	[redacted]		✓	
		4 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 18 Psi.			✓	
		Pool & Kid Pool	**N**		**Ab**	
		5 Check Water Level Of Surge Tank / เช็คระดับน้ำในถังพักน้ำล้น	✓			
		6 M S D S Data Sheets / เอกสารกำกับ สารเคมีอยู่ครบทุกชนิด	✓			
Afternoon	22:00	**Pool & Kid Pool**	**N**	**Ab**	**N**	**Ab**
		1 Check Grate Cover And Cover Of Feeder Outlet, Button Suction And Button Vacuum / เช็คตะแกรงส่งน้ำและฝาครอบท่อดูด	✓		✓	
		2 Check Status Of Lighting On The Pool And Nearby / เช็คหลอดไฟในสระและบริเวณโดยรอบ		✓		✓

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P1 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C	TDS - incoming water supply (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5	Remark
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	
Night	05:00	2.00	1.69	7.26	7.38	31.3	1837	0.46	120	85	- บันทึกผลตรวจสอบ
Morning	11:00	1.98	[redacted]	7.29	[redacted]						- เปลี่ยน Robot ดูดตะกอน
Afternoon	17:00	1.93		7.27							ก้นสระ
	23:00	1.96	1.79	7.30	7.28	31.0	1886	0.49			- ดูดตะกอนก้นสระ
Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P2 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C	TDS (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5	- ฟิกเกอร์ในน้ำไม่ สระน้ำ
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	แอลต่างๆ
Night	05:00	2.00	1.49	7.26	7.32	31.3	1804	0.38	110	95	
Morning	11:00	1.98	[redacted]	7.29	[redacted]						
Afternoon	17:00	1.93		7.27							
	23:00	1.96	1.79	7.30	7.21	31.0	1822	0.44			

Shift	Time	Clean Filters Baskets - Weekly	Clean Filters Tanks - Weekly	Clean Surge Tanks - Monthly
		(Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	(Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	(Between 9,10,11) ทำความสะอาด ถังน้ำล้น
Night	03:00	**Pool** ( ) No.1 ( ) No.2	**Pool** ( ) No.1 ( ) No.2	**Pool & Kid Pool** (✓)
		Kid Pool ( ) No.1 ( ) No.2	**Kid Pool** ( ) No.1	

Note : Water Sample Must Be Taken At 30 Deep. TDS That Need To Measure At Incomming Water

Comment : _____

Eng. M [redacted] Date 9 / 6 / 2026

Swimming Pool - Inspection Daily - Testing Daily - Maintenance Weekly - Maintenance Monthly

Shift	Time	Physical - Inspection Daily ตรวจเช็ค ทุกวัน	Pool N	Pool Ab	Kid Pool N	Kid Pool Ab
Morning	5:00	1 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 (✓) P2 (✓) P3	✓		[redacted]	
		2 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 18 Psi. F2 = 18 Psi.	✓			
		3 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 (✓) P2	[redacted]		✓	
		4 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 18 Psi.			✓	
		Pool & Kid Pool	**N**		**Ab**	
		5 Check Water Level Of Surge Tank / เช็คระดับน้ำในถังพักน้ำล้น	✓			
		6 M S D S Data Sheets / เอกสารกำกับ สารเคมีอยู่ครบทุกชนิด	✓			
Afternoon	22:00	**Pool & Kid Pool**	**N**	**Ab**	**N**	**Ab**
		1 Check Grate Cover And Cover Of Feeder Outlet, Button Suction And Button Vacuum / เช็คตะแกรงส่งน้ำและฝาครอบท่อดูด				
		2 Check Status Of Lighting On The Pool And Nearby / เช็คหลอดไฟในสระและบริเวณโดยรอบ				

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P1 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C	TDS - incoming water supply (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5	Remark
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	
Night	05:00	1.82	1.88	7.26	7.30	30.1	2897	0.48	96	110	- ตักเศษใบไม้
Morning	11:00	1.76	[redacted]	7.30	[redacted]						- ขัดผนังตามสะอาดสระ
Afternoon	17:00	1.95		7.21							ตามจุดต่างๆ
	23:00	1.96	1.99	7.23	7.28	30.0	4384	0.36			- ดูดตะกอนสระในรอบ
Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P2 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C	TDS (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5	โดยใช้ ROBOT
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	
Night	05:00	1.82	1.88	7.26	7.30	30.1	2897	0.48	96	110	
Morning	11:00	1.76	[redacted]	7.30	[redacted]						
Afternoon	17:00	1.95		7.21							
	23:00	1.95	1.84	7.28	7.30	30.0	4336	0.22			

Shift	Time	Clean Filters Baskets - Weekly	Clean Filters Tanks - Weekly	Clean Surge Tanks - Monthly
		(Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	(Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	(Between 9,10,11) ทำความสะอาด ถังน้ำล้น
Night	03:00	**Pool** (✓) No.1 (✓) No.2	**Pool** (✓) No.1 (✓) No.2	**Pool & Kid Pool** (✓)
		Kid Pool (✓) No.1 (✓) No.2	**Kid Pool** (✓) No.1	

Note : Water Sample Must Be Taken At 30 Deep. TDS That Need To Measure At Incomming Water

Comment : _____

Eng. M [redacted] Date 10 / 6 / 2026

Swimming Pool - Inspection Daily - Testing Daily - Maintenance Weekly - Maintenance Monthly

Shift	Time	Physical - Inspection Daily ตรวจเช็ค ทุกวัน	Pool N	Pool Ab	Kid Pool N	Kid Pool Ab
Morning	5:00	1 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓)P1 (✓)P2 (✓)P3	✓			
		2 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 12 Psi. F2 = 18 Psi.	✓			
		3 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓)P1 (✓)P2			✓	
		4 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 18 Psi.			✓	
		Pool & Kid Pool	N		Ab	
		5 Check Water Level Of Surge Tank / เช็คระดับน้ำในถังน้ำลัน	✓			
		6 M S D S Data Sheets / เอกสารกำกับ สารเคมีอยู่ครบทุกชนิด	✓			
Afternoon	22:00	**Pool & Kid Pool**	N	Ab	N	Ab
		1 Check Grate Cover And Cover Of Feeder Outlet, Button Suction And Button Vacuum / เช็คตระแกรงส่งน้ำและฝาครอบท่อดูด	·			
		2 Check Status Of Lighting On The Pool And Nearby / เช็คหลอดไฟในสระและบริเวณโดยรอบ				

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P1 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C	TDS - incoming water supply (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5	Remark
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	
Night	05:00	2.02	2.12	7.28	7.20	30.9	4746	0.40	120	90	-ขัดทำความสะอาดตะ
Morning	11:00	2.03		7.13							-ปล่อย Robot ดูดตะกอนตะกร้า
Afternoon	17:00	2.14		8.21							-เติมเคมีในน้ำ ตัน
	23:00	1.95	1.98	7.30	7.23	30.0	4686	0.38			

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P2 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C	TDS (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5	Remark
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	
Night	05:00	2.02	1.99	7.28	7.18	30.9	4596	0.28	100	85	
Morning	11:00	2.03		7.24							
Afternoon	17:00	2.16		7.91							
	23:00	1.95	1.93	7.30	7.25	30.0	4664	0.22			

Shift	Time	Clean Filters Baskets - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Filters Tanks - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Surge Tanks - Monthly (Between 9,10,11) ทำความสะอาด ถังน้ำลัน
Night	03:00	Pool (✓) No.1 (✓) No.2	Pool (✓) No.1 (✓) No.2	Pool & Kid Pool (✓)
		Kid Pool (✓) No.1 (✓) No.2	Kid Pool (✓) No.1	

Note : Water Sample Must Be Taken At 30 Deep. TDS That Need To Measure At Incomming Water

Comment : _____

Eng. M [redacted] Date 11 / 6 / 2026

Swimming Pool - Inspection Daily - Testing Daily - Maintenance Weekly - Maintenance Monthly

Shift	Time	Physical - Inspection Daily ตรวจเช็ค ทุกวัน	Pool N	Pool Ab	Kid Pool N	Kid Pool Ab
Morning	5:00	1 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓)P1 (✓)P2 (✓)P3	✓			
		2 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 12 Psi. F2 = 18 Psi.	✓			
		3 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓)P1 (✓)P2			✓	
		4 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 18 Psi.			✓	
		Pool & Kid Pool	N		Ab	
		5 Check Water Level Of Surge Tank / เช็คระดับน้ำในถังน้ำลัน	✓			
		6 M S D S Data Sheets / เอกสารกำกับ สารเคมีอยู่ครบทุกชนิด	✓			
Afternoon	22:00	**Pool & Kid Pool**	N	Ab	N	Ab
		1 Check Grate Cover And Cover Of Feeder Outlet, Button Suction And Button Vacuum / เช็คตระแกรงส่งน้ำและฝาครอบท่อดูด	✓		✓	
		2 Check Status Of Lighting On The Pool And Nearby / เช็คหลอดไฟในสระและบริเวณโดยรอบ		✓		✓

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P1 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C	TDS - incoming water supply (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5	Remark
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	
Night	05:00	1.86	1.99	7.31	7.08	30.4	4693	0.44	110	85	-ทำความสะอาดตะ
Morning	11:00	1.79		7.20							กระจัง เช็ดใหม่
Afternoon	17:00	1.90		7.92							-ปล่อย Robot ดูดตะกอน
	23:00	1.96	1.89	7.30	7.28	30.9	4784	0.40			ตะกร้า
											-เติมเคมีในน้ำให้

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P2 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C	TDS (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5	Remark
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	
Night	05:00	1.86	1.69	7.31	7.12	30.4	4603	0.32	100	80	ตัน และทำความ
Morning	11:00	1.74		7.20							
Afternoon	17:00	1.90		7.92							
	23:00	1.96	1.74	7.30	7.22	30.1	4762	0.30			

Shift	Time	Clean Filters Baskets - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Filters Tanks - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Surge Tanks - Monthly (Between 9,10,11) ทำความสะอาด ถังน้ำลัน
Night	03:00	Pool (✓) No.1 (✓) No.2	Pool (✓) No.1 (✓) No.2	Pool & Kid Pool (✓)
		Kid Pool (✓) No.1 (✓) No.2	Kid Pool (✓) No.1	

Note : Water Sample Must Be Taken At 30 Deep. TDS That Need To Measure At Incomming Water

Comment : _____

Eng. M [redacted] Date 12 / 6 / 2026

Swimming Pool - Inspection Daily - Testing Daily - Maintenance Weekly - Maintenance Monthly

Shift	Time	Physical - Inspection Daily ตรวจเช็ค ทุกวัน	Pool N	Pool Ab	Kid Pool N	Kid Pool Ab
Morning	5:00	1 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓)P1 (✓)P2 (✓)P3	✓		[redacted]	
		2 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 12 Psi. F2 = 18 Psi.	✓			
		3 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓)P1 (✓)P2	[redacted]		✓	
		4 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 18 Psi.			✓	
		Pool & Kid Pool	N		Ab	
		5 Check Water Level Of Surge Tank / เช็คระดับน้ำในถังน้ำล้น	✓			
		6 M S D S Data Sheets / เอกสารกำกับ สารเคมีอยู่ครบทุกชนิด	✓			
Afternoon	22:00	**Pool & Kid Pool**	N	Ab	N	Ab
		1 Check Grate Cover And Cover Of Feeder Outlet, Button Suction And Button Vacuum / เช็คตะแกรงส่งน้ำและฝาครอบท่อดูด	✓		✓	
		2 Check Status Of Lighting On The Pool And Nearby / เช็คหลอดไฟในสระและบริเวณโดยรอบ		✓		✓

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P1 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C	TDS - incoming water supply (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5	Remark
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	
Night	05:00	1.90	1.85	7.24	7.31	29.8	4493	0.40	120	90	-ขัดทำความสะอาดตะ
Morning	11:00	1.83	[redacted]	7.21	[redacted]						-ล้อง Robot
Afternoon	17:00	1.92		7.28							ดูดตะกอนตะกร้า
	23:00	1.99	1.93	7.30	7.28	30.1	4626	0.38			- เติมคลอรีนในน้ำ

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P2 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C	TDS (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5	
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	
Night	05:00	1.90	1.92	7.24	7.28	29.8	4396	0.28	100	85	ตะกร้า เทดอ้างปั
Morning	11:00	1.83	[redacted]	7.21	[redacted]						-ทั้งหมดนี้ ไม่มีสนิม
Afternoon	17:00	1.92		7.28							
	23:00	1.97	1.80	7.30	7.25	30.1	4098	0.22			

Shift	Time	Clean Filters Baskets - Weekly	Clean Filters Tanks - Weekly	Clean Surge Tanks - Monthly
		(Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	(Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	(Between 9,10,11) ทำความสะอาด ถังน้ำล้น
Night	03:00	Pool (✓) No.1 (✓) No.2	Pool (✓) No.1 (✓) No.2	Pool & Kid Pool (✓)
		Kid Pool (✓) No.1 (✓) No.2	Kid Pool (✓) No.1	

Note : Water Sample Must Be Taken At 30 Deep. TDS That Need To Measure At Incomming Water

Comment : _____

Eng. M [redacted] Date 13 / 6 / 2026

Swimming Pool - Inspection Daily - Testing Daily - Maintenance Weekly - Maintenance Monthly

Shift	Time	Physical - Inspection Daily ตรวจเช็ค ทุกวัน	Pool N	Pool Ab	Kid Pool N	Kid Pool Ab
Morning	5:00	1 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓)P1 (✓)P2 (✓)P3	✓		[redacted]	
		2 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 12 Psi. F2 = 18 Psi.	✓			
		3 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓)P1 (✓)P2	[redacted]		✓	
		4 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 18 Psi.			✓	
		Pool & Kid Pool	N		Ab	
		5 Check Water Level Of Surge Tank / เช็คระดับน้ำในถังน้ำล้น	✓			
		6 M S D S Data Sheets / เอกสารกำกับ สารเคมีอยู่ครบทุกชนิด	✓			
Afternoon	22:00	**Pool & Kid Pool**	N	Ab	N	Ab
		1 Check Grate Cover And Cover Of Feeder Outlet, Button Suction And Button Vacuum / เช็คตะแกรงส่งน้ำและฝาครอบท่อดูด	✓		✓	
		2 Check Status Of Lighting On The Pool And Nearby / เช็คหลอดไฟในสระและบริเวณโดยรอบ		✓		✓

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P1 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C	TDS - incoming water supply (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5	Remark
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	
Night	05:00	1.93	2.03	7.30	7.19	30.2	4535	0.43	120	95	- ขัดทำความสะอาดตะ
Morning	11:00	1.90	[redacted]	7.26	[redacted]						กร้า เติมคลอรีน
Afternoon	17:00	1.86		7.26							- ล้อง Robot ดูดตะกอน
	23:00	1.99	1.96	7.10	7.32	30.1	4646	0.40			ตะกร้า

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P2 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C	TDS (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5	
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	
Night	05:00	1.93	1.89	7.30	7.14	30.2	4488	0.36	100	85	- เติมคลอรีนในน้ำ
Morning	11:00	1.90	[redacted]	7.26	[redacted]						ตะกร้า
Afternoon	17:00	1.86		7.24							
	23:00	1.99	1.99	7.30	7.28	30.1	4602	0.32			

Shift	Time	Clean Filters Baskets - Weekly	Clean Filters Tanks - Weekly	Clean Surge Tanks - Monthly
		(Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	(Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	(Between 9,10,11) ทำความสะอาด ถังน้ำล้น
Night	03:00	Pool (✓) No.1 (✓) No.2	Pool (✓) No.1 (✓) No.2	Pool & Kid Pool (✓)
		Kid Pool (✓) No.1 (✓) No.2	Kid Pool (✓) No.1	

Note : Water Sample Must Be Taken At 30 Deep. TDS That Need To Measure At Incomming Water

Comment : _____

Eng. M [redacted] Date 14 / 6 / 2026

Swimming Pool - Inspection Daily - Testing Daily - Maintenance Weekly - Maintenance Monthly

Shift	Time	Physical - Inspection Daily ตรวจเช็ค ทุกวัน	Pool N	Pool Ab	Kid Pool N	Kid Pool Ab
Morning	5:00	1 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓)P1 (✓)P2 (✓)P3	✓			
		2 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 12 Psi. F2 = 18 Psi.	✓			
		3 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓)P1 (✓)P2			✓	
		4 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 14 Psi.			✓	
		Pool & Kid Pool	N		Ab	
		5 Check Water Level Of Surge Tank / เช็คระดับน้ำในถังน้ำล้น	✓			
		6 M S D S Data Sheets / เอกสารกำกับ สารเคมีอยู่ครบทุกชนิด	✓			
		Pool & Kid Pool	N	Ab	N	Ab
Afternoon	22:00	1 Check Grate Cover And Cover Of Feeder Outlet, Button Suction And Button Vacuum / เช็คตะแกรงส่งน้ำและฝาครอบท่อดูด	✓		✓	
		2 Check Status Of Lighting On The Pool And Nearby / เช็คหลอดไฟในสระและบริเวณโดยรอบ		✓		✓

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P1 = 1.60 Monitor	Free cL Measure	pH (7.20 - 7.40) 7.30 Monitor	pH Measure	Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C Measure	TDS - incoming water supply (<1,000 ppm) (<1,000 ppm) Measure	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50 Measure	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115 Measure	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5 Measure
Night	05:00	2.09	2.12	7.38	7.20	30.6	4646	0.53	120	95
Morning	11:00	2.04		7.40						
Afternoon	17:00	1.99		7.36						
	23:00	1.89	1.93	7.30	7.23	30.0	4682	0.42		

Remark

- ปิดทำความสะอาดตะแกรงน้ำ
- ปลด Robot ดูดตะกอน ตรงน้ำ
- เติมเคมีใส่ให้ครบตามปริมาณ
- ล้างที่กรองทรายตามรอบ ปั๊มน้ำ

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P2 = 1.60 Monitor	Free cL Measure	pH (7.20 - 7.40) 7.30 Monitor	pH Measure	Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C Measure	TDS (<1,000 ppm) (<1,000 ppm) Measure	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50 Measure	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115 Measure	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5 Measure
Night	05:00	2.09	1.93	7.38	7.18	30.6	4604	0.34	110	90
Morning	11:00	2.04		7.40						
Afternoon	17:00	1.99		7.35						
	23:00	1.89	1.94	7.30	7.25	30.0	4623	0.32		

Remark

- ทำความสะอาดตะแกรงน้ำ
- ปลด Robot ดูดตะกอน ตรงน้ำ
- เติมเคมีใส่ให้ครบตามปริมาณ

Shift	Time	Clean Filters Baskets - Weekly	Clean Filters Tanks - Weekly	Clean Surge Tanks - Monthly
		(Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	(Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	(Between 9,10,11) ทำความสะอาด ถังน้ำล้น
Night	03:00	**Pool** (✓) No.1 (✓) No.2	**Pool** (✓) No.1 (✓) No.2	**Pool & Kid Pool** ( )
		Kid Pool (✓) No.1 (✓) No.2	**Kid Pool** (✓) No.1	

Note : Water Sample Must Be Taken At 30 Deep. TDS That Need To Measure At Incomming Water

Comment : _____

Eng. M Pisut Eng. A Chan Eng. N Krisanapong Verified By Chief Engineer : _____ Date 15 / 6 / 2026

Swimming Pool - Inspection Daily - Testing Daily - Maintenance Weekly - Maintenance Monthly

Shift	Time	Physical - Inspection Daily ตรวจเช็ค ทุกวัน	Pool N	Pool Ab	Kid Pool N	Kid Pool Ab
Morning	5:00	1 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓)P1 (✓)P2 (✓)P3	✓			
		2 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 12 Psi. F2 = 18 Psi.	✓			
		3 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓)P1 (✓)P2			✓	
		4 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 18 Psi.			✓	
		Pool & Kid Pool	N		Ab	
		5 Check Water Level Of Surge Tank / เช็คระดับน้ำในถังน้ำล้น	✓			
		6 M S D S Data Sheets / เอกสารกำกับ สารเคมีอยู่ครบทุกชนิด	✓			
		Pool & Kid Pool	N	Ab	N	Ab
Afternoon	22:00	1 Check Grate Cover And Cover Of Feeder Outlet, Button Suction And Button Vacuum / เช็คตะแกรงส่งน้ำและฝาครอบท่อดูด	✓		✓	
		2 Check Status Of Lighting On The Pool And Nearby / เช็คหลอดไฟในสระและบริเวณโดยรอบ		✓		✓

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P1 = 1.60 Monitor	Free cL Measure	pH (7.20 - 7.40) 7.30 Monitor	pH Measure	Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C Measure	TDS - incoming water supply (<1,000 ppm) (<1,000 ppm) Measure	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50 Measure	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115 Measure	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5 Measure
Night	05:00	2.05	1.85	7.37	7.23	30.6	4595	0.23	100	85
Morning	11:00	1.94		7.39						
Afternoon	17:00	1.93		7.21						
	23:00	1.98	2.03	7.30	7.28	30.1	4626	0.28		

Remark

- ทำความสะอาดตะแกรงน้ำ เติมคลอรีน
- ปลด Robot ดูดตะกอนตรงน้ำ
- เติมเคมีใส่ให้ครบตามปริมาณ และล้างที่กรองทราย

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P2 = 1.60 Monitor	Free cL Measure	pH (7.20 - 7.40) 7.30 Monitor	pH Measure	Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C Measure	TDS (<1,000 ppm) (<1,000 ppm) Measure	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50 Measure	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115 Measure	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5 Measure
Night	05:00	2.05	1.49	7.37	7.26	30.6	4595	0.20	110	80
Morning	11:00	1.94		7.29						
Afternoon	17:00	1.93		7.21						
	23:00	1.98	1.89	7.30	7.23	30.1	4604	0.24		

Remark

- ทำความสะอาดตะแกรงน้ำ เติมคลอรีน
- ปลด Robot ดูดตะกอนตรงน้ำ
- เติมเคมีใส่ให้ครบตามปริมาณ และล้างที่กรองทราย

Shift	Time	Clean Filters Baskets - Weekly	Clean Filters Tanks - Weekly	Clean Surge Tanks - Monthly
		(Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	(Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	(Between 9,10,11) ทำความสะอาด ถังน้ำล้น
Night	03:00	**Pool** (✓) No.1 (✓) No.2	**Pool** (✓) No.1 (✓) No.2	**Pool & Kid Pool** (✓)
		Kid Pool (✓) No.1 (✓) No.2	**Kid Pool** (✓) No.1	

Note : Water Sample Must Be Taken At 30 Deep. TDS That Need To Measure At Incomming Water

Comment : _____

Eng. M [redacted] Date 16 / 6 / 2026

Swimming Pool - Inspection Daily - Testing Daily - Maintenance Weekly - Maintenance Monthly

Shift	Time	Physical - Inspection Daily ตรวจเช็ค ทุกวัน	Pool N	Pool Ab	Kid Pool N	Kid Pool Ab
Morning	5:00	1 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 (✓) P2 (✓) P3	✓			
		2 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 12 Psi. F2 = 18 Psi.	✓			
		3 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 (✓) P2			✓	
		4 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 18 Psi.			✓	
		Pool & Kid Pool	**N**		**Ab**	
		5 Check Water Level Of Surge Tank / เช็คระดับน้ำในถังพักน้ำ	✓			
		6 M S D S Data Sheets / เอกสารกำกับ สารเคมีอยู่ครบทุกชนิด	✓			
Afternoon	22:00	**Pool & Kid Pool**	N	Ab	N	Ab
		1 Check Grate Cover And Cover Of Feeder Outlet, Button Suction And Button Vacuum / เช็คตะแกรงดูดน้ำและฝาครอบท่อดูด				
		2 Check Status Of Lighting On The Pool And Nearby / เช็คหลอดไฟในสระและบริเวณโดยรอบ				

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P1 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C	TDS - incoming water supply (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5	Remark
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	
Night	05:00	2.09	1.99	7.33	7.19	30.4	4688	0.46	100	90	- ขัดทำความสะอาดตลอดแนว
Morning	11:00	2.07		7.26							- เช็ค Robot ดูดตะกอน ตะแกรงน้ำ
Afternoon	17:00	1.99		7.30							- เติมเคมีในปริมาณที่เหมาะสม ตามค่าน้ำ และค่างน้ำ
	23:00	1.80	1.76	7.22	7.23	29.6	4234	0.40			

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P2 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C	TDS (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure
Night	05:00	2.09	1.89	7.33	7.20	30.4	4606	0.32	110	85
Morning	11:00	2.07		7.26						
Afternoon	17:00	1.99		7.30						
	23:00	1.80	1.76	7.22	7.23	29.6	4234	0.41		

Shift	Time	Clean Filters Baskets - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Filters Tanks - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Surge Tanks - Monthly (Between 9,10,11) ทำความสะอาด ถังน้ำพัก
Night	03:00	Pool ( ) No.1 ( ) No.2	Pool ( ) No.1 ( ) No.2	Pool & Kid Pool ( )
		Kid Pool ( ) No.1 ( ) No.2	Kid Pool ( ) No.1	

Note : Water Sample Must Be Taken At 30 Deep. TDS That Need To Measure At Incomming Water

Comment : _____

Eng. M [redacted] Date 19 / 6 / 2026

Swimming Pool - Inspection Daily - Testing Daily - Maintenance Weekly - Maintenance Monthly

Shift	Time	Physical - Inspection Daily ตรวจเช็ค ทุกวัน	Pool N	Pool Ab	Kid Pool N	Kid Pool Ab
Morning	5:00	1 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 (✓) P2 (✓) P3	✓			
		2 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 14 Psi. F2 = 18 Psi.	✓			
		3 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 (✓) P2			✓	
		4 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 18 Psi.			✓	
		Pool & Kid Pool	**N**		**Ab**	
		5 Check Water Level Of Surge Tank / เช็คระดับน้ำในถังพักน้ำ	✓			
		6 M S D S Data Sheets / เอกสารกำกับ สารเคมีอยู่ครบทุกชนิด	✓			
Afternoon	22:00	**Pool & Kid Pool**	N	Ab	N	Ab
		1 Check Grate Cover And Cover Of Feeder Outlet, Button Suction And Button Vacuum / เช็คตะแกรงดูดน้ำและฝาครอบท่อดูด	✓		✓	
		2 Check Status Of Lighting On The Pool And Nearby / เช็คหลอดไฟในสระและบริเวณโดยรอบ		✓		✓

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P1 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C	TDS - incoming water supply (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5	Remark
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	
Night	05:00	1.84	1.80	7.28	7.20	30.9	4017	0.42	89	102	- ขัดทำความสะอาดตลอดแนว
Morning	11:00	1.88		7.25							- เช็ค Robot ดูดตะกอน ตะแกรงน้ำ
Afternoon	17:00	1.92		7.21							- ดูดตะกอนตะแกรงน้ำ
	23:00	1.67	1.60	7.32	7.29	29.2	4189	0.36			- เติมเคมีในปริมาณที่เหมาะสม ตามค่าน้ำ และค่างน้ำ

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P2 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C	TDS (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure
Night	05:00	1.96	1.80	7.23	7.20	30.9	4017	0.42	89	102
Morning	11:00	1.84		7.25						
Afternoon	17:00	1.93		7.21						
	23:00	1.67	1.60	7.32	7.29	29.2	4189	0.36		

Shift	Time	Clean Filters Baskets - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Filters Tanks - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Surge Tanks - Monthly (Between 9,10,11) ทำความสะอาด ถังน้ำพัก
Night	03:00	Pool ( ) No.1 ( ) No.2	Pool ( ) No.1 ( ) No.2	Pool & Kid Pool ( )
		Kid Pool ( ) No.1 ( ) No.2	Kid Pool ( ) No.1	

Note : Water Sample Must Be Taken At 30 Deep. TDS That Need To Measure At Incomming Water

Comment : _____

Eng. M [redacted] Date 18 / 6 / 2026

Swimming Pool - Inspection Daily - Testing Daily - Maintenance Weekly - Maintenance Monthly

Shift	Time	Physical - Inspection Daily ตรวจเช็ค ทุกวัน	Pool N	Pool Ab	Kid Pool N	Kid Pool Ab
Morning	5:00	1 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 (✓) P2 (✓) P3	✓		[redacted]	
		2 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 12 Psi. F2 = 18 Psi.	✓			
		3 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 (✓) P2	[redacted]		✓	
		4 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 18 Psi.			✓	
		Pool & Kid Pool	N		Ab	
		5 Check Water Level Of Surge Tank / เช็คระดับน้ำในถังน้ำล้น	✓			
		6 M S D S Data Sheets / เอกสารกำกับ สารเคมีอยู่ครบทุกชนิด	✓			
Afternoon	22:00	**Pool & Kid Pool**	N	Ab	N	Ab
		1 Check Grate Cover And Cover Of Feeder Outlet, Button Suction And Button Vacuum / เช็คตะแกรงส่งน้ำและฝาครอบท่อดูด	✓		✓	
		2 Check Status Of Lighting On The Pool And Nearby / เช็คหลอดไฟในสระและบริเวณโดยรอบ	✓		✓	

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P1 = 1.60 Monitor	Free cL Measure	pH (7.20 - 7.40) 7.30 Monitor	pH Measure	Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C Measure	TDS - incoming water supply (<1,000 ppm) (<1,000 ppm) Measure	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50 Measure	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115 Measure	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5 Measure	Remark
Night	05:00	1.79	1.76	7.21	7.26	30.1	4348	36	90	109	-ขัดที่ตะแกรงดูดก้นสระ เศษใบไม้ เศษฝุ่นผง
Morning	11:00	1.80	[redacted]	7.22	[redacted]						-ปล่อย Robot ดูดตะกอน
Afternoon	17:00	1.94		7.25							-เติมสารเคมีไม่ได้ เครื่องปั๊มหยุดทำงาน
	23:00	1.99	2.19	7.30	7.23	30.0	4686	0.42			

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P2 = 1.60 Monitor	Free cL Measure	pH (7.20 - 7.40) 7.30 Monitor	pH Measure	Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C Measure	TDS (<1,000 ppm) (<1,000 ppm) Measure	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50 Measure	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115 Measure	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5 Measure
Night	05:00	1.79	1.76	7.21	7.26	30.1	4348	36	90	109
Morning	11:00	1.80	[redacted]	7.22	[redacted]					
Afternoon	17:00	1.94		7.25						
	23:00	1.99	1.79	7.30	7.26	30.0	4633	0.38		

Shift	Time	Clean Filters Baskets - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Filters Tanks - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Surge Tanks - Monthly (Between 9,10,11) ทำความสะอาด ถังน้ำล้น
Night	03:00	Pool ( ) No.1 ( ) No.2	Pool ( ) No.1 ( ) No.2	Pool & Kid Pool ( )
		Kid Pool ( ) No.1 ( ) No.2	Kid Pool ( ) No.1	

Note : Water Sample Must Be Taken At 30 Deep. TDS That Need To Measure At Incomming Water

Comment : _____

Eng. M [redacted] Date 19 / 6 / 2026

Swimming Pool - Inspection Daily - Testing Daily - Maintenance Weekly - Maintenance Monthly

Shift	Time	Physical - Inspection Daily ตรวจเช็ค ทุกวัน	Pool N	Pool Ab	Kid Pool N	Kid Pool Ab
Morning	5:00	1 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 (✓) P2 (✓) P3	✓		[redacted]	
		2 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 12 Psi. F2 = 18 Psi.	✓			
		3 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 (✓) P2	[redacted]		✓	
		4 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 18 Psi.			✓	
		Pool & Kid Pool	N		Ab	
		5 Check Water Level Of Surge Tank / เช็คระดับน้ำในถังน้ำล้น	✓			
		6 M S D S Data Sheets / เอกสารกำกับ สารเคมีอยู่ครบทุกชนิด	✓			
Afternoon	22:00	**Pool & Kid Pool**	N	Ab	N	Ab
		1 Check Grate Cover And Cover Of Feeder Outlet, Button Suction And Button Vacuum / เช็คตะแกรงส่งน้ำและฝาครอบท่อดูด	✓		✓	
		2 Check Status Of Lighting On The Pool And Nearby / เช็คหลอดไฟในสระและบริเวณโดยรอบ		✓		✓

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P1 = 1.60 Monitor	Free cL Measure	pH (7.20 - 7.40) 7.30 Monitor	pH Measure	Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C Measure	TDS - incoming water supply (<1,000 ppm) (<1,000 ppm) Measure	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50 Measure	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115 Measure	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5 Measure	Remark
Night	05:00	1.94	1.90	7.25	7.20	30.2	4416	0.32	120	95	-ขัดที่ตะแกรงดูดก้นสระ เศษใบไม้ เศษฝุ่นผง
Morning	11:00	1.93	[redacted]	7.21	[redacted]						-ปล่อย Robot ดูดตะกอน
Afternoon	17:00	2.02		7.31							-เติมสารเคมีไม่ได้ เครื่องปั๊มหยุดทำงาน
	23:00	1.85	1.93	7.25	7.26	29.8	4628	0.40			

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P2 = 1.60 Monitor	Free cL Measure	pH (7.20 - 7.40) 7.30 Monitor	pH Measure	Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C Measure	TDS (<1,000 ppm) (<1,000 ppm) Measure	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50 Measure	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115 Measure	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5 Measure
Night	05:00	1.94	1.90	7.25	7.20	30.2	4416	0.32	100	85
Morning	11:00	1.93	[redacted]	7.21	[redacted]					
Afternoon	17:00	2.02		7.31						
	23:00	1.86	1.94	7.25	7.24	29.8	4611	4.36		

Shift	Time	Clean Filters Baskets - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Filters Tanks - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Surge Tanks - Monthly (Between 9,10,11) ทำความสะอาด ถังน้ำล้น
Night	03:00	Pool (✓) No.1 (✓) No.2	Pool (✓) No.1 (✓) No.2	Pool & Kid Pool (✓)
		Kid Pool (✓) No.1 (✓) No.2	Kid Pool (✓) No.1	

Note : Water Sample Must Be Taken At 30 Deep. TDS That Need To Measure At Incomming Water

Comment : _____

Eng. M [redacted] Date 20 / 06 / 2026

Swimming Pool - Inspection Daily - Testing Daily - Maintenance Weekly - Maintenance Monthly

Shift	Time	Physical - Inspection Daily ตรวจเช็ค ทุกวัน	Pool N	Pool Ab	Kid Pool N	Kid Pool Ab
Morning	5:00	1 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓P1 (✓P2 (✓P3	✓			
		2 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 12 Psi. F2 = 18 Psi.	✓			
		3 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓P1 (✓P2			✓	
		4 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 20 Psi.			✓	
		Pool & Kid Pool	N		Ab	
		5 Check Water Level Of Surge Tank / เช็คระดับน้ำในถังพักน้ำล้น	✓			
		6 M S D S Data Sheets / เอกสารกำกับ สารเคมีอยู่ครบทุกชนิด	✓			
Afternoon	22:00	**Pool & Kid Pool**	N	Ab	N	Ab
		1 Check Grate Cover And Cover Of Feeder Outlet, Button Suction And Button Vacuum / เช็คตะแกรงดูดน้ำและฝาครอบท่อดูด	✓		✓	
		2 Check Status Of Lighting On The Pool And Nearby / เช็คหลอดไฟในสระและบริเวณโดยรอบ		✓		✓

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P1 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 ^{0} C) 29 - 33 ^{0} C	TDS - incoming water supply (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5	Remark
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	
Night	05:00	2.03	2.19	7.38	7.30	30.3	4578	0.36	120	90	- ปล่อยทำความสะอาด
Morning	11:00	2.01		7.21							- ปล่อย Robot ดูด
Afternoon	17:00	2.14		7.23							ตะกอนตรงน้ำ
	23:00	1.94	1.99	7.28	7.23	30.1	4622	0.32			- เติม เกลือในน้ำในส่วน
Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P2 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 ^{0} C) 29 - 33 ^{0} C	TDS (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5	ตรงน้ำ
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	
Night	05:00	2.03	1.89	7.38	7.26	30.3	4503	0.28	100	80	
Morning	11:00	2.01		7.21							
Afternoon	17:00	2.14		7.23							
	23:00	1.94	1.94	7.28	7.24	30.1	4608	0.26			

Shift	Time	Clean Filters Baskets - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Filters Tanks - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Surge Tanks - Monthly (Between 9,10,11) ทำความสะอาด ถังน้ำล้น
Night	03:00	Pool ( ) No.1 ( ) No.2	Pool ( ) No.1 ( ) No.2	Pool & Kid Pool ( )
		Kid Pool ( ) No.1 ( ) No.2	Kid Pool ( ) No.1	

Note : Water Sample Must Be Taken At 30 Deep. TDS That Need To Measure At Incomming Water

Comment : เติมเกลือ 10 ถัง

Eng. M [redacted] Date 21 / 06 / 2024

Swimming Pool - Inspection Daily - Testing Daily - Maintenance Weekly - Maintenance Monthly

Shift	Time	Physical - Inspection Daily ตรวจเช็ค ทุกวัน	Pool N	Pool Ab	Kid Pool N	Kid Pool Ab
Morning	5:00	1 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓P1 (✓P2 (✓P3	✓			
		2 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 12 Psi. F2 = 18 Psi.	✓			
		3 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓P1 (✓P2			✓	
		4 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 18 Psi.			✓	
		Pool & Kid Pool	N		Ab	
		5 Check Water Level Of Surge Tank / เช็คระดับน้ำในถังพักน้ำล้น	✓			
		6 M S D S Data Sheets / เอกสารกำกับ สารเคมีอยู่ครบทุกชนิด	✓			
Afternoon	22:00	**Pool & Kid Pool**	N	Ab	N	Ab
		1 Check Grate Cover And Cover Of Feeder Outlet, Button Suction And Button Vacuum / เช็คตะแกรงดูดน้ำและฝาครอบท่อดูด				
		2 Check Status Of Lighting On The Pool And Nearby / เช็คหลอดไฟในสระและบริเวณโดยรอบ				

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P1 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 ^{0} C) 29 - 33 ^{0} C	TDS - incoming water supply (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5	Remark
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	
Night	05:00	1.94	2.18	7.26	7.28	30.6	4344	0.48	90	85	- ปล่อยทำความสะอาดตามปกติ
Morning	11:00	1.96		7.30							- ปล่อย Robot ดูดตะกอน
Afternoon	17:00	1.94		7.31							- เติมเกลือในน้ำในส่วนตื้น
	23:00	1.77	1.72	7.20	7.24	30.1	4228	0.42			และลึกเท่ากัน
Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P2 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 ^{0} C) 29 - 33 ^{0} C	TDS (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5	- สังเกตุตรงน้ำล้น
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	
Night	05:00	1.94	1.81	7.26	7.25	30.6	4143	0.32	80	80	
Morning	11:00	1.90		7.30							
Afternoon	17:00	1.74		7.31							
	23:00	1.77	1.72	7.20	7.24	30.1	4228	0.42			

Shift	Time	Clean Filters Baskets - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Filters Tanks - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Surge Tanks - Monthly (Between 9,10,11) ทำความสะอาด ถังน้ำล้น
Night	03:00	Pool (✓No.1 (✓No.2	Pool (✓No.1 (✓No.2	Pool & Kid Pool ( )
		Kid Pool (✓No.1 (✓No.2	Kid Pool (✓No.1	

Note : Water Sample Must Be Taken At 30 Deep. TDS That Need To Measure At Incomming Water

Comment : _____

Eng. M [redacted] Date 22 / 06 / 2024

Swimming Pool - Inspection Daily - Testing Daily - Maintenance Weekly - Maintenance Monthly

Shift	Time	Physical - Inspection Daily ตรวจเช็ค ทุกวัน	Pool N	Pool Ab	Kid Pool N	Kid Pool Ab
Morning	5:00	1 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 (✓) P2 (✓) P3	✓		[redacted]	
		2 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 12 Psi. F2 = 18 Psi.	✓			
		3 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 (✓) P2	[redacted]		✓	
		4 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 18 Psi.			✓	
		Pool & Kid Pool	**N**		**Ab**	
		5 Check Water Level Of Surge Tank / เช็คระดับน้ำในถังน้ำล้น	✓			
		6 M S D S Data Sheets / เอกสารกำกับ สารเคมีอยู่ครบทุกชนิด	✓			
Afternoon	22:00	**Pool & Kid Pool**	**N**	**Ab**	**N**	**Ab**
		1 Check Grate Cover And Cover Of Feeder Outlet, Button Suction And Button Vacuum / เช็คตะแกรงส่งน้ำและฝาครอบท่อดูด	✓		✓	
		2 Check Status Of Lighting On The Pool And Nearby / เช็คหลอดไฟในสระและบริเวณโดยรอบ	✓		✓	

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P1 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C	TDS - incoming water supply (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5	Remark
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	
Night	05:00	1.82	1.80	7.26	7.21	30.1	4129	0.42	89	132	-ขัดฟิลเตอร์ทุกอาทิตย์
Morning	11:00	1.90	[redacted]	7.24	[redacted]						เดือนละครั้ง
Afternoon	17:00	1.89		7.21							-ปล่อย Robot ดูดทุกวัน
	23:00	1.71	1.74	7.24	7.24	30.3	4218	0.36			-ตักเศษขยะที่ไม่สามารถ
Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P2 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C	TDS (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5	หมดด้วยมือ
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	
Night	05:00	1.82	1.80	7.26	7.21	30.1	4129	0.42	89	132	
Morning	11:00	1.90	[redacted]	7.24	[redacted]						
Afternoon	17:00	1.89		7.21							
	23:00	1.71	1.74	7.24	7.24	30.3	4218	0.36			

Shift	Time	Clean Filters Baskets - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Filters Tanks - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Surge Tanks - Monthly (Between 9,10,11) ทำความสะอาด ถังน้ำล้น
Night	03:00	**Pool** ( ) No.1 ( ) No.2	**Pool** ( ) No.1 ( ) No.2	**Pool & Kid Pool** ( )
		Kid Pool ( ) No.1 ( ) No.2	**Kid Pool** ( ) No.1	

Note : Water Sample Must Be Taken At 30 Deep. TDS That Need To Measure At Incomming Water

Comment : _____

Eng. M [redacted] Date 23 / 6 / 2026

Swimming Pool - Inspection Daily - Testing Daily - Maintenance Weekly - Maintenance Monthly

Shift	Time	Physical - Inspection Daily ตรวจเช็ค ทุกวัน	Pool N	Pool Ab	Kid Pool N	Kid Pool Ab
Morning	5:00	1 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 (✓) P2 (✓) P3	✓		[redacted]	
		2 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 14 Psi. F2 = 18 Psi.	✓			
		3 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 (✓) P2	[redacted]		✓	
		4 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 19 Psi.			✓	
		Pool & Kid Pool	**N**		**Ab**	
		5 Check Water Level Of Surge Tank / เช็คระดับน้ำในถังน้ำล้น	✓			
		6 M S D S Data Sheets / เอกสารกำกับ สารเคมีอยู่ครบทุกชนิด	✓			
Afternoon	22:00	**Pool & Kid Pool**	**N**	**Ab**	**N**	**Ab**
		1 Check Grate Cover And Cover Of Feeder Outlet, Button Suction And Button Vacuum / เช็คตะแกรงส่งน้ำและฝาครอบท่อดูด	✓		✓	
		2 Check Status Of Lighting On The Pool And Nearby / เช็คหลอดไฟในสระและบริเวณโดยรอบ		✓		✓

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P1 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C	TDS - incoming water supply (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5	Remark
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	
Night	05:00	1.81	1.80	7.32	7.31	30.3	3977	0.44	87	112	-ตักเศษขยะที่ไม่
Morning	11:00	1.90	[redacted]	7.35	[redacted]						-ขัดทำความ
Afternoon	17:00	1.94		7.38							สะอาดสระ
	23:00	1.82	1.86	7.30	7.26	29.8	1657	0.34			ตามจุดต่างๆ
Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P2 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C	TDS (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5	-ดูดตะกอนสระ
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	ด้วยหุ่นโรบอท
Night	05:00	1.81	1.80	7.32	7.31	30.3	3977	0.44	87	112	ROBOT และ
Morning	11:00	1.90	[redacted]	7.35	[redacted]						สายดูด
Afternoon	17:00	1.94		7.38							
	23:00	1.82	1.86	7.30	7.26	29.8	1657	0.34			

Shift	Time	Clean Filters Baskets - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Filters Tanks - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Surge Tanks - Monthly (Between 9,10,11) ทำความสะอาด ถังน้ำล้น
Night	03:00	**Pool** ( ) No.1 ( ) No.2	**Pool** ( ) No.1 ( ) No.2	**Pool & Kid Pool** ( )
		Kid Pool ( ) No.1 ( ) No.2	**Kid Pool** ( ) No.1	

Note : Water Sample Must Be Taken At 30 Deep. TDS That Need To Measure At Incomming Water

Comment : _____

Eng. M [redacted] Date 24 / 6 / 2026

Swimming Pool - Inspection Daily - Testing Daily - Maintenance Weekly - Maintenance Monthly

Shift	Time	Physical - Inspection Daily ตรวจเช็ค ทุกวัน	Pool N	Pool Ab	Kid Pool N	Kid Pool Ab
Morning	5:00	1 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓)P1 (✓)P2 (✓)P3	✓			
		2 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 12 Psi. F2 = 18 Psi.	✓			
		3 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓)P1 (✓)P2			✓	
		4 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 18 Psi.			✓	
		Pool & Kid Pool	N		Ab	
		5 Check Water Level Of Surge Tank / เช็คระดับน้ำในถังน้ำล้น	✓			
		6 M S D S Data Sheets / เอกสารกำกับ สารเคมีอยู่ครบทุกชนิด	✓			
		Pool & Kid Pool	N	Ab	N	Ab
Afternoon	22:00	1 Check Grate Cover And Cover Of Feeder Outlet, Button Suction And Button Vacuum / เช็คตะแกรงส่งน้ำและฝาครอบท่อดูด	✓		✓	
		2 Check Status Of Lighting On The Pool And Nearby / เช็คหลอดไฟในสระและบริเวณโดยรอบ		✓		✓

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P1 = 1.60 Monitor	Free cL Measure	pH (7.20 - 7.40) 7.30 Monitor	pH Measure	Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C Measure	TDS - incoming water supply (<1,000 ppm) (<1,000 ppm) Measure	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50 Measure	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115 Measure	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5 Measure
Night	05:00	1.84	1.80	7.25	7.28	30.2	1657	0.47	89	103
Morning	11:00	1.90	[redacted]	7.27	[redacted]					
Afternoon	17:00	1.92		7.25						
	23:00	1.88	1.91	7.28	7.26	30.1	4965	0.36		

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P2 = 1.60 Monitor	Free cL Measure	pH (7.20 - 7.40) 7.30 Monitor	pH Measure	Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C Measure	TDS (<1,000 ppm) (<1,000 ppm) Measure	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50 Measure	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115 Measure	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5 Measure
Night	05:00	1.84	1.80	7.25	7.28	30.2	1657	0.47	89	103
Morning	11:00	1.90	[redacted]	7.27	[redacted]					
Afternoon	17:00	1.92		7.25						
	23:00	1.88	1.63	7.28	7.23	30.1	4488	0.24		

Shift	Time	Clean Filters Baskets - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Filters Tanks - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Surge Tanks - Monthly (Between 9,10,11) ทำความสะอาด ถังน้ำล้น
Night	03:00	Pool (✓) No.1 (✓) No.2	Pool (✓) No.1 (✓) No.2	Pool & Kid Pool (✓)
		Kid Pool (✓) No.1 (✓) No.2	Kid Pool (✓) No.1	

Remark:
- ตักเศษใบไม้
- ขัดทำความสะอาดตระแกรงตามจุดต่างๆ
- ดูดตะกอนสระในญี่โดยใช้ Robot และสายดูด

Note : Water Sample Must Be Taken At 30 Deep. TDS That Need To Measure At Incomming Water

Comment : _____

Eng. M [redacted] Date 25 / 6 / 2026

Swimming Pool - Inspection Daily - Testing Daily - Maintenance Weekly - Maintenance Monthly

Shift	Time	Physical - Inspection Daily ตรวจเช็ค ทุกวัน	Pool N	Pool Ab	Kid Pool N	Kid Pool Ab
Morning	5:00	1 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓)P1 (✓)P2 (✓)P3	✓			
		2 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 12 Psi. F2 = 18 Psi.	✓			
		3 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓)P1 (✓)P2			✓	
		4 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 18 Psi.			✓	
		Pool & Kid Pool	N		Ab	
		5 Check Water Level Of Surge Tank / เช็คระดับน้ำในถังน้ำล้น	✓			
		6 M S D S Data Sheets / เอกสารกำกับ สารเคมีอยู่ครบทุกชนิด	✓			
		Pool & Kid Pool	N	Ab	N	Ab
Afternoon	22:00	1 Check Grate Cover And Cover Of Feeder Outlet, Button Suction And Button Vacuum / เช็คตะแกรงส่งน้ำและฝาครอบท่อดูด				
		2 Check Status Of Lighting On The Pool And Nearby / เช็คหลอดไฟในสระและบริเวณโดยรอบ				

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P1 = 1.60 Monitor	Free cL Measure	pH (7.20 - 7.40) 7.30 Monitor	pH Measure	Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C Measure	TDS - incoming water supply (<1,000 ppm) (<1,000 ppm) Measure	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50 Measure	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115 Measure	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5 Measure
Night	05:00	1.97	1.92	7.30	7.28	30.3	6025	0.40	90	85
Morning	11:00	1.98	[redacted]	7.29	[redacted]					
Afternoon	17:00	1.86		7.25						
	23:00	1.88	1.85	7.28	7.26	30.0	6065	0.32		

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P2 = 1.60 Monitor	Free cL Measure	pH (7.20 - 7.40) 7.30 Monitor	pH Measure	Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C Measure	TDS (<1,000 ppm) (<1,000 ppm) Measure	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50 Measure	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115 Measure	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5 Measure
Night	05:00	1.99	1.84	7.30	7.24	30.3	5964	0.32	100	80
Morning	11:00	1.98	[redacted]	7.29	[redacted]					
Afternoon	17:00	1.86		7.25						
	23:00	1.88	1.93	7.28	7.29	30.0	6008	0.24		

Shift	Time	Clean Filters Baskets - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Filters Tanks - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Surge Tanks - Monthly (Between 9,10,11) ทำความสะอาด ถังน้ำล้น
Night	03:00	Pool ( ) No.1 ( ) No.2	Pool ( ) No.1 ( ) No.2	Pool & Kid Pool ( )
		Kid Pool ( ) No.1 ( ) No.2	Kid Pool ( ) No.1	

Remark:
- ขัดทำความสะอาดตระแกรงดูดน้ำ
- ใช้ Robot ดูดตะกอนสระน้ำ
- มีการใช้สายดูดในสระน้ำ

Note : Water Sample Must Be Taken At 30 Deep. TDS That Need To Measure At Incomming Water

Comment : _____

Eng. M [redacted] Date 26 / 6 / 2026

Swimming Pool - Inspection Daily - Testing Daily - Maintenance Weekly - Maintenance Monthly

Shift	Time	Physical - Inspection Daily ตรวจเช็ค ทุกวัน	Pool N	Pool Ab	Kid Pool N	Kid Pool Ab
Morning	5:00	1 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 (✓) P2 (✓) P3	✓			
		2 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 12 Psi. F2 = 18 Psi.	✓			
		3 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 (✓) P2			✓	
		4 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 18 Psi.			✓	
		Pool & Kid Pool	**N**		**Ab**	
		5 Check Water Level Of Surge Tank / เช็คระดับน้ำในถังน้ำล้น	✓			
		6 M S D S Data Sheets / เอกสารกำกับ สารเคมีอยู่ครบทุกชนิด	✓			
Afternoon	22:00	**Pool & Kid Pool**	**N**	**Ab**	**N**	**Ab**
		1 Check Grate Cover And Cover Of Feeder Outlet, Button Suction And Button Vacuum / เช็คตะแกรงส่งน้ำและฝาครอบท่อดูด	✓		✓	
		2 Check Status Of Lighting On The Pool And Nearby / เช็คหลอดไฟในสระและบริเวณโดยรอบ		✓		✓

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P1 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C	TDS - incoming water supply (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5	Remark
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	
Night	05:00	2.16	2.12	7.32	7.20	30.6	5887	0.43	90	85	-ทำความสะอาดตะแกรงดูดก้นสระ เช็คน้ำ เช็คปั๊มน้ำ
Morning	11:00	2.04		7.25							-ล้อง Robot ดูดตะกอนก้นสระ เช็คน้ำ
Afternoon	17:00	1.98		7.22							-เติมเคมีในถังให้เต็ม ตรวจเช็คน้ำ และน้ำวนน้ำ
	23:00	1.87	1.93	7.19	7.23	30.0	6028	0.35			

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P2 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C	TDS (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure
Night	05:00	2.15	1.94	7.32	7.20	30.6	5698	0.36	80	80
Morning	11:00	2.04		7.25						
Afternoon	17:00	1.98		7.22						
	23:00	1.87	1.93	7.19	7.21	30.0	6064	0.28		

Shift	Time	Clean Filters Baskets - Weekly	Clean Filters Tanks - Weekly	Clean Surge Tanks - Monthly
		(Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	(Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	(Between 9,10,11) ทำความสะอาด ถังน้ำล้น
Night	03:00	Pool (✓) No.1 (✓) No.2	Pool (✓) No.1 (✓) No.2	Pool & Kid Pool (✓)
		Kid Pool (✓) No.1 (✓) No.2	Kid Pool (✓) No.1	

Note : Water Sample Must Be Taken At 30 Deep. TDS That Need To Measure At Incomming Water

Comment : _____

Eng. M [redacted] Date 27 / 06 / 2024

Swimming Pool - Inspection Daily - Testing Daily - Maintenance Weekly - Maintenance Monthly

Shift	Time	Physical - Inspection Daily ตรวจเช็ค ทุกวัน	Pool N	Pool Ab	Kid Pool N	Kid Pool Ab
Morning	5:00	1 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 (✓) P2 (✓) P3	✓			
		2 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 22 Psi. F2 = 18 Psi.	✓			
		3 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 (✓) P2			✓	
		4 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 20 Psi.			✓	
		Pool & Kid Pool	**N**		**Ab**	
		5 Check Water Level Of Surge Tank / เช็คระดับน้ำในถังน้ำล้น	✓			
		6 M S D S Data Sheets / เอกสารกำกับ สารเคมีอยู่ครบทุกชนิด	✓			
Afternoon	22:00	**Pool & Kid Pool**	**N**	**Ab**	**N**	**Ab**
		1 Check Grate Cover And Cover Of Feeder Outlet, Button Suction And Button Vacuum / เช็คตะแกรงส่งน้ำและฝาครอบท่อดูด	✓		✓	
		2 Check Status Of Lighting On The Pool And Nearby / เช็คหลอดไฟในสระและบริเวณโดยรอบ		✓		✓

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P1 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C	TDS - incoming water supply (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5	Remark
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	
Night	05:00	2.03	2.02	7.38	7.17	30.8	6024	0.27	90	90	-ทำความสะอาดตะแกรงดูดก้นสระ
Morning	11:00	1.91		7.24							-ล้อง Robot ดูดตะกอนก้นสระ
Afternoon	17:00	1.71		7.20							เช็คน้ำ
	23:00	1.88	1.94	7.28	7.26	30.1	5866	0.32			-เติมเคมีในถังให้เต็ม

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P2 = 1.60		pH (7.20 - 7.40) 7.30		Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C	TDS (<1,000 ppm) (<1,000 ppm)	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5
		Monitor	Measure	Monitor	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure	Measure
Night	05:00	2:03	1.88	7.38	7.13	30.8	5898	0.29	80	85
Morning	11:00	1.91		7.24						
Afternoon	17:00	1.71		7.20						
	23:00	1.88	1.65	7.28	7.23	30.1	5844	0.28		

Shift	Time	Clean Filters Baskets - Weekly	Clean Filters Tanks - Weekly	Clean Surge Tanks - Monthly
		(Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	(Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	(Between 9,10,11) ทำความสะอาด ถังน้ำล้น
Night	03:00	Pool ( ) No.1 ( ) No.2	Pool ( ) No.1 ( ) No.2	Pool & Kid Pool ( )
		Kid Pool ( ) No.1 ( ) No.2	Kid Pool ( ) No.1	

Note : Water Sample Must Be Taken At 30 Deep. TDS That Need To Measure At Incomming Water

Comment : _____

Eng. M [redacted] Date 28 / 06 / 2024

Swimming Pool - Inspection Daily - Testing Daily - Maintenance Weekly - Maintenance Monthly

Shift	Time	Physical - Inspection Daily ตรวจเช็ค ทุกวัน	Pool N	Pool Ab	Kid Pool N	Kid Pool Ab
Morning	5:00	1 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 (✓) P2 (✓) P3	✓		[redacted]	
		2 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 22 Psi. F2 = 18 Psi.	✓			
		3 Check Status Working Pump / เช็คว่าปั๊มน้ำตัวไหนกำลังทำงานอยู่ (✓) P1 (✓) P2	[redacted]		✓	
		4 Check Pressure Filter Tank / เช็คแรงดันในถังกรองน้ำ F1 = 20 Psi.			✓	
		Pool & Kid Pool	**N**		**Ab**	
		5 Check Water Level Of Surge Tank / เช็คระดับน้ำในถังพักน้ำ	✓			
		6 M S D S Data Sheets / เอกสารกำกับ สารเคมีอยู่ครบทุกชนิด	✓			
Afternoon	22:00	**Pool & Kid Pool**	N	Ab	N	Ab
		1 Check Grate Cover And Cover Of Feeder Outlet, Button Suction And Button Vacuum / เช็คตะแกรงดักน้ำและฝาครอบท่อดูด	✓		✓	
		2 Check Status Of Lighting On The Pool And Nearby / เช็คหลอดไฟในสระและบริเวณโดยรอบ		✓		✓

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P1 = 1.60 Monitor	Free cL Measure	pH (7.20 - 7.40) 7.30 Monitor	pH Measure	Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C Measure	TDS - incoming water supply (<1,000 ppm) (<1,000 ppm) Measure	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50 Measure	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115 Measure	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5 Measure
Night	05:00	1.95	2.07	7.24	7.20	30.5	5440	0.43	120	90
Morning	11:00	1.94	[redacted]	7.25	[redacted]					
Afternoon	17:00	1.99		7.36						
	23:00	1.91	1.98	7.25	7.26	30.1	5888	0.38	[redacted]	

Pool Water Analysis - Testing Daily ทดสอบ ทุกวัน

Shift	Time	Free cL (1.10 - 2.20) P2 = 1.60 Monitor	Free cL Measure	pH (7.20 - 7.40) 7.30 Monitor	pH Measure	Temp. (29 - 33 °C) 29 - 33 °C Measure	TDS (<1,000 ppm) (<1,000 ppm) Measure	Combine cL (< 0.50 ppm) < 0.50 Measure	Alkalinity (80 - 150 mg/l) 115 Measure	Hardness (75 - 150 mg/l) 112.5 Measure
Night	05:00	1.95	1.88	7.24	7.18	30.8	6408	0.32	100	80
Morning	11:00	1.94	[redacted]	7.26	[redacted]					
Afternoon	17:00	1.99		7.36						
	23:00	1.91	1.94	7.25	7.23	30.1	5642	0.30	[redacted]	

Remark

- ขอให้ทำความสะอาด
- ปลั๊ก Robot ดูด
- ฝั่งเหนือใส่ไม่ได้ใน
- ขอให้ทำความสะอาด

Shift	Time	Clean Filters Baskets - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Filters Tanks - Weekly (Every Monday) ทำความสะอาด ถังกรองน้ำ	Clean Surge Tanks - Monthly (Between 9,10,11) ทำความสะอาด ถังพักน้ำดิบ
Night	03:00	**Pool** (✓) No.1 (✓) No.2	**Pool** (✓) No.1 (✓) No.2	**Pool & Kid Pool** ( )
		Kid Pool (✓) No.1 (✓) No.2	**Kid Pool** (✓) No.1	

Note : Water Sample Must Be Taken At 30 Deep. TDS That Need To Measure At Incomming Water

Comment : _____

Eng. M [redacted] Date 29 / 6 / 2026