เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงาน ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๘๙๒๐

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลสินแพทย์นครปฐม ของบริษัท ปฐมเวช จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ปฐมเวช จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๕๔๑๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด ที่ ๑๒๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒. สำเนาหนังสือบริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด ที่ ๑๓๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๓. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงพยาบาลสินแพทย์นครปฐม ของบริษัท ปฐมเวช จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๔. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลสินแพทย์นครปฐม ของบริษัท ปฐมเวช จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรเกษม ตำบลลำพยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยรวม ๒๔๐ เตียง โดยให้โครงการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อมา บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท ปฐมเวช จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับชี้แจงเพิ่มเติม ให้สำนักงานนโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ นั้น

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พิจารณาตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมครั้งที่ ๕๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลสินแพทย์นครปฐม ของบริษัท ปฐมเวช จำกัด โดยให้บริษัท ปฐมเวช จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากท่านได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔ รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๑ เล่ม แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๒ แผ่น พร้อมทั้งให้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๓ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปแบบ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๘ แผ่น เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายใน ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายปิยพงษ์ โคภนคณาภรณ์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง

[redacted]

(นางสาวมะลิวรรณ์ เทศจำปา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๒ ต่อ ๖๘๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

เอกสารแนบ 2

ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
และใบอนุญาตให้ประกอบการสถานพยาบาล

ส.พ. ๗

22731

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตที่ ๑๐๒๐๑๐๐๓๘๖๕

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

บริษัท สินแพทย์ นครปฐม จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภท ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ลักษณะสถานพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไป จำนวนเตียง ๑๐๐ เตียง

ณ สถานพยาบาลชื่อ โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๙๘ หมู่ที่ -

ซอย/ตรอก - ถนน เพชรเกษม

ตำบล/แขวง ลำพยา อำเภอ/เขต เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม

รหัสไปรษณีย์ ๗๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๔๒๗ ๑๙๙๙

วัน/เวลาเปิดทำการ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

บริการที่จัดให้มีเพิ่มเติม บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๒๐ เตียง

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๗๔ และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๖

[redacted]

(นายสุระ จิตตะศักดิ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้อนุญาต

กระทรวงสาธารณสุข MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงประกอบกิจการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะสั่งให้ริบบรรดาสิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๗)

ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ต้องมาชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลประจำปี ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี หากไม่ชำระภายในกำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละห้าต่อเดือนและอาจถูกปิดสถานพยาบาลได้ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐

[redacted]

นายแพทย์สุหธิศักดิ์ คณาปราม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
สินแพทย์ นครปฐม

กระทรวงสาธารณสุข

ส.พ. ๑๙

270966

ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตที่ ด.๑๐๒๐๑๐๐๖๑๖๕

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ **เวชกรรม** เลขที่ **๑๔๘๕๐**

วันที่ออกใบอนุญาต **๑ เมษายน ๒๕๓๑** เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ

ณ สถานพยาบาล ชื่อ **โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่** ประเภท **ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน**

จำนวนเตียง **๑๐๐** เตียง ลักษณะสถานพยาบาล **โรงพยาบาลทั่วไป**

ตั้งอยู่เลขที่ **๑๒๙๘** หมู่ที่ **-**

ซอย/ตรอก **-** ถนน **เพชรเกษม** ตำบล/แขวง **ลำพยา**

อำเภอ/เขต **เมืองนครปฐม** จังหวัด **นครปฐม** รหัสไปรษณีย์ **๗๓๐๐๐**

โทรศัพท์ **๐ ๓๔๒๗ ๑๙๙๙** โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

วัน/เวลาทำการ **วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.**

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. **๒๕๖๖** และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๕

กระทรวงสาธารณสุข MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

[redacted]

(นายสุรพ วิเศษศักดิ์)

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้อนุญาต

รายการต่ออายุใบอนุญาต

๑. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๒. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๓. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๔. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงดำเนินการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็นการดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และ ศาลจะสั่งให้ริบบรรดาสิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑)

กร-กรมสาธารณสุข

เอกสารแนบ 3

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล (รังสีรักษา)

แบบ อ.๑

ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๑๐๖ / ๒๕๖๖

อนุญาตให้ บริษัท สินแพทย์ นครปฐม จำกัด เจ้าของอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๙๘ ตรอก/ซอย - ถนน เพชรเกษม หมู่ที่ - ตำบล/แขวง ลำพยา อำเภอ/เขต เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๐๐๐

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน เพชรเกษม หมู่ที่ - ตำบล/แขวง ลำพยา อำเภอ/เขต เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๐๐๐ ในที่ดิน ☑ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส.๓ ☐ น.ส.๓ ก ☐ ส.ค.๑ ☐ อื่น ๆ - เลขที่ ๒๙๙ เป็นที่ดินของ บริษัท สินแพทย์ นครปฐม จำกัด

ทำการเคลื่อนย้ายอาคารในท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาคารจะทำการเคลื่อนย้ายตั้งอยู่ ไปยังบ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ - ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ - ในที่ดิน ☐ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส.๓ ☐ น.ส.๓ ก. ☐ ส.ค.๑ ☐ อื่น ๆ เลขที่ - เป็นที่ดินของ -

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ค.ส.ล. ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารโรงพยาบาล พื้นที่อาคาร/ความยาว ๘๔๘ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถจำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๒) ชนิด ท่อระบายน้ำ จำนวน - เพื่อใช้เป็น ระบายน้ำทิ้ง พื้นที่อาคาร/ความยาว ๖๐ เมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถจำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น - พื้นที่อาคาร/ความยาว - โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถจำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ เลขที่ ๘๑/๒๕๖๖ ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ มี นายเฉัย ภูนิธิกิจแท้ สย. ๔๕๐๔ เป็นผู้ควบคุมงาน หรือ นายวานิช สัมพัสนีธำรง ส-สถ. ๑๐๒๐ , นายฤชัย ภูนิธิกิจแท้ สย.๔๕๐๔ เป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

(๒) ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจ้งหรือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและมาตรการด้านความปลอดภัยตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(๓) ให้ปฏิบัติตามมาตรการลดฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด ดังนี้.-

- จัดให้มีการกั้นล้อมอาคารด้วยวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้าง
- การกองวัสดุที่มีฝุ่นละอองให้ปิดหรือคลุมหรือเก็บไว้ในที่ปิดล้อมหรือฉีดพรมด้วยน้ำหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
- การขนย้ายวัสดุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองด้วยสายพานให้ปิดให้มิดชิด
- การผสมคอนกรีต การไสไม้ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ให้ทำในพื้นที่ปิดล้อมหรือมีผ้าคลุม หรือวิธีการป้องกันอย่างอื่นที่เหมาะสม
- มีการจัดการวัสดุที่เหลือใช้ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองด้วยวิธีการที่เหมาะสม
- ทำความสะอาดล้อรถทุกชนิดก่อนนำออกจากบริเวณสถานที่ก่อสร้าง โดยจัดหานริเวณที่ใช้ล้างทำความสะอาดให้เหมาะสม และไม่ให้น้ำที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดดังกล่าวไหลออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง

(๔) ให้ผู้ได้รับอนุญาตต้องยื่นขอเชื่อมท่อระบายน้ำลงท่อระบายน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำสาธารณะ

(๕) เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องมีหนังสือแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานกับวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดำเนินการ ตามที่ได้รับอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ พร้อมทั้งแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานมาด้วย หากฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ ต้องมีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างฯ ตามมาตรา ๔๐ (๑) คำสั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ก่อสร้างตามมาตรา ๔๐ (๒) และคำสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (แจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน) ตามมาตรา ๔๑

หมายเหตุ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมีหนังสือแจ้งชื่อสถาปนิกผู้ควบคุมงาน พร้อมแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานต่อเทศบาลนครนครปฐม ก่อนดำเนินการก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ออกให้ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลายมือชื่อ) [redacted] ผู้อนุญาต

(นายสมโชค พงษ์ขวัญ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตามคำขอต่ออายุใบอนุญาต

เลขรับที่ ๘/๒๕๖๗ ลว. ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ ๑ ให้ต่อใบอนุญาต ฉบับนี้จนถึง วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีเงื่อนไข..... (ลายมือชื่อ) [redacted] ผู้อนุญาต (นายสมโชค พงษ์ขวัญ) ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเจ้าพนักงานท้องถิ่นนครนครปฐม วันที่.....	การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่..... ให้ต่อใบอนุญาต ฉบับนี้จนถึง วันที่..... เดือน..... พ.ศ..... โดยมีเงื่อนไข..... (ลายมือชื่อ)..... ผู้อนุญาต (.....) ตำแหน่ง..... เจ้าพนักงานท้องถิ่น วันที่.....

เอกสารแนบ 4

เอกสารการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

คู่มือ

การใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E-Manifest)

สำหรับแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

คำนำ

ตามที่กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E – Manifest) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือรองรับการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยติดเชื้อเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2565 และประกาศกรมอนามัย เรื่อง แบบบันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้ผู้รับผิดชอบแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ ผู้รับขนมูลฝอยติดเชื้อและผู้รับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องใช้งานระบบควบคุมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System) ทุกครั้งที่มีการขนมูลฝอยติดเชื้อหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่งกำเนิด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E – Manifest) สำหรับผู้รับผิดชอบแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดและป้องกันปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อระหว่างการขนส่งไปยังสถานที่รับกำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

พฤศจิกายน 2565

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. การลงทะเบียน	1
2. ขั้นตอนการใช้งานระบบ	2
2.1 ข้อมูลพื้นฐานของแหล่งกำเนิด	6
2.2 การบันทึกรายการมูลฝอยติดเชื้อ	11
- การทำรายการขนมูลฝอยติดเชื้อ จากแหล่งกำเนิดสู่หน่วยงานเก็บขน	11
- การทำรายการฝากมูลฝอยติดเชื้อ จากแหล่งกำเนิดสู่แหล่งกำเนิด	18
- การทำรายการมูลฝอยติดเชื้อ ที่มีการกำจัดเอง ณ แหล่งกำเนิด	22

คู่มือการใช้งาน สำหรับผู้รับผิดชอบแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ

1. การลงทะเบียน (สำหรับหน่วยงานที่ไม่เคยเข้าใช้งานระบบฯ)

รูปที่ 1 เลือกประเภทลงทะเบียนแหล่งกำเนิด

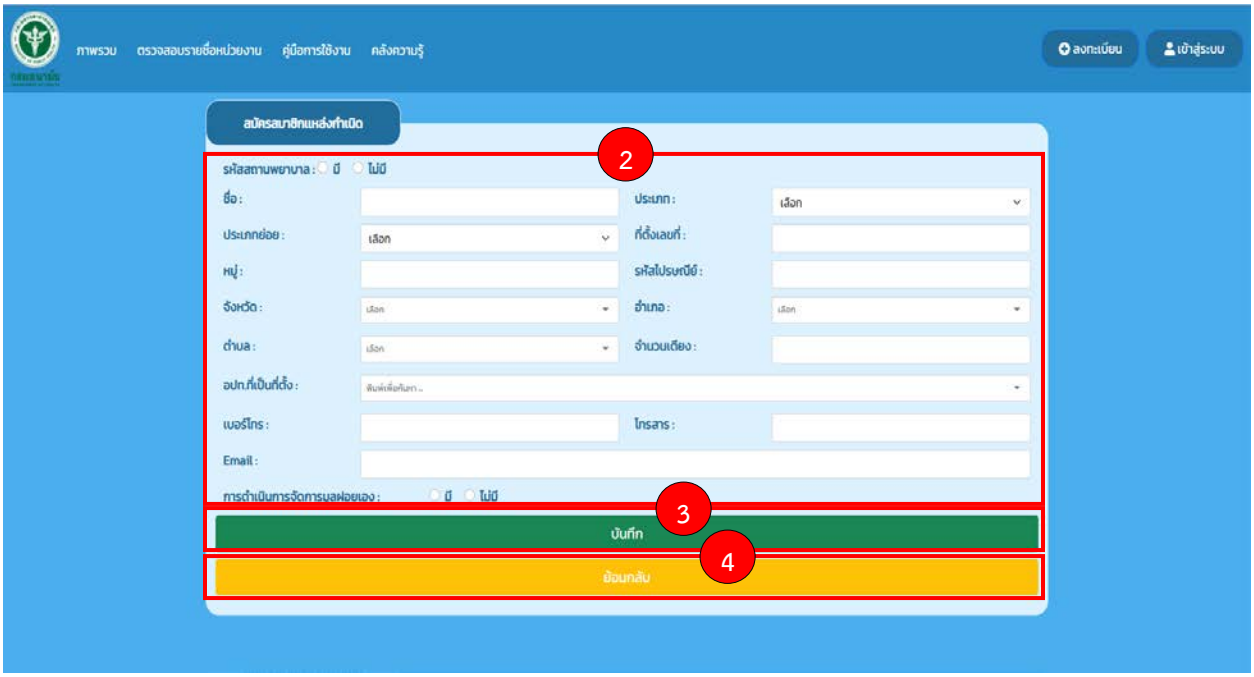

รูปที่ 2 หน้าจอลงทะเบียนแหล่งกำเนิด

จากรูปที่ 1-2 แสดงรายละเอียดของส่วนต่างๆ ดังนี้

1. เลือกประเภทแหล่งกำเนิด
2. กรอกรายละเอียดของแหล่งกำเนิด
3. ปุ่มกดบันทึกข้อมูล
4. กดปุ่มย้อนกลับไปเลือกประเภท

ทั้งนี้ หลังจากลงทะเบียนแล้วเสร็จ สามารถตรวจสอบรหัสการเข้าใช้งานได้ที่อีเมล์ที่ได้ให้ไว้

2. ขั้นตอนการใช้งานระบบตามลำดับ ดังนี้

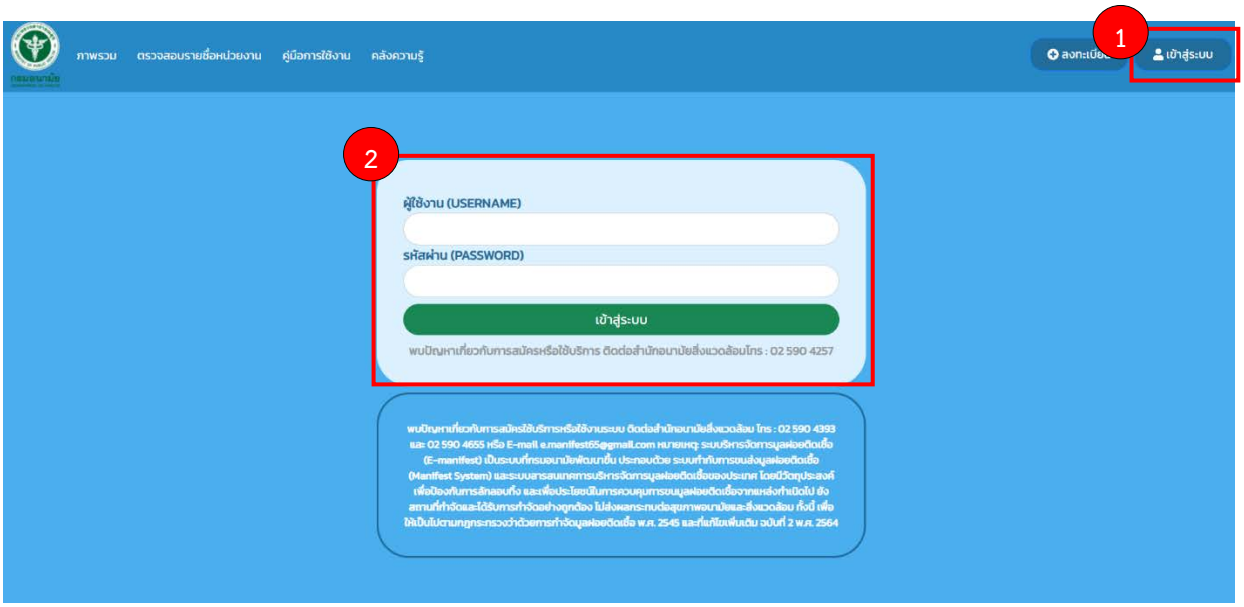

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ

จากรูปที่ 1

1. เลือกเมนูเข้าสู่ระบบมุมบนขวาเพื่อไปยังหน้าจอเข้าสู่ระบบ
2. กรอกข้อมูลผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ต้องการเข้าไปใช้งาน จากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบ เพื่อดำเนินการเข้าสู่ระบบ

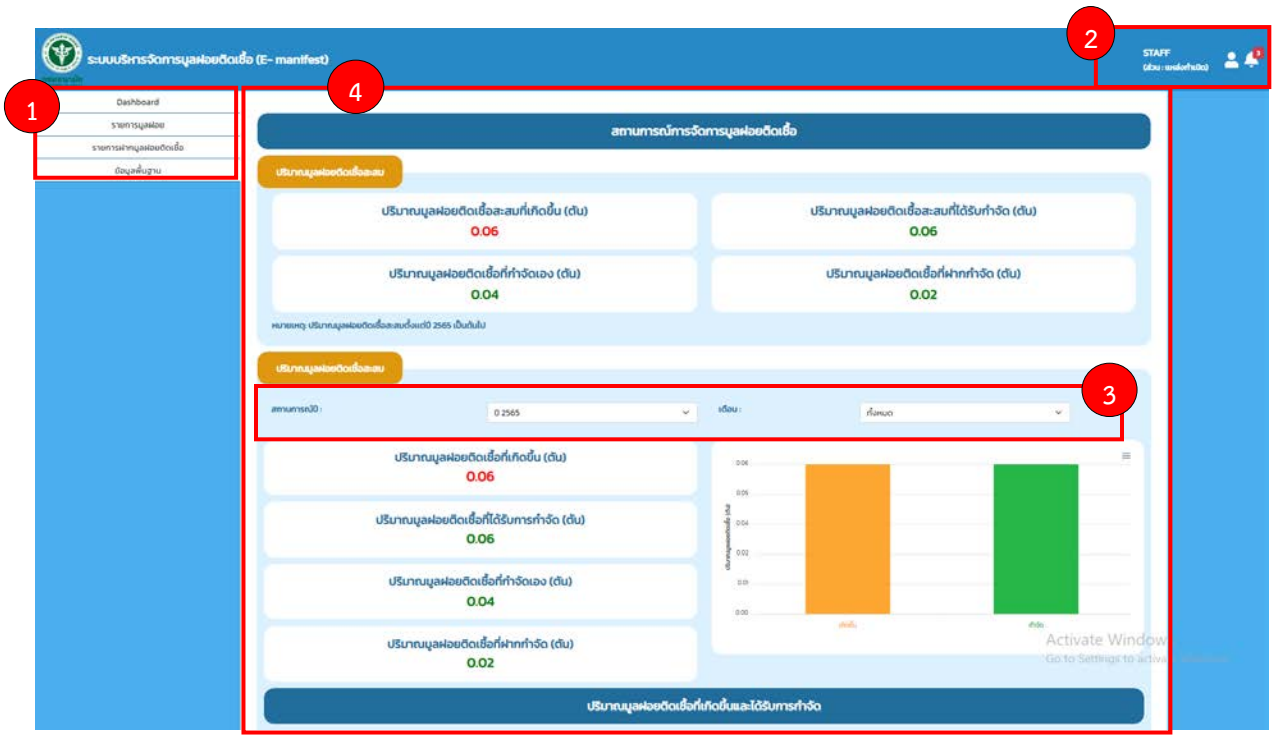

รูปที่ 2 แสดงหน้าจอรายงานภาพรวมแหล่งกำเนิด

จากรูปที่ 2

1. แสดงเมนูของผู้ใช้งานในส่วนของแหล่งกำเนิด ประกอบด้วย
   1.1 Dashboard (รายงานภาพรวม)
   1.2 รายการมูลฝอย
   1.3 รายการฝากมูลฝอยติดเชื้อ
   1.4 มูลฝอยติดเชื้อกำจัดเอง (กรณีกำจัดเอง ณ แหล่งกำเนิด)
   1.5 ข้อมูลพื้นฐาน
2. แสดงเมนูข้อมูลผู้ใช้งานและการแจ้งเตือนของระบบ
3. แสดงช่องกรอกข้อมูลการค้นหารายงานในช่วงเวลาต่างๆ ประกอบด้วย สถานการณ์รายปีและเดือน
4. ข้อมูลรายงานสถานการณ์ภาพรวมของแหล่งกำเนิด ประกอบด้วย
   4.1 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อสะสมที่เกิดขึ้น (ตัน)
   4.2 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อสะสมที่ได้รับการกำจัด (ตัน)
   4.3 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่กำจัดเอง (ตัน) (กรณีกำจัดเอง ณ แหล่งกำเนิด)
   4.4 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ฝากกำจัด (ตัน)
   4.5 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้น (ตัน)
   4.6 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการกำจัด (ตัน)
   4.7 กราฟแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นและได้รับการกำจัด
   4.8 กราฟแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นและได้รับการกำจัด รายเดือน

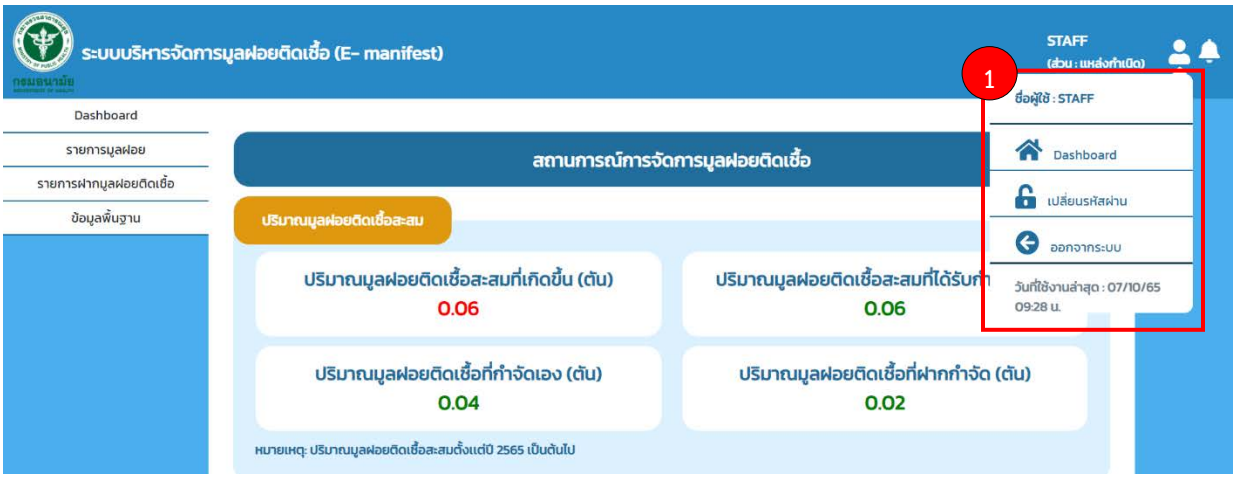

รูปที่ 3 เมนูผู้ใช้งานและระบบการแจ้งเตือนของแหล่งกำเนิด

จากรูปที่ 3

1. เมนูข้อมูลผู้ใช้งานของแหล่งกำเนิด ประกอบด้วย
   1.1 Dashboard (รายงานภาพรวม)
   1.2 เปลี่ยนรหัสผ่าน
   1.3 ออกจากระบบ
   1.4 วันที่ใช้งานล่าสุด
2. ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นในระบบได้โดยการกดที่รูปกระดิ่ง จากนั้นระบบจะแสดงการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ใช้งานได้ทราบ

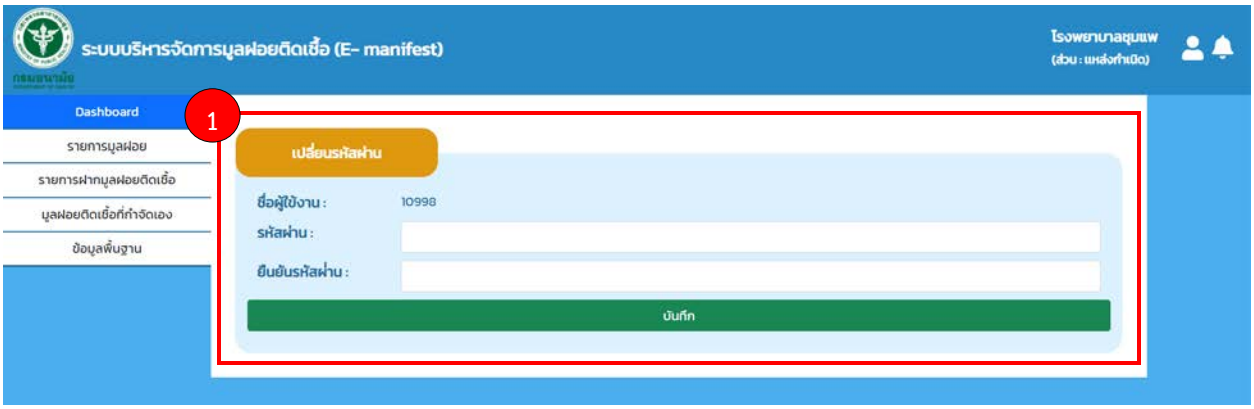

รูปที่ 4 แสดงหน้าจอการเปลี่ยนรหัสผ่านของแหล่งกำเนิด

จากรูปที่ 4 ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขรหัสผ่านเดิมที่ระบบสร้างขึ้นของตนเองได้ โดยกรอกข้อมูลรหัสผ่านใหม่และกรอกข้อมูลยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้งจากนั้นกดบันทึกเพื่อทำการแก้ไขรหัสผ่านเดิม

2.1 ข้อมูลพื้นฐานของแหล่งกำเนิด

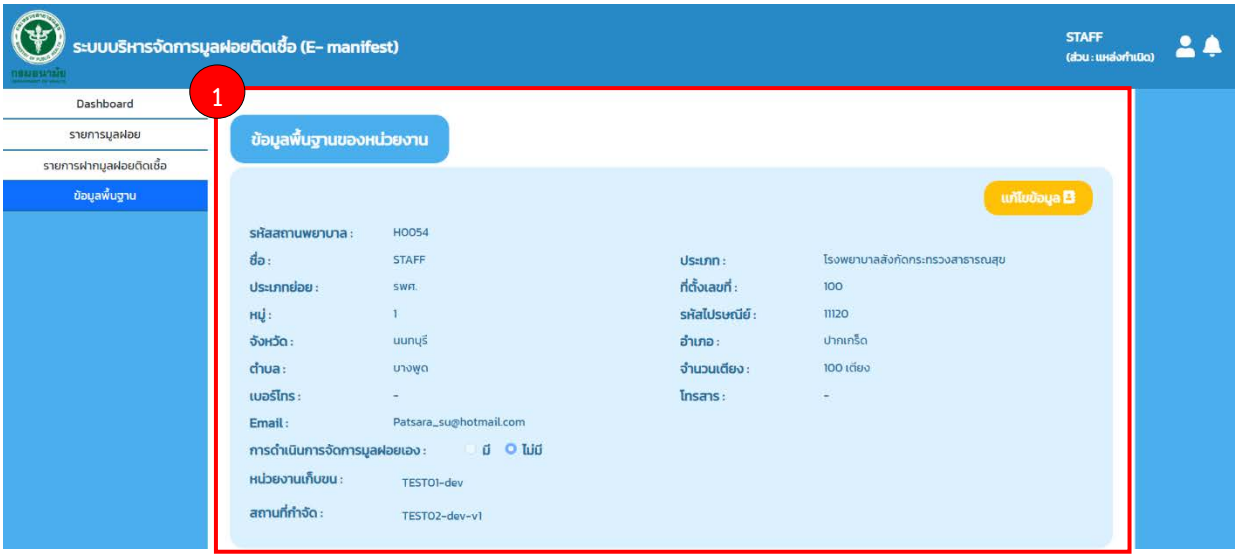

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอข้อมูลพื้นฐานของแหล่งกำเนิด

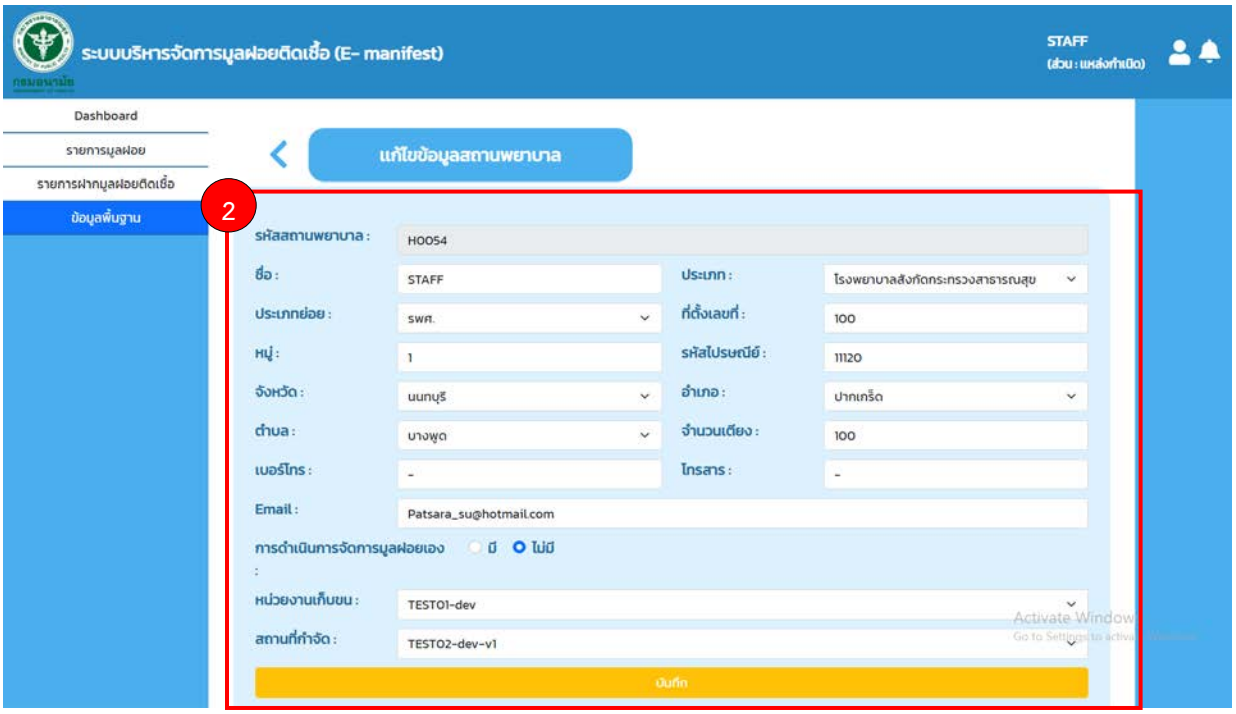

รูปที่ 2 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลพื้นฐานของแหล่งกำเนิด

จากรูปที่ 1-2 ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดข้อมูลหน่วยงานของตนเองและแก้ข้อมูลได้ โดยประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

1. รหัสสถานพยาบาล
2. ชื่อ
3. ประเภท
4. ประเภทย่อย
5. ที่ตั้งเลขที่
6. หมู่
7. รหัสไปรษณีย์
8. จังหวัด
9. อำเภอ
10. ตำบล
11. จำนวนเตียง
12. อปท.ที่เป็นที่ตั้ง
13. เบอร์โทรศัพท์
14. โทรสาร
15. อีเมล
16. การดำเนินการจัดการมูลฝอย
17. วิธีการกำจัด
18. หน่วยงานเก็บขน
19. สถานที่กำจัด

เมื่อผู้ใช้งานต้องการแก้ไขข้อมูลข้างต้นให้กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อทำการอัพเดทข้อมูลเข้าสู่ระบบ

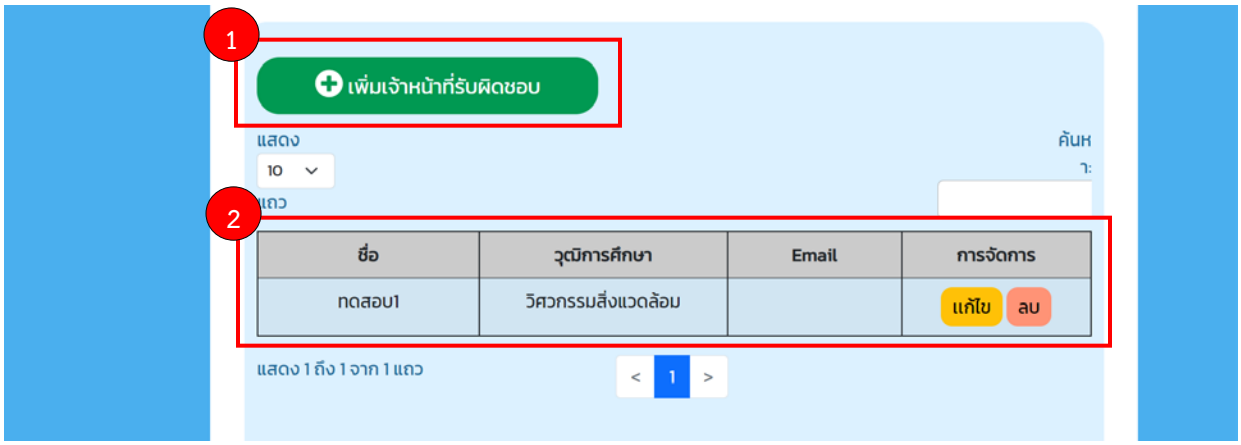

รูปที่ 3 แสดงหน้าจอข้อมูลเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

จากรูปที่ 3

1. ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้โดยกดที่ปุ่ม “เพิ่มเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ” ระบบจะแสดงหน้าต่างรายละเอียดในรูปที่ 4
2. ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลรายละเอียดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบผ่านตารางซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
   2.1 ชื่อ – สกุล
   2.2 วุฒิการศึกษา
   2.3 E-mail
   2.4 แก้ไขข้อมูล
   2.5 ลบข้อมูล

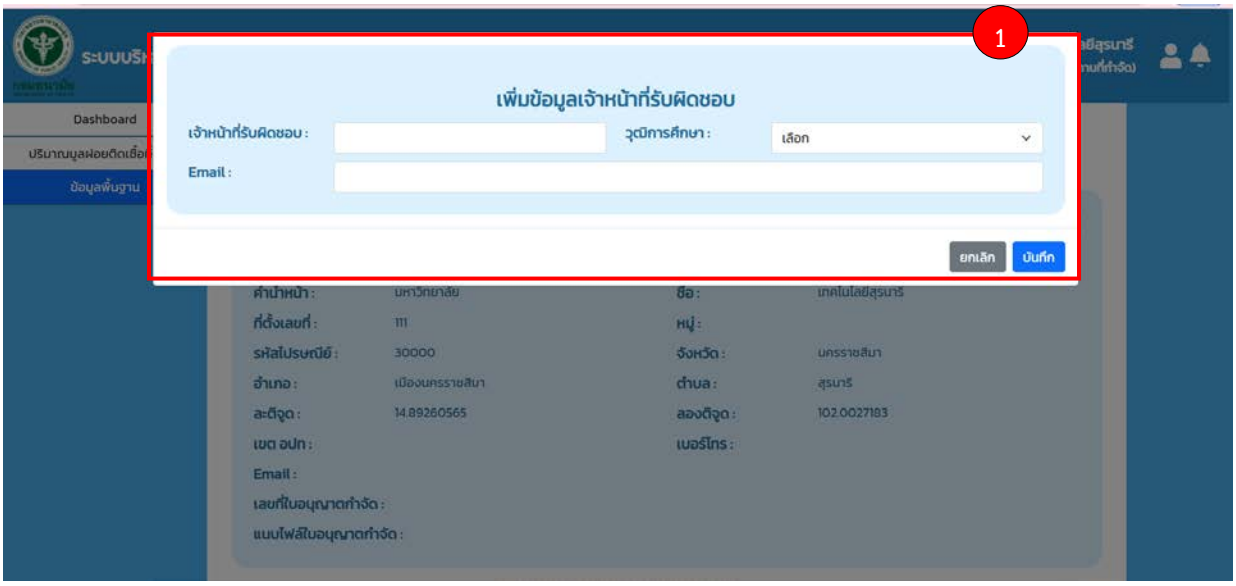

รูปที่ 4 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

จากรูปที่ 4 ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ โดยต้องกรอกข้อมูลดังนี้

1. ชื่อ- นามสกุล
2. วุฒิการศึกษา
3. E-mail

เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลข้างต้นครบหมดแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

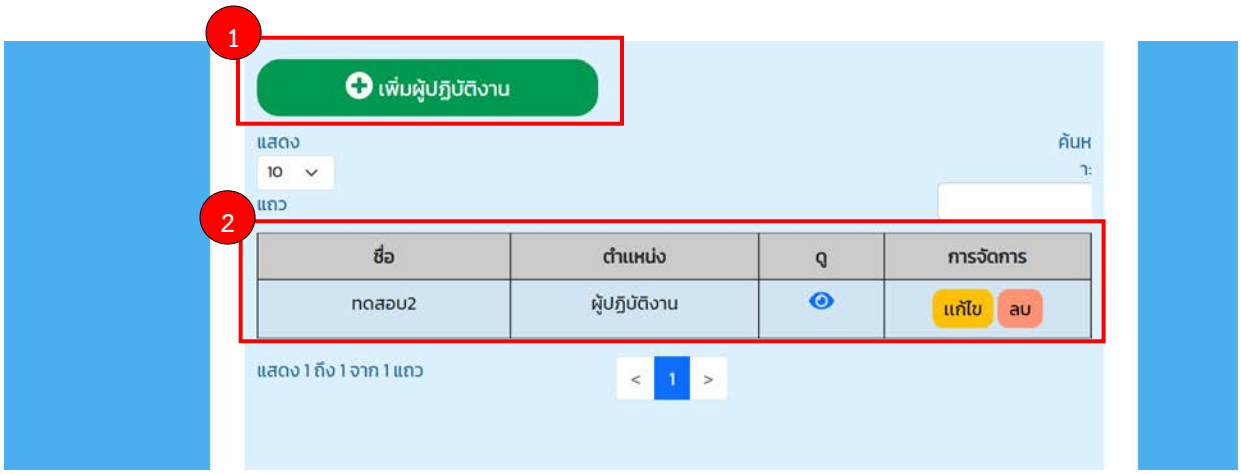

รูปที่ 5 แสดงหน้าจอข้อมูลผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ

จากรูปที่ 5

1. ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มผู้ปฏิบัติงานได้โดยกดที่ปุ่ม “เพิ่มผู้ปฏิบัติงาน” ระบบจะแสดงหน้าต่างรายละเอียดในรูปที่ 6
2. ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลรายละเอียดผู้ปฏิบัติงานผ่านตารางซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
   2.1 ชื่อ – สกุล
   2.2 ตำแหน่ง
   2.3 สามารถเรียกดูรายละเอียดการฝึกอบรมฯ ได้
   2.4 แก้ไขข้อมูล
   2.5 ลบข้อมูล

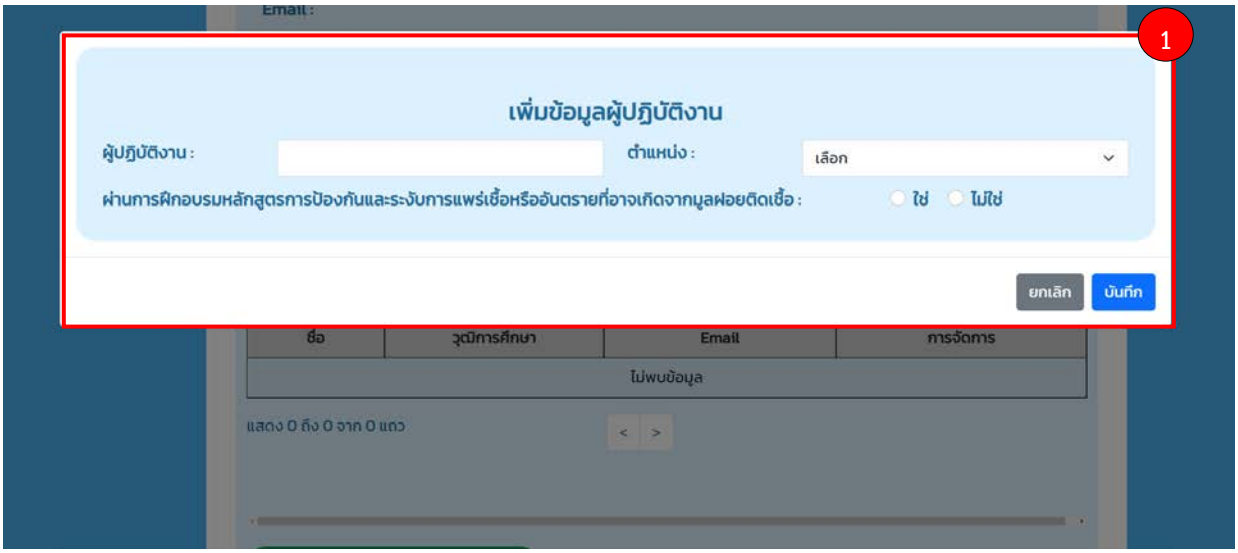

รูปที่ 6 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ

จากรูปที่ 6 ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อได้ โดยต้องกรอกข้อมูล ดังนี้

1. ชื่อ- นามสกุล
2. ตำแหน่ง
3. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ

เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลข้างต้นครบหมดแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

หมายเหตุ :

- ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลพื้นฐานให้ครบทุกช่อง หากกรอกข้อมูลไม่ครบ ระบบฯ จะไม่อนุญาตให้ท่านทำรายการมูลฝอยต่อไปได้
- กรณี แหล่งกำเนิด เช่น รพสต. หรือคลินิก ที่มีการนำมูลฝอยติดเชื้อไปฝากกำจัดกับ รพ.แม่ข่าย ในข้อมูลพื้นฐานให้ระบุสถานที่กำจัดเป็นที่เดียวกับที่ รพ. แม่ข่าย นำส่งไปกำจัด
- กรณี แหล่งกำเนิด เช่น รพสต. หรือคลินิก ที่มีการนำมูลฝอยติดเชื้อไปฝากกำจัดกับ รพ.แม่ข่าย ในข้อมูลพื้นฐานให้เลือกหน่วยงานเก็บขนเป็น “อื่นๆ”
- กรณี แหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อที่ทำการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไปส่งยังสถานที่กำจัดเอง ในข้อมูลพื้นฐานให้ระบุหน่วยงานเก็บขนเป็น “ดำเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อไปยังสถานที่กำจัดเอง”

2.2 การบันทึกรายการมูลฝอยติดเชื้อ แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

1) การทำรายการขนมูลฝอยติดเชื้อ จากแหล่งกำเนิดสู่หน่วยงานเก็บขน

2) การทำรายการฝากมูลฝอยติดเชื้อ จากแหล่งกำเนิดสู่แหล่งกำเนิด (เช่น รพสต. ,คลินิก ได้ฝากมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดร่วมกับ รพ. แม่ข่าย เพื่อให้ รพ. แม่ข่ายกำจัดเอง หรือส่งไปกำจัด แล้วแต่กรณี)

3) การทำรายการมูลฝอยติดเชื้อที่มีการกำจัดเอง ณ แหล่งกำเนิด

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกการใช้งานตามวิธีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของหน่วยงาน โดยมีขั้นตอนการใช้งานในแต่ละรูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 การทำรายการขนมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งกำเนิดสู่หน่วยงานเก็บขน

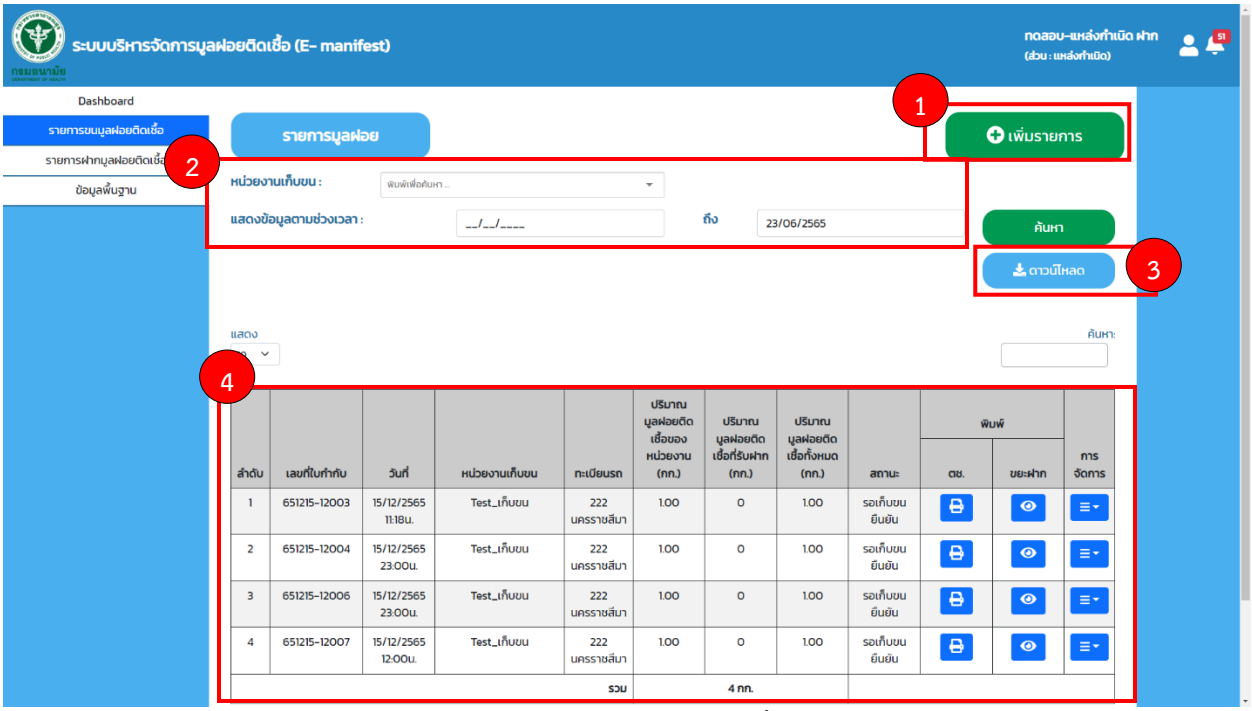

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอรายการขนมูลฝอยติดเชื้อของแหล่งกำเนิด

จากรูปที่ 1

1. ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มรายการมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้โดยกดที่ปุ่ม “เพิ่มรายการ” โดยโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดในรูปที่ 2
2. ผู้ใช้งานสามารถค้นหารายการมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้ โดยสามารถทำการค้นหาจากข้อมูล ดังนี้
   2.1 หน่วยงานเก็บขน
   2.2 ทะเบียนรถ
   2.3 ช่วงระยะเวลา
3. ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดรายการมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้น ในรูปแบบของไฟล์ excel ได้

4. ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลรายการมูลฝอยติดเชื้อผ่านตาราง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้

4.1 ลำดับ

4.2 เลขที่ใบกำกับ (ตช.)

4.3 วันที่

4.4 หน่วยงานเก็บขน

4.5 ทะเบียนรถ

4.6 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ (กก.)

4.7 สถานะการขนมูลฝอยติดเชื้อ ดังนี้

- รอเก็บขนยืนยัน หมายถึง แหล่งกำเนิดได้บันทึกรายการมูลฝอยติดเชื้อแล้ว
- รอกำจัดยืนยัน หมายถึง หน่วยเก็บขนกดยืนยันการขนแล้ว
- กำจัดเสร็จสิ้น หมายถึง มูลฝอยติดเชื้อนั้น ได้รับการกำจัดเรียบร้อยแล้ว
- ปฏิเสธ หมายถึง หน่วยงานเก็บขนหรือสถานที่กำจัด ได้ปฏิเสธการขนหรือกำจัด (แล้วแต่กรณี)

4.8 พิมพ์ใบ ตช. เมื่อกดเข้าไปจะแสดงเอกสารกำกับขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ดังรูปที่ 5

4.9 รายการขยะฝาก เมื่อกดเข้าไปจะแสดงรายการขยะฝาก ดังรูปที่ 4

4.10 แก้ไขข้อมูล (หากหน่วยงานเก็บขน กดยืนยันแล้ว ท่านจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้)

4.11 ลบข้อมูล

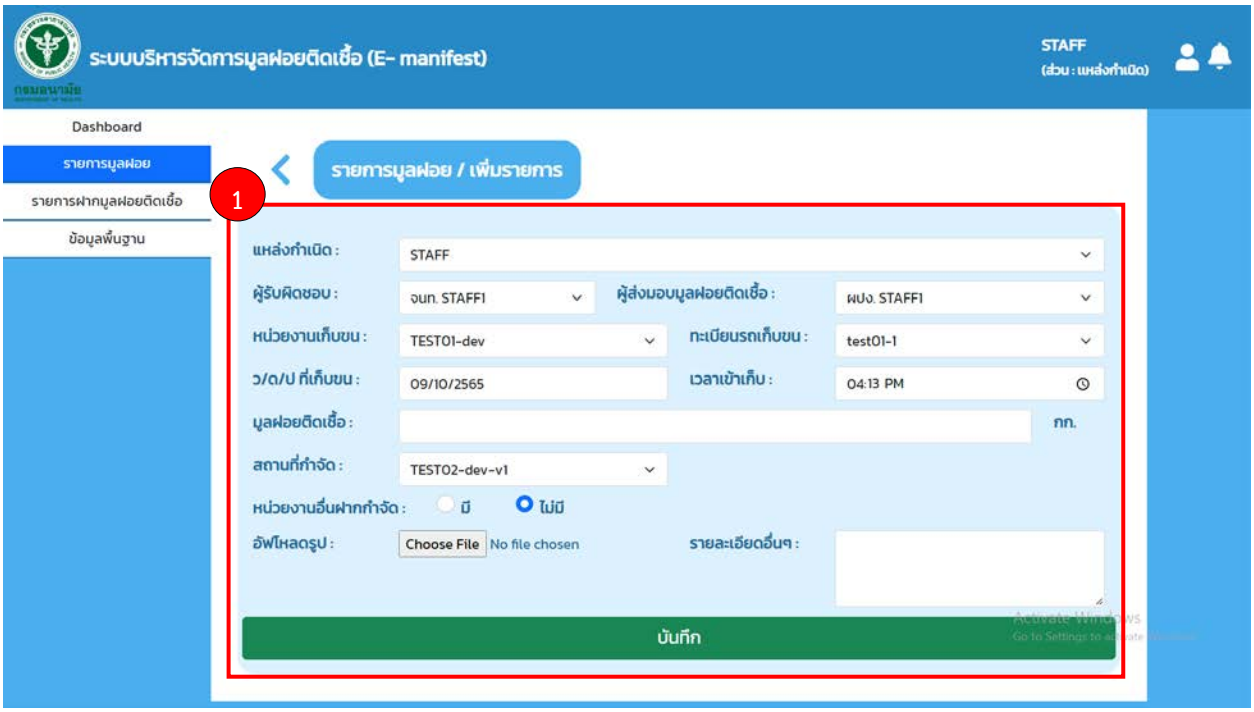

รูปที่ 2 แสดงหน้าจอบันทึกรายการมูลฝอย

จากรูปที่ 2 ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มรายการมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้ โดยต้องกรอกข้อมูล ดังนี้

1. แหล่งกำเนิด
2. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
3. เจ้าหน้าที่ผู้ส่งมอบ
4. บริษัทเก็บขน
5. ทะเบียนรถเก็บขน
6. วัน เดือน ปี ที่เก็บขน
7. เวลาเข้าเก็บ
8. ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ (กก.)
9. สถานที่กำจัด
10. หน่วยงานอื่นฝาก ถ้าผู้ใช้งานเลือก “มี” จะแสดงข้อมูล ดังรูปที่ 3
11. อัพโหลดรูปภาพการเก็บขน (ถ้ามี)
12. รายละเอียดอื่นๆ

เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลข้างต้นครบหมดแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

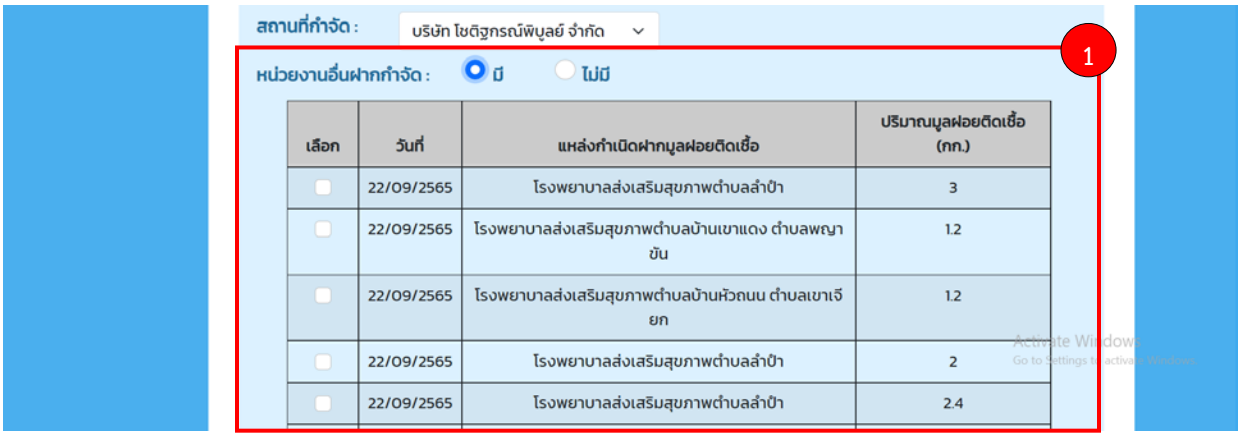

รูปที่ 3 แสดงรายการฝากมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งกำเนิดอื่น

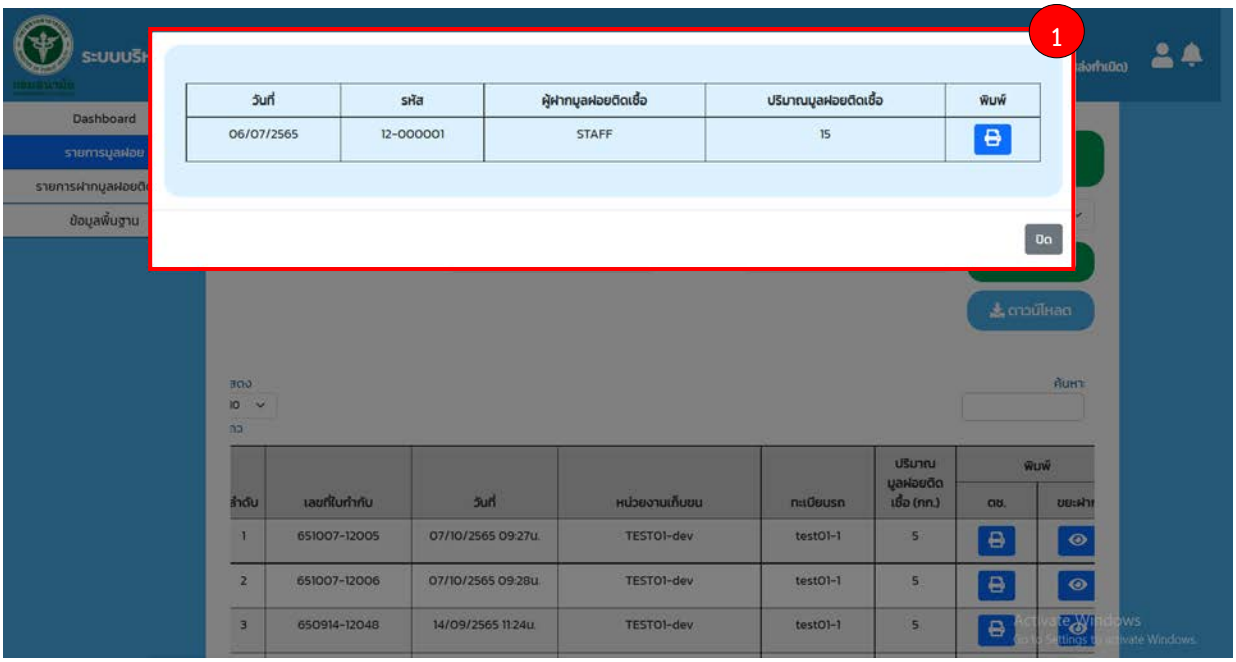

รูปที่ 4 แสดงหน้าจอรายการมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกฝากจากแหล่งกำเนิดอื่น

จากรูปที่ 4 เมื่อผู้ใช้งานกดดูข้อมูลรายการฝากมูลฝอยติดเชื้อจะแสดงหน้าต่างตารางข้อมูลขยะฝาก ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้

1. วันที่ฝาก
2. รหัสใบนำฝาก
3. ผู้ทำการฝากมูลฝอยติดเชื้อ
4. ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ (กก.)
5. พิมพ์ เมื่อกดเข้าไปจะแสดงเอกสารเอกสารใบนำฝากมูลฝอยติดเชื้อฯ ดังรูปที่ 6

เลขที่ ตช. 650809-50012

กรมอนามัย

เอกสารกำกับขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (ตช.)

ส่วนที่ 1 : แหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ

ชื่อแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
ที่ตั้ง เลขที่ เลขที่ 51 ถ.ประชาสัมพันธ์ ม.- ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ - FAX -

ว.ด.ป. ที่บันทึกข้อมูล	ว.ด.ป. ที่ส่งมอบมูลฝอย	เวลาที่เข้าทำการเก็บขน	ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ (กก.)	ชื่อ จนท. ผู้ส่งมอบมูลฝอย
09/08/2565	28/07/2565	09:00 น.	70	นายชินตกร แก้วตวง

คำรับรองของผู้ก่อกำเนิด : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุข้างต้นแล้ว

ลงชื่อ : นางเพลินศิริ ริยะนา (เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

ส่วนที่ 2 : หน่วยงานเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ

ชื่อหน่วยงานเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ บริษัท นิวโชคอำนวย เชียงใหม่ จำกัด โทรศัพท์ 0815959004

ลักษณะพาหนะที่ใช้ ☐ 1. ปรับอุณหภูมิ 10 °C หรือต่ำกว่าได้ ☑ 2. อื่นๆ ระบุ

เลขทะเบียน 83-9051 ชื่อพนักงานขับรถ ภูรินทร์ จะมู โทรศัพท์

ชื่อพนักงานเก็บขน นายทะโบ อาโบ โทรศัพท์

วันเวลายืนยัน 9/8/2565 7:45

การถ่ายโอนมูลฝอยติดเชื้อ เลขทะเบียน 70-8214 ชื่อพนักงานขับรถ วินัย ฉิมพลี โทรศัพท์

ชื่อพนักงานเก็บขน โทรศัพท์ วันเวลายืนยัน 6/9/2565 8:45

คำรับรองของผู้ขนส่ง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุข้างต้นแล้ว

ลงชื่อ : นาย อำพล กิตติคุณ (เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

ส่วนที่ 3 : หน่วยงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

ชื่อหน่วยงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จำกัด
ที่ตั้ง เลขที่ 15/5 ม.1 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์

ว.ด.ป.ที่บันทึกข้อมูล	ว.ด.ป.ที่รับมอบมูลฝอย	ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่กำจัด (กก.)	ชื่อ จนท. ผู้รับมอบมูลฝอย
08/09/2565	08/09/2565	52.01	ลอย วันดี

คำรับรองของผู้กำจัด : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุข้างต้นแล้ว

ลงชื่อ : (เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

รูปที่ 5 แสดงเอกสารกำกับขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ตช.

เลขที่ใบนำฝาก 93-000012

กรมอนามัย

เอกสารนำฝากมูลฝอยติดเชื้อเพื่อส่งไปกำจัด

ส่วนที่ 1 : แหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ
ชื่อแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำปำ ที่ตั้ง เลขที่ - ม.4 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0974155363 FAX -

ว.ด.ป. ที่บันทึกข้อมูล	ว.ด.ป. ที่ส่งมอบมูลฝอย	วิธีการเก็บขน	ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ (กก.)	ชื่อ จนท. ผู้ส่งมอบมูลฝอย
22/09/2565	15/09/2565	ขนโดยหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	3 กก.	นางสาวปิยะพร แซ่หลี
รวมปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 3 (กิโลกรัม)				

คำรับรองของผู้ก่อกำเนิด : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุข้างต้นแล้ว

ลงชื่อ นางสาวปิยะพร แซ่หลี (เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

ส่วนที่ 2 : หน่วยงานที่รับฝากมูลฝอยติดเชื้อ
ชื่อหน่วยงานที่รับฝากมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลพัทลุง ที่ตั้ง 42 ถ.ราเมศวร์ ม.0 ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 074609500 รวมปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่รับฝาก 3 (กิโลกรัม)

คำรับรองของผู้รับฝาก : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุข้างต้นแล้ว

ลงชื่อ นายพิทยา หนูมา (เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่พิมพ์ : 09/10/2565

รูปที่ 6 แสดงเอกสารนำฝากมูลฝอยติดเชื้อเพื่อส่งไปกำจัด

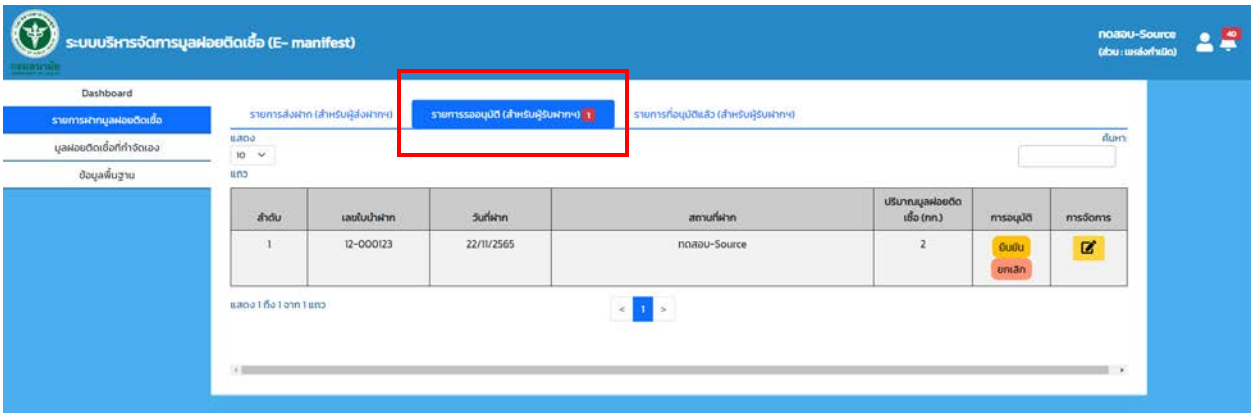

รูปที่ 7 หน้าจอแสดงการอนุมัติมูลฝอยติดเชื้อที่รับฝาก

จากรูปที่ 7 เมื่อผู้ใช้งานกดไปที่ รายการรออนุมัติ (สำหรับผู้รับฝากฯ) จะแสดงหน้าต่างตารางข้อมูลขยะฝาก ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้

1. ลำดับ
2. วันที่ฝาก
3. สถานที่รับฝาก
4. ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ (กก.)
5. ยืนยันข้อมูล เมื่อกด ยืนยัน จะแสดงรายการมูลฝอยติดเชื้อที่รับฝากที่ได้อนุมัติแล้ว ดังรูปที่ 8
6. ยกเลิกข้อมูล
7. การจัดการข้อมูล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้

เมื่อผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นครบหมดแล้วให้กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อทำการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

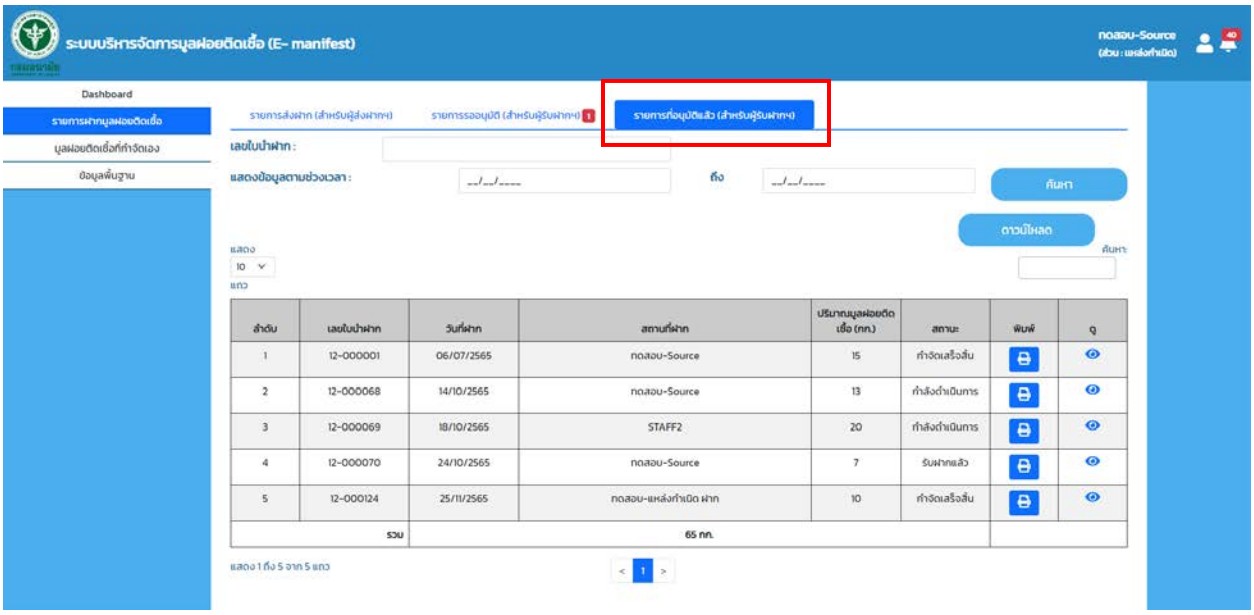

รูปที่ 8 แสดงรายการมูลฝอยติดเชื้อที่รับฝากที่ได้อนุมัติแล้ว

รูปแบบที่ 2 การทำรายการฝากมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งกำเนิดสู่แหล่งกำเนิด

(เช่น รพสต. ,คลินิก ได้ฝากมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดร่วมกับ รพ. แม่ข่าย เพื่อให้ รพ. แม่ข่ายกำจัดเองหรือส่งไปกำจัด แล้วแต่กรณี)

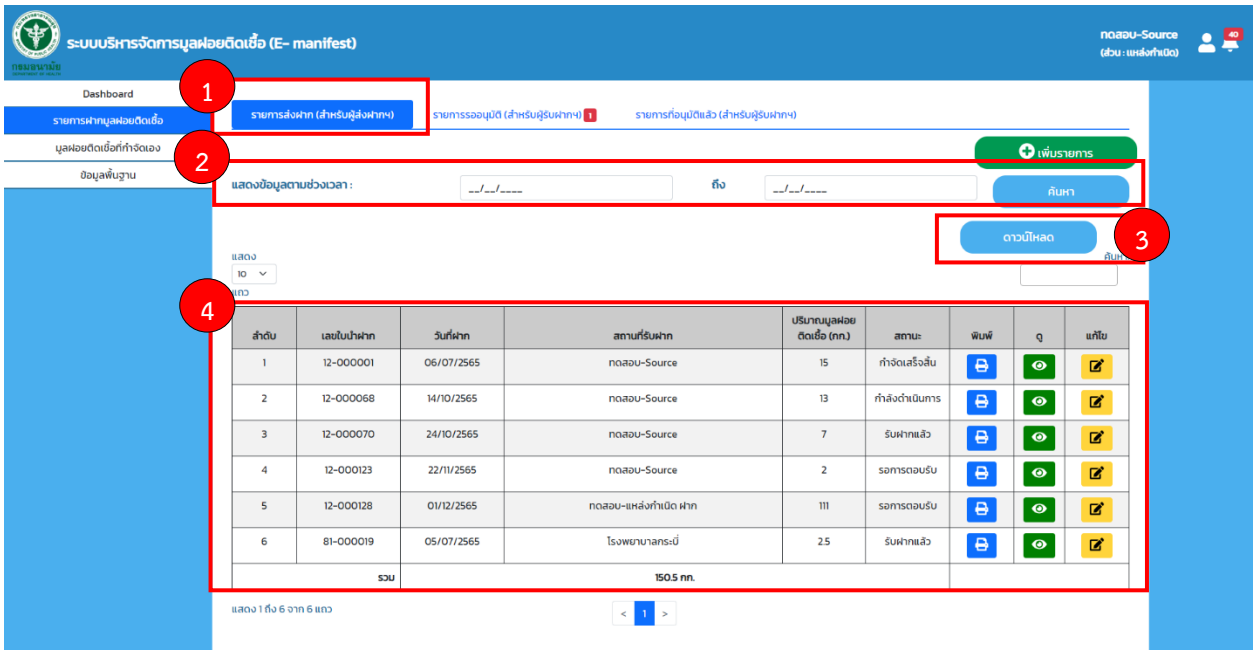

รูปที่ 9 แสดงหน้าจอรายการฝากมูลฝอยติดเชื้อของแหล่งกำเนิด

จากรูปที่ 9

1. ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มรายการฝากมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้ โดยไปที่ “รายการส่งฝาก (สำหรับผู้ส่งฝากฯ)” และกดที่ปุ่ม “เพิ่มรายการ” จะแสดงรายละเอียดในรูปที่ 10
2. ผู้ใช้งานสามารถค้นหารายการส่งฝากมูลฝอยติดเชื้อได้ โดยทำการค้นหาจากข้อมูลช่วงระยะเวลา
3. ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดรายการส่งฝากมูลฝอยติดเชื้อ ในรูปแบบของไฟล์ excel ได้
4. ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลรายการฝากมูลฝอยติดเชื้อผ่านตาราง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
   4.1 ลำดับ
   4.2 เลขใบนำฝาก
   4.3 วันที่ฝาก
   4.4 สถานที่รับฝาก
   4.5 รวมปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ (กก.)

4.6 สถานะการรับฝาก

- รอการตอบรับ หมายถึง แหล่งกำเนิดได้บันทึกรายการมูลฝอยติดเชื้อส่งฝากเรียบร้อยแล้ว
- รับฝากแล้ว หมายถึง สถานที่รับฝาก กดอนุมัติรายการฝากเรียบร้อยแล้ว
- กำลังดำเนินการ หมายถึง รายการฝากมูลฝอยติดเชื้อนั้น อยู่ระหว่างขนส่งไปกำจัดยังสถานที่กำจัด
- กำจัดเสร็จสิ้น หมายถึง รายการฝากมูลฝอยติดเชื้อนั้น ได้รับการกำจัดเรียบร้อยแล้ว

4.7 พิมพ์ เมื่อกดเข้าไปจะแสดงเอกสารเอกสารใบนำฝากมูลฝอยติดเชื้อฯ ดังรูปที่ 12

4.8 ดู เมื่อกดเข้าไปจะแสดงรายละเอียดมูลฝอยติดเชื้อที่ส่งฝาก ดังรูปที่ 11

4.9 แก้ไขข้อมูล (หากสถานที่รับฝาก กดอนุมติรายการฝากแล้ว ท่านจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้)

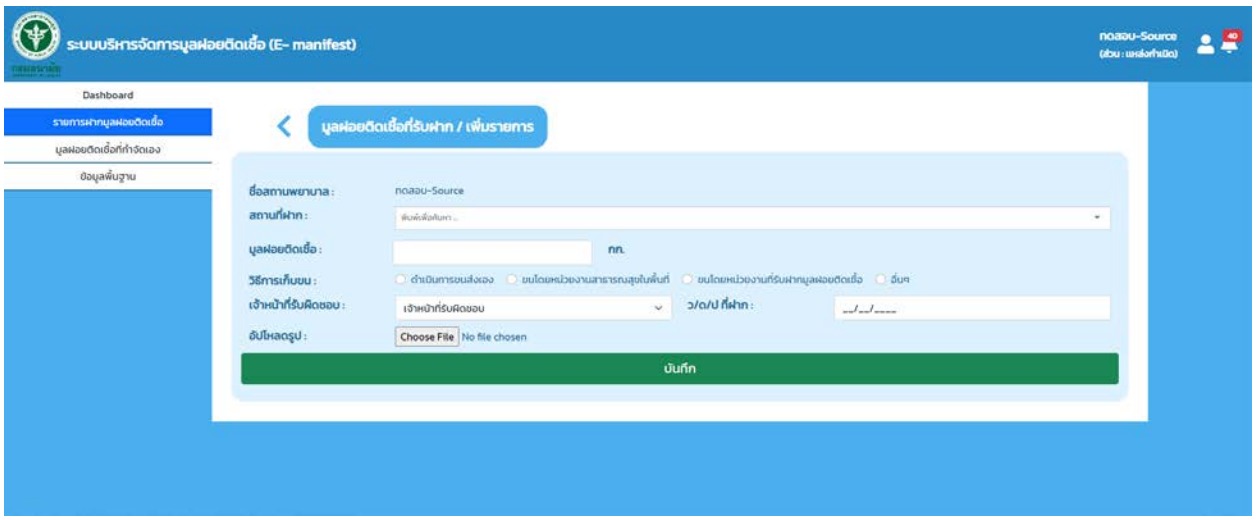

รูปที่ 10 แสดงหน้าจอบันทึกรายการมูลฝอยติดเชื้อที่ส่งฝาก

จากรูปที่ 10 ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มรายการฝากมูลฝอยติดเชื้อได้ โดยต้องกรอกข้อมูล ดังนี้

1. ชื่อแหล่งกำเนิด (ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติ)
2. สถานที่รับฝาก
3. ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ (กก.)
4. วิธีการเก็บขน
5. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ (ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติ)
6. วัน เดือน ปี ที่ฝาก
7. อัพโหลดรูป (ถ้ามี)

เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลข้างต้นครบหมดแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

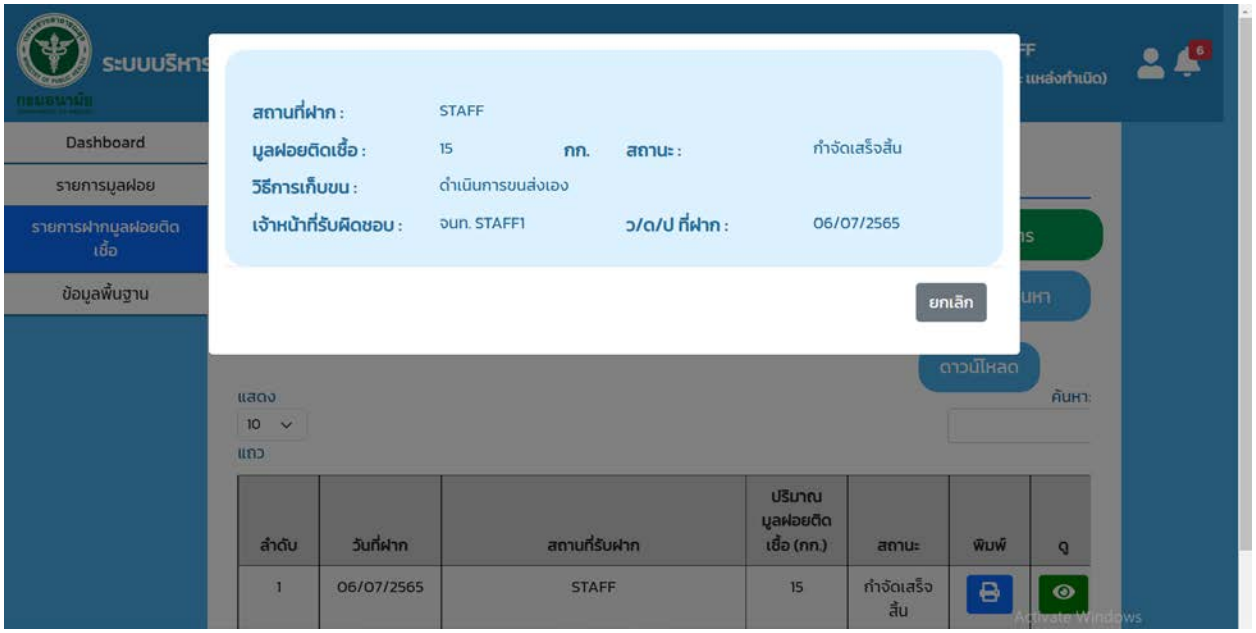

รูปที่ 11 แสดงรายละเอียดมูลฝอยติดเชื้อที่ส่งฝาก

เลขที่ใบนำฝาก 93-000012

กรมอนามัย

เอกสารนำฝากมูลฝอยติดเชื้อเพื่อส่งไปกำจัด

ส่วนที่ 1 : แหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ

ชื่อแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำปำ
ที่ตั้ง เลขที่ - ม.4 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0974155363 FAX -

ว.ด.ป. ที่บันทึกข้อมูล	ว.ด.ป. ที่ส่งมอบมูลฝอย	วิธีการเก็บขน	ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ (กก.)	ชื่อ จนท. ผู้ส่งมอบมูลฝอย
22/09/2565	15/09/2565	ขนโดยหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	3 กก.	นางสาวปิยะพร แซ่หลี
รวมปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 3 (กิโลกรัม)				

คำรับรองของผู้ก่อกำเนิด : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุข้างต้นแล้ว
ลงชื่อ นางสาวปิยะพร แซ่หลี (เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

ส่วนที่ 2 : หน่วยงานที่รับฝากมูลฝอยติดเชื้อ

ชื่อหน่วยงานที่รับฝากมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลพัทลุง
ที่ตั้ง 42 ถ.ราเมศวร์ ม.0 ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 074609500
รวมปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่รับฝาก 3 (กิโลกรัม)

คำรับรองของผู้รับฝาก : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุข้างต้นแล้ว
ลงชื่อ นายพิทยา หนูมา (เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่พิมพ์ : 09/10/2565

รูปที่ 12 แสดงเอกสารนำฝากมูลฝอยติดเชื้อเพื่อส่งไปกำจัด

รูปแบบที่ 3 การทำรายการมูลฝอยติดเชื้อที่มีการกำจัดเอง ณ แหล่งกำเนิด

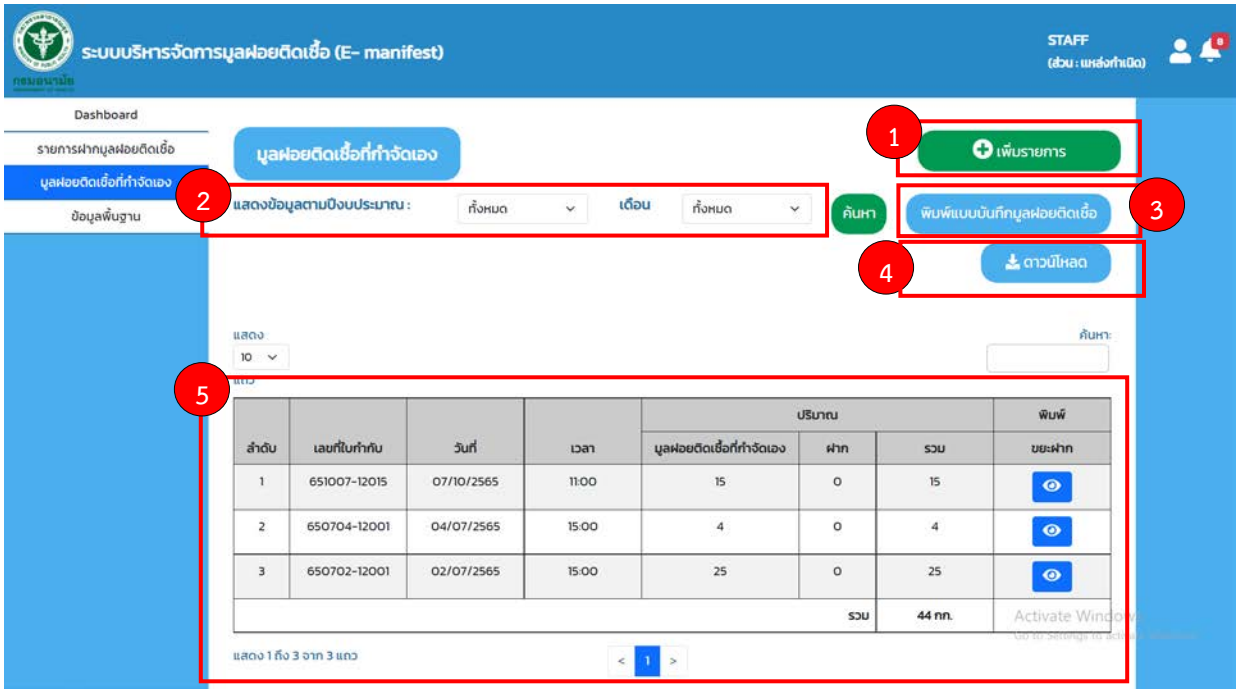

รูปที่ 13 แสดงหน้าจอรายการมูลฝอยติดเชื้อที่กำจัดเองของแหล่งกำเนิด

จากรูปที่ 13

1. ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มรายการมูลฝอยติดเชื้อที่กำจัดเองได้โดยกดที่ปุ่ม “เพิ่มรายการ” จะแสดงรายละเอียดในรูปที่ 14
2. ผู้ใช้งานสามารถค้นหารายการมูลฝอยติดเชื้อที่กำจัดเองโดยสามารถทำการค้นหาจากข้อมูลช่วงระยะเวลา
3. ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ จะแสดงรายละเอียดในรูปที่ 15
3. ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดรายการมูลฝอยติดเชื้อที่กำจัดเองในรูปแบบของไฟล์ excel ได้
5. ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลรายการฝากมูลฝอยติดเชื้อที่กำจัดเองผ่านตาราง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
    - 5.1 ลำดับ
    - 5.2 เลขที่ใบกำกับ
    - 5.3 วันที่กำจัด
    - 5.4 เวลากำจัด
    - 5.5 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่กำจัดเอง
    - 5.6 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่รับฝาก
    - 5.7 ปริมาณรวมมูลฝอยติดเชื้อ
    - 5.8 พิมพ์ เมื่อกดเข้าไปจะแสดงเอกสารนำฝากมูลฝอยติดเชื้อเพื่อส่งไปกำจัด ดังรูปที่ 16
    - 5.9 รายการขยะฝาก เมื่อกดเข้าไปจะแสดงรายละเอียดขยะฝาก

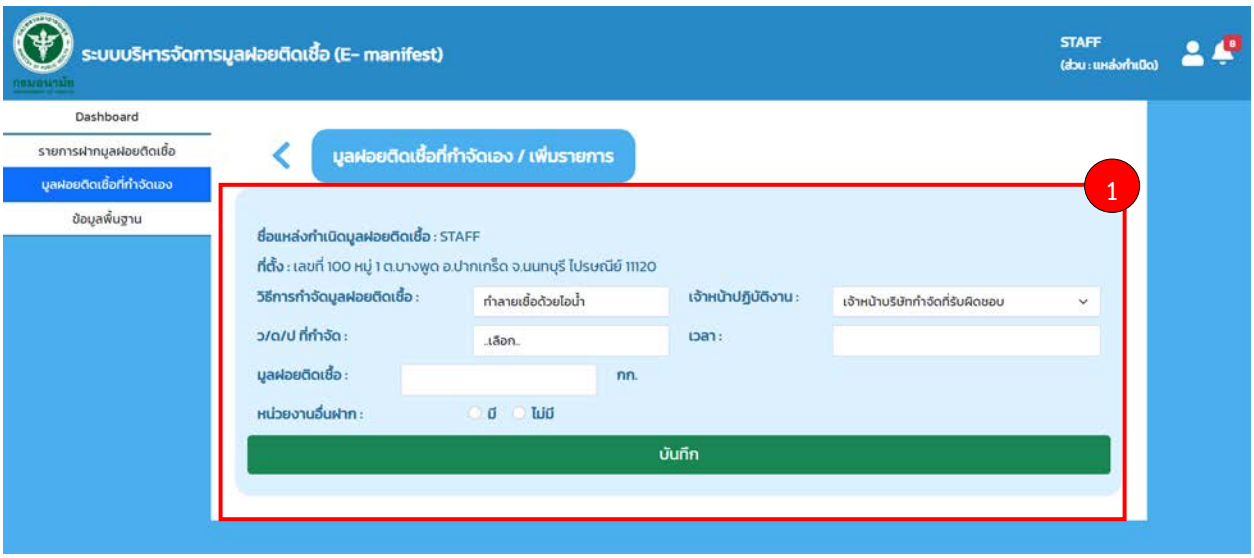

รูปที่ 14 แสดงหน้าจอบันทึกรายการมูลฝอยติดเชื้อที่กำจัดเองของแหล่งกำเนิด

จากรูปที่ 14 ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มรายการมูลฝอยติดเชื้อที่กำจัดเองได้ โดยต้องกรอกข้อมูล ดังนี้

1. ชื่อแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ (ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติ)
2. ที่ตั้ง (ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติ)
3. วิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติ)
4. ผู้ปฏิบัติงาน
5. วัน เดือน ปี ที่กำจัด
6. เวลาที่กำจัด
7. ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ (กก.)
8. หน่วยงานอื่นฝาก ถ้าผู้ใช้งานเลือก “มี” จะแสดงตารางข้อมูลมูลฝอยติดเชื้อที่รับฝาก

เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลข้างต้นครบหมดแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

แบบบันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อแนบท้ายประกาศ

ชื่อแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ

โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ 3 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ไปรษณีย์ -

วิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

เผาในเตาเผา

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทดสอบ2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	เวลา	น้ำหนักมูลฝอยติดเชื้อ (กิโลกรัม)	ลงชื่อ
1	21/02/2565	11:29	5	ทดสอบ2
2	23/02/2565	15:14	20	ทดสอบ2
		รวม	**25 กิโลกรัม**	

รูปที่ 15 แสดงแบบบันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ

เลขที่ใบนำฝาก 93-000012

กรมอนามัย

เอกสารนำฝากมูลฝอยติดเชื้อเพื่อส่งไปกำจัด

ส่วนที่ 1 : แหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ
ชื่อแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำปำ ที่ตั้ง เลขที่ - ม.4 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0974155363 FAX -

ว.ด.ป. ที่บันทึกข้อมูล	ว.ด.ป. ที่ส่งมอบมูลฝอย	วิธีการเก็บขน	ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ (กก.)	ชื่อ จนท. ผู้ส่งมอบมูลฝอย
22/09/2565	15/09/2565	ขนโดยหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	3 กก.	นางสาวปิยะพร แซ่หลี
รวมปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 3 (กิโลกรัม)				

คำรับรองของผู้ก่อกำเนิด : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุข้างต้นแล้ว

ลงชื่อ นางสาวปิยะพร แซ่หลี (เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

ส่วนที่ 2 : หน่วยงานที่รับฝากมูลฝอยติดเชื้อ
ชื่อหน่วยงานที่รับฝากมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลพัทลุง ที่ตั้ง 42 ถ.ราเมศวร์ ม.0 ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 074609500 รวมปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่รับฝาก 3 (กิโลกรัม)

คำรับรองของผู้รับฝาก : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับมูลฝอยติดเชื้อตามที่ระบุข้างต้นแล้ว

ลงชื่อ นายพิทยา หนูมา (เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่พิมพ์ : 09/10/2565

รูปที่ 16 แสดงเอกสารนำฝากมูลฝอยติดเชื้อเพื่อส่งไปกำจัด

พบปัญหาเกี่ยวกับการสมัครใช้บริการหรือใช้งานระบบ ติดต่อสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ : 0-2590-4128, 4655, 4393
โทรสาร : 02-590-4200
อีเมล : e.manifest65@gmail.com

เอกสารแนบ 5

ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ Address : 7 , 9 ซอยติวานนท์ 3 แยก 21 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ข้อมูลติดต่อ Contact Information : โทร 02 157 0738 e-mail : Awg-Engineer@hotmail.com
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม
ประเภทตัวอย่าง Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 15 มกราคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by : บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 17 มกราคม 2569
วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 17 - 23 มกราคม 2569
วันที่ออกรายงาน Issue Date : 24 มกราคม 2569
เลขที่รายงาน Report No. : 170126/00354/1
ชื่อตัวอย่าง Sample Name. : S00353/69 - S00354/69

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Result น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 14.00 น.	ผล/Result น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 14.00 น.	Std.[1] อาคารประเภท ก.
pH	-	APHA, AWWA, Part 4500-H+ B. (Electrometric Method)	7.0	7.1	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	APHA, AWWA, Part 2540 C. (Dried at 180 °C)	1,286	982	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	APHA, AWWA, Part 2540 D. (Dried from 103 to 105°C)	68	8	≤ 30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	APHA, AWWA, Part 5210 B., 4500-O G. (5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method)	84	7	≤ 20
Sulfide	mg/l	APHA, AWWA, Part 4500-S^{2-} F. (Iodometric Method)	1.0	<1.0	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	APHA, AWWA, Part 4500-Norg B. (Macro-Kjeldahl Method)	46.20	14.56	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	APHA, AWWA, Part 5520 B. (Liquid-Liquid, partition-Gravimetric Method)	5.67	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO., LTD.

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By Laboratory Staff
[redacted]6

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager
[redacted]003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่ Address : 7 , 9 ซอยติวานนท์ 3 แยก 21 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลติดต่อ Contact Information : โทร 02 157 0738 e-mail : Awg-Engineer@hotmail.com

สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม

ประเภทตัวอย่าง Sample Type : Wastewater

วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 15 มกราคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by : บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 17 มกราคม 2569

วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 17 - 23 มกราคม 2569

วันที่ออกรายงาน Issue Date : 24 มกราคม 2569

เลขที่รายงาน Report No. : 170126/00354/2

ชื่อตัวอย่าง Sample Name. : S00353/69 - S00354/69

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Result น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 14.00 น.	ผล/Result น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 14.00 น.	Std.[1] อาคารประเภท ก.
Settleable Solids	ml/l/hr	APHA, AWWA, Part 2540 F. (Imholf Cone)	0.2	0.0	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA, AWWA, Part 9221 B. (MPN Test)	5.4×10^4	9.2×10^3	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA, AWWA, Part 9221 B. (MPN Test)	3.5×10^4	5.4×10^3	≤ 1,000
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองขุ่น	ใส	-

หมายเหตุ

1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO., LTD.

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ Address	: 7 , 9 ซอยติวานนท์ 3 แยก 21 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 18 กุมภาพันธ์ 2569
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 02 157 0738 e-mail : Awg-Engineer@hotmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 25 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: Wastewater	เลขที่รายงาน Report No.	: 180226/00423/1
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 18 กุมภาพันธ์ 2569	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S00989/69 - S00990/69

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Result น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 11.00 น.	ผล/Result น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 11.05 น.	Std.[1] อาคารประเภท ก.
pH	-	APHA, AWWA, Part 4500-H+ B. (Electrometric)	7.0	7.5	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	APHA, AWWA, Part 2540 C. (Dried at 180 °C)	1,690	1,102	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	APHA, AWWA, Part 2540 D. (Dried from 103 to 105°C)	128	20	≤ 30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	APHA, AWWA, Part 5210 B., 4500-O G. (5-Day BOD Test, Membrane-Electrode)	170	18	≤ 20
Sulfide	mg/l	APHA, AWWA, Part 4500-S^{2-} F. (Iodometric)	1.2	<1.0	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	APHA, AWWA, Part 4500-Norg B. (Macro-Kjeldahl)	43.40	29.68	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	APHA, AWWA, Part 5520 B. (Liquid-Liquid, partition-Gravimetric)	8.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่ Address : 7 , 9 ซอยติวานนท์ 3 แยก 21 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลติดต่อ Contact Information : โทร 02 157 0738 e-mail : Awg-Engineer@hotmail.com

สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม

ประเภทตัวอย่าง Sample Type : Wastewater

วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 18 กุมภาพันธ์ 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by : บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 18 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ออกรายงาน Issue Date : 25 กุมภาพันธ์ 2569

เลขที่รายงาน Report No. : 180226/00423/2

ชื่อตัวอย่าง Sample Name. : S00989/69 - S00990/69

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Result น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 11.00 น.	ผล/Result น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 11.05 น.	Std.[1] อาคารประเภท ก.
Settleable Solids	ml/l/hr	APHA, AWWA, Part 2540 F. (Imholf Cone)	0.6	0.0	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA, AWWA, Part 9221 B. (MPN Test)	9.2×10^4	4.9×10^2	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA, AWWA, Part 9221 B. (MPN Test)	5.4×10^4	3.3×10^2	≤ 1,000
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองขุ่น มีตะกอน	สีเหลืองใส	-

หมายเหตุ

1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ Address	: 7 , 9 ซอยติวานนท์ 3 แยก 21 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 19 มีนาคม 2569
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 02 157 0738 e-mail : Awg-Engineer@hotmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 19 - 25 มีนาคม 2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 26 มีนาคม 2569
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: Wastewater	เลขที่รายงาน Report No.	: 190326/00437/1
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 18 มีนาคม 2569	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S01545/69 - S01546/69

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Result น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 13.30 น.	ผล/Result น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 13.30 น.	Std.[1] อาคารประเภท ก.
pH	-	APHA, AWWA, Part 4500-H+ B. (Electrometric)	7.0	7.3	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	APHA, AWWA, Part 2540 C. (Dried at 180 °C)	1,406	913	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	APHA, AWWA, Part 2540 D. (Dried from 103 to 105°C)	36	15	≤ 30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	APHA, AWWA, Part 5210 B., 4500-O G. (5-Day BOD Test, Membrane-Electrode)	91	13	≤ 20
Sulfide	mg/l	APHA, AWWA, Part 4500-S^{2-} F. (Iodometric)	1.0	<1.0	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	APHA, AWWA, Part 4500-Norg B. (Macro-Kjeldahl)	42.00	18.76	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	APHA, AWWA, Part 5520 B. (Liquid-Liquid, partition-Gravimetric)	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO., LTD.

[redacted]

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By Laboratory Staff
ว-133-จ-0006

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager
ว-133-ค-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ Address	: 7 , 9 ซอยติวานนท์ 3 แยก 21 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 19 มีนาคม 2569
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 02 157 0738 e-mail : Awg-Engineer@hotmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 19 - 25 มีนาคม 2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 26 มีนาคม 2569
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: Wastewater	เลขที่รายงาน Report No.	: 190326/00437/2
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 18 มีนาคม 2569	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S01545/69 - S01546/69

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Result น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 13.30 น.	ผล/Result น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 13.30 น.	Std.[1] อาคารประเภท ก.
Settleable Solids	ml/l/hr	APHA, AWWA, Part 2540 F. (Imholf Cone)	0.1	0.0	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA, AWWA, Part 9221 B. (MPN Test)	3.8×10^3	4.9×10	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA, AWWA, Part 9221 B. (MPN Test)	3.2×10^3	3.3×10	≤ 1,000
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองขุ่น มีตะกอน	สีเหลืองใส	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

ทวนสอบโดย : [redacted] (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By Laboratory Staff

อนุมัติโดย : [redacted] (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778
E-mail:speciallab_slecco@yahoo.co.th LineOA:@speciallab

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ Address	: 7 , 9 ซอยติวานนท์ 3 แยก 21 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 7 เมษายน 2569
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 02 157 0738 e-mail : Awg-Engineer@hotmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 7 - 15 เมษายน 2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 16 เมษายน 2569
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: Wastewater	เลขที่รายงาน Report No.	: 070426/00158/1
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 7 เมษายน 2569	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S01823/69 - S01824/69

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Result น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 13.00 น.	ผล/Result น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 13.05 น.	Std.[1] อาคารประเภท ก.
pH	-	APHA, AWWA, Part 4500-H+ B. (Electrometric)	7.1	7.4	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	APHA, AWWA, Part 2540 C. (Dried at 180 °C)	1,296	1,282	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	APHA, AWWA, Part 2540 D. (Dried from 103 to 105°C)	246	13	≤ 30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	APHA, AWWA, Part 5210 B., 4500-O G. (5-Day BOD Test, Membrane-Electrode)	62	12	≤ 20
Sulfide	mg/l	APHA, AWWA, Part 4500-S^{2-} F. (Iodometric)	<1.0	<1.0	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	APHA, AWWA, Part 4500-Norg B. (Macro-Kjeldahl)	39.48	16.24	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	APHA, AWWA, Part 5520 B. (Liquid-Liquid, partition-Gravimetric)	11.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By Laboratory Staff
ว-133-จ-0006

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager
ว-133-ค-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778
E-mail:speciallab_slecco@yahoo.co.th LineOA:@speciallab

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ Address	: 7 , 9 ซอยติวานนท์ 3 แยก 21 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 7 เมษายน 2569
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 02 157 0738 e-mail : Awg-Engineer@hotmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 7 - 15 เมษายน 2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 16 เมษายน 2569
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: Wastewater	เลขที่รายงาน Report No.	: 070426/00158/2
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 7 เมษายน 2569	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S01823/69 - S01824/69

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Result น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 13.00 น.	ผล/Result น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 13.05 น.	Std.[1] อาคารประเภท ก.
Settleable Solids	ml/l/hr	APHA, AWWA, Part 2540 F. (Imholf Cone)	2.0	0.0	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA, AWWA, Part 9221 B. (MPN Test)	1.6×10^4	$5.4 z 10^2$	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA, AWWA, Part 9221 B. (MPN Test)	9.2×10^3	$3.5 z 10^2$	≤ 1,000
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอนดำ	ใสมีตะกอนเล็กน้อย	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT

[redacted]

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778
E-mail:speciallab_slecco@yahoo.co.th LineOA:@speciallab

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ Address	: 7 , 9 ซอยติวานนท์ 3 แยก 21 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 25 พฤษภาคม 2569
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 02 157 0738 e-mail : Awg-Engineer@hotmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 25 - 31 พฤษภาคม 2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 1 มิถุนายน 2569
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: Wastewater	เลขที่รายงาน Report No.	: 250526/00508/1
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 25 พฤษภาคม 2569	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S02728/69 - S02729/69

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Result น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 14.30 น.	ผล/Result น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 14.30 น.	Std.[1] อาคารประเภท ก.
pH	-	APHA, AWWA, Part 4500-H+ B. (Electrometric)	7.2	7.4	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	APHA, AWWA, Part 2540 C. (Dried at 180 °C)	1,118	988	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	APHA, AWWA, Part 2540 D. (Dried from 103 to 105°C)	60	19	≤ 30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	APHA, AWWA, Part 5210 B., 4500-O G. (5-Day BOD Test, Membrane-Electrode)	105	14	≤ 20
Sulfide	mg/l	APHA, AWWA, Part 4500-S^{2-} F. (Iodometric)	2.0	<1.0	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	APHA, AWWA, Part 4500-Norg B. (Macro-Kjeldahl)	56.93	21.84	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	APHA, AWWA, Part 5520 B. (Liquid-Liquid, partition-Gravimetric)	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA, 2023.

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By Laboratory Staff
ว-133-จ-0006

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager
ว-133-ค-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778
E-mail:speciallab_slecco@yahoo.co.th LineOA:@speciallab

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่ Address : 7 , 9 ซอยติวานนท์ 3 แยก 21 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลติดต่อ Contact Information : โทร 02 157 0738 e-mail : Awg-Engineer@hotmail.com

สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม

ประเภทตัวอย่าง Sample Type : Wastewater

วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 25 พฤษภาคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by : บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 25 พฤษภาคม 2569

วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 25 - 31 พฤษภาคม 2569

วันที่ออกรายงาน Issue Date : 1 มิถุนายน 2569

เลขที่รายงาน Report No. : 250526/00508/2

ชื่อตัวอย่าง Sample Name. : S02728/69 - S02729/69

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Result น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 14.30 น.	ผล/Result น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 14.30 น.	Std.[1] อาคารประเภท ก.
Settleable Solids	ml/l/hr	APHA, AWWA, Part 2540 F. (Imholf Cone)	1.0	0.2	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA, AWWA, Part 9221 B. (MPN Test)	4.3×10^3	4.8×10^2	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA, AWWA, Part 9221 B. (MPN Test)	3.1×10^3	4.1×10^2	≤ 1,000
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	สีเหลืองใส มีตะกอนเล็กน้อย	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778
E-mail:speciallab_slecco@yahoo.co.th LineOA:@speciallab

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่ Address : 7 , 9 ซอยติวานนท์ 3 แยก 21 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลติดต่อ Contact Information : โทร 02 157 0738 e-mail : Awg-Engineer@hotmail.com

สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม

ประเภทตัวอย่าง Sample Type : Wastewater

วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 12 มิถุนายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by : บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 15 มิถุนายน 2569

วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 15 - 21 มิถุนายน 2569

วันที่ออกรายงาน Issue Date : 13 มิถุนายน 2569

เลขที่รายงาน Report No. : 150626/00302/1

ชื่อตัวอย่าง Sample Name. : S03107/69 - S03108/69

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Result น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 11.00 น.	ผล/Result น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 11.00 น.	Std.[1] อาคารประเภท ก.
pH	-	APHA, AWWA, Part 4500-H+ B. (Electrometric Method)	7.1	7.6	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	APHA, AWWA, Part 2540 C. (Dried at 180 °C)	1,437	1,137	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	APHA, AWWA, Part 2540 D. (Dried from 103 to 105°C)	32	20	≤ 30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	APHA, AWWA, Part 5210 B., 4500-O G. (5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method)	81	14	≤ 20
Sulfide	mg/l	APHA, AWWA, Part 4500-S^{2-} F. (Iodometric Method)	1.0	<1.0	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	APHA, AWWA, Part 4500-Norg B. (Macro-Kjeldahl Method)	46.48	25.48	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	APHA, AWWA, Part 5520 B. (Liquid-Liquid, partition-Gravimetric Method)	5.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.

[redacted]

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) [redacted]
Reviewed By Laboratory Staff
ว-133-จ-0006

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager
ว-133-ค-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778
E-mail:speciallab_slecco@yahoo.co.th LineOA:@speciallab

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ Address	: 7 , 9 ซอยติวานนท์ 3 แยก 21 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 15 มิถุนายน 2569
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 02 157 0738 e-mail : Awg-Engineer@hotmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 15 - 21 มิถุนายน 2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 13 มิถุนายน 2569
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: Wastewater	เลขที่รายงาน Report No.	: 150626/00302/2
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 12 มิถุนายน 2569	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S03107/69 - S03108/69

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Result น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 11.00 น.	ผล/Result น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 11.00 น.	Std.[1] อาคารประเภท ก.
Settleable Solids	ml/l/hr	APHA, AWWA, Part 2540 F. (Imholf Cone)	0.2	0.0	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA, AWWA, Part 9221 B. (MPN Test)	2.2×10^4	1.7×10^2	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA, AWWA, Part 9221 B. (MPN Test)	1.7×10^4	1.4×10^2	≤ 1,000
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองใส	สีเหลืองใส	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.

ทวนสอบโดย :	(Miss. Natthakan Bakachot)	อนุมัติโดย :	(Mr. Mapari Awaekuechi)
Reviewed By	Laboratory Staff	Approved By	Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

เอกสารแนบ 6

แบบ ทส.2

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ)(ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียนำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิกปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ(ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
1/1/2568	382.6	272	190	ระบาย	0.67	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0		ปิยปราชญ์
2/1/2568	392.8	209	146	ระบาย	0.67	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0		ปิยปราชญ์
3/1/2568	391.4	196	137	ระบาย	0.67	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0		ปิยปราชญ์
4/1/2568	418.6	192	134	ระบาย	0.67	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0		ปิยปราชญ์
5/1/2568	626.4	211	148	ระบาย	0.67	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0		ปิยปราชญ์
6/1/2568	217.0	131	92	ระบาย	0.67	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0		ปิยปราชญ์
7/1/2568	427.9	149	104	ระบาย	0.67	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0		ปิยปราชญ์
8/1/2568	580.3	371	260	ระบาย	0.67	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0		ปิยปราชญ์
9/1/2568	466.1	409	286	ระบาย	0.67	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0		ปิยปราชญ์
10/1/2568	241.8	173	121	ระบาย	0.67	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0		ปิยปราชญ์
11/1/2568	400.8	92	64	ระบาย	0.67	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0		ปิยปราชญ์
12/1/2568	436.7	247	173	ระบาย	0.67	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0		ปิยปราชญ์
13/1/2568	414.3	146	102	ระบาย	0.67	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0		ปิยปราชญ์
14/1/2568	400.5	238	167	ระบาย	0.67	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0		ปิยปราชญ์
15/1/2568	417.6	280	196	ระบาย	0.67	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0		ปิยปราชญ์
16/1/2568	424.4	189	132	ระบาย	0.67	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0		ปิยปราชญ์
17/1/2568	407.7	145	102	ระบาย	0.67	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0		ปิยปราชญ์
18/1/2568	396.2	136	95	ระบาย	0.67	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0		ปิยปราชญ์
19/1/2568	388.1	250	175	ระบาย	0.67	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0		ปิยปราชญ์
20/1/2568	379.1	330	231	ระบาย	0.67	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0		ปิยปราชญ์
21/1/2568	398.3	274	192	ระบาย	0.67	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0		ปิยปราชญ์
22/1/2568	585.1	408	286	ระบาย	0.67	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0		ปิยปราชญ์
23/1/2568	385.3	251	176	ระบาย	0.67	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0		ปิยปราชญ์

24/1/2568	266.5	257	180	ระบาย	0.67	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0		ปิยปราชญ์
25/1/2568	452.6	217	152	ระบาย	0.67	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0		ปิยปราชญ์
26/1/2568	430.0	168	118	ระบาย	0.67	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0		ปิยปราชญ์
27/1/2568	447.5	190	133	ระบาย	0.67	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0		ปิยปราชญ์
28/1/2568	432.9	161	113	ระบาย	0.67	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0		ปิยปราชญ์
29/1/2568	436.0	289	202	ระบาย	0.67	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0		ปิยปราชญ์
30/1/2568	435.7	111	78	ระบาย	0.67	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0		ปิยปราชญ์
31/1/2568	449.7	253	177	ระบาย	0.67	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0		ปิยปราชญ์

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงพยาบาลสินแพทย์นครปฐม

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1298 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : เพชรเกษม แขวง/ตำบล : ลำพยา เขต/ตำบล : เมืองนครปฐม

จังหวัด : นครปฐม โทรศัพท์ : 034271999 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงพยาบาล

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 30 เตียง ขึ้นไป ระบุจำนวนเตียง : 100

สังกัด : สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 10201003865 ออกให้โดย : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หมดอายุ : 31/12/2574

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายปิยปราชญ์ ไทรทอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 250.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [X] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูดและขนทิ้งโดยเทศบาลนครปฐม

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 13,965.800 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7,612.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5,148.450 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. แคลเซียมไฮโปรคลอไรท์ Sodium Hypochlorite 10% (NaOCl) 30.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมสารเคมี	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ยังไม่พบ

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เอกสารแนบ 7

ผลวิเคราะห์เชื้อลีจิโอเนลลา

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150 Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอน ไซน์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด

Address : 63/1 หมู่ 3 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

Sampling Site : โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม

Sample Type : Cooling Water

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 11/03/2569

Sampling Time : -

Received Date : 28/03/2569

Analytical Date : 28/03 - 09/04/2569

Report Date : 10/04/2569

Report No. : RS08171/69

Parameters	Unit	Method	TS07771 /69
			Cooling Water
Legionella spp.	/L	ISO 11731 : 2017	not detected
Sample Condition		**Observation**	เหลืองจางใส

Original

[redacted]

Miss NISACHOL EUNGKLIENG

Analyst

10/04/2569

[redacted]

Miss ORASA YUBUA

Technical Manager

10/04/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150 Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอน ไซน์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด

Address : 63/1 หมู่ 3 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

Sampling Site : โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Date : 04/06/2569

Received Date : 06/06/2569

Report Date : 19/06/2569

Sample Type : Cooling Water

Sampling Method : Grab

Sampling Time : -

Analytical Date : 06 - 18/06/2569

Report No. : RS14667/69

Parameters	Unit	Method	TS14351 /69
			Cooling Water
Legionella spp.	/L	ISO 11731 : 2017	not detected
Sample Condition		**Observation**	เหลืองใส

Original

[redacted]

Miss PITCHAPORN BOONKERD

Analyst

19/06/2569

บริษัท เทสท์เทค จำกัด [redacted]

Miss ORASA YUBUA

Technical Manager

19/06/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025