


ภาคผนวก 1

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และการดูแล

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 669 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน โพธิ์ แขวง/ตำบล หมากรับ เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด อุตรธานี โทรศัพท์ 042-241998 ต่อ 107 โทรสาร 042-241404 มี
นิติบุคคลอาคารชุดเอสพายอุตรธานี เป็นเจ้าของ หรือ ผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย -
หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

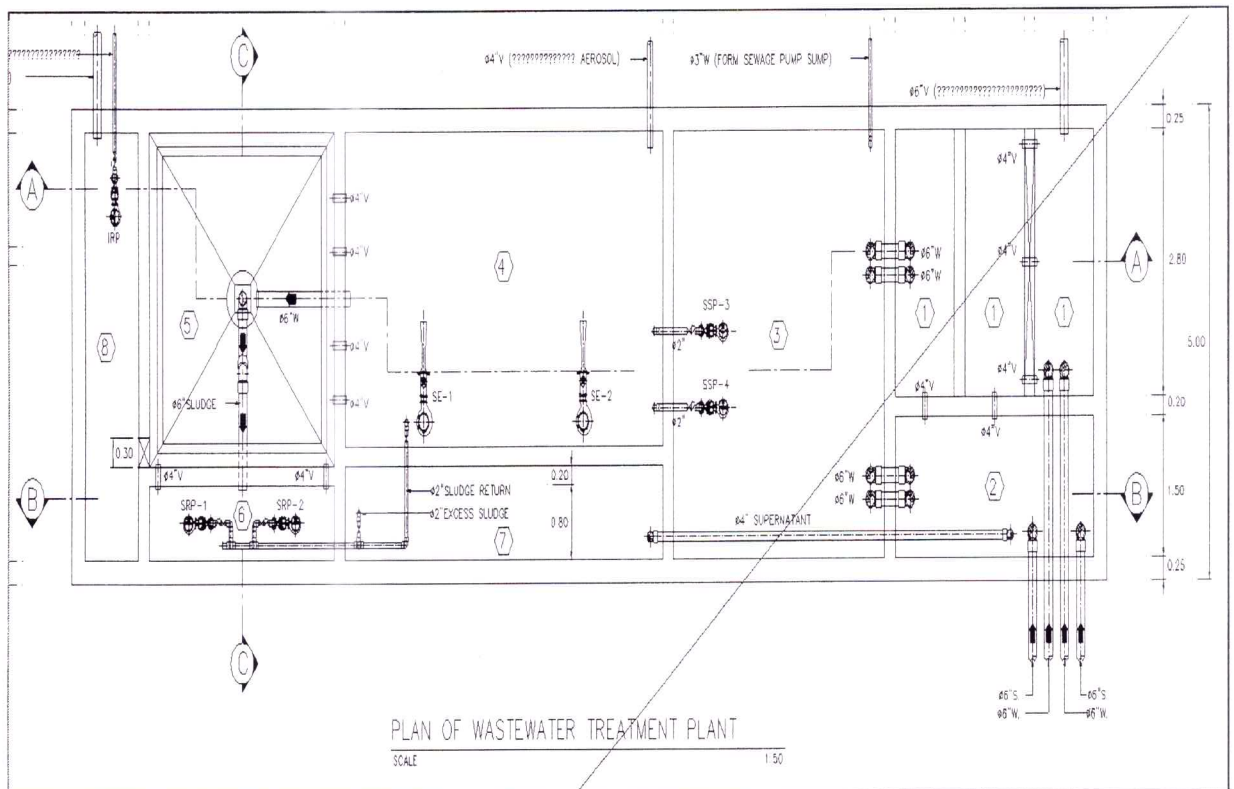

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)			
1/1/69	7255.1	47.4	38.16	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดูรูป	
2/1/69	7258.0	48.7	38.96	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดูรูป	
3/1/69	4261.0	67.4	53.92	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดูรูป	
4/1/69	7269.7	11.0	8.8	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดูรูป	
5/1/69	7266.2	100.4	80.56	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดูรูป	
6/1/69	7262.2	42.0	33.6	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดูรูป	
7/1/69	7272.3	91.4	73.12	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดูรูป	
8/1/69	7277.4	18.0	14.4	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดูรูป	
9/1/69	7281.1	79.6	63.64	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดูรูป	
10/1/69	7284.9	44.6	35.68	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดูรูป	
11/1/69	7284.8	47.1	34.48	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดูรูป	
12/1/69	7280.0	87.7	70.16	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดูรูป	
13/1/69	7292.9	75.2	28.16	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดูรูป	
14/1/69	7295.8	58.4	46.72	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดูรูป	
15/1/69	7299.2	82.3	65.84	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดูรูป	
16/1/69	7302.2	56.8	45.44	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดูรูป	

๑๕.๑๐ นก

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ปกติ/ ผิดปกติ)				
17/1/69	7704.8	44.6	61.84	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	
18/1/69	4304.6	52.8	65.92	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ปกติ
19/1/69	7710.5	108.1	86.48	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ปกติ
20/1/69	7313.4	40.5	32.4	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ปกติ
21/1/69	7717.1	41.9	33.52	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ปกติ
22/1/69	4320.6	45.0	76.0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ปกติ
23/1/69	7723.6	58.9	47.12	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ปกติ
24/1/69	7726.5	42.2	57.46	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ปกติ
25/1/69	4330.2	70.4	56.72	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ปกติ
26/1/69	7742.6	47.7	44.96	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ปกติ
27/1/69	7745.4	45.0	36.0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ปกติ
28/1/69	7745.3	56.2	68.96	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ปกติ
29/1/69	7742.9	56.4	45.12	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ปกติ
30/1/69	7746.2	123.5	91.12	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ปกติ
31/1/69	7750.2	45.2	36.16	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ปกติ

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

๑. ให้ออกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลอื่นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แผนผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

2. ชื่อหน่วยงาน เจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษ

(2009.09.22 - 2009.09.27)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตนเลขที่..... หมุดอายุ.....

ออกให้โดย.

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

$$[\dots]$$

ไปมอบเกียรติเลขที่ หมุดอายุ

ข้อกล่าวหา :

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดแอสปายอุดรธานี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 669

หมู่ที่ : 2

ซอย : บ้านโพธิ์สว่าง

ถนน : โพศรี

แขวง/ตำบล : หมากร้าง

เขต/ตำบล : เมืองอุดรธานี

จังหวัด : อุดรธานี

โทรศัพท์ : 042241998 ต่อ 107

โทรสาร : 042241404

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 413

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ผู้/ผู้แทนของอาคารชุด
ลงชื่อ ปริญญาพล สีนวลแล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

200.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วใช้รดน้ำต้นไม้ภายในอาคาร ที่เหลือระบายลงท่อสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รดสู่บ่อดิน

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | | |
|---|---|-----|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 95.100 หน่วย | |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 1,917.100 ลบ.ม. | |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 1,576.880 ลบ.ม. | |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน | |
| | ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| | ☐ ไม่ระบายเลย | |

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย
1.	0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- | | | |
|-------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลบตะกอน | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน


โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 669 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน โพศรี แขวง/ตำบล หมากร้าง เขตอำเภอ เมือง
จังหวัด อุตรธานี โทรศัพท์ 042-241998 ต่อ 107 โทรสาร 042-241404 มี
นิติบุคคลอาคารชุดเอสปายอุตรธานี เป็นเจ้าของ หรือ ผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย -
หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

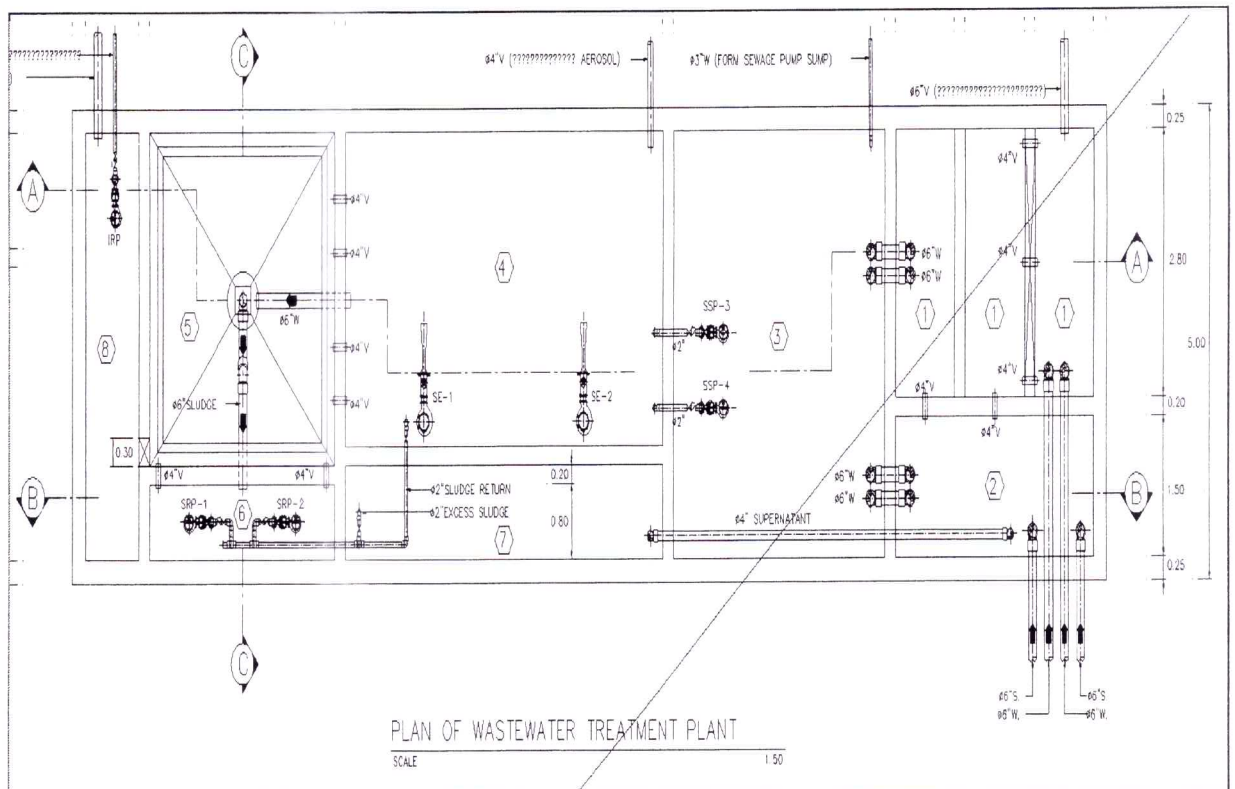

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระบบ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
1/2/69	7353.2	97.3	77.64	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
2/2/69	7456.3	85.8	68.64	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
3/2/69	7358.6	70.4	56.32	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
4/2/69	7361.5	66.5	53.2	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
5/2/69	7365.5	108.4	86.96	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
6/2/69	7368.3	75.3	60.24	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
7/2/69	7372.7	79.3	63.44	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
8/2/69	7376.0	72.3	57.84	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
9/2/69	7378.9	54.9	43.92	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
10/2/69	7381.8	63.2	50.56	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
11/2/69	7384.5	149.0	119.2	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
12/2/69	7386.7	90.9	72.24	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
13/2/69	7389.5	94.5	75.84	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
14/2/69	7392.8	124.8	99.84	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
15/2/69	7396.2	82.2	65.76	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
16/2/69	7399.4	82.1	65.68	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองลิเทียม															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผลิมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/2/69	7402.0	82.4	66.42	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยา	
18/2/69	7405.0	58.4	46.96	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยา	
19/2/69	7407.9	44.8	35.84	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยา	
20/2/69	7411.0	61.4	49.44	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยา	
21/2/69	7414.6	116.9	93.52	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยา	
22/2/69	7414.4	72.3	57.84	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยา	
23/2/69	7419.7	67.0	53.6	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยา	
24/2/69	7422.5	87.9	70.72	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยา	
25/2/69	7425.7	124.8	99.84	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยา	
26/2/69	7428.5	69.7	55.72	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยา	
27/2/69	7431.2	63.7	50.96	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยา	
28/2/69	7435.0	98.4	78.96	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยา	

= 281.4 หน่วย

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการณที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในการนับระบบบับต้น้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวินาทีตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
(.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดเอสปายอุดรธานี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 669

หมู่ที่ : 2

ซอย : บ้านโพธิ์สว่าง

ถนน : โพศรี

แขวง/ตำบล : หมากร้าง

เขต/ตำบล : เมืองอุดรธานี

จังหวัด : อุดรธานี

โทรศัพท์ : 042241998 ต่อ 107

โทรสาร : 042241404

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 413

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ปริญญ์พล สีนวลแล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

๔. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

200.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วใช้รดน้ำต้นไม้ภายในอาคาร ที่เหลือระบายลงท่อสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รดสุขส้วม

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 81.800 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,248.100 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,798.480 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบลำตะกอน	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน


โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 669 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน โพธิ์ แขวง/ตำบล หมากร้าง เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด อุตรธานี โทรศัพท์ 042-241998 ต่อ 107 โทรสาร 042-241404 มี
นิติบุคคลอาคารชุดแอสปายอุตรธานี เป็นเจ้าของ หรือ ผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย -
หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

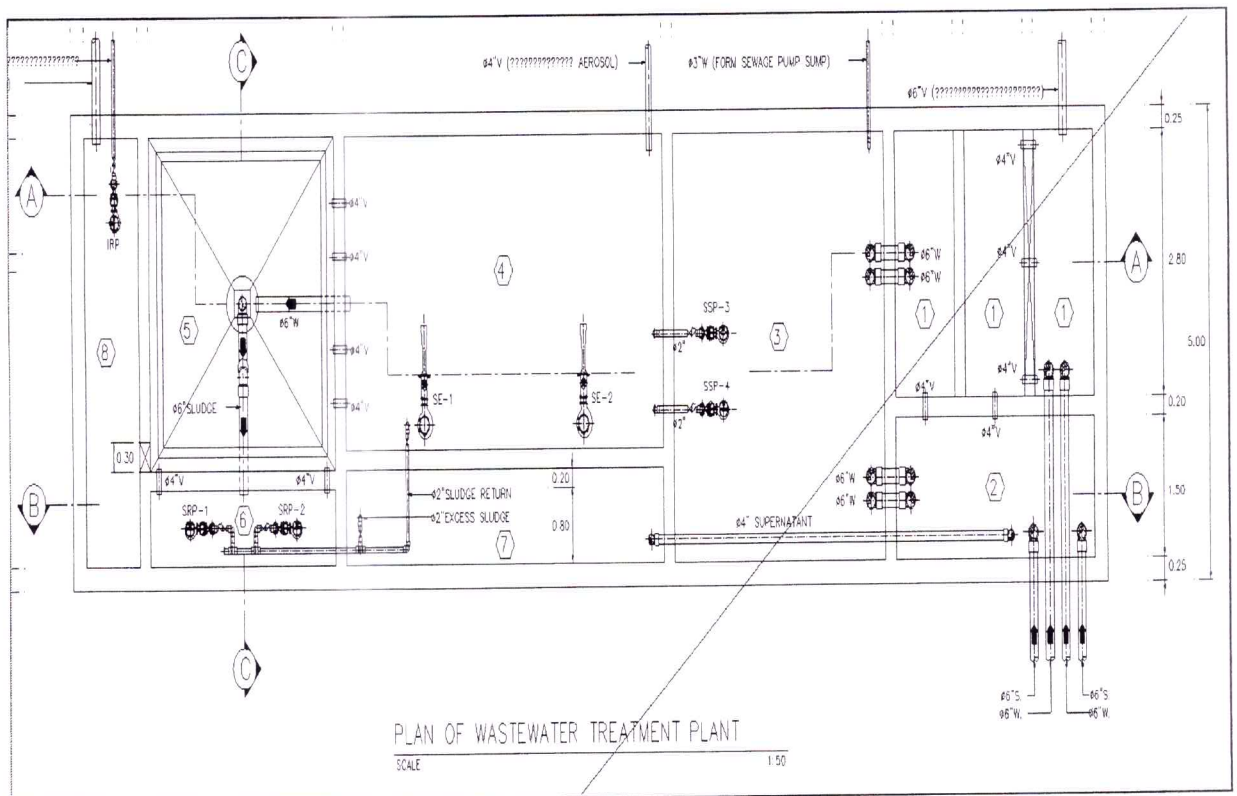

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผลสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
1/3/69	4437.8	59.4	47.84	ระบายน	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	—	สุริยา
2/3/69	4440.5	23.8	23.64	ระบายน	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	—	สุริยา
3/3/69	4442.4	90.4	72.56	ระบายน	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	—	สุริยา
4/3/69	4445.4	47.4	38.16	ระบายน	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	—	สุริยา
5/3/69	4448.4	94.3	44.84	ระบายน	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	—	สุริยา
6/3/69	4450.9	102.8	82.24	ระบายน	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	—	สุริยา
7/3/69	4454.8	42.1	33.68	ระบายน	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	—	สุริยา
8/3/69	4457.1	56.4	45.12	ระบายน	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	—	สุริยา
9/3/69	4460.6	124.6	64.6	ระบายน	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	—	สุริยา
10/3/69	4463.4	62.3	44.54	ระบายน	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	—	สุริยา
11/3/69	4465.4	95.4	15.4	ระบายน	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	—	สุริยา
12/3/69	4468.6	82.2	64.16	ระบายน	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	—	สุริยา
13/3/69	4472.1	112.9	90.92	ระบายน	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	—	สุริยา
14/3/69	4476.2	61.5	5.0	ระบายน	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	—	สุริยา
15/3/69	4478.1	67.3	34.0	ระบายน	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	—	สุริยา
16/3/69	4480.7	70.6	56.48	ระบายน	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	—	—	สุริยา

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองผลสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
17/3/69	1482.3	86.1	68.88	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	สุริยา
18/3/69	1486.1	93.2	76.16	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	สุริยา
19/3/69	1490.7	85.1	68.04	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	สุริยา
20/3/69	1492.4	77.6	62.04	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	สุริยา
21/3/69	1495.6	44.9	59.92	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	สุริยา
22/3/69	1498.4	73.3	54.50	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	สุริยา
23/3/69	1499.5	103.0	84.0	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	สุริยา
24/3/69	1504.5	114.5	94.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	สุริยา
25/3/69	1506.6	81.1	64.84	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	สุริยา
26/3/69	1509.6	79.9	63.92	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	สุริยา
27/3/69	1512.7	94.2	75.36	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	สุริยา
28/3/69	1516.0	33.4	26.42	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	สุริยา
29/3/69	1518.0	100	80.0	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	สุริยา
30/3/69	1521.5	100	80.0	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	สุริยา
31/3/69	1524.4	63.6	50.88	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	สุริยา

= 86.6 หน่วย

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
ผู้รับผิดชอบ สุวิมล วัฒนกุล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(สุวิมล วัฒนกุล)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดแอสปายอุดรธานี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 669

หมู่ที่ : 2

ซอย : บ้านโพธิ์สว่าง

ถนน : โพศรี

แขวง/ตำบล : หมาแข้ง

เขต/ตำบล : เมืองอุดรธานี

จังหวัด : อุดรธานี

โทรศัพท์ : 042241998 ต่อ 107

โทรสาร : 042241404

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 413

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ปริณดา พอ สหวง

ลงชื่อ ปริณดา พอ สหวง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

200.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วใช้รดน้ำต้นไม้ภายในอาคาร ที่เหลือระบายลงท่อสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รดสูบล้าง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 86.600 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,442.300 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,953.840 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบล้าง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 669 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน โพธิ์ แขวง/ตำบล หมากร้าง เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด อุดรธานี โทรศัพท์ 042-241998 ต่อ 107 โทรสาร 042-241404 มี
นิติบุคคลอาคารชุดแอสปายอุดรธานี เป็นเจ้าของ หรือ ผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย -
หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

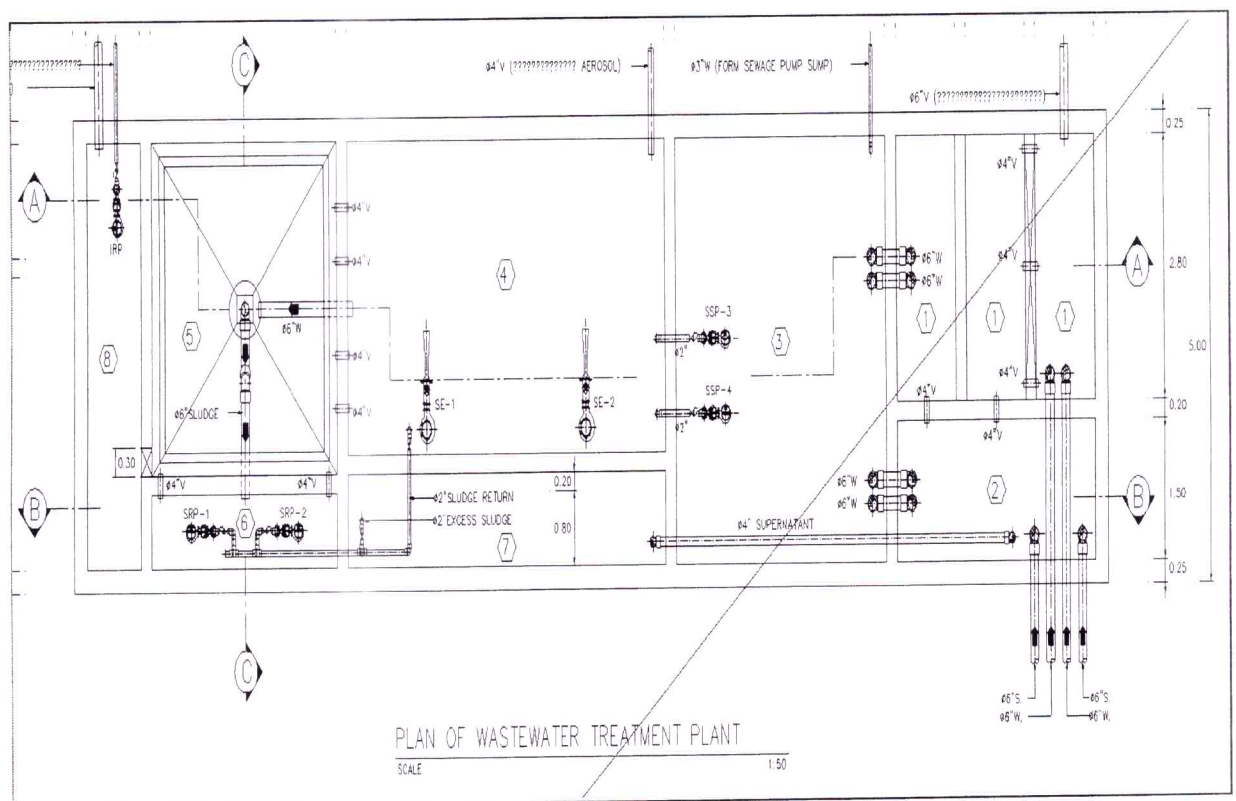

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผลสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผลสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/4/69	7527.2	89.5	41.6	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ดูรูป	
2/4/69	7529.2	114.4	93.92	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ดูรูป	
3/4/69	7532.3	56.5	45.2	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ดูรูป	
4/4/69	7533.7	89.6	41.68	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ดูรูป	
5/4/69	7539.2	41.2	32.96	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ดูรูป	
6/4/69	7541.4	94.2	74.36	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ดูรูป	
7/4/69	7544.3	154.4	123.52	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ดูรูป	
8/4/69	7547.0	26.4	21.12	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ดูรูป	
9/4/69	7550.0	46.4	47.04	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ดูรูป	
10/4/69	7552.2	177.5	106.7	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ดูรูป	
11/4/69	7556.1	123.3	98.64	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ดูรูป	
12/4/69	7559.4	32.4	25.92	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ดูรูป	
13/4/69	7562.3	111.4	89.36	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ดูรูป	
14/4/69	7564.9	68.9	55.12	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ดูรูป	
15/4/69	7568.0	111.1	88.88	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ดูรูป	
16/4/69	7570.6	49.2	39.36	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ดูรูป	

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/4/69	7574.1	91.8	73.4	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยา	
18/4/69	7574.0	117.6	90.8	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ประทุม	
19/4/69	7581.9	150.7	120.2	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ประทุม	
20/4/69	7584.6	76.6	61.2	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ประทุม	
21/4/69	7588.2	92.0	77.6	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ประทุม	
22/4/69	7591.2	101.2	80.9	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ประทุม	
23/4/69	7594.2	101.2	80.9	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ประทุม	
24/4/69	7596.9	124.8	99.8	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ประทุม	
25/4/69	7599.7	86.7	69.0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยา	
26/4/69	7601.8	116.7	93.9	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ประทุม	
27/4/69	7605.2	22.0	14.6	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ประทุม	
28/4/69	7607.8	70.4	56.5	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยา	
29/4/69	7610.6	101.9	81.5	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยา	
30/4/69	7613.4	41.0	37.2	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยา	

๖ 86,20 นพ

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในการมีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....ป.วิเศษคุณ ๑ สันตวง ๕๕๖..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....ปวิเศษคุณ ๑ สันตวง ๕๕๖.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดเอสพายอุดรธานี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 669

หมู่ที่ : 2

ซอย : บ้านโพธิ์สว่าง

ถนน : โพศรี

แขวง/ตำบล : หมากร้าง

เขต/ตำบล : เมืองอุดรธานี

จังหวัด : อุดรธานี

โทรศัพท์ : 042241998 ต่อ 107

โทรสาร : 042241404

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 413

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ปริญญ์ พล สีนวลแล สุนวณ
ลงชื่อ ปริญญ์ พล สีนวลแล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

200.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วใช้รดน้ำต้นไม้ภายในอาคาร ที่เหลือระบายลงท่อสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รดสูบล้าง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

86.200 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

2,513.400 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

2,010.720 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบล้าง

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน


โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 669 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน โพธิ์ แขวง/ตำบล หมากร้าง เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด อุตรธานี โทรศัพท์ 042-241998 ต่อ 107 โทรสาร 042-241404 มี
นิติบุคคลอาคารชุดแอสปายอุตรธานี เป็นเจ้าของ หรือ ผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย -
หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

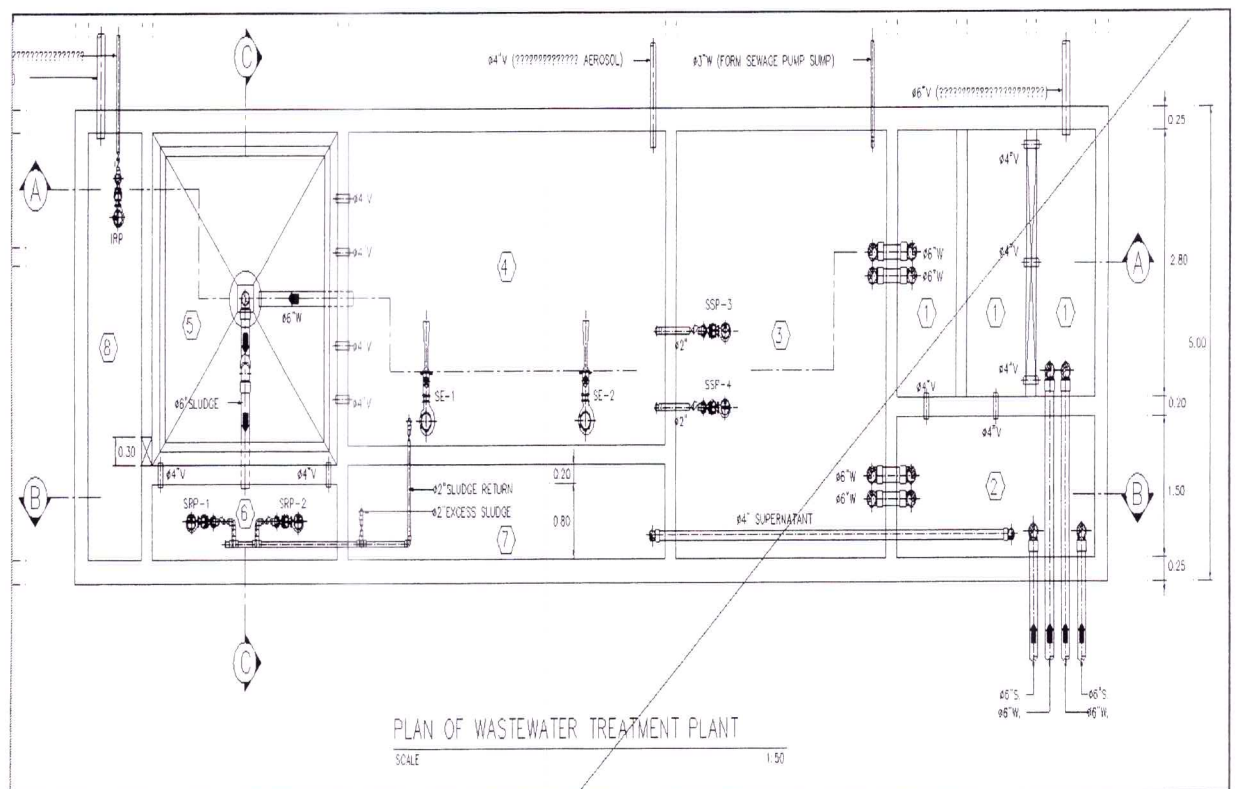

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในชุดกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/5/69	7617.2	67.0	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ประทุม
2/5/69	7619.9	80.2	64.12	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ประทุม
3/5/69	7622.8	118.1	94.48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยา
4/5/69	7625.4	0.0	0.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยา
5/5/69	7628.3	75.6	60.48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยา
6/5/69	7670.1	107.0	85.76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ประทุม
7/5/69	7677.7	55.9	44.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ประทุม
8/5/69	7676.4	75.8	60.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ประทุม
9/5/69	7640.1	102.4	81.92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ประทุม
10/5/69	7645.9	72.5	26.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ประทุม
11/5/69	7646.5	72.5	26.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ประทุม
12/5/69	7648.7	118.9	95.12	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยา
13/5/69	7651.4	155.3	108.24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยา
14/5/69	7654.2	43.8	35.04	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยา
15/5/69	7656.9	102.3	81.84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยา
16/5/69	7661.2	74.5	62.08	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ประทุม

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/5/69	4664.0	74.2	27.76	8.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุชัย
18/5/69	7666.1	106.8	85.49	8.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุชัย
19/5/69	7669.8	70.9	56.72	8.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุชัย
20/5/69	7672.5	79.04	58.43	8.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุชัย
21/5/69	7679.5	86.5	69.2	8.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุชัย
22/5/69	7679.2	82.2	65.76	8.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุชัย
23/5/69	7682.5	74.1	59.28	8.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุชัย
24/5/69	7686.7	70.0	56.0	8.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุชัย
25/5/69	7689.0	59.7	47.46	8.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุชัย
26/5/69	7691.8	88.1	40.45	8.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุชัย
27/5/69	7694.9	54.0	43.2	8.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุชัย
28/5/69	7696.6	105.3	84.4	8.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุชัย
29/5/69	7701.3	55.60	46.88	8.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุชัย
30/5/69	7704.1	85.4	68.32	8.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุชัย
31/5/69	7707.4	58.4	46.72	8.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุชัย

90, 2 นก

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งที่มีเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
(.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดแอสปายอุดรธานี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 669

หมู่ที่ : 2

ซอย : บ้านโพธิ์สว่าง

ถนน : โพศรี

แขวง/ตำบล : หมากร้าง

เขต/ตำบล : เมืองอุดรธานี

จังหวัด : อุดรธานี

โทรศัพท์ : 042241998 ต่อ 107

โทรสาร : 042241404

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 413

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ปริญาพล สีนวลแล
ลงชื่อ ปริญาพล สีนวลแล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

200.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุด)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วใช้รดน้ำต้นไม้ภายในอาคาร ที่เหลือระบายลงท่อสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รดสุขุบส้วม

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|--|------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------------|-------------|--|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 90.200 หน่วย | | | | | | | | | |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 2,288.400 ลบ.ม. | | | | | | | | | |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 1,830.720 ลบ.ม. | | | | | | | | | |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | <table border="0"><tr><td>☒ [X]</td><td>ระบายทุกวัน</td><td></td></tr><tr><td>☐ []</td><td>ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)</td><td>วัน</td></tr><tr><td>☐ []</td><td>ไม่ระบายเลย</td><td></td></tr></table> | ☒ [X] | ระบายทุกวัน | | ☐ [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน | ☐ [] | ไม่ระบายเลย | |
| ☒ [X] | ระบายทุกวัน | | | | | | | | | |
| ☐ [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน | | | | | | | | |
| ☐ [] | ไม่ระบายเลย | | | | | | | | | |

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย
1.	0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- | | | |
|------------------|--|--------------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบตะกอน | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม


(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 669 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน โพศรี แขวง/ตำบล หมากร้าง เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด อุตรธานี โทรศัพท์ 042-241998 ต่อ 107 โทรสาร 042-241404 มี
นิติบุคคลอาคารชุดเอสพายอุตรธานี เป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย -
หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

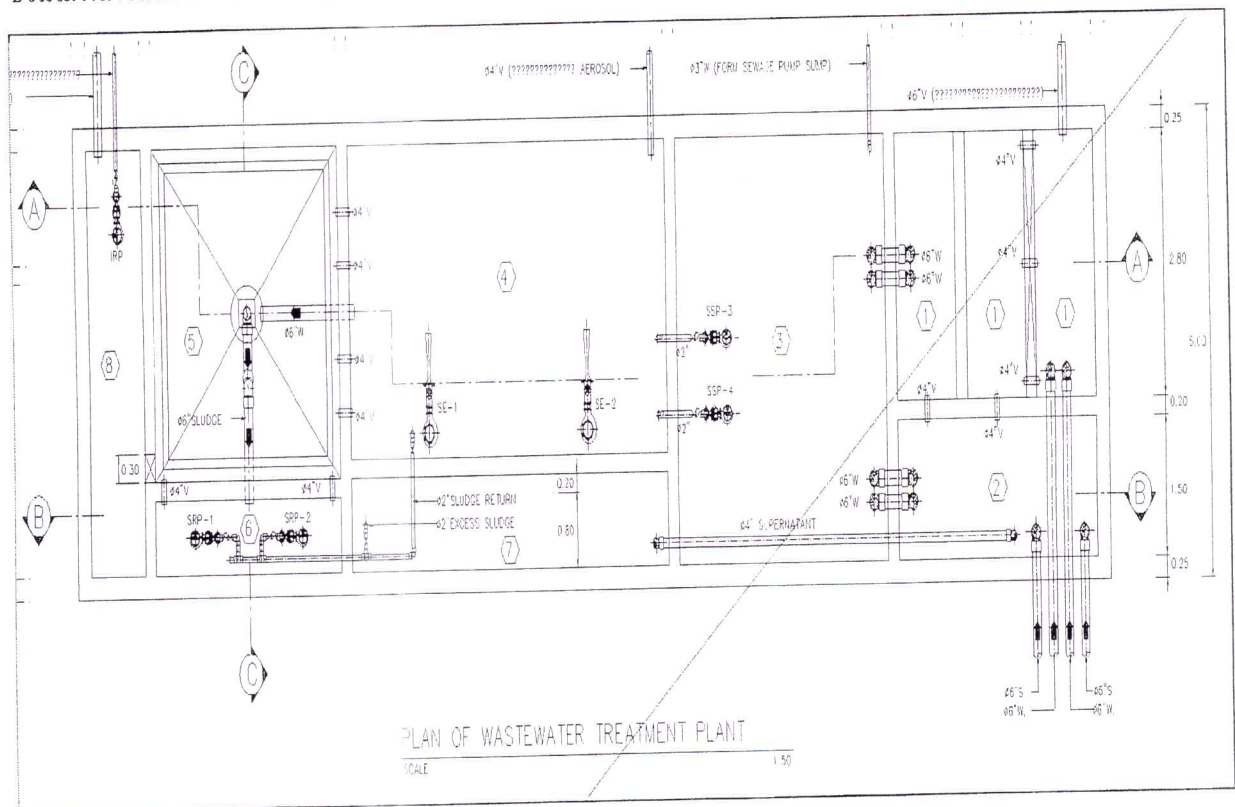

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/6/69	7709.4	77.90	62.92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ประทุม	
2/6/69	7712.2	77.9	58.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ประทุม	
3/6/69	7714.9	95.4	76.32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ประทุม	
4/6/69	7718.4	84.8	64.84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยา	
5/6/69	7721.5	76.2	60.96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยา	
6/6/69	7724.3	110.6	93.24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยา	
7/6/69	7727.1	124.7	100.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ประทุม	
8/6/69	7730.4	86.9	69.52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ประทุม	
9/6/69	7732.4	56.1	63.88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยา	
10/6/69	7735.4	104.3	83.44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยา	
11/6/69	7738.6	10.4	56.32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยา	
12/6/69	7741.2	82.6	66.04	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยา	
13/6/69	7744.9	92.8	44.24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ประทุม	
14/6/69	7748.0	59.2	47.36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยา	
15/6/69	7750.0	95.4	76.32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ประทุม	
16/6/69	7753.8	72.6	54.24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยา	

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก					
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกลิตรกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)				เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	หม้อน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)
17/6/69	7755.9	96.9	77.52	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ประทุม	
18/6/69	7759.0	78.9	63.12	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ประทุม	
19/6/69	7762.5	117.50	90.8	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ประทุม	
20/6/69	7765.4	20.6	56.48	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ประทุม	
21/6/69	7766.3	97.7	74.90	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ประทุม	
22/6/69	7771.1	105.4	84.32	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ประทุม	
23/6/69	7773.4	48.2	78.56	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ประทุม	
24/6/69	7776.4	48.0	80.8	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ประทุม	
25/6/69	7779.6	95.5	76.4	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ประทุม	
26/6/69	7782.5	97.9	77.84	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ประทุม	
27/6/69	7785.4	56.1	44.86	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ประทุม	
28/6/69	7789.1	89.7	71.76	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ประทุม	
29/6/69	7791.1	79.9	59.12	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ประทุม	
30/6/69	7794.2	109.9	83.12	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ประทุม	

รวม 573.55 ลบ.ม.

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลอื่นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
มอช.๒๕๖๓.๒ วันที่ ๒๖/๖/๖๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(มอช.๒๕๖๓.๒ วันที่ ๒๖/๖/๖๓)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดแอสปายอุดรธานี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 669

หมู่ที่ : 2

ซอย : บ้านโพธิ์สว่าง

ถนน : โพธิ์

แขวง/ตำบล : หมากร้าง

เขต/ตำบล : เมืองอุดรธานี

จังหวัด : อุดรธานี

โทรศัพท์ : 042241998 ต่อ 107

โทรสาร : 042241404

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 413

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ปริญญ์ พล สีนวลแล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

200.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุด)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วใช้รดน้ำต้นไม้ภายในอาคาร ที่เหลือระบายลงท่อสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รดสู่บ่อบำบัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 83.800 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,579.300 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,063.440 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบลำไส้ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗