

ภาคผนวก ค

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


- ค1 มาตรการการดำเนินการป้องกันผลกระทบบ้านข้างเคียง
- ค2 รายงานการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
- ค3 กฎระเบียบปฏิบัติสำหรับการควบคุมดูแลความปลอดภัยในหน่วยงาน
- ค4 เอกสารตรวจสอบปิ่นจั่น แบบ ปจ.1
- ค5 แผนงานก่อสร้าง
- ค6 แผนผังบุคลากรโครงการ
- ค7 รายงาน Corporate Social Responsibility (CSR) เพื่อชุมชน





ภาคผนวก ค1


มาตรการการดำเนินการป้องกันผลกระทบบ้านข้างเคียง























WELL GRADED


WELL GRADED

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)



เบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน

หน่วยงาน(Site) : J104 Atmind Central Pattaya Hotel

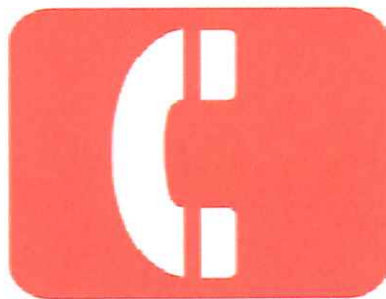

[REDACTED]

WELL GRADED

มาตรการกั้นขอบเขตพื้นที่จุดเสี่ยงภายในเขตพื้นที่โรงแรม



(รูปถ่ายก่อนดำเนินการทำ)



(รูปถ่าย นำเสนอมาตรการป้องกันพื้นที่)

WELL GRADED

มาตรการการดำเนินการป้องกันผลกระทบบ้านข้างเคียง



ภาพตัวอย่างมาตรการป้องกันวัสดุร่วงหล่นจากทาวเวอร์

ภาคผนวก ค2

รายงานการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน



ภาคผนวก ค3

กฎระเบียบปฏิบัติสำหรับการควบคุมดูแลความปลอดภัยในหน่วยงาน



ประกาศคำสั่งที่ 1/2568

เรื่อง กฎระเบียบปฏิบัติสำหรับการควบคุมดูแลความปลอดภัยในหน่วยงาน (Site)


หน่วยงาน(Site) : J104 Atmind central pattaya hotel

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หน่วยงาน(Site) : J104 Atmind Central Pattaya Hotel ตั้งอยู่ที่ถนนพทยากลาง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่การทำงานจึงได้ออก กฎระเบียบปฏิบัติเพื่อการควบคุมความเสี่ยงอันตราย และเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

- 1 เขตก่อสร้างเป็นพื้นที่อันตราย โปรดทำงานด้วยความระมัดระวัง
- 2 บุคคลที่จะมาทำงานในเขตก่อสร้างนี้ ต้องสวมใส่เครื่องแต่งกาย ดังนี้
 - 2.1 สวมใส่หมวกนิรภัยและรองเท้าหุ้มส้น
 - 2.2 ห้ามสวมใส่รองเท้าแตะ กางเกงขาสั้น เข้ามาทำงานในเขตก่อสร้างโดยเด็ดขาด
 - 2.3 ห้ามสวมใส่กางเกงขาสั้น ผ้าวูลง เข้ามาทำงาน
- 3 ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ตามลักษณะงานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
- 4 การทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟและความร้อน ต้องมีถังดับเพลิงเตรียมพร้อมไว้ในบริเวณที่มีการทำงาน
- 5 กำหนดให้มีการรับประทานอาหารในพื้นที่ที่กำหนดให้เท่านั้น
- 6 ก่อนหรือหลังจากที่มีการทำงานแล้วเสร็จในแต่ละวัน กำหนดให้มีการเก็บกวาด รักษาความสะอาดทุกครั้ง
- 7 การทิ้งขยะและสับขุหรือกำหนดให้ทิ้งลงในภาชนะและสับขุหรือในจุดที่กำหนดให้เท่านั้น
- 8 ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิด ยาเสพติด เข้ามาในพื้นที่การก่อสร้างโดยเด็ดขาด
- 9 ห้ามเสพสุรา ของมึนเมา รวมทั้งห้ามผู้ที่อยู่ในสภาพมึนเมาเข้ามาปฏิบัติงาน
- 10 ห้ามเล่นการพนันหรือหยอกล้อขณะทำงาน รวมทั้งห้ามมีการทะเลาะวิวาทในเขตก่อสร้าง
- 11 ห้ามตัดต่อกระแสไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ตนไม่มีหน้าที่หรือไม่ได้รับอนุญาต
- 12 ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง บุคคล หรือผู้มาติดต่องานจากหน่วยงานภายนอกห้ามเข้ามาในหน่วยงานหรือโครงการก่อนได้รับอนุญาตจากผู้จัดการโครงการหรือผู้ได้รับมอบหมาย
- 13 พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง ต้องติดบัตรประจำตัวทุกครั้ง
- 14 การนำวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เข้า - ออก จากหน่วยงาน/โครงการก่อสร้างต้องได้รับอนุญาตจากผู้ช่วย/ผู้จัดการโครงการ
- 15 ห้ามนำสัตว์เลี้ยง เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาในหน่วยงานหรือโครงการก่อสร้างโดยเด็ดขาด
- 16 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด เป็นหน้าที่และเป็นความรับผิดชอบของทุกคนโดยตรง

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568




ภาคผนวก ค4

เอกสารตรวจสอบปั้นจั่น แบบ ปจ.1







2.

3.

ได้

อยู่

ป

รู้

มี

ที่

ได้

4.

ข้อ

ท

ท

ที่

แ

จึง

ได้

ผู้

เ

เ

ซึ่ง

เ

เ

อ

อ

ก

อ

อ

5

7


1

2

2

2

6



8.) ระ

9.) ค

10.)

11.


12.


13.

14.


15.


๑๘







กัน







๓



ผล


4

ell


4


๗

ด




ขณะทำการทดสอบ	TOWER CRANE : JARLWAY JTL 140 F8 (TC 1)
เมื่อวันที่	12 มิถุนายน 2569
ใช้งานอยู่ที่	J104 ATMIND CENTRAL PATTAYA HOTEL

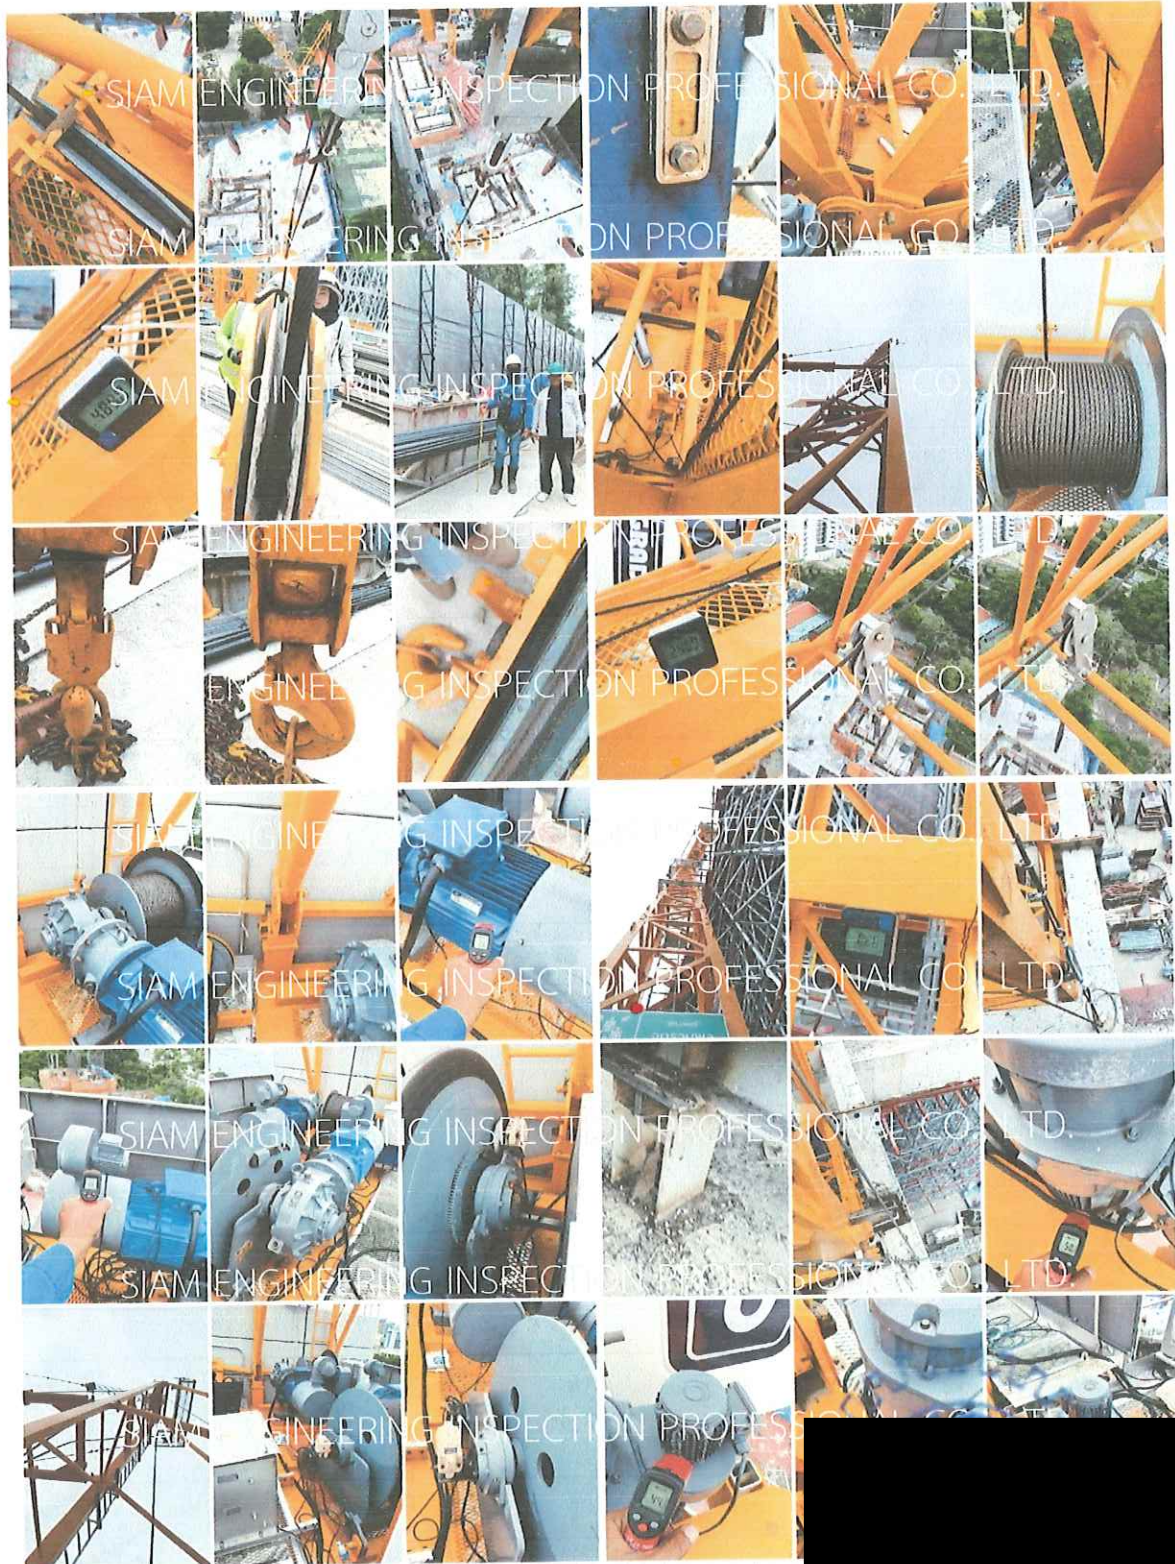

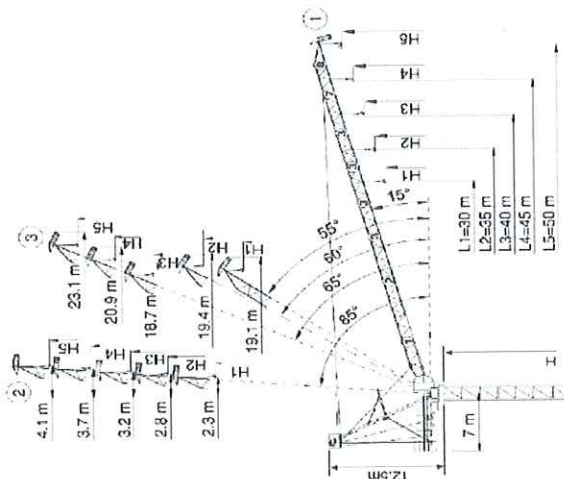

钩底高度 Height under hook

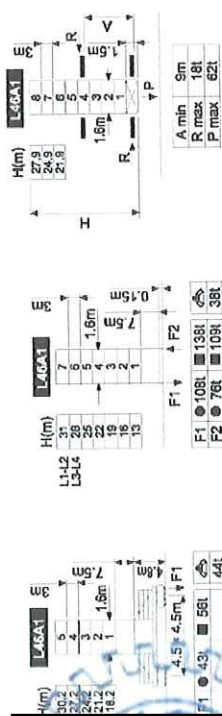

我們，請參閱： **非工作活動** 出外服務 **重量** 無負重和負重：最高和最高高度

[illegible]

LEAK >55m 请联系我们 Please consult us.



机构 Mechanisms

E2F Hosting	40LVF20	$\frac{W}{L}$	4	0-41	0-42	30WV 440m >440m深	Rope length
		$\frac{W}{L}$	5	3	2		
		$\frac{W}{L}$	6	4.5	3		
		$\frac{W}{L}$	8	0-30.5	0-41		
50WV Luffing BLS 50WV 80WV = 5% Torsion	40LVF30B1 RCV05 RT326	$\frac{W}{L}$	8	0-20.5	0-30.5	30WV 2×65Nm 2×5.26WV 103kVA	※ 諸君にお願い Please consult us. △ 何処 Option
		$\frac{W}{L}$	8	0-20.5	0-30.5		
		$\frac{W}{L}$	8	0-20.5	0-30.5		
		$\frac{W}{L}$	8	0-20.5	0-30.5		

※ 请联系我们 Please consult us.

△ 可選 Option



36



ขอบเขตและความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละสาขา และแต่ละระดับ

3. ขอบข่ายกับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2551
ขอบเขตและความสามารถแบ่งตามประเภทของงานได้ดังต่อไปนี้

1. เครื่องจักรกล

งาน	ภาควิศวกร	สามัญวิศวกร	วุฒิวิศวกร
(1) งานให้คำปรึกษา	ทำไม่ได้	ทำไม่ได้	ทำได้ทุกขนาด
(2) งานวางโครงการ	➢ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อโครงการ หรือ ➢ ที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน 500 กิโลวัตต์ หรือ ➢ ที่ใช้งานในอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยในอาคารไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร หรือ ➢ ที่ใช้งานในอาคารที่มีผู้ใช้สอยพื้นที่ไม่เกิน 500 คน	ทำได้ทุกขนาด	
(3) งานออกแบบและคำนวณ	ที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน 100 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง	ที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน 750 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง	
(4) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต	ที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน 500 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง	ที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน 2,000 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง	
(5) งานพิจารณาตรวจสอบ	ที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน 100 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง	ทำได้ทุกขนาด	
(6) งานอำนวยความสะดวก	ที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน 2,000 กิโลวัตต์ต่อระบบ	ที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน 5,000 กิโลวัตต์ต่อระบบ	

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องในโครงการ

แบบ กส.ปอ.๒



ข้าพเจ้า
 ที่อยู่เลขที่
 แขวง/ตำบล
 จังหวัด
 ได้รับใบอนุญาต
 และไม่ได้ขอ
 เลขทะเบียน
 วิศวกรผู้ได้

☐	ข
☒	ค
☐	ด

วิศวกร

ขณะทำ
 เมื่อ
 ใช้งา



SIAM ENGINEERING INSPECTION PROFESSIONAL


License for Professional Engineering Control No. N.C. 2218/65

เอกสารตรวจสอบปั้นจั่นแบบ ปจ.1

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

TOWER CRANE : JARLWAY-JTL 140 F8 (TC 2)

เจ้าของเครื่องจักร : บริษัท เวล เกรต เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

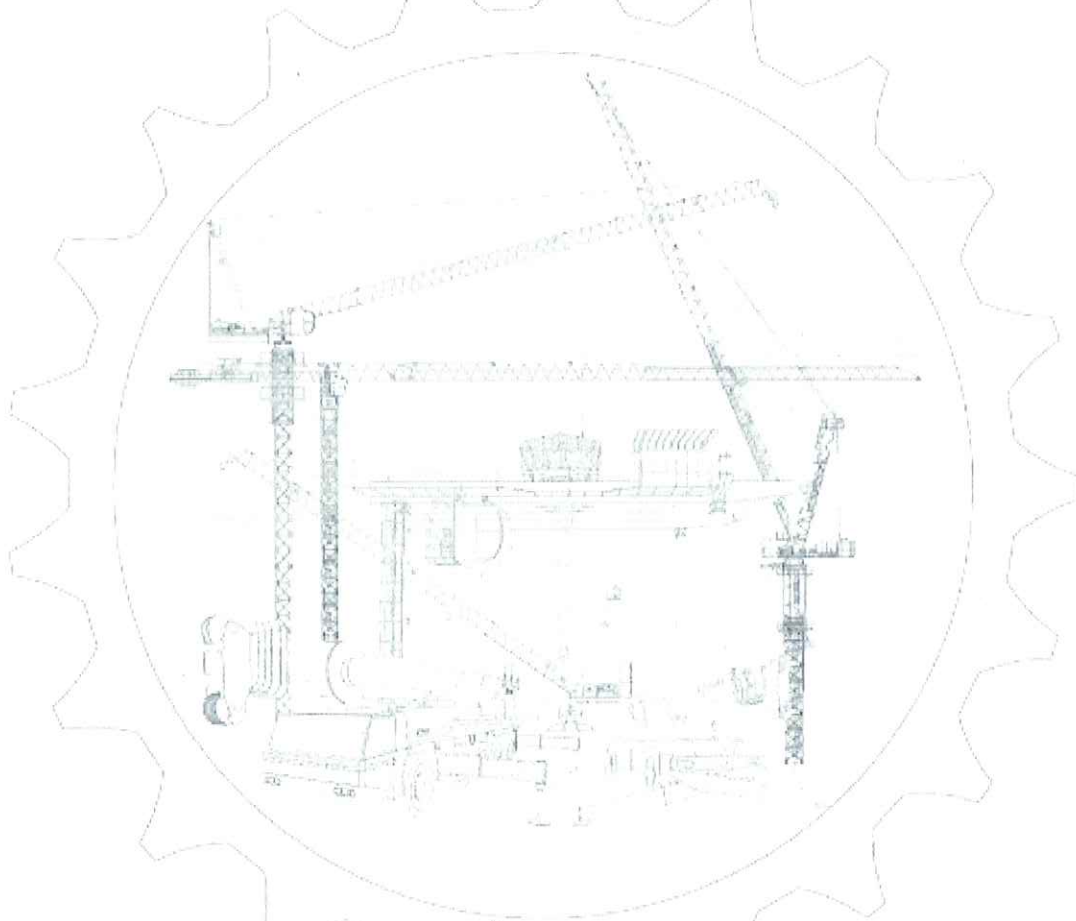

: ใช้งานอยู่ที่ โครงการก่อสร้าง :

J104 - ATMIND CENTRAL PATTAYA HOTEL

ทดสอบเมื่อวันที่ : 14 มิถุนายน 2569

ทดสอบครั้งต่อไปวันที่ : 14 สิงหาคม 2569

หรือเมื่อเครื่องจักรมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ



| ■■■ CONTACT US ■■■ |

☎ 062.528.8626

✉ s.intarapaiboon@gmail.com

แบบการทดสอบ การติดตั้งปั้นจั่น เมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน
และส่วนประกอบ และอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่

1. การทดสอบกรณี

- ☐ (1) การทดสอบตามข้อ 57
- ☐ ปั้นจั่นที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จ
- ☐ กรณีปั้นจั่นใหม่หลังการติดตั้งแล้วเสร็จก่อนการใช้งาน
- ☐ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือการเพิ่ม หรือลด ความสูง
- ☐ ปั้นจั่นหยุดการใช้งาน ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่

ปั้นจั่นที่ใช้สำหรับประเภทการทำงาน

- ☐ ประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่ 1 ตัน ขึ้นไป
ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัย ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด _____ ตัน
- ☐ ประเภทก่อสร้าง ทุกขนาด
ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัย ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด _____ ตัน
- ☐ ประเภทอื่นๆ(ระบุ) _____ ตั้งแต่ 1 ตัน ขึ้นไป
ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัย ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด _____ ตัน

☒ (2) การทดสอบส่วนประกอบ และอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามข้อ 58

- (2.1) ประเภท ☐ อุตสาหกรรม ☐ อื่นๆ (ระบุ) _____
- การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ อื่นๆ _____
- การทดสอบครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ _____

- ☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัย ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดตั้งแต่ 1 ตัน
แต่ไม่เกิน 3 ตัน ทดสอบอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
- ☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัย ตามที่ผู้ผลิต หรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 3 ตัน
แต่ไม่เกิน 50 ตัน ทดสอบอย่างน้อย 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง


- ☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัย
ทดสอบอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง


(2.2) ประเภทก่อสร้าง


- การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ☐ 1
การทดสอบครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ _____


- ☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัย
ทดสอบอย่างน้อย 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง


- ☒ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัย
ทดสอบอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

















က

உ

In


6


1


6


0


1


























ภาคผนวก ค5

แผนงานก่อสร้าง



ภาคผนวก ค6
แผนผังบุคลากรโครงการ



ผังบุคลากร

โครงการ Atmind Central Pattaya Hotel (J104)

ผู้รับจ้าง : บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

WELL GRADED



ภาคผนวก ค7

รายงาน Corporate Social Responsibility (CSR) เพื่อชุมชน



โครงการ J104 Amind Central Pattaya Hotel

สถานที่ที่เข้าดำเนินการ

โรงแรม บาชาญ่า

