

ภาคผนวก ค

เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ค1 รายงานผลการตรวจสอบอาคาร
- ค2 เอกสารขอความอนุเคราะห์การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น
- ค3 แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1)
และงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)
- ค4 ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย



ภาคผนวก ค1

รายงานผลการตรวจสอบอาคาร



เลขที่ ๖๐/๒๕๖๘

แบบ ร.๑

เล่มที่ ๐๕๘ เลขที่ ๑๙
ลว. ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๑๐๐ บาท



รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ด.....
ตามคำขอใบรับรองการตรวจสอบ ใหญ่ ปี๒๕๖๖.....
เลขรับที่ มพย. ๒๗๓๒๔ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารชุด เดอะ รัชชีรา จอมเทียน (ตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๗)
ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙/๗๒ ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ ๑๒
ตำบล/แขวง หนองปรือ อำเภอ/เขต บางละมุง จังหวัด ชลบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ นายชินกร กระติงงา (ป.๓๐๔๓/๒๕๖๑) แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

คำเตือน

๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นการตรวจสอบอาคารมิได้เป็นการรับรองความถูกต้องของการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด
๒. เจ้าของอาคารต้องเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารทุกปี โดยต้องเสนอรายงานภายใน ๓๐ วัน ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมีระยะเวลาครบ ๑ ปี (สำหรับป้าย ๓ ปี)
๓. เจ้าของอาคารต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบใหญ่ทุกระยะ ๕ ปี
๔. เจ้าของอาคารควรปฏิบัติตามข้อเสนอนั้นที่ผู้ตรวจสอบอาคารเสนอความคิดเห็นในรายงานการตรวจสอบอาคาร

เลขรับ สคอ. ๑๘๓/๖๗

ออกให้ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

วันหมดอายุ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(.....นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์.....)

ตำแหน่ง นายกเมืองพัทยา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ภาคผนวก ค2

เอกสารขอความอนุเคราะห์การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น



ที่ ขบ ๕๒๓๐๑/๑๓๖๗



เมืองพัทยา

๑๗๑ หมู่ที่ ๖ ถนนพัทยาสายเหนือ

ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง

จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นิติบุคคลอาคารชุด ริเวียร์รา จอมเทียน ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔/๗๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่พนักงาน ในสถานประกอบการตามกฎหมายกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและการดำเนินการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๘ ข้อ (๒๗) และ (๓๐) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยวิทยากรและครูฝึกอบรมจากฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางบก ส่วนป้องกันภัยพิบัติ สำนักปลัดเมืองพัทยา (ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๕๗ และใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๖๓) ทั้งนี้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ดังนี้

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ การฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน ๔๑ คน

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ มีพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อม จำนวน ๔๑ คน

ผลการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปรากฏว่าพนักงานและลูกจ้างของ นิติบุคคลอาคารชุด ริเวียร์รา จอมเทียน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเป็นอย่างดีทุกประการ และได้แนบบุติบัตรเลขทะเบียน ดพ. ๓๓๐/๒๕๖๘ และวุฒิบัตริเลขทะเบียน อพ. ๒๖๐/๒๕๖๘ มาด้วย

จึงออกหนังสือรับรองฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์)

รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพัทยา

การรายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

เขียนที่ สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดฯ เดอะ ริเวียร่า จอมเทียน
วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต เมืองพัทยา
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0994000252129
ใบอนุญาตเลขที่ 0101-02-2566-0053 วันอนุญาต 8 กันยายน 2566 วันหมดอายุ 8 กันยายน 2569
ตั้งอยู่ เลขที่ 171 หมู่ที่ 6 ตรอก/ซอย - ถนน พัทยาเหนือ
แขวง/ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
โทรศัพท์ 038 - 424679 โทรสาร 038 - 424679 E-mail

ส่วนที่ 2 การดำเนินการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

สถานที่จัดการฝึกอบรม
(ภาคทฤษฎี) คอนโดมิเนียม เดอะ ริเวียร่า จอมเทียน
ตั้งอยู่ เลขที่ 29/72 หมู่ที่ 12 ตรอก/ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล หองปรีอ เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20150 โทรศัพท์ 061-081-2399 โทรสาร -

สถานที่จัดการฝึกอบรม
(ภาคปฏิบัติ) คอนโดมิเนียม เดอะ ริเวียร่า จอมเทียน
ตั้งอยู่ เลขที่ 29/72 หมู่ที่ 12 ตรอก/ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล หองปรีอ เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20150 โทรศัพท์ 061-081-2399 โทรสาร -

ดำเนินการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 3 เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

1. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น (แบบ กภ.จ.๑)
2. รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม
3. รายชื่อวิทยากร (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)



ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต

(นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์)

รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพัทยา

27/พ.ย./2568

หมายเหตุ 1. กรณีเป็นนิติบุคคลที่หนังสือรับรองนิติบุคคลระบุให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม
2. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ตามแบบ กภ.รง.๑
ต่อการให้บริการ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

การรายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดฯ เดอะ ริเวอร์รา จอมเทียน

วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต เมืองพัทยา

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0994000252129

ใบอนุญาตเลขที่ 0101-02-2566-0063 วันอนุญาต 8 กันยายน 2566 วันหมดอายุ 8 กันยายน 2569

ตั้งอยู่ เลขที่ 171 หมู่ที่ 6 ตรอก/ซอย - ถนน พญาเหนือ

แขวง/ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150

โทรศัพท์ 038 - 424679 โทรสาร 038 - 424679 E-mail

ส่วนที่ 2 กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ○)

☒ กรณีสถานประกอบการกิจการเดียว

ชื่อสถานประกอบการ นิติบุคคลอาคารชุดฯ เดอะ ริเวอร์รา จอมเทียน

ตั้งอยู่ เลขที่ 29/72 หมู่ที่ 12 ตรอก/ซอย - ถนน -

แขวง/ตำบล หนองปรือ เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ 20150 โทรศัพท์ 061-081-2399 โทรสาร -

ประกอบกิจการ ฝ่ายบริหารจัดการอาคารชุดฯ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 41 คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด 41 คน

☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่ เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร

สถานประกอบการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน แห่ง ประกอบด้วย

1. ชื่อสถานประกอบการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

2. ชื่อสถานประกอบการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

3. ชื่อสถานประกอบการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

(กรณีมีสถานประกอบการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 3 เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

1. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)

2. รายชื่อวิทยากร

3. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



ลงชื่อ _____ ผู้รับใบอนุญาต

(นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์)

รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพัทยา

27 พ.ย. / 2568




หมายเหตุ


1. กรณีเป็นนิติบุคคลที่หนังสือรับรองนิติบุคคลระบุให้ประทับตราจะต้องมีตราประทับพร้อมลงนาม




2. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ กภ.ร.ง.๒

ต่อการให้บริการ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

กิจกรรมการฝึกดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

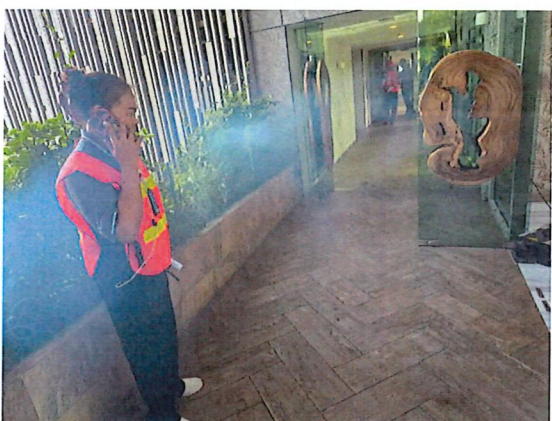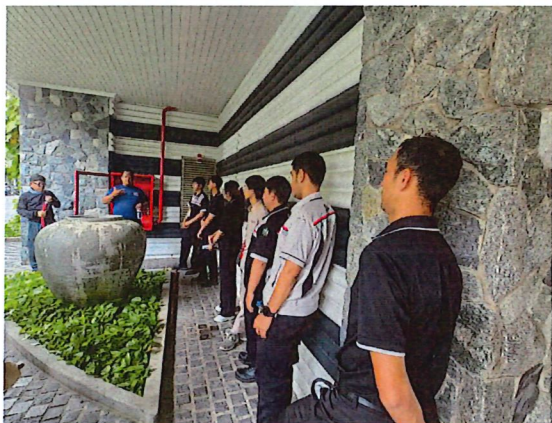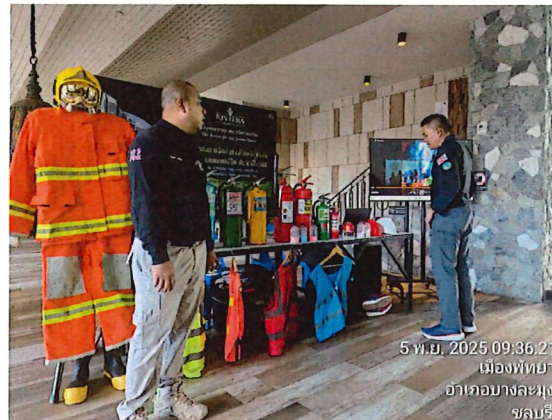

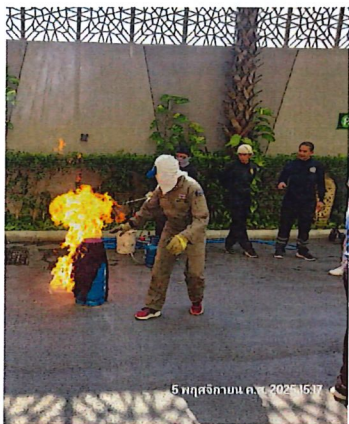

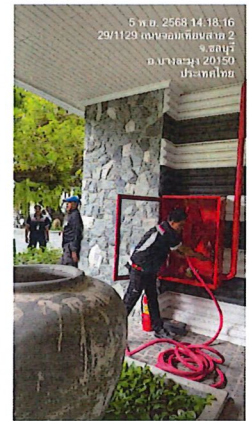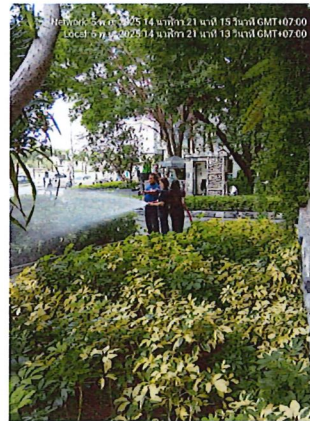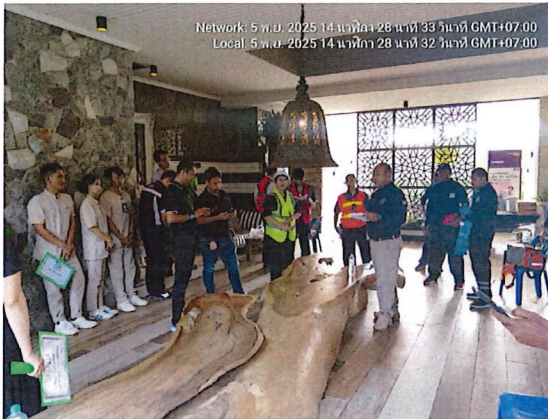



เลขที่ภูมิบัตร อพ. ๒๖๐/๒๕๖๘

เมืองพัทยา

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๖๓

ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด ริเวียร่า จอมเทียน

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙/๓๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม ๔๑ คน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

(นายกฤษฎณะ บุญสวัสดิ์)

รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพัทยา



เลขที่วุฒิปัตร์ ดพ. ๓๓๐/๒๕๖๘

เมืองพะเยา

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๕๗

ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด ริเวียร่า จอมเทียน

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘/๓๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับกำกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง มีผู้ผ่านการฝึกอบรม ๔๑ คน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

(นายกฤษฎณะ บุญสวัสดิ์)

รองนายกเมืองพะเยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพะเยา

ภาคผนวก ค3


แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1)

และงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)



แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 29/72 หมู่ที่ 12 ซอย.....
 ถนน แขวง/ตำบล หนองปรือ เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ 061-
 0812399 โทรสาร มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอริเวียรา จอมเทียน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดเพื่อพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
 ออกให้โดย หมดยุ
 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

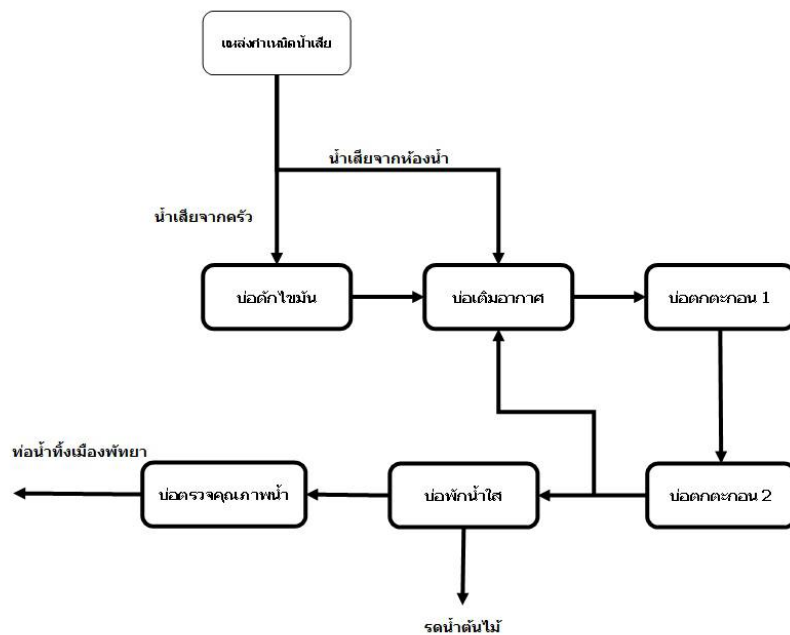

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
1/01/2569	66.00	213.00	170.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
2/01/2569	69.00	220.00	176.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
3/01/2569	63.00	193.00	154.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
4/01/2569	72.00	212.00	169.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
5/01/2569	59.00	199.00	159.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
6/01/2569	63.00	215.00	172.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
7/01/2569	62.00	192.00	153.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
8/01/2569	61.00	196.00	156.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
9/01/2569	65.00	231.00	184.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
10/01/2569	60.00	185.00	148.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
11/01/2569	57.00	216.00	172.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
12/01/2569	52.00	196.00	156.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
13/01/2569	54.00	233.00	186.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
14/01/2569	56.00	181.00	144.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
15/01/2569	50.00	236.00	188.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
16/01/2569	52.00	192.00	153.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
17/01/2569	50.00	229.00	183.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
18/01/2569	56.00	212.00	169.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
19/01/2569	53.00	181.00	144.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
20/01/2569	50.00	209.00	167.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
21/01/2569	55.00	206.00	164.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
22/01/2569	51.00	194.00	155.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
23/01/2569	50.00	222.00	177.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
24/01/2569	50.00	278.00	222.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
25/01/2569	48.00	293.00	234.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
26/01/2569	54.00	206.00	164.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
27/01/2569	54.00	219.00	175.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
28/01/2569	52.00	228.00	182.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นิติบุคคลอาคารชุด รีเวียรา จอมเทียน)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริเวอร์รา จอมเทียน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 29/72

หมู่ที่ : 12

ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : หนองปรือ เขต/ตำบล : บางละมุง

จังหวัด : ชลบุรี

โทรศัพท์ : 0610812399

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 1072

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวสุวิทย์ พงศ์ฐานนท์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

461.95 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด


3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,731.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 6,603.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5,282.400 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----|
| ☒ | ระบายทุกวัน | |
| ☐ | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | |
|----|-----------------|
| 1. | ปริมาณ หน่วย |
| | 96.000 กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 29/72 หมู่ที่ 12 ซอย.....
 ถนน แขวง/ตำบล หนองปรือ เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ 061-
 0812399 โทรสาร มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอริเวียรา จอมเทียน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดเพื่อพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
 ออกให้โดย หมดยุ
 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

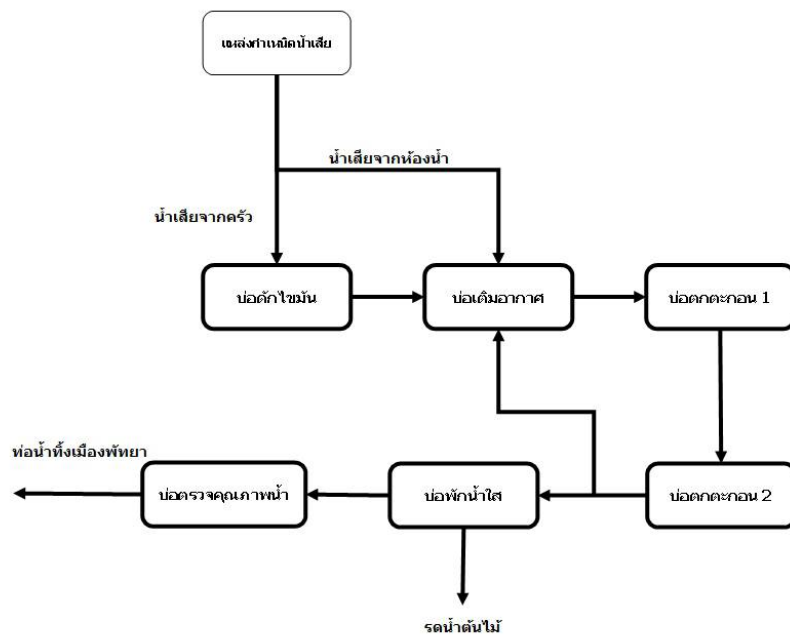

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
1-02-2569	56.00	234.00	187.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไวมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
2-02-2569	50.00	206.00	164.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไวมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
3-02-2569	52.00	190.00	152.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไวมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
4-02-2569	58.00	240.00	192.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไวมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
5-02-2569	54.00	191.00	152.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไวมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
6-02-2569	57.00	202.00	161.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไวมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
7-02-2569	50.00	196.00	156.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไวมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
8-02-2569	64.00	199.00	159.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไวมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
9-02-2569	58.00	208.00	166.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไวมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
10-02-2569	55.00	213.00	170.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไวมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
11-02-2569	54.00	208.00	166.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไวมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
12-02-2569	55.00	204.00	163.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไวมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
13-02-2569	53.00	177.00	141.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไวมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
14-02-2569	52.00	190.00	152.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไวมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
15-02-2569	47.00	207.00	165.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไวมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
16-02-2569	55.00	173.00	138.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไวมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
17-02-2569	55.00	207.00	165.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไวมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
18-02-2569	48.00	186.00	148.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไวมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
19-02-2569	52.00	217.00	173.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไวมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
20-02-2569	51.00	169.00	135.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไวมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
21-02-2569	56.00	207.00	165.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไวมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
22-02-2569	48.00	181.00	144.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไวมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
23-02-2569	46.00	217.00	173.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไวมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
24-02-2569	51.00	198.00	158.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไวมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
25-02-2569	47.00	187.00	149.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไวมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
26-02-2569	49.00	279.00	223.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไวมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
27-02-2569	55.00	192.00	153.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไวมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
28-02-2569	52.00	188.00	150.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไวมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
			0.00												
			0.00												
			0.00												
ผลรวม	1480.00	5666.00	4532.80												

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นิติบุคคลอาคารชุด รีเวียรา จอมเทียน)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริเวอร์รา จอมเทียน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 29/72

หมู่ที่ : 12

ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : หนองปรือ เขต/ตำบล : บางละมุง

จังหวัด : ชลบุรี

โทรศัพท์ : 0610812399

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 1072

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวสุวิทย์ พงศ์ฐานนท์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

461.95 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด


3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,731.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 6,603.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5,282.400 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----|
| ☒ | ระบายทุกวัน | |
| ☐ | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | |
|----|-----------------|
| 1. | ปริมาณ หน่วย |
| | 96.000 กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 29/72 หมู่ที่ 12 ซอย.....
 ถนน แขวง/ตำบล หนองปรือ เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ 061-
 0812399 โทรสาร มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอริเวียรา จอมเทียน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดเพื่อพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
 ออกให้โดย หมดยุ
 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

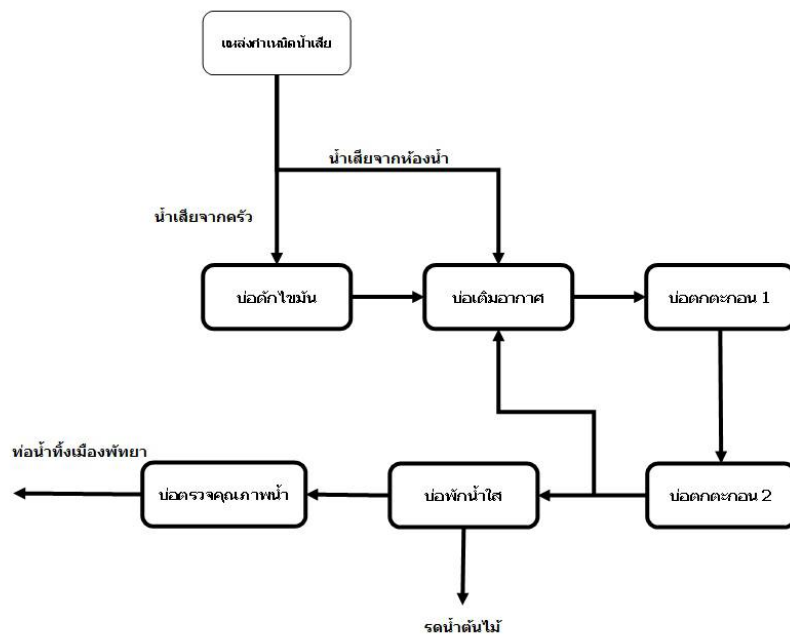

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)				
1-03-2569	55.00	216.00	172.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ธนดล ส่วนเสริม	
2-03-2569	53.00	193.00	154.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ธนดล ส่วนเสริม	
3-03-2569	54.00	187.00	149.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ธนดล ส่วนเสริม	
4-03-2569	52.00	220.00	176.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ธนดล ส่วนเสริม	
5-03-2569	51.00	189.00	151.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ธนดล ส่วนเสริม	
6-03-2569	50.00	211.00	168.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ธนดล ส่วนเสริม	
7-03-2569	45.00	183.00	146.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ธนดล ส่วนเสริม	
8-03-2569	52.00	190.00	152.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ธนดล ส่วนเสริม	
9-03-2569	47.00	177.00	141.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ธนดล ส่วนเสริม	
10-03-2569	54.00	199.00	159.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ธนดล ส่วนเสริม	
11-03-2569	48.00	197.00	157.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ธนดล ส่วนเสริม	
12-03-2569	54.00	210.00	168.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ธนดล ส่วนเสริม	
13-03-2569	49.00	166.00	132.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ธนดล ส่วนเสริม	
14-03-2569	52.00	211.00	168.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ธนดล ส่วนเสริม	
15-03-2569	50.00	177.00	141.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ธนดล ส่วนเสริม	
16-03-2569	68.00	164.00	131.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ธนดล ส่วนเสริม	
17-03-2569	54.00	199.00	159.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ธนดล ส่วนเสริม	
18-03-2569	52.00	174.00	139.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ธนดล ส่วนเสริม	
19-03-2569	51.00	200.00	160.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ธนดล ส่วนเสริม	
20-03-2569	50.00	168.00	134.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ธนดล ส่วนเสริม	
21-03-2569	47.00	162.00	166.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ธนดล ส่วนเสริม	
22-03-2569	51.00	208.00	167.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ธนดล ส่วนเสริม	
23-03-2569	54.00	209.00	172.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ธนดล ส่วนเสริม	
24-03-2569	51.00	216.00	151.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ธนดล ส่วนเสริม	
25-03-2569	50.00	189.00	133.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ธนดล ส่วนเสริม	
26-03-2569	49.00	167.00	133.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ธนดล ส่วนเสริม	
27-03-2569	51.00	159.00	127.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ธนดล ส่วนเสริม	
28-03-2569	51.00	85.00	68.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ธนดล ส่วนเสริม	
29-03-2569	48.00	368.00	294.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ธนดล ส่วนเสริม	
30-03-2569	49.00	151.00	120.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ธนดล ส่วนเสริม	
31-03-2569	49.00	265.00	212.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ธนดล ส่วนเสริม	
ผลรวม	1591.00	6010.00	4812.00													

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นิติบุคคลอาคารชุด รีเวียรา จอมเทียน)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริเวอร์รา จอมเทียน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 29/72

หมู่ที่ : 12

ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : หนองปรือ เขต/ตำบล : บางละมุง

จังหวัด : ชลบุรี

โทรศัพท์ : 0610812399

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 1072

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวสุวิทย์ พงศ์ฐานนท์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

461.95 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด


3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,591.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 6,010.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,812.800 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|---|------------------------------------|-----|
| ☒ [X] | ระบายทุกวัน | |
| ☐ [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ [] | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | | |
|----|--------|----------|
| | ปริมาณ | หน่วย |
| 1. | 94.000 | กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | | | |
|------------------|---|------|------------------------------|---------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 29/72 หมู่ที่ 12 ซอย.....
 ถนน แขวง/ตำบล หนองปรือ เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ 061-
 0812399 โทรสาร มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอริเวียรา จอมเทียน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดเพื่อพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
 ออกให้โดย หมดยุ
 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

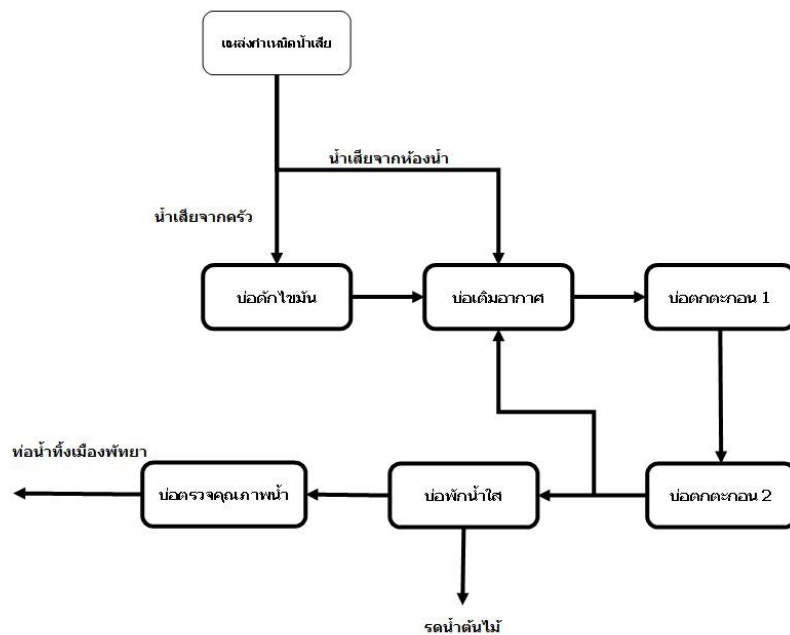

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
1-04-2569	49.00	207.00	165.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
2-04-2569	55.00	152.00	121.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
3-04-2569	47.00	248.00	198.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
4-04-2569	48.00	259.00	207.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
5-04-2569	49.00	177.00	141.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
6-04-2569	48.00	201.00	160.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
7-04-2569	49.00	178.00	142.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
8-04-2569	44.00	213.00	170.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
9-04-2569	48.00	166.00	132.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
10-04-2569	50.00	192.00	153.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
11-04-2569	47.00	169.00	135.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
12-04-2569	47.00	203.00	162.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
13-04-2569	46.00	180.00	144.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
14-04-2569	53.00	202.00	161.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
15-04-2569	38.00	164.00	131.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
16-04-2569	50.00	203.00	162.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
17-04-2569	43.00	172.00	137.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
18-04-2569	52.00	190.00	152.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
19-04-2569	46.00	189.00	151.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
20-04-2569	41.00	138.00	110.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
21-04-2569	52.00	190.00	168.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
22-04-2569	44.00	210.00	159.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
23-04-2569	47.00	199.00	149.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
24-04-2569	43.00	187.00	155.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
25-04-2569	42.00	194.00	146.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
26-04-2569	43.00	183.00	146.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
27-04-2569	48.00	192.00	153.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
28-04-2569	40.00	174.00	139.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
29-04-2569	44.00	173.00	138.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
30-04-2569	44.00	191.00	152.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEMบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
			0.00		-					-	-	-	-		
ผลรวม	1397.00	5696.00	4551.20												

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริเวอร์รา จอมเทียน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 29/72

หมู่ที่ : 12

ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : หนองปรือ เขต/ตำบล : บางละมุง

จังหวัด : ชลบุรี

โทรศัพท์ : 0610812399

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 1072

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวสุวิทย์ พงศ์ฐานนท์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

461.95 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด


3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,397.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,696.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,551.200 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|---|------------------------------------|-----|
| ☒ [X] | ระบายทุกวัน | |
| ☐ [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ [] | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | |
|----|-----------------|
| 1. | ปริมาณ หน่วย |
| | 92.000 กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|--|--------------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 29/72 หมู่ที่ 12 ซอย.....
 ถนน แขวง/ตำบล หนองปรือ เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ 061-
 0812399 โทรสาร มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอริเวียรา จอมเทียน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดเพื่อพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
 ออกให้โดย หมดยุ
 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

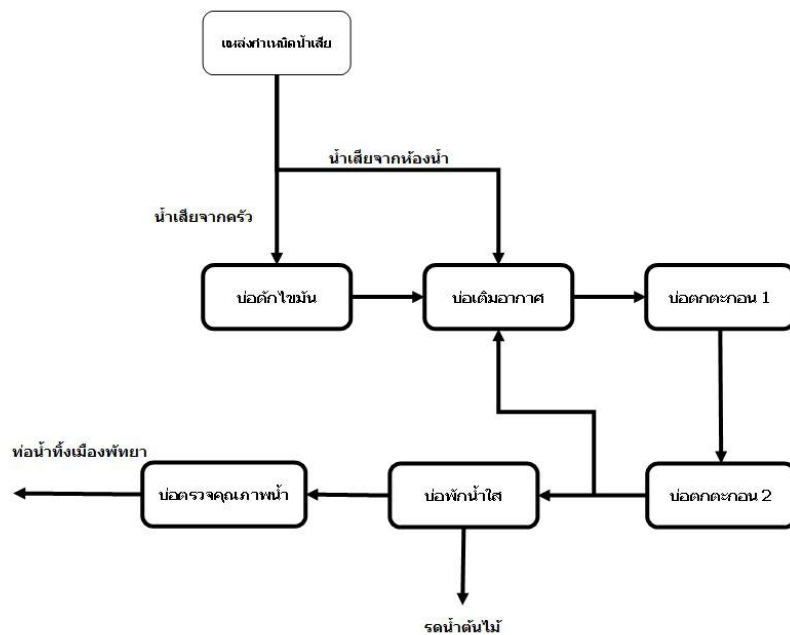

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
1-05-2569	52.00	196.00	156.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMพอเกรอะ,พอไชนัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
2-05-2569	43.00	199.00	159.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMพอเกรอะ,พอไชนัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
3-05-2569	38.00	163.00	130.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMพอเกรอะ,พอไชนัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
4-05-2569	47.00	188.00	150.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMพอเกรอะ,พอไชนัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
5-05-2569	40.00	170.00	136.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMพอเกรอะ,พอไชนัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
6-05-2569	48.00	182.00	145.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMพอเกรอะ,พอไชนัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
7-05-2569	39.00	158.00	126.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMพอเกรอะ,พอไชนัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
8-05-2569	48.00	148.00	118.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMพอเกรอะ,พอไชนัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
9-05-2569	48.00	162.00	129.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMพอเกรอะ,พอไชนัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
10-05-2569	43.00	154.00	123.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMพอเกรอะ,พอไชนัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
11-05-2569	45.00	135.00	108.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMพอเกรอะ,พอไชนัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
12-05-2569	40.00	156.00	124.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMพอเกรอะ,พอไชนัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
13-05-2569	50.00	150.00	120.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMพอเกรอะ,พอไชนัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
14-05-2569	44.00	174.00	139.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMพอเกรอะ,พอไชนัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
15-05-2569	51.00	131.00	104.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMพอเกรอะ,พอไชนัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
16-05-2569	39.00	160.00	128.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMพอเกรอะ,พอไชนัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
17-05-2569	44.00	213.00	170.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMพอเกรอะ,พอไชนัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
18-05-2569	42.00	158.00	126.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMพอเกรอะ,พอไชนัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
19-05-2569	42.00	153.00	122.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMพอเกรอะ,พอไชนัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
20-05-2569	49.00	166.00	132.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMพอเกรอะ,พอไชนัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
21-05-2569	45.00	143.00	144.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMพอเกรอะ,พอไชนัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
22-05-2569	65.00	181.00	125.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMพอเกรอะ,พอไชนัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
23-05-2569	48.00	157.00	113.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMพอเกรอะ,พอไชนัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
24-05-2569	53.00	142.00	136.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMพอเกรอะ,พอไชนัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
25-05-2569	47.00	171.00	150.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMพอเกรอะ,พอไชนัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
26-05-2569	53.00	188.00	150.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMพอเกรอะ,พอไชนัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
27-05-2569	51.00	161.00	128.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMพอเกรอะ,พอไชนัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
28-05-2569	52.00	183.00	146.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMพอเกรอะ,พอไชนัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
29-05-2569	52.00	161.00	128.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMพอเกรอะ,พอไชนัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
30-05-2569	51.00	164.00	131.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMพอเกรอะ,พอไชนัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
31-05-2569	41.00	167.00	133.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMพอเกรอะ,พอไชนัน	ชัยอนันต์ ศิริงาน
ผลรวม	1450.00	5134.00	4143.20												

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นิติบุคคลอาคารชุด รีเวียรา จอมเทียน)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริเวอร์รา จอมเทียน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 29/72

หมู่ที่ : 12

ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : หนองปรือ เขต/ตำบล : บางละมุง

จังหวัด : ชลบุรี

โทรศัพท์ : 0610812399

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 1072

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวสุวิทย์ พงศ์ฐานนท์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

461.95 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด


3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,450.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,134.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,143.200 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----|
| ☒ | ระบายทุกวัน | |
| ☐ | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | |
|----|-----------------|
| 1. | ปริมาณ หน่วย |
| | 94.000 กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 29/72 หมู่ที่ 12 ซอย.....
 ถนน แขวง/ตำบล หนองปรือ เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ 061-
 0812399 โทรสาร มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะริเวียรา จอมเทียน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดเพื่อพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
 ออกให้โดย หมดอายุ
 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

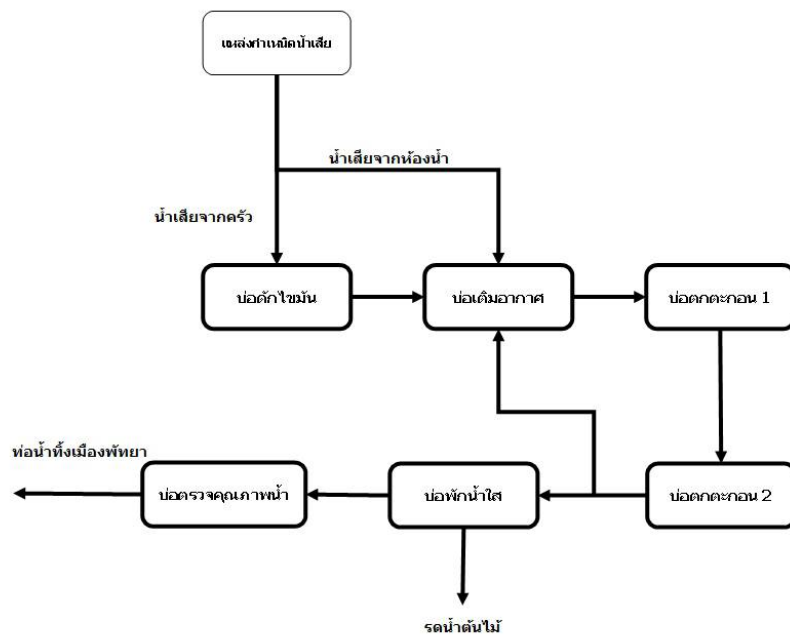

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

ร.บ./เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	ผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/06/2569	57.00	143.00	114.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำ	ชัยอนันต์ ศิริงาน
2/06/2569	46.00	162.00	129.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำ	ชัยอนันต์ ศิริงาน
3/06/2569	49.00	157.00	125.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำ	ชัยอนันต์ ศิริงาน
4/06/2569	50.00	164.00	131.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำ	ชัยอนันต์ ศิริงาน
5/06/2569	50.00	186.00	148.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำ	ชัยอนันต์ ศิริงาน
6/06/2569	65.00	186.00	148.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำ	ชัยอนันต์ ศิริงาน
7/06/2569	53.00	182.00	145.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำ	ชัยอนันต์ ศิริงาน
8/06/2569	48.00	130.00	104.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำ	ชัยอนันต์ ศิริงาน
9/06/2569	54.00	160.00	128.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำ	ชัยอนันต์ ศิริงาน
10/06/2569	55.00	139.00	111.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำ	ชัยอนันต์ ศิริงาน
11/06/2569	55.00	170.00	136.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำ	ชัยอนันต์ ศิริงาน
12/06/2569	53.00	150.00	120.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำ	ชัยอนันต์ ศิริงาน
13/06/2569	50.00	157.00	125.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำ	ชัยอนันต์ ศิริงาน
14/06/2569	58.00	137.00	109.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำ	ชัยอนันต์ ศิริงาน
15/06/2569	43.00	144.00	115.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำ	ชัยอนันต์ ศิริงาน
16/06/2569	53.00	193.00	154.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำ	ชัยอนันต์ ศิริงาน
17/06/2569	53.00	170.00	136.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำ	ชัยอนันต์ ศิริงาน
18/06/2569	53.00	175.00	140.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำ	ชัยอนันต์ ศิริงาน
19/06/2569	55.00	165.00	132.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำ	ชัยอนันต์ ศิริงาน
20/06/2569	58.00	196.00	156.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำ	ชัยอนันต์ ศิริงาน
21/06/2569	47.00	161.00	133.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำ	ชัยอนันต์ ศิริงาน
22/06/2569	60.00	167.00	124.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำ	ชัยอนันต์ ศิริงาน
23/06/2569	52.00	156.00	147.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำ	ชัยอนันต์ ศิริงาน
24/06/2569	53.00	184.00	129.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำ	ชัยอนันต์ ศิริงาน
25/06/2569	51.00	162.00	134.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำ	ชัยอนันต์ ศิริงาน
26/06/2569	52.00	168.00	134.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำ	ชัยอนันต์ ศิริงาน
27/06/2569	51.00	161.00	128.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำ	ชัยอนันต์ ศิริงาน
28/06/2569	48.00	159.00	127.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำ	ชัยอนันต์ ศิริงาน
29/06/2569	55.00	171.00	136.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำ	ชัยอนันต์ ศิริงาน
30/06/2569	48.00	184.00	147.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เดิมEMบ่อเกรอะ,บ่อไอน้ำ	ชัยอนันต์ ศิริงาน
ผลรวม	1575.00	4939.00	3956.80												

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นิติบุคคลอาคารชุด รีเวียรา จอมเทียน)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริเวอร์รา จอมเทียน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 29/72

หมู่ที่ : 12

ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : หนองปรือ เขต/ตำบล : บางละมุง

จังหวัด : ชลบุรี

โทรศัพท์ : 0610812399

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 1072

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวสุวิทย์ พงศ์ฐานนท์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

461.95 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,575.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,939.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,956.800 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|---|------------------------------------|-----|
| ☒ [X] | ระบายทุกวัน | |
| ☐ [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ [] | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | | |
|----|--------|----------|
| | ปริมาณ | หน่วย |
| 1. | 92.000 | กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | | | |
|------------------|---|------|------------------------------|---------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก ค4

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย





เลขที่ REA-0005245/2569

วันที่ 27 เม.ย. 2569

ใบเสร็จรับเงินมูลฝอยทั่วไป

เมืองพัทยา

ได้รับเงินจาก นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริวีเยรา จอมเทียน(The riviera jomtien condo)

อยู่บ้านเลขที่ 29/72 หมู่ที่ 12 ซอย - ถนน -
ตำบล/แขวง หองปรี้อ อำเภอ/เขต บางละมุง จังหวัด ชลบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		บาท	สตางค์	
1	ค่าธรรมเนียมจัดเก็บมูลฝอยเดือน 01/2569	2,000	00	
2	ค่าธรรมเนียมจัดเก็บมูลฝอยเดือน 02/2569	2,000	00	
3	ค่าธรรมเนียมจัดเก็บมูลฝอยเดือน 03/2569	2,000	00	
4	ค่าธรรมเนียมจัดเก็บมูลฝอยเดือน 04/2569	2,000	00	
5	ค่าธรรมเนียมจัดเก็บมูลฝอยเดือน 05/2569	2,000	00	
6	ค่าธรรมเนียมจัดเก็บมูลฝอยเดือน 06/2569	2,000	00	
7	ค่าธรรมเนียมจัดเก็บมูลฝอยเดือน 07/2569	2,000	00	
8	ค่าธรรมเนียมจัดเก็บมูลฝอยเดือน 08/2569	2,000	00	
9	ค่าธรรมเนียมจัดเก็บมูลฝอยเดือน 09/2569	2,000	00	
หมายเหตุ : รายการชำระ				
- ชำระเงินโดยเช็ค เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2569		18,000.00 บาท		
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา จอมเทียน				
เลขที่ 00629068				
รวมเงิน		18,000	00	

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ _____ ผู้รับเงิน ลงชื่อ _____ หัวหน้าหน่วยงานคลัง

นางสาวสมพร หนูเอี่ยม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

สำเนา



เลขที่ REA-0005245/2569

วันที่ 27 เม.ย. 2569

ใบเสร็จรับเงินมูลฝอยทั่วไป

เมืองพัทยา

ได้รับเงินจาก นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริวีเยรา จอมเทียน(The riviera jomtien condo)

อยู่บ้านเลขที่ 29/72 หมู่ที่ 12 ซอย - ถนน -
ตำบล/แขวง หนองปรือ อำเภอ/เขต บางละมุง จังหวัด ชลบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		บาท	สตางค์	
1	ค่าธรรมเนียมจัดเก็บมูลฝอยเดือน 01/2569	2,000	00	
2	ค่าธรรมเนียมจัดเก็บมูลฝอยเดือน 02/2569	2,000	00	
3	ค่าธรรมเนียมจัดเก็บมูลฝอยเดือน 03/2569	2,000	00	
4	ค่าธรรมเนียมจัดเก็บมูลฝอยเดือน 04/2569	2,000	00	
5	ค่าธรรมเนียมจัดเก็บมูลฝอยเดือน 05/2569	2,000	00	
6	ค่าธรรมเนียมจัดเก็บมูลฝอยเดือน 06/2569	2,000	00	
7	ค่าธรรมเนียมจัดเก็บมูลฝอยเดือน 07/2569	2,000	00	
8	ค่าธรรมเนียมจัดเก็บมูลฝอยเดือน 08/2569	2,000	00	
9	ค่าธรรมเนียมจัดเก็บมูลฝอยเดือน 09/2569	2,000	00	
หมายเหตุ : รายการชำระ				
- ชำระเงินโดยเช็ค เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2569		18,000.00 บาท		
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา จอมเทียน				
เลขที่ 00629068				
รวมเงิน		18,000	00	

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ _____ ผู้รับเงิน ลงชื่อ _____ หัวหน้าหน่วยงานคลัง

นางสาวสมพร หนูเอี่ยม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ