

ภาคผนวกที่ 1

สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 2

สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ภาคผนวกที่ 3

สำเนาใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 4

สำเนาเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ที่ อก ๐๓๑๓/ ๑๗๑๕๒



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษา

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วนาดล จำกัด

อ้างถึง คำขอเลขที่ ๑๖๔๖ ลงรับวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามคำขอที่อ้างถึง ท่านขอต่ออายุผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษา ของ บริษัท วนาดล จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒/๒๕ ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๕ ๔๔๐๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษา เลขทะเบียน บ.๑๐๐-๔๘-๐๑๙ โดยให้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฉบับนี้สิ้นอายุ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๙ และมีบุคลากรดังนี้


ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ทะเบียนผู้ควบคุมฯ ประเภทบุคคล
๑		
๒		

หมายเหตุ การรับจ้างเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษให้กับโรงงาน หรือการต่ออายุ/ยกเลิก/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง บุคลากร ต้องส่งหนังสือฉบับนี้มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

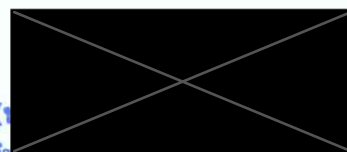

(๓)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๐๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๕๓๖๒



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๐๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบลอราตอรี จำกัด


อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบลอราตอรี จำกัด จำนวน ๒ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบลอราตอรี จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้น
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๐๒๙ สถานที่ตั้งเลขที่ ๔๐ ซอยเลี้ยวเมืองนนทบุรี ๑๓
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบลอราตอรี จำกัด ต่ออายุ
หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

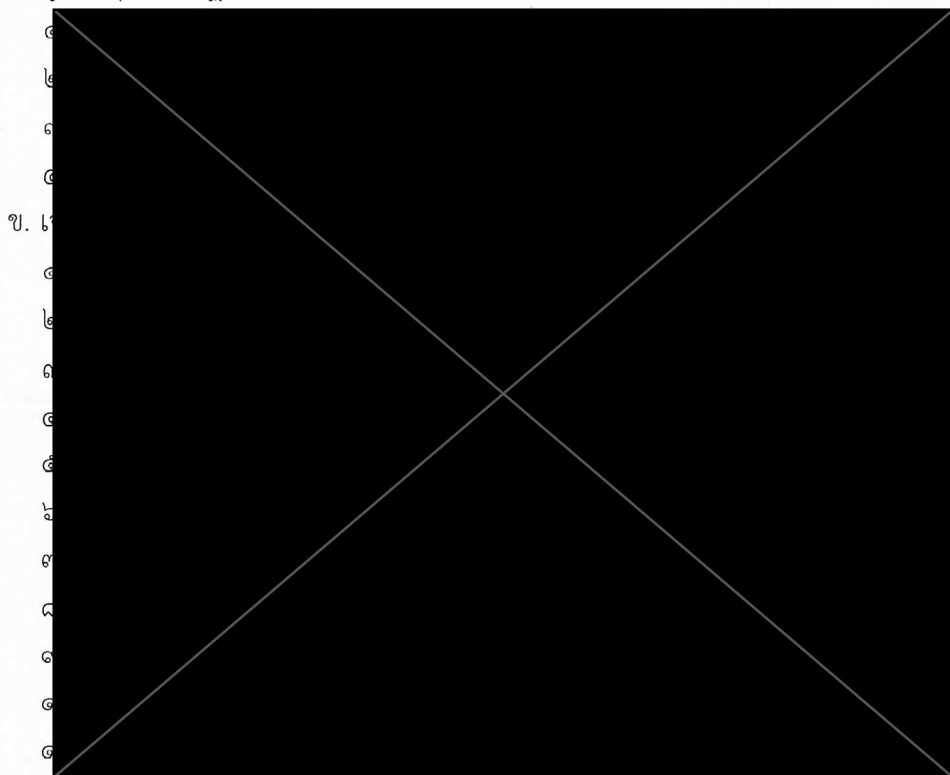

ค. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้...

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(น
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบลอราตอรี จำกัด

เลขทะเบียน ว-๐๒๙

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๕๓๖๒

ลงวันที่ ๐๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒๖ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 26 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2]
2	Barium	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[2]
3	Biochemical Oxygen Demand	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[2]
4	Cadmium	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method ^[2]
5	Chemical Oxygen Demand	2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method ^[2]
6	Color	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
7	Copper	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[2]
8	Cyanide	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
9	Formaldehyde	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[2]
10	Free Chlorine	Closed Reflux, Titrimetric Method ^[2]
11	Hexavalent Chromium	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method ^[2]
12	Lead	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
13	Manganese	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[2]
14	Mercury	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
15	Nickel	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[2]
16	Oil & Grease	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2]
17	pH	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
18	Phenols	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[2]
		1) Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method ^[2]
		2) Soxhlet Extraction Method ^[2]
		Electrometric Method ^[2]
		Distillation, Direct Photometric Method ^[2]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
19	Selenium	1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2]
20	Sulfide	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[2] 1) Iodometric Method ^[2] 2) Methylene Blue Method ^[2]
21	Temperature	Laboratory and Field Methods ^[2]
22	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ^[2]
23	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method ^[2]
24	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C ^[2]
25	Trivalent Chromium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Colorimetric Method; Calculation ^[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation ^[2]
26	Zinc	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[2]

เอกสารอ้างอิง

1. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.
2. APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.



ใบรับรองเลขที่ 24-LB0075
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ แล็บอราตอรี จำกัด
(Environment & Laboratory Co., Ltd.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๔๐ ซอยเลี้ยวเมืองนนทบุรี ๑๓ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
(40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang Nonthaburi, Nonthaburi)

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))


ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๒๔๐
(Accreditation No. Testing 0240)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
(Issue date : 15 January B.E. 2567 (2024))

(นา



ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



9620e443



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 24-LB0075

(Certification No. 24-LB0075)



ชื่อห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Name)

บริษัท เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ แล็บอราตอรี จำกัด

(Environment and Laboratory Co.,Ltd.)

หมายเลขการรับรองที่

(Accreditation No.)

ทดสอบ 0240

(Testing 0240)

ฉบับที่ 02

(Issue No. 02)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566

(Valid from)

(25 December B.E. 2566 (2023))

ถึงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2571

(Until) (18 October B.E. 2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0 - Total suspended solids (TSS) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L - Copper (Cu) 0.030 mg/L to 5.00 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-H+ B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3111 B and part 3030 E

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 24-LB0075

(Certification No. 24-LB0075)



ฉบับที่ 02

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566

(Valid from)

(25 December B.E. 2566 (2023))

ถึงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2571

(Until) (18 October B.E. 2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาส่งแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำและน้ำเสีย (ต่อ) (water and wastewater) (cont.) 2. น้ำเสีย (wastewater)	- Biochemical oxygen demand (BOD) 5.0 mg/L to 2 000 mg/L - Chemical oxygen demand (COD) 40.0 mg/L to 4 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5210 B and part 4500-O C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 C



TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250
TEL.0-2717-3000-29 FAX.0-2719-9484



Certificate of Calibration

Cert.No.: 25CH546

Page.: 1 of 3

Equipment : pH Meter
Manufacturer : Mettler Toledo
Model : Seven Compact S220
Serial No. : C125985375
ID No. : PHM-006
Condition As-Received: Used Item
Received Date : 13 May 2025
Calibration Date : 14 May 2025
Reference : 2505-0324DC-2
Submitted by : Environment & Laboratory Co.,Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13 Talad Kwan,
Mueang, Nonthaburi 11000

Ambient Temperature : (25 ± 2.5) °C
Relative Humidity : (50 ± 15) %
Calibration Procedure : In - house method :
- CP-CH5 by direct measurement with DC voltage
standard and direct measurement with
certified reference material (CRM)
- CP-CH8 by comparison with temperature standard

Calibrated by : Walalak Sirithean

Approved by : _____
Approved Signatory

() Chakrit Waewwanjua
() Ponpan Paipim
(✓) Saithip Meangmai

Issue Date : 15 May 2025

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written
Approval of the head of Corporate Services 3 : Equipment Calibration and Testing Services.



Cert.No.: 25CH546

Page.: 2 of 3

Condition of this calibration result

1. Reference Standard Instrument

<u>Instrument</u>	<u>Serial No.</u>	<u>ID No.</u>	<u>Cert. No.</u>	<u>Due Date</u>
1) Document Process Calibrator	54030049	130RC116	24E2759	25 Aug 2025
2) Ref. Standard Thermometer	4982054	110RC044	24I757	14 July 2025

- This measurement result is traceable to SI through Technology Promotion Association (Thailand - Japan)

2. Certified Reference Materials :The measurement results are traceable to SI through Hach Lenge GmbH Ltd.,
Deutsche Akkreditierungsstelle, Accredited No.D-RM-15184-01-00
:The measurement results are traceable to SI through CPA chem Ltd.,
ANSI-ASQ National Accreditation Board, Accredited No. AR-1835

<u>Buffer Solution</u>	<u>Manufacturer</u>	<u>Lot No.</u>	<u>Exp. date</u>
pH 4.007	CPA chem	1066665	18 Jan 2027
pH 7.000	Hach Lenge GmbH	C03232	02 Dec 2026
pH 10.010	CPA chem	1066669	18 Jan 2026

3. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

Calibration Results

Function : mV Measurement

Performing standard curve by Document Process Calibrator at pH (4,7,10)

Unit Under Calibration	Nominal Value	Standard Voltage Input	Actual Reading		Uncertainty of Measurement (±mV)	Coverage factor <i>k</i>
	pH	mV	mV	pH		
pH Meter S/N.: C125985375	4.000	177.48	177.7	4.000	0.058	2.00
	7.000	0.00	0.3	7.000	0.058	2.00
	10.000	-177.48	-177.1	10.000	0.058	2.00



Cert.No.: 25CH546

Page.: 3 of 3

Calibration Results

Function : pH Measurement

Performing three buffers standard curve by using buffer nominal pH (4,7,10)

Unit Under Calibration	Standard pH Buffer Solution	Actual pH Reading	Actual mV Reading (mV)	Uncertainty of pH Measurement ($\pm$)	Coverage factor k
pH Electrode S/N.: 1205515	4.007	4.007	176.1	0.0044	2.00
	7.000	6.999	3.7	0.0084	2.00
	10.010	10.010	-158.5	0.0065	2.00

Function : Temperature Measurement

(*) Without adjustment

This equipment was connected with Temperature Probe;

- Model : InLabExpert Pro-ISM

- Serial No. : 1205515

Dimension of probe

- Length : 120 mm.

- Diameter : 12 mm.

- Immersion Depth : 100 mm.

Calibration Point (°C)	Standard Temperature (°C)	UUC* Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty of measurement ($\pm$ °C)	Coverage factor k
25.0	25.001	24.9	-0.101	0.13	2.00

Remark - UUC* = Unit Under Calibration

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k , providing a level of confidence of approximately 95 %.

-o0o-



TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250
TEL.0-2717-3000-29 FAX.0-2719-9484



Certificate of Calibration

Cert.No.: 25MM393

Page.: 1 of 3

Equipment : Electronic Balance

Manufacturer : Mettler Toledo

Model : ML204T /00

Serial No. : B647342339

ID No. : ANB-003

Submitted by : Environment & Laboratory Co.,Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13
Talad Kwan, Mueang
Nonthaburi 11000

Location : Room No. 304

Received order : 08 July 2025
Calibration Date : 08 July 2025
Ambient Temperature : 15 °C to 40 °C
Relative Humidity : 30 % to 90 %

Calibrated by : Krisda Malee

Approved by :

Approved Signatory

() Chakrit Waewwanjua
() Suwit Imjai
(✓) Kunchit Promprat

Issue Date : 21 July 2025

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written
Approval of the head of Corporate Services 3 : Equipment Calibration and Testing Services.



Equipment : Electronic Balance
Condition As-Received : Used Item
Reference : 2507-0148OC-7

Cert.No.: 25MM393

Page: 2 of 3

Procedure used :-

Calibration were conducted using in-house calibration procedure CP-OB01 based on UKAS LAB 14 according to direct measurement method against standard weight.

Condition of this result of calibration

1. Reference standard instruments:-

Instruments	Serial No.	Cert. No.	Traceable	Due date
1) Standard Weight Set (E2)	24053	MM-0013-24	NIMT	25 Jan 2026

2. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

3. This result of calibration was made on requested at the point specified by customer.

4. This certificate is not certified for any commercial transaction.

5. This measurement result is traceable to the International System of Unit maintained through :

Remark : NIMT : National Institute of Metrology Thailand

Result of calibration () Without Adjustment (*) After Adjustment by Internal Calibration

Range capacity : 0 g to 220 g **Resolution** 0.0001 g

Before Adjustment :

Applied Weight (g)	Balance Reading (g)	Correction (g)	Measurement Uncertainty ($\pm$ mg)	Coverage Factor (k)
100	99.9996	+0.0004	0.17	2
200	199.9998	+0.0002	0.30	2

After Adjustment :

1. **Determination of the standard deviation of weighing machine** (n = 10)

Applied Weight (g)	Standard Deviation of Reading (g)
100	0.00005
200	0.00004



Equipment : Electronic Balance
 Condition As-Received : Used Item
 Reference : 2507-0148OC-7


Cert.No.: 25MM393

Page: 3 of 3

Result of calibration

2. Effect of off center loading

A mass of 100 g was placed to various position on the pan.
 The weighing machine reading error obtained is given in the table

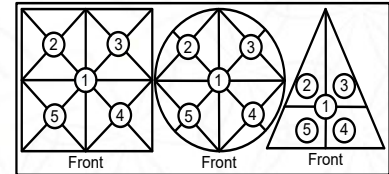

Maximum difference between
 off-center and central loading

Position 1	Position 2	Position 3	Position 4	Position 5
(g)	(g)	(g)	(g)	(g)
-0.0001	-0.0002	-0.0002	-0.0002	-0.0002

(g)
 0.0001

3. Departure from nominal value

Applied Weight	Balance Reading	Correction	Measurement Uncertainty	Coverage Factor
(g)	(g)	(g)	($\pm$ mg)	(k)
Unload	0.0000	0.0000	0.12	2.06
0.1	0.1000	0.0000	0.12	2.06
0.2	0.2000	0.0000	0.12	2.06
1	1.0000	0.0000	0.12	2.06
5	5.0000	0.0000	0.12	2.06
10	9.9999	+0.0001	0.12	2.06
20	19.9999	+0.0001	0.12	2.05
50	50.0001	-0.0001	0.14	2
100	100.0000	0.0000	0.17	2
150	150.0000	0.0000	0.29	2
200	200.0000	0.0000	0.30	2

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k , providing a level of confidence of approximately 95 %.

-o0o-



TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250
TEL.0-2717-3000-29 FAX.0-2719-9484



Certificate of Calibration

Cert. No.: 25TM977

Page : 1 of 3

Equipment : Incubator

Manufacturer : Sanden Intercool

Model : SRC-680SRTM

Serial No. : SRC680201-1107-00166

ID No. : CHI-003

Submitted by : EnvironMent & Laboratory Co.,Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13,
Talad Kwan, Mueang,
Nonthaburi 11000

Location : Room No. 301

Received Order : 08 July 2025

Calibration Date : 09 July 2025

Ambient Temperature : (26 ± 10) °C

Relative Humidity : (50 ± 30) %

AC Line Voltage : (220 ± 22) V

Calibrated by : Uthen Kankawi

Approved by :

Approved Signatory

() Chakrit Waewwanjua

() Suwit Imjai

(✓) Kunchit Promprat

Issue Date : 17 July 2025

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written
Approval of the head of Corporate Services 3 : Equipment Calibration and Testing Services.



Equipment : Incubator
Condition As-Received : Used Item
Reference : 2507-0148OC-5

Cert. No.: 25TM977
Page : 2 of 3

Procedure Used :-

Calibration were conducted using calibration procedure CP-OT02 based on TLAS G-20 according to direct measurement method with Data Acquisition which connected with Resistance Temperature Detector (RTD).

The temperature scale used was based on ITS-90.

Condition of this result of calibration

1. Reference standard instrument:-

<u>Instrument</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Cert. No.</u>	<u>Traceable</u>	<u>Due Date</u>
1) Data Acquisition	MY49023932	24LM119	TPA	27 Jul 2025
2) Data Acquisition	MY49023932	24LM119	TPA,	27 Jul 2025

2. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

3. This measurement result is traceable to the International System of Unit maintained through :

Remark : TPA : Technology Promotion Association (Thailand - Japan)


Result of Calibration :- (*) Without Adjustment

Function of UUC* : Temperature Source

Fresh air setting : Close

Environment during calibration		
	Beginning	Finished
Temp. (°C)	28	29
REL.Humi. (%)	54	55
AC Supply (Volt)	224	225

Position :	Ref. Std. ID No.:
1	20-16RTD-01
2	20-16RTD-02
3	20-16RTD-03
4	20-16RTD-04
5	22-16RTD-05
6	20-16RTD-06
7	20-16RTD-07
8	22-16RTD-08
9 (ref.)	22-16RTD-09
10	20-16RTD-10
11	19-16RTD-01
12	19-16RTD-02
13	19-16RTD-03

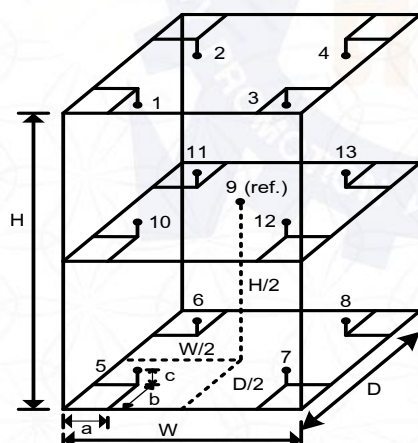

Dimension of Chamber :

D = 0.60 m

Probe Installation Details :

a = 10 cm



Equipment : Incubator
Condition As-Received : Used Item
Reference : 2507-0148OC-5
Result of Calibration :- (*) Without Adjustment
Function of UUC* : Temperature Source
Fresh air setting : Close

Cert. No.: 25TM977

Page : 3 of 3

Calibration Point (°C)	UUC* Setting (°C)	UUC* Reading (°C)	Temperature stability (± °C)	Temperature uniformity (°C)	Overall Variation (°C)	Coverage Factor <i>k</i>
20.0	20.0	20.0	0.21	0.43	0.80	2

Calibration Point (°C)	Measured Temperature (°C)									Uncertainty (±°C)
	Position									
20.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (ref.)	0.35
	19.957	20.008	20.073	19.725	19.753	19.679	19.701	19.670	20.012	
	10	11	12	13						
	19.789	19.773	20.168	19.744						

Average* : The average of 30 values in each position.

Temperature stability : One-half of the greatest maximum difference of measured temperature at any one sensor.

Temperature uniformity : The maximum difference of measured temperatures at any sensors and the measured temperature at the reference location which are observed at the same time or at as close an observation time as possible to determine the temperature pattern or homogeneity within the chamber under steady-state conditions.

Overall Variation : The Difference of the maximum and minimum measured temperatures throughout observation.

UUC* : Unit Under Calibration

Note : The reported uncertainty of measurement was included stability and excluded uniformity.

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor *k*, providing a level of confidence of approximately 95 %.

-o0o-



TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250
TEL.0-2717-3000-29 FAX.0-2719-9484



Certificate of Calibration

Cert. No.: 25TM974

Page : 1 of 3

Equipment : Hot Air Oven

Manufacturer : FRANCE ETUVES

Model : XU058

Serial No. : P790

ID No. : CHO-004

Submitted by : Environment & Laboratory Co.,Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13
Talad Kwan, Mueang
Nonthaburi 11000

Location : Room No. 303

Received Order : 08 July 2025

Calibration Date : 08 July 2025

Ambient Temperature : (26 ± 10) °C

Relative Humidity : (50 ± 30) %

AC Line Voltage : (220 ± 22) V

Calibrated by : Krisda Malee

Approved by :

Approved Signatory

() Chakrit Waewwanjua

() Suwit Imjai

(✓) Kunchit Promprat

Issue Date : 17 July 2025

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written
Approval of the head of Corporate Services 3 : Equipment Calibration and Testing Services.



Equipment : Hot Air Oven
Condition As-Received : Used Item
Reference : 2507-0148OC-2
Procedure Used :-

Cert. No.: 25TM974
Page : 2 of 3

Calibration were conducted using calibration procedure CP-OT02 based on TLAS G-20 according to direct measurement method with Data Acquisition which connected with Resistance Temperature Detector (RTD) and Thermocouple Type T.

The temperature scale used was based on ITS-90.

Condition of this result of calibration

1. Reference standard instrument:-

<u>Instrument</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Cert. No.</u>	<u>Traceable</u>	<u>Due Date</u>
1) Data Acquisition	MY57013823	25LM75	TPA	06 May 2026

2. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.


3. This measurement result is traceable to the International System of Unit maintained through :

Remark : TPA : Technology Promotion Association (Thailand - Japan)

Result of Calibration :- (*) Without Adjustment

Function of UUC* : Temperature Source

Fresh air setting : Close

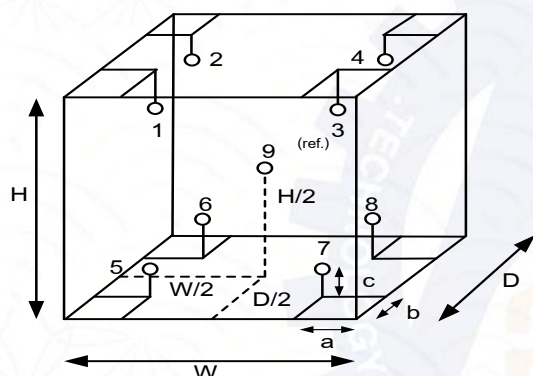

Environment during calibration		
	Beginning	Finished
Temp. (°C)	28	26
REL.Humid. (%)	47	51
AC Supply (Volt)	220	221

Probe Installation Details :

a = 5.0 cm
b = 5.0 cm
c = 5.0 cm

Dimension of Chamber :

D = 0.36 m
W = 0.40 m
H = 0.40 m
Capacity = 0.058 m³

**Ref. Std. ID No.: @
Calibration Point**

Position :	(180) °C	(104) °C
1	21-17TC-01	25-17RTD-01
2	21-17TC-02	25-17RTD-02
3	21-17TC-03	25-17RTD-03
4	21-17TC-04	25-17RTD-04
5	21-17TC-05	25-17RTD-05
6	21-17TC-06	25-17RTD-06
7	21-17TC-07	25-17RTD-07
8	21-17TC-08	25-17RTD-08
9 (ref.)	21-17TC-09	25-17RTD-09



Equipment : Hot Air Oven
Condition As-Received : Used Item
Reference : 2507-0148OC-2
Result of Calibration :- (*) Without Adjustment
Function of UUC* : Temperature Source
Fresh air setting : Close

Cert. No.: 25TM974

Page : 3 of 3

Calibration Point (°C)	UUC* Setting (°C)	UUC* Reading (°C)	Temperature stability (± °C)	Temperature uniformity (°C)	Overall Variation (°C)	Coverage Factor <i>k</i>
104.0	104.0	104.0	0.13	1.0	1.1	2
180.0	180.0	180.0	0.24	1.6	1.9	2

Calibration Point (°C)	Measured Temperature (°C)									Uncertainty (±°C)
	Position									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (ref.)	
104.0	103.529	103.769	104.251	104.428	103.589	103.683	104.172	103.978	104.411	0.42
180.0	180.583	179.425	180.832	179.981	179.369	179.667	180.479	180.019	180.809	1.1

Average* : The average of 30 values in each position.

Temperature stability : One-half of the greatest maximum difference of measured temperature at any one sensor.

Temperature uniformity : The maximum difference of measured temperatures at any sensors and the measured temperature at the reference location which are observed at the same time or at as close an observation time as possible to determine the temperature pattern or homogeneity within the chamber under steady-state conditions.

Overall Variation : The Difference of the maximum and minimum measured temperatures throughout observation.

UUC* : Unit Under Calibration

Note : The reported uncertainty of measurement was included stability and excluded uniformity .

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor *k*, providing a level of confidence of approximately 95 %.

-o0o-



TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250
TEL.0-2717-3000-29 FAX.0-2719-9484



Certificate of Calibration

Cert. No.: 25TM951

Page : 1 of 3

Equipment : Water Bath

Manufacturer : Memmert

Model : WNE 14

Serial No. : L418.1373

ID No. : WAB-02

Submitted by : Environment & Laboratory Co.,Ltd
40 Soi liangmueangnonthaburi 13
Talad Kwan, Mueang,
Nonthaburi 11000

Location : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 4

Received Order : 08 July 2025

Calibration Date : 08 July 2025

Ambient Temperature : (26 ± 10) °C

Relative Humidity : (50 ± 30) %

AC Line Voltage : (220 ± 22) V

Calibrated by : Preecha Hlahib

Approved by :

Approved Signatory

() Chakrit Waewwanjua

() Suwit Imjai

(✓) Kunchit Promprat

Issue Date :

21 July 2025

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written
Approval of the head of Corporate Services 3 : Equipment Calibration and Testing Services.



Equipment : Water Bath
Condition As-Received : Used Item
Reference : 2507-0148OC-3

Cert. No.: 25TM951

Page : 2 of 3

Procedure Used :-

Calibration were conducted using in-house calibration procedure CP-OT04 Based on ASTM E715 according to direct measurement method with Data Acquisition which connected with Industrial Platinum Resistance Thermometer (IPRT).

The temperature scale used was based on ITS-90.

Condition of this result of calibration

1. Reference standard instrument:-

<u>Instrument</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Cert. No.</u>	<u>Traceable</u>	<u>Due Date</u>
1) Data Acquisition	MY57013711	24LM115	TPA	13 Jul 2025

2. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

3. This measurement result is traceable to the International System of Unit maintained through :


Remark : TPA : Technology Promotion Association (Thailand - Japan)

Result of Calibration :- (*) Without Adjustment

Function of UUC* : Temperature Source

Heat transfer medium used : Water

	<u>Environmental</u>		<u>AC Voltage Supply</u>
	(°C)	(%R.H.)	(Volt)
Beginning of Calibration	24	55	221
Finished of Calibration	21	56	221

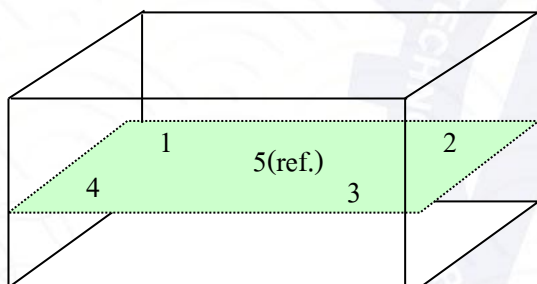

Front

<u>Position :</u>	<u>Ref. Std. ID No.:</u>
1	4803988-001
2	4803988-002
3	4803988-003
4	4803988-004
5(ref.)	4803988-005



Equipment : Water Bath
Condition As-Received : Used Item
Reference : 2507-0148OC-3
Result of Calibration :- (*) Without Adjustment
Function of UUC* : Temperature Source

Cert. No.: 25TM951

Page : 3 of 3

Calibration point (°C)	UUC* Setting (°C)	UUC* Reading (°C)	Average* Standard Reading (°C)					Uncertainty
			Position					
			1	2	3	4	5 (ref.)	(± °C)
44.5	44.5	44.5	44.569	44.543	44.554	44.587	44.593	0.15
60.0	60.0	60.0	60.293	60.259	60.206	60.246	60.291	0.15

Calibration point (°C)	Uniformity (°C)	Stability (± °C)	Coverage Factor <i>k</i>
44.5	0.098	0.045	2
60.0	0.13	0.050	2

Average* : The average of 30 values in each position.

Uniformity : The maximum difference of measured temperatures at any sensors and the measured temperature at the reference location which are observed at the same time or at as close an observation time as possible to determine the temperature pattern or homogeneity within the chamber under steady-state conditions.

Stability : One-half of the greatest maximum difference of measured temperature at any one probe.

UUC* : Unit Under Calibration

Note : The reported uncertainty of measurement was included stability and excluded uniformity.

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor *k*, providing a level of confidence of approximately 95 %.



-o0o-

ภาคผนวกที่ 5

สำเนาเอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

สำเนาแบบรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่ได้เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกลั่นน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17	121	72	58	๗๓๖		/	/	/	/	/	/	/			
18	113	67	๕4	๗๓6		/	/	/	/	/	/	/			
19	106	63	๕0	๗๓๖	จุลินทรีย์	/	/	/	/	/	/	/			21/๖๖๓
20	113	67	๕4	๗๓๖		/	/	/	/	/	/	/			21/๖๖๓
21	111	66	๕3	๗๓๖		/	/	/	/	/	/	/			21/๖๖๓
22	92	๕๕	44	๗๓8	จุลินทรีย์	/	/	/	/	/	/	/			21/๖๖๓
23	102	61	49	๘:๒๕๕		/	/	/	/	/	/	/			21/๖๖๓
24	113	61	๕4	๗๓๖		/	/	/	/	/	/	/			21/๖๖๓
2๕	114	68	๕4	๗๓๖		/	/	/	/	/	/	/			21/๖๖๓
26	108	64	๕1	๗๓๖	จุลินทรีย์	/	/	/	/	/	/	/			
27	102	61	49	๗๓๖		/	/	/	/	/	/	/			
28	106	63	๕0	๗๓๖		/	/	/	/	/	/	/			
29	108	64	๕1	๗๓๖	จุลินทรีย์	/	/	/	/	/	/	/			
30	108	64	๕1	๗๓๖		/	/	/	/	/	/	/			21/๖๖๓
31	118	70	๕6	๗๓๖		/	/	/	/	/	/	/			21/๖๖๓

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
1	113	61	๑4	๑1๒๖		/	/	/	/	/	/	/			1๑๓
2	120	74	๑๖	๑1๓๐	๖๖๖๖๖๖	/	/	/	/	/	/	/	/		1๑๓
3	11๑	71	๑7	๑1๓๑		/	/	/	/	/	/	/	/		1๑๓
4	11๖	61	๑4	๑1๓๖	๖๖๖๖๖๖	/	/	/	/	/	/	/	/		1๑๓
5	111	66	๑3	๑1๓6	๖๖๖๖๖๖	/	/	/	/	/	/	/	/		1๑๓
6	๑1	๑4	13	๑1๓๑		/	/	/	/	/	/	/	/		1๑๓
๗	๑๑	5๑	14	๑1๓๑		/	/	/	/	/	/	/	/		1๑๓
8	1๑3	73	๑8	๑1๓๑	๖๖๖๖๖๖	/	/	/	/	/	/	/	/		1๑๓
9	134	80	64	๑1๓๑	๖๖๖๖๖๖	/	/	/	/	/	/	/	/		1๑๓
10	1๑3	๗3	๑8	๑1๓๑		/	/	/	/	/	/	/	/		1๑๓
11	1๑1	72	๑8	๑1๓8	๖๖๖๖๖๖	/	/	/	/	/	/	/	/		1๑๓
12	114	68	54	๑1๓6	๖๖๖๖๖๖	/	/	/	/	/	/	/	/		1๑๓
13	106	63	๑0	๑1๓๖		/	/	/	/	/	/	/	/		1๑๓
14	114	68	๑4	๑1๓8		/	/	/	/	/	/	/	/		1๑๓
1๕	114	68	๑4	๑1๓6	๖๖๖๖๖๖	/	/	/	/	/	/	/	/		1๑๓
16	121	71	๑๗	๑1๓๖	๖๖๖๖๖๖	/	/	/	/	/	/	/	/		1๑๓

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

[illegible]

วัน เดือน ปี

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในท่อกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกว/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกว/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/3/64	121	75	62	121		/	/	/	/	/	/	/			ม.ร.ท.พ
1/3/64	104	62	50	121	คืนน้ำ 12	/	/	/	/	/	/	/			ม.ร.ท.พ
3/3/64	121	72	54	121		/	/	/	/	/	/	/			ม.ร.ท.พ
4/3/64	121	72	54	121		/	/	/	/	/	/	/			ม.ร.ท.พ
5/3/64	104	64	51	121	คืนน้ำ 12	/	/	/	/	/	/	/			ม.ร.ท.พ
6/3/64	113	67	54	121		/	/	/	/	/	/	/			จ.บ.
7/3/64	111	66	53	121		/	/	/	/	/	/	/			จ.บ.
8/3/64	113	67	54	121		/	/	/	/	/	/	/			จ.บ.
9/3/64	121	72	54	121	คืนน้ำ 12	/	/	/	/	/	/	/			จ.บ.
10/3/64	407	242	144	121		/	/	/	/	/	/	/			จ.บ.
11/3/64	104	62	50	121		/	/	/	/	/	/	/			จ.บ.
12/3/64	104	62	50	121	คืนน้ำ 12	/	/	/	/	/	/	/			จ.บ.
13/3/64	111	66	53	121		/	/	/	/	/	/	/			จ.บ.
14/3/64	121	77	62	121		/	/	/	/	/	/	/			จ.บ.
15/3/64	111	66	53	121		/	/	/	/	/	/	/			จ.บ.
16/3/64	121	77	62	121	คืนน้ำ 12	/	/	/	/	/	/	/			จ.บ.

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กู้จัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)				อื่น ๆ (ระบุ)- (ปกติ/ผิดปกติ)
17/3/69	131	78	62	บาง		/	/	/	/	/	/			ปราม	
18/3/69	124	74	59	บาง		/	/	/	/	/	/			ปราม	
19/3/69	106	63	50	บาง	กลิ่นคาว 12	/	/	/	/	/	/			ปราม	
20/3/69	108	64	51	บาง		/	/	/	/	/	/			พณ.	
21/3/69	109	65	52	บาง		/	/	/	/	/	/			พณ.	
22/3/69	113	67	54	บาง		/	/	/	/	/	/			พณ.	
23/3/69	113	67	54	บาง	กลิ่นคาว 12	/	/	/	/	/	/			พณ.	
24/3/69	114	68	54	บาง		/	/	/	/	/	/			พณ.	
25/3/69	114	68	54	บาง		/	/	/	/	/	/			ปราม	
26/3/69	109	65	52	บาง	กลิ่นคาว 12	/	/	/	/	/	/			ปราม	
27/3/69	108	64	51	บาง		/	/	/	/	/	/			พณ.	
28/3/69	217	129	103	บาง		/	/	/	/	/	/			พณ.	
29/3/69	114	68	54	บาง		/	/	/	/	/	/			พณ.	
30/3/69	134	82	66	บาง	กลิ่นคาว 12	/	/	/	/	/	/			พณ.	
31/3/69	111	66	53	บาง		/	/	/	/	/	/			พณ.	

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านมลพิษ															
วัน เดือน ปี	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก		
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	เครื่องสูบน้ำ								เครื่องกลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)					
1	๓๕	๕๘	๕๖	ระบ.ม		/	/	/	/	/			กรวย		
2	๑๐๗	๖๕	๕๒	ระบ.ม		/	/	/	/	/			เพื่อง		
3	๑๑๕	๖๘	๕๕	ระบ.ม		/	/	/	/	/			เพื่อง		
4	๑๑๖	๖๗	๕๕	ระบ.ม	ดูพื้นที่	/	/	/	/	/			เพื่อง		
5	๑๑๖	๖๗	๕๕	ระบ.ม		/	/	/	/	/			เพื่อง		
6	๑๑๖	๖๗	๕๕	ระบ.ม		/	/	/	/	/			เพื่อง		
๗	๑๑๖	๖๗	๕๕	ระบ.ม	ดูพื้นที่	/	/	/	/	/			เพื่อง		
8	๑๑๖	๖๗	๕๕	ระบ.ม		/	/	/	/	/			เพื่อง		
๙	๑๑๖	๖๗	๕๕	ระบ.ม		/	/	/	/	/			เพื่อง		
10	๑๑๖	๖๗	๕๕	ระบ.ม		/	/	/	/	/			เพื่อง		
11	๑๑๖	๖๗	๕๕	ระบ.ม	ดูพื้นที่	/	/	/	/	/			เพื่อง		
12	๑๑๖	๖๗	๕๕	ระบ.ม		/	/	/	/	/			เพื่อง		
13	๑๑๖	๖๗	๕๕	ระบ.ม		/	/	/	/	/			เพื่อง		
14	๑๑๖	๖๗	๕๕	ระบ.ม	ดูพื้นที่	/	/	/	/	/			เพื่อง		
15	๑๑๖	๖๗	๕๕	ระบ.ม		/	/	/	/	/			เพื่อง		
16	๑๑๖	๖๗	๕๕	ระบ.ม		/	/	/	/	/			เพื่อง		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ												
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย. (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกลน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกลน/ ผลสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)		
17	104	69	50	ระบด		/	/	/	/	/		Nop	
18	104	69	50	ระบด	กลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/		Nop	
19	๑๑	๕๙	42	ระบด		/	/	/	/	/		Nop	
20	๑๒	๕๕	44	ระบด		/	/	/	/	/		James	
21	๑๔	๖8	46	ระบด	กลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/		Nop	
22	๑6	๕๔	46	ระบด		/	/	/	/	/		Nop	
23	๑4	๖6	45	ระบด		/	/	/	/	/		Nop	
24	8๙	๕3	42	ระบด		/	/	/	/	/		Nop	
25	104	62	50	ระบด	กลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/		Nop	
26	๙1	๕4	43	ระบด		/	/	/	/	/		Nop	
27	๑6	๕7	46	ระบด		/	/	/	/	/		Nop	
28	๗1	49	34	ระบด	กลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/		Nop	
29	6๑	41	33	ระบด		/	/	/	/	/		Nop	
30	๗2	49	34	ระบด		/	/	/	/	/		Nop	
31	82	4๙	3๓	ระบด		/	/	/	/	/		Nop	

๒๖

พ.1
ฉ.1. 1569

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ											
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)
											อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
											ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)
											ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
1	92	55	44	ธ.จ.ร	จุลินทรีย์ 1L	/	/	/	/	/	Nop
2	101	60	48	ธ.จ.ร		/	/	/	/	/	Nop
3	91	54	49	ธ.จ.ร		/	/	/	/	/	Nop
4	101	60	48	ธ.จ.ร	จุลินทรีย์ 1L	/	/	/	/	/	ไม่พบ
5	97	58	46	ธ.จ.ร		/	/	/	/	/	ไม่พบ
6	102	61	49	ธ.จ.ร		/	/	/	/	/	ไม่พบ
7	86	51	41	ธ.จ.ร		/	/	/	/	/	ไม่พบ
8	96	59	46	ธ.จ.ร	จุลินทรีย์ 1L	/	/	/	/	/	ไม่พบ
9	96	57	46	ธ.จ.ร		/	/	/	/	/	ไม่พบ
10	99	59	47	ธ.จ.ร		/	/	/	/	/	ไม่พบ
11	92	55	44	ธ.จ.ร	จุลินทรีย์ 1L	/	/	/	/	/	ไม่พบ
12	96	57	46	ธ.จ.ร		/	/	/	/	/	ไม่พบ
13	94	56	45	ธ.จ.ร		/	/	/	/	/	ไม่พบ
14	94	56	45	ธ.จ.ร		/	/	/	/	/	ไม่พบ
15	97	58	46	ธ.จ.ร	จุลินทรีย์ 1L	/	/	/	/	/	ไม่พบ
16	91	54	42	ธ.จ.ร		/	/	/	/	/	ไม่พบ

FI

Q. 13. 2569

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)				เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)
17	96	57	46	ระวาง		/	/	/	/	/	/	/			ปิ่นดา
18	89	53	44	ระวาง	จุลินทรีย์ 1L	/	/	/	/	/	/	/			นงนพ
19	86	51	41	ระวาง		/	/	/	/	/	/	/			Champh
20	91	54	43	ระวาง		/	/	/	/	/	/	/			Champh
21	89	53	42	ระวาง		/	/	/	/	/	/	/			ประหลด
22	92	55	44	ระวาง	จุลินทรีย์ 1L	/	/	/	/	/	/	/			นพ-นพ
23	99	59	47	ระวาง		/	/	/	/	/	/	/			ประหลด
24	91	54	43	ระวาง		/	/	/	/	/	/	/			ประหลด
25	96	57	46	ระวาง	จุลินทรีย์ 1L	/	/	/	/	/	/	/			ประหลด
26	87	52	42	ระวาง		/	/	/	/	/	/	/			ประหลด
27	86	51	41	ระวาง		/	/	/	/	/	/	/			Champh
28	92	55	44	ระวาง		/	/	/	/	/	/	/			ประหลด
29	108	64	51	ระวาง	จุลินทรีย์ 1L	/	/	/	/	/	/	/			ประหลด
30	99	59	47	ระวาง		/	/	/	/	/	/	/			ประหลด

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมสเคย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก สุขุมวิท ทาวเวอร์ 1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 89/9

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 24

ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : คลองตัน

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 027798999

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 80

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 191/2565

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 01/12/2570

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาว จุฑามาศ สกฤตพิสุทธิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

160.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างสำนักงานเขตเข้าสู่บ่อบำบัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3,480.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,072.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,657.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|---|------------------------------------|-----|
| ☒ [X] | ระบายทุกวัน | |
| ☐ [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ [] | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | ปริมาณ | หน่วย |
|---------------|--------|-------|
| 1. จุลินทรีย์ | 8.000 | ลิตร |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก สุขุมวิท ทาวเวอร์ 1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 89/9

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 24

ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : คลองตัน

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 027798999

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 80

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 191/2565

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 01/12/2570

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาว จุฑามาศ สกฤตพิสุทธิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

160.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างสำนักงานเขตเข้าสู่บ่อบำบัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3,131.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,864.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,491.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----|
| ☒ | ระบายทุกวัน | |
| ☐ | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | ปริมาณ | หน่วย |
|---------------|--------|-------|
| 1. จุลินทรีย์ | 8.000 | ลิตร |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-----------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก สุขุมวิท ทาวเวอร์ 1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 89/9

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 24

ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : คลองตัน

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 027798999

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 80

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 191/2565

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 01/12/2570

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาว จุฑามาศ สกฤตพิสุทธิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

160.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างสำนักงานเขตเข้าสู่บ่อบำบัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3,564.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,122.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,697.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----|
| ☒ | ระบายทุกวัน | |
| ☐ | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | ปริมาณ | หน่วย |
|---------------|--------|-------|
| 1. จุลินทรีย์ | 8.000 | ลิตร |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-----------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก สุขุมวิท ทาวเวอร์ 1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 89/9

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 24

ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : คลองตัน

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 027798999

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 80

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 191/2565

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 01/12/2570

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาว จุฑามาศ สกฤตพิสุทธิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

160.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างสำนักงานเขตเข้าสู่บ่อบำบัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3,376.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,010.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,608.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|---|------------------------------------|-----|
| ☒ [X] | ระบายทุกวัน | |
| ☐ [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ [] | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | ปริมาณ | หน่วย |
|---------------|--------|-------|
| 1. จุลินทรีย์ | 8.000 | ลิตร |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก สุขุมวิท ทาวเวอร์ 1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 89/9

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 24

ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : คลองตัน

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 027798999

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 80

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 191/2565

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 01/12/2570

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาว จุฑามาศ สกฤตพิสุทธิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

160.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างสำนักงานเขตเข้าสู่บ่อบำบัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3,156.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,879.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,503.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|---|------------------------------------|-----|
| ☒ [X] | ระบายทุกวัน | |
| ☐ [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ [] | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | ปริมาณ | หน่วย |
|---------------|--------|-------|
| 1. จุลินทรีย์ | 8.000 | ลิตร |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก สุขุมวิท ทาวเวอร์ 1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 89/9

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 24

ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : คลองตัน

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 027798999

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 80

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 191/2565

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 01/12/2570

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาว จุฑามาศ สกฤตพิสุทธิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

160.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างสำนักงานเขตเข้าสู่บ่อบำบัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,850.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,697.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,357.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|---|------------------------------------|-----|
| ☒ [X] | ระบายทุกวัน | |
| ☐ [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ [] | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | ปริมาณ | หน่วย |
|---------------|--------|-------|
| 1. จุลินทรีย์ | 8.000 | ลิตร |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สำเนาการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโครงการ

Electrical Power System Check Sheet

Item	Discription		Time			Remark
			9:00	14:00	23:00	
RMU	Status					
	- Incoming From.....1.....	On/Off	off	off	off	
	- Incoming From.....2.....	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....1.....	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....2.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	46	47	47	
		P.2	43	47	47	
		P.3	43	45	47	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	46	43	47	
		P.2	46	43	47	
		P.3	44	42	40	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	199	311	186	
	- AMP-S	Amp	206	289	164	
	- AMP-T	Amp	193	272	150	
	- L1-L2	Volt	396	401	404	
	- L2-L3	Volt	398	405	407	
	- L1-L3	Volt	398	399	407	
	- kW-h	kW-h	3.9367	3.9375	3.9390	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	1.00	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	355	346	311	
	- AMP-S	Amp	336	331	279	
	- AMP-T	Amp	296	289	261	
	- L1-L2	Volt	396	401	405	
	- L2-L3	Volt	397	403	405	
	- L1-L3	Volt	396	401	403	
	- kW-h	kW-h	6.1575	6.1598	6.1613	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	off	off	off	
	- Air1	On/Off	on	on	on	
	- Air2	On/Off	off	off	off	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			khomchan	Prux	Prux	
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

9/1/26

Check By

Date/...../.....

Duty Engineer

Date/...../.....

Engineering Manager

Date/...../.....

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK SUKHUMVIT		Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit Engineer Department Date 2/1/26.....				TOWER 1
Electrical Power System Check Sheet						
Item	Discription		Time			Remark
			9:00	14:00	23:00	
RMU	Status					
	- Incoming From.....	On/Off	off	off	off	
	- Incoming From.....	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	42	49	43	
		P.2	42	43	42	
		P.3	45	46	46	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	45	46	46	
		P.2	46	47	49	
		P.3	44	45	45	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	166	243	149	
	- AMP-S	Amp	166	239	158	
	- AMP-T	Amp	159	235	121	
	- L1-L2	Volt	392	399	401	
	- L2-L3	Volt	400	401	405	
	- L1-L3	Volt	397	401	403	
	- kW-h	kW-h	3.9397	3.9405	3.9418	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.98	1.00	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	347	429	359	
	- AMP-S	Amp	311	401	310	
	- AMP-T	Amp	287	372	309	
	- L1-L2	Volt	397	399	403	
	- L2-L3	Volt	392	401	405	
	- L1-L3	Volt	397	400	403	
	- kW-h	kW-h	6.1628	6.1143	6.1666	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	0.99	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	off	off	off	
	- Air2	On/Off	on	on	on	
	- Air2	On/Off	off	off	off	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			khomchan	pmk	pmk	
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

9/11/26
Check By
Date


Duty Engineer
Date

Engineering Manager
Date

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK SUKHUMVIT		Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit Engineer Department Date 3/11/26.....			TOWER 1	
Electrical Power System Check Sheet						
Item	Discription		Time			Remark
			9:00	14:00	23:00	
RMU	Status					
	- Incoming From..... ¹	On/Off	off	off	off	
	- Incoming From..... ²	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From..... ¹	N / F	N	N	N	
	- Incoming From..... ²	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	42	42	41	
		P.2	41	42	41	
		P.3	45	46	45	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	43	44	46	
		P.2	44	46	46	
		P.3	41	43	41	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	174	226	189	
	- AMP-S	Amp	195	220	172	
	- AMP-T	Amp	188	227	164	
	- L1-L2	Volt	401	396	400	
	- L2-L3	Volt	403	402	402	
	- L1-L3	Volt	400	399	405	
	- kW-h	kW-h	3.9426	3.9434	3.9446	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	0.99	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	354	438	363	
	- AMP-S	Amp	316	403	337	
	- AMP-T	Amp	292	366	306	
	- L1-L2	Volt	400	396	401	
	- L2-L3	Volt	401	400	403	
	- L1-L3	Volt	400	399	406	
	- kW-h	kW-h	6.1683	6.1698	6.1719	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	off	off	off	
	- Air2	On/Off	on	on	on	
	- Air2	On/Off	off	off	off	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			khonchan	จกม.	ประมณ	
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

30mm
Check By
Date


Duty Engineer
Date

Engineering Manager
Date

Electrical Power System Check Sheet

Item	Discription		Time			Remark
			9:00	14:00	23:00	
RMU	Status					
	- Incoming From.....	On/Off	off	off	OFF	
	- Incoming From.....	On/Off	on	on	ON	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	ON	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	ON	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	41	42	
		P.2	41	43	42	
		P.3	45	46	46	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	43	45	46	
		P.2	44	45	47	
		P.3	41	43	45	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	154	260	140	
	- AMP-S	Amp	149	273	137	
	- AMP-T	Amp	145	266	12A	
	- L1-L2	Volt	403	395	400	
	- L2-L3	Volt	405	400	404	
	- L1-L3	Volt	403	392	401	
	- kW-h	kW-h	39.179	39.489	3.9501	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.98	1.00	0.97	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	392	389	301	
	- AMP-S	Amp	295	345	286	
	- AMP-T	Amp	262	325	261	
	- L1-L2	Volt	404	392	400	
	- L2-L3	Volt	404	399	403	
	- L1-L3	Volt	403	396	401	
	- kW-h	kW-h	61789	6.1805	6.1828	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	off	off	OFF	
	- Air1	On/Off	off	off	ON	
	- Air2	On/Off	on	on	OFF	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			nd	Smk		
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

90mm
Check By
Date

Duty Engineer
Date

Engineering Manager
Date

Electrical Power System Check Sheet

Item	Discription		Time			Remark
			9:00	14:00	23:00	
RMU	Status					
	- Incoming From.....1.....	On/Off	off	off	OFF	
	- Incoming From.....2.....	On/Off	on	on	ON	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	ON	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	ON	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....1.....	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....2.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	42	42	42	
		P.2	41	42	42	
		P.3	45	45	45	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	44	45	44	
		P.2	45	45	44	
		P.3	41	43	41	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	124	243	103	
	- AMP-S	Amp	123	233	102	
	- AMP-T	Amp	120	237	94	
	- L1-L2	Volt	401	400	401	
	- L2-L3	Volt	404	404	403	
	- L1-L3	Volt	401	400	402	
	- kW-h	kW-h	3.9502	39516	3.9530	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.98	1.00	0.97	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	421	415	306	
	- AMP-S	Amp	352	341	268	
	- AMP-T	Amp	339	341	239	
	- L1-L2	Volt	401	399	401	
	- L2-L3	Volt	403	402	401	
	- L1-L3	Volt	401	401	401	
	- kW-h	kW-h	6.1244	61859	6.1895	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan		On/Off	off	off	OFF	
	- Air1	On/Off	on	off	ON	
	- Air2	On/Off	off	on	OFF	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			khonchan	net		
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Check By
Date

Duty Engineer
Date

Engineering Manager
Date

Electrical Power System Check Sheet

Item	Discription		Time			Remark
			9:00	14:00	23:00	
RMU	Status					
	- Incoming From..... ¹	On/Off	OFF	OFF	OFF	
	- Incoming From..... ²	On/Off	On	On	ON	
	- Out going to TR1	On/Off	On	On	ON	
	- Out going to TR2	On/Off	On	On	ON	
	Phase Indicator					
	- Incoming From..... ¹	N / F	N	N	N	
	- Incoming From..... ²	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	42	42	
		P.2	41	42	42	
		P.3	45	46	46	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	44	45	44	
		P.2	44	45	45	
		P.3	41	43	41	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	165	253	142	
	- AMP-S	Amp	150	255	127	
	- AMP-T	Amp	135	260	117	
	- L1-L2	Volt	399	398	403	
	- L2-L3	Volt	401	403	406	
	- L1-L3	Volt	399	402	403	
	- kW-h	kW-h	3.9536	3.9544	3.9556	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	0.99	0.97	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	341	362	359	
	- AMP-S	Amp	314	309	315	
	- AMP-T	Amp	278	286	295	
	- L1-L2	Volt	403	400	403	
	- L2-L3	Volt	404	402	405	
	- L1-L3	Volt	403	401	403	
	- kW-h	kW-h	6.1998	6.1912	6.1933	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	OFF	OFF	OFF	
	- Air1	On/Off	On	On	ON	
	- Air2	On/Off	OFF	OFF	ON	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			khonchan			
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Check By
Date

Duty Engineer
Date

Engineering Manager
Date

Electrical Power System Check Sheet

Item	Discription		Time			Remark
			9:00	14:00	23:00	
RMU	Status					
	- Incoming From..... ¹	On/Off	off	off	off	
	- Incoming From..... ²	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From..... ¹	N / F	N	N	N	
	- Incoming From..... ²	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	41	41	
		P.2	41	41	42	
		P.3	45	45	45	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	44	44	44	
		P.2	44	45	45	
		P.3	43	43	43	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	144	116	109	
	- AMP-S	Amp	143	122	96	
	- AMP-T	Amp	128	109	91	
	- L1-L2	Volt	395	408	399	
	- L2-L3	Volt	397	401	402	
	- L1-L3	Volt	396	401	400	
	- kW-h	kW-h	3.9588	3.9595	3.9607	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	0.99	0.98	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	308	108	311	
	- AMP-S	Amp	261	278	322	
	- AMP-T	Amp	247	272	282	
	- L1-L2	Volt	394	400	399	
	- L2-L3	Volt	396	402	401	
	- L1-L3	Volt	395	402	399	
	- kW-h	kW-h	6.1995	6.2004	6.2027	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00		1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan		On/Off	off	off	off	
Air-Con	- Air1	On/Off	on	on	off	
	- Air2	On/Off	off	off	on	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			khomchan	ปล.ใหญ่		
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Check By

Date/...../.....

Duty Engineer

Date/...../.....

Engineering Manager

Date/...../.....

Electrical Power System Check Sheet

Item	Discription		Time			Remark
			9:00	14:00	23:00	
RMU	Status					
	- Incoming From..... 1	On/Off	OFF	OFF	OFF	
	- Incoming From..... 2	On/Off	ON	On	on	
	- Out going to TR1	On/Off	ON	On	on	
	- Out going to TR2	On/Off	ON	On	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From..... 1	N / F	N	N	N	
	- Incoming From..... 2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	41	42	
		P.2	42	41	41	
		P.3	45	46	40	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	44	43	44	
		P.2	45	46	46	
		P.3	43	43	41	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	146	201	141	
	- AMP-S	Amp	160	204	191	
	- AMP-T	Amp	143	185	116	
	- L1-L2	Volt	395	399	398	
	- L2-L3	Volt	397	402	401	
	- L1-L3	Volt	395	398	399	
	- kW-h	kW-h	3.9612	3.9619	3.9629	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	0.97	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	313	336	334	
	- AMP-S	Amp	260	297	290	
	- AMP-T	Amp	235	269	277	
	- L1-L2	Volt	395	398	398	
	- L2-L3	Volt	397	400	401	
	- L1-L3	Volt	396	399	396	
	- kW-h	kW-h	6.2041	6.2051	6.2071	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	OFF	OFF	OFF	
	- Air1	On/Off	ON	On	on	
	- Air2	On/Off	OFF	OFF	OFF	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			Chunwira	สมน	พจนท	
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Check By

Date/...../.....

Duty Engineer

Date/...../.....

Engineering Manager

Date/...../.....

STAYBRIDGE SUITES AN IHO HOTEL BANGKOK SUKHUMVIT		Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit Engineer Department Date 11-1-68			TOWER 1	
Electrical Power System Check Sheet						
Item	Discription		Time			Remark
			9:00	14:00	23:00	
RMU	Status					
	- Incoming From.....	On/Off	OFF	OFF	OFF	
	- Incoming From.....	On/Off	ON	ON	ON	
	- Out going to TR1	On/Off	ON	ON	ON	
	- Out going to TR2	On/Off	ON	ON	ON	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	40	41	41	
		P.2	41	41	42	
		P.3	45	45	44	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	43	44	44	
		P.2	44	45	45	
		P.3	41	42	41	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	163	242	118	
	- AMP-S	Amp	146	235	135	
	- AMP-T	Amp	167	213	109	
	- L1-L2	Volt	398	396	400	
	- L2-L3	Volt	400	401	409	
	- L1-L3	Volt	399	398	402	
	- kW-h	kW-h	3.9636	3.7643	3.9654	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	0.99	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	337	394	266	
	- AMP-S	Amp	309	360	242	
	- AMP-T	Amp	291	312	210	
	- L1-L2	Volt	399	397	400	
	- L2-L3	Volt	400	398	401	
	- L1-L3	Volt	398	397	398	
	- kW-h	kW-h	6.2086	6.2098	6.2118	
	CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	1.00	1.00
Exhaust Fan Air-Con	-	On/Off	OFF	OFF	OFF	
	- Air1	On/Off	ON	ON	ON	
	- Air2	On/Off	OFF	OFF	OFF	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By						
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

mm.
Check By
Date/...../.....

TR
Duty Engineer
Date/...../.....

Engineering Manager
Date/...../.....

Electrical Power System Check Sheet

Item	Discription		Time			Remark
			9:00	14:00	23:00	
RMU	Status					
	- Incoming From.....	On/Off	ON	ON	ON	
	- Incoming From.....	On/Off	ON	ON	ON	
	- Out going to TR1	On/Off	ON	ON	ON	
	- Out going to TR2	On/Off	ON	ON	ON	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	40	42	
		P.2	42	41	41	
		P.3	40	41	46	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	42	42	44	
		P.2	45	43	45	
		P.3	41	42	41	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	162	2102	120	
	- AMP-S	Amp	169	236	117	
	- AMP-T	Amp	108	214	111	
	- L1-L2	Volt	395	398	404	
	- L2-L3	Volt	397	402	406	
	- L1-L3	Volt	395	399	404	
	- kW-h	kW-h	3968.5	3.9690	3.9704	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	1.0	0.97	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	328	303	296	
	- AMP-S	Amp	285	364	264	
	- AMP-T	Amp	269	318	244	
	- L1-L2	Volt	399	398	404	
	- L2-L3	Volt	401	400	406	
	- L1-L3	Volt	399	398	406	
	- kW-h	kW-h	62177	62189	6.9907	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	1.0	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	OFF	OFF	OFF	
	- Air1	On/Off	ON	ON	ON	
	- Air2	On/Off	OFF	ON	ON	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			mm	mm	mm	
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Check By

Date/...../.....

Duty Engineer

Date/...../.....

Engineering Manager

Date/...../.....

Electrical Power System Check Sheet

Item	Discription		Time			Remark
			9:00	14:00	23:00	
RMU	Status					
	- Incoming From..... ¹	On/Off	off	off	off	
	- Incoming From..... ²	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From..... ¹	N / F	N	N	N	
	- Incoming From..... ²	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	41	42	
		P.2	42	42	41	
		P.3	45	46	46	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	44	45	45	
		P.2	44	46	46	
		P.3	41	43	43	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	1.73	2.91	1.95	
	- AMP-S	Amp	1.65	2.99	1.73	
	- AMP-T	Amp	1.41	2.99	1.60	
	- L1-L2	Volt	402	399	401	
	- L2-L3	Volt	404	404	404	
	- L1-L3	Volt	402	402	401	
	- kW-h	kW-h	3.9711	3.9721	3.9733	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	3.12	3.21	3.87	
	- AMP-S	Amp	2.72	3.93	3.41	
	- AMP-T	Amp	2.52	3.64	3.15	
	- L1-L2	Volt	402	401	401	
	- L2-L3	Volt	404	401	403	
	- L1-L3	Volt	402	401	401	
	- kW-h	kW-h	6.2222	6.2224	6.2256	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	off	off	off	
	- Air1	On/Off	on	on	on	
	- Air2	On/Off	off	off	off	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			khonchan	thw	Smpr	
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Check By
Date

Duty Engineer
Date

Engineering Manager
Date

Electrical Power System Check Sheet

Item	Discription		Time			Remark
			9:00	14:00	23:00	
RMU	Status					
	- Incoming From..... ¹	On/Off	off	off	off	
	- Incoming From..... ²	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From..... ¹	N / F	N	N	N	
	- Incoming From..... ²	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	42	42	42	
		P.2	41	42	42	
		P.3	45	46	45	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	44	46	46	
		P.2	45	46	46	
		P.3	43	44	44	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	202	204	199	
	- AMP-S	Amp	207	207	168	
	- AMP-T	Amp	186	283	200	
	- L1-L2	Volt	399	398	250	
	- L2-L3	Volt	402	402	403	
	- L1-L3	Volt	399	397	400	
	- kW-h	kW-h	3.9741	3.9751	3.9764	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	327	311	377	
	- AMP-S	Amp	298	389	350	
	- AMP-T	Amp	285	356	340	
	- L1-L2	Volt	398	397	401	
	- L2-L3	Volt	400	398	401	
	- L1-L3	Volt	400	398	400	
	- kW-h	kW-h	6.2272	6.2287	6.2310	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	1.00	0.95	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	off	off	off	
	- Air1	On/Off	on	on	off	
	- Air2	On/Off	off	off	on	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			khomchan	ปจ:มด	Signature	
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Check By
Date/...../.....

Duty Engineer
Date/...../.....

Engineering Manager
Date/...../.....

Electrical Power System Check Sheet

Item	Discription		Time			Remark
			9:00	14:00	23:00	
RMU	Status					
	- Incoming From..... ¹	On/Off	off	off	off	
	- Incoming From..... ²	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From..... ¹	N / F	N	N	N	
	- Incoming From..... ²	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	47	43	
		P.2	41	47	42	
		P.3	45	45	46	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	45	43	46	
		P.2	45	43	44	
		P.3	43	47	46	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	229	318	172	
	- AMP-S	Amp	222	311	160	
	- AMP-T	Amp	201	298	156	
	- L1-L2	Volt	400	400	402	
	- L2-L3	Volt	403	408	409	
	- L1-L3	Volt	399	400	402	
	- kW-h	kW-h	3.9206	3.9817	3.9832	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	1.00	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	370	483	338	
	- AMP-S	Amp	332	448	306	
	- AMP-T	Amp	303	423	294	
	- L1-L2	Volt	400	400	402	
	- L2-L3	Volt	401	402	403	
	- L1-L3	Volt	400	402	402	
	- kW-h	kW-h	6.2323	6.2399	6.2441	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	off	off	off	
	- Air1	On/Off	on	on	on	
	- Air2	On/Off	off	off	off	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			khomchan	สมชาย	สมชาย	
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Check By
Date/...../.....

Duty Engineer
Date/...../.....

Engineering Manager
Date/...../.....

Electrical Power System Check Sheet

Item	Discription		Time			Remark
			9:00	14:00	23:00	
RMU	Status					
	- Incoming From.....1.....	On/Off	OFF	Off	OFF	
	- Incoming From.....2.....	On/Off	ON	On	On	
	- Out going to TR1	On/Off	ON	On	On	
	- Out going to TR2	On/Off	ON	On	On	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....1.....	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....2.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	43	43	42	
		P.2	42	49	42	
		P.3	45	47	40	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	44	45	44	
		P.2	45	46	46	
		P.3	43	43	43	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	234	319	181	
	- AMP-S	Amp	244	303	165	
	- AMP-T	Amp	215	301	103	
	- L1-L2	Volt	399	404	403	
	- L2-L3	Volt	403	407	405	
	- L1-L3	Volt	401	402	401	
	- kW-h	kW-h	3.9842	3.9854	3.9869	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	1.00	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	295	432	268	
	- AMP-S	Amp	265	491	266	
	- AMP-T	Amp	270	372	246	
	- L1-L2	Volt	400	404	401	
	- L2-L3	Volt	401	405	406	
	- L1-L3	Volt	400	403	401	
	- kW-h	kW-h	6.2437	6.2451	6.2442	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	OFF	Off	OFF	
	- Air1	On/Off	ON	On	On	
	- Air2	On/Off	OFF	Off	OFF	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By						
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

9000
Check By
Date

[Signature]
Duty Engineer
Date

Engineering Manager
Date

Electrical Power System Check Sheet

Item	Discription		Time			Remark
			9:00	14:00	23:00	
RMU	Status					
	- Incoming From.....1.....	On/Off	OFF	OFF	OFF	
	- Incoming From.....2.....	On/Off	ON	ON	ON	
	- Out going to TR1	On/Off	ON	ON	ON	
	- Out going to TR2	On/Off	ON	ON	ON	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....1.....	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....2.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	42	43	43	
		P.2	42	43	43	
		P.3	45	46	46	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	44	46	46	
		P.2	46	46	47	
		P.3	44	44	45	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	238	301	235	
	- AMP-S	Amp	250	301	240	
	- AMP-T	Amp	233	288	209	
	- L1-L2	Volt	399	399	400	
	- L2-L3	Volt	403	403	403	
	- L1-L3	Volt	401	398	397	
	- kW-h	kW-h	3.9879	3.9888	3.9904	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	1.00	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	348	409	345	
	- AMP-S	Amp	335	397	309	
	- AMP-T	Amp	299	369	292	
	- L1-L2	Volt	398	398	400	
	- L2-L3	Volt	400	400	400	
	- L1-L3	Volt	400	400	399	
	- kW-h	kW-h	6.2490	6.2504	6.2528	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	OFF	OFF	OFF	
	- Air1	On/Off	ON	ON	OFF	
	- Air2	On/Off	OFF	OFF	ON	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			Chunwut	Sampr	Sampr	
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Check By
Date

Duty Engineer
Date

Engineering Manager
Date

Electrical Power System Check Sheet

Item	Discription		Time			Remark
			9:00	14:00	23:00	
RMU	Status					
	- Incoming From..... ¹	On/Off	off	off	off	
	- Incoming From..... ²	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From..... ¹	N / F	N	N	N	
	- Incoming From..... ²	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	42	42	
		P.2	41	42	42	
		P.3	45	46	46	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	42	44	43	
		P.2	42	46	44	
		P.3	40	43	41	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	211	254	186	
	- AMP-S	Amp	208	269	187	
	- AMP-T	Amp	202	261	176	
	- L1-L2	Volt	399	400	404	
	- L2-L3	Volt	402	403	404	
	- L1-L3	Volt	401	400	403	
	- kW-h	kW-h	3.9950	3.9959	3.9974	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	0.99	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	307	316	253	
	- AMP-S	Amp	258	270	256	
	- AMP-T	Amp	251	257	220	
	- L1-L2	Volt	399	399	402	
	- L2-L3	Volt	401	401	405	
	- L1-L3	Volt	400	400	403	
	- kW-h	kW-h	6.2589	6.2600	6.2616	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	off	off	off	
	- Air1	On/Off	on	on	off	
	- Air2	On/Off	off	off	on	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			khonchan	nm.	สมยศ	
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

nm.

nm.

Check By

Duty Engineer

Engineering Manager

Date/...../.....

Date/...../.....

Date/...../.....

Electrical Power System Check Sheet

Item	Discription		Time			Remark
			9:00	14:00	23:00	
RMU	Status					
	- Incoming From..... ¹	On/Off	off	off	OFF	
	- Incoming From..... ²	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	On	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	ON	
	Phase Indicator					
	- Incoming From..... ¹	N / F	N	N	N	
	- Incoming From..... ²	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	42	42	42	
		P.2	42	43	42	
		P.3	45	44	45	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	43	44	42	
		P.2	44	43	43	
		P.3	42	46	40	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	217	286	140	
	- AMP-S	Amp	229	299	162	
	- AMP-T	Amp	199	246	169	
	- L1-L2	Volt	399	396	400	
	- L2-L3	Volt	403	401	401	
	- L1-L3	Volt	401	397	400	
	- kW-h	kW-h	3.9984	3.9994	4.0005	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	0.99	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	304	320	300	
	- AMP-S	Amp	311	310	372	
	- AMP-T	Amp	266	259	251	
	- L1-L2	Volt	399	399	399	
	- L2-L3	Volt	401	399	399	
	- L1-L3	Volt	400	398	402	
	- kW-h	kW-h	6.2630	6.2642	6.2659	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con	- Air1 - Air2	On/Off	off	off	OFF	
		On/Off	on	on	OFF	
		On/Off	off	off	On	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			khomchan	ประสิทธิ์		
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Check By
Date

Duty Engineer
Date

Engineering Manager
Date

Electrical Power System Check Sheet

Item	Discription		Time			Remark
			9:00	14:00	23:00	
RMU	Status					
	- Incoming From..... ¹	On/Off	off	off	off	
	- Incoming From..... ²	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From..... ¹	N / F	N	N	N	
	- Incoming From..... ²	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	42	41	
		P.2	41	41	41	
P.3		46	46	46		
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	42	42	42	
		P.2	42	42	43	
P.3		40	40	40		
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	246	223	157	
	- AMP-S	Amp	249	246	159	
	- AMP-T	Amp	225	230	199	
	- L1-L2	Volt	403	397	401	
	- L2-L3	Volt	405	401	403	
	- L1-L3	Volt	402	399	401	
	- kW-h	kW-h	4.0016	4.0026	4.0038	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	0.99	0.98	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	358	263	266	
	- AMP-S	Amp	335	242	236	
	- AMP-T	Amp	316	214	219	
	- L1-L2	Volt	401	400	400	
	- L2-L3	Volt	404	402	403	
	- L1-L3	Volt	402	401	401	
	- kW-h	kW-h	6.2671	6.2682	6.2678	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	off	off	off	
	- Air1	On/Off	on	on	off	
	- Air2	On/Off	off	off	on	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			khomchan	tom		
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

gorn.

TJ

Check By

Duty Engineer

Engineering Manager

Date/...../.....

Date/...../.....

Date/...../.....

Electrical Power System Check Sheet

Item	Discription		Time			Remark
			9:00	14:00	23:00	
RMU	Status					
	- Incoming From.....1.....	On/Off	off	OFF	OFF	
	- Incoming From.....2.....	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....1.....	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....2.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	42	42	
		P.2	41	41	41	
		P.3	44	43	43	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	42	43	
		P.2	42	42	43	
		P.3	40	41	41	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	183	301	171	
	- AMP-S	Amp	181	304	162	
	- AMP-T	Amp	173	260	129	
	- L1-L2	Volt	402	399	401	
	- L2-L3	Volt	403	403	404	
	- L1-L3	Volt	401	397	406	
	- kW-h	kW-h	10078	4.0094	1.0101	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	1.00	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	278	335	253	
	- AMP-S	Amp	255	329	238	
	- AMP-T	Amp	230	282	209	
	- L1-L2	Volt	401	398	400	
	- L2-L3	Volt	403	401	403	
	- L1-L3	Volt	409	398	400	
	- kW-h	kW-h	62455	6.2764	6.2784	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	off	off	off	
	- Air1	On/Off	on	on	on	
	- Air2	On/Off	off	off	off	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N		
Record By			สม	สม	สม	
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

สม

สม

Check By

Duty Engineer

Engineering Manager

Date/...../.....

Date/...../.....

Date/...../.....

Electrical Power System Check Sheet

Item	Discription		Time			Remark
			9:00	14:00	23:00	
RMU	Status					
	- Incoming From.....1.....	On/Off	off	off	off	
	- Incoming From.....2.....	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....1.....	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....2.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	42	42	42	
		P.2	41	42	42	
		P.3	46	45	46	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	42	44	43	
		P.2	43	44	45	
		P.3	41	42	43	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	207	176	195	
	- AMP-S	Amp	202	174	194	
	- AMP-T	Amp	202	163	178	
	- L1-L2	Volt	401	397	406	
	- L2-L3	Volt	403	400	407	
	- L1-L3	Volt	402	399	403	
	- kW-h	kW-h	40110	40190	40132	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	0.99	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	252	380	307	
	- AMP-S	Amp	230	313	306	
	- AMP-T	Amp	194	317	276	
	- L1-L2	Volt	401	397	400	
	- L2-L3	Volt	403	400	402	
	- L1-L3	Volt	402	398	400	
	- kW-h	kW-h	62796	62809	62828	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	off	off	off	
	- Air1	On/Off	on	on	on	
	- Air2	On/Off	off	off	off	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			ml	Smyr	26-1-26	
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Check By

Date/...../.....

Duty Engineer

Date/...../.....

Engineering Manager

Date/...../.....

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK SUKHUMVIT		Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit Engineer Department Date 28/11/26			TOWER 1	
Electrical Power System Check Sheet						
Item	Discription		Time			Remark
			9:00	14:00	23:00	
RMU	Status					
	- Incoming From.....1.....	On/Off	off	on	off	
	- Incoming From.....2.....	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....1.....	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....2.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	41	41	
		P.2	41	41	45	
		P.3	44	44	41	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	41	42	
		P.2	42	41	43	
		P.3	38	41	40	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	190	218	168	
	- AMP-S	Amp	243	227	179	
	- AMP-T	Amp	212	220	165	
	- L1-L2	Volt	398	401	403	
	- L2-L3	Volt	399	401	403	
	- L1-L3	Volt	399	401	403	
	- kW-h	kW-h	4.0141	4.0150	4.0163	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.98	0.99	0.98	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	289	368	243	
	- AMP-S	Amp	259	356	226	
	- AMP-T	Amp	248	321	218	
	- L1-L2	Volt	396	401	401	
	- L2-L3	Volt	399	404	404	
	- L1-L3	Volt	398	401	402	
	- kW-h	kW-h	6.2840	6.2853	6.2873	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	1.00	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con	-	On/Off	off	off	off	
	- Air1	On/Off	on	off	on	
	- Air2	On/Off	on	on	off	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			khomchan	สมชาย		
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Check By สมชาย Duty Engineer สมชาย Engineering Manager สมชาย
 Date/...../..... Date/...../..... Date/...../.....

Electrical Power System Check Sheet

Item	Discription		Time			Remark
			9:00	14:00	23:00	
RMU	Status					
	- Incoming From..... ¹	On/Off	off	off	off	
	- Incoming From..... ²	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From..... ¹	N / F	N	N	N	
	- Incoming From..... ²	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	42	45	
		P.2	41	42	41	
		P.3	44	46	41	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	43	42	
		P.2	42	43	43	
		P.3	40	41	40	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	218	294	147	
	- AMP-S	Amp	266	304	196	
	- AMP-T	Amp	258	293	193	
	- L1-L2	Volt	400	394	401	
	- L2-L3	Volt	403	402	404	
	- L1-L3	Volt	401	402	403	
	- kW-h	kW-h	4.0932	4.0248	4.0263	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	0.99	1.06	0.94	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	244	324	310	
	- AMP-S	Amp	239	328	289	
	- AMP-T	Amp	208	278	260	
	- L1-L2	Volt	400	400	401	
	- L2-L3	Volt	403	401	400	
	- L1-L3	Volt	401	400	409	
	- kW-h	kW-h	1.2979	6.2902	6.3012	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	1.00	0.94	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con	On/Off	off	off	N		
	- Air1	On/Off	on	on	off	
	- Air2	On/Off	off	off	on	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			สมชาย	จ.ม.		
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Check By

Duty Engineer

Engineering Manager

Date/...../.....

Date/...../.....

Date/...../.....

Electrical Power System Check Sheet

Item	Discription		Time			Remark
			9:00	14:00	23:00	
RMU	Status					
	- Incoming From.....1.....	On/Off	OFF	OFF	OFF	
	- Incoming From.....2.....	On/Off	ON	ON	ON	
	- Out going to TR1	On/Off	ON	ON	ON	
	- Out going to TR2	On/Off	ON	ON	ON	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....1.....	N / F	N	N	N	
	- Incoming From.....2.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
TR1	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	42	41	
		P.2	41	42	41	
		P.3	44	46	46	
TR2	- Fan test manual	N / F	N	N	N	
	- Temperature	P.1	41	42	42	
		P.2	42	43	43	
		P.3	40	41	41	
MDB1	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	246	313	194	
	- AMP-S	Amp	244	315	184	
	- AMP-T	Amp	237	292	192	
	- L1-L2	Volt	402	404	402	
	- L2-L3	Volt	403	402	404	
	- L1-L3	Volt	399	402	402	
	- kW-h	kW-h	4.0274	4.0285	4.0299	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	1.00	0.98	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	292	385	297	
	- AMP-S	Amp	264	357	248	
	- AMP-T	Amp	241	308	234	
	- L1-L2	Volt	399	404	402	
	- L2-L3	Volt	401	406	409	
	- L1-L3	Volt	400	403	402	
	- kW-h	kW-h	6.3026	6.3040	6.3062	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	Cap.	1.00	1.00	0.99	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	OFF	OFF	OFF	
	- Air1	On/Off	ON	ON	ON	
	- Air2	On/Off	OFF	OFF	OFF	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			khomchan	สมเกียรติ		
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Check By

Date/...../.....

Duty Engineer

Date/...../.....

Engineering Manager

Date/...../.....

สำเนาแบบบันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2

ประจำปี 2568

โครงการ Staybridge Bangkok สุขุมวิท 24 อาคาร A

วันที่ 16-29 เมษายน 2569



โดย

SYSTEMS SERVICE DEPARTMENT

THE SOLUTION TO SERVE YOUR PROBLEMS



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 662 932 -0837

94 Soi Yothinphattana, Khlongchan, Bangkok 10240 Fax : 662 932 0838

E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Preventive Maintenance Report

General Information										
Project : Staybridge Bangkok				System : Fire Alarm				Model : EST3		
Revision : -				Manufacturer : GE Security Co.,Ltd.						
PM No. : 2025 - 2/2				Start : 16/4/2026				End : 29/4/2026		
Parts / Devices Types										
Part/Dev. : FCP.				Installed by : -						
Location : Engineering Room				Inspected by : Teeya Master Systems Co.,Ltd.						
Inspections and Tests List										
Item	Descriptions	Check			Functional				Remarks	
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Supervisory	Trouble	Monitor		Operation.
	FAP									
01	Power Supplies									
	1.01 3-PPS Primary Power Supply	/	/	/	-	-	-	-	/	
	> AC Power Input (220 Vac)	/	/	/	-	-	-	-	/	
	> DC Power Connector to 3-PSMON	/	/	/	-	-	-	-	/	
	> 16 Pin data line connector to 3-PSMON	/	/	/	-	-	-	-	/	
	> Battery connector	/	/	/	-	-	-	-	/	
	1.02 3-PSMON Primary Power Supply Monitor module	/	/	/	-	-	-	-	/	
	> DC Power Connector from 3-PPS	/	/	/	-	-	-	-	/	
	> 16- pin data conector from 3-PPS	/	/	/	-	-	-	-	/	
	> 24 VDC Auxiliary power & connector. (2 Output)	/	/	/	-	-	-	-	/	
02	3-CPU1									
	2.01 > Data Network Riser Next CPU	/	/	/	-	-	-	-	/	
	2.02 > Data Network Riser Conections (RS-485).	/	/	/	-	-	-	-	/	
	2.03 > RS-232 Conection.	/	/	/	-	-	-	-	/	
03	3-SSDC,3-SDDC Signature Device Controller									
	3.01 > Signature Circuit Connections.	/	/	/	-	-	-	-	/	
	3.02 > Filter Board	/	/	/	-	-	-	-	/	
04	Battery Charger									
	4.01 > Battery Backup For FCP (12 Vdc.@ 12 Amp. 1 S	/	/	/	-	-	-	-	/	
05	Indicator Lamps (At 3-LCD)									
	5.01 > Alarm	/	/	/	-	-	-	-	/	
	5.02 > Supervisory	/	/	/	-	-	-	-	/	
	5.03 > Trouble	/	/	/	-	-	-	-	/	
	5.04 > Monitor	/	/	/	-	-	-	-	/	
	5.05 > Power	/	/	/	-	-	-	-	/	
	5.06 > Test	/	/	/	-	-	-	-	/	
	5.07 > CPU Fail	/	/	/	-	-	-	-	/	



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Preventive Maintenance Report

General Information									
Project : Staybridge Bangkok			System : Fire Alarm				Model : EST3		
Revision : -			Manufacturer : GE Security Co.,Ltd.						
PM No. : 2025 - 2/2			Start : 16/4/2026				End : 29/4/2026		
Parts / Devices Types									
Part/Dev. : FCP.			Installed by : -						
Location : Engineering Room			Inspected by : Teeya Master Systems Co.,Ltd.						
Inspections and Tests List									
Item	Descriptions	Check			Functional				Remarks
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Supervisory	Trouble	Monitor	
	5.08 > Gnd Fault	/	/	/	-	-	-	-	/
	5.09 > Disable	/	/	/	-	-	-	-	/
06	Control Switches (At 3-LCD)								
	6.01 > Reset	/	/	/	-	-	-	-	/
	6.02 > Alarm Silence	/	/	/	-	-	-	-	/
	6.03 > Drill	/	/	/	-	-	-	-	/
	6.04 > Panal Silence	/	/	/	-	-	-	-	/
	6.05 > Alarm	/	/	/	-	-	-	-	/
	6.06 > Supervisory	/	/	/	-	-	-	-	/
	6.07 > Trouble	/	/	/	-	-	-	-	/
	6.08 > Monitor	/	/	/	-	-	-	-	/
	6.09 > 0-9	/	/	/	-	-	-	-	/
	6.10 > ENTER	/	/	/	-	-	-	-	/
	6.11 > DEL.	/	/	/	-	-	-	-	/
	6.12 > Detail	/	/	/	-	-	-	-	/
	6.13 > Message Next	/	/	/	-	-	-	-	/
	6.14 > Command Manu	/	/	/	-	-	-	-	/
07	3-FTCU Controller (Control Switches)	/	/	/	-	-	-	-	/
	7.01 > Connect sw.	/	/	/	-	-	-	-	/
	7.02 > Review Pending sw.	/	/	/	-	-	-	-	/
	7.03 > ACK SW	/	/	/	-	-	-	-	/
	7.04 > Disconnect	/	/	/	-	-	-	-	/
	7.05 > Review Connected.	/	/	/	-	-	-	-	/
08	LCD Display	/	/	/	-	-	-	-	/
09	Trouble,Alarm Buzzer	/	/	/	-	-	-	-	/
10	Computer Graphic at Operator Engineering Room	/	/	/	-	-	-	-	/



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok สุขุมวิท 24 อาคาร A						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
01020002	IM-OUT-P3FL	✓	-	-	-	
01020003	HEAT_ADD_B01	-	-	-	-	
01020004	HEAT_ADD_B02	-	-	-	-	
01020005	HEAT_ADD_105	-	-	-	-	
01020006	SMOKE_ADD_1_04	-	-	-	-	
01020007	SMOKE_ADD_1_05	-	-	-	-	
01020008	SMOKE_ADD_1_06	-	-	-	-	
01020009	SMOKE_ADD_1_07	-	-	-	-	
01020126	DZ_ST2_B1FL (B1-9FL)	-	-	-	-	
01020127	KZ_01_B1FL	-	-	-	-	
01020128	MZ_01_B1FL	-	-	-	-	
01020129	SV_01_B1FL	-	-	-	-	
01020130	SV_02_B1FL	-	-	-	-	
01020131	SV_03_B1FL	-	-	-	-	
01020132	SV_04_B1FL	-	-	-	-	
01020133	SV_05_B1FL	-	-	-	-	
01020134	SV_06_B1FL	-	-	-	-	
01020135	SV_07_B1FL	-	-	-	-	
01020136	SV_08_B1FL	-	-	-	-	
01020137	SV_09_B1FL	-	-	-	-	
01020138	SV_10_B1FL	-	-	-	-	
01020139	SV_11_B1FL	-	-	-	-	
01020140	SV_12_B1FL	-	-	-	-	
01020141	DFP_STATUS_MONITORING	-	-	-	-	
01020142	EFP_STATUS_MONITORING	-	-	-	-	
01020143	JP_STATUS_MONITORING	-	-	-	-	
01020144	DFP_TROUBLE	-	-	-	-	
01020145	EFP_TROUBLE	-	-	-	-	
01020146	JP_TROUBLE	-	-	-	-	
01020147	GAS_DETECTOR_PANEL	-	-	-	-	



บริษัท ตีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok สุขุมวิท 24 อาคาร A						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01020148	STZ_01_B1FL	-	-	-	-	
01020149	STZ_FML_B1FL (B1-9FL)	-	-	-	-	
01020150	SPZ_01_B1FL	-	-	-	-	
01020151	SPZ_ST2_B1FL (B1-9FL)	-	-	-	-	
01020152	TZ_01_B1FL	-	-	-	-	
01020153	TZ_ST2_B1FL (B1-25FL)	-	-	-	-	
01020154	DZ_01_1FL	-	-	-	-	
01020155	DZ_02_1FL	-	-	-	-	
01020156	DZ_03_1FL	-	-	-	-	
01020157	DZ_04_1FL	-	-	-	-	
01020158	DZ_05_1FL	-	-	-	-	
01020159	DZ_06_1FL	-	-	-	-	
01020160	DZ_07_ST1_1FL (1-9FL)	-	-	-	-	
01020161	DZ_08_FML_1FL	-	-	-	-	
01020162	KZ_01_1FL	-	-	-	-	
01020163	MZ_01_1FL	-	-	-	-	
01020164	KZ_02_1FL	-	-	-	-	
01020165	MZ_02_1FL	-	-	-	-	
01020166	KZ_03_1FL	-	-	-	-	
01020167	MZ_03_1FL	-	-	-	-	
01020168	KZ_04_1FL	-	-	-	-	
01020169	MZ_04_1FL	-	-	-	-	
01020170	KZ_05_1FL	-	-	-	-	
01020171	MZ_05_1FL	-	-	-	-	
01020172	ANSUL_01_1FL	-	-	-	-	
01020174	FS_01_1FL	-	-	-	-	
01020175	SV_01_1FL	-	-	-	-	
01020176	STZ_01_1FL	-	-	-	-	
01020177	STZ_02_1FL	-	-	-	-	
01020178	STZ_03_1FL	-	-	-	-	
01020179	STZ_04_1FL	-	-	-	-	



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok สุขุมวิท 24 อาคาร A						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01020180	STZ_05_1FL	-	-	-	-	
01020181	STZ_06_ST1_1FL(1-9FL)	-	-	-	-	
01020182	STZ_07_FML_1FL(1-9FL)	-	-	-	-	
01020183	SPZ_01_1FL	-	-	-	-	
01020184	SPZ_02_1FL	-	-	-	-	
01020185	SPZ_03_1FL	-	-	-	-	
01020186	SPZ_04_1FL	-	-	-	-	
01020188	SPZ_06_ST1_1FL(1-9FL)	-	-	-	-	
01020189	SPZ_07_ST2_1FL(1-9FL)	-	-	-	-	
01020190	TZ_01_1FL	-	-	-	-	
01020191	TZ_02_ST1_1FL	-	-	-	-	
01020192	TZ_03_FML_1FL	-	-	-	-	
01020193	RELAY ACCESS CONTROL	-	-	-	-	
01020194	RELAY ANSUL	-	-	-	-	
01020195	RELAY PUBLIC ADDRESS	-	-	-	-	
01020196	RELAY AHU-1 1FL	-	-	-	-	
01020197	DZ_01_MFL	-	-	-	-	
01020198	SV_15_B1FL	-	-	-	-	
01020199	KZ_01_MFL	-	-	-	-	
01020200	MZ_01_MFL	-	-	-	-	
01020201	SV_01_MFL	-	-	-	-	
01020202	SV_02_MFL	-	-	-	-	
01020203	STZ_01_MFL	-	-	-	-	
01020204	SPZ_01_MFL	-	-	-	-	
01020205	DZ_01_P1FL	✓	-	-	-	
01020206	DZ_02_P1FL	✓	-	-	-	
01020207	KZ_01_P1FL	✓	-	-	-	
01020208	MZ_01_P1FL	✓	-	-	-	
01020209	FS_01_P1FL	✓	-	-	-	
01020210	SV_01_P1FL	✓	-	-	-	
01020211	STZ_01_P1FL	✓	-	-	-	



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok สุขุมวิท 24 อาคาร A						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01020212	STZ_02_P1FL	✓	-	-	-	
01020213	SPZ_01_P1FL	✓	-	-	-	
01020214	SPZ_02_P1FL	✓	-	-	-	
01020215	DZ_01_P2FL	✓	-	-	-	
01020216	DZ_02_P2FL	✓	-	-	-	
01020217	KZ_01_P2FL	✓	-	-	-	
01020218	MZ_01_P2FL	✓	-	-	-	
01020219	FS_01_P2FL	✓	-	-	-	
01020220	SV_01_P2FL	✓	-	-	-	
01020221	STZ_01_P2FL	✓	-	-	-	
01020222	STZ_02_P2FL	✓	-	-	-	
01020223	SPZ_01_P2FL	✓	-	-	-	
01020224	SPZ_02_P2FL	✓	-	-	-	
01020225	DZ_01_P3FL	✓	-	-	-	
01020226	DZ_02_P3FL	✓	-	-	-	
01020227	KZ_01_P3FL	✓	-	-	-	
01020228	MZ_01_P3FL	✓	-	-	-	
01020229	FS_01_P3FL	✓	-	-	-	
01020230	SV_01_P3FL	✓	-	-	-	
01020231	STZ_01_P3FL	✓	-	-	-	
01020232	STZ_02_P3FL	✓	-	-	-	
01020233	SPZ_01_P3FL	✓	-	-	-	
01020234	SPZ_02_P3FL	✓	-	-	-	
01020235	KZ_02_P1FL	✓	-	-	-	
01020236	MZ_02_P1FL	✓	-	-	-	
01020237	KZ_02_P2FL	✓	-	-	-	
01020238	MZ_02_P2FL	✓	-	-	-	
01020239	KZ_02_P3FL	✓	-	-	-	
01020240	MZ_02_P3FL	✓	-	-	-	
01020241	SV_13_B1FL	-	-	-	-	
01020242	SV_14_B1FL	-	-	-	-	



บริษัท ตีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok สุขุมวิท 24 อาคาร A						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01020251	IM-IN-P4FL	-	-	-	-	
01020252	IM-OUT-9FL	-	-	-	-	
01020253	SMOKE_ADD_801	-	-	-	-	
01020254	SMOKE_ADD_802	-	-	-	-	
01020255	HEAT_ADD_808	-	-	-	-	
01020256	HEAT_ADD_809	-	-	-	-	
01020257	HEAT_ADD_810	-	-	-	-	
01020258	SMOKE_ADD_803	-	-	-	-	
01020259	SMOKE_ADD_804	-	-	-	-	
01020260	SMOKE_ADD_805	-	-	-	-	
01020261	SMOKE_ADD_806	-	-	-	-	
01020262	SMOKE_ADD_807	-	-	-	-	
01020263	DUCT_SMOKE_ST2-1_7FL	-	-	-	-	
01020264	DUCT_SMOKE_FML-1_7FL	-	-	-	-	
01020265	DUCT_SMOKE_ST1-1_7FL	-	-	-	-	
01020266	DUCT_SMOKE_ADD_4_7FL	-	-	-	-	
01020267	DUCT_SMOKE_ADD_5_7FL	-	-	-	-	
01020376	DZ_01_P4FL	✓	-	-	-	
01020377	DZ_02_P4FL	✓	-	-	-	
01020378	KZ_01_P4FL	✓	-	-	-	
01020379	MZ_01_P4FL	✓	-	-	-	
01020380	KZ_02_P4FL	✓	-	-	-	
01020381	MZ_02_P4FL	✓	-	-	-	
01020382	FS_01_P4FL	✓	-	-	-	
01020383	SV_01_P4FL	✓	-	-	-	
01020384	STZ_01_P4FL	✓	-	-	-	
01020385	STZ_02_P4FL	✓	-	-	-	
01020386	SPZ_01_P4FL	✓	-	-	-	
01020387	SPZ_02_P4FL	✓	-	-	-	
01020388	DZ_01_P5FL	✓	-	-	-	
01020389	SV_08_9FL	✓	-	-	-	



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok สุขุมวิท 24 อาคาร A						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01020390	KZ_01_P5FL	✓	-	-	-	
01020391	MZ_01_P5FL	✓	-	-	-	
01020392	KZ_02_P5FL	✓	-	-	-	
01020393	MZ_02_P5FL	✓	-	-	-	
01020394	FS_01_P5FL	✓	-	-	-	
01020395	SV_01_P5FL	✓	-	-	-	
01020396	STZ_01_P5FL	✓	-	-	-	
01020397	STZ_02_P5FL	✓	-	-	-	
01020398	SPZ_01_P5FL	✓	-	-	-	
01020399	SPZ_02_P5FL	✓	-	-	-	
01020400	DZ_01_P6FL	✓	-	-	-	
01020401	DZ_02_P6FL	✓	-	-	-	
01020402	KZ_01_P6FL	✓	-	-	-	
01020403	MZ_01_P6FL	✓	-	-	-	
01020404	KZ_02_P6FL	✓	-	-	-	
01020405	MZ_02_P6FL	✓	-	-	-	
01020406	FS_01_P6FL	✓	-	-	-	
01020407	SV_01_P6FL	✓	-	-	-	
01020408	STZ_01_P6FL	✓	-	-	-	
01020409	STZ_02_P6FL	✓	-	-	-	
01020410	SPZ_01_P6FL	✓	-	-	-	
01020411	SPZ_02_P6FL	✓	-	-	-	
01020412	DZ_01_P7FL	✓	-	-	-	
01020413	DZ_02_P7FL	✓	-	-	-	
01020414	DZ_03_7MFL	✓	-	-	-	
01020415	DZ_04_7MFL	✓	-	-	-	
01020416	KZ_01_P7FL	✓	-	-	-	
01020417	MZ_01_P7FL	✓	-	-	-	
01020418	KZ_02_P7FL	✓	-	-	-	
01020419	MZ_02_P7FL	✓	-	-	-	
01020420	FS_01_P7FL	✓	-	-	-	



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok สุขุมวิท 24 อาคาร A						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01020421	SV_01_P7FL	✓	-	-	-	
01020422	STZ_01_P7FL	✓	-	-	-	
01020423	STZ_02_P7FL	✓	-	-	-	
01020424	STZ_03_7MFL	✓	-	-	-	
01020425	STZ_7M_04	✓	-	-	-	
01020426	SPZ_01_P7FL	✓	-	-	-	
01020427	SPZ_02_P7FL	✓	-	-	-	
01020428	SPZ_03_7MFL	✓	-	-	-	
01020429	SPZ_04_7MFL	✓	-	-	-	
01020430	RELAY PF 7FL	✓	-	-	-	
01020431	RZ_02_LIFT_9FL	✓	-	-	-	
01020432	DZ_01_8FL	✓	-	-	-	
01020433	DZ_02_8FL	✓	-	-	-	
01020434	DZ_03_8FL	✓	-	-	-	
01020435	DZ_04_8FL	✓	-	-	-	
01020436	KZ_01_8FL	✓	-	-	-	
01020437	MZ_01_8FL	✓	-	-	-	
01020438	KZ_02_8FL	✓	-	-	-	
01020439	MZ_02_8FL	✓	-	-	-	
01020440	SV_01_8FL	✓	-	-	-	
01020441	SV_02_8FL	✓	-	-	-	
01020442	SV_04_9FL	✓	-	-	-	
01020443	SV_05_9FL	✓	-	-	-	
01020444	SV_06_9FL	✓	-	-	-	
01020445	SV_07_9FL	✓	-	-	-	
01020446	ALARM_NOVEC1230	✓	-	-	-	
01020447	ALARM_PRE-ACTION_8FL	✓	-	-	-	
01020448	STZ_01_8FL	✓	-	-	-	
01020449	STZ_02_8FL	✓	-	-	-	
01020450	STZ_03_8FL	✓	-	-	-	
01020451	SPZ_01_8FL	✓	-	-	-	



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok สุขุมวิท 24 อาคาร A						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01020452	SPZ_02_8FL	✓	-	-	-	
01020453	SPZ_03_8FL	✓	-	-	-	
01020454	TZ_01_8FL	✓	-	-	-	
01020455	DZ_06_9FL	✓	-	-	-	
01020456	RELAY FM-200	✓	-	-	-	
01020457	RELAY PRE-ACTION	✓	-	-	-	
01020458	RELAY ACCESS CONTROL	✓	-	-	-	
01020459	DZ_01_9FL	✓	-	-	-	
01020460	DZ_02_9FL	✓	-	-	-	
01020461	DZ_03_9FL	✓	-	-	-	
01020462	DZ_04_9FL	✓	-	-	-	
01020463	KZ_01_9FL	✓	-	-	-	
01020464	MZ_01_9FL	✓	-	-	-	
01020465	KZ_02_9FL	✓	-	-	-	
01020466	MZ_02_9FL	✓	-	-	-	
01020467	FS_01_9FL	✓	-	-	-	
01020468	SV_01_9FL	✓	-	-	-	
01020469	SV_02_9FL	✓	-	-	-	
01020470	SV_03_9FL	✓	-	-	-	
01020471	STZ_01_9FL	✓	-	-	-	
01020472	STZ_02_9FL	✓	-	-	-	
01020473	SPZ_01_9FL	✓	-	-	-	
01020474	SPZ_02_9FL	✓	-	-	-	
01020475	RELAY ACCESS CONTROL	✓	-	-	-	
01020476	RELAY PAHU 9FL	✓	-	-	-	
01020477	RELAY AHU 9FL	✓	-	-	-	
01020478	FS_01_8FL_L	✓	-	-	-	
01020479	SV_01_8FL	✓	-	-	-	
01020480	SV_010_9FL	✓	-	-	-	
01020481	DZ_02_P5FL	✓	-	-	-	
01020482	DZ_05_9FL	✓	-	-	-	



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok สุขุมวิท 24 อาคาร A						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01020483	KZ_01_7MFL	✓	-	-	-	
01020484	MZ_01_7MFL	✓	-	-	-	
01020485	TROUBLE_PRE-ACTION_8FL	✓	-	-	-	
01020486	TROUBLE_NOVEC1230_8FL	✓	-	-	-	
01030001	IM_IN_10FL	✓	-	✓	-	
01030002	IM_OUT_14FL	✓	-	✓	-	
01030003	SMOKE_ADD_RM1001	✓	-	-	-	
01030004	SMOKE_ADD_RM1002	-	-	✓	-	
01030005	SMOKE_ADD_RM1003-02	-	-	✓	-	
01030006	SMOKE_ADD_RM1003-01	-	-	✓	-	
01030007	SMOKE_ADD_RM1004	-	-	✓	-	
01030008	SMOKE_ADD_RM1005	-	-	✓	-	
01030009	SMOKE_ADD_RM1006-02	✓	-	✓	-	
01030010	SMOKE_ADD_RM1006-01	✓	-	✓	-	
01030011	SMOKE_ADD_RM1007-01	-	-	✓	-	
01030012	SMOKE_ADD_RM1007-02	-	-	✓	-	
01030013	SMOKE_ADD_RM1008	-	-	✓	-	
01030014	SMOKE_ADD_RM1009	-	-	✓	-	
01030015	SMOKE_ADD_RM1010	-	-	✓	-	
01030016	SMOKE_ADD_RM1011	✓	-	-	-	
01030017	SMOKE_ADD_RM1012-01	✓	-	-	-	
01030018	SMOKE_ADD_RM1012-02	✓	-	-	-	
01030019	SMOKE_ADD_RM1013-01	-	-	✓	-	
01030020	SMOKE_ADD_RM1013-02	-	-	✓	-	
01030021	SMOKE_ADD_RM1014	-	-	-	-	
01030022	SMOKE_ADD_RM1015	-	-	-	-	
01030023	SMOKE_ADD_RM1016-01	-	-	✓	-	
01030024	SMOKE_ADD_RM1016-02	-	-	✓	-	
01030025	SMOKE_ADD_RM1017	-	-	✓	-	
01030026	SMOKE_ADD_RM1018	-	-	✓	-	
01030027	SMOKE_ADD_RM1101	✓	-	-	-	



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok สุขุมวิท 24 อาคาร A						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01030028	SMOKE_ADD_RM1102	✓	-	-	-	
01030029	SMOKE_ADD_RM1103-02	✓	-	-	-	
01030030	SMOKE_ADD_RM1103-01	✓	-	-	-	
01030031	SMOKE_ADD_RM1104	✓	-	-	-	
01030032	SMOKE_ADD_RM1105	✓	-	-	✓	
01030033	SMOKE_ADD_RM1106-02	✓	-	-	-	
01030034	SMOKE_ADD_RM1106-01	✓	-	-	-	
01030035	SMOKE_ADD_RM1107-02	✓	-	-	-	
01030036	SMOKE_ADD_RM1107-01	✓	-	-	-	
01030037	SMOKE_ADD_RM1108	✓	-	-	-	
01030038	SMOKE_ADD_RM1109	✓	-	-	-	
01030039	SMOKE_ADD_RM1110	✓	-	-	-	
01030040	SMOKE_ADD_RM1111	✓	-	-	-	
01030041	SMOKE_ADD_RM1112-02	-	-	-	✓	
01030042	SMOKE_ADD_RM1112-01	-	-	-	✓	
01030043	SMOKE_ADD_RM1113-02	-	-	-	✓	
01030044	SMOKE_ADD_RM1113-01	-	-	-	✓	
01030045	SMOKE_ADD_RM1114	-	-	-	✓	
01030046	SMOKE_ADD_RM1115	✓	-	-	-	
01030047	SMOKE_ADD_RM1116-02	✓	-	-	✓	
01030048	SMOKE_ADD_RM1116-01	✓	-	-	✓	
01030049	SMOKE_ADD_RM1117	-	-	-	✓	
01030050	SMOKE_ADD_RM1118	-	-	-	✓	
01030051	SMOKE_ADD_RM1201	-	-	-	✓	
01030052	SMOKE_ADD_RM1202	-	-	-	✓	
01030053	SMOKE_ADD_RM1203-02	✓	-	-	✓	
01030054	SMOKE_ADD_RM1203-01	✓	-	-	✓	
01030055	SMOKE_ADD_RM1204	✓	-	-	-	
01030056	SMOKE_ADD_RM1205	-	-	-	✓	
01030057	SMOKE_ADD_RM1206-02	✓	-	-	-	
01030058	SMOKE_ADD_RM1206-01	✓	-	-	-	



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok สุขุมวิท 24 อาคาร A						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01030059	SMOKE_ADD_RM1207-02	✓	-	-	-	
01030060	SMOKE_ADD_RM1207-01	✓	-	-	-	
01030061	SMOKE_ADD_RM1208	✓	-	-	-	
01030062	SMOKE_ADD_RM1209	✓	-	-	-	
01030063	SMOKE_ADD_RM1210	✓	-	-	-	
01030064	SMOKE_ADD_RM1211	-	-	-	✓	
01030065	SMOKE_ADD_RM1212-01	-	-	-	✓	
01030066	SMOKE_ADD_RM1212-02	-	-	-	✓	
01030067	SMOKE_ADD_RM1213-01	✓	-	-	-	
01030068	SMOKE_ADD_RM1213-02	✓	-	-	-	
01030069	SMOKE_ADD_RM1214	-	-	-	✓	
01030070	SMOKE_ADD_RM1215	✓	-	-	✓	
01030071	SMOKE_ADD_RM1216-01	-	-	-	✓	
01030072	SMOKE_ADD_RM1216-02	-	-	-	✓	
01030073	SMOKE_ADD_RM1217	-	-	-	✓	
01030074	SMOKE_ADD_RM1218	✓	-	-	-	
01030075	SMOKE_ADD_RM1401	-	-	-	✓	
01030076	SMOKE_ADD_RM1402	✓	-	-	-	
01030077	SMOKE_ADD_RM1403-02	-	-	-	✓	
01030078	SMOKE_ADD_RM1403-01	-	-	-	✓	
01030079	SMOKE_ADD_RM1404	-	-	-	✓	
01030080	SMOKE_ADD_RM1405	-	-	-	✓	
01030081	SMOKE_ADD_RM1406-02	-	-	-	✓	
01030082	SMOKE_ADD_RM1406-01	-	-	-	✓	
01030083	SMOKE_ADD_RM1407-02	✓	-	-	-	
01030084	SMOKE_ADD_RM1407-01	✓	-	-	-	
01030085	SMOKE_ADD_RM1408	✓	-	-	-	
01030086	SMOKE_ADD_RM1409	-	-	-	✓	
01030087	SMOKE_ADD_RM1410	-	-	-	✓	
01030088	SMOKE_ADD_RM1411	✓	-	-	-	
01030089	SMOKE_ADD_RM1412-01	-	-	-	✓	



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok สุขุมวิท 24 อาคาร A						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01030090	SMOKE_ADD_RM1412-02	-	-	-	✓	
01030091	SMOKE_ADD_RM1413-01	-	-	-	✓	
01030092	SMOKE_ADD_RM1413-02	-	-	-	✓	
01030093	SMOKE_ADD_RM1414	-	-	-	✓	
01030094	SMOKE_ADD_RM1415	-	-	-	✓	
01030095	SMOKE_ADD_RM1416-02	-	-	-	✓	
01030096	SMOKE_ADD_RM1416-01	-	-	-	✓	
01030097	SMOKE_ADD_RM1417	-	-	-	✓	
01030098	SMOKE_ADD_RM1418	-	-	-	✓	
01030126	DZ_01_10FL	✓	-	-	-	
01030127	DZ_ST1_10FL-20FL	✓	-	-	-	
01030128	DZ_ST2_10FL-20FL	✓	-	-	-	
01030129	DZ_FML_10FL-20FL	✓	-	-	-	
01030132	STZ_01_10FL	✓	-	-	-	
01030133	STZ_02_10FL	✓	-	-	-	
01030134	STZ_03_10FL	✓	-	-	-	
01030135	STZ_04_10FL	✓	-	-	-	
01030136	STZ_05_10FL	✓	-	-	-	
01030137	SPZ_01_10FL	✓	-	-	-	
01030138	SPZ_02_10FL	✓	-	-	-	
01030139	SPZ_03_ST1_10FL-20FL	✓	-	-	-	
01030140	SPZ_04_ST2_10FL-20FL	✓	-	-	-	
01030141	SPZ_05_FML_10FL-20FL	✓	-	-	-	
01030142	DZ_01_11FL	✓	-	-	-	
01030143	STZ_01_11FL	✓	-	-	-	
01030144	STZ_02_11FL	✓	-	-	-	
01030145	SPZ_01_11FL	✓	-	-	-	
01030146	SPZ_02_11FL	✓	-	-	-	
01030147	DZ_01_12FL	✓	-	-	-	
01030148	STZ_01_12FL	✓	-	-	-	
01030149	STZ_02_12FL	✓	-	-	-	



บริษัท คียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok สุขุมวิท 24 อาคาร A						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01030150	SPZ_01_12FL	✓	-	-	-	
01030151	SPZ_02_12FL	✓	-	-	-	
01030152	DZ_01_14FL	✓	-	-	-	
01030153	STZ_01_14FL	✓	-	-	-	
01030154	SPZ_01_14FL	✓	-	-	-	
01030155	MZ_01_10FL	✓	-	-	-	
01030156	KZ_01_10FL	✓	-	-	-	
01030157	MZ_02_10FL	✓	-	-	-	
01030158	KZ_02_10FL	✓	-	-	-	
01030159	MZ_01_11FL	✓	-	-	-	
01030160	KZ_01_11FL	✓	-	-	-	
01030161	MZ_02_11FL	✓	-	-	-	
01030162	KZ_02_11FL	✓	-	-	-	
01030163	FS_01_10FL	✓	-	-	-	
01030164	SV_01_10FL	✓	-	-	-	
01030165	FS_01_11FL	✓	-	-	-	
01030166	SV_01_11FL	✓	-	-	-	
01030167	FS_01_12FL	✓	-	-	-	
01030168	SV_01_12FL	✓	-	-	-	
01030169	FS_01_14FL	✓	-	-	-	
01030170	SV_01_14FL	✓	-	-	-	
01030171	MZ_01_12FL	✓	-	-	-	
01030172	KZ_01_12FL	✓	-	-	-	
01030173	MZ_02_12FL	✓	-	-	-	
01030174	KZ_02_12FL	✓	-	-	-	
01030175	MZ_01_14FL	✓	-	-	-	
01030176	KZ_01_14FL	✓	-	-	-	
01030177	MZ_02_14FL	✓	-	-	-	
01030178	KZ_02_14FL	✓	-	-	-	
01030251	IM_IN_15FL	✓	-	-	-	
01030253	SMOKE_ADD_RM1501-02	✓	-	-	-	



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok สุขุมวิท 24 อาคาร A						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01030254	SMOKE_ADD_RM1501-01	✓	-	-	-	
01030255	SMOKE_ADD_RM1503-02	✓	-	-	-	
01030256	SMOKE_ADD_RM1503-01	✓	-	-	-	
01030257	SMOKE_ADD_RM1504-01	✓	-	-	-	
01030258	SMOKE_ADD_RM1504-02	✓	-	-	-	
01030259	SMOKE_ADD_RM1505-01	✓	-	-	-	
01030260	SMOKE_ADD_RM1505-02	✓	-	-	-	
01030261	SMOKE_ADD_RM1506-01	-	-	✓	-	
01030262	SMOKE_ADD_RM1506-02	-	-	✓	-	
01030263	SMOKE_ADD_RM1507-01	✓	-	-	-	
01030264	SMOKE_ADD_RM1507-02	✓	-	-	-	
01030265	SMOKE_ADD_RM1508-01	✓	-	-	-	
01030266	SMOKE_ADD_RM1508-02	✓	-	-	-	
01030267	SMOKE_ADD_RM1509-01	✓	-	-	-	
01030268	SMOKE_ADD_RM1509-02	✓	-	-	-	
01030269	SMOKE_ADD_RM1511-01	✓	-	-	-	
01030270	SMOKE_ADD_RM1511-02	✓	-	-	-	
01030271	SMOKE_ADD_RM1512-01	✓	-	-	-	
01030272	SMOKE_ADD_RM1512-02	✓	-	-	-	
01030273	SMOKE_ADD_RM1513-02	✓	-	-	-	
01030274	SMOKE_ADD_RM1513-01	✓	-	-	-	
01030275	SMOKE_ADD_RM1514-02	✓	-	-	-	
01030276	SMOKE_ADD_RM1514-01	✓	-	-	-	
01030277	SMOKE_ADD_RM1515-01	✓	-	-	-	
01030278	SMOKE_ADD_RM1515-02	✓	-	-	-	อุปกรณ์เสีย
01030279	SMOKE_ADD_RM1516-01	✓	-	-	-	
01030280	SMOKE_ADD_RM1516-02	✓	-	-	-	
01030281	SMOKE_ADD_RM1517-02	✓	-	-	-	
01030282	SMOKE_ADD_RM1517-01	✓	-	-	-	
01030283	SMOKE_ADD_RM1601-02	✓	-	-	-	
01030284	SMOKE_ADD_RM1601-01	✓	-	-	-	



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568

โครงการ Staybridge Bangkok สุขุมวิท 24 อาคาร A

Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01030285	SMOKE_ADD_RM1603-02	✓	-	-	-	
01030286	SMOKE_ADD_RM1603-01	✓	-	-	-	
01030287	SMOKE_ADD_RM1604-01	✓	-	-	-	
01030288	SMOKE_ADD_RM1604-02	✓	-	-	-	
01030289	SMOKE_ADD_RM1605-01	✓	-	-	-	
01030290	SMOKE_ADD_RM1605-02	✓	-	-	-	
01030291	SMOKE_ADD_RM1606-01	-	-	-	-	
01030292	SMOKE_ADD_RM1606-02	-	-	-	-	
01030293	SMOKE_ADD_RM1607-02	✓	-	-	-	
01030294	SMOKE_ADD_RM1607-01	✓	-	-	-	
01030295	SMOKE_ADD_RM1608-01	✓	-	-	-	
01030296	SMOKE_ADD_RM1608-02	✓	-	-	-	
01030297	SMOKE_ADD_RM1609-02	-	-	✓	-	
01030298	SMOKE_ADD_RM1609-01	-	-	✓	-	
01030299	SMOKE_ADD_RM1611-01	✓	-	-	-	
01030300	SMOKE_ADD_RM1611-02	✓	-	-	-	
01030301	SMOKE_ADD_RM1612-01	✓	-	-	-	
01030302	SMOKE_ADD_RM1612-02	✓	-	-	-	
01030303	SMOKE_ADD_RM1613-02	✓	-	-	-	
01030304	SMOKE_ADD_RM1613-01	✓	-	-	-	
01030305	SMOKE_ADD_RM1614-02	✓	-	-	-	
01030306	SMOKE_ADD_RM1614-01	✓	-	-	-	
01030307	SMOKE_ADD_RM1615-01	✓	-	-	-	
01030308	SMOKE_ADD_RM1615-02	✓	-	-	-	
01030309	SMOKE_ADD_RM1616-01	✓	-	-	-	
01030310	SMOKE_ADD_RM1616-02	✓	-	-	-	
01030311	SMOKE_ADD_RM1617-02	✓	-	✓	-	
01030312	SMOKE_ADD_RM1617-01	✓	-	✓	-	
01030313	SMOKE_ADD_RM1701-02	✓	-	-	-	
01030314	SMOKE_ADD_RM1701-01	✓	-	-	-	
01030315	SMOKE_ADD_RM1703-02	✓	-	-	-	



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok สุขุมวิท 24 อาคาร A						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01030316	SMOKE_ADD_RM1703-01	✓	-	-	-	
01030317	SMOKE_ADD_RM1704-01	✓	-	-	-	
01030318	SMOKE_ADD_RM1704-02	✓	-	-	-	
01030319	SMOKE_ADD_RM1705-01	✓	-	-	-	
01030320	SMOKE_ADD_RM1705-02	✓	-	-	-	
01030321	SMOKE_ADD_RM1706-01	✓	-	-	-	
01030322	SMOKE_ADD_RM1706-02	✓	-	-	-	
01030323	SMOKE_ADD_RM1707-02	✓	-	-	-	
01030324	SMOKE_ADD_RM1707-01	✓	-	-	-	
01030325	SMOKE_ADD_RM1708-01	✓	-	-	-	
01030326	SMOKE_ADD_RM1708-02	✓	-	-	-	
01030327	SMOKE_ADD_RM1709-02	✓	-	-	-	
01030328	SMOKE_ADD_RM1709-01	✓	-	-	-	
01030329	SMOKE_ADD_RM1711-02	✓	-	-	-	
01030330	SMOKE_ADD_RM1711-01	✓	-	-	-	
01030331	SMOKE_ADD_RM1712-01	✓	-	-	-	
01030332	SMOKE_ADD_RM1712-02	✓	-	-	-	
01030333	SMOKE_ADD_RM1713-02	✓	-	-	-	
01030334	SMOKE_ADD_RM1713-01	✓	-	-	-	
01030335	SMOKE_ADD_RM1714-01	✓	-	-	-	
01030336	SMOKE_ADD_RM1714-02	✓	-	-	-	
01030337	SMOKE_ADD_RM1715-02	✓	-	-	-	
01030338	SMOKE_ADD_RM1715-01	✓	-	-	-	
01030339	SMOKE_ADD_RM1716-01	✓	-	-	-	
01030340	SMOKE_ADD_RM1716-02	✓	-	-	-	
01030341	SMOKE_ADD_RM1717-02	✓	-	-	-	
01030342	SMOKE_ADD_RM1717-01	✓	-	-	-	
01030343	SMOKE_ADD_RM1801-02	-	-	✓	-	
01030344	SMOKE_ADD_RM1801-01	-	-	✓	-	
01030345	SMOKE_ADD_RM1803-02	-	-	✓	-	
01030346	SMOKE_ADD_RM1803-01	-	-	✓	-	



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok สุขุมวิท 24 อาคาร A						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01030347	SMOKE_ADD_RM1804-01	-	-	✓	-	
01030348	SMOKE_ADD_RM1804-02	-	-	✓	-	
01030349	SMOKE_ADD_RM1805-02	-	-	✓	-	
01030350	SMOKE_ADD_RM1805-01	-	-	✓	-	
01030351	SMOKE_ADD_RM1806-01	-	-	-	-	
01030352	SMOKE_ADD_RM1806-08	-	-	-	-	
01030353	SMOKE_ADD_RM1807-02	-	-	✓	-	
01030354	SMOKE_ADD_RM1807-01	-	-	✓	-	
01030355	SMOKE_ADD_RM1808-01	-	-	✓	-	
01030356	SMOKE_ADD_RM1808-02	-	-	✓	-	
01030357	SMOKE_ADD_RM1809-02	✓	-	✓	-	
01030358	SMOKE_ADD_RM1809-01	✓	-	✓	-	
01030359	SMOKE_ADD_RM1811-02	-	-	✓	-	
01030360	SMOKE_ADD_RM1811-01	-	-	✓	-	
01030361	SMOKE_ADD_RM1812-01	-	-	✓	-	
01030362	SMOKE_ADD_RM1812-02	-	-	✓	-	
01030363	SMOKE_ADD_RM1813-02	-	-	✓	-	
01030364	SMOKE_ADD_RM1813-01	-	-	✓	-	
01030365	SMOKE_ADD_RM1814-01	-	-	✓	-	
01030366	SMOKE_ADD_RM1814-02	-	-	✓	-	
01030367	SMOKE_ADD_RM1815-02	-	-	✓	-	
01030368	SMOKE_ADD_RM1815-01	-	-	✓	-	
01030369	SMOKE_ADD_RM1816-01	-	-	✓	-	
01030370	SMOKE_ADD_RM1816-02	-	-	✓	-	
01030371	SMOKE_ADD_RM1817-02	-	-	✓	-	
01030372	SMOKE_ADD_RM1817-01	-	-	✓	-	
01030376	DZ_01_15FL	✓	-	-	-	
01030377	STZ_01_15FL	✓	-	-	-	
01030378	SPZ_01_15FL	✓	-	-	-	
01030379	DZ_01_16FL	✓	-	-	-	
01030380	STZ_01_16FL	✓	-	-	-	



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok สุขุมวิท 24 อาคาร A						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01030381	SPZ_01_16FL	✓	-	-	-	
01030382	DZ_01_17FL	✓	-	-	-	
01030383	STZ_01_17FL	✓	-	-	-	
01030384	SPZ_01_17FL	✓	-	-	-	
01030385	DZ_01_18FL	✓	-	-	-	
01030386	STZ_01_18FL	✓	-	-	-	
01030387	SPZ_01_18FL	✓	-	-	-	
01030388	MZ_01_15FL	✓	-	-	-	
01030389	KZ_01_15FL	✓	-	-	-	
01030390	MZ_02_15FL	✓	-	-	-	
01030391	KZ_02_15FL	✓	-	-	-	
01030392	MZ_01_16FL	✓	-	-	-	
01030393	FS_01_16FL	✓	-	-	-	
01030394	SV_01_16FL	✓	-	-	-	
01030395	FS_01_17FL	✓	-	-	-	
01030396	SV_01_17FL	✓	-	-	-	
01030397	FS_01_18FL	✓	-	-	-	
01030398	SV_01_18FL	✓	-	-	-	
01030399	KZ_01_16FL	✓	-	-	-	
01030400	MZ_02_16FL	✓	-	-	-	
01030401	KZ_02_16FL	✓	-	-	-	
01030402	MZ_01_17FL	✓	-	-	-	
01030403	KZ_01_17FL	✓	-	✓	-	
01030404	MZ_02_17FL	✓	-	✓	-	
01030405	KZ_02_17FL	✓	-	✓	-	
01030406	MZ_01_18FL	✓	-	✓	-	
01030407	KZ_01_18FL	✓	-	✓	-	
01030408	MZ_02_18FL	✓	-	✓	-	
01030409	KZ_02_18FL	✓	-	✓	-	
01030413	FS_01_15FL	✓	-	✓	-	
01030414	SV_01_15FL	✓	-	✓	-	



บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok สุขุมวิท 24 อาคาร A						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01040001	IM-OUT-19FL	✓	-	✓	-	
01040002	IM-OUT-20FL	✓	-	✓	-	
01040003	SMOKE_ADD_RM1901-02	-	-	✓	-	
01040004	SMOKE_ADD_RM1901-01	-	-	✓	-	
01040005	SMOKE_ADD_RM1903-02	-	-	✓	-	
01040006	SMOKE_ADD_RM1903-01	-	-	✓	-	
01040007	SMOKE_ADD_RM1904-01	-	-	✓	-	
01040008	SMOKE_ADD_RM1904-02	-	-	✓	-	
01040009	SMOKE_ADD_RM1905-02	-	-	✓	-	
01040010	SMOKE_ADD_RM1905-01	-	-	✓	-	
01040011	SMOKE_ADD_RM1906-01	-	-	✓	-	
01040012	SMOKE_ADD_RM1906-02	-	-	✓	-	
01040013	SMOKE_ADD_RM1908-01	-	-	✓	-	
01040014	SMOKE_ADD_RM1908-02	-	-	✓	-	
01040015	SMOKE_ADD_RM1909-02	-	-	✓	-	
01040016	SMOKE_ADD_RM1909-01	-	-	✓	-	
01040017	SMOKE_ADD_RM1911-01	-	-	✓	-	
01040018	SMOKE_ADD_RM1911-02	-	-	✓	-	
01040019	SMOKE_ADD_RM1913-02	-	-	✓	-	
01040020	SMOKE_ADD_RM1913-01	-	-	✓	-	
01040021	SMOKE_ADD_RM1914-01	-	-	✓	-	
01040022	SMOKE_ADD_RM1914-02	-	-	✓	-	
01040023	SMOKE_ADD_RM1915-01	-	-	✓	-	
01040024	SMOKE_ADD_RM1915-02	-	-	✓	-	
01040025	SMOKE_ADD_RM1916-01	-	-	✓	-	
01040026	SMOKE_ADD_RM1916-02	-	-	✓	-	
01040027	SMOKE_ADD_RM1917-02	-	-	✓	-	
01040028	SMOKE_ADD_RM1917-01	-	-	✓	-	
01040029	SMOKE_ADD_RM2017-02	-	-	-	-	
01040030	SMOKE_ADD_RM2001-02	✓	-	-	-	
01040031	SMOKE_ADD_RM2001-01	✓	-	-	-	



บริษัท ตีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok สุขุมวิท 24 อาคาร A						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01040032	SMOKE_ADD_RM2003-02	-	-	✓	-	
01040033	SMOKE_ADD_RM2003-01	-	-	✓	-	
01040034	SMOKE_ADD_RM2004-01	✓	-	-	-	
01040035	SMOKE_ADD_RM2004-02	✓	-	-	-	
01040036	SMOKE_ADD_RM2005-02	✓	-	-	-	
01040037	SMOKE_ADD_RM2005-01	✓	-	-	-	
01040038	SMOKE_ADD_RM2006-01	✓	-	-	-	
01040039	SMOKE_ADD_RM2006-02	✓	-	-	-	
01040040	SMOKE_ADD_RM2008-01	✓	-	-	-	
01040041	SMOKE_ADD_RM2008-02	✓	-	-	-	
01040042	SMOKE_ADD_RM2009-02	-	-	✓	-	
01040043	SMOKE_ADD_RM2009-01	-	-	✓	-	
01040044	SMOKE_ADD_RM2011-01	✓	-	-	-	
01040045	SMOKE_ADD_RM2011-02	✓	-	-	-	
01040046	SMOKE_ADD_RM2013-02	✓	-	-	-	
01040047	SMOKE_ADD_RM2013-01	✓	-	-	-	
01040048	SMOKE_ADD_RM2014-01	✓	-	-	-	
01040049	SMOKE_ADD_RM2014-02	✓	-	-	-	
01040050	SMOKE_ADD_RM2015-02	✓	-	-	-	
01040051	SMOKE_ADD_RM2015-01	✓	-	-	-	
01040052	SMOKE_ADD_RM2016-01	✓	-	-	-	
01040053	SMOKE_ADD_RM2016-02	✓	-	-	-	
01040054	SMOKE_ADD_RM2101-02	✓	-	-	-	
01040055	SMOKE_ADD_RM2101-01	✓	-	-	-	
01040056	SMOKE_ADD_RM2103-02	✓	-	-	-	
01040057	SMOKE_ADD_RM2103-01	✓	-	-	-	
01040058	SMOKE_ADD_RM2104-01	✓	-	-	-	
01040059	SMOKE_ADD_RM2104-02	✓	-	-	-	
01040060	SMOKE_ADD_RM2105-02	✓	-	-	-	
01040061	SMOKE_ADD_RM2105-01	✓	-	-	-	
01040062	SMOKE_ADD_RM2106-01	✓	-	-	-	



บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok สุขุมวิท 24 อาคาร A						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01040063	SMOKE_ADD_RM2106-02	✓	-	-	-	
01040064	SMOKE_ADD_RM2108-01	✓	-	-	-	
01040065	SMOKE_ADD_RM2108-02	✓	-	-	-	
01040066	SMOKE_ADD_RM2109-02	✓	-	-	-	
01040067	SMOKE_ADD_RM2109-01	✓	-	-	-	
01040068	SMOKE_ADD_RM2111-01	✓	-	-	-	
01040069	SMOKE_ADD_RM2111-02	✓	-	-	-	
01040070	SMOKE_ADD_RM2113-02	✓	-	-	-	
01040071	SMOKE_ADD_RM2113-01	✓	-	-	-	
01040072	SMOKE_ADD_RM2114-01	✓	-	-	-	
01040073	SMOKE_ADD_RM2114-02	✓	-	-	-	
01040074	SMOKE_ADD_RM2115-02	✓	-	-	-	
01040075	SMOKE_ADD_RM2115-01	✓	-	-	-	
01040076	SMOKE_ADD_RM2116-01	✓	-	-	-	
01040077	SMOKE_ADD_RM2116-02	✓	-	-	-	
01040078	SMOKE_ADD_RM2117-02	✓	-	-	-	
01040079	SMOKE_ADD_RM2117-01	✓	-	-	-	
01040080	SMOKE_ADD_RM2201-02	-	-	✓	-	
01040081	SMOKE_ADD_RM2201-01	-	-	✓	-	
01040082	SMOKE_ADD_RM2203-02	-	-	-	-	
01040083	SMOKE_ADD_RM2203-01	-	-	-	-	
01040084	SMOKE_ADD_RM2204-01	-	-	✓	-	
01040085	SMOKE_ADD_RM2204-02	-	-	✓	-	
01040086	SMOKE_ADD_RM2205-02	-	-	✓	-	
01040087	SMOKE_ADD_RM2205-01	-	-	✓	-	
01040088	SMOKE_ADD_RM2206-01	-	-	✓	-	
01040089	SMOKE_ADD_RM2206-02	-	-	✓	-	
01040090	SMOKE_ADD_RM2208-01	-	-	✓	-	
01040091	SMOKE_ADD_RM2208-02	-	-	✓	-	
01040092	SMOKE_ADD_RM2209-02	-	-	✓	-	
01040093	SMOKE_ADD_RM2209-01	-	-	✓	-	



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568

โครงการ Staybridge Bangkok สุขุมวิท 24 อาคาร A

Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01040094	SMOKE_ADD_RM2211-01	-	-	✓	-	
01040095	SMOKE_ADD_RM2211-02	-	-	✓	-	
01040096	SMOKE_ADD_RM2213-02	-	-	✓	-	
01040097	SMOKE_ADD_RM2213-01	-	-	✓	-	
01040098	SMOKE_ADD_RM2214-01	-	-	✓	-	
01040099	SMOKE_ADD_RM2214-02	-	-	✓	-	
01040100	SMOKE_ADD_RM2215-02	-	-	✓	-	
01040101	SMOKE_ADD_RM2215-01	-	-	✓	-	
01040102	SMOKE_ADD_RM2216-01	-	-	✓	-	
01040103	SMOKE_ADD_RM2216-02	-	-	✓	-	
01040104	SMOKE_ADD_RM2217-02	-	-	✓	-	
01040105	SMOKE_ADD_RM2217-01	-	-	✓	-	
01040106	SMOKE_ADD_RM2017-01	-	-	-	-	
01040126	DZ_01_19FL	✓	-	-	-	
01040127	STZ_01_19FL	✓	-	-	-	
01040128	SPZ_01_19FL	✓	-	-	-	
01040129	DZ_01_20FL	✓	-	-	-	
01040130	STZ_01_20FL	✓	-	-	-	
01040131	SPZ_01_20FL	✓	-	-	-	
01040132	DZ_01_21FL	✓	-	-	-	
01040133	DZ_ST1_21FL	✓	-	-	-	
01040134	DZ_ST2_21FL	✓	-	-	-	
01040135	DZ_FML_21FL	✓	-	-	-	
01040136	STZ_01_21FL	✓	-	-	-	
01040137	STZ_ST1_21FL	✓	-	-	-	
01040138	STZ_ST2_21FL	✓	-	-	-	
01040139	STZ_FML_21FL	✓	-	-	-	
01040140	SPZ_01_21FL	✓	-	-	-	
01040141	SPZ_ST1_21FL	✓	-	-	-	
01040142	SPZ_ST2_21FL	✓	-	-	-	
01040143	SPZ_FML_21FL	✓	-	-	-	



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok สุขุมวิท 24 อาคาร A						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01040144	FS_01_19FL	✓	-	-	-	
01040145	SV_01_19FL	✓	-	-	-	
01040146	FS_01_20FL	✓	-	-	-	
01040147	SV_01_20FL	✓	-	-	-	
01040148	FS_01_21FL	✓	-	-	-	
01040149	SV_01_21FL	✓	-	-	-	
01040150	DZ_01_22FL	✓	-	-	-	
01040151	STZ_01_22FL	✓	-	-	-	
01040152	SPZ_01_22FL	✓	-	-	-	
01040153	MZ-01-19FL	✓	-	-	-	
01040154	KZ_01_19FL	✓	-	-	-	
01040155	MZ-02-19FL	✓	-	-	-	
01040156	KZ_02_19FL	✓	-	-	-	
01040157	MZ-01-21FL	✓	-	-	-	
01040158	KZ_01_21FL	✓	-	-	-	
01040159	MZ-02-21FL	✓	-	-	-	
01040160	KZ_02_21FL	✓	-	-	-	
01040161	MZ-01-20FL	✓	-	-	-	
01040162	KZ_01_20FL	✓	-	-	-	
01040163	MZ-02-20FL	✓	-	-	-	
01040164	KZ_02_20FL	✓	-	-	-	
01040165	MZ-01-22FL	✓	-	-	-	
01040166	KZ_01_22FL	✓	-	-	-	
01040167	MZ-02-22FL	✓	-	-	-	
01040168	KZ_02_22FL	✓	-	-	-	
01040169	FS_01_22FL	✓	-	-	-	
01040170	SV_01_22FL	✓	-	-	-	
01040251	IM-OUT-RFL	✓	-	-	-	
01040253	SMOKE_ADD_RM2301-02	-	-	✓	-	
01040254	SMOKE_ADD_RM2301-01	-	-	✓	-	
01040255	SMOKE_ADD_RM2303-02	-	-	✓	-	



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok สุขุมวิท 24 อาคาร A						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01040256	SMOKE_ADD_RM2303-01	-	-	✓	-	
01040257	SMOKE_ADD_RM2304-01	-	-	✓	-	
01040258	SMOKE_ADD_RM2304-02	-	-	✓	-	
01040259	SMOKE_ADD_RM2305-02	-	-	✓	-	
01040260	SMOKE_ADD_RM2305-01	-	-	✓	-	
01040261	SMOKE_ADD_RM2306-01	-	-	✓	-	
01040262	SMOKE_ADD_RM2306-02	-	-	✓	-	
01040263	SMOKE_ADD_RM2308-01	-	-	✓	-	
01040264	SMOKE_ADD_RM2308-02	-	-	✓	-	
01040265	SMOKE_ADD_RM2309-02	-	-	✓	-	
01040266	SMOKE_ADD_RM2309-01	-	-	✓	-	
01040267	SMOKE_ADD_RM2311-01	-	-	✓	-	
01040268	SMOKE_ADD_RM2311-02	-	-	✓	-	
01040269	SMOKE_ADD_RM2313-02	-	-	✓	-	
01040270	SMOKE_ADD_RM2313-01	-	-	✓	-	
01040271	SMOKE_ADD_RM2314-01	-	-	✓	-	
01040272	SMOKE_ADD_RM2314-02	-	-	✓	-	
01040273	SMOKE_ADD_RM2315-02	-	-	✓	-	
01040274	SMOKE_ADD_RM2315-01	-	-	✓	-	
01040275	SMOKE_ADD_RM2316-01	-	-	✓	-	
01040276	SMOKE_ADD_RM2316-02	-	-	✓	-	
01040277	SMOKE_ADD_RM2317-02	-	-	✓	-	
01040278	SMOKE_ADD_RM2317-01	-	-	✓	-	
01040279	SMOKE_ADD_RM2401-02	✓	-	-	-	
01040280	SMOKE_ADD_RM2401-01	✓	-	-	-	
01040281	SMOKE_ADD_RM2403-02	-	-	✓	-	
01040282	SMOKE_ADD_RM2403-01	-	-	✓	-	
01040283	SMOKE_ADD_RM2404-01	-	-	✓	-	
01040284	SMOKE_ADD_RM2404-02	-	-	✓	-	
01040285	SMOKE_ADD_RM2405-02	-	-	✓	-	
01040286	SMOKE_ADD_RM2405-01	-	-	✓	-	



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568

โครงการ Staybridge Bangkok สุขุมวิท 24 อาคาร A

Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01040287	SMOKE_ADD_RM2406-01	-	-	✓	-	
01040288	SMOKE_ADD_RM2406-02	-	-	✓	-	
01040289	SMOKE_ADD_RM2408-01	-	-	✓	-	
01040290	SMOKE_ADD_RM2408-02	-	-	✓	-	
01040291	SMOKE_ADD_RM2409-02	✓	-	-	-	
01040292	SMOKE_ADD_RM2409-01	✓	-	-	-	
01040293	SMOKE_ADD_RM2411-01	✓	-	-	-	
01040294	SMOKE_ADD_RM2411-02	✓	-	-	-	
01040295	SMOKE_ADD_RM2413-02	✓	-	-	-	
01040296	SMOKE_ADD_RM2413-01	✓	-	-	-	
01040297	SMOKE_ADD_RM2414-01	-	-	✓	-	
01040298	SMOKE_ADD_RM2414-02	-	-	✓	-	
01040299	SMOKE_ADD_RM2415-02	✓	-	-	-	
01040300	SMOKE_ADD_RM2415-01	✓	-	-	-	
01040301	SMOKE_ADD_RM2416-01	-	-	✓	-	
01040302	SMOKE_ADD_RM2416-02	-	-	✓	-	
01040303	SMOKE_ADD_RM2417-02	-	-	-	-	
01040304	SMOKE_ADD_RM2417-01	-	-	-	-	
01040306	HEAT_ADD_1_RFL	✓	-	-	-	
01040307	DUCT_SMOKE_ST2-2_RFL	✓	-	-	-	
01040308	HEAT_ADD_3_RFL	✓	-	-	-	
01040309	DUCT_SMOKE_FML-2_RFL	✓	-	-	-	
01040310	SMOKE_ADD_5_RFL	✓	-	-	-	
01040311	SMOKE_ADD_6_RFL	✓	-	-	-	
01040312	DUCT_SMOKE_ST1-2_RFL	✓	-	-	-	
01040376	DZ_01_23FL	✓	-	-	-	
01040377	STZ_01_23FL	✓	-	-	-	
01040378	SPZ_01_23FL	✓	-	-	-	
01040379	DZ_01_24FL	✓	-	-	-	
01040380	STZ_01_24FL	✓	-	-	-	
01040381	SPZ_01_24FL	✓	-	-	-	



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok สุขุมวิท 24 อาคาร A						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01040382	FS_01_23FL	✓	-	-	-	
01040383	SV_01_23FL	✓	-	-	-	
01040384	FS_01_24FL	✓	-	-	-	
01040385	SV_01_24FL	✓	-	-	-	
01040386	MZ-01-24FL	✓	-	-	-	
01040387	KZ-01-24FL	✓	-	-	-	
01040388	MZ-01-23FL	✓	-	-	-	
01040389	KZ-01-23FL	✓	-	-	-	
01040390	MZ-02-23FL	✓	-	-	-	
01040391	KZ-02-23FL	✓	-	-	-	
01040392	DZ_01_ME FL	✓	-	-	-	
01040393	DZ_02_ME FL	✓	-	-	-	
01040394	DZ_03_ME FL	✓	-	-	-	
01040395	DZ_04_ME FL	✓	-	-	-	
01040396	DZ_05_ME FL	✓	-	-	-	
01040397	DZ_06_ME FL	✓	-	-	-	
01040398	MZ-01-ME FL	✓	-	-	-	
01040399	KZ-01-ME FL	✓	-	-	-	
01040400	FS_01_RFL	✓	-	-	-	
01040401	SV_01_RFL	✓	-	-	-	
01040402	STZ_01_ME FL	✓	-	-	-	
01040403	SPZ_01_ME FL	✓	-	-	-	
01040404	TZ_01_RFL	✓	-	-	-	
01040405	TZ_02_RFL	✓	-	-	-	
01040406	TZ_03_RFL	✓	-	-	-	
01040407	TZ_04_RFL	✓	-	-	-	
01040408	TZ_05_RFL	✓	-	-	-	
01040409	RZ_01_LIFT_RFL	✓	-	-	-	
01040410	RZ_02_LIFT_RFL	✓	-	-	-	
01040411	RZ_03_LIFT_RFL	✓	-	-	-	
01040412	RZ_04_LIFT_RFL	✓	-	-	-	



รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2568						
โครงการ Staybridge Bangkok สุขุมวิท 24 อาคาร A						
Address	Message	Zone				หมายเหตุ
		PM. 1/2		PM. 2/2		
01040413	MZ_02_24FL	✓	-	-	-	
01040414	KZ_02_24FL	✓	-	-	-	
01040415	SV_04_24FL	✓	-	-	-	
01040416	SV_05_RFL	✓	-	-	-	
01040417	ALARM_PRE-ACTION1_RFL	✓	-	-	-	
01040418	TROUBLE_PRE-ACTION1	✓	-	-	-	
01040419	ALARM_PRE-ACTION2_RFL	✓	-	-	-	
01040420	TROUBLE_PRE-ACTION2	✓	-	-	-	

สำเนาสัญญาการดูแลต้นไม้



บันทึกการดูแลรักษา / MAINTENANCE RECORD

วันที่ 6/10/68
ครั้งที่ _____

- ☒ ตัดต้นไม้ใหญ่ ๒ ต้น
- ☒ ตัดแต่ง
- ☒ ใส่ปุ๋ย
- ☒ เก็บขยะ
- ☒ รดน้ำ
- ☒ เติมน้ำ
- ☒ เติมน้ำ
- ☒ ล้างบ่อปลา
- ☒ อื่นๆ ใส่ปุ๋ย + รดน้ำ

ระดับความพึงพอใจกับบริการ

ควรปรับปรุง

ปานกลาง

☒ ดีมาก

ลายเซ็น
ลายเซ็น

วันที่ 5/11/68
ครั้งที่ _____

- ☒ ตัดต้นไม้ใหญ่ ๓ ต้น
- ☒ ตัดแต่ง
- ☒ ใส่ปุ๋ย
- ☒ เก็บขยะ
- ☒ รดน้ำ
- ☒ เติมน้ำ พรวนดิน
- ☒ เติมน้ำ
- ☒ ล้างบ่อปลา
- ☒ อื่นๆ ใส่ปุ๋ย + รดน้ำ

ระดับความพึงพอใจกับบริการ

ควรปรับปรุง

ปานกลาง

☒ ดีมาก

ลายเซ็น
ลายเซ็น

วันที่ ๗/12/68
ครั้งที่ _____

- ☒ ตัดต้นไม้ใหญ่ 4 ต้น
- ☒ ตัดแต่ง
- ☒ ใส่ปุ๋ย
- ☒ เก็บขยะ
- ☒ รดน้ำ
- ☒ เติมน้ำ พรวนดิน
- ☒ เติมน้ำ
- ☒ ล้างบ่อปลา
- ☒ อื่นๆ ใส่ปุ๋ย + รดน้ำ

ระดับความพึงพอใจกับบริการ

ควรปรับปรุง

ปานกลาง

☒ ดีมาก

ลายเซ็น
ลายเซ็น

วันที่ 7/1/69
ครั้งที่ _____

- ☒ ตัดต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น
- ☒ ตัดแต่ง
- ☒ ใส่ปุ๋ย
- ☒ เก็บขยะ
- ☒ รดน้ำ
- ☒ เติมน้ำ พรวนดิน
- ☒ เติมน้ำ
- ☒ ล้างบ่อปลา
- ☒ อื่นๆ ใส่ปุ๋ย + รดน้ำ

ระดับความพึงพอใจกับบริการ

ควรปรับปรุง

ปานกลาง

☒ ดีมาก

ลายเซ็น
ลายเซ็น



บริษัท กรีนมานีเย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 736/3 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 086-234-5678, 080-123-2345 เว็บไซต์: www.greenmaniaservice.com

E-mail: greenmaniaservice@gmail.com เปิดทำการ จันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-17.00 น.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559052204

รายงานปฏิบัติการดูแลสวน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

บริษัท ออริจิ้น วัน สุขุมวิท 24 จำกัด (สาขาที่ 00001)

(โรงแรมสแตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก สุขุมวิท)

จัดทำโดย

บริษัท กรีนมานีเย จำกัด

Green

บันทึกการดูแลรักษา / MAINTENANCE RECORD



วันที่ ๑๑/๑๒/๒๕๖๑
ครั้งที่

- / ตัดต้นไม้ใหญ่
- / ตัดแต่งกิ่งไม้
- / ใส่ปุ๋ย
- / เก็บขยะ
- / รดน้ำ
- / เติมน้ำ
- / เติมน้ำมัน
- / ล้างบ่อปลา
- / อื่นๆ

ระดับความพึงพอใจกับบริการ

ควรปรับปรุง
ปานกลาง
ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่
ครั้งที่

- ตัดต้นไม้ใหญ่
- ตัดแต่ง
- ใส่ปุ๋ย
- เก็บขยะ
- รดน้ำ
- เติมน้ำ
- เติมน้ำมัน
- ล้างบ่อปลา
- อื่นๆ

ระดับความพึงพอใจกับบริการ

ควรปรับปรุง
ปานกลาง
ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่
ครั้งที่

- ตัดต้นไม้ใหญ่
- ตัดแต่ง
- ใส่ปุ๋ย
- เก็บขยะ
- รดน้ำ
- เติมน้ำ
- เติมน้ำมัน
- ล้างบ่อปลา
- อื่นๆ

ระดับความพึงพอใจกับบริการ

ควรปรับปรุง
ปานกลาง
ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่
ครั้งที่

- ตัดต้นไม้ใหญ่
- ตัดแต่ง
- ใส่ปุ๋ย
- เก็บขยะ
- รดน้ำ
- เติมน้ำ
- เติมน้ำมัน
- ล้างบ่อปลา
- อื่นๆ

ระดับความพึงพอใจกับบริการ

ควรปรับปรุง
ปานกลาง
ดีมาก

ลายเซ็น



บริษัท กรีนมานีเย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 736/3 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 086-234-5678, 080-123-2345 เว็บไซต์: www.greenmaniaservice.com

E-mail: greenmaniaservice@gmail.com เปิดทำการ จันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-17.00 น.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559052204

รายงานปฏิบัติการดูแลสวน ประจำเดือน มีนาคม 2569

บริษัท ออริจิ้น วัน สุขุมวิท 24 จำกัด (สาขาที่ 00001)

(โรงแรมสแตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก สุขุมวิท)

จัดทำโดย

บริษัท กรีนมานีเย จำกัด

Gicun.

บันทึกการดูแลรักษา / MAINTENANCE RECORD



วันที่ ๑๒/๑/๖๙
ครั้งที่

- ☒ ตัดต้นไม้ใหญ่ 3 ต้น
- ☒ ตัดแต่งกิ่งต้นกล้วย
- ☒ ใส่ปุ๋ย
- ☒ เก็บขยะ
- ☒ รดน้ำ
- ☒ เติมน้ำ
- ☒ เติมน้ำต้นไม้
- ☐ ล้างบ่อปลา
- ☒ อื่นๆ ใดๆ

ระดับความพึงพอใจกับบริการ

- ☐ ควรปรับปรุง
- ☐ ปานกลาง
- ☒ ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่ ๑๐/๑/๖๙
ครั้งที่

- ☒ ตัดต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น
- ☒ ตัดแต่ง
- ☒ ใส่ปุ๋ย
- ☒ เก็บขยะ
- ☒ รดน้ำ
- ☐ เติมน้ำ
- ☐ เติมน้ำต้นไม้
- ☐ ล้างบ่อปลา
- ☒ อื่นๆ ใดๆ

ระดับความพึงพอใจกับบริการ

- ☐ ควรปรับปรุง
- ☐ ปานกลาง
- ☒ ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่ ๑๐/๑/๖๙
ครั้งที่

- ☐ ตัดต้นไม้ใหญ่
- ☒ ตัดแต่ง
- ☒ ใส่ปุ๋ย
- ☒ เก็บขยะ
- ☐ รดน้ำ
- ☐ เติมน้ำ
- ☐ เติมน้ำต้นไม้
- ☐ ล้างบ่อปลา
- ☒ อื่นๆ

ระดับความพึงพอใจกับบริการ

- ☐ ควรปรับปรุง
- ☐ ปานกลาง
- ☐ ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่
ครั้งที่

- ☐ ตัดต้นไม้ใหญ่
- ☐ ตัดแต่ง
- ☐ ใส่ปุ๋ย
- ☐ เก็บขยะ
- ☐ รดน้ำ
- ☐ เติมน้ำ
- ☐ เติมน้ำต้นไม้
- ☐ ล้างบ่อปลา
- ☐ อื่นๆ

ระดับความพึงพอใจกับบริการ

- ☐ ควรปรับปรุง
- ☐ ปานกลาง
- ☐ ดีมาก

ลายเซ็น



บริษัท กรีนมานีเย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 736/3 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 086-234-5678, 080-123-2345 เว็บไซต์: www.greenmaniaservice.com

E-mail: greenmaniaservice@gmail.com เปิดทำการ จันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-17.00 น.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559052204

รายงานปฏิบัติการดูแลสวน ประจำเดือน เมษายน 2569

บริษัท ออริจิ้น วัน สุขุมวิท 24 จำกัด (สาขาที่ 00001)
(โรงแรมสแตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก สุขุมวิท)

จัดทำโดย

บริษัท กรีนมานีเย จำกัด

บันทึกการดูแลรักษา / MAINTENANCE RECORD



วันที่ ๐๑/๑/๖๙
ครั้งที่

- ☒ ตัดต้นไม้ใหญ่ 3 ต้น
- ☒ ตัดแต่งกิ่งไม้
- ☒ ใส่ปุ๋ย
- ☒ เก็บขยะ
- ☒ รดน้ำ
- ☒ เติมน้ำ
- ☒ เติมน้ำ
- ☐ ล้างบ่อปลา
- ☒ อื่นๆ ปลูก

ระดับความพึงพอใจกับบริการ

- ☐ ควรปรับปรุง
- ☐ ปานกลาง
- ☒ ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่ ๑๐/๑/๖๙
ครั้งที่

- ☒ ตัดต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น
- ☒ ตัดแต่ง
- ☒ ใส่ปุ๋ย
- ☒ เก็บขยะ
- ☒ รดน้ำ พรมดิน
- ☐ เติมน้ำ
- ☐ เติมน้ำ
- ☐ ล้างบ่อปลา
- ☒ อื่นๆ ปลูก

ระดับความพึงพอใจกับบริการ

- ☐ ควรปรับปรุง
- ☐ ปานกลาง
- ☒ ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่ ๑๐/๑/๖๙
ครั้งที่

- ☐ ตัดต้นไม้ใหญ่
- ☒ ตัดแต่ง
- ☒ ใส่ปุ๋ย
- ☒ เก็บขยะ
- ☐ รดน้ำ
- ☐ เติมน้ำ
- ☐ เติมน้ำ
- ☐ ล้างบ่อปลา
- ☒ อื่นๆ

ระดับความพึงพอใจกับบริการ

- ☐ ควรปรับปรุง
- ☐ ปานกลาง
- ☒ ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่ ๐๘/๐๕/๖๙
ครั้งที่

- ☐ ตัดต้นไม้ใหญ่
- ☒ ตัดแต่ง
- ☒ ใส่ปุ๋ย
- ☒ เก็บขยะ
- ☒ รดน้ำ พรมดิน
- ☐ เติมน้ำ
- ☐ เติมน้ำ
- ☐ ล้างบ่อปลา
- ☒ อื่นๆ ปลูก

ระดับความพึงพอใจกับบริการ

- ☐ ควรปรับปรุง
- ☐ ปานกลาง
- ☒ ดีมาก

ลายเซ็น



บริษัท กรีนมานี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 736/3 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 086-234-5678, 080-123-2345 เว็บไซต์: www.greenmaniaservice.com

E-mail: greenmaniaservice@gmail.com เปิดทำการ จันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-17.00 น.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559052204

รายงานปฏิบัติการดูแลสวน ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

โรงแรมสแตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก สุขุมวิท

จัดทำโดย

บริษัท กรีนมานี จำกัด

บันทึกการดูแลรักษา / MAINTENANCE RECORD



วันที่ ๑๒/๑๒

ครั้งที่

- / ตัดต้นไม้ใหญ่ 3 ต้น
- / ตัดแต่งกิ่งไม้
- / ใส่ปุ๋ย
- / เก็บขยะ
- / รดน้ำ
- / เติมน้ำ
- / เติมน้ำมัน
- / ล้างบ่อปลา
- / อื่นๆ

ระดับความพึงพอใจกับบริการ

ควรปรับปรุง

ปานกลาง

ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่ ๑๐/๑/๖๙

ครั้งที่

- / ตัดต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น
- / ตัดแต่ง
- / ใส่ปุ๋ย
- / เก็บขยะ
- / รดน้ำ
- / เติมน้ำ
- / เติมน้ำมัน
- / ล้างบ่อปลา
- / อื่นๆ

ระดับความพึงพอใจกับบริการ

ควรปรับปรุง

ปานกลาง

ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่ ๑๐/๑/๖๙

ครั้งที่

- / ตัดต้นไม้ใหญ่
- / ตัดแต่ง
- / ใส่ปุ๋ย
- / เก็บขยะ
- / รดน้ำ
- / เติมน้ำ
- / เติมน้ำมัน
- / ล้างบ่อปลา
- / อื่นๆ

ระดับความพึงพอใจกับบริการ

ควรปรับปรุง

ปานกลาง

ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่ ๐๘/๐๕/๖๙

ครั้งที่

- / ตัดต้นไม้ใหญ่
- / ตัดแต่ง
- / ใส่ปุ๋ย
- / เก็บขยะ
- / รดน้ำ
- / เติมน้ำ
- / เติมน้ำมัน
- / ล้างบ่อปลา
- / อื่นๆ

ระดับความพึงพอใจกับบริการ

ควรปรับปรุง

ปานกลาง

ดีมาก

ลายเซ็น

Handwritten signature and date 10/1/69.



บริษัท กรีนมานีเย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 736/3 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 086-234-5678, 080-123-2345 เว็บไซต์: www.greenmaniaservice.com

E-mail: greenmaniaservice@gmail.com เปิดทำการ จันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-17.00 น.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559052204

รายงานปฏิบัติการดูแลสวน

ประจำเดือน มิถุนายน 2569

โรงแรมสแตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก สุขุมวิท

(90097)

จัดทำโดย

บริษัท กรีนมานีเย จำกัด




บันทึกการดูแลรักษา / MAINTENANCE RECORD

วันที่ 11/6/65
ครั้งที่ _____

☒ ตัดต้นไม้ใหญ่
☒ ตัดแต่ง
☒ ใส่ปุ๋ย
☒ เก็บขยะ
รดน้ำ
เติมดิน
เติมต้นไม้
ล้างบ่อปลา
อื่นๆ _____

ระดับความพึงพอใจกับบริการ
ควรปรับปรุง
ปานกลาง
ดีมาก


ลายเซ็น

วันที่ _____
ครั้งที่ _____

☐ ตัดต้นไม้ใหญ่
☐ ตัดแต่ง
☐ ใส่ปุ๋ย
☐ เก็บขยะ
รดน้ำ
เติมดิน
เติมต้นไม้
ล้างบ่อปลา
อื่นๆ _____

ระดับความพึงพอใจกับบริการ
ควรปรับปรุง
ปานกลาง
ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่ _____
ครั้งที่ _____

☐ ตัดต้นไม้ใหญ่
☐ ตัดแต่ง
☐ ใส่ปุ๋ย
☐ เก็บขยะ
รดน้ำ
เติมดิน
เติมต้นไม้
ล้างบ่อปลา
อื่นๆ _____

ระดับความพึงพอใจกับบริการ
ควรปรับปรุง
ปานกลาง
ดีมาก

ลายเซ็น

วันที่ _____
ครั้งที่ _____

☐ ตัดต้นไม้ใหญ่
☐ ตัดแต่ง
☐ ใส่ปุ๋ย
☐ เก็บขยะ
รดน้ำ
เติมดิน
เติมต้นไม้
ล้างบ่อปลา
อื่นๆ _____

ระดับความพึงพอใจกับบริการ
ควรปรับปรุง
ปานกลาง
ดีมาก

ลายเซ็น


ลายเซ็น

สำเนาเอกสารการรับ-จ่ายค่าบริการขนย้ายมูลฝอย



8757

ที่ กท ๗๒๐๖/ ๗๕๕๗

สำนักงานเขตคลองเตย

๕๕๕ สามแยกกล้วยน้ำไท กทม.๑๐๑๑๐

เรื่อง แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอย

เรียน

นางสาว อรุณรัตน์ นาม นาม (นามสกุล) ๒๐๑๑๕ - ๕๔๑๐
 ๑๔๑๐
 เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ดูแลอาคารสถานที่ เลขที่ ๘๙/๑ ซอย ๓๐๐ ม.๓ ถนน ๓๐๐ ม.
 แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ
 มูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือ
 สถานที่ใดๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอยตามที่กำหนดใน
 บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติดังกล่าว และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงินรายได้
 กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๑ กำหนดว่าเช็คที่รับชำระเป็นรายได้กรุงเทพมหานคร ต้องเป็นเช็ค
 ลงวันที่ที่เจ้าหน้าที่รับชำระเช็คนั้นหรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓๐ วัน ห้ามรับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า

ในการนี้ สำนักงานเขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร ได้ประเมินปริมาณการทิ้งมูลฝอย
 จากบ้าน/อาคารเลขที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีมูลฝอยไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร/วัน □ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยคิดเป็น
 ค่าธรรมเนียมการให้บริการจัดการมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ตุลาคม ๖๘-กันยายน ๖๙) ดังนี้
 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป อัตราเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)
 ค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอยทั่วไป อัตราเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ x ๑๒ เดือน = ๗๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ดังนั้น จึงขอให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
 ใบแจ้งหนี้ฉบับนี้ โดยสามารถเลือกชำระผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

๑. ชำระด้วยเงินสดผ่านเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม หรือที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
 สวนสาธารณะ สำนักงานเขตคลองเตย
๒. เช็คขีดคร่อมและสั่งจ่ายในนาม "กรุงเทพมหานคร"
๓. ชำระผ่านระบบ Mobile Banking
๔. ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
๕. ชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมต่อไป

29/1/26

ขอแสดงความนับถือ

๐๘๖-๙๙๙-๙๙๕๘

นายปัญญา สิงห์สุวรรณ

พนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียม

ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ

สำนักงานเขตคลองเตย

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

โทร.๐ ๒๒๔๐ ๒๔๘๙

โทรสาร ๐ ๒๒๔๐ ๒๔๘๖

(นายทวน เพ็ชรตะกั่ว)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการเขตคลองเตย



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6900006228

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569

สำนักงานเขต คลองเตย

โทร 0 2240 2121, 0 2249 9705

ที่อยู่สำนักงานเขต 599 สามแยกกล้วยน้ำไท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท ออร์จิน วัน ซูเปอร์วิท 24 จำกัด สาขา 11

ที่อยู่ เลขที่ 89/9 อาคารบริษัท ออร์จิน วัน ซูเปอร์วิท 24 จำกัด ซอยซูเปอร์วิท 24

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ปริมาณมูลฝอย ทิ้งไป 1,000.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ค.ค. 68-ก.ย. 69 เป็นจำนวนเงิน 72,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าสัมและขนมูลฝอย	36,000	ค.ค.	6,000	ก.ย.	6,000
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	36,000	พ.ย.	6,000	พ.ค.	6,000
3			ธ.ค.	6,000	มิ.ย.	6,000
			ม.ค.	6,000	ก.ก.	6,000
			ก.พ.	6,000	ส.ค.	6,000
			มี.ค.	6,000	ก.ย.	6,000
รวมทั้งสิ้น (บาท)		72,000				

จำนวนเงินทั้งสิ้น เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน

ช่องทางการชำระเงิน (Payment) ชี้ค ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569

เลขที่เช็ค (Cheque No.) 10000147

ธนาคาร (Bank) ธ.กสิกรไทย - สาขาเอ็มควอเทียร์

นาย ปิณญา สิงห์สุวรรณ

ผู้รับเงิน

พิมพ์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12:43 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

สำเนารับรองการฝึกซ้อมการดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ

สำเนาบันทึก พีเอช และคลอรีน สระว่ายน้ำ Check List Swimming Pool

สำเนาเอกสารการรับ-จ่ายค่าบริการสูงสิ่งปฏิกูลและไขมัน

นาย อุดร บุตรา

ที่อยู่ 26/12 หมู่ที่ 8 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 082-445-9398

ใบเสนอราคา

เลขที่	STB20260218
วันที่	18/02/26

ชื่อผู้ติดต่อ M.

ชื่อบริษัท บริษัท ออริจัน วัน สุขุมวิท 24 จำกัด สาขาที่ 00001

ที่อยู่ 89/9 ซ.สุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110

โทร 090-739-5839

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าบริการสูบอบำบัด โรงแรมสเตย์บริดจ์ สุขุมวิท 24	18,000.-
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569	
รวมเงิน	18,000.-



ผู้อนุมัติสั่งซื้อ

วันที่ ____ / ____ / ____

นาย อุดร บุตรา

ผู้จัดทำใบเสนอราคา

วันที่ 18 / 02 / 26

นาย อุดร บุตรา

ที่อยู่ 26/12 หมู่ที่ 8 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 082-445-9398

ใบเสนอราคา

เลขที่	STB20260508
วันที่	08/05/26


ชื่อผู้ติดต่อ M.

ชื่อบริษัท บริษัท ออริจิ้น วัน สุขุมวิท 24 จำกัด สาขาที่ 00001

ที่อยู่ 89/9 ซ.สุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110


โทร 090-739-5839

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าบริการสูบ่อบำบัด โรงแรมสเตย์บริดจ์ สุขุมวิท 24	18,000.-
วันที่ 19 พฤษภาคม 2569	
รวมเงิน	18,000.-



ผู้อนุมัติสั่งซื้อ

วันที่ 15 / 5 / 26



ผู้จัดทำใบเสนอราคา

วันที่ 08 / 05 / 26

สำเนาเอกสารการใช้น้ำ การล้างถังน้ำใช้ และการตรวจสอบระบบท่อน้ำประปา

วันที่	เวลา	เลขอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	ผู้จดบันทึก	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	9.00	29313	126	khomchan		
2	9.00	29376	63	khomchan		
3	9.00	29439	63	khomchan		
4	9.00	29505	66	นร		
5	9.00	29677	72	นร		
6	9.00	29645	68	khomchan		
7	9.00	29715	70	khomchan		
8	9.00	29795	80	khomchan		
9	9.00	29863	74	นร		
10	9.00	29946	77	นร		
11	9.00	30023	77	นร		
12	9.00	30101	78	นร		
13	9.00	30162	61	นร		
14	9.00	30226	64	นร		
15	9.00	30289	63	นร		
16	9.00	30353	64	khomchan		
17	9.00	30413	60	khomchan		
18	9.00	30488	72	นร		
19	9.00	30552	67	นร		
20	9.00	30615	63	นร		
21	9.00	30682	67	khomchan		
22	9.00	30748	66	khomchan		
23	9.00	30803	55	นร		
24	9.00	30864	61	Chai		
25	9.00	30931	67	Chai		
26	9.00	30999	68	Chai		
27	9.00	31063	64	khomchan		
28	9.00	31129	61	นร		
29	9.00	31182	63	นร		
30	10.00	31251	64	Chai		
31	9.00	31315	64	Chai		
1	9.00					

• เดือนปัจจุบัน

• เดือนที่ผ่านมา

วันที่	เวลา	เลขอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	ผู้จดบันทึก	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	9.00	31382	67	Chirakul	Thir	
2	9.00	31456	74	Chirakul	Thir	
3	9.00	31527	71	khomchan	Thir	
4	9.00	31594	67	Thir	Thir	
5	9.00	31660	66	Thir	Thir	
6	9.00	31714	54	Sampr	Thir	
7	9.00	31773	59	Thir	Thir	
8	9.00	31846	73	Chirakul	Thir	
9	9.00	31926	80	Sampr	Thir	
10	9.00	31999	73	khomchan	Thir	
11	9.00	32071	72	Thir	Thir	
12	9.00	32139	68	Chirakul	Thir	
13	9.00	32202	63	khomchan	Thir	
14	9.00	32270	68	Sampr	Thir	
15	9.00	32338	68	Chirakul	Thir	
16	9.00	32412	74	Chirakul	Thir	
17	9.00	32465	53	Chirakul	Thir	
18	9.00	32527	62	khomchan	Thir	
19	9.00	32595	68	Sampr	Thir	
20	9.00	32660	65	khomchan	Thir	
21	9.00	32721	61	khomchan	Thir	
22	9.00	32786	65	Thir	Thir	
23	9.00	32850	64	Sampr	Thir	
24	9.00	32913	63	Thir	Thir	
25	9.00	32975	62	khomchan	Thir	
26	9.00	33041	66	khomchan	Thir	
27	9.00	33106	65	khomchan	Thir	
28	9.00	33176	70	Sampr	Thir	
1	9.00	33243	67	Thir	Thir	
				• เดือนปัจจุบัน		
				• เดือนที่ผ่านมา		

วันที่	เวลา	เลขอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	ผู้จดบันทึก	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	9.00	33243.	78			
2	9.00	33391	62			
3	9.00	33383	72			
4	9.00	33455	72			
5	9.00	33519	64			
6	9.00	33586	67	khomchan		
7	9.00	33652	66	nel		
8	9.00	33719	67	สมยศ		
9	9.00	33791	79	สมยศ		
10	9.00	33691	242	ประจักษ์		
11	9.00	33923	62			
12	9.00	33985	62			
13	9.00	34051	66	khomchan		
14	9.00	34138	77	khomchan		
15	9.00	34194	66	khomchan		
16	9.00	34271	77			
17	9.00	34349	78			
18	9.00	34423	74			
19	9.00	34486	63			
20	9.00	34550	64	khomchan		
21	9.00	34615	65	nel		
22	9.00	34682	67	nel		
23	9.00	34749	67	nel		
24	9.00	34817	68			
25	9.00	34885	68			
26	9.00	34950	65			
27	9.00	35014	64	nel		
28	9.00	35049	129			
29	9.00	35147	68			
30	10.00	35229	82			
31	9.00	35295	66			
1	9.00					

• เดือนปัจจุบัน

• เดือนที่ผ่านมา

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาประจำวัน

Main Water Meter Daily Record

เลขที่มิเตอร์ 66449844

เดือน/ปี เมษายน 2569

TOWER 1

วันที่	เวลา	เลขอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	ผู้จดบันทึก	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	9.00	35328	69	khomchan		
2	9.00	35397	66.	khomchan		
3	9.00	35463	66			
4	9.00	35529	71			
5	9.00	35600	71			
6	9.00	35671	59			
7	9.00	35730	70.			
8	9.00	35800	75			
9	9.00	35875	68.			
10	9.00	35943	71			
11	9.00	36014	71			
12	9.00	36085	79			
13	9.00	36164	83			
14	9.00	36247	80			
15	9.00	36321	59			
16	9.00	36386	17			
17	9.00	36403	76			
18	9.00	36479	76			
19	9.00	36559	78			
20	9.00	36626	72			
21	9.00	36684	58			
22	9.00	36748	64			
23	9.00	36812	59.			
24	9.00	36841	59			
25	9.00	36934	13			
26	9.00	37009	72			
27	9.00	37051	59			
28	9.00	37140	61	khomchan		
29	9.00	37201	61	khomchan		
30	9.00	37259	58			
1	9.00	37313	58			

● เดือนปัจจุบัน

● เดือนที่ผ่านมา

วันที่	เวลา	เลขอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	ผู้จดบันทึก	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	9.00	37312	58	khonchan	khonchan	
2	9.00	37382	65	khonchan	khonchan	
3	9.00	37450	68	khonchan	khonchan	
4	9.00	37519	69	ic:ic:ic	ic:ic:ic	
5	9.00	37597	62	ic:ic:ic	ic:ic:ic	
6	9.00	37664	67	ic:ic:ic	ic:ic:ic	
7	9.00	37731	67	ic:ic:ic	ic:ic:ic	
8	9.00	37790	59	ic:ic:ic	ic:ic:ic	
9	9.00	37854	64	khonchan	ic:ic:ic	
10	9.00	37918	61	ic:ic:ic	ic:ic:ic	
11	9.00	37991	73	ic:ic:ic	ic:ic:ic	
12	9.00	38062	71	ic:ic:ic	ic:ic:ic	
13	9.00	38126	64	ic:ic:ic	ic:ic:ic	
14	9.00	38190	64	ic:ic:ic	ic:ic:ic	
15	9.00	38249	69	ic:ic:ic	ic:ic:ic	
16	9.00	38310	61	ic:ic:ic	ic:ic:ic	
17	9.00	38372	62	ic:ic:ic	ic:ic:ic	
18	9.00	38434	62	ic:ic:ic	ic:ic:ic	
19	9.00	38499	59	ic:ic:ic	ic:ic:ic	
20	9.00	38564	55	ic:ic:ic	ic:ic:ic	
21	9.00	38612	58	ic:ic:ic	ic:ic:ic	
22	9.00	38669	57	ic:ic:ic	ic:ic:ic	
23	9.00	38725	56	ic:ic:ic	ic:ic:ic	
24	9.00	38778	53	ic:ic:ic	ic:ic:ic	
25	9.00	38840	62	ic:ic:ic	ic:ic:ic	
26	9.00	38894	54	ic:ic:ic	ic:ic:ic	
27	9.00	38951	57	ic:ic:ic	ic:ic:ic	
28	9.00	38993	42	ic:ic:ic	ic:ic:ic	
29	9.00	39034	41	ic:ic:ic	ic:ic:ic	
30	10.00	39077	43	ic:ic:ic	ic:ic:ic	
31	9.00	39126	49	khonchan	ic:ic:ic	
1	9.00					

1809

● เดือนปัจจุบัน

● เดือนที่ผ่านมา

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาประจำวัน

Main Water Meter Daily Record

เลขที่มิเตอร์ 66449844

เดือน/ปี มิถุนายน 2569

TOWER 1

วันที่	เวลา	เลขอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	ผู้จดบันทึก	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	9.00	39181	55	ชวีน	นช	
2	9.00	39241	60	ชวีน	นช	
3	9.00	39295	54	ชวีน	นช	
4	9.00	39355	60	Sarayu	นช	
5	9.00	39413	58	Sarayu	นช	
6	9.00	39474	61	nom	นช	
7	9.00	39525	51	nom	นช	
8	9.00	39582	57	Sarayu	นช	
9	9.00	39639	57	ชวีน	นช	
10	9.00	39698	59	ชวีน	นช	
11	9.00	39753	55	Chwien	นช	
12	9.00	39810	57	nom	นช	
13	9.00	39866	56	nom	นช	
14	9.00	39922	56	ชวีน	นช	
15	9.00	39980	58	ชวีน	นช	
16	9.00	40034	54	ชวีน	นช	
17	9.00	40091	57	ชวีน	นช	
18	9.00	40144	53	ชวีน	นช	
19	9.00	40195	51	nom	นช	
20	9.00	40249	54	ชวีน	นช	
21	9.00	40302	53	ชวีน	นช	
22	9.00	40357	55	ชวีน	นช	
23	9.00	40416	59	Chwien	นช	
24	9.00	40470	54	ชวีน	นช	
25	9.00	40527	57	Chwien	นช	
26	9.00	40579	59	nom	นช	
27	9.00	40630	51	khonchan	นช	
28	9.00	40685	55	khonchan	นช	
29	9.00	40749	64	khonchan	นช	
30	10.00	40808	59	khonchan	นช	
1	9.00					

● เดือนปัจจุบัน

● เดือนที่ผ่านมา

Thall

ภาคผนวกที่ 6

สำเนามาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์เป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่มียุทธศาสตร์น้ำท่วมหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชยกรรม หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

- (๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
 (๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
 (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 (๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
 (๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
 (๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนอง เดียวกัน ตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือ ผู้มีภาวะพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้าง ประเภทกิจกรรมก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภท สถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตาราง เมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของ ทางราชการ สถาบันอุดมศึกษา ของเอกชนหรือสถาบัน อุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทาง ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์การระหว่างประเทศและ ของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
				ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์ และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจาก ปริมาณในน้ำใช้ ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคาร สถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจาก ปริมาณในน้ำใช้ ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคาร สถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัม ต่อลิตร สำหรับอาคาร พาณิชย์และอาคาร สถานพยาบาล
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๙. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคัลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดิเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาล์ (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวบ์ เฟอว์เมนเทชัน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอดิเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทั้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทั้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทั้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม