




សេចក្តីផ្តើម



เอกสารแนบ 1

สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านองค์การการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการ
ประชุมครั้งที่ ๘๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท
จำกัด โดยให้บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้
เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ รวมทั้ง
โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกันผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวม
รายละเอียดข้อเท็จจริงตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์
พร้อมแนบบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ
ภายใน ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป อนึ่ง สำนักงานฯ ได้สำเนา
หนังสือแจ้งบริษัท ฮีคิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



รองอธิบดีกรมการช่างและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔, ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๑๐-๖๘๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ที่ พส ๑๐๐๙.๕/ ๓๖๕



สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๐/๑ ซอยพญาพัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๒

กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พส ๑๐๐๙.๕/๑๐๒๒๕
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๒. หนังสือบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๓. หนังสือบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด ต้องยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ถึง ๓ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่
๘๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่
ถนนสุทธินาถวิบูลย์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย
มีจำนวนห้องชุดทั้งสิ้น ๘๘ ห้อง โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมา บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท
จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา รายงาน ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๘๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด โดยให้บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มต้นดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในการนี้ จึงขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาต ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ที่ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔, ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๔๑๐-๖๔๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ที่ ทส ๑๐๐๔.๕/ ๓๖๘



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพูนเกล้าวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๔.๕/๑๐๓๓๐
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด ต้องยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง
ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๘๘/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ถนน
สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย มีจำนวน
ห้องชุดทั้งสิ้น ๔๘ ห้อง โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมาบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด
เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา

สำนักงาน...

ดำเนินการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในกรณีนี้ จึงขอให้กรมที่ดิน ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ หากการอนุมัติหรืออนุญาตดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมที่ดิน ขอให้กรมที่ดิน พิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมที่ดินก่อนที่จะ พิจารณาอนุญาตด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



รองอธิบดีกรมที่ดิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๕ ๖๖๒๔, ๐ ๒๖๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๑๐-๖๘๑๖

โทรสาร ๐ ๒๖๖๕ ๖๖๑๖



ที่ พส ๑๐๙๕/ ๓๒๐

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๐/๑ ซอยพญาสุวัฒนา ๙ ถนนพระรามที่ ๖

กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพิช เรียลเอสเตท จำกัด ต้องยึดถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ด้วย บริษัท สิริพิช เรียลเอสเตท จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด City Room ตั้งอยู่ที่ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็น โครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย มีจำนวนห้องชุดทั้งสิ้น ๙๘ ห้อง จัดทำโดยบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอน การพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน การพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๘๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพิช เรียลเอสเตท จำกัด โดยให้ บริษัท สิริพิช เรียลเอสเตท จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่ม

ดำเนิน...

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการอาคารชุด City Room

ของบริษัท สิริพัช เรยลเอสเตท จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
อาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรยลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิทซอย 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 98 ห้อง จัดทำรายงานโดย
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรยลเอสเตท จำกัด อย่างเคร่งครัด
2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ใน
รายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาโตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางสารสนเทศรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจ
หน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานอนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลต่อ
สิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับ
ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานอนุมัติหรืออนุญาตรับแจ้งให้ไปดำเนินการแก้ไขและแจ้งให้ที่กำหนด
ไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมทั้งให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่ชัดเจนแจ้งไว้ แจ้งให้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานอนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบ
ต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานอนุมัติ
หรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ศชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรือ
อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานอนุมัติหรืออนุญาต แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

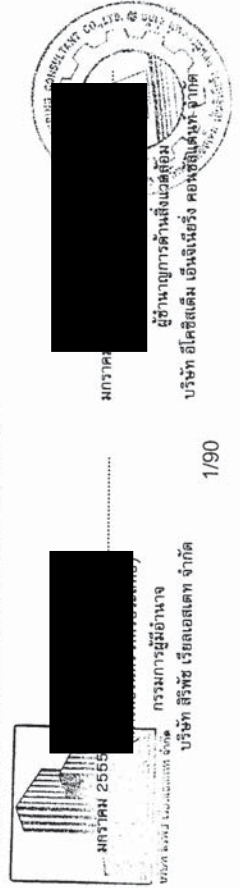


มกราคม

กรรมการผู้ชำนาญการ
บริษัท สิริพัช เรยลเอสเตท จำกัด

1/90

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับ
นิติบุคคล (ในการนี้มีการโอนสิทธิ์) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่จะปฏิบัติตามโครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของ
โครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล
ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรม
การดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย
ไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาโต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

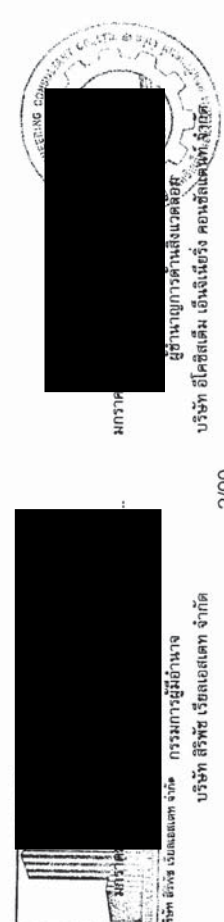

มกราคม

กรรมการผู้ชำนาญการ
บริษัท สิริพัช เรยลเอสเตท จำกัด

2/90

เอกสารแบบ 2

สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนवादารชุด (จ.บ.10)



หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท สิริพัช เรียวเอสเตท จำกัด ทะเบียนเลขที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด..... “ จิตีร์ม คอนโดมิเนียม ”
๒. โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๒๘, ๒๑๒๙, ๒๑๓๐, ๒๑๓๑, ๒๑๓๒, ๒๑๓๓, ๒๑๓๔, ๓๔๖๕๔ และ ๔๕๑๘๕ ตำบล/แขวง..... ดินแดง, ดินแดง (บางซื่อฝั่งใต้, สามเสนนอก (บางซื่อฝั่งใต้)) อำเภอ/เขต..... ดินแดง, ดินแดง (บางซื่อ), บางกะปิ (บางซื่อ) จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร
๓. จำนวนอาคาร..... ๑ หลัง
๔. จำนวนห้องชุด..... ๔๘ ห้องชุด
๕. บันทึกรายละเอียด (รายการทรัพย์สินส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์สินส่วนกลางตามมาตรา ๑๕(๕)(๖), (๗))
ทรัพย์สินส่วนกลางปรากฏตามรายละเอียดแนบด้วย

สำเนาถูกต้อง

เจ้าพนักงานทอนแบบตง

19 ก.ค. 2555

๖. ทรัพย์สินส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย	จำนวน ๔๘	ห้องชุด
ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า	จำนวน -	ห้องชุด
ที่จอดรถส่วนบุคคล	จำนวน -	คัน
อื่น ๆ		

ลงชื่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่

เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ 3

สำเนารายการจดทะเบียนผู้จัดการนิติบุคคลอาตารชุด (จ.บ.12)

[illegible]

เอกสารแบบ 4

สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลवादารชุด (จ.บ.13)

คู่ฉบับ



หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง
วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ ๓/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด “นิติบุคคลอาคารชุด ชิตีรัม คอนโดมิเนียม”

๒. มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ
เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๑๑๔๑ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย -
ถนน สุทธิสารวินิจชัย แขวง ดินแดง อำเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ -

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....

.....พนักงานเจ้าหน้าที่

เจ้าพนักงานทดแทน

19 ก.ค. 2555

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

แบบพิมพ์หมายเลข ๐๒๕๔

ตน.ฝ่าย

ตน.งาน

จนท./ก

ผู้พิมพ์ กรมราชทัณฑ์

ที่เลขที่ ๖ ก.ย. ๒๕๕๖

วันที่ ๖/๑๐/๕๖

หน้า ๑/๑

เอกสารแบบ 5

**สำเนาหนังสือขออนุญาตก่อสร้าง (จ.1)
และ: หนังสือรับรองการก่อสร้างอาคาร (จ.6)**

ตามแบบ กทม.๑ เลขรับที่ ๑๙
ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖/๒๕๐
แบบ กทม.๖

ใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา ๓๙ ทวิ

เลขที่ ๑๙ / ๒๕๕๕

ได้รับแจ้งจาก บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด โดย [REDACTED]
เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๓๐/๒๕๐ หมู่ที่ ๖
ตรอก/ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... ทุกสองห้อง
อำเภอ/เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ดังข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑ ขอแจ้งความประสงค์จะทำการ..... ก่อสร้างอาคาร
ที่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... สุทธิสารวินิจฉัย
ตำบล/แขวง..... ดินแดง อำเภอ/เขต..... ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่ ๒๑๒๘ ๒๑๒๙ ๒๑๓๐ ๒๑๓๑ ๒๑๓๒ ๒๑๓๓
๒๑๓๔ ๓๔๖๕๔ ๔๕๑๘๕

เป็นที่ดินของ [REDACTED]
โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๒ เป็นอาคาร อาคารชุดอยู่อาศัย(๙๘ ห้อง)

๒.๑ ชนิด..... ตึก ๘ ชั้น..... จำนวน..... หลัง เพื่อใช้เป็น..... จอดรถยนต์
พื้นที่..... ๔,๔๑๑.๐๐ ม.^๒..... ม.^๒ ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้า-ออกของรด์ จำนวน..... ๓๒ คัน
พื้นที่..... ๑๓๗.๐๐ ม.^๒ ท่อระบายน้ำยาว ๑๗๑.๐๐ เมตร

๒.๒ ชนิด..... จำนวน..... หลัง เพื่อใช้เป็น.....
พื้นที่..... ม.^๒ ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้า-ออกของรด์ จำนวน..... คัน
พื้นที่..... ม.^๒

๒.๓ ชนิด..... จำนวน..... หลัง เพื่อใช้เป็น.....
พื้นที่..... ม.^๒ ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้า-ออกของรด์ จำนวน..... คัน
พื้นที่..... ม.^๒


สำเนาถูกต้อง

กลุ่มงานควบคุมอาคาร ๑ ส่วนควบคุมอาคาร ๑
สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา

ผู้อำนวยการกอง.....
หัวหน้ากลุ่มงาน.....
เจ้าหน้าที่.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทำ.....

วันที่ ๑๖/๑๑/๒๕๕๕
วันที่ ๑๖/๑๑/๒๕๕๕
วันที่ ๑๖/๑๑/๒๕๕๕

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อ ๓ โดยมี

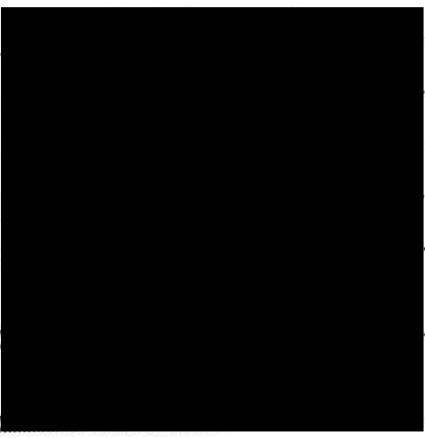- | | | |
|------|---|--|
| (๑). |  | เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ |
| (๒). | | เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน |
| (๓). | | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง |
| (๔). | | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง |
| (๕). | | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและระบบ
บำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง |
| (๖). | | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบำบัด
น้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง |
| (๗). | | เป็นวิศวกรผู้รับรองการตรวจสอบงานออกแบบ |

ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จงาน.....๓๖๕.....วันโดยจะเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร/ตัดแปลงอาคาร/รื้อถอน
อาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้อาคาร เมื่อ.....๑๖ มกราคม ๒๕๕๕.....และจะแล้วเสร็จ
เมื่อ.....๑๖ มกราคม ๒๕๕๖.....

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบ.....	๑๗,๖๔๔.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมทอระบายน้ำ รื้อ เชื้อน กำแพงหรืออื่น ๆ	๑๗๑.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมทางวิ่งหรือที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร.....	๖๙.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.....	๒๐.๐๐	บาท
รวมทั้งสิ้น.....	๑๗,๙๐๔.๐๐	บาท

ข้อ ๖ ผู้ยื่นแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๖.๑ ผู้ยื่นแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘(๑๓) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

๖.๒ จะต้องใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า เพื่อป้องกันวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและฝุ่น
ละอองฟุ้งกระจายอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง ก่อสร้าง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร กันตัวอาคารสูงตลอด
ตั้งแต่ระดับดิน โดยยึดติดกับนั่งร้าน รอบนอกอาคาร ให้มีความสูงกว่าความสูงของอาคารขณะก่อสร้างไม่
น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ตลอดแนวอาคารด้านที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดิน
ต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่าความสูงอาคารที่ได้รับอนุญาตและจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดี
ตลอดเวลาการก่อสร้าง

๖.๓ จะต้องจัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทั้งของและต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง
มลพิษและเสียงดังอันเกิดจากการก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างร่วงหล่น อันเป็นเหตุให้เกิด
ความเดือดร้อนรำคาญและเป็นอันตรายแก่สุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

สำเนาถูกต้อง

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กลุ่มงานควบคุมอาคาร ๑ ส่วนควบคุมอาคาร ๑
สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา

ผู้อำนวยการกอง.....
หัวหน้ากลุ่มงาน.....
เจ้าหน้าที่ธุรการ.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์งาน.....

วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕

ข้อ ๗ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเริ่มใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้แล้วแต่กรณี ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้ ผิดผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณของอาคารที่ยื่นไว้ ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงมีอำนาจสั่งให้ผู้ยื่นแจ้งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

ข้อ ๘ ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ดังนี้

๘.๑ การกระทำดังกล่าวเป็นการรुकล้ำที่สาธารณะ

๘.๒ การกระทำดังกล่าวที่เกี่ยวกับระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้าหรือที่สาธารณะ เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือ

๘.๓ การกระทำดังกล่าวที่เกี่ยวกับบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดหรือประเภทใดเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๙ ผู้ยื่นแจ้งฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ข้อ ๑๐ ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือใช้อาคารให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้

ข้อ ๑๑ ผู้ยื่นแจ้งฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๓๑๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

ออกให้ ณ วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕

สำเนาถูกต้อง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ ตามแบบ กทม.๑ เลขรับที่
ลงวันที่๑๖..... เดือนมกราคม..... พ.ศ. ๒๕๕๕
ราย บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด

นายช่างโยธาชั้นสูง
กลุ่มงานควบคุมอาคาร ๑ ส่วนควบคุมอาคาร ๑
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕

คำเตือน

๑. ถ้าผู้ยื่นแจ้งฯจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบแจ้งฯ หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ยื่นแจ้งฯกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ยื่นแจ้งฯ จะต้องระงับการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารไว้ก่อนจนกว่าจะมี ผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒. ผู้ยื่นแจ้งฯ ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่ หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถยนต์ ที่กักขยะ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งฯ ฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถยนต์ ที่กักขยะและทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้แจ้งให้กรุงเทพมหานครทราบการก่อสร้างหรือใช้ที่จอดรถ ที่กักขยะ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. เมื่อผู้ยื่นแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ได้กระทำการตามที่ได้แจ้งเสร็จแล้ว ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร นั้น และห้ามมิให้ใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ได้แจ้งไว้ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง

สำเนาถูกต้อง

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กลุ่มงานควบคุมอาคาร ๑ ส่วนควบคุมอาคาร ๑
สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา

ผู้อำนวยการกอง
หัวหน้ากลุ่มงาน
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๙
ที่ ๑๖
ที่ ๑๖
ที่ ๑๖
ที่ ๑๖



คำเตือน

ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบใหญ่ของอาคาร ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ภายใน 30 วันก่อนใบรับรองการก่อสร้างอาคารจะมีระยะเวลาครบ 1 ปี

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๑๓/๙/ ๒๕๕๖

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด โดย นางพัชรินทร์ ภักธุประสิทธิ์ เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๓๐/๒๕๐ ตรอก/ซอย ถนน งามวงศ์วาน หมู่ที่ ๖

สี่ปัส แขวง ท่งสองห้อง อำเภอ เขต หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ได้ทำการ ก่อสร้าง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต

เลขที่ ๑๙ / ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ตึก ๘ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๘๘ ห้อง) จอดรถยนต์

โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๓๒ คัน

(๒) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น

โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน

(๓) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น

โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน

ที่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน สุทธิสารวินิจฉัย

หมู่ที่ ดินแดง อำเภอ/เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โดย บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓/๙/เลขที่/ส.ค./๙ เลขที่ ๒๑๒๘ ๒๑๒๙ ๒๑๓๐ ๒๑๓๑ ๒๑๓๒

เป็นที่ดินของ ๔ ๓๕๖๕๕ ๕๕๑๘๕

ค่าธรรมเนียมใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ฉบับละ ๑๐.๐๐ บาท

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

(๒) ต้องปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ตามหนังสือสำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๓๑๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

ออกให้ ณ วันที่ เดือน ปี พ.ศ.

สำเนาถูกต้อง

(ลายมือชื่อ)

ผู้แทนทางการปกครอง

ตำแหน่ง

ผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต



เอกสารแบบ 6

ประชาสัมพันธ์บำรุงรักษาเดีรื่องปรับอากาศ

"แอร์" ใช้งานอย่างไรให้ประหยัดไฟ?

อากาศร้อน แอร์ทำงานหนัก แล้วจะทำไมให้ประหยัดไฟ

1

เปิดแอร์ 26°C หรือสูงกว่า แต่หากต้องการความรู้สึกเย็นสบายเท่ากับ 24°C ให้เปิดพัดลมช่วย

2

ล้างแอร์เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยล้างก่อนหน้าร้อน 1 ครั้ง

3

ไม่ใช่อุปกรณ์ทำความร้อนในห้องแอร์ เช่น ไม่ควรรีดผ้าในห้องแอร์ เพราะจะทำให้แอร์ทำงานหนักขึ้น

4

ในช่วงอากาศร้อน ให้ทิ้งความเร็วพัดลมแอร์ที่ระดับสูงสุด เพื่อให้อากาศในห้องเย็นเร็วขึ้น

5

ช่วงเวลาปิดแอร์ให้เร็วขึ้นวันละ 1 ชม. ช่วยประหยัดไฟได้

รู้หรือไม่ ?

แอร์ขนาด 12,000 บีทียู/ชม.
ถ้าเปิดไฟ 250 วัตต์
ไม่ปิดตลอด 2 ชม.
ในสภาพอากาศร้อน
จะเสียไฟมากถึง
18.33 หน่วยต่อเดือน

อย่าลืม!!!

ปิดแอร์เร็วขึ้นวันละ 1 ชม. ช่วยประหยัดไฟได้ถึง 2.5 - 6.0 บาท/ชม.
คิดจากค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอัตรา 3.9 บาทต่อหน่วย



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority



MEA 1130

www.mea.or.th



การไฟฟ้านครหลวง MEA



mea_news



@meathailand



MEA Multimedia



mealclub

เอกสารแบบ 7
ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบระบบปั๊มน้ำ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

Date / วันที่ 29 / 1 / 69

Building/อาคาร

Sheet No. / แผ่นที่

CTP

Description / รายละเอียด	Booster Pump			Transfer Pump			Jockey Pump			Water Storage Tanks
	BP	TP	JP	TP	TP	JP	TP	JP		
Shift / ผลัด	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	ระดับของถังเก็บประจุน้ำ
Vibration & Noise										Roof / ฝ้าเพดาน
การสั่นสะเทือนและเสียง										Mid. / ชั้นกลาง
Heating										Morning Shift / ผลัดเช้า
ความร้อนของเครื่องยนต์เครื่อง										[] Low (1/4) [] Mid. (1/2) [] Hi (3/4)
Lubrication										[] Low (1/4) [] Mid. (1/2) [] Hi (3/4)
การหล่อลื่นเครื่องยนต์เครื่อง										[] Low (1/4) [] Mid. (1/2) [] Hi (3/4)
Grease & Bearing										Afternoon Shift / ผลัดบ่าย
จารบีและลูกปืน										[] Low (1/4) [] Mid. (1/2) [] Hi (3/4)
Leakage & Seal										[] Low (1/4) [] Mid. (1/2) [] Hi (3/4)
รอยรั่วและซีล										Night Shift / ผลัดคืน
Coupling / ขาแมงกานีส										[] Low (1/4) [] Mid. (1/2) [] Hi (3/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	1									[] Low (1/4) [] Mid. (1/2) [] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	40									Underground / ใต้ดิน
Voltage Record										Morning Shift / ผลัดเช้า
บันทึกแรงดันไฟฟ้า										[] Low (1/4) [] Mid. (1/2) [] Hi (3/4)
Amperes Record										Afternoon Shift / ผลัดบ่าย
บันทึกกระแสไฟฟ้า										[] Low (1/4) [] Mid. (1/2) [] Hi (3/4)
Equipment Status										Night Shift / ผลัดคืน
สถานะอุปกรณ์เครื่อง										[] Low (1/4) [] Mid. (1/2) [] Hi (3/4)

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ()

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup/หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Morning Shift

Time/เวลา 9-50

Date/วันที่

Time/เวลา

Afternoon Shift

Date/วันที่

Time/เวลา

Night Shift

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีชุด

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ x Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

Date / วันที่ ๒๕ / ๑ / ๒๕

Building/อาคาร

Sheet No. / แผ่นที่ ๕๓๕

Description / รายละเอียด	Booster Pump			Transfer Pump			Jockey Pump			Water Storage Tanks ระดับของถังเก็บประจุน้ำ
	BP (Amp. R./S./T....)	TP (Amp. R./S./T....)	JP (Amp. R./S./T....)	TP (Amp. R./S./T....)	TP (Amp. R./S./T....)	JP (Amp. R./S./T....)	TP (Amp. R./S./T....)	JP (Amp. R./S./T....)		
Shift / ผลัด	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Roof / ฝ้าเพดาน
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง										Morning Shift / ผลัดเช้า
Heating ความร้อนของเครื่อง										[] Low (1/4) [] Low (1/4)
Lubrication การหล่อลื่นระบบเครื่อง										[] Mid. (1/2) [] Mid. (1/2)
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน										[] Hi (3/4) [] Hi (3/4)
Leakage & Seal รั่วซึมและซีล										Afternoon Shift / ผลัดบ่าย
Coupling / จานสับเฟลา										[] Low (1/4) [] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	๑									[] Mid. (1/2) [] Mid. (1/2)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	40									[] Hi (3/4) [] Hi (3/4)
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)										Underground / ใต้ดิน
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)										Morning Shift / ผลัดเช้า
Equipment Status สถานะอุปกรณ์เครื่อง										[] Low (1/4) [] Low (1/4)
										[] Mid. (1/2) [] Mid. (1/2)
										[] Hi (3/4) [] Hi (3/4)
										Afternoon Shift / ผลัดบ่าย
										[] Low (1/4) [] Low (1/4)
										[] Mid. (1/2) [] Mid. (1/2)
										[] Hi (3/4) [] Hi (3/4)
										Night Shift / ผลัดคืน
										[] Low (1/4) [] Low (1/4)
										[] Mid. (1/2) [] Mid. (1/2)
										[] Hi (3/4) [] Hi (3/4)

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Time/เวลา ๑.๕๐

Date/วันที่

Time/เวลา

Morning Shift

Date/วันที่

Time/เวลา

Afternoon Shift

Date/วันที่

Time/เวลา

Night Shift

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Revision	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

Date / วันที่ 31 / 3 / 69

Building/อาคาร

Sheet No. / แผ่นที่

CTR

Description / รายละเอียด	Booster Pump			Transfer Pump			Jockey Pump			Water Storage Tanks ระดับของถังเก็บประจุน้ำ		
	BP (Amp. R...S...T...)	BP Morning	BP Afternoon	BP Night	TP (Amp. R...S...T...)	TP Morning	TP Afternoon	TP Night	JP (Amp. R...S...T...)		JP Morning	JP Afternoon
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์											
Heating ความร้อน	Pump / เครื่องสูบน้ำ											
Lubrication การหล่อลื่น	Motor / มอเตอร์											
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ											
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์											
Coupling / จานเชื่อม	Pump / เครื่องสูบน้ำ											
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		1										
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		40										
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	คู่มือ Phase-N (220 Volts) คู่มือ R - S (380 Volts) คู่มือ S - T (380 Volts) คู่มือ T - R (380 Volts)											
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส R Phase / เฟส S Phase / เฟส T Manual / ควบคุม (กดปุ่ม) Automatic / อัตโนมัติ (กดปุ่ม A)											

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น

Morning Shift

Afternoon Shift

Night Shift

Time/เวลา

9.50

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่適用

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์สูบน้ำประจำวัน

CTR

Date / วันที่ ๑๗ / ๕ / ๒๕

Sheet No. / แผ่นที่ .

[illegible]

คำแปลภาษาอังกฤษ Automatic / อัตโนมัติ (ค) Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Time/เวลา

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/1337

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

น.7/5

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

Date / วันที่ 30 / 6 / 59

Building/อาคาร

Sheet No. / แผ่นที่ ๑๗๕

Date / วันที่	Description / รายละเอียด	Booster Pump						Transfer Pump						Jockey Pump			Water Storage Tanks	
		BP (Amp. R.....S.....T.....)			TP (Amp. R.....S.....T.....)			TP (Amp. R.....S.....T.....)			JP (Amp. R.....S.....T.....)			ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ				
		Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Roof / ฝ้า	Mid. / ริม			
	Shift / สลับ																	
	Vibration & Noise การสั่นและเสียง	Motor / มอเตอร์																
	Heating ความไหม้และกลิ่นเหม็น	Pump / เครื่องสูบน้ำ																
	Lubrication การหล่อลื่นและระดับน้ำมัน	Motor / มอเตอร์																
	Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ																
	Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์																
	Coupling / รานต่อน	Pump / เครื่องสูบน้ำ																
	Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		4															
	Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		40															
	Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	Phase / เฟส R Phase / เฟส S Phase / เฟส T																
	Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Manual / ฉุกเฉิน (กดปุ่ม M) Automatic / ธรรมดา (กดปุ่ม A)																
	Equipment Status สถานะการทำงานของอุปกรณ์																	

Recorded by / ลงบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น Morning Shift

Signature/ลายเซ็น Afternoon Shift

Signature/ลายเซ็น Night Shift

Time/เวลา 9:50

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ระบุ

(**) Please Mark ✓ Normal / ไม่ดี ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

เอกสารแบบ 8
ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบระบบลิฟต์

MR-10

น.8/2

MR-10น.8/4

Changes for the Better

Service Date (วันที่): 19/06/2026

PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail (รายละเอียดลูกค้า)

Control System: VFGLC

Car No: 1

Service Receiver (ผู้รับบริการ): City Room Condominium

Reference (คำชี้แจง): M-24633-A-001-A01-L01.01

Contracting (ผู้จ้าง): M-24633-A-001-A01-L01.01

Operation: 2C-2A22

Specification: PB-CO-40 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-2A22 TR

Building: B1508843 City Room Ratchada-Sukhum

Note:

Service Detail (รายละเอียดการบริการ)

Normal (ปกติ)

Adjusted (ปรับแก้)

Need Repair/ Replace (ต้องซ่อม/ เปลี่ยน)

Detail (รายละเอียด)

FUNCTIONAL (ส่วนประกอบที่ตรวจสอบ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแก้)	Need Repair/ Replace (ต้องซ่อม/ เปลี่ยน)	Detail (รายละเอียด)
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☒	☐	☐	
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☒	☐	☐	
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งรถ)	☒	☐	☐	
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟสว่าง และตกแต่ง)	☒	☐	☐	
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐	
EMERGENCY LIGHT (ไฟฉุกเฉิน)	☒	☐	☐	
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์)	☒	☐	☐	
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศ)	☒	☐	☐	
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐	
PIT CONDITION (สภาพขั้ว)	☒	☐	☐	
SERVICE WORK ITEM (ส่วนประกอบที่ซ่อม)				
CAR TOP & BOTTOM (ส่วนประกอบที่ซ่อม)	☒	☐	☐	
CLEAN CAR TOP (ทำความสะอาดด้านบน)	☒	☐	☐	
CAR STATION (ส่วนประกอบที่ซ่อม)	☒	☐	☐	
SAFETY SWITCH (สวิตช์ความปลอดภัย)	☒	☐	☐	
EMERGENCY EXIT DOOR (ประตูฉุกเฉิน)	☒	☐	☐	
CAR GUIDE SHOES (แป้นนำรถ)	☒	☐	☐	
LOAD WEIGHING DEVICE (อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก)	☒	☐	☐	
SAFETY GEAR (เกียร์ความปลอดภัย)	☒	☐	☐	
OPTION (ส่วนเสริม)				
MELD (ระบบการแจ้งเตือน)	☒	☐	☐	
HALL DOORS (ประตูห้องโดยสาร)				
HANGER ROLLERS & RAILS (ลูกกลิ้งและราง)	☒	☐	☐	
DOOR DRIVING ROPES (สายขับเคลื่อนประตู)	☒	☐	☐	

Changes for the Better

Service Date (วันที่): 19/06/2026

PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail (รายละเอียดลูกค้า)

Control System: VFGLC

Car No: 2

Service Receiver (ผู้รับบริการ): City Room Condominium

Reference (คำชี้แจง): M-24633-A-001-A02-L01.01

Contracting (ผู้จ้าง): M-24633-A-001-A02-L01.01

Operation: 2C-2A22

Specification: PB-CO-40 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-2A22 TR

Building: B1508843 City Room Ratchada-Sukhum

Note:

Service Detail (รายละเอียดการบริการ)

Normal (ปกติ)

Adjusted (ปรับแก้)

Need Repair/ Replace (ต้องซ่อม/ เปลี่ยน)

Detail (รายละเอียด)

FUNCTIONAL (ส่วนประกอบที่ตรวจสอบ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแก้)	Need Repair/ Replace (ต้องซ่อม/ เปลี่ยน)	Detail (รายละเอียด)
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☒	☐	☐	
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☒	☐	☐	
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งรถ)	☒	☐	☐	
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟสว่าง และตกแต่ง)	☒	☐	☐	
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐	
EMERGENCY LIGHT (ไฟฉุกเฉิน)	☒	☐	☐	
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์)	☒	☐	☐	
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศ)	☒	☐	☐	
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐	
PIT CONDITION (สภาพขั้ว)	☒	☐	☐	
SERVICE WORK ITEM (ส่วนประกอบที่ซ่อม)				
CAR TOP & BOTTOM (ส่วนประกอบที่ซ่อม)	☒	☐	☐	
CLEAN CAR TOP (ทำความสะอาดด้านบน)	☒	☐	☐	
CAR STATION (ส่วนประกอบที่ซ่อม)	☒	☐	☐	
SAFETY SWITCH (สวิตช์ความปลอดภัย)	☒	☐	☐	
EMERGENCY EXIT DOOR (ประตูฉุกเฉิน)	☒	☐	☐	
CAR GUIDE SHOES (แป้นนำรถ)	☒	☐	☐	
LOAD WEIGHING DEVICE (อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก)	☒	☐	☐	
SAFETY GEAR (เกียร์ความปลอดภัย)	☒	☐	☐	
OPTION (ส่วนเสริม)				
MELD (ระบบการแจ้งเตือน)	☒	☐	☐	
HALL DOORS (ประตูห้องโดยสาร)				
HANGER ROLLERS & RAILS (ลูกกลิ้งและราง)	☒	☐	☐	
DOOR DRIVING ROPES (สายขับเคลื่อนประตู)	☒	☐	☐	

เอกสารแนบ 9

ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายรณรงค์

วิธีรับมือ

แผ่นดินไหว

www.kapook.com

ข้อควรปฏิบัติ ขณะเกิดแผ่นดินไหว

- 1 อย่าตื่นตกใจ พยายาม
ควบคุมสติ อย่าตื่นตระหนก



- 2 กรณีอยู่ในบ้าน
ให้อยู่ห่างจากประตู
ระเบียง และหน้าต่าง



- 3 กรณีอยู่ในอาคาร
หากที่หลบที่ปลอดภัย เช่น หมอบใต้โต๊ะ
หรือจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรง



- 4 ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้ง
ให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา
อาคาร และสิ่งห้อยแขวนต่างๆ



- 5 อย่าใช้สิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ
เพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้น



- 6 หากกำลังขับรถ
ให้หยุดรถในบริเวณที่ปลอดภัย



- 7 ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด
ขณะเกิดแผ่นดินไหว



- 8 กรณีอยู่ชายทะเล หากสังเกตเห็นน้ำทะเล
ลดระดับอย่างรวดเร็ว ให้รีบหนีขึ้นที่สูง
เพราะอาจเกิดคลื่นสึนามิ



ข้อควรปฏิบัติ หลังเกิดแผ่นดินไหว

- 1 ควรตรวจตัวเองและคนข้างเคียง
ว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่

- 2 ควรรีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที

- 3 ใส่รองเท้าหุ้มส้นเสมอ
เพราะอาจมีวัสดุแหลมคมแถวได้

- 4 ตรวจสอบสายไฟ ท่อน้ำ ท่อแก๊ส

- 5 ออกจากบริเวณที่สายไฟขาด

- 6 เปิดวิทยุ ทวี ฟังคำแนะนำฉุกเฉิน


- 7 ตรวจสอบความเสียหายของท่อส่วน
และท่อน้ำทั่วก่อนใช้

- 8 อย่าเป็นไทยมูว
หรือเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง

- 9 อย่าแพร่ข่าวลือ หรือหลงเชื่อข่าวลือ

ข้อมูลจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


กรุณาปิดน้ำ
หลังใช้งาน

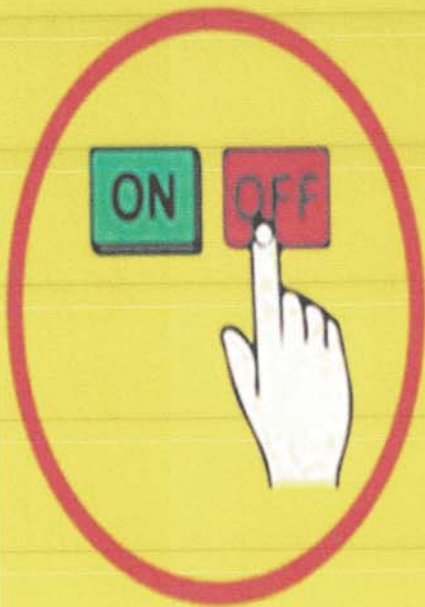

กรุณาปิดทุกครั้ง
หลังใช้งาน



โปรดช่วยกัน
ประหยัดพลังงาน

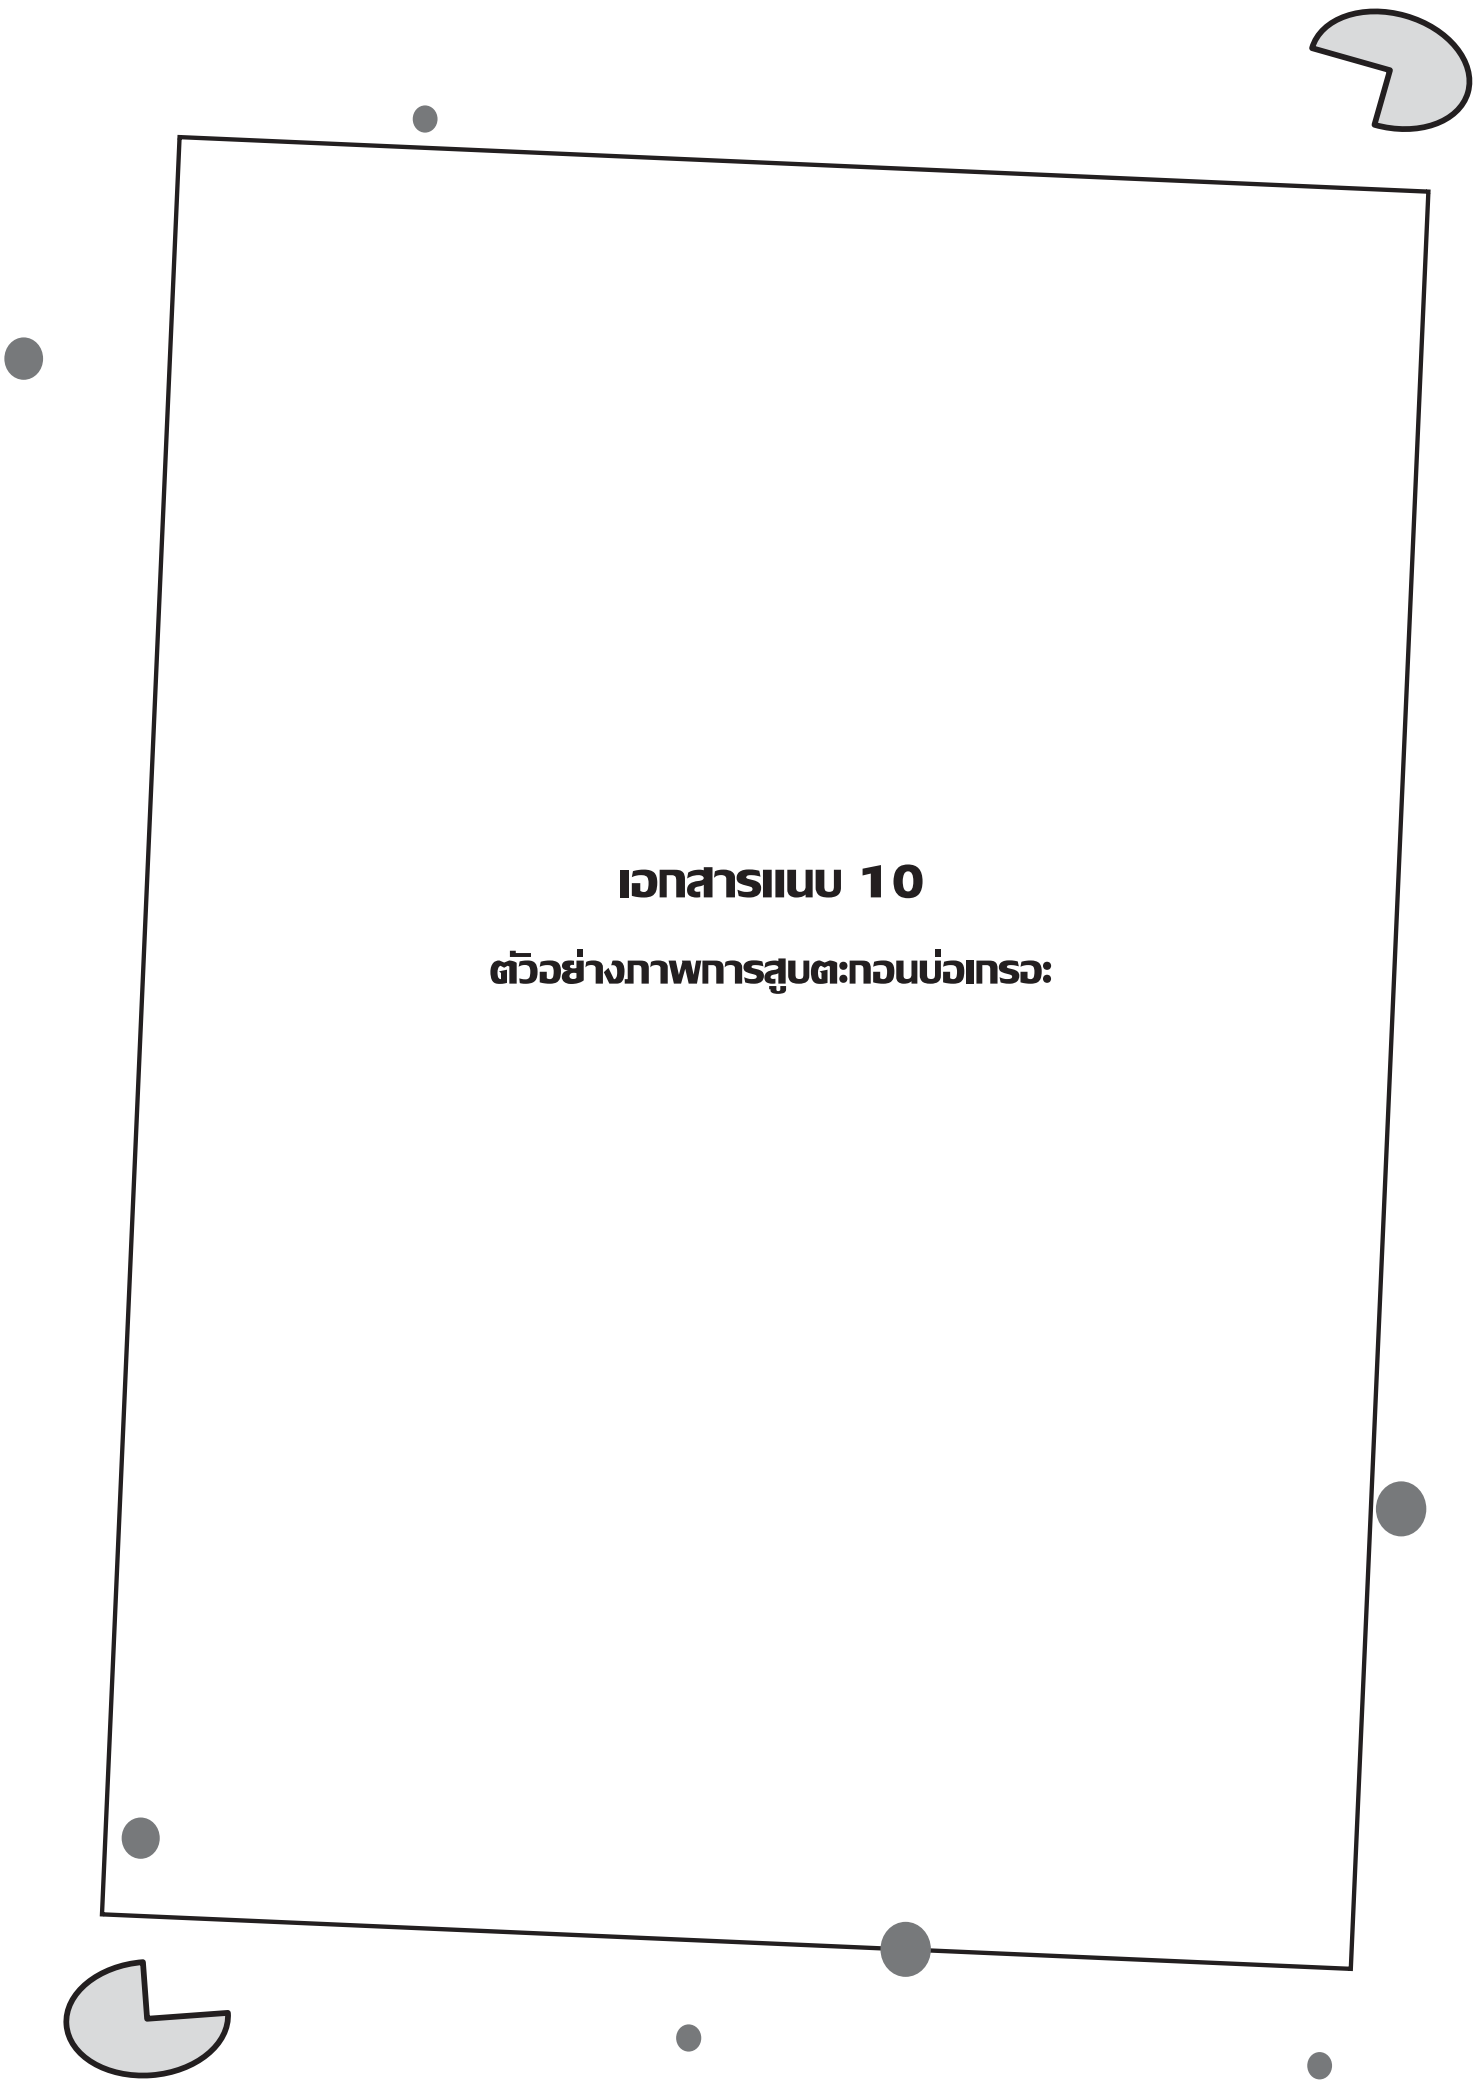

เอกสารแบบ 10

ตัวอย่างภาพการสุบตะกอนบ่อเกรว:




เอกสารแนบ 11

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1)
และบันทึกรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)**

แบบบันทึกการขายรายวันของร้านกาแฟ

เพลงกัมมกบิลพย	ตั้งอยู่เลขที่ 1141	หมู่ที่	ซอย
ถนน	สุขขิตาร	แขวงศาล	ดินแดง
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	โทรศัพท์	โทรสาร
มี	นิติบุคคลชาวต่างชาติ	คนเดิมเดิม	เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกัมมกบิลพย
ประกอบกิจการประเภท	อาคารชุดพักอาศัย		
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)	72558	ออกให้โดย	สำนักงานที่ดินจังหวัดทางเหนือ
ผู้เป็นต้นแสดงการดำเนินงานของระบบบ้านเดิมเสีย ดังนั้น			

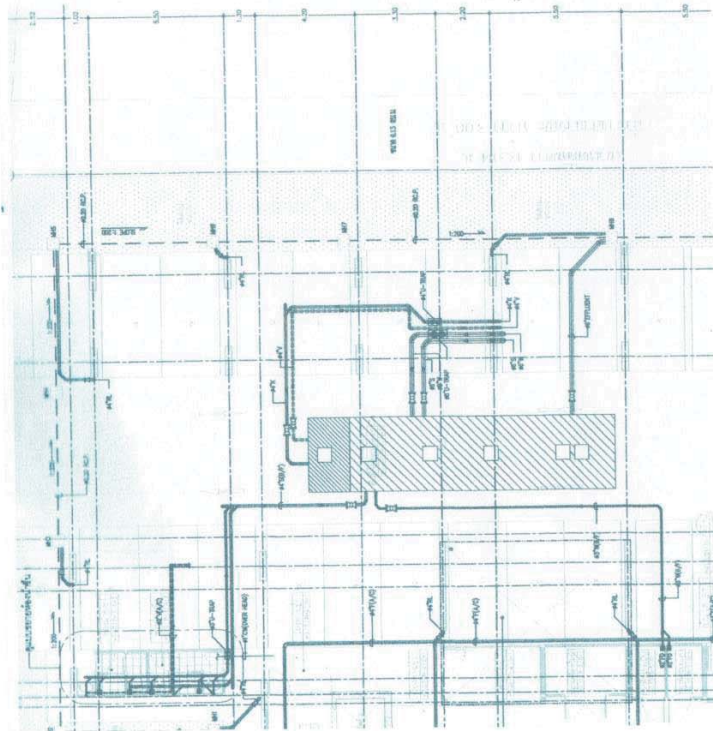

๒๕๕๕ ได้เกิดปณิธิและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/1/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	-
2/1/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	-
3/1/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	-
4/1/2569	-	49.00	39.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	9.80	-	-
5/1/2569	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	-
6/1/2569	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	-
7/1/2569	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	-
8/1/2569	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	-
9/1/2569	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	-
10/1/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	-
11/1/2569	-	30.00	24.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.00	-	-
12/1/2569	-	19.00	15.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.80	-	-
13/1/2569	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	-
14/1/2569	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	-
15/1/2569	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-	-
16/1/2569	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	-

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/1/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	-
18/1/2569	-	36.00	28.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	7.20	-	
19/1/2569	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
20/1/2569	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
21/1/2569	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
22/1/2569	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
23/1/2569	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
24/1/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
25/1/2569	-	38.00	30.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	7.60	-	
26/1/2569	-	22.00	17.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	4.40	-	
27/1/2569	-	-28.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-5.60	-	
28/1/2569	-	15.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
29/1/2569	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
30/1/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
31/1/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ข้าพเจ้า นาย..... ตำแหน่ง..... ได้ตรวจสอบตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอาชุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอาชุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบัญชีและแหล่งรับบันทึก
(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบัญชี แบบกระดาษ/เครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ความสามารถในการรองรับบัญชีของระบบบัญชี 60 ฉบับ/วัน
(๒) การทำงานของระบบบัญชี แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
..... ชั่วโมง/วัน
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบัญชี เครื่องคิดเลข
☐ เครื่องคำนวณ ☐ เครื่องคำนวณ
☐ เครื่องสุญญากาศ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
(๔) แหล่งรับบันทึก (ระบุ) หอสมุดแห่งชาติ/กรมสรรพากร
(๕) วิธีการที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงระบบบัญชีและวิธีการกำจัด คู่มือ
..... คู่มือ

๓. สรุปผลการดำเนินงานระบบบัญชีเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบัญชี (หน่วย) 416.00
(๒) ปริมาณการใช้พลังงานในระบบบัญชี (หน่วย) 343.20
(๓) ปริมาณการใช้กระดาษในระบบบัญชี 343.20
(๔) การระบบบัญชีที่เข้าระบบบัญชี ระบบบัญชี
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารเคมีที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
(๖) การทำงานของระบบบัญชีและอุปกรณ์

- ระบบบัญชี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องปรับอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องคำนวณ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสุญญากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่น ๆ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) 83.20
(๗) ปริมาณของพลังงานในระบบบัญชีที่ใช้ไป (กิโลวัตต์) 83.20
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ถ้าเดือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองหลักบัญชีและพื้นที่ควบคุมระบบบัญชีหรือผู้รับจ้างให้บริการบัญชี
เสียผู้ใดไม่ให้เกิดสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระงับโทษ
จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบัญชีเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบัญชีเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระงับโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบัญชี

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ 1141 หมู่ที่ ซอย
ถนน แขวงตำบล ดินแดง เขตอำเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-693-7722 โทรสาร
มี มีดินปลูก/วัสดุ คุณค่า เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษ อาคารชุดทิวทัศน์
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หนองคาย
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบัญชีและแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
..... ผู้ควบคุมระบบบัญชี
ใบอนุญาตเลขที่ หนองคาย
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบัญชี
.....
ใบอนุญาตเลขที่ หนองคาย
ออกให้โดย

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ ซอย
ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด
..... จังหวัด โทรศัพท์ 02-693-7722
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาศัยอยู่อาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7/2556 ออกให้โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

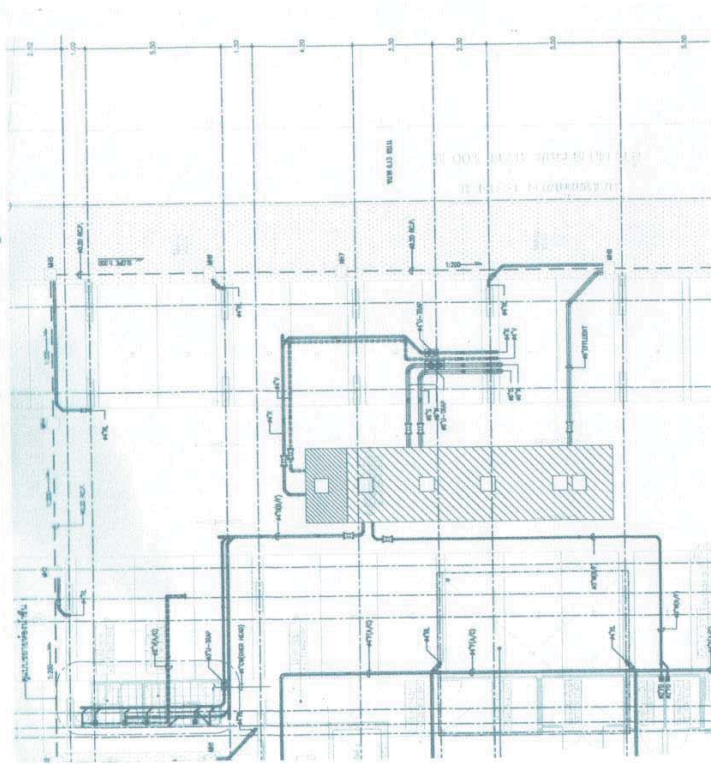

ผู้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/2/2569	-	45.00	36.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	9.00	-	
2/2/2569	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
3/2/2569	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
4/2/2569	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
5/2/2569	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-	
6/2/2569	-	18.00	14.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-	
7/2/2569	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
8/2/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
9/2/2569	-	32.00	25.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.40	-	
10/2/2569	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
11/2/2569	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
12/2/2569	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
13/2/2569	-	19.00	15.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.80	-	
14/2/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
15/2/2569	-	29.00	23.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.80	-	
16/2/2569	-	19.00	15.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.80	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/2/2569	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
18/2/2569	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
19/2/2569	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
20/2/2569	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
21/2/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
22/2/2569	-	30.00	24.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.00	-	
23/2/2569	-	18.00	14.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-	
24/2/2569	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
25/2/2569	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
26/2/2569	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
27/2/2569	-	26.00	20.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.20	-	
28/2/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	-
	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	-
	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	-
	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	-


หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอ.....ตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
Xเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
Xผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

แบบบันทึก รายละเอียดของสถิติและข้อมูลเชิงแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ ซอย
ถนน แขวง/เขตตำบล เขตอำเภอ จังหวัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-583-7722 โทรสาร
มี นิติบุคคลควบคุมดูแล ชื่อ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ออกสู่อากาศ
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 72555 ออกให้โดย สำนักงานที่รับผิดชอบฯ กรมควบคุมมลพิษ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

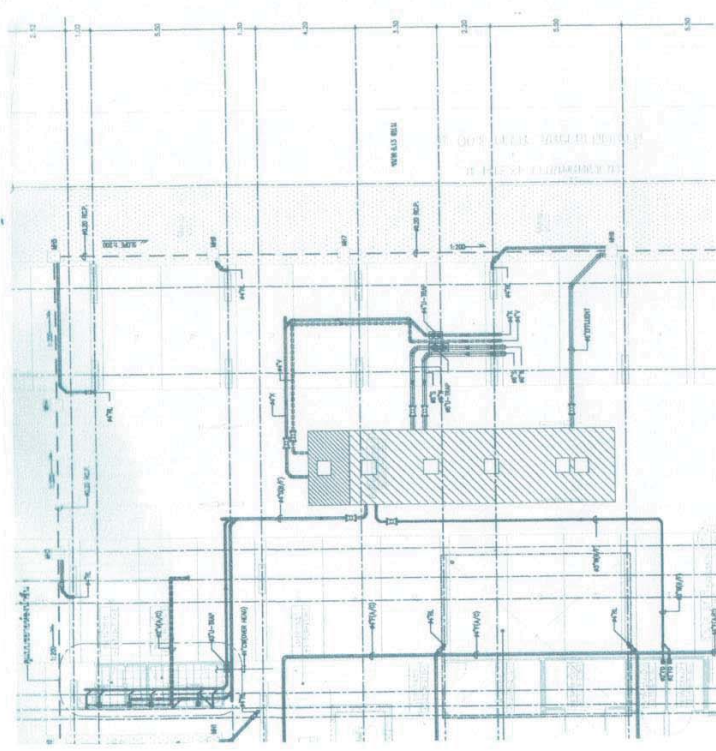

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/3/2569	-	33.00	26.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.60	-		
2/3/2569	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-		
3/3/2569	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
4/3/2569	-	18.00	14.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-		
5/3/2569	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
6/3/2569	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-		
7/3/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
8/3/2569	-	33.00	26.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.60	-		
9/3/2569	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
10/3/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
11/3/2569	-	34.00	27.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.80	-		
12/3/2569	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-		
13/3/2569	-	11.00	8.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.20	-		
14/3/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
15/3/2569	-	37.00	29.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	7.40	-		
16/3/2569	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17/3/2569	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-		
18/3/2569	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-		
19/3/2569	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
20/3/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
21/3/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
22/3/2569	-	45.00	36.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	9.00	-		
23/3/2569	-	20.00	16.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	4.00	-		
24/3/2569	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
25/3/2569	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
26/3/2569	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
27/3/2569	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
28/3/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
29/3/2569	-	35.00	28.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	7.00	-		
30/3/2569	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-		
31/3/2569	-	18.00	14.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-		

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

..... ตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
)
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบการกระจายของใช้อากาศ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 60 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง ☐ ชั่วโมง/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องควบคุมระดับน้ำ ☐ เครื่องควบคุมความเร็ว ☐ เครื่องวัดค่า pH

☐ เครื่องวัดอุณหภูมิ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) หรือระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ

(๕) วิธีการตรวจสอบที่ติดตั้งจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด อุปกรณ์

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 492.00

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 393.60

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องควบคุมระดับน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องควบคุมความเร็ว ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องวัดค่า pH ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 98.40

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. ถ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำ

เสียผู้ใดไม่จัดทำสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษ

จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐b

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดง

ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง

จำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐c

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ ซอย

ถนน ตำบล เขตอำเภอ จังหวัด

โทรศัพท์ โทรสาร 02-693-7722 โทรสาร

มี วัตถุประสงค์ คนได้มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด

มลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หนองคาย

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพ ☒ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ☒ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หนองคาย

ออกให้โดย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หนองคาย

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย


(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หนองคาย

ออกให้โดย

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ ซอย
ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-693-7722 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
มี ผู้รับผิดชอบ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7/2556 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

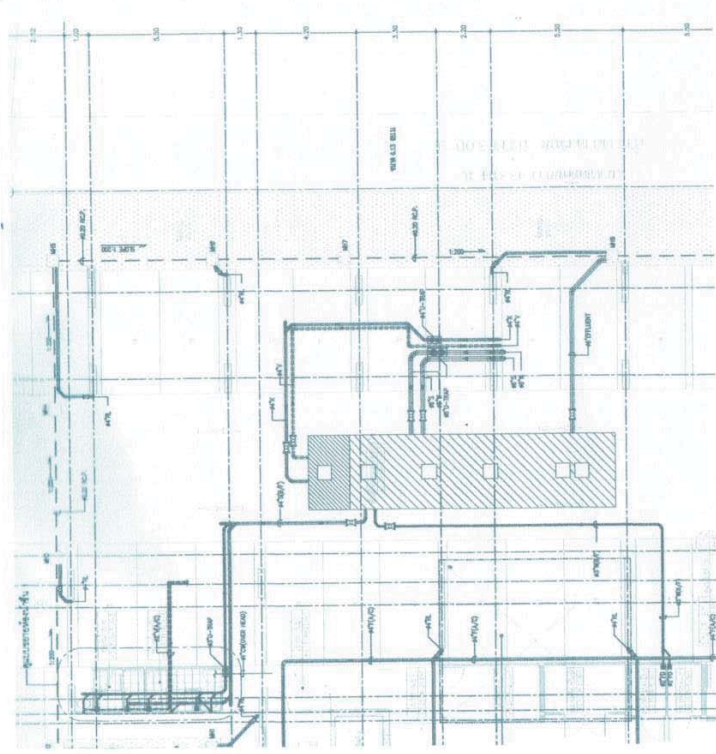

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้น้ำไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/4/2569	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
2/4/2569	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-		
3/4/2569	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-		
4/4/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
5/4/2569	-	38.00	30.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	7.60	-		
6/4/2569	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-		
7/4/2569	-	18.00	14.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-		
8/4/2569	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
9/4/2569	-	19.00	15.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.80	-		
10/4/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
11/4/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
12/4/2569	-	47.00	37.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	9.40	-		
13/4/2569	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-		
14/4/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
15/4/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
16/4/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/4/2569	-	58.00	46.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	11.60	-	
18/4/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
19/4/2569	-	34.00	27.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.80	-	
20/4/2569	-	18.00	14.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-	
21/4/2569	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
22/4/2569	-	19.00	15.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.80	-	
23/4/2569	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
24/4/2569	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
25/4/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
26/4/2569	-	34.00	27.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.80	-	
27/4/2569	-	19.00	15.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.80	-	
28/4/2569	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
29/4/2569	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40		
30/4/2569	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00		
-	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00		

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

..... บัตรางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาญ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาญ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบัญชี และแหล่งรับหนังสือ

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบัญชี แบบกระดานหรือปากกา

ความสามารถในการรองรับบัญชีของระบบบัญชี 60 ลป.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบัญชี แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบัญชี เครื่องคิดเลข

☐ เครื่องคำนวณเลข ☐ เครื่องคำนวณสารคดี

☐ เครื่องคำนวณเลข ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรับหนังสือ (ระบุ) ที่ระบายนั่งกรงพจนานุกรม

(๕) วิธีการจะกระทำการที่คิดเงินจากระบบบัญชีและวิธีการแก้ไข ลป

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบัญชีเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบัญชี (หน่วย)

(๒) ปริมาณการใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดเลข (ลป.ม.) 516.00

(๓) ปริมาณเลขที่ที่ระบบบัญชี (ลป.ม.) 412.80

(๔) การระบบบัญชีที่ระบบบัญชี ระบบ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารเคมีที่ระบบบัญชีใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบัญชีและอุปกรณ์

- ระบบบัญชี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องพิมพ์ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องคิดเลข ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องคำนวณเลข ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องคำนวณสารคดี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องคำนวณเลข ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) 103.2

(๗) ปริมาณการคำนวณเงินจากระบบบัญชีที่นำไปใช้ (ลป.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดเลข ผู้ควบคุมระบบบัญชีหรือผู้รับจ้างให้บริการบัญชี

เสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษ

จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๕๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบัญชีหรือผู้รับจ้างให้บริการบัญชีเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดง

ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง

จำทั้งปรับตามมาตรา ๕๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ ซอย
ถนน แขวง/ตำบล ดินแดง เขตอำนวยการ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-693-7722 โทรสาร
มีนิติบุคคลเฉพาะบุคคลที่ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด/อพาร์ทเมนต์
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7/2558 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

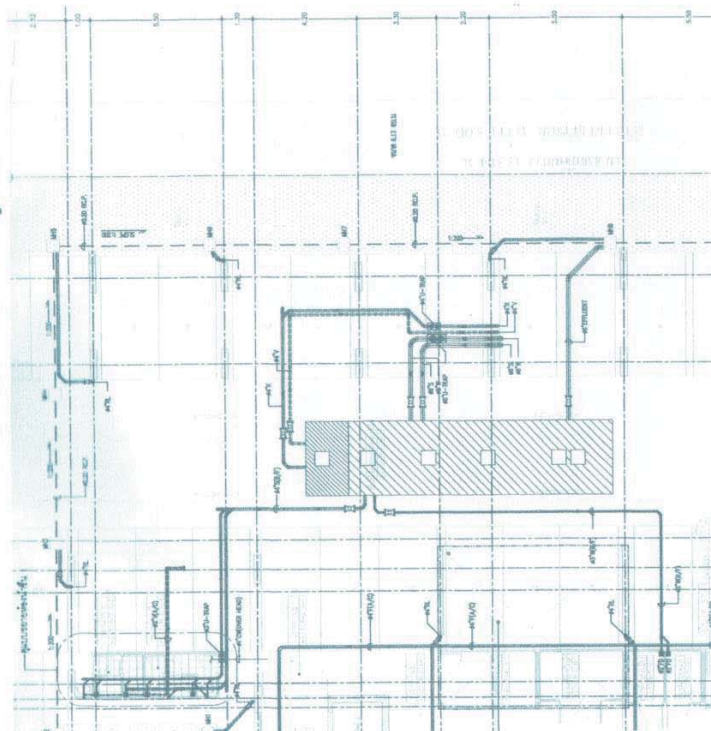

ผู้จัดทำสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/5/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	-	
2/5/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	-	
3/5/2569	-	47.00	37.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	9.40	-		
4/5/2569	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-		
5/5/2569	-	20.00	16.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	4.00	-		
6/5/2569	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-		
7/5/2569	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
8/5/2569	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
9/5/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
10/5/2569	-	39.00	31.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	7.80	-		
11/5/2569	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
12/5/2569	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-		
13/5/2569	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
14/5/2569	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
15/5/2569	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-		
16/5/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17/5/2569	-	31.00	24.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.20	-		
18/5/2569	-	18.00	14.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-		
19/5/2569	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-		
20/5/2569	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
21/5/2569	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-		
22/5/2569	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
23/5/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
24/5/2569	-	33.00	26.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.60	-		
25/5/2569	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-		
26/5/2569	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
27/5/2569	-	29.00	23.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.80	-		
28/5/2569	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
29/5/2569	-	18.00	14.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60			
30/5/2569	-	19.00	15.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.80			
31/5/2569	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00			

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
 และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
 ×เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
)
 ×ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบการชะล้างสลายอากาศ

ความสามารถในการรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 60 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำลงสู่ถนน

(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกักเก็บมลพิษ (ลบ.ม.) 502.00

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 401.60

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารเคมีชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 100.4

(๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. ถ้าพบหรือผู้ครอบครองแหล่งกักเก็บมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกักเก็บมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ ๓ ซอย

ถนน สุขุมวิท แขวงตำบล ดินแดง เขตอโศก ดินแดง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-693-7722 โทรสาร

มี นิติบุคคลควบคุมดูแล โดยมี คุณณิธิเบญจ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกักเก็บ

มลพิษ ประกอบกิจการประเภท อากาศสุกาศึกษา

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หนควย

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกักเก็บมลพิษสำหรับ

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ ซอย
ถนน แขวงตำบล ดินแดง เขตอำเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-593-7722 โทรสาร
มี นิติบุคคลควบคุมดูแล โดยมี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 725556 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

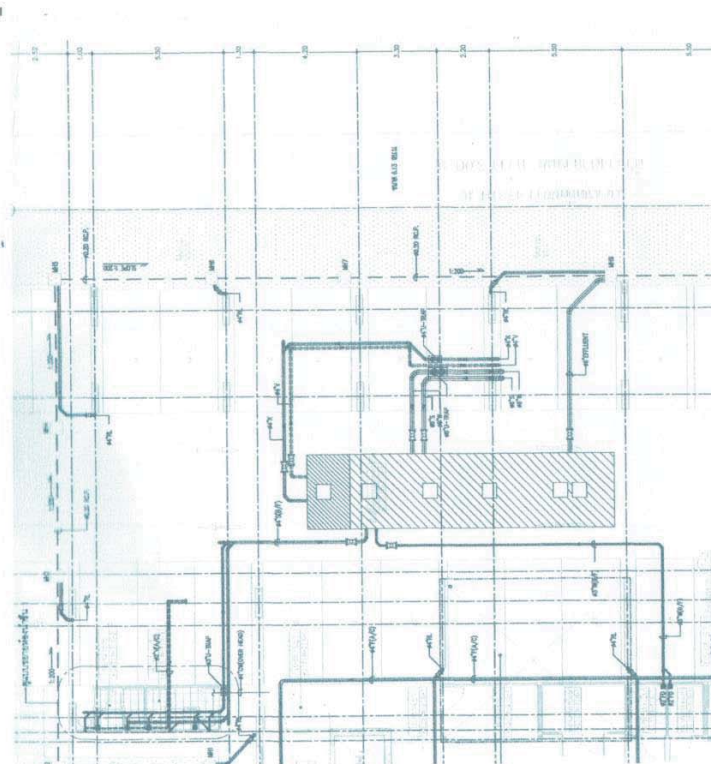

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียไปรายงานตรง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/6/2568	-	42.00	33.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	8.40	-	
2/6/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-	
3/6/2568	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-	
4/6/2568	-	18.00	14.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-	
5/6/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-	
6/6/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
7/6/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
8/6/2568	-	45.00	36.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	9.00	-	
9/6/2568	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
10/6/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
11/6/2568	-	19.00	15.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.80	-	
12/6/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
13/6/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
14/6/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
15/6/2568	-	31.00	24.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.20	-	
16/6/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/6/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
18/6/25678	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-	
19/6/2568	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-	
20/6/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
21/6/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
22/6/2568	-	52.00	41.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	10.40	-	
23/6/2568	-	18.00	14.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-	
24/6/2568	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
25/6/2568	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
26/6/2568	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
27/6/2568	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
28/6/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
29/6/2568	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
30/6/2568	-	55.00	44.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	11.00	-	
-	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ร่างข้างต้นถูกต้องทุกประการ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

เอกสารแบบ 12
แผนผังที่จอดรถ

ผังที่จอดรถ

	14		30	1
	15			2
	16		31	3
	17			4
			32	5
	18			6
	19		33	7
	20			8
	21		34	9
	22			10
	23		35	11
	24			
	25		36	ที่จอดรถจักรยานยนต์
	26			
	27			12
ห้องออฟฟิศเช่า	28			13
	29			

เอกสารแนบ 13

ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบป้ายทางหนีไฟ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Exit Sign Lighting Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1..

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

31 / 1 / 69

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of		Condition of		Discharge Hours
		DC. Voltage	DC. Amperes	Distilled	Capacity	Lastest	Control System		Light Bulbs		
		แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (12 Volt) (1)	กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp) (2)	Water น้ำกลั่น (3)	ขนาด (V / Ah) (4)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด (5)	สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น (6)	ผลการ ทดสอบ (7)	ชุดดวง โคม (8)	หลอด ชนิด / ขนาด (9)	จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ (10)
ชั้น G	โถงหนีไฟ		N/A	N/A			G.	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			G.	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			2	กรรณิ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	กรรณิ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			2	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			3	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			3	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			4	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			4	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			5	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	กรรณิ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			5	กรรณิ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			6	กรรณิ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	กรรณิ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			6	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			7	กรรณิ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			7	กรรณิ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			8	กรรณิ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			8	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			R.	เสถียร	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 31/1/69
Time/เวลา 10.00

Date/วันที่
Time/เวลา

Date/วันที่
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Exit Sign Lighting Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1..

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

1 / 2 / 29

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า	Distilled Water	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(12 Volt)	(..... Amp)	น้ำกลั่น	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ชั้น G	โถงลิฟต์		N/A	N/A			G.	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			G.	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			2	ตรวจสอบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	ตรวจสอบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			2	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			3	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			3	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			4	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	ตรวจสอบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			4	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			5	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	ตรวจสอบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			5	ตรวจสอบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			6	ตรวจสอบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	ตรวจสอบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			6	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			7	ตรวจสอบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			7	ตรวจสอบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			8	ตรวจสอบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			8	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			R.	เสถียร	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / ลงบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 28/2/09

Time/เวลา 10-00

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Exit Sign Lighting Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1..

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

31 / 3 / 69

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of		Condition of		Discharge Hours
		DC. Voltage	DC. Amperes	Distilled	Capacity	Lastest	Control System		Light Bulbs		
		แรงเคลื่อนไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	Water	ขนาด	Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		กระแสตรง (12 Volt)	กระแสตรง (..... Amp)	น้ำกลั่น	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
ชั้น G	โถงหนีไฟ		N/A	N/A			G.	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			G.	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			2	กรรณ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	กรรณ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			2	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			3	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			3	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			4	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	กรรณ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			4	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			5	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	กรรณ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			5	กรรณ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			6	กรรณ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	กรรณ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			6	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			7	กรรณ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			7	กรรณ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			8	กรรณ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			8	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			R.	เสถียร	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 31/3/69

Time/เวลา 10.00

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Exit Sign Lighting Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1..

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

30 / 4 / 69

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า	Distilled Water	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		กระแสตรง (12 Volt)	กระแสตรง (..... Amp)	น้ำกลั่น	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
ชั้น G	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A			G.	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			G.	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			2	กรรณ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	กรรณ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			2	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			3	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			3	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			4	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	กรรณ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			4	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			5	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	กรรณ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			5	กรรณ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			6	กรรณ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	กรรณ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			6	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			7	กรรณ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			7	กรรณ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			8	กรรณ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			8	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			R.	เสียบ	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา 10.00

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

MR-10s Server Co.,Ltd.

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Exit Sign Lighting Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1..

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

๓ / ๕ / ๒๕๕๙

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (12 Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	(10)
ชั้น G	โถงบันได		N/A	N/A			G.	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			G.	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			2	กระแส	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	กระแส	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			2	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			3	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			3	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			4	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	กระแส	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			4	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			5	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	กระแส	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			5	กระแส	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			6	กระแส	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	กระแส	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			6	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			7	กระแส	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			7	กระแส	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			8	กระแส	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			8	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			R.	เสถียร	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 3/5/๒๕๕๙

Time/เวลา 10:๐๐

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

MR. Server Co., Ltd.

น.13/5

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Exit Sign Lighting Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1..

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

30 / 6 / 69

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (12 Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	(10)
ชั้น G	โถงหนีไฟ		N/A	N/A			G.	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			G.	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			2	ตรวจสอบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	ตรวจสอบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			2	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			3	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			3	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			4	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	7/5/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			4	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			5	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	7/5/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			5	7/5/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			6	ตรวจสอบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	7/5/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			6	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			7	7/5/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			7	7/5/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			8	7/5/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			8	เสถียร	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			R.	เสถียร	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 30/6/69

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

MR-10s Server Co.,Ltd.

น.13/6

เอกสารแนบ 14

ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

31 / 1 / 69

Building

412

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ พหุหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ห้อยผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ผ้าครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้นG	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / บันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น (ชื่อ-นามสกุล)

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Superintendent)

Verified by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 31/1/69
Time/เวลา 9.30

Date/วันที่
Time/เวลา

Date/วันที่
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
Please Mark Normal / ปกติ

x Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

28/2/69

Building

CAR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ผ้าครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้นG	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded
Signature

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

3 / 2569

Building

CTR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ผ้าครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระงะก / กุญแจ
ชั้นG	โถงหน้าลิฟต์	9.30 น. ทดสอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / บันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech. Sup. หัวหน้าช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech. Sup. หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 13/01/69

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา 9.30

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

4 / 2569

Building

๕๔

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ผ้าครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระงก / กุญแจ
ชั้นG	โถงหน้าลิฟต์	9 ลิตร / 100cc	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	ทางเดิน	10 ลิตร / 100cc	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / บันทึกโดย
Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup./หัวหน้าช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature / ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 30 / 4 / 69

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา 9.30

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

ธ / ๑๕๖๙

Building

๘๓๔

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ผ้าครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระงก / กุญแจ
ชั้นG	โถงหน้าลิฟต์	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	วาล์วน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / บันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech. Sup./หัวหน้าช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech. Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ ๑๕/๑/๖๙

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา ๑.๓๐

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

6/2569

Building

CTR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ผ้าครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระงก / กุญแจ
ชั้นG	โถงหน้าลิฟต์	ถังผงเคมี	เปิดน้ำ 100%	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จนครบ 3 รด
ชั้น3	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	ทางเดิน	ถังผงเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น ()

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

✗ Abnormal / ไม่ปกติ

เอกสารแนบ 15

ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบระบบแสงสว่างฉุกเฉิน

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่1.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

01 / 1 / 19

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of		Condition of		Discharge
		DC. Voltage	DC. Amperes	Distilled	Capacity	Lastest	Control System		Light Bulbs		Hours
		แรงเคลื่อนไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	Water	ขนาด	Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน
		กระแสตรง	กระแสตรง	น้ำกลั่น	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(12 Volt)	(..... Amp)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ชั้น G	ร้านค้าแฟ		N/A	N/A	5.0		G	-	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	Total	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	Total	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	Total	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	Test	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	Test	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	Test	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	Total	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	Total	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าห้อง Fitness Room		N/A	N/A	5.0		G	Total	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Transfer Pump Room		N/A	N/A	5.0		G	Test	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	MDB. Room		N/A	N/A	5.0		G	Test	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	โถงบันไดฟลด์		N/A	N/A	5.0		G	Total	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		G	Total	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		G	Test	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		2	Total	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	โถงบันไดฟลด์		N/A	N/A	5.0		2	Total	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	Test	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	Total	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	Total	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		2	Total	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		3	Total	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	โถงบันไดฟลด์		N/A	N/A	5.0		3	Total	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	Test	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	Total	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	Total	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		3	Test	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		4	Total	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	โถงบันไดฟลด์		N/A	N/A	5.0		4	Total	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	Total	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

31 / 1 / 69

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of		Condition of		Discharge
		DC. Voltage	DC. Amperes	Distilled	Capacity	Lastest	Control System		Light Bulbs		Hours
		แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Water น้ำกลั่น (3)	ขนาด (V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด (5)	สภาพชุดควบคุม	สภาพชุดหลอดไฟ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด (9)	จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ (10)
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		4	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		5	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		5	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		5	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		6	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		6	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		6	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		7	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		7	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		7	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		8	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		8	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		8	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		Roof.	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	Booster Pump		N/A	N/A	5.0		Roof.	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		Roof.	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	ห้องเครื่องลิฟต์		N/A	N/A	5.0		Roof.	Tab	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 31/1/69

Time/เวลา 9-45

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

MR-30s Server Co., Ltd.

น. 15/2

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่1.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

28 / 2 / 69

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of		Condition of		Discharge Hours
		DC. Voltage	DC. Amperes	Distilled	Capacity	Lastest	Control System		Light Bulbs		
		แรงเคลื่อนไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	Water	ขนาด	Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		กระแสตรง	กระแสตรง	น้ำกลั่น	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดวาง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(12 Volt)	(..... Amp)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ชั้น G	ร้านค้าแฟ		N/A	N/A	5.0		G	-	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	7/2/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	7/2/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	7/2/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	1/5/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	1/5/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	1/5/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	7/2/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	7/2/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าห้อง Fitness Room		N/A	N/A	5.0		G	7/2/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Transfer Pump Room		N/A	N/A	5.0		G	1/5/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	MDB. Room		N/A	N/A	5.0		G	1/5/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	โถงบันได		N/A	N/A	5.0		G	7/2/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		G	7/2/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		G	1/5/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		2	7/2/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	โถงบันได		N/A	N/A	5.0		2	7/2/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	1/5/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	7/2/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	7/2/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		2	7/2/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		3	7/2/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	โถงบันได		N/A	N/A	5.0		3	7/2/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	1/5/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	7/2/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	7/2/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		3	1/5/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		4	7/2/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	โถงบันได		N/A	N/A	5.0		4	7/2/69	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	7/2/69	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

28 / 2 / 69

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of		Condition of		Discharge Hours
		DC. Voltage	DC. Amperes	Distilled	Capacity	Lastest	Control System		Light Bulbs		
		แรงเคลื่อนไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	Water	ขนาด	Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		กระแสตรง (..... Volt)	กระแสตรง (..... Amp)	น้ำกลั่น (V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		4	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		5	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		5	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		5	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		6	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		6	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		6	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		7	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		7	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		7	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		8	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		8	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		8	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		Roof.	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	Booster Pump		N/A	N/A	5.0		Roof.	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		Roof.	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R	ห้องเครื่องลิฟต์		N/A	N/A	5.0		Roof.	Tab	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (ชื่อ/นามสกุล)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

MR-30 Server Co.,Ltd.

น. 25/4



Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

31 / 3 / 19

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of		Condition of		Discharge Hours
		DC. Voltage	DC. Amperes	Distilled	Capacity	Lastest	Control System		Light Bulbs		
		แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	น้ำกลั่น	ขนาด (V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด (5)	สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น (6)	ผลการ ทดสอบ (7)	ชุดดวง โคม (8)	หลอด ชนิด / ขนาด (9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		4	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	Booster Pump		N/A	N/A	5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	ห้องเครื่องลิฟต์		N/A	N/A	5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 31/3/19

Time/เวลา 15

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

MR-10 Server Co.,Ltd.

น.15/8

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

30 / 4 / 69

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of		Condition of		Discharge
		DC. Voltage	DC. Amperes	Distilled	Capacity	Lastest	Control System		Light Bulbs		Hours
		แรงเคลื่อนไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	Water	ขนาด	Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน
		(..... Volt)	(..... Amp)	น้ำกลั่น	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		4	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	Booster Pump		N/A	N/A	5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	ห้องเครื่องลิฟต์		N/A	N/A	5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 30/4/69

Time/เวลา 07.45

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

MR-30 Server Co.,Ltd.

น.15/8

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

31 / 5 / 19

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of		Condition of		Discharge
		DC. Voltage	DC. Amperes	Distilled	Capacity	Lastest	Control System		Light Bulbs		Hours
		แรงเคลื่อนไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	Water	ขนาด	Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(..... Volt)	(..... Amp)	น้ำกลั่น	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		4	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		5	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		6	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		7	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		8	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	Booster Pump		N/A	N/A	5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R	ห้องเครื่องลิฟต์		N/A	N/A	5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 31/5/19

Time/เวลา 9.45

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

MR-40 Server Co.,Ltd.

น.13/10

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

30 / 6 / 99

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		4	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		5	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		5	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		5	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		5	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		6	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		6	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		6	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		6	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		7	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		7	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		7	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		7	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		8	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0		8	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		8	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		8	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		Roof.	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	Booster Pump		N/A	N/A	5.0		Roof.	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		Roof.	Tab	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	ห้องเครื่องลิฟต์		N/A	N/A	5.0		Roof.	Tab	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (ชื่อ/ตำแหน่ง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

MRS. Server Co., Ltd.

น.13/12

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่1.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

30 / 6 / 19

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (12 Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
ชั้น G	ร้านกาแฟ		N/A	N/A	5.0		G	-	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	7.2V	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	7.2V	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	7.2V	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	7.2V	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	7.2V	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	7.2V	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	7.2V	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	7.2V	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Car Park		N/A	N/A	5.0		G	7.2V	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าห้อง Fitness Room		N/A	N/A	5.0		G	7.2V	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	Transfer Pump Room		N/A	N/A	5.0		G	7.2V	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	MDB. Room		N/A	N/A	5.0		G	7.2V	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	โถงบันไดลิฟต์		N/A	N/A	5.0		G	7.2V	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		G	7.2V	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		G	7.2V	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		2	7.2V	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	โถงบันไดลิฟต์		N/A	N/A	5.0		2	7.2V	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	7.2V	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	7.2V	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	7.2V	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		2	7.2V	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		2	7.2V	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		3	7.2V	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	โถงบันไดลิฟต์		N/A	N/A	5.0		3	7.2V	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	7.2V	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	7.2V	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	7.2V	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		3	7.2V	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	5.0		3	7.2V	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	5.0		4	7.2V	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	โถงบันไดลิฟต์		N/A	N/A	5.0		4	7.2V	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0		4	7.2V	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / บันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (ช่าง)

Date/วันที่ 30/6/19

Time/เวลา 9:40

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

เอกสารแบบ 16
ตัวอย่างภาพการซ้อมหนีไฟ