

ภาคผนวกที่ 7.21
ตรวจสอบสุขภาพของพนักงานประจำปี 2569

รายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี

(ANNUAL CHECKUP REPORT)

บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด
I C P FERTILIZER CO., LTD.

ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2569

คำนำ

เจตนารมณ์ของการประเมินการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ เป็นการตรวจประเมินเพื่อหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ ดังนั้น จึงมีการตั้งเกณฑ์ในการค้นหาความผิดปกติไว้สูง ย่อมจะทำให้ความแม่นยำและเฉพาะเจาะจงลดลง เพื่อสามารถตรวจพบความผิดปกติ และรีบดำเนินการหาทางแก้ไข ป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ได้ ตั้งแต่ในระยะแรกของความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

หวังว่าเอกสารสรุปรวมผลการตรวจสุขภาพนี้ จะเป็นเครื่องมือในการแสดงปัญหาและความเสี่ยงทางด้านสุขภาพขององค์กร นำไปสู่ทิศทางการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพขององค์กร รวมทั้งเป็นข้อมูลตั้งต้นเพื่อประเมินเปรียบเทียบผลการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพที่จะดำเนินการต่อไป

คณะแพทยศาสตร์
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
(Health Promotion Center)
โรงพยาบาลพญาไท 2

หนังสือรับรองการตรวจ

หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อรับรองว่า บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์ จำกัด
ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพของพนักงาน ซึ่งทำการตรวจสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2569
โดยโรงพยาบาลพญาไท 2 ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 943 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
และขอยืนยันว่าผลการตรวจได้จัดทำตามหลักวิชาการทุกประการ
ตั้งข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2569

โดยมีพนักงานได้เข้ารับการตรวจดังรายการต่อไปนี้

จำนวนพนักงาน(คน)

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : Physical Examination (PE)	101
ดัชนีมวลกาย : Body Mass Index (BMI)	101
ความดันโลหิต : Blood Pressure (BP)	101
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด: Complete Blood Count (CBC)	
ปริมาณฮีโมโกลบิน : Hemoglobin (Hb)	101
ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงอัดแน่น : Hematocrit (Hct)	101
การตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาว : White Blood Cell Count (WBC)	101
การนับปริมาณเกร็ดเลือด : Platelet Count (Plt.Count)	101
ตรวจปริมาณไขมันในเลือด(Blood Chemistry)	
ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด : Total Cholesterol (CHO)	101
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด : Triglyceride(TG)	101
ตรวจระดับไขมันดีในเลือด : HDL-C	52
ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดีในเลือด : LDL-Direct (เจาะเลือด)	52
ตรวจการทำงานของไต(Kidney Function Test)	
ตรวจเพื่อดูการทำงานของไต : Creatinine	101
ตรวจเพื่อดูการทำงานของไต : BUN	101
ตรวจอัตราการกรองของไต : eGFR	101
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ(Liver Function Test)	
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ : SGPT	101
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ : SGOT	101
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ : Alk.phosphatase	52

โดยมีพนักงานได้เข้ารับการตรวจดังรายการต่อไปนี้

จำนวนพนักงาน(คน)

รายการตรวจอื่นๆ

ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ : Urinalysis (UA) 101

ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด : Fasting Blood Sugar(FBS) 101

ตรวจหากรดยูริก : Uric Acid 52

การตรวจหาภูมิคุ้มกัน หาเชื้อ และการสัมผัสเชื้อไวรัส

ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี : Anti HBs 101

ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : HBs Ag 101

รายการตรวจกลุ่มเอ็กซเรย์*ไม่แสดงตารางเนื่องจากผลเป็นค่าเฉพาะบุคคล

ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกดิจิทัล : Chest X-Ray Digital 101


ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : Electrocardiogram 52

บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์ จำกัด

ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2569 จำนวนทั้งสิ้น 101 ราย โดยจำแนก ดังนี้


Demography	Amount(คน)	สัดส่วน(%)
Gender		
Male	70	69
Female	31	31
Total	101	100.00

Demography

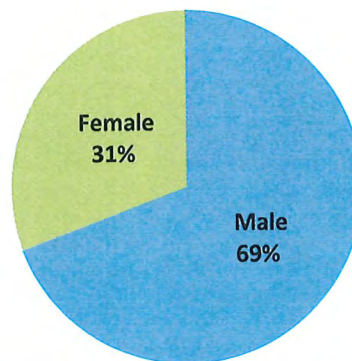

Age	Amount(คน)	สัดส่วน(%)
20-30 Year	36	35.64
31-40 Year	30	29.70
41-50 Year	23	22.77
51-60 Year	12	11.88
60 up		
Total	101	100.00

Age

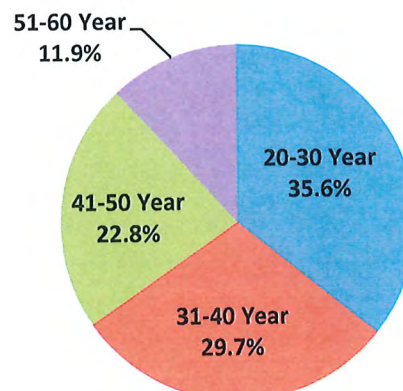

ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index – BMI)


เป็นค่าดัชนีที่คำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูง เพื่อใช้เปรียบเทียบความสมดุลระหว่างน้ำหนักตัวต่อความสูงของมนุษย์ โดยมีเกณฑ์ตามตาราง ดังนี้ แสดงผลการตรวจจากค่าปกติของดัชนีมวลกาย และเกณฑ์บอกภาวะน้ำหนักเกิน และภาวะเป็นโรคอ้วน ดังนี้

จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจ 101 ราย

คำวินิจฉัย	BMI (WHO)	BMI (Asia)	Amount
น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (Under Weight)	< 18.5	< 18.5	8
สมส่วน (Normal Weight)	18.5 - 24.99	18.5 - 22.99	29
น้ำหนักปกติค่อนข้างสูง แต่ควรเริ่มปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อป้องกันอ้วน		23.0 - 24.99	
น้ำหนักเกิน (Over Weight)	25.00 - 29.99	25.00 - 27.99	43
น้ำหนักเกินถึงระดับที่ต้องดูแลเหมือนเป็นโรคอ้วน		27.5 - 29.99	
อ้วนระดับ 1 (Obesity I)	30.00 - 34.99	30.00 - 34.99	13
อ้วนระดับ 2 (Obesity II)	35.00 - 39.99	35.00 - 39.99	5
อ้วนระดับ 3 (Obesity III)	>= 40	>= 40	3

(อ้างอิงข้อมูล : การวัดค่าดัชนีมวลกายขององค์การอนามัยโลก)

ดัชนีมวลกาย (BMI)

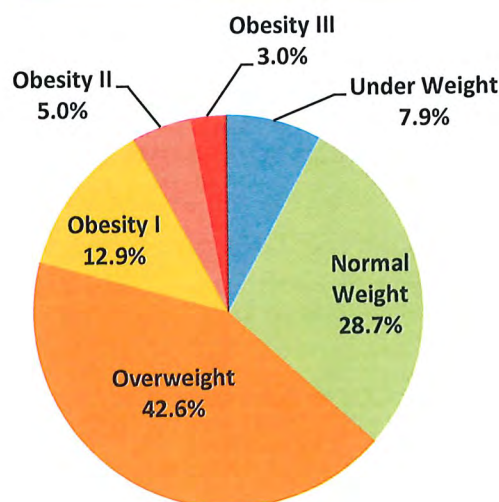

หมายเหตุ

ให้ใช้เกณฑ์ของ WHO ในการวินิจฉัยคนเอเชียเช่นกัน เพื่อให้เปรียบเทียบกับนานาชาติได้ โดยให้มีเกณฑ์ Asia เสริมเพื่อให้แพทย์เลือกใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพเฉพาะคนเอเชีย โดย แบ่งช่วงปกติออกเป็นสองส่วน คือ

- ส่วนที่ปกติ โดยที่ยังไม่ต้องแทรกแซง คือ 18.5 – 22.99 กก./ตรม.
- ส่วนที่ยังปกติแต่ค่อนข้างสูง ซึ่งควรใช้มาตรการส่งเสริมสุขภาพแทรกแซง คือ 23 – 24.99 กก./ตรม.

ความดันโลหิต (Blood Pressure :BP)

ความดันเลือดหรือ blood pressure (BP) คือแรงดันที่กระแสเลือดกระทำต่อผนังหลอดเลือด ซึ่งมีอยู่สองค่าคือ ความดันขณะหัวใจบีบตัวหรือความดันซิสโตลิก (systolic BP) กับความดันขณะหัวใจคลายตัวหรือความดันไดแอสโตลิก (diastolic BP) โดยเขียนเป็นสองค่าต่อกันคั่นด้วยเครื่องหมาย / เช่น 110/70 mmHg หมายความว่ามีความดันซิสโตลิก 110 มม.ปรอท และมีความดันไดแอสโตลิก 70 มม.ปรอท อย่างไรก็ตาม เกณฑ์มาตรฐานทั่วไปคือแม้ว่าความดันเลือดตัวใดตัวหนึ่งผิดปกติเพียงตัวเดียว ก็ถือว่าผิดปกติ

จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจ 101 ราย

Age	Stage II hypertension	Stage I hypertension	Pre hypertension	Optimum
20-30 year old	1	6	16	13
31-40 year old	3	8	11	8
41-50 year old	2	9	7	5
51-60 year old	1	4	3	4
60 up				
Total (คน)	7	27	37	30

อ้างอิงข้อมูล : รายงานฉบับที่ 7 ของคณะกรรมการร่วมความดันเลือดสูงอเมริกัน (JNC 7)

<120/80 mmHg

121/81-139/89

140/90-159/99

>160/100


ถือว่าความดันเลือดอยู่ในเกณฑ์พอดี (Optimum)

ถือว่าใกล้เคียงเป็นโรคความดันเลือดสูง (Pre Hypertension)

เป็นความดันเลือดสูงขั้นที่ 1 (Stage I Hypertension)

เป็นความดันเลือดสูงขั้นที่ 2 (Stage II Hypertension)

ความดันโลหิต (BP)

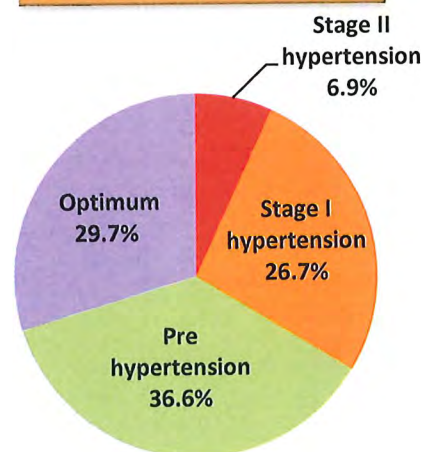

เป้าหมายการลดความดันเลือด

การกำหนดเป้าหมายการรักษา ขึ้นอยู่กับชนิดของผู้ป่วย ดังนี้

- กรณีคนทั่วไปที่ไม่มีโรคร่วมที่สำคัญ เป้าหมายการรักษาความดันเลือดสูง คือ ต้องให้ได้ < 140/90 มม.
- สำหรับคนเป็นโรคหัวใจหลอดเลือด เป้าหมายการรักษาความดันเลือดสูง คือ ต้องให้ได้ < 140/80 มม.
- กรณีคนเป็นโรคไตและ/หรือเบาหวาน เป้าหมายการรักษาความดันเลือดสูง คือ ต้องให้ได้ < 130/80 มม.

****หมายเหตุ :** ค่าแปลผล บางท่านที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย

ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count : CBC)

การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ประกอบด้วย การตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาว (White Blood Cell Count : WBC) , การนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว (Differential White Blood Cell Count) , การนับจำนวนเกร็ดเลือด (Platelet Count : Plt. Count) , การนับจำนวนเม็ดเลือดแดง (Red Blood Cell Count : RBC), ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit : Hct) , ปริมาณฮีโมโกลบิน (Hemoglobin : Hb) ทำให้ทราบถึงสภาวะสุขภาพของร่างกาย และความเสี่ยงต่อการเกิดโรคประโยชน์ในการป้องกันและรักษาโรคต่างๆ เช่น การตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัย เพื่อค้นหาความผิดปกติในระยะแรกเริ่มจะเป็นประโยชน์สำหรับการป้องกัน และรักษาโรคได้ทันการ


โดยจะแสดงผลค่าการตรวจ ดังนี้

1. ปริมาณฮีโมโกลบิน (Hemoglobin, Hb)


จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจ 101 ราย

Gender	Hb.(g/dl)	Decision	Amount(คน)
Male	13.0 - 18.0	Normal	68
	< 13.0	Abnormal Low	2
	> 18.0	Abnormal High	
Female	12.0 - 16.0	Normal	25
	< 12.0	Abnormal Low	6
	> 16.0	Abnormal High	

Hb_Male

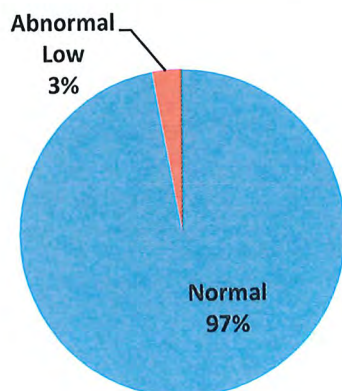

Hb_Female

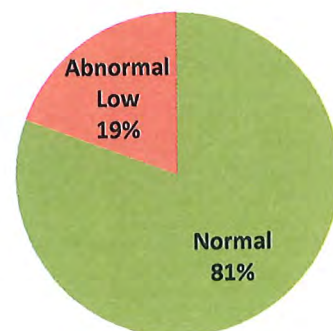


2.ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit, Hct)


จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจ 101 ราย

Gender	Hct.(%)	Decision	Amount(คน)
Male	40 - 54	Normal	68
	< 40	Abnormal Low	2
	> 54	Abnormal High	
Female	36 - 48	Normal	27
	< 36	Abnormal Low	3
	> 48	Abnormal High	1

Hct_Male

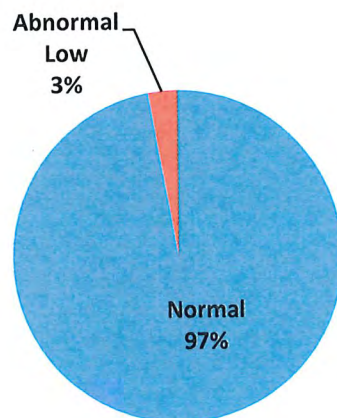

Hct_Female

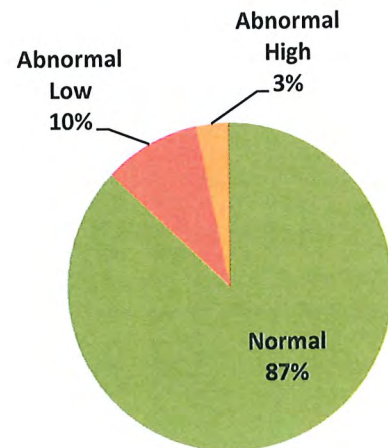

3.การตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาว (White Blood Cell Count : WBC)

ปริมาณเม็ดเลือดขาวทุกชนิดในเลือดรวมกัน ซึ่งหากกรณี


1. จำนวน WBC ต่ำมาก อาจเกิดจากโรคที่มีภูมิคุ้มกันต่ำบางอย่าง หรือ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสบางประเภท หรือ โรคที่มีการสร้างเม็ดเลือดผิดปกติ เช่น Aplastic Anemia หรือ ไชกระดูกฝ่อ ซึ่งจะทำให้มีการสร้างเม็ดเลือดทุกชนิดลดลงทั้งหมด

2. จำนวน WBC สูงมาก อาจเกิดจากการติดเชื้อพวกแบคทีเรีย แต่จะต้องดูผล การนับแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว (Differential Count) ประกอบด้วย แต่ถ้าจำนวน WBC สูงมากเป็นหลาย ๆ หมื่น เช่น สี่ห้าหมื่น หรือเป็นแสน อันนั้นจะทำให้สงสัยพวก มะเร็งเม็ดเลือดขาว แต่จะต้องหาดูพวกเซลล์เม็ดเลือดขาว ตัวอ่อนจากการนับแยกนับเม็ดเลือดขาว หรือเจาะไขกระดูกตรวจอีกครั้ง มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) อาจจะมีจำนวนเม็ดเลือดขาวปกติ หรือ ต่ำกว่าปกติ ก็ได้เรียกว่า Aleukemic Leukemia

จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจ 101 ราย

Decision	Cell/ml.	Amount (คน)
Normal	4000 - 10000	86
Abnormal Low	< 4000	1
Abnormal High	> 10000	14

WBC

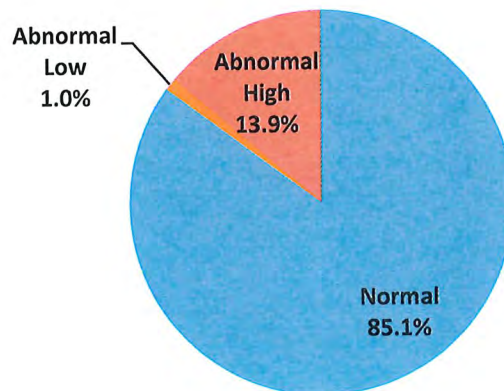

Note :

- ค่า WBC ต่ำสุด ของพนักงาน $3.50 \times 10^3/\text{mm}^3$.
- ค่า WBC สูงสุด ของพนักงาน $12.66 \times 10^3/\text{mm}^3$.

4.การนับปริมาณเกร็ดเลือด (Platelet Count : Plt.Count)


เกร็ดเลือดเป็นเซลล์เม็ดเลือดคล้ายเศษเม็ดเลือดแดงเป็นตัวที่ช่วยในการหยุดไหลของเลือด เวลาเกิดบาดแผล การรายงานจะรายงานเป็นจำนวน cell/ml ดังนี้

- Adequate : เพียงพอหรือปกติ
- Decrease : ลดลงกว่าปกติหรือต่ำกว่าปกติ มักจะพบในผู้ติดเชื้อพวกไวรัส เช่น ไข้เลือดออก หรือ มีการสร้างผิดปกติ หรือ โรคเกร็ดเลือดต่ำโดยไม่ทราบสาเหตุ (Idiopathic Thrombocytopenic Purpura ITP) ซึ่งทำให้มีเลือดออกง่าย และเกิดจ้ำเลือดได้ตามตัว
- Increase : พบได้ในบางภาวะเช่น มีการอักเสบรุนแรง มีเนื้องอกบางชนิดในร่างกาย หรือมีการเลือดกลับปล้น จะมีการกระตุ้นให้ไขกระดูกเร่งสร้างเกร็ดเพื่อไปช่วยทำให้เลือดหยุด และอุดบาดแผล นอกจากนี้ยังมีพวกที่เกร็ดเลือดสูงขึ้นมาเองโดยไม่มีสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ ก็ได้ เรียกว่า Essential Thrombocytosis

จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจ 101 ราย

Decision	Cell/ml.	Amount
Adequate (Normal)	150 - 450	96
Slightly decrease	100 - 149	
Decrease	< 100	
Increase	> 450	5

Plt.Count

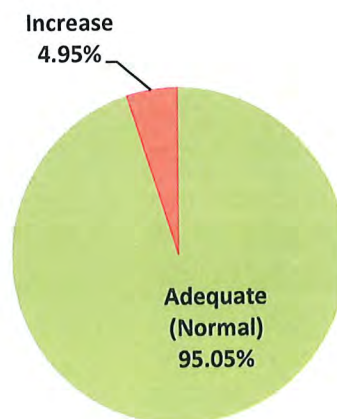

ระดับไขมันในร่างกาย


1. ระดับโคเลสเตอรอล (Total Cholesterol)

การตรวจหาระดับ cholesterol ในเลือดเป็นด้านแรกในการควบคุมระดับ cholesterol ผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ควรตรวจหา
ระดับ cholesterol อย่างน้อยทุก 5 ปี เมื่ออายุ 45 ปีขึ้นไป ควรตรวจระดับ cholesterol อย่างน้อยปีละครั้ง ระดับ cholesterol ที่วัดได้ จะ
รายงานเป็นจำนวนมิลลิกรัม ต่อเลือด 100 มิลลิลิตร (mg/dl) ระดับ cholesterol ที่อยู่ในช่วงคาบเส้น ควรทำการตรวจซ้ำ 2-3 ครั้ง แล้วนำมา
หาค่าเฉลี่ย ถ้ายังคงอยู่ในระดับเดิมควรเริ่มต้นควบคุม โดยการลดอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ลง ขณะที่ระดับ cholesterol ที่สูงกว่า 240 mg/dl
ควรใช้วิธีควบคุมอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น การออกกำลังกายสม่ำเสมอ ดการสูบบุหรี่ รวมทั้งอาจต้องใช้ยาอีกด้วย

จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจ 101 ราย

คำวินิจฉัย	Cholesterol	Amount (คน)
ถือว่าปกติ (Normal)	< 200	37
ถือว่าสูงคาบเส้น (Borderline High)	200 - 239	39
ถือว่าสูง (High)	>= 240	25

Cholesterol

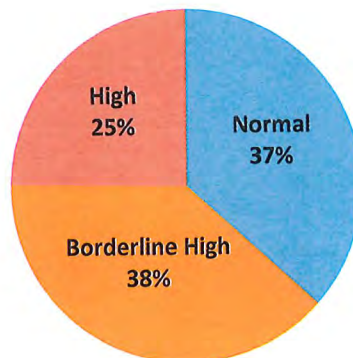


2. ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)

การตรวจสุขภาพโดยการวิเคราะห์ระดับ Triglycerides ร่วมกับ Cholesterol และ HDL ช่วยในการวิเคราะห์ปริมาณไขมันในร่างกายสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แม้ว่าระดับ Triglycerides ในเลือดจะไม่ใช่ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงของโรคหัวใจ เนื่องจาก Triglycerides ไม่ได้เป็นสาเหตุของการตีบของหลอดเลือดแดง แต่ระดับ Triglycerides ที่สูงในเลือด อาจเป็นการแสดงว่ามีความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจ โดยเฉพาะกรณีที่มีระดับ HDLs ในเลือดต่ำ หรือ LDLs ในเลือดสูงอยู่แล้ว

จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจ 101 ราย

คำวินิจฉัย	Triglycerides	Amount (คน)
Normal	1 - 149	70
Abnormal	≥ 150	31

Triglycerides

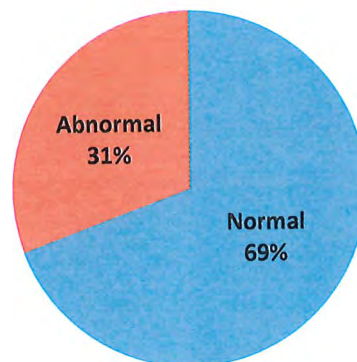


3.ระดับไขมันชนิดดี (High-density lipoproteins : HDLs)

ทำหน้าที่ขนส่ง cholesterol ที่สะสมอยู่ตามหลอดเลือดออกมาให้ตับทำการเผาผลาญทำลาย และขับออกจากร่างกายผ่านทางน้ำดี เนื่องจาก HDLs ทำหน้าที่กำจัด cholesterol ส่วนเกิน จึงเรียกว่า cholesterol ชนิด "ดี" การมีระดับ HDLs ในร่างกายสูงจึงช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดได้


จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจ 52 ราย

Gender	คำวินิจฉัย	HDLs. (mg/dl)	Amount (คน)
Male	ถือว่าต่ำ (low) ซึ่งหมายความว่า "ไม่ดี"	<40.00	9
	ถือว่าปกติ (Normal)	40.00 - 59.99	22
	ถือว่าสูง (High) ซึ่งหมายความว่า "ดี" ไม่มีความเสี่ยงโรคหัวใจ	>=60.00	2
Female	ถือว่าต่ำ (low) ซึ่งหมายความว่า "ไม่ดี"	<50.00	6
	ถือว่าปกติ (Normal)	50.00 - 59.99	7
	ถือว่าสูง (High) ซึ่งหมายความว่า "ดี" ไม่มีความเสี่ยงโรคหัวใจ	>=60.00	6

HDL_Male

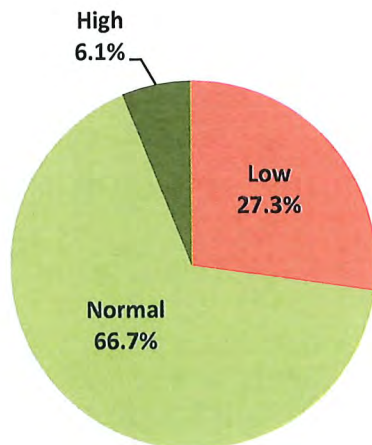

HDL_Female

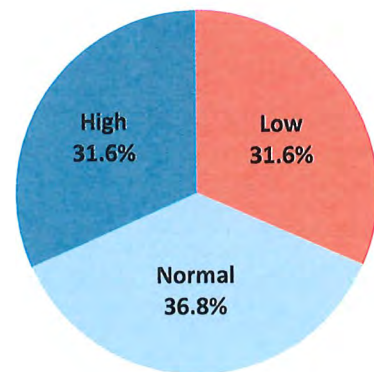

4.ระดับไขมันชนิดไม่ดี (Low Density Lipoproteins : LDLs)

เป็นอนุภาคที่ทำหน้าที่ขนส่ง cholesterol ไปตามกระแสเลือดเก็บไว้ตามเซลล์ต่างๆ เพื่อนำไปผลิตฮอร์โมน หรือไปสร้างผนังเซลล์ สำหรับ cholesterol ส่วนที่เกินความต้องการ LDLs จะนำไปเกาะไว้ตามผนังเส้นเลือดแดง และเมื่อมีการสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะทำให้เส้นเลือดแดงตีบลง ในที่สุดจะเกิดการอุดตันของเส้นเลือดแดง ทำให้เซลล์บริเวณนั้นขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงทำให้เซลล์ตาย จึงเรียก LDLs ว่า cholesterol ชนิด "ร้าย"

วิธีการวัด LDLs ในเลือด ทำได้ 2 วิธี คือ

1. คำนวณค่า LDLs จากค่าโคเลสเตอรอล, ไตรกลีเซอไรด์ และ HDL ในเลือด โดยใช้สูตร

$$LDL = \text{โคเลสเตอรอลรวม} - HDL - (\text{ไตรกลีเซอไรด์} / 5)$$


(**ค่า Triglyceride มากกว่าหรือเท่ากับ 400 mg/dL จะไม่สามารถคำนวณค่า LDL-C ได้)

2. วิธีหาค่า LDLs โดยตรงจากเลือด

จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจ 52 ราย

ค่าวินิจฉัย	LDLs. (mg/dl)	Amount (คน)
ถือว่าพอดี (Optimal)	0 - 129	12
ถือว่าสูงคาบเส้น (Borderline High)	130 - 160	22
ถือว่าสูง (High)	161 - 190	10
ถือว่าสูงมาก (Very High) มีความเสี่ยงโรคหัวใจสูง	>=191	8

LDL

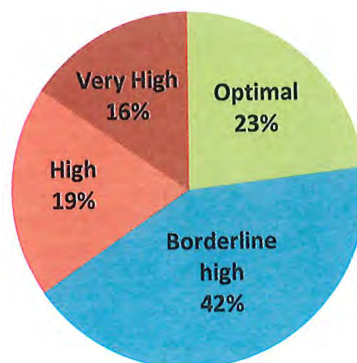

Remark:

- การที่มี LDLs อยู่ในระดับสูงปานกลางถึงสูง ส่วนใหญ่เกิดจากการบริโภคที่มีไขมันสูง คือ อาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวมาก เช่น กะทิ น้ำมันปาล์ม หมูสามชั้น หรือเนื้อสัตว์ที่มีไขมันมาก หนังสัตว์ เนย ไข่กรอก เป็นต้น และอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง เช่น ไข่แดง เครื่องใน

การทำงานของไต (Creatinine , BUN)

ในการตรวจการทำงานของไต ปกติเราจะตรวจหาระดับ ยูเรียและครีตินิน (BUN = blood urea nitrogen และ creatinine) ในเลือด สารทั้ง 2 อย่างนี้เป็นของเสียที่เกิดจากการทำลายสารโปรตีนในร่างกาย ถ้าสารทั้ง 2 อย่างนี้คั่งค้างในเลือดก็แสดงว่าไตทำงานผิดปกติ การตรวจที่ละเอียดกว่าเพื่อตรวจสอบการทำงานของไตจำเป็นต้องใช้วิธีที่ยุ่งยากกว่า คือ การหาปริมาณเลือดที่ถูกกรองโดยไต เราเรียกว่า *creatinine clearance* โดยการหาปริมาณครีตินินที่ถูกขับออกมาทางปัสสาวะตลอด 24 ชั่วโมง แล้วนำไปเทียบกับปริมาณครีตินินในเลือด เราก็จะทราบได้ว่ามีเลือดที่ผ่านการกรองโดยไตที่มีปริมาณกี่ซีซี/นาที ซึ่งปกติไตเราจะกรองเลือด 100-120 ซีซี/นาที ดังนั้นถ้าไตเสื่อมลงร้อยละ 50 ก็จะมีไตกรองเลือดได้เพียง 50-60 ซีซี/นาที ส่วนอีก 50-60 ซีซีนั้นผ่านไปโดยไม่ได้รับการกรองของเสียออก

การตรวจปัสสาวะก็เป็นวิธีที่ตีความวิธีหนึ่งในการตรวจการทำงานของไต จากปัสสาวะเราสามารถหา



1. ความถ่วงจำเพาะ ไตที่เสื่อมจะไม่สามารถทำให้ปัสสาวะเข้มข้นได้ เพราะฉะนั้นค่าความถ่วงจำเพาะจะต่ำกว่า 1.015 แม้ว่าจะเป็นปัสสาวะหลังดื่มน้ำมา 6-8 ชั่วโมงก็ตาม
2. ความเป็นกรดเป็นด่าง ไตที่เสื่อมจะขับกรดออกได้น้อย ดังนั้นปัสสาวะจะเป็นด่างมากกว่าปกติ
3. โปรตีน หรือที่เราเรียกกันว่าไข่ขาวในปัสสาวะ ปกติโปรตีนในปัสสาวะจะมีปริมาณน้อยมากจนตรวจไม่พบ คือ ใน 24 ชั่วโมงจะมีโปรตีนออกมาทางปัสสาวะน้อยกว่า 150 มก. ถ้าตรวจพบโปรตีนมากกว่าปกติจะบ่งชี้ถึงภาวะไตอักเสบหรือมีการรั่วไหล หรือการดูดกลับบกพร่อง
4. เม็ดเลือดแดงและขาว ถ้าเม็ดเลือดแดงจะบ่งชี้ถึงภาวะการอักเสบ แต่ต้องแยกว่าอักเสบที่ใดหรือทางเดินปัสสาวะที่ต่ำกว่าไตลงมาคือ ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ หรือท่อนปัสสาวะ

● การทำงานของไต (Creatinine : Cr.)

จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจ 101 ราย

Gender	Cr.(mg/dl)	ค่าวินิจฉัย	Amount(คน)
Male	0.73 - 1.18	Normal	65
	< 0.73 and > 1.18	Abnormal	5
Female	0.55 - 1.02	Normal	29
	< 0.55 and > 1.02	Abnormal	2

หมายเหตุ : ค่าวินิจฉัยแสดงผล Normal และ Abnormal

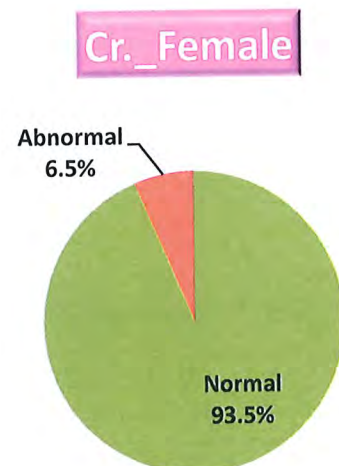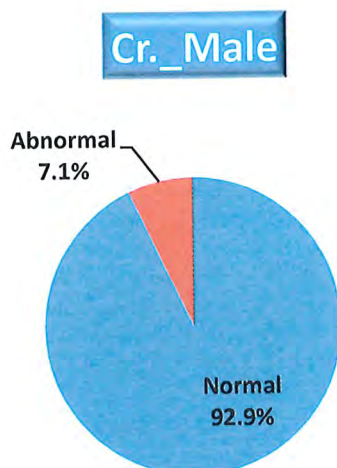


● การทำงานของไต (BUN)

จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจ 101 ราย


Age	Gender	ค่าวินิจฉัย	BUN(mg/dl)	Amount(คน)
20 - 50	Male	Normal	8.9 - 20.6	61
		Abnormal	< 8.9 and >=20.7	4
	Female	Normal	7.0 - 18.7	27
		Abnormal	< 7.0 and >=18.8	1
>=51	Male	Normal	8.4 - 25.7	4
		Abnormal	< 8.4 and >=25.8	1
	Female	Normal	9.8 - 20.1	3
		Abnormal	< 9.8 and >=20.2	

หมายเหตุ : ค่าวินิจฉัยแสดงผล Normal และ Abnormal

BUN_Male

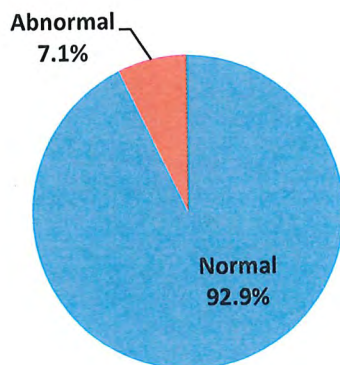

BUN_Female

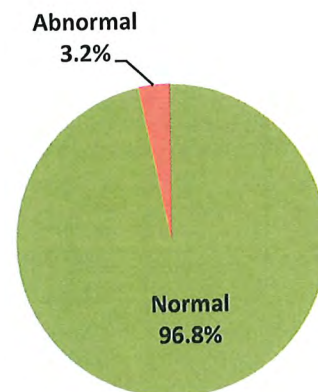


● การตรวจอัตราที่เลือดไหลผ่านตัวกรองของไต (eGFR)

จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจ 101 ราย

ค่าวินิจฉัย	eGFR	Amount(คน)
Normal	> 90.00	78
Abnormal	< 90.00	23

หมายเหตุ : ค่าวินิจฉัยแสดงผล Normal และ Abnormal

eGFR

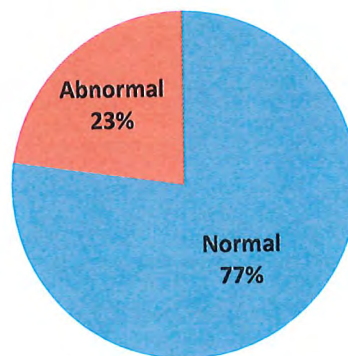

การตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGOT&SGPT)

การตรวจสอบว่าตับมีการทำงานปกติหรือไม่ การตรวจระดับเอนไซม์จากตับที่สำคัญ SGOT เป็นเอนไซม์ที่พบในตับ ไต กล้ามเนื้อ หัวใจ SGPT เป็นเอนไซม์ที่พบมากในตับ พบน้อยในกล้ามเนื้อหัวใจ ตับอ่อน ดังนั้นระดับเอนไซม์ SGPT จะมีความสำคัญ และมีความจำเพาะในการประเมินโรคตับมากกว่าเอนไซม์ SGOT ซึ่งอาจสูงจากสาเหตุอื่น เช่น การออกกำลังกายมากเกินไป

เมื่อตับเกิดโรคมีการทำลายหรือการอักเสบของเนื้อตับ จะทำให้มีการหลั่งเอนไซม์ SGOT, SGPT ออกมาสู่กระแสเลือดมากขึ้น ทำให้ตรวจพบมีระดับสูงขึ้นกว่าปกติ ซึ่งระดับเอนไซม์ SGOT, SGPT จะผิดปกติ ให้พบได้ไวมาก โดยระดับ SGPT จะมีความสำคัญและมีความจำเพาะมากกว่า เนื่องจากการตรวจที่มีความไวมาก จึงอาจพบผลผิดปกติได้เล็กน้อยบ้างในคนทั่วไป จึงควรมีการกรองผล ดังนี้

1. ค่า SGOT, SGPT ที่สูงกว่าปกติ ไม่มากกว่า 1.5 เท่า อาจพบได้ในคนปกติ เพราะฉะนั้น ความผิดปกติเล็กน้อยในผู้ที่ไม่มีอาการ อาจไม่มีความสำคัญ
2. ค่า SGOT, SGPT อาจจะสูงกว่าปกติในคนที่อ้วน เนื่องจากคนอ้วนมักจะมีไขมันเกาะที่ตับ ซึ่งพบว่าเมื่อน้ำหนักลดลง ค่า SGOT และ SGPT ก็จะลดลง

สำหรับโรคที่ทำให้ค่า SGOT, SGPT สูง ได้แก่ ตับอักเสบจากไวรัส, ตับอักเสบจากการดื่มสุรา, ตับอักเสบจากยาหรือสมุนไพร, เนื้องอกในตับ, ไขมันพอกตับ


● การทำงานของตับ (SGPT)

จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจ 101 ราย


Gender	SGPT(U/L)	คำวินิจฉัย	Amount(คน)
Male	0 - 45	Normal	58
	> 45	Abnormal	12
Female	0 - 34	Normal	29
	> 34	Abnormal	2

หมายเหตุ : คำวินิจฉัยแยกตามเพศ แสดงผล Normal และ Abnormal

SGPT_Male

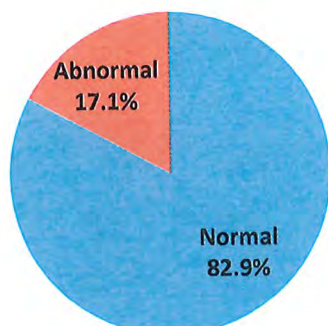

SGPT_Female

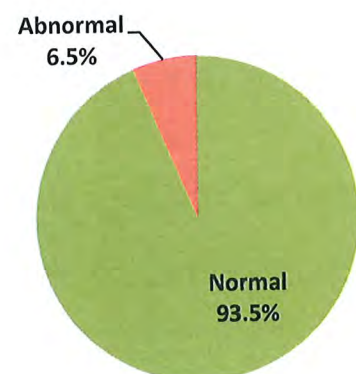


● การทำงานของตับ (SGOT)

จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจ 101 ราย

SGOT(U/L)	คำวินิจฉัย	Amount(คน)
5 - 34	Normal	88
< 5 and >34	Abnormal	13

หมายเหตุ : คำวินิจฉัยแสดงผล Normal และ Abnormal

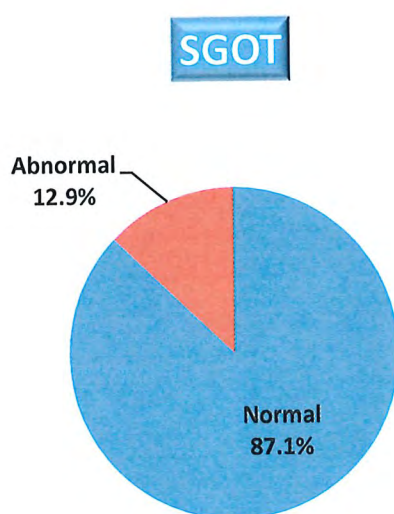


● **การทำงานของระบบทางเดินน้ำดี (Alkaline phosphatase)**

การตรวจวัดการทำงานของระบบทางเดินน้ำดีว่ามีการอุดตันหรือไม่ ทั้งในระดับท่อน้ำดีใหญ่ในตับ และระดับท่อน้ำดีในตับเล็กๆ โดย Alkaline phosphatase จะสูงขึ้นในกรณีที่มีการอุดตันท่อน้ำดีใหญ่จากนิ่วหรือเนื้องอก และการอุดกั้นการไหลของน้ำดีในทางเดินน้ำดีเล็กภายในตับจากยา หรือ แอลกอฮอล์ Alkaline phosphatase ยังพบได้ในอวัยวะอื่น เช่น กระดูก, รก และลำไส้ ดังนั้น การยืนยันค่าระดับ Alkaline phosphatase ที่สูงขึ้นมาจากโรคตับและทางเดินน้ำดี จะมีค่าเอนไซม์ GGT (Gamma glutamyl transpeptidase) เป็นตัวเสริมที่ช่วยยืนยัน เพราะ GGT จะไม่เพิ่มขึ้นในโรคของกระดูก รก และลำไส้ ถ้า GGT สูงขึ้นเล็กน้อยหรือสูงปานกลาง โดยค่า Alkaline phosphatase ปกติ มักมีสาเหตุจากแอลกอฮอล์และยา โดยที่ไม่มีภัยอันตรายเกิดขึ้นต่อเนื่อง

จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจ 52 ราย

Alk.Phose(U/L)	คำวินิจฉัย	Amount(คน)
40 - 150	Normal	51
< 40 and > =151	Abnormal	1

หมายเหตุ : คำวินิจฉัยแสดงผล Normal และ Abnormal

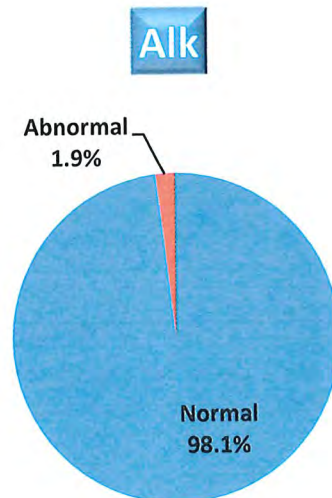

การวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urine Analysis)

การตรวจปัสสาวะสามารถบอกหน้าที่ของไตและการทำงานของระบบอื่น สำหรับการตรวจปัสสาวะทั่ว ๆ ไป จะตรวจดังนี้

1 PH ดูความเป็นกรด ต่าง pH ปกติเท่ากับ 7

- ปัสสาวะเป็นกรดพบในภาวะอดอาหาร รับประทาน โปรตีนมากเกินไป การติดเชื้อ ยาบางชนิด
- ปัสสาวะเป็นด่าง พบในภาวะกินเจ บ้างบางชนิด

2 Protein การพบไข่ขาวในปัสสาวะแสดงถึงไตทำหน้าที่ไม่ปกติ สามารถพบได้ในภาวะโรคเบาหวานที่เริ่มมีโรคแทรกซ้อน การออกกำลังกาย

3 Sugar (glucose) การเจอน้ำตาลในปัสสาวะแสดงว่าเป็นเบาหวาน

4 Blood การเจอเลือดแสดงว่ามีเลือดออกในทางเดินปัสสาวะ เช่น นิ่ว เนื้องอก กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

5 Ketones การพบสารนี้ หมายถึง ภาวะอดอาหาร เบาหวาน พืชจากสุรา


6 Bilirubin เจอสารนี้ในปัสสาวะ หมายถึง มีปัญหาที่ตับ

7 Urobilinogen พบได้ในภาวะ โรคตับ โรคที่เม็ดเลือดแดงแตก


จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจ 101 ราย

Gender	Decision	Amount
Male	Normal	44
	Abnormal	26
Female	Normal	11
	Abnormal	20

UA_Male

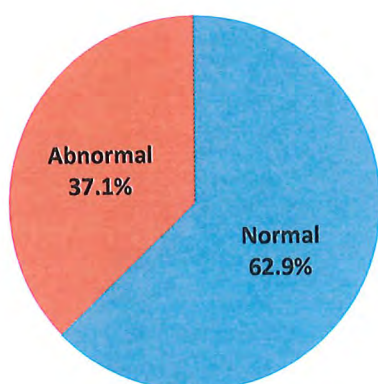

UA_Female

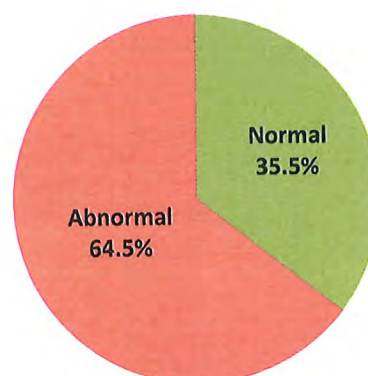

****หมายเหตุ :** ค่าแปลผล บางท่านที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย



การตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar : FBS)

เป็นการตรวจเพื่อหาโรคเบาหวาน โดยใช้วิธีการตรวจวัดระดับกลูโคส (น้ำตาล) ในเลือด หลังจากอดอาหารก่อนอย่างน้อย 8 ชั่วโมง การมีเบาหวาน หมายถึง มีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ และก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาได้ ทั้งชนิดเฉียบพลัน และชนิดเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวานขึ้นตา โรคไตจากเบาหวาน และนำไปสู่ภาวะไตวาย ซึ่งต้องอาศัยการรักษาด้วยการฟอกเลือด ซึ่งถ้าหากไม่น้อยเบาหวานยังก่อให้เกิดโรคของหลอดเลือดสมอง โรคอัมพาต และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และหลอดเลือดของแขนขาตีบ ซึ่งชักนำไปให้เกิดภาวะแผลหายยาก เนื้อตาย และอาจต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วน ในผู้ที่เพิ่งค้นพบว่าเป็นโรคเบาหวาน มีการตรวจพบว่า มีโรคเบาหวานขึ้นตาแล้ว ถึงร้อยละ 20 ซึ่งแสดงว่า คนเหล่านี้เป็นเบาหวานมาแล้วอย่างน้อย 4-7 ปี โดยไม่รู้ตัว ซึ่งคนเหล่านี้ ถ้าทราบว่าเป็นตนเองเป็นเบาหวาน และรักษาควบคุมให้ดีก็สามารถป้องกันโรคแทรกซ้อนเหล่านี้ได้

ผู้ที่ “มีแนวโน้มเป็นเบาหวาน” ควรควบคุมอาหาร ลดน้ำหนัก และติดตามตรวจเลือดบ่อยขึ้น อาจจะปีละ 2-3 ครั้ง สำหรับผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น “โรคเบาหวาน” แน่แน่นอนแล้ว ถ้าควบคุมได้ดี วัดระดับน้ำตาลในเลือด ได้ต่ำกว่า 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ก็ไม่ได้แปลว่า ผู้นั้นหายจากโรคเบาหวาน เพียงแต่ควบคุมโรคเบาหวานได้เท่านั้น และยังเป็นจำเป็นต้องใช้มาตรการควบคุมต่อเนื่อง

จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจ 101 ราย

Type	คำวินิจฉัย	FBS (mg/dl)	Amount (คน)
กลุ่มที่ไม่เคยได้รับวินิจฉัยเป็นโรคเบาหวาน	ต่ำ (Low Fasting blood Sugar)	< 70	2
	ปกติ (Normal)	70 - 99	86
	ผิดปกติ (Pre Diabetes Mellitus)	100 - 125	9
	เป็นโรคเบาหวาน(Diabetes Mellitus)	>=126	1
กลุ่มที่เคยได้รับวินิจฉัยเป็นโรคเบาหวาน	ควบคุมได้ดี (Well controlled)	< 126	
	ควบคุมไม่ดี (Poor controlled)	>=126	3

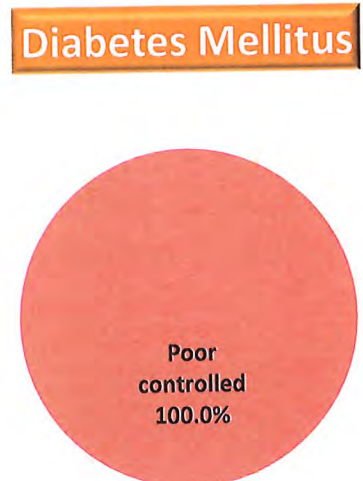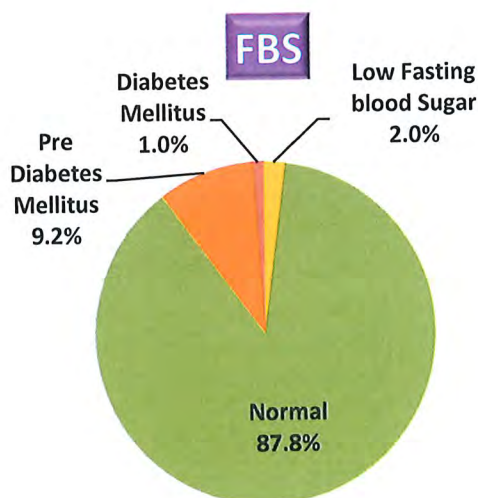

การตรวจหากรดยูริก (Uric Acid)


กรดยูริกเป็นสารที่เกิดจากขบวนการทำลายโปรตีนในร่างกาย ปกติโปรตีนส่วนใหญ่จะถูกทำลายเป็นยูเรีย มีส่วนน้อยเป็นยูริก ถ้ากรดยูริกสูง จะตกตะกอนเป็นผลึกรูปเข็มซึ่งเป็นพิษต่อเนื้อเยื่อของร่างกาย ดังนั้นเหตุผลที่สำคัญที่ต้องตรวจระดับกรดยูริก คือ เป็นโรคที่พบบ่อยและถ้าปล่อยไว้ระดับกรดยูริกสูงอยู่นานหลายปี จะก่อให้เกิดโรคข้ออักเสบที่เรียกว่าโรคเก๊าท์ และก่อให้เกิดผลึกในไตทำให้ไตเสื่อมสภาพได้ และยังทำให้หลอดเลือดเสื่อมสภาพเกิดภาวะหลอดเลือดตีบหรือตันได้

จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจ 52 ราย


Gender	Uric(mg/dl)	ค่าวินิจฉัย	Amount(คน)
Male	3.5 - 7.2	Normal	26
	< 3.5 and > 7.2	Abnormal	7
Female	2.6 - 6.0	Normal	13
	< 2.6 and > 6.0	Abnormal	6

หมายเหตุ : ค่าวินิจฉัยแยกตามเพศ แสดงผล Normal และ Abnormal

Uric Acid_Male

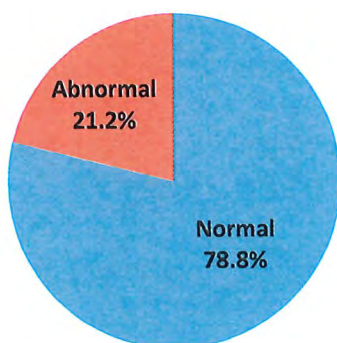

Uric Acid_Female

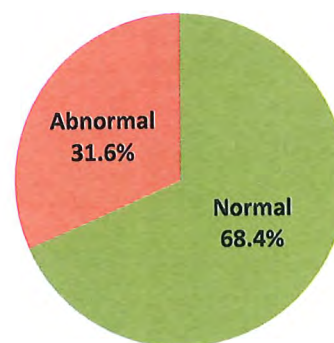

ระบบภูมิคุ้มกัน (Immunology)

● การตรวจไวรัสตับอักเสบ ชนิด B

การตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิด B คือ ตรวจ Hepatitis B Surface Antibody (HBsAb) ถ้าตรวจหาเชื้อไวรัส จะตรวจหา Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันแล้ว จะพบ HBsAb ให้ผลบวก ผู้ตรวจพบมีภูมิคุ้มกันแล้ว แสดงว่าเคยได้รับเชื้อมาก่อนและหายเรียบร้อยแล้ว หรือ เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนหน้าแล้วร่างกายสร้างภูมิเรียบร้อยแล้ว เมื่อตรวจพบว่า มีภูมิคุ้มกันแล้ว ถือว่าสามารถป้องกันตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด B ชนิดการเป็นเรื้อรังได้ตลอดชีวิต แต่ในผู้ที่ฉีดวัคซีนอาจจะมึระดับภูมิคุ้มกันขึ้นไม่เท่าเทียมกันและระดับภูมิคุ้มกันอาจจะค่อยลดลงเมื่อไม่ได้รับการกระตุ้นอีก จนอาจตรวจไม่พบในระยะเวลาต่อมาได้ แต่ถึงแม้จะตรวจให้ผลลบ ในทางการแพทย์พบว่า ยังมีความจำต่อไวรัสตับอักเสบ ชนิด B และจะเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันขึ้นอย่างรวดเร็วทันที ถ้ามีเชื้อไวรัสชนิด B เข้าสู่ร่างกาย

อย่างไรก็ตาม ในผู้ที่ตรวจสอบพบว่าระดับภูมิคุ้มกันของตนเองลดต่ำลงตามที่กล่าวมาแล้ว หากมีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับไวรัสตับอักเสบ B จำนวนมาก เช่น มีคู่สมรสที่เป็นพาหะไวรัสตับ B หรือเสี่ยงต่อการได้รับเลือดจากแหล่งที่ไม่สามารถทราบข้อมูล การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน อาจเพิ่มความมั่นใจด้วยการฉีดวัคซีนกระตุ้นเพิ่มอีก 1 เข็มก็ได้

● การตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิด B (Hepatitis B Surface Antibody : HBsAb)

จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจ 101 ราย

HBsAb	Amount(คน)
ไม่มีภูมิคุ้มกัน (Negative)	83
มีภูมิคุ้มกัน (Positive)	18

หมายเหตุ : คำวินิจฉัยแสดงผล Negative และ Positive

● การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)

จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจ 101 ราย

HBsAg	Amount(คน)
ไม่มีเชื้อไวรัส (Negative)	99
มีเชื้อไวรัส (Positive)	2

หมายเหตุ : คำวินิจฉัยแสดงผล Negative และ Positive

ภาคผนวกที่ 7.22



เอกสารการตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันและระวังอัคคีภัย (ถังดับเพลิงมือถือ)






บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด
I C P FERTILIZER CO., LTD.

ผลสรุปการตรวจสอบถังดับเพลิง เดือน พฤษภาคม ปี 2569

วันที่ 2 - 29 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	หมายเลข ถังดับเพลิง	พื้นที่	รูปภาพ ถังดับเพลิง	การบันทึกผล	หมายเหตุ
1	F6-FX-001	สำนักงานรับวัตถุดิบ		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นางสาวสุภาภรณ์ สุนทรสุข แผนกรับวัตถุดิบ
2	F6-FX-002	สำนักงานธุรการขาย		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นางสาวสุภาภรณ์ อินทรสัน แผนกธุรการขาย
3	F6-FX-003	ออฟฟิศโตร์		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายประเสริฐโชค สุขพรรณ แผนกวางแผนรับวัตถุดิบและ จัดการวัสดุคงคลัง
4	F6-FX-004	PD B1		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายนเรศ บุญรังศรี แผนกผลิตและบรรจุ
5	F6-FX-005	PD B2		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายนเรศ บุญรังศรี แผนกผลิตและบรรจุ


ลำดับที่	หมายเลข ถังดับเพลิง	พื้นที่	รูปภาพ ถังดับเพลิง	การบันทึกผล	หมายเหตุ
6	F6-FX-006	สถานที่เก็บ น้ำมันเชื้อเพลิง		 ใช้งานได้ปกติ	ผู้ตรวจสอบ : นายประเสริฐโชค สุขพรรณ แผนกวางแผนรับวัตถุดิบและ จัดการวัสดุคงคลัง
7	F6-FX-007	สถานที่เก็บ น้ำมันเชื้อเพลิง		 ใช้งานได้ปกติ	ผู้ตรวจสอบ : นายประเสริฐโชค สุขพรรณ แผนกวางแผนรับวัตถุดิบและ จัดการวัสดุคงคลัง
8	F6-FX-008	คลังสินค้า A5/1		 ใช้งานได้ปกติ	ผู้ตรวจสอบ : นายวริศ กิจสุखा แผนกคลังสินค้า
9	F6-FX-009	คลังสินค้า A5/2		 ใช้งานได้ปกติ	ผู้ตรวจสอบ : นายวริศ กิจสุखा แผนกคลังสินค้า
10	F6-FX-010	คลังสินค้า A6/1		 ใช้งานได้ปกติ	ผู้ตรวจสอบ : นายรุ่งอรุณ ชันธุจี แผนกคลังสินค้า








บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด
I C P FERTILIZER CO., LTD.






ผลสรุปการตรวจสอบถังดับเพลิง เดือน พฤษภาคม ปี 2569





วันที่ 2 - 29 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	หมายเลข ถังดับเพลิง	พื้นที่	รูปภาพ ถังดับเพลิง	การบันทึกผล	หมายเหตุ
11	F6-FX-011	คลังสินค้า A6/2		ใช้งานได้ปกติ	ผู้ตรวจสอบ : นายรุ่งอรุณ ชันธุจริ แผนกคลังสินค้า
12	F6-FX-012	รับวัตถุดิบ A7		ใช้งานได้ปกติ	ผู้ตรวจสอบ : นางสาวสุภาภรณ์ สุนทรสุข แผนกรับวัตถุดิบ
13	F6-FX-013	ท่าเทียบเรือ 1-2		ใช้งานได้ปกติ	ผู้ตรวจสอบ : นางสาวสุภาภรณ์ สุนทรสุข แผนกรับวัตถุดิบ
14	F6-FX-014	ท่าเทียบเรือ 3-4		ใช้งานได้ปกติ	ผู้ตรวจสอบ : นางสาวสุภาภรณ์ สุนทรสุข แผนกรับวัตถุดิบ
15	F6-FX-015	ออฟฟิศโตร์		ใช้งานได้ปกติ	ผู้ตรวจสอบ : นายประเสริฐโชค สุขพรรณ แผนกวางแผนรับวัตถุดิบและ จัดการวัสดุคงคลัง


ลำดับที่	หมายเลข ถังดับเพลิง	พื้นที่	รูปภาพ ถังดับเพลิง	การบันทึกผล	หมายเหตุ
16	F6-FX-016	อาคารวิศวกรรม (Work Shop)		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายไขพิพัฒน์ ไวยากรณ แผนกวิศวกรรม
17	F6-FX-017	คลังสินค้า A1/1		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายปรีชาติ ไวโพลี แผนกคลังสินค้า
18	F6-FX-018	คลังสินค้า A1/2		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายปรีชาติ ไวโพลี แผนกคลังสินค้า
19	F6-FX-019	คลังสินค้า A2/1		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นางสาวรัชนี อัดติบุตร แผนกคลังสินค้า
20	F6-FX-020	คลังสินค้า A2/2		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นางสาวรัชนี อัดติบุตร แผนกคลังสินค้า

ลำดับที่	หมายเลข ถังดับเพลิง	พื้นที่	รูปภาพ ถังดับเพลิง	การบันทึกผล	หมายเหตุ
21	F6-FX-021	ปัอม รปภ. P1		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายวิชาญ ฤทธิ์เทพ แผนกวิศวกรรม
22	F6-FX-022	ปัอม รปภ. P4		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายวิชาญ ฤทธิ์เทพ แผนกวิศวกรรม
23	F6-FX-023	คลังสินค้า A3/1		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายธีรเดช พุ่มหริ่ง แผนกคลังสินค้า
24	F6-FX-024	คลังสินค้า A3/2		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายธีรเดช พุ่มหริ่ง แผนกคลังสินค้า
25	F6-FX-025	คลังสินค้า A4/1		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายวิรัช กิจสุखा แผนกคลังสินค้า

ลำดับที่	หมายเลข ถังดับเพลิง	พื้นที่	รูปภาพ ถังดับเพลิง	การบันทึกผล	หมายเหตุ
26	F6-FX-026	รับวัตถุดิบ B3/1			ผู้ตรวจสอบ : นางสาวสุภาภรณ์ สุนทรสุข แผนกรับวัตถุดิบ
27	F6-FX-027	รับวัตถุดิบ B3/2			ผู้ตรวจสอบ : นางสาวสุภาภรณ์ สุนทรสุข แผนกรับวัตถุดิบ
28	F6-FX-028	ปั๊ม รปภ. P3			ผู้ตรวจสอบ : นายวิชาญ ฤทธิ์เทพ แผนกวิศวกรรม
29	F6-FX-029	ออฟฟิศโตร์			ผู้ตรวจสอบ : นายประเสริฐโชค สุขพรรณ แผนกวางแผนรับวัตถุดิบและ จัดการวัสดุคงคลัง
30	F6-FX-030	คลังสินค้า A1/6			ผู้ตรวจสอบ : นายปรีชาดี ไวโพลี แผนกคลังสินค้า

ลำดับที่	หมายเลข ถังดับเพลิง	พื้นที่	รูปภาพ ถังดับเพลิง	การบันทึกผล	หมายเหตุ
31	F6-FX-031	คลังสินค้า A1/3		ใช้งานได้ปกติ	ผู้ตรวจสอบ : นายปรีชาดี ไวโพธิ์ แผนกคลังสินค้า
32	F6-FX-032	คลังสินค้า A2/4		ใช้งานได้ปกติ	ผู้ตรวจสอบ : นางสาวรัชณี อัดติบุตร แผนกคลังสินค้า
33	F6-FX-033	คลังสินค้า A2/3		ใช้งานได้ปกติ	ผู้ตรวจสอบ : นางสาวรัชณี อัดติบุตร แผนกคลังสินค้า
34	F6-FX-034	คลังสินค้า A3/4		ใช้งานได้ปกติ	ผู้ตรวจสอบ : นายธีรเดช พุ่มหิรัญ แผนกคลังสินค้า (ถังเสื่อมสภาพ ใช้ถัง Spare วางทดแทน)
35	F6-FX-035	คลังสินค้า A3/3		ใช้งานได้ปกติ	ผู้ตรวจสอบ : นายธีรเดช พุ่มหิรัญ แผนกคลังสินค้า

ลำดับที่	หมายเลข ถังดับเพลิง	พื้นที่	รูปภาพ ถังดับเพลิง	การบันทึกผล	หมายเหตุ
36	F6-FX-036	สำนักงานโรงงาน (ห้องพยาบาล)	นำไปแทนที่ โกดัง A6/1		ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรวิมล พักเถา แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (นำไปแทนที่โกดัง A6/1)
37	F6-FX-037	Packing B1	-	-	ผู้ตรวจสอบ : นายธันธวัช ปาป้อง แผนกบรรจุอัตโนมัติ (จัดเก็บที่แผนก Safety)
38	F6-FX-038	ห้องควบคุม ระบบไฟฟ้า A1		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายไขพิพัฒน์ ไวยากรณ์ แผนกวิศวกรรม
39	F6-FX-039	ห้องควบคุมการผลิต A1		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายศิลา อ่อนธรรม แผนกบรรจุอัตโนมัติ
40	F6-FX-040	ห้องควบคุมการผลิต A2		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายสิทธิพัฒน์ ชันธะรุจี แผนกบรรจุอัตโนมัติ

ลำดับที่	หมายเลข ถังดับเพลิง	พื้นที่	รูปภาพ ถังดับเพลิง	การบันทึกผล	หมายเหตุ
41	F6-FX-041	ห้องควบคุมการผลิต A3		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายนัทธมน ศรีจันทร์ แผนกบรรจุอัตโนมัติ
42	F6-FX-042	ห้องควบคุม ท่าเทียบเรือ		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายธนพล นพรัตน์ แผนกรับวัตถุดิบและบรรจุ
43	F6-FX-043	ห้องควบคุมไฟฟ้า TOWER 2		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายธนพล นพรัตน์ แผนกรับวัตถุดิบและบรรจุ
44	F6-FX-044	หน้าห้องควบคุม ไฟฟ้า A2		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายไขพิพัฒน์ ไวยากรณ์ แผนกวิศวกรรม
45	F6-FX-045	อาคารวิศวกรรม (Work Shop)		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายไขพิพัฒน์ ไวยากรณ์ แผนกวิศวกรรม



บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด
I C P FERTILIZER CO., LTD.

ผลสรุปการตรวจสอบถังดับเพลิง เดือน พฤษภาคม ปี 2569

วันที่ 2 - 29 พฤษภาคม 2569


ลำดับที่	หมายเลข ถังดับเพลิง	พื้นที่	รูปภาพ ถังดับเพลิง	การบันทึกผล	หมายเหตุ
46	F6-FX-046	ไลน์การผลิต บรรจุอัตโนมัติ A2		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายสิทธิพัฒน์ ชันธธุจี แผนกบรรจุอัตโนมัติ
47	F6-FX-047	ห้องควบคุมไฟฟ้า MDB1		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายไขพิพัฒน์ ไวยากรณ์ แผนกวิศวกรรม
48	F6-FX-048	ห้องควบคุมไฟฟ้า MDB2		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายไขพิพัฒน์ ไวยากรณ์ แผนกวิศวกรรม
49	F6-FX-049	ห้องควบคุมไฟฟ้า MDB3		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายไขพิพัฒน์ ไวยากรณ์ แผนกวิศวกรรม
50	F6-FX-050	ห้องควบคุมไฟฟ้า MDB4		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายไขพิพัฒน์ ไวยากรณ์ แผนกวิศวกรรม



บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด
I C P FERTILIZER CO., LTD.

ผลสรุปการตรวจสอบถังดับเพลิง เดือน พฤษภาคม ปี 2569

วันที่ 2 - 29 พฤษภาคม 2569


ลำดับที่	หมายเลข ถังดับเพลิง	พื้นที่	รูปภาพ ถังดับเพลิง	การบันทึกผล	หมายเหตุ
51	F6-FX-051	Tower 1 ชั้น 4		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายธนพล นพรัตน์ แผนกรับวัตถุดิบและบรรจุ
52	F6-FX-052	Tower 1 ชั้น 5		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายธนพล นพรัตน์ แผนกรับวัตถุดิบและบรรจุ
53	F6-FX-053	รับวัตถุดิบ B4		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นางสาวสุภาภรณ์ สุนทรสุข แผนกรับวัตถุดิบ
54	F6-FX-054	รับวัตถุดิบ B4		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นางสาวสุภาภรณ์ สุนทรสุข แผนกรับวัตถุดิบ
55	F6-FX-055	รับวัตถุดิบ B5		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นางสาวสุภาภรณ์ สุนทรสุข แผนกรับวัตถุดิบ





บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด
I C P FERTILIZER CO., LTD.

ผลสรุปการตรวจสอบถังดับเพลิง เดือน พฤษภาคม ปี 2569

วันที่ 2 - 29 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	หมายเลข ถังดับเพลิง	พื้นที่	รูปภาพ ถังดับเพลิง	การบันทึกผล	หมายเหตุ
56	F6-FX-056	รับวัตถุดิบ B5		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นางสาวสุภาภรณ์ สุนทรสุข แผนกรับวัตถุดิบ
57	F6-FX-057	Packing B4-B5		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นางสาวสุภาภรณ์ สุนทรสุข แผนกรับวัตถุดิบ
58	F6-FX-058	Packing B4-B5		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นางสาวสุภาภรณ์ สุนทรสุข แผนกรับวัตถุดิบ
59	F6-FX-059	Bucket Tower B1		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายนเรศ บุญรังศรี แผนกผลิตและบรรจุ
60	F6-FX-060	ไลน์การผลิต A1		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายศิลา อ่อนธรรม แผนกบรรจุอัตโนมัติ





ลำดับที่	หมายเลข ถังดับเพลิง	พื้นที่	รูปภาพ ถังดับเพลิง	การบันทึกผล	หมายเหตุ
61	F6-FX-061	บรรจุก๊าซไนโตรเจน A3		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายณัฏฐมน ศรีจันทร์ แผนกบรรจุก๊าซไนโตรเจน
62	F6-FX-062	Packing A7		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นางสาวสุภาภรณ์ สุนทรสุข แผนกรับวัตถุดิบ
63	F6-FX-063	สายพานลำเลียง บนฟ้า (Aoto 2)		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายธนพล นพรัตน์ แผนกรับวัตถุดิบและบรรจุ
64	F6-FX-064	สำนักงานโรงงาน ชั้น 1 ทางเดินภายใน		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายวิชาญ ฤทธิ์เทพ แผนกวิศวกรรม
65	F6-FX-065	สำนักงานโรงงาน ชั้น 2 หน้าห้องประชุม		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายวิชาญ ฤทธิ์เทพ แผนกวิศวกรรม



ผลสรุปการตรวจสอบถังดับเพลิง เดือน พฤษภาคม ปี 2569

บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด
I C P FERTILIZER CO., LTD.

วันที่ 2 - 29 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	หมายเลข ถังดับเพลิง	พื้นที่	รูปภาพ ถังดับเพลิง	การบันทึกผล	หมายเหตุ
66	F6-FX-066	โรงอาหาร		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายวิชาญ ฤทธิ์เทพ แผนกวิศวกรรม
67	F6-FX-067	โกดัง B1		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายณัฐวัฒน์ โทปิก แผนกบรรจุภัณฑ์
68	F6-FX-068	โกดัง B1		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายณัฐวัฒน์ โทปิก แผนกบรรจุภัณฑ์
69	F6-FX-069	โกดัง B1		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายฉัตรรัช ปาป้อง แผนกบรรจุภัณฑ์
70	F6-FX-070	โกดัง B1		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายฉัตรรัช ปาป้อง แผนกบรรจุภัณฑ์

ลำดับที่	หมายเลข ถังดับเพลิง	พื้นที่	รูปภาพ ถังดับเพลิง	การบันทึกผล	หมายเหตุ
71	F6-FX-071	โกดัง B1		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายณัฐวัฒน์ โทปิก แผนกบรรจจุัตโนมิติ
72	F6-FX-072	โกดัง B1		ใช้งานได้ปกติ 	ผู้ตรวจสอบ : นายณัฐวัฒน์ โทปิก แผนกบรรจจุัตโนมิติ

สรุปผลการตรวจถังดับเพลิง

1. ตรวจถังดับเพลิงทั้งหมด 72 ถัง ใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 68 ถัง รอดำเนินการ จำนวน 4 ถัง
2. ถังดับเพลิงหมายเลข F6-FX-034 พบว่าถังเสื่อมสภาพ นำถึง Spare วางทดแทน
3. ถังดับเพลิงหมายเลข F6-FX-037 จัดเก็บที่แผนก Safety
4. ถังดับเพลิงที่ใช้งานแล้ว จำนวน 1 ถัง ถังดับเพลิงหมายเลข F6-FX-010 เนื่องจาก เกิดเหตุเพลิงไหม้รถลูกค้า ที่โกดัง A6/1 วันที่ 25/4/2569 ได้นำถังดับเพลิงมาจัดเก็บที่แผนก Safety และทำการนำถังดับเพลิง หมายเลข F6-FX-036 ไปแทนถังที่ใช้งานแล้ว

ภาคผนวกที่ 7.23
การฝึกอบรมการอพยพหนีไฟ ปี 2568

ภาคผนวกที่ 7.24
การฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน/
อุบัติเหตุทางน้ำบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ

ภาคผนวกที่ 7.25

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง แผนฉุกเฉินกรณีสินค้าร่วงหล่นลงแม่น้ำ



บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด
I C P Fertilizer CO., LTD.

ระเบียบปฏิบัติ (Work Instruction)

เรื่อง แผนฉุกเฉินกรณีสินค้าร่วงหล่นลงแม่น้ำ

หมายเลขเอกสาร : WI-RM-09

หน้าที่ : หน้า 1 จาก 10

Issue No. : 00

วันที่ประกาศใช้ : 1 ส.ค. 2567

การอนุมัติเอกสาร

ผู้จัดทำ (Issued By)	ผู้ทบทวน (Checked By)	ผู้อนุมัติ (Approved By)
-------------------------	--------------------------	-----------------------------

ต้นฉบับ

บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด
I C P Fertilizer CO., LTD.

ระเบียบปฏิบัติ (Work Instruction)

หมายเลขเอกสาร : WI-RM-09

หน้าที่ : หน้า 2 จาก 10

เรื่อง แผนฉุกเฉินกรณีสินค้าร่วงหล่นลงแม่น้ำ

Issue No. : 00

วันที่ประกาศใช้ : 1 ส.ค. 2567

บันทึกการแก้ไข

[illegible]

๒. ต้นฉบับ

 บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด I C P Fertilizer CO., LTD.	ระเบียบปฏิบัติ (Work Instruction)	หมายเลขเอกสาร : WI-RM-09
		หน้าที่ : หน้า 3 จาก 10
	เรื่อง แผนฉุกเฉินกรณีสินค้าร่วงหล่นลงแม่น้ำ	Issue No. : 00
		วันที่ประกาศใช้ : 1 ส.ค. 2567

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำหนดมาตรการในการเตรียมการป้องกัน และการแก้ไขสถานการณ์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโดยการเตรียมความพร้อมของทุกฝ่ายที่จะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือผู้ประสบภัย การปฐมพยาบาล และการกู้ภัย
3. เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนฉุกเฉิน
4. เพื่อทราบแนวทางในการสื่อสารและประสานงานแจ้งข้อมูลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกทราบเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
5. สามารถควบคุมเหตุการณ์ และสามารถฟื้นฟูสถานที่เกิดเหตุฉุกเฉินให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

2. ขอบเขต

ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้รองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่หาเทียบเรือของบริษัทไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด ในกรณีเรือลากจูงและเรือขนส่งสินค้าล้ม


3. คำจำกัดความ

1. ทีมส่วนกลางของบริษัท หมายถึง หัวหน้าฝ่ายวางแผนรับวัตถุดิบ หรือ หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการ หรือ หัวหน้าฝ่ายที่ผู้อำนวยการฉุกเฉินมอบหมายหน้าที่ให้เฉพาะกิจ

 บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด I C P Fertilizer CO., LTD.	ระเบียบปฏิบัติ (Work Instruction)	หมายเลขเอกสาร : WI-RM-09
		หน้าที่ : หน้า 4 จาก 10
	เรื่อง แผนฉุกเฉินกรณีสินค้าร่วงหล่นลงแม่น้ำ	Issue No. : 00
		วันที่ประกาศใช้ : 1 ส.ค. 2567

4. โครงสร้างทีมฉุกเฉินหลัก

โครงสร้างทีมฉุกเฉินโรงงานและท่าเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด

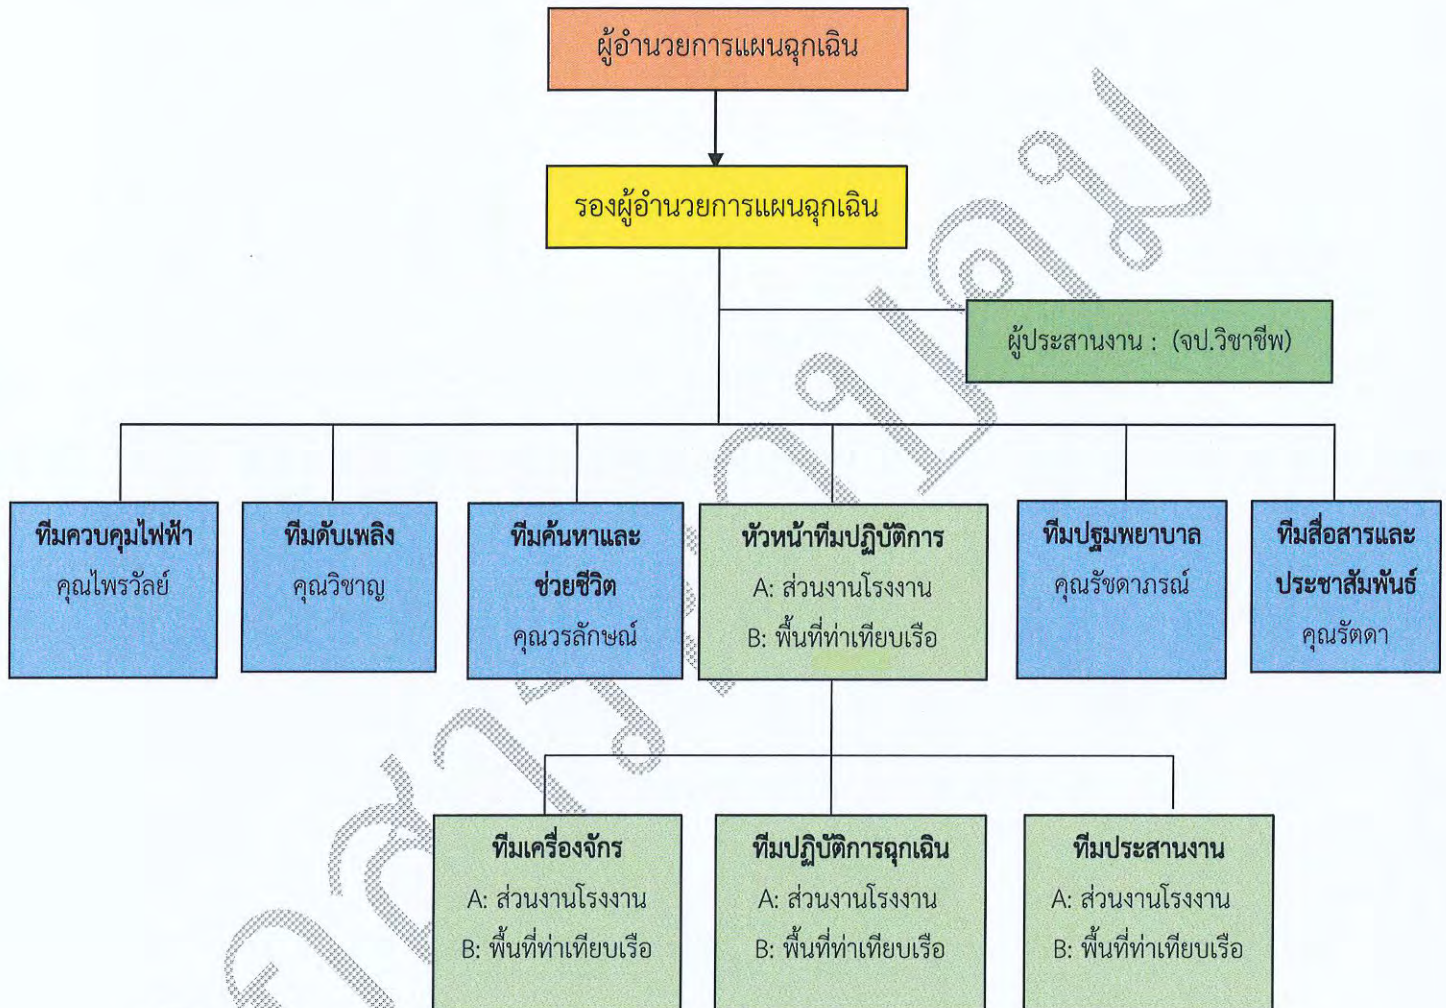

 บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด I C P Fertilizer CO., LTD.	ระเบียบปฏิบัติ (Work Instruction)	หมายเลขเอกสาร : WI-RM-09
		หน้าที่ : หน้า 5 จาก 10
	เรื่อง แผนฉุกเฉินกรณีสินค้าร่วงหล่นลงแม่น้ำ	Issue No. : 00
		วันที่ประกาศใช้ : 1 ส.ค. 2567

5. หมายเลขโทรศัพท์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายนอก

หน่วยงาน	สายด่วน	เบอร์โทรพื้นฐาน
สำนักงานเจ้าท่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1199	035-241-733
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา	-	035-200-963
(หน่วยบรรเทาสาธารณภัย/หน่วยดับเพลิง)	199	035-200-963
บรรเทาสาธารณภัย จ.พระนครศรีอยุธยา	-	035-335-798
รพ.สต. แม่ลา	-	035-200-923
โรงพยาบาลสังฆราช อ.นครหลวง	-	035-359-200
โรงพยาบาลราชธานี	-	035-335-555
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา	-	035-211-888
สถานีตำรวจภูธรนครหลวง	-	087-3101441

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายใน

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เบอร์โทร	หมายเหตุ
1	คุณสุรินทร์ พิมพ์ทอง	084-875-2588	ผู้อำนวยการแผนฉุกเฉิน
2	คุณธีรณัช ณรงค์กุล	081-8679984	รองผู้อำนวยการแผนฉุกเฉิน 1
3	คุณพงศกร คงเนตร	064-3017941	รองผู้อำนวยการแผนฉุกเฉิน 2
4	คุณรัตดา ลายสาคร	081-6483959	หัวหน้าทีมสื่อสารและประชาสัมพันธ์
5	คุณไพโรจน์ ขวัญยาใจ	063-8944737	หัวหน้าทีมควบคุมไฟฟ้า
6	คุณกำชัย รมะมั่งทอง	063-2178861	หัวหน้าทีมปฏิบัติการทำเทียบเรือ
7	คุณวิชาญ ฤทธิเทพ	086-3398858	หัวหน้าดับเพลิง
8	คุณวรลักษณ์ ฤกษ์ธนาภักดิ์	081-8073198	หัวหน้าทีมค้นหาและช่วยชีวิต
9	คุณรัชดาภรณ์ เสงี่ยมเฉย	0895144829	หัวหน้าทีมปฐมพยาบาล
10	คุณกนกภรณ์ วงศ์พรม	089-9254549	จป.วิชาชีพ
11	คุณสิทธิชัย ชันธิฤกษ์	082-9942498	บุคคลและธุรการ
12	ส่วนกลางของบริษัท	083-6613302	บุคคลและธุรการ
13	คุณสีหนาท จระระ	086-3395404	สายตรวจปฏิบัติการ
14	คุณนพดล บุญแคล้ว	086-4458693	สายตรวจปฏิบัติการ

 บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด I C P Fertilizer CO., LTD.	ระเบียบปฏิบัติ (Work Instruction)	หมายเลขเอกสาร : WI-RM-09
		หน้าที่ : หน้า 6 จาก 10
	เรื่อง แผนฉุกเฉินกรณีสินค้าร่วงหล่นลงแม่น้ำ	Issue No. : 00
		วันที่ประกาศใช้ : 1 ส.ค. 2567

6. การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ

6.1 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. รับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากผู้ประสบภัยทางน้ำในเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ประสานงานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่างๆที่มีกำลังทางเรือ เพื่อทำการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
3. ประเมินสถานการณ์ วางแผนในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รวมทั้งสำนัก ทรพยากรสิ่งแวดล้อมจังหวัด

6.2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา / หน่วยดับเพลิง

1. อำนาจการรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ เช่น เหตุเพลิงไหม้ , น้ำมันรั่วไหล ฯลฯ
2. พิจารณาให้การสนับสนุนในภารกิจที่เกี่ยวข้อง

6.3 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. รับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. วางแผน อำนาจการในการป้องกันแก้ไข การเผชิญเหตุ ติดตามสถานการณ์และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทราบ
3. ช่วยเหลือ สงเคราะห์เยียวยาผู้ประสบภัย

6.4 โรงพยาบาลสังฆราช / โรงพยาบาลราชธานี / โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา / รพ.สต. แม่ลา

1. เตรียมการให้ความช่วยเหลือ จัดเตรียมรถพยาบาล และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับผู้ประสบภัย

6.5 สถานีตำรวจภูธร

1. อำนาจความสะอาดด้านการจราจร กรณีมีการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยในพื้นที่
2. พิจารณาให้การสนับสนุนในภารกิจที่เกี่ยวข้อง


 บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด I C P Fertilizer CO., LTD.	ระเบียบปฏิบัติ (Work Instruction)	หมายเลขเอกสาร : WI-RM-09
		หน้าที่ : หน้า 7 จาก 10
	เรื่อง แผนฉุกเฉินกรณีสินค้ารั่วไหลลงแม่น้ำ	Issue No. : 00
		วันที่ประกาศใช้ : 1 ส.ค. 2567

6.6 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. จัดเตรียมบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและสนับสนุนการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

7. ขั้นตอนการประสานงานต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน เขตท่าเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด

กรณีสินค้ารั่วไหลลงแม่น้ำ

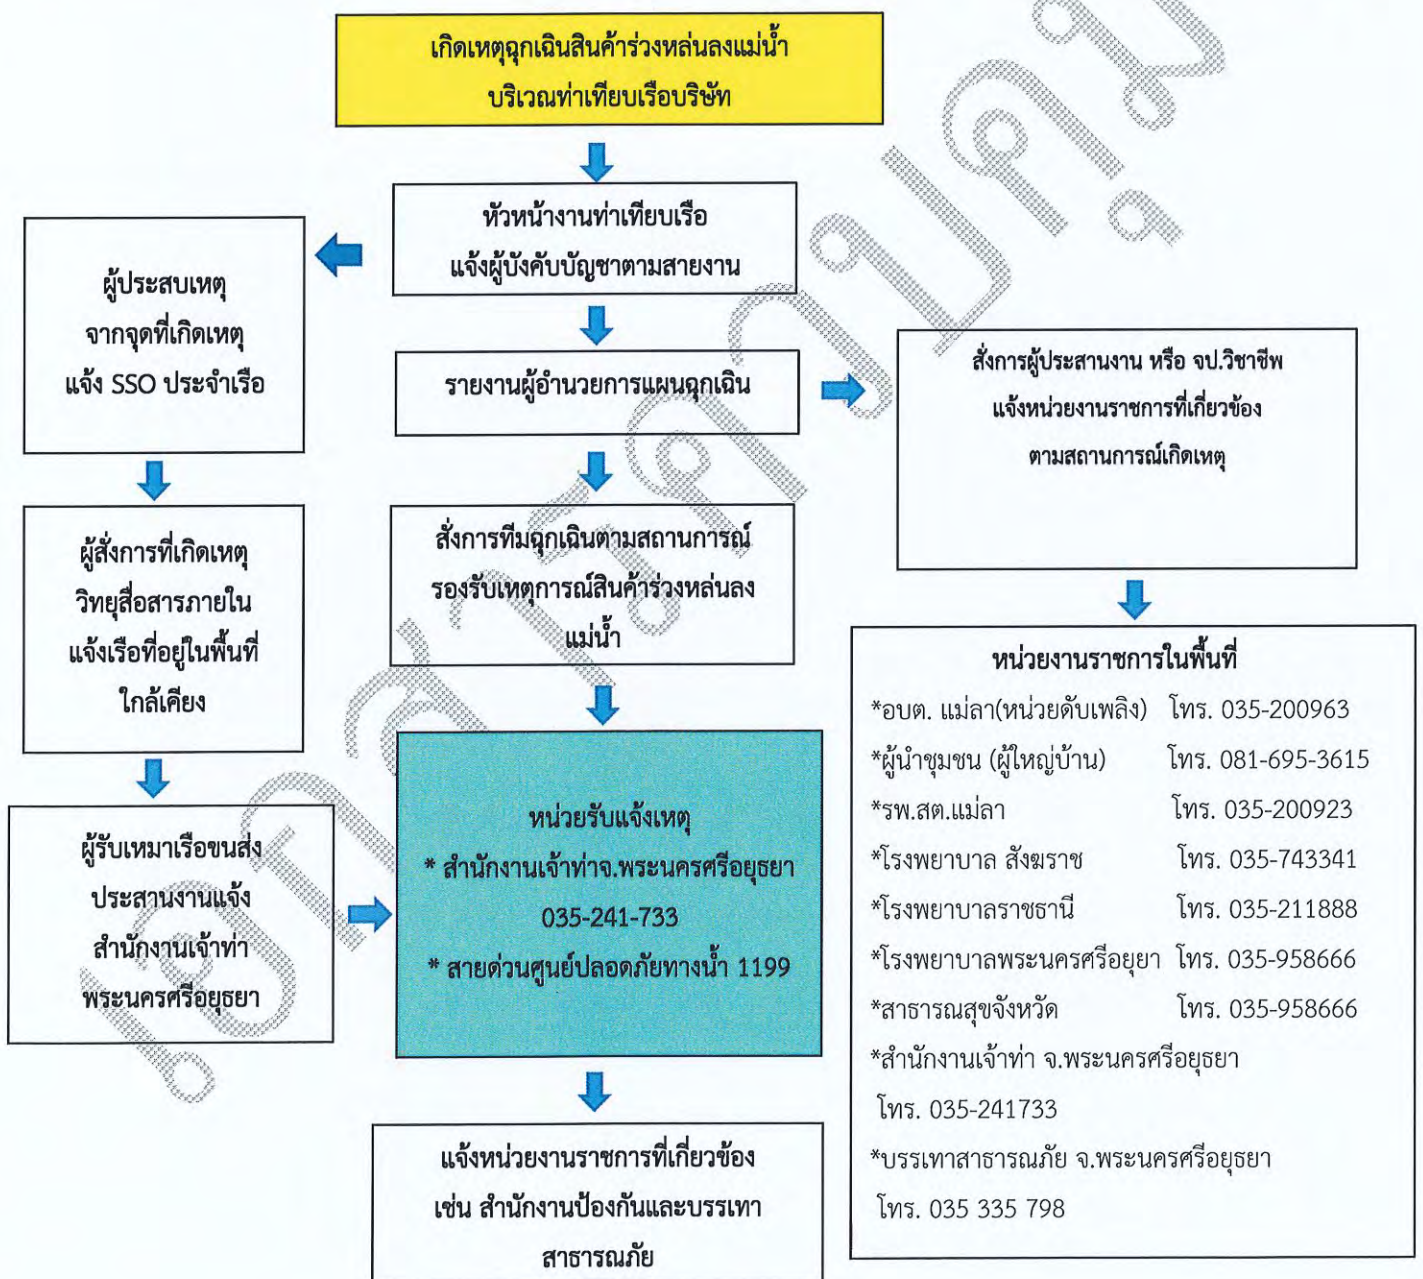

หมายเหตุ ทางบริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด กำหนดระยะทางสิ้นสุดจากท่าเทียบเรืออีก 100 เมตร เป็นพื้นที่รับผิดชอบของการแพร่กระจายมลพิษ กรณีที่มีการรั่วไหลของสินค้าเป็นปริมาณมากตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป

ต้นฉบับ



บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด
I C P Fertilizer CO., LTD.

ระเบียบปฏิบัติ (Work Instruction)

เรื่อง แผนฉุกเฉินกรณีสินค้าร่วงหล่นลงแม่น้ำ


หมายเลขเอกสาร : WI-RM-09

หน้าที่ : หน้า 8 จาก 10

Issue No. : 00

วันที่ประกาศใช้ : 1 ส.ค. 2567

8. ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินขั้นต้น ประจำพื้นที่ท่าเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด

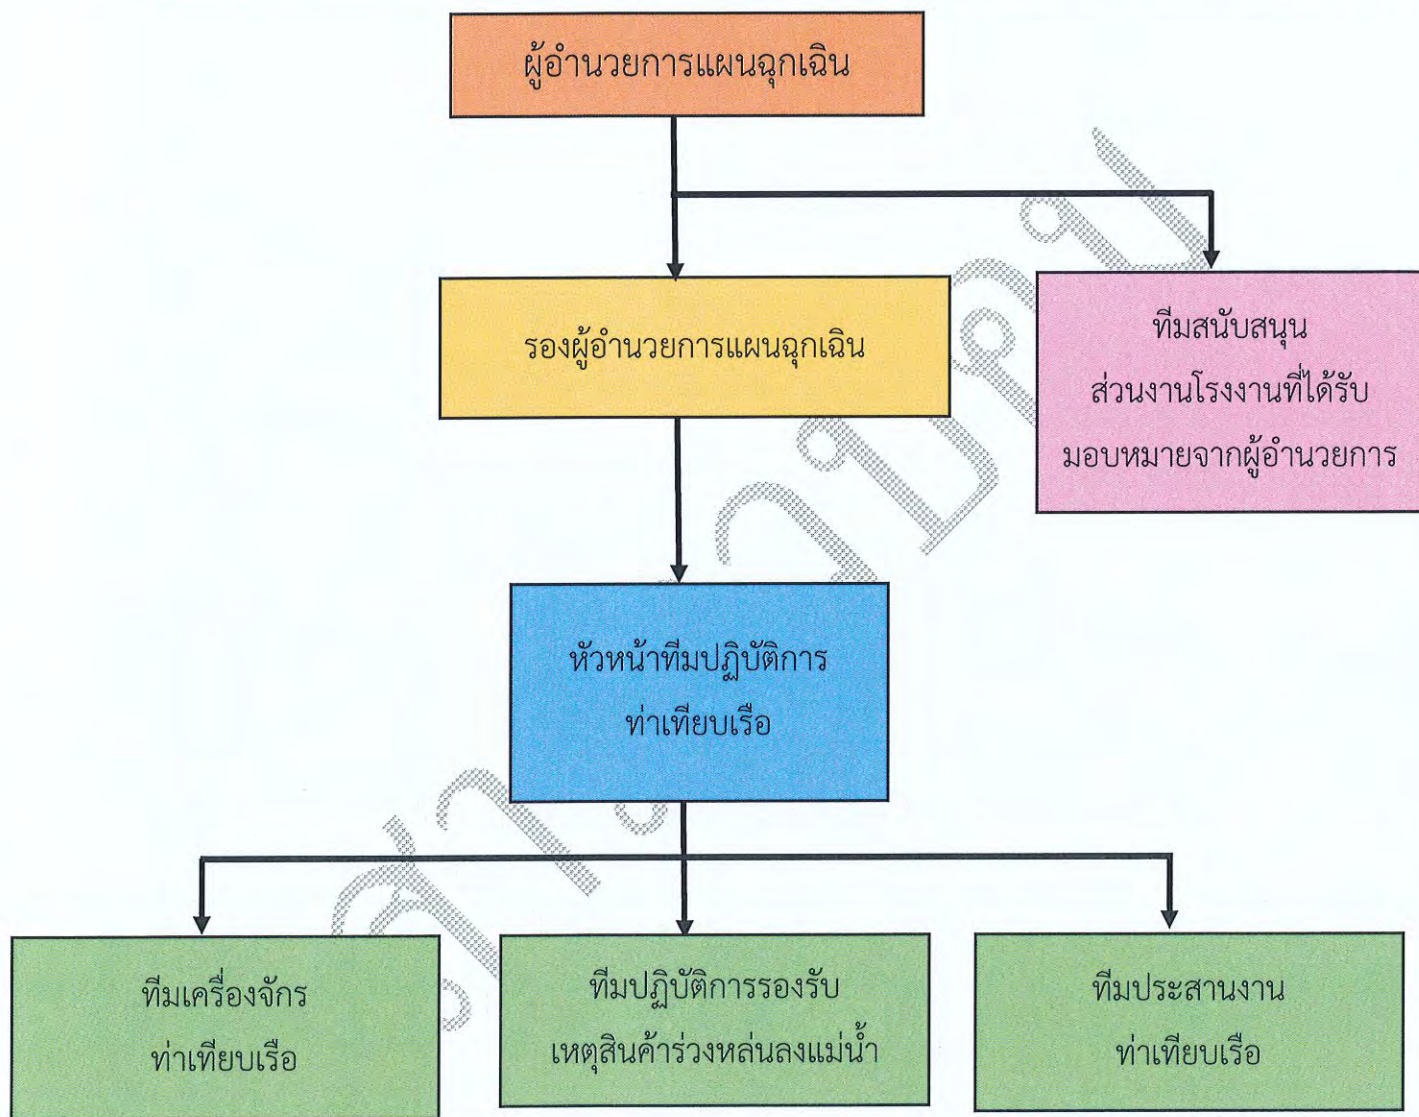

ต้นฉบับ

 บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด I C P Fertilizer CO., LTD.	ระเบียบปฏิบัติ (Work Instruction)	หมายเลขเอกสาร : WI-RM-09
		หน้าที่ : หน้า 9 จาก 10
	เรื่อง แผนฉุกเฉินกรณีสินค้าร่วงหล่นลงแม่น้ำ	Issue No. : 00
		วันที่ประกาศใช้ : 1 ส.ค. 2567

9. หน้าที่และความรับผิดชอบทีมฉุกเฉิน

1. ผู้อำนวยการแผนฉุกเฉิน

- 1.1 ผู้อำนวยการทีมฉุกเฉินและเป็นผู้บังคับบัญชาในการตัดสินใจ และสั่งการสูงสุดประจำท่าเทียบเรือตามแผนควบคุม
- 1.2 นำเสนอเพื่อพิจารณาการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และรายงานเหตุการณ์สินค้าร่วงหล่นลงแม่น้ำต่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

2. รองผู้อำนวยการแผนฉุกเฉิน

- 2.1 ให้ความช่วยเหลือผู้อำนวยการแผนฉุกเฉินในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน
- 2.2 ประสานงานกับทีมงานต่างๆตามที่ผู้อำนวยการแผนฉุกเฉินมอบหมาย

3. ทีมปฏิบัติการหลัก

- 3.1 ปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินพื้นที่จุดเกิดเหตุและรายงานต่อผู้อำนวยการฉุกเฉิน
- 3.2 ปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับ สินค้าร่วงหล่นลงแม่น้ำจากเรือขนส่งวัตถุอันตราย โดยการปิดกั้นพื้นที่ควบคุม และปฏิบัติการเก็บกู้
- 3.3 ดำเนินการเก็บกู้ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการฉุกเฉิน และรายงานผล

4. ทีมประสานงาน/ประชาสัมพันธ์

- 4.1 แจ้งข่าวสารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสินค้าร่วงหล่นลงแม่น้ำ ให้ผู้อำนวยการแผนฉุกเฉิน และทุกหน่วยงานรับทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
- 4.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเจ้าท่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อบต.แม่ลา และโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บ

5. ทีมสนับสนุน

- 5.1 จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการควบคุมภาวะฉุกเฉินในการเก็บกู้สินค้าร่วงหล่นลงแม่น้ำบริเวณท่าเทียบเรือ
- 5.2 ตรวจสอบข้อมูลแหล่งที่มาของสินค้าร่วงหล่นลงแม่น้ำ
- 5.3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณท่าเทียบเรือ
- 5.4 รวบรวมรายละเอียดที่เกิดขึ้น และจัดทำรายงานฉุกเฉิน
- 5.5 ให้การสนับสนุนการปฏิบัติการ ตามคำสั่งของผู้อำนวยการตามแผนฉุกเฉิน



บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด
I C P Fertilizer CO., LTD.

ระเบียบปฏิบัติ (Work Instruction)

เรื่อง แผนฉุกเฉินกรณีสินค้าร่วงหล่นลงแม่น้ำ


หมายเลขเอกสาร : WI-RM-09

หน้าที่ : หน้า 10 จาก 10

Issue No. : 00

วันที่ประกาศใช้ : 1 ส.ค. 2567

10. แผนผังและขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสินค้าร่วงหล่นลงแม่น้ำ

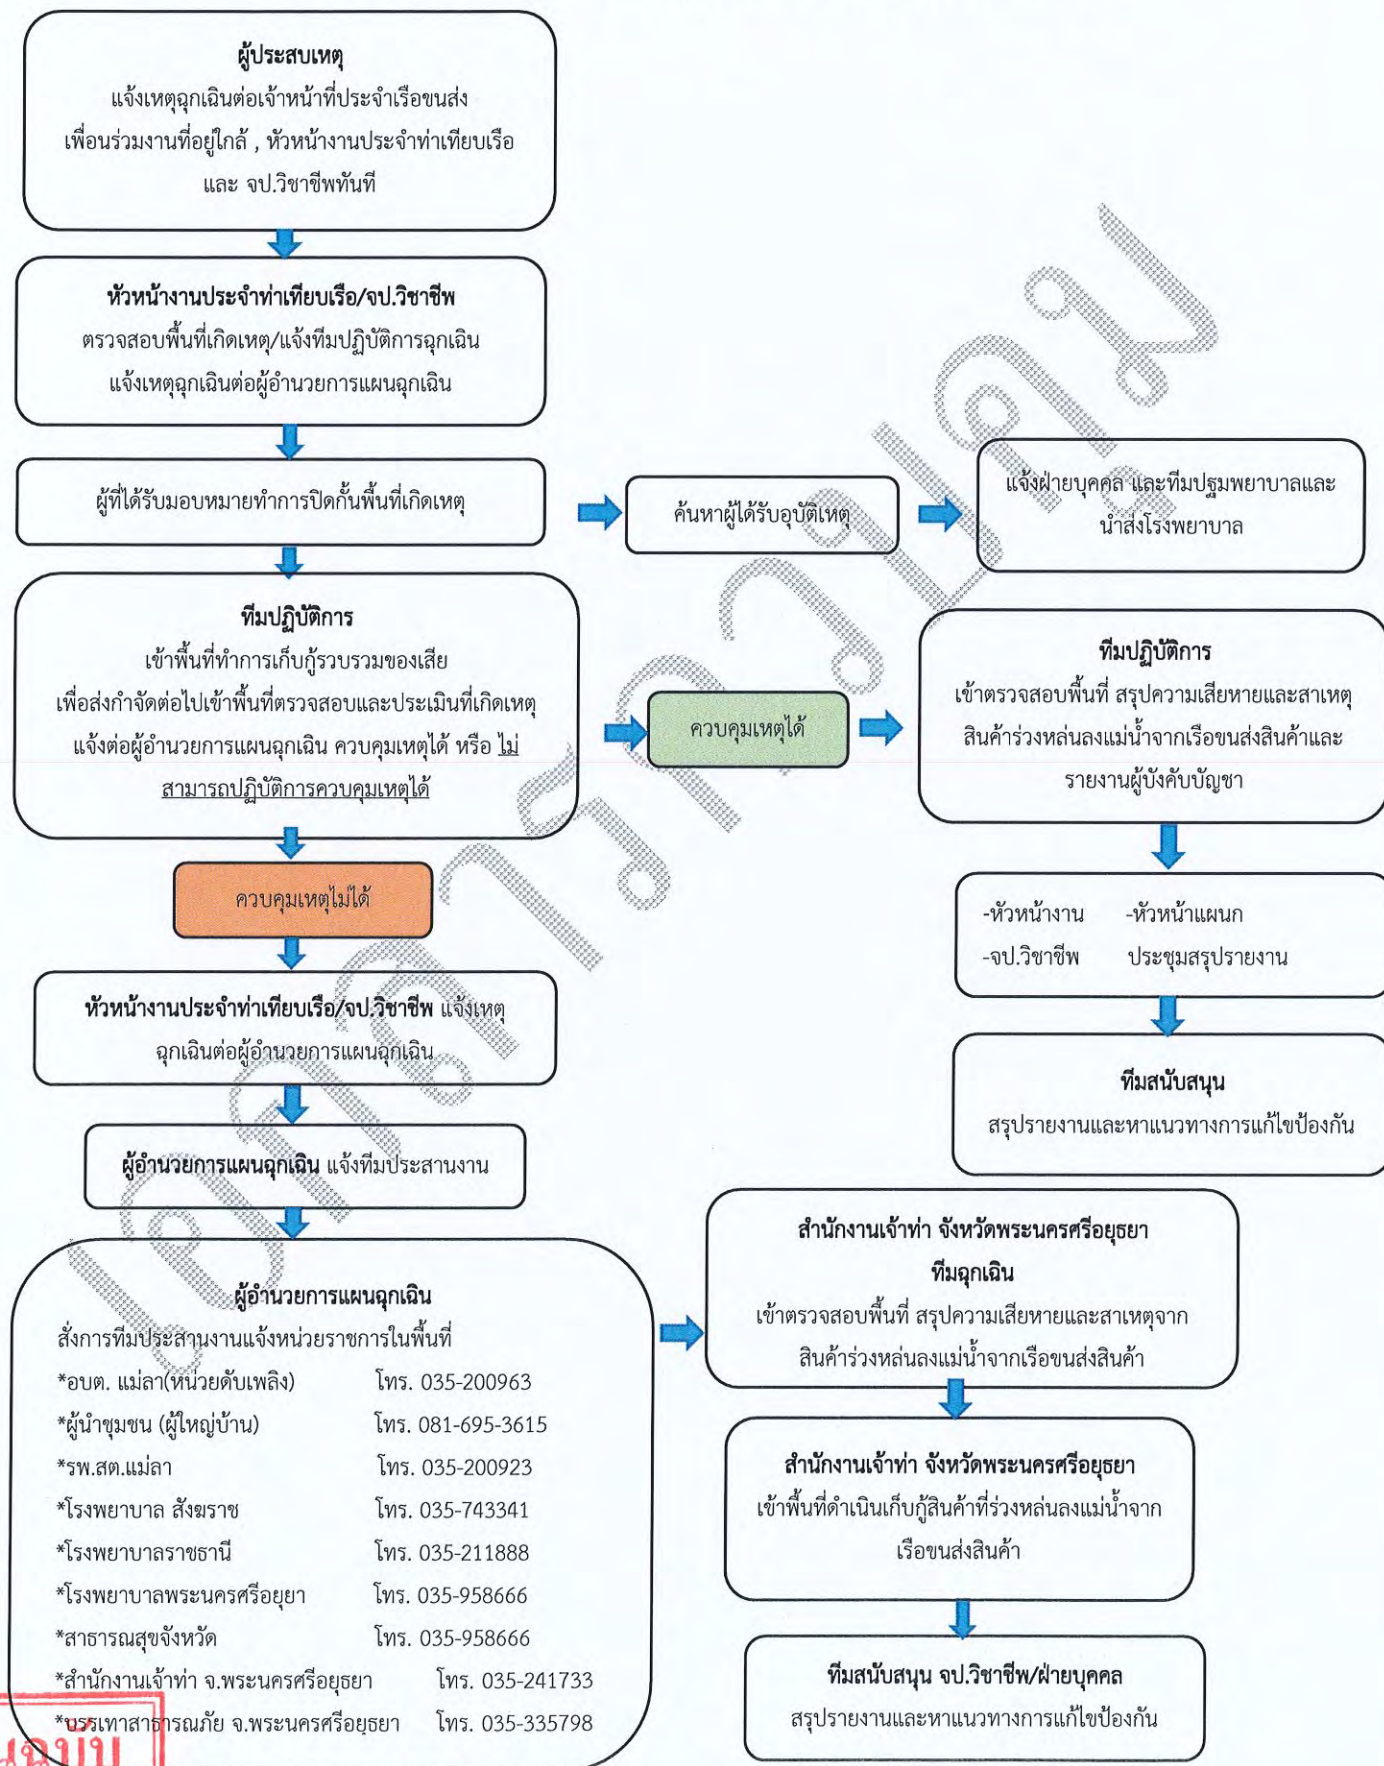

ภาคผนวกที่ 7.26

บันทึกจำนวนเรือ/ประเภทเรือ/เส้นทางการเดินเรือ

แบบรายงานสถิติเกี่ยวกับท่าเรือเดินทะเลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515

ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ....2569.....

ชื่อท่าเรือ.....ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์.....โทรศัพท์.....035-246795-8โทรสาร...035-399295

ชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน.....ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด.....โทรศัพท์.....035-246795-8.....โทรสาร...035-399295.....

เป็นท่าเรือประเภท โปรครานุ ☒ ท่าเรือสินค้าทั่วไป ☐ ท่าเรือสินค้าเทกอง ☐ ท่าเรือตู้สินค้าคอนเทนเนอร์

☐ ท่าเรือน้ำมัน สินค้าเหลว เคมีภัณฑ์ ☐ ท่าเรือโดยสาร และ ☐ ท่าเรืออื่น ๆ ระบุ

สำเนา

กองกำกับการพาณิชย์

รับที่ 2272
วันที่ 5 มี.ค. 2569
เวลา 13.32 น.

ขนาดเรือ (ตันกรอส)	ประเภทเรือ													
	เรือสินค้าทั่วไป		เรือเทกอง		เรือน้ำมัน/สินค้าเหลว/เคมี (ระบุทั้ง 2 หน่วย)			เรือคอนเทนเนอร์ (ระบุทั้ง 2 หน่วย)			เรือโดยสาร		เรืออื่น ๆ ระบุ.....	
	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ลิตร	ตัน	เที่ยว	ที่อู่	ตัน	เที่ยว	จำนวน คน/ของ	เที่ยว	(ระบุหน่วย สินค้า)
ต่ำกว่า 500														
500-2,999	13	23,504.24												
3,000-6,999														
7,000-9,999														
10,000 ขึ้นไป														
รวม														

☒ เดือนนี้มีสินค้าเข้า ทั้งหมด 23,504.24 ตัน(หน่วยที่เหมาะสม) ส่วนใหญ่นำเข้ามาจาก

☐ เดือนนี้มีสินค้าส่งออก ทั้งหมด - (หน่วยที่เหมาะสม) ส่วนใหญ่ส่งออกไปยัง

☐ สัญชาติเรือส่วนใหญ่เป็นของประเทศ -



วัน

แบบรายงานสถิติเกี่ยวกับทำเรือเดินทะเลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515

ประจำเดือน.....มีนาคม.....พ.ศ....2569.....

ชื่อทำเรือ.....ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์.....โทรศัพท์....035-246795-8โทรสาร...035-399295

ชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน.....ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด.....โทรศัพท์....035-246795-8.....โทรสาร...035-399295.....

เป็นทำเรือประเภท โปรดระบุ ☒ ทำเรือสินค้าทั่วไป ☐ ทำเรือสินค้าเทกอง ☐ ทำเรือตู้สินค้าคอนเทนเนอร์
☐ ทำเรื่อน้ำมัน สินค้าเหลว เคมีภัณฑ์ ☐ ทำเรือโดยสาร และ ☐ ทำเรืออื่น ๆ ระบุ

สำเนา



ขนาดเรือ (ตันกรอส)	ประเภทเรือ													
	เรือสินค้าทั่วไป		เรือเทกอง		เรื่อน้ำมัน/สินค้าเหลว/เคมี (ระบุทั้ง 2 หน่วย)			เรือคอนเทนเนอร์ (ระบุทั้ง 2 หน่วย)			เรือโดยสาร		เรืออื่น ๆ ระบุ.....	
	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ลิตร	ตัน	เที่ยว	ที่อู่	ตัน	เที่ยว	จำนวน คน/ของ	เที่ยว	(ระบุหน่วย สินค้า)
ต่ำกว่า 500														
500-2,999	7	10,385.55												
3,000-6,999														
7,000-9,999														
10,000 ขึ้นไป														
รวม														

- ☒ เดือนนี้มีสินค้าเข้า ทั้งหมด 10,385.55 ตัน(หน่วยที่เหมาะสม) ส่วนใหญ่นำเข้ามาจาก -
☐ เดือนนี้มีสินค้าส่งออก ทั้งหมด - (หน่วยที่เหมาะสม) ส่วนใหญ่ส่งออกไปยัง -
☐ สถิติเรือส่วนใหญ่เป็นของประเทศ -



แบบรายงานสถิติเกี่ยวกับทำเรือเดินทะเลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515

ประจำเดือน.....เมษายน.....พ.ศ....2569.....

ชื่อทำเรือ.....ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์.....โทรศัพท์....035-246795-8โทรสาร...035-399295

ชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน.....ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด.....โทรศัพท์....035-246795-8.....โทรสาร...035-399295.....

เป็นทำเรือประเภท โปรกระบะ ☒ ทำเรือสินค้าทั่วไป ☐ ทำเรือสินค้าเทกอง ☐ ทำเรือตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ ☐
☐ ทำเรื่อน้ำมัน สินค้าเหลว เคมีภัณฑ์ ☐ ทำเรือโดยสาร และ ☐ ทำเรืออื่น ๆ ระบุ

สำเนา

กองกำกับการพาณิชย์
 วันที่ 16/4
 วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๙
 เวลา 13.11 น.

ขนาดเรือ (ตันกรอส)	ประเภทเรือ													
	เรือสินค้าทั่วไป		เรือเทกอง		เรื่อน้ำมัน/สินค้าเหลว/เคมี (ระบุทั้ง 2 หน่วย)			เรือคอนเทนเนอร์ (ระบุทั้ง 2 หน่วย)			เรือโดยสาร		เรืออื่น ๆ ระบุ.....	
	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ลิตร	ตัน	เที่ยว	ที่อู่	ตัน	เที่ยว	จำนวน คน/ของ	เที่ยว	(ระบุหน่วย สินค้า)
ต่ำกว่า 500														
500-2,999	71	104,661.53												
3,000-6,999														
7,000-9,999														
10,000 ขึ้นไป														
รวม														

- ☒ เดือนนี้มีสินค้าเข้า ทั้งหมด 104,661.53 ตัน(หน่วยที่เหมาะสม) ส่วนใหญ่นำเข้ามาจาก
- ☐ เดือนนี้มีสินค้าส่งออก ทั้งหมด - (หน่วยที่เหมาะสม) ส่วนใหญ่ส่งออกไปยัง
- ☐ สัญชาติเรือส่วนใหญ่เป็นของประเทศ



แบบรายงานสถิติเกี่ยวกับท่าเรือเดินทะเลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515

ประจำเดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ....2569.....

ชื่อท่าเรือ.....ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์.....โทรศัพท์.....035-246795-8โทรสาร...035-399295

ชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน.....ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด.....โทรศัพท์.....035-246795-8.....โทรสาร...035-399295.....

เป็นท่าเรือประเภท โปรครระบุ ☒ ท่าเรือสินค้าทั่วไป ☐ ท่าเรือสินค้าเทกอง ☐ ท่าเรือตู้สินค้าคอนเทนเนอร์
☐ ท่าเรือน้ำมัน สินค้าเหลว เคมีภัณฑ์ ☐ ท่าเรือโดยสาร และ ☐ ท่าเรืออื่น ๆ ระบุ

สำเนา

กองกำกับการพาณิชย์นาวี

6618

รับที่

วันที่

เวลา

ขนาดเรือ (ตันกรอส)	ประเภทเรือ													
	เรือสินค้าทั่วไป		เรือเทกอง		เรือน้ำมัน/สินค้าเหลว/เคมี (ระบุทั้ง 2 หน่วย)			เรือคอนเทนเนอร์ (ระบุทั้ง 2 หน่วย)			เรือโดยสาร		เรืออื่น ๆ ระบุ.....	
	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ลิตร	ตัน	เที่ยว	ที่อู่	ตัน	เที่ยว	จำนวน คน/ของ	เที่ยว	(ระบุหน่วย สินค้า)
ต่ำกว่า 500														
500-2,999	21	40,093.26												
3,000-6,999														
7,000-9,999														
10,000 ขึ้นไป														
รวม														

- ☒ เดือนนี้มีสินค้าเข้า ทั้งหมด 40,093.26 ตัน(หน่วยที่เหมาะสม) ส่วนใหญ่นำเข้ามาจาก
- ☐ เดือนนี้มีสินค้าส่งออก ทั้งหมด - (หน่วยที่เหมาะสม) ส่วนใหญ่ส่งออกไปยัง
- ☐ สัญชาติเรือส่วนใหญ่เป็นของประเทศ



ภาคผนวกที่ 7.27

บันทึกจำนวนรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าของโครงการ

บันทึกสถิติจำนวนรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าของท่าเทียบเรือ

ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

ชื่อบริษัท ไอ ซี พี เฟอเทิลเลอร์ จำกัด โทรศัพท์ 035-246795-8 โทรสาร -

เป็นรถบรรทุกประเภท โปรดระบุ ☒ รถบรรทุก ☒ รถทอย ☒ อื่นๆ

เดือน	ประเภทรถบรรทุก/รถยนต์			หมายเหตุ
	รถบรรทุก	รถทอย	รถอื่นๆ	
มกราคม	251	2	-	
กุมภาพันธ์	602	-	-	
มีนาคม	881	50	-	
เมษายน	3,211	1	-	
พฤษภาคม	1,224	2	-	
มิถุนายน	1,512	4	-	
รวม	7,681	59		

อนุมัติโดย :



6.

ภาคผนวกที่ 7.28
ผลการศึกษาสภาพทางสังคม-เศรษฐกิจของประชาชนโดยรอบโครงการ
ในรัศมี 5 กิโลเมตร

สรุปแบบสอบถามเพื่อสำรวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ และความคิดเห็นของประชาชนระดับครัวเรือนต่อ โครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด

บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ-สังคมของประชาชนโดยรอบโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ดำเนินการระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม กลุ่มประชากรที่ทำการศึกษาได้แก่หัวหน้าครัวเรือน และคู่สมรส จำนวน 423 ตัวอย่าง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

1.1-1.4 เพศ/อายุ สถานภาพในครัวเรือน และสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54 และ เพศชาย ร้อยละ 46 โดยสามารถแบ่งช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างได้ทั้งหมด 5 ช่วงดังนี้

1. ช่วงอายุ 20-30 ปี ร้อยละ 20
2. ช่วงอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 35
3. ช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 43
4. ช่วงอายุ 51-60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 2
5. ช่วงอายุมากกว่า 60 ปี

กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพในครัวเรือนส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นคู่สมรส ร้อยละ 43 รองลงมาเป็นหัวหน้า ครัวเรือน ร้อยละ 57

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดระบุว่า นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100

1.5 ในด้านระดับการศึกษา พบว่าในพื้นที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 36 จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ปวช./ปวส. ร้อยละ 17 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา ปวส. ร้อย ละ 11 และจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 9

1.6 -1.7 ภูมิลำเนาเดิมของประชากร ในพื้นที่เกิดในพื้นที่ ร้อยละ 81 และ ย้ายมาจากที่อื่น ร้อยละ 19 ย้ายมาจาก จังหวัดอื่นๆในภาคกลาง ร้อยละ 63 รองลงมาจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือ ร้อยละ 19 จังหวัดอื่นๆในภาคอีสาน ร้อยละ 13 และจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ ร้อยละ 6 โดยสาเหตุที่อยู่ในพื้นที่นี้ พบว่าส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการมาทำงาน ร้อยละ 94 รองลงมาคือ มาหาที่อยู่อาศัย ร้อยละ 3 และย้ายตามพ่อแม่ญาติพี่น้อง ร้อยละ 3 โดยประชากรส่วนใหญ่ให้ ความคิดเห็นว่าไม่คิดจะย้ายออกจากพื้นที่ ร้อยละ 92

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน

2.1 - 2.2 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน ในปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน ระบุ 4-6 คน ร้อยละ 65 และระบุว่า มี จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน ร้อยละ 35 ซึ่งสมาชิกในครัวเรือนมีภาวะการทำงานจำนวน 4-6 คน มีงานทำ ร้อย ละ 56 รองลงมา มีงานทำ 1-3 คน คน ร้อยละ 44

2.3-2.4 อาชีพหลักของครอบครัว ในปัจจุบันนั้นโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ 50 รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 20 รับราชการ ร้อยละ 10 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 5 เกษตรกรรม ร้อยละ 5 และไม่ได้ทำงาน ร้อยละ 5 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 74 และไม่มีอาชีพเสริม ร้อยละ 26

2.5 ประชากรมีรายได้รวมของครัวเรือนโดยเฉลี่ยต่อเดือนแบ่งได้ ดังนี้

- ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 4
- 10,001-20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 5
- 20,001-30,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 37
- 30,001-40,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 27
- มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน ร้อยละ 58

2.6 - 2.8 ความสัมพันธ์ระหว่างครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างระบุว่าลักษณะแทบไม่รู้จักกันเลย ร้อยละ 56 รองลงมา มีความสัมพันธ์แบบรู้จักกันบ้างแบบต่างคนต่างอยู่ ร้อยละ 44 และ เป็นสมาชิกหรือคณะกรรมการ ชมรม/กลุ่มต่างๆ ในชุมชน กลุ่มตัวอย่างระบุว่าไม่มีความเป็นสมาชิกหรือคณะกรรมการ ชมรม/กลุ่มต่างๆ ในชุมชน ร้อยละ 53 และมี ร้อยละ 47 และในอดีตที่ผ่านมาท่านได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยส่วนใหญ่พบว่ามีส่วนร่วมบ้าง เฉพาะโอกาสสำคัญ ร้อยละ 98 และไม่เคยมีส่วนร่วมเลย ร้อยละ 2

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสุขภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

3.1 - 3.3 ความเจ็บป่วย ไม่เคยเจ็บป่วย ร้อยละ 88 ส่วนใหญ่โรคที่เจ็บปวดที่พบบ่อย คือโรกระบบทางเดินหายใจ/ไข้หวัด ร้อยละ 68 รองลงมาโรคทางเดินอาหาร ร้อยละ 13 กลุ่มตัวอย่างระบุว่าเคยเจ็บป่วย ร้อยละ 12 และโรกระบบไหลเวียนเลือด ร้อยละ 9 โรคผิวหนังและภูมิแพ้ ร้อยละ 7 โรคเกี่ยวกับหู/คอ/จมูก และโรคเกี่ยวกับกระดูกและฟัน ร้อยละ 1 ซึ่งระบุว่ามีความถี่ในการเกิดโรค 1-2 ครั้ง/ปี ร้อยละ 75 รองลงมาเป็นความถี่ในการเกิดโรค 3-5 ครั้ง/ปี ร้อยละ 25

3.3 - 3.5 เมื่อมีอาการเป็นป่วย กลุ่มต่างได้ใช้คลินิก ร้อยละ 35 สถานีบริการสาธารณสุขของรัฐ ร้อยละ 25 ซื้ยากินเอง ร้อยละ 23 โรงพยาบาลรัฐ ร้อยละ 15 และโรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 2 ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าให้บริการด้านสาธารณสุขเพียงพอ ร้อยละ 97 และไม่เพียงพอด้านสาธารณสุข ร้อยละ 3

4. การรับทราบข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ

4.1 - 4.2 ผู้ตอบแบบสอบถามทราบข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุไม่ทราบโครงการ ร้อยละ 87 และทราบโครงการ ร้อยละ 13 ซึ่งทราบจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

- บ้ายของโครงการ ร้อยละ 28.37
- เพื่อนบ้าน ร้อยละ 18.44
- อยู่ใกล้บ้าน ร้อยละ 12.77
- เจ้าหน้าที่โครงการ ร้อยละ 12.29

- คนในครอบครัวแจ้งให้ทราบ ร้อยละ 9.69
- กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของบริษัท ร้อยละ 9.46
- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการ ร้อยละ 1.42

4.3 ผลกระทบที่ได้รับการดำเนินการดำเนินการของโครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอทีไลเซอร์ จำกัด กลุ่มตัวอย่างระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบใดจากการประกอบของบริษัท ไอ ซี พี เฟอทีไลเซอร์ จำกัด ร้อยละ 93 และ ได้รับผลกระทบจากการประกอบของบริษัท ไอ ซี พี เฟอทีไลเซอร์ จำกัด ซึ่งระบุว่าผลกระทบที่ได้รับ

- **เสียงรบกวนจากโครงการ** กลุ่มตัวอย่างที่ให้ความเห็นว่าได้รับปัญหาดังกล่าว ร้อยละ 1 ซึ่งผลกระทบนั้นอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 1

- **ฝุ่นละอองจากโครงการ** กลุ่มตัวอย่างที่ให้ความเห็นว่าได้รับปัญหาดังกล่าว ร้อยละ 3 ซึ่งผลกระทบนั้นอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 3

- **ปัญหากลืนรบกวนของโครงการ** กลุ่มตัวอย่างที่ให้ความเห็นว่าได้รับปัญหาดังกล่าว ร้อยละ 1 ซึ่งผลกระทบนั้นอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 1

- **ปัญหาอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้า การจราจร** กลุ่มตัวอย่างที่ให้ความเห็นว่าได้รับปัญหาดังกล่าว ร้อยละ 1 ซึ่งผลกระทบนั้นอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 1

4.4 การดำเนินการของโครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอทีไลเซอร์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อให้เกิดผลประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างระบุว่าได้รับผลประโยชน์จากการประกอบของบริษัท ไอ ซี พี เฟอทีไลเซอร์ จำกัด ร้อยละ 100 ซึ่งระบุว่าผลกระทบที่ได้รับ คือ

- **การค้าขายให้ชุมชน** กลุ่มตัวอย่างที่ให้ความเห็นว่าได้รับประโยชน์ดังกล่าว ร้อยละ 38 ซึ่งผลประโยชน์นั้นอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 25 ระดับน้อย ร้อยละ 13

- **มีการจ้างงานคนในชุมชน** กลุ่มตัวอย่างที่ให้ความเห็นว่าได้รับประโยชน์ดังกล่าว ร้อยละ 61 ซึ่งผลประโยชน์นั้นอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 36 ระดับน้อย ร้อยละ 25

4.5 - 4.6 ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัย คิดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอทีไลเซอร์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างระบุว่า ควรมีส่วนร่วมเพราะจะได้ช่วยกันสอดส่องดูแล ชุมชนจะรู้ถึงชุมชนดีที่สุดจะได้มีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ร้อยละ 99 ไม่ควรมีส่วนร่วมเพราะเป็นหน้าที่ของโครงการ ร้อยละ 1 ในส่วนส่วนของปัญหาและผลกระทบที่โครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอทีไลเซอร์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า มี ได้แก่ ฝุ่นละออง ความเร็วรถบรรทุก ร้อยละ 85 และไม่มี ร้อยละ 15

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียด	กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ	
	N=423	ร้อยละ
1.1 เพศ		
1.ชาย	195	46%
2.หญิง	228	54%
รวม	423	100%
1.2 อายุของผู้ให้สัมภาษณ์		
1. 20-30 ปี	85	20%
2. 31-40 ปี	146	35%
3. 41-50 ปี	183	43%
4. 51-60 ปี	9	2%
5. มากกว่า 60 ปี	0	0%
รวม	423	100%
1.3 สถานะของผู้ให้สัมภาษณ์		
1. หัวหน้าครอบครัว	182	43%
2. คู่สมรสหัวหน้าครอบครัว	241	57%
3. เจ้าของกิจการ	0	0%
4. ผู้จัดการ	0	0%
5. ผู้ดูแลกิจการ	0	0%
6. อื่นๆ	0	0%
รวม	423	100%
1.4 ศาสนาของผู้ให้สัมภาษณ์		
1.พุทธ	423	100%
2.อิสลาม	0	0%
3.คริสต์	0	0%
4.อื่นๆ	0	0%
รวม	423	100%

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)

รายละเอียด	กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ	
	N=423	ร้อยละ
1.5 วุฒิการศึกษาของผู้ให้สัมภาษณ์		
1. ประถมศึกษา	37	9%
2. มัธยมศึกษาตอนต้น	112	26%
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย	154	36%
4. ปวช./ปวส.	72	17%
5.ปริญญาตรี	48	11%
6. สูงกว่าปริญญาตรี	0	0%
7. ไม่ได้รับการศึกษา	0	0%
รวม	423	100%
1.6 ภูมิลำเนาของผู้ให้สัมภาษณ์		
1. อยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิด	341	81%
2. ย้ายมาจากจังหวัดอื่น	82	19%
รวม	423	100%
ย้ายมาจาก		
1. จังหวัดอื่นๆในภาคเหนือ	6	19%
2. จังหวัดอื่นๆในภาคกลาง	20	63%
3. จังหวัดอื่นๆในภาคอีสาน	4	13%
4. จังหวัดอื่นๆในภาคใต้	2	6%
รวม	32	100%
สาเหตุที่อยู่ในพื้นที่นี้		
1. มาทำงาน	398	94%
2. มาหาที่อยู่อาศัย	11	3%
3. ย้ายตามพ่อแม่/ญาติพี่น้อง	12	3%
4. แต่งงานมีครอบครัว	2	0%
5. อื่นๆ	0	0%
รวม	423	100%
ความคิดที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่น		
1. คิดจะย้าย	0	0%
2. ไม่คิดจะย้าย	389	92%
3. ไม่แน่ใจ	34	8%
รวม	423	100%

ตารางที่ 2 ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียด	กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ	
	N=423	ร้อยละ
2.1 จำนวนสมาชิกภายในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน		
1. 1-3 คน	146	35%
2. 4-6 คน	277	65%
3. 7-9 คน	0	0%
4. มากกว่า 10 คน	0	0%
รวม	423	100%
2.2 ภาวะการมีงานทำของสมาชิกภายในครัวเรือน		
1. มีงานทำ 1-3 คน	186	44%
2. มีงานทำ 4-6 คน	237	56%
3. ไม่มีงานทำ เนื่องจากกำลังเรียน อายุเยอะ ร่างกายไม่สมบูรณ์	0	0%
รวม	423	100%
2.3 อาชีพหลักของครอบครัว		
1. ค้าขาย	500	50%
2. รับราชการ	100	10%
3. พนักงานบริษัท	50	5%
4. ธุรกิจส่วนตัว	200	20%
5. รับจ้างทั่วไป	50	5%
6. เกษตรกรรม	50	5%
7. ไม่ได้ทำงาน (เกษียณ/ชราภาพ/เจ็บป่วย/ พิการ/ศึกษาอยู่/แม่บ้าน)	50	5%
รวม	1000	100%
2.4 อาชีพเสริมของผู้ให้สัมภาษณ์		
1. มี	314	74%
2. ไม่มี	109	26%
รวม	423	100%

ตารางที่ 2 ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม(ต่อ)

รายละเอียด	กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ	
	N=423	ร้อยละ
2.5 รายได้รวมของครอบครัว		
1. ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน	15	4%
2. 10,001-20,000 บาทต่อเดือน	22	5%
3. 20,001-30,000 บาทต่อเดือน	157	37%
4. 30,001-40,000 บาทต่อเดือน	115	27%
5. 40,001-500,000 บาทต่อเดือน	42	10%
6.มากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน	0	58%
7. ไม่สามารถระบุได้	72	0%
รวม	423	141%
2.6 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างครัวเรือนของท่านกับครัวเรือนอื่นๆ		
1. แทบไม่รู้จักกันเลย	236	56%
2. รู้จักกันบ้างแต่ต่างคนต่างอยู่	187	44%
3. คั่นเคยและช่วยเหลือแบ่งปันกันดี	0	0%
รวม	423	100%
2.7 ท่านและสมาชิกในครอบครัว เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือคณะกรรมการ ชมรม/กลุ่มต่างๆ		
1. ไม่มี	225	53%
2. มี	198	47%
รวม	423	100%
2.8 ในอดีตที่ผ่านมาท่านได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ		
1. ไม่เคยมีส่วนร่วมเลย	8	2%
2. มีส่วนร่วมบ้าง เฉพาะโอกาสสำคัญ ๆ	415	98%
3. มีส่วนร่วมเกือบทุกครั้ง	0	0%
รวม	423	100%

ตารางที่ 3 ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย



รายละเอียด	กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ	
	N=423	ร้อยละ
3.1 ในรอบปีที่ผ่านมาท่านและสมาชิกเคยเจ็บป่วยหรือไม่		
1. เคย	52	12%
2. ไม่เคย	371	88%
รวม	423	100%
3.2 โรคที่เจ็บป่วยมากที่สุด		
1. โรคหวัด/ทางเดินหายใจ	287	68%
2. โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร	54	13%
3. โรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ	9	2%
4. โรคผิวหนังและภูมิแพ้	29	7%
5. โรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือด	37	9%
6. โรคเกี่ยวกับหู/คอ/จมูก	4	1%
7. โรคเกี่ยวกับกระดูก/ฟัน	3	1%
8. โรคที่เกิดจากอุบัติเหตุ	0	0%
รวม	423	100%
3.3 ความถี่ในการเกิดโรค		
1. 1-2 ครั้ง/ปี	318	75%
2. 3-5 ครั้ง/ปี	105	25%
3. เป็นประจำ	0	0%
รวม	423	100%
3.4 การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย		
1. โรงพยาบาลรัฐ	64	15%
2. โรงพยาบาลเอกชน	9	2%
3. สถานีบริการสาธารณสุขของรัฐ	105	25%
4. คลินิก	147	35%
5. ซื้อมากินเอง	98	23%
รวม	423	100%
3.5 ความพอเพียงของสถานบริการด้านสาธารณสุข		
1. เพียงพอ	411	97%
2. ไม่เพียงพอ	12	3%
3. ไม่ทราบ	0	0%
รวม	423	100%
3.6 สภาพปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม/สาธารณสุขของชุมชนท่านในปัจจุบัน		
1. ไม่มีปัญหาใด	52	12%
2. มีปัญหา	371	88%
รวม	423	100%



ตารางที่ 4 การรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ

รายละเอียด	กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ	
	N=423	ร้อยละ
4.1 ท่านรู้จักทำเทียบเรือของโครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งดำเนินการแล้ว หรือไม่		
1. ไม่ทราบ	369	87%
2. ทราบ	54	13%
รวม	423	100%
4.2 ท่านรู้จักจากแหล่งข้อมูลใด		
1. ป้ายของโครงการ	120	28.37%
2. เจ้าหน้าที่โครงการ	52	12.29%
3. เพื่อนบ้าน	78	18.44%
4. คนในครอบครัวแจ้งให้ทราบ	41	9.69%
5. หน่วยงานราชการ/หน่วยงานท้องถิ่น/ เทศบาล อบต.	32	7.57%
6. กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของบริษัท	40	9.46%
7. การประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการ	6	1.42%
8. อยู่ใกล้บ้าน	54	12.77%
รวม	423	100%
4.3 ความคิดเห็นด้านผลกระทบจากการดำเนินการ		
1.ไม่ได้รับ	393	93%
2. ได้รับผลกระทบ		
2.1 ปัญหาเสียงดังรบกวนจากโครงการ		
1. น้อย	4	1%
2. มาก	1	0%
รวม	5	1%
2.2 ปัญหาฝุ่นละอองจากโครงการ		
1. น้อย	12	3%
2. มาก	2	0%
รวม	14	3%
2.3 ปัญหากลิ่นรบกวนของโครงการ		
1. น้อย	5	1%
2. มาก	1	0%
รวม	6	1%
2.4 ปัญหาอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้า การจราจร		
1. น้อย	4	1%
2. มาก	1	0%
รวม	5	1%


ตารางที่ 4 การรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ

รายละเอียด	กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ	
	N=423	ร้อยละ
4.4 ความคิดเห็นด้านประโยชน์จากการดำเนินการ		
1.ไม่ได้รับผลประโยชน์	2	0%
2. ได้รับผลประโยชน์		
2.1 การค้าในชุมชน		
1. น้อย	54	13%
2. มาก	107	25%
รวม	161	38%
2.2 มีการจ้างคนในชุมชน		
1. น้อย	106	25%
2. มาก	154	36%
รวม	260	61%
2.3 ท้องถิ่นได้รับภาษีมาพัฒนาชุมชน		
1. น้อย	0	0%
2. มาก	0	0%
รวม	0	0%
4.5 ความวิตกกังวลต่อโครงการในระยะเปิดดำเนินการท่านคิดว่าชุมชนควรมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัย ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		
1.ไม่ควรมีส่วนร่วมเพราะ เป็นหน้าที่ของโครงการ	5	1%
2.ควรมีส่วนร่วม เพราะ จะได้ช่วยกันสอดส่องดูแล ชุมชนจะรู้ถึงชุมชนดีที่สุด จะได้มีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน	418	99%
รวม	423	100%
4.6 ด้านปัญหาหรือผลกระทบด้านใดของโครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ		
1.ไม่มี	62	15%
2.มี ได้แก่ ฝุ่นละออง ความเร็วรถบรรทุก	361	85%
รวม	423	100%
4.7 ท่านมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาของโครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด หรือไม่		
1.ไม่มี	357	84%
2.มี	66	16%
รวม	423	100%

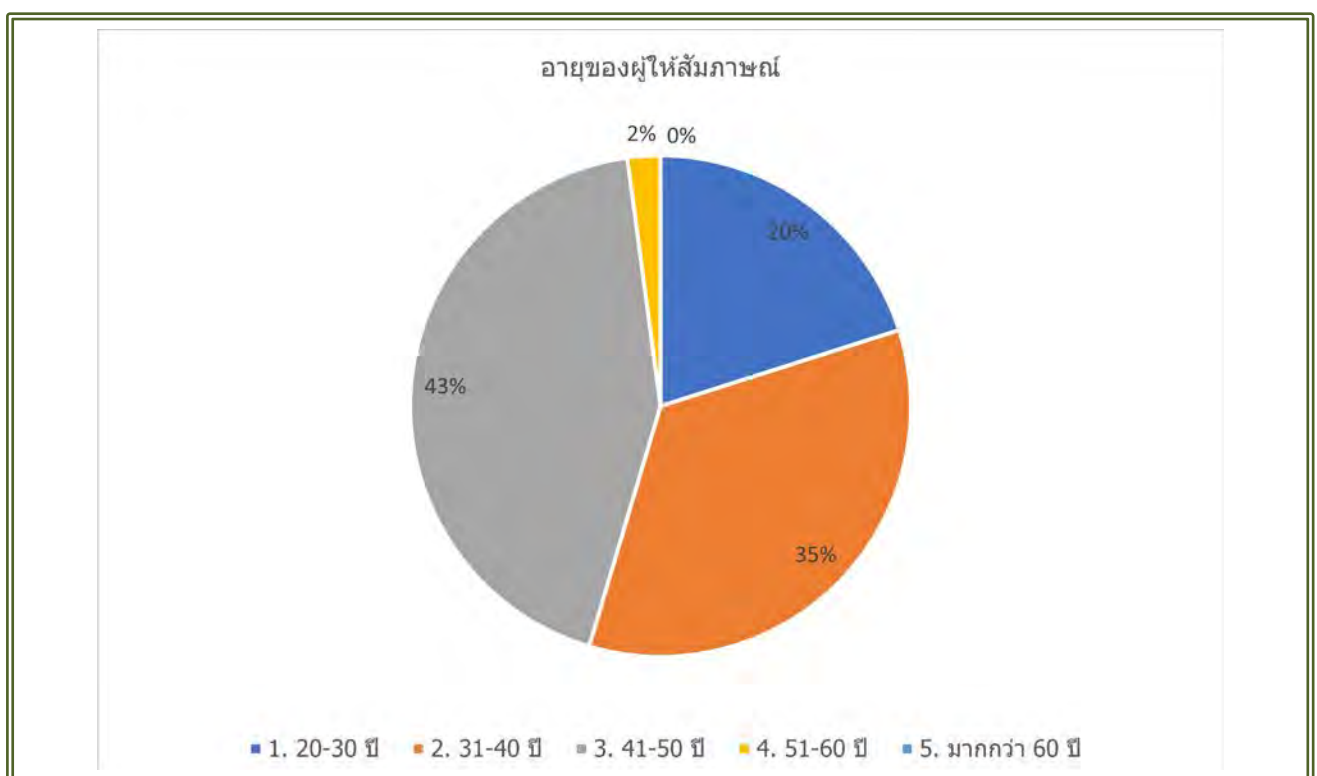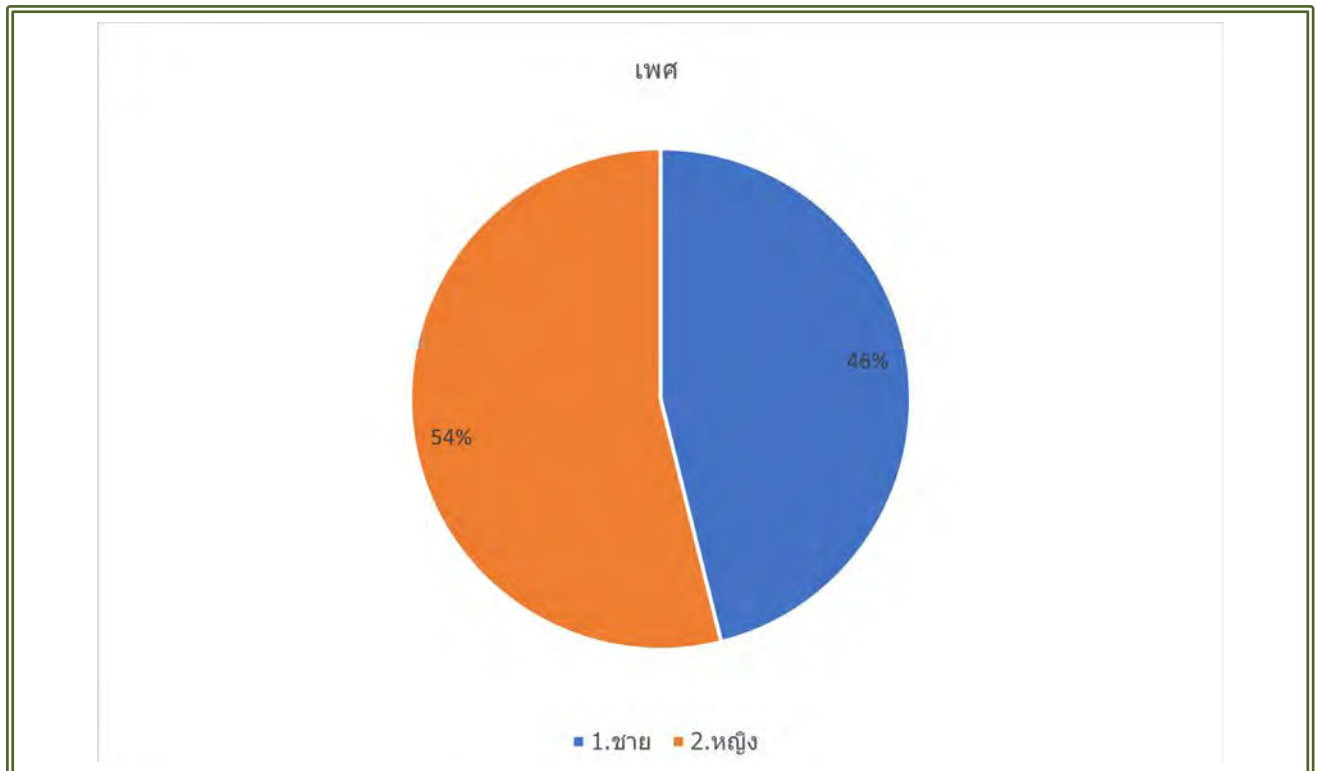


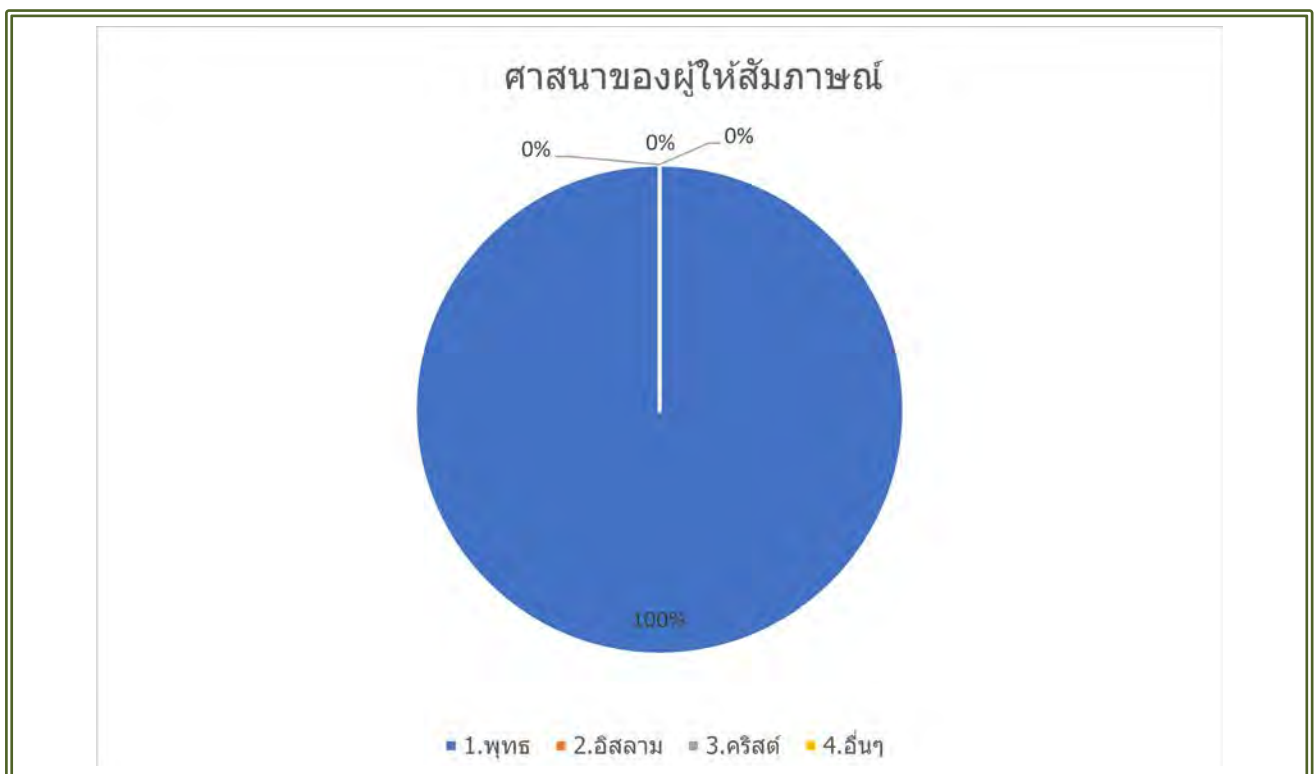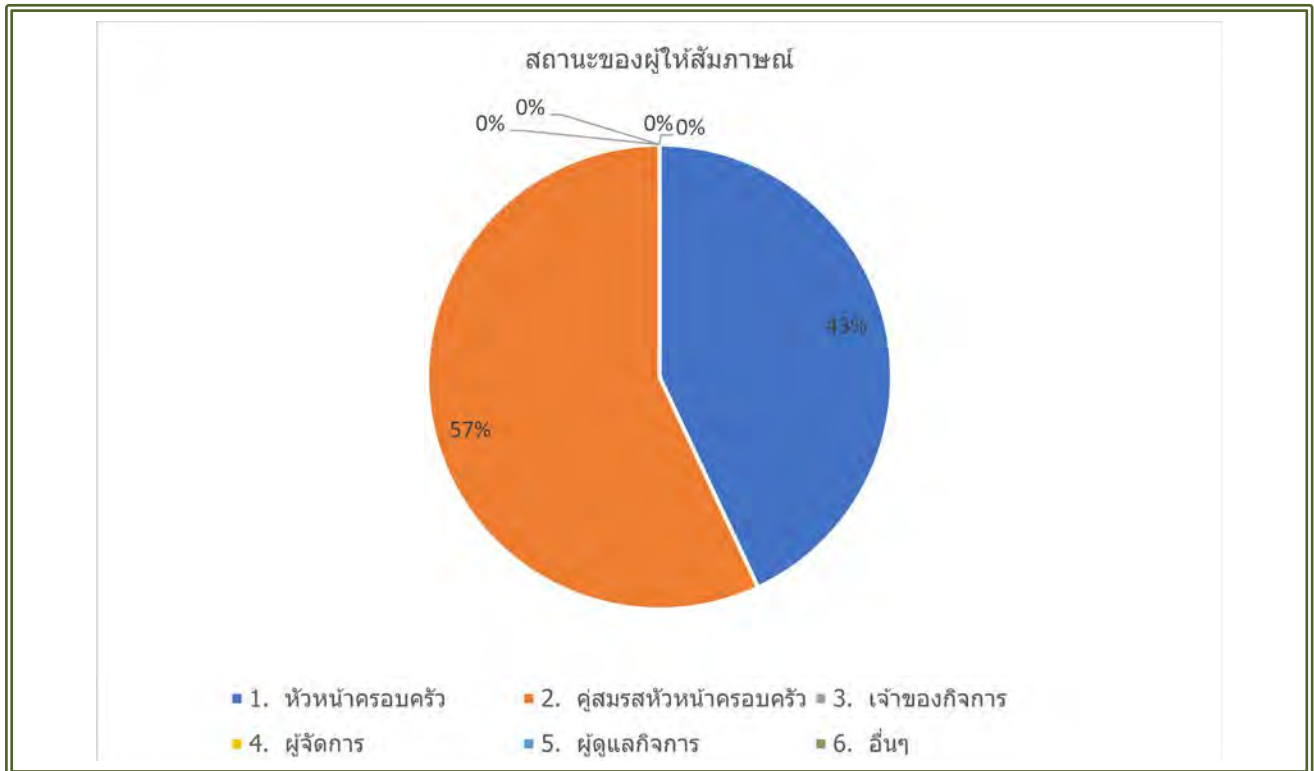


วุฒิการศึกษาของผู้ให้สัมภาษณ์

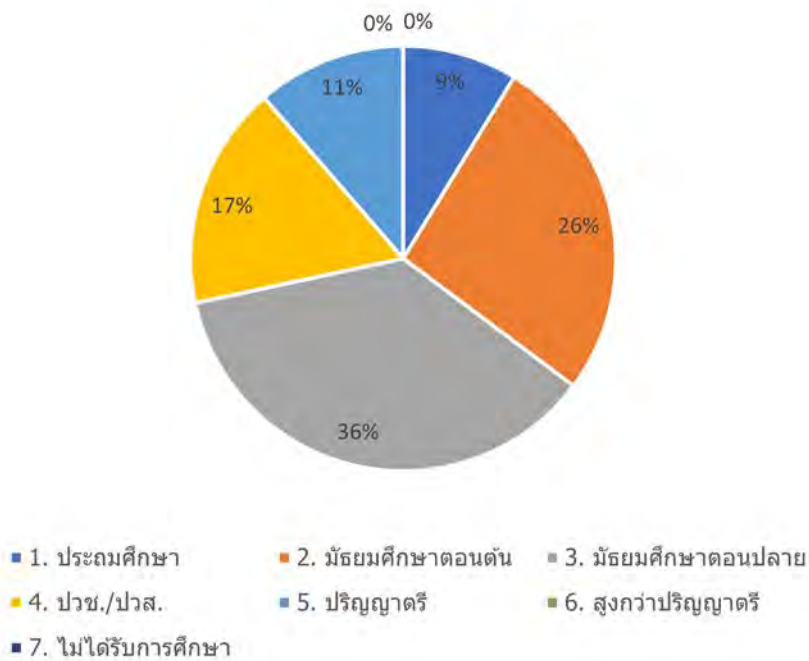

ภูมิลำเนาของผู้ให้สัมภาษณ์

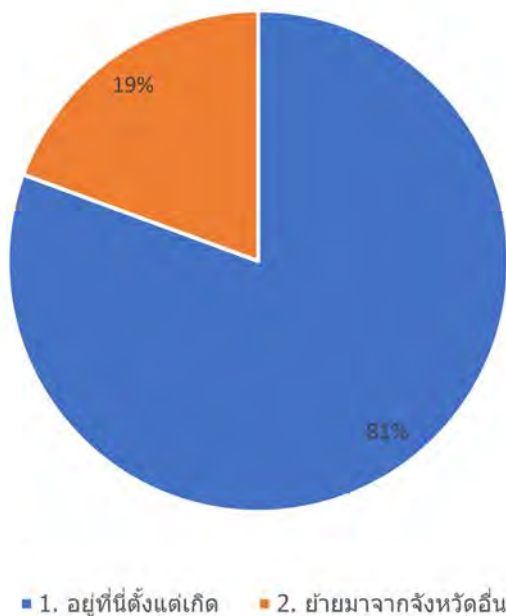


ย้ายมาจาก

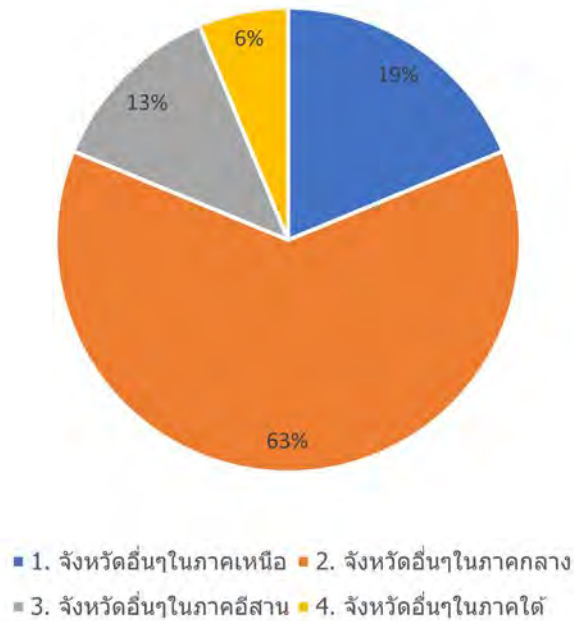


สาเหตุที่อยู่ในพื้นที่นี้




ความคิดที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่น

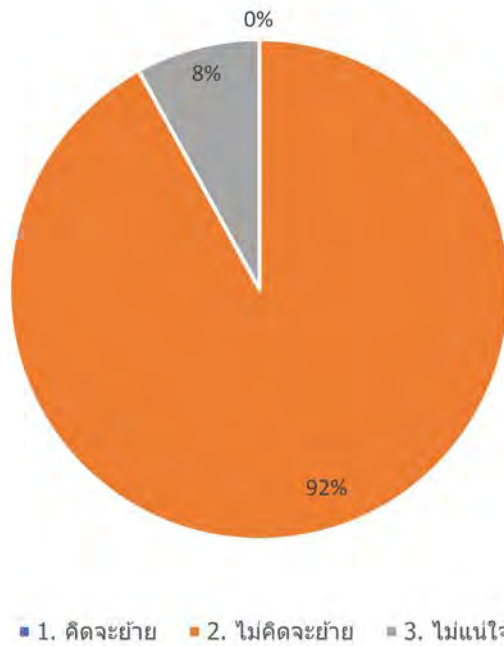


2.1 จำนวนสมาชิกภายในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน

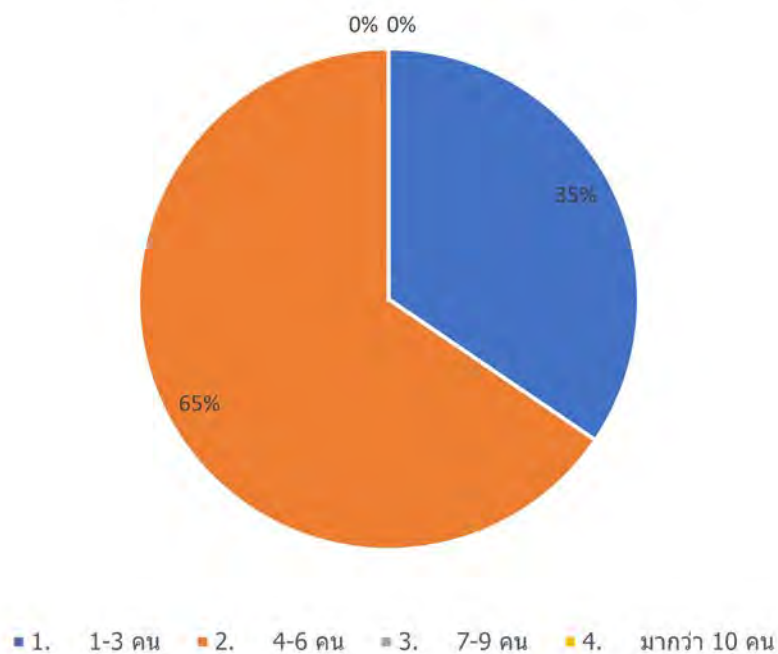


2.2 ภาพการณ์งานทำของสมาชิกภายในครัวเรือน

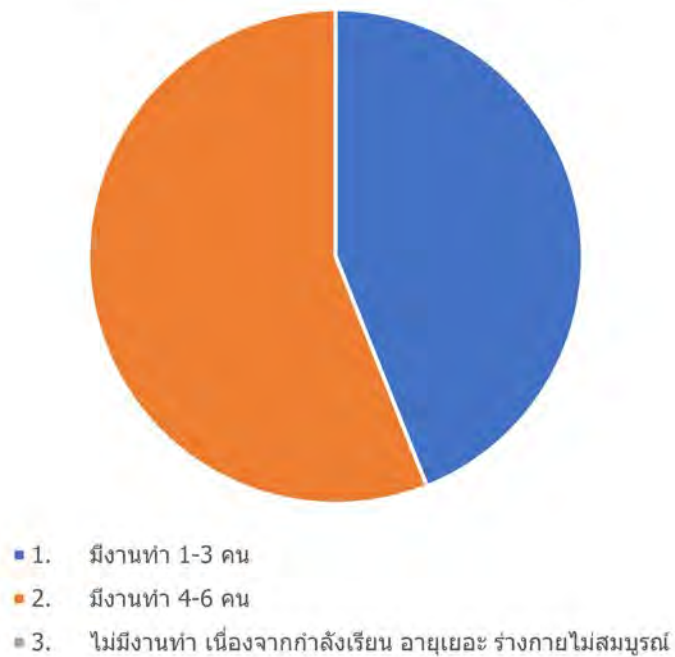


2.3 อาชีพหลักของครอบครัว

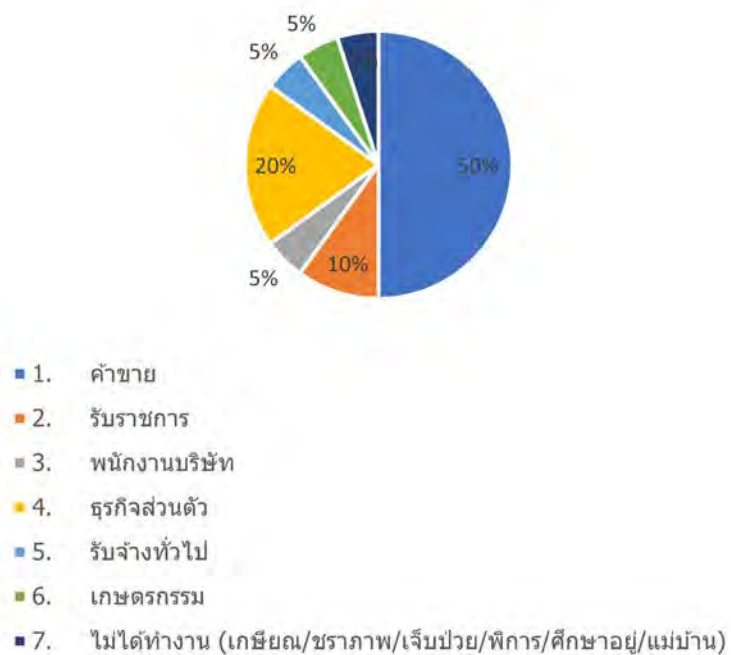


2.4อาชีพเสริมของผู้ให้สัมภาษณ์

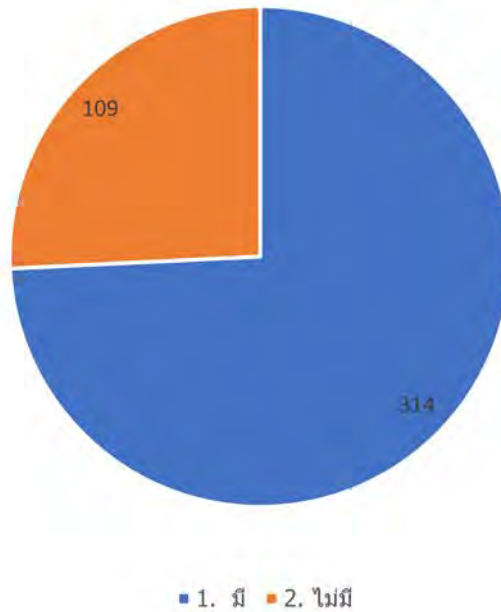

2.5รายได้รวมของครอบครัว

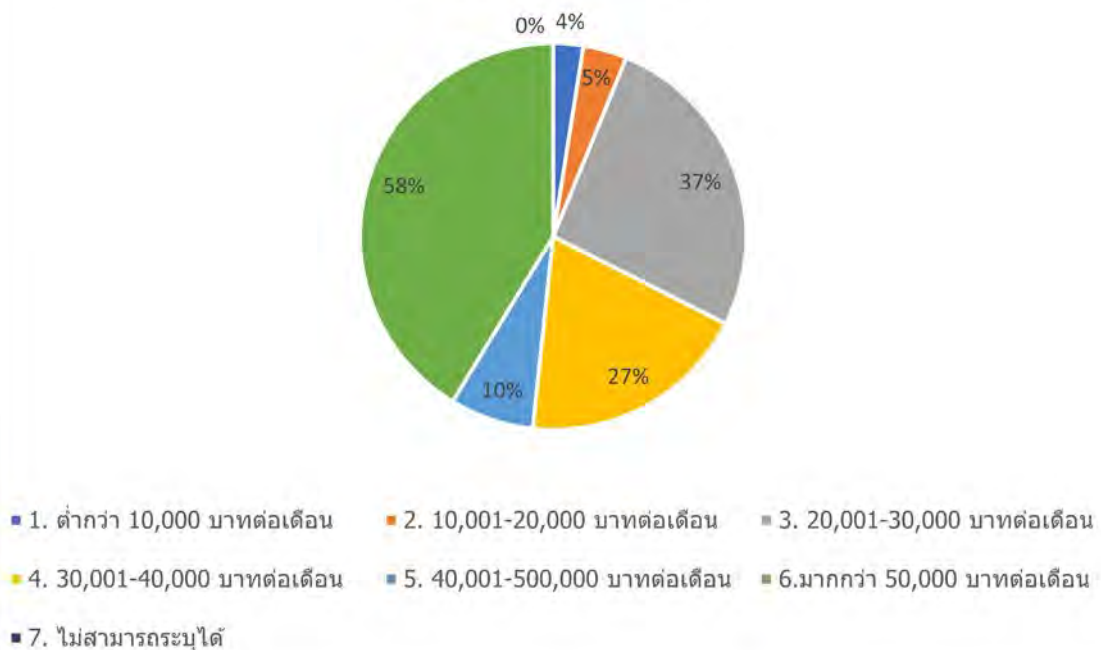


2.6 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างครัวเรือนของท่านกับครัวเรือนอื่นๆ

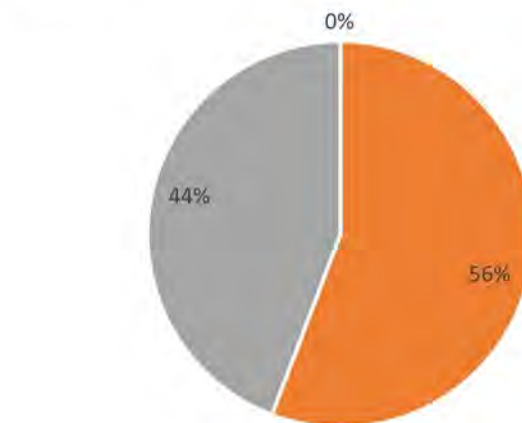

- 2.6 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างครัวเรือนของท่านกับครัวเรือนอื่นๆ
- 1. แทบไม่รู้จักกันเลย
- 2. รู้จักกันบ้างแต่ต่างคนต่างอยู่
- 3. คำนึงและช่วยเหลือแบ่งปันกันดี

2.7 ท่านและสมาชิกในครอบครัว เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือคณะกรรมการ ชมรม/กลุ่มต่างๆ

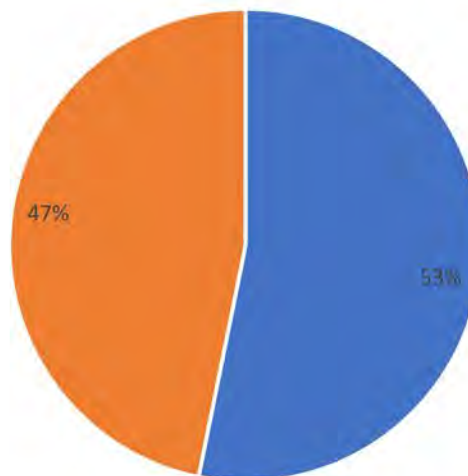


- 1. ไม่มี
- 2. มี


2.8 ในอดีตที่ผ่านมาท่านได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ




3.1 ในรอบปีที่ผ่านมาท่านและสมาชิกเคยเจ็บป่วยหรือไม่

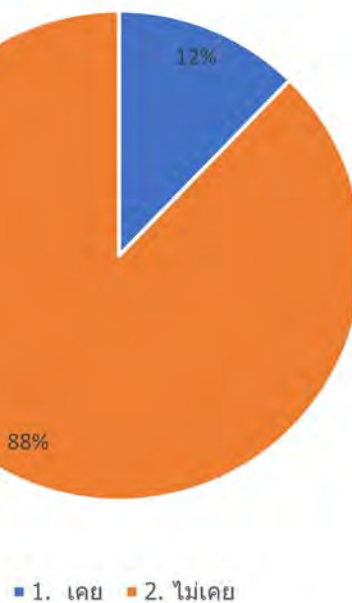


3.2 โรคที่เจ็บป่วยมากที่สุด

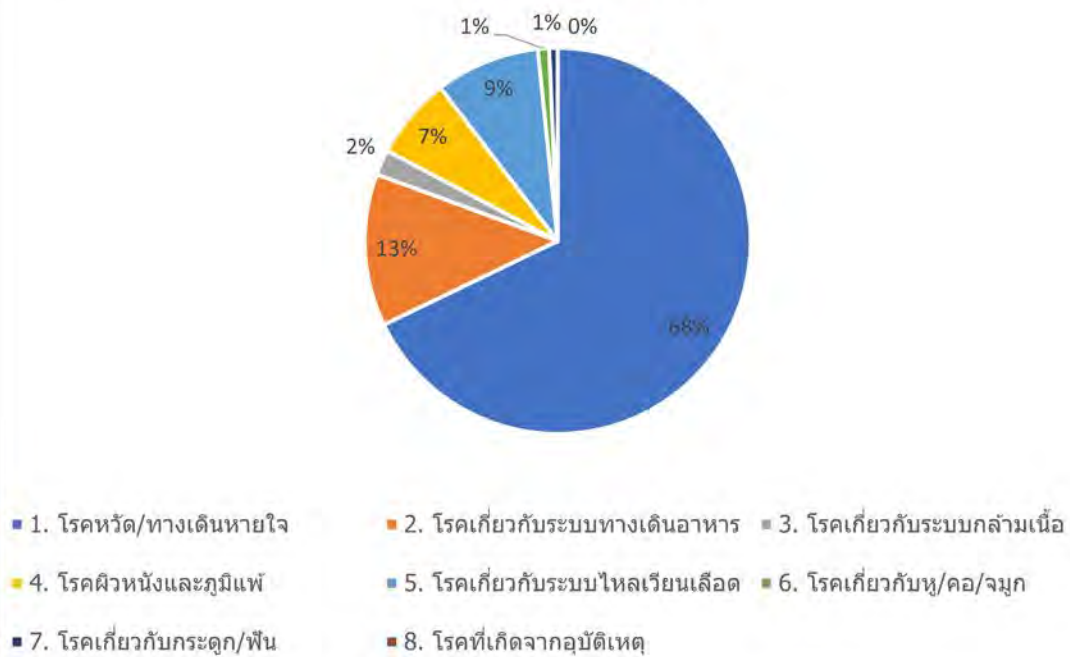

3.3 ความถี่ในการเกิดโรค

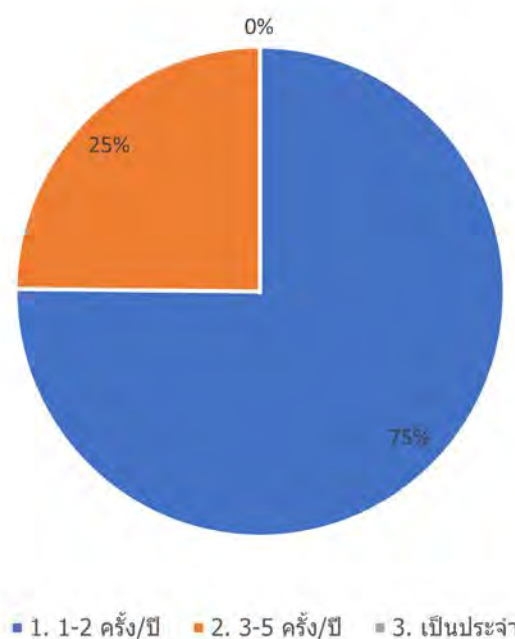


3.4การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย

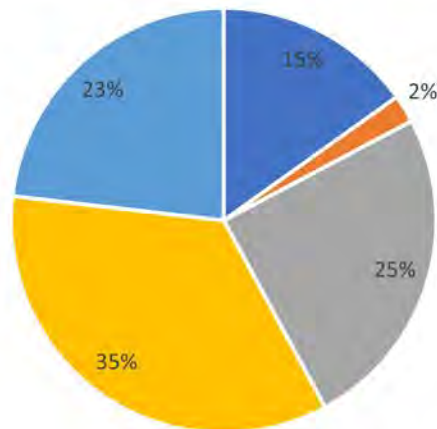


■ 1. โรงพยาบาลรัฐ ■ 2. โรงพยาบาลเอกชน ■ 3. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ■ 4. คลินิก ■ 5. ซื้อยากินเอง

3.5ความพอเพียงของสถานบริการด้านสาธารณสุข

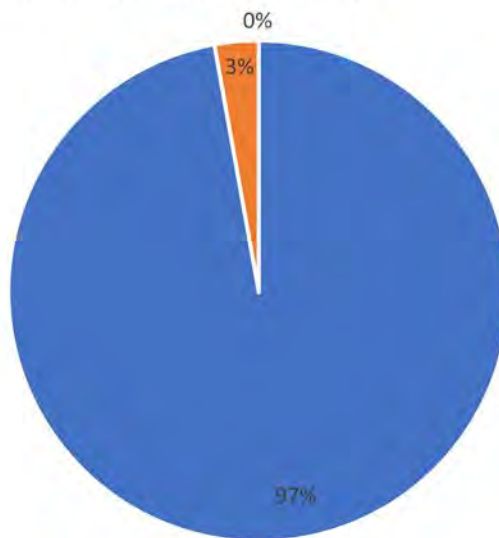


■ 1. เพียงพอ ■ 2. ไม่เพียงพอ ■ 3. ไม่ทราบ


3.6 สภาพปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม/สาธารณสุขของชุมชนท่านในปัจจุบัน

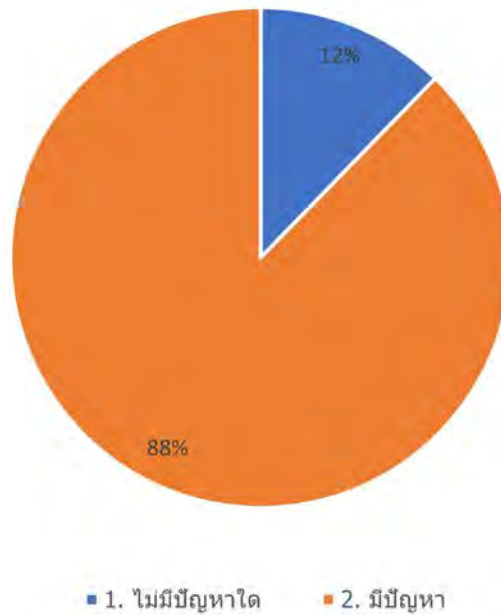

4.1 ท่านรู้จักทำเทียบเรือของโครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งดำเนินการแล้วหรือไม่

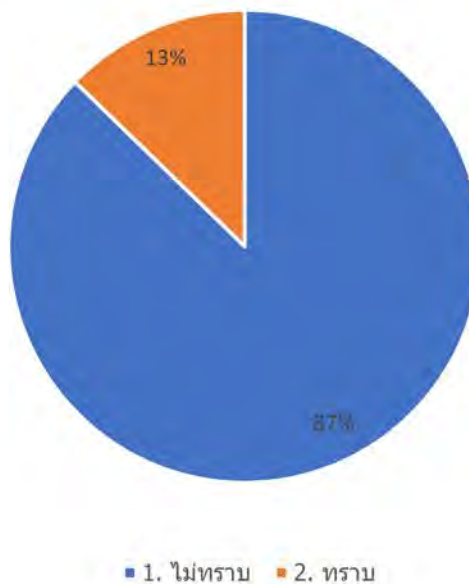


4.2 ท่านรู้จักจากแหล่งข้อมูลใด

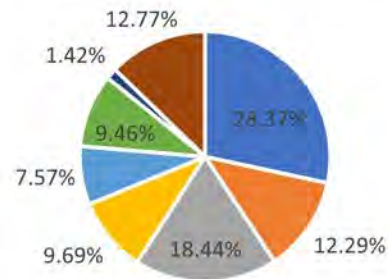


- 1. ป้ายของโครงการ
- 2. เจ้าหน้าที่โครงการ
- 3. เพื่อนบ้าน
- 4. คนในครอบครัวแจ้งให้ทราบ
- 5. หน่วยงานราชการ/หน่วยงานท้องถิ่น/เทศบาล อบต.
- 6. กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของบริษัท
- 7. การประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการ
- 8. อยู่ใกล้บ้าน

4.3 ความคิดเห็นด้านผลกระทบจากการดำเนินกิจการ

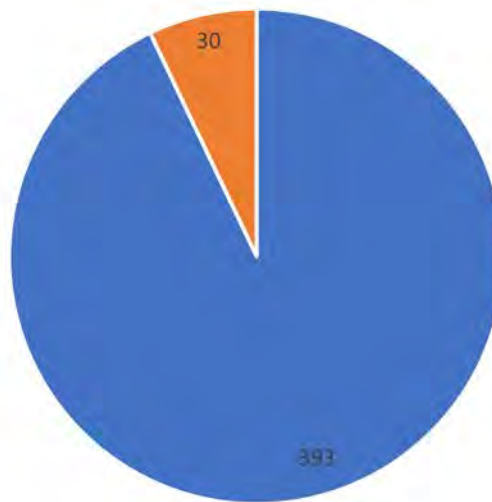


- 1. ไม่ได้รับ
- 2. ได้รับผลกระทบ


4.4 ความคิดเห็นด้านประโยชน์จากการดำเนินกิจการ

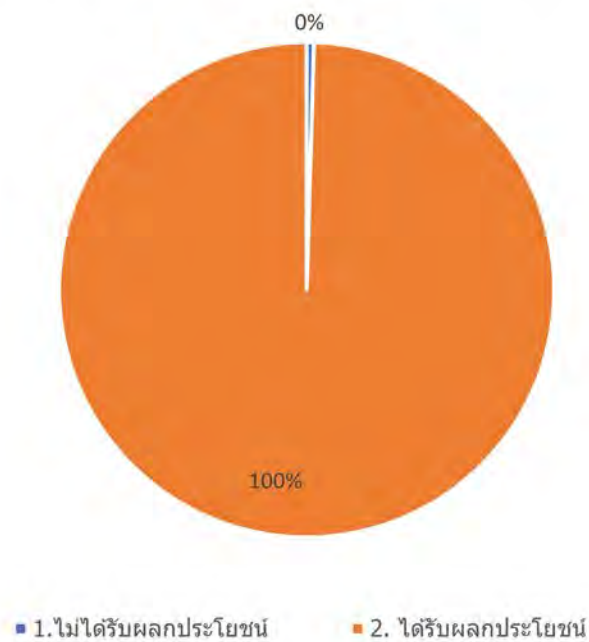


4.5 ความวิตกกังวลต่อโครงการในระยะเปิดดำเนินการท่านคิดว่าชุมชนควรมีส่วนร่วม ในการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัย ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

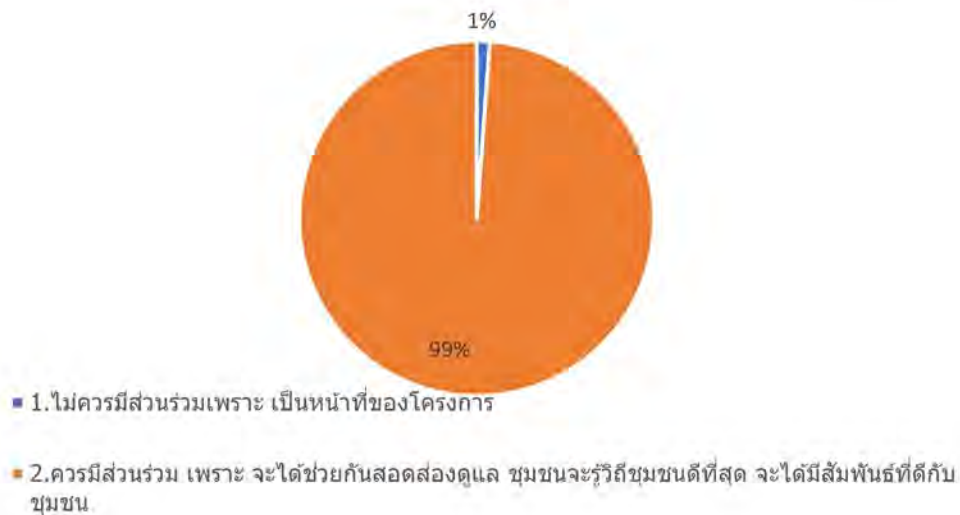

4.6 ด้านปัญหาหรือผลกระทบด้านใดของโครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ

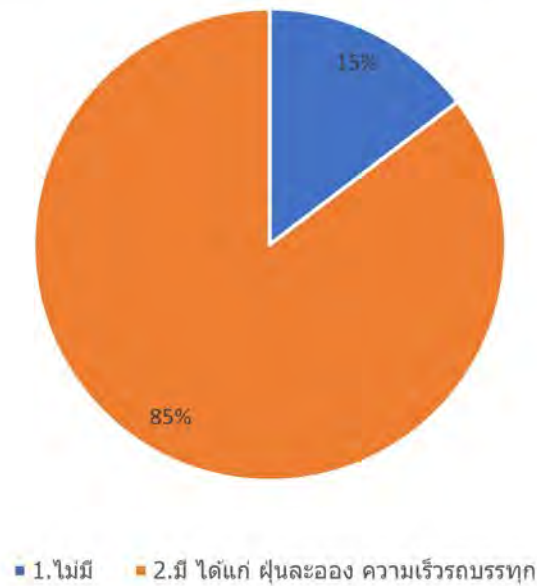

4.7 ท่านมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาของโครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด หรือไม่

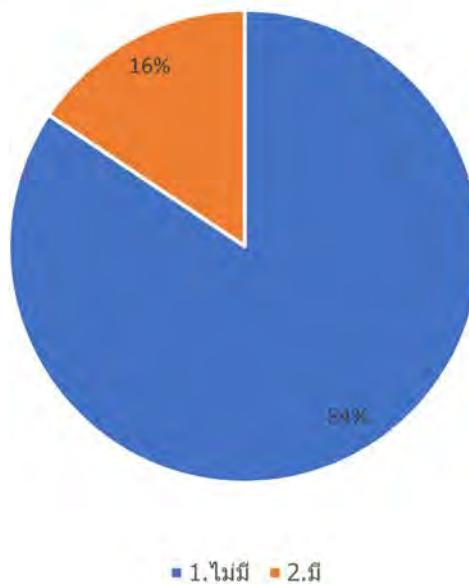

สรุปแบบสอบถามเพื่อสำรวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ และความคิดเห็นของระดับผู้นำชุมชนต่อโครงการ ทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด

บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ-สังคมของผู้นำชุมชนโดยรอบโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร
ดำเนินการระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยการสัมภาษณ์แบบสอบถาม กลุ่มประชากรที่
ทำการศึกษารวม 10 ตัวอย่าง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

1.1 - 1.3 เพศ/อายุ สถานภาพในครัวเรือน และศาสนา สถานภาพภาพยาพของตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
ร้อยละ 100 สามารถแบ่งช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างได้ทั้งหมด 5 ช่วงดังนี้

1. ช่วงอายุ 20-30 ปี
2. ช่วงอายุ 31-40 ปี
3. ช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 80
4. ช่วงอายุ 51-60 ปี ร้อยละ 20
5. มากกว่า 60 ปี

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดระบุว่า นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100

1.4 ด้านระดับการศึกษา พบว่าจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ปวช./ปวส. ร้อยละ 40 ในพื้นที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 6

15-1.6 ภูมิหล้ามาเดิมของประชากร อยู่ในพื้นที่เกิดในพื้นที่ ร้อยละ 100 ไม่คิดจะย้ายไปอยู่ที่ไหนเลย ร้อยละ 100

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน

2.1 - 2.2 อาชีพหลักของคนในชุมชน ในปัจจุบันนี้โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 80 รองลงมา
ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ 20 และคนในชุมชนในฐานะความเป็นอยู่พอมีพอกินร้อยละ 100

2.3 - 2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างระบุว่าลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างครัวเรือนคุ้นเคยและ
ช่วยเหลือแบ่งปันกันดี ร้อยละ 100 กลุ่มตัวอย่างระบุว่า มี ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านร้อยละ 46 และเข้าร่วม เป็นสมาชิกหรือ
คณะกรรมการ ชุมชน (กลุ่มต่างๆ ในชุมชน มี ร้อยละ 100 โดยระบุว่า เป็นสมาชิกในครอบครัว เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือ
คณะกรรมการ ชุมชน/กลุ่มต่างๆ ในชุมชน ร้อยละ 100

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสุขภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

สภาพปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม/สาธารณสุขโรค ของชุมชนทำให้ปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างระบุว่า มีปัญหาใด ร้อยละ 100

4. การรับทราบข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ

4.1 - 4.2 ผู้ตอบแบบสอบถามทราบข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่าทราบหรือรู้จักโครงการ ร้อยละ 100 โดยเคยทราบข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 100 จึงทราบจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

- บ้ายของโครงการ ร้อยละ 70
- เจ้าหน้าที่โครงการ ร้อยละ 20
- หน่วยงานราชการ/หน่วยงานท้องถิ่นเทศบาล อบต. ร้อยละ 10

4.3 ผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินการของโครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอทีไลเซอร์ จำกัด กลุ่มตัวอย่างระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบใดจากการประกอบของบริษัท ไอ ซี พี เฟอทีไลเซอร์ จำกัด ร้อยละ 100

4.4 การดำเนินการของโครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอทีไลเซอร์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อให้เกิดผลประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างระบุว่าได้รับผลประโยชน์จากการประกอบของบริษัท ไอ ซี พี เฟอทีไลเซอร์ จำกัด ร้อยละ 100

- การค้าขายให้ชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่ให้ความเห็นว่าได้รับประโยชน์ดังกล่าว ร้อยละ 20 ซึ่งผลประโยชน์นั้นอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 20

- มีการจ้างงานคนในชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่ให้ความเห็นว่าได้รับประโยชน์ดังกล่าว ร้อยละ 80 ซึ่งผลประโยชน์นั้นอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 80

4.5 - 4.6 การเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทำเทียบเรือ กลุ่มตัวอย่างระบุว่าช่วยลดผลกระทบฯ เพราะมีมาตรการลดผลกระทบ มีหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยดูแล ร้อยละ 100 ต่อมาชุมชนควรมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอทีไลเซอร์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรมีส่วนร่วมเพราะ จะได้ช่วยกันสอดส่องดูแลชุมชนจะรู้วิธีชุมชนที่ดีที่สุดจะได้มีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ร้อยละ 100 ซึ่งช่วงที่ผ่านมาไม่มีปัญหาหรือผลกระทบ กลุ่มตัวอย่างระบุว่า ร้อยละ 100

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียด	กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ	
	N=10	ร้อยละ
1.1 เพศ		
1.ชาย	10	100%
2.หญิง	0	0%
รวม	3	100%
1.2 อายุของผู้ให้สัมภาษณ์		
1. 20-30 ปี	0	0%
2. 31-40 ปี	0	0%
3. 41-50 ปี	8	80%
4. 51-60 ปี	2	20%
5. มากกว่า 60 ปี	0	0%
รวม	10	100%
1.3 ศาสนาของผู้ให้สัมภาษณ์		
1.พุทธ	10	100%
2.อิสลาม	0	0%
3.คริสต์	0	0%
4.อื่นๆ	0	0%
รวม	10	100%
1.4 วุฒิการศึกษาของผู้ให้สัมภาษณ์		
1. ประถมศึกษา	0	0%
2. มัธยมศึกษาตอนต้น	0	0%
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย	6	60%
4. ปวช./ปวส.	4	40%
5.ปริญญาตรี	0	0%
6. สูงกว่าปริญญาตรี	0	0%
7. ไม่ได้รับการศึกษา	0	0%
รวม	10	100%

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)

รายละเอียด	กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ	
	N=10	ร้อยละ
1.5 ภูมิลำเนาของผู้ให้สัมภาษณ์		
1. อยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิด	10	100%
2. ย้ายมาจากจังหวัดอื่น	0	0%
รวม	10	100%
ย้ายมาจาก		
1. จังหวัดอื่นๆในภาคเหนือ	0	0%
2. จังหวัดอื่นๆในภาคกลาง	0	0%
3. จังหวัดอื่นๆในภาคอีสาน	0	0%
4. จังหวัดอื่นๆในภาคใต้	0	0%
รวม	0	100%
สาเหตุที่อยู่ในพื้นที่นี้		
1. มาทำงาน	0	0%
2. มาหาที่อยู่อาศัย	0	0%
3. ย้ายตามพ่อแม่/ญาติพี่น้อง	0	0%
4. แต่งงานมีครอบครัว	0	0%
5. อื่นๆ	0	0%
รวม	0	100%
1.6 ความคิดที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่น		
1. คิดจะย้าย	0	0%
2. ไม่คิดจะย้าย	10	100%
3. ไม่แน่ใจ	0	0%
รวม	10	100%

ตารางที่ 2 ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียด	กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ	
	N=10	ร้อยละ
2.1 อาชีพหลักของคนในชุมชน		
1. ค้าขาย	2	20%
2. รับราชการ	0	0%
3. พนักงานบริษัท	0	0%
4. ธุรกิจส่วนตัว	0	0%
5. รับจ้างทั่วไป	0	0%
6. เกษตรกรรม	8	80%
7. ไม่ได้ทำงาน (เกษียณ/ชราภาพ/เจ็บป่วย/ พิการ/ศึกษาอยู่/แม่บ้าน)	0	0%
รวม	10	100%
2.2 ฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชน		
1. ร่ำรวย	0	0%
2. พอมีพอกิน	10	
3. ค่อนข้างลำบาก	0	0%
รวม	10	0%
2.3 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างครัวเรือนของท่านกับครัวเรือนอื่นๆ		
1. แทบไม่รู้จักกันเลย	0	0%
2. รู้จักกันบ้างแต่ต่างคนต่างอยู่	0	0%
3. คั่นเคยและช่วยเหลือแบ่งปันกันดี	10	100%
รวม	10	100%
2.4 ชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่ม/องค์กรของชุมชนเพื่อทำ กิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนหรือไม่อย่างไร		
1. ไม่มี	0	0%
2. มี	10	100%
รวม	10	100%
2.5 ท่านและสมาชิกในครอบครัว เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือคณะกรรมการ ชมรม/กลุ่มต่างๆ ในชุมชนหรือไม่		
1. ไม่เคยมีส่วนร่วมเลย	0	0%
2. มี	10	100%
รวม	10	100%

ตารางที่ 3 ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย

รายละเอียด	กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ	
	N=10	ร้อยละ
3.6 สภาพปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม/สาธารณสุขของชุมชนท่านในปัจจุบัน		
1. ไม่มีปัญหาใด	10	100%
2. มีปัญหา	0	0%
รวม	10	100%

ตารางที่ 4 การรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ



รายละเอียด	กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ	
	N=10	ร้อยละ
4.1 ทำนุรู้จักทำเทียบเรือของโครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งดำเนินกิจการแล้ว หรือไม่		
1. ไม่ทราบ	0	0%
2. ทราบ	10	100%
รวม	10	100%
4.2 ทำนุรู้จักจากแหล่งข้อมูลใด		
1. บ้ายของโครงการ	7	70%
2. เจ้าหน้าที่โครงการ	2	20%
3. เพื่อนบ้าน	0	0%
4. คนในครอบครัวแจ้งให้ทราบ	0	0%
5. หน่วยงานราชการ/หน่วยงานท้องถิ่น/ เทศบาล อบต.	1	10%
6. กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของบริษัท	0	0%
7. การประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการ	0	0%
8. อยู่ใกล้บ้าน	0	0%
รวม	10	100%
4.3 ความคิดเห็นด้านผลกระทบจากการดำเนินการ		
1. ไม่ได้รับ	10	100%
2. ได้รับผลกระทบ		
2.1 ปัญหาเสียงดังรบกวนจากโครงการ		
1. น้อย	0	0%
2. มาก	0	0%
รวม	0	0%
2.2 ปัญหาฝุ่นละอองจากโครงการ		
1. น้อย	0	0%
2. มาก	0	0%
รวม	0	0%
2.3 ปัญหากลิ่นรบกวนของโครงการ		
1. น้อย	0	0%
2. มาก	0	0%
รวม	0	0%
2.4 ปัญหาอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้า การจราจร		
1. น้อย	0	0%
2. มาก	0	0%
รวม	0	0%



ตารางที่ 4 การรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ


รายละเอียด	กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ	
	N=10	ร้อยละ
4.4 ความคิดเห็นด้านประโยชน์จากการดำเนินกิจการ		
1. ไม่ได้รับผลประโยชน์	0	0%
2. ได้รับผลประโยชน์		
2.1 การค้าในชุมชน		
1. น้อย	0	0%
2. มาก	2	20%
รวม	2	20%
2.2 มีการจ้างคนในชุมชน		
1. น้อย	0	0%
2. มาก	8	80%
รวม	8	80%
2.3 ท้องถิ่นได้รับภาษีมาพัฒนาชุมชน		
1. น้อย	0	0%
2. มาก	0	0%
รวม	0	0%
4.5 ท่านคิดว่าชุมชนควรมีส่วนร่วมในการช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการท่าเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือไม่		
1. ช่วยลดผลกระทบฯ เพราะมีมาตรการลดผลกระทบ มีหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยดูแล	10	100%
2. ไม่ช่วยลดผลกระทบฯ	0	0%
3. ไม่แน่ใจ เพราะ ไม่รู้รายละเอียดรายงานEIA	0	0%
รวม	10	100%
4.6 ท่านคิดว่าชุมชนควรมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัย ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการท่าเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือไม่		
1. ไม่ควรมีส่วนร่วมเพราะ เป็นหน้าที่ของโครงการ	0	0%
2. ควรมีส่วนร่วม เพราะจะได้ช่วยกันสอดส่องดูแลชุมชนจะรู้ถึงชุมชนดีที่สุด จะได้มีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน	10	100%
รวม	10	100%
4.7 ด้านปัญหาหรือผลกระทบด้านใดของโครงการท่าเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ		
1. ไม่มี	10	100%
2. มี ได้แก่ ฝุ่นละออง ความเร็วรถบรรทุก	0	0%
รวม	10	100%

ตารางที่ 4 การรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ


รายละเอียด	กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ	
	N=10	ร้อยละ
4.8 ท่านมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาของโครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์ จำกัด หรือไม่		
1. ไม่มี	10	100%
2. มี	0	0%
รวม	10	100%

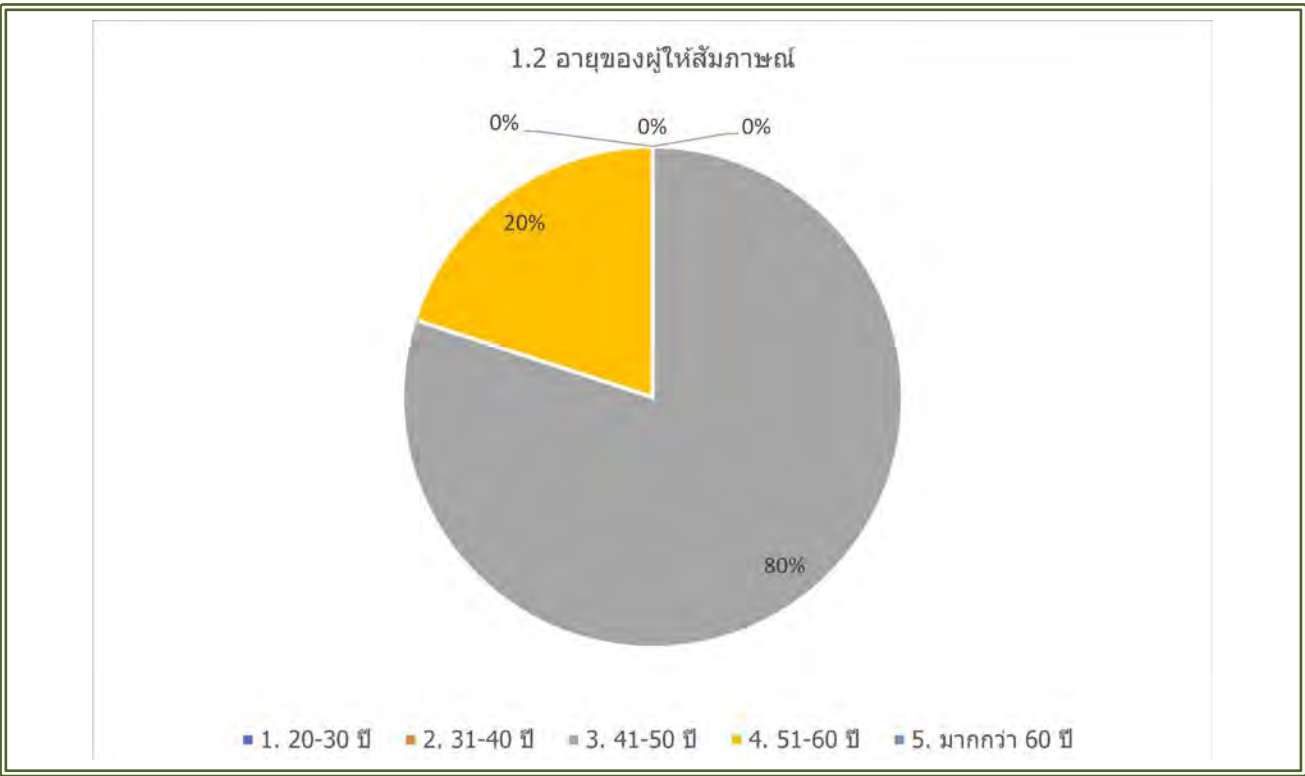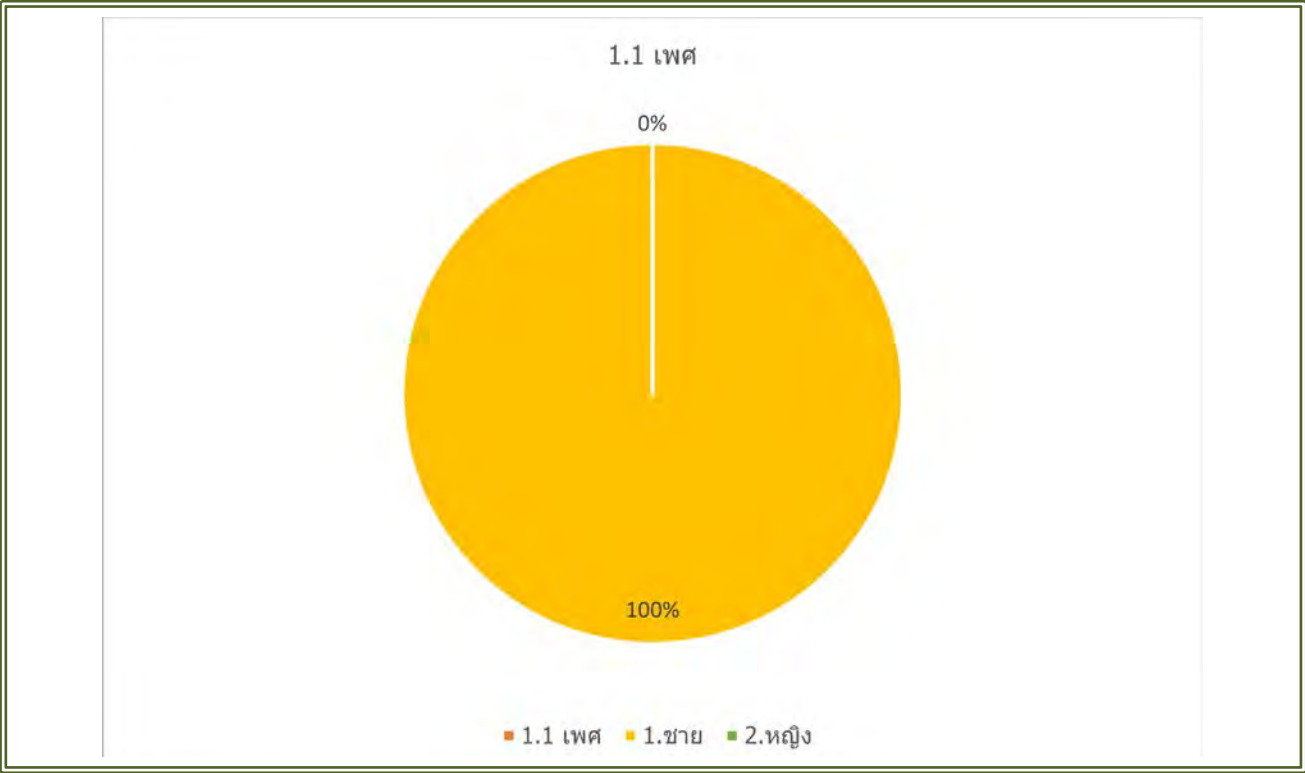

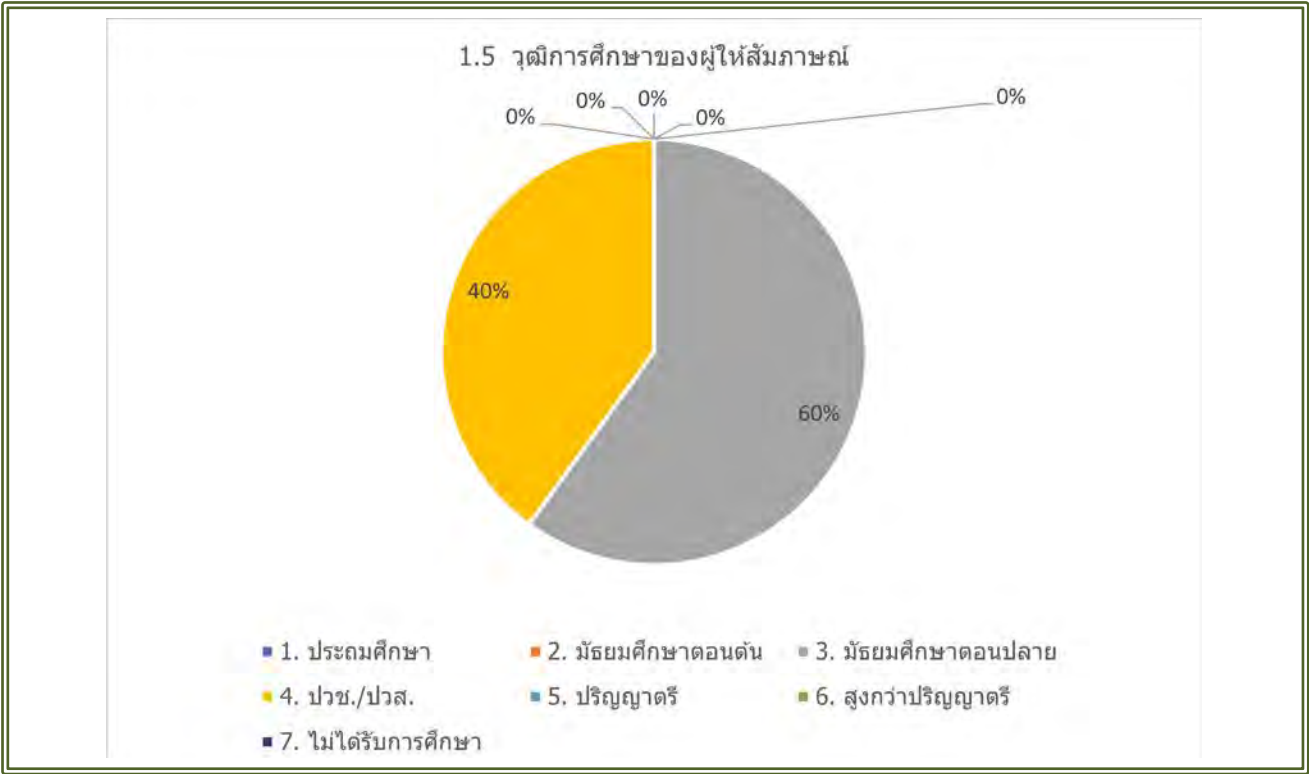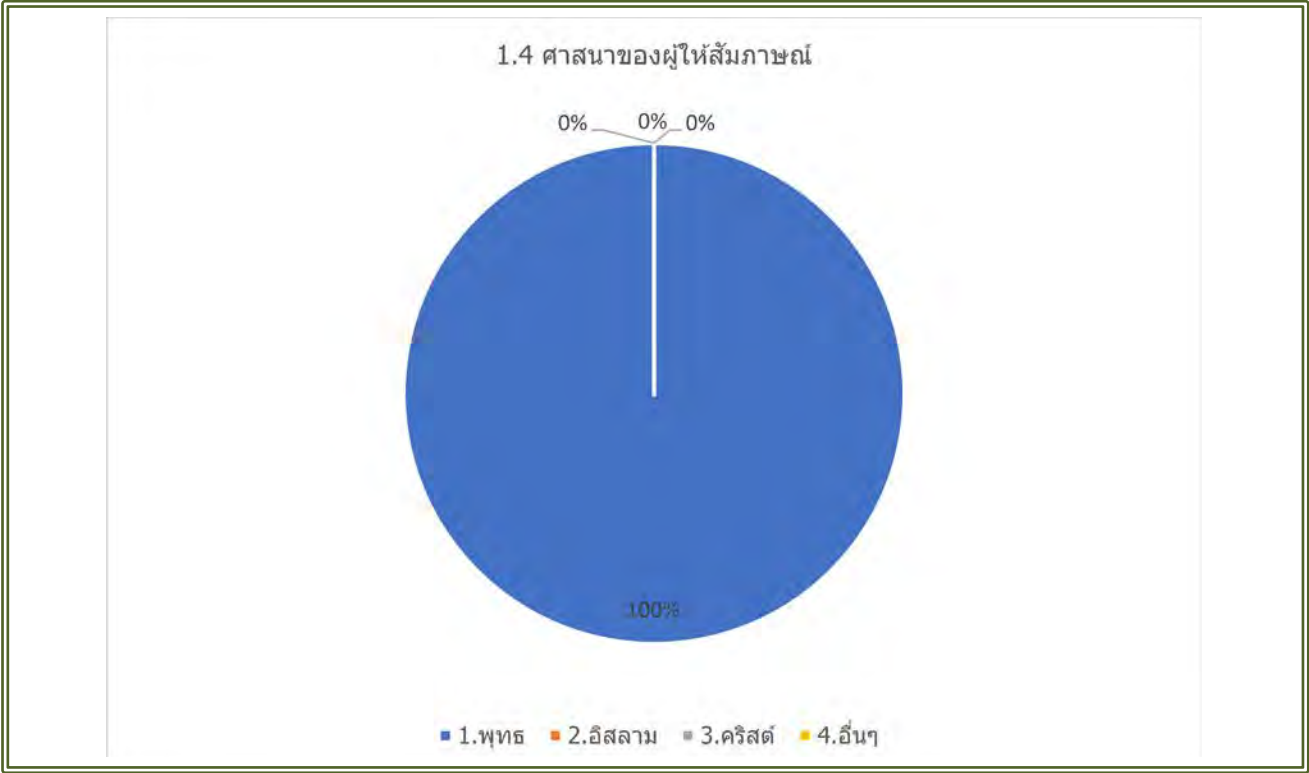


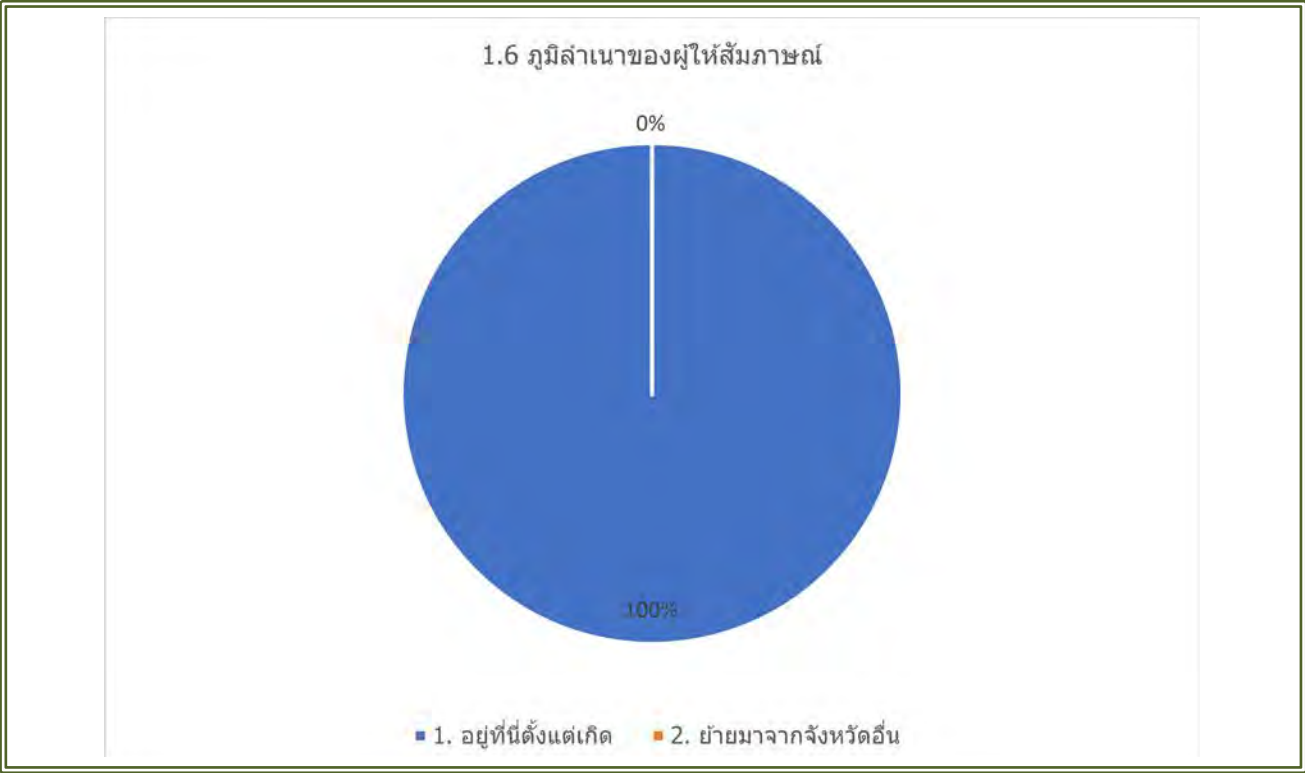


2.1 อาชีพหลักของคนในชุมชน

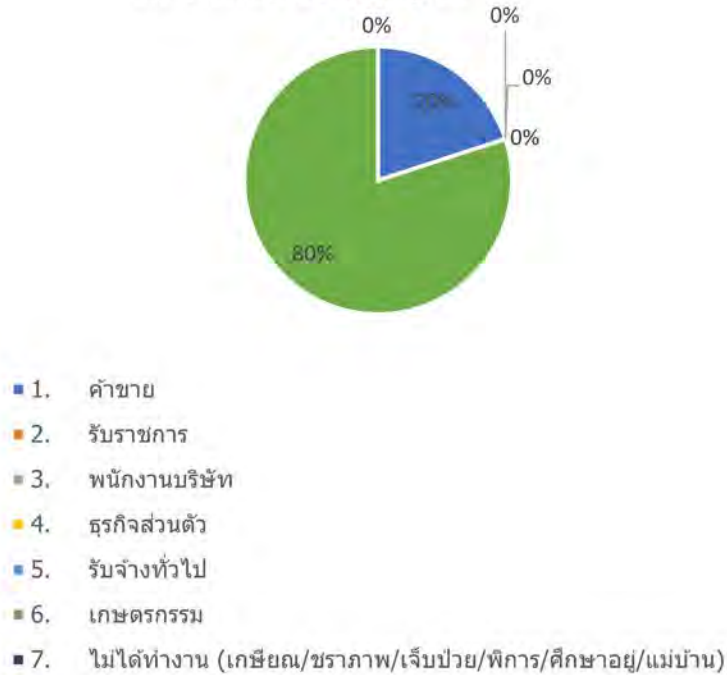


2.3 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างครัวเรือนของท่านกับครัวเรือนอื่นๆ

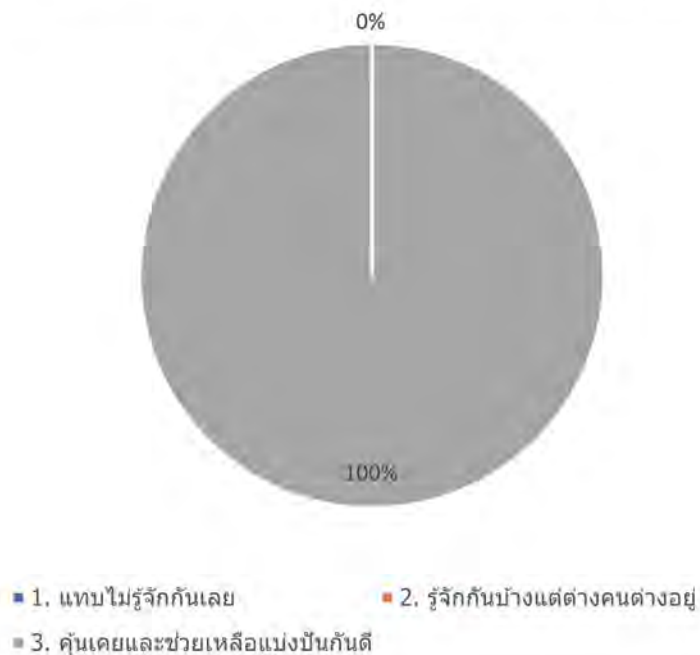


2.4 ชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่ม/องค์กรของชุมชนเพื่อทำ กิจกรรมร่วมกันของคนใน
ชุมชนหรือไม่อย่างไร

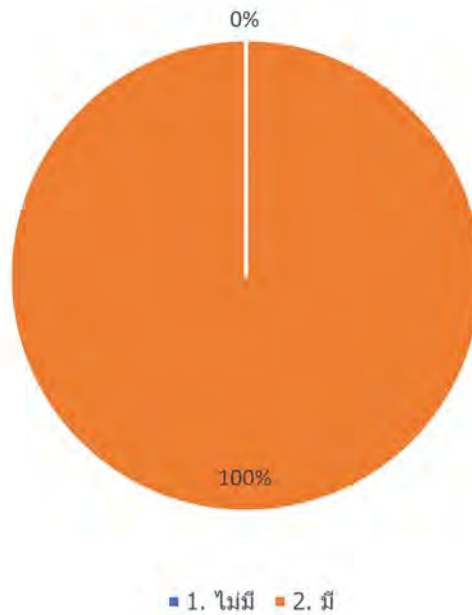


2.5 ท่านและสมาชิกในครอบครัว เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือคณะกรรมการ ชมรม/กลุ่ม
ต่างๆ ในชุมชนหรือไม่

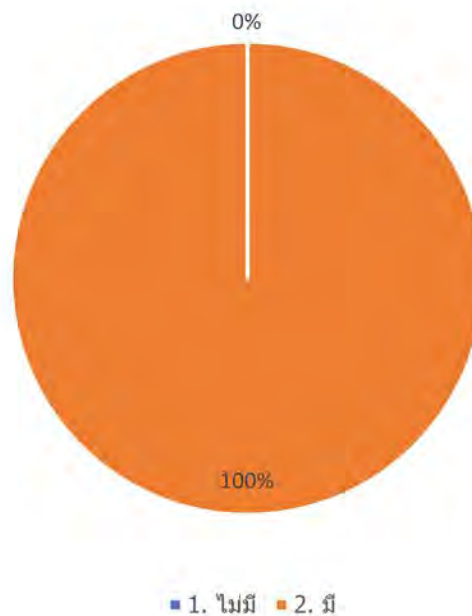


4.1 ท่านรู้จักทำเทียบเรือของโครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์
จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งดำเนินการแล้ว หรือไม่

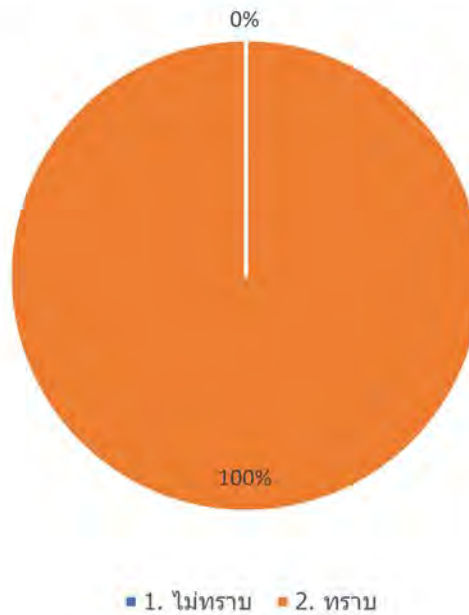


4.2 ท่านรู้จักจากแหล่งข้อมูลใด

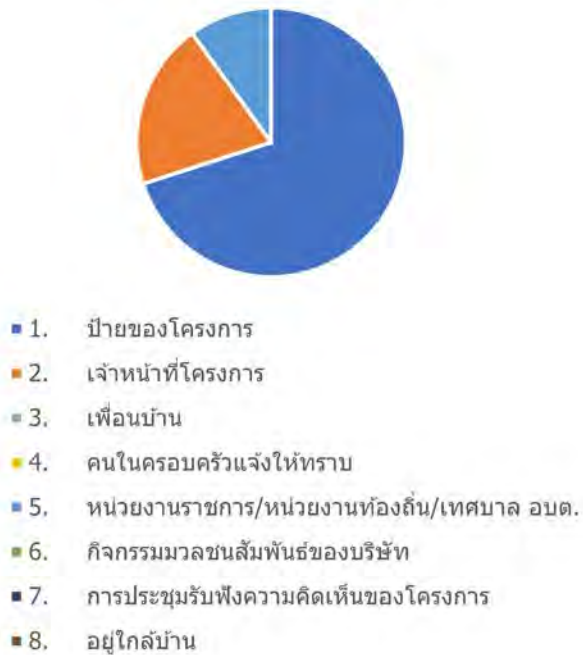


4.3 ความคิดเห็นด้านผลกระทบจากการดำเนินกิจการ

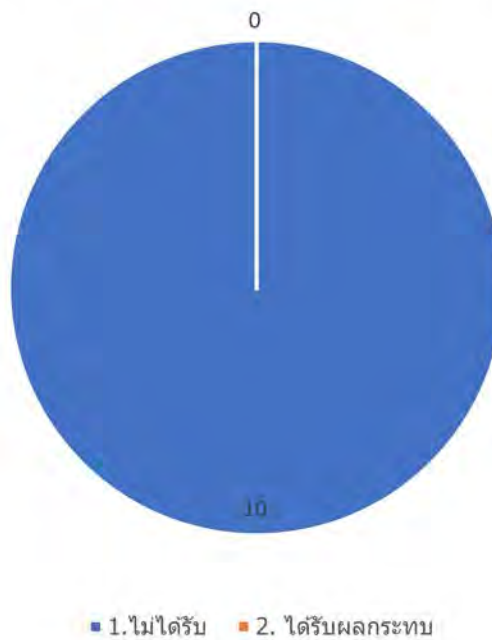

4.4 ความคิดเห็นด้านประโยชน์จากการดำเนินกิจการ

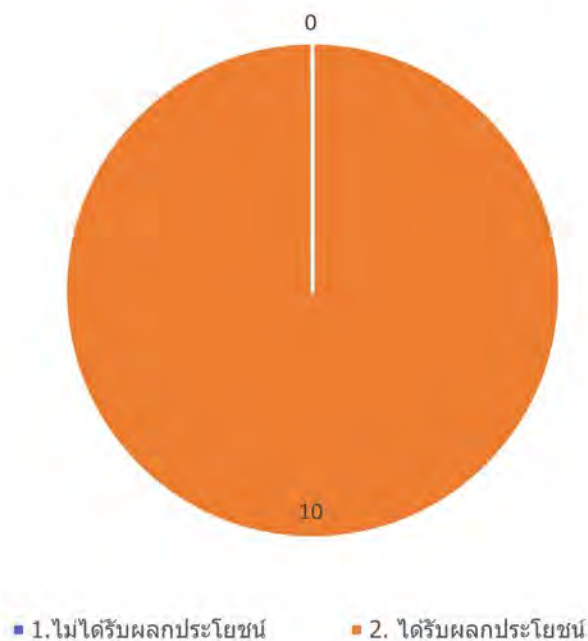


4.5 ท่านคิดว่าชุมชนควรมีส่วนร่วมในการช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการทำเหมืองแร่ บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์ จำกัด จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือไม่

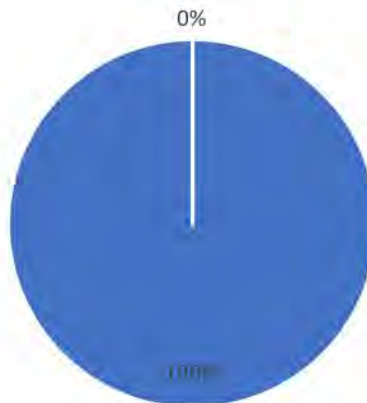


- 1. ช่วยลดผลกระทบฯ เพราะมีมาตรการลดผลกระทบ มีหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยดูแล
- 2. ไม่ช่วยลดผลกระทบฯ
- 3. ไม่แน่ใจ เพราะ ไม่รู้รายละเอียดรายงานEIA

4.6 ท่านคิดว่าชุมชนควรมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัย ติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทำเหมืองแร่ บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิ
ไลเซอร์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือไม่

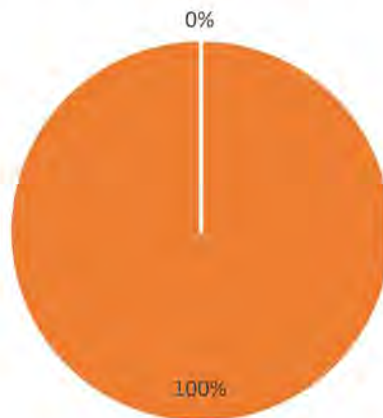

- 1. ไม่ควรมีส่วนร่วมเพราะ เป็นหน้าที่ของโครงการ
- 2. ควรมีส่วนร่วม เพราะจะได้ช่วยกันสอดส่องดูแลชุมชนจะรู้จักชุมชนดีที่สุด จะได้มีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

4.7 ด้านปัญหาหรือผลกระทบด้านใดของโครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ

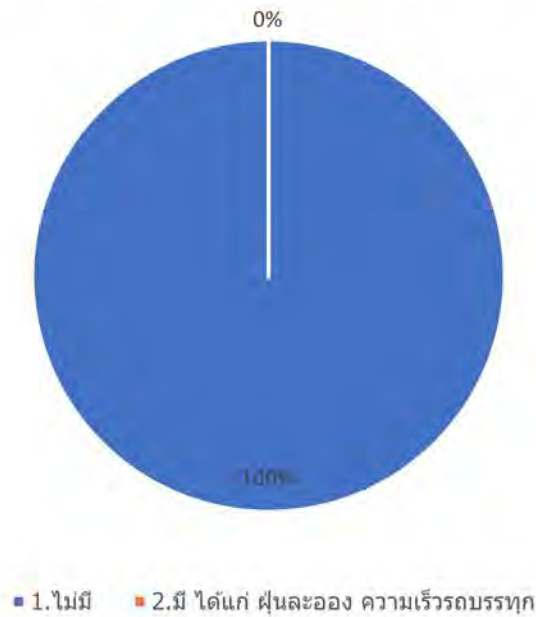

4.7 ท่านมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาของโครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด หรือไม่



สรุปแบบสอบถามเพื่อสำรวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ และความคิดเห็นของระดับหน่วยงานและพื้นที่อ่อนไหว ต่อโครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด

บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ-สังคมของหน่วยงานและพื้นที่อ่อนไหวโดยรอบโครงการใน
รัศมี 5 กิโลเมตร ดำเนินการระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยการสัมภาษณ์แบบสอบถาม
กลุ่มประชากรที่ทำการศึกษาก่อนหน้า 67 ตัวอย่าง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

1.1 - 1.3 เพศ/อายุ สถานภาพในครัวเรือน และศาสนา สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ
81 และเพศหญิง ร้อยละ **19** โดยสามารถแบ่งช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างได้ทั้งหมด 5 ช่วงดังนี้

1. ช่วงอายุ 20-30 ปี
2. ช่วงอายุ 31-40 ปี ขึ้นไป ร้อยละ **39**
3. ช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ **37**
4. ช่วงอายุ 50-60 ปี ร้อยละ **15**
5. อายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ **9**

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่า นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ **100**

1.4 ในด้านระดับการศึกษา พบว่าในพื้นที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ **54** จบการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา ปวช./ปวส. ร้อยละ **39** และจบการศึกษากว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ **7**

2. การรับทราบข้อมูล ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ

2.1 - 2.2 ผู้ตอบแบบสอบถามทราบข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่าทราบหรือรู้จักโครงการ ร้อยละ **93**
และไม่รู้จัก ร้อยละ **7** ซึ่งทราบจะแหล่งต่าง ๆ ดังนี้

- บ้ายของโครงการ ร้อยละ **70**
- กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของบริษัท ร้อยละ **7**
- อยู่ใกล้บ้าน ร้อยละ **22**

2.3 ผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินกิจการของโครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด กลุ่ม
ตัวอย่างระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบใดจากการประกอบของบริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด ร้อยละ **88** และได้รับ
ผลกระทบ ร้อยละ **12** ซึ่งมาจากปัญหาฝุ่นละอองจากโครงการ

2.4 การดำเนินการของโครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้รับผลประโยชน์จากการประกอบของบริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด ร้อยละ **100** ซึ่งระบุว่าผลกระทบที่ได้รับ
คือ

- การค้าขายในชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่ให้ความเห็นว่าได้รับประโยชน์ดังกล่าว ร้อยละ 58 ซึ่งผลประโยชน์นั้นอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 52 ระดับน้อย ร้อยละ 6

- มีการจ้างงานคนในชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่ให้ความเห็นว่าได้รับประโยชน์ดังกล่าว ร้อยละ 42 ซึ่งผลประโยชน์นั้นอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 37 ระดับน้อย ร้อยละ 4

2.5-2.6 ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัย ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรมีส่วนร่วมเพราะจะได้ช่วยกันสอดส่องดูแล ชุมชนจะรู้ถึงชุมชนดีที่สุดจะได้มีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ร้อยละ 67 ในส่วนของปัญหาและผลกระทบที่โครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่มี ร้อยละ 93 ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า มี ได้แก่ ฝุ่นละออง ความเร็วรถบรรทุก ร้อยละ 7 ซึ่งช่วงที่ผ่านมาไม่มีปัญหาหรือผลกระทบ กลุ่มตัวอย่างระบุว่า ร้อยละ 100

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียด	กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ	
	N=67	ร้อยละ
1.1 เพศ		
1.ชาย	54	81%
2.หญิง	13	19%
รวม	67	100%
1.2 อายุของผู้ให้สัมภาษณ์		
1. 20-30 ปี	0	0%
2. 31-40 ปี	10	15%
3. 41-50 ปี	26	39%
4. 51-60 ปี	25	37%
5. มากกว่า 60 ปี	6	9%
รวม	67	100%
1.3 ศาสนาของผู้ให้สัมภาษณ์		
1.พุทธ	67	100%
2.อิสลาม	0	0%
3.คริสต์	0	0%
4.อื่นๆ	0	0%
รวม	67	100%
1.4 วุฒิการศึกษาของผู้ให้สัมภาษณ์		
1. ประถมศึกษา	0	0%
2. มัธยมศึกษาตอนต้น	0	0%
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย	0	0%
4. ปวช./ปวส.	26	39%
5. ปริญญาตรี	36	54%
6. สูงกว่าปริญญาตรี	5	7%
7. ไม่ได้รับการศึกษา	0	0%
รวม	67	100%


ตารางที่ 2 การรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ

รายละเอียด	กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ	
	N=67	ร้อยละ
4.1 ทำนรู้จักทำเทียบเรือของโครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งดำเนินกิจการแล้ว หรือไม่		
1. ไม่ทราบ	5	7%
2. ทราบ	62	93%
รวม	67	100%
4.2 ทำนรู้จักจากแหล่งข้อมูลใด		
1. บ้ายของโครงการ	70%	70%
2. เจ้าหน้าที่โครงการ	0%	0%
3. เพื่อนบ้าน	0%	0%
4. คนในครอบครัวแจ้งให้ทราบ	0%	0%
5. หน่วยงานราชการ/หน่วยงานท้องถิ่น/ เทศบาล อบต.	0%	0%
6. กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของบริษัท	7%	7%
7. การประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการ	0%	0%
8. อยู่ใกล้บ้าน	22%	22%
รวม	100%	100%
4.3 ความคิดเห็นด้านผลกระทบจากการดำเนินกิจการ		
1. ไม่ได้รับ	59	88%
2. ได้รับผลกระทบ		
2.1 ปัญหาเสียงดังรบกวนจากโครงการ		
1. น้อย	0	0%
2. มาก	0	0%
รวม	0	0%
2.2 ปัญหาฝุ่นละอองจากโครงการ		
1. น้อย	7	10%
2. มาก	1	1%
รวม	8	12%
2.3 ปัญหากลิ่นรบกวนของโครงการ		
1. น้อย	0	0%
2. มาก	0	0%
รวม	0	0%
2.4 ปัญหาอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้า การจราจร		
1. น้อย	0	0%
2. มาก	0	0%
รวม	0	0%


ตารางที่ 2 การรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ

รายละเอียด	กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ	
	N=67	ร้อยละ
4.4 ความคิดเห็นด้านประโยชน์จากการดำเนินกิจการ		
1. ไม่ได้รับผลประโยชน์	0	0%
2. ได้รับผลประโยชน์		
2.1 การค้าในชุมชน		
1. น้อย	4	6%
2. มาก	35	52%
รวม	39	58%
2.2 มีการจ้างคนในชุมชน		
1. น้อย	3	4%
2. มาก	25	37%
รวม	28	42%
2.3 ท้องถิ่นได้รับภาษีมาพัฒนาชุมชน		
1. น้อย	0	0%
2. มาก	0	0%
รวม	0	0%
รวม	67	100%
4.5 ท่านคิดว่าชุมชนควรมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัย ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือไม่		
1. ไม่ควรมีส่วนร่วมเพราะ เป็นหน้าที่ของโครงการ	0	0%
2. ควรมีส่วนร่วม เพราะจะได้ช่วยกันสอดส่องดูแลชุมชนจะรู้ถึงชุมชนดีที่สุด จะได้มีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน	67	100%
รวม	67	100%
4.6 ด้านปัญหาหรือผลกระทบด้านใดของโครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ		
1. ไม่มี	62	93%
2. มี ได้แก่ ฝุ่นละออง ความเร็วรถบรรทุก	5	7%
รวม	67	100%
4.7 ท่านมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาของโครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์ จำกัด หรือไม่		
1. ไม่มี	67	100%
2. มี	0	0%
รวม	67	100%


1.1 เพศ

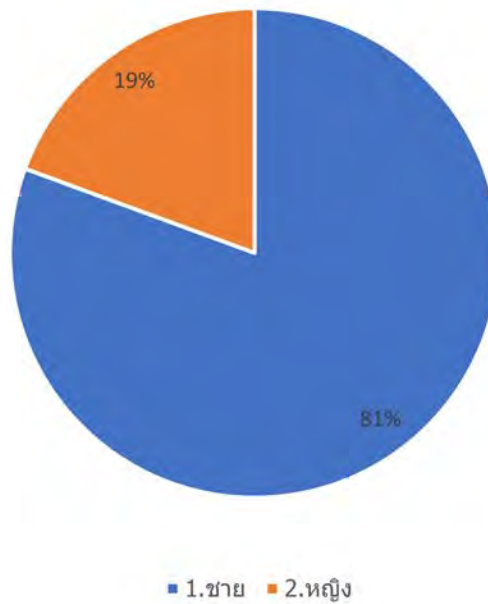


1.2 อายุของผู้ให้สัมภาษณ์

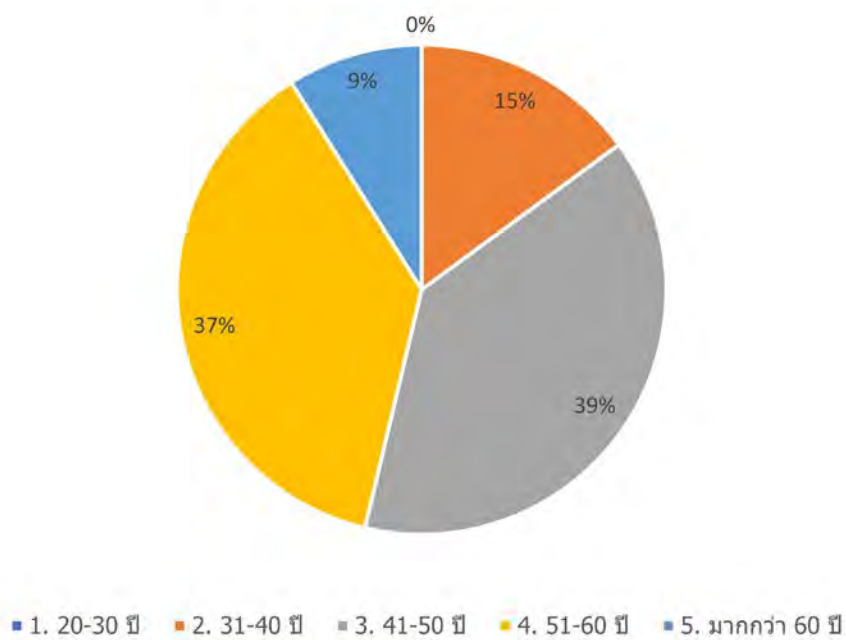


1.4 ศาสนาของผู้ให้สัมภาษณ์

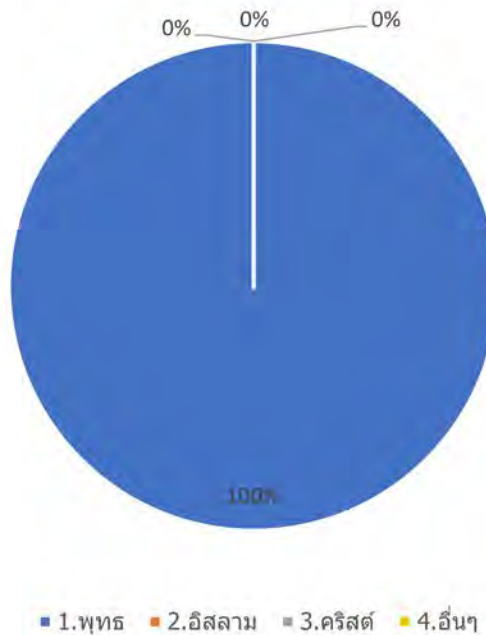

1.5 วุฒิการศึกษาของผู้ให้สัมภาษณ์

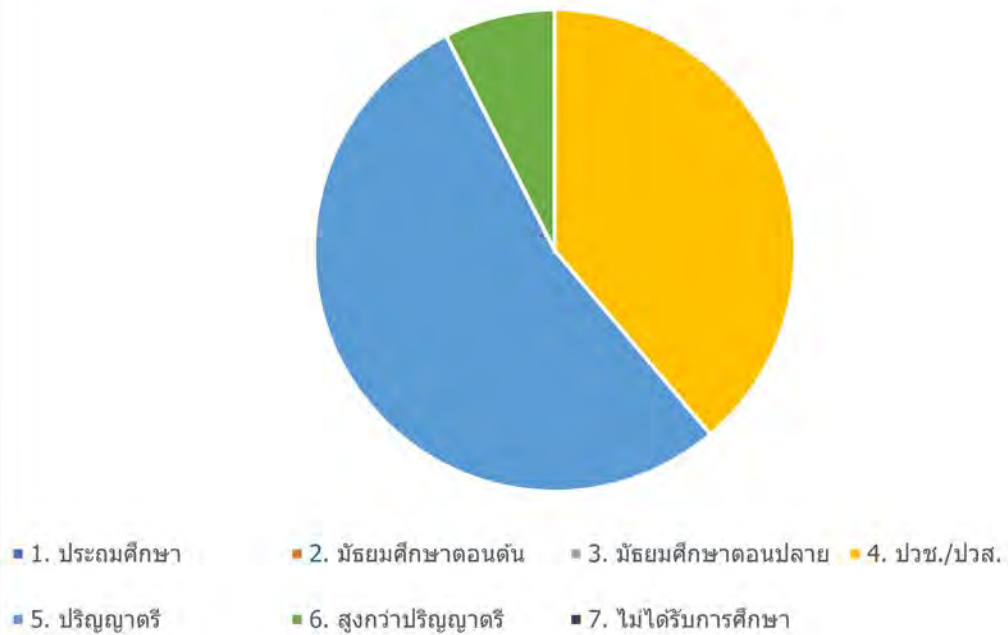


2.1 ท่านรู้จักทำเทียบเรือของโครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์
จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งดำเนินการแล้ว หรือไม่

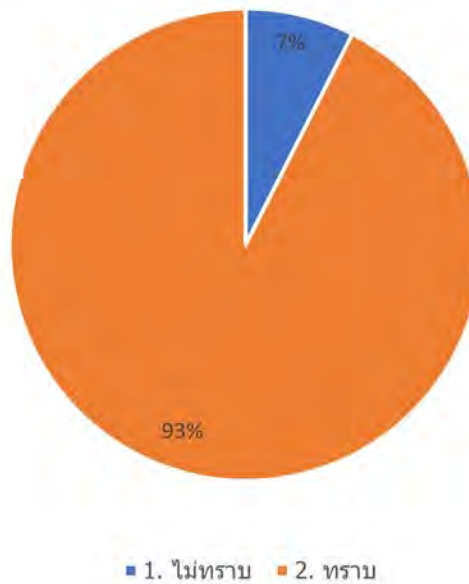


2.2 ท่านรู้จักจากแหล่งข้อมูลใด




2.3 ความคิดเห็นด้านผลกระทบจากการดำเนินการ

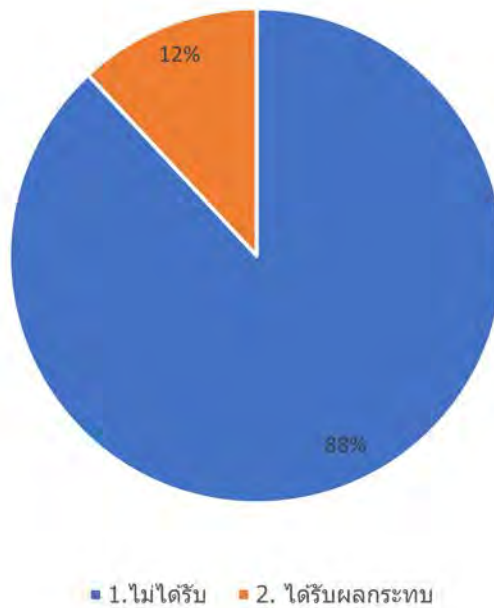

2.4 ความคิดเห็นด้านประโยชน์จากการดำเนินการ

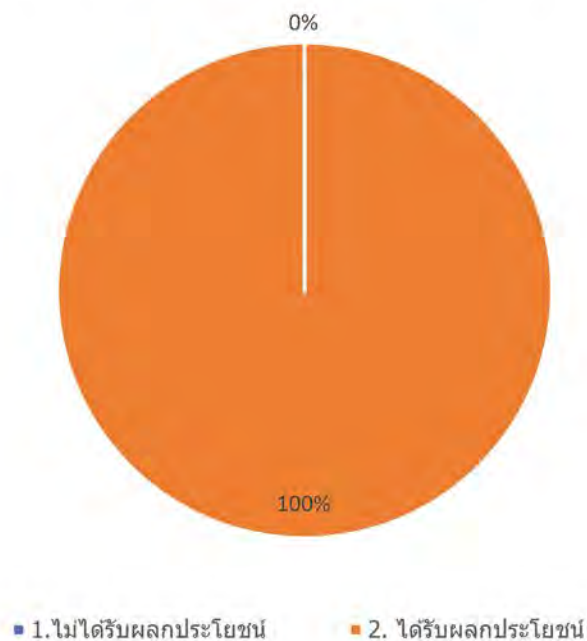


2.5 ท่านคิดว่าชุมชนควรมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัย ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือไม่

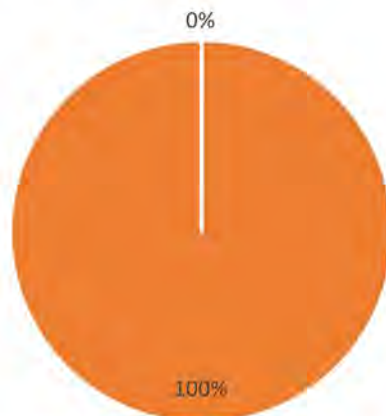


- 1. ไม่ควรมีส่วนร่วมเพราะ เป็นหน้าที่ของโครงการ
- 2. ควรมีส่วนร่วม เพราะจะได้ช่วยกันสอดส่องดูแลชุมชนจะรู้ถึงชุมชนดีที่สุด จะได้มีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

2.6 ด้านปัญหาหรือผลกระทบด้านใดของโครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ

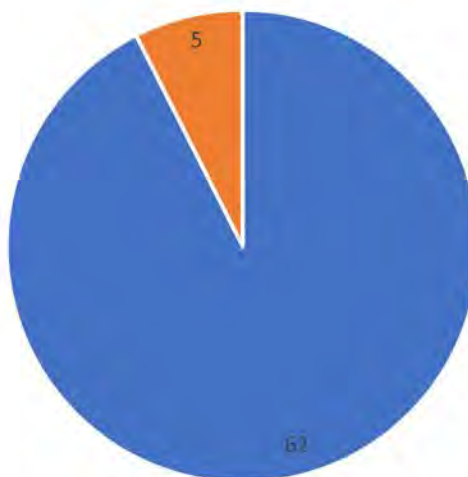

- 1. ไม่มี
- 2. มี ได้แก่ ฝุ่นละออง ความเร็วรถบรรทุก

2.7 ท่านมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา
ของโครงการทำเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอติไลเซอร์ จำกัด หรือไม่

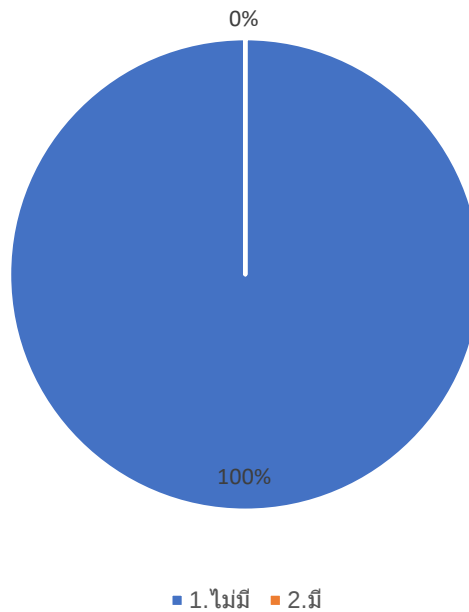

Save nature for the future.

Environment Research & Technology Co., Ltd. has been established since 1999 with the commitment to protect the quality of the environment and to provide services to the government and various industries.

The company together with the experienced consulting team will offer the environmental & safety engineering and technical services to support your environmental management and to assist your business and company to achieve safety and healthy environment.



CONTACT



25/114 หมู่ที่ 6 ซอยชินเขต 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

25/114 Moo 6 Soi Chinaket 1, Ngamwongwan Road,
Toongsonghong, Laksi, Bangkok 10210



0-2954-7745-6



0-2954-7747



www.enviresearch.co.th



enviresearch ERTC



Envi research



@enviresearch