

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 135 หมู่ที่ 1 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล สาย เขต/อำเภอ ราช.
 จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 096-380499 โทรสาร 096-380488 มี
 บ.สุวัฒน์เมธา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท โรงงาน ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 96/2559 ออกให้โดย มหาดไทย. หมดอายุ 12/06/2569.

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 135 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายทิ้งลงสู่ทะเล

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สุกตาก่อน บ.ตากวน.

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 930
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 917
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 734
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายน้ำไม่ตกในโถงน้ำทิ้งนอก.
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ใช้น้ำ 10% 210 ลิตร.
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ EM มงฟอร์ต 4 kg.
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงแรม พราว ภูเก็ต

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่135..... หมู่ที่1..... ซอย
 ถนน แขวง/ตำบล สวีต เขต/อำเภอ.....ถลาง.....
 จังหวัดภูเก็ต..... โทรศัพท์076-380499..... โทรสาร076-380488.....
 มี บ.สวพัฒน์นดา จำกัด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภทโรงแรม.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)96/2559..... ออกให้โดยมหาดไทย..... หมดอายุ12/06/2569.....
 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

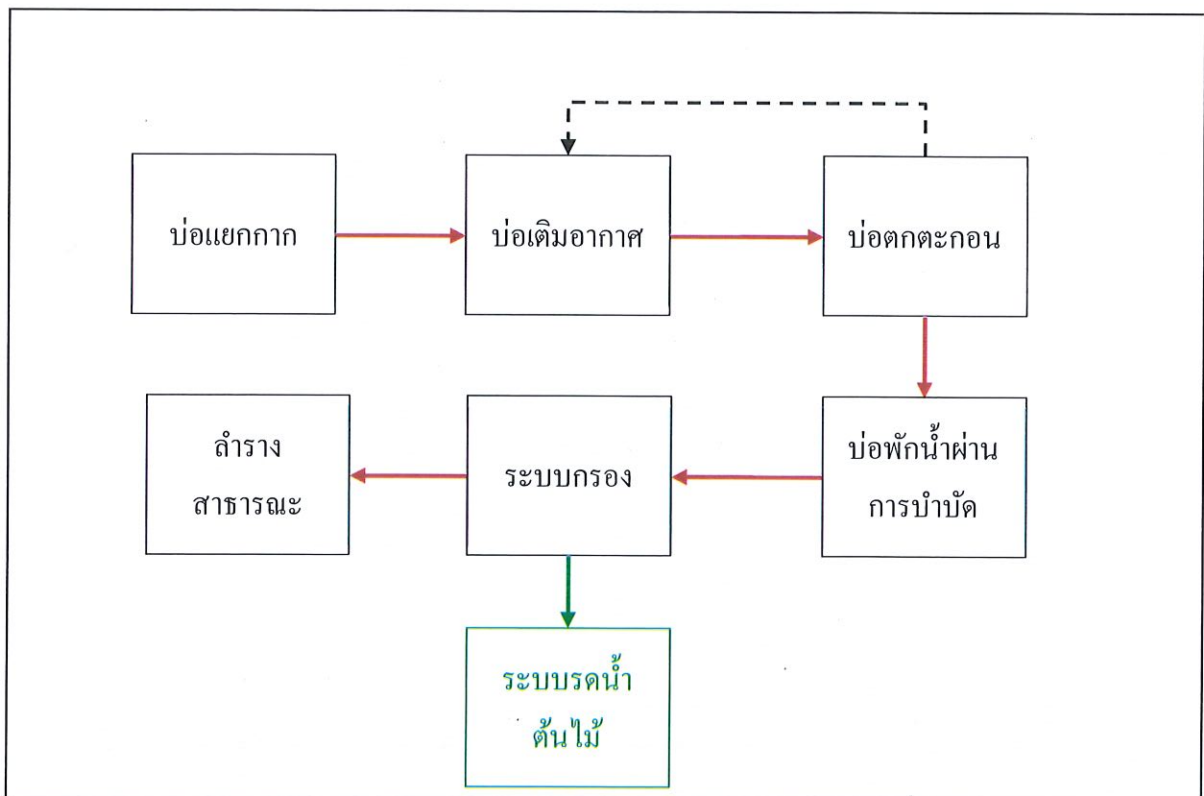

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรม พราว ภูเก็ต															
วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำทิ้งทั้งหมดทุกกิจกรรม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัด (ลบ.ม.)	การระบายน้ำที่ทิ้งออกจากระบบ (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณการใช้ EM และคลอรีน (กก., กก.)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อ	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)				อื่นๆ ระบุ (ปกติ/ผิดปกติ)
5/1/2026	30	44	35	ระบาย	7.7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
5/2/2026	30	36	29	ระบาย	7.7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
5/3/2026	30	36	29	ระบาย	7.7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
5/4/2026	30	37	30	ระบาย	7.7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
5/5/2026	30	43	34	ระบาย	7.7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
5/6/2026	30	37	30	ระบาย	7.7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
5/7/2026	30	37	30	ระบาย	7.7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
5/8/2026	30	41	33	ระบาย	7.7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
5/9/2026	30	37	30	ระบาย	7.7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
5/10/2026	30	43	34	ระบาย	7.7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
5/11/2026	30	41	33	ระบาย	7.7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
5/12/2026	30	40	32	ระบาย	7.7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
5/13/2026	30	42	34	ระบาย	7.7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
5/14/2026	30	64	51	ระบาย	7.7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
5/15/2026	30	38	30	ระบาย	7.7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
5/16/2026	30	45	36	ระบาย	7.7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
5/17/2026	30	50	40	ระบาย	7.7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	

รายงานสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรม พรวาง ภูเก็ต															ลายมือชื่อ
วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดทุกกิจกรรม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัด (ลบ.ม.)	การระบายน้ำที่ออกจากระบบ (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณการใช้ EM และคลอรีน (กก., ลิตร)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองผลสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองผลสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ ระบบ (ปกติ/ผิดปกติ)			
5/18/2026	30	43	34	ระบาย	7.7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
5/19/2026	30	40	32	ระบาย	7.7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
5/20/2026	30	40	32	ระบาย	7.7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
5/21/2026	30	43	34	ระบาย	7.7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
5/22/2026	30	41	33	ระบาย	7.7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
5/23/2026	30	42	34	ระบาย	7.7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
5/24/2026	30	48	38	ระบาย	7.7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
5/25/2026	30	51	41	ระบาย	7.7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
5/26/2026	30	36	29	ระบาย	7.7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
5/27/2026	30	49	39	ระบาย	7.7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
5/28/2026	30	45	36	ระบาย	7.7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
5/29/2026	30	52	42	ระบาย	7.7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
5/30/2026	30	48	38	ระบาย	7.7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
5/31/2026	30	43	34	ระบาย	7.7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
รวม	930	1,332	1,066	-	240	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
เฉลี่ย	30	43	34	-	8	-	-	-	-	-	-	-	0	-	

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ต้นถูกต้องทุกประการ

หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

คุณระบบบำบัดน้ำเสีย

อายุ..... (รอ อบต.สาขุขึ้นทะเบียนในระบบ)

่างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

อายุ.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงแรม พราว ภูเก็ต

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 159 หมู่ที่ 1 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล สาคู เขต/อำเภอ ภูเก็
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-380499 โทรสาร 076-380488
มี บ.สวณันดา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 96/2559 ออกให้โดย มหาตไทย หมดยอายุ 12/06/2569

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
() บคระบบบำบัดน้ำเสีย
() อายุ (รอ อบต.สาคูขึ้นทะเบียนในระบบ)
() บ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
() อายุ

๒. ข้อมูล

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบตะกอนเร่ง (AS)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 130 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)


- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ลำรางสาธารณะ
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้รถสูบล้าง ปรากฏตามสภาพ
กำจัดออกจากระบบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 930 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,332 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,066 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายลงลำรางสาธารณะ
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) กลอรีน 10% 240 ลิตร.
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบล้างตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0 ลบ.ม.
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน.

- 1) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย ผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูลหรือไม่ทำการบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตาม มาตรา ๑๐๖
- 2) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความ อันเป็นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง จำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

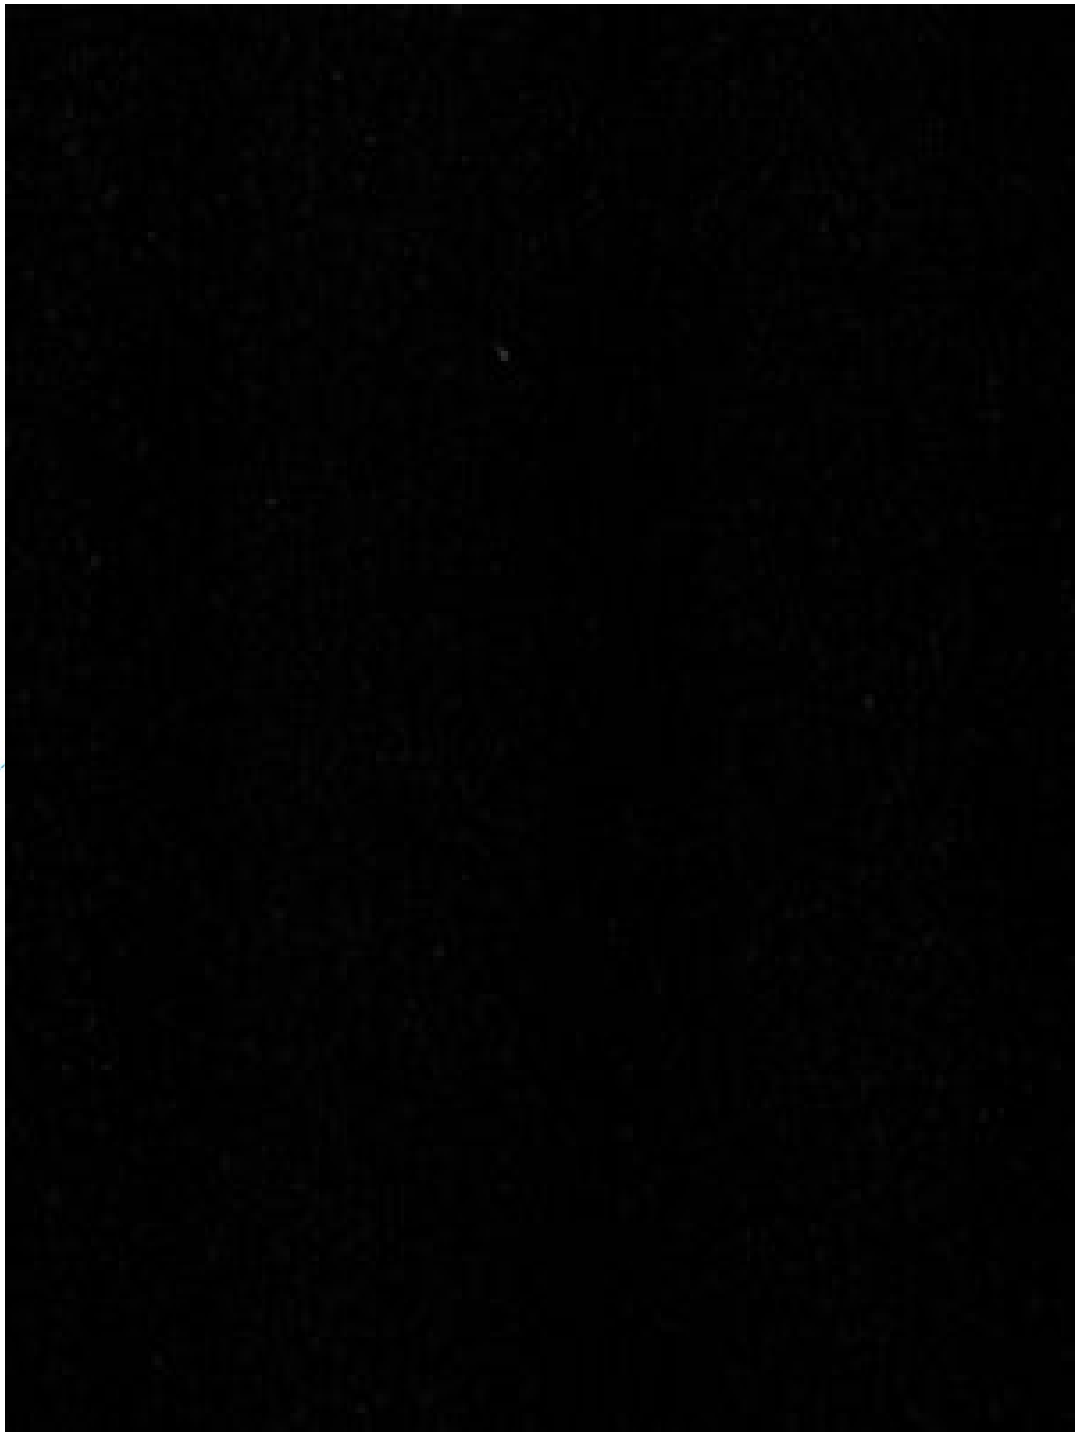

เอกสารนี้ ทำเมื่อ 28 พ.ค. 2569
ใบอนุญาตเลขที่ 0835551002228

แบบ กพ 73-03

ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

Thal Wastewater Treatment System Operator License

ประเภทนิติบุคคล

บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในท้องที่ ดังต่อไปนี้

อบต.บางม่วง / ตะกั่วป่า / พังงา วันเริ่มบังคับใช้ 28 ม.ค. 2569 วันหมดอายุ 27 ม.ค. 2574

อบต.เชิงทะเล / ถลาง / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 18 ก.พ. 2569 วันหมดอายุ 17 ก.พ. 2574

อบต.กมลา / กะทู้ / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 8 ม.ค. 2569 วันหมดอายุ 7 ม.ค. 2574

เทศบาลเมืองป่าตอง / กะทู้ / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 6 พ.ย. 2568 วันหมดอายุ 5 พ.ย. 2573

เทศบาลนครภูเก็ต / เมืองภูเก็ต / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 22 เม.ย. 2569 วันหมดอายุ 21 เม.ย. 2574

เทศบาลตำบลวิชิต / เมืองภูเก็ต / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 21 เม.ย. 2569 วันหมดอายุ 20 เม.ย. 2574

เทศบาลตำบลลำแก่น / ท่ายเหมือง / พังงา วันเริ่มบังคับใช้ 26 พ.ค. 2569 วันหมดอายุ 25 พ.ค. 2574

เทศบาลตำบลรัชฎา / เมืองภูเก็ต / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 26 พ.ค. 2569 วันหมดอายุ 25 พ.ค. 2574

เทศบาลตำบลคึกคัก / ตะกั่วป่า / พังงา วันเริ่มบังคับใช้ 28 ม.ค. 2569 วันหมดอายุ 27 ม.ค. 2574

เทศบาลตำบลกะรน / เมืองภูเก็ต / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 24 ธ.ค. 2568 วันหมดอายุ 23 ธ.ค. 2573



รายการผู้ควบคุม

บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

รับผิดชอบ: 20 แหล่ง คงเหลือภาระงาน: 20 แหล่ง



รายการผู้ควบคุมทั้งหมด

เพิ่มรายการผู้ควบคุม



ค้นหาชื่อผู้ควบคุม

ทุกสถานะ: (4)

เรียงตาม: วันหมดอายุ



เลขที่	ชื่อ - นามสกุล	ภาระงาน	ผู้ออกใบอนุญาต	สถานะใบอนุญาต	สถานะการยืนยัน	
1	ศิริพงศ์ พระศรี	10	สกวิศวรร	ปกติ	ยืนยันสำเร็จ	ดู ลบ
2	เพ็ญนภา จันทรเพ็ญ	10	สกวิศวรร	ปกติ	ยืนยันสำเร็จ	ดู ลบ
3	พินุช สอนดี	10	สกวิศวรร วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ปกติ	ยืนยันสำเร็จ	ดู ลบ
4	ปริญญ์ หนูแก้ว	10	สกวิศวรร วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ปกติ	ยืนยันสำเร็จ	ดู ลบ

ภาคผนวกที่ 7

แบบบันทึกระบบป้องกันอัคคีภัย



Proud
PHUKET

Fire extinguisher & FIRE HOSE CABINET

Month... 04/06/69

Date	Location (building)	Type.		Check the condition of the tank		pressure in the tank (Chemical)		Invert tank (Chemical)		Remark
		CO ₂	Chemical	Normal	Defective	195 Psi	Lower 195 Psi.	Treat	Not Treat	
	A F.1 Tank& Hose			/		/		/		
	A F.2 Tank& Hose			/		/		/		
	A F.3 Tank& Hose			/		/		/		
	A F.4 Tank& Hose			/		/		/		
	A F.5 Tank& Hose			/		/		/		
	A F.6 Tank& Hose			/		/		/		
	B F.1 Tank & Hose			/		/		/		
	B F.2 Tank & Hose			/		/		/		
	B F.3 Tank & Hose			/		/		/		
	B F.4 Tank & Hose			/		/		/		
	B F.5 Tank & Hose			/		/		/		
	B F.6 Tank & Hose			/		/		/		
	C Tank & Hose Parking			/		/		/		
	Gas Station Tank			/		/		/		
	Main Store Tank			/		/		/		
	Garbage Room Tank			/		/		/		
	C Tank & Hose Parking			/		/		/		
	C Tank& Hose Sale			/		/		/		
	C Tank& Hose F/O			/		/		/		
	C Tank& Hose Owner			/		/		/		
	C Tank& Hose Yai-Yai			/		/		/		
	C Tank& Hose Libra			/		/		/		
	Main Kitchen Tank 1	/		/		/		/		
	Main Kitchen Tank 2	/		/		/		/		
	Main Kitchen Tank 3	/		/		/		/		
	Aug-Gu Tank 1			/		/		/		
	Library Tank			/		/		/		
	Canteen Tank	/		/		/		/		
	Meeting Room Tank			/		/		/		
	Server Room			/		/		/		
	C Kitchen			/		/		/		
	C Lobby bathroom			/		/		/		
	C Lift F.3			/		/		/		
	C Meetingroom 3			/		/		/		

Check by: SNUN.

Fire extinguisher & FIRE HOSE CABINET

Month 02/05/2569

Date	Location (building)	Type.		Check the condition of the tank		pressure in the tank (Chemical)		Invert tank (Chemical)		Remark
		CO ₂	Chemical	Normal	Defective	195 Psi	Lower 195 Psi.	Treat	Not Treat	
	A F.1 Tank& Hose			✓		✓		✓		
	A F.2 Tank& Hose			✓		✓		✓		
	A F.3 Tank& Hose			✓		✓		✓		
	A F.4 Tank& Hose			✓		✓		✓		
	A F.5 Tank& Hose			✓		✓		✓		
	A F.6 Tank& Hose			✓		✓		✓		
	B F.1 Tank & Hose			✓		✓		✓		
	B F.2 Tank & Hose			✓		✓		✓		
	B F.3 Tank & Hose			✓		✓		✓		
	B F.4 Tank & Hose			✓		✓		✓		
	B F.5 Tank & Hose			✓		✓		✓		
	B F.6 Tank & Hose			✓		✓		✓		
	C Tank & Hose Parking			✓		✓		✓		
	Gas Station Tank			✓		✓		✓		
	Main Store Tank			✓		✓		✓		
	Garbage Room Tank			✓		✓		✓		
	C Tank & Hose Parking			✓		✓		✓		
	C Tank& Hose Sale			✓		✓		✓		
	C Tank& Hose F/O			✓		✓		✓		
	C Tank& Hose Owner			✓		✓		✓		
	C Tank& Hose Yai-Yai			✓		✓		✓		
	C Tank& Hose Libra			✓		✓		✓		
	Main Kitchen Tank 1	✓		✓		✓		✓		
	Main Kitchen Tank 2	✓		✓		✓		✓		
	Main Kitchen Tank 3	✓		✓		✓		✓		
	Aug-Gu Tank 1			✓		✓		✓		
	Library Tank			✓		✓		✓		
	Canteen Tank	✓		✓		✓		✓		
	Meeting Room Tank			✓		✓		✓		
	Server Room			✓		✓		✓		
	C Kitchen			✓		✓		✓		
	C Lobby bathroom			✓		✓		✓		
	C Lift F.3			✓		✓		✓		
	C Meetingroom 3			✓		✓		✓		

Check by: ส. อนุ.

Fire extinguisher & FIRE HOSE CABINET

Month 01/04/2569

Date	Location (building)	Type.		Check the condition of the tank		pressure in the tank (Chemical)		Invert tank (Chemical)		Remark
		CO ₂	Chemical	Normal	Defective	195 Psi	Lower 195 Psi.	Treat	Not Treat	
	A F.1 Tank& Hose			✓		✓		✓		
	A F.2 Tank& Hose			✓		✓		✓		
	A F.3 Tank& Hose			✓		✓		✓		
	A F.4 Tank& Hose			✓		✓		✓		
	A F.5 Tank& Hose			✓		✓		✓		
	A F.6 Tank& Hose			✓		✓		✓		
	B F.1 Tank & Hose			✓		✓		✓		
	B F.2 Tank & Hose			✓		✓		✓		
	B F.3 Tank & Hose			✓		✓		✓		
	B F.4 Tank & Hose			✓		✓		✓		
	B F.5 Tank & Hose			✓		✓		✓		
	B F.6 Tank & Hose			✓		✓		✓		
	C Tank & Hose Parking			✓		✓		✓		
	Gas Station Tank			✓		✓		✓		
	Main Store Tank			✓		✓		✓		
	Garbage Room Tank			✓		✓		✓		
	C Tank & Hose Parking			✓		✓		✓		
	C Tank& Hose Sale			✓		✓		✓		
	C Tank& Hose F/O			✓		✓		✓		
	C Tank& Hose Owner			✓		✓		✓		
	C Tank& Hose Yai-Yai			✓		✓		✓		
	C Tank& Hose Libra			✓		✓		✓		
	Main Kitchen Tank 1	✓		✓		✓		✓		
	Main Kitchen Tank 2	✓		✓		✓		✓		
	Main Kitchen Tank 3	✓		✓		✓		✓		
	Aug-Gu Tank 1			✓		✓		✓		
	Library Tank			✓		✓		✓		
	Canteen Tank	✓		✓		✓		✓		
	Meeting Room Tank			✓		✓		✓		
	Server Room			✓		✓		✓		
	C Kitchen			✓		✓		✓		
	C Lobby bathroom			✓		✓		✓		
	C Lift F.3			✓		✓		✓		
	C Meetingroom 3			✓		✓		✓		

Check by:



Fire extinguisher & FIRE HOSE CABINET

Month...02/03/2569.....

Date	Location (building)	Type.		Check the condition of the tank		pressure in the tank (Chemical)		Invert tank (Chemical)		Remark
		CO2	Chemical	Normal	Defective	195 Psi	Lower 195 Psi.	Treat	Not Treat	
	A F.1 Tank& Hose			/		/		/		
	A F.2 Tank& Hose			/		/		/		
	A F.3 Tank& Hose			/		/		/		
	A F.4 Tank& Hose			/		/		/		
	A F.5 Tank& Hose			/		/		/		
	A F.6 Tank& Hose			/		/		/		
	B F.1 Tank & Hose			/		/		/		
	B F.2 Tank & Hose			/		/		/		
	B F.3 Tank & Hose			/		/		/		
	B F.4 Tank & Hose			/		/		/		
	B F.5 Tank & Hose			/		/		/		
	B F.6 Tank & Hose			/		/		/		
	C Tank & Hose Parking			/		/		/		
	Gas Station Tank			/		/		/		
	Main Store Tank			/		/		/		
	Garbage Room Tank			/		/		/		
	C Tank & Hose Parking			/		/		/		
	C Tank& Hose Sale			/		/		/		
	C Tank& Hose F/O			/		/		/		
	C Tank& Hose Owner			/		/		/		
	C Tank& Hose Yai-Yai			/		/		/		
	C Tank& Hose Libra			/		/		/		
	Main Kitchen Tank 1	/		/		/		/		
	Main Kitchen Tank 2	/		/		/		/		
	Main Kitchen Tank 3	/		/		/		/		
	Aug-Gu Tank 1			/		/		/		
	Library Tank			/		/		/		
	Canteen Tank	/		/		/		/		
	Meeting Room Tank			/		/		/		
	Server Room			/		/		/		
	C Kitchen			/		/		/		
	C Lobby bathroom			/		/		/		
	C Lift F.3			/		/		/		
	C Meetingroom 3			/		/		/		

Check by: Wong

Fire extinguisher & FIRE HOSE CABINET

Month... 02/02/2069

Date	Location (building)	Type.		Check the condition of the tank		pressure in the tank (Chemical)		Invert tank (Chemical)		Remark
		CO ₂	Chemical	Normal	Defective	195 Psi	Lower 195 Psi.	Treat	Not Treat	
	A F.1 Tank& Hose			✓		✓		✓		
	A F.2 Tank& Hose			✓		✓		✓		
	A F.3 Tank& Hose			✓		✓		✓		
	A F.4 Tank& Hose			✓		✓		✓		
	A F.5 Tank& Hose			✓		✓		✓		
	A F.6 Tank& Hose			✓		✓		✓		
	B F.1 Tank & Hose			✓		✓		✓		
	B F.2 Tank & Hose			✓		✓		✓		
	B F.3 Tank & Hose			✓		✓		✓		
	B F.4 Tank & Hose			✓		✓		✓		
	B F.5 Tank & Hose			✓		✓		✓		
	B F.6 Tank & Hose			✓		✓		✓		
	C Tank & Hose Parking			✓		✓		✓		
	Gas Station Tank			✓		✓		✓		
	Main Store Tank			✓		✓		✓		
	Garbage Room Tank			✓		✓		✓		
	C Tank & Hose Parking			✓		✓		✓		
	C Tank& Hose Sale			✓		✓		✓		
	C Tank& Hose F/O			✓		✓		✓		
	C Tank& Hose Owner			✓		✓		✓		
	C Tank& Hose Yai-Yai			✓		✓		✓		
	C Tank& Hose Libra			✓		✓		✓		
	Main Kitchen Tank 1	✓		✓		✓		✓		
	Main Kitchen Tank 2	✓		✓		✓		✓		
	Main Kitchen Tank 3	✓		✓		✓		✓		
	Aug-Gu Tank 1			✓		✓		✓		
	Library Tank			✓		✓		✓		
	Canteen Tank	✓		✓		✓		✓		
	Meeting Room Tank			✓		✓		✓		
	Server Room			✓		✓		✓		
	C Kitchen			✓		✓		✓		
	C Lobby bathroom			✓		✓		✓		
	C Lift F.3			✓		✓		✓		
	C Meetingroom 3			✓		✓		✓		

Check by: 

Fire extinguisher & FIRE HOSE CABINET

Month.....01/01/2569.....

Date	Location (building)	Type.		Check the condition of the tank		pressure in the tank (Chemical)		Invert tank (Chemical)		Remark
		CO ₂	Chemical	Normal	Defective	195 Psi	Lower 195 Psi.	Treat	Not Treat	
	A F.1 Tank& Hose			/		/		/		
	A F.2 Tank& Hose			/		/		/		
	A F.3 Tank& Hose			/		/		/		
	A F.4 Tank& Hose			/		/		/		
	A F.5 Tank& Hose			/		/		/		
	A F.6 Tank& Hose			/		/		/		
	B F.1 Tank & Hose			/		/		/		
	B F.2 Tank & Hose			/		/		/		
	B F.3 Tank & Hose			/		/		/		
	B F.4 Tank & Hose			/		/		/		
	B F.5 Tank & Hose			/		/		/		
	B F.6 Tank & Hose			/		/		/		
	C Tank & Hose Parking			/		/		/		
	Gas Station Tank			/		/		/		
	Main Store Tank			/		/		/		
	Garbage Room Tank			/		/		/		
	C Tank & Hose Parking			/		/		/		
	C Tank& Hose Sale			/		/		/		
	C Tank& Hose F/O			/		/		/		
	C Tank& Hose Owner			/		/		/		
	C Tank& Hose Yai-Yai			/		/		/		
	C Tank& Hose Libra			/		/		/		
	Main Kitchen Tank 1	/		/		/		/		
	Main Kitchen Tank 2	/		/		/		/		
	Main Kitchen Tank 3	/		/		/		/		
	Aug-Gu Tank 1			/		/		/		
	Library Tank			/		/		/		
	Canteen Tank	/		/		/		/		
	Meeting Room Tank			/		/		/		
	Server Room			/		/		/		
	C Kitchen			/		/		/		
	C Lobby bathroom			/		/		/		
	C Lift F.3			/		/		/		
	C Meetingroom 3			/		/		/		

Check by: 

FIRE ALARM



Date 4/6/69.

Topics	List	Normal	Defective	Remark
1	Check the general condition of the control room.	/		
2	Check the work of the cabinet FACP.	/		
3	Check lamp of cabinet graphic	/		
4	Test buzzer of cabinet graphic	/		
5	Checks electrical system 220 V to pay for equipment.	220 VAC	A	
6	Measuring and recording voltage battery.	24 VDC	A	

Parts list * Record. 200.000. R. 110 8750 1 MT., push.
Acknowled.

Check by 60754, 496

FIRE ALARM

Date 2/8/69

Topics	List	Normal	Defective	Remark
1	Check the general condition of the control room.	✓		
2	Check the work of the cabinet FACP.	✓		
3	Check lamp of cabinet graphic	✓		
4	Test buzzer of cabinet graphic	✓		
5	Checks electrical system 220 V to pay for equipment.	220 VAC	A	
6	Measuring and recording voltage battery.	24 VDC	A	

Parts list _____

Check by 4502, 2578

FIRE ALARM

Date 1/4/69

Topics	List	Normal	Defective	Remark
1	Check the general condition of the control room.	✓		
2	Check the work of the cabinet FACP.	✓		
3	Check lamp of cabinet graphic	✓		
4	Test buzzer of cabinet graphic	✓		
5	Checks electrical system 220 V to pay for equipment.	220 VAC	A	
6	Measuring and recording voltage battery.	24 VDC	A	

Parts list _____

Check by Đ. Uy

FIRE ALARM

Date 11/3/69

Topics	List	Normal	Defective	Remark
1	Check the general condition of the control room.	✓		
2	Check the work of the cabinet FACP.	✓		
3	Check lamp of cabinet graphic	✓		
4	Test buzzer of cabinet graphic	✓		
5	Checks electrical system 220 V to pay for equipment.	220 VAC	A	
6	Measuring and recording voltage battery.	24 VDC	A	

Parts list _____

Check by HTM 0

FIRE ALARM

Date 2/2/69

Topics	List	Normal	Defective	Remark
1	Check the general condition of the control room.	✓		
2	Check the work of the cabinet FACP.	✓		
3	Check lamp of cabinet graphic	✓		
4	Test buzzer of cabinet graphic	✓		
5	Checks electrical system 220 V to pay for equipment.	220 VAC	A	
6	Measuring and recording voltage battery.	24 VDC	A	

Parts list _____

Check by OW, SM

FIRE ALARM

Date 1/1/69

Topics	List	Normal	Defective	Remark
1	Check the general condition of the control room.	✓		
2	Check the work of the cabinet FACP.	✓		
3	Check lamp of cabinet graphic	✓		
4	Test buzzer of cabinet graphic	✓		
5	Checks electrical system 220 V to pay for equipment.	220 VAC	A	
6	Measuring and recording voltage battery.	24 VDC	A	

Parts list _____

Check by U98, U12