รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

ตั้งอยู่เลขที่ 189 หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

เจ้าของโครงการ
บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด

จัดทำโดย
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK NATURE TAURUS CO., LTD
เลขที่ 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 076 623 955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com
59/386 Village No. 4, Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel. 076 623955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่ บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด โดยนางสาวนันท์รวี ไพสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ ขอทำหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้เพื่อมอบอำนาจให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เป็น ผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

การใดที่ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (ผู้รับมอบอำนาจ) ได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยถือเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำเองทั้งสิ้น จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็น ลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

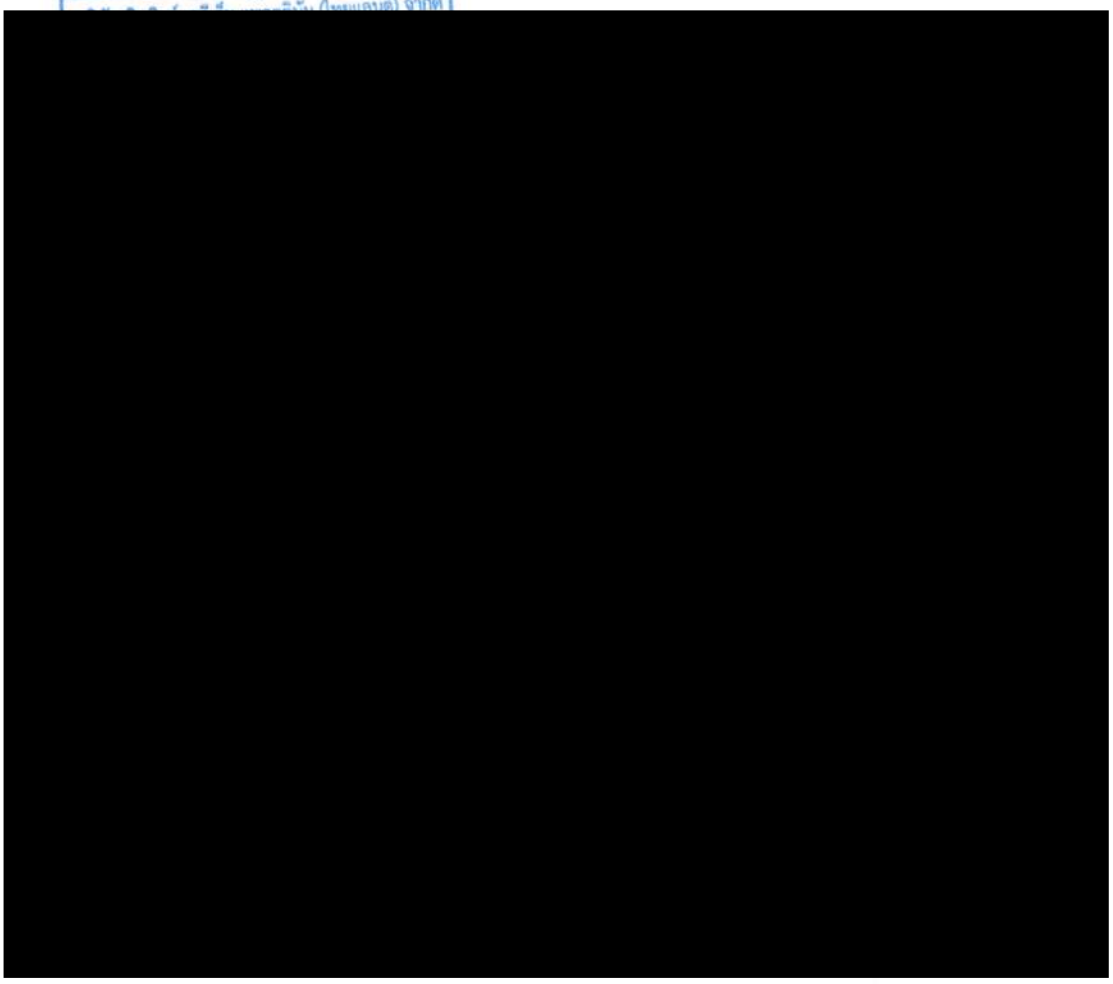







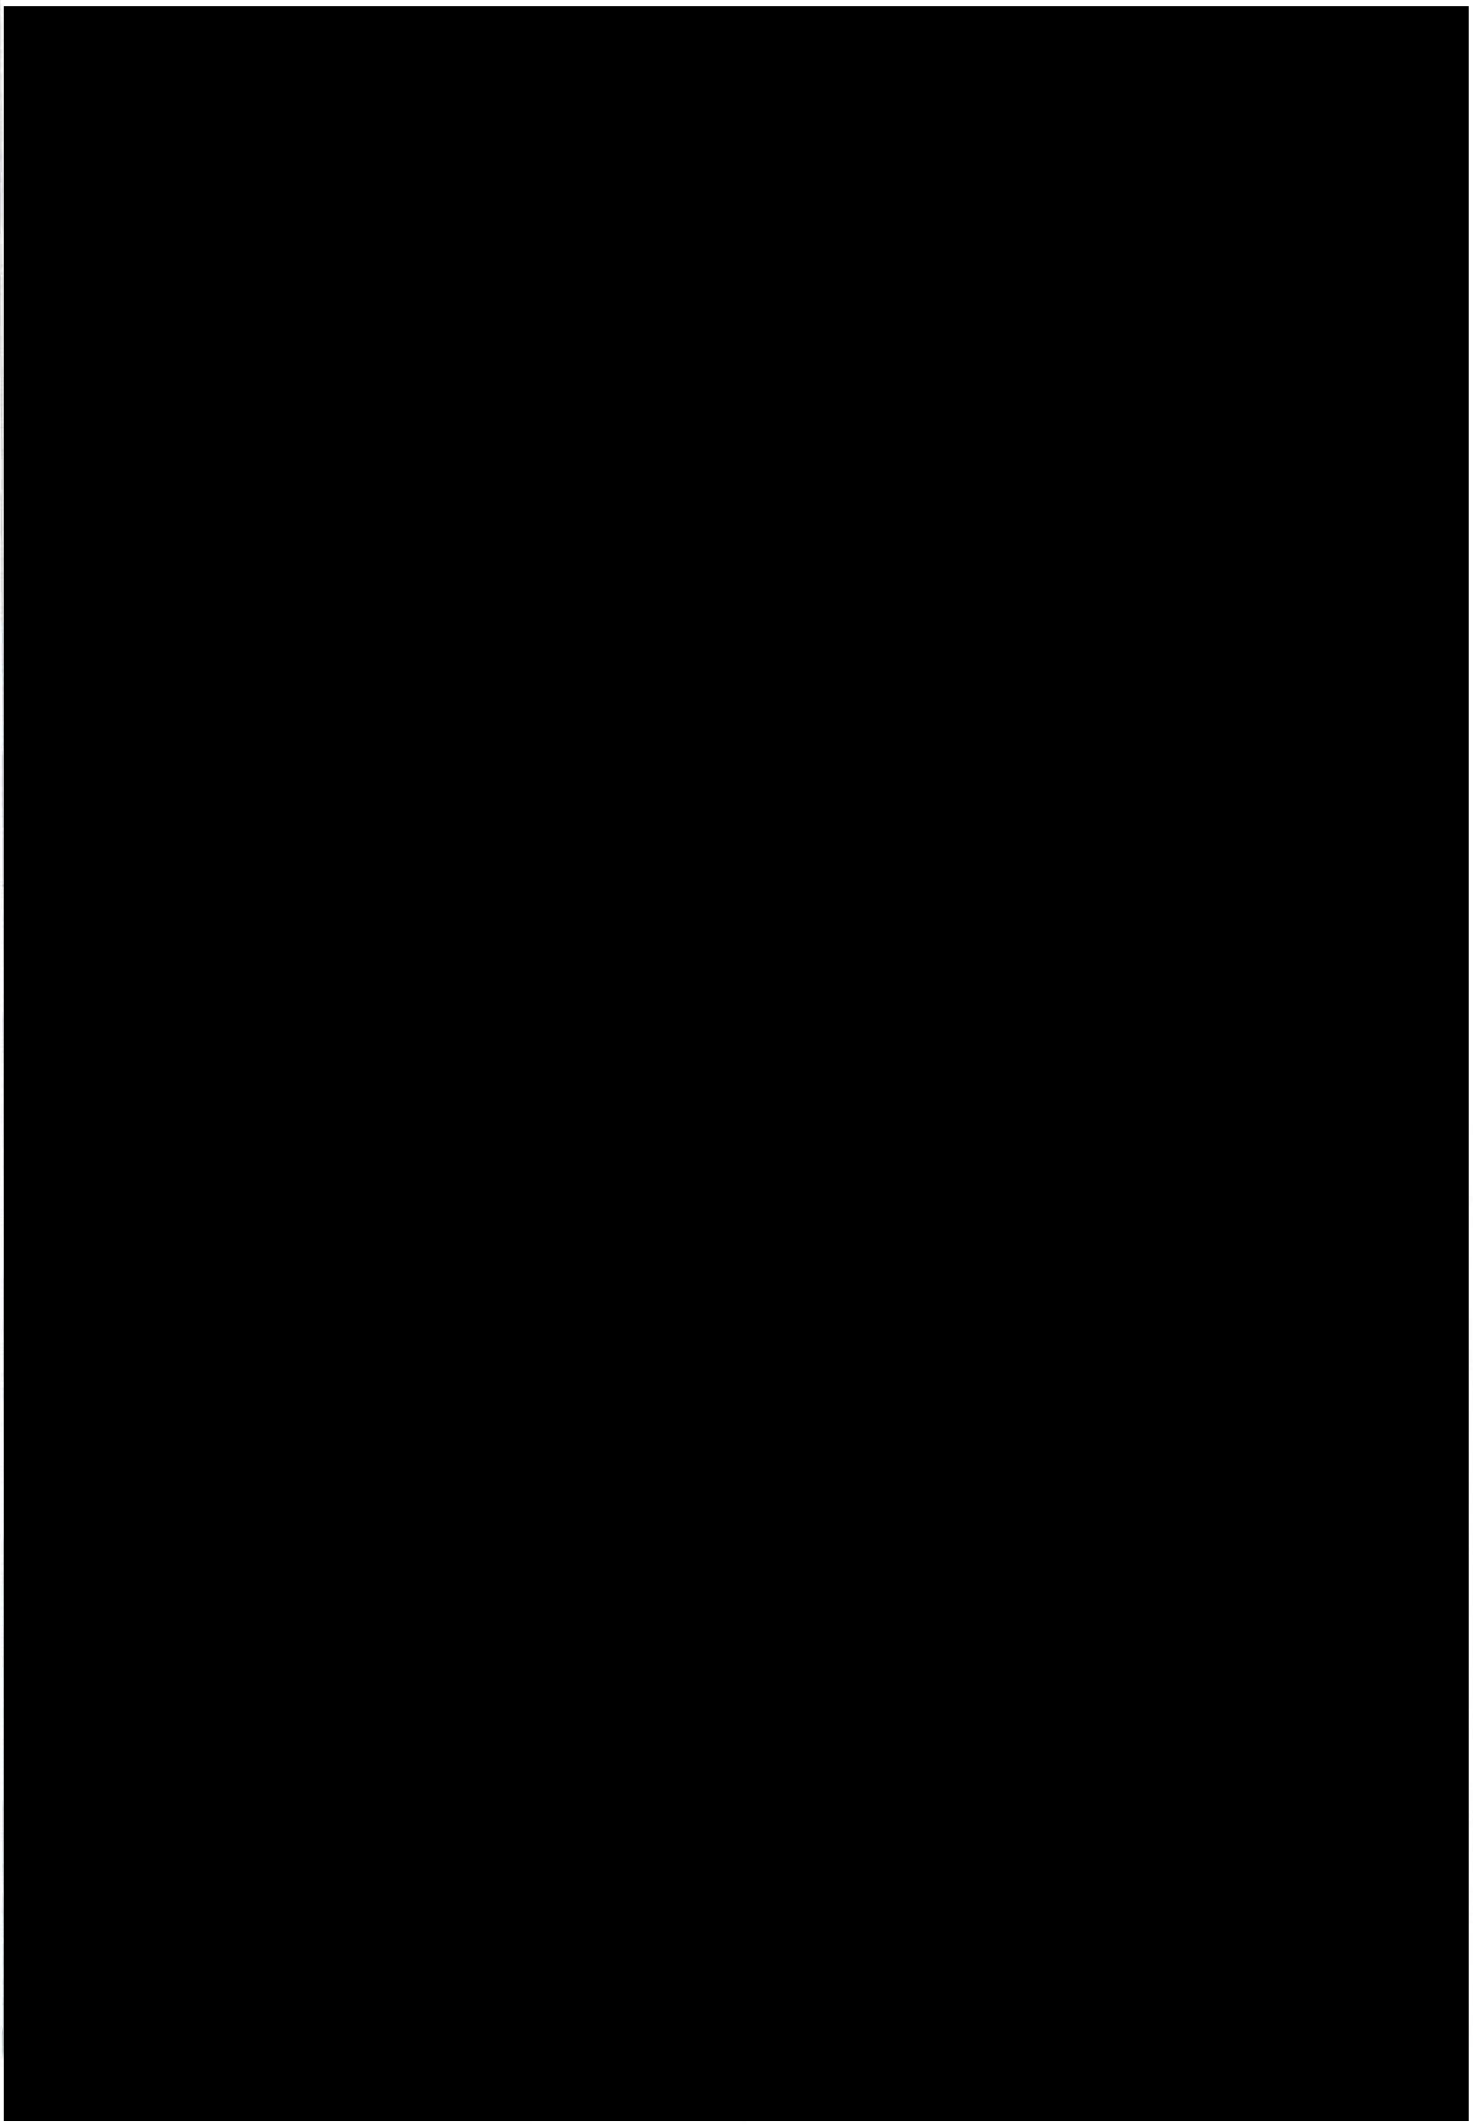

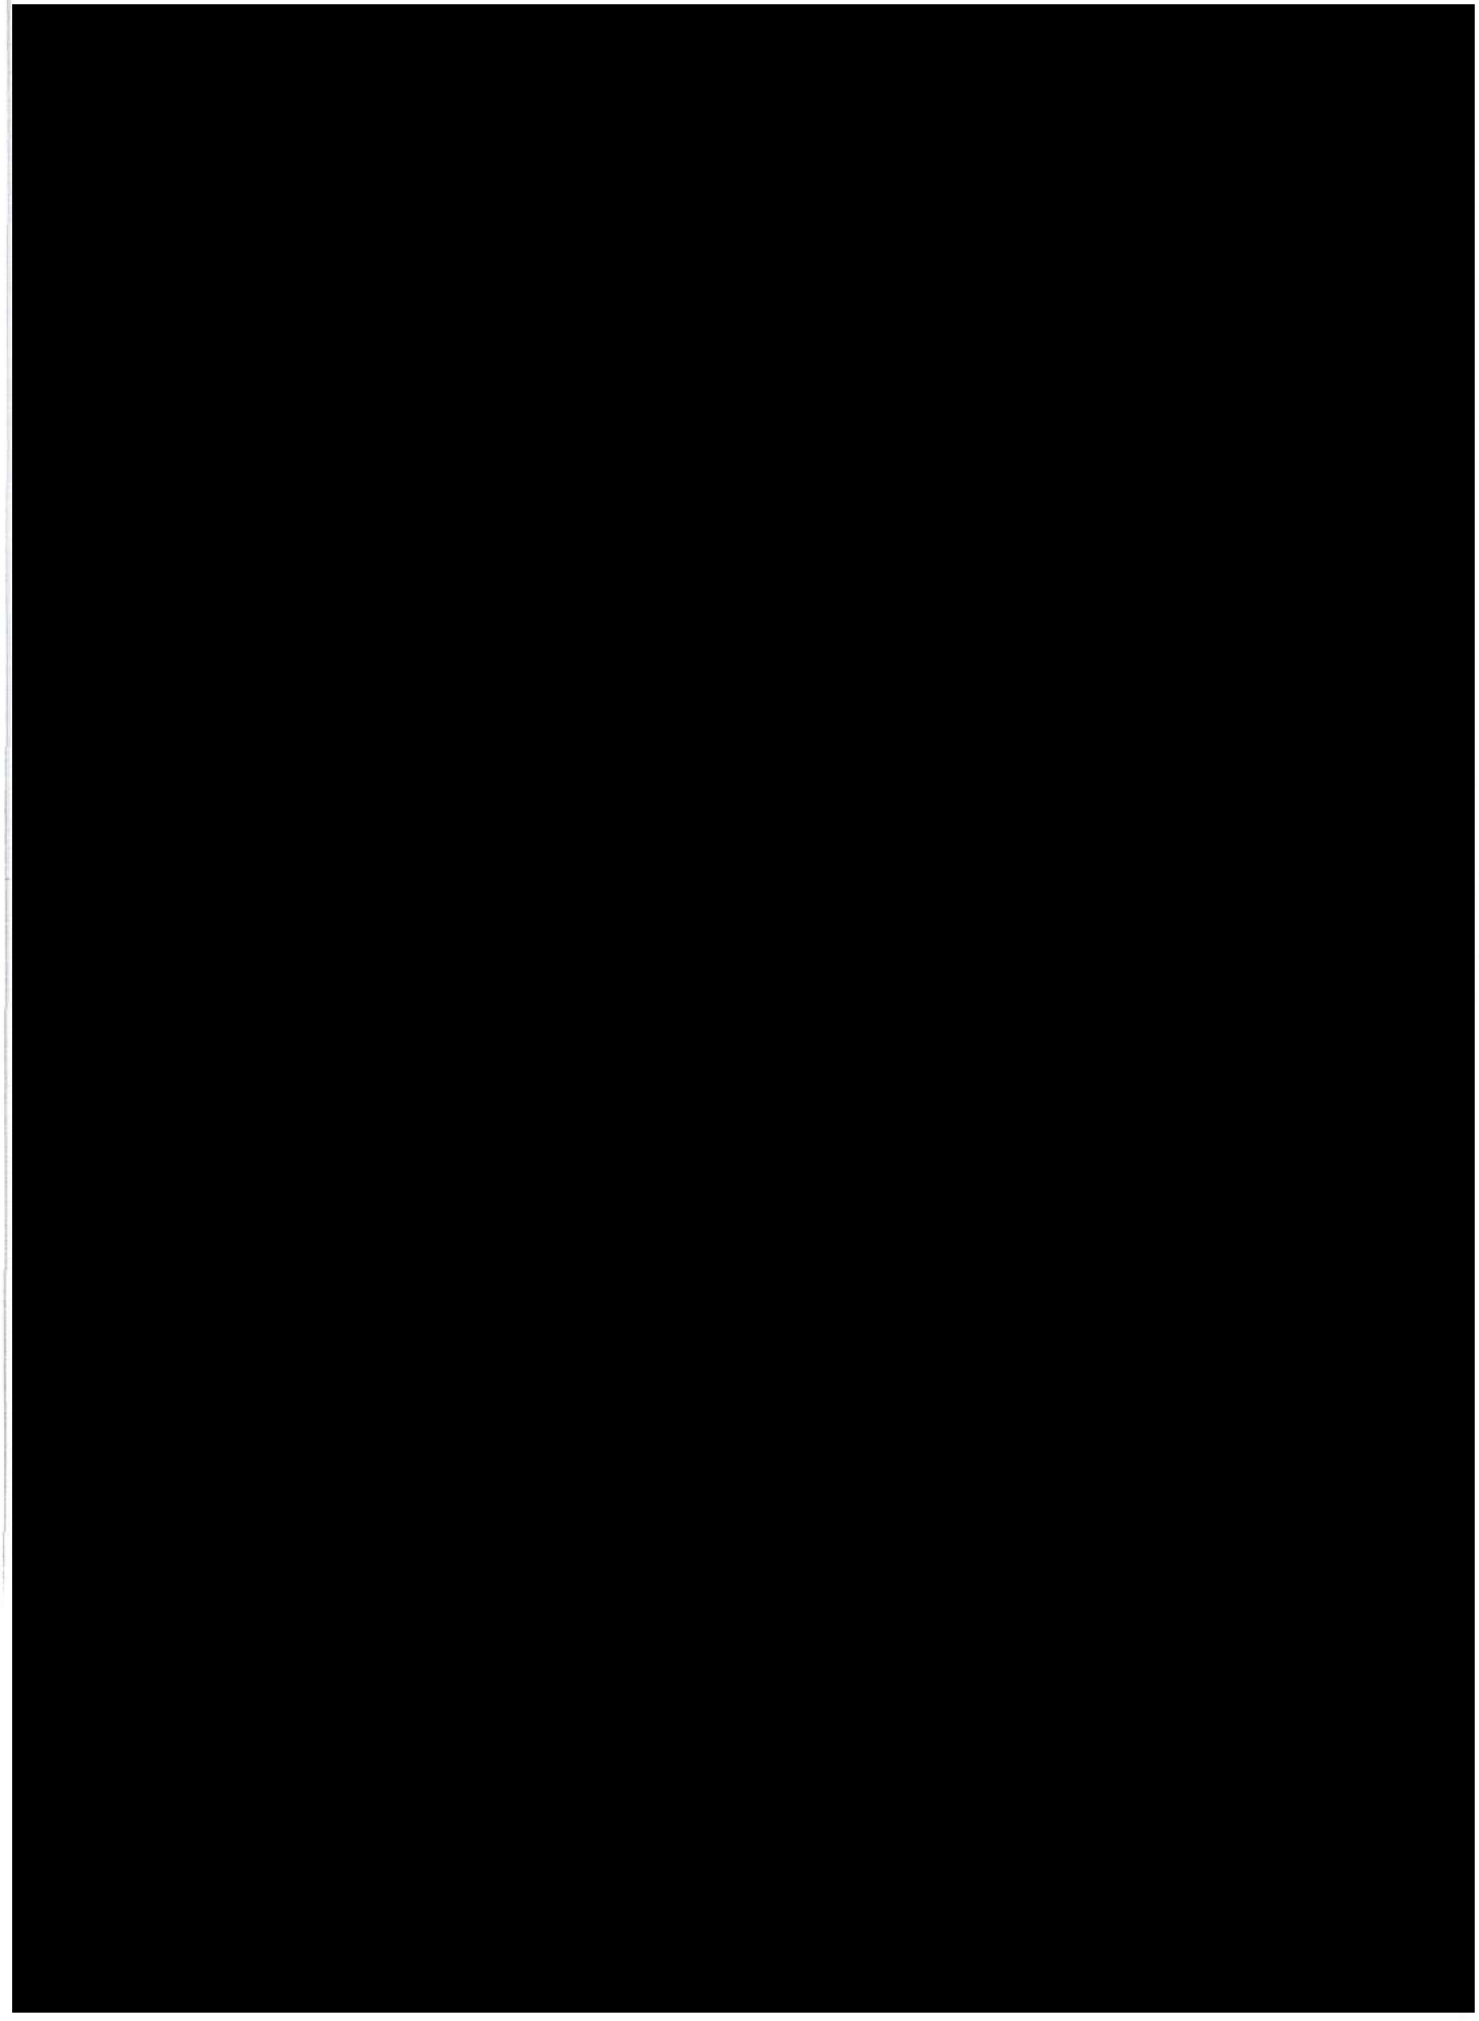

ที่ ภก. 008646

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0835561013613

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
   1. นายอัครพล บุตรสุริย์
   2. นายเสริญ ขวัญมุณี/
   3. นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายอัครพล บุตรสุริย์ หรือ นายเสริญ ขวัญมุณี หรือ นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์ ลงลายมือชื่อ/
4. ทุนจดทะเบียน 3,000,000.00 บาท / สามล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต/
6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 35 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

(นางสาวไตรทิพย์ สังข์แก้ว)

นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ความธุรกิจ

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:02 น.

Ref:698300215008546

ที่ ภก. 008646

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ภก. 008646

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567

2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ

3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

(7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ขาแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง

(8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้า ดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพรและพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด

(9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำตีม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำอบ น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น

(10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยไนล่อน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยืด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา

(11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ

(14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

(15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

(16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

(17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

(18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

(19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป

(20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

(21) สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์

(22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(23) ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อความงาม

(24) ประกอบกิจการผลิตน้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องประทินโฉม

(25) ประกอบธุรกิจบริการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

(26) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย

(27) ประกอบธุรกิจบริการทดสอบและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร เวชสำอาง

(28) การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์เครื่องหอม เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำในร้านค้าเฉพาะ

(29) การขายส่งเครื่องสำอาง

(30) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาการจัดทำมาตรฐาน ISO

(31) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาระบบผลิตน้ำประปา น้ำเสีย

(32) ประกอบธุรกิจการค้าซื้อขาย ติดตั้ง ออกแบบ ควบคุมงาน รับจ้างควบคุมดูแล ซ่อมบำรุงรักษา ตรวจสอบ ทดสอบ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของงานระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบประปาชุมชน

(33) ประกอบกิจการค้า ซื้อขาย ติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษา รับประกันเครื่องปั๊มน้ำทุกระบบรวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของปั๊มน้ำทุกชนิด

(34) ประกอบกิจการให้บริการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(35) ประกอบกิจการให้บริการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล งานวิชาการในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระบบนเวศน์ทางทะเล และทางด้านเศรษฐศาสตร์

แบบ ตต.1

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) เลขที่ 188 หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ของบริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด ฉบับประจำเดือน

☑ มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569

☐ กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2569

☐ อื่นๆ (ระบุ) .....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

[redacted]

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	**ก**
สารบัญรูปภาพ	**ข**
สารบัญตาราง	**ง**
บทสรุปผู้บริหาร	
บทที่ 1 บทนำ	**1**
กิจกรรมในโครงการ 1. การใช้น้ำ	5
กิจกรรมในโครงการ 2. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	7
กิจกรรมในโครงการ 3. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	12
กิจกรรมในโครงการ 4. การจัดการมูลฝอย	13
กิจกรรมในโครงการ 5. ระบบไฟฟ้า	15
กิจกรรมในโครงการ 6. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย	15
กิจกรรมในโครงการ 7. ระบบระบายอากาศ	20
กิจกรรมในโครงการ 8. การจราจร	21
กิจกรรมในโครงการ 9. การจัดการสระว่ายน้ำของโครงการ	24
ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	30
แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ	31
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	**35**
2.1 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	36
2.2 ผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	111
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	**134**
3.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	135
3.2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ	135
3.3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	143
บทที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม	**147**
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	148
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	148
เอกสารแนบ	**152**

สารบัญรูปภาพ

รูปภาพที่ **หน้า**

รูปภาพที่ 1.1 แผนที่ตั้งของโครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) (Top view) 3
รูปภาพที่ 1.2 แผนที่ตั้งของโครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) 4
รูปภาพที่ 1.3 แบบแปลนระบบสุขาภิบาลของโครงการ 11
รูปภาพที่ 1.4 การใช้พื้นที่ของโครงการ 30
รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว 119
รูปภาพที่ 2.2 รั้วรอบพื้นที่โครงการ 119
รูปภาพที่ 2.3 ป้ายประชาสัมพันธ์กรณีแผ่นดินไหว 119
รูปภาพที่ 2.4 ป้ายรณรงค์รักษาพื้นที่สีเขียว 119
รูปภาพที่ 2.5 ป้ายจำกัดความเร็ว 119
รูปภาพที่ 2.6 ป้ายดับเครื่องยนต์ 120
รูปภาพที่ 2.7 สันนูน 120
รูปภาพที่ 2.8 พื้นที่จอดรถ 120
รูปภาพที่ 2.9 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 120
รูปภาพที่ 2.10 ป้ายแสดงทิศทางการเดินรถ 120
รูปภาพที่ 2.11 ทางเข้า-ออกโครงการ 121
รูปภาพที่ 2.12 กระจกโค้ง 121
รูปภาพที่ 2.13 ไฟส่องสว่างทางเข้า-ออก 121
รูปภาพที่ 2.14 ป้ายชื่อโครงการ 121
รูปภาพที่ 2.15 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 121
รูปภาพที่ 2.16 ป้าย/สัญลักษณ์จราจร 122
รูปภาพที่ 2.17 ระบบบำบัดน้ำเสีย 122
รูปภาพที่ 2.18 ไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการ 122
รูปภาพที่ 2.19 หม้อแปลงไฟฟ้า 122
รูปภาพที่ 2.20 เครื่องสำรองไฟฟ้า 122
รูปภาพที่ 2.21 ป้ายประหยัดพลังงานน้ำ/ไฟ 123
รูปภาพที่ 2.22 อุปกรณ์ไฟฟ้า 123
รูปภาพที่ 2.23 ถังเก็บน้ำสำรอง 123
รูปภาพที่ 2.24 ท่อระบายน้ำ 123
รูปภาพที่ 2.25 ตะแกรงดักขยะ 123
รูปภาพที่ 2.26 ห้องเครื่องสูบน้ำ 124
รูปภาพที่ 2.27 ห้องพักขยะรวม 124
รูปภาพที่ 2.28 ถังขยะภายในโครงการ 124
รูปภาพที่ 2.29 ถังขยะแยกประเภท 124
รูปภาพที่ 2.30 ป้ายรณรงค์การทิ้งขยะแยกประเภท 125
รูปภาพที่ 2.31 รูปแบบอาคาร 125
รูปภาพที่ 2.32 วิธีการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย 125
รูปภาพที่ 2.33 ป้ายบอกชั้น 125
รูปภาพที่ 2.34 ระบบป้องกันอัคคีภัย 126
รูปภาพที่ 2.35 จุดรวมพล 127
รูปภาพที่ 2.36 บัตรจอดรถ VISITOR 127

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

เรื่อง **หน้า**

รูปภาพที่ 2.37 การระบายอากาศธรรมชาติ 127
รูปภาพที่ 2.38 ป้ายรณรงค์วิธีป้องกันการเกิดโรคระบาด 127
รูปภาพที่ 2.39 สระว่ายน้ำ 127
รูปภาพที่ 2.40 รางระบายน้ำล้น 127
รูปภาพที่ 2.41 ป้ายบอกความลึก 128
รูปภาพที่ 2.42 ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ 128
รูปภาพที่ 2.43 อุปกรณ์ช่วยชีวิต 128
รูปภาพที่ 2.44 ราวกันตกบริเวณสระว่ายน้ำ 128
รูปภาพที่ 2.45 ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ 128
รูปภาพที่ 2.46 ระเบียงห้องพัก 128
รูปภาพที่ 2.47 เบอร์โทรฉุกเฉิน 128
รูปภาพที่ 2.48 กล้องวงจรปิด 129
รูปภาพที่ 2.49 สุขภัณฑ์ 129
รูปภาพที่ 2.50 วิธีแนะนำการจอดรถที่ถูกต้อง 129
รูปภาพที่ 2.51 งานดูแลสวน 130
รูปภาพที่ 2.52 การฉีดล้างพื้นถนน 130
รูปภาพที่ 2.53 การล้างทำความสะอาดสระว่ายน้ำ 130
รูปภาพที่ 2.54 การทำความสะอาดประจำวัน 131
รูปภาพที่ 2.55 การดักไขมัน 131
รูปภาพที่ 2.56 การฉีดพ่นแมลง 131
รูปภาพที่ 2.57 การตรวจสอบเส้นท่อ ก๊อกน้ำ สุขภัณฑ์ ฯลฯ 132
รูปภาพที่ 2.58 การตรวจสอบและล้างระบบไส้กรองน้ำใช้ 132
รูปภาพที่ 2.59 การล้างห้องพักขยะรวม 132
รูปภาพที่ 2.60 การล้างเครื่องปรับอากาศ 133
รูปภาพที่ 2.61 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่วนกลาง 133
รูปภาพที่ 2.62 การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า/เครื่อง GEN 133
รูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่าง 136

สารบัญตาราง

ตารางที่ **หน้า**

ตารางที่ 1.1 ปริมาณน้ำเสียและการจัดการน้ำเสียของโครงการ 7
ตารางที่ 1.2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay 31
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay 36
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay 111
ตารางที่ 3.1 วิธีการเก็บ รักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 135
ตารางที่ 3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด 137
ตารางที่ 3.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 142

บทสรุปผู้บริหาร

1. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ในระยะดำเนินการ โครงการอาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ของ บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรกายภาพ (สภาพภูมิประเทศ, ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว, ทรัพยากรดิน และการชะล้างพังทลายของดิน, คุณภาพอากาศ, เสียง, คุณภาพน้ำ) ด้านทรัพยากรชีวภาพ (นิเวศวิทยาทางบก, นิเวศวิทยาทางน้ำ) ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (การใช้ไฟฟ้า, การใช้น้ำ, การระบายน้ำ, การจัดการขยะมูลฝอย, การคมนาคม, การใช้ที่ดิน) ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (สภาพสังคมและเศรษฐกิจ, สาธารณสุข, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สุนทรียภาพ, สระว่ายน้ำ, การประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน) รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่าง ๆ และการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569

1.1 ทรัพยากรทางกายภาพ

1. สภาพภูมิประเทศ

(1) พบโครงการจัดให้มีการปลูกหญ้าปกคลุมดิน เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน

(2) พบโครงการจัดให้มีรั้วรอบแนวเขตที่ดินโครงการ เพื่อป้องกันการพังทลายของดินถมลงสู่พื้นที่ข้างเคียง

2. ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว

(1) โครงการได้มีการซ้อมหนีภัยในกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวพร้อมกับการซ้อมอพยพหนีไฟซึ่งจะดำเนินการซ้อม ปีละ 1 ครั้ง โดยในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีภัย

(2) โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัยด้านการปฏิบัติตนกรณีเกิดแผ่นดินไหว รวมทั้งมีการจัดเตรียมแผนสำหรับปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เมื่อเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้อาศัยในโครงการ

(3) โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัยด้านการปฏิบัติตนกรณีเกิดแผ่นดินไหว รวมทั้งมีการจัดเตรียมแผนสำหรับปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เมื่อเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้อาศัยในโครงการ

3. ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน

(1) โครงการจัดให้มีการปลูกหญ้าปกคลุมดิน เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน

(2) โครงการจัดให้มีรั้วรอบแนวเขตที่ดินโครงการ เพื่อป้องกันการพังทลายของดินถมลงสู่พื้นที่ข้างเคียง

(3) โครงการติดป้ายรณรงค์ให้ช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

(4) โครงการมีการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการเป็นประจำ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

(5) หากมีการร้องเรียนอันเกิดจากโครงการ ทางโครงการจะรีบดำเนินการแก้ไข และชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

4. คุณภาพอากาศ

(1) โครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว และสันนูน บริเวณทางเข้าโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น

(2) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ หรือถนนภายในโครงการ หากเกิดความสกปรกหรือมีฝุ่น จะดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดทันที

(3) โครงการได้ติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์ บริเวณลานจอดรถของโครงการ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาภายในโครงการเห็นได้ชัดเจน รวมถึงให้มีการลดความเร็วของยานพาหนะ เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นที่เกิดขึ้น

(4) โครงการได้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกการจราจรในการเข้า-ออก บริเวณพื้นที่โครงการ

(5) ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ เพื่อเพิ่มความร่มรื่น และช่วยในการดูดซับ CO จากยานพาหนะและเป็นม่านกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลสาร

(6) โครงการมีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลา จากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศภายในโครงการ เพื่อการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศอนามัย

5. เสียง

(1) โครงการได้ติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์ บริเวณลานจอดรถของโครงการ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาภายในโครงการเห็นได้ชัดเจน รวมถึงให้มีการลดความเร็วของยานพาหนะ เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นที่เกิดขึ้น

(2) โครงการได้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกการจราจรในการเข้า-ออก บริเวณพื้นที่โครงการ

(3) โครงการจัดให้มีระเบียบการอยู่อาศัยภายในโครงการ เพื่อควบคุมกิจกรรมไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ

6. คุณภาพน้ำ

(1) โครงการได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนด

(2) ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัดเป็นประจำทุกเดือน

(3) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณกากตะกอนภายในบ่อเกรอะเป็นประจำสม่ำเสมอ และหากมีปริมาณมาก ทางโครงการดำเนินการสูบตะกอนทันที

(4) โครงการจัดให้มีการกำจัดไขมันออกจากถังดักไขมันและล้างบ่อดักไขมัน ทุกๆ 1สัปดาห์/ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยการตักกากไขมันและเศษมูลฝอยใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่นสนิทก่อนนำไปทิ้งที่พักมูลฝอยรวม

(5) ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(6) มาตรวัดไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียไม่ได้แยกออกจากมาตรวัดไฟฟ้าของส่วนอื่น แต่จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ และดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ประจำ

(7) ทางโครงการได้มีการกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบ บำบัด โดยใช้การเติมเชื้อจุลินทรีย์เพื่อลดก๊าซมีเทน

(8) ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอยู่แยกออกจากพื้นที่ส่วนกลางของผู้พักอาศัย แต่หากมีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและควบคุมอยู่ทำงานอยู่ตลอด

(9) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำของโครงการ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเป็นประจำทุกเดือน และมีการตรวจค่าคลอรีนคงเหลือ ค่า pH เป็นประจำทุกวัน

(10) โครงการจัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน

(11) โครงการจัดให้มีการดูแลการทำงานของระบบสระว่ายน้ำเป็นประจำ และมีการทำความสะอาดสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกวัน

1.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพ

1. นิเวศวิทยาทางบก

(1) โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อทรัพยากรทางกายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ โดยมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ คอยตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ

(2) โครงการจัดให้มีคนสวนคอยดูแลและรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(3) โครงการติดป้ายรณรงค์ให้ช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

(4) โครงการมีการตรวจสอบระบบสาธาณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการเป็นประจำ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

(5) โครงการจัดให้มีคนสวนคอยดูแลและรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2. นิเวศวิทยาทางน้ำ

(1) โครงการได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนด

(2) โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ผ่านมาตรฐานที่กำหนดก่อนปล่อยออกสู่สำรางสาธารณะนอกโครงการ

(3) โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด

(4) ปัจจุบันโครงการไม่มีการก่อสร้าง หรือการใช้ประโยชน์จากสำรางสาธารณะ รวมทั้งตั้งแต่ระยะก่อสร้างทางโครงการไม่มีการรุกล้ำ ปิดกั้น กีดขวาง หรือเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำในสำรางสาธารณะ

1.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

1. การใช้ไฟฟ้า

(1) โครงการได้ติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างรอบโครงการออกแบบไม่กระทบผู้พักอาศัย

(2) โครงการได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าไว้ภายนอกอาคาร โดยไม่ติดกับอาคารพักอาศัย

(3) โครงการได้ติดป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า/น้ำ ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และมีการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานภายในโครงการ ทั้งนี้จัดให้มีการดูแลและตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าเป็นประจำ

(4) ในส่วนสำนักงานของโครงการจัดให้มีการใช้มู่ลี่กันสาดป้องกันแสงแดดและความร้อน เพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทความร้อนเข้าภายในอาคาร

(5) ทางโครงการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า หลอดไฟ LED อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5

2. การใช้น้ำ

(1) โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำดิบ และถังเก็บน้ำผ่านกรองไว้ภายในโครงการ เพื่อเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ภายในโครงการ

(2) โครงการได้ติดป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า/น้ำ ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

(3) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการรั่วไหลของระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อเป็นประจำ หากชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมทันที

(4) โครงการได้ติดป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า/น้ำ ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และมีการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานภายในโครงการ ทั้งนี้จัดให้มีการดูแลและตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อเป็นประจำ หากชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมทันที

(5) ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลถังเก็บน้ำเป็นประจำและจัดให้มีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำทุก 6 เดือน หรือตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการดูแลระบบไส้กรองน้ำใช้เป็นประจำ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(6) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและควบคุม ขณะมีการบำรุงรักษา/ล้างถังเก็บน้ำใต้ดิน เพื่ออำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(7) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลปริมาณน้ำใช้ภายในโครงการ กรณีที่มีการเติมน้ำเข้าสู่ถังเก็บน้ำดิบจะมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานแจ้งให้ทราบ เพื่อความสะดวกในการเข้าพัก

3. การระบายน้ำ

(1) โครงการได้ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณรางระบายน้ำภายในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำเป็นประจำ หรือหากมีการอุดตันจะดำเนินการลอกตะกอนทันที

(2) โครงการมีบ่อหน่วงน้ำสำหรับกักเก็บน้ำฝน โดยจะเก็บไว้ระยะหนึ่งก่อน หากไม่ได้นำมาใช้ก็จะระบายออก

(3) โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ผ่านมาตรฐานที่กำหนดก่อนปล่อยออกสู่ลำรางสาธารณะนอกโครงการ

(4) โครงการจัดให้มีเครื่องสูบน้ำ สำหรับสูบน้ำเพื่อระบายออก และจัดให้มีการตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

(5) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำเป็นประจำ หรือหากมีการอุดตันจะดำเนินการลอกตะกอนทันที

(6) โครงการจัดให้มีท่อระบายน้ำ ระบายน้ำฝนลงสู่บ่อหน่วงน้ำก่อนสูบทิ้งหากไม่ได้มีการนำมาใช้

(7) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโครงการอยู่ตลอด หรือในช่วงมรสุม ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

4. การจัดการมูลฝอย

(1) โครงการจัดให้มีถังขยะแยกประเภทและถังขยะทั่วไปไว้ตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ ซึ่งสามารถรองรับขยะภายในโครงการได้อย่างเพียงพอ

(2) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเก็บรวบรวมมูลฝอยภายในโครงการทั้งหมด มาคัดแยกประเภท และจัดเก็บใส่ถุงดำปิดมิดชิด รวบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมก่อนจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บขน

(3) โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกครั้งหลังมีการเก็บขนขยะ

(4) ห้องพักขยะของโครงการจัดให้อยู่แยกจากบริเวณห้องพัก ซึ่งเป็นห้องคอนกรีตที่มีประตูระบายอากาศ โดยจะมีการเก็บขนขยะทุกวันจากเอกชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากเทศบาล และมีการล้างห้องพักขยะทุกครั้งหลังเก็บขน

(5) โครงการมีท่อรวบรวมน้ำเสียสำหรับการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยไปยังระบบบำบัดน้ำเสีย

(6) โครงการได้ว่าจ้างรถเก็บขนมูลฝอยเอกชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากเทศบาลเข้ามาเก็บขนมูลฝอย โดยดำเนินการเก็บขนทุกวัน เพื่อป้องกันกลิ่นและขยะตกค้าง

(7) โครงการได้ติดต่อร้านรับซื้อของเก่ามารับมูลฝอยรีไซเคิลตามปริมาณความเหมาะสม

(8) โครงการจัดให้มีถังขยะแยกประเภทและถังขยะทั่วไปไว้ตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ ซึ่งสามารถรองรับขยะภายในโครงการได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะภายในโครงการ

(9) โครงการมีการปลูกต้นไม้บริเวณห้องพักขยะรวมของโครงการ เพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่นและทัศนียภาพ

(10) โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกทางจราจรเมื่อมีการเก็บขนขยะ

(11) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากมีการเก็บขนมูลฝอย ซึ่งน้ำเสียทั้งหมดจากการล้างห้องพักขยะจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ

(12) โครงการได้จัดให้มีการจัดเก็บมูลฝอยใส่ถุงดำปิดมิดชิด รวบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมก่อนจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บขน

5. การคมนาคม

(1) โครงการมีการติดป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในโครงการ เครื่องหมายจราจร ป้ายแสดงทางไปจอดรถ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลการจราจร การอำนวยความสะดวกในการเข้า – ออกภายในโครงการ

(2) โครงการมีการติดตั้งป้ายบอกทิศทางเหนือผิวจราจร ช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นป้ายได้เด่นชัดในระยะไกล และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

(3) โครงการได้จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลการจราจร การอำนวยความสะดวกในการเข้า – ออกภายในโครงการ

(4) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการได้จัดให้มีเนินชะลอความเร็ว เพื่อชะลอความเร็วก่อนเข้า-ออกโครงการ

(5) โครงการมีการติดตั้งป้ายชื่อโครงการบริเวณหน้าโครงการและบริเวณทางเข้า-ออก ที่สามารถเห็นได้ชัดเจน

(6) บริเวณทางเข้า-ออก หรือด้านหน้าโครงการเป็นทางโค้ง ซึ่งไม่สามารถจอดรถได้ แต่ทั้งนี้ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลความเรียบร้อย

(7) ภายในโครงการจัดให้มีเครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินที่ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตกภายในโครงการ

(8) บริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ จัดให้มีวิธีแนะนำการจอดรถที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และความเสียหาย ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบการทำงานของเครื่องลิฟต์ยก ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ตลอด หรือหากเกิดเหตุขัดข้อง ทางบริษัทที่ดูแลระบบของเครื่องลิฟต์ยก มี Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อทำการแก้ไข

6. การใช้ที่ดิน

โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลน และผังภูมิสถาปัตย์เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ตามที่กฎหมายกำหนด

1.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

1. สภาพสังคมและเศรษฐกิจ

(1) โครงการได้มีเจ้าหน้าที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยรอบหากเกิดการร้องเรียน และจะดำเนินการแก้ไขปัญหาทันทีหากมีการร้องเรียน

(2) โครงการมีกฎระเบียบการเข้าพัก และข้อห้ามติดภายในโครงการ และแจ้งให้ผู้ที่เข้ามาพักอาศัยทราบก่อนเข้าพัก

(3) โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และได้จัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ เพื่อให้โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้

- **คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน**

(1) โครงการได้ติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์ บริเวณลานจอดรถของโครงการ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาภายในโครงการเห็นได้ชัดเจน รวมถึงให้มีการลดความเร็วของยานพาหนะ เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นที่เกิดขึ้น

(2) ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ เพื่อเพิ่มความร่มรื่น และช่วยในการดูดซับ CO จากยานพาหนะและเป็นม่านกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลสาร

(3) การติดตั้ง Condensing Unit เครื่องปรับอากาศของโครงการ มีการติดตั้งไม่หันเข้าสู่อาคารข้างเคียงหรือทางคนสัญจร

(4) ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลผู้พักอาศัยไม่ให้ทำกิจกรรมส่งเสียงดังจนทำให้เกิดความรำคาญ

- **การใช้ไฟฟ้า**

(1) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้าภายในโครงการเป็นประจำ หากเกิดการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที

(2) โครงการมีการติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันฟ้าผ่าตามที่กำหนด รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้า ระบบสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐาน

(3) โครงการได้ติดป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า/น้ำ ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และมีการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานภายในโครงการ

(4) โครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย

- **การใช้น้ำ**

(1) โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำดิบ และถังเก็บน้ำผ่านกรองไว้ภายในโครงการ เพื่อเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ภายในโครงการ

(2) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการรั่วไหลของระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อเป็นประจำ หากชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมทันที

(3) โครงการได้ติดป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า/น้ำ ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และมีการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานภายในโครงการ

- **การจัดการน้ำเสีย**

(1) ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ผ่านมาตรฐานที่กำหนดก่อนปล่อยออกสู่ลำรางสาธารณะนอกโครงการทั้งหมด

- **การระบายและป้องกันน้ำท่วม**

(1) โครงการมีบ่อหน่วงน้ำสำหรับกักเก็บน้ำฝน โดยจะเก็บไว้ระยะหนึ่งก่อน หากไม่ได้นำมาใช้ก็จะระบายออก

(2) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำเป็นประจำ หรือหากมีการอุดตันจะดำเนินการลอกตะกอนทันที

(3) โครงการได้ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณรางระบายน้ำภายในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำเป็นประจำ หรือหากมีการอุดตันจะดำเนินการลอกตะกอนทันที

- **การจัดการขยะ**

(1) โครงการจัดให้มีถังขยะแยกประเภทและถังขยะทั่วไปไว้ตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ ซึ่งสามารถรองรับขยะภายในโครงการได้อย่างเพียงพอ

(2) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากมีการเก็บขนมูลฝอย ซึ่งน้ำเสียทั้งหมดจากการล้างห้องพักขยะจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ

- **การคมนาคมและการขนส่ง**

(1) โครงการมีการติดป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในโครงการ เครื่องหมายจราจร ป้ายแสดงทางไปจอดรถ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลการจราจร การอำนวยความสะดวกในการเข้า – ออกภายในโครงการ

(2) พื้นที่จอดรถของโครงการจัดให้มีการตีเส้นแบ่งช่องจราจรที่ชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ

(3) ปัจจุบันภายในโครงการ หรือบริเวณทางเข้า-ออกโครงการไม่มีการก่อสร้างใดๆ

(4) บริเวณทางเข้า-ออก หรือด้านหน้าโครงการเป็นทางโค้ง ซึ่งไม่สามารถจอดรถได้ แต่ทั้งนี้ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลความเรียบร้อย

- **ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย**

(1) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ

(2) โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนด

(3) ถังดับเพลิงภายในโครงการ มีวิธีการใช้อุปกรณ์ภายในตัว ทั้งนี้โครงการได้มีการซ้อมหนีภัยในกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวพร้อมกับการซ้อมอพยพหนีไฟซึ่งจะดำเนินการซ้อม ปีละ 1 ครั้ง โดยในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีภัย

(4) ปัจจุบันโครงการยังไม่มีแผนผังแสดงตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ เส้นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพล ภายในโครงการ

- **ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ**

(1) โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ปลูกไม้ดอกไม้ประดับภายในโครงการ เพื่อความร่มรื่น ผ่อนคลาย และความสวยงาม

(2) เลือกใช้วัสดุตกแต่งอาคารให้กลมกลืนกับอาคารและชุมชนโดยรอบอาคารตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้

(3) โครงการจัดให้มีคนสวนดูแลพื้นที่สีเขียว ไม้ดอกไม้ประดับ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีเสมอ

2. **สาธารณสุข**

- **มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจาก คุณภาพอากาศ**

(1) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ หรือถนนภายในโครงการ หากเกิดความสกปรกหรือมีฝุ่น จะดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดทันที

(2) โครงการได้ติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์ บริเวณลานจอดรถของโครงการ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาภายในโครงการเห็นได้ชัดเจน รวมถึงให้มีการลดความเร็วของยานพาหนะ เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นที่เกิดขึ้น

(3) โครงการได้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกการจราจรในการเข้า-ออก บริเวณพื้นที่โครงการ

(4) ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ เพื่อเพิ่มความร่มรื่น และช่วยในการดูดซับ CO จากยานพาหนะและเป็นม่านกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลสาร

- **มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพจากน้ำเสีย**

(1) โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ จำนวน 6 ชุด โดยระบบบำบัดฯ มีความในการสามารถรองรับน้ำเสียของโครงการได้ทั้งหมด

(2) โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ผ่านมาตรฐานที่กำหนดก่อนปล่อยออกสู่สำรางสาธารณะนอกโครงการ

(3) มาตรวัดไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียไม่ได้แยกออกจากมาตรวัดไฟฟ้าของส่วนอื่น แต่จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจเช็ค และดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ประจำ

(4) ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประจำ

- **มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพจากมูลฝอย**

(1) ห้องพักขยะของโครงการจัดให้อยู่แยกจากบริเวณห้องพัก ซึ่งเป็นห้องคอนกรีตที่มีประตูระบายอากาศ โดยจะมีการเก็บขนขยะทุกวันจากเอกชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากเทศบาล และมีการล้างห้องพักขยะทุกครั้งหลังเก็บขน

(2) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเก็บรวบรวมมูลฝอยภายในโครงการทั้งหมด มาคัดแยกประเภท และจัดเก็บใส่ถุงดำปิดมิดชิด รวบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมก่อนจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บขน
(3) โครงการมีท่อรวบรวมน้ำเสียสำหรับการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยไปยังระบบบำบัดน้ำเสีย
(4) โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกครั้งหลังมีการเก็บขนขยะ
(5) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเก็บรวบรวมมูลฝอยภายในโครงการทั้งหมด มาคัดแยกประเภท และจัดเก็บใส่ถุงดำปิดมิดชิด รวบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมก่อนจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บขน
(6) โครงการจัดให้มีถังขยะแยกประเภทและถังขยะทั่วไปไว้ตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ ซึ่งสามารถรองรับขยะภายในโครงการได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะภายในโครงการ

- **มาตรการป้องกันและแก้ไข้ผลกระทบด้านสุขภาพ ในช่วงดำเนินการของโครงการ**

(1) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ หรือถนนภายในโครงการหากเกิดความสกปรกหรือมีฝุ่น จะดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดทันที
(2) โครงการได้ติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์ บริเวณลานจอดรถของโครงการ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาภายในโครงการเห็นได้ชัดเจน รวมถึงให้มีการลดความเร็วของยานพาหนะ เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นที่เกิดขึ้น
(3) โครงการได้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกการจราจรในการเข้า-ออก บริเวณพื้นที่โครงการ
(4) ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ เพื่อเพิ่มความร่มรื่น และช่วยในการดูดซับ CO จากยานพาหนะและเป็นม่านกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลสาร
(5) โครงการได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนด
(6) โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ผ่านมาตรฐานที่กำหนดก่อนปล่อยออกสู่ลำรางสาธารณะนอกโครงการ
(7) ห้องพักขยะของโครงการจัดให้อยู่แยกจากบริเวณห้องพัก ซึ่งเป็นห้องคอนกรีตที่มีประตูระบายอากาศ โดยจะมีการเก็บขนขยะทุกวันจากเอกชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากเทศบาล และมีการล้างห้องพักขยะทุกครั้งหลังเก็บขน
(8) โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกครั้งหลังมีการเก็บขนขยะ
(9) โครงการมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ภายในโครงการ เป็นประจำทุกวัน
(10) โครงการมีการติดป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในโครงการ เครื่องหมายจราจร ป้ายแสดงทางไปจอดรถ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลการจราจร การอำนวยความสะดวกในการเข้า – ออกภายในโครงการ

- **มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการ**
    - **โรคระบบทางเดินหายใจ**

(1) โครงการได้ติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์ บริเวณลานจอดรถของโครงการ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาภายในโครงการเห็นได้ชัดเจน รวมถึงให้มีการลดความเร็วของยานพาหนะ เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นที่เกิดขึ้น
(2) โครงการจัดให้มีการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศส่วนห้องพัก ทุก 4 เดือน และส่วนสำนักงาน ทุก 2 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
(3) ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ เพื่อเพิ่มความร่มรื่น และช่วยในการดูดซับ CO จากยานพาหนะและเป็นม่านกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลสาร
(4) โครงการจัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในโครงการ โดยการเปิดประตูหรือหน้าต่างส่วนกลางให้อากาศหมุนเวียน
(5) โครงการมีเจ้าหน้าคอยดูแลและตรวจสอบความเรียบร้อยภายในโครงการอยู่ตลอด

- **สัตว์เป็นพาหะนำโรค**

(1) โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพในการบำบัด ทั้งนี้โครงการคอยตรวจสอบปริมาณกากตะกอนภายในบ่อเกรอะเป็นประจำสม่ำเสมอ และหากมีปริมาณมาก ทางโครงการดำเนินการสูบตะกอนทันที

(2) ห้องพักขยะของโครงการจัดให้อยู่แยกจากบริเวณห้องพัก ซึ่งเป็นห้องคอนกรีตที่มีประตูระบายอากาศ โดยจะมีการเก็บขนขยะทุกวันจากเอกชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากเทศบาล และมีการล้างห้องพักขยะทุกครั้งหลังเก็บขน

(3) โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกครั้งหลังมีการเก็บขนขยะ

(4) โครงการรณรงค์ให้มีการดื่มน้ำสะอาดและรับประทานอาหารที่สุกใหม่

(5) โครงการได้ติดป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า/น้ำ ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

(6) โครงการจัดให้มีการฉีดพ่นแมลงภายในโครงการ เป็นประจำทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(7) โครงการจัดให้มีถังขยะแยกประเภทและถังขยะทั่วไปไว้ตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ ซึ่งสามารถรองรับขยะภายในโครงการได้อย่างเพียงพอ

(8) โครงการได้ว่าจ้างรถเก็บขนมูลฝอยเอกชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากเทศบาลเข้ามาเก็บขนมูลฝอย โดยดำเนินการเก็บขนทุกวัน เพื่อป้องกันกลิ่นและขยะตกค้าง

(9) โครงการได้ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณรางระบายน้ำภายในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำเป็นประจำ หรือหากมีการอุดตันจะดำเนินการลอกตะกอนทันที

(10) โครงการจัดให้มีระเบียบการอยู่อาศัยภายในโครงการ

- **คนเป็นพาหะนำโรค**

(1) ปัจจุบันโครงการมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันการเกิดโรคระบายภายในพื้นที่ส่วนโครงการอยู่ตลอด

(2) โครงการจัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในโครงการ โดยการเปิดประตูหรือหน้าต่างส่วนกลางให้อากาศหมุนเวียน

(3) โครงการมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ภายในโครงการ เป็นประจำทุกวัน

(4) โครงการจัดให้มีการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศส่วนห้องพัก ทุก 4 เดือน และส่วนสำนักงาน ทุก 2 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

- **โรคผิวหนัง**

(1) ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลถังเก็บน้ำเป็นประจำและจัดให้มีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำทุก 6 เดือน หรือตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการดูแลระบบไส้กรองน้ำใช้เป็นประจำ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(2) โครงการมีการดำเนินการตามมาตรการตั้งแต่ระยะก่อสร้าง

(3) สระว่ายน้ำของโครงการใช้ระบบคลอรีนทั้งหมด แต่ทั้งนี้ทางโครงการได้มีการตรวจคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำประจำทุกวัน เพื่อควบคุมปริมาณคลอรีนอิสระ และค่า pH ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

(4) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบการทำงานของสระว่ายน้ำอยู่ตลอด เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ

(5) โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดและความเรียบร้อยบริเวณสระทุกวัน ทั้งนี้จัดให้มีการล้างทำความสะอาดสระว่ายน้ำทุกวัน

(6) โครงการจัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำอยู่จุดที่เห็นได้ชัดเจน

(7) โครงการจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนคงเหลือน้ำสระว่ายน้ำทุกวัน

(8) โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดและความเรียบร้อยบริเวณสระทุกวัน ทั้งนี้จัดให้มีการล้างทำความสะอาดสระว่ายน้ำทุกวัน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ทำความสะอาด

(9) โครงการจัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำอยู่จุดที่เห็นได้ชัดเจน โดยมีการห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่ม และสัตว์เข้ามาบริเวณสระว่ายน้ำ

- **อุบัติเหตุ**

(1) โครงการได้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกการจราจรในการเข้า-ออก บริเวณพื้นที่โครงการ

(2) โครงการมีการติดตั้งป้ายบอกทิศทางเหนือผิวจราจร ช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นป้ายได้เด่นชัดในระยะไกล และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

(3) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการได้จัดให้มีเนินชะลอความเร็ว เพื่อชะลอความเร็วก่อนเข้า-ออกโครงการ

(4) โครงการมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ภายในโครงการ เป็นประจำทุกวัน

(5) โครงการมีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

(6) โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การใช้ถังดับเพลิงไว้ภายในโครงการ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

(7) โครงการจัดให้มีพนักงานตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพการทำของระบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน

(8) โครงการจัดให้มีระเบียงที่มีความแข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้ รวมถึงมีราวกันตกบริเวณระเบียงสำหรับแต่ละห้องพัก เพื่อป้องกันอันตราย

- **ความเครียด ความวิตก กังวล**

(1) โครงการมีกฎระเบียบการเข้าพัก และข้อห้ามติดภายในโครงการ และแจ้งให้ผู้ที่เข้ามาพักอาศัยทราบก่อนเข้าพัก เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวน

(2) โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ปลูกไม้ดอกไม้ประดับภายในโครงการ เพื่อความร่มรื่น ผ่อนคลาย และความสวยงาม

(3) โครงการจัดให้มีคนสวนดูแลพื้นที่สีเขียว ไม้ดอกไม้ประดับ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีเสมอ

(4) ภายในโครงการจัดให้มีการใช้ประโยชน์อาคารอย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น

- **มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน สุขภาพอนามัยเพิ่มเติมตามข้อห่วงกังวลจากประชาชน**

- **ฝุ่นละออง**

(1) โครงการได้ติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์ บริเวณลานจอดรถของโครงการ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาภายในโครงการเห็นได้ชัดเจน รวมถึงให้มีการลดความเร็วของยานพาหนะ เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นที่เกิดขึ้น

(2) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ หรือถนนภายในโครงการ หากเกิดความสกปรกหรือมีฝุ่น จะดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดทันที

(3) ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ เพื่อเพิ่มความร่มรื่น และช่วยในการดูดซับ CO จากยานพาหนะและเป็นม่านกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลสาร

- **การจัดการน้ำเสีย**

(1) โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ จำนวน 6 ชุด โดยระบบบำบัดฯ มีความไนการสามารถรองรับน้ำเสียของโครงการได้ทั้งหมด

(2) โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ผ่านมาตรฐานที่กำหนดก่อนปล่อยออกสู่สำรางสาธารณะนอกโครงการ

(3) มาตรวัดไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียไม่ได้แยกออกจากมาตรวัดไฟฟ้าของส่วนอื่น แต่จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ และดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ประจำ

(4) โครงการคอยตรวจสอบปริมาณกากตะกอนภายในบ่อเกรอะเป็นประจำสม่ำเสมอ และหากมีปริมาณมาก ทางโครงการดำเนินการสูบตะกอนทันที

(5) ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- **การระบายน้ำ**

(1) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำเป็นประจำ หรือหากมีการอุดตันจะดำเนินการลอกตะกอนทันที

(2) โครงการได้ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณรางระบายน้ำภายในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำเป็นประจำ หรือหากมีการอุดตันจะดำเนินการลอกตะกอนทันที

(3) โครงการได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนด

- **การใช้ไฟฟ้า**

(1) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้าภายในโครงการเป็นประจำ หากเกิดการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที

(2) โครงการมีการติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันฟ้าผ่าตามที่กำหนด รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้า ระบบสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐาน

(3) โครงการได้ติดป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า/น้ำ ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และมีการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานภายในโครงการ

(4) โครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย

- **ภาระใช้น้ำ**

(1) โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำดิบ และถังเก็บน้ำผ่านกรองไว้ภายในโครงการ เพื่อเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ภายในโครงการ

(2) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการรั่วไหลของระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อเป็นประจำ หากชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมทันที

(3) โครงการได้ติดป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า/น้ำ ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

- **การจัดการขยะ**

(1) โครงการจัดให้มีถังขยะแยกประเภทและถังขยะทั่วไปไว้ตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ ซึ่งสามารถรองรับขยะภายในโครงการได้อย่างเพียงพอ

(2) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากมีการเก็บขนมูลฝอย ซึ่งน้ำเสียทั้งหมดจากการล้างห้องพักขยะจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ

- **การคมนาคมและการขนส่ง**

(1) โครงการมีการติดป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในโครงการ เครื่องหมายจราจร ป้ายแสดงทางไปจอดรถ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลการจราจร การอำนวยความสะดวกในการเข้า – ออกภายในโครงการ

(2) พื้นที่จอดรถของโครงการจัดให้มีการตีเส้นแบ่งช่องจราจรที่ชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ

(3) ปัจจุบันภายในโครงการ หรือบริเวณทางเข้า-ออกโครงการไม่มีการก่อสร้างใดๆ

(4) บริเวณทางเข้า-ออก หรือด้านหน้าโครงการเป็นทางโค้ง ซึ่งไม่สามารถจอดรถได้ แต่ทั้งนี้ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลความเรียบร้อย

- **ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย**

(1) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ

(2) โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนด

(3) ถังดับเพลิงภายในโครงการ มีวิธีการใช้อุปกรณ์ภายในตัว ทั้งนี้โครงการได้มีการซ้อมหนีภัยในกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวพร้อมกับการซ้อมอพยพหนีไฟซึ่งจะดำเนินการซ้อม ปีละ 1 ครั้ง โดยในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีภัย

(4) ปัจจุบันโครงการยังไม่มีแผนผังแสดงตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ เส้นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพล ภายในโครงการ

- **ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ**

(1) โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ปลูกไม้ดอกไม้ประดับภายในโครงการ เพื่อความร่มรื่น ผ่อนคลาย และความสวยงาม

(2) เลือกใช้วัสดุตกแต่งอาคารให้กลมกลืนกับอาคารและชุมชนโดยรอบอาคารตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้

(3) โครงการจัดให้มีคนสวนดูแลพื้นที่สีเขียว ไม้ดอกไม้ประดับ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีเสมอ

- **อุบัติเหตุ**

(1) โครงการได้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกการจราจรในการเข้า-ออก บริเวณพื้นที่โครงการ

(2) โครงการมีการติดป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในโครงการ เครื่องหมายจราจร ป้ายแสดงทางไปจอดรถ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลการจราจร การอำนวยความสะดวกในการเข้า – ออกภายในโครงการ

(3) โครงการมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ภายในโครงการ เป็นประจำทุกวัน

(4) โครงการจัดให้มีระเบียงที่มีความแข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้ รวมถึงมีราวกันตกบริเวณระเบียงสำหรับแต่ละห้องพัก เพื่อป้องกันอันตราย

- **มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค จากระบบปรับอากาศและระบายอากาศ**

(1) โครงการมีการติดตั้งหอผึ่งเย็นเป็นไปตามที่มีวิศวกรได้ออกแบบไว้ และมีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลา จากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศภายในโครงการ เพื่อการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศอนามัย

(2) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแลบำรุงรักษาหอผึ่งเย็นให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และจัดให้มีการดูแลทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ รวมทั้งมีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลา จากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศภายในโครงการ เพื่อการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศอนามัย

(3) มีการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศส่วนห้องพัก ทุก 4 เดือน และส่วนสำนักงาน ทุก 2 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ รวมทั้งมีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลา จากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศภายในโครงการ เพื่อการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศอนามัย

3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- **มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ**

(1) โครงการมีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

(2) โครงการจัดให้มีพนักงานตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพการทำของระบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน

(3) โครงการได้มีการซ้อมหนีภัยในกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวพร้อมกับการซ้อมอพยพหนีไฟซึ่งจะดำเนินการซ้อม ปีละ 1 ครั้ง โดยในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีภัย

(4) โครงการมีการติดตั้งเบอร์โทรฉุกเฉินไว้บริเวณบอร์ดส่วนกลาง เพื่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในโครงการ

(5) โครงการจัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และอบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งมีแผนฉุกเฉินสำหรับเหตุการณ์อัคคีภัย เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

(6) โครงการจัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนผู้อพยพภายในโครงการและเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย

(7) โครงการจัดให้มีถนนภายในโครงการ เพียงพอต่อรถขนาดใหญ่ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

(8) โครงการมีการติดป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในโครงการ เครื่องหมายจราจร ป้ายแสดงทางไปจอดรถ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลการจราจร การอำนวยความสะดวกในการเข้า – ออกภายในโครงการ

(9) บริเวณทางเข้า-ออก หรือด้านหน้าโครงการเป็นทางโค้ง ซึ่งไม่สามารถจอดรถได้ แต่ทั้งนี้ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลความเรียบร้อย

(10) พื้นที่จอดรถของโครงการจัดให้มีการตีเส้นแบ่งช่องจราจรที่ชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ

(11) โครงการจัดให้มีบัตรจอดรถชั่วคราว สำหรับผู้ที่มาติดต่อภายในโครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวก

(12) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ

(13) โครงการจัดให้มีการรณรงค์การใช้รถสาธารณะให้แก่ผู้เข้าพักภายในโครงการ

(14) โครงการจัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยรอบพื้นที่โครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ

- **ปัญหาการจมน้ำ**

(1) โครงการจัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำอยู่จุดที่เห็นได้ชัดเจน

(2) บริเวณสระว่ายน้ำของโครงการจัดให้มีห่วงยางชูชีพ และเชือกยาว ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

(3) บริเวณสระว่ายน้ำของโครงการไม่ได้จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสาร แต่มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยดูแลความเรียบร้อยอยู่ตลอด หากกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะดำเนินการช่วยเหลือทันที

(4) โครงการได้สร้างสระว่ายน้ำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มั่นคงแข็งแรง และยังคอยให้ช่างคอยตรวจสอบความปลอดภัยภายในสระว่ายน้ำเป็นประจำ

(5) โครงการมีไฟส่องสว่างบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เข้าใช้ในงานสระว่ายน้ำเวลากลางคืน

(6) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลที่ว่างทางเดินรอบสระว่ายน้ำ โดยคอยดูแลให้บริเวณดังกล่าวไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้เข้าใช้บริการ

(7) โครงการมีรางระบายน้ำล้นรอบสระ ไม่เป็นสนิม สามารถทำความสะอาดได้ง่าย และมีทีมช่างคอยตรวจสอบดูแลอย่างสม่ำเสมอ

(8) บริเวณสระว่ายน้ำของโครงการไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แต่มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยดูแลความเรียบร้อยอยู่ตลอด หากกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะดำเนินการช่วยเหลือทันที

- **ปัญหาอุบัติเหตุ**

(1) บริเวณรอบสระว่ายน้ำ โครงการจัดให้มีราวกันตก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการพลัดตกจากอาคารของผู้ที่ใช้บริการ

(2) โครงการมีการติดป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในโครงการ เครื่องหมายจราจร ป้ายแสดงทางไปจอดรถ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลการจราจร การอำนวยความสะดวกในการเข้า – ออกภายในโครงการ

(3) บริเวณทางเข้า-ออก หรือด้านหน้าโครงการเป็นทางโค้ง ซึ่งไม่สามารถจอดรถได้ แต่ทั้งนี้ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลความเรียบร้อย

(4) พื้นที่จอดรถของโครงการจัดให้มีการตีเส้นแบ่งช่องจราจรที่ชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ

(5) โครงการจัดให้มีบัตรจอดรถชั่วคราว สำหรับผู้ที่มาติดต่อภายในโครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวก

(6) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ

(7) โครงการจัดให้มีการรณรงค์การใช้รถสาธารณะให้แก่ผู้เข้าพักภายในโครงการ

- **มาตรการป้องกันผลกระทบจากการเกิดวินาศภัย**

โครงการจัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยรอบพื้นที่โครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ

4. สุนทรียภาพ

(1) เลือกใช้วัสดุตกแต่งและโทนสีของอาคารให้กลมกลืนกับอาคารและชุมชนโดยรอบอาคารตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้

(2) โครงการได้ออกแบบให้มีเฉลียงห้องพักทุกห้อง

(3) โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ปลูกไม้ดอกไม้ประดับภายในโครงการ เพื่อความร่มรื่น ผ่อนคลาย และความสวยงาม

(4) ปัจจุบันโครงการไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพื้นที่ใกล้เคียง หรือหากมีเรื่องร้องเรียน จะมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที

(5) โครงการจัดให้มีคนสวนดูแลพื้นที่สีเขียว ไม้ดอกไม้ประดับ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีเสมอ และมีบำรุงรักษาสภาพอาคาร และพื้นที่ต่างๆภายในโครงการให้น่าดูอยู่เสมอ

(6) โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการตั้งแต่ระยะก่อสร้าง โดยปัจจุบันโครงการไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพื้นที่ใกล้เคียง หรือหากมีเรื่องร้องเรียน จะมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที

(7) โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานร่วมแก้ไขปัญหาจากการก่อสร้างโครงการ โดยปัจจุบันโครงการไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพื้นที่ใกล้เคียง หรือหากมีเรื่องร้องเรียน จะมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที

(8) โครงการจัดให้มีคนสวนดูแลพื้นที่สีเขียว ไม้ดอกไม้ประดับ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีเสมอ

5. สระว่ายน้ำ

(1) โครงการจัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำอยู่จุดที่เห็นได้ชัดเจน

(2) บริเวณสระว่ายน้ำของโครงการจัดให้มีห่วงยางชูชีพ และเชือกยาว ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

(3) บริเวณสระว่ายน้ำของโครงการไม่ได้จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสาร แต่มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยดูแลความเรียบร้อยอยู่ตลอด หากกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะดำเนินการช่วยเหลือทันที

(4) โครงการได้สร้างสระว่ายน้ำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มั่นคงแข็งแรง และยังคอยให้ช่างคอยตรวจสอบความปลอดภัยภายในสระว่ายน้ำเป็นประจำ

(5) โครงการมีไฟส่องสว่างบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เข้าใช้ในงานสระว่ายน้ำเวลากลางคืน

(6) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลที่ว่างทางเดินรอบสระว่ายน้ำ โดยคอยดูแลให้บริเวณดังกล่าวไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้เข้าใช้บริการ

(7) โครงการมีรางระบายน้ำล้นรอบสระ ไม่เป็นสนิม สามารถทำความสะอาดได้ง่าย และมีทีมช่างคอยตรวจสอบดูแลอย่างสม่ำเสมอ

6. การประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน

(1) โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการตั้งแต่ระยะก่อสร้าง และยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการ เพื่อให้ความร่มรื่น และระบายความร้อนภายในโครงการ

(2) โครงการมีการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการที่เหมาะสมสำหรับการใช้ และประหยัดพลังงาน จัดให้มีป้ายรณรงค์การใช้พลังงานภายในโครงการ ทั้งนี้มีการตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้าภายในโครงการให้มีประสิทธิภาพดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในโครงการเป็นประจำ

(3) โครงการมีการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการที่เหมาะสมสำหรับการใช้ และประหยัดพลังงาน จัดให้มีป้ายรณรงค์การใช้พลังงานภายในโครงการ

(4) โครงการได้ติดป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า/น้ำ ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และมีการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานภายในโครงการ

2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ของ บริษัท นิว เวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย คุณภาพน้ำ, การใช้ไฟฟ้า, การใช้น้ำ, การจัดการขยะมูลฝอย, การคมนาคม, สาธารณสุข, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สุนทรียภาพ, สระว่ายน้ำ, การประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569 สามารถสรุปได้ดังนี้

2.1 คุณภาพน้ำ

(1) โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัดตามมาตรการ โดยมีห้องปฏิบัติการเอกชนเข้ามาดำเนินการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด โดยมีดัชนี pH, บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), น้ำมัน และไขมัน (Fat Oil & Grease), ทีเคเอ็น (TKN) Total Coliform Bacteria และ Faecal Coliform Bacteria ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(2) โครงการคอยตรวจสอบปริมาณกากตะกอนภายในบ่อเกรอะเป็นประจำสม่ำเสมอ และหากมีปริมาณมาก ทางโครงการดำเนินการสูบตะกอนทันที

2.2 การใช้ไฟฟ้า

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้าภายในโครงการเป็นประจำ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าปีละ 1 ครั้ง หากเกิดการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที

2.3 การใช้น้ำ

โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ตามมาตรการ โดยมีห้องปฏิบัติการเอกชนเข้ามาดำเนินการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยมีดัชนี โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอสเชอริเชียโคไลสตาฟิโล ค็อกคัส ออเรียส คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2.4 การจัดการขยะมูลฝอย

(1) โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและล้างทำความสะอาดถังขยะและห้องพักมูลฝอยทุกครั้งหลังมีการเก็บขนขยะ เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอด

(2) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและรวบรวมขยะจากจุดต่างๆ ภายในโครงการ เป็นประจำทุกวัน เพื่อรวบรวมไปไว้ยังห้องพักขยะรวม ก่อนจะมีการเก็บขนขยะ

(3) โครงการได้ว่าจ้างรถเก็บขนมูลฝอยเอกชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากเทศบาลเข้ามาเก็บขนมูลฝอย โดยดำเนินการเก็บขนทุกวัน เพื่อป้องกันกลิ่นและขยะตกค้าง

2.5 การคมนาคม

(1) โครงการมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ห้ามจอดรถให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดระยะเวาดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มองเห็นได้ชัดเจน

(2) โครงการได้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกการจราจรในการเข้า-ออก บริเวณพื้นที่โครงการ

2.6 สาธารณสุข

(1) โครงการมีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลา จากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศภายในโครงการ เพื่อการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศอนามัย ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(2) โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัดตามมาตรการ โดยมีห้องปฏิบัติการเอกชนเข้ามาดำเนินการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด โดยมีดัชนี pH, บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), น้ำมัน และไขมัน (Fal Oil & Grease), ทีเคเอ็น (TKN) Total Coliform Bacteria และ Faecal Coliform ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(3) โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและล้างทำความสะอาดถังขยะและห้องพักมูลฝอยทุกครั้งหลังมีการเก็บขนขยะ เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอด

(4) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและรวบรวมขยะจากจุดต่างๆ ภายในโครงการ เป็นประจำทุกวัน เพื่อรวบรวมไปไว้ยังห้องพักขยะรวม ก่อนจะมีการเก็บขนขยะ

(5) โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ โดยห้องปฏิบัติการเอกชน มีดัชนี Total Coliform Bacteria และ Faecal Coliform Bacteria ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(6) โครงการจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนคงเหลือน้ำสระว่ายน้ำทุกวัน

(7) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำเป็นประจำ หรือหากมีการอุดตันจะดำเนินการลอกตะกอนทันที

2.7 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(1) โครงการจัดให้มีพนักงานตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพการทำของระบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน

(2) โครงการจัดให้มีแผนฉุกเฉินสำหรับเหตุการณ์อัคคีภัย เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคยสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

(3) โครงการได้มีการซ้อมหนีภัยในกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวพร้อมกับการซ้อมอพยพหนีไฟซึ่งจะดำเนินการซ้อม ปีละ 1 ครั้ง โดยในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีภัย

(4) โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ โดยห้องปฏิบัติการเอกชน มีดัชนี Total Coliform Bacteria และ Faecal Coliform Bacteria ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนคงเหลือน้ำสระว่ายน้ำทุกวัน เพิ่มควบคุมคุณภาพ

2.8 สุนทรียภาพ

โครงการจัดให้มีคนสวนคอยดูแลและรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2.9 สระว่ายน้ำ

โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ โดยห้องปฏิบัติการเอกชน มีดัชนี Total Coliform Bacteria และ Faecal Coliform Bacteria ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนคงเหลือน้ำสระว่ายน้ำทุกวัน เพิ่มควบคุมคุณภาพ

2.10 การประหยัด และอนุรักษ์พลังงาน

(1) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการเป็นประจำ หากเกิดการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที

(2) โครงการได้ติดป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า/น้ำ ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

บทที่ 1
บทนำ

แบบ ตต.2

บทที่ 1 บทนำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

1. ชื่อโครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)
2. สถานที่ตั้ง เลขที่ 189 หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 71/92 หมู่ที่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
5. จัดทำโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561
7. รายละเอียดโครงการ

เป็นโครงการประเภทอาคารชุด มีจำนวนห้องชุด 376 ห้องชุด ภายในประกอบด้วย อาคารทั้งสิ้น 15 อาคาร อาคารชุด 13 อาคาร อาคารที่จอดรถ 1 อาคาร และอาคารลิฟท์ บันได จำนวน 1 อาคาร มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันทุกอาคาร 17,719.80 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 14641 เลขที่ดิน 69 มีขนาดเนื้อที่ 12-2-94.40 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 20,377.60 ตารางเมตร โดยนำมาพัฒนาโครงการเพียงบางส่วนขนาดเนื้อที่ 6-2-95.20 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 10,780.80 ตารางเมตร โดยพื้นที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อโดยรอบโครงการ ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดกับ	พื้นที่ครอบครองบุคคลอื่น
ทิศใต้	ติดกับ	ทางสาธารณประโยชน์ กว้าง 6.00 เมตร
ทิศตะวันออก	ติดกับ	ถนนภาระจำยอม กว้าง 6.00 เมตร
ทิศตะวันตก	ติดกับ	ลำรางสาธารณประโยชน์ กว้างน้อยกว่า 10.00 เมตร

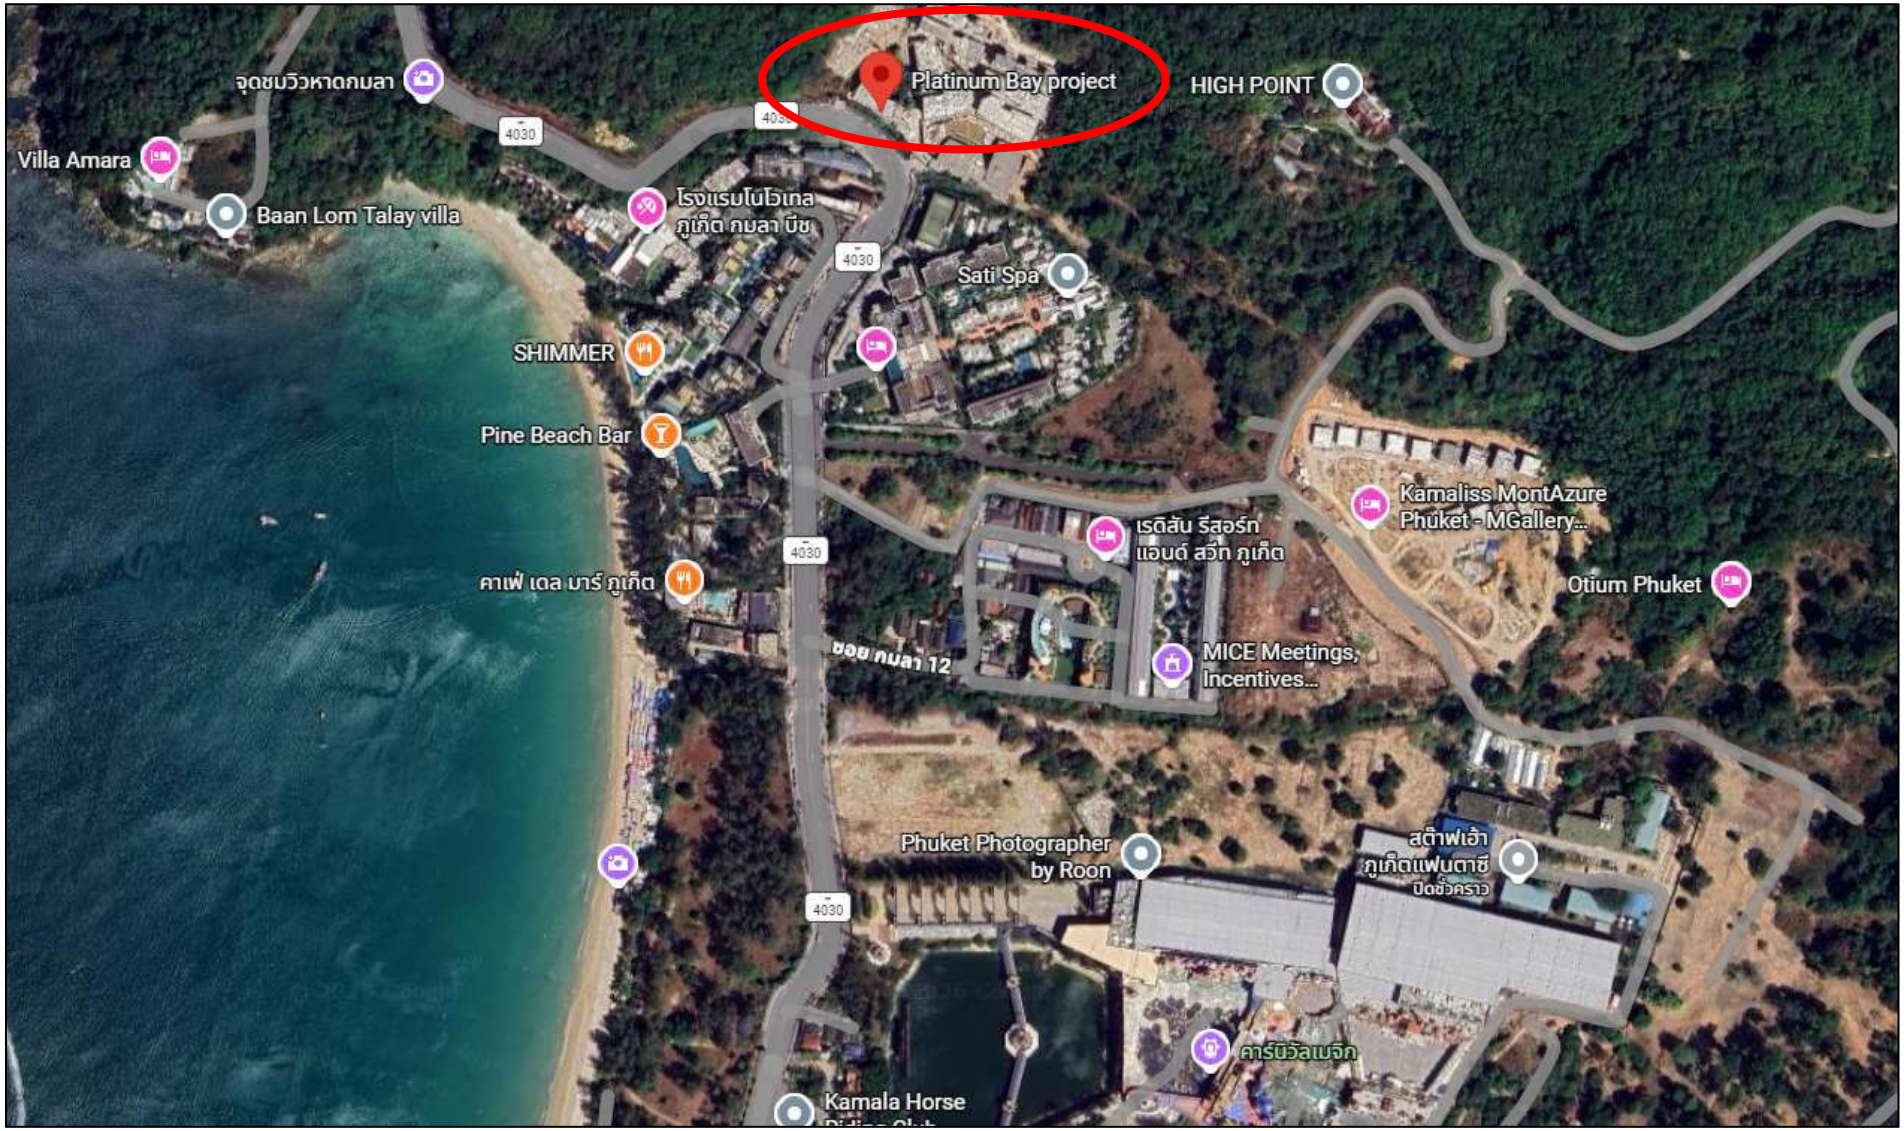

รูปภาพที่ 1.1 แผนที่ตั้งของโครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) (Top view)

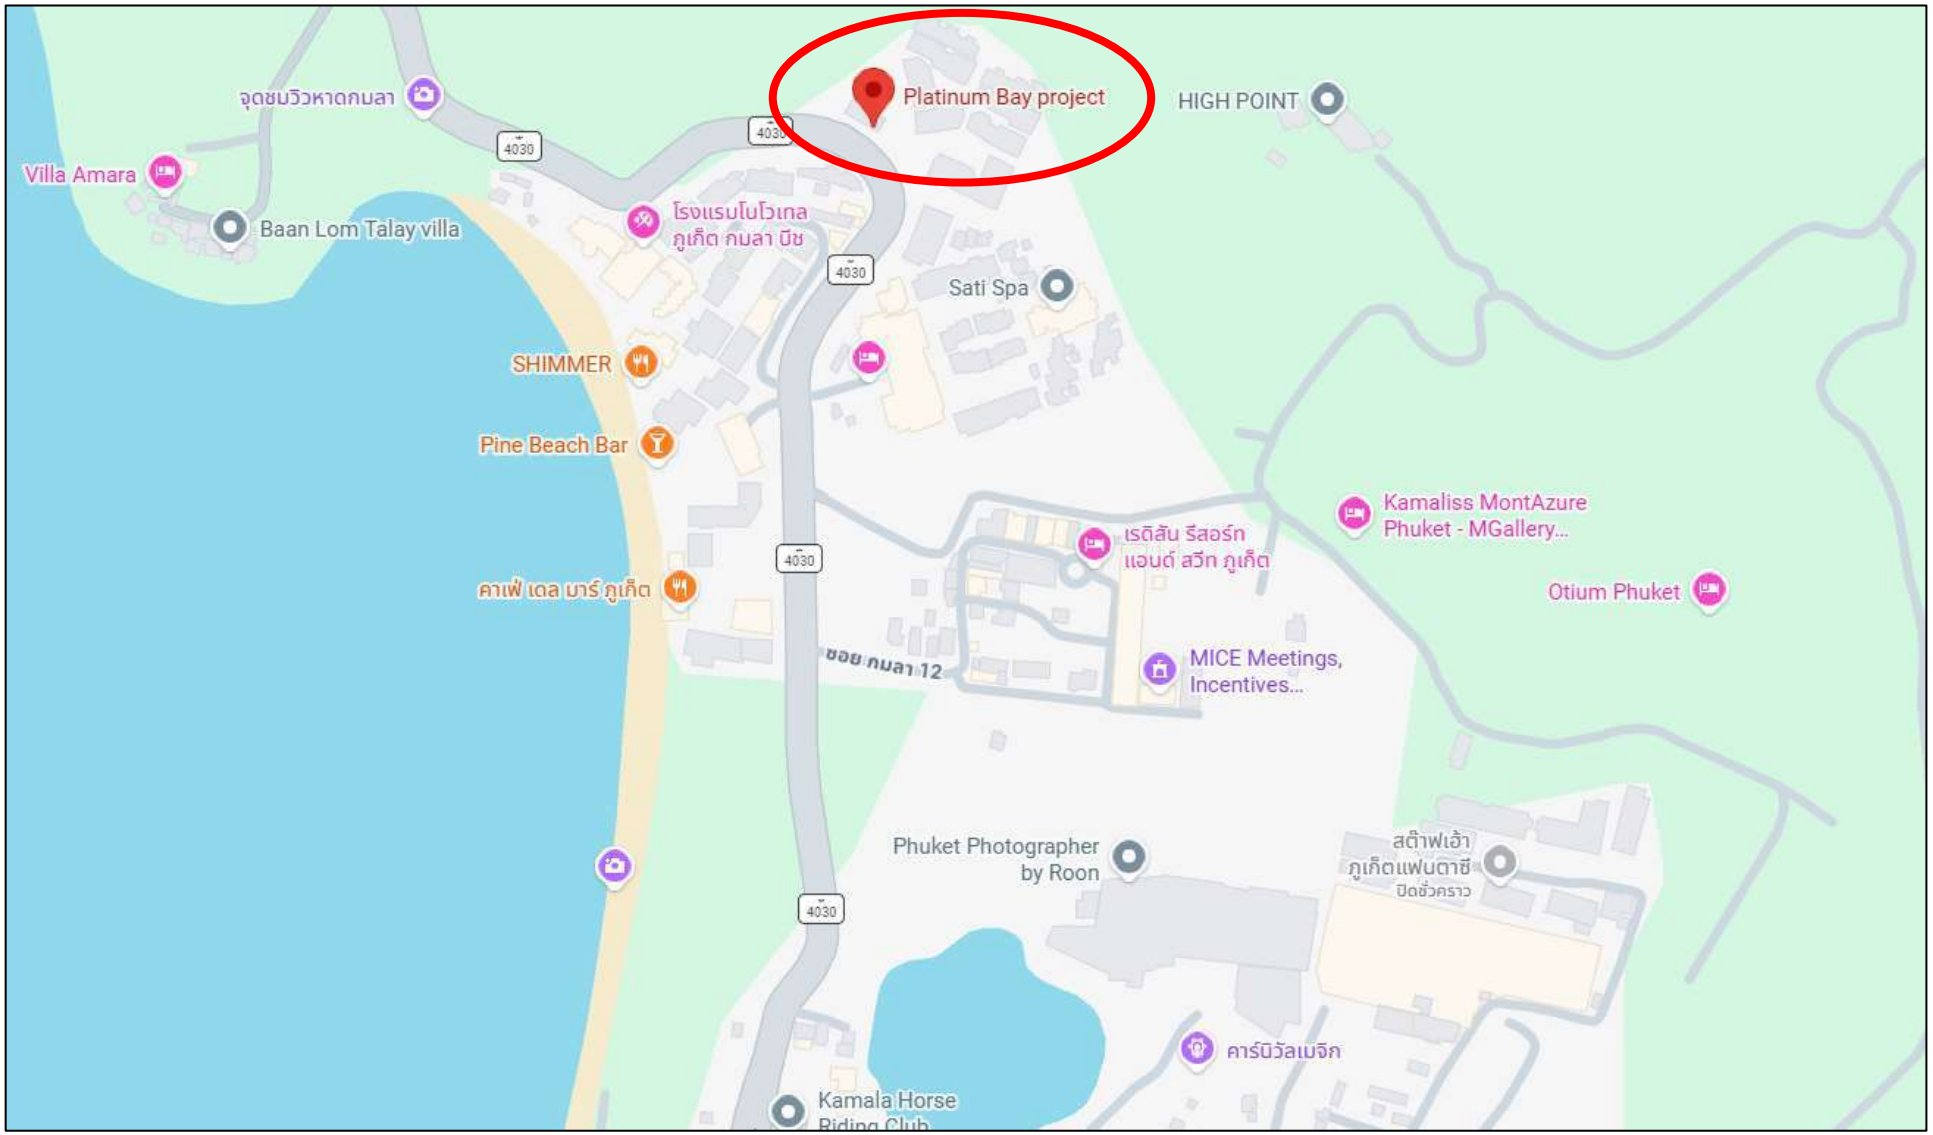

รูปภาพที่ 1.2 แผนที่ตั้งของโครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)

1. การใช้น้ำ

1.1 ปริมาณน้ำใช้

ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดของโครงการคาดการณ์จากจำนวนผู้พักอาศัย พนักงาน และพื้นที่การใช้สอยของอาคารโครงการ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น อาบ ซักล้าง ประกอบอาหาร การใช้น้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์และอื่นๆ คิดเป็นปริมาณการใช้น้ำในโครงการทั้งสิ้น 335.56 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นความต้องการน้ำใช้สูงสุด (Peak Demand) เท่ากับ 31.45 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

1.2 แหล่งน้ำใช้และระบบจ่ายน้ำ

เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตให้บริการครอบคลุมถึงพื้นที่โครงการ ดังนั้นโครงการจึงมีการใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งน้ำใช้หลัก และใช้น้ำซื้อจากเอกชนเป็นแหล่งน้ำสำรอง โดยโครงการจะรับน้ำประปาจากการประปาผ่านท่อประธานเข้าสู่โครงการผ่านมิเตอร์และเข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดินของอาคาร แบ่งออกเป็นบ่อเก็บน้ำดิบ ขนาดความจุ 115.20 ลูกบาศก์เมตร และบ่อเก็บน้ำดี ขนาดความจุรวม 121.02 ลูกบาศก์เมตร แล้วจึงสูบด้วยเครื่องสูบน้ำแรงดัน (Booster Pump) ไปยังบ่อเก็บน้ำใต้ดินของอาคารห้องชุดจำนวน 13 อาคาร เพื่อสูบจ่ายน้ำเข้าสู่ส่วนต่างๆ ภายในอาคารต่อไป

- บ่อที่ 1 เป็นบ่อเก็บน้ำดิบ ขนาดความจุ 115.20 ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่บริเวณอาคารที่จอดรถ (B1) รับน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอกชน ผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ จากนั้นจะสูบด้วยเครื่องสูบน้ำแรงดัน ไปยังบ่อเก็บน้ำดี ต่อไป
- บ่อที่ 2 เป็นบ่อเก็บน้ำดี ขนาดความจุ 121.02 ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่บริเวณอาคารที่จอดรถ (B1)รับน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต และน้ำจากบ่อเก็บน้ำดิบที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้ว หลังจากนั้นจะสูบด้วยเครื่องสูบน้ำแรงดัน ไปยังบ่อเก็บน้ำดีของแต่ละอาคารต่อไป
    - บ่อที่ 3 เป็นบ่อเก็บน้ำดี ขนาดความจุ 44.96 ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่บริเวณอาคารชุด (B4)
    - บ่อที่ 4 เป็นบ่อเก็บน้ำดี ขนาดความจุ 44.96 ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่บริเวณอาคารชุด (B5)
    - บ่อที่ 5 เป็นบ่อเก็บน้ำดี ขนาดความจุ 48.56 ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่บริเวณอาคารชุด (B6)
    - บ่อที่ 6 เป็นบ่อเก็บน้ำดี ขนาดความจุ 48.56 ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่บริเวณอาคารชุด (B3)
    - บ่อที่ 7 เป็นบ่อเก็บน้ำดี ขนาดความจุ 44.96 ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่บริเวณอาคารชุด (B2)
    - บ่อที่ 8 เป็นบ่อเก็บน้ำดี ขนาดความจุ 51.51 ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่บริเวณอาคารชุด (B7)
    - บ่อที่ 9 เป็นบ่อเก็บน้ำดี ขนาดความจุ 51.51 ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่บริเวณอาคารชุด (B8)
    - บ่อที่ 10 เป็นบ่อเก็บน้ำดี ขนาดความจุ 21.89 ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่บริเวณอาคารชุด (B9)
    - บ่อที่ 11 เป็นบ่อเก็บน้ำดี ขนาดความจุ 21.89 ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่บริเวณอาคารชุด (B10)
    - บ่อที่ 13 เป็นบ่อเก็บน้ำดี ขนาดความจุ 21.89 ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่บริเวณอาคารชุด (B12)
    - บ่อที่ 14 เป็นบ่อเก็บน้ำดี ขนาดความจุ 21.89 ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่บริเวณอาคารชุด (B13)
    - บ่อที่ 15 เป็นบ่อเก็บน้ำดี ขนาดความจุ 21.89 ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่บริเวณอาคารชุด (B14)

    ดังนั้นโครงการมีบ่อเก็บน้ำใต้ดินของโครงการจำนวน 15 บ่อ มีปริมาตรรวม 702.58 ลูกบาศก์เมตร

1.3 การปรับปรุงคุณภาพน้ำ

โครงการใช้น้ำประปาเป็นแหล่งน้ำใช้หลักและน้ำซื้อเอกชนเป็นแหล่งน้ำสำรอง โดยน้ำซื้อจากเอกชนจะผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ 4 ขั้นตอน คือ การปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบการตกตะกอน การกรอง การกำจัดสีและกลิ่น ก่อนแจกจ่ายไปยังผู้ใช้บริการในอาคาร ทั้งนี้ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- **การปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ** ด้วยการเติมสารส้ม คลอรีน และปูนขาว สารส้มช่วยให้มีการตกตะกอนได้ดียิ่งขึ้น ปูนขาวช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำหรือสาหร่ายและปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ (ปริมาณการเติมขึ้นกับผลการตรวจคุณภาพน้ำดิบ) คลอรีนช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีการสร้างตะกอนดีขึ้น ช่วยลดกลิ่นและรสที่เกิดจากตะกอนอินทรีย์ในถังตกตะกอน ช่วยป้องกันการเกิดสาหร่ายขึ้นในชั้นกรอง และฆ่าเชื้อโรคที่อาจจะปนมากับน้ำ โดยทั่วไปจะเติมคลอรีนลงในน้ำดิบด้วยปริมาณที่จะทำให้มีความเข้มข้นของคลอรีนเหลือค้างอยู่ในถังกรองประมาณ 0.10-0.50 มิลลิกรัม/ลิตร

- **การเติมอากาศ (Aerated Tank)** การกำจัดเหล็กออกจากน้ำจะอาศัยคุณสมบัติของเหล็กโดยการเปลี่ยนรูปจากเหล็กที่มีคุณสมบัติในการละลายน้ำ ไปเป็นเหล็กที่ไม่ละลายน้ำ เกิดเป็นของแข็งแขวนลอยอยู่ในน้ำแล้วสามารถกำจัดโดยการตกตะกอน ซึ่งต้องใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่นิยมใช้คือออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศ การเกิดปฏิกิริยาระหว่างเหล็กกับออกซิเจนในอากาศทำได้โดยวิธีการเพิ่มโอกาสในการสัมผัสกันระหว่างอากาศกับน้ำบาดาล เช่น การโปรยน้ำให้ไหลลงมาเป็นชั้นๆ แบบน้ำตกในถาดโปรยกรอง
- **การตกตะกอน** ปล่อยน้ำที่ผสมสารส้ม คลอรีนและปูนขาวที่ผ่านการเติมอากาศแล้วทำให้เกิดการหมุนเวียนเพื่อให้น้ำกับสารเคมีรวมตัวกันจะช่วยให้มีการจับตัวของตะกอนได้ดียิ่งขึ้น และจะนำน้ำเหล่านี้เข้าสู่ถังตกตะกอนที่มีขนาดใหญ่ เพื่อทำให้เกิดน้ำนิ่ง ตะกอนที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักมาก จะตกลงสู่ก้นถังและถูกดูดทิ้ง ส่วนน้ำใสด้านบนจะไหลเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
- **การกรอง** ใช้ทรายหยาบและทรายละเอียดเพื่อการกรองตะกอนที่มีขนาดเล็กมากในน้ำ และให้มีความใสมากขึ้น น้ำที่ผ่านการกรองจะมีความใสมากแต่อาจมีความขุ่นหลงเหลืออยู่ประมาณ 0.20-2.00 หน่วยความขุ่น และจะมีการล้างทำความสะอาดทรายกรองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การกรองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- **การกำจัดสีและกลิ่น** น้ำที่ผ่านการกรองทรายแล้วจะมีความใส แต่อาจมีสีหรือกลิ่นปะปนอยู่จึงต้องกำจัดสีและกลิ่นโดยการกรองด้วยคาร์บอน
- **ถังกรองเรซิน** เรซินนี้จะมีประสิทธิภาพและความจุหรือความสามารถในการจับอิออนต่างๆ ซึ่งลักษณะของไนเตรทมีประจุลบ และเรซินมีประจุบวก ใช้วิธีการโดยใช้เรซินที่มีประจุบวกไปจับกับไนเตรทที่มีประจุลบเอาไว้ ทำให้น้ำที่มีค่าเป็นกลางผ่านออกไป และนำไปใช้ได้

1.4 การสำรองน้ำใช้

โครงการจะทำการติดตั้งหัวรับน้ำไว้บริเวณด้านหน้าอาคารที่จอดรถ (B1) เพื่อนำไปเก็บไว้ในบ่อเก็บน้ำใต้ดินของอาคาร ซึ่งเป็นบ่อเก็บน้ำดิบ ขนาดความจุ 115.20 ลูกบาศก์เมตร และบ่อเก็บน้ำดี ขนาดความจุ 121.02 ลูกบาศก์เมตร ก่อนสูบด้วยเครื่องสูบน้ำแรงดันไปยังบ่อเก็บน้ำดีของแต่ละอาคาร ซึ่งมีปริมาตร 21.89 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 6 บ่อ ปริมาตร 44.96 ลูบาศก์เมตร จำนวน 3 บ่อ ปริมาตร 48.56 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อ และปริมาตร 51.51 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อ รวมบ่อเก็บน้ำใต้ดินของโครงการมีจำนวน 15 บ่อ ดังนั้นรวมความจุของบ่อเก็บน้ำใต้ดินทั้งหมด 702.58 ลูกบาศก์เมตร

จากความจุรวมทั้งหมดของบ่อเก็บน้ำดิบ และบ่อเก็บน้ำดี สามารถสำรองน้ำได้ ประมาณ 702.58 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถคำนวณระยะเวลาสำรองน้ำได้ดังนี้

ปริมาตรถังเก็บน้ำสำรองของโครงการ	=	702.58	ลบ.ม./วัน
ความต้องการน้ำใช้ของโครงการ	=	335.56	ลบ.ม./วัน
ดังนั้น สามารถสำรองน้ำใช้ในโครงการ	=	702.58 / 335.56	
	=	2.09	วัน
หรือมากกว่า	=	2	วัน

สำหรับการป้องกันการปนเปื้อนของน้ำในบ่อเก็บน้ำใต้ดินนั้น เนื่องจากบ่อเก็บน้ำใต้ดินของโครงการเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยจะมีโครงสร้างฐานรากที่เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งจะอยู่ในสภาวะที่มีความชื้นตลอดเวลา อาจทำให้เกิดการผุกร่อน ดังนั้น โครงการจึงจัดให้มีการทาเคลือบผิวโครงสร้างด้วยไฮโดรซีล เพื่อป้องกันการรั่วซึมและการกัดกร่อนของผิววัสดุ ส่วนการป้องกันการปนเปื้อนที่เกิดจากบ่อเก็บน้ำใต้ดินนั้น โครงการจะเลือกใช้ ไฮโดร ซีล วัสดุกันซึมชนิด โพลิเมอร์ซีเมนต์ (Cement Base) คือ ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ซึ่งจะใช้งานง่าย ไม่ต้องมีน้ำยารองพื้น (Primer) ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ปราศจากกลิ่นรุนแรง ใช้ได้ดีแม้ในสภาพพื้นผิวเปียกชื้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ไฮโดร ซีล เป็นมอร์ทาสำหรับฉาบหรือทา เพื่อป้องกันการซึมของน้ำที่มีส่วนผสมของซีเมนต์เนื้อละเอียด และนำยาโพลิเมอร์ประเภทอะคริลิค (Acrylic Polymer) ประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน เมื่อผสมทั้ง 2 ส่วนเข้าด้วยกัน สามารถใช้งานฉาบหรือทาป้องกันการซึมในงานพื้นผิวโครงสร้างคอนกรีต และสามารถใช้สำหรับงานโครงสร้างที่สัมผัสน้ำดื่ม ซึ่งปราศจากสารพิษ (Non-toxin) โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- ใช้งานง่าย

- แรงยึดเกาะสูง ทาได้ทั้งผิวคอนกรีตและโลหะ
- ทนทานต่อแรงขัดสีที่ไม่รุนแรง
- กันซึมได้ดี ทนต่อน้ำที่มีแรงดันได้ (Hydrostatic Pressure)
- ไม่เป็นพิษ (Non-toxin) ใช้กับบ่อเก็บน้ำดื่มได้
- มีความยืดหยุ่นและไม่หดตัว
- ทนต่อสภาพอากาศที่เย็นจัด
- สามารถปรับความข้น เหลวให้เหมาะสมกับการใช้งานได้

นอกจากนี้ โครงการได้มีมาตรการในการทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ในโครงการเพื่อสุขภาพอนามัยของผู้พักอาศัยดังนี้

1) ล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ทุก 6 เดือน

2) ตรวจวัดคุณภาพน้ำในถังสำรองน้ำใช้ทุก 6 เดือน โดยพารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด อย่างน้อยต้องประกอบด้วย โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอสเชอริเชียโคไล สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียสคลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) ออกความตามในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

3) สำหรับบ่อเก็บน้ำสำรองของโครงการมีลักษณะเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบด้วย ฝาถังเก็บน้ำ (ฝาช่อง Service) จำนวน 2 ฝา ขนาด 1.0 x 1.0 เมตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงไปล้าง ทำความสะอาดถังน้ำทุก 6 เดือน

2. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

2.1 ปริมาณน้ำเสีย

เมื่อโครงการเปิดดำเนินการคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียประมาณ 264.88 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่อัตราร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ ยกเว้นปริมาณน้ำเสียจากสระว่ายน้ำและห้องพักมูลฝอย) รายละเอียดดัง**ตารางที่ 1.1**

ตารางที่ 1.1 ปริมาณน้ำเสียและการจัดการน้ำเสียของโครงการ

อาคาร	จำนวน (ห้อง)	จำนวน (คน)	น้ำใช้คำนวณจากเกณฑ์ห้องพักอาคารชุด		น้ำเสีย	ระบบบำบัดน้ำเสีย	
			หน่วย (ลิตร/คน/วัน)	ลบ.ม./วัน		ถังดักไขมัน	ถังบำบัดน้ำเสีย
อาคารที่จอดรถ (B1)							AME-1400 รองรับน้ำเสีย 280.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ส่วนต้อนรับ	-	50	50	2.50	2.00		
- ร้านอาหาร	-	300	50	15.00	12.00	GT-1600	
อาคารชุด (B2)							
- ห้องชุด ขนาดน้อยกว่า 35 ตร.ม.	56	168	200	33.60	26.88		
อาคารชุด (B3)							
- ห้องชุด ขนาดน้อยกว่า 35 ตร.ม.	24	72	200	14.40	11.52		
- ห้องชุด ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม.	24	120	200	24.00	19.20		
อาคารชุด (B4)							
- ห้องชุด ขนาดน้อยกว่า 35 ตร.ม.	36	108	200	21.60	17.28		
- ห้องชุด ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม.	16	80	200	16.00	12.80		
อาคารชุด (B5)							
- ห้องชุด ขนาดน้อยกว่า 35 ตร.ม.	40	120	200	24.00	19.20		
- ห้องชุด ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม.	12	60	200	12.00	9.60		
อาคารชุด (B6)							
- ห้องชุด ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม.	40	200	200	40.00	32.00		

ตารางที่ 1.1 ปริมาณน้ำเสียและการจัดการน้ำเสียของโครงการ

อาคาร	จำนวน (ห้อง)	จำนวน (คน)	น้ำใช้คำนวณจากเกณฑ์ห้องพักอาคารชุด		น้ำเสีย	ระบบบำบัดน้ำเสีย	
			หน่วย (ลิตร/คน/วัน)	ลบ.ม./วัน		ถังดักไขมัน	ถังบำบัดน้ำเสีย
อาคารชุด (B7) - ห้องชุด ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม.	40	200	200	40.00	32.00		
อาคารชุด (B8) - ห้องชุด ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม.	40	200	200	40.00	32.00		
อาคารชุด (B9) - ห้องชุด ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม.	8	40	200	8.0	6.40		
อาคารชุด (B10) - ห้องชุด ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม.	8	40	200	8.0	6.40		
อาคารชุด (11) - ห้องชุด ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม.	8	40	200	8.0	6.40		
อาคารชุด (B12) - ห้องชุด ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม.	8	40	200	8.0	6.40		
อาคารชุด (B13) - ห้องชุด ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม.	8	40	200	8.0	6.40		
อาคารชุด (B14) - ห้องชุด ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม.	8	40	200	8.0	6.40		
สระว่ายน้ำ	-	375.45 ตร.ม.	5 ล./ตรม./วัน	4.38	0		
ที่พักมูลฝอย	-	58.13 ตร.ม.	1.5 ล./ตรม./วัน	0.08	0.08		
รวม				**335.56**	**264.88**		

2.2 การจัดการน้ำเสีย

น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในโครงการมีปริมาณน้ำเสียรวมประมาณ 264.88 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ไม่คิดน้ำใช้จากสระว่ายน้ำ) คิดที่อัตราร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมประจำวันต่างๆ ของผู้พักอาศัยในอาคารเป็นส่วนใหญ่ แหล่งกำเนิดหลักได้แก่ ห้องน้ำ ห้องส้วม การอาบน้ำ ครัวและการล้างทำความสะอาดต่างๆ ซึ่งเป็นประเภทน้ำเสียชุมชนทั่วไป โดยปริมาณน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในโครงการ ซึ่งจะทำการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้มีคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 โครงการมีลักษณะประกอบกิจการประเภทอาคารชุด จำนวน 376 ห้องชุด จัดอยู่ในอาคาร ประเภท ข (อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน) ซึ่งกำหนดให้มีค่าบีโอดีในน้ำทิ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยต้องไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร

สำหรับโครงการได้จัดให้มีถังดักไขมัน ขนาด 6.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด รองรับน้ำเสียที่เกิดจากร้านอาหาร จากนั้นรวมกับน้ำเสียส่วนอื่นๆในท่อรวบรวมน้ำเสีย เข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process,.A/S) ขนาด 280.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด เพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอาคารของโครงการทั้งหมด โดยมีรายละเอียดของถังบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

1) ติดตั้งถังดักไขมัน GT-1600 จำนวน 1 ชุด ดังนี้

- ถังดักไขมัน GT-1600 รองรับน้ำเสียจากครัว (ล้างอาหาร และล้างภาชนะ) สามารถรองรับน้ำเสียได้ 6.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าบีโอดีเข้า 1,200 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่าบีโอดีออก 840 มิลลิกรัม/ลิตร

2) ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย AME-1400 จำนวน 1 ชุด

- ชนิดระบบบำบัด AME-1400 เป็นระบบบำบัดน้ำเสียเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process,.A/S) รองรับน้ำเสียจากอาคารทุกอาคารของโครงการ จำนวน 1 ชุด มีปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 264.88 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสามารถรองรับน้ำเสียได้ 280.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าบีโอดีเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่าบีโอดีออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร

ทั้งนี้ ระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวทำหน้าที่รองรับน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ โดยน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดจะถูกเก็บไว้ในบ่อเก็บน้ำทิ้ง คสล. จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 33.00 ลูกบาศก์เมตร หลังจากนั้นน้ำทิ้งที่ถูกเก็บกักในบ่อเก็บน้ำทิ้งจะถูกสูบกลับมาใช้รดต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ด้วยการจ่ายเข้าท่อจ่ายน้ำทิ้ง ซึ่งฝังใต้ดินในรูปแบบซึมดิน ซึ่งคาดว่าโครงการจะต้องใช้น้ำสำหรับรดน้ำทั้งหมด จึงไม่มีการปล่อยออกสู่ภายนอกแต่อย่างใด

นอกจากนี้ทางโครงการจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าจำนวน 1 จุด เฉพาะในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสีย AME-1400 เพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบการเดินระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป แบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสีย แสดงดัง**รูปภาพที่ 1.1**

2.3 การกำจัดก๊าซมีเทน

ระบบกำจัดมีเทนของโครงการเป็นระบบบำบัด Biological Oxidation โดยมีตัวกลางเป็นปุ๋ยหมักพร้อมใช้งาน (Mature compost) ในปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของมีเทนจะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และ (H2O) ซึ่งในการทำให้เกิดปฏิกิริยาดังกล่าว จะต้องใช้ออกซิเจน 2 โมล ต่อมีเทน 1 โมล ดังสมการ

$$CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$$

อนึ่ง แต่ละ 16 กรัมของมีเทน (CH4) ที่ผลิตขึ้นและหายไปในบรรยากาศจะทำให้ COD ในน้ำลดลง 65 กรัมที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน ซึ่งเท่ากับ 0.34 ลบ.ม. ของมีเทน (CH4) ต่อ 1 กิโลกรัมของ COD ที่ถูกทำให้คงตัว ดังนั้น จะสามารถคำนวณหาปริมาณมีเทนที่เกิดขึ้นได้ดังนี้

จุดบำบัดที่ 1 Bio Gas จากระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 280 ลูกบาศก์เมตร/วัน

- **ปริมาณ COD ที่เกิดขึ้นของระบบ**

ระบบบำบัดน้ำเสียออกแบบรองรับน้ำเสีย	=	264.88	ลบ.ม./ วัน
BOD5 ของน้ำเสียเข้าบ่อเกรอะ	=	250.00	มก./ลิตร
BOD ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	=	20	มก./ลิตร
ให้ระบบสามารถย่อย COD ได้มีส่วนแยกกาก	=	20 %	
อัตราส่วนระหว่าง BOD5/COD สำหรับน้ำเสียชุมชน	=	0.60	
ดังนั้น COD loading ในน้ำเสีย	=	116.67	กก.COD/วัน

- **ปริมาณก๊าซมีเทน (CH4) ที่เกิดขึ้นของระบบ**

ปริมาณก๊าซมีเทน (CH4) ที่เกิดขึ้น	=	8,190.00	ลิตร/วัน
	=	8.19	ลบ.ม./วัน

โครงการเลือกใช้ถังเก็บชีวภาพขนาด 5.00 ลบ.ม. จำนวน 2 ใบ

โดยก๊าซที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกดูดนำไปเก็บในถังเก็บและนำไปเผาต่อไป

2.4 ละอองน้ำเสีย (Aerosol)

ในการบำบัดน้ำเสียแบบใช้อากาศ (Aerobic Process) ซึ่งต้องมีการเติมออกซิเจนลงไปในน้ำเสีย เพื่อให้จุลินทรีย์ได้ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาชีวเคมี เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียจนได้ผลผลิตสุดท้ายคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และเซลล์ของจุลินทรีย์ โดยเฉพาะในถังเติมอากาศ (Aeration Tank) ของระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลของโครงการ สามารถคำนวณหาปริมาณละอองน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้ดังนี้

ปริมาณน้ำเสียที่ออกแบบ	=	280	ลบ.ม./วัน
BOD ที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	=	250.00	มก./ลิตร

BOD ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	=	20.00	มก./ลิตร
เครื่องเติมอากาศชนิดจุ่มใต้น้ำขนาด	=	5.50	กิโลวัตต์
จำนวนเครื่อง	=	1	เครื่อง
เครื่องเติมอากาศชนิดจุ่มใต้น้ำขนาด	=	2.20	กิโลวัตต์
จำนวนเครื่อง	=	1	เครื่อง
ปริมาณการเติมอากาศรวม	=	165.00	ลบ.ม./ชั่วโมง
ออกซิเจนใช้จริงที่ความลึก 3 ม. ในรูปฟองอากาศ	=	10.00%	
จำนวนครั้งของอากาศที่เติมหมุนเวียนได้ภายในระบบ	=	10	ครั้ง
ดังนั้นปริมาณ Aerosol ที่ถูกดึงออกจากระบบ	=	27.50	ลบ.ม./ชั่วโมง
	=	27,500	ลิตร/ชั่วโมง
ปริมาณ Aerosol รวมทั้งระบบ	=	27,500	ลิตร/ชั่วโมง
	=	27.50	ลบ.ม./ชั้วโมง
	=	660.00	ลบ.ม./วัน
จำนวน Aerosol model 1000	=	3	ถัง
ปริมาตรรวมของถัง	=	0.59	ลบ.ม.

2.5 การนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์

น้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียทุกขั้นตอนของจุดบำบัด มีปริมาณรวมทั้งหมด 264.88 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกรวบรวมในบ่อเก็บน้ำทิ้ง คสล. ซึ่งอยู่บริเวณอาคารที่จอดรถ (B1) มีขนาด 33.00 ลูกบาศก์เมตร หลังจากนั้นน้ำทิ้งที่ถูกเก็บกักในบ่อเก็บน้ำทิ้งจะถูกสูบกลับมาใช้รดต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ด้วยการจ่ายเข้าท่อจ่ายน้ำทิ้ง ซึ่งฝังใต้ดินในรูปแบบซึมดิน ซึ่งคาดว่าโครงการจะต้องใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ ซึ่งสามารถคำนวณปริมาณน้ำทิ้งสำหรับสูบจ่ายเข้าสู่พื้นที่สีเขียวของโครงการได้ดังนี้

การจ่ายน้ำรดน้ำภายในโครงการโดยการซึมดิน	24	ชั่วโมง
โดยจากข้อมูลน้ำและการให้น้ำ อ.จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์		
ดินทราย มีอัตราการซึมดิน มากกว่า	20	มิลลิเมตร/ชั่วโมง
ดินร่วนปนทราย มีอัตราการซึมดิน มากกว่า	20	มิลลิเมตร/ชั่วโมง
ดินร่วน มีอัตราการซึมดิน มากกว่า	10	มิลลิเมตร/ชั่วโมง
ดินเหนียว มีอัตราการซึมดิน มากกว่า	5	มิลลิเมตร/ชั่วโมง
พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	2,635.30	ตารางเมตร
พื้นที่โครงการเป็นดินร่วน มีอัตราการซึมดิน	5	มิลลิเมตร/ชั่วโมง
โครงการใช้น้ำในการรดน้ำต้นไม้ด้วยระบบซึมดินทั้งหมด	316.24	ลูกบาศก์เมตร/วัน
จัดให้มีถังเก็บน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ทั้งหมด	33.00	ลูกบาศก์เมตร
(ถังเก็บน้ำหลังบำบัด 40 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้ 40 ลบ.ม.)		

ดังนั้น น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วของโครงการจะนำไปรดน้ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในโครงการทั้งหมด จึงไม่มีการปล่อยออกสู่ภายนอกแต่อย่างใด

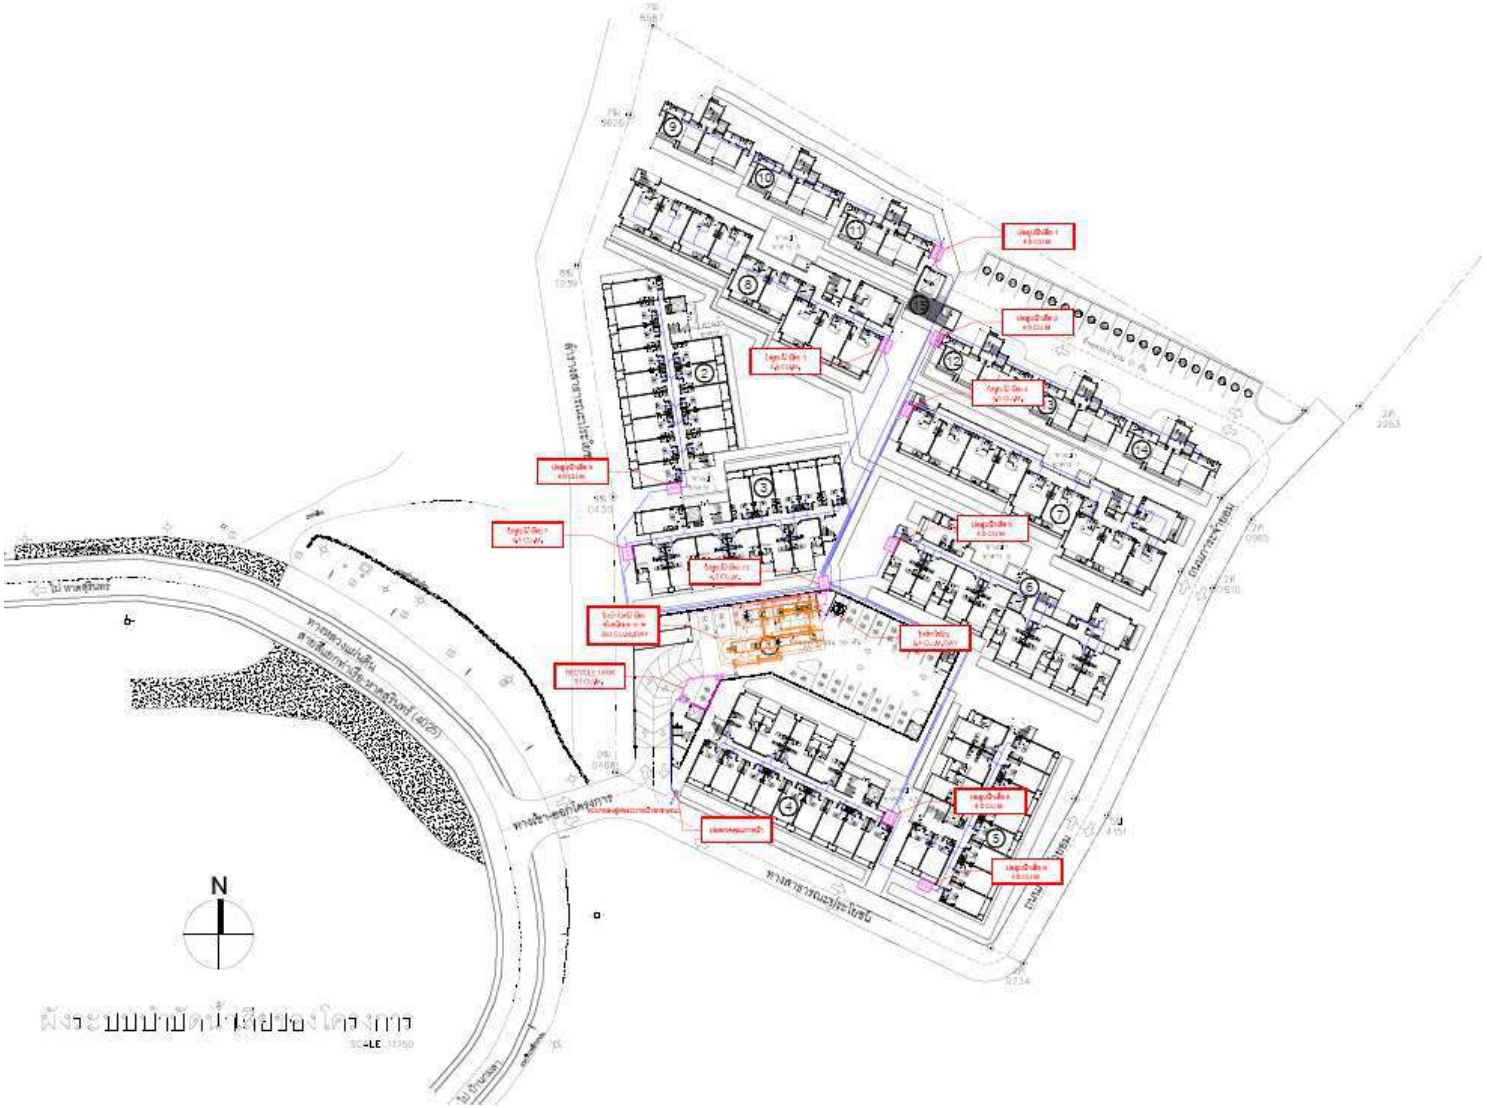

รูปภาพที่ 1.3 แบบแปลนระบบสุขาภิบาลของโครงการ

3. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

ระบบระบายน้ำภายในโครงการ ได้จัดให้เป็นระบบแยกน้ำทิ้งและน้ำฝนออกจากกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 การระบายน้ำเสีย

น้ำเสียที่ระบายออกจากเครื่องสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องครัว และจากส่วนอื่นๆ ที่ใช้น้ำทั้งหมดภายในโครงการ จะระบายออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียและถูกรวบรวมไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยมีรายละเอียดระบบท่อรวบรวมน้ำเสียของโครงการดังนี้

1) ท่อระบายน้ำเสีย (Waste Pipe, W) ประกอบด้วย ท่อระบายน้ำเสียในแนวดิ่ง ทำหน้าที่ระบายน้ำเสียออกจากการอาบ ซักล้าง และจากระเบียง ลงสู่ท่อระบายน้ำเสียแนวนอน ซึ่งทำหน้าที่ระบายน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากแหล่งต่างๆ ลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม เพื่อทำการบำบัดต่อไป

2) ท่อระบายน้ำโสโครก (Soil Pipe, S) ประกอบด้วยท่อระบายน้ำโสโครกในแนวดิ่ง ทำหน้าที่ระบายน้ำโสโครกออกจากห้องน้ำของห้องพัก และห้องน้ำส่วนกลางต่าง ๆ ลงสู่ท่อระบายน้ำโสโครกในแนวนอนรวมกับน้ำเสียจากส่วนอื่น ๆ ลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเพื่อทำการบำบัดต่อไป

3) ท่อระบายน้ำจากห้องครัว (Kitchen Pipe, KW) ประกอบด้วย ท่อระบายน้ำจากส่วนห้องครัวในแนวดิ่ง ทำหน้าที่ระบายน้ำเสียออกจากส่วนห้องครัวลงสู่ท่อระบายน้ำเสียในแนวนอน รวมกับน้ำเสียจากส่วนอื่นๆ ลงสู่ส่วนดักไขมันของระบบบำบัดน้ำเสียรวมเพื่อทำการบำบัดต่อไป

4) ท่อระบายอากาศ (Vent Pipe, V) ประกอบด้วย ท่อที่ใช้สำหรับให้อากาศผ่านหรือออกจากระบบท่อระบายน้ำเสียและน้ำโสโครก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความดันภายในระบบท่อระบายน้ำให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด นอกจากนี้ ยังช่วยให้มีอากาศหมุนเวียนอยู่ภายในท่อระบายน้ำ เพื่อดักกลิ่น (Trap Seal) จากเครื่องสุขภัณฑ์เอาไว้

5) ส่วนกักน้ำใส (Effluent Tank) น้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดจะถูกเก็บไว้ในบ่อเก็บน้ำทิ้ง คสล. จำนวน 1 บ่อ รวมปริมาตร ขนาด 33.00 ลูกบาศก์เมตร หลังจากนั้นน้ำทิ้งที่ถูกเก็บกักในบ่อเก็บน้ำทิ้งจะถูกสูบกลับมาใช้รดต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ด้วยการจ่ายเข้าท่อจ่ายน้ำทิ้ง ซึ่งฝังใต้ดินในรูปแบบซึมดินเพื่อจ่ายน้ำลงสู่ชั้นใต้ดินโดยตรง

6) ส่วนตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

น้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียทุกขั้นตอนของจุดบำบัด มีปริมาณรวมทั้งหมด 264.88 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนรวบรวมเข้าสู่ในบ่อเก็บน้ำทิ้ง คสล. ขนาด 33.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่บริเวณอาคารที่จอดรถ (B1) หลังจากนั้นน้ำทิ้งที่ถูกเก็บกักในบ่อเก็บน้ำทิ้งจะถูกสูบกลับมาใช้รดต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการทั้งหมด ด้วยการจ่ายเข้าท่อจ่ายน้ำทิ้ง ซึ่งฝังใต้ดินในรูปแบบซึมดิน เพื่อจ่ายน้ำลงสู่ชั้นใต้ดินโดยตรง ซึ่งสามารถคำนวณปริมาณน้ำทิ้งสำหรับสูบจ่ายเข้าสู่พื้นที่สีเขียวของโครงการเท่ากับ 264.88 ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงไม่มีการปล่อยออกสู่ภายนอกแต่อย่างใด โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดจะมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก อาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 โครงการมีลักษณะเป็นอาคารชุดสำหรับประกอบกิจการประเภทอาคารชุดเพื่อพักอาศัย จำนวน 376 ห้องชุด จัดอยู่ใน**อาคาร ประเภท** ข (อาคารชุดที่จำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน) ซึ่งกำหนดให้มีค่าบีโอดีในน้ำทิ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยต้องไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร

3.2 การระบายน้ำฝน

การระบายน้ำฝนของโครงการจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากชั้นดาดฟ้าของอาคาร และจากพื้นดินนอกอาคาร โดยการระบายน้ำฝนบนพื้นดินนอกอาคารจะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหลซึมลงใต้ดินตามบริเวณสนามหญ้าและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการให้น้ำฝนไหลไปตามความลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ำฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 - 0.60 เมตร ที่เตรียมไว้ การระบายน้ำของโครงการจะปล่อยให้น้ำตามแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยความลาดชัน 1:200 เพื่อรวบรวมน้ำฝนเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำฝน คสล. ขนาด 300.95 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ ซึ่งอยู่บริเวณอาคารที่จอดรถ (B1) ซึ่งเป็นบ่อหน่วงน้ำแบบปิด มีลักษณะเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อนจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ บริเวณด้านหน้าโครงการต่อไป โดยมีระยะห่างจากโครงการถึงแหล่งน้ำสาธารณะที่เป็นแหล่งรองรับน้ำประมาณ 11.50 เมตร

3.3 การป้องกันน้ำท่วม

เนื่องจากการพัฒนาโครงการจากพื้นที่รกร้าง มาเป็นอาคาร จำนวน 15 อาคาร ถนนและที่จอดรถ ทำให้สัมประสิทธิ์การไหลนองเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งจากการคำนวณอัตราการระบายน้ำก่อนและหลังพัฒนาโครงการ พบว่า ก่อนพัฒนาโครงการจะมีอัตราการระบายน้ำ 0.0944 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และหลังพัฒนาโครงการจะมีอัตราการระบายน้ำ 0.2051 ลูกบาศก์เมตร/วินาที คิดเป็นปริมาณน้ำฝนส่วนเกิน 249.09 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น โครงการได้ออกแบบให้มีการหน่วงน้ำในบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ ขนาดพื้นที่บ่อหน่วงน้ำ 7.40 x 16.60 เมตร ความลึกระดับน้ำ 2.45 เมตร รวมปริมาตร 300.95 ลูกบาศก์เมตร สำหรับชะลอน้ำในช่วงเวลาที่มีฝนตกติดต่อกันต่อเนื่องนาน 3 ชั่วโมง ไม่ให้ท่วมได้ ทั้งนี้โครงการออกแบบ ให้มีการระบายน้ำออกนอกโครงการในอัตรา 0.0944 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ

4. การจัดการมูลฝอย

4.1 ปริมาณมูลฝอย

เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ คาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นทั้งสิ้น 4,764.00 ลิตร/วัน หรือ 4.76 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 1,588 กิโลกรัม/วัน (จากแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2560 ที่กำหนดให้ปริมาณขยะมูลฝอยจากอาคารอยู่อาศัยรวม ไม่น้อยกว่า 3 ลิตร/คน/วัน หรือ 1 กิโลกรัม/คน/วัน)

จากปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจำนวน 4,764 ลิตร/วัน หรือ 4.76 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 1,588.00 กิโลกรัม/วัน ทั้งนี้ สัดส่วนของมูลฝอยที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้

(1) มูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ เช่น เศษผักผลไม้ เปลือกผลไม้ เนื้อสัตว์ เศษอาหาร เป็นต้น ซึ่งมีอยู่ประมาณ 64.98 %

(2) มูลฝอยรีไซเคิล ได้แก่ แก้ว พลาสติก กระดาษ กระป๋องอะลูมิเนียม กระป๋องเหล็ก เศษผ้า เป็นต้น ซึ่งมีอยู่ประมาณ 21%

(3) มูลฝอยทั่วไป (มูลฝอยแห้ง) ได้แก่ เปลือกลูกอม ซองขนม ซองบะหมี่สำเร็จรูป โฟม เป็นต้น ซึ่งมีอยู่ประมาณ 14%

(4) มูลฝอยอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ เป็นต้น มีอยู่ประมาณ 0.02%

จากสัดส่วนการเกิดมูลฝอยประเภทต่างๆ ที่กำหนดโดยกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต สามารถนำมาคำนวณหาอัตราการเกิดมูลฝอยแต่ละประเภทของโครงการได้ ดังนี้

- มูลฝอยเปียก ร้อยละ 64.98 คิดเป็นปริมาณมูลฝอย ประมาณ 1,031.88 กิโลกรัม/วัน
- มูลฝอยรีไซเคิล ร้อยละ 21 คิดเป็นปริมาณมูลฝอย ประมาณ 333.48 กิโลกรัม/วัน
- มูลฝอยทั่วไป ร้อยละ 14 คิดเป็นปริมาณมูลฝอย ประมาณ 222.32 กิโลกรัม/วัน
- มูลฝอยอันตราย ร้อยละ 0.02 คิดเป็นปริมาณมูลฝอย ประมาณ 0.32 กิโลกรัม/วัน

จากนั้นจะนำปริมาณมูลฝอยดังกล่าวมาคำนวณปริมาตรโดยคิดจากความหนาแน่นของมูลฝอยแต่ละประเภท เพื่อคำนวณหาปริมาตรห้องพักมูลฝอยรวม โดยความหนาแน่นของมูลฝอยเปียก (มูลฝอยย่อยสลายได้) เท่ากับ 550 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร และมูลฝอยทั่วไป เท่ากับ 150 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในส่วนของมูลฝอยรีไซเคิลและมูลฝอยอันตราย บริษัทที่ปรึกษาจะใช้ค่าความหนาแน่นเท่ากับมูลฝอยทั่วไป คือ 150 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ การใช้ค่าความหนาแน่นของมูลฝอยเปียก สำหรับโครงการกำหนดให้ใช้ค่า 300 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร แทนความหนาแน่น 550 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ครอบคลุมกรณีที่การคัดแยกมูลฝอยไม่ดีพอมีมูลฝอยทั่วไปปะปนในมูลฝอยเปียก

4.2 ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ

ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ จำนวน 2 ห้อง ประกอบด้วย ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์ ขนาดพื้นที่ 29.07 ตารางเมตร และห้องพักมูลฝอยแห้ง มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตรายหรือมีพิษ ขนาดพื้นที่ 20.07 ตารางเมตร ซึ่งความสามารถในการรองรับปริมาณมูลฝอยของห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ มีรายละเอียดพื้นที่ในการกักเก็บ ดังนี้

ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 29.07 ตารางเมตร ระดับกักเก็บ 1.50 เมตร ปริมาณมูลฝอยที่สามารถกักเก็บเท่ากับ 43.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ของโครงการ 3.44 ลูกบาศก์เมตร/วัน ที่พักมูลฝอยสามารถรองรับมูลฝอยอินทรีย์ได้ 12.67 เท่าของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ของโครงการ)

ห้องพักมูลฝอยแห้งและมูลฝอยรีไซเคิลและห้องพักมุลฝอยอันตรายหรือมีพิษ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 20.07 ตารางเมตร ระดับกักเก็บ 1.50 เมตร ปริมาณมูลฝอยที่สามารถกักเก็บเท่ากับ 30.10 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับห้องพักมูลฝอยส่วนนี้โครงการจัดให้มีการแบ่งพื้นที่แยกมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล และมูลอันตรายแยกออกจากกัน ขนาดพื้นที่ละ 10.03 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการมีปริมาณมูลฝอยแห้ง 1.48 ลูกบาศก์เมตร/วัน, ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 2.22 ลูกบาศก์เมตร/วัน และปริมาณมูลฝอยอันตรายหรือมีพิษ 0.002 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้นพื้นที่พักมูลฝอยทั่วไปสามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปได้ 6.78 เท่าของมูลฝอยทั่วไป พื้นที่พักมูลฝอยรีไซเคิลสามารถรองรับมูลฝอยรีไซเคิลได้ 4.52 เท่าของมูลฝอยรีไซเคิล และพื้นที่พักมูลฝอยอันตรายหรือมีพิษสามารถรองรับมูลฝอยอันตรายหรือมีพิษได้ 5,015 เท่าของมูลฝอยอันตรายหรือมีพิษ

ดังนั้นรวมปริมาตรกักเก็บมูลฝอยประมาณ 49.14 ลบ.ม. (คิดที่ความสูงเก็บกองมูลฝอย 1.50 เมตร) อัตราการเกิดมูลฝอยรวมทั้งโครงการประมาณ 7.14 ลบ.ม./วัน ดังนั้นห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการจึงสามารถกักเก็บมูลฝอยได้มากกว่า 4.52 วัน (โดยพิจารณาจากความสามารถห้องพักมูลฝอยที่รองรับมูลฝอยมีจำนวนวันน้อยที่สุด)

เมื่อพิจารณาปริมาณมูลฝอยแยกตามประเภทของโครงการ และการออกแบบที่พักมูลฝอยรวม ได้ประมาณการณ์ปริมาณมูลฝอย 3 เท่าของการเกิดปริมาณมูลฝอยภายในโครงการ

4.3 การจัดการมูลฝอย

การจัดการมูลฝอยภายในโครงการ จะให้แม่บ้านทำหน้าที่เก็บรวบรวมมูลฝอย และทำความสะอาดภายในห้องพักและบริเวณทั่วไปภายในโครงการ ซึ่งจะเก็บรวบรวมมูลฝอยวันละ 1 ครั้ง/ห้องพัก โดยถังรองรับมูลฝอยในห้องพักจะมีขนาด 10 ลิตร จำนวน 2 ถัง และแต่ละอาคารโครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จำนวน 3 ถัง แยกเป็นถังมูลฝอยอินทรีย์ (ถังสีเขียว) 1 ถัง ถังมูลฝอยแห้ง (ถังสีเหลือง) 1 ถัง และถังรองรับมูลฝอยอันตราย (ถังสีแดง) 1 ถัง มีฝาปิดมิดชิดเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านกลิ่นและทัศนะอุจาด ซึ่งจะติดป้ายข้างถังว่า “ถังมูลฝอยอันตราย” โดยภายในถังจะรองด้วยถุงพลาสติกสีแดง ซึ่งอยู่บริเวณใต้บันไดของแต่ละอาคาร โดยมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ จะถูกคัดแยกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย ก่อนรวบรวมใส่ถุงดำ และถุงแดง (สำหรับมูลฝอยอันตราย) ผูกปากถุงให้เรียบร้อย และนำไปทิ้งในห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคารที่จอดรถ (B1) โดยแยกประเภทมูลฝอยรีไซเคิลไว้ที่ส่วนพักมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งมูลฝอยส่วนนี้สามารถนำไปขายได้ มูลฝอยทั่วไปไว้ที่ส่วนห้องพักมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์ไว้ที่ส่วนพักมูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายไว้ที่ส่วนพักมูลฝอยอันตราย โดยมีพื้นที่ห้องพักมูลฝอยรวม ประมาณ 49.14 ตารางเมตร ที่ระดับกักเก็บ 1.5 เมตร (รองรับมูลฝอยได้ 73.70 ลูกบาศก์เมตร/วัน) โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการเท่ากับ 7.14 ลูกบาศก์เมตร/วัน พบว่าสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้นาน มากกว่า 10.32 วัน แต่ทั้งนี้โครงการพิจารณาจากความสามารถห้องพักมูลฝอยที่รองรับมูลฝอยที่มีจำนวนวันได้น้อยที่สุด พบว่าห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการสามารถรองรับมูลฝอยได้ 4.52 วัน เพื่อรอรถเก็บขนมูลฝอยของบริษัทเอกชนจัดเก็บต่อไป ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไม่สามารถจัดเก็บมูลฝอยในโครงการได้ โครงการจึงจ้างบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตดำเนินการจากองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาเข้ามาจัดเก็บมูลฝอยให้แก่โครงการ โดยในช่วงที่รถเก็บขนมูลฝอยของบริษัทเอกชนที่มีใบอนุญาตทำการเก็บขยะมูลฝอยจากองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาเข้ามาเก็บขนมูลฝอยของโครงการ โครงการได้จัดให้มีพนักงานรวมรวบมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยรวมไปยังรถเก็บขนมูลฝอย ซึ่งมูลฝอยในห้องพักมูลฝอยรวมจะอยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการลำเลียงออกได้ทันทีเพื่อความสะดวกและป้องกันการปนเปื้อนต่อพนักงานและผู้เก็บขนมูลฝอย ทั้งนี้ โครงการจะประสานกับรถเก็บขนมูลฝอยเพื่อทราบช่วงเวลาในการเข้ามาจัดเก็บมูลฝอย รวมทั้งในช่วงที่มีการจอดรถเก็บขนมูลฝอยโครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มาบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่สัญจรไปมาและความสะดวกรวดเร็วในการเก็บขนมูลฝอย

5. ระบบไฟฟ้า

5.1 ระบบไฟฟ้าหลัก

ระบบไฟฟ้าหลักของโครงการเชื่อมต่อกับระบบจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้าถลาง ผ่านระบบสายไฟฟ้าแรงสูงขนาด 33 kV เป็นการติดตั้งแบบพาดเสา เข้าสู่หม้อแปลงในโครงการชนิด Oil Type ขนาด 2,000 kVA จำนวน 1 ชุด ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน 1.00 เมตร เพื่อแปลงไฟฟ้า 33 kV 3 เฟส 4 สาย 380/220 โวลท์ 50 เฮิร์ต S/N จากนั้นหม้อแปลงจะจ่ายไฟฟ้าให้กับอาคาร โดยเปลี่ยนการติดตั้งสายไฟฟ้าเป็นแบบฝังใต้ดินเข้าสู่อาคารไปยังแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board, MDB) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคารร้านอาหาร เพื่อกระจายไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ต่อไป

ซึ่งระยะห่างของหม้อแปลงไฟฟ้าสอดคล้องตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยพ.ศ. 2556 ที่กำหนดให้ระยะห่างต่ำสุดตามแนวนอนระหว่างสายไฟฟ้ากับสิ่งก่อสร้าง เมื่อสายไฟฟ้าไม่ยึดติดกับสิ่งก่อสร้าง (เมตร) กำหนดให้แรงดันไฟฟ้า 11-33 kV ชนิดของสายไฟฟ้าเป็นสายหุ้มฉนวนแรงสูง 2 ชั้น ไม่เต็มพิกัด กำหนดให้ผนังด้านปิดของอาคาร มีระยะห่าง 0.30 เมตร ส่วนผนังด้านเปิดของอาคาร เฉลียงระเบียงหรือบริเวณที่มีคนเข้าถึงได้ มีระยะห่าง 0.90 เมตร ดังนั้นระยะห่างดังกล่าวไม่กระทบต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการและพื้นที่โดยรอบ

5.2 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

ในอาคารจะมีแผงควบคุมไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board, MDB) ซึ่งตั้งอยู่ในชั้นที่ 1 ของอาคารที่จอดรถ (B1) ซึ่งจะรับไฟฟ้าจากหม้อแปลงของโครงการ แล้วทำการจ่ายไฟฟ้าไปที่แผงควบคุมไฟฟ้ารองในแต่ละชั้น (Sub Distribution Panel, SDP) เพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ แผงควบคุมไฟฟ้าย่อย (Load Panel,LP) แล้วจ่ายไฟให้แก่ส่วนต่างๆ ของอาคารในแต่ละอาคารต่อไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ โครงการได้ติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ระบบป้องกันไฟฟ้าเกินปริมาณที่กำหนดแบบตัดวงจรอัตโนมัติ (Circuit Breaker) ไว้ด้วย

5.3 ระบบป้องกันอันตรายจากการเกิดไฟฟ้ารั่วและฟ้าผ่า

ครงการจะติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าบริเวณชั้นหลังคาของอาคารชุด (B7) จำนวน 1 แห่ง

โดยอุปกรณ์และการติดตั้งระบบเป็นไปตามรายละเอียดและตามที่ระบุในแบบและแยกเป็นอิสระจากระบบต่อลงดินของระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานอ้างอิงดังต่อไปนี้

(ก) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า “หมวด 7 การติดตั้งสายล่อฟ้า”

(ข) มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำนักงานพลังงานแห่งชาติ “TSES 12-1980 มาตรฐานระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบอาคาร”

(ค) National Fire Protection Association (NFPA) No.78

การติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของอาคารโครงการ ประกอบด้วย หลักสายดิน (Ground Rod) ตัวนำลงดิน (Down Conductor) ตัวนำบนหลังคา (Roof Conductor) หลักล่อฟ้า(Air Terminal) ตัวนำช่วยกระจายประจุไฟฟ้าเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างตัวนำลงดินแต่ละแนว ซึ่งมีระยะรัศมีการป้องกันมากกว่า 90.00 เมตร การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่อ้างอิงเบื้องต้น

6. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

เนื่องจากอาคารโครงการ มีลักษณะพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารและรูปแบบอาคาร ไม่เข้าข่ายเป็นอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งภายในโครงการประกอบด้วย จำนวนห้องชุดจำนวน 376 ห้อง ที่จอดรถยนต์ จำนวน 71 คัน เป็นที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคารจำนวน 21 คัน และที่จอดรถยนต์ภายในอาคารที่จอดรถ (B1) จำนวน 50 คัน มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมเท่ากับ 17,719.80 ตารางเมตร ซึ่งโครงการมีลักษณะเป็นอาคารชุด สำหรับประกอบกิจการประเภทอาคารชุดเพื่ออยู่อาศัย ดังนั้น จึงต้องจัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) เพื่อให้สามารถป้องกันและควบคุมสถานการณ์ในเบื้องต้นได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ก่อนที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาให้การช่วยเหลือ

ทั้งนี้โครงการไม่ได้จัดให้มีการสำรองน้ำดับเพลิง เนื่องจากอาคารของโครงการมีลักษณะพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารและรูปแบบอาคาร ไม่เข้าข่ายเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ต้องมีระบบป้องกันเพลิงไหม้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

แต่ทั้งนี้โครงการได้จัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) เพื่อให้สามารถป้องกันและควบคุมสถานการณ์ในเบื้องต้นได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินก่อนที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาให้การช่วยเหลือ โดยโครงการจะทำการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบเตือนอัคคีภัย บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวกับการอพยพคนออกจากโครงการ รวมทั้งแผนอพยพคนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโครงการ และแผนซักซ้อมและฝึกอบรมในการป้องกันและอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย ดังนี้

6.1 ระบบป้องกันอัคคีภัย

1) ชุดตู้ดับเพลิง ประกอบด้วยสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) โดยแต่ละตู้ประกอบด้วยวาล์วฉีดน้ำดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว แบบข้อต่อสวมเร็ว 1 ชุด ชุดสายฉีดน้ำดับเพลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร 1 ชุด ความยาวสายฉีดน้ำดับเพลิง 100 ฟุต ต่อจากตู้ฉีดน้ำดับเพลิงแล้วสามารถน้ำไปใช้ดังเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดในชั้นนั้นได้ และติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ หรือ 4.50 กิโลกรัม ซึ่งจะติดตั้งไว้บริเวณโถงบันไดหลักทุกชั้นของอาคาร จำนวน 54 จุด

2) หัวรับน้ำดับเพลิง โครงการจัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิงสำหรับนำน้ำจากรถดับเพลิงเข้าสู่ระบบการจ่ายน้ำเพื่อดับเพลิงภายในอาคารโครงการ โดยหัวรับน้ำดับเพลิงสำหรับรถดับเพลิงจะใช้แบบ Siamese Twin Connector ขนาด Ø 4 x 2.5 มม. พร้อม Check Valve หัวสวมเร็วและฝาปิด ใช้สำหรับหัวสูบจากรถดับเพลิงตำแหน่งที่จัดเตรียมอยู่บริเวณทางด้านทิศใต้ของโครงการ และบริเวณทางด้านทิศเหนือของโครงการ จำนวน 2 ชุด

3) ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงระบบท่อแห้ง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ระบบนี้จะยังไม่ส่งน้ำไปยังหัวกระจายน้ำดับเพลิงทันทีแต่จะปล่อยให้สัญญาณเตือนภัยทำงานก่อนเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะส่งน้ำมายังหัวกระจายน้ำดับเพลิงหรือในบางครั้งจะจัดระบบให้ส่งน้ำมาเตรียมไว้ที่หัวกระจายน้ำดับเพลิงพร้อมๆกับสัญญาณเตือนภัยที่ดังขึ้นล่วงหน้า การชะลอระยะเวลาการฉีดน้ำนี้ก็เพื่อที่จะรอคำสั่งยืนยันมายังตู้ควบคุม เพื่อให้แน่ใจว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้จริงๆ ไม่ใช่เกิดจากความเสียหายทางกลที่ทำให้หัวกระจายน้ำดับเพลิงแตก ซึ่งจะส่งผลเสียทำให้วัสดุอุปกรณ์มีโอกาสเสียหายโดยไม่จำเป็น

4) เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ โครงการจะติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ แบบผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Extinguisher) ขนาด 10 ปอนด์ แบบหิ้วได้ ซึ่งจะติดตั้งไว้กับชุดตู้ดับเพลิงซึ่งจะติดตั้งไว้ซึ่งจะติดตั้งไว้บริเวณโถงบันไดหลักทุกชั้นของอาคาร จำนวน 54 จุด

5) ป้ายบอกทางหนีไฟ โครงการจะติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟภายในอาคาร โดยใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่กว่า 10 เซนติเมตร พร้อมชุดชาร์จแบตเตอรี่ หลอดไฟคอมเพล็กฟลูออเรสเซนต์ 1x11 W ซึ่งมีกำลังเพียงพอในการใช้งานขณะที่แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าในสภาวะปกติเกิดขัดข้องไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยจะติดตั้งไว้บริเวณทางเข้าออกอาคาร และทางเดินหน้าบันไดหนีไฟ

6) ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน พร้อมชุดชาร์จแบตเตอรี่ และสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหลอดไฟที่ต้องพ่วงอยู่ได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมีการติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณโครงการ ได้แก่ ห้องไฟฟ้า ห้องปั๊ม ห้องน้ำ ทางเดิน บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และที่จอดรถ

7) กล้องวงจรปิด เพื่อเป็นการดูแลและรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร โครงการได้จัดให้มีระบบกล้องวงจรปิดในแต่ละส่วนของอาคารดังแสดงในผังไดอะแกรมแนวดิ่งของระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System Riser Diagram) ของอาคารโดยติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยจะติดตั้งบริเวณทางเดินภายในอาคารทุกอาคาร ถนนภายนอกอาคาร ที่จอดรถ และทางเข้าออกโครงการ

6.2 ระบบเตือนอัคคีภัย

(ก) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) แผงควบคุมรวมจะอยู่บริเวณห้องไฟฟ้าของอาคาร โดยจะทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่งสัญญาณตรวจรับสำหรับทำงาน โดยเมื่ออุปกรณ์จำพวกชุดกดแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความร้อนที่ติดตั้งไว้เริ่มทำงานไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่ง ก็จะส่งสัญญาณและมีเสียงสัญญาณที่แผงควบคุมจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมสวิตช์ตัดเสียง แต่หากไม่มีเจ้าหน้าที่ตัดเสียง ระบบจะส่งสัญญาณเตือนไปยังโซนที่เกิดเพลิงไหม้และโซนอื่นๆ พร้อมกันหมด

(ข) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ทำหน้าที่รับกลุ่มควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคารได้ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร ในพื้นที่สูงไม่เกิน 4 เมตรและมีหลอดไฟ (Response Lamp) สำหรับแสดงสภาวะเมื่อเครื่องมือตรวจจับควันทำงานจะส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ตรวจจับของแผงควบคุมรวมเมื่อตรวจจับควันได้ เพื่อส่งสัญญาณต่อไปยัง Alarm Bell ให้ดังขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทราบและส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร โดยโครงการจะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไว้บริเวณห้องพักทุกห้อง ส่วนต้อนรับ ห้องอาหารห้องสำนักงาน และห้องเครื่อง

(ค) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) มีวิธีการทำงาน คือ เครื่องจะทำงานเมื่อมีอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิสูงเกินอัตราพิกัดที่ตั้งไว้โดยการติดตั้งเครื่องตรวจจับความร้อนของอาคารโครงการติดตั้งให้เริ่มทำงานเมื่อมีอุณหภูมิตั้งแต่ 135 องศาฟาเรนไฮต์ ขึ้นโดยจะทำการติดตั้งไว้บริเวณทางเดินภายในอาคาร

(ง) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station) สวิตช์กดแจ้งเหตุด้วยมือสำหรับส่งสัญญาณเตือนภัยจะติดตั้งไว้บริเวณโถงบันไดหลัก และบันไดหนีไฟ ซึ่งอยู่สูงจากพื้นประมาณ 1.50 เมตร เป็นแบบชนิดดึง มีแท่งแก้วหรือกระจกป้องกันการดึงในสภาวะปกติ มีป้าย FIRE ชัดเจน มี KEY SWITCH สำหรับไขเพื่อส่ง General Alarm

(จ) กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) เป็นกริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัยโดยติดตั้งบริเวณเดียวกับ Fire Alarm Manual Station มีขนาด 6 นิ้ว 24 โวลต์ ติดตั้งอยู่บริเวณโถงด้านหน้าบันไดหลักและโถงด้านหน้าบันไดหนีไฟของแต่ละอาคาร อยู่ต่ำกว่าฝ้าเพดาน 0.3 เมตร

- **บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ**

โครงการจัดให้มีบันไดหลัก บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ ของอาคาร ประกอบด้วยอาคาร คสล. 2 ชั้นและอาคาร คสล. 4 ชั้น มีรายละเอียดดังนี้

(1) อาคารที่จอดรถ (B1)

- บันไดหลัก จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้าง 1.50 เมตร ลูกตั้ง 0.17 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร
- บันไดหนีไฟภายในอาคาร จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้าง 1.05 เมตร ลูกตั้ง 0.18 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร

(2) อาคารชุด (B2)

- บันไดหลัก จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้าง 1.50 เมตร ลูกตั้ง 0.18 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร
- บันไดหนีไฟภายนอกอาคาร จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้าง 0.91 เมตร ลูกตั้ง 0.18 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร

(3) อาคารชุด (B3)

- บันไดหลัก จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้าง 1.50 เมตร ลูกตั้ง 0.18 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร
- บันไดหนีไฟภายนอกอาคาร จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้าง 0.91 เมตร ลูกตั้ง 0.18 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร

(4) อาคารชุด (B4)

- บันไดหลัก จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้าง 1.50 เมตร ลูกตั้ง 0.18 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร
- บันไดหนีไฟภายนอกอาคาร จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้าง 0.91 เมตร ลูกตั้ง 0.18 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร

(5) อาคารชุด (B5)

- บันไดหลัก จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้าง 1.50 เมตร ลูกตั้ง 0.18 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร
- บันไดหนีไฟภายนอกอาคาร จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้าง 0.91 เมตร ลูกตั้ง 0.18 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร

(6) อาคารชุด (B6)

- บันไดหลัก จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้าง 1.51 เมตร ลูกตั้ง 0.18 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร

- บันไดหนีไฟภายนอกอาคาร จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้าง 0.91 เมตร ลูกตั้ง 0.18 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร

(7) อาคารชุด (B7)

- บันไดหลัก จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้าง 1.50 เมตร ลูกตั้ง 0.18 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร
- บันไดหนีไฟภายนอกอาคาร จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้าง 0.91 เมตร ลูกตั้ง 0.18 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร

(8) อาคารชุด (B8)

- บันไดหลัก จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้าง 1.50 เมตร ลูกตั้ง 0.18 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร
- บันไดหนีไฟภายนอกอาคาร จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้าง 0.910 เมตร ลูกตั้ง 0.18 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร

(9) อาคารชุด (B9 – B14)

- บันไดหลัก จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้าง 1.20 เมตร ลูกตั้ง 0.18 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร
- บันไดหนีไฟภายนอกอาคาร จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้าง 0.65 เมตร ลูกตั้ง 0.18 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร

(10) อาคารลิฟท์ บันได (B15)

- บันไดหลัก จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้าง 1.50 เมตร ลูกตั้ง 0.18 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร

ประตูบันไดหนีไฟ เป็นประตูบานเหล็ก ทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ชนิดผลักเปิดออกสู่ภายนอกพร้อมติดตั้งโช๊คอัพด้านในเพื่อบังคับให้ประตูปิดได้เอง มีความกว้าง 0.80 เมตร สูง 2.00 เมตร ไม่มีธรณีประตูกั้น

นอกจากนี้ โครงการจะติดตั้งป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดเจนและไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนกับการตกแต่งป้ายอื่นๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียงกัน สำหรับป้ายบอกทางหนีไฟจะใช้สัญลักษณ์หนีไฟ พร้อมระบุคำว่า “ทางหนีไฟ” และ “FIRE EXIT” ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร โดยตัวอักษรใช้สีขาวบนพื้นสีเขียว และมีไฟแสงสว่างให้เห็นเด่นชัดตลอดเวลาทั้งภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินไว้ที่บริเวณทางออกสู่บันไดทุกๆ ชั้นของอาคาร ส่วนป้ายบอกตำแหน่งชั้นอาคาร จะติดตั้งหมายเลขชั้นอาคาร ด้วยตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร บริเวณหน้าโถงลิฟท์ และบริเวณโถงบันไดของทุกชั้น

- การลำเลียงคนออกนอกอาคารและจุดรวมพลภายในโครงการ

การลำเลียงผู้พักอาศัยออกนอกอาคารจะใช้บันไดหนีไฟของของอาคาร ก่อนเคลื่อนย้ายตามเส้นทางหนีไฟที่กำหนดไปยังจุดรวมพล จำนวน 4 จุด ดังนี้

1) จุดรวมพลที่ 1 ขนาด 22.00 ตารางเมตร อยู่บริเวณด้านข้างของอาคารชุด (B4)
2) จุดรวมพลที่ 2 ขนาด 118.00 ตารางเมตร อยู่บริเวณด้านข้างของอาคารชุด (B5)
3) จุดรวมพลที่ 3 ขนาด 154.00 ตารางเมตร อยู่บริเวณด้านข้างของอาคารชุด (B7,B8 และ B12)
4) จุดรวมพลที่ 4 ขนาด 106.00 ตารางเมตร อยู่บริเวณด้านหน้าที่จอดรถภายนอกอาคาร

รวมมีขนาดพื้นที่จุดรวมพลทั้งหมด 400.00 ตารางเมตร

(1) จุดรวมพลของโครงการ

การจัดเตรียมพื้นที่รวมคนเพื่อนับยอดจำนวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ และเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่โครงการ โดยจะเคลื่อนย้ายคนออกไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุด ซึ่งโครงการจะต้องจัดเตรียมพื้นที่จุดรวมพลทั้งสิ้นต้องไม่น้อยกว่า 397.00 ตารางเมตร (คิดจากจำนวนผู้อพยพประมาณ 1,588 คน (พนักงานประจำโครงการและผู้พักอาศัย) × สัดส่วนพื้นที่ต่อผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน) ทั้งนี้ โครงการได้จัดเตรียมพื้นที่จุดรวมพลไว้ จำนวน 4 จุด ซึ่งพื้นที่รวม ขนาด 400.00 ตารางเมตร

ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพล เท่ากับ 0.25 ตารางเมตร/คน จึงสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดให้มีสัดส่วนพื้นที่ต่อผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน

(2) การอพยพคนภายในโครงการ

สำหรับผู้พักอาศัยแต่ละห้องพักและพนักงานจะต้องอพยพออกจากแต่ละอาคารกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยผู้อพยพจะต้องเดินทางออกจากแต่ละอาคารโดยเร็วที่สุดตามเส้นทางที่มีป้ายแจ้งไว้สำหรับทางหนีไฟ และลงมายังพื้นที่จุดรวมพลภายในโครงการ สำหรับระยะเวลาในการอพยพคนไปยังจุดรวมพลของโครงการจะใช้เวลาประมาณ 3 นาที

สำหรับพื้นที่ที่โครงการจัดเตรียมสำหรับเป็นจุดรวมพล สามารถรองรับผู้อพยพภายในโครงการได้ทั้งหมดและเพียงพอต่อจำนวนผู้อพยพภายในโครงการและยังเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย ทั้งนี้ โครงการยังกำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการคอยทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการกันพื้นที่และให้สัญญาณจราจรในบริเวณดังกล่าวร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวจะมีความเป็นไปได้น้อยมาก เนื่องจากการออกแบบอาคารได้กำหนดให้มีอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะมีการส่งสัญญาณมายังห้องควบคุมเพื่อทราบและสามารถระงับเหตุในจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับการกำหนดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยตาม

แผนการตรวจสอบซ่อมบำรุงและการฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินที่กำหนดจะสามารถป้องกันและควบคุมการเกิดเหตุฉุกเฉินดังกล่าวได้ นอกจากระบบป้องกันและควบคุมอัคคีภัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว การเตรียมความพร้อมของบุคคลากรสำหรับใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ถือเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่โครงการจัดให้มีนั้นจำเป็นต้องมี “คน” ที่จะต้องรับผิดชอบและสามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นได้ ในการนี้ บริษัทที่ปรึกษาจึงได้เสนอแนะและได้รับการตอบรับจากโครงการในการดำเนินการจัดเตรียมทีมป้องกันภัย โดยความร่วมมือระหว่างผู้จัดการทั่วไป ผู้พักอาศัยและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมเหตุการณ์เพลิงไหม้ สำหรับสาระโดยสังเขปของแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ ดังอธิบายได้ดังนี้

- **แผนซักซ้อมและฝึกอบรมในการป้องกันและอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย**

วัตถุประสงค์

- เพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยแต่ละห้องพักอาศัยและพนักงานภายในโครงการ
- เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นอย่างถูกต้องและทันท่วงที

บุคคลที่เกี่ยวข้องในแผนฯ

1) ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร
2) พนักงานรักษาความปลอดภัย
3) ผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ

แผนปฏิบัติการทั่วไป

1) จัดอบรมและสาธิตการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นด้วยถังดับเพลิงชนิดมือถือให้กับเจ้าหน้าที่ประจำอาคารและอาสาสมัคร โดยขอความอนุเคราะห์จากตำรวจดับเพลิงที่รับผิดชอบในพื้นที่โครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2) ติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัยของหน่วยงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลไว้อย่างชัดเจนกับแผนผังของอาคารแต่ละชั้น
3) ติดป้ายแสดงวิธีการใช้ถังดับเพลิงชนิดมือถืออย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งถังดับเพลิงทุกจุด
4) ติดตั้งแผนผังแสดงตำแหน่งจุดติดตั้งถังดับเพลิง ทางหนีไฟ และประตูหนีไฟให้เห็นได้ชัดเจนไว้ในแต่ละชั้น
5) จัดให้มีแผนปฏิบัติการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย
6) ตรวจสอบการทำงานของสัญญาณฉุกเฉินและอุปกรณ์ทุก ๆ วันเสาร์สุดท้ายของเดือน
7) จัดรับอาสาสมัครทำหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ตำรวจ หน่วยกู้ภัยต่าง ๆ ควบคุมดำเนินการปฏิบัติตามแผนซักซ้อมและฝึกอบรมในการป้องกันและอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและรวดเร็ว โดยมีสมาชิกดังนี้
    - ผู้จัดการ
    - เจ้าหน้าที่ของอาคาร

- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- ตัวแทนเจ้าของห้องพักอย่างน้อย 1 ท่าน/1 ชั้น/อาคาร

แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

1) ผู้พบเหตุการณ์ใช้ถังดับเพลิงมือถือเข้าระงับเพลิงไหม้ทันทีและแจ้งไปยังผู้จัดการทันที หลังจากเข้าระงับเพลิงไหม้แล้ว
2) ผู้จัดการส่งเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการใช้ถังดับเพลิงมือถือเข้าช่วยระงับเพลิงไหม้
3) ถ้าไม่สามารถระงับเพลิงไหม้ได้ผู้จัดการแจ้งเหตุไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือโทรศัพท์แจ้งเหตุหมายเลขอัตโนมัติ
4) กดสัญญาณเตือนไฟให้ดังขึ้นและปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพ
5) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จัดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยดับเพลิงที่จะมาช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

แผนปฏิบัติการในการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย

1) จัดให้มีป้ายแสดงขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนภัยในห้องพักทุกห้องและสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโครงการ ดังนี้
   - ดับไฟฟ้าและแหล่งกำเนิดความร้อนทุกประเภททันทีให้เรียบร้อย
   - ตรวจดูจำนวนคนภายในห้องพักให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องพัก
   - นำกุญแจห้องและกุญแจรถยนต์ออกมาพร้อมกับล็อคห้องให้เรียบร้อย
   - ลงจากอาคารโดยการเดินให้เร็วที่สุดไปตามทางเดินหนีไฟที่ใกล้ที่สุดเท่านั้น
2) จัดซ้อมปฏิบัติตามขั้นตอนในการอพยพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7. ระบบระบายอากาศ

7.1 ระบบปรับอากาศ

ระบบปรับอากาศของโครงการ จะเป็นแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ติดตั้งแต่ละห้องพักและแต่ละส่วนของอาคาร ซึ่งระบบปรับอากาศจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ เครื่องระบายความร้อนชนิดอากาศ (Air Cooled Condensing Unit : CDU) ติดตั้งบริเวณระเบียงรอบๆ อาคาร และเครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit : FCU) ทำหน้าที่ ทำความเย็นหมุนเวียนในพื้นที่ปรับอากาศ โดยขนาดของระบบปรับอากาศจะขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ใช้สอยในแต่ละห้องพัก หรือในแต่ละส่วนที่มีการติดตั้ง ซึ่งโครงการใช้ระบบปรับอากาศทั้งหมดเท่ากับ 676.00 ตันความเย็น

สำหรับอัตราการระบายอากาศโดยใช้เครื่องปรับอากาศนี้ กำหนดให้มีอัตราการระบายอากาศเทียบกับข้อกำหนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

7.2 ระบบระบายอากาศ

1) ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โครงการจัดให้มีการระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ บริเวณพื้นที่มีผนังด้านนอกอย่างน้อยหนึ่งด้าน ที่มีช่องเปิดสู่ภายนอกได้ เช่น ประตู หน้าต่าง ช่องบานเกล็ด ซึ่งจะต้องเปิดให้อากาศผ่านในขณะใช้สอยพื้นที่นั้น ๆ และพื้นที่ของช่องเปิดนี้ จะต้องมีพื้นที่ลมผ่านสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่นั้น คือ

- บริเวณทางเดินในแต่ละชั้นของอาคารจะมีช่องเปิดโล่งที่บันไดเพื่ออากาศสามารถระบายได้
- บริเวณห้องพักจะมีช่องหน้าต่างที่สามารถระบายอากาศกรณีที่อุณหภูมิภายนอกต่ำทำให้เกิดการระบายอากาศที่ดีเข้าสู่ห้องพักภายในอาคารได้ โดยจะมีการใช้ควบคู่ไปกับระบบระบายอากาศโดยวิธีกลคือการติดตั้งระบบปรับอากาศกรณีที่อุณหภูมิภายนอกสูงเพื่อใช้ปรับอุณหภูมิภายในให้มีอากาศที่อยู่ในระดับที่สะบายยิ่งขึ้น

2) ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล โดยจัดให้มีอุปกรณ์ขับเคลื่อนอากาศเพื่อให้เกิดการนำอากาศภายนอกเข้ามาในการระบายอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอาคารบริเวณห้องต่างๆ ได้แก่ ห้องพักทุกห้อง ห้องน้ำ ห้องงานระบบ เป็นต้น

- ติดตั้งพัดลมดูดอากาศในอาคารบริเวณห้องต่างๆ เพื่อระบายอากาศออกภายนอกโดยตรง ได้แก่ ห้องเก็บของ ห้องครัว ห้องเครื่อง ห้องปั๊ม ห้องน้ำรวม ห้องน้ำภายในห้องพัก เป็นต้น

8. การจราจร

8.1 การเข้า-ออกโครงการ

สำหรับทางเข้า-ออกของโครงการ มีลักษณะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยได้กำหนดให้มีทางเข้า-ออก โครงการทางเดียว มีลักษณะการเดินรถแบบเดินรถสวนทาง (Two-way Traffic) ซึ่งทางเข้า-ออกของโครงการจะอยู่บริเวณทางด้านใต้และจัดให้มีทางราบ 6 เมตร ก่อนเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้รถเลี้ยวเข้า-ออก โครงการได้สะดวกขึ้นและปลอดภัย ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางเข้า-ออกโครงการ มีความกว้าง 6.00 เมตร โดยทั้งทางเข้า - ออกของโครงการ เชื่อมต่อกับทางสาธารณะประโยชน์ มีลักษณะเป็นถนนคอนกรีต เขตทางกว้าง 6.00 เมตร มีลักษณะการเดินรถแบบขับสวนทางกัน (Two-way Traffic) โดยโครงการกำหนดให้มีลูกศรบอกทิศทางการจราจรพร้อมป้ายสัญลักษณ์บอกการจราจร กระจกเงาโค้ง และแบ่งเส้นจราจรให้ชัดเจน พร้อมทั้งสันนูนชะลอความเร็วก่อนทางเข้า-ออกโครงการหรือป้ายเตือนลดความเร็วรถยนต์และเพื่อไม่ให้การสัญจรเข้า-ออกโครงการเกิดความแออัดและมีความปลอดภัย จึงได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้า-ออกโครงการดังนี้

1) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า–ออก โครงการ ไม่ให้เกิดการกีดขวางการจราจรบนถนนด้านหน้าโครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้สะดวก และรวดเร็ว

2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่องทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นรถที่เข้าและออก โครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน

3) ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทัน เพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย และลดการเดินรถที่ใช้ ความเร็วไม่เหมาะสม อันเป็นสาเหตุของปัญหาจราจรและอุบัติเหตุบริเวณทางเข้า-ออกโครงการได้

4) ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ

5) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ทางเท้าและพื้นที่เขตทางบริเวณด้านหน้าโครงการ

8.2 ระบบการจราจรภายในโครงการ

สำหรับถนนภายในโครงการ มีขนาดความกว้างของผิวจราจร ประมาณ 6.00 เมตร มีลักษณะการเดินรถทั้งแบบเดินรถสวนทาง (Two-way Traffic) โดยโครงการกำหนดให้มีลูกศรบอกทิศทางการจราจร พร้อมป้ายสัญลักษณ์บอกการจราจร กระจกเงาโค้ง พร้อมสันนูนชะลอความเร็วก่อนทางเข้า-ออกโครงการหรือป้ายเตือนลดความเร็วรถยนต์ และเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจรภายในโครงการจึงได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญจรภายในโครงการ ดังนี้

1) จัดให้มีลูกศรแสดงทิศทางจราจรและเส้นแบ่งช่องทางจราจรบนพื้นทางให้ผู้ขับขี่ควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางจราจรของตนได้อย่างปลอดภัย

2) ติดตั้งป้ายควบคุมความเร็ว และป้ายสัญญาณจราจร เพื่อให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ภายในโครงการและระมัดระวังรถเข้า-ออกช่องจอดรถ

3) ติดตั้งกระจกโค้งจราจร บริเวณทางโค้งและทางแยก เพื่อให้ผู้ขับขี่มองเห็นรถที่วิ่งสวนทางได้ง่ายขึ้น

4) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอต่อการขับขี่ในช่วงเวลากลางคืน

8.3 จำนวนที่จอดรถ

โครงการได้จัดเตรียมที่จอดรถยนต์ไว้ทั้งสิ้น 71 คัน โดยเป็นที่จอดรถภายในอาคาร จำนวน 50 คัน อยู่บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคารที่จอดรถ (B1) และเป็นที่จอดรถภายนอกอาคาร จำนวน 21 คัน ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) แก้ไขเพิ่มเติม ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และแก้ไขตามกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) 252

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบริหารจัดการที่จอดรถของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการใช้ที่จอดรถในโครงการในกรณีที่มีความต้องการมากกว่าที่จัดเตรียมไว้ จึงได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งได้แก่

1) โครงการกำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลรักษาความปลอดภัย ดูแลไม่ให้มีรถยนต์จากบุคคลภายนอกเข้ามาจอดภายในโครงการ
2) ไม่กำหนดให้มีที่จอดรถประจำ ซึ่งจะทำให้มีที่จอดรถหมุนเวียนภายในโครงการเพิ่มมากขึ้น กว่าแบบกำหนดที่จอดรถประจำ
3) ใช้ระบบที่จอดรถเป็นแบบอิสระ สามารถเข้าจอดได้เมื่อมีที่ว่าง ซึ่งจะทำให้มีที่จอดรถหมุนเวียนภายในโครงการเพิ่มมากขึ้นกว่าแบบกำหนดที่จอดรถประจำ
4) ผู้ที่มาติดต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะแจกบัตรจอดรถชั่วคราวให้ โดยให้จอดได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นกำหนดให้เสียค่าที่จอดรถ

8.4 ขนาดที่จอดรถ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับขนาดของช่องจอดรถพิจารณาตามกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ข้อ 2 ที่จอดรถ 1 คัน ต้องเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า และต้องมีลักษณะและขนาด ดังนี้

1. ในกรณีที่จอดรถขนานกับแนวทางเดินรถหรือทำมุมกับแนวทางเดินรถน้อยกว่าสามสิบองศา ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร

2. ในกรณีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร แต่ทั้งนี้จะต้องไม่จัดให้มีทางเข้าออกของรถเป็นทางเดินรถทางเดียว

3. ในกรณีที่จอดรถทำมุมกับแนวทางเดินรถมากกว่าสามสิบองศา ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร

ข้อ 5 อาคารจอดรถซึ่งติดตั้งระบบยกรถขึ้นลงระหว่างชั้นของอาคารด้วยลิฟต์ จะต้องมีระยะของทางเดินรถจากปากทางเข้าถึงลิฟต์ไม่น้อยกว่า 20 เมตร

อาคารตามวรรคหนึ่งจะไม่มีทางลาดขึ้นลงของรถระหว่างชั้นก็ได้

ลิฟต์ที่ใช้สำหรับยกรถขึ้นลงระหว่างชั้นของอาคารตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดให้อยู่ภายในตัวอาคาร โดยให้ลิฟต์หนึ่งเครื่องต่อที่จอดรถ 30 คัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 2 เครื่องต่ออาคารหนึ่งหลัง และห้ามใช้เป็นลิฟต์โดยสาร

สำหรับโครงการได้จัดเตรียมที่จอดรถยนต์ไว้ทั้งสิ้น 71 คัน โดยเป็นที่จอดรถภายในอาคารบริเวณชั้นที่ 1 จำนวน 50 คัน และที่จอดรถภายนอกอาคาร จำนวน 20 คัน ซึ่งเป็นที่จอดรถแบบแนวตั้งฉากกับแนวทางเดินรถทั้งหมด มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร โดยเป็นที่จอดรถแบบติดตั้งระบบยกรถขึ้นลงด้วยลิฟต์ จำนวน 50 คัน

รายละเอียดหลักการทำงานของระบบการจอดรถขึ้นลงด้วยลิฟต์จอดรถแบบ Two Post คือ ลอฟท์จอดรถแบบ 2 เสา มีลักษณะเป็นลิฟท์จอดรถที่มีเสาสองต้นเชื่อมด้วยถาดรับรถ บาลานซ์การขึ้นลงด้วยโซ่ใช้มอเตอร์ขับปั๊มน้ำมันส่งกำลังให้กระบอกไฮดรอริคคู่ จึงทำให้สามารถรับน้ำหนักในการยกรถได้อย่างเหมาะสมมีระบบล็อกอัตโนมัติด้วยฟันเฟืองทำให้มั่นใจในการใช้งาน เพิ่มความปลอดภัยด้วยเซ็นต์เซอร์ป้องกันไม่ให้ลิฟท์ทำงานในขณะมีรถอยู่ข้างล่าง และจะมีเสียงสลามเตือนเมื่อลิฟท์ถึงตำแหน่งที่ทับซ้อนทั้งขณะนำรถขึ้นและขณะนำรถลง ซึ่งเป็นระบบกลไกที่รวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งยังออกแบบมาให้จอดรถให้ได้มาก โดยใช้พื้นที่น้อย โดยในตัวเครื่องจอดรถมีระบบเครื่องหมุนรถ (Build-in Tunrnable), ลิฟท์ความเร็วสูง และกลไกการถ่ายโอนอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูง และพื้นที่ที่ต้องการลดมลพิษทางเสียง (เช่นที่อยู่อาศัย) เครื่องจอดรถอัตโนมัตินี้ยังสามารถนำมาใช้ติดตั้งในอาคาร หรือติดตั้งอยู่บนพื้นที่ว่างได้เลย

ข้อดี

- สามารถจอดรถได้มากในเนื้อที่ที่จำกัด
- สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบเพื่อให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า
- เครื่องหมุนรถอัตโนมัติ (Turntable) ที่ติดตั้งไว้ด้านใน หรือด้านนอก ทำให้การเอารถเข้าและออกสะดวกขึ้น
- สามารถบรรจุได้ทั้ง รถเอสยูวี (2400กก) และ รถซีดาน (2150กก)
- เหมาะสำหรับ อาคารที่อยู่อาศัย / ตึกสำนักงานบริษัท / ร้านรถเช่า / ดีลเลอร์รถ
- เสียงเบา และการสั่นสะเทือนน้อย
- มีอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆพร้อม
- ใช้งานง่าย

โครงสร้างเหล็ก

ทำด้วยเหล็กมาตรฐานเดียวกับเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้าง จึงแข็งแรงและทนทานต่อปัจจัยต่างๆ เช่นสภาพอากาศ โดยน้ำหนักต่างๆ ได้ถูกคำนวณไว้แล้วในการออกแบบจึงสามารถติดตั้งได้ทั้งภายในโครงสร้างอาคาร หรือ ติดตั้งบนพื้นที่โล่งแจ้ง

Lift Cage (กรงลิฟท์)

กรงลิฟท์จะเป็นตัวขนส่งรถมีหน้าที่คือการลำเลียงรถไปวางไว้บน “พาเลท” ซึ่งระบบได้ถูกสร้างมาให้วางอย่างปลอดภัย นอกจากนี้หน้าที่ของมันคือการนำรถเข้า และ ออกจากเครื่อง

Pallet (พาเลท)

พาเลทเป็นแท่นที่รถจะถูกวางไว้ และ ใช้ในการขนส่งภายในระบบ พาเลทถูกสร้างมาจากเหล็กแผ่นรีดซึ่งมีความแข็งแรง และ ความแข็งเพียงพอที่จะทนต่อน้ำหนักและการวางของรถที่มีน้ำหนักมาก

ในการใช้งานระบบการจอดรถโดยใช้ลิฟต์ยก ในระยะดำเนินการจะมีป้ายบอกวิธีปฏิบัติในการใช้ลิฟต์ยกสำหรับผู้ใช้บริการโดยติดที่หน้าเครื่องจอดรถ ซึ่งทางบริษัทที่ดูแลระบบจะมีคู่มือการใช่งานมอบให้สำหรับผู้พักอาศัย หรือผู้ควบคุมระบบเครื่องลิฟต์ยก พร้อมทั้งมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้งานประจำเครื่องลิฟต์ยก เป็นระยะเวลา 15 วันหรือ 30 วัน ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังมีการติดแผ่นป้ายอธิบายวิธีการใช้งานระบบลิฟต์ยก ในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องลิฟต์ยก เมื่อนำรถมาจอดหน้าลิฟต์ยก สำหรับขั้นตอนการทำงาน มีดังนี้

1) กดเลขช่องที่ต้องการ
2) กดปุ่มสี่เหลี่ยมสีแดง
3) กด START รอให้เครื่องทำงานจนเสร็จขั้นตอน
4) กด OPEN เปิดประตู
5) นำรถเข้า-ออกให้เรียบร้อย
6) กดปุ่มสี่เหลี่ยมสีแดง
7) กด CLOSE ปิดประตู
8) บิดกุญแจมาทางซ้าย 1 ครั้ง และทางขวา 1 ครั้ง

หมายเหตุ ในการนำรถเข้าจอดต้องดับเครื่อง เข้าเกียร์ ดึงเบรกมือ พับกระจกข้าง และออกจากรถก่อนเครื่องจักรทำงาน โดยแสดงหลักการทำงานและภาพประกอบอย่างละเอียดในคู่มือการใช้งาน

ทั้งนี้ กรณีไฟฟ้าดับลิฟท์จอดรถจะมีเครื่องสำรองไฟเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินที่ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตก และตัวลิฟท์จอดรถก็มีระบบความปลอดภัยที่ตอดตั้งอยู่กับลิฟท์ เพื่อล็อคลิฟท์ไม่ให้รถเคลื่อนตัวในกรณีไฟฟ้าดับระหว่างมีการใช้งานด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามโครงการจัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุขัดข้องหรือฉุกเฉินของระบบลิฟท์ยก ดังนี้

1) ระบบของเครื่องลิฟต์ยก จะมีระบบ Sensor ในการตรวจจับความผิดปกติจากค่ามาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ และจะสั่งการให้เครื่องไม่ทำงานหากตรวจเจอความผิดปกตินั้นๆ และนอกจากนี้ ทางโครงการ ยังมีบริษัทที่ดูแลระบบและเป็นเจ้าเดียวที่ได้รับประกันภัยจากกรุงไทยพานิชประกันภัยในกรณีที่เครื่องจอดรถทำอันตรายให้เกิดแก่บุคคลที่ 3 โดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุดต่ออุบัติเหตุ 2,000,000 บาท (หากต้องการเพิ่มวงเงินการประกันก็สามารถทำได้)

2) ในกรณีฉุกเฉิน ทางบริษัทที่ดูแลระบบ มี Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง และมีทีมงานพร้อมถึงที่หมายในกรณีฉุกเฉินภายใน 2 ชั่วโมง เพื่อทำการแก้ไขหน้างานให้เครื่องสามารถทำงานในรูปแบบชั่วคราวได้ก่อน และนอกจากนี้ เนื่องจากผู้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทางบริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมช่างประจำ และสต๊อกอะไหล่ตจำพวกอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนไว้ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินและสามารถแก้ไขให้ผู้พักอาศัยได้

นอกจากนี้เนื่องจากโครงการมีการเชื่อมทางเข้า-ออกกับถนนสาธารณะและทางภาระจำยอม ซึ่งปัจจุบันไม่มีสภาพโครงการได้มีการออกแบบถนนสาธารณะเพื่อขอดำเนินการก่อสร้างบริเวณทิศใต้ของโครงการ

9. การจัดการสระว่ายน้ำของโครงการ

โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ำบริเวณอาคารชุด (B2 – B14) จำนวน 22 สระ ดังนี้

1) อาคารชุด (B2)
   - มีสระว่ายน้ำจำนวน 1 สระ ปริมาตร 15.42 ลบ.ม. ระดับน้ำในสระลึก 0.60 เมตร
2) อาคารชุด (B3)
   - มีสระว่ายน้ำจำนวน 2 สระ ปริมาตรรวม 54.08 ลบ.ม. ระดับน้ำในสระลึก 0.60 เมตร
3) อาคารชุด (B4)
   - มีสระว่ายน้ำจำนวน 2 สระ ปริมาตรรวม 15.42 ลบ.ม. ระดับน้ำในสระลึก 0.60 เมตร
4) อาคารชุด (B5)
   - มีสระว่ายน้ำจำนวน 2 สระ ปริมาตรรวม 74.15 ลบ.ม. ระดับน้ำในสระลึก 0.60 เมตร
5) อาคารชุด (B6)
   - มีสระว่ายน้ำจำนวน 4 สระ ปริมาตรรวม 67.36 ลบ.ม. ระดับน้ำในสระลึก 0.60 เมตร
6) อาคารชุด (B7)
   - มีสระว่ายน้ำจำนวน 4 สระ ปริมาตรรวม 65.93 ลบ.ม. ระดับน้ำในสระลึก 0.60 เมตร
7) อาคารชุด (B8)
   - มีสระว่ายน้ำจำนวน 3 สระ ปริมาตรรวม 63.00 ลบ.ม. ระดับน้ำในสระลึก 0.60 เมตร
8) อาคารชุด (B9)
   - มีสระว่ายน้ำจำนวน 1 สระ ปริมาตร 19.40 ลบ.ม. ระดับน้ำในสระลึก 0.60 เมตร
9) อาคารชุด (B10)
   - มีสระว่ายน้ำจำนวน 1 สระ ปริมาตร 21.40 ลบ.ม. ระดับน้ำในสระลึก 0.60 เมตร
10) อาคารชุด (B11)
   - มีสระว่ายน้ำจำนวน 1 สระ ปริมาตร 18.70 ลบ.ม. ระดับน้ำในสระลึก 0.60 เมตร
11) อาคารชุด (B12, B13 และ B14)
   - มีสระว่ายน้ำจำนวน 1 สระ ปริมาตร 56.26 ลบ.ม. ระดับน้ำในสระลึก 0.60 เมตร

โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ำบริเวณชั้นที่ 1 ของอาคารชุด จำนวน 22 สระ มีปริมาตรรวม 471.12 ลบ.ม. ระดับน้ำในสระลึก 0.60 เมตร (ดังแสดงในรูปที่ 2.8-1) โดยมีลักษณะโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และพื้นผิวด้านข้างและด้านล่างสระว่ายน้ำเรียบ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถูกควบคุมในลักษณะที่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 การประกอบกิจการนี้เป็นแหล่งที่ผู้ใช้บริการเข้ามาชุมนุมอยู่รวมกันในสระว่ายน้ำ จึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ ถ้าสระว่ายน้ำขาดการดูแลและบำรุงรักษาตามหลักสุขาภิบาล การอนามัยสิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพน้ำ รวมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้อง สระว่ายน้ำอาจกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคเยื่อตาอักเสบ หูอักเสบ โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งโรคไม่ติดเชื้อต่างๆ อันมีผลมาจากการใช้สารเคมี เช่น อาการผิวหนังเนื่องจากแพ้สารเคมี อาการเจ็บคอ ไอ แน่นหน้าอก อาการคลื่นไส้อาเจียน เนื่องจากแพ้สารเคมี นอกจากนั้น ยังรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆด้วย

โครงการมีการจัดการสระว่ายน้ำ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในสระให้ถูกสุขลักษณะ และได้มาตรฐานทางด้านสุขาภิบาล โดยเสนอมาตรการจัดการสระว่ายน้ำให้เป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจกรรมอื่นๆ โดยมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

9.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสระว่ายน้ำ

(1) ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการ

1) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ และการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ รวมทั้งเป็นผู้ที่ชำนาญในการว่ายน้ำ และผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ

2) ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังนี้

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.2-8.4
- คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 0.6-1.0 ppm
- คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) 0.5-1.0 ppm
- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 80-100 ppm
- ความกระด้าง (Calcium Hardness) 250-600 ppm
- กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) 30-60 ppm
- คลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 600 ppm
- แอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ppm
- ไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ppm
- โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร โดยวิธี MPN (Most Probale Numbers) ในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร
- ตรวจไม่พบฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)
- ตรวจไม่พบจุลินทรียหรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus auresu, Pseudomonas aeruginosa

3) จัดให้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามเกณฑ์มารตฐาน ดังนี้

- การเก็บตัวอย่างน้ำ ทำอย่างน้อย 2 จุด โดยเก็บจากส่วนลึก และส่วนตื้น ขณะมีผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุด
- ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าความเป็นกรดด่างอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หากมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก หรือเป็นวันที่มีแสงแดดจัดควรตรวจสอบปริมาณคลอรีน และค่าความเป็นกรดด่างในระหว่างวันด้วย กรณีใช้คลอรีนชนิดกรดไตรคลอโรไอโซยานูริค ต้องตรวจหาค่ากรดไซยานูริคด้วย
- ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- ตรวจวิเคาะห์คุณภาพน้ำทางเคมี และชีวภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดในข้อ 3) ครบทุกข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาขอหรือต่อใบอนุญาต

4) จัดหาเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำไว้ประจำ รวมทั้งบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์และข้อมูลอื่นที่จำเป็น ดังนี้

- เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีน ต้องสามารถวิเคราะห์ได้ในช่วง 0.2-2.0 ppm
- เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง สามารถตรวจวัดได้อย่างน้อยช่วง 3-9 และสามารถอ่านค่าได้ช่วงละ 1 หน่วย pH
- มีการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำในแต่ละวัน แยกเพศและอายุ ระยะเวลาที่ใช้สระว่ายน้ำ

5) ต้องจัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ ติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นได้ชัดและควรมีข้อความอย่างน้อยดังนี้

- ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด
- ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง
- ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด หูน้ำหนวก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นในสระว่ายน้ำ
- ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ
- ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือสั่งน้ำมูกลงในน้ำ
- ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก
- จำนวนผู้ใช้บริการมากที่สุด ที่สระว่ายน้ำสามารถรองรับได้
- วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำ

6) ต้องดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำตามระยะเวลาที่สมควรเพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

(2) การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี

1) สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า” มีการระบายอากาศดี และมีการป้องกันน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2) สารเคมีที่ใช้ต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายวิธีการใช้และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนด

3) ในการใช้สารเคมีต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในฉลาก และไม่นำสารเคมีหมดอายุมาใช้ในกรณีที่ไม่มีระบบการเติมสารเคมีแบบอัตโนมัติ ให้เติมสารเคมีลงในสระว่ายน้ำในขณะที่ปิดบริการแล้ว

4) สถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีต้องมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ค่ามาตรฐานแสงสว่างในบริเวณต่างๆ ควรเป็นดังนี้

- ห้องสูบจ่ายสารเคมีไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์
- ห้องเครื่องกรองน้ำ ไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์
- ห้องหรือสถานที่เก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์

5) ต้องมีมาตรการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของคนงาน เช่น กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้คนงาน รวมทั้งประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตรายของคนงานที่ทำหน้าที่เติมสารเคมี และมีผลให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

6) ในขณะทำงานกับสารเคมี ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น สวมหน้ากากและสวมถุงมือในขณะปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมี เป็นต้น

7) ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้ำ หรือรับประทานอาหารในห้องจัดเก็บสารเคมี

8) ดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หากสารเคมีหกรั่วไหล ต้องทำความสะอาดทันที

(3) การจัดการสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และขยะ

1) จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และการบำบัดสิ่งปฏิกูลดังนี้

- มีห้องน้ำ ส้วมแยกออกจากกัน โดยมีแบบและจำนวนตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ลักษณะของห้องส้วม การบำบัด และการกำจัดสิ่งปฏิกูลต้องถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
- ต้องดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมเป็นประจำทุกวันที่เปิดให้บริการ
- ภายในห้องน้ำควรมีวัสดุอุปกรณ์ตามความจำเป็นและเหมาะสม

2) มีการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพได้มาตรฐานก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการซึ่งส่วนประกอบของระบบการจัดการน้ำเสีย ประกอบด้วย

- ตะแกรงดักขยะ สำหรับดักเศษขยะออกจากน้ำเสีย

- ระบบรวบรวมน้ำเสีย น้ำจากส่วนต่างๆของอาคารไหลมารวมกันที่ถังรวบรวมน้ำเพื่อรอการบำบัดน้ำที่ล้นออกจากบ่อรวบรวมนี้จะไหลเข้าสู่บ่อบำบัด
- ระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีวิธีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชน
- รางระบายน้ำทิ้ง รางหรือท่อสำหรับระบายน้ำทิ้ง ควรมีตะแกรงวางปิดรางเพื่อกรองเศษผงต่างๆ และป้องกันหนู นอกจากนี้ทางเปิดของท่อระบายน้ำออกสู่ท่อสาธารณะควรมีตะแกรงปิดเพื่อป้องกันหนูด้วย

3) จัดให้มีการจัดการขยะดังนี้

- ควรมีการคัดแยกขยะและมีภาชนะรองรับขยะแยกตามประเภท
- มีภาชนะรองรับขยะที่เพียงพอตามหลักสุขาภิบาล
- ล้างทำความสะอาดภาชนะรองรับขยะและบริเวณที่วางภาชนะอยู่เสมอ
- รวบรวมขยะจากภาชนะรองรับขยะไปยังที่พักขยะรวม หรือนำไปกำจัดทุกวันโดยเฉพาะขยะที่เน่าเสียได้ง่าย
- กำจัดขยะด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามข้อกำหนดท้องถิ่น
- ดูแลมิให้ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดภายในสถานประกอบกิจการและบริเวณโดยรอบ

(4) การสุขาภิบาลอาหาร และน้ำดื่ม

1) กรณีจำหน่ายอาหาร ต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และตามข้อกำหนดท้องถิ่น

2) ต้องมีน้ำดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่มไว้บริการอย่างเพียงพอ

3) ลักษณะการนำน้ำมาดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน เช่น ใช้ระบบน้ำกดใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียวแล้วนำไปล้างทำความสะอาดก่อนนำมาใช้ดื่มใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ให้จัดทำป้ายหรือข้อความการปฏิบัติไว้ด้วย

(5) การป้องกันควบคุมสัตว์ และแมลงนำโรค

1) ภายในสถานประกอบกิจการไม่ควรมีหนู แมลงวัน และแมลงสาบ

2) ต้องมีการป้องกัน ควบคุม กำจัดสัตว์ และแมลงนำโรค โดยเฉพาะหนู แมลงวัน และแมลงสาบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

(6) การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย

1) ต้องกำหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่นำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีที่ยังว่ายน้ำไม่เป็น และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ

2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตดังนี้

- โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน
- ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย ผูกเอาไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน
- ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 ม. น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ
- เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด
- ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด

3) มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำ และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ

(7) เหตุรำคาญ

ต้องควบคุมมิให้เกิดเหตุรำคาญ ซึ่งมาจากกิจกรรมการดำเนินการต่างๆ

9.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสระว่ายน้ำ

(1) การตรวจสอบรายวัน

1) ดัชนีที่ตรวจวัด
   - คลอรีนอิสระคงเหลือ
   - ค่าความเป็นกรดด่าง
2) สถานที่ดำเนินการ
   - จุดที่มีผู้ใช้บริการบริเวณสระลึก 1 จุด
   - จุดที่มีผู้ใช้บริการบริเวณสระตื้น 1 จุด
3) ระยะเวลา ความถี่
   - วันละ 2 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด

(2) การตรวจสอบรายเดือน

1) ดัชนีที่ตรวจวัด
   - โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)
   - ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform)
2) สถานที่ดำเนินการ
   - จุดที่มีผู้ใช้บริการบริเวณสระลึก 1 จุด
   - จุดที่มีผู้ใช้บริการบริเวณสระตื้น 1 จุด
3) ระยะเวลา ความถี่
   - เดือนละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด

(3) การตรวจสอบรายปี

1) ดัชนีที่ตรวจวัด
   - คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine)
   - ค่าความเป็นกรดด่าง (Alkalinity)
   - ความกระด้าง (Calcium Hardness)
   - กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid (กรณีที่ใช้)
   - คลอไรด์ (Chloride)
   - แอมโมเนีย (Ammonia)
   - ไนเตรท (Nitrate)
   - จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa
2) สถานที่ดำเนินการ
   - จุดที่มีผู้ใช้บริการบริเวณสระลึก 1 จุด
   - จุดที่มีผู้ใช้บริการบริเวณสระตื้น 1 จุด
3) ระยะเวลา ความถี่
   - ปีละ1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด

การจัดการสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และขยะ การสุขาภิบาลอาหาร และน้ำดื่ม การป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย และเหตุรำคาญ ให้สอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน จะเห็นได้ว่าโครงการมีมาตรการในการจัดการสระว่ายน้ำ เพื่อป้องกันการ

แพร่กระจายของเชื้อโรคตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

9.3 ด้านการจัดการร้านอาหาร

ก่อนการจัดตั้งร้านอาหารของโครงการ โครงการจะดำเนินการตามมาตรา 38 และ มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งระบุไว้ดังนี้

มาตรา 38 ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 56 ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา 47 ก่อนการจัดตั้ง

มาตรา 39 ผู้จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 56 หรือหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา 48และผู้จำหน่าย ทำ ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา 38 ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่นตามมาตรา 40 หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง

ทั้งนี้โครงการจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานในการประกอบกิจการร้านอาหารทั้งในส่วนของข้อกำหนดมาตรฐานร้านอาหารของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐาน “ร้านอาหารภูเก็ตปลอดภัยสุขภาพดี” (สาสุข ยกนิ้ว) ดังนี้

1) ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)
2) มีช้อนกลางสำหรับผู้บริโภค
3) มีอ่างล้างมือสำหรับผู้บริโภค
4) ส้วมในร้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS (Health Accessibility Safety) 16 ข้อ
5) มีการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารสด หรือผ่านการรับรองมาตรฐานQ restaurant
6) ผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมและมีบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร
7) ไม่ใช้มือหยิบจับ สัมผัสอาหารปรุงสำเร็จโดยตรง
8) ปลอดบุหรี่ในอาคารที่มีการขาย และสถานที่รับประทานอาหาร
9) เป็นร้านอาหารที่ผ่านการประเมินรับรอง “ร้านนี้ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร”

และ จะสมัครเข้าร่วมโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยตำแหน่งสถานที่รับประทานอาหาร เตียมอาหาร ปรุงอาหาร และประกอบอาหาร จะจัดให้เป็นสถานที่ที่สะอาดเป็นระเบียบ และเป็นสัดส่วน โดยจะเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้น มากกว่า 60 เซนติเมตร ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหน้าห้องน้ำห้องส่วม นอกจากนี้จะใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของอาหารทางราชการ เช่น เลขสาระบบอาหาร เครื่องหมาย รับรองมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) เป็นต้น

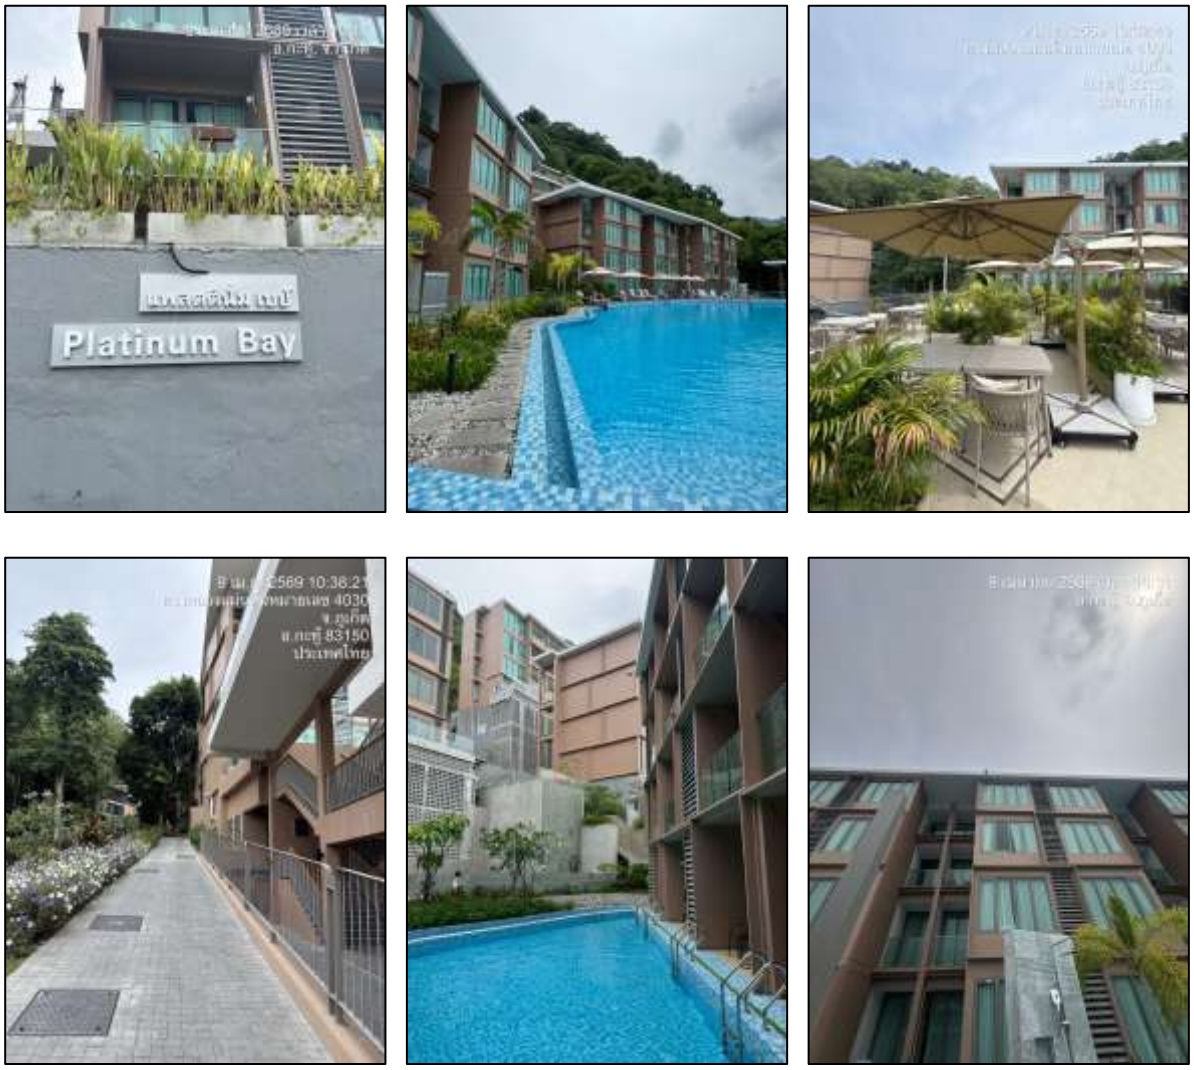

รูปภาพที่ 1.4 การใช้พื้นที่อาคาร

ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) จัดทำขึ้นเพื่อติดตามตรวจสอบถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระยะดำเนินการ รวมทั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ตาม หนังสือที่ ทส.1010.5/12394 ที่กำหนดให้โครงการต้องจัดส่งรายงานตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 ครั้งต่อปี ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามมาตรการของช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน กำหนดส่งภายใน เดือนกรกฎาคม และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม ให้ส่งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป

แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.2

ตารางที่ 1.2 สรุปมาตรติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด	- จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละจุด	- pH - BOD - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด - ตะกอนหนัก (Setteable Solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) - TKN - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
	- ส่วนตกตะกอน	- สูบตะกอนในส่วนตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย	- ทุกปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
	- บ่อดักไขมัน	- ตักไขมันทุกวันไปตากให้แห้งก้อนส่งให้บริษัทเอกชนทำการเก็บขยะ	- ตักไขมันทุก 3 วัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
2. ตรวจสอบระบบท่อน้ำประปาและถังสำรองน้ำใช้	- แนวท่อประปา - ถังสำรองน้ำใช้ ทุกแห่งภายในโครงการ	- ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่างๆ - ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ได้แก่ • โคลิฟอร์มแบคทีเรีย • เอสเซอริเชียโคไล • สตาฟิโลค็อกคัสออเรียส • คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ - ล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ทุกแห่ง	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด

ตารางที่ 1.2 สรุปมาตรติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
3. มูลฝอย	- ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ - ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ	- ความเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ - ตรวจสอบการตกค้างมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ - ทำคามสะอาดถังรองรับมูลฝอยของโครงการ - ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมและถนนภายในโครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกครั้งที่มีการเก็บขนจากบริษัทเอกชนที่มีใบอนุญาตทำการเก็บขยะจากองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
4. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- ท่อระบายน้ำ	- ขุดลอกท่อระบายน้ำทั้งหมดที่อยู่ภายในโครงการ - ตรวจสอบปริมาณตะกอนที่สะสมอยู่ภายในบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
5. การจราจร	- ถนนภายในโครงการ	- ตรวจสอบความเรียบร้อยของป้ายและเครื่องหมายบนพื้นทาง - ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้การได้	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
	- ทางเข้า-ออกโครงการ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกตลอดเวลา	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
6. การใช้ไฟฟ้า	- อุปกรณ์ไฟฟ้า - หม้อแปลงไฟฟ้า	- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พ้อมใช้งานอยู่เสมอ - ตรวจสอบสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด

ตารางที่ 1.2 สรุปมาตรติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
7. พื้นที่สีเขียว	- ต้นไม้ในโครงการ	- ดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ในโครงการ - ตกแต่ง และตัดกิ่งต้นไม้ให้มีความสวยงามอยู่เสมอ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
8. เชื้อลีจิโอเนลลาในเครื่องปรับอากาศ	- เครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ	- ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลาง - ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลา จากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศของแต่ละเครื่องในพื้นที่อาคาร	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
9. การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	- ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิง - ป้ายแสดงทางหนีไฟ - ถังเคมีดับเพลิง - สายฉีดน้ำดับเพลิง และตู้เก็บสายฉีด (FHC) - ทางหนีไฟ - เจ้าหน้าที่ป้องกันอัคคีภัย - เครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าสำรอง (Generator)	- ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพดี เห็นได้ชัดเจน - ตรวจสอบระดับความดันภายในถัง โดยดูจากมาตรวัดความดันและตรวจสอบอายุการใช้งานของถัง - สภาพพร้อมใช้งาน - อย่าให้มีสิ่งกีดขวาง - อย่าให้มีสิ่งกีดขวาง - ซ้อมอพยพหนีไฟ - ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัยของโครงการ - - สภาพพร้อมใช้งาน	- ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด

ตารางที่ 1.2 สรุปมาตรติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
10.การประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน	- เครื่องใช้ไฟฟ้าของส่วนกลาง	- ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าของส่วนกลางให้มีสภาพใช้งานได้ - ซ่อมแซมแก้ไขเครื่องใช้ไฟฟ้าของส่วนกลางหากเกิดการชำรุด	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
	- เจ้าหน้าที่ของโครงการ	- อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักเรื่องการประหยัดพลังงาน - ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	

บทที่ 2
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ในระยะดำเนินการ **แสดงดังตารางที่ 2.1**

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1. ทรัพยากรกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ			
(1) ปลูกหญ้าหรือพืชคลุมดินตามความลาดชันของพื้นที่ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดิน	- พบโครงการจัดให้มีการปลูกหญ้าปกคลุมดิน เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียว
(2) จัดให้มีรั้วโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ สูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร เพื่อป้องกันการพังทลายของดินถมลงสู่พื้นที่ข้างเคียง	- พบโครงการจัดให้มีรั้วรอบแนวเขตที่ดินโครงการ เพื่อป้องกันการพังทลายของดินถมลงสู่พื้นที่ข้างเคียง	-	**รูปภาพที่ 2.2** รั้วรอบพื้นที่โครงการ
1.2 ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว			
(1) จัดให้มีการซ้อมหนีภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหว เพื่อให้ผู้พักอาศัยในอาคาร มีความตื่นตัวและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง	- โครงการได้มีการซ้อมหนีภัยในกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวพร้อมกับการซ้อมอพยพหนีไฟซึ่งจะดำเนินการซ้อม ปีละ 1 ครั้ง โดยในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีภัย	ในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีภัย เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการจัดตั้งแผนในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569	-
(2) ภายหลังการเกิดแผ่นดินไหวต้องมีการปฏิบัติการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น การค้นหาช่วยชีวิต การเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือ การพยาบาล สุขอนามัย อาหาร น้ำ และเสื้อผ้า รวมทั้งต้องมีการซ่อมแซมบูรณะฟื้นฟูสิ่งก่อสร้างที่เสียหายและระบบสาธารณูปโภคที่เสียหายให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด	- โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัยด้านการปฏิบัติตนกรณีเกิดแผ่นดินไหว รวมทั้งมีการจัดเตรียมแผนสำหรับปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้อาศัยในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.3** ป้ายประชาสัมพันธ์กรณีแผ่นดินไหว
(3) โครงการอาคารชุดแพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) จะต้องจัดทำข้อควรปฏิบัติของผู้พักอาศัย ขณะเกิด	- โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัยด้านการปฏิบัติตนกรณีเกิดแผ่นดินไหว รวมทั้งมีการ	-	**รูปภาพที่ 2.3** ป้ายประชาสัมพันธ์กรณีแผ่นดินไหว

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
แผ่นดินไหว ติดประกาศไว้ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น บริเวณโถงทางเดิน เพื่อให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ • อย่าตกใจ อยู่ในความสงบ มีสติ พยายามปลอบคนข้างเคียง ให้คิดถึงวิธีการกู้สถานการณ์ • ถ้าอยู่ในอาคาร ให้ระวังสิ่งของที่อยู่สูงตกใส่ เช่น โคมไฟ ชิ้นส่วนอาคาร เศษอิฐ และปูนซิเมนต์ ที่แตกออกจากผนัง หรือเพดาน ให้ระมัดระวังตู้หนังสือ ตู้โชว์ ชั้นวางของ โต๊ะ ทีวี ตู้เย็น และเฟอร์นิเจอร์อาจเลื่อนชนหรือล้มทับ • ให้ออกห่างจากหน้าต่าง ประตู และกระจก ถ้าการสั่นสะเทือนรุนแรง ให้หลบอยู่ใต้โต๊ะ ใต้เตียงหรือมุมห้อง ซึ่งห่างจากหน้าต่าง หรือหลบอยู่ใต้วงกบประตูที่แข็งแรง พยายามชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม อย่าวิ่งออกมานอกอาคาร • ถ้าอยู่นอกอาคาร ให้ออกห่างจากอาคารสูง กำแพง เสาไฟฟ้า และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่อาจโค่นล้ม อย่าวิ่งไปตามถนนให้อยู่ในที่โล่งแจ้ง • ถ้าอยู่ในรถให้หยุดรถในที่ปลอดภัย คือ ที่โล่ง หลีกเลี่ยงที่ลาดชัน บริเวณภูเขาซึ่งอาจเกิดแผ่นดินถล่ม หินกลิ้ง เมื่อมีการหยุดการสั่นไหว ให้ขับด้วยความระมัดระวัง • ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิด	จัดเตรียมแผนสำหรับปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้อาศัยในโครงการ		
1.3 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน (1) ปลูกหญ้าหรือพืชคลุมดินตามความลาดชันของพื้นที่	- พบโครงการจัดให้มีการปลูกหญ้าปกคลุมดิน เพื่อป้องกัน	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียว

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
ภายในโครงการ เพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดิน	การชะล้างหน้าดิน		
(2) จัดให้มีรั้วโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ สูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร เพื่อป้องกันการพังทลายของดินถมลงสู่พื้นที่ข้างเคียง	- พบโครงการจัดให้มีรั้วรอบแนวเขตที่ดินโครงการ เพื่อป้องกันการพังทลายของดินถมลงสู่พื้นที่ข้างเคียง	-	**รูปภาพที่ 2.2** รั้วรอบพื้นที่โครงการ
(3) จัดให้มีแนวรั้วกำแพง ล้อมรอบโครงการ รวมทั้งยังมีต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและหญ้าปกคลุมดิน	- พบโครงการจัดให้มีรั้วรอบแนวเขตที่ดินโครงการ เพื่อป้องกันการพังทลายของดินถมลงสู่พื้นที่ข้างเคียง	-	**รูปภาพที่ 2.2** รั้วรอบพื้นที่โครงการ
(4) รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ผู้พักอาศัยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการ	- พบโครงการติดป้ายรณรงค์ให้ช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.4** ป้ายรณรงค์รักษาพื้นที่สีเขียว
(5) ดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการส่งผลกระทบต่อพืชพรรณที่ปลูกไว้ในโครงการ	- พบโครงการมีการตรวจสอบระบบสาธาณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการเป็นประจำ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน	-	-
(6) หากมีการร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการดำเนินงานของโครงการ โครงการจะต้องรีบดำเนินการแก้ไข และชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็ว	- หากมีการร้องเรียนอันเกิดจากโครงการ ทางโครงการจะรีบดำเนินการแก้ไข และชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน	-	-
1.4 คุณภาพอากาศ			
(1) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว สันนูน เพื่อลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนน	- โครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว และสันนูน บริเวณทางเข้าโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น	-	**รูปภาพที่ 2.5** ป้ายจำกัดความเร็ว **รูปภาพที่ 2.7** สันนูน
(2) หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน พื้นที่ส่วนกลาง โดยอาจจะฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว	- พบโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ หรือถนนภายในโครงการ หากเกิดความสกปรกหรือมีฝุ่น จะดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดทันที	-	**รูปภาพที่ 2.52** การฉีดล้างพื้นถนน
(3) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้ติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์ บริเวณลานจอดรถของโครงการ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาภายในโครงการเห็นได้ชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.6** ป้ายดับเครื่องยนต์

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
	รวมถึงให้มีการลดความเร็วของยานพาหนะ เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นที่เกิดขึ้น		
(4) กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถ	- โครงการได้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกการจราจรในการเข้า-ออก บริเวณพื้นที่โครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.9** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(5) จัดให้มีชนิดพันธุ์ไม้ต่างๆ บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการที่มีคุณภาพกรองการฟุ้งกระจายของมลสารที่ปล่อยออกจากรถยนต์ทั้งพันธุ์ไม้ ประเภทไม้ยืนต้นทรงสูง ไม้พุ่มให้กลิ่นพุ่มหนา และกลุ่มไม้ทรงสูงใบหนา เพื่อช่วยในการดูดซับ CO จากยานพาหนะและเป็นม่านกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลสารตลอดจนการให้ร่มเงาที่มีผลด้านการช่วยคายอากาศให้แก่พื้นที่บริเวณโดยรอบ	- ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ เพื่อเพิ่มความร่มรื่น และช่วยในการดูดซับ CO จากยานพาหนะและเป็นม่านกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลสาร	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียว
(6) โครงการมีพื้นที่สีเขียวเพื่อเพิ่มปริมาณ 0_2 ในอากาศด้วยพันธุ์ไม้ยืนต้นในโครงการ	- ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ เพื่อเพิ่มความร่มรื่น และช่วยในการดูดซับ CO จากยานพาหนะและเป็นม่านกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลสาร	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียว
(7) ติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ” ในพื้นที่จอดรถของอาคารและกำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์ บริเวณลานจอดรถของโครงการ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาภายในโครงการเห็นได้ชัดเจน รวมถึงให้มีการลดความเร็วของยานพาหนะ เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นที่เกิดขึ้น	-	**รูปภาพที่ 2.6** ป้ายดับเครื่องยนต์
(8) จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรภายนอก และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนเช้า-เย็น เพื่อลดการระบายมลสารในอากาศจากการจราจร	- โครงการได้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกการจราจรในการเข้า-ออก บริเวณพื้นที่โครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.9** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
(9) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ดังนี้ • ตรวจสอบการติดตั้งหอผึ่งเย็นของโครงการให้มีรายละเอียดเป็นไปตามที่มีวิศวกรได้ออกแบบไว้ เพื่อการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศอนามัย • กำหนดให้โครงการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการควบคุมเชื้อลิจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็น รวมถึงการดูแลระบบปรับอากาศที่กำหนดไว้ในข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาและตรวจสอบเฝ้าระวังระบบฝั่งเย็นตามประกาศของกรมอนามัยอย่างเคร่งครัด	- พบโครงการมีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลา จากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศภายในโครงการ เพื่อการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศอนามัย	ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ เนื่องจากมีแผนดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
1.5 เสียง			
(1) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้ติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์ บริเวณลานจอดรถของโครงการ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาภายในโครงการเห็นได้ชัดเจน รวมถึงให้มีการลดความเร็วของยานพาหนะ เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นที่เกิดขึ้น	-	**รูปภาพที่ 2.6** ป้ายดับเครื่องยนต์
(2) กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่รถยนต์ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถ	- โครงการได้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกการจราจรในการเข้า-ออก บริเวณพื้นที่โครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.9** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(3) ไม่ให้ผู้พักอาศัยทำกิจกรรมที่ส่งเสียงดังอันก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้พักอาศัยในพื้นที่ข้างเคียง	- พบโครงการจัดให้มีระเบียบการอยู่อาศัยภายในโครงการ เพื่อควบคุมกิจกรรมไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ	-	-
1.6 คุณภาพน้ำ			
(1) ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียที่โครงการเลือกใช้ต้องมีค่าและเกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนด	- พบโครงการได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนด	-	**รูปภาพที่ 2.17** ระบบบำบัดน้ำเสีย
(2) ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดให้คุณภาพอยู่ใน	- ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็น	-	**เอกสารแนบที่ 5** รายงานการ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ พ.ศ. 2548 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 จนมีคุณภาพน้ำทิ้งประเภท ข ซึ่งกำหนดให้มีค่าบีโอดีในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ลิตร ซึ่งเป็นไปตามประกาศฯดังกล่าวกำหนด	ผู้ดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัดเป็นประจำทุกเดือน		ตรวจสอบระบบและบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
(3) กำหนดให้มีการสูบตะกอนทุกปีโดยใช้บริการสูบสิ่งปฏิกูลจากบริษัทเอกชนที่มีใบอนุญาตทำการเก็บขยะจากองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณกากตะกอนภายในบ่อเกรอะเป็นประจำสม่ำเสมอ และหากมีปริมาณมาก ทางโครงการดำเนินการสูบตะกอนทันที	-	**เอกสารแนบที่ 8** ใบเสร็จมูลฝอย/การสูบตะกอน
(4) จัดให้มีพนักงานตักไขมันทุก 3 วัน เพื่อป้องกันการอุดตัน โดยนำไปตากแห้งก่อนที่จะนำไปพักในห้องพักมูลฝอยแห้งภายในห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ (5) กำหนดให้ล้างบ่อดักไขมันทุก 6 เดือน	- โครงการจัดให้มีการกำจัดไขมันออกจากถังดักไขมันและล้างบ่อดักไขมัน ทุกๆ 1สัปดาห์/ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยการตักกากไขมันและเศษมูลฝอยใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่นสนิทก่อนนำไปทิ้งที่พักมูลฝอยรวม	-	**รูปภาพที่ 2.55** การตักไขมัน
(6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เทคนิคดูแลการเดินระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	- ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	**เอกสารแนบที่ 5** รายงานการตรวจสอบระบบและบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
(7) ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียแยกออกจากส่วนอื่นๆ	- พบมาตรวัดไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียไม่ได้แยกออกจากมาตรวัดไฟฟ้าของส่วนอื่น แต่จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ประจำ	-	-
(8) สำหรับมาตรการในการดูแล และบำรุงรักษา Biological Oxidation เพื่อกำจัด CH_4 ที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้	- ทางโครงการได้มีการกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัด โดยใช้การเติมเชื้อจุลินทรีย์เพื่อลดก๊าซมีเทน	-	-

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1) จัดให้มีการดำเนินการกันดินในบริเวณพื้นที่บ่อมีเทนให้มีขอบเขตที่ชัดเจน 2) ปลูกต้นไม้ประเภทคลุมดิน พืชที่อายุสั้น เช่น หญ้า พืชตระกูลถั่ว เป็นต้น 3) กำหนดให้มีการเปลี่ยนหน้าดินบริเวณบ่อมีเทน ทุกๆปี 4) จัดให้มีการตรวจสอบระบบท่อที่ใช้ระบายก๊าซมีเทนที่อยู่ใต้ดินทุกๆ 6 เดือน			
(9) ก่อนมีการเข้าบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย จะมีการประชาสัมพันธ์โดยติดป้ายประกาศให้ทราบล่วงหน้า โดยแจ้งวัน และเวลาในการเข้าบำรุงรักษาบริเวณส่วนกลางภายในโครงการ	- พบระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอยู่แยกออกจากพื้นที่ส่วนกลางของผู้พักอาศัย แต่หากมีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและควบคุมอยู่ทำงานอยู่ตลอด	-	**รูปภาพที่ 2.17** ระบบบำบัดน้ำเสีย **เอกสารแนบที่ 5** รายงานการตรวจสอบระบบและบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
(10) กำหนดช่วงเวลาเข้าบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เวลา 14.00-16.00 น. ของวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์			
(11) จัดให้มีแผงกั้น และติดตั้งป้ายแจ้งเตือนขณะเข้าบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย			
(12) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกการจราจรแก่ผู้พักอาศัยขณะบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย			
(13) การบริหารจัดการของสระว่ายน้ำในโครงการมีข้อปฏิบัติสำหรับเจ้าของโครงการเกี่ยวกับการดูแลสระว่ายน้ำ ดังนี้			
1) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ที่ผ่านการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ และการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำของโครงการ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเป็นประจำทุกเดือน และมีการตรวจค่าคลอรีนคงเหลือ ค่า pH เป็นประจำทุกวัน	-	**เอกสารแนบที่ 10** บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำประจำวัน **เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
2) ควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (เพื่อ			

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
ประกอบการขอหรือต่อใบอนุญาต) ความถี่ในการตรวจวัดคือ ปีละ 4 ครั้ง 3) จัดให้มีการเก็บตัวอย่างน้ำอย่างน้อย 2 จุด โดยเก็บจากส่วนลึกและส่วนตื้นขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุด เพื่อนำไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 4) จัดหาเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำไว้เป็นประจำ รวมทั้งบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์และข้อมูลอื่นที่จำเป็น ดังนี้ • เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีน ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง 0.2-2 ส่วนในล้านส่วน • เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้อย่างน้อยช่วง 3-9 และสามารถอ่านค่าได้ช่วงละ 1 • มีการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำในแต่ละวัน แยกเพศและอายุ ระยะเวลาที่ใช้สระว่ายน้ำ			แบบบันทึก ทส.1/2
5) จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน และควรมีข้อความอย่างน้อย ดังนี้ • ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด • ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง • ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด หูน้ำหนวก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นในสระว่ายน้ำ • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ • ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือสั่งน้ำมูกลงในน้ำ	- พบโครงการจัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.45** ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
• ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก • จำนวนผู้ใช้บริการมากที่สุด ที่สระว่ายน้ำสามารถรองรับได้ 6) ดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำตามระยะเวลาที่สมควร เพื่อให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ	- พบโครงการจัดให้มีการดูแลการทำงานของระบบสระว่ายน้ำเป็นประจำ และมีการทำความสะอาดสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกวัน	-	**รูปภาพที่ 2.53** การล้างทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
2. ทรัพยากรชีวภาพ **2.1 นิเวศวิทยาทางบก** (1) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านกายภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพ	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อทรัพยากรทางกายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ โดยมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ คอยตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ	-	-
(2) บำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- โครงการจัดให้มีคนสวนคอยดูแลและรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียว **รูปภาพที่ 2.51** งานดูแลสวน
(3) รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ผู้พักอาศัยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการ	- พบโครงการติดป้ายรณรงค์ให้ช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.4** ป้ายรณรงค์รักษาพื้นที่สีเขียว
(4) ดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อป้องกันการส่งผลกระทบต่อพืชพรรณที่ปลูกไว้ในโครงการ	- พบโครงการมีการตรวจสอบระบบสาธาณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการเป็นประจำ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน	-	**เอกสารแนบที่ 11** รายงานการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด
(5) ในบริเวณที่เป็นสนามหญ้า ต้องมีการปักป้ายห้ามเดินลัดสนามหรือห้ามจอดรถ	- โครงการจัดให้มีคนสวนคอยดูแลและรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.51** งานดูแลสวน

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ			
(1) ชนิดของระบบบำาบัดน้ำเสียที่โครงการเลือกใช้ต้องมีค่าและเกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนด	- พบโครงการได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนด	-	**รูปภาพที่ 2.17** ระบบบำบัดน้ำเสีย
(2) ห้ามไม่ให้มีการปล่อยน้ำทิ้งที่ไม่ผ่านการบำบัดปล่อยออกสู่ภายนอกโครงการ	- พบโครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ผ่านมาตรฐานที่กำหนดก่อนปล่อยออกสู่ลำรางสาธารณะนอกโครงการ	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
(3) โครงการต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง	- พบโครงการได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนด	-	**รูปภาพที่ 2.17** ระบบบำบัดน้ำเสีย
(4) โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด	- พบโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด	-	
(5) ห้ามไม่ให้มีการใช้ประโยชน์จากลำรางสาธารณะ การก่อสร้างอาคารใดๆ หรือการรุกล้ำ ปิดกั้น กีดขวาง หรือเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำในลำรางสาธารณะ โดยเด็ดขาด โดยในช่วงก่อสร้างจะกำหนดให้เจ้าของโครงการ คือ บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด นำมาตรการดังกล่าวระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างให้ผู้รับเหมาก่อสร้างนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งในช่วงเปิดดำเนินการนิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุดต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัดเช่นกัน	- พบปัจจุบันโครงการไม่มีการก่อสร้าง หรือการใช้ประโยชน์จากลำรางสาธารณะ รวมทั้งตั้งแต่ระยะก่อสร้างทางโครงการไม่มีการรุกล้ำ ปิดกั้น กีดขวาง หรือเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำในลำรางสาธารณะ	-	**เอกสารแนบที่ 5** รายงานการตรวจสอบระบบและบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ **3.1 การใช้ไฟฟ้า**			
(1) โครงการจะพิจารณาติดตั้งไฟฟ้า เพื่อให้แสงสว่างตลอดแนวรั้วโดยไม่กระทบกับผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ	- พบโครงการได้ติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างรอบโครงการออกแบบไม่กระทบผู้พักอาศัย	-	**รูปภาพที่ 2.18** ไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการ
(2) โครงการได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณด้านหน้าอาคารโดยไม่ติดกับบ้านพักอาศัย	- พบโครงการได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าไว้ภายนอกอาคารโดยไม่ติดกับอาคารพักอาศัย	-	**รูปภาพที่ 2.19** หม้อแปลงไฟฟ้า **รูปภาพที่ 2.20** เครื่องสำรองไฟฟ้า
(3) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการมีกิจวัตรประจำวัน และพฤติกรรมในการประหยัดไฟฟ้า ดังนี้ 1) ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน สร้างให้เป็นนิสัยในการดับไฟทุกครั้งที่ออกจากห้อง 2) เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ดูฉลากแสดงประสิทธิภาพให้แน่ใจทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อหากมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้องเลือกใช้เบอร์ 5 3) ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่จะไม่อยู่ในห้องเกิน 1 ชั่วโมงสำหรับเครื่องปรับอากาศทั่วไป และ 30 นาที สำหรับเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 4) หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศบ่อยๆ เพื่อลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ 5) ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ทั้งนี้อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 องศา ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10 6) ไม่ปล่อยให้มีความเย็นรั่วไหลจากห้องที่ติดตั้ง	- โครงการได้ติดป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า/น้ำ ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และมีการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานภายในโครงการ ทั้งนี้จัดให้มีการดูแลและตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าเป็นประจำ	-	**รูปภาพที่ 2.21** ป้ายประหยัดพลังงานน้ำ/ไฟ **รูปภาพที่ 2.61** การตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่วนกลาง **เอกสารแนบที่ 7** ใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำและไฟฟ้า

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
เครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตูช่องแสง และปิดประตูห้องทุกครั้งที่เปิดเครื่องปรับอากาศ 7) ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสาร หรือวัสดุอื่นใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเพื่อลดการสูญเสียและใช้พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร			
(4) ใช้มูลี่กันสาดป้องกันแสงแดดส่องกระทบตัวอาคาร และบุฉนวนกันความร้อนตามหลังคาและฝาผนังเพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกินไป เพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทความร้อนเข้าภายในอาคาร	- พบในส่วนสำนักงานของโครงการจัดให้มีการใช้มูลี่กันสาดป้องกันแสงแดดและความร้อน เพื่อลดการสูญเสีย พลังงานจากการถ่ายเทความร้อนเข้าภายในอาคาร	-	**รูปภาพที่ 2.21** ป้ายประหยัดพลังงานน้ำ/ไฟ
(5) หลอดไฟภายในโครงการ จะเลือกใช้หลอด LED ทั้งหมด เพื่อเป็นการลดการใช้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า	- พบทางโครงการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า หลอดไฟ LED อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5	-	**รูปภาพที่ 2.22** อุปกรณ์ไฟฟ้า
3.2 การใช้น้ำ			
(1) จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ในโครงการเท่ากับ 702.58 ลูกบาศก์เมตร เพื่อการอุปโภค บริโภค	- พบโครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำดิบ และถังเก็บน้ำผ่านกรองไว้ภายในโครงการ เพื่อเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.23** ถังเก็บน้ำสำรอง
(2)			**เอกสารแนบที่ 7** ใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำและไฟฟ้า
(3) ติดป้ายรณรงค์การใช้น้ำหรือไฟฟ้าอย่างประหยัด บริเวณจุดที่สังเกตได้ง่าย เช่น ป้ายอักษร แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ หรือแผ่นพับประชาสัมพันธ์	- โครงการได้ติดป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า/น้ำ ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.21** ป้ายประหยัดพลังงานน้ำ/ไฟ
(4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำบริเวณพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการรั่วไหลของระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อเป็นประจำ หากชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมทันที	-	**รูปภาพที่ 2.57** การตรวจสอบเส้นท่อ ก๊อกน้ำ สุขภัณฑ์ ฯลฯ
(5) รณรงค์และให้คำแนะนำวิธีการประหยัดพลังงานแก่ผู้พัก	- โครงการได้ติดป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า/น้ำ ในบริเวณ	-	**รูปภาพที่ 2.21** ป้ายประหยัด

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
อาศัยภายในโครงการได้แก่ 1) ใช้น้ำอย่างประหยัด และหมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำภายในห้องพักเพื่อลดการสูญเสียน้ำ 2) ปิดน้ำในช่วงเวลาล้างหน้า แปรงฟัน โกนหนวด และถูสบู่ตอนอาบน้ำ 3) ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้างมือ เพราะการใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลามากกว่าการใช้สบู่เหลวและการใช้สบู่เหลวที่ไม่เข้มข้นจะใช้น้ำน้อยกว่าการล้างมือด้วยสบู่ก้อน 4) ตรวจสอบท่อน้ำรั่วภายในห้องน้ำและส่วนซักล้างด้วยการปิดก๊อกน้ำทุกตัวภายในห้องน้ำและส่วนซักล้างหลังจากที่ทุกคนเข้านอน 5) ล้างพืชผักและผลไม้ในอ่างหรือภาชนะที่มีการกักเก็บน้ำไว้เพียงพอ เพราะการล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกน้ำโดยตรง จะใช้น้ำมากกว่าการล้างด้วยน้ำที่บรรจุไว้ 6) ตรวจสอบชักโครกว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่โดยลองหยดสีผสมอาหารลงในถังพักน้ำแล้วสังเกตดูที่คอห่าน หากมีน้ำสีลงมาโดยที่ไม่ได้กดชักโครกแสดงว่ามีการรั่วซึมของชักโครก 7) ไม่ใช้สายยางและเปิดน้ำไหลตลอดเวลาในขณะที่ล้างรถ 8) ไม่ล้างรถบ่อยครั้งจนเกินไป เพราะนอกจากจะมีความสิ้นเปลืองน้ำแล้ว ยังทำให้เกิดสนิม	ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และมีการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานภายในโครงการ ทั้งนี้จัดให้มีการดูแลและตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อเป็นประจำ หากชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมทันที		พลังงานน้ำ/ไฟ **รูปภาพที่ 2.49** สุขภัณฑ์ **รูปภาพที่ 2.57** การตรวจสอบเส้นท่อ ก๊อกน้ำ สุขภัณฑ์ ฯลฯ
(6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อสำหรับส่งน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่า ชำรุดเสียหายให้ทำ	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการรั่วไหลของระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อเป็นประจำ หากชำรุด	-	**รูปภาพที่ 2.57** การตรวจสอบเส้นท่อ ก๊อกน้ำ สุขภัณฑ์ ฯลฯ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
การซ่อมแซมทันที	เสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมทันที		
(7) ล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ทุก 6 เดือน	- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลถังเก็บน้ำเป็นประจำและจัดให้มีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำทุก 6 เดือน หรือตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการดูแลระบบไส้กรองน้ำใช้เป็นประจำ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.58** การตรวจสอบและล้างระบบไส้กรองน้ำใช้
(8) ก่อนมีการเข้าบำรุงรักษาถังเก็บน้ำใต้ดิน จะมีการประชาสัมพันธ์โดยติดป้ายประกาศแจ้งวันเข้าบำรุงรักษาบริเวณส่วนต้อนรับภายในอาคาร	- พบโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและควบคุม ขณะมีการบำรุงรักษา/ล้างถังเก็บน้ำใต้ดิน เพื่ออำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	-
(9) กำหนดช่วงเวลาเข้าบำรุงรักษาระบบ เวลา 14.00-16.00 น. ของวันจันทร์- วันศุกร์ เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์	- พบโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและควบคุม ขณะมีการบำรุงรักษา/ล้างถังเก็บน้ำใต้ดิน เพื่ออำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	-
(10) จัดให้มีแผงกั้น และติดตั้งป้ายแจ้งเตือนขณะเข้าบำรุงรักษาถังเก็บน้ำใต้ดิน	- พบโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและควบคุม ขณะมีการบำรุงรักษา/ล้างถังเก็บน้ำใต้ดิน เพื่ออำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	-
(11) กำหนดให้ปิดวาล์วน้ำประปาที่เข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดิน ในช่วงเวลาที่ความต้องการใช้น้ำของชุมชนสูง (05.30-08.00 น.) และ (18.00-20.00 น.) และเปิดวาล์วน้ำให้น้ำประปาเข้าสู่ถังเก็บน้ำของโครงการในช่วงเวลาที่ความต้องการใช้น้ำของชุมชนต่ำ (24.00-4.00 น.) เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำของประชาชนโดยรอบและปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนของบ้านที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียง	- พบโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลปริมาณน้ำใช้ภายในโครงการ กรณีที่มีการเติมน้ำเข้าสู่ถังเก็บน้ำดิบ จะมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานแจ้งให้ทราบ เพื่อความสะดวกในการเข้าพัก	-	-
3.3 การระบายน้ำ			
(1) ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่ภายนอกโครงการและมีการลอกตะแกรงทุกเดือน	- โครงการได้ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณรางระบายน้ำภายในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตะกอนใน	-	**รูปภาพที่ 2.24** ท่อระบายน้ำ **รูปภาพที่ 2.25** ตะแกรงดัก

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
(2) ควบคุมการระบายน้ำหลังพัฒนาไม่ให้เกินก่อนพัฒนาโครงการ	รางระบายน้ำเป็นประจำ หรือหากมีการอุดตันจะดำเนินการลอกตะกอนทันที		ขยะ
(3) ก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำฝน ขนาดความจุ 300.95 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ เพื่อรองรับและเก็บกักน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะระบายออก	- พบโครงการมีบ่อหน่วงน้ำสำหรับกักเก็บน้ำฝน โดยจะเก็บไว้ระยะหนึ่งก่อน หากไม่ได้นำมาใช้ก็จะระบายออก	-	-
(4) โครงการต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งของอาคารประเภท ข (อาคารชุดที่จำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป) ซึ่งกำหนดให้มีค่าบีโอดีในน้ำทิ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยต้องไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร)	- พบโครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ผ่านมาตรฐานที่กำหนดก่อนปล่อยออกสู่ลำรางสาธารณะนอกโครงการ	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
(5) จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ สำหรับสูบระบายน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำของโครงการให้มีความพร้อมอยู่เสมอ โดยจะต้องมีอย่างน้อย 2 เครื่อง (สำรอง 1 เครื่อง)	- พบโครงการจัดให้มีเครื่องสูบน้ำ สำหรับสูบน้ำเพื่อระบายออก และจัดให้มีการตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน	-	**รูปภาพที่ 2.26** ห้องเครื่องสูบน้ำ
(6) จัดให้มีการขุดลอก ฉีดล้างทำความสะอาดภายในรางระบายน้ำ (Gutter) ภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้น้ำไหลได้อย่างสะดวก	- พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำเป็นประจำ หรือหากมีการอุดตันจะดำเนินการลอกตะกอนทันที	-	-
(7) จัดให้มีท่อระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำจากรางระบายน้ำฝน (Gutter) ลงสู่บ่อหน่วงน้ำของโครงการ ก่อนจะสูบระบายออกต่อไป	- โครงการจัดให้มีท่อระบายน้ำ ระบายน้ำฝนลงสู่บ่อหน่วงน้ำก่อนสูบทิ้งหากไม่ได้มีการนำมาใช้	-	**รูปภาพที่ 2.24** ท่อระบายน้ำ **รูปภาพที่ 2.25** ตะแกรงดักขยะ
(8) จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่า	- พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำเป็นประจำ หรือหากมีการอุดตันจะดำเนินการ	-	-

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
ชำรุดต้องรับแก้ไขทันที (9) จัดให้มีการเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลกมลา เพื่อป้องกันการเฝ้าระวังน้ำท่วม	ลอกตะกอนทันที - พบโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโครงการอยู่ตลอด หรือในช่วงมรสุม ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	-
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (1) โครงการได้จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยไว้ตามจุดต่างๆ ภายในโครงการเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ถังรองรับมูลฝอยอินทรีย์ ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เป็นต้น (ถังสีเขียว) 2) ถังรองรับมูลฝอยแห้ง สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไป เช่น ถุงหรือพลาสติก เป็นต้น (ถังสีน้ำเงิน) 3) ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งเป็นมูลฝอยที่ยังใช้ได้ เช่น ขวดน้ำชนิดที่เป็นแก้วและพลาสติก เศษกระดาษ กระป๋องน้ำอัดลม กระป๋องเบียร์ (ถังสีเหลือง) 4) ถังรองรับมูลฝอยอันตราย เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉายแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารเคมี เป็นต้น (ถังสีส้มหรือถังสีเทาฝาส้ม) เพื่อความสะดวกในการคัดแยกมูลฝอยชนิดที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ หรือขายได้ออกก่อนที่บริษัทเอกชนที่มีใบอนุญาตทำการเก็บขยะมูลฝอยจากองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาจะรับไปกำจัดต่อไป	- พบโครงการจัดให้มีถังขยะแยกประเภทและถังขยะทั่วไปไว้ตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ ซึ่งสามารถรองรับขยะภายในโครงการได้อย่างเพียงพอ	-	**รูปภาพที่ 2.28** ถังขยะภายในโครงการ **รูปภาพที่ 2.29** ถังขยะแยกประเภท
(2) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการทุกวัน และคัดแยกมูลฝอยก่อนนำไปรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อรอให้รถเก็บขนมูลฝอยมา	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเก็บรวบรวมมูลฝอยภายในโครงการทั้งหมด มาคัดแยกประเภท และจัดเก็บใส่ถุงดำปิดมิดชิด รวบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมก่อนจะมีเจ้าหน้าที่	-	**เอกสารแนบที่ 8** ใบเสร็จมูลฝอย/การสูบตะกอน

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
จัดเก็บต่อไป (3) การเก็บมูลฝอยใส่ถุงต้องไม่ให้มีปริมาณหรือน้ำหนักมากเกินไป (4) ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยรวม ต้องมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวกต่อการขนย้าย	มาเก็บขน		
(5) จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค	- โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกครั้งหลังมีการเก็บขนขยะ	-	**รูปภาพที่ 2.59** การล้างห้องพักขยะรวม
(6) ห้องพักมูลฝอยต้องมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้มาใช้บริการ และชุมชนบริเวณใกล้เคียงโดยจะเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น	- พบห้องพักขยะของโครงการจัดให้อยู่แยกจากบริเวณห้องพัก ซึ่งเป็นห้องคอนกรีตที่มีประตูระบายอากาศ โดยจะมีการเก็บขนขยะทุกวันจากเอกชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากเทศบาล และมีการล้างห้องพักขยะทุกครั้งหลังเก็บขน	-	**รูปภาพที่ 2.27** ห้องพักขยะรวม
(7) จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- พบโครงการมีท่อรวบรวมน้ำเสียสำหรับการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยไปยังระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-
(8) จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ	- โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกครั้งหลังมีการเก็บขนขยะ	-	**รูปภาพที่ 2.27** ห้องพักขยะรวม
(9) ประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยกับบริษัทเอกชนที่มีใบอนุญาตเก็บขยะมูลฝอยจากองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอทุกวัน โดยไม่มีการตกค้างภายในโครงการ	- โครงการได้ว่าจ้างรถเก็บขนมูลฝอยเอกชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากเทศบาลเข้ามาเก็บขนมูลฝอย โดยดำเนินการเก็บขนทุกวัน เพื่อป้องกันกลิ่นและขยะตกค้าง	-	**เอกสารแนบที่ 8** ใบเสร็จมูลฝอย/การสูบตะกอน
(10) ประสานกับร้านรับซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง	- โครงการได้ติดต่อร้านรับซื้อของเก่ามารับมูลฝอยรีไซเคิลตามปริมาณความเหมาะสม	-	-
(11) ส่งเสริมมาตรการคัดแยกมูลฝอยอย่างจริงจัง ดังนี้ 1) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกมูลฝอยก่อนนำไปทิ้ง โดยติดป้ายไว้บริเวณโถงทางเข้าอาคาร	- พบโครงการจัดให้มีถังขยะแยกประเภทและถังขยะทั่วไปไว้ตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ ซึ่งสามารถรองรับขยะภายใน	-	**รูปภาพที่ 2.28** ถังขยะภายในโครงการ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเภทของมูลฝอยรีไซเคิล เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก โลหะ และมูลฝอยประเภทอื่นๆ 3) ประชาสัมพันธ์การทิ้งมูลฝอยให้ตรงกับภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท 4) จัดให้มีการ ลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	โครงการได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะภายในโครงการ		**รูปภาพที่ 2.29** ถังขยะแยกประเภท
(12) ปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มบริเวณโดยรอบห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่นและทัศนียภาพ	- พบโครงการมีการปลูกต้นไม้บริเวณห้องพักขยะรวมของโครงการ เพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่นและทัศนียภาพ	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียว
(13) ในช่วงที่มีการจอดรถเก็บขนมูลฝอย โครงการจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มาบนถนนหน้าโครงการ หรือผู้ที่จะเข้าสู่พื้นที่โครงการ	- โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกทางจราจรเมื่อมีการเก็บขนขยะ	-	-
(14) ในกรณีที่มีการเข้าเก็บขนมูลฝอยในช่วงเวลากลางคืน เจ้าหน้าที่ของโครงการจะต้องมีไฟฉายหรือไฟกระพริบสำหรับส่องสว่างให้ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา มองเห็นได้ในระยะไกล	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากมีการเก็บขนมูลฝอย ซึ่งน้ำเสียทั้งหมดจากการล้างห้องพักขยะจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.59** การล้างห้องพักขยะรวม
(15) ในการลำเลียงมูลฝอยมาทิ้งของแม่บ้านของโครงการจะต้องให้ถุงรวบรวมมูลฝอยอยู่ในสภาพที่พร้อม สำหรับการลำเลียงออกได้ทันทีที่เจ้าหน้าที่มาเก็บขน เพื่อลดระยะเวลาในการจอดของรถเก็บขนมูลฝอยให้น้อยที่สุด	- โครงการได้จัดให้มีการจัดเก็บมูลฝอยใส่ถุงดำปิดมิดชิดรวบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมก่อนจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บขน	-	**เอกสารแนบที่ 8** ใบเสร็จมูลฝอย/การสูบตะกอน
(16) กำชับรถเก็บขนมูลฝอยเอกชนไม่ให้มีการทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ โดยจะระบุในสัญญาจ้างให้ชัดเจนเพื่อป้องกัน	- โครงการได้ว่าจ้างรถเก็บขนมูลฝอยเอกชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากเทศบาลเข้ามาเก็บขนมูลฝอย โดยดำเนินการเก็บขนทุกวัน เพื่อป้องกันกลิ่นและขยะตกค้าง	-	**เอกสารแนบที่ 8** ใบเสร็จมูลฝอย/การสูบตะกอน

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
การทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง			
3.5 การคมนาคม			
(1) การควบคุมการจราจรภายในโครงการ			
1) ติดตั้งป้ายควบคุมความเร็ว ป้ายแสดงทางแยกทุกแห่ง และป้ายแสดงทางไปลานจอดรถ	- พบโครงการมีการติดป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในโครงการ เครื่องหมายจราจร ป้ายแสดงทางไปจอดรถ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลการจราจร การอำนวยความสะดวกในการเข้า – ออกภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.10** ป้ายแสดงทิศทางการเดินรถ **รูปภาพที่ 2.16** ป้าย/สัญลักษณ์จราจร
2) จัดทำเครื่องหมายบนพื้นทางแสดงทิศทางการจราจร			
3) ใช้ Overhead Signal โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกลานจอดรถ	- พบโครงการมีการติดตั้งป้ายบอกทิศทางเหนือผิวจราจรช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นป้ายได้เด่นชัดในระยะไกล และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	-	**รูปภาพที่ 2.16** ป้าย/สัญลักษณ์จราจร
4) จัดให้มีไฟส่องสว่างอย่างเพียงพอบริเวณริมถนนภายในโครงการ	- พบโครงการได้จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลการจราจร การอำนวยความสะดวกในการเข้า – ออกภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.13** ไฟส่องสว่างทางเข้า-ออก **รูปภาพที่ 2.9** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
5) จัดให้มีไฟกระพริบ บริเวณทางโค้งภายในโครงการเพื่อส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ใช้บริการสามารถมองเห็นได้ระยะไกล			
6) จัดให้มีเนินชะลอความเร็วตามแนวถนนเป็นระยะๆ เพื่อเสริมแรงยึดเกาะของรถในขณะที่ขึ้น และลงภายในพื้นที่โครงการ	- พบบริเวณทางเข้า-ออกโครงการได้จัดให้มีเนินชะลอความเร็ว เพื่อชะลอความเร็วก่อนเข้า-ออกโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.7** สันนูน
7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณทางแยก	- พบโครงการมีการติดป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในโครงการ เครื่องหมายจราจร ป้ายแสดงทางไปจอดรถ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลการจราจร การอำนวยความสะดวกในการเข้า – ออกภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.10** ป้ายแสดงทิศทางการเดินรถ **รูปภาพที่ 2.16** ป้าย/สัญลักษณ์จราจร **รูปภาพที่ 2.9** เจ้าหน้าที่รักษา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
			ความปลอดภัย
(2) การควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกที่เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะ 1) จัดทำป้ายและเครื่องหมายแสดงทางเข้า-ออก และติดตั้งในบริเวณที่เหมาะสม 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางออกของโครงการ โดยเฉพาะในช่วงที่มีรถออกจากโครงการ จะต้องบริหารการจราจรเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด	- พบโครงการมีการติดป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในโครงการ เครื่องหมายจราจร ป้ายแสดงทางไปจอดรถ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลการจราจร การอำนวยความสะดวกในการเข้า – ออกภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.10** ป้ายแสดงทิศทางการเดินรถ **รูปภาพที่ 2.16** ป้าย/สัญลักษณ์จราจร **รูปภาพที่ 2.9** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(3) ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการที่สามารถเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย	- พบโครงการมีการติดตั้งป้ายชื่อโครงการบริเวณหน้าโครงการและบริเวณทางเข้า-ออก ที่สามารถเห็นได้ชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.14** ป้ายชื่อโครงการ
(4) มีสันนูนบริเวณจุดเข้า-ออกพื้นที่โครงการเพื่อช่วยชะลอความเร็วของรถป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้	- พบบริเวณทางเข้า-ออกโครงการได้จัดให้มีเนินชะลอความเร็ว เพื่อชะลอความเร็วก่อนเข้า-ออกโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.7** สันนูน
(5) ห้ามจอดรถบริเวณริมถนนบริเวณด้านหน้าโครงการโดยเด็ดขาด เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้า-ออกโครงการ	- พบบริเวณทางเข้า-ออก หรือด้านหน้าโครงการเป็นทางโค้งซึ่งไม่สามารถจอดรถได้ แต่ทั้งนี้ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลความเรียบร้อย	-	**รูปภาพที่ 2.11** ทางเข้า-ออกโครงการ **รูปภาพที่ 2.12** กระจกโค้ง
(6) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออกโครงการ ไม่ให้เกิดการตัดกระแสจราจรบนถนนสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้สะดวกและรวดเร็ว และขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการเดินรถตามการจัดจราจรอย่างเคร่งครัด			

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินรถ ตลอด 24 ชั่วโมง (7) จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณทางออกในช่วงเวลากลางคืนอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถมองเห็นรถที่วิ่งมาบนถนนด้านข้างได้อย่างชัดเจน (8) ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางออกของโครงการ เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา เพิ่มความระมัดระวัง เมื่อวิ่งผ่านบริเวณพื้นที่โครงการ	- พบโครงการได้จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืนได้เหมาะสม และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลการจราจร การอำนวยความสะดวกในการเข้า – ออกภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.13** ไฟส่องสว่างทางเข้า-ออก **รูปภาพที่ 2.9** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(9) กรณีไฟฟ้าดับลิฟท์จอดรถจะมีเครื่องสำรองไฟเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินที่ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตก และตัวลิฟท์จอดรถก็มีระบบความปลอดภัยที่ติดตั้งอยู่กับลิฟท์ เพื่อล็อคลิฟท์ไม่ให้รถเคลื่อนตัวในกรณีไฟฟ้าดับระหว่างมีการใช้งานด้วยเช่นกัน	- พบภายในโครงการจัดให้มีเครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินที่ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตกภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.20** เครื่องสำรองไฟฟ้า
(10) มาตรการด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉินของระบบลิฟต์ยก 1) ระบบของเครื่องลิฟต์ยก จะมีระบบ Sensor ในการตรวจจับความผิดปกติจากค่ามาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ และจะสั่งการให้เครื่องหยุดทำงานหากตรวจเจอความ ผิดปกตินั้นๆ และนอกจากนี้ ทางโครงการยังมีบริษัทที่ดูแลระบบและเป็นเจ้าเดียวที่ได้รับประกันภัยจากกรุงไทยพานิช ประกันภัยในกรณีที่เครื่องจอดรถทำอันตรายให้เกิดแก่บุคคลที่ 3 โดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุดต่ออุบัติเหตุ 2,000,000 บาท (หากต้องการเพิ่มวงเงินการประกันก็สามารถทำได้) 2) ในกรณีฉุกเฉิน ทางบริษัทที่ดูแลระบบของเครื่องลิฟต์ยก	- พบบริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ จัดให้มีวิธีแนะนำการจอดรถที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และความเสียหาย ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบการทำงานของเครื่องลิฟต์ยก ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ตลอด หรือหากเกิดเหตุขัดข้อง ทางบริษัทที่ดูแลระบบของเครื่องลิฟต์ยก มี Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อทำการแก้ไข	-	**รูปภาพที่ 2.50** วิธีแนะนำการจอดรถที่ถูกต้อง

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
มี Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง และมีทีมงานพร้อมถึงที่หมายในกรณีฉุกเฉินภายใน 2 ชั่วโมง เพื่อทำการแก้ไขหน้างานให้เครื่องสามารถทำงานในรูปแบบชั่วคราวได้ก่อน และนอกจากนี้ เนื่องจากผู้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทางบริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมช่างประจำและสต๊อกอะไหล่ จำพวกอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนไว้ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินและสามารถแก้ไขให้กับผู้พักอาศัยได้			
3.6 การใช้ที่ดิน			
(1) ดำเนินการตามแบบแปลน และผังภูมิสถาปัตย์ รวมทั้งจัดสรรขนาดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละบริเวณให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- พบโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลน และผังภูมิสถาปัตย์เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ตามที่กฎหมายกำหนด	-	**รูปภาพที่ 2.31** รูปแบบอาคาร
(2) ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดิน เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- พบโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลน และผังภูมิสถาปัตย์เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ตามที่กฎหมายกำหนด	-	**รูปภาพที่ 2.31** รูปแบบอาคาร
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ			
(1) หากได้รับข้อร้องเรียนจากผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ ให้โครงการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน	- โครงการได้มีเจ้าหน้าที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยรอบหากเกิดการร้องเรียน และจะดำเนินการแก้ไขปัญหาทันทีหากมีการร้องเรียน	-	-
(2) กำหนดกฎระเบียบในการพักอาศัยที่ชัดเจนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ	- พบโครงการมีกฎระเบียบการเข้าพัก และข้อห้ามติดภายในโครงการ และแจ้งให้ผู้ที่เข้ามาพักอาศัยทราบก่อนเข้าพัก	-	-
(3) โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้	- พบโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และได้จัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
เพื่อลดปัญหาในด้านระบบสาธารณูปโภคของบริเวณโดยรอบโครงการ (4) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากข้อห่วงกังวลของประชาชน มีดังนี้	ในระยะดำเนินการ เพื่อให้โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้		
<u>คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน</u>			
(1) ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กวดขันให้รถที่เข้ามาจอดต้องดับเครื่องยนต์ทุกคัน เพื่อสุขภาพของส่วนรวม	- โครงการได้ติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์ บริเวณลานจอดรถของโครงการ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาภายในโครงการเห็นได้ชัดเจน รวมถึงให้มีการลดความเร็วของยานพาหนะ เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นที่เกิดขึ้น	-	**รูปภาพที่ 2.6** ป้ายดับเครื่องยนต์
(2) จัดให้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากรถยนต์	- ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ เพื่อเพิ่มความร่มรื่น และช่วยในการดูดซับ CO จากยานพาหนะและเป็นม่านกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลสาร	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียว
(3) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จะต้องไม่มีทิศทางหันเข้าสู่อาคารข้างเคียงทางคนสัญจร และจะต้องอยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงไม่น้อยกว่า 3 เมตร	- พบการติดตั้ง Condensing Unit เครื่องปรับอากาศของโครงการ มีการติดตั้งไม่หันเข้าสู่อาคารข้างเคียงหรือทางคนสัญจร	-	-
(4) ควบคุมดูแลไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน (หลังเวลา 18.00 น.)	- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลผู้พักอาศัยไม่ให้ทำกิจกรรมส่งเสียงดังจนทำให้เกิดความรำคาญ	-	-
<u>การใช้ไฟฟ้า</u>			
(1) จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านระบบไฟฟ้า ไว้คอยดูแลระบบไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานอยู่เสมอ	- พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้าภายในโครงการเป็นประจำ หากเกิดการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที	-	**รูปภาพที่ 2.61** การตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่วนกลาง
(2) จัดให้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันฟ้าผ่าตามที่เสนอในรายละเอียดโครงการทุกประการ และติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้า	- พบโครงการมีการติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันฟ้าผ่าตามที่กำหนด รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้า ระบบสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เป็นไปด้วย	-	**รูปภาพที่ 2.19** หม้อแปลงไฟฟ้า **รูปภาพที่ 2.20** เครื่องสำรอง

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
ระบบสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐาน	ความเรียบร้อยตามมาตรฐาน		ไฟฟ้า
(3) รณรงค์ให้พนักงาน และผู้เข้ามาใช้บริการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 และอายุการใช้งานยาวนาน	- โครงการได้ติดป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า/น้ำ ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และมีการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.21** ป้ายประหยัดพลังงานน้ำ/ไฟ **รูปภาพที่ 2.22** อุปกรณ์ไฟฟ้า
(4) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบอาคาร เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับทั่วทุกบริเวณภายในโครงการ โดยเฉพาะเวลากลางคืน เพื่อความปลอดภัย	- พบโครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย	-	**รูปภาพที่ 2.18** ไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการ
<u>การใช้น้ำ</u>			
(1) จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองสำหรับใช้ในโครงการ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ	- พบโครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำดิบ และถังเก็บน้ำผ่านกรองไว้ภายในโครงการ เพื่อเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.23** ถังเก็บน้ำสำรอง
(2) ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการรั่วไหลของระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อเป็นประจำ หากชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมทันที	-	**รูปภาพที่ 2.57** การตรวจสอบเส้นท่อ ก๊อกน้ำ สุขภัณฑ์ ฯลฯ
(3) รณรงค์ให้มีการใช้น้ำภายในโครงการอย่าง ประหยัดเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำของโครงการ	- โครงการได้ติดป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า/น้ำ ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และมีการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.21** ป้ายประหยัดพลังงานน้ำ/ไฟ
<u>การจัดการน้ำเสีย</u>			
(1) ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบฯ เพื่อให้บำบัดน้ำเสียได้มาตรฐานน้ำทิ้ง	- ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	**รูปภาพที่ 2.57** การตรวจสอบเส้นท่อ ก๊อกน้ำ สุขภัณฑ์ ฯลฯ
(2) จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลหรือช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียของ	- ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมี	-	**รูปภาพที่ 2.57** การตรวจสอบเส้นท่อ ก๊อกน้ำ สุขภัณฑ์ ฯลฯ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
โครงการ	ประสิทธิภาพ		
(3) จัดให้มีระบบกรองและฆ่าเชื้อโรคในน้ำทิ้ง ก่อนนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ตามที่ได้ออกแบบไว้ทุกประการ	- พบโครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ผ่านมาตรฐานที่กำหนดก่อนปล่อยออกสู่ลำรางสาธารณะนอกโครงการทั้งหมด	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
<u>การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม</u>			
(1) จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ เพื่อหน่วงน้ำส่วนเกินได้อย่างเพียงพอ	- พบโครงการมีบ่อหน่วงน้ำสำหรับกักเก็บน้ำฝน โดยจะเก็บไว้ระยะหนึ่งก่อน หากไม่ได้นำมาใช้ก็จะระบายออก	-	-
(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ และระบบบ่อหน่วงน้ำที่ติดตั้งไว้ รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา	- พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำเป็นประจำ หรือหากมีการอุดตันจะดำเนินการลอกตะกอนทันที	-	-
(3) ทำการตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ ถ้ามีการอุดตัน จะต้องทำการขุดลอกทันที เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดีอยู่เสมอ	- พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำเป็นประจำ หรือหากมีการอุดตันจะดำเนินการลอกตะกอนทันที	-	-
(4) ทำการติดตั้งบ่อดักขยะ ที่บ่อพักน้ำสุดท้าย เพื่อดักขยะไม่ให้ไหลออกสู่ภายนอกโครงการ	- โครงการได้ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณรางระบายน้ำภายในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำเป็นประจำ หรือหากมีการอุดตันจะดำเนินการลอกตะกอนทันที	-	**รูปภาพที่ 2.24** ท่อระบายน้ำ **รูปภาพที่ 2.25** ตะแกรงดักขยะ
<u>การจัดการขยะ</u>			
(1) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะจากอาคาร หรือแต่ละส่วนอย่างเพียงพอ	- พบโครงการจัดให้มีถังขยะแยกประเภทและถังขยะทั่วไปไว้ตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ ซึ่งสามารถรองรับขยะภายในโครงการได้อย่างเพียงพอ	-	**รูปภาพที่ 2.28** ถังขยะภายในโครงการ **รูปภาพที่ 2.29** ถังขยะแยกประเภท
(2) ขยะแห้งที่สามารถนำไปใช้ได้อีก เช่น โลหะ ขวด พลาสติก และกระดาษหนังสือพิมพ์ ให้พนักงานทำความสะอาดคัด	- พบโครงการจัดให้มีถังขยะแยกประเภทและถังขยะทั่วไปไว้ตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ ซึ่งสามารถรองรับขยะภายใน	-	**รูปภาพที่ 2.28** ถังขยะภายในโครงการ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
แยกขยะและเก็บไว้ขายให้กับผู้รับซื้อ เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอย	โครงการได้อย่างเพียงพอ		**รูปภาพที่ 2.29** ถังขยะแยกประเภท
(3) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดบริเวณที่พักขยะ รวมหลังการเก็บขนขยะทุกครั้ง และต่อท่อน้ำเสียจากน้ำชะขยะและการล้างห้องพักขยะเข้าไปบำบัดน้ำเสียยังบ่อบำบัดน้ำเสียรวม	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากมีการเก็บขนมูลฝอย ซึ่งน้ำเสียทั้งหมดจากการล้างห้องพักขยะจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.59** การล้างห้องพักขยะรวม
การคมนาคมและการขนส่ง			
(1) ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออก	- พบโครงการมีการติดป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในโครงการ เครื่องหมายจราจร ป้ายแสดงทางไปจอดรถ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลการจราจร การอำนวยความสะดวกในการเข้า – ออกภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.10** ป้ายแสดงทิศทางการเดินรถ **รูปภาพที่ 2.16** ป้าย/สัญลักษณ์จราจร **รูปภาพที่ 2.9** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(2) จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ	- พบพื้นที่จอดรถของโครงการจัดให้มีการตีเส้นแบ่งช่องจราจรที่ชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.8** พื้นที่จอดรถ
(3) ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ถนน	- ปัจจุบันภายในโครงการ หรือบริเวณทางเข้า-ออกโครงการไม่มีการก่อสร้างใดๆ	-	**รูปภาพที่ 2.11** ทางเข้า-ออกโครงการ
(4) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ผู้พักอาศัย ห้ามจอดรถริมถนนทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อถนนดังกล่าว	- พบบริเวณทางเข้า-ออก หรือด้านหน้าโครงการเป็นทางโค้งซึ่งไม่สามารถจอดรถได้ แต่ทั้งนี้ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลความเรียบร้อย	-	**รูปภาพที่ 2.11** ทางเข้า-ออกโครงการ
เศรษฐกิจและสังคม			
(1) โครงการต้องกำหนดนโยบายในการว่าจ้างพนักงานที่เป็น	- พบโครงการมีการรับพนักงานที่เป็นประชาชนในท้องถิ่นเข้า	-	-

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามาทำงานในโครงการส่วนหนึ่ง	มาทำงานในโครงการ แต่ต้องดูจากความเหมาะสมของงานและความสามารถของตัวบุคคล		
(2) หากมีข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบข้างให้โครงการรีบทำความเข้าใจกับชุมชนในข้อร้องเรียนดังกล่าว พร้อมทั้งเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน	- หากมีการร้องเรียนอันเกิดจากโครงการ ทางโครงการจะรีบดำเนินการแก้ไข และชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน	-	-
<u>ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย</u>			
(1) จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการตลอด 24 ชั่วโมง	- พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.9** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(2) จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตามที่ได้ออกแบบไว้ทุกประการ ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนด	-	**รูปภาพที่ 2.34** ระบบป้องกันอัคคีภัย
(3) จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์ และผู้พักอาศัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงที และไม่ตกใจกลัว	- พบถังดับเพลิงภายในโครงการ มีวิธีการใช้อุปกรณ์ภายในตัว ทั้งนี้โครงการได้มีการซ้อมหนีภัยในกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวพร้อมกับการซ้อมอพยพหนีไฟซึ่งจะดำเนินการซ้อม ปีละ 1 ครั้ง โดยในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีภัย	ในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีภัย เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการจัดตั้งแผนในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569	**รูปภาพที่ 2.32** วิธีการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย
(4) จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยประสานงานกับสถานีดับเพลิงที่อยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุดเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง	- โครงการได้มีการซ้อมหนีภัยในกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวพร้อมกับการซ้อมอพยพหนีไฟซึ่งจะดำเนินการซ้อม ปีละ 1 ครั้ง โดยในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีภัย	ในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีภัย เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการจัดตั้งแผนในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569	-
(5) ติดตั้งแบบแปลนแผนผังแสดงตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์	- พบปัจจุบันโครงการยังไม่มีแผนผังแสดงตำแหน่งที่ติดตั้ง	ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีแผนผังแสดง	**รูปภาพที่ 2.33** ป้ายบอกชั้น

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
ดับเพลิงต่างๆ ป้ายบอกชั้น เส้นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพล โดยติดตั้งแบบแปลนแผนผังดังกล่าวไว้ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในแต่ละชั้นของอาคาร	อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ เส้นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพลภายในโครงการ	เส้นทางหนีภัย เนื่องจากพึ่งเปิดดำเนินการ จึงอยู่ในขั้นตอนดำเนินการ โดยจะดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569	
<u>ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ</u>			
(1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อใช้เป็นพื้นที่พักผ่อน เพิ่มความสวยงามและทัศนียภาพที่ดีภายในโครงการ	- พบโครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ปลูกไม้ดอกไม้ประดับภายในโครงการ เพื่อความร่มรื่น ผ่อนคลาย และความสวยงาม	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียว
(2) เลือกใช้วัสดุตกแต่งอาคารให้กลมกลืนกับอาคารและชุมชนโดยรอบอาคารตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้	- พบเลือกใช้วัสดุตกแต่งอาคารให้กลมกลืนกับอาคารและชุมชนโดยรอบอาคารตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้	-	**รูปภาพที่ 2.31** รูปแบบอาคาร
(3) ควบคุมดูแลอาคารบริเวณพื้นที่สีเขียวรอบอาคารให้มีสภาพดี และสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ	- พบโครงการจัดให้มีคนสวนดูแลพื้นที่สีเขียว ไม้ดอกไม้ประดับ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีเสมอ	-	**รูปภาพที่ 2.51** งานดูแลสวน
4.2 สาธารณสุข			
<u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจาก คุณภาพอากาศ</u>			
(1) หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน พื้นที่ส่วนกลาง โดยอาจจะฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว	- พบโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ หรือถนนภายในโครงการ หากเกิดความสกปรกหรือมีฝุ่น จะดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดทันที	-	**รูปภาพที่ 2.52** การฉีดล้างพื้นถนน
(2) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้ติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์ บริเวณลานจอดรถของโครงการ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาภายในโครงการเห็นได้ชัดเจน รวมถึงให้มีการลดความเร็วของยานพาหนะ เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นที่เกิดขึ้น	-	**รูปภาพที่ 2.6** ป้ายดับเครื่องยนต์
(3) กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยแจ้งเตือนให้	- โครงการได้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวย	-	**รูปภาพที่ 2.9** เจ้าหน้าที่รักษา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
ผู้ขับขี่ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง	ความสะดวกการจราจรในการเข้า-ออก บริเวณพื้นที่โครงการ		ความปลอดภัย
(4) โครงการจัดให้มีชนิดพันธุ์ไม้ต่างๆ บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการที่มีคุณภาพกรองการฟุ้งกระจายของมลสารที่ปล่อยออกจากรถยนต์ทั้งพันธุ์ไม้ประเภท ไม้ยืนต้นทรง สูง ไม้พุ่มหนาและกลุ่มไม้ทรงสูง ใบหนา เพื่อช่วยในการดูดซับ CO จากยานพาหนะและเป็นม่านกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลสาร ตลอดจนการให้ร่มเงาที่มีผลด้านการช่วยคายอากาศให้แก่พื้นที่บริเวณโดยรอบ	- ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ เพื่อเพิ่มความร่มรื่น และช่วยในการดูดซับ CO จากยานพาหนะและเป็นม่านกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลสาร	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียว
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพจากน้ำเสีย			
(1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process,.A/S) AME-1400 จำนวน 1 ชุด โดยระบบดังกล่าวได้ออกแบบให้มีความในการสามารถรองรับน้ำเสียของโครงการได้ทั้งหมด	- พบโครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศจำนวน 6 ชุด โดยระบบบำบัดฯ มีความในการสามารถรองรับน้ำเสียของโครงการได้ทั้งหมด	-	**รูปภาพที่ 2.17** ระบบบำบัดน้ำเสีย
(2) บำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้มีคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 โครงการมีลักษณะเป็นอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 376 ห้องชุด จัดอยู่ในอาคารประเภท ข (อาคารชุดที่จำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน) ซึ่งกำหนดให้มีค่าบีโอดี	- พบโครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ผ่านมาตรฐานที่กำหนดก่อนปล่อยออกสู่ลำรางสาธารณะนอกโครงการ	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
ในน้ำทิ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยต้องไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร			
(3) ติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย แยกออกจากส่วนอื่นๆ	- พบมาตรวัดไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียไม่ได้แยกออกจากมาตรวัดไฟฟ้าของส่วนอื่น แต่จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ประจำ	-	-
(4) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนและหลังการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ โดยกำหนดให้มีการตรวจวัดพารามิเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเติมคลอรีนในน้ำทิ้งทุกครั้ง ซึ่งช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารได้	- พบโครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ผ่านมาตรฐานที่กำหนดก่อนปล่อยออกสู่ลำรางสาธารณะนอกโครงการ	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
(5) ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพปีละ 1 ครั้ง	- ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประจำ	-	**เอกสารแนบที่ 5** รายงานการตรวจสอบระบบและบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
<u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพจากมูลฝอย</u>			
(1) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม โดยแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยแห้ง มูลฝอยรีไซเคิล ห้องพักมูลฝอยอันตราย และห้องพักมูลฝอยอินทรีย์อย่างชัดเจน	- พบห้องพักขยะของโครงการจัดให้อยู่แยกจากบริเวณห้องพัก ซึ่งเป็นห้องคอนกรีตที่มีประตูระบายอากาศ โดยจะมีการเก็บขนขยะทุกวันจากเอกชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากเทศบาล และมีการล้างห้องพักขยะทุกครั้งหลังเก็บขน	-	**รูปภาพที่ 2.27** ห้องพักขยะรวม
(2) กำหนดให้มีพนักงานทำความสะอาดดูแลรับผิดชอบบริเวณห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันกลิ่นและแมลงนำโรค และทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้งภายหลังจากการเก็บขนมูลฝอย	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเก็บรวบรวมมูลฝอยภายในโครงการทั้งหมด มาคัดแยกประเภท และจัดเก็บใส่ถุงดำปิดมิดชิด รวบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมก่อนจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บขน	-	**เอกสารแนบที่ 8** ใบเสร็จมูลฝอย/การสูบตะกอน

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
จากรถเก็บขนมูลฝอย (3) น้ำเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม ต้องระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทุกครั้งก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก	- พบโครงการมีท่อรวบรวมน้ำเสียสำหรับการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยไปยังระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-
(4) ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	- โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกครั้งหลังมีการเก็บขนขยะ	-	**รูปภาพที่ 2.59** การล้างห้องพักขยะรวม
(5) ตรวจสอบการตกค้างของมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเก็บรวบรวมมูลฝอยภายในโครงการทั้งหมด มาคัดแยกประเภท และจัดเก็บใส่ถุงดำปิดมิดชิด รวบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมก่อนจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บขน	-	**รูปภาพที่ 2.30** ป้ายรณรงค์การทิ้งขยะแยกประเภท
(6) ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอย/ห้องพัก มูลฝอยรวมเป็นประจำทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	- โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกครั้งหลังมีการเก็บขนขยะ	-	**รูปภาพที่ 2.59** การล้างห้องพักขยะรวม
(7) ส่งเสริมมาตรการคัดแยกมูลฝอยภายในโครงการอย่างจริงจัง	- พบโครงการจัดให้มีถังขยะแยกประเภทและถังขยะทั่วไปไว้ตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ ซึ่งสามารถรองรับขยะภายในโครงการได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.28** ถังขยะภายในโครงการ **รูปภาพที่ 2.29** ถังขยะแยกประเภท **รูปภาพที่ 2.30** ป้ายรณรงค์การทิ้งขยะแยกประเภท
<u>มาตรการป้องกันและแก้ไข้ผลกระทบด้านสุขภาพ ในช่วงดำเนินการของโครงการ</u> **1. การระบายมลสารจากเครื่องยนต์**			
(1) หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน พื้นที่ส่วนกลาง โดยอาจจะฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว	- พบโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ หรือถนนภายในโครงการ หากเกิดความสกปรกหรือมีฝุ่น จะดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดทันที	-	**รูปภาพที่ 2.52** การฉีดล้างพื้นถนน

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
(2) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้ติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์ บริเวณลานจอดรถของโครงการ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาภายในโครงการเห็นได้ชัดเจน รวมถึงให้มีการลดความเร็วของยานพาหนะ เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นที่เกิดขึ้น	-	**รูปภาพที่ 2.6** ป้ายดับเครื่องยนต์
(3) กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง	- โครงการได้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกการจราจรในการเข้า-ออก บริเวณพื้นที่โครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.9** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(4) โครงการจัดให้มีชนิดพันธุ์ไม้ต่างๆ บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการที่มีคุณภาพกรองการฟุ้งกระจายของมลสารที่ปล่อยออกจากรถยนต์ เพื่อช่วยในการดูดซับ CO จากยานพาหนะและเป็นม่านกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลสารตลอดจนการให้ร่มเงาที่มีผลด้านการช่วยคายอากาศให้แก่พื้นที่บริเวณโดยรอบ	- ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ เพื่อเพิ่มความร่มรื่น และช่วยในการดูดซับ CO จากยานพาหนะและเป็นม่านกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลสาร	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียว
2. น้ำทิ้งจากกิจกรรมของโครงการ			
(1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพและมีการฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง	- พบโครงการได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนด	-	**รูปภาพที่ 2.17** ระบบบำบัดน้ำเสีย
(2) ต้องจัดให้มีการตรวจสอบวัดคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วเป็นประจำทุกเดือน	- พบโครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ผ่านมาตรฐานที่กำหนดก่อนปล่อยออกสู่ลำรางสาธารณะนอกโครงการ	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
3. ขยะมูลฝอยทั่วไป			
(1) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมที่สามารถรองรับมูลฝอยจากโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนที่รถเก็บขนมูลฝอยมารับไปกำจัด	- พบห้องพักขยะของโครงการจัดให้อยู่แยกจากบริเวณห้องพัก ซึ่งเป็นห้องคอนกรีตที่มีประตูระบายอากาศ โดยจะมีการเก็บขนขยะทุกวันจากเอกชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากเทศบาล และมีการล้างห้องพักขยะทุกครั้งหลังเก็บขน	-	**รูปภาพที่ 2.27** ห้องพักขยะรวม **เอกสารแนบที่ 8** ใบเสร็จมูลฝอย/การสูบตะกอน
(2) ต้องทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกครั้ง ภายหลังจาก	- โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาด	-	**รูปภาพที่ 2.59** การล้าง

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
รถเก็บขนมารับไปกำจัด (3) ควบคุมดูแลพนักงานและแม่บ้านเก็บกวาดทำ ความสะอาดให้บริเวณพื้นที่โครงการให้มีความสะอาดอยู่ เสมอ เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกหล่นอยู่ในพื้นที่โครงการ	ห้องพักมูลฝอยทุกครั้งหลังมีการเก็บขนขยะ - พบโครงการมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ภายในโครงการ เป็นประจำทุกวัน	-	ห้องพักขยะรวม **รูปภาพที่ 2.54** การทำความสะอาดประจำวัน
4. การกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุจากการขนส่ง			
(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกช่วงที่มีรถยนต์เข้า-ออก โครงการ	- โครงการได้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกการจราจรในการเข้า-ออก บริเวณพื้นที่โครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.9** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(2) ติดตั้งเครื่องหมาย ป้ายเตือน ป้ายแนะนำบริเวณด้านหน้าโครงการ (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลอุปกรณ์ เครื่องหมายสัญญาณต่างๆ ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา	- พบโครงการมีการติดป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในโครงการ เครื่องหมายจราจร ป้ายแสดงทางไปจอดรถ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลการจราจร การอำนวยความสะดวกในการเข้า – ออกภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.10** ป้ายแสดงทิศทางการเดินรถ **รูปภาพที่ 2.16** ป้าย/สัญลักษณ์จราจร
<u>มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการ</u>			
1. สุขภาพทางกาย			
1.1 โรคระบบทางเดินหายใจ			
(1) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้เมื่อจอดในตำแหน่งที่สามารถสังเกตให้เห็นได้ชัดเจน	- โครงการได้ติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์ บริเวณลานจอดรถของโครงการ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาภายในโครงการเห็นได้ชัดเจน รวมถึงให้มีการลดความเร็วของยานพาหนะ เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นที่เกิดขึ้น	-	**รูปภาพที่ 2.6** ป้ายดับเครื่องยนต์
(2) โครงการต้องดำเนินการทำความสะอาดระบบปรับอากาศเป็นประจำสม่ำเสมอ	- พบโครงการจัดให้มีการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศส่วนห้องพัก ทุก 4 เดือน และส่วนสำนักงาน ทุก 2 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.60** การล้างเครื่องปรับอากาศ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
(3) จัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยจัดให้มีจำนวนต้นไม้ยืนต้นที่สามารถดูดซับความร้อนได้ทั้งจากเครื่องปรับอากาศ รถยนต์ และพื้นคอนกรีต	- ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ เพื่อเพิ่มความร่มรื่น และช่วยในการดูดซับ CO จากยานพาหนะและเป็นม่านกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลสาร	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียว
(4) จัดให้มีการถ่ายเทอากาศที่ดีภายในอาคารพักอาศัย เช่น เปิดหน้าต่างภายในห้องพักเพื่อให้อากาศหมุนเวียนสะดวก เป็นต้น	- พบโครงการจัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในโครงการ โดยการเปิดประตูหรือหน้าต่างส่วนกลางให้อากาศหมุนเวียน	-	**รูปภาพที่ 2.37** การระบายอากาศธรรมชาติ
(5) ตรวจสอบช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและประตู ไม่ให้มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง	- พบโครงการมีเจ้าหน้าคอยดูแลและตรวจสอบความเรียบร้อยภายในโครงการอยู่ตลอด	-	-
1.2 สัตว์เป็นพาหะนำโรค			
(1) มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ดี คือ ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่ฝังอยู่ใต้ดิน ซึ่งแมลงวันไม่สามารถเข้าไปได้	- พบโครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพในการบำบัด ทั้งนี้โครงการคอยตรวจสอบปริมาณกากตะกอนภายในบ่อเกรอะเป็นประจำสม่ำเสมอ และหากมีปริมาณมาก ทางโครงการดำเนินการสูบตะกอนทันที	-	**รูปภาพที่ 2.17** ระบบบำบัดน้ำเสีย
(2) ห้องพักมูลฝอยต้องมีประตูมิดชิด โดยจะเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกันมิให้สัตว์และแมลงนำโรคเข้าไปใช้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย	- พบห้องพักขยะของโครงการจัดให้อยู่แยกจากบริเวณห้องพัก ซึ่งเป็นห้องคอนกรีตที่มีประตูระบายอากาศ โดยจะมีการเก็บขนขยะทุกวันจากเอกชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากเทศบาล และมีการล้างห้องพักขยะทุกครั้งหลังเก็บขน	-	**รูปภาพที่ 2.27** ห้องพักขยะรวม
(3) ทำความสะอาดที่พักมูลฝอยรวมทุกสัปดาห์ภายหลังจากหน่วยงานรับผิดชอบเข้ามารับไปกำจัด	- โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกครั้งหลังมีการเก็บขนขยะ	-	**รูปภาพที่ 2.59** การล้างห้องพักขยะรวม
(4) ดื่มน้ำและรับประทานอาหารที่สุกใหม่ สะอาด ไม่มีแมลงวันตอม	- พบโครงการรณรงค์ให้มีการดื่มน้ำสะอาดและรับประทานอาหารที่สุกใหม่	-	-
(5) ไม่รดน้ำในพื้นที่สีเขียวมากเกินไป จนทำให้เกิดน้ำขังใน	- โครงการได้ติดป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า/น้ำ ในบริเวณ	-	**รูปภาพที่ 2.21** ป้ายประหยัด

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
พื้นที่สีเขียว ซึ่งอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรค	ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน		พลังงานน้ำ/ไฟ
(6) พนักงานต้องกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณห้องพักเดือนละ1 ครั้ง	- พบโครงการจัดให้มีการฉีดพ่นแมลงภายในโครงการ เป็นประจำทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.56** การฉีดพ่นแมลง **เอกสารแนบที่ 9** ใบเสร็จ/รายงานการฉีดพ่นแมลง
(7) จัดถังรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด ไว้ตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร พร้อมจัดให้มีการทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยตามจุดต่างๆ ลงถุง มัดปากถุงให้แน่น รวบรวมไปยังถังพักมูลฝอยรวมต่อไป	- พบโครงการจัดให้มีถังขยะแยกประเภทและถังขยะทั่วไปไว้ตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ ซึ่งสามารถรองรับขยะภายในโครงการได้อย่างเพียงพอ	-	**รูปภาพที่ 2.28** ถังขยะภายในโครงการ **รูปภาพที่ 2.29** ถังขยะแยกประเภท
(8) ติดตามประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบให้เข้ามาเก็บมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	- โครงการได้ว่าจ้างรถเก็บขนมูลฝอยเอกชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากเทศบาลเข้ามาเก็บขนมูลฝอย โดยดำเนินการเก็บขนทุกวัน เพื่อป้องกันกลิ่นและขยะตกค้าง	-	**เอกสารแนบที่ 8** ใบเสร็จมูลฝอย/การสูบตะกอน
(9) ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร	- โครงการได้ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณรางระบายน้ำภายในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำเป็นประจำ หรือหากมีการอุดตันจะดำเนินการลอกตะกอนทันที	-	**รูปภาพที่ 2.24** ท่อระบายน้ำ **รูปภาพที่ 2.25** ตะแกรงดักขยะ
(10) ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายใน และรอบบริเวณที่พักอาศัยทุก 1 เดือน	- พบโครงการจัดให้มีการฉีดพ่นแมลงภายในโครงการ เป็นประจำทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.56** การฉีดพ่นแมลง **เอกสารแนบที่ 9** ใบเสร็จ/รายงานการฉีดพ่นแมลง
(11) ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน	- โครงการได้ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณรางระบายน้ำภายในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำเป็นประจำ หรือหากมีการอุดตันจะดำเนินการลอกตะกอนทันที	-	-
(12) ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในตัวอาคาร	- พบโครงการจัดให้มีระเบียบการอยู่อาศัยภายในโครงการ	-	-

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
(13) อุดรูรั่วผนังที่พักอาศัยทันทีที่พบเห็น เพื่อทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของหนู	- พบโครงการจัดให้มีการฉีดพ่นแมลงภายในโครงการ เป็นประจำทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.56** การฉีดพ่นแมลง **เอกสารแนบที่ 9** ใบเสร็จ/รายงานการฉีดพ่นแมลง
1.3 คนเป็นพาหะนำโรค			
(1) ในช่วงที่มีการระบาดของโรค ไม่ใช้มือเปล่าในการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย แต่ต้องทำการสวมใส่ถุงมือสวมผ้าปิดปาก จมูก และล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้ง กรณีไม่มีถุงมือจะใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วสวมมือหลายๆ ชั้นก่อนจับ	- พบปัจจุบันโครงการมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันการเกิดโรคระบายภายในพื้นที่ส่วนโครงการอยู่ตลอด	-	**รูปภาพที่ 2.38** ป้ายรณรงค์วิธีป้องกันการเกิดโรคระบาด
(2) จัดให้ภายในอาคารมีการถ่ายเทอากาศที่ดี	- พบโครงการจัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในโครงการโดยการเปิดประตูหรือหน้าต่างส่วนกลางให้อากาศหมุนเวียน	-	**รูปภาพที่ 2.37** การระบายอากาศธรรมชาติ
(3) ทำความสะอาดจุดต่างๆ ภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอ	- พบโครงการมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ภายในโครงการ เป็นประจำทุกวัน	-	**รูปภาพที่ 2.54** การทำความสะอาดประจำวัน
(4) จัดทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในอาคารเป็นประจำ 6 เดือน เพื่อมิให้เครื่องปรับอากาศเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค	- พบโครงการจัดให้มีการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศส่วนห้องพัก ทุก 4 เดือน และส่วนสำนักงาน ทุก 2 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.60** การล้างเครื่องปรับอากาศ
(5) ทำการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะหลังจากไอจาม เช็ดน้ำมูก ไม่ควรใช้มือขยี้ตา จมูกหรือปาก (6) งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในประเทศที่มีการระบาดของโรค (7) ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม ขณะที่มีอาการเป็นหวัด ควรใช้หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ	- พบปัจจุบันโครงการมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันการเกิดโรคระบายภายในพื้นที่ส่วนโครงการอยู่ตลอด	-	**รูปภาพที่ 2.38** ป้ายรณรงค์วิธีป้องกันการเกิดโรคระบาด

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
(8) รับประทานอาหารที่ปรุงสุกอยู่เสมอ **1.4 โรคผิวหนัง**			
(1) กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ เพื่อล้างตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังที่น้ำไม่มีการหมุนเวียน โดยใช้แปรงขัด และเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงฉีดล้างไม่ใช้น้ำยาล้างที่มีสารเคมีซึ่งอาจตกค้าง ทั้งนี้ กำหนดให้ทำความสะอาดในช่วงเวลากลางคืนที่ไม่มีผู้ใช้น้ำ เช่น ตั้งแต่เวลา 24.00 - 02.00 น. (2 ชั่วโมง) ปรับได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของผู้พักอาศัย โดยมีความถี่ในการล้างทำความ สะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง)	- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลถังเก็บน้ำเป็นประจำและจัดให้มีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำทุก 6 เดือน หรือตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการดูแลระบบไส้กรองน้ำใช้เป็นประจำ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.58** การตรวจสอบและล้างระบบไส้กรองน้ำใช้
(2) ออกแบบให้มีการฉาบผิวเสาคอนกรีตให้มีความหนาเพิ่มขึ้นอีก 15 เซนติเมตร นอกจากนี้ ภายในถังเก็บน้ำจะทาเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน้ำด้วยสาร NON-TOXIC CHRMICRETE E) เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าไปจนถึงเหล็กเส้นภายในเสาจนเกิดสนิมและออกมาปนเปื้อนกับน้ำใช้ภายในถังเก็บน้ำใต้ดิน	- พบโครงการมีการดำเนินการตามมาตรการตั้งแต่ระยะก่อสร้าง	-	-
(3) ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำจะใช้ระบบเกลือซึ่งไม่มีคลอรีนตกค้าง	- พบสระว่ายน้ำของโครงการใช้ระบบคลอรีนทั้งหมด แต่ทั้งนี้ทางโครงการได้มีการตรวจคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำประจำทุกวัน เพื่อควบคุมปริมาณคลอรีนอิสระ และค่า pH ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2 **เอกสารแนบที่ 10** บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำประจำวัน

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
(4) ทำการเดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความขุ่นของน้ำในสระว่ายน้ำ กรณีที่น้ำขุ่นให้ดำเนินการเดินระบบทันทีจนกว่าน้ำในสระว่ายน้ำจะใส หลังจากนั้นดำเนินการเดินระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ในช่วงที่สระว่ายน้ำปิดบริการ	- พบโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบการทำงานของสระว่ายน้ำอยู่ตลอด เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ	-	**รูปภาพที่ 2.53** การล้างทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
(5) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยดูแลทำความสะอาดไม่ให้น้ำจากบริเวณทางเดินจะต้องไม่ไหลลงสู่สระว่ายน้ำ เนื่องจากทำให้น้ำในสระสกปรกเกิดการปนเปื้อน โดยต้องทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำทุกวัน หลังจากปิดใช้สระว่ายน้ำแล้ว	- พบโครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดและความเรียบร้อยบริเวณสระทุกวัน ทั้งนี้จัดให้มีการล้างทำความสะอาดสระว่ายน้ำทุกวัน	-	**รูปภาพที่ 2.53** การล้างทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
(6) จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ	- พบโครงการจัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำอยู่จุดที่เห็นได้ชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.45** ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ
(7) จัดให้มีการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนคงเหลือในสระทุกวัน โดยตรวจวัดในขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำ และจัดทำเป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้	- พบโครงการจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนคงเหลือน้ำสระว่ายน้ำทุกวัน	-	**เอกสารแนบที่ 10** บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำประจำวัน
(8) จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลือง และพลาสติก รวมทั้งตะแกรงช้อนวัสดุแขวนลอย	- พบโครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดและความเรียบร้อยบริเวณสระทุกวัน ทั้งนี้จัดให้มีการล้างทำความสะอาดสระว่ายน้ำทุกวัน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ทำความสะอาด	-	**รูปภาพที่ 2.53** การล้างทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
(9) จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ	- พบโครงการจัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำอยู่จุดที่เห็นได้ชัดเจน โดยมีการห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่ม และสัตว์เข้ามาบริเวณสระว่ายน้ำ	-	**รูปภาพที่ 2.45** ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ
(10) ดูแลมิให้การนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ			
1.5 อุบัติเหตุ			

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
การจราจร			
(1) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกในการเดินรถภายในโครงการ และ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ	- โครงการได้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกการจราจรในการเข้า-ออก บริเวณพื้นที่โครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.9** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(2) จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถรวมทั้งป้ายต่างๆ ภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน ทำให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย	- พบโครงการมีการติดตั้งป้ายบอกทิศทางเหนือผิวจราจร ช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นป้ายได้เด่นชัดในระยะไกล และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	-	**รูปภาพที่ 2.16** ป้าย/สัญลักษณ์จราจร
(3) จัดทำสันนูนชะลอความเร็ว เพื่อควบคุมการใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้	- พบบริเวณทางเข้า-ออกโครงการได้จัดให้มีเนินชะลอความเร็ว เพื่อชะลอความเร็วก่อนเข้า-ออกโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.7** สันนูน
การพลัดตก หกล้ม			
(1) จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำ หรือมีการวางสิ่งของกีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้	- พบโครงการมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ภายในโครงการ เป็นประจำทุกวัน	-	**รูปภาพที่ 2.52** การฉีดล้างพื้นถนน
การเกิดอัคคีภัย			
(1) จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	- โครงการมีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	-	**รูปภาพที่ 2.34** ระบบป้องกันอัคคีภัย
(2) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการมีความระมัดระวังในการป้องกันอัคคีภัย โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ	- พบโครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การใช้ถังดับเพลิงไว้ภายในโครงการ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	-	**รูปภาพที่ 2.32** วิธีการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย
(3) จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	- โครงการจัดให้มีพนักงานตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพการทำของระบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน	-	-

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
อุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง			
(1) จัดให้มีราวกันตก ความสูง 1 เมตร บริเวณระเบียงสำหรับแต่ละห้องพัก	- พบโครงการจัดให้มีระเบียงที่มีความแข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้ รวมถึงมีราวกันตกบริเวณระเบียงสำหรับแต่ละห้องพัก เพื่อป้องกันอันตราย	-	**รูปภาพที่ 2.46** ระเบียงห้องพัก
2. ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตก กังวล เป็นต้น			
(1) โครงการต้องจัดทำข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพักอาศัยให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ โดยเน้นการไม่ก่อให้เกิดการรบกวนผู้พักอาศัยในโครงการและบริเวณข้างเคียง	- โครงการมีกฎระเบียบการเข้าพัก และข้อห้ามติดภายในโครงการ และแจ้งให้ผู้ที่เข้ามาพักอาศัยทราบก่อนเข้าพัก เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวน	-	-
(2) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เกิดความผ่อนคลาย	- พบโครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ปลูกไม้ดอกไม้ประดับภายในโครงการ เพื่อความร่มรื่น ผ่อนคลาย และความสวยงาม	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียว
(3) ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา	- พบโครงการจัดให้มีคนสวนดูแลพื้นที่สีเขียว ไม้ดอกไม้ประดับ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีเสมอ	-	**รูปภาพที่ 2.51** งานดูแลสวน
(4) ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยและพนักงาน มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น	- พบภายในโครงการจัดให้มีการใช้ประโยชน์อาคารอย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น	-	-
<u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน สุขภาพอนามัยเพิ่มเติมตามข้อห่วงกังวลจากประชาชน</u>			
1.1 ฝุ่นละออง			
(1) ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งหลังจากการจอดรถยนต์ในโครงการ	- โครงการได้ติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์ บริเวณลานจอดรถของโครงการ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาภายในโครงการเห็นได้ชัดเจน รวมถึงให้มีการลดความเร็วของยานพาหนะ เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นที่เกิดขึ้น	-	**รูปภาพที่ 2.6** ป้ายดับเครื่องยนต์

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
(2) หมั่นทำความสะอาดและล้างถนนภายในโครงการ พื้นที่ทั่วไปเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น	- พบโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ หรือถนนภายในโครงการ หากเกิดความสกปรกหรือมีฝุ่น จะดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดทันที	-	**รูปภาพที่ 2.52** การฉีดล้างพื้นถนน
(3) หมั่นดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ อย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงดำเนินการเพื่อใช้เป็นแนวปะทะป้องกันฝุ่นละอองที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการ	- ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ เพื่อเพิ่มความร่มรื่น และช่วยในการดูดซับ CO จากยานพาหนะและเป็นม่านกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลสาร	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่เขียว
1.2 การจัดการน้ำเสีย			
(1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process, A/S) AME-1400 จำนวน 1 ชุด โดยระบบดังกล่าวได้ออกแบบให้มีความในการสามารถรองรับน้ำเสียของโครงการได้ทั้งหมด	- พบโครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ จำนวน 6 ชุด โดยระบบบำบัดฯ มีความในการสามารถรองรับน้ำเสียของโครงการได้ทั้งหมด	-	**รูปภาพที่ 2.17** ระบบบำบัดน้ำเสีย
(2) บำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้มีคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 งวันที่ 29 ธันวาคม 2548 โครงการมีลักษณะเป็นอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 376 ห้องชุด จัดอยู่ในอาคารประเภท ข (อาคารชุดที่ จำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน) ซึ่งกำหนดให้มีค่าบีโอดีในน้ำทิ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอย	- พบโครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ผ่านมาตรฐานที่กำหนดก่อนปล่อยออกสู่ลำรางสาธารณะนอกโครงการ	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
ต้องไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร (3) ติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย แยกออกจากส่วนแยกออกจากส่วนอื่นๆ	- พบมาตรวัดไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียไม่ได้แยกออกจากมาตรวัดไฟฟ้าของส่วนอื่น แต่จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ประจำ	-	-
(4) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนและหลังการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน ตรวจวัดพารามิเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานตลอดช่วงดำเนินการ โดยกำหนดให้มีการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกครั้ง ซึ่งช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารได้	- พบโครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ผ่านมาตรฐานที่กำหนดก่อนปล่อยออกสู่ลำรางสาธารณะนอกโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.17** ระบบบำบัดน้ำเสีย
(5) สูบตะกอนในส่วนของถังตกตะกอนทุกเดือน	- โครงการคอยตรวจสอบปริมาณกากตะกอนภายในบ่อเกรอะเป็นประจำสม่ำเสมอ และหากมีปริมาณมาก ทางโครงการดำเนินการสูบตะกอนทันที	-	-
(6) ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพปีละ 1 ครั้ง	- ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	**เอกสารแนบที่ 5** รายงานการตรวจสอบระบบและบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
1.3 การระบายน้ำ			
(1) ดูแลและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา	- พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำเป็นประจำ หรือหากมีการอุดตันจะดำเนินการลอกตะกอนทันที	-	-
(2) ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่ท่อระบายน้ำและมีการลอกตะแกรงทุกเดือน	- โครงการได้ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณรางระบายน้ำภายในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตะกอนใน	-	**รูปภาพที่ 2.25** ตะแกรงดักขยะ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
	รางระบายน้ำเป็นประจำ หรือหากมีการอุดตันจะดำเนินการลอกตะกอนทันที		
(3) โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งของอาคาร	- พบโครงการได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนด	-	**รูปภาพที่ 2.17** ระบบบำบัดน้ำเสีย
1.4 การใช้ไฟฟ้า			
(1) จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านระบบไฟฟ้า ไว้คอยดูแลระบบไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานอยู่เสมอ	- พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้าภายในโครงการเป็นประจำ หากเกิดการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที	-	**รูปภาพที่ 2.61** การตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่วนกลาง **รูปภาพที่ 2.62** การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า/เครื่อง GEN **เอกสารแนบที่ 6** รายงานการตรวจสอบระบบระบบไฟฟ้า
(2) จัดให้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันฟ้าผ่าตามที่เสนอในรายละเอียดโครงการทุกประการ และติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้า ระบบสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐาน	- พบโครงการมีการติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันฟ้าผ่าตามที่กำหนด รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้า ระบบสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐาน	-	**รูปภาพที่ 2.19** หม้อแปลงไฟฟ้า **รูปภาพที่ 2.20** เครื่องสำรองไฟฟ้า
(3) รณรงค์ให้พนักงาน และผู้เข้ามาใช้บริการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 และอายุการใช้งานยาวนาน	- โครงการได้ติดป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า/น้ำ ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และมีการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.21** ป้ายประหยัดพลังงานน้ำ/ไฟ
(4) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบอาคาร เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับทั่วทุกบริเวณภายในโครงการ โดยเฉพาะเวลากลางคืน เพื่อความปลอดภัย	- พบโครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย	-	**รูปภาพที่ 2.18** ไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการ
1.5 การใช้น้ำ			
(1) จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองสำหรับใช้ในโครงการ เพื่อให้	- พบโครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำดิบ และถังเก็บน้ำผ่านกรองไว้	-	**รูปภาพที่ 2.23** ถังเก็บน้ำ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
เพียงพอต่อความต้องการ	ภายในโครงการ เพื่อเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ภายในโครงการ		สำรอง
(2) ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการรั่วไหลของระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อเป็นประจำ หากชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมทันที	-	**รูปภาพที่ 2.57** การตรวจสอบเส้นท่อ ก๊อกน้ำ สุขภัณฑ์ ฯลฯ
(3) รณรงค์ให้มีการใช้น้ำภายในโครงการอย่างประหยัด เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำของโครงการ	- โครงการได้ติดป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า/น้ำ ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.21** ป้ายประหยัดพลังงานน้ำ/ไฟ
1.6 การจัดการขยะ			
(1) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะจากอาคาร หรือแต่ละส่วนอย่างเพียงพอ	- พบโครงการจัดให้มีถังขยะแยกประเภทและถังขยะทั่วไปไว้ตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ ซึ่งสามารถรองรับขยะภายในโครงการได้อย่างเพียงพอ	-	**รูปภาพที่ 2.28** ถังขยะภายในโครงการ **รูปภาพที่ 2.29** ถังขยะแยกประเภท
(2) ขยะแห้งที่สามารถนำไปใช้ได้อีก เช่น โลหะ ขวด พลาสติก และกระดาษ หนังสือพิมพ์ ให้พนักงานทำความสะอาดคัดแยกขยะและเก็บไว้ขายให้กับผู้รับซื้อ เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอย	- พบโครงการจัดให้มีถังขยะแยกประเภทและถังขยะทั่วไปไว้ตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ ซึ่งสามารถรองรับขยะภายในโครงการได้อย่างเพียงพอ	-	**รูปภาพที่ 2.28** ถังขยะภายในโครงการ **รูปภาพที่ 2.29** ถังขยะแยกประเภท
(3) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดบริเวณที่พักขยะรวม หลังการเก็บขนขยะทุกครั้ง และต่อท่อน้ำเสียจากน้ำชะขยะและการล้างห้องพักขยะเข้าไปบำบัดน้ำเสียยังบ่อบำบัดน้ำเสียรวม	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากมีการเก็บขนมูลฝอย ซึ่งน้ำเสียทั้งหมดจากการล้างห้องพักขยะจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.59** การล้างห้องพักขยะรวม
1.7 การคมนาคมและการขนส่ง			
(1) ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออก	- พบโครงการมีการติดป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในโครงการ เครื่องหมายจราจร ป้ายแสดงทางไปจอดรถ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลการจราจร การอำนวยความสะดวกในการเข้า – ออก	-	**รูปภาพที่ 2.10** ป้ายแสดงทิศทางการเดินรถ **รูปภาพที่ 2.16** ป้าย/สัญลักษณ์จราจร

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
	ภายในโครงการ		**รูปภาพที่ 2.12** กระจกโค้ง
(2) จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ	- พบพื้นที่จอดรถของโครงการจัดให้มีการตีเส้นแบ่งช่องจราจรที่ชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.8** พื้นที่จอดรถ
(3) ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ถนน	- ปัจจุบันภายในโครงการ หรือบริเวณทางเข้า-ออกโครงการไม่มีการก่อสร้างใดๆ	-	**รูปภาพที่ 2.11** ทางเข้า-ออกโครงการ
(4) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ผู้พักอาศัย ห้ามจอดรถริมถนนทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อถนนดังกล่าว	- พบบริเวณทางเข้า-ออก หรือด้านหน้าโครงการเป็นทางโค้ง ซึ่งไม่สามารถจอดรถได้ แต่ทั้งนี้ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลความเรียบร้อย	-	**รูปภาพที่ 2.11** ทางเข้า-ออกโครงการ
1.8 ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย			
(1) จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการตลอด 24 ชั่วโมง	- พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.9** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(2) จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตามที่ได้ออกแบบไว้ทุกประการ ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนด	-	**รูปภาพที่ 2.34** ระบบป้องกันอัคคีภัย
(3) จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์ และผู้พักอาศัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงที และไม่ตกใจกลัว	- พบถังดับเพลิงภายในโครงการ มีวิธีการใช้อุปกรณ์ภายในตัว ทั้งนี้โครงการได้มีการซ้อมหนีภัยในกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวพร้อมกับการซ้อมอพยพหนีไฟซึ่งจะดำเนินการซ้อมปีละ 1 ครั้ง โดยในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีภัย	ในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีภัย เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการจัดตั้งแผนในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569	**รูปภาพที่ 2.32** วิธีการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย
(4) จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงของอาคาร	- โครงการได้มีการซ้อมหนีภัยในกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวพร้อม	ในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569	-

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
โครงการ โดยประสานงานกับสถานีดับเพลิงที่อยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุดเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง	กับการซ้อมอพยพหนีไฟซึ่งจะดำเนินการซ้อม ปีละ 1 ครั้ง โดยในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีภัย	ทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีภัย เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการจัดตั้งแผนในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569	
(5) ติดตั้งแบบแปลนแผนผังแสดงตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ป้ายบอกชั้น เส้นทางอพยพหนีไฟ และจุดรวมพล โดยติดตั้งแบบแปลนแผนผังดังกล่าวไว้ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในแต่ละชั้นของอาคาร	- พบปัจจุบันโครงการยังไม่มีแผนผังแสดงตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ เส้นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพลภายในโครงการ	ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีแผนผังแสดงเส้นทางหนีภัย เนื่องจากพึ่งเปิดดำเนินการ จึงอยู่ในขั้นตอนดำเนินการ โดยจะดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569	-
1.9 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ			
(1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อใช้เป็นพื้นที่พักผ่อน เพิ่มความสวยงามและทัศนียภาพที่ดีภายในโครงการ	- พบโครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ปลูกไม้ดอกไม้ประดับภายในโครงการ เพื่อความร่มรื่น ผ่อนคลาย และความสวยงาม	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียว
(2) เลือกใช้วัสดุตกแต่งอาคารให้กลมกลืนกับอาคาร และชุมชนโดยรอบอาคารตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้	- พบเลือกใช้วัสดุตกแต่งอาคารให้กลมกลืนกับอาคารและชุมชนโดยรอบอาคารตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้	-	**รูปภาพที่ 2.31** รูปแบบอาคาร
(3) ควบคุมดูแลอาคารบริเวณพื้นที่สีเขียวรอบอาคารให้มีสภาพดี และสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ	- พบโครงการจัดให้มีคนสวนดูแลพื้นที่สีเขียว ไม้ดอกไม้ประดับ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีเสมอ	-	**รูปภาพที่ 2.51** งานดูแลสวน
1.10 อุบัติเหตุ **อุบัติเหตุจากการกีดขวาการจราจรและ อุบัติเหตุจากการขนส่ง**			
(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกช่วงที่มีรถยนต์เข้า-ออกโครงการ	- โครงการได้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกการจราจรในการเข้า-ออก บริเวณพื้นที่โครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.9** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(2) ติดตั้งเครื่องหมาย ป้ายเตือนป้ายแนะนำบริเวณพื้นที่	- พบโครงการมีการติดป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออก	-	**รูปภาพที่ 2.10** ป้ายแสดงทิศ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
ก่อสร้างโครงการ (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลอุปกรณ์ เครื่องหมายและสัญญาณต่างๆ ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา	ภายในโครงการ เครื่องหมายจราจร ป้ายแสดงทางไปจอดรถ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลการจราจร การอำนวยความสะดวกในการเข้า – ออกภายในโครงการ		ทางการเดินรถ **รูปภาพที่ 2.16** ป้าย/สัญลักษณ์จราจร **รูปภาพที่ 2.12** กระจกโค้ง
อุบัติเหตุจากการพลัดตกหกล้ม			
(1) จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำ หรือมีการ วางสิ่งของกีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้	- พบโครงการมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ภายในโครงการ เป็นประจำทุกวัน	-	**รูปภาพที่ 2.54** การทำความสะอาดประจำวัน
อุบัติเหตุจากจากการตกจากที่สูง			
(1) จัดให้มีราวกันตก ความสูง 1 เมตร บริเวณ ระเบียงสำหรับแต่ละห้องพัก	- พบโครงการจัดให้มีระเบียงที่มีความแข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้ รวมถึงมีราวกันตกบริเวณระเบียงสำหรับแต่ละห้องพัก เพื่อป้องกันอันตราย	-	**รูปภาพที่ 2.46** ระเบียงห้องพัก
<u>มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค จากระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</u>			
(1) ตรวจสอบการติดตั้งหอผึ่งเย็นของโครงการให้มีรายละเอียดเป็นไปตามที่มีวิศวกรได้ออกแบบไว้ เพื่อการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศอนามัย ดังนี้			
1) ติดตั้งอุปกรณ์กำจัดละอองปลิว (Drift elimination) ที่หอผึ่งเย็น เพื่อให้มีการกระเซ็นของน้ำน้อย และออกแบบให้หอผึ่งเย็นสามารถเข้าตรวจสอบ และปฏิบัติการได้ง่าย โดยกำหนดให้มีการทำลายเชื้อและทำความสะอาดหอผึ่งเย็นเป็นประจำ ทุก 6 เดือน	- พบโครงการมีการติดตั้งหอผึ่งเย็นเป็นไปตามที่มีวิศวกรได้ออกแบบไว้ และมีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลาจากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศภายในโครงการ เพื่อการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศอนามัย	ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ เนื่องจากมีแผนดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
2) ติดตั้งหอผึ่งเย็นสำเร็จรูปรุ่นมาตรฐานจากโรงงาน	- พบโครงการมีการติดตั้งหอผึ่งเย็นเป็นไปตามที่มีวิศวกรได้	ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
ผู้ผลิต เพื่อให้ใช้ได้ง่าย และสะดวก โดยหลีกเลี่ยงอุปกรณ์ของระบบฝั่งเย็นที่เป็นท่อปลายตัน วง ห่วง และข้องอ	ออกแบบไว้ และมีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลาจากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศภายในโครงการ เพื่อการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศอนามัย	ตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ เนื่องจากมีแผนดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569	ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
3) ติดตั้งหอผึ่งเย็นให้สามารถเข้าตรวจสอบ และปฏิบัติการเข้าซ่อมบำรุงได้ง่าย	- พบโครงการมีการติดตั้งหอผึ่งเย็นเป็นไปตามที่มีวิศวกรได้ออกแบบไว้ และมีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลาจากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศภายในโครงการ เพื่อการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศอนามัย	ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ เนื่องจากมีแผนดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
4) กำหนดให้หอผึ่งเย็นมีการกระเซ็นของละอองน้ำเพียง 0.005 % ของน้ำหมุนเวียน			
5) ติดตั้งอุปกรณ์กำจัดจับละอองปลิว (Drift elimination) ที่มีประสิทธิภาพสูง	- พบโครงการมีการติดตั้งหอผึ่งเย็นเป็นไปตามที่มีวิศวกรได้ออกแบบไว้ และมีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลาจากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศภายในโครงการ เพื่อการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศอนามัย	ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ เนื่องจากมีแผนดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
6) กำหนดให้ก่อสร้างผนังทึบรอบข้างเหนืออ่างรองรับน้ำในหอผึ่งเย็น เพื่อไม่มีการกระเซ็นน้ำด้านข้างและ ลดการเจริญเติบโตของเชื้อจากแสงแดด	- พบโครงการมีการติดตั้งหอผึ่งเย็นเป็นไปตามที่มีวิศวกรได้ออกแบบไว้ และมีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลาจากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศภายในโครงการ เพื่อการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศอนามัย	ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ เนื่องจากมีแผนดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
7) วัสดุที่ใช้สำหรับหอผึ่งเย็นเป็นโครงสร้างเหล็กชุบกัลวาไนส์ และพลาสติกพีวีซี ซึ่งทนทานสารเคมี และไม่เพิ่มการเจริญเติบโตของเชื้อ	- พบโครงการมีการติดตั้งหอผึ่งเย็นเป็นไปตามที่มีวิศวกรได้ออกแบบไว้ และมีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลาจากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศภายในโครงการ เพื่อการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศอนามัย	ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ เนื่องจากมีแผนดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
8) ระบบระบายน้ำทิ้งของหอผึ่งเย็นต้องอยู่ตำแหน่งล่างสุดของอ่างรองรับน้ำในหอผึ่งเย็น เพื่อให้สามารถระบายน้ำทิ้งทั้งหมดในระบบฝั่งเย็นได้ง่าย และสะดวก	- พบโครงการมีการติดตั้งหอผึ่งเย็นเป็นไปตามที่มีวิศวกรได้ออกแบบไว้ และมีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลาจากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศภายในโครงการ เพื่อการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศอนามัย	ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ เนื่องจากมีแผนดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
9) ติดตั้งหอผึ่งเย็นเหนือชั้นห้องเครื่อง ซึ่งไม่มีคนอาศัยอยู่ และมีระยะห่างจากทางลมเข้าท่อส่งลมเย็นช่อง	- พบโครงการมีการติดตั้งหอผึ่งเย็นเป็นไปตามที่มีวิศวกรได้ออกแบบไว้ และมีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลา	ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งของระบบปรับ	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
ระบายอากาศ และถังเก็บน้ำมากกว่า 5 เมตร	จากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศภายในโครงการ เพื่อการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศอนามัย	อากาศ เนื่องจากมีแผนดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569	แบบบันทึก ทส.1/2
10) กำหนดให้น้ำที่ใช้เติมชดเชยในระบบหมุนเวียนน้ำต้องเป็นน้ำจากแหล่งน้ำเดียวกันที่ใช้ในหอผึ่งเย็นโดยใช้น้ำจากระบบประปาของอาคารเท่านั้น	- พบโครงการมีการติดตั้งหอผึ่งเย็นเป็นไปตามที่มีวิศวกรได้ออกแบบไว้ และมีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลาจากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศภายในโครงการ เพื่อการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศอนามัย	ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ เนื่องจากมีแผนดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
11) น้ำทิ้งจากเครื่องปรับอากาศจะทำการระบายลงสู่ระบบรวบรวมน้ำทิ้ง (ไม่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย) โดยจัดให้มีท่อระบายน้ำที่แยกออกจากน้ำทิ้งอื่นๆ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง น้ำทิ้งจึงไม่สามารถไหลย้อนกลับได้	- พบโครงการมีการติดตั้งหอผึ่งเย็นเป็นไปตามที่มีวิศวกรได้ออกแบบไว้ และมีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลาจากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศภายในโครงการ เพื่อการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศอนามัย	ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ เนื่องจากมีแผนดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
(2) กำหนดให้โครงการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการควบคุมเชื้อลิจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็น รวมถึงการดูแลระบบปรับอากาศที่กำหนดไว้ในข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษา และตรวจสอบเฝ้าระวังระบบฝั่งเย็นตามประกาศของกรมอนามัยอย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดดังนี้			
1) กำหนดให้โครงการมีการบำรุงรักษาระบบผึ้ง เย็น ดังต่อไปนี้ 1. ซ่อมแซม ดูแล และบำรุงรักษาหอผึ่งเย็นให้อยู่ในสภาพที่ดี และสะอาดพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา • ซ่อมแซม ดูแล และบำรุงรักษาหอผึ้งเย็นให้อยู่ในสภาพที่ดีและสะอาดพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา • จัดหาคู่มือการบำรุงรักษาระบบฝั่งเย็นของโครงการเป็นประจำ ประกอบด้วย	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแลบำรุงรักษาหอผึ่งเย็นให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และจัดให้มีการดูแลทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ รวมทั้งมีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลา จากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศภายในโครงการ เพื่อการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศอนามัย	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
- แผนผังโครงสร้างที่สมบูรณ์ของระบบระบายอากาศและระบบฝั่งเย็น - วิธีการทำความสะอาด การทำลายเชื้อและขั้นตอนการกำจัดสิ่งปนเปื้อน พร้อมทั้งคำแนะนำในการรื้อถอนส่วนประกอบ - วิธีการบำบัดน้ำในหอผึ่งเย็น - วิธีการปิด-เปิด และเดินเครื่อง • บำรุงรักษาระบบฝั่งเย็นเป็นประจำ ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถความชำนาญ และประสบการณ์ • ตรวจตราทำความสะอาด ดูแลความสกปรกรวมถึงกากตะกอนที่เกิดขึ้นในหอผึ้งเย็นทุกเครื่อง สัปดาห์ละครั้งโดยใช้สายตา • กำหนดให้โครงการจัดทำ และ ดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาหอผึ้ง รวมถึงทำความสะอาด จัดให้มีการทำลายเชื้อ และทำการบำบัดน้ำ สำหรับ หอผึ่งเย็นทุกเครื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการเพิ่มจำนวนของ เชื้อลีจิโอเนลลา			
2) กำหนดให้โครงการมีการทำความสะอาด และ การทำลายเชื้อในระบบฝั่งเย็นของอาคารด้วยการปฏิบัติดังนี้ 1. ทำลายเชื้อ ทำความสะอาด และกำจัดตะกอนในหอผึ่งเย็น อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 6 เดือน หรือมากกว่า เมื่อจำเป็น	- พบโครงการมีการติดตั้งหอผึ่งเย็นเป็นไปตามที่มีวิศวกรได้ออกแบบไว้ และมีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลาจากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศภายในโครงการ เพื่อการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศอนามัย มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแลบำรุงรักษาหอผึ่งเย็นให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และจัดให้มีการดูแลทำความสะอาดอยู่เป็น	ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ เนื่องจากมีแผนดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2 **รูปภาพที่ 2.60** การล้างเครื่องปรับอากาศ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
2. ทำความสะอาด และทำลายเชื้อในกรณีที่หอผึ่งเย็นมีสภาพ ดังนี้ • มีการปนเปื้อนในระหว่างการก่อสร้าง จากฝุ่นหรือสารอินทรีย์ต่างๆ • หยุดใช้งานมานานกว่า 1 เดือน • ถูกดัดแปลงแก้ไขทางกลไก หรือถอด ชิ้นส่วนออกในลักษณะที่อาจทำให้หอผึ่งเย็นได้รับการปนเปื้อน • เมื่อสภาพแวดล้อมรอบหอผึ่งเย็นเต็ม ไปด้วยฝุ่นหรือไม่สามารถควบคุมคุณภาพน้ำได้ หรือเมื่อหอผึ่งเย็นที่อยู่ใกล้เคียงกันเป็นแหล่งระบาดของโรคลีเจียนแนร์ • อื่นๆ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร 3. จัดให้มีระบบเก็บกักน้ำพิเศษ ซึ่งต่อเชื่อมกับระบบฝังเย็น โดยต้องได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้งานในสภาพปกติ 4. การทำความสะอาดและทำลายเชื้อ ต้องปฏิบัติดังนี้ • เติมคลอรีนครั้งแรกในน้ำในระบบฝั่ง เย็น เพื่อให้มีคลอรีนอิสระตกค้าง (residual free chlorine) อยู่ในระดับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ ของผู้ทำความสะอาด แล้วทำการหมุนเวียนน้ำพร้อมๆกับเติมตัวกระจายสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรคของคลอรีน โดยหมุนเวียน	ประจำ และจัดให้มีการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศส่วนห้องพัก ทุก 4 เดือน และส่วนสำนักงาน ทุก 2 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ รวมทั้งมีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลา จากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศภายในโครงการ เพื่อการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศอนามัย		

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
น้ำเป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง และทำการรักษาปริมาณคลอรีนอิสระให้อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ตลอดเวลา ในกรณีที่ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของน้ำมากกว่า 8.0 ปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนอิสระ ตกค้างที่วัดได้ต้องอยู่ระหว่าง 15 ถึง 20 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 2 ชั่วโมง หรือใช้วิธีการระบายน้ำออกจากระบบอย่างเต็มที่เป็นเวลาหลายชั่วโมง เพื่อลดค่าความเป็นกรด เป็นด่างและปริมาณคลอรีนในระบบลง • ระบายน้ำทิ้งออกจากเส้นท่อและทำความสะอาดระบบจ่ายน้ำ บ่อสูบน้ำและหอผึ่งเย็น ทำการ ล้างบริเวณหรือทางที่จะเข้าไปยังหอพึ่งเย็นและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับตะกรันและตะกอนอื่นๆ ที่ไม่สามารถกำจัดออกไปได้ ให้ใช้สารเคมี สำหรับกำจัดตะกรันที่ไม่ทำให้เกิดความ เสียหายแก่หอผึ้งเย็นและเส้นท่อ หลีกเลี่ยงวิธีทำความสะอาด ที่ก่อให้เกิดละอองน้ำล่องลอยมากเกินไป เช่น ระบบฉีดน้ำ แรงดันสูง เป็นต้น หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้ปิดประตู หน้าต่าง และช่องลมที่อยู่ใกล้เคียงให้สนิทก่อนการทำความสะอาดผู้ที่ต้องฉีดน้ำด้วยระบบแรงดันสูง ต้องได้รับการ ฝึกอบรมและต้องสวมอุปกรณ์			

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ในขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง 5. เติมน้ำสะอาดและคลอรีนซ้ำ เพื่อให้ระดับคลอรีนอิสระตกค้าง ไม่น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 6 ชั่วโมง 6. ระบายและถ่ายเทน้ำทิ้ง แล้วเปลี่ยนถ่ายเติม น้ำสะอาด สารเคมี และสารชีวฆาตที่ใช้ในการบำบัดคุณภาพ น้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมก่อนเปิดเดินเครื่องระบบ 7. ในระหว่างการทำความสะอาดและการ ทำลายเชื้อ ต้องปิดพัดลมของหอผึ่งเย็นทุกครั้ง 8. ตรวจสอบให้น้ำในหอผึ่งเย็นมีปริมาตร ความเข้มข้นของคลอรีนอิสระตกค้าง ไม่น้อยกว่า มิลลิกรัมต่อลิตร ตลอดเวลา 1.0 3) กำหนดให้โครงการทำการบำบัดน้ำในระบบ ฝั่งเย็นของอาคาร โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. ควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลา กรรมวิธีการ บำบัดน้ำต้องลดหรือป้องกันการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆในระบบ ฝั่งเย็น ดังต่อไปนี้ • ตะกรัน และสิ่งที่เป็นผลผลิตจากการ กัดกร่อน ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งอาศัยและคุ้มครองเชื้อลีจิ โอเนลลาในระบบ • ตะกอนซึ่งอาจไปลดประสิทธิภาพ กรรมวิธีการบำบัดน้ำ • แบคทีเรียและจุลินทรีย์อื่นๆ	- พบโครงการจัดให้มีการดูแลทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ และจัดให้มีการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศส่วนห้องพัก ทุก 4 เดือน และส่วนสำนักงาน ทุก 2 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ รวมทั้งมีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลา จากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศภายในโครงการ เพื่อการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศอนามัย	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2 **รูปภาพที่ 2.60** การล้างเครื่องปรับอากาศ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
2. ใช้สารชีวฆาต เพื่อควบคุมการ เจริญเติบโตของตะไคร่ และสาหร่าย สำหรับกรณีที่มีการเจริญเติบโตของตะไคร่และสาหร่ายอย่างรวดเร็ว ให้ใช้สารทำ ความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นด่างกำจัดและทำให้แตกกระจายออกไป แล้วจึงชะล้างทำความสะอาดและเติมสารชีวภาพซ้ำอีกครั้ง 3. ในการกำจัดตะกอนเลน อาจใช้ตัวกระจายสารหรือสารเคมีที่ช่วยให้เกิดการรวมตัวได้ 4. สารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำต้องไม่มี ฤทธิ์ที่เป็นผลเสียต่อวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นอโลหะที่ใช้ในระบบเส้นท่อ เช่น ยาง และโลหะที่เคลือบสารอีฟ็อกซีย์ ป้องกันการ กัดกร่อน เป็นต้น และต้องเหมาะสมเป็นกลางต่อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในงานระบบเส้นท่อ 5. การบรรจุ เก็บสะสมและควบคุมดูแล สารเคมีต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดขอกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4) กำหนดให้การใช้สารชีวฆาตต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 1. ต้องใช้สารชีวฆาตอย่างน้อย 2 ชนิด โดยใส่สลับกันสัปดาห์ละครั้ง เพื่อป้องกัน อุบัติการณ์ดื้อสารเคมีของเชื้อจุลินทรีย์ 2. ก่อนเริ่มดำเนินการบำบัดน้ำด้วยสาร ชีวฆาต ต้องมั่นใจว่า ระบบฝั่งเย็นอยู่ในสภาพที่สะอาด 3. การป้องกันการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม ของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ในระบบฝั่งเย็นต้องใช้สารชีวฆาตด้วย วิธีการเติมใส่เป็นครั้งๆ แบบไม่ต่อเนื่อง (Shot/Slug dose) และให้รวมถึงการเติมสารชีว	- พบโครงการจัดให้มีการดูแลทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ และจัดให้มีการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศส่วนห้องพัก ทุก 4 เดือน และส่วนสำนักงาน ทุก 2 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ รวมทั้งมีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลา จากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศภายในโครงการ เพื่อการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศอนามัย	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2 **รูปภาพที่ 2.60** การล้างเครื่องปรับอากาศ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
ฆาตใส่ลงในอ่างรองรับน้ำของ หอผึ่งเย็นโดยตรงเป็นระยะสลับกัน ด้วยวิธีแบบเดียวกัน 4. สารชีวฆาตที่ใช้ในการกำจัดและควบคุม การเจริญเติบโตของเชื้อลีจิโอเนลลา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและได้รับ การจดทะเบียนอย่างถูกต้อง โดยสารเคมีทุกชนิดที่ใช้ในการ บำบัดน้ำต้องได้รับอนุญาตให้ใช้และปฏิบัติตามข้อกำหนด ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • มีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในการทำลาย เชื้อลีจิโอเนลลาและเชื้อจุลินทรีย์อื่นๆได้กว้างขวาง เมื่อใช้ใน ปริมาณหรือขนาดตามที่ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายได้กำหนดหรือแนะนำไว้ • สารชีวฆาตอื่นที่นำมาใช้ต้องมีส่วนช่วยสนับสนุน ให้สารชีวฆาตที่ใช้สำหรับทำลายเชื้อลีจิโอเนลลา ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และช่วยให้ระบบ ฝั่งเย็นปลอดจากภาวะใดๆ ทางจุลชีววิทยา • ไม่รบกวนต่อวิธีการชันสูตรเพื่อจำแนก ชนิดและประเภทของเชื้อลีจิโอเนลลา • เหมาะสมทั้งทางด้านกายภาพและเคมี กับน้ำที่ผ่านกรรมวิธีการบำบัดแล้ว 5) สารเคมีที่ใช้และผลิตภัณฑ์สุดท้าย (End-Product) ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการบำบัดน้ำต้องสามารถย่อย	- พบโครงการจัดให้มีการดูแลทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
สลายทางชีวภาพและเคมีได้ โดยก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด สำหรับในกรณีที่มีการ ระบายหรือเกิดอุบัติเหตุรั่วไหลของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ สุดท้ายลงสู่ระบบบำบัดน้ำ น้ำทิ้งจากระบบต้องผ่านการ บำบัดคุณภาพน้ำก่อนระบายลงสู่	และจัดให้มีการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศส่วนห้องพัก ทุก 4 เดือน และส่วนสำนักงาน ทุก 2 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ รวมทั้งมีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลา จากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศภายในโครงการ เพื่อการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศอนามัย		ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2 **รูปภาพที่ 2.60** การล้างเครื่องปรับอากาศ
6) กำหนดให้โครงการบันทึกข้อมูล โดยปฏิบัติดังนี้ 1. เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องจัดให้ มีการบันทึกในสมุดบันทึกประจำหอพึ่งเย็นทุกเครื่องพร้อม ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอและสะดวกต่อการตรวจสอบขอดู ของพนักงาน เจ้าหน้าที่ตลอดเวลา การบันทึกข้อมูลต้อง ครอบคลุมรายละเอียด ดังต่อไปนี้ • รายละเอียดเกี่ยวกับหอผึ่งเย็น เช่น ที่ตั้ง แบบรุ่น และขนาด เป็นต้น • ชื่อผู้บันทึกและเก็บรักษาสมุดบันทึกข้อมูล • ชื่อบุคคลหรือบริษัทที่รับผิดชอบใน การประเมินความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ การจัดมาตรการ ป้องกันและข้อควรระวัง • ชื่อบุคคลหรือบริษัทที่ดำเนินการบำบัดน้ำ • รายละเอียดในการบำรุงรักษา เช่น วันที่และผลในการตรวจตราเบื้องต้นโดยสายตา - วันที่ทำความสะอาดและทำลายเชื้อ	- พบโครงการจัดให้มีการดูแลทำความสะอาดอยู่เป็นประจำและจัดให้มีการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศส่วนห้องพัก ทุก 4 เดือน และส่วนสำนักงาน ทุก 2 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ รวมทั้งมีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลา จากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศภายในโครงการ เพื่อการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศอนามัย	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2 **รูปภาพที่ 2.60** การล้างเครื่องปรับอากาศ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
- วันที่บำบัดน้ำด้วยสารเคมีและสารชีวฆาต - วันที่เก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและเชื้อลีจิโอเนลลา รวมทั้งวันที่ รายงานผลการ ตรวจสอบ • รายละเอียดในการปรับปรุงแก้ไข และ วันที่เริ่มดำเนินการ 2. การบันทึกข้อมูลต้องมีลายเซ็นต์ของ ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่รับผิดชอบรับรองกำกับว่าได้มีการดำเนินงานจริง 3. สมุดบันทึกต้องเก็บรักษาไว้อย่างน้อย 2 ปี 7) กำหนดให้โครงการจัดให้แผนการดำเนินงาน เมื่อเกิดการระบาดของโรคลีเจียนแนร์ในอาคารด้วยการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 1. ถ้าปรากฏว่ามีหรือสงสัยว่าจะมีการ ระบาดของโรคลีเจียนแนร์เกิดขึ้น ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตผู้ดำเนินการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องแจ้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบทันที 2. ในกรณีที่สงสัยว่ามีการระบาดของโรคลีเจียนแนร์อันเนื่องมาจากหอผึ่งเย็นของอาคารให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกหรือขอดูเอกสารหรือหลักฐานจากผู้ได้รับ ใบอนุญาต ผู้ดำเนินการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ดังนี้ • แบบแปลนอาคารที่แสดงรายละเอียด ชั้นต่างๆในอาคารที่ตั้งของหอผึ่งเย็น และช่องทางสำหรับ อากาศภายนอกระบายเข้าสู่	- พบโครงการจัดให้มีการดูแลทำความสะอาดอยู่เป็นประจำและจัดให้มีการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศส่วนห้องพัก ทุก 4 เดือน และส่วนสำนักงาน ทุก 2 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ รวมทั้งมีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลา จากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศภายในโครงการ เพื่อการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศอนามัย	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2 **รูปภาพที่ 2.60** การล้างเครื่องปรับอากาศ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
อาคาร • แผนผังวงจรขอหอผึ่งเย็น • สมุดบันทึกประจำหอผึ่งเย็น • หอยิ่งเย็นที่สงสัยเป็นต้นเหตุของการ ระบาดของโรคต้องไม่มีการระบายน้ำทิ้งหรือทำลายเชื้อก่อน พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจ • ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการ สอบสวนทางวิทยาการระบาด 3. เมื่อได้ชันสูตรแน่ชัดแล้วว่าหอผึ้งเย็น ใด เป็นต้นเหตุการณ์ระบาดของโรคลีเจียนแนร์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกคำ 4. สั่งให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้ดำเนินการ เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารทำความสะอาดและทำลายเชื้อทันที ในหอผึ่งเย็นที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคตามขั้นตอน ดังนี้ เติมสารคลอรีนหรือสารประกอบคลอรีนลงในน้ำของ ระบบ เพื่อให้มีคลอรีนอิสระในน้ำอยู่ที่ระดับ 20-50 มิลลิกรัมลิตรเป็นเวลานาน 1-2 ชั่วโมง พร้อมกับเติมตัวกระจายทาง ชีวภาพ (Bio dispersant) ทันที่หรือในเวลาเดียวกัน • หมุนเวียนน้ำในระบบ โดยปิดพัดลม นานอย่างน้อย 6 ชั่วโมง และรักษาระดับคลอรีนอิสระให้อยู่ ต่ำสุดที่ 10 มิลลิกรัมต่อลิตรตลอดเวลา			

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
• หลังจาก 6 ชั่วโมง แล้วใช้ขจัดคลอรีน (de chlorinate) และระบายน้ำออกจากระบบ • ทำความสะอาดหอพึ่งเย็น บ่อสูบน้ำ และระบบจ่ายน้ำ ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงาน จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล • เติมน้ำสะอาดใส่สารคลอรีนหรือสารประกอบคลอรีน • หมุนเวียนน้ำ ซึ่งมีคลอรีนอิสระที่ 5 มิลลิกรัม/ลิตร อีกครั้งในขณะปิดพัดลมเป็นเวลา 6 ชั่วโมง หรือ 10 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นเวลา 1 ชั่วโมง • ขจัดคลอรีนและระบายน้ำออกจากระบบ • เติมและหมุนเวียนน้ำสะอาดอีกครั้ง แล้วเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์ • เปิดใช้งานระบบฝั่งเย็นตามปกติใหม่ • โดยทั่วไปน้ำในหอผึ้งเย็น ต้องมี ปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนอิสระตกค้าง ไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ตลอดเวลา 8) กำหนดให้โครงการต้องทำการเก็บตัวอย่างน้ำ และการตรวจสอบเฝ้าระวังทางจุลชีววิทยา ด้วยการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 1. โครงการต้องจัดให้ และดำเนินการ ทดสอบหาเชื้อลีจิโอเนลลาและการตรวจนับแบคทีเรียทั้งหมดตามแผนเป็นประจำ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของ ระบบบำบัดน้ำ โดยให้มีการ	- พบโครงการจัดให้มีการดูแลทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ และจัดให้มีการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศส่วนห้องพัก ทุก 4 เดือน และส่วนสำนักงาน ทุก 2 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ รวมทั้งมีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลา จากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศภายในโครงการ เพื่อการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อกำหนดใน	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2 **รูปภาพที่ 2.60** การล้างเครื่องปรับอากาศ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
ตรวจวัดทุกๆ 6 เดือน 2. การเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อการเฝ้าระวังทาง จุลชีววิทยา ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ • เก็บตัวอย่างน้ำก่อนมีการใช้สารชีว ฆาต หรือเก็บตัวอย่างน้ำในขณะที่เปิดเดินเครื่องระบบและมี น้ำไหลเวียนในระบบแล้ว อย่างน้อย 1 ชั่วโมง • ในกรณีที่มีการทำลายเชื้อจะต้องเก็บ ตัวอย่างน้ำ หลังจากการทำลายเชื้อแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 วัน • เก็บรักษาตัวอย่างน้ำไว้ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสหรือแช่เย็น และนำส่งเข้าห้องปฏิบัติเพื่อการ ตรวจวิเคราะห์ทันทีหรืออย่างช้าภายใน 5 วัน • เก็บตัวอย่างน้ำ ณ จุดที่น้ำไหลเข้ามาเติมชดเชยในระบบ ในอ่างรองรับน้ำและท่อน้ำทิ้งจากหอฝั่ง เย็นแต่ละเครื่อง อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง 3. ห้องปฏิบัติการเอกชนที่ตรวจวิเคราะห์เชื้อลีจิโอเนลลา ต้องได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4. โครงการต้องจัดส่งรายงานผลการ ตรวจสอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือกรมอนามัยและกรมควบคุมโรคติดต่อ หน่วยงานละ 1 ชุด ตามเวลาที่กำหนดใน ข้อ 2.8.1 พร้อมกับข้อมูลที่บันทึกตาม	ประกาศอนามัย		

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
รายละเอียดในแบบ บันทึกข้อมูล สำหรับการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในระบบฝั่ง เย็นที่แนบท้ายข้อปฏิบัตินี้ 5. การตรวจสอบเฝ้าระวังเชื้อลีจิโอเนลลาใน หอพึ่งเย็นเป็นประจำ ต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติที่ดี ด้านการบำรุงรักษา การทำความสะอาด และการติดตามผล อย่างสม่ำเสมอ			
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย **มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ** (1) มีระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานวิศวกรรม สถานแห่งประเทศไทย และกฎหมายควบคุมอาคารว่าด้วย ความปลอดภัย ประกอบด้วย 1) ถังดับเพลิงเคมี 2) ป้ายบอกทางหนีไฟ 3) ไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน 4) บันไดหนีไฟ 5) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 6) ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 7) ระบบท่อยืนดับเพลิง พร้อมตู้ดับเพลิง 8) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ แต่ละตัวไว้ บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้ที่เกิด เหตุสามารถใช้ได้	- โครงการมีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	-	**รูปภาพที่ 2.34** ระบบป้องกันอัคคีภัย
(2) ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ระบบดับเพลิงทุกเดือน	- โครงการจัดให้มีพนักงานตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพการทำของระบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน	-	-

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
(3) ต้องมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันอัคคีภัยของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- โครงการได้มีการซ้อมหนีภัยในกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวพร้อมกับการซ้อมอพยพหนีไฟซึ่งจะดำเนินการซ้อม ปีละ 1 ครั้ง โดยในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีภัย	ในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีภัย เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการจัดตั้งแผนในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569	-
(4) ติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ	- พบโครงการมีการติดตั้งเบอร์โทรฉุกเฉินไว้บริเวณบอร์ดส่วนกลาง เพื่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.47** เบอร์โทรฉุกเฉิน
(5) มีแผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัยของโครงการพร้อม ทั้งสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครของผู้พักอาศัยร่วมกับเจ้าของโครงการเพื่อเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ (6) มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินโดยระบุถึงวิธีการอพยพผู้ที่อยู่ภายในอาคารภายใน 1 ชั่วโมง และระบุผู้รับผิดชอบในขั้นตอนต่างๆ	- โครงการจัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และอบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งมีแผนฉุกเฉินสำหรับเหตุการณ์อัคคีภัย เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น	-	-
(7) มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราความเรียบร้อยและ 24 ชั่วโมง อำนวยความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ตลอด (8) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัยภายใน โครงการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยแผนการ ป้องกันอัคคีภัยและแผนการอพยพ รวมทั้งข้อปฏิบัติต่างๆ ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้	- พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.9** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(9) โครงการจัดเตรียมพื้นที่จุดรวมพลไว้อย่างเพียงพอโดยมีสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน สำหรับพื้นที่ที่โครงการจัดเตรียมเป็นจุดรวม พลสามารถรองรับผู้อพยพภายในโครงการได้ทั้งหมด	- พบโครงการจัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนผู้อพยพภายในโครงการและเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย	-	**รูปภาพที่ 2.35** จุดรวมพล

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
และ เพียงพอต่อจำนวนผู้อพยพภายในโครงการและยังเป็นพื้นที่ ที่ปลอดภัย			
(10) กำหนดทางเดินรถดับเพลิงขนาดใหญ่สามารถ เข้าถึงหัวรับน้ำดับเพลิงได้	- พบโครงการจัดให้มีถนนภายในโครงการ เพียงพอต่อรถขนาดใหญ่ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	-	**รูปภาพที่ 2.11** ทางเข้า-ออกโครงการ
(11) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง มีดังนี้			
1) ควบคุมการจราจรภายในโครงการ	- พบโครงการมีการติดป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในโครงการ เครื่องหมายจราจร ป้ายแสดงทางไปจอดรถ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลการจราจร การอำนวยความสะดวกในการเข้า – ออกภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.10** ป้ายแสดงทิศทางการเดินรถ **รูปภาพที่ 2.16** ป้าย/สัญลักษณ์จราจร **รูปภาพที่ 2.12** กระจกโค้ง
2) ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่สามารถเห็นได้ชัดเจน และในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้ อย่างปลอดภัย			
3) ห้ามจอดรถยนต์บริเวณริมทางสาธารณะ ประโยชน์ด้านหน้าโครงการ และริมถนนทางหลวงแผ่นดิน สายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) โดยเด็ดขาด เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ	- พบบริเวณทางเข้า-ออก หรือด้านหน้าโครงการเป็นทางโค้ง ซึ่งไม่สามารถจอดรถได้ แต่ทั้งนี้ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลความเรียบร้อย	-	**รูปภาพที่ 2.11** ทางเข้า-ออกโครงการ
4) โครงการจัดเตรียมที่จอดรถยนต์ไว้จำนวน รวมทั้งสิ้น 71 คัน ซึ่งผู้พักอาศัยสามารถจอดรถในพื้นที่จอด รถได้ทุกเวลา โดยไม่จำกัดที่จอดรถ	- พบพื้นที่จอดรถของโครงการจัดให้มีการตีเส้นแบ่งช่องจราจรที่ชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.8** พื้นที่จอดรถ
5) สำหรับบุคคลภายนอกและผู้ที่มาติดต่อกับผู้ พักอาศัยในโครงการ สามารถจอดได้เฉพาะลานจอดที่โครงการกำหนดให้เท่านั้น	- พบโครงการจัดให้มีบัตรจอดรถชั่วคราว สำหรับผู้ที่มาติดต่อภายในโครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวก	-	**รูปภาพที่ 2.36** บัตรจอดรถ VISITOR
6) จัดให้มีพนักงานรัก ษาความปลอดภัยคอย อำนวย	- พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด	-	**รูปภาพที่ 2.9** เจ้าหน้าที่รักษา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
ความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการในการ เดินทางเข้า-ออกโครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้สะดวก และรวดเร็ว และขอความร่วมมือให้ผู้พัก อาศัยภายในโครงการ เดินรถตามระบบจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินรถ ตลอด 24 ชั่วโมง	24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ		ความปลอดภัย
7) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักในโครงการใช้บริการรถประจำทางและรถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น	- พบโครงการจัดให้มีการรณรงค์การใช้รถสาธารณะให้แก่ผู้เข้าพักภายในโครงการ	-	-
(12) มาตรการป้องกันผลกระทบจากการเกิดวินาศภัย 1) ตรวจตราและตรวจสอบกล่องวัตถุที่ผิดปกติ แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น 2) ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยรอบพื้นที่โครงการ 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ สำหรับ ตรวจสอบหาอาวุธที่ต้องสงสัย 4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ สำหรับ ตรวจสอบหาวัตถุระเบิดที่ต้องสงสัย 5) กำหนดแผนฉุกเฉินในการป้องกันการเกิด และขณะที่เกิดวินาศภัยในพื้นที่โครงการ 6) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนของ ผู้เข้าพักขณะก่อนการเกิดวินาศภัยและขณะเกิดวินาศภัยเพื่อป้องกันการตื่นตระหนก	- พบโครงการจัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยรอบพื้นที่โครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.48** กล้องวงจรปิด **รูปภาพที่ 2.9** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(13) มาตรการป้องกันผลกระทบด้านความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ	- พบโครงการจัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยรอบพื้นที่โครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อย	-	**รูปภาพที่ 2.48** กล้องวงจรปิด **รูปภาพที่ 2.9** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
	ภายในโครงการ		
ปัญหาการจมน้ำ			
(1) กำหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่นำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มา ใช้บริการสระว่ายน้ำ	- พบโครงการจัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำอยู่จุดที่เห็นได้ชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.45** ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ
(2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้ 1) โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน 2) ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเชือกยาว ไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน 3) ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลาย ลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ 4) เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็กอย่างละ 1 ชุด ชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ไว้ประจำสระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด	- พบบริเวณสระว่ายน้ำของโครงการจัดให้มีห่วงยางชูชีพและเชือกยาว ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน	-	**รูปภาพที่ 2.43** อุปกรณ์ช่วยชีวิต
(3) อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่ สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ เพื่อขอความ ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้หรือมีคน จมน้ำ และปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ ดังกล่าวในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ	- พบบริเวณสระว่ายน้ำของโครงการไม่ได้จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสาร แต่มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยดูแลความเรียบร้อยอยู่ตลอด หากกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะดำเนินการช่วยเหลือทันที	-	**รูปภาพที่ 2.43** อุปกรณ์ช่วยชีวิต
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของ ผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ (กรณีการลื่นหกล้ม)			
(1) อาคารประกอบทำด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง พื้นเรียบ ไม่ลื่น	- โครงการได้สร้างสระว่ายน้ำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มั่นคง	-	**รูปภาพที่ 2.39** สระว่ายน้ำ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
ไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียง เล็กน้อย เพื่อการระบายน้ำที่ดี	แข็งแรง และยังคอยให้ช่างคอยตรวจสอบความปลอดภัยภายในสระว่ายน้ำเป็นประจำ		
(2) ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระว่ายน้ำ ในเวลากลางคืน ต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน	- โครงการมีไฟส่องสว่างบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เข้าใช้ในงานสระว่ายน้ำเวลากลางคืน	-	**รูปภาพที่ 2.42** ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ
(3) จัดให้มีที่ว่าง สำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขังทำความ สะอาดง่าย	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลที่ว่างทางเดินรอบสระว่ายน้ำ โดยคอยดูแลให้บริเวณดังกล่าวไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้เข้าใช้บริการ	-	**รูปภาพที่ 2.42** ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ
(4) จัดให้มีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ที่ ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และ ไม่มีน้ำล้นออกจากราง	- โครงการมีรางระบายน้ำล้นรอบสระ ไม่เป็นสนิม สามารถทำความสะอาดได้ง่าย และมีทีมช่างคอยตรวจสอบดูแลอย่างสม่ำเสมอ	-	**รูปภาพที่ 2.40** รางระบายน้ำล้น
(5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งมีความ ชำนาญในการว่ายน้ำและสามารถให้การปฐมพยาบาลได้ ผลัดเปลี่ยนกันเพื่อดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ใช้บริการ เมื่อเกิดอุบัติเหตุประจำอยู่ตลอดเวลาที่สระว่าย น้ำเปิดบริการ	- พบบริเวณสระว่ายน้ำของโครงการไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แต่มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยดูแลความเรียบร้อยอยู่ตลอด หากกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะดำเนินการช่วยเหลือทันที	-	**รูปภาพที่ 2.41** ป้ายบอกความลึก
ปัญหาอุบัติเหตุ			
(1) จัดให้มีราวกันตก รอบบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการพลัดตกจากอาคารของผู้ที่ใช้บริการ	- พบบริเวณรอบสระว่ายน้ำ โครงการจัดให้มีราวกันตก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการพลัดตกจากอาคารของผู้ที่ใช้บริการ	-	**รูปภาพที่ 2.44** ราวกันตกบริเวณสระว่ายน้ำ
(2) กำหนดเขตพื้นที่ห้ามเข้า บริเวณรอบสระว่ายน้ำ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการพลัดตกจากอาคารของผู้ที่ใช้บริการ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ในระยะดำเนินการ	- พบบริเวณรอบสระว่ายน้ำ โครงการจัดให้มีราวกันตก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการพลัดตกจากอาคารของผู้ที่ใช้บริการ	-	**รูปภาพที่ 2.44** ราวกันตกบริเวณสระว่ายน้ำ
1) การควบคุมการจราจรภายในโครงการ	- พบโครงการมีการติดป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออก	-	**รูปภาพที่ 2.10** ป้ายแสดงทิศ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
2) ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่สามารถเห็นได้ชัดเจน และในระยะทาง พอสมควรที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่าง ปลอดภัย	ภายในโครงการ เครื่องหมายจราจร ป้ายแสดงทางไปจอดรถ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลการจราจร การอำนวยความสะดวกในการเข้า – ออกภายในโครงการ		ทางการเดินรถ **รูปภาพที่ 2.16** ป้าย/สัญลักษณ์จราจร **รูปภาพที่ 2.12** กระจกโค้ง
3) ห้ามจอดรถยนต์บริเวณริมทางสาธารณะประโยชน์ด้านหน้าโครงการ และริมถนนทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยก ท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) โดยเด็ดขาด เพื่อให้เกิดความ คล่องตัวในการเดินรถ	- พบบริเวณทางเข้า-ออก หรือด้านหน้าโครงการเป็นทางโค้ง ซึ่งไม่สามารถจอดรถได้ แต่ทั้งนี้ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลความเรียบร้อย	-	**รูปภาพที่ 2.11** ทางเข้า-ออกโครงการ
4) โครงการจัดเตรียมที่จอดรถยนต์ไว้จำนวนรวมทั้งสิ้น 71 คัน ซึ่งผู้พักอาศัยสามารถจอดรถในพื้นที่จอดรถได้ทุก เวลา โดยไม่จำกัดที่จอดรถ	- พบพื้นที่จอดรถของโครงการจัดให้มีการตีเส้นแบ่งช่องจราจรที่ชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.8** พื้นที่จอดรถ
5) สำหรับบุคคลภายนอกและผู้ที่มาติดต่อกับผู้พักอาศัยในโครงการ สามารถจอดได้เฉพาะลานจอดที่โครงการกำหนดให้เท่านั้น	- พบโครงการจัดให้มีบัตรจอดรถชั่วคราว สำหรับผู้ที่มาติดต่อภายในโครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวก	-	**รูปภาพที่ 2.36** บัตรจอดรถ VISITOR
6) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการในการเดินทางเข้า ออกโครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้สะดวก และรวดเร็ว และขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยภายใน โครงการ เดินรถตามการจัดจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความ สะดวกและปลอดภัยในการเดินรถ ตลอด 24 ชั่วโมง	- พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.9** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
7) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักในโครงการใช้บริการรถประจำทางและรถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น	- พบโครงการจัดให้มีการรณรงค์การใช้รถสาธารณะให้แก่ผู้เข้าพักภายในโครงการ	-	-
8) แจ้งให้ผู้พักในโครงการที่มีรถยนต์ส่วนตัว แจ้งทาง	- พบโครงการจัดให้มีบัตรจอดรถชั่วคราว สำหรับผู้ที่มา	-	**รูปภาพที่ 2.36** บัตรจอดรถ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
เจ้าหน้าที่โครงการทราบ และจัดทำเป็นบัญชี เพื่อตรวจสอบ ความเพียงพอของที่จอดรถ และปริมาณรถที่จะเข้ามาใน โครงการ เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สามารถ ดูแลและคอยอำนวยความสะดวกได้ดียิ่งขึ้น	ติดต่อภายในโครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวก		VISITOR
มาตรการป้องกันผลกระทบจากการเกิดวินาศภัย โครงการได้เพิ่มเติมมาตรการป้องกันผลกระทบจาก การเกิดวินาศภัย ในระยะเปิดดำเนินการของโครงการ มี รายละเอียดดังนี้ (1) ตรวจตราและตรวจสอบกล่องวัตถุที่ผิดปกติ แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น (2) ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยรอบพื้นที่โครงการ (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ สำหรับตรวจสอบ หาอาวุธที่ต้องสงสัย (4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ สำหรับตรวจสอบ หาวัตถุระเบิดที่ต้องสงสัย (5) กำหนดแผนฉุกเฉินในการป้องกันการเกิดและ ขณะที่เกิดวินาศภัยในพื้นที่โครงการ (6) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนของผู้เข้า พักอาศัย ขณะก่อนการเกิดวินาศภัยและขณะเกิดวินาศภัย เพื่อป้องกันการตื่นตระหนก	- พบโครงการจัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยรอบพื้นที่โครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.48** กล้องวงจรปิด **รูปภาพที่ 2.9** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
4.4 สุนทรียภาพ (1) การเลือกใช้โทนสีภายนอกอาคาร ที่มีลักษณะ กลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม โดยรอบพื้นที่โครงการ และเป็นโทนสีที่มีความสบายตา โดย โครงการจะเลือกใช้สีเทา สีขาวและสีเหลือง เป็นโทนสี ภายนอก	- พบเลือกใช้วัสดุตกแต่งและโทนสีของอาคารให้กลมกลืนกับอาคารและชุมชนโดยรอบอาคารตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้	-	**รูปภาพที่ 2.31** รูปแบบอาคาร

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
อาคาร (2) โครงการได้ออกแบบอาคารให้แต่ละห้องพักมีเฉลียง เพื่อช่วยเพิ่มระยะทางระหว่างขอบอาคารกับกระจก ของแต่ละห้องพักซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดการสะท้อนของแสงจากอาคารได้ในระดับหนึ่ง	- พบโครงการได้ออกแบบให้มีเฉลียงห้องพักทุกห้อง	-	**รูปภาพที่ 2.31** รูปแบบอาคาร
(3) โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อคนเท่ากับ 1.66 ตร.ม./คน	- พบโครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ปลูกไม้ดอกไม้ประดับภายในโครงการ เพื่อความร่มรื่น ผ่อนคลาย และความสวยงาม	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียว
(4) จัดให้มีหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 300 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ ด้านการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างโดยระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อร้องเรียน	- พบโครงการได้ดำเนินการตามมาตรการตั้งแต่ระยะก่อสร้าง โดยปัจจุบันโครงการไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพื้นที่ใกล้เคียง หรือหากมีเรื่องร้องเรียน จะมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที	-	-
(5) นำข้อร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบด บังแสงแดดของอาคารโครงการมาแก้ไขโดยเร่งด่วน	- พบปัจจุบันโครงการไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพื้นที่ใกล้เคียง หรือหากมีเรื่องร้องเรียน จะมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที	-	-
(6) จัดตั้งคณะกรรมการประสานร่วมแก้ไขปัญหาจาก การก่อสร้างโครงการเพื่อพิจารณาจ่ายค่าชดเชยตามความเหมาะสม	- พบโครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานร่วมแก้ไขปัญหาจากการก่อสร้างโครงการ โดยปัจจุบันโครงการไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพื้นที่ใกล้เคียง หรือหากมีเรื่องร้องเรียน จะมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที	-	-
(7) จัดให้มีพื้นที่สีเขียว และปลูกไม้ยืนต้นตามแนวเขต ที่ดินเพื่อบดบังทัศนียภาพและลดผลความกระด้างของตัวอาคารโครงการ	- พบโครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ปลูกไม้ดอกไม้ประดับภายในโครงการ เพื่อความร่มรื่น ผ่อนคลาย และความสวยงาม	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียว
(8) ควบคุมดูแลบริเวณต่างๆภายในโครงการให้มีสภาพดี และสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้	- พบโครงการจัดให้มีคนสวนดูแลพื้นที่สีเขียว ไม้ดอกไม้ประดับ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีเสมอ และมี	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียว **รูปภาพที่ 2.51** งานดูแลสวน

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
(9) การดูแลต้นไม้ในโครงการจะต้องมีการตัดกิ่งของ ต้นไม้ เพื่อควบคมทรงพุ่มให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการโดยไม่รุกล้ำเข้าไปในที่ดินบุคคลอื่น	บำรุงรักษาสภาพอาคาร และพื้นที่ต่างๆภายในโครงการให้น่าดูอยู่เสมอ		
(10) ดูแลสภาพภายนอกอาคารรวมทั้งสีของอาคารให้ อยู่ในสภาพที่สวยงามตามที่ได้ออกแบบไว้	- พบโครงการจัดให้มีคนสวนดูแลพื้นที่สีเขียว ไม้ดอกไม้ประดับ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีเสมอ และมีบำรุงรักษาสภาพอาคาร และพื้นที่ต่างๆภายในโครงการให้น่าดูอยู่เสมอ	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียว **รูปภาพที่ 2.51** งานดูแลสวน
(11) ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัย มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น			
(12) มาตรการป้องกันและแก้ไขในด้านการบดบังลม			
1) จัดให้มีหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 300 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ ด้านการบดบังลมจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างโดยระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อร้องเรียน	- พบโครงการได้ดำเนินการตามมาตรการตั้งแต่ระยะก่อสร้าง โดยปัจจุบันโครงการไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพื้นที่ใกล้เคียง หรือหากมีเรื่องร้องเรียน จะมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที	-	-
2) นำข้อร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ บดบังลมของอาคารโครงการมาแก้ไขโดยเร่งด่วน 3) จัดตั้งคณะกรรมการประสานร่วมแก้ไขปัญหา จากการก่อสร้างโครงการเพื่อพิจารณาจ่ายค่าชดเชยตามความเหมาะสม	- พบโครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานร่วมแก้ไขปัญหาจากการก่อสร้างโครงการ โดยปัจจุบันโครงการไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพื้นที่ใกล้เคียง หรือหากมีเรื่องร้องเรียน จะมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที	-	-
(13) มาตรการป้องกันและแก้ไขในด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์			
1) จัดให้มีหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 300 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อร้องเรียน	- พบโครงการได้ดำเนินการตามมาตรการตั้งแต่ระยะก่อสร้าง โดยปัจจุบันโครงการไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพื้นที่ใกล้เคียง หรือหากมีเรื่องร้องเรียน จะมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที	-	-

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
2) ดำเนินการ/ติดต่อประสานงานแก้ไขตามเรื่องร้องเรียนและแจ้งกลับผู้ร้องเรียนโดยเร่งด่วน	- พบโครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานร่วมแก้ไขปัญหาจากการก่อสร้างโครงการ โดยปัจจุบันโครงการไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพื้นที่ใกล้เคียง หรือหากมีเรื่องร้องเรียน จะมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที	-	-
3) ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้หลังจากที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งจะดำเนินการ ปรับจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัยที่มีจานรับ สัญญาณดาวเทียมอยู่แล้วและได้รับผลกระทบจากอาคาร โครงการซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งในการติดตั้งหรือสิ้นสุดลง	- พบโครงการได้ดำเนินการตามมาตรการตั้งแต่ระยะก่อสร้าง โดยปัจจุบันโครงการไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพื้นที่ใกล้เคียง หรือหากมีเรื่องร้องเรียน จะมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที	-	-
4) ในกรณีที่ทั้ง 2 (เจ้าของโครงการหรือกับผู้ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีใน การเจรจาต่อรอง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน	- พบโครงการได้ดำเนินการตามมาตรการตั้งแต่ระยะก่อสร้าง โดยปัจจุบันโครงการไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพื้นที่ใกล้เคียง หรือหากมีเรื่องร้องเรียน จะมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที	-	-
(14) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มี สภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความ ปลอดภัยของผู้พักอาศัย	- พบโครงการจัดให้มีคนสวนดูแลพื้นที่สีเขียว ไม้ดอกไม้ประดับ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีเสมอ	-	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียว
4.5 สระว่ายน้ำ			
(1) กำหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่นำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ	- พบโครงการจัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำอยู่จุดที่เห็นได้ชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.45** ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ
(2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้ 1) โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน 2) ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือ	- พบบริเวณสระว่ายน้ำของโครงการจัดให้มีห่วงยางชูชีพและเชือกยาว ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน	-	**รูปภาพที่ 2.43** อุปกรณ์ช่วยชีวิต **รูปภาพที่ 2.15** อุปกรณ์ปฐม

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
ทุ่นลอยผูกไว้กับเชือกยาว ไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน 3) ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ 4) เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็กอย่างละ 1 ชุด จัดให้มีชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด			พยาบาล
(3) อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้หรือมีคน จมน้ำ และปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ	- พบบริเวณสระว่ายน้ำของโครงการไม่ได้จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสาร แต่มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยดูแลความเรียบร้อยอยู่ตลอด หากกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะดำเนินการช่วยเหลือทันที	-	**รูปภาพที่ 2.41** ป้ายบอกความลึก **รูปภาพที่ 2.43** อุปกรณ์ช่วยชีวิต
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย ของผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ (กรณีการลื่นหกล้ม)			
(1) อาคารประกอบทำด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง พื้นเรียบ ไม่ลื่น ไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำที่ดี	- โครงการได้สร้างสระว่ายน้ำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มั่นคงแข็งแรง และยังคอยให้ช่างคอยตรวจสอบความปลอดภัยภายในสระว่ายน้ำเป็นประจำ	-	**รูปภาพที่ 2.39** สระว่ายน้ำ
(2) ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระว่ายน้ำ ในเวลากลางคืน ต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน	- โครงการมีไฟส่องสว่างบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เข้าใช้ในงานสระว่ายน้ำเวลากลางคืน	-	**รูปภาพที่ 2.39** สระว่ายน้ำ
(3) จัดให้มีที่ว่าง สำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระ ว่ายน้ำมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลที่ว่างทางเดินรอบสระว่ายน้ำโดยคอยดูแลให้บริเวณดังกล่าวไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้เข้าใช้บริการ	-	**รูปภาพที่ 2.42** ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
(4) จัดให้มีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้าง 30 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง (5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งมีความ ชำนาญในการว่ายน้ำและสามารถให้การปฐมพยาบาลได้ ผลัดเปลี่ยนกันเพื่อดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ใช้บริการ เมื่อเกิดอุบัติเหตุประจำอยู่ตลอดเวลาที่ สระว่ายน้ำเปิดบริการ	- โครงการมีรางระบายน้ำล้นรอบสระ ไม่เป็นสนิม สามารถทำความสะอาดได้ง่าย และมีทีมช่างคอยตรวจสอบดูแลอย่างสม่ำเสมอ - พบบริเวณสระว่ายน้ำของโครงการไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แต่มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยดูแลความเรียบร้อยอยู่ตลอด หากกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะดำเนินการช่วยเหลือทันที	- -	**รูปภาพที่ 2.40** รางระบายน้ำล้น **รูปภาพที่ 2.41** ป้ายบอกความลึก **รูปภาพที่ 2.43** อุปกรณ์ช่วยชีวิต
4.6 การประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน (1) ลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร โดยติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่หลังคา หรือผนังที่กระทบกับแสงอาทิตย์ (2) เครื่องปรับอากาศ 1) เลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้มีขนาดที่เหมาะสม กับขนาดพื้นที่ห้องและเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงที่สุด (HighEconomic Efficiency Ratio (EER)) 2) บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ เพื่อรักษาระดับการใช้ไฟฟ้าให้ต่ำ โดยข้อแนะนำทั่วไป มีดังนี้ • ทดสอบและปรับแต่งระบบอย่างสมบูรณ์เป็น ครั้งคราวตามกำหนดที่ตั้งไว้ ตลอดอายุการใช้งานของระบบ โดยส่วนใหญ่การปรับแต่งระบบในครั้งแรกมักจะเป็นการ ปรับแต่งครั้งเดียวที่ได้กระทำกับระบบทำให้ประสิทธิภาพ ของระบบลดลงเรื่อยๆ • ตั้ง Thermostat ให้ควบคุมอุณหภูมิที่พอเหมาะ	- พบโครงการได้ดำเนินการตามมาตรการตั้งแต่ระยะก่อสร้าง และยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการ เพื่อให้ความร่มรื่น และระบายความร้อนภายในโครงการ - พบโครงการมีการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการที่เหมาะสมสำหรับการใช้ และประหยัดพลังงาน จัดให้มีป้ายรณรงค์การใช้พลังงานภายในโครงการ ทั้งนี้มีการตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้าภายในโครงการให้มีประสิทธิภาพดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในโครงการเป็นประจำ	- -	**รูปภาพที่ 2.1** พื้นที่สีเขียว **รูปภาพที่ 2.22** อุปกรณ์ไฟฟ้า **รูปภาพที่ 2.21** ป้ายประหยัดพลังงานน้ำ/ไฟ **รูปภาพที่ 2.60** การล้างเครื่องปรับอากาศ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
กับความสบายเท่านั้น ไม่ควรตั้ง Thermostat ไว้ให้ต่ำที่สุด และหมั่นตรวจสอบว่าสามารถทำงานได้เป็นปกติหรือไม่ อุณหภูมิที่พอเหมาะคือ 24-26 C° • เครื่องส่งลมเย็น ควรมีการทำความสะอาดแผงกรองอากาศ ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวสกปรก พื้นผิวรับความร้อน จะถ่ายเทความร้อนได้ไม่ดี ทำให้น้ำเย็นที่กลับไปยังเครื่องทำ น้ำเย็นยังมีอุณหภูมิต่ำอยู่ ทำให้ประสิทธิภาพที่เครื่อง ทำน้ำเย็นต่ำลงด้วย • ทำความสะอาดคอนเดนเซอร์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นประจำและตรวจสอบอย่าให้มีวัสดุปิดขวางลม ที่ใช้ในการระบายความร้อน • พัดลมทุกตัวจะต้องทำการหล่อลื่นโดยอัดจารบีหรือหยอดน้ำมันอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลา • ตรวจสอบการรั่วของท่อลมที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึง การซ่อมแซมฉนวนท่อลมที่ฉีกขาด • ตรวจสอบหน้าต่างและประตูเข้าออกอาคารว่ามีรูรั่วทำให้อากาศร้อนภายนอกเข้าสู่อาคารหรือไม่			
(3) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพโดย เลือกใช้อุปกรณ์ชนิดประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ โครงการจะเลือกใช้หลอด LED ทั้งหมด	- พบโครงการมีการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการที่เหมาะสมสำหรับการใช้ และประหยัดพลังงาน จัดให้มีป้ายรณรงค์การใช้พลังงานภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.22** อุปกรณ์ไฟฟ้า **รูปภาพที่ 2.21** ป้ายประหยัดพลังงานน้ำ/ไฟ
(4) บุคลากร 1) อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักเรื่องการ ประหยัดพลังงานเป็นประจำสม่ำเสมอ	- โครงการได้ติดป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า/น้ำ ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และมีการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานภายในโครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.21** ป้ายประหยัดพลังงานน้ำ/ไฟ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
2) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเปิด-ปิดไฟในจุดที่ หมดความจำเป็นในการใช้งาน เป็นประจำทุกวัน 3) จัดเจ้าหน้าที่ให้หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะหลอดไฟจะทำให้ แสงสว่างลดน้อยลง			

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1. ทรัพยากรกายภาพ **1.1 สภาพภูมิประเทศ** - ไม่มีมาตรการที่กำหนด	- ไม่มีมาตรการที่กำหนด	-	-
1.2 ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว - ไม่มีมาตรการที่กำหนด	- ไม่มีมาตรการที่กำหนด	-	-
1.3 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน - ไม่มีมาตรการที่กำหนด	- ไม่มีมาตรการที่กำหนด	-	-
1.4 คุณภาพอากาศ - ไม่มีมาตรการที่กำหนด	- ไม่มีมาตรการที่กำหนด	-	-
1.5 เสียง - ไม่มีมาตรการที่กำหนด	- ไม่มีมาตรการที่กำหนด	-	-
1.6 คุณภาพน้ำ (1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย ดัชนีที่ทำการตรวจวัดอย่างน้อย คือ pH, บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), น้ำมัน และไขมัน (Fal Oil & Grease), ทีเคเอ็น (TKN) และ Faecal Coliform บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียเข้าก่อนระบบบำบัดน้ำเสีย จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อพักน้ำสุดท้ายภายในโครงการโดยมีระยะความถี่ในการตรวจวัดทุก เดือนตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ (2) สูบตะกอนบริเวณส่วน ตกตะกอนถังบำบัดน้ำเสีย กำหนดให้มีการสูบตะกอนทุก 1 ปี	- พบโครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัดตามมาตรการ โดยมีห้องปฏิบัติการเอกชนเข้ามาดำเนินการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด โดยมีดัชนี pH, บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), น้ำมัน และไขมัน (Fal Oil & Grease), ทีเคเอ็น (TKN) Total Coliform Bacteria และ Faecal Coliform Bacteria ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - โครงการคอยตรวจสอบปริมาณกากตะกอนภายในบ่อเกรอะเป็นประจำสม่ำเสมอ และหากมีปริมาณมาก ทางโครงการดำเนินการสูบตะกอนทันที	แต่ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2569 ทางโครงการไม่ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบเนื่องจากอยู่ในระหว่างจัดหาบริษัทฯ เข้ามาดำเนินการตรวจวิเคราะห์ -	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2 **เอกสารแนบที่ 8** ใบเสร็จมูลฝอย/การสูบตะกอน

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
2. ทรัพยากรชีวภาพ **2.1 นิเวศวิทยาทางบก** - ไม่มีมาตรการที่กำหนด	- ไม่มีมาตรการที่กำหนด	-	-
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ - ไม่มีมาตรการที่กำหนด	- ไม่มีมาตรการที่กำหนด	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ **3.1 การใช้ไฟฟ้า** (1) ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ (2) ตรวจสอบสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้าภายในโครงการเป็นประจำ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าปีละ 1 ครั้ง หากเกิดการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที	-	**รูปภาพที่ 2.61** การตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่วนกลาง **รูปภาพที่ 2.61** การตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่วนกลาง **เอกสารแนบที่ 6** รายงานการตรวจสอบระบบระบบไฟฟ้า
3.2 การใช้น้ำ (1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำในถัง สำรองน้ำใช้ทุก 6 เดือน โดยพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด อย่างน้อยต้องประกอบด้วย โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอสเชอริเชียโคไลสตาฟิโล ค็อกคัส ออเรียส คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำ บริโภค ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3470 (พ.ศ.2549) ออกความตามในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	- พบโครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ตามมาตรการ โดยมีห้องปฏิบัติการเอกชนเข้ามาดำเนินการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยมีดัชนี โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอสเชอริเชียโคไลสตาฟิโล ค็อกคัส ออเรียส คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์น้ำใช้ เนื่องจากมีแผนดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
3.3 การระบายน้ำ - ไม่มีมาตรการที่กำหนด	- ไม่มีมาตรการที่กำหนด	-	-
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอยของแต่ละชั้น	- พบโครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและ	-	**รูปภาพที่ 2.59** การล้าง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกวัน ตลอดช่วงดำเนินการ	ล้างทำความสะอาดถังขยะและห้องพักมูลฝอยทุกครั้งหลังมีการเก็บขนขยะ เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอด		ห้องพักขยะรวม
(2) ตรวจสอบการตกค้าง มูลฝอยภายในอาคารโครงการ ทุกวันตลอดช่วงดำเนินการ	- พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและรวบรวมขยะจากจุดต่างๆ ภายในโครงการ เป็นประจำทุกวัน เพื่อรวบรวมไปไว้ยังห้องพักขยะรวม ก่อนจะมีการเก็บขนขยะ	-	**รูปภาพที่ 2.59** การล้างห้องพักขยะรวม
(3) ทำความสะอาดที่พักมูลฝอยทุกชั้นทุกวันตลอดช่วงดำเนินการ	- พบโครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและล้างทำความสะอาดถังขยะและห้องพักมูลฝอยทุกครั้งหลังมีการเก็บขนขยะ เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอด	-	**รูปภาพที่ 2.59** การล้างห้องพักขยะรวม
(4) ทำความสะอาด ห้องพักมูลฝอยรวมและถนน ภายในโครงการทุกครั้ง ภายหลังการเก็บขนมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบล กมลาตลอดช่วงดำเนินการ	- พบโครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและล้างทำความสะอาดถังขยะและห้องพักมูลฝอยทุกครั้งหลังมีการเก็บขนขยะ เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอด	-	**รูปภาพที่ 2.59** การล้างห้องพักขยะรวม
(5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ประสานงานกับบริษัทเอกชนที่ มีใบอนุญาตทำการเก็บขยะ มูลฝอยจากองค์การบริหาร ส่วนตำบลกมลากรณีที่มี ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	- โครงการได้ว่าจ้างรถเก็บขนมูลฝอยเอกชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากเทศบาลเข้ามาเก็บขนมูลฝอย โดยดำเนินการเก็บขนทุกวัน เพื่อป้องกันกลิ่นและขยะตกค้าง	-	**เอกสารแนบที่ 8** ใบเสร็จมูลฝอย/การสูบตะกอน
3.5 การคมนาคม			
(1) ตรวจสอบสภาพป้าย สัญญาณจราจรต่างๆ ให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ	- โครงการมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ห้ามจอดรถให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดระยะเวาดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มองเห็นได้ชัดเจน	-	**รูปภาพที่ 2.16** ป้าย/สัญลักษณ์จราจร
(2) ตรวจสอบสภาพความคล่องตัวในการเดินรถบริเวณทางเข้า-ออก และถนนภายในโครงการ (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการได้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกการจราจรในการเข้า-ออก บริเวณพื้นที่โครงการ	-	**รูปภาพที่ 2.9** เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
3.6 การใช้ที่ดิน			
- ไม่มีมาตรการที่กำหนด	- ไม่มีมาตรการที่กำหนด	-	-

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต **4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ** - ไม่มีมาตรการที่กำหนด	- ไม่มีมาตรการที่กำหนด	-	-
4.2 สาธารณสุข (1) ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลาจากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ ทุก 5 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	- พบโครงการมีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลา จากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศภายในโครงการ เพื่อการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศอนามัย ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ เนื่องจากมีแผนดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
(2) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ น้ำทิ้งก่อนการบำบัดและหลัง การบำบัดทุกเดือน ตลอดช่วง ดำเนินการ	- พบโครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัดตามมาตรการ โดยมีห้องปฏิบัติการเอกชนเข้ามาดำเนินการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด โดยมีดัชนี pH, บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), น้ำมัน และไขมัน (Fal Oil & Grease), ทีเคเอ็น (TKN) Total Coliform Bacteria และ Faecal Coliform ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	แต่ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2569 ทางโครงการไม่ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบ เนื่องจากอยู่ในระหว่างจัดหาบริษัทฯ เข้ามาดำเนินการตรวจวิเคราะห์	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
(3) ทำความสะอาด ห้องพักมูลฝอยของโครงการ ทุกครั้งภายหลังจากการเก็บ ขนของรถเก็บขนมูลฝอย	- พบโครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและล้างทำความสะอาดถังขยะและห้องพักมูลฝอยทุกครั้งหลังมีการเก็บขนขยะ เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอด	-	**รูปภาพที่ 2.59** การล้างห้องพักขยะรวม
(4) ตรวจสอบการตกค้าง ของมูลฝอยภายในพื้นที่ โครงการทุกวัน	- พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและรวบรวมขยะจากจุดต่างๆ ภายในโครงการ เป็นประจำทุกวัน เพื่อรวบรวมไปไว้ยังห้องพักขยะรวม ก่อนจะมีการเก็บขนขยะ	-	**เอกสารแนบที่ 8** ใบเสร็จมูลฝอย/การสูบตะกอน
(5) มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ใน			

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
หัวข้อชนิดของ โรคและความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น ในช่วงเปิดดำเนินการ • จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางชีววิทยาของน้ำในสระว่ายน้ำ เดือนละ 1 ครั้ง โดยเก็บ ตัวอย่างอย่างน้อย 2 จุด ส่วน ลึกและส่วนตื้น ในขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุด และจัดทำ เป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ โดยดัชนีที่ ตรวจวัด ได้แก่ Coliform Bacteria และจุลินทรีย์กลุ่มที่ ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ Escherichiacoli, Staphylococc us aureus และ Pseudomonas aeruginosa)	- พบโครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ โดยห้องปฏิบัติการเอกชน มีดัชนี Total Coliform Bacteria และ Faecal Coliform Bacteria ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
• จัดให้มีการตรวจวัด ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนคงเหลือใน สระทุกวัน โดยตรวจวัดในขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำ และ จัดทำเป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบได้	- พบโครงการจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนคงเหลือน้ำสระว่ายน้ำทุกวัน	-	**เอกสารแนบที่ 10** บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำประจำวัน
• ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุด ต้น ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำเป็นประจำ หรือหากมีการอุดตันจะดำเนินการลอกตะกอนทันที	-	-
4.3 อาชีวอนามัยและปลอดภัย (1) ติดตามแผนการดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ตรวจสอบระบบดับเพลิงเป็น ประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีพนักงานตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพการทำของระบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน	-	-

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
(2) ตรวจติดตาม แผนปฏิบัติการฉุกเฉินโดยระบุวิธีอพยพผู้ที่อยู่ภายในอาคาร ได้หมดภายใน 1 ชั่วโมง	- พบโครงการจัดให้มีแผนฉุกเฉินสำหรับเหตุการณ์อัคคีภัย เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น	-	-
(3) ติดตามแผนการ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการป้องกันอัคคีภัยของ โครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- โครงการได้มีการซ้อมหนีภัยในกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวพร้อมกับการซ้อมอพยพหนีไฟซึ่งจะดำเนินการซ้อม ปีละ 1 ครั้ง โดยในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีภัย	ในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีภัย เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการจัดตั้งแผนในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569	-
(4) ตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำอย่าง สม่ำเสมอ โดยจะต้องมีรายการ ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ และ ช่วงเวลาการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ 1) ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ • พีเอช • คลอรีนอิสระ • คลอรีนที่รวมกับสารอื่น • ค่าความเป็นด่าง • ความกระด้าง • กรดไซยานุริก • คลอไรด์ • แอมโมเนีย • ไนเตรท • โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ทั้งหมด • ฟิคอลโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย • Escherichia coli	- พบโครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ โดยห้องปฏิบัติการเอกชน มีดัชนี Total Coliform Bacteria และ Faecal Coliform Bacteria ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนคงเหลือน้ำสระว่ายน้ำทุกวัน เพิ่มควบคุมคุณภาพ	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
• Staphylococcus aureus • Pseudomonas eruginosa ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ ทั้งหมด ตรวจวิเคราะห์ปีละ 4 ครั้ง ตลอดช่วงการดำเนินของ โครงการ (2) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ คลอรีนอิสระคงเหลือและค่าความเป็นกรด-ด่าง วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิด บริการสระว่ายน้ำ (3) ตรวจวิเคราะห์หา ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ทั้งหมดและฟิคอลโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย เดือนละ 1 ครั้ง			
4.4 สุนทรียภาพ (1) ดูแล ปรับปรุง และ ซ่อมแซมพื้นที่สีเขียวภายใน พื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่ สมบูรณ์ตลอดช่วงเปิด ดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีคนสวนคอยดูแลและรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	**รูปภาพที่ 2.51** งานดูแลสวน
4.5 สระว่ายน้ำ (1) ตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำอย่าง สม่ำเสมอ โดยจะต้องมีรายการ ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ และ ช่วงเวลาการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ 1) ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ • พีเอช • คลอรีนอิสระ • คลอรีนที่รวมกับสารอื่น • ค่าความเป็นด่าง • ความกระด้าง • กรดไซยานุริก • คลอไรด์ • แอมโมเนีย	- พบโครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ โดยห้องปฏิบัติการเอกชน มีดัชนี Total Coliform Bacteria และ Faecal Coliform Bacteria ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนคงเหลือน้ำสระว่ายน้ำทุกวัน เพิ่มควบคุมคุณภาพ	-	**เอกสารแนบที่ 4** ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
• ไนเตรท • โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ทั้งหมด • ฟิคอลโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย • Escherichia coli • Staphylococcus aureus • Pseudomonas eruginosa ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ ทั้งหมด ตรวจวิเคราะห์ปีละ 4 ครั้ง ตลอดช่วงการดำเนินของ โครงการ (4) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ คลอรีนอิสระคงเหลือและค่าความเป็นกรด-ด่าง วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิด บริการสระว่ายน้ำ (5) ตรวจวิเคราะห์หา ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ทั้งหมด และฟิคอลโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย เดือนละ 1 ครั้ง			
4.6 การประหยัด และอนุรักษ์พลังงาน (1) ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าของส่วนกลางให้มีสภาพใช้ งานได้ทุกเดือน (2) ซ่อมแซมแก้ไข เครื่องใช้ไฟฟ้าของส่วนกลาง หากเกิดการชำรุด (3) อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ตระหนักเรื่องการประหยัดพลังงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (4) ทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟทุกเดือน	- พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการเป็นประจำ หากเกิดการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที - โครงการได้ติดป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า/น้ำ ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน - พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการเป็นประจำ หากเกิดการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที	- - -	**รูปภาพที่ 2.61** การตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่วนกลาง **รูปภาพที่ 2.21** ป้ายประหยัดพลังงานน้ำ/ไฟ **รูปภาพที่ 2.61** การตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่วนกลาง

รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว

รูปภาพที่ 2.2 รั้วรอบพื้นที่โครงการ

รูปภาพที่ 2.3 ป้ายประชาสัมพันธ์กรณีแผ่นดินไหว

รูปภาพที่ 2.4 ป้ายรณรงค์รักษาพื้นที่สีเขียว

รูปภาพที่ 2.5 ป้ายจำกัดความเร็ว

รูปภาพที่ 2.6 ป้ายดับเครื่องยนต์

รูปภาพที่ 2.7 สันนูน

รูปภาพที่ 2.8 พื้นที่จอดรถ

รูปภาพที่ 2.9 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

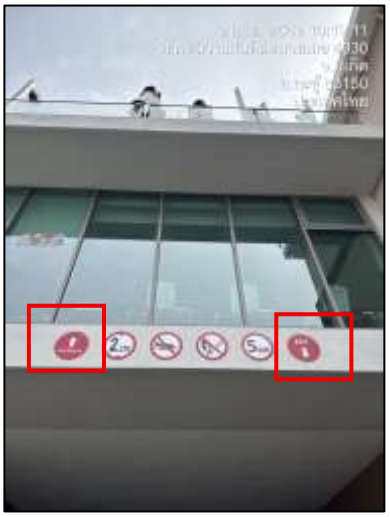

รูปภาพที่ 2.10 ป้ายแสดงทิศทางการเดินรถ

รูปภาพที่ 2.11 ทางเข้า-ออกโครงการ

รูปภาพที่ 2.12 กระจกโค้ง

รูปภาพที่ 2.13 ไฟส่องสว่างทางเข้า-ออก

รูปภาพที่ 2.14 ป้ายชื่อโครงการ

รูปภาพที่ 2.15 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

รูปภาพที่ 2.16 ป้าย/สัญลักษณ์จราจร

รูปภาพที่ 2.17 ระบบบำบัดน้ำเสีย

รูปภาพที่ 2.18 ไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการ

รูปภาพที่ 2.19 หม้อแปลงไฟฟ้า

รูปภาพที่ 2.20 เครื่องสำรองไฟฟ้า

รูปภาพที่ 2.21 ป้ายประหยัดพลังงานน้ำ/ไฟ

รูปภาพที่ 2.22 อุปกรณ์ไฟฟ้า

รูปภาพที่ 2.23 ถังเก็บน้ำสำรอง

รูปภาพที่ 2.24 ท่อระบายน้ำ

รูปภาพที่ 2.25 ตะแกรงดักขยะ

รูปภาพที่ 2.26 ห้องเครื่องสูบน้ำ

รูปภาพที่ 2.27 ห้องพักขยะรวม

รูปภาพที่ 2.28 ถังขยะภายในโครงการ

รูปภาพที่ 2.29 ถังขยะแยกประเภท

รูปภาพที่ 2.30 ป้ายรณรงค์การทิ้งขยะแยกประเภท

รูปภาพที่ 2.31 รูปแบบอาคาร

รูปภาพที่ 2.32 วิธีการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย

รูปภาพที่ 2.33 ป้ายบอกชั้น

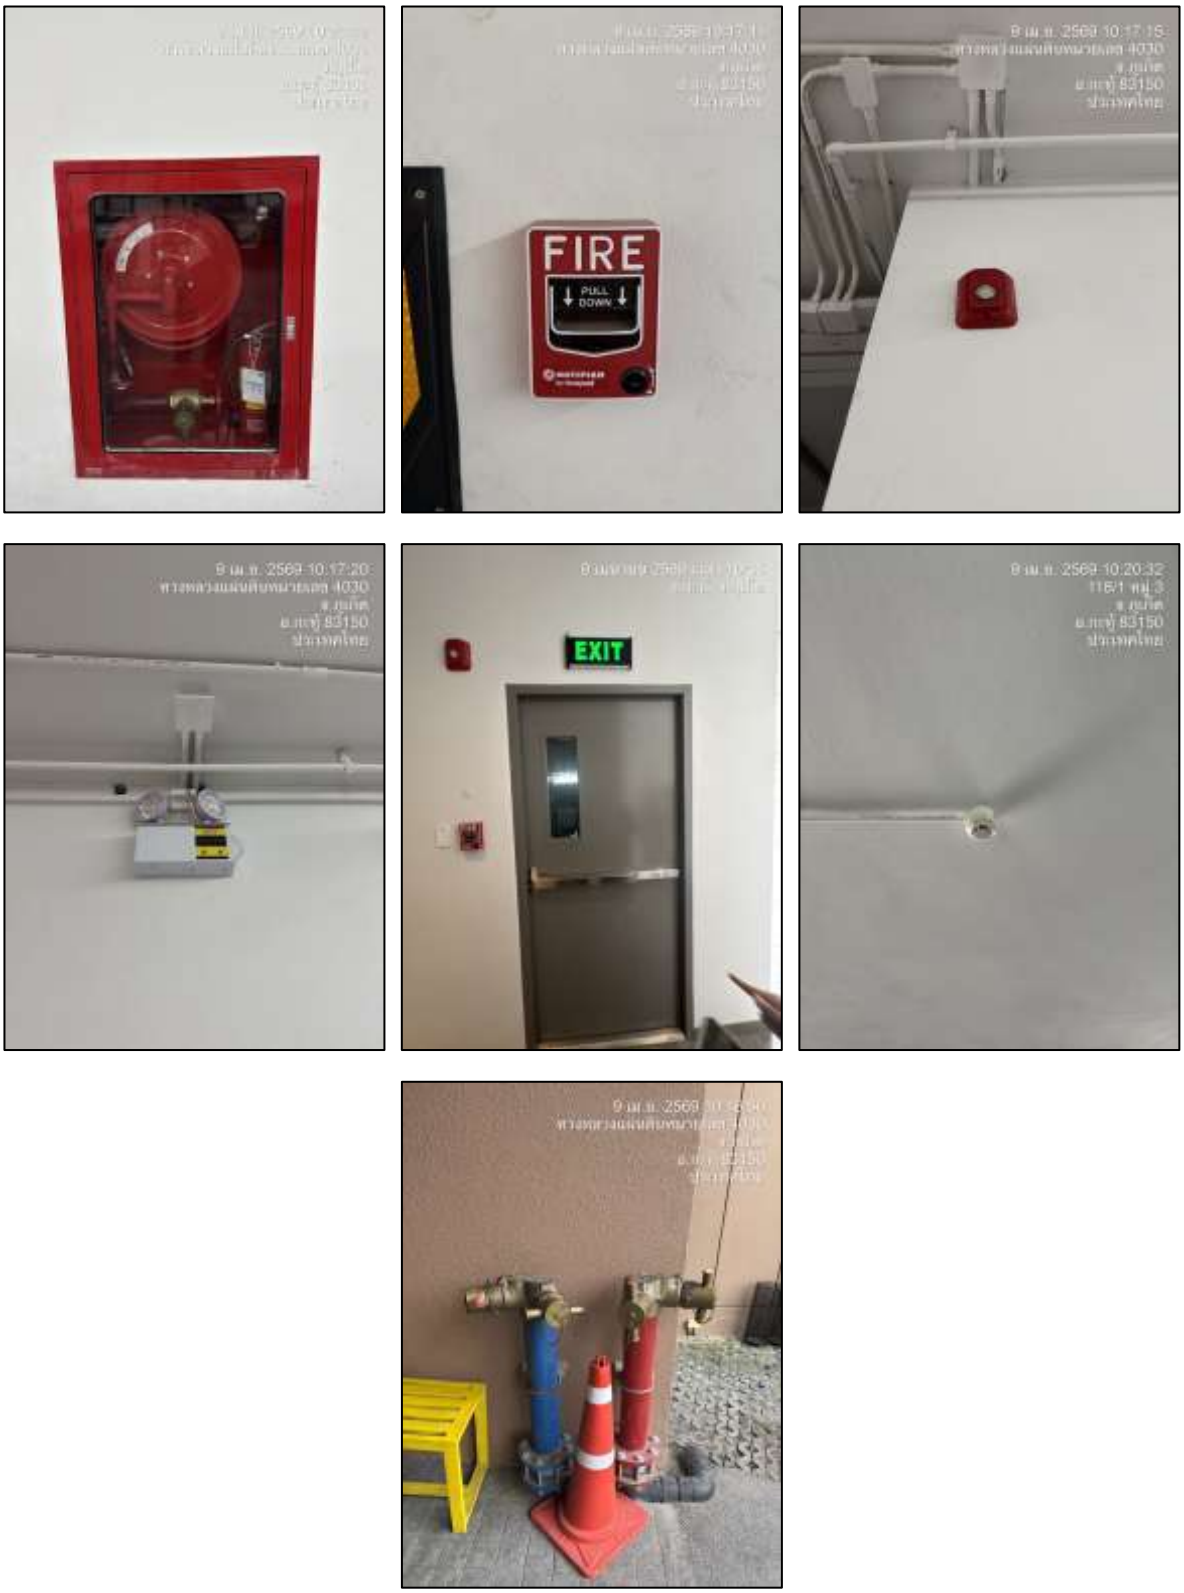

รูปภาพที่ 2.34 ระบบป้องกันอัคคีภัย

รูปภาพที่ 2.35 จุดรวมพล

รูปภาพที่ 2.36 บัตรจอดรถ VISITOR

รูปภาพที่ 2.37 การระบายอากาศธรรมชาติ

รูปภาพที่ 2.38 ป้ายรณรงค์วิธีป้องกันการเกิดโรคระบาด

รูปภาพที่ 2.39 สระว่ายน้ำ

รูปภาพที่ 2.40 รางระบายน้ำล้น

รูปภาพที่ 2.41 ป้ายบอกความลึก

รูปภาพที่ 2.42 ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ

รูปภาพที่ 2.43 อุปกรณ์ช่วยชีวิต

รูปภาพที่ 2.44 ราวกันตกบริเวณสระว่ายน้ำ

รูปภาพที่ 2.45 ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ

รูปภาพที่ 2.46 ระเบียงห้องพัก

รูปภาพที่ 2.47 เบอร์โทรฉุกเฉิน

รูปภาพที่ 2.48 กล้องวงจรปิด

รูปภาพที่ 2.49 สุขภัณฑ์

รูปภาพที่ 2.50 วิธีแนะนำการจอดรถที่ถูกต้อง

รูปภาพที่ 2.51 งานดูแลสวน

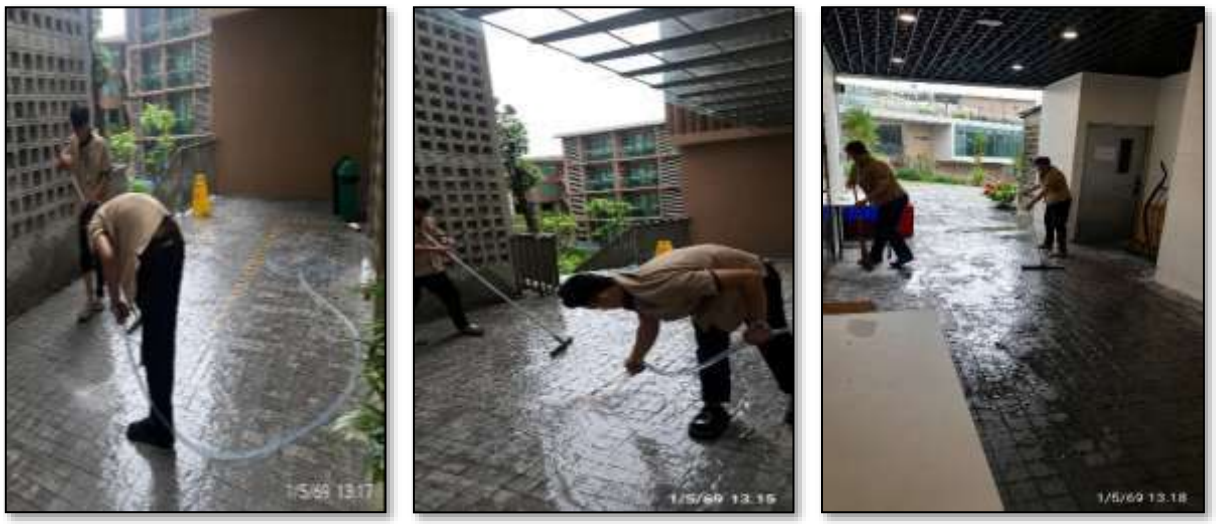

รูปภาพที่ 2.52 การฉีดล้างพื้นถนน

รูปภาพที่ 2.53 การล้างทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

รูปภาพที่ 2.54 การทำความสะอาดประจำวัน

รูปภาพที่ 2.55 การตักไขมัน

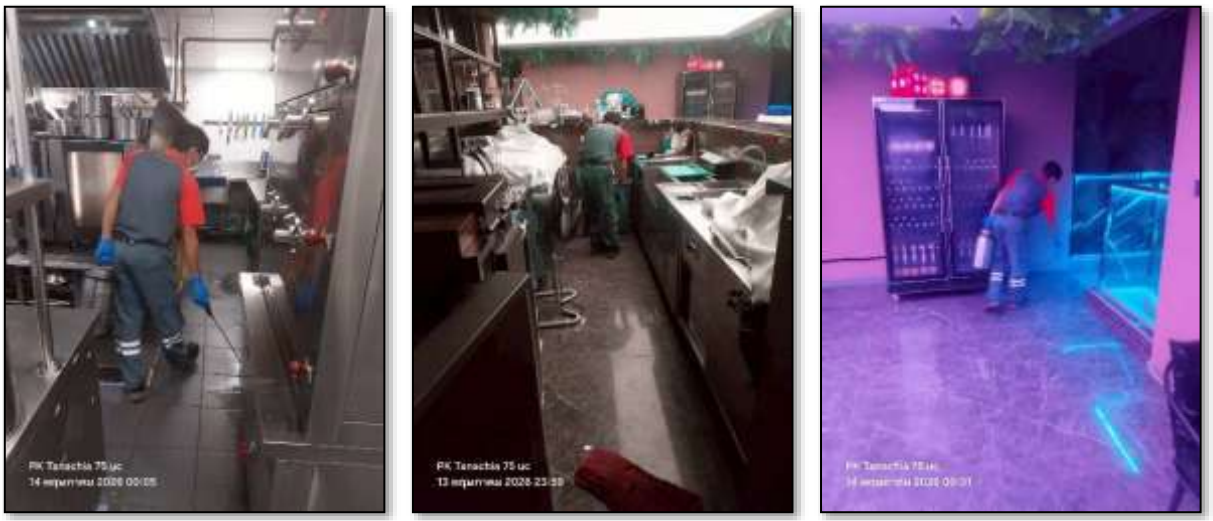

รูปภาพที่ 2.56 การฉีดพ่นแมลง

รูปภาพที่ 2.57 การตรวจสอบเส้นท่อ ก๊อกน้ำ สุขภัณฑ์ ฯลฯ

รูปภาพที่ 2.58 การตรวจสอบและล้างระบบไส้กรองน้ำใช้

รูปภาพที่ 2.59 การล้างห้องพักขยะรวม

รูปภาพที่ 2.60 การล้างเครื่องปรับอากาศ

รูปภาพที่ 2.61 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่วนกลาง

รูปภาพที่ 2.62 การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า/เครื่อง GEN

บทที่ 3
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

3.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จะดำเนินการตามวิธีมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017 และกรมโรงงานอุตสาหกรรม “มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษน้ำ” พิมพ์ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2559) โดยมีรายละเอียดวิธี การเก็บ รักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แสดงดัง**ตารางที่ 3.1**

3.2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ

การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์ให้มีลักษณะสมบัติใกล้เคียงกับแหล่งน้ำเดิมอย่างแท้จริงและไม่ถูกปนเปื้อน หรือเปลี่ยนสภาพก่อนนำไปวิเคราะห์ ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ ดังนี้

- วิธีการเก็บตัวอย่าง : Grab sampling
- จุดเก็บตัวอย่าง: น้ำเสีย; เก็บจากจุดที่ปล่อยน้ำเสียออกมาหรือที่จุดรวมน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ
- การเก็บรักษาตัวอย่าง แสดงดัง**ตารางที่ 3.1**

ตารางที่ 3.1 วิธีการเก็บ รักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

พารามิเตอร์	วิธีทดสอบ	ภาชนะบรรจุ	การเก็บรักษา
กรด-เบส (pH)	Electrometric Method part 4500-H+ B	P	ทดสอบทันที
บีโอดี (BOD)	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	P, G	แช่เย็น
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids)	Gravimetric part 2540F	P	แช่เย็น
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	Dried at 103 -105 °C part 2540D	P	แช่เย็น
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	Dried at 180 °C part 2540C	P	แช่เย็น
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org}B	P, G	เติม H_2SO_4 ให้ pH<2, แช่เย็น
ซัลไฟด์ (Sulfide)	Iodometric part 4500-S^{2-} F	P, G	แช่เย็น, เติม 2 N zinc acetate 4 drop/100 mL, เติม NaOH ให้ pH>9
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease)	Partition & Gravimetric part 5520B	G	เติม HCl ให้ pH<2, แช่เย็น
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform)	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	G	แช่เย็น
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	G	แช่เย็น
สแตฟฟิลโลค็อกคัส ออเรียส (S.aureus)	Pour Plate	G	แช่เย็น

หมายเหตุ 1. แช่เย็น หมายถึง ให้แช่ที่อุณหภูมิ 4 ± 2 °C ในที่มืด
2. ทดสอบทันที หมายถึง ให้ทดสอบภายใน 15 นาทีหลังจากเก็บตัวอย่าง
3. P คือ ขวดพลาสติก (ทำจาก Polyethylene หรือเทียบเท่า)
4. G คือ ขวดแก้ว

ตารางที่ 3.1 วิธีการเก็บ รักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ)

พารามิเตอร์	วิธีทดสอบ	ภาชนะบรรจุ	การเก็บรักษา
ความเป็นด่าง (Total Alkalinity)	Titration	P	แช่เย็น
คลอไรด์ (Chloride)	Argentometric 4500-Cl^- B	P	แช่เย็น
ตวามกระด้าง (Calcium Hardness)	EDTA Titrimetric part 2340C	P	แช่เย็น
กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid)	Photometric	P	แช่เย็น
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Nitrogen, Ammonia)	Distill & Titration	P	แช่เย็น
ไนเตรท (Nitrate)	Spectrophotometric part 4500-NO_3^- C	P	แช่เย็น
อีโคไล (Escherichia coli, Ecoli)	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	G	แช่เย็น
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (P.aeruginosa)	Membrane Filter Technique Part 9213E	G	แช่เย็น

หมายเหตุ 1. แช่เย็น หมายถึง ให้แช่ที่อุณหภูมิ 4 $\pm$ 2 °C ในที่มืด
2. ทดสอบทันที หมายถึง ให้ทดสอบภายใน 15 นาทีหลังจากเก็บตัวอย่าง
3. P คือ ขวดพลาสติก (ทำจาก Polyethylene หรือเทียบเท่า)
4. G คือ ขวดแก้ว

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 แสดงดัง**รูปภาพที่ 3.1**

รูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำ

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 แสดงดัง แบบ ตต.9

แบบ ตต. 9

รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
จัดทำรายงานโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2569
ตำแหน่งที่ตรวจวัด **น้ำออกระบบบำบัด**

ตารางที่ 3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด[1]						ค่าสูงสุด/ค่าต่ำสุด	ค่ามาตรฐาน[2]	เกณฑ์กำหนดในรายงานฯ[3]
				31-03-69	27-04-69	25-05-69	19-06-69			
pH	-			7.5	7.0	7.4	7.5	7.5/7.0	5.5-9.0	5.5-9.0
BOD	mg/L			73.0	14.5	6.5	3.1	73.0/3.1	<30	<30
Settleable Solids	mL/L			0.80	<0.10	<0.10	<0.10	0.80/<0.10	-	-
Total Suspended Solids	mg/L			54.0	6.3	17.2	5.2	54.0/6.3	<40	<40
Total Dissolved Solids	mg/L			352	322	138	250	352/138	<1,000	<1,000
Nitrogen, TKN	mg/L			86.8	9.7	3.1	5.6	86.8/3.1	<35	<35
Sulfide	mg/L			1.2	0.05	0.50	0.05	1.2/0.05	<1.0	<1.0
Fat, Oil & Grease	mg/L			16.7	0.33	<0.33	<0.33	16.7/<0.33	<20	<20
Total Coliform	MPN/100 mL			11,000	3,600	3,600	2,200	11,000/2,200	-	-
Fecal Coliform	MPN/100 mL			4,900	1,100	700	400	4,900/400	-	-

หมายเหตุ

(1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข)
(3) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	BK Lab (บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด)	
ชื่อผู้บันทึก	นายสมัครพงศ์ พงศ์สิริเดช	
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ	นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0001
	นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0002
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด		
ชื่อผู้วิเคราะห์	นายจีระศักดิ์ หมัดหมัน	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0001
	นางสาววันวิสา นวลใย	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0003
	นางสาววรรณพร ชินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0004
เบอร์โทรศัพท์	062 059 2888 และ 062 059 4888	

กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด

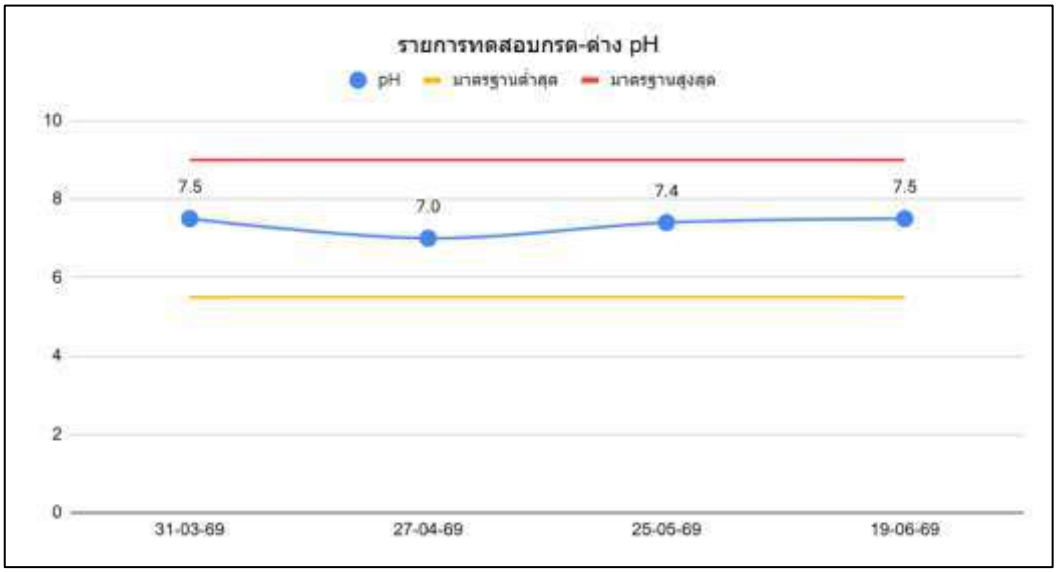

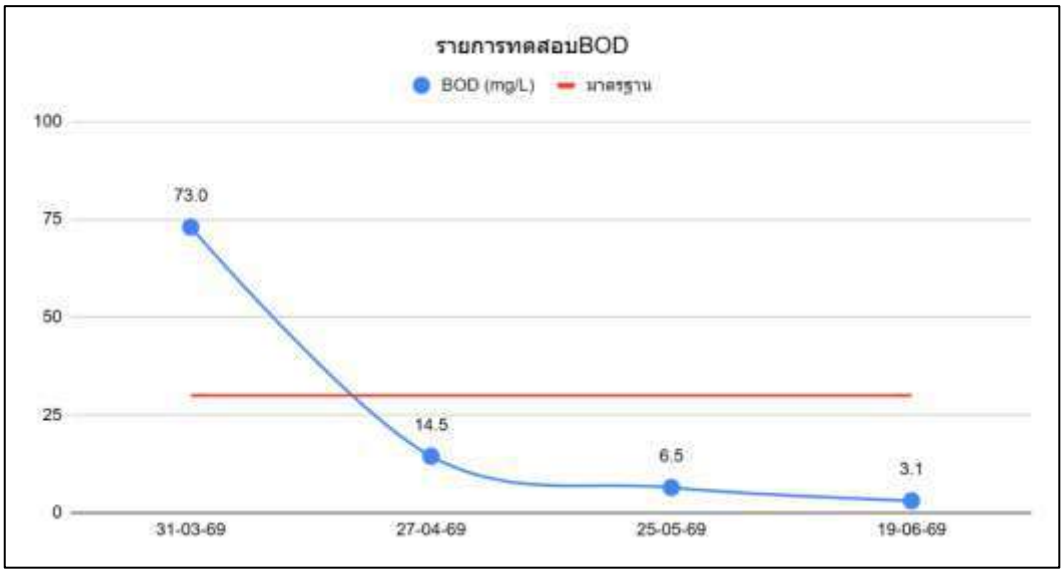

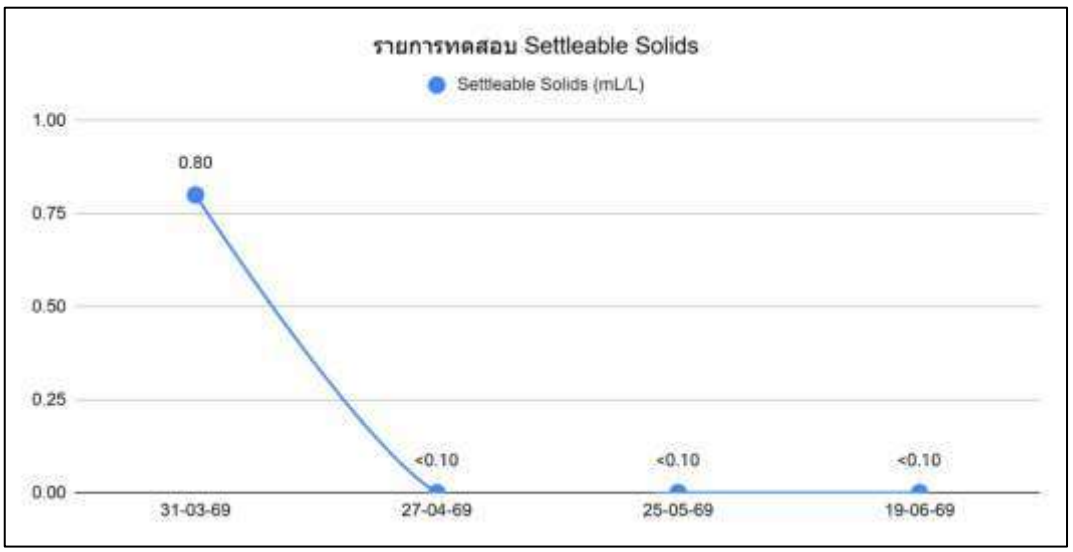

กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด (ต่อ)

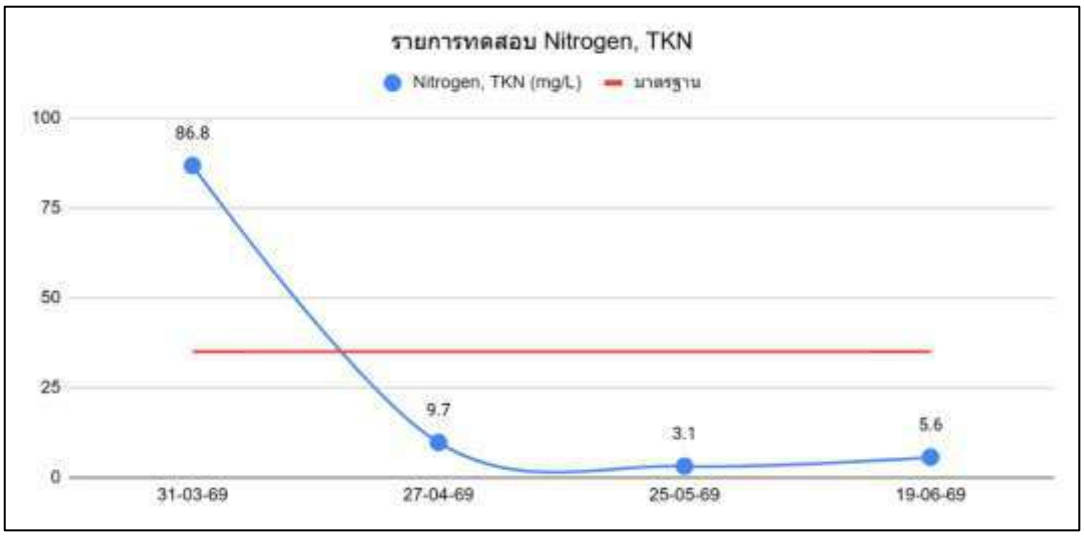

กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด (ต่อ)

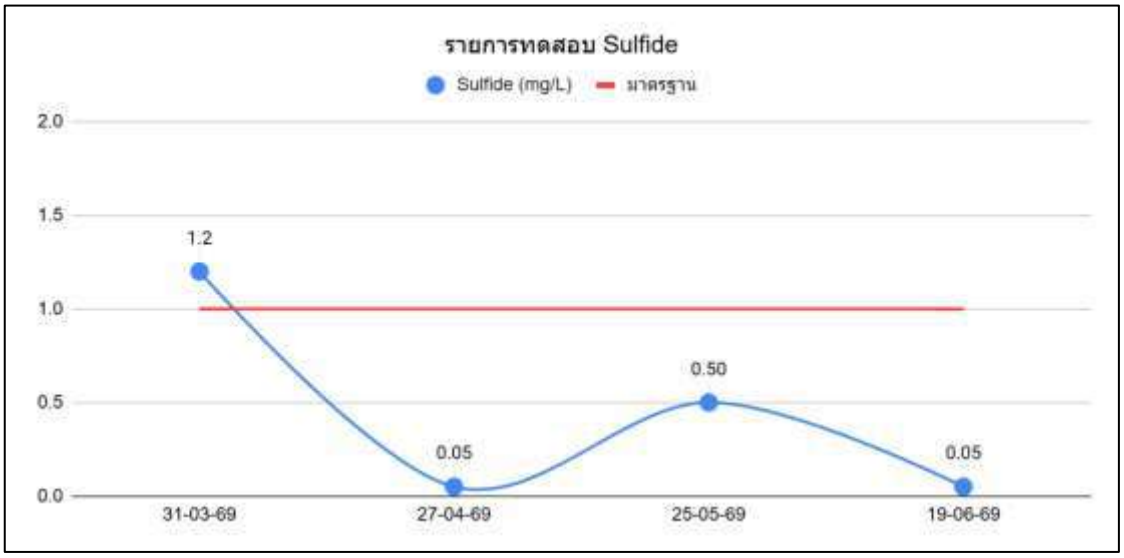

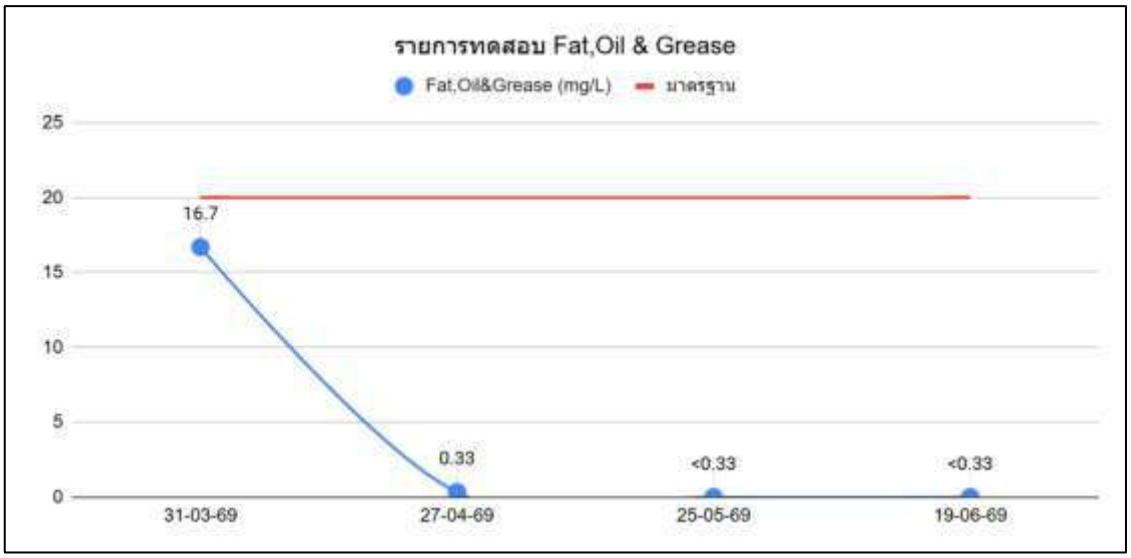

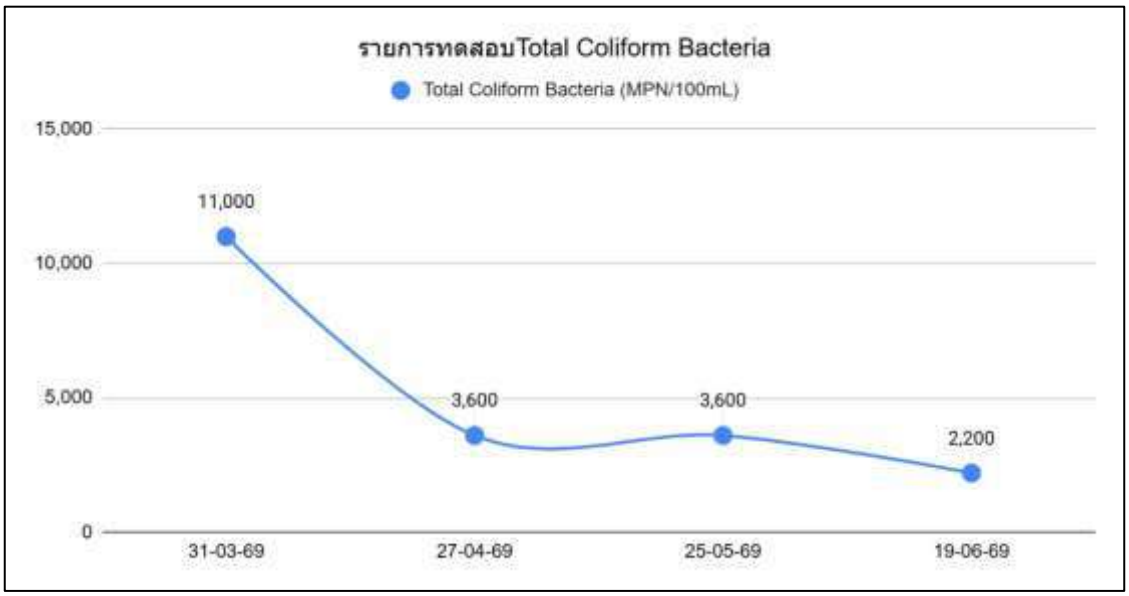

กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด (ต่อ)

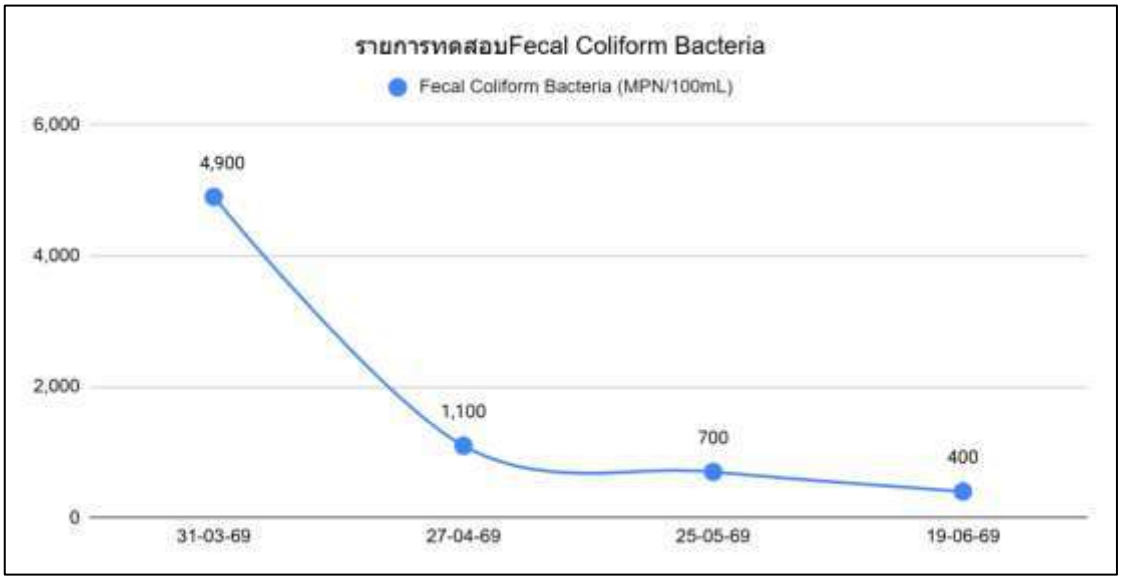

รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
จัดทำรายงานโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2569
ตำแหน่งที่ตรวจวัด **น้ำสระว่ายน้ำ**

ตารางที่ 3.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด[1]						ค่าสูงสุด/ค่าต่ำสุด	ค่ามาตรฐาน[2]	เกณฑ์กำหนดในรายงานฯ[3]
				31-03-69	27-04-69	25-05-69	19-06-69			
Total Coliform	MPN/100 mL			<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<10.0	<10.0
Fecal Coliform	MPN/100 mL			<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	ไม่พบ	ไม่พบ

หมายเหตุ

(1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
(3) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(4) <2.0 หมายถึง NOT Detected

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	BK Lab (บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด)	
ชื่อผู้บันทึก	นายสมัครพงศ์ พงศ์สิริเดช	
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ	นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0001
	นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0002
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด		
ชื่อผู้วิเคราะห์	นายจีระศักดิ์ หมัดหมัน	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0001
	นางสาววันวิสา นวลใย	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0003
	นางสาววรรณพร ชินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0004
เบอร์โทรศัพท์	062 059 2888 และ 062 059 4888	

3.3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 มีรายละเอียดดังนี้

1. คุณภาพน้ำ

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย ดัชนีที่ทำการตรวจวัดอย่างน้อย คือ pH, บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), น้ำมัน และไขมัน (Fal Oil & Grease), ทีเคเอ็น (TKN) และ Faecal Coliform บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียเข้าก่อนระบบบำบัดน้ำเสีย จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อพักน้ำสุดท้ายภายในโครงการโดยมีระยะความถี่ในการตรวจวัดทุก เดือนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัดตามมาตรการ โดยมีห้องปฏิบัติการเอกชนเข้ามาดำเนินการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด โดยมีดัชนี pH, บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), น้ำมัน และไขมัน (Fal Oil & Grease), ทีเคเอ็น (TKN) Total Coliform Bacteria และ Faecal Coliform Bacteria ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ภาพถ่ายการเข้าเก็บตัวอย่างน้ำ แสดง**รูปภาพที่ 3.1**

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียออกระบบบำบัดของโครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ กับเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด พบว่า pH, บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), น้ำมัน และไขมัน (Fal Oil & Grease), ทีเคเอ็น (TKN) **ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด** ยกเว้น ค่าบีโอดี (BOD) ค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) ค่าทีเคเอ็น (TKN) และซัลไฟด์ (Sulfide) ในเดือนมีนาคม 2569 **ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด** อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนอกจากนี้ พบว่า มีแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟีคัลโคลิฟอร์ม (Faecal Coliform Bacteria) **ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด** ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินกว่า 5,000 เอ็ม พี เอ็น./100 มิลลิลิตร อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

(2) มาตรการกำหนดให้มีการสูบตะกอนบริเวณส่วน ตกตะกอนถังบำบัดน้ำเสีย กำหนดให้มีการสูบตะกอนทุก 1 ปี

โครงการคอยตรวจสอบปริมาณกากตะกอนภายในบ่อเกรอะเป็นประจำสม่ำเสมอ และหากมีปริมาณมาก ทางโครงการดำเนินการสูบตะกอนทันที

2. การใช้น้ำ

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำในถัง สำรองน้ำใช้ทุก 6 เดือน โดยพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด อย่างน้อยต้องประกอบด้วย โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอสเชอริเชียโคไลสตาฟิโล ค็อกคัส ออเรียส คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำ บริโภค ตามประกาศกระทรวง อุตสาหกรรมฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) ออกความตามใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ตามมาตรการ โดยมีห้องปฏิบัติการเอกชนเข้ามาดำเนินการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยมีดัชนี โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอสเชอริเชียโคไลสตาฟิโล ค็อกคัส ออเรียส คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

3. การจัดการขยะมูลฝอย

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอยของแต่ละชั้น และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกวัน ตลอดช่วงดำเนินการ

โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและล้างทำความสะอาดถังขยะและห้องพักมูลฝอยทุกครั้งหลังมีการเก็บขนขยะ เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอด

(2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการตกค้าง มูลฝอยภายในอาคารโครงการ ทุกวันตลอดช่วงดำเนินการ

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและรวบรวมขยะจากจุดต่างๆ ภายในโครงการ เป็นประจำทุกวัน เพื่อรวบรวมไปไว้ยังห้องพักขยะรวม ก่อนจะมีการเก็บขนขยะ

(3) มาตรการกำหนดให้มีการทำความสะอาดที่พักมูลฝอยทุกชั้นทุกวันตลอดช่วง ดำเนินการ

(4) มาตรการกำหนดให้มีการทำความสะอาด ห้องพักมูลฝอยรวมและถนน ภายในโครงการทุกครั้ง ภายหลังการเก็บขนมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบล กมลาตลอดช่วงดำเนินการ

โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและล้างทำความสะอาดถังขยะและห้องพักมูลฝอยทุกครั้งหลังมีการเก็บขนขยะ เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอด

(5) มาตรการกำหนดให้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ประสานงานกับบริษัทเอกชนที่ มีใบอนุญาตทำการเก็บขยะ มูลฝอยจากองค์การบริหาร ส่วนตำบลกมลากรณีที่มี ปริมาณมูลฝอยตกค้าง

โครงการได้ว่าจ้างรถเก็บขนมูลฝอยเอกชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากเทศบาลเข้ามาเก็บขนมูลฝอย โดยดำเนินการเก็บขนทุกวัน เพื่อป้องกันกลิ่นและขยะตกค้าง

4. การคมนาคม

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพป้าย สัญญาณจราจรต่างๆ ให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ

โครงการมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ห้ามจอดรถให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดระยะเวาดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มองเห็นได้ชัดเจน

(2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพความคล่องตัวในการเดินรถบริเวณ ทางเข้า-ออก และถนนภายในโครงการ

(3) มาตรการกำหนดให้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

โครงการได้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกการจราจรในการเข้า-ออก บริเวณพื้นที่โครงการ

5. สาธารณสุข

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลาจากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ ทุก 5 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ

พบโครงการมีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลา จากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศภายในโครงการ เพื่อการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศอนามัย ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ น้ำทิ้งก่อนการบำบัดและหลัง การบำบัดทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ

พบโครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัดตามมาตรการ โดยมีห้องปฏิบัติการเอกชนเข้ามาดำเนินการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด โดยมีดัชนี pH, บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), น้ำมัน และไขมัน (Fal Oil & Grease), ทีเคเอ็น (TKN) Total Coliform Bacteria และ Faecal Coliform ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(3) มาตรการกำหนดให้มีการทำความสะอาด ห้องพักมูลฝอยของโครงการ ทุกครั้งภายหลังจากการเก็บ ขนของรถเก็บขนมูลฝอย

พบโครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและล้างทำความสะอาดถังขยะและห้องพักมูลฝอยทุกครั้งหลังมีการเก็บขนขยะ เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอด

(4) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการตกค้าง ของมูลฝอยภายในพื้นที่ โครงการทุกวัน

พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและรวบรวมขยะจากจุดต่างๆ ภายในโครงการ เป็นประจำทุกวัน เพื่อรวบรวมไปไว้ยังห้องพักขยะรวม ก่อนจะมีการเก็บขนขยะ

(5) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางชีววิทยาของน้ำในสระว่ายน้ำ เดือนละ 1 ครั้ง โดยเก็บตัวอย่าง อย่างน้อย 2 จุด ส่วน ลึกและส่วนตื้น ในขณะที่มีผู้ใช้ สระว่ายน้ำมากที่สุด และจัดทำ เป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ โดยดัชนีที่ ตรวจวัด ได้แก่ Coliform Bacteria และจุลินทรีย์กลุ่มที่ ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ Escherichiacoli, Staphylococc us aureus และPseudomonas aeruginosa)

พบโครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ โดยห้องปฏิบัติการเอกชน มีดัชนี Total Coliform Bacteria และ Faecal Coliform Bacteria ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(6) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัด ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนคงเหลือใน สระทุกวัน โดยตรวจวัดใน ขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำ และ จัดทำเป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบได้

พบโครงการจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนคงเหลือน้ำสระว่ายน้ำทุกวัน

(7) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำ ทุกเดือน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุด ตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ

โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำเป็นประจำ หรือหากมีการอุดตันจะดำเนินการลอกตะกอนทันที

6. อาชีวอนามัยและปลอดภัย

(1) มาตรการกำหนดให้มีการติดตามแผนการดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ตรวจสอบระบบดับเพลิงเป็น ประจำทุกเดือนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

โครงการจัดให้มีพนักงานตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพการทำของระบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน

(2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจติดตาม แผนปฏิบัติการฉุกเฉินโดยระบุวิธีอพยพผู้ที่อยู่ภายในอาคาร ได้หมดภายใน 1 ชั่วโมง

พบโครงการจัดให้มีแผนฉุกเฉินสำหรับเหตุการณ์อัคคีภัย เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

(3) มาตรการกำหนดให้มีการติดตามแผนการ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการป้องกันอัคคีภัยของ โครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

โครงการได้มีการซ้อมหนีภัยในกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวพร้อมกับการซ้อมอพยพหนีไฟซึ่งจะดำเนินการซ้อม ปีละ 1 ครั้ง โดยในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีภัย

(4) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำอย่าง สม่ำเสมอ โดยจะต้องมีรายการ ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ และ ช่วงเวลาการตรวจวิเคราะห์

พบโครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ โดยห้องปฏิบัติการเอกชน มีดัชนี Total Coliform Bacteria และ Faecal Coliform Bacteria ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนคงเหลือน้ำสระว่ายน้ำทุกวัน เพิ่มควบคุมคุณภาพ

7. สุนทรียภาพ

(1) มาตรการกำหนดให้มีการดูแล ปรับปรุง และ ซ่อมแซมพื้นที่สีเขียวภายใน พื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดช่วงเปิด ดำเนินการ

โครงการจัดให้มีคนสวนคอยดูแลและรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

8. สระว่ายน้ำ

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำอย่าง สม่ำเสมอ โดยจะต้องมีรายการ ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ และ ช่วงเวลาการตรวจวิเคราะห์

พบโครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ โดยห้องปฏิบัติการเอกชน มีดัชนี Total Coliform Bacteria และ Faecal Coliform Bacteria ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนคงเหลือน้ำสระว่ายน้ำทุกวัน เพิ่มควบคุมคุณภาพ

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ พบว่า โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) **<u>มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด</u>** อ้างอิงตาม เกณฑ์กำหนดตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

9. การประหยัด และอนุรักษ์พลังงาน

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าของส่วนกลางให้มีสภาพใช้งานได้ทุกเดือน

(2) มาตรการกำหนดให้มีการซ่อมแซมแก้ไข เครื่องใช้ไฟฟ้าของส่วนกลาง หากเกิดการชำรุด

พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการเป็นประจำ หากเกิดการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที

(3) มาตรการกำหนดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ตระหนักเรื่องการประหยัดพลังงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

โครงการได้ติดป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า/น้ำ ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

(4) มาตรการกำหนดให้มีการทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟทุกเดือน

พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการเป็นประจำ หากเกิดการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที

บทที่ 4
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 สามารถจำแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ 1. มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ 2. มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่มีประสิทธิภาพ 3. มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ และ 4. มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

โดยโครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดได้โดย**ส่วนใหญ่**

1. **มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่มีประสิทธิภาพ**

คุณภาพน้ำ

- โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัดตามมาตรการ โดยมีห้องปฏิบัติการเอกชนเข้ามาดำเนินการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด โดยมีดัชนี pH, บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), น้ำมัน และไขมัน (Fal Oil & Grease), ทีเคเอ็น (TKN) Total Coliform Bacteria และ Faecal Coliform Bacteria ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ แต่ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2569 ทางโครงการไม่ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบ เนื่องจากอยู่ในระหว่างจัดหาบริษัทฯ เข้ามาดำเนินการตรวจวิเคราะห์

มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ

การใช้น้ำ

- โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ตามมาตรการ โดยมีห้องปฏิบัติการเอกชนเข้ามาดำเนินการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยมีดัชนี โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอสเชอริเชียโคไลสตาฟิโล ค็อกคัส ออเรียส คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์น้ำใช้ เนื่องจากมีแผนดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569

สาธารณสุข

- พบโครงการมีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลา จากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศภายในโครงการ เพื่อการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศอนามัย ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ เนื่องจากมีแผนดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569

อาชีวอนามัยและปลอดภัย

- โครงการได้มีการซ้อมหนีภัยในกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวพร้อมกับการซ้อมอพยพหนีไฟซึ่งจะดำเนินการซ้อม ปีละ 1 ครั้ง โดยในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีภัย ในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีภัย เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการจัดตั้งแผนในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการโครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. **คุณภาพน้ำ**

(1) โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัดตามมาตรการ โดยมีห้องปฏิบัติการเอกชนเข้ามาดำเนินการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด โดยมีดัชนี pH, บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), น้ำมัน และไขมัน (Fal Oil & Grease), ทีเคเอ็น (TKN) Total Coliform Bacteria และ Faecal Coliform Bacteria ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ภาพถ่ายการเข้าเก็บตัวอย่างน้ำแสดง**รูปภาพที่ 3.1**

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียออกระบบบำบัดของโครงการ อาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ กับเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด พบว่า pH, บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), น้ำมันและไขมัน (Fal Oil & Grease), ทีเคเอ็น (TKN) **ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด** ยกเว้น ค่าบีโอดี (BOD) ค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) ค่าทีเคเอ็น (TKN) และซัลไฟด์ (Sulfide) ในเดือนมีนาคม 2569 **ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด** อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนอกจากนี้ พบว่า มีแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟีคัลโคลิฟอร์ม (Faecal Coliform Bacteria) **ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด** ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินกว่า 5,000 เอ็ม พี เอ็น./100 มิลลิลิตร อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

(2) โครงการคอยตรวจสอบปริมาณกากตะกอนภายในบ่อเกรอะเป็นประจำสม่ำเสมอ และหากมีปริมาณมากทางโครงการดำเนินการสูบตะกอนทันที

2. การใช้น้ำ

(1) โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ตามมาตรการ โดยมีห้องปฏิบัติการเอกชนเข้ามาดำเนินการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยมีดัชนี โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอสเชอริเชียโคไลสตาฟิโล ค็อกคัส ออเรียส คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

3. การจัดการขยะมูลฝอย

(1) โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและล้างทำความสะอาดถังขยะและห้องพักมูลฝอยทุกครั้งหลังมีการเก็บขนขยะ เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอด

(2) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและรวบรวมขยะจากจุดต่างๆ ภายในโครงการ เป็นประจำทุกวัน เพื่อรวบรวมไปไว้ยังห้องพักขยะรวม ก่อนจะมีการเก็บขนขยะ

(3) โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและล้างทำความสะอาดถังขยะและห้องพักมูลฝอยทุกครั้งหลังมีการเก็บขนขยะ เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอด

(4) โครงการได้ว่าจ้างรถเก็บขนมูลฝอยเอกชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากเทศบาลเข้ามาเก็บขนมูลฝอย โดยดำเนินการเก็บขนทุกวัน เพื่อป้องกันกลิ่นและขยะตกค้าง

4. การคมนาคม

(1) โครงการมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ห้ามจอดรถให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดระยะเวาดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มองเห็นได้ชัดเจน

(2) โครงการได้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกการจราจรในการเข้า-ออก บริเวณพื้นที่โครงการ

5. สาธารณสุข

(1) พบโครงการมีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลา จากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศภายในโครงการ เพื่อการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศอนามัย ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(2) พบโครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัดตามมาตรการ โดยมีห้องปฏิบัติการเอกชนเข้ามาดำเนินการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด โดยมีดัชนี pH, บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), น้ำมัน และไขมัน (Fal Oil & Grease), ทีเคเอ็น (TKN) Total Coliform Bacteria และ Faecal Coliform ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(3) พบโครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและล้างทำความสะอาดถังขยะและห้องพักมูลฝอยทุกครั้งหลังมีการเก็บขนขยะ เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอด

(4) พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและรวบรวมขยะจากจุดต่างๆ ภายในโครงการ เป็นประจำทุกวัน เพื่อรวบรวมไปไว้ยังห้องพักขยะรวม ก่อนจะมีการเก็บขนขยะ

(5) โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ โดยห้องปฏิบัติการเอกชน มีดัชนี Total Coliform Bacteria และ Faecal Coliform Bacteria ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(6) พบโครงการจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนคงเหลือน้ำสระว่ายน้ำทุกวัน

(7) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำเป็นประจำ หรือหากมีการอุดตันจะดำเนินการลอกตะกอนทันที

6. อาชีวอนามัยและปลอดภัย

(1) โครงการจัดให้มีพนักงานตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพการทำของระบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน

(2) พบโครงการจัดให้มีแผนฉุกเฉินสำหรับเหตุการณ์อัคคีภัย เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

(3) โครงการได้มีการซ้อมหนีภัยในกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวพร้อมกับการซ้อมอพยพหนีไฟซึ่งจะดำเนินการซ้อม ปีละ 1 ครั้ง โดยในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีภัย

(4) พบโครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ โดยห้องปฏิบัติการเอกชน มีดัชนี Total Coliform Bacteria และ Faecal Coliform Bacteria ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนคงเหลือน้ำสระว่ายน้ำทุกวัน เพิ่มควบคุมคุณภาพ

7. สุนทรียภาพ

(1) โครงการจัดให้มีคนสวนคอยดูแลและรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

8. สระว่ายน้ำ

(1) พบโครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ โดยห้องปฏิบัติการเอกชน มีดัชนี Total Coliform Bacteria และ Faecal Coliform Bacteria ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนคงเหลือน้ำสระว่ายน้ำทุกวัน เพิ่มควบคุมคุณภาพ

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ พบว่า โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) **มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด** อ้างอิงตาม เกณฑ์กำหนดตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

9. การประหยัด และอนุรักษ์พลังงาน

(1) พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการเป็นประจำ หากเกิดการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที

(2) โครงการได้ติดป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า/น้ำ ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

(3) พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการเป็นประจำ หากเกิดการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที

เอกสารแนบ

เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
เอกสารแนบที่ 5 รายงานการตรวจสอบระบบและบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
เอกสารแนบที่ 6 รายงานการตรวจสอบระบบระบบไฟฟ้า
เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำและไฟฟ้า
เอกสารแนบที่ 8 ใบเสร็จมูลฝอย/การสูบตะกอน
เอกสารแนบที่ 9 ใบเสร็จ/รายงานการฉีดพ่นแมลง
เอกสารแนบที่ 10 บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำประจำวัน
เอกสารแนบที่ 11 รายงานการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

แบบ กมช./ส.ล ๒
Form ISC/TIS 2

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน

(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้

(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่

(Address)

๕๙/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

(59/386 Moo 4, Kathu, Kamu, Phuket)

ได้รับการรับรองความสามารถ

(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๓

(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) ISO/IEC 17025: 2017)

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๙๐

(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้รับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th

(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(Issue date 3 March B.E. 2566 (2023))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

513627e

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ilac-MRA

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ (Laboratory Name)	บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (BK NATURE TAURUS CO., LTD.)					
หมายเลขการรับรองที่ (Accreditation No.)	ทดสอบ 0590 (Testing 0590)					
ฉบับที่ 02 (Issue No.)	ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (Valid from)	(20 February B.E. 2566 (2023))		ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 (Until)	(10 November B.E. 2570 (2027))	
สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status)	☑ ถาวร (Permanent)	☐ นอกสถานที่ (Site)	☐ ชั่วคราว (Temporary)	☐ เคลื่อนที่ (Mobile)	☐ หลายสถานที่ (Multisite)	

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field)		
1. น้ำและน้ำเสีย (Water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017. and part 4500 H+ B
	- Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D
	- Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 C
2. น้ำ (Water)	- Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3500-Fe B

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23 LB0141)

ฉบับที่ 02 (Issue No.) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023)) ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 (Until) (10 November B.E. 2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ ชั่วคราว (Temporary) ☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field)		
2. น้ำ (ต่อ) (Water) (cont.)	Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-Cl⁻ B
3. น้ำเสีย (Wastewater)	- Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 C
	- Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-N_{org} B
	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-O B

ที่ อก ๐๓๓๐(๕)/ ๖๘ ๓. ๔

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ตออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๙๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๙/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-ศ-๐๐๐๑
๒) นางสาวเสาวณี บุตรสุวิย์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-ศ-๐๐๐๒
๓) นายจีระศักดิ์ หมัดหมัน	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-ศ-๐๐๐๓

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

๑) นางสาววันวิสา นวลใย	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๓
๒) นางสาววรรณพร ชินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๔
๓) นายสมัครพงศ์ พงศ์สิริเดช	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๕
๔) นางสาวจิตติมาพร เจ๊ะละหวัง	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๖
๕) นางสาวกุลสตรี บุญเชื้อ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๗
๖) นางสาวธิติมา ทองขาว	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๘
๗) นางสาวสุนิสา สังข์ศรีอิน	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๙
๘) นางสาวนุชรี ศรีรัตน์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๑๐
๙) นายนฤเทพ แก้วจำปา	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๑๑

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้ ...

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๗๒ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปัทมวรรณ ลุลุนประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๓, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๕ ต่อ ๕๒๐๓
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw3@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๔๐

ที่ อก ๐๓๓๐(๕)/ ๖๔ ลว ๙ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 8 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil and Grease	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method
8	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC. APHA, 2023.

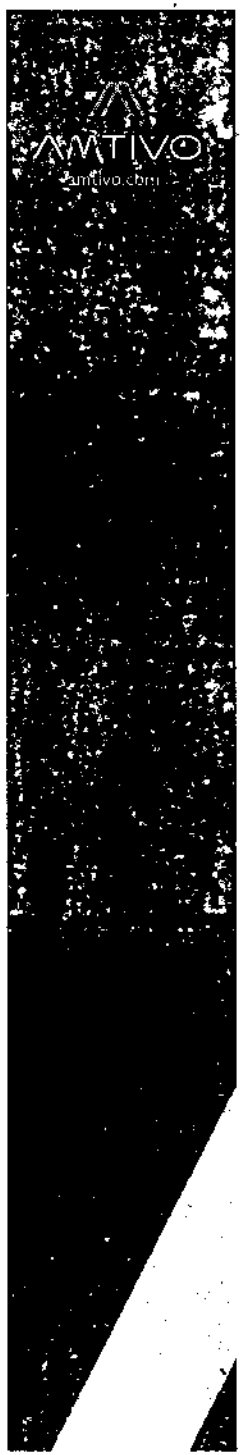

Certificate of Registration

The management system of Certificate Number **621371**

BK Nature Taurus Company Limited

59/386 Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket, Thailand, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe And Waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN) for Thailand

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.

Valid from

Initial Certification: 09 September 2019

Latest Issue: 07 September 2023

Expiry Date: 08 September 2024

Recertification Before: 08 September 2025

subject to annual assessments

Authorised by

Mike Tims

Chief Executive Officer

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS

8289

Amtivo Group Limited, 30 Tower View, Kings Hill, Kent, ME19 4UY

เอกสารแนบที่ 2

มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

"อาคาร" หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียวหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

"น้ำทิ้ง" หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคารออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคลทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจอย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

(๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน

(๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคารประเภท ก.	อาคารประเภท ข.	อาคารประเภท ค.	อาคารประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๒๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตารางเมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๓,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๓,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๘,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๖,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๓,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๖,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๓,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๓,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๓,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๓,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล		-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๓.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	
๙. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติกอลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอโดเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาห์ล (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวบ์ เฟอร์เมนเทชัน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอโดเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดค่านวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 3
หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ

ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑๒๔๙๕

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๓ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพหลโยธิน ๒
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดแพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ของบริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท โยเค เนเจอร์ จำกัด ที่ OK 024/2561 ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๒. สำเนาหนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด ที่ ภก ๐๐๓๔๒/๑๓๐๓๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุดแพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ของบริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัดต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้ บริษัท โยเค เนเจอร์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดแพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (๔๐๒๕) ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุด ๓๓๖ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน และจังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ลุ่มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดแพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ของบริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ

ที่ได้รวบรวม...

ที่ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๓ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการกำหนดแล้ว จำนวน ๓ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๓ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๓ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท โยเค เนเจอร์ จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๗๐๐ กด ๒ กด ๖๗๒๒-๖๗๒๕
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๖

[redacted]

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
4/211 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 061-8789556 / โทรสาร : 076-889400 E-mail: okpalace@hotmail.com

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 11061 รับที่ 2 ตค 2561
เวลา 10:57 น.

2 กรกฎาคม 2561

เลขที่ OK 024/2561

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดแพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) จำนวน 376 ห้องชุด ของบริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 11372 รับที่ 2 กค 2561
เวลา 14:22 น.

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนานำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
2. สำเนานำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลรัษฎา
3. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับหลัก) จำนวน 18 ฉบับ
4. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ภาคผนวก) จำนวน 18 ฉบับ
5. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับย่อ) จำนวน 18 ฉบับ
6. หนังสือแจ้งความประสงค์ในการมอบหมายรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7. หนังสือมอบอำนาจ (สำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
8. หนังสือรับรองของบริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 1 ฉบับ
9. หนังสือรับรองบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด จำนวน 1 ฉบับ
10. จดหมายนำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดแพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ของบริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย มีจำนวนห้องชุด 376 ห้องชุด มีขนาดพื้นที่ 12-2-94.40 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 20,377.60 ตารางเมตร โดยนำมาพัฒนาโครงการเพียงบางส่วนขนาดเนื้อที่ 6-2-95.20 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 10,780.80 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น จำนวน 15 อาคาร ได้แก่ อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น จำนวน 13 อาคาร และอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 2 อาคาร โดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสภาพแวดล้อมและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 12/2561 เป็นผู้จัดทำรายงาน

บัดนี้ บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดแพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ของบริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด เสร็จสมบูรณ์ จึงขอนำส่งรายงานดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

[redacted]

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 14374 รับที่ 13 กย 2561
เวลา 14:51 น.

ด่วนที่สุด
ที่ ทส ๐๐๑๔.๒/ ๑๓๐๔๖

ถนนวิศว ภก ๘๓๐๐๐

๒๒ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต โครงการอาคารชุดแพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๐๑๐.๕/๙๖๓๔ ลงวันที่ ๓๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง) จำนวน ๑ ชุด
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุดแพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) จำนวน ๔ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) จำนวนห้องชุด ๓๗๖ ห้อง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (๔๐๒๕) ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ของบริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด ให้จังหวัดภูเก็ตนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ นั้น

จังหวัดภูเก็ต ได้นำเสนอรายงานฯ และความเห็นเบื้องต้นของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ได้จัดส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมตามความเห็นเบื้องต้นของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้จังหวัดภูเก็ตนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้พิจารณารายงานฯ และเอกสาร

-๒-ชี้แจงเพิ่มเติม...

เอกสารแนบ.....ฉบับ, เล่ม
เอกสารแนบ.....ชุด CD.....แผ่น

ชี้แจงเพิ่มเติมของโครงการแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) รายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ได้จัดส่งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุดแพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ต้องยึดถือปฏิบัติมาเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินการจัดส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

[redacted]

[redacted]

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ส่วนสิ่งแวดล้อม
โทร./โทรสาร ๐-๗๖๒๑-๑๐๖๗ ต่อ ๒๓

"ภูเก็ตสามัคคี ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์"

แบบ สผ.๒

ส่งมาด้วย ๒

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ โครงการอาคารชุดแพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay)
ของบริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 376 ห้องชุด ประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น จำนวน 15 อาคาร ได้แก่ อาคาร ค.ส.ส. 4 ชั้น จำนวน 13 อาคาร และอาคาร ค.ส.ส. 2 ชั้น จำนวน 2 อาคาร จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ของบริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

[redacted]

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนจำเป็นจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

[redacted]

ตารางที่ 4 มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ) โครงการนวัตการทุ่งลานพลังงานไฮบริด (Photovoltaic) ของบริษัท นิวเวิลด์ เอดิเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด

ชุดมาตรฐานสิ่งแวดล้อม	มาตรการที่ควรพิจารณา	ข้อมูลตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
3) อุบัติเหตุ	- ถังของรับอุบัติเหตุภายในโครงการ - ที่ปรึกษาอุบัติเหตุของโครงการ	1) ความเรียบร้อยของถังรับอุบัติเหตุ และป้องกันอุบัติเหตุของโครงการ 2) ตรวจสอบการสะสมน้ำมันในพื้นที่โครงการ 3) ทำความสะอาดถังรองรับอุบัติเหตุของโครงการ 4) ทำความสะอาดพื้นที่อุบัติเหตุของโครงการและการจัดการภายในโครงการ	- ทุกวัน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ทุกครั้งที่มีการเกิดอุบัติเหตุจากการดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท นิวเวิลด์ เอดิเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
4) การจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- ท่อระบายน้ำ	1) อุดตันจากสิ่งกีดขวางที่ไหลเข้าสู่ภายในโครงการ 2) ตรวจสอบการพังทลายของดินที่ละลายอยู่ภายในบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำ	- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท นิวเวิลด์ เอดิเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
5) การจราจร	- ถนนในโครงการ	1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของป้ายและเครื่องหมายจราจรในพื้นที่ 2) ช่องจราจรให้อยู่ในสภาพใช้การได้	- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท นิวเวิลด์ เอดิเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
	- ทางเข้า-ออกโครงการ	1) มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกตลอดเวลา	- ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	
6) การใช้ไฟฟ้า	- อุปกรณ์ไฟฟ้า -หม้อแปลงไฟฟ้า	- ตรวจสอบสภาพรูปกระบังไฟที่ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ตรวจสอบสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท นิวเวิลด์ เอดิเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด

[redacted]

ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบและกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ) โครงการขยายสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (PTT Station Expansion) ของบริษัท นิวไวโอล์ เอนี่เอ็ม แพลนต์ลิมิเต็ด (ไทยแลนด์) จำกัด

ชุดมาตรการสิ่งแวดล้อม	ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
7) พื้นที่สีเขียว	- ต้นไม้ในโครงการ	1) ชุมชน และบริเวณรอบพื้นที่ในโครงการ 2) ความสูง และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นของต้นไม้	- ทุกวัน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท นิวไวโอล์ เอนี่เอ็ม แพลนต์ลิมิเต็ด (ไทยแลนด์) จำกัด
8) เรื่องสิ่งปฏิกูลและขยะในเครื่องสุขาภายในโครงการ	- เครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ	1) ห้องทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลาง 2) ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างน้ำที่ถูกนำมาผ่านระบบปรับอากาศของแต่ละห้องในพื้นที่ส่วนกลาง	- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท นิวไวโอล์ เอนี่เอ็ม แพลนต์ลิมิเต็ด (ไทยแลนด์) จำกัด
9) การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	- ระบบเตือนภัยอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิง - ป้ายแสดงทางหนีไฟ - ถังดับเพลิง - ทางหนีไฟ/ทางออกฉุกเฉิน - ไฟฉุกเฉิน - เจ้าหน้าที่ดับเพลิงประจำสถานี	- ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน - ตรวจสอบประสิทธิภาพความดันและตรวจสอบอายุการใช้งานของถัง - สภาพพร้อมใช้งาน - แย่งให้มีสิ่งกีดขวาง - ออกให้มีสัญลักษณ์ - ซ้อมหนีไฟ - ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในการป้องกันอัคคีภัยของโครงการ	- ทุก 3 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท นิวไวโอล์ เอนี่เอ็ม แพลนต์ลิมิเต็ด (ไทยแลนด์) จำกัด

[redacted]

ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบและกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ) โครงการขยายสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (PTT Station Expansion) ของบริษัท นิวไวโอล์ เอนี่เอ็ม แพลนต์ลิมิเต็ด (ไทยแลนด์) จำกัด

ชุดมาตรการสิ่งแวดล้อม	ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
9) การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ)	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator)	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท นิวไวโอล์ เอนี่เอ็ม แพลนต์ลิมิเต็ด (ไทยแลนด์) จำกัด
10) การประหยัดพลังงาน	- เครื่องใช้ไฟฟ้าของร้านสะดวกซื้อ - เจ้าหน้าที่ของโครงการ	- ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าของร้านสะดวกซื้อให้มีสภาพใช้งานได้ - ช่องแสงผ่านกระจกเครื่องใช้ไฟฟ้าของร้านสะดวกซื้อจากแสงอาทิตย์ภายนอกอาคาร - อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักเรื่องการประหยัดพลังงาน - ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ	- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท นิวไวโอล์ เอนี่เอ็ม แพลนต์ลิมิเต็ด (ไทยแลนด์) จำกัด

หมายเหตุ : - บริษัท นิวไวโอล์ เอนี่เอ็ม แพลนต์ลิมิเต็ด (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดส่งรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน โดยยื่นต่อหน่วยงานราชการ

เสนอต่อ - สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 ฉบับ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น
- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต 1 ฉบับ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น
- สำนักงานสิ่งแวดล้อมการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 1 ฉบับ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น

ที่มา : บริษัท โอเค เอเจอร์ จำกัด, 2561

[redacted]

เอกสารแนบที่ 4

ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w1-773/69

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท พีวาย เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 51 ถนนอนุกาลภูเก็ตการ หมู่ 7 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โครงการรถขยะมูลฝอย แหลมตันหยง
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 31/03/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 31/03/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somakpong pongsiridech [2]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 31/03-02/04/2026 7-7901-9-0001
วันที่รายงานผล (Result Date) : 07/04/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [3]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2603109	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H^+ B	7.5	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	73.0	≤30
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	54.0	≤40
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	362	≤3,000
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org} B	86.3	≤35
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][4]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	1.2	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][4]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	16.7	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเผยแพร่เป็นบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced, except in full in whole or in part without the written approval of the NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" *Principle Reproducibility On standard First service* ...End...

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w2-773/69

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท พีวาย เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 51 ถนนอนุกาลภูเก็ตการ หมู่ 7 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โครงการรถขยะมูลฝอย แหลมตันหยง
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 31/03/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 31/03/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somakpong pongsiridech [2]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 31/03-02/04/2026
วันที่รายงานผล (Result Date) : 07/04/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [3]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2603109	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	
การตกตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][4]	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.60	-
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	11,000	
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	4,900	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้กำหนดมาตรฐานรับรองสูงสุด

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเผยแพร่เป็นบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" *Principle Reproducibility On standard First service* ...End...

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 58/556 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะกู้ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 823955, 082 059 2668, 082 059 4868 โทรสาร: 076 819865
Address: 58/556 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 823955, 082 059 2668, 082 059 4868 Fax: 076 819865
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w2-774/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)	: บริษัท ทิวาย เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด		
ที่อยู่ (Address)	: เลขที่ 61 ถนนอนุกูลภูเก็ตกาจ หมู่ 2 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
	โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -		
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: โครงการอยู่อาศัยรวมชุด แพลตตินัม เบย์		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 31/03/2025	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 31/03/2025	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Somkapong Pongsiridech [1]
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 31/03-02/04/2025		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 04/04/2025		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1], [2]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [3]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250331/10	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ [2]	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.35 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliforms) [4], [5]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	<2.0	<10.0
อีโคไล (*Escherichia coli*, E.coli) [4],[5],[6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	<2.0	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

<2.0 หมายถึง NOT Detected

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :

1. ผลการทดสอบนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนา เผยแพร่บางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

...End...

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 58/556 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะกู้ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 823955, 082 059 2668, 082 059 4868 โทรสาร: 076 819865
Address: 58/556 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 823955, 082 059 2668, 082 059 4868 Fax: 076 819865
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w2-790/68
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 2-293

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)	: บริษัท ทิวาย เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด		
ที่อยู่ (Address)	: เลขที่ 61 ม.7 ถนนอนุกูลภูเก็ตกาจ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110		
	โทร (Tel.) : โทรสาร (Fax) : -		
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: โครงการอยู่อาศัยรวมชุด แพลตตินัม เบย์		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 27/04/2025	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 27/04/2025	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Somkapong Pongsiridech [1]
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 27/04-03/05/2025		9-290-9-0035
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 04/05/2025		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250427/11	250427/12	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเข้าระบบบำบัด (ถัง 4,5)	น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งจากการประกอบ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.00 น.	09.05 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน มีสิ่งเหม็น	ใส มีสีน้ำตาล	
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H+ B	6.9	7.0	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	120 [3]	14.6	≤30
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	39.5	6.3	≤40
ไนโตรเจน ทั้งหมด (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org} B	105	9.7	≤35
ซีโอดี (COD)	mg/L	Closed Reflux & Titrametric Method	243	28.8	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานประเภทและขนาดโรงงาน พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 235ง วันที่ 27 มีนาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, COD, TSS, TDS, TKN

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนา เผยแพร่บางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4886 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4886 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w1-1009/69
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ง-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)	บริษัท พีจาม เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด		
ที่อยู่ (Address)	: เลขที่ 51 ม 7 ถนนมนูภาษภูเก็ตถาง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150		
	โทร (Tel.) : -	โทรสาร (Fax) : -	
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: โครงการหมวดหรูหรา แพลตตินั่ม เบย์		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 27/04/2026	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling	
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 27/04/2026	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsirisuch [*4]	
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 30/04/2026		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 04/05/2026		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260427/11	260427/12	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			บ่อเติมอากาศ (ลึก 4.5)	น้ำออกระบบน้ำทิ้ง	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.10 น.	09.05 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอนสีน้ำตาลอ่อน	ใส มีตะกอน	
ทดสอบ pH at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H+ B	6.93	7.01	5.5-9.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบน้ำเสียรวมชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69 ง หน้าที่ 27-28 วันที่ 2 มิถุนายน 2553
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4886 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4886 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w2-1009/69

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)	: บริษัท พีจาม เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด		
ที่อยู่ (Address)	: เลขที่ 51 ม 7 ถนนมนูภาษภูเก็ตถาง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150		
	โทร (Tel.) :	โทรสาร (Fax) : -	
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: โครงการหมวดหรูหรา แพลตตินั่ม เบย์		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 27/04/2026	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling	
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 27/04/2026	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsirisuch [*4]	
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 30/04/2026		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 04/05/2026		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260427/11	260427/12	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			บ่อเติมอากาศ (ลึก 4.5)	น้ำออกระบบน้ำทิ้ง	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.00 น.	09.05 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอนสีน้ำตาลอ่อน	ใส มีตะกอน	
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) [3][6]	mg/L	Ascorbic Acid part 4500-P E	0.30	0.07	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพระบายน้ำทิ้งจากอาคารประกอบและบางประเภท พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับ

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2688, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2688, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0355561013613 E-mail : bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) :w2-1009/69

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)	: บริษัท ฟีราย เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ (Address)	: เลขที่ 51 ม.7 ถนนอนุสาวนีภูเก็ตการ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83150
	โทร (Tel.) : โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: โครงการสาธารณูปโภค แหลมฉบังเมืองใหม่
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 27/04/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 27/04/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsirisech [5]
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 27-28/04/2026
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 04/05/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260427/13	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			บ่อเติมอากาศ	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.10 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอนสีน้ำตาล	
ดีโอ (DO) [3,5]	mg/L	Meter	1.4	-
ตะกอนตัวของตะกอน V30 [3,5]	mg/L	Vol.A. 30	8.0	-
ปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้ำผสม (Mixed Liquor Suspended Solids : MLSS) [3,5]	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	117	-
ดัชนีปริมาตรสลัดจ์ (Sludge Volume Index : SVI) [3,5]	mg/L	Gravimetric & Calculation	58.4	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 เมษายน 2553
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 127 ตอน พิเศษ 69 ง หน้าที่ 27-28 วันที่ 2 มิถุนายน 2553
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่มีรายงานค่าของผล หรือไม่ได้ทำการทดสอบ

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่เพื่อนำไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2688, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2688, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0355561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W1-1010/69

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)	: บริษัท ฟีราย เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ (Address)	: เลขที่ 51 ถนนอนุสาวนีภูเก็ตการ หมู่ 7 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
	โทร (Tel.) : โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: โครงการสาธารณูปโภค แหลมฉบังเมืองใหม่
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 27/04/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 27/04/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsirisech [5]
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 27/04-03/05/2026
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 04/05/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260427/17	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.50 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H+ B	7.0	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	14.6	≤30
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	8.5 [3]	≤40
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	322	≤3,000
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org} B	9.7	≤35
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3,4,5]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.05	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [4,5,6]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	0.33	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 333ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. ระดับผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่เพื่อนำไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561003613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w2-1011/69

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ศิราย เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 51 ถนนอนุสรณ์ภูเก็ตการ หมู่ 1 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โครงการธุรกิจการค้าชุด แพลตตินัม บี
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 27/04/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 27/04/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somkiang pongsirdech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 27-29/04/2026
วันที่รายงานผล (Result Date) : 30/04/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260427/17	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกจากระบบบำบัด	น้ำทิ้งจากอาค
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.50 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลือง ใส มีกลิ่น	
การตกตะกอนของตะกอน (Settleable Solids) [1,3,5]	ml/L	Gravimetric, Ex 1 2540F	<0.10	-
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [1,3,5]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	3,500	
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [1,3,5]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	1,100	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าผลรวมไม่เผื่อนอนไหวรวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเผยแพร่เพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่มีข้อความดัดแปลงตัดทอนเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principles Reproducibility On standard First service ...End...

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561003613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w2-1013/69

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ศิราย เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 51 ถนนอนุสรณ์ภูเก็ตการ หมู่ 7 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โครงการธุรกิจการค้าชุด แพลตตินัม บี
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 27/04/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 27/04/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somkiang Pongsirdech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 27-29/04/2026
วันที่รายงานผล (Result Date) : 30/04/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260427/18	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำตระบายน้ำ	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ [3,5]	ตระบายน้ำ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3,5]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	<2.0	<10 0
ฮีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3,5]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	<2.0	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าผลรวมไม่เผื่อนอนไหวรวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
<2.0 หมายถึง NOT Detected

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเผยแพร่เพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่มีข้อความดัดแปลงตัดทอนเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principles Reproducibility On standard First service ...End...

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/366 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/366 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w1-1605/69

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ศิวาย เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 51 หมู่บ้านภูเก็ตการ์เดน หมู่ 7 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	โครงการอาคารชุด แพลตตินั่มเพย์		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	16/06/2026	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	19/06/2026	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Sanatpang pungsiriaech [2]
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	19-24/06/2026		9-290-9-0005
วันที่รายงานผล (Result Date)	25/06/2026		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			25069/35		
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด		น้ำทิ้งจากอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater		ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.42 น.		
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน		
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H^+ B	7.2		5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	2.1		≤30
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	5.2		≤40
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	250		≤1,000
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org} B	5.6		≤35
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3(5)]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.01		≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3(5)]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	<0.33		≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details)
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 235ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบ ตามที่ระบุในรายงานนี้เท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเผยแพร่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service ...End...

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/366 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/366 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w2-1605/69

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ศิวาย เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 51 หมู่บ้านภูเก็ตการ์เดน หมู่ 7 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: โครงการอาคารชุด แพลตตินั่มเพย์		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 16/06/2026	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 19/06/2026	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Sanatpang pungsiriaech [2]
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 19-21/06/2026		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 25/06/2026		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			25069/35		
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด		น้ำทิ้งจากอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater		ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.42 น.		
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน		
การตกตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3(5)]	ml/L	Gravimetric part 2540F	<0.10		-
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3(5)]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	2,200		
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3(5)]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	400		-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 235ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเผยแพร่เพียงบางส่วนหรือนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service ...End...

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/586 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 625955, 062 059 2886, 062 059 4858 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/586 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 625955, 062 059 2886, 062 059 4858 Fax: 076 619965
e-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w2-1606/69

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ทีวาย เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 51 ถนนพนมภูเบศรสาย หมู่ 7 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) :- โทรสาร (Fax) :-

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โครงการราชาหาดสุด แพลตตินัมเบย์
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 19/06/2026
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 19/06/2026
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somkiat Pongsaridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 19-21/06/2026
วันที่รายงานผล (Result Date) : 22/06/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2606w36	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทะเลว่ายน้ำ	ระวังว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ [3]	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.14 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – B	<2.0	<1.8 ง
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	<2.0	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความโปร่งแสงในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
<2.0 หมายถึง NOT Detected

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. หากรายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำนะเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Respectability On standard First service

...End...

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 189 หมู่ที่ 3 ซอย -

ถนน - แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ กะทู้

จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076 371 858 โทรสาร - มี

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ

ประเภท ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

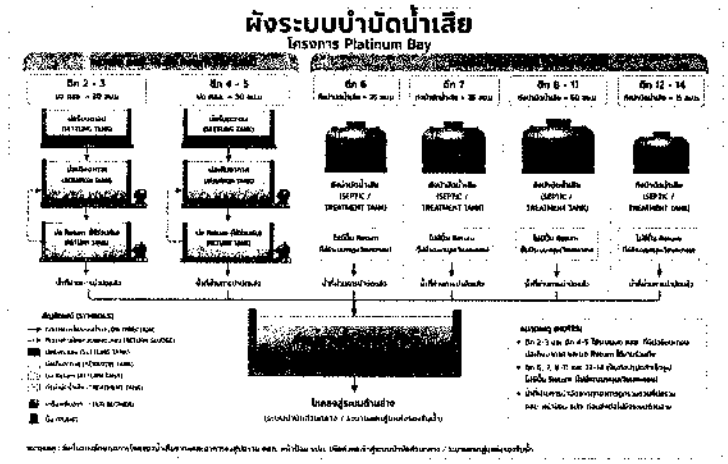

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อผู้รับแจ้ง
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (สัดหรือดีโลกรัน)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่สกัดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องวัดผลน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องวัดผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/2026	516.4	92.5	87.9	ระบาย	ไม่มีการเติม	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
2/4/2026	516.4	102.8	97.7	ระบาย	อุลิงสกิน์	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ		6		
3/4/2026	516.4	81.4	77.3	ระบาย	ไม่เพียง ม.ป.	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ		มีไฟวิ่งดูด		
4/4/2026	516.4	123.5	117.3	ระบาย	บลบัดหน่ากรุด	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ		สูบไปใส่ถังเจ็ด		
5/4/2026	516.4	102.8	97.7	ระบาย	มลิ 23-2.69	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ		อำกุด ม.ที่		
6/4/2026	516.4	78.4	74.5	ระบาย	ที่ไหรุลิมเหว่ย์	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ		20/2/2026		
7/4/2026	516.4	106.5	101.2	ระบาย	หน่ไคนั่	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ		12 ตัน.ม		
8/4/2026	516.4	84.3	80.1	ระบาย	175 ลิตร	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ		กลบหน้าเล้า		
9/4/2026	516.4	106.5	101.2	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
10/4/2026	516.4	106.5	101.2	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
11/4/2026	516.4	105.8	100.5	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
12/4/2026	516.4	106.5	101.2	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
13/4/2026	516.4	111	105.5	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
14/4/2026	516.4	128.7	122.3	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำดิบที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องวัดและผสมน้ำเสือ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควบคุมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ, ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
15/4/2026	516.4	44.4	42.2	ระบาย	ไม่มีการเพิ่ม	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ		ไม่จำเป็นต้องดูด		
16/4/2026	516.4	111	105.5	ระบาย	จุลินทรีย์	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ		ดูดไปใส่ถังกำจัด		
17/4/2026	516.4	88.8	84.4	ระบาย	ไบโอเอนไซม์	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ		ล้างสุดวันที่		
18/4/2026	516.4	138.5	131.4	ระบาย	เคมีเติมล่าสุด	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ		20/2/2026		
19/4/2026	516.4	66.6	82.3	ระบาย	เมื่อ 22/2/69	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ		12 ชม.ม.		
20/4/2026	516.4	85.1	80.8	ระบาย	เป็นจุลินทรีย์	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ		ต้องหมักไปแล้ว		
21/4/2026	516.4	74	67.5	ระบาย	ชนิดน้ำ	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
22/4/2026	516.4	75.5	71.7	ระบาย	175 ลิตร	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
23/4/2026	516.4	57.7	54.8	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
24/4/2026	516.4	74	67.5	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
25/4/2026	516.4	88.8	94.4	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
26/4/2026	516.4	88.8	84.4	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
27/4/2026	516.4	53.3	50.6	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
28/4/2026	516.4	71	67.5	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำดิบที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควบคุมผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควบคุมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ, ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
29/4/2026	516.4	48.8	46.4	ระบาย	ไบโอเอนไซม์	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ		มีไม่จำเป็นต้องดูด		
30/4/2026	516.4	71.7	68.1	ระบาย	จุลินทรีย์	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ		ดูดไปใส่ถังกำจัด		
					ไบโอเอนไซม์								ล้างสุดวันที่		
					เคมีเติมล่าสุด								20/2/2026		
					เมื่อ 22/2/69								12 ชม.ม.		
					เป็นจุลินทรีย์								ต้องหมักไปแล้ว		
					ชนิดน้ำ										
					175 ลิตร										

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted]นิด

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๙ หมู่ที่ ๓ ซอย -

ถนน - แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ กะทู้

จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๗๖-๓๗๓๘๕๘ โทรสาร -

มี โครงการ Platinum Bay เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ .....

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....

[redacted] ๒๕๗๑

.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ถัง Septic ผสมระบบแบบเติมอากาศ (AS)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม. / วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง / วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) เวลา ๓ ชั่วโมง ต่อรอบการทำงาน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำเทศบาล

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๑๖,๐๐๘.๔๐

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๑,๙๒๗.๙๖

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๑,๘๓๑.๕๓

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน / ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่น ๆ - ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๐

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข โครงการมีทั้งหมด 14 ระบบ โดยแยกเป็นระบบละดักอาหาร แบ่งเป็น Septic 8 ระบบ ระบบเติมอากาศ AS 4 ระบบ น้ำผ่านการบำบัดแต่ละระบบไหลลงรวมเข้าท่อระบายน้ำหน้าโครงการ

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๓

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 189 หมู่ที่ 3 ซอย -

ถนน - แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ กะทู้

จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076 371 858 โทรสาร - มี

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ

ประเภท ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

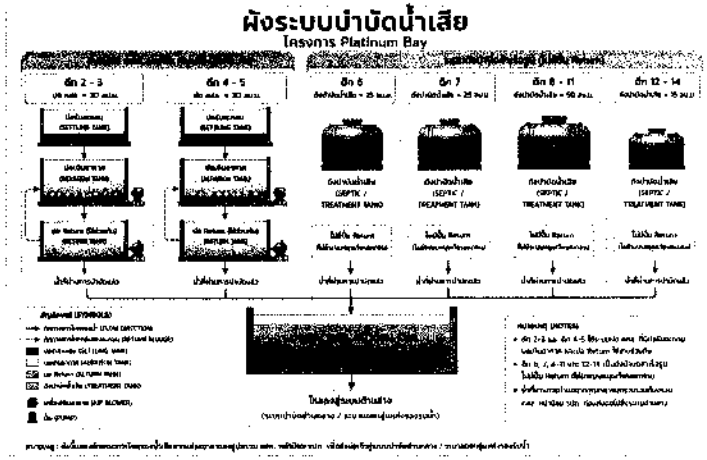

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	ข้อมูลการใช้ทรัพยากรและการผลิต															ความผิดปกติที่ตรวจพบ	
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศและน้ำเย็น (หน่วย)	ปริมาณน้ำที่ใช้ในหอผึ่งลม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำดิบเข้าระบบ (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบปรับอากาศ (ระบุวิธี ไม่ระบุ)	ปริมาณและการใช้สารเคมีหรือน้ำยาทำความสะอาดในระบบ (ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณ หน่วย)	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำหล่อเย็น: ระบบน้ำดื่ม/ใช้ทั่วไป	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำหล่อเย็น: เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำหล่อเย็น: ถังพักน้ำ/ถังเก็บ	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำหล่อเย็น: หอผึ่งลม (ตัวอย่าง)	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำหล่อเย็น: หอผึ่งลม (ค่าที่วัดได้)	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำหล่อเย็น: อื่นๆ (ระบุ)	ปริมาณและการใช้สารเคมีที่เติมเพิ่มในระหว่างการผลิต (ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณ หน่วย)	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	ลายเซ็นชื่อผู้บันทึก
1-5-2026	516.4	35.46	21.69	221.30	โซเดียมไฮโป	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ					
2-5-2026	516.4	34.34	20.32	221.18	คลอรีน	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ					
3-5-2026	516.4	33.78	21.14	221.51	โซเดียมไฮโป	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ					
4-5-2026	516.1	32.10	19.64	220.98	คลอรีน 25 ppm	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ					
5-5-2026	516.4	33.37	20.41	221.05	ตัน 25 ppm	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ					
6-5-2026	516.1	31.39	22.12	220.88	สารกันตะไคร่	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ					
7-5-2026	516.4	34.39	22.12	220.98	ขจัดตะ	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ					
8-5-2026	516.4	64.98	63.25	221.42	คลอรีน	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ					
9-5-2026	516.1	48.83	46.39	221.30		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ					
10-5-2026	516.4	35.78	34.34	221.30		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ					
11-5-2026	516.4	64.39	62.12	221.30		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ					
12-5-2026	516.4	48.45	46.59	221.30		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ					
13-5-2026	516.4	39.93	37.95	221.30		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ					
14-5-2026	516.4	64.58	63.25	221.30		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ					
15-5-2026	516.4	53.2	50.66	221.30	โซเดียมไฮโป	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ					
16-5-2026	516.4	64.39	62.12	221.30	คลอรีน	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ					
17-5-2026	516.4	60.78	58.44	221.30	โซเดียมไฮโป	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ					
18-5-2026	516.4	53.65	51.47	221.30	คลอรีนเหลว	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ					
19-5-2026	516.4	65.07	60.44	221.30	ตัน 25 ppm	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ					
20-5-2026	516.4	53.37	50.66	221.30	สารกันตะไคร่	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ					
21-5-2026	516.4	64.99	63.58	221.30	ขจัดตะ	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ					
22-5-2026	516.4	48.99	45.68	221.30	คลอรีน	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ					
23-5-2026	516.4	54.01	51.31	221.30		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ					

วันที่ตรวจ	ผลการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ															ความผิดปกติที่ตรวจพบ	
	ปริมาณสารให้ความชื้นในระบบปรับอากาศ (หน่วย)	ปริมาณน้ำที่ใช้ในกิจกรรมอุตสาหกรรม แหล่งที่มา และปริมาณ	ปริมาณน้ำเสียที่ระบายออก (หน่วย)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบปรับอากาศ (ระบุวิธี ไม่ระบุ)	ปริมาณและการใช้สารเคมีหรือการทำความสะอาดในระบบ (ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณ หน่วย)	การตรวจคุณภาพน้ำหล่อเย็น: ระบบน้ำดื่ม/ใช้ทั่วไป	การตรวจคุณภาพน้ำหล่อเย็น: ถังพักน้ำ	การตรวจคุณภาพน้ำหล่อเย็น: หอผึ่งลม (ตัวอย่าง)	การตรวจคุณภาพน้ำหล่อเย็น: หอผึ่งลม (ค่าที่วัดได้)	การตรวจคุณภาพน้ำหล่อเย็น: เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน	การตรวจคุณภาพน้ำหล่อเย็น: แหล่งน้ำดิบ	การตรวจคุณภาพน้ำหล่อเย็น: อื่นๆ (ระบุ)	ปริมาณและการเติมสารเคมีที่ใช้ในระบบปรับอากาศ (ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณ หน่วย)	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	ลายเซ็นชื่อผู้บันทึก
24-5-2026	516.4	239.91	152.11	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ					
25-5-2026	516.4	227.25	120.28	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ					
26-5-2026	516.4	212.42	125.00	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ					
27-5-2026	516.1	34.25	34.44	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ					
28-5-2026	516.4	34.44	33.32	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ					
29-5-2026	516.4	14.28	13.46	ระบาย	ไฮโป ๑ ลิ	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ					
30-5-2026	516.4	8.14	7.53	ระบาย	ปูนแก้ว	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ					
31-5-2026	516.4	35.51	35.21	ระบาย	โซเดียมไฮ	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ					
					คลอรีนเหลว											
					เมือ 25 ppm											
					สารกันตะไคร่											
					ขจัดตะ											

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted]

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา
เลขที่รับ 3130
วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๙
ศูนย์บ

องค์การบริหาร ส่วนตำบลกมลา
สำนักปลัด
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการสังคม
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๙

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2889, 062 059 4889 โทรสาร: 076 623955
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel. 076 623955, 062 059 2889, 062 059 4889 Fax: 076 623955
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.) : 0835561013853 E-mail: bknature.t@gmail.com

เขียนที่ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

เรื่อง นำส่งเอกสาร แบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียรายเดือน (ทส.๒) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ โครงการอาคารชุด แพลตตินั่มเบย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงาน ทส.๒ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด
๒.ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม, พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ โครงการอาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๕๐ ได้มอบหมายให้ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการควบคุมและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ โดยมี นางสาวชลิตา มีสุข เลขทะเบียน ๖๙๒๐๒๐๑๐๐๑ เป็นผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทำรายงานและยื่นแบบรายงาน ทส.๒ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น

ทางบริษัท ฯ ขอส่งแบบรายงาน ทส.๒ และผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการอาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ เพื่อโปรดพิจารณา และเก็บรักษาไว้เป็นข้อมูลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

[redacted]

"PROF" Principle Reproducibility On standard First series
ประพิศอักษรพลาพิมพ์ หลักวิชาและจิตสำนึกมาตรฐาน บริการระบบมืออาชีพ

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๙ หมู่ที่ ๓ ซอย -

ถนน - เขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ กะทู้

จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๗๖-๓๓๑๘๕๘ โทรสาร -

มี โครงการ Platinum Bay เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ถัง Septic ผสมระบบแบบเติมอากาศ (AS)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม. / วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง / วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) เวลา ๓ ชั่วโมง ต่อรอบการทำงาน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำเทศบาล

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๑๖,๐๐๘.๔๐

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๑,๙๒๗.๙๖

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๑,๘๓๑.๕๓

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน / ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่น ๆ - ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๐

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข โครงการมีทั้งหมด 14 ระบบ

โดยแยกเป็นระบบคลีกอาคาร แบ่งเป็น Septic 8 ระบบ ระบบเติมอากาศ AS 4 ระบบ น้ำผ่านการบำบัดแต่ละระบบไหล

ลันรวมเข้าท่อระบายน้ำหน้าโครงการ

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ บำบัดน้ำเสียผู้ใด ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 187 หมู่ที่ 3 ซอย -

ถนน - แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ กะทู้

จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076 371 858 โทรสาร - มี

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ

ประเภท ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

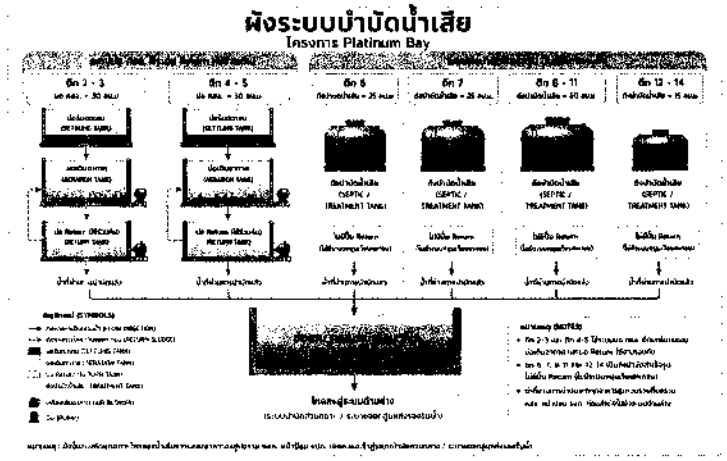

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษ														ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ชื่อปริมาณ) (ลิตร/กรัม/กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องดูดน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องดูดตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/6/2026	516.4	43.4534	41.28	ระบาย	เต่าคุณหวิน	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
2/6/2026	516.4	46.3156	44.00	ระบาย	เต่าสุดสัปดาห์	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
3/6/2026	516.4	35.127	33.37	ระบาย	1.5 ลิตร	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
4/6/2026	516.4	23.9384	22.74	ระบาย	เป็นจุลินทรีย์	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
5/6/2026	516.4	0.2692	0.25	ระบาย	จุลินทรีย์	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
6/6/2026	516.4	0	0.00	ระบาย	0 ลิตร	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
7/6/2026	516.4	29.0628	28.18	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
8/6/2026	516.4	36.6882	34.85	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
9/6/2026	516.4	28.3016	26.70	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
10/6/2026	516.4	27.0608	25.71	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
11/6/2026	516.4	26.02	24.72	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
12/6/2026	516.4	1.0408	0.99	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
13/6/2026	516.4	26.5404	25.21	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
14/6/2026	516.4	26.5404	25.21	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
15/6/2026	516.4	26.02	24.72	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
16/6/2026	516.4	9.6274	9.15	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				

วัน/เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ต้องบันทึกส่งทางเครื่องคำนวณมลพิษ															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดจิตรหรือที่ใช้ (ชื่อ-ปริมาณ) (มิลลิหรือดีไอดรัน)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17-6-2026	516.4	12.2294	11.62	ระบาย	เดียบุรันทรีย์	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
18-6-2026	516.4	14.8813	14.09	ระบาย	ล่าสุดครั้งที่	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
19-6-2026	516.4	15.0916	14.34	ระบาย	17 2569	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
20-6-2026	516.4	24.9792	23.73	ระบาย	เป็นจุลินทรีย์	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
21-6-2026	516.4	14.8813	14.09	ระบาย	ทดใหม่	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
22-6-2026	516.4	26.02	24.72	ระบาย	ถังนี้ตร	ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
23-6-2026	516.4	27.0604	25.71	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
24-6-2026	516.4	24.9792	23.73	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
25-6-2026	516.4	19.515	18.54	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
26-6-2026	516.4	14.5712	13.84	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
27-6-2026	516.4	18.4704	17.55	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
28-6-2026	516.4	16.913	16.07	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
29-6-2026	516.4	18.9946	18.04	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				
30-6-2026	516.4	18.9946	18.04	ระบาย		ปกติ	N/A	ปกติ	N/A	N/A	ปกติ				

หมายเหตุ **๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน**

๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....ปริฉัตร มัวจำรัส..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นางสาวปริฉัตร มัวจำรัส.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา
☐ [illegible]
☐ กองค[illegible]
☐ [illegible]
☐ [illegible]
☐ กอ[illegible]งสังคม
☐ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา
เลขที่รับ 3917
วันที่ 10 ก.ค. 2569

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/388 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร 076 619966
Address: 59/388 Moo 4, Tambon Karon, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619966
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID.) 0835561013613 E-mail : bknature.t@gmail.com

คู่ฉบับ

ที่ ๑๗/๒๕๖๙ เขียนที่ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

เรื่อง นำส่งเอกสาร แบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียรายเดือน (ทส.๒) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ โครงการอาคารชุด แพลตตินั่มเบย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงาน ทส.๒ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด
๒. ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ โครงการอาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๕๐ ได้มอบหมายให้ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการควบคุมและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ โดยมี นางสาวชลิตา มีสุข เลขทะเบียน ๖๙๒๐๒๐๑๐๑๑ เป็นผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทำรายงานและยื่นแบบรายงาน ทส.๒ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น

ทางบริษัท ฯ ขอส่งแบบรายงาน ทส.๒ และผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการอาคารชุด แพลตตินั่มเบย์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ เพื่อโปรดพิจารณา และเก็บรักษาไว้เป็นข้อมูลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

[redacted]

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๙ หมู่ที่ ๓ ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ กะทู้
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๗๖-๓๗๓๘๕๘ โทรสาร -
มี โครงการ Platinum Bay เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]

ดมลพิษ

ออกให้โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขตภูเก็ต
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ถัง Septic ผสมระบบแบบเติมอากาศ (AS)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม. / วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง / วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) เวลา ๓ ชั่วโมง ต่อรอบการทำงาน
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำของ กทม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๑๕,๔๙๒.๐๐

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๑,๘๕๙.๑๒

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๑,๗๖๖.๑๖

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ๖๐ ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน / ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่น ๆ - ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๐

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข โครงการมีทั้งหมด 14 ระบบ โดยแยกเป็นระบบสุขาภิบาลอาคาร แบ่งเป็น Septic 8 ระบบ ระบบเติมอากาศ AS 4 ระบบ น้ำผ่านการบำบัดแต่ละระบบไหลต่อรวมเข้าท่อระบายน้ำหน้าโครงการ ระยะตัก 8-11 วัน ภายในบ่อเติมอากาศไม่พบเชื้อจุลินทรีย์สำหรับใช้ในการบำบัดน้ำเสีย และได้มีการปิดระบบของอาคารจำนวน 1 อาคาร เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดทำบันทึกข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา ๑๐๗

เอกสารแนบที่ 5

รายงานการตรวจสอบระบบและบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : 1 Year 26

Lobby (30Q)		Air Pump	Pump Return	Pressure	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time			Bar			
1	00.00			0.9			JAP
1	05.00			0.2			Lif
1	13.00			0.2			Fit
1	18.00			0.2			Bom
2	00.00			0.2			Bank
2	05.00			0			ID
2	13.00			0			JAP
2	18.00			0			FILM
3	00.00			0			FILM
3	05.00			0			Lif
3	13.00			0.2			MAD
3	18.00			0.2			JAP
4	00.00			0.2			ID
4	05.00			0.2			Lif
4	13.00			0.2			Bank
4	18.00			0			MAD
5	00.00			0			ID
5	05.00			0			JAP
5	13.00			0			Lif
5	18.00			0			Fit
6	00.00			0.2			Bank
6	05.00			0.2			ID
6	13.00			0.2			MAD
6	18.00			0.2			JAP
7	00.00			0.2			Bom
7	05.00			0			Lif
7	13.00			0			Bank
7	18.00			0			Fit
8	00.00			0			ID
8	05.00			0			JAP
8	13.00			0.2			Bank
8	18.00			0.2			MAD
9	00.00			0.2			Fit
9	05.00			0.2			Lif
9	13.00			0.2			Bom
9	18.00			0			JAP
10	00.00			0			Fit
10	05.00			0			MAD
10	13.00			0			Bom
10	18.00			0			Lif

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : Year

Lobby (30Q)		Air Pump	Pump Return	Pressure	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time			Bar			
11	00.00			0.2			ONG
11	05.00			0.2			JAP
11	13.00			0.2			Bank
11	18.00			0.2			MAD
12	00.00			0.2			Vee
12	05.00			0			Lif
12	13.00			0			FILM
12	18.00			0			ONG
13	00.00			0			ID
13	05.00			0			Bank
13	13.00			0.2			MAD
13	18.00			0.2			ONG
14	00.00			0.2			Bom
14	05.00			0.2			Vee
14	13.00			0.2			Vee
14	18.00			0			FILM
15	00.00			0			MAD
15	05.00			0			ID
15	13.00			0			Bom
15	18.00			0			ONG
16	00.00			0.2			FILM
16	05.00			0.2			MAD
16	13.00			0.2			Vee
16	18.00			0.2			Bank
17	00.00			0.2			Bom
17	05.00			0			FILM
17	13.00			0			ID
17	18.00			0			MAD
18	00.00			0			ONG
18	05.00			0			JAP
18	13.00			0.2			Vee
18	18.00			0.2			FILM
19	00.00			0.2			MAD
19	05.00			0.2			ID
19	13.00			0.2			Bom
19	18.00			0			FILM
20	00.00			0			Vee
20	05.00			0			ID
20	13.00			0			MAD
20	18.00			0.2			Bom

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : .....Year.....

Lobby (30Q)		Air Pump	Pump Return	Pressure	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time			Bar			
21	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Vee
21	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	MAD
21	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	BOM
21	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	LIF
22	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Bank
22	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	FILM
22	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	MAD
22	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	BOM
23	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Vee
23	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Por
23	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	MAD
23	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	LIF
24	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Bank
24	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Vee
24	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	MAD
24	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	FILM
25	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	POR
25	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Vee
25	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	FILM
25	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	MAD
26	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	BOM
26	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Moo
26	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	VAP
26	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	POR
27	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Vee
27	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	LIF
27	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	FILM
27	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	MAD
28	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	BOM
28	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Bank
28	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Vee
28	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ORG
29	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Por
29	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	FILM
29	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	MOO
29	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	JP
30	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Jde
30	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	por
30	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	BOM
30	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	LIF
31	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Bank
31	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Vee
31	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	FILM
31	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	LIF

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : 1 Year 26

Building (EE (30Q)		Air Pump	Pump Return	Pressure	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time			Bar			
1	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Mad
1	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Mad
1	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.1	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Beer
1	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.1	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Beer
2	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.1	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Pond
2	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.1	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Pond
2	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Zing
2	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Zing
3	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Zing
3	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.1	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	film
3	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.1	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	film
3	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	film
4	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.1	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	See
4	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.1	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	See
4	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	See
4	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.1	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Vee
5	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.1	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Vee
5	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.1	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Vee
5	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Jab
5	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Jab
6	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Jab
6	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.1	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Arm
6	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.1	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Arm
6	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Arm
7	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Jak
7	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Jak
7	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Jak
7	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.1	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Wave
8	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.1	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Wave
8	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.1	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Wave
8	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.1	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Bom
8	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.1	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Bom
9	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.1	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Bom
9	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Ken
9	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Ken
9	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Ken
10	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Ong
10	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.1	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Ong
10	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Ong
10	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	0.1	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Ong

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : ..... Year .....

Building IEE (30Q)		Air Pump	Pump Return	Pressure Bar	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time						
11	00.00			0			Pai
11	05.00			0.14			Pai
11	10.00			0.16			Mad
11	15.00			0.16			Mad
12	00.00			0.16			Mad
12	05.00			0			Zing
12	10.00			0			Zing
12	15.00			0			Zing
12	20.00			0			Alm
13	05.00			0.16			film
13	10.00			0.16			film
13	15.00			0.14			Vee
14	00.00			0.16			Vee
14	05.00			0			Vee
14	10.00			0			Jak
14	15.00			0			Jak
15	00.00			0			Jak
15	05.00			0			Mad
15	10.00			0			Mad
15	15.00			0.16			Jak
16	00.00			0.14			Bom
16	05.00			0			Bom
16	10.00			0.16			Wave
16	15.00			0.16			wave
17	00.00			0.16			wave
17	05.00			0			Bom
17	10.00			0			Bom
17	15.00			0			Te
18	00.00			0.16			Te
18	05.00			0.14			Te
18	10.00			0			Ilt
18	15.00			0			Ilt
19	00.00			0.16			Nat
19	05.00			0.16			Nat
19	10.00			0			Nat
19	15.00			0			Zax
20	00.00			0			Zax
20	05.00			0.16			Zax
20	10.00			0			Film
20	15.00			0.16			Film

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : ..... Year .....

Building IEE (30Q)		Air Pump	Pump Return	Pressure Bar	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time						
21	00.00			0			See
21	05.00			0.16			See
21	10.00			0			Jak
21	15.00			0			Jak
22	00.00			0.16			Mad
22	05.00			0.14			Mad
22	10.00			0.14			Pai
22	15.00			0			Mad
23	00.00			0			It
23	05.00			0			It
23	10.00			0.16			Nat
23	15.00			0.16			Nat
24	00.00			0			Zax
24	05.00			0.14			Zax
24	10.00			0.16			Zax
24	15.00			0			film
24	00.00			0			film
25	05.00			0.16			Am
25	10.00			0.16			Avm
25	15.00			0			Aam
26	00.00			0			Kan
26	05.00			0			Kam
26	10.00			0			Bam
26	15.00			0			Jad
27	00.00			0.16			Jad
27	05.00			0.16			dad
27	10.00			0.14			Zing
27	15.00			0			Zing
28	00.00			0			Zing
28	05.00			0			Wave
28	10.00			0.16			wave
28	15.00			0			wave
29	00.00			0.16			Ong
29	05.00			0			Ong
29	10.00			0			Ong
29	15.00			0.16			Beer
30	00.00			0.16			Beer
30	05.00			0.16			Fit
30	10.00			0.14			Fit
30	15.00			0			Fit
31	00.00			0			It
31	05.00			0			It
31	10.00			0			It
31	15.00			0.16			See

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : 1 Year 26

Building 2 - 3		Air Pump	Pump Return	Timer	Check By
Day	Time				
1	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Jap
1	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Jap
1	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Jap
1	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Jak
2	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Jak
2	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Jak
2	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	ken
2	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	ken
3	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	mak
3	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	mak
3	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Ht
3	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Ht
4	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Ht
4	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Ht
4	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Mt
4	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Mt
5	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Jihy
5	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Jihy
5	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	ony
5	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	ony
6	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Jak
6	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Jak
6	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	J
6	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	J
7	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Jee
7	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Jee
7	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	A
7	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	A
8	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Qeen
8	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Qeen
8	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Qeen
8	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Qeen
9	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Sak
9	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Sak
9	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Yan
9	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Yan
10	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Yan
10	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Yan
10	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	It
10	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	It

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : ..... Year .....

Building 2 - 3		Air Pump	Pump Return	Timer	Check By
Day	Time				
11	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	It
11	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	It
11	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Fluk
11	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Fluk
12	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Pam
12	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Pam
12	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	ken
12	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	ken
13	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Fit
13	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Fit
13	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	A
13	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	A
14	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	J
14	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	J
14	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Jak
14	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Jak
15	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Jay
15	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Jay
15	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Pam
15	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Pam
16	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	It
16	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	It
16	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Mak
16	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Mak
17	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Ong
17	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Ong
17	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Pam
17	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Pam
18	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Pat
18	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Pat
18	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Nut
18	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Nut
19	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Nam
19	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Nam
19	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Pam
19	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	Pam
20	00.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	It
20	05.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	It
20	13.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	J
20	18.00	Auto / Manual	Auto / Manual	Normal / Ab Normal	J

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : ..... Year .....

Building 2 + 3		Air Pump	Pump Return	Timer	Check By
Day	Time				
21	00.00				Jop
21	05.00				Jop
21	13.00				MeN
21	18.00				Mun
22	00.00				Mon
22	05.00				Mon
22	13.00				It
22	18.00				It
23	00.00				Bom
23	05.00				Bom
23	13.00				Pt
23	18.00				Pt
24	00.00				Nut
24	05.00				Nut
24	13.00				Mat
24	18.00				Mat
24	00.00				Dan
25	05.00				Dan
25	13.00				Ong
25	18.00				Ong
26	00.00				Sak
26	05.00				Sak
26	13.00				Ken
26	18.00				Ken
27	00.00				Sel
27	05.00				Sel
27	13.00				Vel
27	18.00				Vel
28	00.00				J
28	05.00				J
28	13.00				A
28	18.00				A
29	00.00				Tom
29	05.00				Tom
29	13.00				Yon
29	18.00				Yon
30	00.00				Huk
30	05.00				Huk
30	13.00				Nut
30	18.00				Nut
31	00.00				Mat
31	05.00				Mat
31	13.00				Dan
31	18.00				Dan

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : 1 Year 26

Building 4 + 5		Air Pump	Pump Return	Timer	Check By
Day	Time				
1	00.00				Ken
1	05.00				Ken
1	13.00				Ben
1	18.00				Non
2	00.00				Nn
2	05.00				Nn
2	13.00				Ken
2	18.00				Ken
3	00.00				Nn
3	05.00				Nn
3	13.00				Ken
3	18.00				Ken
4	00.00				Nn
4	05.00				Nn
4	13.00				Ken
4	18.00				Ken
5	00.00				Nn
5	05.00				Nn
5	13.00				Ken
5	18.00				Ken
6	00.00				Nn
6	05.00				Nn
6	13.00				Ken
6	18.00				Ken
7	00.00				P
7	05.00				A
7	13.00				Ken
7	18.00				Ken
8	00.00				Vel
8	05.00				Vel
8	18.00				Ken
8	18.00				Ken
9	00.00				Bom
9	05.00				Bom
9	13.00				Ken
9	18.00				Ken
10	00.00				Jop
10	05.00				Jop
10	13.00				Ken
10	18.00				Ken

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : ..... Year .....

Building 4 - 5		Air Pump	Pump Return	Timer	Check By
Day	Time				
11	00.00				
11	05.00				
11	13.00				
11	18.00				
12	00.00				
12	05.00				
12	13.00				
12	18.00				
13	00.00				
13	05.00				
13	13.00				
13	18.00				
14	00.00				
14	05.00				
14	13.00				
14	18.00				
15	00.00				
15	05.00				
15	13.00				
15	18.00				
15	00.00				
15	05.00				
16	13.00				
16	18.00				
17	00.00				
17	05.00				
17	13.00				
17	18.00				
18	00.00				
18	05.00				
18	13.00				
18	18.00				
19	00.00				
19	05.00				
19	13.00				
19	18.00				
20	00.00				
20	05.00				
20	13.00				
20	18.00				

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : ..... Year .....

Building 4 - 5		Air Pump	Pump Return	Timer	Check By
Day	Time				
21	00.00				
21	05.00				
21	13.00				
21	18.00				
22	00.00				
22	05.00				
22	13.00				
22	18.00				
23	00.00				
23	05.00				
23	13.00				
23	18.00				
24	00.00				
24	05.00				
24	13.00				
24	18.00				
25	00.00				
25	05.00				
25	13.00				
25	18.00				
26	00.00				
26	05.00				
26	13.00				
26	18.00				
27	00.00				
27	05.00				
27	13.00				
27	18.00				
28	00.00				
28	05.00				
28	13.00				
28	18.00				
29	00.00				
29	05.00				
29	13.00				
29	18.00				
30	00.00				
30	05.00				
30	13.00				
30	18.00				
31	00.00				
31	05.00				
31	13.00				
31	18.00				

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : 1 Year 26

Building 6 (25Q)		Air Pump 1	Air Pump 2	Air Pump 3	Timer	Check By
Day	Time					
1	00.00					Vee
1	05.00					PAi
1	13.00					BOM
1	18.00					JAK
2	00.00					FILM
2	05.00					MAD
2	13.00					JAD
2	18.00					BOM
3	00.00					vee
3	05.00					JAD
3	13.00					PAi
3	18.00					FILM
4	00.00					JAK
4	05.00					MAD
4	13.00					Vee
4	18.00					FILM
5	00.00					MAD
5	05.00					vee
5	13.00					PAi
5	18.00					JAK
6	00.00					BOM
6	05.00					FILM
6	13.00					vee
6	18.00					BOM
7	00.00					BOM
7	05.00					JAK
7	13.00					PAi
7	18.00					FILM
8	00.00					JAK
8	05.00					BOM
8	13.00					vee
8	18.00					FILM
9	00.00					PAi
9	05.00					BOM
9	13.00					JAK
9	18.00					MAD
10	00.00					FILM
10	05.00					PAi
10	13.00					BOM
10	18.00					JAK

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : ..... Year .....

Building 6 (25Q)		Air Pump	Pump Return	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time					
11	00.00					PAi
11	05.00					JAK
11	13.00					BOM
11	18.00					LIF
12	00.00					MOO
12	05.00					JAD
12	13.00					LIF
12	18.00					BOM
13	00.00					JAK
13	05.00					vee
13	13.00					LIF
13	18.00					PAi
14	00.00					BOM
14	05.00					MOO
14	13.00					JAD
14	18.00					MAD
15	00.00					BOM
15	05.00					JAK
15	18.00					MAD
15	18.00					FILM
16	00.00					JAD
16	05.00					BOM
16	13.00					MAD
16	18.00					BOM
17	00.00					JAK
17	05.00					MOO
17	13.00					JAD
17	18.00					BOM
18	00.00					vee
18	05.00					MAD
18	13.00					JAD
18	18.00					BOM
19	00.00					JAK
19	05.00					MOO
19	13.00					MAD
19	18.00					BOM
20	00.00					JAK
20	05.00					MOO
20	13.00					MAD
20	18.00					BOM

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : ..... Year .....

Building 6 (250)		Air Pump	Pump Return	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time					
21	00.00					Lif
21	05.00					MAD
21	13.00					Vee
21	18.00					BOM
22	00.00					FILM
22	05.00					Lif
22	13.00					JAP
22	18.00					MAD
23	00.00					Vee
23	05.00					BOM
23	13.00					Lif
23	18.00					JAP
24	00.00					Vee
24	05.00					FILM
24	13.00					JAP
24	18.00					BOM
24	00.00					MAD
25	05.00					Lif
25	13.00					MOO
25	18.00					DAI
26	00.00					Vee
26	05.00					MAD
26	13.00					Lif
26	18.00					BOM
27	00.00					MOO
27	05.00					MAD
27	13.00					JAP
27	18.00					Vee
28	00.00					BOM
28	05.00					Lif
28	13.00					MOO
28	18.00					MAD
29	00.00					Vee
29	05.00					BOM
29	13.00					Lif
29	18.00					MOO
30	00.00					MAD
30	05.00					BOM
30	13.00					LIA
30	18.00					BOO
31	00.00					Vee
31	05.00					JAK
31	13.00					MAD
31	18.00					BOM

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : 1 Year 26

Building 7 (250)		Air Pump 1	Air Pump 2	Air Pump 3	Timer	Check By
Day	Time					
1	00.00					See
1	05.00					See
1	13.00					See
1	18.00					mad
2	00.00					mad
2	05.00					If
2	13.00					If
2	18.00					Ken
3	00.00					Ken
3	05.00					If
3	13.00					If
3	18.00					If
4	00.00					See
4	05.00					See
4	13.00					J
4	18.00					J
5	00.00					Jak
5	05.00					Jak
5	13.00					Fluk
5	18.00					Fluk
6	00.00					Jak
6	05.00					Jak
6	13.00					mad
6	18.00					mad
7	00.00					Bom
7	05.00					Bom
7	13.00					Vee
7	18.00					Vee
8	00.00					Ken
8	05.00					Ken
8	13.00					Bom
8	18.00					Bom
9	00.00					Ken
9	05.00					Ken
9	13.00					Bom
9	18.00					Bom
10	00.00					Ken
10	05.00					Ken
10	13.00					Bom
10	18.00					Bom

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : .....Year.....

Building 7 (25Q)		Air Pump 1	Air Pump 2	Air Pump 3	Timer	Check By
Day	Time					
11	00.00					Jak
11	05.00					Jak
11	10.00					Arm
11	15.00					Arm
11	20.00					Jak
12	05.00					Jak
12	10.00					Jak
12	15.00					Jak
13	00.00					Arm
13	05.00					Arm
13	10.00					Pond
13	15.00					Pond
14	00.00					Beer
14	05.00					Beer
14	10.00					Zax
14	15.00					Zax
15	00.00					Zax
15	05.00					Ip
15	10.00					Ip
15	15.00					Ip
16	00.00					Fit
16	05.00					Fit
16	10.00					Allif
16	15.00					Allif
17	00.00					Allif
17	05.00					Kan
17	10.00					Kan
17	15.00					Ong
18	00.00					Ong
18	05.00					Palm
18	10.00					Palm
18	15.00					Fit
19	00.00					Fit
19	05.00					Nat
19	10.00					Nat
19	15.00					Farn
20	00.00					Farn
20	05.00					Jab
20	10.00					Jab
20	15.00					Jab

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : .....Year.....

Building 7 (25Q)		Air Pump 1	Air Pump 2	Air Pump 3	Timer	Check By
Day	Time					
21	00.00					wave
21	05.00					wave
21	10.00					wave
21	15.00					Jak
22	00.00					Jak
22	05.00					Jak
22	10.00					Arm
22	15.00					Arm
23	00.00					Arm
23	05.00					Kan
23	10.00					Kan
23	15.00					Kan
24	00.00					Jad
24	05.00					Jad
24	10.00					Jad
24	15.00					Fluk
25	00.00					Fluk
25	05.00					Fluk
25	10.00					Ip
25	15.00					Ip
26	00.00					Ip
26	05.00					Fit
26	10.00					Fit
26	15.00					Fit
27	00.00					Nat
27	05.00					Nat
27	10.00					Nat
27	15.00					Farn
28	00.00					Farn
28	05.00					Farn
28	10.00					Mad
28	15.00					Mad
29	00.00					Mad
29	05.00					Zax
29	10.00					Zax
29	15.00					Zax
30	00.00					Bom
30	05.00					Bom
30	10.00					Bom
30	15.00					wave
31	00.00					wave
31	05.00					wave
31	10.00					See
31	15.00					See

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : 1 Year 24

Building B-11 (SDQ)		Air Pump	Pump Return	Pressure	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time			Bar			
1	09.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Vee
1	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Vee
1	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Film
1	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Film
2	09.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	zee
2	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	zee
2	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Moo
2	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Moo
3	09.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Por
3	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Por
3	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Pon
3	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Pon
4	09.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Porn
4	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Porn
4	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	mhee
4	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	mhee
5	09.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	J
5	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	J
5	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Jak
5	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Jak
6	09.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Jab
6	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Jab
6	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	if
6	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	if
7	09.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Nut
7	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Nut
7	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Fit
7	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Fit
8	09.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Lif
8	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Lif
8	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	kan
8	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	kan
9	09.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	k
9	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	k
9	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Beer
9	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Beer
10	09.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	roon
10	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	roon
10	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Fluk
10	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Fluk

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : ..... Year .....

Building B-11 (SDQ)		Air Pump	Pump Return	Pressure	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time			Bar			
11	09.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Mod
11	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Mod
11	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Beer
11	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Beer
12	09.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Vee
12	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Vee
12	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Film
12	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Film
13	09.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	zee
13	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	zee
13	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Moo
13	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Moo
14	09.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Por
14	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Por
14	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Porn
14	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Porn
15	09.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Pon
15	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Pon
15	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	mhee
15	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	mhee
16	09.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	mhee
16	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	mhee
16	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Boo
16	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Boo
17	09.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Fluk
17	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Fluk
17	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Jak
17	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Jak
18	09.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Jup
18	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Jup
18	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	kan
18	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	kan
19	09.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Bon
19	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Bon
19	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Bon
19	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Bon
20	09.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	k
20	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	k
20	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Guy
20	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Guy

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : ..... Year .....

Building 9-11 (SDQ)		Air Pump	Pump Return	Pressure	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time			Bar			
21	00.00			0.2			ken
21	05.00			0.2			ken
21	13.00			0.2			Moo
21	18.00			0.2			Moo
22	00.00			0			Por
22	05.00			0			Por
22	13.00			0			Film
22	18.00			0			Film
23	00.00			0.2			Mad
23	05.00			0.2			Mad
23	13.00			0.2			Beer
23	18.00			0.2			Beer
24	00.00			0			Mhee
24	05.00			0			Mhee
24	13.00			0			Porn
24	18.00			0			Porn
25	00.00			0.2			Pon
25	05.00			0.2			Pon
25	13.00			0.2			it
25	18.00			0.2			it
26	00.00			0			Pai
26	05.00			0			Pai
26	13.00			0			Vee
26	18.00			0			Vee
27	00.00			0.2			Zee
27	05.00			0.2			zee
27	13.00			0.2			Ae
27	18.00			0.2			Ae
28	00.00			0			Lif
28	05.00			0			Lif
28	13.00			0			Fit
28	18.00			0			Fit
29	00.00			0.2			Vee
29	05.00			0.2			Vee
29	13.00			0.2			fit
29	18.00			0.2			fit
30	00.00			0			Ae
30	05.00			0			Ae
30	13.00			0			Vee
30	18.00			0			Vee
31	00.00			0.2			Pon
31	05.00			0.2			Pon
31	13.00			0.2			Pai
31	18.00			0.2			Pai

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : 1 Year 68

Building 12 - 14 (ESQ)		Air Pump 1	Air Pump 2	Timer	Check By
Day	Time				
1	00.00				ken
1	05.00				ken
1	13.00				ken
1	18.00				ken
2	00.00				Fluk
2	05.00				Fluk
2	13.00				Film
2	18.00				Film
3	00.00				Jap
3	05.00				Jap
3	13.00				Vee
3	18.00				Vee
4	00.00				Zee
4	05.00				Zee
4	13.00				Jak
4	18.00				Jak
5	00.00				Bon
5	05.00				Bon
5	13.00				Jak
5	18.00				Jak
6	00.00				Mad
6	05.00				Mad
6	13.00				Beer
6	18.00				Beer
7	00.00				Lif
7	05.00				Lif
7	13.00				Bank
7	18.00				Bank
8	00.00				fit
8	05.00				fit
8	13.00				ken
8	18.00				ken
9	00.00				film
9	05.00				film
9	13.00				Fluk
9	18.00				Fluk
10	00.00				vee
10	05.00				vee
10	13.00				zee
10	18.00				zee

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : .....Year.....

Building 12 - 16 (15Q)		Air Pump 1	Air Pump 2	Timer	Check By
Day	Time				
11	00.00				Fit
11	05.00				Fit
11	13.00				ken
11	18.00				ken
12	00.00				Fluk
12	05.00				Fluk
12	13.00				Jap
12	18.00				Jap
13	00.00				Oak
13	05.00				oak
13	13.00				Ben
13	18.00				Ben
14	00.00				mad
14	05.00				mad
14	13.00				Beer
14	18.00				Beer
15	00.00				Bank
15	05.00				Bank
15	13.00				vee
15	18.00				vee
16	00.00				zee
16	05.00				zee
16	13.00				Lif
16	18.00				Lif
17	00.00				Film
17	05.00				Film
17	13.00				Thep
17	18.00				Thep
18	00.00				Nat
18	05.00				Nat
18	13.00				FAN
18	18.00				FAN
19	00.00				Job
19	05.00				Job
19	13.00				mew
19	18.00				mew
20	00.00				moo
20	05.00				moo
20	13.00				mhee
20	18.00				mhee

Wyndham Garden Phuket Kamala

Building 12 - 16 (15Q)		Air Pump 1	Air Pump 2	Timer	Check By
Day	Time				
21	00.00				Por
21	05.00				Por
21	13.00				Zing
21	18.00				Zing
22	00.00				Vee
22	05.00				vee
22	13.00				Zee
22	18.00				Zee
23	00.00				it
23	05.00				it
23	13.00				J
23	18.00				J
24	00.00				Oak
24	05.00				oak
24	13.00				lek
24	18.00				lek
24	00.00				Duk
25	05.00				Duk
25	13.00				Mad
25	18.00				Mad
26	00.00				Beer
26	05.00				Beer
26	13.00				Lif
26	18.00				Lif
27	00.00				Fit
27	05.00				Fit
27	13.00				Benk
27	18.00				Benk
28	00.00				Bae
28	05.00				Bae
28	13.00				Boo
28	18.00				Boo
29	00.00				moo
29	05.00				moo
29	13.00				ken
29	18.00				ken
30	00.00				Jap
30	05.00				Jap
30	13.00				Palm
30	18.00				Palm
31	00.00				Thep
31	05.00				Thep
31	13.00				Bom
31	18.00				Bom

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : 2 Year 26

Lobby (30Q)		Air Pump	Pump Return	Pressure	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time			Bar			
1	00.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ben
1	05.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ben
1	13.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ken
1	18.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ken
2	00.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ben
2	05.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ben
2	13.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ken
2	18.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ken
3	00.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ben
3	05.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ben
3	13.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ken
3	18.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ken
4	00.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ben
4	05.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ben
4	13.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	V
4	18.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	V
5	00.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ben
5	05.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ben
5	13.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	V
5	18.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	V
6	00.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ben
6	05.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ben
6	13.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mud
6	18.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mud
7	00.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ben
7	05.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ben
7	13.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mud
7	18.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mud
8	00.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ken
8	05.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mud
8	13.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mud
8	18.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ken
9	00.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mud
9	05.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mud
9	13.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ben
9	18.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ben
10	00.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mill
10	05.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	FILM
10	13.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	FILM
10	18.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mud

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : ..... Year .....

Lobby (30Q)		Air Pump	Pump Return	Pressure	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time			Bar			
11	00.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ben
11	05.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ben
11	13.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mud
11	18.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mud
12	00.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ben
12	05.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ben
12	13.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mud
12	18.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mud
13	00.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ben
13	05.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ben
13	13.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mud
13	18.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mud
14	00.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ben
14	05.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ben
14	13.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mud
14	18.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mud
15	00.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ken
15	05.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ken
15	13.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jup
15	18.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jup
16	00.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ken
16	05.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ken
16	13.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jup
16	18.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jup
17	00.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ken
17	05.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ken
17	13.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jup
17	18.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jup
18	00.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ken
18	05.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ken
18	13.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jup
18	18.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jup
19	00.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ken
19	05.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jup
19	13.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jup
19	18.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jup
20	00.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ken
20	05.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ken
20	13.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jup
20	18.00	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	✓ Main ( ) JOY ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jup

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : .....Year.....

Lobby (30Q)		Air Pump	Pump Return	Pressure	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time			Bar			
21	00.00			0.2			
21	05.00			0.2			
21	10.00			0.2			
21	15.00			0.2			
22	00.00			0			
22	05.00			0			
22	10.00			0			
22	15.00			0.2			
23	00.00			0.2			
23	05.00			0.2			
23	10.00			0.2			
23	15.00			0			
24	00.00			0			
24	05.00			0			
24	10.00			0			
24	15.00			0			
24	00.00			0.2			
25	05.00			0.2			
25	10.00			0.2			
25	15.00			0			
26	00.00			0			
26	05.00			0			
26	10.00			0			
26	15.00			0.2			
27	00.00			0.2			
27	05.00			0.2			
27	10.00			0.2			
27	15.00			0.2			
28	00.00			0			
28	05.00			0			
28	10.00			0			
28	15.00			0			

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : 2 Year 21

Building IEE (30Q)		Air Pump	Pump Return	Pressure	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time			Bar			
1	00.00			0			
1	05.00			0.14			
1	10.00			0.14			
1	15.00			0			
2	00.00			0			
2	05.00			0			
2	10.00			0.14			
2	15.00			0.14			
3	00.00			0			
3	05.00			0			
3	10.00			0			
3	15.00			0.14			
4	00.00			0.14			
4	05.00			0.14			
4	10.00			0			
4	15.00			0			
5	00.00			0			
5	05.00			0.14			
5	10.00			0.14			
5	15.00			0			
6	00.00			0			
6	05.00			0.14			
6	10.00			0.14			
6	15.00			0.14			
7	00.00			0			
7	05.00			0			
7	10.00			0			
7	15.00			0.14			
8	00.00			0.14			
8	05.00			0.14			
8	10.00			0			
8	15.00			0			
9	00.00			0.14			
9	05.00			0.14			
9	10.00			0			
9	15.00			0			
10	00.00			0.14			
10	05.00			0.14			
10	10.00			0.14			
10	15.00			0			

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : .....Year.....

Building IEE (30Q)		Air Pump	Pump Return	Pressure	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time			Bar			
11	00.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ชยวน
11	05.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ชยวน
11	13.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	เกษม
11	18.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	เกษม
12	00.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ลิป
12	05.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ลิป
12	13.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ชยวัฒ
12	18.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ชยวัฒ
13	00.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	เกชิต
13	05.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	เกชิต
13	13.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ปิยะวัฒ
13	18.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ปิยะวัฒ
14	00.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	จักษ
14	05.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	จักษ
14	13.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	จักร
14	18.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	จักร
15	00.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	พลัด
15	05.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	พลัด
15	13.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ลิป
15	18.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ลิป
16	00.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ปกล้ม
16	05.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ปกล้ม
16	13.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ชยวน
16	18.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ชยวน
17	00.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ชยัว
17	05.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ชยัว
17	13.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ไพ
17	18.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ไพ
18	00.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	เกียด
18	05.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	เกียด
18	13.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ชยวน
18	18.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ชยวน
19	00.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ปิยะวัฒ
19	05.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ปิยะวัฒ
19	13.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ยนพ
19	18.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ยนพ
20	00.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	เกษม
20	05.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	เกษม
20	13.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ปกล้ม
20	18.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ปกล้ม.

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : .....Year.....

Building IEE (30Q)		Air Pump	Pump Return	Pressure	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time			Bar			
21	00.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ชยวน
21	05.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ชยวน
21	13.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	จักษ
21	18.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	จักษ
22	00.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	จักร
22	05.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	จักร
22	13.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	เกษม
22	18.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	เกษม
23	00.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	พลัด
23	05.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	พลัด
23	13.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	จักร
23	18.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	จักร
24	00.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ชยวน
24	05.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ชยวน
24	13.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ชัย
24	18.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ชัย
25	00.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ลิป
25	05.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ลิป
25	13.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ชยวัฒ
25	18.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ชยวัฒ
26	00.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	เกษม
26	05.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	เกษม
26	13.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	เกษม
26	18.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	เกษม
27	00.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ชยวัฒ
27	05.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ชยวัฒ
27	13.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ปิยะวัฒ
27	18.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ปิยะวัฒ
28	00.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ชัย
28	05.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	ชัย
28	13.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	เกชิต
28	18.00	Auto / JOH / Manual	Auto / JOH / Manual	0.14	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	เกชิต

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : 2 Year 26

Building 2 - 3		Air Pump	Pump Return	Timer	Check By
Day	Time				
1	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
1	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
1	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
1	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
2	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
2	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
2	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
2	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
3	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
3	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
3	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
3	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
4	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
4	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
4	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
4	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
5	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
5	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
5	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
5	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
6	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
6	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
6	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
6	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
7	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
7	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
7	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
7	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
8	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
8	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
8	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
8	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
9	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
9	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
9	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
9	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
10	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
10	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
10	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
10	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : ..... Year .....

Building 2 - 3		Air Pump	Pump Return	Timer	Check By
Day	Time				
11	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
11	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
11	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
11	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
12	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
12	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
12	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
12	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
13	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
13	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
13	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
13	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
14	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
14	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
14	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
14	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
15	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
15	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
15	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
15	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
16	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	A
16	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	A
16	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
16	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
17	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
17	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
17	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
17	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
18	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
18	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
18	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
18	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
19	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
19	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
19	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
19	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
20	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
20	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
20	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
20	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : .....Year.....

Building 2 - 3		Air Pump	Pump Return	Timer	Check By
Day	Time				
21	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
21	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
21	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
21	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
22	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
22	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
22	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
22	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
23	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
23	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
23	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
23	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
24	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
24	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
24	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
24	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
25	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
25	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
25	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
25	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
26	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
26	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
26	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
26	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
27	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
27	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
27	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
27	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
28	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
28	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
28	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
28	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : 9 Year 26

Building 4 - 5		Air Pump	Pump Return	Timer	Check By
Day	Time				
1	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
1	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
1	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
1	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
2	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
2	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
2	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
2	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
3	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
3	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
3	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
3	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
4	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
4	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
4	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	A
4	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	A
5	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
5	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
5	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
5	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
6	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
6	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
6	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
6	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
7	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
7	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
7	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
7	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
8	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
8	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
8	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
8	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
9	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
9	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
9	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
9	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
10	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
10	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
10	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	
10	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Normal ( ) Ab Normal	

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : .....Year.....

Building 4 - 5		Air Pump	Pump Return	Timer	Check By
Day	Time				
11	00.00				
11	05.00				
11	13.00				
11	18.00				
12	00.00				
12	05.00				
12	13.00				
12	18.00				
13	00.00				
13	05.00				
13	13.00				
13	18.00				
14	00.00				
14	05.00				
14	13.00				
14	18.00				
15	00.00				
15	05.00				
15	13.00				
15	18.00				
16	00.00				
16	05.00				
16	13.00				
16	18.00				
17	00.00				
17	05.00				
17	13.00				
17	18.00				
18	00.00				
18	05.00				
18	13.00				
18	18.00				
19	00.00				
19	05.00				
19	13.00				
19	18.00				
20	00.00				
20	05.00				
20	13.00				
20	18.00				

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : .....Year.....

Building 4 - 5		Air Pump	Pump Return	Timer	Check By
Day	Time				
21	00.00				
21	05.00				
21	13.00				
21	18.00				
22	00.00				
22	05.00				
22	13.00				
22	18.00				
23	00.00				
23	05.00				
23	13.00				
23	18.00				
24	00.00				
24	05.00				
24	13.00				
24	18.00				
25	00.00				
25	05.00				
25	13.00				
25	18.00				
26	00.00				
26	05.00				
26	13.00				
26	18.00				
27	00.00				
27	05.00				
27	13.00				
27	18.00				
28	00.00				
28	05.00				
28	13.00				
28	18.00				

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : 2 Year 26

Building 6 (250)		Air Pump 1	Air Pump 2	Air Pump 3	Timer	Check By
Day	Time					
1	00.00					Jak
1	05.00					Jak
1	11.00					Thap
1	18.00					Thap
2	00.00					Jak
2	05.00					Jak
2	11.00					Thap
2	18.00					Thap
3	00.00					Jak
3	05.00					Jak
3	11.00					Thap
3	18.00					Thap
4	00.00					Jak
4	05.00					Jak
4	11.00					Thap
4	18.00					Thap
5	00.00					Arm
5	05.00					Arm
5	11.00					Jak
5	18.00					Jak
6	00.00					Arm
6	05.00					Arm
6	11.00					Jak
6	18.00					Jak
7	00.00					Jak
7	05.00					Jak
7	11.00					Thap
7	18.00					Thap
8	00.00					Jak
8	05.00					Jak
8	11.00					Thap
8	18.00					Thap
9	00.00					Jak
9	05.00					Jak
9	11.00					Thap
9	18.00					Thap
10	00.00					Jak
10	05.00					Jak
10	11.00					Thap
10	18.00					Thap

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : Year

Building 6 (250)		Air Pump	Pump Return	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time					
11	00.00					Jak
11	05.00					Jak
11	11.00					Jep
11	18.00					Jep
12	00.00					May
12	05.00					May
12	11.00					Dam
12	18.00					Dam
13	00.00					Mak
13	05.00					Mak
13	11.00					Suk
13	18.00					Suk
14	00.00					Kah
14	05.00					Kah
14	11.00					Sha
14	18.00					Sha
15	00.00					Arm
15	05.00					Arm
15	11.00					Jeep
15	18.00					Jeep
16	00.00					J
16	05.00					J
16	11.00					A
16	18.00					A
17	00.00					Sam
17	05.00					Sam
17	11.00					Yoon
17	18.00					Yon
18	00.00					N
18	05.00					N
18	11.00					Nut
18	18.00					Nut
19	00.00					They
19	05.00					They
19	11.00					Sek
19	18.00					Sek
20	00.00					Vee
20	05.00					Vee
20	11.00					See
20	18.00					See

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : ..... Year .....

Building 6 (25Q)		Air Pump	Pump Return	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time					
21	00.00					Sek
21	05.00					Sek
21	13.00					Kan
21	18.00					Kan
22	00.00					Pluk
22	05.00					Pluk
22	13.00					A
22	18.00					A
23	00.00					J
23	05.00					J
23	13.00					Jol
23	18.00					Plam
24	00.00					Plam
24	05.00					Trep
24	13.00					Trep
24	18.00					Ban
24	00.00					Ban
25	05.00					Mew
25	13.00					Mew
25	18.00					Jool
26	00.00					Jol
26	05.00					Jon
26	13.00					Jon
26	18.00					Yam
27	00.00					Yam
27	05.00					Jt
27	13.00					Jt
27	18.00					MA
28	00.00					MA
28	05.00					mol
28	13.00					mol
28	18.00					Vet

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : 2 Year 26

Building 7 (25Q)		Air Pump 1	Air Pump 2	Air Pump 3	Timer	Check By
Day	Time					
1	00.00					Kan
1	05.00					Kan
1	13.00					Wan
1	18.00					Wan
2	00.00					Ken
2	05.00					Sek
2	13.00					Wan
2	18.00					Wan
3	00.00					Jet
3	05.00					Sek
3	13.00					Wan
3	18.00					Wan
4	00.00					Sek
4	05.00					Sek
4	13.00					Wan
4	18.00					Wan
5	00.00					Sek
5	05.00					Sek
5	13.00					Wan
5	18.00					Wan
6	00.00					Sek
6	05.00					Sek
6	13.00					Wan
6	18.00					Wan
7	00.00					Sek
7	05.00					Sek
7	13.00					Wan
7	18.00					Wan
8	00.00					Sek
8	05.00					Sek
8	13.00					Wan
8	18.00					Wan
9	00.00					Sek
9	05.00					Sek
9	13.00					Wan
9	18.00					Wan
10	00.00					Sek
10	05.00					Sek
10	13.00					Wan
10	18.00					Wan

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : ..... Year .....

Building 7 (25Q)		Air Pump 1	Air Pump 2	Air Pump 3	Timer	Check By
Day	Time					
11	00.00					
11	05.00					
11	12.00					
11	18.00					
12	00.00					
12	05.00					
12	12.00					
12	18.00					
13	00.00					
13	05.00					
13	12.00					
13	18.00					
14	00.00					
14	05.00					
14	12.00					
14	18.00					
15	00.00					
15	05.00					
15	12.00					
15	18.00					
16	00.00					
16	05.00					
16	12.00					
16	18.00					
17	00.00					
17	05.00					
17	12.00					
17	18.00					
18	00.00					
18	05.00					
18	12.00					
18	18.00					
19	00.00					
19	05.00					
19	12.00					
19	18.00					
20	00.00					
20	05.00					
20	12.00					
20	18.00					

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : ..... Year .....

Building 7 (25Q)		Air Pump 1	Air Pump 2	Air Pump 3	Timer	Check By
Day	Time					
21	00.00					
21	05.00					
21	12.00					
21	18.00					
22	00.00					
22	05.00					
22	12.00					
22	18.00					
23	00.00					
23	05.00					
23	12.00					
23	18.00					
24	00.00					
24	05.00					
24	12.00					
24	18.00					
25	00.00					
25	05.00					
25	12.00					
25	18.00					
26	00.00					
26	05.00					
26	12.00					
26	18.00					
27	00.00					
27	05.00					
27	12.00					
27	18.00					
28	00.00					
28	05.00					
28	12.00					
28	18.00					

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : 2 Year 26

Building B-12 (SQ0)		Air Pump	Pump Return	Pressure Bar	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time						
1	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
1	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0.2	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
1	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
1	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0.2	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
2	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
2	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0.2	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
2	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
2	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0.2	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
3	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
3	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0.2	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
3	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
3	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0.2	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
4	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0.2	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
4	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0.2	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
4	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
4	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
5	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
5	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
5	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0.2	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
5	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0.2	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
6	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0.2	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
6	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0.2	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
6	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0.2	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
6	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0.2	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
7	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0.2	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
7	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
7	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
7	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
8	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
8	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
8	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
8	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0.2	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
9	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0.2	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
9	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0.2	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
9	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0.2	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
9	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0.2	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
10	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0.2	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
10	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0.2	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
10	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0.2	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
10	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0.2	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : Year

Building B-13 (SQ0)		Air Pump	Pump Return	Pressure Bar	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time						
11	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
11	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
11	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
11	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
12	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
12	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
12	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
12	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
13	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
13	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
13	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
13	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
14	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
14	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
14	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
14	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
15	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
15	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
15	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
15	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
16	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
16	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
16	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
16	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
17	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
17	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
17	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
17	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
18	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
18	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
18	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
18	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
19	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
19	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
19	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
19	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
20	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
20	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
20	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	
20	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	0	✓ Normal / Ab Normal	✓ Normal / Ab Normal	

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : ..... Year .....

Building B-11 (50Q)		Air Pump	Pump Return	Pressure Bar	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time						
21	00.00						
21	05.00						
21	13.00						
21	18.00						
22	00.00						
22	05.00						
22	13.00						
22	18.00						
23	00.00						
23	05.00						
23	13.00						
23	18.00						
24	00.00						
24	05.00						
24	13.00						
24	18.00						
24	00.00						
25	05.00						
25	13.00						
25	18.00						
26	00.00						
26	05.00						
26	13.00						
26	18.00						
27	00.00						
27	05.00						
27	13.00						
27	18.00						
28	00.00						
28	05.00						
28	13.00						
28	18.00						

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : 2 Year 26

Building 12 - 14 (150)		Air Pump 1	Air Pump 2	Timer	Check By
Day	Time				
1	00.00				
1	05.00				
1	13.00				
1	18.00				
2	00.00				
2	05.00				
2	13.00				
2	18.00				
3	00.00				
3	05.00				
3	13.00				
3	18.00				
4	00.00				
4	05.00				
4	13.00				
4	18.00				
5	00.00				
5	05.00				
5	13.00				
5	18.00				
6	00.00				
6	05.00				
6	13.00				
6	18.00				
7	00.00				
7	05.00				
7	13.00				
7	18.00				
8	00.00				
8	05.00				
8	13.00				
8	18.00				
9	00.00				
9	05.00				
9	13.00				
9	18.00				
10	00.00				
10	05.00				
10	13.00				
10	18.00				

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : ..... Year .....

Building 12 - 14 (15Q)		Air Pump 1	Air Pump 2	Timer	Check By
Day	Time				
11	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
11	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
11	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
11	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
12	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
12	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
12	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
12	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
13	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
13	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
13	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
13	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
14	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
14	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
14	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
14	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
15	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
15	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
15	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
15	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
16	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
16	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
16	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
16	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
17	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
17	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
17	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
17	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
18	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
18	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
18	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
18	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
19	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
19	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
19	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
19	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
20	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
20	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
20	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
20	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	

Wyndham Garden Phuket Kamala

Building 12 - 14 (15Q)		Air Pump 1	Air Pump 2	Timer	Check By
Day	Time				
21	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	A
21	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	A
21	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
21	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
22	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
22	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
22	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
22	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
23	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
23	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
23	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
23	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
24	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
24	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
24	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
24	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
25	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
25	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
25	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
25	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
26	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
26	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
26	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
26	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
27	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
27	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
27	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
27	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
28	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
28	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
28	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	
28	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : 3 Year 26

Lobby (300)		Air Pump	Pump Return	Pressure	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time			Bar			
1	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
1	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
1	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
1	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
2	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
2	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
2	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
2	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
3	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
3	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
3	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
3	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
4	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
4	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
4	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
4	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
5	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
5	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
5	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
5	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
6	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
6	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
6	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
6	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
7	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
7	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
7	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
7	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
8	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
8	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
8	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
8	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
9	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
9	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
9	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
9	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
10	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
10	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
10	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
10	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : Year

Lobby (300)		Air Pump	Pump Return	Pressure	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time			Bar			
11	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
11	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
11	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
11	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
12	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
12	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
12	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
12	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
13	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
13	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
13	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
13	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
14	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
14	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
14	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
14	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
15	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
15	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
15	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
15	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
16	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
16	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
16	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
16	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
17	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
17	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
17	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
17	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
18	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
18	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
18	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
18	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
19	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
19	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
19	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
19	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
20	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
20	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
20	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun
20	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Kun

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : .....Year.....

Lobby (30Q)		Air Pump	Pump Return	Pressure	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time			Bar			
21	00.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0.7	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
21	05.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0.7	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
21	13.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0.7	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
21	18.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
22	00.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
22	05.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
22	13.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
22	18.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
23	00.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0.7	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
23	05.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0.7	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
23	13.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0.7	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
23	18.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0.7	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
24	00.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0.7	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
24	05.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
24	13.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
24	18.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
24	00.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
25	05.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0.7	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
25	13.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0.7	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
25	18.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0.7	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
26	00.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0.7	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
26	05.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0.7	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
26	13.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
26	18.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
27	00.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
27	05.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
27	13.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0.7	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
27	18.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0.7	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
28	00.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0.7	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
28	05.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0.7	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
28	13.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0.7	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
28	18.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
29	00.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
29	05.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
29	13.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
29	18.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
30	00.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
30	05.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
30	13.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
30	18.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0.7	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
31	00.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0.7	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
31	05.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0.7	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
31	13.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0.7	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun
31	18.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	0.7	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	Kun

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : 3 .....Year 26

Building EE (30Q)		Air Pump	Pump Return	Pressure	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time			Bar			
1	00.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
1	05.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
1	13.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
1	18.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
2	00.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
2	05.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
2	13.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
2	18.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
3	00.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
3	05.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
3	13.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
3	18.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
4	00.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
4	05.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
4	13.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
4	18.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
5	00.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
5	05.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
5	13.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
5	18.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
6	00.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
6	05.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
6	13.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
6	18.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
7	00.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
7	05.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
7	13.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
7	18.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
8	00.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
8	05.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
8	13.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
8	18.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
9	00.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
9	05.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
9	13.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
9	18.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
10	00.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
10	05.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
10	13.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	
10	18.00	Auto / Off / Manual	Auto / Off / Manual	7.5	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : ..... Year .....

Building WE (300)		Air Pump	Pump Return	Pressure Bar	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time						
21	00.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
21	05.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
21	13.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
21	18.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
22	00.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
22	05.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
22	13.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
22	18.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
23	00.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
23	05.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
23	13.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
23	18.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
24	00.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
24	05.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
24	13.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
24	18.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
25	00.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
25	05.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
25	13.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
25	18.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
26	00.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
26	05.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
26	13.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
26	18.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
27	00.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
27	05.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
27	13.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
27	18.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
28	00.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
28	05.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
28	13.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
28	18.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
29	00.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
29	05.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
29	13.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
29	18.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
30	00.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
30	05.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
30	13.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
30	18.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
31	00.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
31	05.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
31	13.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
31	18.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : ..... Year .....

Building WE (300)		Air Pump	Pump Return	Pressure Bar	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time						
21	00.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
21	05.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
21	13.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
21	18.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
22	00.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
22	05.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
22	13.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
22	18.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
23	00.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
23	05.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
23	13.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
23	18.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
24	00.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
24	05.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
24	13.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
24	18.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
25	00.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
25	05.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
25	13.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
25	18.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
26	00.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
26	05.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
26	13.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
26	18.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
27	00.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
27	05.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
27	13.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
27	18.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
28	00.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
28	05.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
28	13.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
28	18.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
29	00.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
29	05.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
29	13.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
29	18.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
30	00.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
30	05.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
30	13.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
30	18.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
31	00.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
31	05.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
31	13.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	
31	18.00	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	(✓ Auto (..... Off (..... Manual	2.5	(✓ Normal) (... Ab Normal)	(✓ Normal) (... Ab Normal	

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : 3 Year 24

Building 2 - 3		Air Pump	Pump Return	Timer	Check By
Day	Time				
1	00.00				Jap
1	05.00				Jap
1	13.00				Pak
1	18.00				Pak
2	00.00				Jak
2	05.00				Jak
2	13.00				Thep
2	18.00				Thep
3	00.00				Pab
3	05.00				pab
3	13.00				sak
3	18.00				Sak
4	00.00				Zing
4	05.00				Zing
4	13.00				J
4	18.00				Jee
5	00.00				Jee
5	05.00				Vee
5	13.00				Vee
5	18.00				J
6	00.00				J
6	05.00				Jak
6	13.00				Jak
6	18.00				Bam
7	00.00				Bam
7	05.00				Kah
7	13.00				Kah
7	18.00				Mew
8	00.00				Mew
8	05.00				Nut
8	13.00				Nut
8	18.00				Yam
9	00.00				Yam
9	05.00				It
9	13.00				It
9	18.00				Jan
10	00.00				Jan
10	05.00				Mak
10	13.00				Mak
10	18.00				Fluk

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : ..... Year .....

Building 2 - 3		Air Pump	Pump Return	Timer	Check By
Day	Time				
11	00.00				See
11	05.00				See
11	13.00				Vee
11	18.00				Vee
12	00.00				J
12	05.00				J
12	13.00				Vee
12	18.00				Bam
13	00.00				Bam
13	05.00				Jak
13	13.00				Sak
13	18.00				Jak
14	00.00				Jak
14	05.00				Mak
14	13.00				Mak
14	18.00				Ft
15	00.00				Ft
15	05.00				Jap
15	13.00				Jap
15	18.00				Zing
16	00.00				Bep
16	05.00				Yam
16	13.00				Yam
16	18.00				Yam
17	00.00				Yam
17	05.00				Nut
17	13.00				Nut
17	18.00				Ong
18	00.00				Ong
18	05.00				Thep
18	13.00				Thep
18	18.00				Kah
19	00.00				Kah
19	05.00				Mew
19	13.00				Mak
19	18.00				Jak
20	00.00				Jak
20	05.00				See
20	13.00				See
20	18.00				Vee

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : ..... Year .....

Building 2 - 3		Air Pump	Pump Return	Timer	Check By
Day	Time				
21	00.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Chtr
21	05.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Chtr
21	13.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Jay
21	18.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Jay
22	00.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Jay
22	05.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Jak
22	13.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Jak
22	18.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Dan
23	00.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Dan
23	05.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Dan
23	13.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Pan
23	18.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Jak
24	00.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Jak
24	05.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Vee
24	13.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Vee
24	18.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Thep
24	00.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Thep
25	05.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Oaee
25	13.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Oaee
25	18.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	It
26	00.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	It
26	05.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	fon
26	13.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	fon
26	18.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Yan
27	00.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Yan
27	05.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	J
27	13.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	J
27	18.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Pan
28	00.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Pan
28	05.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Pan
28	13.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Oan
28	18.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Oan
29	00.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Oan
29	05.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Oan
29	13.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Tap
29	18.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Tap
30	00.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	ang
30	05.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	ang
30	13.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Zing
30	18.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Zing
31	00.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Thep
31	05.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Thep
31	13.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Thtr
31	18.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Thtr

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : 3 Year 26

Building 4 - 5		Air Pump	Pump Return	Timer	Check By
Day	Time				
1	00.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Dny
1	05.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Dny
1	13.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw
1	18.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw
2	00.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Dny
2	05.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Dny
2	13.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw
2	18.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw
3	00.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Dny
3	05.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Dny
3	13.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw
3	18.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw
4	00.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Dny
4	05.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Dny
4	13.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw
4	18.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw
5	00.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw
5	05.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw
5	13.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw
5	18.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw
6	00.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw
6	05.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw
6	13.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw
6	18.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw
7	00.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw
7	05.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw
7	13.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw
7	18.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw
8	00.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw
8	05.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw
8	13.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw
8	18.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw
9	00.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw
9	05.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw
9	13.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw
9	18.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw
10	00.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw
10	05.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw
10	13.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw
10	18.00	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Auto ( )ON ( )Manual	(/)Normal ( )Ab Normal	Wnw

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : ..... Year .....

Building 4 - 5		Air Pump	Pump Return	Timer	Check By
Day	Time				
11	00.00				
11	05.00				
11	13.00				
11	18.00				
12	00.00				
12	05.00				
12	13.00				
12	18.00				
13	00.00				
13	05.00				
13	13.00				
13	18.00				
14	00.00				
14	05.00				
14	13.00				
14	18.00				
15	00.00				
15	05.00				
15	13.00				
15	18.00				
15	00.00				
16	05.00				
16	13.00				
16	18.00				
17	00.00				
17	05.00				
17	13.00				
17	18.00				
18	00.00				
18	05.00				
18	13.00				
18	18.00				
19	00.00				
19	05.00				
19	13.00				
19	18.00				
20	00.00				
20	05.00				
20	13.00				
20	18.00				

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : ..... Year .....

Building 4 - 5		Air Pump	Pump Return	Timer	Check By
Day	Time				
21	00.00				
21	05.00				
21	13.00				
21	18.00				
22	00.00				
22	05.00				
22	13.00				
22	18.00				
23	00.00				
23	05.00				
23	13.00				
23	18.00				
24	00.00				
24	05.00				
24	13.00				
24	18.00				
24	00.00				
25	05.00				
25	13.00				
25	18.00				
26	00.00				
26	05.00				
26	13.00				
26	18.00				
27	00.00				
27	05.00				
27	13.00				
27	18.00				
28	00.00				
28	05.00				
28	13.00				
28	18.00				
29	00.00				
29	05.00				
29	13.00				
29	18.00				
30	00.00				
30	05.00				
30	13.00				
30	18.00				
31	00.00				
31	05.00				
31	13.00				
31	18.00				

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : 3 Year 26

Building 6 (25Q)		Air Pump 1	Air Pump 2	Air Pump 3	Timer	Check By
Day	Time					
1	00.00					Mee
1	05.00					Mee
1	13.00					Por
1	18.00					Por
2	00.00					k
2	05.00					k
2	13.00					kan
2	18.00					ken
3	00.00					Fluk
3	05.00					Fluk
3	13.00					Boo
3	18.00					Boo
4	00.00					Beer
4	05.00					Beer
4	13.00					Vee
4	18.00					Vee
5	00.00					zee
5	05.00					zee
5	13.00					Porn
5	18.00					Porn
6	00.00					Pon
6	05.00					Pon
6	13.00					Ae
6	18.00					Ae
7	00.00					Phai
7	05.00					Phai
7	13.00					Lek
7	18.00					Lek
8	00.00					Mom
8	05.00					Mom
8	13.00					Bon
8	18.00					Bon
9	00.00					Fit
9	05.00					Fit
9	13.00					Lif
9	18.00					Lif
10	00.00					Mew
10	05.00					Mew
10	13.00					Jak
10	18.00					Jak

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : ..... Year .....

Building 6 (25Q)		Air Pump	Pump Return	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time					
11	00.00					Jak
11	05.00					Jak
11	13.00					Porn
11	18.00					Porn
12	00.00					kan
12	05.00					ken
12	13.00					Film
12	18.00					Film
13	00.00					kan
13	05.00					ken
13	13.00					Beer
13	18.00					Beer
14	00.00					Vee
14	05.00					Vee
14	13.00					zee
14	18.00					zee
15	00.00					Moo
15	05.00					Moo
15	13.00					Por
15	18.00					Por
16	00.00					Pon
16	05.00					Pon
16	13.00					Mhee
16	18.00					Mhee
17	00.00					Fit
17	05.00					Fit
17	13.00					Lif
17	18.00					Lif
18	00.00					Mad
18	05.00					Mad
18	13.00					Ae
18	18.00					Ae
19	00.00					k
19	05.00					k
19	13.00					Lek
19	18.00					Lek
20	00.00					J
20	05.00					J
20	13.00					P
20	18.00					P

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : ..... Year .....

Building 6 (25Q)		Air Pump	Pump Return	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time					
21	00.00					Mee
23	05.00					Mee
23	10.00					Beer
23	15.00					Beer
22	00.00					Jap
22	05.00					Jap
22	10.00					Jak
22	15.00					Jak
23	00.00					Boo
23	05.00					Boo
23	10.00					Mee
23	15.00					Mee
24	00.00					Lek
24	05.00					Lek
24	10.00					Poi
24	15.00					Poi
24	00.00					k
25	05.00					k
25	10.00					Film
25	15.00					Film
26	00.00					Vee
26	05.00					Vee
26	10.00					zee
26	15.00					zee
27	00.00					Ken
27	05.00					Ken
27	10.00					Fit
27	15.00					Fit
28	00.00					Lif
28	05.00					Lif
28	10.00					Porn
28	15.00					Porn
29	00.00					Pon
29	05.00					Pon
29	10.00					Por
29	15.00					Por
30	00.00					J
30	05.00					J
30	10.00					Boo
30	15.00					Boo
31	00.00					Men
31	05.00					Men
31	10.00					Jab
31	15.00					Jab

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : 3 Year 26

Building 7 (25Q)		Air Pump 1	Air Pump 2	Air Pump 3	Timer	Check By
Day	Time					
1	00.00					Ong
1	05.00					Ong
1	10.00					Arm
1	15.00					Arm
2	00.00					Ong
2	05.00					ong
2	10.00					Arm
2	15.00					Arm
3	00.00					Ong
3	05.00					Ong
3	10.00					Arm
3	15.00					Arm
4	00.00					ong
4	05.00					Ong
4	10.00					Arm
4	15.00					Arm
5	00.00					Ong
5	05.00					ong
5	10.00					Sax
5	15.00					Sax
6	00.00					Bom
6	05.00					Bom
6	10.00					Jap
6	15.00					Jap
7	00.00					Bom
7	05.00					Bom
7	10.00					Sax
7	15.00					Sax
8	00.00					Ong
8	05.00					Ong
8	10.00					Sax
8	15.00					Sax
9	00.00					ong
9	05.00					ong
9	10.00					Arm
9	15.00					Arm
10	00.00					ong
10	05.00					ong
10	10.00					Jap
10	15.00					Jap

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : .....Year.....

Building 7 (25Q)		Air Pump 1	Air Pump 2	Air Pump 3	Timer	Check By
Day	Time					
11	00.00					ong
11	05.00					Ong
11	13.00					Jop
11	18.00					Jop
12	00.00					ong
12	05.00					ong
12	13.00					Arm
12	18.00					Arm
13	00.00					Bom
13	05.00					Bom
13	13.00					Sax
13	18.00					Sax
14	00.00					Bom
14	05.00					Bom
14	13.00					Arm
14	18.00					Arm
15	00.00					ong
15	05.00					Ong
15	13.00					Arm
15	18.00					Arm
16	00.00					ong
16	05.00					Ong
16	13.00					Sax
16	18.00					Sax
17	00.00					Ong
17	05.00					Ong
17	13.00					Sax
17	18.00					Sax
18	00.00					ong
18	05.00					ong
18	13.00					Arm
18	18.00					Arm
19	00.00					ong
19	05.00					ong
19	13.00					Arm
19	18.00					Arm
20	00.00					Lip
20	05.00					Lip
20	13.00					Sax
20	18.00					Sax

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : .....Year.....

Building 7 (25Q)		Air Pump 1	Air Pump 2	Air Pump 3	Timer	Check By
Day	Time					
21	00.00					Lip
21	05.00					Lip
21	13.00					Sax
21	18.00					Sax
22	00.00					Bom
22	05.00					Bom
22	13.00					Sax
22	18.00					Sax
23	00.00					Bom
23	05.00					Bom
23	13.00					Sax
23	18.00					Sax
24	00.00					Ong
24	05.00					Ong
24	13.00					Arm
24	18.00					Arm
25	00.00					ong
25	05.00					Ong
25	13.00					Thep
25	18.00					Thep
26	00.00					Lip
26	05.00					Lip
26	13.00					Thep
26	18.00					Thep
27	00.00					Lip
27	05.00					Lip
27	13.00					Arm
27	18.00					Arm
28	00.00					Bom
28	05.00					Bom
28	13.00					Arm
28	18.00					Arm
29	00.00					Bom
29	05.00					Bom
29	13.00					Sax
29	18.00					Sax
30	00.00					ong
30	05.00					ong
30	13.00					Thep
30	18.00					Thep
31	00.00					ong
31	05.00					ong
31	13.00					Arm
31	18.00					Arm

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : 3 Year 26

Building 8-11 (50Q)		Air Pump	Pump Return	Pressure	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time			Bar			
1	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ong
1	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ong
1	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Sax
1	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Sax
2	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	ong
2	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ong
2	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Arm
2	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Arm
3	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ong
3	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ong
3	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Sax
3	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Sax
4	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Lip
4	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Lip
4	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Sax
4	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Sax
5	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Bom
5	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Bom
5	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Arm
5	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Arm
6	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ong
6	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	ong
6	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Arm
6	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Arm
7	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	ong
7	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ong
7	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Arm
7	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Arm
8	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	ong
8	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ong
8	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thap
8	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thap
9	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ong
9	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ong
9	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Sax
9	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Sax
10	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Lip
10	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Lip
10	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Arm
10	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Arm

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : ..... Year .....

Building 8-11 (50Q)		Air Pump	Pump Return	Pressure	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time			Bar			
11	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Bom
11	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Lip
11	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Sax
11	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Sax
12	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Bom
12	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Bom
12	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Sax
12	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Sax
13	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	ong
13	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ong
13	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Arm
13	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Arm
14	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ong
14	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ong
14	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thap
14	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thap
15	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Lip
15	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Lip
15	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jap
15	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jap
16	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Bom
16	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Bom
16	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Wave
16	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Wave
17	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ong
17	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	ong
17	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Arm
17	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Arm
18	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ong
18	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ong
18	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Arm
18	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Arm
19	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Ong
19	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	ong
19	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Sax
19	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Sax
20	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Lip
20	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Lip
20	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Sax
20	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Sax

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : .....Year.....

Building 8-11 (50Q)		Air Pump	Pump Return	Pressure Bar	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time						
21	00.00			0.2			Ong
21	05.00			0.2			Ong
21	13.00			0.1			Arm
21	18.00			0.2			Arm
22	00.00			0.2			Lip
22	05.00			0.1			Bom
22	13.00			0.1			Arm
22	18.00			0.1			Arm
23	00.00			0.2			Bom
23	05.00			0.2			Bom
23	13.00			0.2			Sax
23	18.00			0.2			Sax
24	00.00			0.1			ong
24	05.00			0.2			Ong
24	13.00			0.2			Wave
24	18.00			0.2			Wave
24	00.00			0.2			Ong
25	05.00			0.1			ong
25	13.00			0.1			Arm
25	18.00			0.2			Arm
26	00.00			0.2			Ong
26	05.00			0.2			ong
26	13.00			0.2			Arm
26	18.00			0.2			Arm
27	00.00			0.2			Lip
27	05.00			0.2			Lip
27	13.00			0.2			Sax
27	18.00			0.2			Sax
28	00.00			0.1			Lip
28	05.00			0.2			Lip
28	13.00			0.1			Sax
28	18.00			0.2			Sax
29	00.00			0.2			Ong
29	05.00			0.2			Bom
29	13.00			0.1			Arm
29	18.00			0.1			Arm
30	00.00			0.1			ong
30	05.00			0.1			Ong
30	13.00			0.1			Thap
30	18.00			0.2			Sax
31	00.00			0.2			Bom
31	05.00			0.2			Bom
31	13.00			0.2			Thap
31	18.00			0.2			Sax

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : 3 Year 26

Building 12 - 14 (15Q)		Air Pump 1	Air Pump 2	Timer	Check By
Day	Time				
1	00.00				Kan
1	05.00				Kan
1	13.00				Nam
1	18.00				Nam
2	00.00				Kan
2	05.00				Kan
2	13.00				Nam
2	18.00				Nam
3	00.00				V
3	05.00				V
3	13.00				Bom
3	18.00				V
4	00.00				Bom
4	05.00				Thap
4	13.00				Thap
4	18.00				Nam
5	00.00				Nam
5	05.00				Thap
5	13.00				Thap
5	18.00				Nam
6	00.00				Nam
6	05.00				Kan
6	13.00				Kan
6	18.00				Thap
7	00.00				Thap
7	05.00				Ong
7	13.00				Ong
7	18.00				Thap
8	00.00				Thap
8	05.00				Ong
8	13.00				Ong
8	18.00				Thap
9	00.00				Thap
9	05.00				Nam
9	13.00				Nam
9	18.00				Thap
10	00.00				Thap
10	05.00				Ong
10	13.00				Ong
10	18.00				Thap

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : .....Year.....

Building 12 - 14 (15Q)		Air Pump 1	Air Pump 2	Timer	Check By
Day	Time				
11	00.00				
11	05.00				
11	13.00				
11	18.00				
12	00.00				
12	05.00				
12	13.00				
12	18.00				
13	00.00				
13	05.00				
13	13.00				
13	18.00				
14	00.00				
14	05.00				
14	13.00				
14	18.00				
15	00.00				
15	05.00				
15	13.00				
15	18.00				
16	00.00				
16	05.00				
16	13.00				
16	18.00				
17	00.00				
17	05.00				
17	13.00				
17	18.00				
18	00.00				
18	05.00				
18	13.00				
18	18.00				
19	00.00				
19	05.00				
19	13.00				
19	18.00				
20	00.00				
20	05.00				
20	13.00				
20	18.00				

Wyndham Garden Phuket Kamala

Building 12 - 14 (15Q)		Air Pump 1	Air Pump 2	Timer	Check By
Day	Time				
21	00.00				
21	05.00				
21	13.00				
21	18.00				
22	00.00				
22	05.00				
22	13.00				
22	18.00				
23	00.00				
23	05.00				
23	13.00				
23	18.00				
24	00.00				
24	05.00				
24	13.00				
24	18.00				
25	00.00				
25	05.00				
25	13.00				
25	18.00				
26	00.00				
26	05.00				
26	13.00				
26	18.00				
27	00.00				
27	05.00				
27	13.00				
27	18.00				
28	00.00				
28	05.00				
28	13.00				
28	18.00				
29	00.00				
29	05.00				
29	13.00				
29	18.00				
30	00.00				
30	05.00				
30	13.00				
30	18.00				
31	00.00				
31	05.00				
31	13.00				
31	18.00				

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : .....Year.....

Lobby (300)		Air Pump	Pump Return	Pressure	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time			Bar			
1	00.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Mad
1	05.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Mad
1	13.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Beer
1	18.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Beer
2	00.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Vee
2	05.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Vee
2	13.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	zee
2	18.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	zee
3	00.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Film
3	05.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Film
3	13.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Jak
3	18.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Jak
4	00.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Jap
4	05.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Jap
4	13.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Pan
4	18.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Pan
5	00.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Porn
5	05.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Porn
5	13.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Phai
5	18.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Phai
6	00.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	NUT
6	05.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Nut
6	13.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	it
6	18.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	it
7	00.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	MEW
7	05.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	MEW
7	13.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Fit
7	18.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Fit
8	00.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Lif
8	05.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Lif
8	13.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Por
8	18.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Por
9	00.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Moo
9	05.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Moo
9	13.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Boo
9	18.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Boo
10	00.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Bee
10	05.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Bee
10	13.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Ae
10	18.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Ae

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : .....Year.....

Lobby (300)		Air Pump	Pump Return	Pressure	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time			Bar			
11	00.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Ae
11	05.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Ae
11	13.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Moo
11	18.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Moo
12	00.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Por
12	05.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Por
12	13.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Mhee
12	18.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Mhee
13	00.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Porn
13	05.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Porn
13	13.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Pan
13	18.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Pan
14	00.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Tek
14	05.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Tek
14	13.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Nut
14	18.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Nut
15	00.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	it
15	05.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	it
15	13.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Fit
15	18.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Fit
16	00.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Lif
16	05.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Lif
16	13.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	mad
16	18.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	mad
17	00.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Beer
17	05.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Beer
17	13.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	vee
17	18.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	vee
18	00.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	zee
18	05.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	zee
18	13.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	p
18	18.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	p
19	00.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Yoon
19	05.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Yoon
19	13.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Film
19	18.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Film
20	00.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Ken
20	05.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Ken
20	13.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Wave
20	18.00	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	/ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	/ Normal ( ) Ab Normal	/ Normal ( ) Ab Normal	Wave

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : .....Year.....

Lobby (300)		Air Pump	Pump Return	Pressure	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time			Bar			
21	00.00						Film
21	05.00						Film
21	13.00						Mod
21	18.00						Mod
22	00.00						Beer
22	05.00						Beer
22	13.00						Vee
22	18.00						Vee
23	00.00						zee
23	05.00						zee
23	13.00						moo
23	18.00						moo
24	00.00						Por
24	05.00						Por
24	13.00						J
24	18.00						J
24	00.00						Ae
25	05.00						Ae
25	13.00						roon
25	18.00						roon
26	00.00						Wave
26	05.00						Wave
26	13.00						ken
26	18.00						ken
27	00.00						phee
27	05.00						phee
27	13.00						lek
27	18.00						lek
28	00.00						it
28	05.00						it
28	13.00						Nut
28	18.00						Nut
29	00.00						Fluk
29	05.00						Fluk
29	13.00						Bom
29	18.00						Bom
30	00.00						Jap
30	05.00						Jap
30	13.00						Thep
30	18.00						Thep

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : .....Year.....

Building EE (300)		Air Pump	Pump Return	Pressure	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time			Bar			
1	00.00			0.14			
1	05.00			0.14			
1	13.00			0.16			
1	18.00			0			
2	00.00			0			
2	05.00			0			
2	13.00			0			
2	18.00			0			
3	00.00			0.14			
3	05.00			0.14			
3	13.00			0.16			
3	18.00			0.14			
4	00.00			0.14			
4	05.00			0.14			
4	13.00			0.16			
4	18.00			0			
5	00.00			0			
5	05.00			0			
5	13.00			0			
5	18.00			0			
6	00.00			0.14			
6	05.00			0.14			
6	13.00			0.14			
6	18.00			0.14			
7	00.00			0.14			
7	05.00			0.14			
7	13.00			0.14			
7	18.00			0.16			
8	00.00			0			
8	05.00			0			
8	13.00			0			
8	18.00			0.16			
9	00.00			0.16			
9	05.00			0.16			
9	13.00			0.14			
9	18.00			0			
10	00.00			0			
10	05.00			0			
10	13.00			0			
10	18.00			0			

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : .....Year.....

Building IEE (30Q)		Air Pump	Pump Return	Pressure Bar	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time						
31	00.00						
01	05.00						
01	10.00						
01	15.00						
01	20.00						
02	05.00						
02	10.00						
02	15.00						
02	20.00						
03	05.00						
03	10.00						
03	15.00						
03	20.00						
04	05.00						
04	10.00						
04	15.00						
04	20.00						
05	00.00						
05	05.00						
05	10.00						
05	15.00						
06	00.00						
06	05.00						
06	10.00						
06	15.00						
07	00.00						
07	05.00						
07	10.00						
07	15.00						
08	00.00						
08	05.00						
08	10.00						
08	15.00						
09	00.00						
09	05.00						
09	10.00						
09	15.00						
09	20.00						

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : .....Year.....

Building IEE (30Q)		Air Purip	Pump Return	Pressure Bar	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time						
31	00.00						
01	05.00						
01	10.00						
01	15.00						
01	20.00						
02	05.00						
02	10.00						
02	15.00						
02	20.00						
03	05.00						
03	10.00						
03	15.00						
03	20.00						
04	05.00						
04	10.00						
04	15.00						
04	20.00						
05	00.00						
05	05.00						
05	10.00						
05	15.00						
06	00.00						
06	05.00						
06	10.00						
06	15.00						
07	00.00						
07	05.00						
07	10.00						
07	15.00						
08	00.00						
08	05.00						
08	10.00						
08	15.00						
09	00.00						
09	05.00						
09	10.00						
09	15.00						
09	20.00						

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : .....Year.....

Building 2 - 3		Air Pump	Pump Return	Timer	Check By
Day	Time				
1	00.00				Fluk
1	05.00				Fluk
1	13.00				Ken
1	18.00				Ken
2	00.00				If
2	05.00				If
2	13.00				Mei
2	18.00				Mal
3	00.00				Mew
3	05.00				Mew
3	13.00				Ken
3	18.00				Ken
4	00.00				Bom
4	05.00				Bom
4	13.00				Jak
4	18.00				Jak
5	00.00				J
5	05.00				J
5	13.00				Vee
5	18.00				Vee
6	00.00				See
6	05.00				See
6	13.00				J
6	18.00				Zing
7	00.00				Zing
7	05.00				mag
7	13.00				mag
7	18.00				Thep
8	00.00				Thep
8	05.00				Jak
8	13.00				Jak
8	18.00				Jap
9	00.00				Jap
9	05.00				Fluk
9	13.00				fluk
9	18.00				Jap
10	00.00				Jap
10	05.00				Mad
10	13.00				Mad
10	18.00				Mek

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : .....Year.....

Building 2 - 3		Air Pump	Pump Return	Timer	Check By
Day	Time				
11	00.00				Fluk
11	05.00				Fluk
11	13.00				Jak
11	18.00				Jak
12	00.00				Mew
12	05.00				Mew
12	13.00				Ken
12	18.00				Ken
13	00.00				Thep
13	05.00				Thep
13	13.00				Ong
13	18.00				Ong
14	00.00				J
14	05.00				J
14	13.00				Ran
14	18.00				Ran
15	00.00				Yon
15	05.00				Yon
15	13.00				Beer
15	18.00				Beer
16	00.00				Bom
16	05.00				Bom
16	13.00				Jap
16	18.00				Jap
17	00.00				If
17	05.00				If
17	13.00				mag
17	18.00				mag
18	00.00				Jak
18	05.00				Jak
18	13.00				Sek
18	18.00				Bom
19	00.00				Bom
19	05.00				Vee
19	13.00				J
19	18.00				J
20	00.00				Vee
20	05.00				Vee
20	13.00				See
20	18.00				See

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : .....Year.....

Building 2 - 3		Air Pump	Pump Return	Timer	Check By
Day	Time				
21	00.00				See
21	05.00				Mwk
21	13.00				Mwk
21	18.00				Thep
22	00.00				Thep
22	05.00				Ong
22	13.00				Ong
22	18.00				Zing
23	00.00				Zing
23	05.00				Jap
23	13.00				Jap
23	18.00				Bom
24	00.00				Bom
24	05.00				Ong
24	13.00				ong
24	18.00				Plam
25	00.00				Plam
25	05.00				Plam
25	13.00				J
25	18.00				J
26	00.00				Yan
26	05.00				Yan
26	13.00				Yan
26	18.00				Yan
27	00.00				It
27	05.00				It
27	13.00				Bom
27	18.00				Bom
28	00.00				Thep
28	05.00				Thep
28	13.00				Vee
28	18.00				Vee
29	00.00				See
29	05.00				See
29	13.00				Mew
29	18.00				Mew
30	00.00				Bom
30	05.00				Bom
30	13.00				Jak

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : May Year 2026

Lobby (300)		Air Pump	Pump Return	Pressure	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time			Bar			
1	00.00			0.14			ตะวัน
1	05.00			0.14			ตะวัน
1	13.00			0			เทพ
1	18.00			0			เทพ
2	00.00			0.12			ตะวัน
2	05.00			0			ตะวัน
2	13.00			0.12			ตะวัน
2	18.00			0			เทพ
3	00.00			0.12			เทพ
3	05.00			0			Bom
3	13.00			0			Bom
3	18.00			0.14			Thep
4	00.00			0			Thep
4	05.00			0			Bom
4	13.00			0			Thep
4	18.00			0.14			Thep
5	00.00			0.14			ตะวัน
5	05.00			0.14			ตะวัน
5	13.00			0			Jup
5	18.00			0.14			Jup
6	00.00			0			Bom
6	05.00			0			Bom
6	13.00			0.12			Jak
6	18.00			0.14			Jak
7	00.00			0			Auk
7	05.00			0			Auk
7	13.00			0.14			Jap
7	18.00			0.14			Jap
8	00.00			0.12			เทพ
8	05.00			0			เทพ
8	13.00			0			Thep
8	18.00			0.14			Thep
9	00.00			0.14			Bom
9	05.00			0			Bom
9	13.00			0.12			Jup
9	18.00			0			Jup
10	00.00			0.14			Bom
10	05.00			0			Bom
10	13.00			0.14			Thep
10	18.00			0			Thep

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : May Year 2024

Lobby (30Q)		Air Pump	Pump Return	Pressure Bar	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time						
11	00.00			0			Ola
11	05.00			0			Bom
11	13.00			0			Ola
11	18.00			0			Thap
12	00.00			0			Mar
12	05.00			0			Ond
12	13.00			0			Mad
12	18.00			0			Jap
13	00.00			0			Ban
13	05.00			0			Ban
13	13.00			0			Ban
13	18.00			0			Ban
14	00.00			0			Wave
14	05.00			0			Wav
14	13.00			0			Wav
14	18.00			0			Thap
15	00.00			0			Ola
15	05.00			0			O L
15	13.00			0			Thap
15	18.00			0			Thap
16	00.00			0			Ola
16	05.00			0			Ola
16	13.00			0			Thap
16	18.00			0			Thap
17	00.00			0			Ban
17	05.00			0			Bom
17	13.00			0			Thap
17	18.00			0			Thap
18	00.00			0			Bom
18	05.00			0			Bom
18	13.00			1			Mad
18	18.00			1			Mad
19	00.00			0.9			Mad
19	05.00			0			Bom
19	13.00			0			Bom
19	18.00			0			Bom
20	00.00			0			ONG
20	05.00			1			ONG
20	13.00			0.4			ONG
20	18.00			0.4			ONG

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : May Year 2024

Lobby (30Q)		Air Pump	Pump Return	Pressure Bar	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time						
21	00.00			0.14			Mar
21	05.00			0.14			Mar
21	13.00			0			Mar
21	18.00			0			Mar
22	00.00			0.14			Mar
23	05.00			0			Mar
22	13.00			0			Mad
22	18.00			0			Jap
23	00.00			0			Ban
23	05.00			0			Ban
23	13.00			0			Ban
23	18.00			0			Ban
24	00.00			0			Wave
24	05.00			0			Wave
24	13.00			0			Wav
24	18.00			0			Thap
25	00.00			0			Thap
25	05.00			0			Thap
25	13.00			0			Thap
25	18.00			0			Bom
26	00.00			0			Thap
26	05.00			0			Thap
26	13.00			0			Ban
26	18.00			0			Ban
27	00.00			0			Ban
27	05.00			0			Ban
27	13.00			0			Thap
27	18.00			0			Thap
28	00.00			0			Bom
28	05.00			0			Bom
28	13.00			0			Thap
28	18.00			0			Thap
29	00.00			0			Bom
29	05.00			0			Bom
29	13.00			1			Mad
29	18.00			1			Mad
30	00.00			0.4			Mad
30	05.00			0			Bom
30	13.00			0			Bom
30	18.00			0			Bom
31	00.00			0			ONG
31	05.00			1			ONG
31	13.00			0.4			ONG
31	18.00			0.4			ONG

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : MAY Year 2026

Building IEE (30Ω)		Air Pump	Pump Return	Pressure Bar	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time						
1	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.26	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Bom
1	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.28	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Bom
1	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.28	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
1	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.25	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
2	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.25	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Oil
2	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.25	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Oil
2	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.26	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
2	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.26	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
3	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.25	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Bom
3	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.26	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Bom
3	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.27	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
3	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.27	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
4	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.26	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Bom
4	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.28	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Bom
4	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.28	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
4	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.28	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
5	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.26	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	mty
5	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.26	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mty
5	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.26	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jap
5	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.26	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jap
6	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.26	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jak
6	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.28	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jak
6	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.26	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	ang
6	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.26	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	ang
7	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.25	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
7	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.25	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
7	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.26	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	ang
7	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.26	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	ang
8	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.25	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
8	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.26	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
8	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.28	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
8	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.26	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
9	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.24	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Sak
9	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.26	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Sak
9	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.28	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jap
9	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.26	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jap
10	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.26	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Bom
10	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.24	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Bom
10	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.26	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
10	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.26	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : MAY Year 2026

Building IEE (30Ω)		Air Pump	Pump Return	Pressure Bar	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time						
11	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.3	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Oil
11	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.26	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Bom
11	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Oil
11	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.26	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
12	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.4	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Pan
12	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.3	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Pan
12	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.3	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mty
12	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.26	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jap
13	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.3	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mon
13	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.3	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mon
13	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.3	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mon
13	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.3	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mon
14	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.3	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mon
14	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.3	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mon
14	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.3	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mon
14	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.28	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
15	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.26	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Oil
15	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.24	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Oil
15	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.26	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
15	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.26	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
16	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	V
16	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	V
16	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.24	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
16	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.26	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
17	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.24	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Dan
17	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.26	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Nan
17	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.26	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
17	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.26	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
18	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.24	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Nan
18	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.24	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Dan
18	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	V
18	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	V
19	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	V
19	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	V
19	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	V
19	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	[illegible]	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓
20	00.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.4	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jap
20	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.4	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jap
20	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.4	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jap
20	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0.4	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jap

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : MAY Year 2026

Building IEE (300)		Air Pump	Pump Return	Pressure	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time			Bar			
31	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
23	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.21	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
31	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
31	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.21	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
22	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.3	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
22	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.3	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
22	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.3	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
22	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.26	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
23	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.3	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
23	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.3	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
23	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
23	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
24	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.3	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
24	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.3	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
24	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.3	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
24	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.21	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
25	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.21	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
25	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.21	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
25	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.21	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
25	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.21	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
26	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
26	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
26	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.24	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
26	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.24	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
27	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.24	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
27	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.26	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
27	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.21	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
27	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.21	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
28	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.21	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
28	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.21	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
28	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
28	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.26	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
29	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
29	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
29	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
29	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
30	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
30	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
30	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
30	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.2	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
31	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.9	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
31	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.9	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
31	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.4	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	[illegible]
31	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	0.4	Normal / Ab Normal	Normal / Ab Normal	

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : MAY Year 2026

Building 2 - 3		Air Pump	Pump Return	Timer	Check By
Day	Time				
1	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
1	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
1	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
1	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
2	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
2	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
2	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
2	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
3	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
3	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
3	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
3	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
4	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
4	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
4	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
4	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
5	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
5	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
5	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
5	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
6	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
6	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
6	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
6	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
7	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
7	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
7	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
7	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
8	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
8	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
8	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
8	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
9	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
9	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
9	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
9	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
10	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
10	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
10	13.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]
10	18.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	[illegible]

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : May Year 2024

Building 2 - 3		Air Pump	Pump Return	Timer	Check By
Day	Time				
31	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Beer
31	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Beer
31	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Beer
31	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Thep
32	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Beer
32	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Beer
32	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Beer
32	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jeep
33	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	JP
33	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	JP
33	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	JP
33	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	JP Boom
34	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	
34	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Boom
34	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Boom
34	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Thep
35	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Ohm
35	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Ohm
35	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Thep
35	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Thep
36	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Arm
36	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Arm
36	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Thep
36	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Thep
37	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Dam
37	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Dam
37	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Thep
37	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Thep
38	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Dam
38	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Dam
38	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Arm
38	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Arm
39	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Ohm
39	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Ohm
39	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Ohm
39	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Ohm
20	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Zap
20	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Zap
20	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Zap
20	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Zap

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : May Year 2024

Building 2 - 3		Air Pump	Pump Return	Timer	Check By
Day	Time				
21	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Pom
21	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Pom
21	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
21	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
22	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
22	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
22	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
22	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
23	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
23	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
23	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
23	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
24	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
24	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
24	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
24	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
24	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
25	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
25	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
25	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
26	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
26	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
26	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
26	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
27	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
27	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
27	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
27	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
28	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
28	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
28	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
28	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
29	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
29	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
29	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
29	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
30	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
30	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
30	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
30	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
31	00.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
31	05.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
31	13.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee
31	18.00	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Auto / JOY / Manual	✓ Normal / Ab Normal	Jee

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : ..... Year .....

Building 4 - 5		Air Pump	Pump Return	Timer	Check By
Day	Time				
1	00.00				
1	05.00				
1	13.00				
1	18.00				
2	00.00				
2	05.00				
2	13.00				
2	18.00				
3	00.00				
3	05.00				
3	13.00				
3	18.00				
4	00.00				
4	05.00				
4	13.00				
4	18.00				
5	00.00				
5	05.00				
5	13.00				
5	18.00				
6	00.00				
6	05.00				
6	13.00				
6	18.00				
7	00.00				
7	05.00				
7	13.00				
7	18.00				
8	00.00				
8	05.00				
8	13.00				
8	18.00				
9	00.00				
9	05.00				
9	13.00				
9	18.00				
10	00.00				
10	05.00				
10	13.00				
10	18.00				

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : May Year 2026

Building 4 - 5		Air Pump	Pump Return	Timer	Check By
Day	Time				
11	00.00				
11	05.00				
11	13.00				
11	18.00				
12	00.00				
12	05.00				
12	13.00				
12	18.00				
13	00.00				
13	05.00				
13	13.00				
13	18.00				
14	00.00				
14	05.00				
14	13.00				
14	18.00				
15	00.00				
15	05.00				
15	13.00				
15	18.00				
16	00.00				
16	05.00				
16	13.00				
16	18.00				
17	00.00				
17	05.00				
17	13.00				
17	18.00				
18	00.00				
18	05.00				
18	13.00				
18	18.00				
19	00.00				
19	05.00				
19	13.00				
19	18.00				
20	00.00				
20	05.00				
20	13.00				
20	18.00				

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : May Year 2026

Building 4 - 5		Air Pump	Pump Return	Timer	Check By
Day	Time				
21	00.00				Bar
21	05.00				Bar
21	13.00				Bar
21	18.00				Bar
22	00.00				V
22	05.00				V
22	13.00				V
22	18.00				V
23	00.00				Bar
23	05.00				Bar
23	13.00				V
23	18.00				V
24	00.00				Bar
24	05.00				Bar
24	13.00				V
24	18.00				V
24	00.00				Boom
25	05.00				Bro
25	13.00				V
25	18.00				Zap
26	00.00				Zap
26	05.00				Zap
26	13.00				V
26	18.00				V
27	00.00				Zap
27	05.00				Serv
27	13.00				Jun
27	18.00				Jun
28	00.00				V
28	05.00				Non
28	13.00				Non
28	18.00				Non
29	00.00				V
29	05.00				V
29	13.00				JP
29	18.00				On
30	00.00				Bar
30	05.00				V
30	13.00				Non
30	18.00				Non
31	00.00				Sar
31	05.00				Sar
31	13.00				Mal
31	18.00				Nav

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : MAY Year 2026

Building 6 (25Q)		Air Pump 1	Air Pump 2	Air Pump 3	Timer	Check By
Day	Time					
1	00.00					V
1	05.00					V
1	13.00					V
1	18.00					Thn
2	00.00					Oh
2	05.00					Oh
2	13.00					V
2	18.00					Thn
3	00.00					Jun
3	05.00					Jun
3	13.00					Jun
3	18.00					Thap
4	00.00					Jun
4	05.00					Jun
4	13.00					Thap
4	18.00					Thap
5	00.00					Bar
5	05.00					Am
5	13.00					Jap
5	18.00					Jap
6	00.00					Non
6	05.00					Non
6	13.00					Non
6	18.00					Non
7	00.00					V
7	05.00					V
7	13.00					V
7	18.00					Onp
8	00.00					Zap
8	05.00					Zap
8	13.00					Zap
8	18.00					Thp
9	00.00					ONO
9	05.00					ONO
9	13.00					ONO
9	18.00					Jap
10	00.00					Jhap
10	05.00					Bar
10	13.00					Thap
10	18.00					Thap

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : May Year 2026

Building 6 (25Q)		Air Pump	Pump Return	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time					
11	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Zap
11	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Bom
11	10.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Zap
11	15.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Thep
12	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Zap
12	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Zap
12	10.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Zap
12	15.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Jap
13	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	V
13	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	V
13	10.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	V
13	15.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	V
14	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Bom
14	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Bom
14	10.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Bom
14	15.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Thap
15	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Ob
15	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Ob
15	10.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Thap
15	15.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Thap
16	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	ONG
16	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	ONG
16	10.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Thap
16	15.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Thap
17	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Bom
17	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Bom
17	10.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Thap
17	15.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Thap
18	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Nan
18	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Bom
18	10.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Om
18	15.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Om
19	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Om
19	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Om
19	10.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Om
19	15.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Om
20	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Moo
20	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Moo
20	10.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Moo
20	15.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Moo

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : May Year 2026

Building 6 (25Q)		Air Pump	Pump Return	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time					
21	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Arm
21	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Arm
21	10.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Arm
21	15.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Arm
22	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Arm
22	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Arm
22	10.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Arm
22	15.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Arm
23	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	JP
23	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	JP
23	10.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	JP
23	15.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	JP
24	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Man
24	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Man
24	10.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Man
24	15.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Man
24	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Man
25	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Man
25	10.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Man
25	15.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Man
25	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Zap
26	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Zap
26	10.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Zap
26	15.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Zap
27	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	V
27	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	V
27	10.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	V
27	15.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	V
28	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	V
28	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	V
28	10.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	V
28	15.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	V
29	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Ong
29	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	ong
29	10.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	ong
29	15.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	ONG
30	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	V
30	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	V
30	10.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	V
30	15.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	V
31	00.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Bom
31	05.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Bom
31	10.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Boom
31	15.00	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Auto / JOY / Manual	Normal / Ab Normal	Boom

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : MAY Year 2021

Building 7 (250)		Air Pump 1	Air Pump 2	Air Pump 3	Timer	Check By
Day	Time					
1	00.00					Jaw
1	05.00					Jaw
1	13.00					Jaw
1	18.00					Thep
2	00.00					Oil
2	05.00					Oil
2	13.00					Boom
2	18.00					Thep
3	00.00					Bom
3	05.00					Bom
3	13.00					Bom
3	18.00					Thep
4	00.00					Thep
4	05.00					Nam
4	13.00					Thep
4	18.00					Thep
5	00.00					Bear
5	05.00					Bear
5	13.00					Jup
5	18.00					Jup
6	00.00					V
6	05.00					V
6	11.00					V
6	18.00					V
7	00.00					ONG
7	05.00					ONG
7	11.00					ONG
7	18.00					ONG
8	00.00					Mao
8	05.00					Mao
8	13.00					Mao
8	18.00					Thep
9	00.00					Jup
9	05.00					Jup
9	13.00					Jup
9	18.00					Jup
10	00.00					N
10	05.00					Nam
10	13.00					V
10	18.00					Thep

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : MAY Year 2021

Building 7 (250)		Air Pump 1	Air Pump 2	Air Pump 3	Timer	Check By
Day	Time					
11	00.00					V
11	05.00					Bom
11	13.00					Thep
11	18.00					Thep
12	00.00					Thep
12	05.00					Thep
12	13.00					Thep
12	18.00					Jup
13	00.00					V
13	05.00					V
13	13.00					V
13	18.00					V
14	00.00					Bom
14	05.00					Nam
14	13.00					Bom
14	18.00					Thep
15	00.00					Bear
15	05.00					Bear
15	13.00					Thep
15	18.00					Thep
16	00.00					Jup
16	05.00					Jup
16	13.00					Thep
16	18.00					Thep
17	00.00					Bom
17	05.00					Bom
17	13.00					Thep
17	18.00					Thep
18	00.00					Bom
18	05.00					Bom
18	13.00					Om
18	18.00					Om
19	00.00					Moo
19	05.00					Moo
19	13.00					Moo
19	18.00					Moo
20	00.00					V
20	05.00					V
20	13.00					V
20	18.00					V

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : May Year 2026

Building 7 (250)		Air Pump 1	Air Pump 2	Air Pump 3	Timer	Check By
Day	Time					
21	00.00					MOO
21	05.00					MOO
21	13.00					MOO
21	18.00					MOO
22	00.00					V
22	05.00					V
22	13.00					V
22	18.00					MOO
23	00.00					Bom
23	05.00					Bom
23	13.00					Bom
23	18.00					Bom
24	00.00					Bm
24	05.00					Bm
24	13.00					Jk
24	18.00					Jk
24	00.00					Bm
25	05.00					Bom
25	13.00					V
25	18.00					Bm
26	00.00					Bm
26	05.00					Bom
26	13.00					Oyo
26	18.00					Oyo
27	00.00					ONO
27	05.00					Bm
27	13.00					Bm
27	18.00					Bom
28	00.00					Bm
28	05.00					Zop
28	13.00					Zop
28	18.00					V
29	00.00					V
29	05.00					Zop
29	13.00					Zop
29	18.00					V
30	00.00					V
30	05.00					Jm
30	13.00					Jm
30	18.00					Jm
31	00.00					Am
31	05.00					Am
31	13.00					AM
31	18.00					Bm

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : MAY Year 2026

Building 8-11 (500)		Air Pump	Pump Return	Pressure	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time			Bar			
1	00.00			0			Apm
1	05.00			0			Apm
1	13.00			0			APM
1	18.00			0			Pmo
2	00.00			0			Oiio
2	05.00			0			Oiio
2	13.00			0			V
2	18.00			0			Pmo
3	00.00			0			V
3	05.00			0			Bom
3	13.00			0			V
3	18.00			0			Thop
4	00.00			0			Boar
4	05.00			0			Bom
4	13.00			0			Thop
4	18.00			0			Thop
5	00.00			0			ONO
6	05.00			0			ONO
5	13.00			0			Jop
5	18.00			0			Jop
6	00.00			0.3			V
6	05.00			0.3			V
6	13.00			0.3			V
6	18.00			0.3			V
7	00.00			0			Zop
7	05.00			0			Zop
7	13.00			0			Onh
7	18.00			0			ong
8	00.00			0			ONO
8	05.00			0			ONO
8	13.00			0			ONO
8	18.00			0			Thop
9	00.00			0			Thop
9	05.00			0			Thop
9	13.00			0			V
9	18.00			0			Jop
10	00.00			0			N
10	05.00			0			Nom
10	13.00			0			V
10	18.00			0			Thop

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : MAY Year 2026

Building B-11 (SOQ)		Air Pump	Pump Return	Pressure	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time			Bar			
11	01.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Bom
11	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Bom
11	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	ONG
11	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
12	01.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	ONG
12	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jaap
12	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jaap
12	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jaap
13	01.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	V
13	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	V
13	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	V
13	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	1	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	V
14	01.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	V
14	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	V
14	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	V
14	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
15	01.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
15	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
15	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
15	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
16	01.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	V
16	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
16	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
16	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
17	01.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
17	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
17	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
17	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
18	01.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
18	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
18	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
18	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
19	01.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
19	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
19	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
19	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
20	01.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
20	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
20	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep
20	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Thep

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : May Year 2026

Building B-11 (SOQ)		Air Pump	Pump Return	Pressure	Gear oil level	Timer	Check By
Day	Time			Bar			
21	01.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Zap
21	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Apr
21	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Zap
21	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	V
22	01.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	V
22	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	V
22	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	mo
22	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	mo
23	01.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	mo
23	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Bor
23	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Bor
23	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	bor
24	01.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	2.4	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	bor
24	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	2.4	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jm
24	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	2.4	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jap
24	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	2.4	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jap
25	01.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	2.4	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	V
25	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	2.0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	V
25	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	2.0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jap
25	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	2.0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	V
26	01.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	2.0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jap
26	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	2.0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mod
26	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	2.0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mod
26	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	2.0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mod
27	01.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	2.0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mod
27	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	2.0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Bor
27	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	2.0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Bor
27	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	2.0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Bor
28	01.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	1.9	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Zap
28	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	1.9	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Zap
28	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	1.9	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jap
28	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	1.9	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jap
29	01.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	1.9	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jap
29	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	1.4	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jp
29	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	1.4	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Jp
29	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	1.4	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	mo
30	01.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	2.0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	V
30	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	2.0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	V
30	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	2.0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	V
30	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	2.0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mod
31	01.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	2.0	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Mod
31	05.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Apm
31	13.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Apm
31	18.00	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	✓ Auto ( ) Off ( ) Manual	2	✓ Normal ( ) Ab Normal	✓ Normal ( ) Ab Normal	Apm

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : ..... Year .....

Building 12 - 14 (15Q)		Air Pump 1	Air Pump 2	Timer	Check By
Day	Time				
1	04.00				V
1	05.00				V
1	13.00				V
1	18.00				[illegible]
2	00.00				[illegible]
2	05.00				[illegible]
2	13.00				Jan
2	18.00				[illegible]
3	04.00				[illegible]
3	05.00				[illegible]
3	13.00				ONO
3	18.00				Thep
4	00.00				ONO
4	05.00				Dam
4	13.00				Thep
4	18.00				Thep
5	00.00				Mad
5	05.00				Mad
5	13.00				Jup
5	18.00				Jup
6	00.00				V
6	05.00				V
6	13.00				V
6	18.00				V
7	00.00				MOO
7	05.00				MOO
7	13.00				MOO
7	18.00				[illegible]
8	00.00				[illegible]
8	05.00				[illegible]
8	13.00				[illegible]
8	18.00				Thep
9	00.00				V
9	05.00				Zap
9	13.00				Zap
9	18.00				Jup
10	00.00				Jap
10	05.00				Mon
10	13.00				Tan
10	18.00				Thep

Wyndham Garden Phuket Kamala

Month : May Year 2016

Building 12 - 14 (15Q)		Air Pump 1	Air Pump 2	Timer	Check By
Day	Time				
11	00.00				[illegible]
11	05.00				[illegible]
11	13.00				[illegible]
11	18.00				Thep
12	00.00				[illegible]
12	05.00				[illegible]
12	13.00				[illegible]
12	18.00				Jup
13	00.00				Mon
13	05.00				Mon
13	13.00				Mon
13	18.00				Mon
14	00.00				Zap
14	05.00				Zap
14	13.00				Zap
14	18.00				Thep
15	00.00				[illegible]
15	05.00				[illegible]
15	13.00				Thep
15	18.00				Thep
16	00.00				ONO
16	05.00				ONO
16	13.00				Thep
16	18.00				Thep
17	00.00				Dam
17	05.00				Dam
17	13.00				Thep
17	18.00				Thep
18	00.00				Nam
18	05.00				Dam
18	13.00				V
18	18.00				V
19	00.00				Far
19	05.00				Lor
19	13.00				Lor
19	18.00				Lor
20	00.00				V
20	05.00				V
20	13.00				V
20	18.00				V

Wyndham Garden Phuket Kamala

May 2026

Building 12 - 14 (15Q)		Air Pump 1	Air Pump 2	Timer	Check By
Day	Time				
21	00.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	Boom
21	05.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	Jomar
21	13.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	Bom
21	18.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	Jay
22	00.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	Jay
22	05.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	ONG
22	13.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	ONG
22	18.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	V
23	00.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	V
23	05.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	V
23	13.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	MOO
23	18.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	MOO
24	00.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	V
24	05.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	V
24	13.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	Jay
24	18.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	Jay
25	00.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	JP
25	05.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	JP
25	13.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	JP
25	18.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	AHM
26	00.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	AHM
26	05.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	AHM
26	13.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	V
26	18.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	AHM
27	00.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	JMP
27	05.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	MOO
27	13.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	MOO
27	18.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	ONG
28	00.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	V
28	05.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	V
28	13.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	PM
28	18.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	PM
29	00.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	PM
29	05.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	AM
29	13.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	AM
29	18.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	SPV
30	00.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	JM
30	05.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	CK
30	13.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	CK
30	18.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	CK
31	00.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	V
31	05.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	V
31	13.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	Bom
31	18.00	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Auto ( ) Off ( ) Manual	(/) Normal ( ) As Manual	Bom

เอกสารแนบที่ 6

รายงานการตรวจสอบระบบระบบไฟฟ้า

Morning Shift Daily Checklist Date 1/1/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor	
	236 V	230 V	233 V	(A) 44 A (B) 46 A (C) 41 A			0.99	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			N/A	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ทำงาน)	
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	07:30	
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working N/A							
Lift (ลิฟท์แขก) ด้านบน	Working N/A			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์เสิร์ฟอาหาร) ครัวหลัง	Working N/A			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi 3	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1	Tank 65	psi 1	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A ✓Auto (Off (.....)Manual			Zone B ✓Auto (Off (.....)Manual		Zone C ✓Auto (Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรถประชุม	( ) Turn On	✓ Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าสี่ยอนบี้	( ) Turn On	✓ Turn Off		

Check By Ken

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor	
	234	234	236	(A) 78 A (B) 79 A (C) 70 A			0.99	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			N/A	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ทำงาน)	
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	17:00	
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working N/A							
Lift (ลิฟท์แขก) ด้านบน	Working N/A			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์เสิร์ฟอาหาร) ครัวหลัง	Working N/A			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1	Tank 25	psi 1	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi 1	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรถประชุม	( ) Turn On	✓ Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าสี่ยอนบี้	( ) Turn On	✓ Turn Off		

Check By Ken

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor	
	235	235	234	(A) 61 A (B) 52 A (C) 55 A			0.99	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			N/A	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ทำงานล่าสุดเป็นชั่วโมง)	
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	16:00	
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working N/A							
Lift (ลิฟท์แขก) ด้านบน	Working N/A			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์เสิร์ฟอาหาร) ครัวหลัง	Working N/A			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1	Tank 20	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have ( ) 0	( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1	Tank 30	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรถประชุม	( ) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าสี่ยอนบี้	( ) Turn On	( ) Turn Off		

1/1/69

Shift Daily Check Sheet Date / /

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor	
	234	235	235	(A) 45 A (B) 50 A (C) 44 A			0.99	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			N/A	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ทำงาน)	
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	23:00	
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working N/A							
Lift (ลิฟท์แขก) ด้านบน	Working N/A			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์เสิร์ฟอาหาร) ครัวหลัง	Working N/A			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1	Tank 65	psi 1	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi 1	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A ✓Auto (Off (.....)Manual			Zone B ✓Auto (Off (.....)Manual		Zone C ✓Auto (Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรถประชุม	( ) Turn On	✓ Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าสี่ยอนบี้	( ) Turn On	✓ Turn Off		

Check By Ken

Afternoon Shift Daily Check Sheet

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor	
	234	234	236	(A) 78 A (B) 79 A (C) 70 A			0.99	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			N/A	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ทำงาน)	
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	17:00	
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working N/A							
Lift (ลิฟท์แขก) ด้านบน	Working N/A			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์เสิร์ฟอาหาร) ครัวหลัง	Working N/A			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1	Tank 25	psi 1	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi 1	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรถประชุม	( ) Turn On	✓ Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าสี่ยอนบี้	( ) Turn On	✓ Turn Off		

Check By Ken

Shift Daily Check Sheet

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor	
	234	235	235	(A) 40 A (B) 39 A (C) 34 A			0.99	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			N/A	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ทำงาน)	
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	03:00	
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working N/A							
Lift (ลิฟท์แขก) ด้านบน	Working N/A			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์เสิร์ฟอาหาร) ครัวหลัง	Working N/A			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi 1	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1	Tank 65	psi 1	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A ✓Auto (Off (.....)Manual			Zone B ✓Auto (Off (.....)Manual		Zone C ✓Auto (Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรถประชุม	( ) Turn On	✓ Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าสี่ยอนบี้	( ) Turn On	✓ Turn Off		

Check By Ken

2/9/69

night Shift Daily Checklist Date...

MDB (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	233	235	234	(A) 30 A (B) 33 A (C) 29 A	0.99
Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1 (ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	3.5
Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Pump.1 (ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	✓
Water Tank (ถังเก็บน้ำในแผงกรอง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low Medium High	21:00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร)	Working ✓				
Lift (ลิฟท์สินค้า) ตึกบน	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกเตี้ย	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สหัวแผงเตาเผา)	Use (ใช้) 1 Tank 38 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank
Gas (แก๊สหัวเตา)	Use (ใช้) 1 Tank 20 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank
parking building Drive Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual	Zone C ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดตอนประหยัด	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกตอนนี้ (✓) Turn On	( ) Turn Off

Check By ip

night Shift Daily Checklist

MDB (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	234	232	235	(A) 30 A (B) 32 A (C) 35 A	0.99
Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	3.5
Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	✓
Water Tank (ถังเก็บน้ำในแผงกรอง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low Medium High	00:00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร)	Working ✓				
Lift (ลิฟท์สินค้า) ตึกบน	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวใหม่	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สหัวแผงเตาเผา)	Use (ใช้) 1 Tank 30 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank
Gas (แก๊สหัวเตา)	Use (ใช้) 1 Tank 20 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank
parking building Drive Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual	Zone C ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดตอนประหยัด	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกตอนนี้ (✓) Turn On	( ) Turn Off

Check By See

night Shift Daily Checklist

MDB (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	233	233	233	(A) 29 A (B) 33 A (C) 32 A	0.99
Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	3.5
Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	✓
Water Tank (ถังเก็บน้ำในแผงกรอง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100	Low Medium High	03:00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร)	Working ✓				
Lift (ลิฟท์สินค้า) ตึกบน	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวใหม่	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สหัวแผงเตาเผา)	Use (ใช้) 1 Tank 22 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank
Gas (แก๊สหัวเตา)	Use (ใช้) 1 Tank 12 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank
parking building Drive Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual	Zone C ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดตอนประหยัด	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกตอนนี้ (✓) Turn On	( ) Turn Off

See

2/9/69

morning Shift Daily Checklist Date...

MDB (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	233	235	235	(A) 30 A (B) 29 A (C) 29 A	0.99
Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	3.5
Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	✓
Water Tank (ถังเก็บน้ำในแผงกรอง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low Medium High	08:00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร)	Working ✓				
Lift (ลิฟท์สินค้า) ตึกบน	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวใหม่	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สหัวแผงเตาเผา)	Use (ใช้) 1 Tank 25 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank
Gas (แก๊สหัวเตา)	Use (ใช้) 1 Tank 35 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank
parking building Drive Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual	Zone C ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดตอนประหยัด	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกตอนนี้ ( ) Turn On	(✓) Turn Off

Check By ken

After noon Shift Daily Checklist

MDB (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	234	235	236	(A) 33 A (B) 41 A (C) 36 A	0.99
Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	3.5
Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	✓
Water Tank (ถังเก็บน้ำในแผงกรอง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low Medium High	13:00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร)	Working ✓				
Lift (ลิฟท์สินค้า) ตึกบน	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวใหม่	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สหัวแผงเตาเผา)	Use (ใช้) 1 Tank 25 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank
Gas (แก๊สหัวเตา)	Use (ใช้) 1 Tank 35 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank
parking building Drive Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual	Zone C ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดตอนประหยัด	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกตอนนี้ ( ) Turn On	(✓) Turn Off

Check By ken

After noon Shift Daily Checklist

MDB (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	233	233	234	(A) 29 A (B) 32 A (C) 33 A	0.99
Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	3.5
Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	✓
Water Tank (ถังเก็บน้ำในแผงกรอง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100	Low Medium High	16:00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร)	Working ✓				
Lift (ลิฟท์สินค้า) ตึกบน	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวใหม่	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สหัวแผงเตาเผา)	Use (ใช้) 1 Tank 25 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank
Gas (แก๊สหัวเตา)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank
parking building Drive Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual	Zone C ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดตอนประหยัด	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกตอนนี้ ( ) Turn On	(✓) Turn Off

17

Night Shift Daily Checklist

Date 7/9/64

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)						Power Factor
	233	234	234	(A) 33 A (B) 39 A (C) 35 A						0.89
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual						3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual						ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)						Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High				23.00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ									
Lift (ลิฟท์แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)						
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)						
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1	Tank 56	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank			
Gas (แก๊สล้างแขก)	Use (ใช้) 1	Tank 55	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank			
parking building DaivoPupp	Zone A ( ) Auto ( ) Off (...) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off (...) Manual			Zone C ( ) Auto ( ) Off (...) Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ไฟหน้าโรงแรม ปิ้งย่าง ปก.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ไฟหน้าโรงแรมเข้าลิฟ ลอบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off				

Check By ...Jap

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)						Power Factor
	234	234	236	(A) 30 A (B) 30 A (C) 32 A						0.89
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual						3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual						ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)						Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High				00.00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ									
Lift (ลิฟท์แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)						
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)						
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1	Tank 58	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank			
Gas (แก๊สล้างแขก)	Use (ใช้) 1	Tank 55	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (...) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off (...) Manual			Zone C ( ) Auto ( ) Off (...) Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ไฟหน้าโรงแรม ปิ้งย่าง ปก.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ไฟหน้าโรงแรมเข้าลิฟ ลอบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off				

Check By ...Jap

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)						Power Factor
	234	234	234	(A) 30 A (B) 32 A (C) 33 A						0.89
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual						3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual						ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)						Time (ช่วงเวลา) บันทึก
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High				03.00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ									
Lift (ลิฟท์แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)						
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)						
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1	Tank 56	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank			
Gas (แก๊สล้างแขก)	Use (ใช้) 1	Tank 55	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (...) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off (...) Manual			Zone C ( ) Auto ( ) Off (...) Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ไฟหน้าโรงแรม ปิ้งย่าง ปก.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ไฟหน้าโรงแรมเข้าลิฟ ลอบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off				

... Jap

Morning Shift Daily Checklist

Date 3/1/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)						Power Factor
	233	234	233	(A) 33 A (B) 29 A (C) 31 A						0.89
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (...) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual						3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (...) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual						ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)						Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High				08.00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ									
Lift (ลิฟท์แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)						
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)						
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank			
Gas (แก๊สล้างแขก)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off (...) Manual			Zone C ( ) Auto ( ) Off (...) Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ไฟหน้าโรงแรม ปิ้งย่าง ปก.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ไฟหน้าโรงแรมเข้าลิฟ ลอบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off				

Check By ...Kan

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)						Power Factor
	234	233	234	(A) 33 A (B) 29 A (C) 31 A						0.89
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual						3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual						ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)						Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High				13.00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ									
Lift (ลิฟท์แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)						
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)						
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 2	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สล้างแขก)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone C ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ไฟหน้าโรงแรม ปิ้งย่าง ปก.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ไฟหน้าโรงแรมเข้าลิฟ ลอบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off				

Check By ...Kan

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)						Power Factor
	234	233	234	(A) 34 A (B) 29 A (C) 31 A						0.89
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual						3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (...) Manual			(✓) Auto (.....) Off (...) Manual						ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)						Time (ช่วงเวลา) บันทึก
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High				16.00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ									
Lift (ลิฟท์แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)						
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)						
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1	Tank 58	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สล้างแขก)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (...) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off (...) Manual			Zone C ( ) Auto ( ) Off (...) Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ไฟหน้าโรงแรม ปิ้งย่าง ปก.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ไฟหน้าโรงแรมเข้าลิฟ ลอบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off				

... Jap

4/11/69

Morning Shift Daily Checklist Date.../.../...

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor		
	236	233	234	(A) 29 A (B) 39 A (C) 32 A			0.94		
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure		
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			3.5		
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure		
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			✓ok		
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)		
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	08:00		
Lift (ลิฟท์ที่แยก) IEE	Working ✓ok			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ที่ตึกสูง) ตึกขนมปัง	Working ✓ok			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ตึกวิทยาศาสตร์	Working ✓ok			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สตึกวิทยาศาสตร์)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank			
Gas (แก๊สตึกวิทยาศาสตร์)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank			
parking building DaivoPump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual		Zone C ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ ตึกขนมปัง	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Check By Ken

Shift Daily Checklist

Afternoon

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor		
	236	233	233	(A) 30 A (B) 29 A (C) 35 A			0.94		
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure		
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			3.5		
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure		
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			✓ok		
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)		
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	13:00		
Lift (ลิฟท์ที่แยก) IEE	Working ✓ok			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ที่แยก) ตึกขนมปัง	Working ✓ok			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ตึกวิทยาศาสตร์	Working ✓ok			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สตึกวิทยาศาสตร์)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank			
Gas (แก๊สตึกวิทยาศาสตร์)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual		Zone C ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ ตึกขนมปัง	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Check By Ken

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor		
	234	233	234	(A) 31 A (B) 32 A (C) 35 A			0.94		
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure		
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			3.5		
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure		
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			✓ok		
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ)		
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	16:00		
Lift (ลิฟท์ที่แยก) IEE	Working ✓ok			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ที่แยก) ตึกขนมปัง	Working ✓ok			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ตึกวิทยาศาสตร์	Working ✓ok			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สตึกวิทยาศาสตร์)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank			
Gas (แก๊สตึกวิทยาศาสตร์)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual		Zone C ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ ตึกขนมปัง	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Ken

4/11/69

Night Shift Daily Checklist Date.../.../...

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor		
	234	233	233	(A) 25 A (B) 30 A (C) 38 A			0.94		
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure		
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			3.5		
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure		
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			✓ok		
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)		
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	23:00		
Lift (ลิฟท์ที่แยก) IEE	Working ✓ok			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ที่แยก) ตึกขนมปัง	Working ✓ok			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ตึกวิทยาศาสตร์	Working ✓ok			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สตึกวิทยาศาสตร์)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank			
Gas (แก๊สตึกวิทยาศาสตร์)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual		Zone C ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ ตึกขนมปัง	(✓) Turn On	( ) Turn Off			

Check By Ken

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor		
	234	233	234	(A) 28 A (B) 31 A (C) 35 A			0.94		
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure		
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			3.5		
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure		
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			✓ok		
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)		
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	00:00		
Lift (ลิฟท์ที่แยก) IEE	Working ✓ok			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ที่แยก) ตึกขนมปัง	Working ✓ok			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ตึกวิทยาศาสตร์	Working ✓ok			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สตึกวิทยาศาสตร์)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สตึกวิทยาศาสตร์)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual		Zone C ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ ตึกขนมปัง	(✓) Turn On	( ) Turn Off			

Check By Ken

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor		
	234	234	236	(A) 37 A (B) 35 A (C) 35 A			0.94		
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure		
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			3.5		
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure		
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			✓ok		
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ)		
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	03:00		
Lift (ลิฟท์ที่แยก) IEE	Working ✓ok			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ที่แยก) ตึกขนมปัง	Working ✓ok			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ตึกวิทยาศาสตร์	Working ✓ok			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สตึกวิทยาศาสตร์)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สตึกวิทยาศาสตร์)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual		Zone C ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ ตึกขนมปัง	(✓) Turn On	( ) Turn Off			

Jak

5/1/69

Afternoon Shift Daily Checklist Date ../../....

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่ความเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าที่วัดหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	233	235	234	(A) 41 A (B) 40 A (C) 39 A	0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม.1)			Pump 2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	✓
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low Medium High	03.00
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) IEE	Working ✓				
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) ฝั่งบี	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอก	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวนอกนึง)	Use (ใช้) 1 Tank 45 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) Tank Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual Zone C ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อน รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมบนหน้าตึกนี้ ( ) Turn On (✓) Turn Off	

Check By Bee

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่ความเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าที่วัดหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	240	234	233	(A) 41 A (B) 44 A (C) 39 A	0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม.1)			Pump 2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (...) Manual	✓
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low Medium High	17.00
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) IEE	Working ✓				
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) ฝั่งบี	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอก	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวนอกนึง)	Use (ใช้) 1 Tank 45 psi			Spare (สำรอง) Tank Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) Tank Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (...) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual Zone C ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อน รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมบนหน้าตึกนี้ ( ) Turn On (✓) Turn Off	

Check By Ice

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่ความเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าที่วัดหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	234	233	235	(A) 40 A (B) 40 A (C) 42 A	0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม.1)			Pump 2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม.1)			Pump 2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (.....) Off (...) Manual	✓
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100	Low Medium High	16.00
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) IEE	Working ✓				
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) ฝั่งบี	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอก	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวนอกนึง)	Use (ใช้) 1 Tank 45 psi			Spare (สำรอง) Tank Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) Tank Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (...) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off (...) Manual Zone C ( ) Auto ( ) Off (...) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อน รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมบนหน้าตึกนี้ ( ) Turn On (✓) Turn Off	

Ice

Night Shift Daily Checklist Date.../../...

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่ความเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าที่วัดหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	235	233	233	(A) 33 A (B) 31 A (C) 35 A	0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	✓
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 104	Low Medium High	21.00
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) IEE	Working ✓				
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) ฝั่งบี	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอก	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวนอกนึง)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) Tank Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) Tank Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off (...) Manual Zone C ( ) Auto ( ) Off (...) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อน รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมบนหน้าตึกนี้ (✓) Turn On ( ) Turn Off	

Check By Ken

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่ความเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าที่วัดหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	235	234	232	(A) 37 A (B) 36 A (C) 36 A	0.94
Boosters Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	✓
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low Medium High	00.00
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) IEE	Working ✓				
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) ฝั่งบี	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอก	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวนอกนึง)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) Tank Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) Tank Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual Zone C ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อน รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมบนหน้าตึกนี้ (✓) Turn On ( ) Turn Off	

Check By Ken

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่ความเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าที่วัดหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	233	235	233	(A) 3 A (B) A (C) A	0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	✓
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100	Low Medium High	03.00
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) IEE	Working ✓				
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) ฝั่งบี	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอก	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวนอกนึง)	Use (ใช้) 1 Tank 55 psi			Spare (สำรอง) Tank Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) Tank Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (...) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off (...) Manual Zone C ( ) Auto ( ) Off (...) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อน รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมบนหน้าตึกนี้ (✓) Turn On ( ) Turn Off	

See

morning

6/11/64

Shift Daily Checklist

Date ../../..

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 233 / 233 / 234		Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 32 A (B) 35 A (C) 29 A	Power Factor 0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)		Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low / Medium / High 100%		Low / Medium / High	08:00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ			
Lift (ลิฟท์ห้องครัว) ห้องบน	Working ปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ		Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวแขกเล็ก)	Use (ใช้) / Tank 28 psi		Spare (สำรอง) / Tank / Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) / Tank 10 psi		Spare (สำรอง) / Tank / Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A ( )Auto (Off (.....)Manual		Zone B ( )Auto (Off (.....)Manual	Zone C ( )Auto (Off (.....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู?	( ) Turn On (✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์	( ) Turn On (✓) Turn Off

Check By Ken

afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 234 / 233 / 235		Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 37 A (B) 36 A (C) 30 A	Power Factor 0.96
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)		Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low / Medium / High 70%		Low / Medium / High	13:00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ			
Lift (ลิฟท์ห้องครัว) ห้องบน	Working ปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ		Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวแขกเล็ก)	Use (ใช้) / Tank 20 psi		Spare (สำรอง) / Tank / Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) / Tank 15 psi		Spare (สำรอง) / Tank / Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู?	( ) Turn On (✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์	( ) Turn On (✓) Turn Off

Check By Jak

afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 234 / 234 / 234		Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 30 A (B) 35 A (C) 29 A	Power Factor 0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)		Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลาที่บันทึก)
	Low / Medium / High 60%		Low / Medium / High	16:00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ			
Lift (ลิฟท์ห้องครัว) ห้องบน	Working ปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ		Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวแขกเล็ก)	Use (ใช้) / Tank 20 psi		Spare (สำรอง) / Tank / Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) / Tank 10 psi		Spare (สำรอง) / Tank / Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู?	( ) Turn On (✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์	( ) Turn On (✓) Turn Off

Jak

night

6/11/64

Shift Daily Checklist

Date ../../..

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 232 / 233 / 233		Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 34 A (B) 34 A (C) 30 A	Power Factor 0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)		Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low / Medium / High 60%		Low / Medium / High	22:00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ			
Lift (ลิฟท์ห้องครัว) ห้องบน	Working ปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ		Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวแขกเล็ก)	Use (ใช้) / Tank 60 psi		Spare (สำรอง) 2 / Tank / Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) / Tank 60 psi		Spare (สำรอง) 2 / Tank / Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ( )Auto (Off (.....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู?	(✓) Turn On ( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์	(✓) Turn On ( ) Turn Off

Check By Kaiying

night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 233 / 234 / 233		Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 32 A (B) 33 A (C) 33 A	Power Factor 0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)		Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low / Medium / High 62%		Low / Medium / High	00:00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ			
Lift (ลิฟท์ห้องครัว) ห้องบน	Working ปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ		Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวแขกเล็ก)	Use (ใช้) / Tank 40 psi		Spare (สำรอง) 2 / Tank / Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) / Tank 60 psi		Spare (สำรอง) 2 / Tank / Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ( )Auto (Off (.....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู?	(✓) Turn On ( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์	(✓) Turn On ( ) Turn Off

Check By Kaiying

night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 233 / 233 / 233		Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 37 A (B) 30 A (C) 33 A	Power Factor 0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)		Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลาที่บันทึก)
	Low / Medium / High 60%		Low / Medium / High	07:00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ			
Lift (ลิฟท์ห้องครัว) ห้องบน	Working ปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ		Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวแขกเล็ก)	Use (ใช้) / Tank 60 psi		Spare (สำรอง) 2 / Tank / Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) / Tank 60 psi		Spare (สำรอง) 2 / Tank / Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ( )Auto (Off (.....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู?	(✓) Turn On ( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์	(✓) Turn On ( ) Turn Off

Ken

7/11/69

Shift Daily Checklist

Date .../.../...

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor	
	233	232	233	(A) 29A (B) 31A (C) 32A				0.96	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1 (ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				4.5	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1 (ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				ปกติ	
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High		0:00	
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สครัวแขกหลัก)	Use (ใช้) 1	Tank	20 psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1	Tank	15 psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto (✓)Off (....)Manual			Zone B ( )Auto (✓)Off (....)Manual		Zone C ( )Auto (✓)Off (....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายหน้าประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่จอดรถ	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Check By Ken

After noon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor	
	232	233	233	(A) 30 A (B) 29 A (C) 32 A				0.96	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				4.5	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				ปกติ	
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High		12:00	
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สครัวแขกหลัก)	Use (ใช้) 1	Tank	20 psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1	Tank	15 psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายหน้าประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่จอดรถ	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Check By Dom

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor	
	233	233	233	(A) 33A (B) 32 A (C) 35 A				0.98	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				3.5	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				ปกติ	
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลาปัจจุบัน)	
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High		16:00	
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สครัวแขกหลัก)	Use (ใช้) 1	Tank	20 psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1	Tank	15 psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายหน้าประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่จอดรถ	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Dom

Night

7/11/69

Shift Daily Checklist

Date .../.../...

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor	
	233	232	234	(A) 31A (B) 30A (C) 31A				0.96	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				4.5	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual				ปกติ	
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High		22:00	
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สครัวแขกหลัก)	Use (ใช้) 1	Tank	80 psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1	Tank	80 psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto (✓)Off (....)Manual			Zone B ( )Auto (✓)Off (....)Manual		Zone C ( )Auto (✓)Off (....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายหน้าประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่จอดรถ	(✓) Turn On	( ) Turn Off			

Check By Beer

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor	
	233	233	234	(A) 30A (B) 32 A (C) 34A				0.99	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual				3.5	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual				ปกติ	
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High		04:00	
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สครัวแขกหลัก)	Use (ใช้) 1	Tank	75 psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1	Tank	75 psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายหน้าประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่จอดรถ	(✓) Turn On	( ) Turn Off			

Check By Beer

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor	
	233	233	234	(A) 35A (B) 32 A (C) 36 A				0.99	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual				3.5	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual				ปกติ	
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลาปัจจุบัน)	
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High		03:00	
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สครัวแขกหลัก)	Use (ใช้) 1	Tank	75 psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1	Tank	75 psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายหน้าประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่จอดรถ	(✓) Turn On	( ) Turn Off			

Ken

9/1/69

กลางวัน Shift Daily Checklist Date... /... /....

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้ากลางน้ำ ด้านเป็นไวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหม้อแปลงเป็นแอมป์)			Power Factor		
	241	234	239	(A) 41 A (B) 39 A (C) 32 A			0.99		
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure		
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			3.5		
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure		
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			ปกติ		
Water Tank IEE (ถังเก็บน้ำในแผงย่อย)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)		
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	08.00		
Lift (ลิฟท์ที่แผง) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ที่แผง) ฮีทปั๊ม	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวหมอ	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สถังน้ำหลักใหญ่)	Use (ใช้) 1	Tank 57	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สครัวหมอ)	Use (ใช้) 1	Tank 57	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building DaivoPump	Zone A ( ) Auto ( )Off (.....) Manual			Zone B ( ) Auto ( )Off (.....) Manual		Zone C ( ) Auto ( )Off (.....) Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ. ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลงบี	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Check By Ken

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้ากลางน้ำ ด้านเป็นไวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหม้อแปลงเป็นแอมป์)			Power Factor		
	243	239	245	(A) 34 A (B) 32 A (C) 34 A			0.99		
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure		
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			3.5		
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure		
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			ปกติ		
Water Tank IEE (ถังเก็บน้ำในแผงย่อย)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)		
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	17.00		
Lift (ลิฟท์ที่แผง) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ที่แผง) ฮีทปั๊ม	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวหมอ	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สถังน้ำหลักใหญ่)	Use (ใช้) 1	Tank 76	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สครัวหมอ)	Use (ใช้) 1	Tank 65	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A ( ) Auto ( )Off (.....) Manual			Zone B ( ) Auto ( )Off (.....) Manual		Zone C ( ) Auto ( )Off (.....) Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ. ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลงบี	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Check By Beer

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้ากลางน้ำ ด้านเป็นไวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหม้อแปลงเป็นแอมป์)			Power Factor		
	236	233	233	(A) 38 A (B) 38 A (C) 40 A			0.99		
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure		
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			3.5		
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure		
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			ปกติ		
Water Tank IEE (ถังเก็บน้ำในแผงย่อย)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา บันทึก)		
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	16.00		
Lift (ลิฟท์ที่แผง) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ที่แผง) ฮีทปั๊ม	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวหมอ	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สถังน้ำหลักใหญ่)	Use (ใช้) 1	Tank 65	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สครัวหมอ)	Use (ใช้) 1	Tank 57	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A ( ) Auto ( )Off (.....) Manual			Zone B ( ) Auto ( )Off (.....) Manual		Zone C ( ) Auto ( )Off (.....) Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ. ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลงบี	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Beer

8/1/69

night Shift Daily Checklist Date... /... /...

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้ากลางน้ำ ด้านเป็นไวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหม้อแปลงเป็นแอมป์)			Power Factor		
	233	232	236	(A) 44 A (B) 51 A (C) 32 A			0.99		
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure		
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			3.5		
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure		
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			ปกติ		
Water Tank IEE (ถังเก็บน้ำในแผงย่อย)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)		
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	22.00		
Lift (ลิฟท์ที่แผง) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ที่แผง) ฮีทปั๊ม	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวหมอ	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สถังน้ำหลักใหญ่)	Use (ใช้) 1	Tank 56	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สครัวหมอ)	Use (ใช้) 1	Tank 45	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building DaivoPump	Zone A ( ) Auto ( )Off (.....) Manual			Zone B ( ) Auto ( )Off (.....) Manual		Zone C ( ) Auto ( )Off (.....) Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ. ประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลงบี	(✓) Turn On	( ) Turn Off			

Check By ... flut

night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้ากลางน้ำ ด้านเป็นไวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหม้อแปลงเป็นแอมป์)			Power Factor		
	234	233	237	(A) 39 A (B) 52 A (C) 39 A			0.99		
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure		
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			3.5		
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure		
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			ปกติ		
Water Tank IEE (ถังเก็บน้ำในแผงย่อย)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)		
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	00.00		
Lift (ลิฟท์ที่แผง) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ที่แผง) ฮีทปั๊ม	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวหมอ	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สถังน้ำหลักใหญ่)	Use (ใช้) 1	Tank 45	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สครัวหมอ)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A ( ) Auto ( )Off (.....) Manual			Zone B ( ) Auto ( )Off (.....) Manual		Zone C ( ) Auto ( )Off (.....) Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ. ประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลงบี	(✓) Turn On	( ) Turn Off			

Check By ... flut

night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้ากลางน้ำ ด้านเป็นไวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหม้อแปลงเป็นแอมป์)			Power Factor		
	233	233	238	(A) 38 A (B) 50 A (C) 34 A			0.99		
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure		
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			3.5		
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure		
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			ปกติ		
Water Tank IEE (ถังเก็บน้ำในแผงย่อย)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา บันทึก)		
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	07.00		
Lift (ลิฟท์ที่แผง) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ที่แผง) ฮีทปั๊ม	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวหมอ	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สถังน้ำหลักใหญ่)	Use (ใช้) 1	Tank 46	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สครัวหมอ)	Use (ใช้) 1	Tank 35	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A ( ) Auto ( )Off (.....) Manual			Zone B ( ) Auto ( )Off (.....) Manual		Zone C ( ) Auto ( )Off (.....) Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ. ประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลงบี	(✓) Turn On	( ) Turn Off			

Ken

9/7/64

night

Shift Daily Checklist

Date. 1 . 1 . .

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234	232	233	(A) 41 A (B) 39 A (C) 29 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			✓ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	21.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ✓ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working ✓ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) กริ๊งแมน	Working ✓ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแสนรื่นรมย์)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สกริ๊งแมน)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ ล็อบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Ken

night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234	232	234	(A) 34 A (B) 36 A (C) 38 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			✓ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	00.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ✓ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working ✓ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) กริ๊งแมน	Working ✓ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแสนรื่นรมย์)	Use (ใช้) 1	Tank 55	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สกริ๊งแมน)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ ล็อบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Ken

night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	233	232	232	(A) 42 A (B) 29 A (C) 37 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			✓ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	05.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ✓ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working ✓ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) กริ๊งแมน	Working ✓ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแสนรื่นรมย์)	Use (ใช้) 1	Tank 55	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สกริ๊งแมน)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off ( )Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ ล็อบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Ven

9/7/64

morning

Shift Daily Checklist

Date. . / . /

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	233	234	232	(A) 25 A (B) 31 A (C) 33 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			✓ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	07.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ✓ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working ✓ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) กริ๊งแมน	Working ✓ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแสนรื่นรมย์)	Use (ใช้) 1	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สกริ๊งแมน)	Use (ใช้) 1	Tank 90	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ ล็อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Vee

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	232	233	232	(A) 36 A (B) 39 A (C) 41 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			✓ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	13.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ✓ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working ✓ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) กริ๊งแมน	Working ✓ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแสนรื่นรมย์)	Use (ใช้) 1	Tank 75	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สกริ๊งแมน)	Use (ใช้) 1	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ ล็อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Bom

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	233	232	234	(A) 37 A (B) 38 A (C) 33 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			✓ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	16.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ✓ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working ✓ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) กริ๊งแมน	Working ✓ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแสนรื่นรมย์)	Use (ใช้) 1	Tank 75	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สกริ๊งแมน)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off ( )Manual			Zone B ( )Auto ( )Off ( )Manual		Zone C ( )Auto ( )Off ( )Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ ล็อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Bom

10/1/69

Night Shift Daily Checklist Date ../../..

MDB EE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	232	234	232	(A) 40 A (B) 37 A (C) 40 A	0.99
Booster Pump EE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม 3)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	3.5
Heat Pump EE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	ปกติ
Water Tank EE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low / Medium / High	21.00
Lift (ลิฟท์ที่ชั้นบน) EE	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์ที่ชั้นบน) ชั้นบนนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ที่ห้องอาหาร) ตรงนี้	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สตรงบริเวณนี้)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank
Gas (แก๊สตรงบริเวณ)	Use (ใช้) 1 Tank 30 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank
parking building Daiwo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดหมดโรงแรม ปิดหมด ยกเว้น ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ปิดหมดโรงแรมหน้าลิฟ ยกเว้น	(✓) Turn On	( ) Turn Off

Check By Ken

Night Shift Daily Checklist

MDB EE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	232	233	233	(A) 32 A (B) 27 A (C) 38 A	0.99
Booster Pump EE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	3.5
Heat Pump EE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	ปกติ
Water Tank EE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low / Medium / High	08.00
Lift (ลิฟท์ที่ชั้นบน) EE	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์ที่ชั้นบน) ชั้นบนนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ที่ห้องอาหาร) ตรงนี้	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สตรงบริเวณนี้)	Use (ใช้) 1 Tank 30 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank
Gas (แก๊สตรงบริเวณ)	Use (ใช้) 1 Tank 30 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank
parking building Daiwo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดหมดโรงแรม ปิดหมด ยกเว้น ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ปิดหมดโรงแรมหน้าลิฟ ยกเว้น	(✓) Turn On	( ) Turn Off

Check By Ken

Night Shift Daily Checklist

MDB EE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	232	234	232	(A) 30 A (B) 26 A (C) 36 A	0.99
Booster Pump EE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	3.5
Heat Pump EE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	ปกติ
Water Tank EE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลาปิดหรือ)
	Low	Medium	High 100 %	Low / Medium / High	03.00
Lift (ลิฟท์ที่ชั้นบน) EE	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์ที่ชั้นบน) ชั้นบนนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ที่ห้องอาหาร) ตรงนี้	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สตรงบริเวณนี้)	Use (ใช้) 1 Tank 35 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank
Gas (แก๊สตรงบริเวณ)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank
parking building Daiwo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดหมดโรงแรม ปิดหมด ยกเว้น ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ปิดหมดโรงแรมหน้าลิฟ ยกเว้น	(✓) Turn On	( ) Turn Off

Check By Ken

10/1/69

Morning Shift Daily Checklist Date ../../..

MDB EE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	232	232	234	(A) 34 A (B) 32 A (C) 22 A	0.99
Booster Pump EE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	3.5
Heat Pump EE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	ปกติ
Water Tank EE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low / Medium / High	05.00
Lift (ลิฟท์ที่ชั้นบน) EE	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์ที่ชั้นบน) ชั้นบนนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ที่ห้องอาหาร) ตรงนี้	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สตรงบริเวณนี้)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank
Gas (แก๊สตรงบริเวณ)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank
parking building Daiwo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดหมดโรงแรม ปิดหมด ยกเว้น ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดหมดโรงแรมหน้าลิฟ ยกเว้น	( ) Turn On	(✓) Turn Off

Check By Joe

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB EE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	234	232	232	(A) 30 A (B) 25 A (C) 24 A	0.99
Booster Pump EE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	3.5
Heat Pump EE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	ปกติ
Water Tank EE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low / Medium / High	17.00
Lift (ลิฟท์ที่ชั้นบน) EE	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์ที่ชั้นบน) ชั้นบนนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ที่ห้องอาหาร) ตรงนี้	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สตรงบริเวณนี้)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank
Gas (แก๊สตรงบริเวณ)	Use (ใช้) 1 Tank 55 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank
parking building Daiwo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดหมดโรงแรม ปิดหมด ยกเว้น ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดหมดโรงแรมหน้าลิฟ ยกเว้น	( ) Turn On	(✓) Turn Off

Check By Joe

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB EE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	232	234	233	(A) 25 A (B) 30 A (C) 34 A	0.99
Booster Pump EE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	3.5
Heat Pump EE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	ปกติ
Water Tank EE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลาปิดหรือ)
	Low	Medium	High 100 %	Low / Medium / High	16.00
Lift (ลิฟท์ที่ชั้นบน) EE	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์ที่ชั้นบน) ชั้นบนนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ที่ห้องอาหาร) ตรงนี้	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สตรงบริเวณนี้)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank
Gas (แก๊สตรงบริเวณ)	Use (ใช้) 1 Tank 45 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank
parking building Daiwo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดหมดโรงแรม ปิดหมด ยกเว้น ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดหมดโรงแรมหน้าลิฟ ยกเว้น	( ) Turn On	(✓) Turn Off

Check By Joe

11/1/69

morning

Shift Daily Checklist

Date...../...../.....

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าทำงานเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าทำงานเป็นแอมป์)	Power Factor
	232	232	234	(A) 28 A (B) 37 A (C) 56 A	0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual	✓
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	03:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์ทำงาน) ล็อบบี้	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งของ/งาน) หริวแมน	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหัวเตาเสริม)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) ✓ ( ) Tank
Gas (แก๊สหัวเตาหลัก)	Use (ใช้) 1	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) ✓ ( ) Tank
parking building Drive/Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (...)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (...)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีนอก รปภ.ประตู2	( ) Turn On	✓ Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลอบบี้	( ) Turn On	✓ Turn Off	

Check By ...: Jup

afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าทำงานเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าทำงานเป็นแอมป์)	Power Factor
	233	234	232	(A) 29 A (B) 30 A (C) 39 A	0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual	✓
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	13:30
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์ทำงาน) ล็อบบี้	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งของ/งาน) หริวแมน	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหัวเตาเสริม)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) ✓ ( ) Tank
Gas (แก๊สหัวเตาหลัก)	Use (ใช้) 1	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) ✓ ( ) Tank
parking building Drive Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (...)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (...)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีนอก รปภ.ประตู2	( ) Turn On	✓ Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลอบบี้	( ) Turn On	( ) Turn Off	

Check By ...: Jak

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าทำงานเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าทำงานเป็นแอมป์)	Power Factor
	232	233	233	(A) 26 A (B) 39 A (C) 40 A	0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual	✓
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลาเก็บน้ำ)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	16:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์ทำงาน) ล็อบบี้	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งของ/งาน) หริวแมน	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหัวเตาเสริม)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) ✓ ( ) Tank
Gas (แก๊สหัวเตาหลัก)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) ✓ ( ) Tank
parking building Drive Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (...)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (...)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีนอก รปภ.ประตู2	( ) Turn On	✓ Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลอบบี้	( ) Turn On	✓ Turn Off	

Jak

11/3/69

Night

Shift Daily Checklist

Date...../...../.....

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าทำงานเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าทำงานเป็นแอมป์)	Power Factor
	232	234	236	(A) 44 A (B) 57 A (C) 38 A	0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	✓
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	21:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์ทำงาน) ล็อบบี้	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งของ/งาน) หริวแมน	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหัวเตาเสริม)	Use (ใช้) 1	Tank 90	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) ✓ ( ) Tank
Gas (แก๊สหัวเตาหลัก)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) ✓ ( ) Tank
parking building Drive Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีนอก รปภ.ประตู2	✓ Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลอบบี้	✓ Turn On	( ) Turn Off	

Check By Ken

night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าทำงานเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าทำงานเป็นแอมป์)	Power Factor
	232	234	235	(A) 44 A (B) 36 A (C) 39 A	0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	✓
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	06:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์ทำงาน) ล็อบบี้	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งของ/งาน) หริวแมน	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหัวเตาเสริม)	Use (ใช้) 1	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) ✓ ( ) Tank
Gas (แก๊สหัวเตาหลัก)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) ✓ ( ) Tank
parking building Drive Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีนอก รปภ.ประตู2	✓ Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลอบบี้	✓ Turn On	( ) Turn Off	

Check By Ken

night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าทำงานเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าทำงานเป็นแอมป์)	Power Factor
	232	236	237	(A) 39 A (B) 29 A (C) 34 A	0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	✓ เปลี่ยน
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลาเก็บน้ำ)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	03:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์ทำงาน) ล็อบบี้	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งของ/งาน) หริวแมน	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหัวเตาเสริม)	Use (ใช้) 1	Tank 30	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) ✓ ( ) Tank
Gas (แก๊สหัวเตาหลัก)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) ✓ ( ) Tank
parking building Drive Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (...)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (...)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีนอก รปภ.ประตู2	✓ Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลอบบี้	✓ Turn On	( ) Turn Off	

...Mee

13/9/69

Night Shift Daily Checklist Date ../../..

MDB (ตู้ไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	233	235	238	(A) 49 A (B) 51 A (C) 37 A			0.94
Booster Pump (ปั๊มบูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			( ) Auto ( ) Off ( ) Manual			3.5
Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			✓
Water Tank (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High	Low	Medium	High	23.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก)	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์เสิร์ฟ)	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร)	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแคนทีน)	Use (ใช้) 1	Tank 35	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สร้านอาหาร)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building DaiwoPump	Zone A ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual		Zone C ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรถ ประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ตบนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Ken

Night Shift Daily Checklist

MDB (ตู้ไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	232	233	234	(A) 39 A (B) 42 A (C) 30 A			0.94
Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			3.5
Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			✓
Water Tank (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High (OK)	Low	Medium	High	00.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก)	Working ✓						
Lift (ลิฟท์เสิร์ฟ)	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร)	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแคนทีน)	Use (ใช้) 1	Tank 30	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สร้านอาหาร)	Use (ใช้) 1	Tank 15	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daiwo Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual		Zone C ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรถ ประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ตบนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Ken

Night Shift Daily Checklist

MDB (ตู้ไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	233	233	235	(A) 37 A (B) 40 A (C) 31 A			0.94
Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			3.5
Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			✓
Water Tank (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High (OK)	Low	Medium	High	07.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก)	Working ✓						
Lift (ลิฟท์เสิร์ฟ)	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร)	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแคนทีน)	Use (ใช้) 1	Tank 30	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สร้านอาหาร)	Use (ใช้) 1	Tank 15	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daiwo Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual		Zone C ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรถ ประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ตบนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Tan

12/9/69

Morning Shift Daily Checklist Date ../../..

MDB (ตู้ไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	232	233	234	(A) 28 A (B) 32 A (C) 25 A			0.94
Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			3.5
Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			✓
Water Tank (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High (OK)	Low	Medium	High	02.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก)	Working ✓						
Lift (ลิฟท์เสิร์ฟ)	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร)	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแคนทีน)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สร้านอาหาร)	Use (ใช้) 1	Tank 45	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daiwo Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual		Zone C ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรถ ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ตบนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Sak

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB (ตู้ไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	232	233	234	(A) 27 A (B) 29 A (C) 24 A			0.94
Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			3.5
Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			✓
Water Tank (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High (OK)	Low	Medium	High	17.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก)	Working ✓						
Lift (ลิฟท์เสิร์ฟ)	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร)	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแคนทีน)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สร้านอาหาร)	Use (ใช้) 1	Tank 45	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daiwo Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual		Zone C ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรถ ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ตบนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Sak

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB (ตู้ไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	232	233	234	(A) 27 A (B) 29 A (C) 24 A			0.94
Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			3.5
Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			✓
Water Tank (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High (OK)	Low	Medium	High	15.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก)	Working ✓						
Lift (ลิฟท์เสิร์ฟ)	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร)	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแคนทีน)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สร้านอาหาร)	Use (ใช้) 1	Tank 30	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daiwo Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual		Zone C ( ) Auto ( ) Off ( ) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรถ ประตู	( ) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ตบนี้	( ) Turn On	( ) Turn Off	

Sak

14/7/64

Morning Shift Daily Checklist

Date.../../...

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าสามเฟส)			Amp (กระแสไฟฟ้าสามเฟส)			Power Factor
	238	234	231	(A) 72 A (B) 61 A (C) 65 A			-0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
ไหนทำงาน)	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	08.00
Lift (ลิฟท์ขนของ) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ฝั่งอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หน้าครัว	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหน้าครัวนอกบ้าน)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สหน้าร้านขนม)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A (✓)Auto (✓)Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto (✓)Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto (✓)Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดหมดโรงแรม ยังมีจุดไฟ ประตู?	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดหมดโรงแรมหน้าตึกอบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By ... See

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าสามเฟส)			Amp (กระแสไฟฟ้าสามเฟส)			Power Factor
	236	235	235	(A) 61 A (B) 56 A (C) 60 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1 (ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
ไหนทำงาน)	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	11.00
Lift (ลิฟท์ขนของ) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ฝั่งอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หน้าครัว	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหน้าครัวนอกบ้าน)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สหน้าร้านขนม)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดหมดโรงแรม ยังมีจุดไฟ ประตู?	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดหมดโรงแรมหน้าตึกอบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By ... Don

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าสามเฟส)			Amp (กระแสไฟฟ้าสามเฟส)			Power Factor
	234	234	233	(A) 63 A (B) 54 A (C) 57 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
ไหนทำงาน)	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High	1100
Lift (ลิฟท์ขนของ) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ฝั่งอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หน้าครัว	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหน้าครัวนอกบ้าน)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สหน้าร้านขนม)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดหมดโรงแรม ยังมีจุดไฟ ประตู?	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดหมดโรงแรมหน้าตึกอบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Don Don

14/7/64

Night Shift Daily Checklist

Date.../../...

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าสามเฟส)			Amp (กระแสไฟฟ้าสามเฟส)			Power Factor
	230	229	232	(A) 60 A (B) 52 A (C) 62 A			-0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
ไหนทำงาน)	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	21.00
Lift (ลิฟท์ขนของ) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ฝั่งอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หน้าครัว	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหน้าครัวนอกบ้าน)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สหน้าร้านขนม)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto (✓)Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดหมดโรงแรมปิดประตู?	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดหมดโรงแรมหน้าตึกอบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Ken

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าสามเฟส)			Amp (กระแสไฟฟ้าสามเฟส)			Power Factor
	231	231	233	(A) 47 A (B) 54 A (C) 62 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
ไหนทำงาน)	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	00.00
Lift (ลิฟท์ขนของ) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ฝั่งอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หน้าครัว	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหน้าครัวนอกบ้าน)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สหน้าร้านขนม)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดหมดโรงแรมปิดประตู?	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดหมดโรงแรมหน้าตึกอบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Ken

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าสามเฟส)			Amp (กระแสไฟฟ้าสามเฟส)			Power Factor
	237	237	236	(A) 65 A (B) 72 A (C) 55 A			-0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
ไหนทำงาน)	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	08.00
Lift (ลิฟท์ขนของ) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ฝั่งอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หน้าครัว	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหน้าครัวนอกบ้าน)	Use (ใช้) 1	Tank 20	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สหน้าร้านขนม)	Use (ใช้) 1	Tank 20	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดหมดโรงแรมปิดประตู?	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดหมดโรงแรมหน้าตึกอบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

See

15/11/64

Morning Shift Daily Checklist Date.../.../...

MDB IEE (ตู้ไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235	237	234	(A) 70 A (B) 62 A (C) 62 A			-0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 50	Low	Medium	High	05.00
Lift (ลิฟท์ที่จอด) IEE	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่จอด) อีตบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรังหมาก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแถวที่นี่)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวหมาก)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A (✓)Auto (OFF (.....)Manual			Zone B (✓)Auto (OFF (.....)Manual		Zone C (✓)Auto (OFF (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดเปิดไฟโรงแรม ปิดอยู่ไหม?	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดเปิดไฟหน้าโรงแรมนี้ อยู่ไหม?	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By K. Fon

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตู้ไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	237	236	234	(A) 50 A (B) 91 A (C) 99 A			-0.97
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 50	Low	Medium	High	12.00
Lift (ลิฟท์ที่จอด) IEE	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่จอด) อีตบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรังหมาก	Working ปกติ			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแถวที่นี่)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวหมาก)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			ปิดเปิดไฟโรงแรม ปิดอยู่ไหม?	( ) Turn On	(✓) Turn Off	
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดเปิดไฟโรงแรม ปิดอยู่ไหม?	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดเปิดไฟหน้าโรงแรมนี้ อยู่ไหม?	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Kod

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตู้ไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	239	238	234	(A) 42 A (B) 44 A (C) 45 A			-0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา ปัจจุบัน)
	Low	Medium	High 50	Low	Medium	High	18.00
Lift (ลิฟท์ที่จอด) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่จอด) อีตบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรังหมาก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแถวที่นี่)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวหมาก)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดเปิดไฟโรงแรม ปิดอยู่ไหม?	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดเปิดไฟหน้าโรงแรมนี้ อยู่ไหม?	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Kod

15/11/64

Night Shift Daily Checklist Date.../.../...

MDB IEE (ตู้ไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	240	237	238	(A) 60 A (B) 66 A (C) 67 A			-0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 50	Low	Medium	High	21.00
Lift (ลิฟท์ที่จอด) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่จอด) อีตบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรังหมาก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแถวที่นี่)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวหมาก)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A (✓)Auto (OFF (.....)Manual			Zone B (✓)Auto (OFF (.....)Manual		Zone C (✓)Auto (OFF (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดเปิดไฟโรงแรม ปิดอยู่ไหม?	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดเปิดไฟหน้าโรงแรมนี้ อยู่ไหม?	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Ken

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตู้ไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	238	235	234	(A) 62 A (B) 66 A (C) 69 A			-0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 50	Low	Medium	High	00.00
Lift (ลิฟท์ที่จอด) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่จอด) อีตบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรังหมาก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแถวที่นี่)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวหมาก)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดเปิดไฟโรงแรม ปิดอยู่ไหม?	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดเปิดไฟหน้าโรงแรมนี้ อยู่ไหม?	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Ken

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตู้ไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	237	235	234	(A) 64 A (B) 67 A (C) 68 A			-0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา ปัจจุบัน)
	Low	Medium	High 50	Low	Medium	High	04.00
Lift (ลิฟท์ที่จอด) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่จอด) อีตบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรังหมาก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแถวที่นี่)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวหมาก)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดเปิดไฟโรงแรม ปิดอยู่ไหม?	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดเปิดไฟหน้าโรงแรมนี้ อยู่ไหม?	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Ken Donk

Morning 16/7/69

Shift Daily Checklist Date 16/7/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส)			Amp (กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส)			Power Factor
	233	239	235	(A) 45 A (B) 44 A (C) 32 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			3.4
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 10ค.	Low	Medium	High	0800
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ฮ็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หรัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหรัวแขกเล็ก)	Use (ใช้) Tank 55 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สหรัวแขก)	Use (ใช้) Tank 55 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A ( ) Auto ( )Off (.....) Manual			Zone B ( ) Auto ( )Off (.....) Manual		Zone C ( ) Auto ( )Off (.....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดเมื่อโรงแรมเปิดบริการ	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดเมื่อโรงแรมเปิดใช้งาน	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By [illegible]

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส)			Amp (กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส)			Power Factor
	232	233	233	(A) 42 A (B) 43 A (C) 30 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 10ค.	Low	Medium	High	1200
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ฮ็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หรัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหรัวแขกเล็ก)	Use (ใช้) Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สหรัวแขก)	Use (ใช้) Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( ) Auto ( )Off (.....) Manual			Zone B ( ) Auto ( )Off (.....) Manual		Zone C ( ) Auto ( )Off (.....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดเมื่อโรงแรมเปิดบริการ	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดเมื่อโรงแรมเปิดใช้งาน	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By [illegible]

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส)			Amp (กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส)			Power Factor
	234	233	232	(A) 60 A (B) 49 A (C) 38 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 10ค.	Low	Medium	High	1600
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ฮ็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หรัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหรัวแขกเล็ก)	Use (ใช้) Tank 45 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สหรัวแขก)	Use (ใช้) Tank 48 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( ) Auto ( )Off (.....) Manual			Zone B ( ) Auto ( )Off (.....) Manual		Zone C ( ) Auto ( )Off (.....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดเมื่อโรงแรมเปิดบริการ	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดเมื่อโรงแรมเปิดใช้งาน	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

[illegible]

Night 16/7/69

Shift Daily Checklist Date ../../..

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส)			Amp (กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส)			Power Factor
	235	232	234	(A) 49 A (B) 39 A (C) 32 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 10ค.	Low	Medium	High	2200
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ฮ็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หรัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหรัวแขกเล็ก)	Use (ใช้) Tank 30 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สหรัวแขก)	Use (ใช้) Tank 30 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A ( ) Auto ( )Off (.....) Manual			Zone B ( ) Auto ( )Off (.....) Manual		Zone C ( ) Auto ( )Off (.....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดเมื่อโรงแรม ปิดบริการ	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ปิดเมื่อโรงแรมเปิดใช้งานอีกครั้ง	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Ken

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส)			Amp (กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส)			Power Factor
	233	234	238	(A) 40 A (B) 35 A (C) 31 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 10ค.	Low	Medium	High	00.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ฮ็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หรัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหรัวแขกเล็ก)	Use (ใช้) Tank 25 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สหรัวแขก)	Use (ใช้) Tank 20 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( ) Auto ( )Off (.....) Manual			Zone B ( ) Auto ( )Off (.....) Manual		Zone C ( ) Auto ( )Off (.....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดเมื่อโรงแรม ปิดบริการ	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ปิดเมื่อโรงแรมเปิดใช้งานอีกครั้ง	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Ken

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส)			Amp (กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส)			Power Factor
	233	235	232	(A) 40 A (B) 36 A (C) 30 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 10ค.	Low	Medium	High	02.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ฮ็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หรัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหรัวแขกเล็ก)	Use (ใช้) Tank 15 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สหรัวแขก)	Use (ใช้) Tank 10 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( ) Auto ( )Off (.....) Manual			Zone B ( ) Auto ( )Off (.....) Manual		Zone C ( ) Auto ( )Off (.....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดเมื่อโรงแรม ปิดบริการ	( ) Turn On	( ) Turn Off	ปิดเมื่อโรงแรมเปิดใช้งานอีกครั้ง	( ) Turn On	( ) Turn Off	

[illegible]

17/1/69

Morning

Shift Daily Checklist

Date 17/1/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)					Power Factor
	232	233	234	(A) 37 A (B) 41 A (C) 40 A					0.89
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓) Auto (....)Off (..)Manual			(✓) Auto (....)Off (....)Manual					3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓) Auto (....)Off (....)Manual			(✓) Auto (....)Off (....)Manual					ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)					Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High			08.00
Lift (ลิฟท์ผ่านบ) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ที่จอด) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรีวมน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สสตรีวเตมทีน)	Use (ใช้)	Tank	10 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สตรีวหมน)	Use (ใช้)	Tank	30 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building DaivoPump	Zone A ( )Auto ()Off (..)Manual			Zone B ( )Auto ()Off (....)Manual			Zone C ( )Auto ()Off (...)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ชั้นบน	(✓) Turn On	( ) Turn Off			

Check By ...

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)					Power Factor
	233	234	235	(A) 41 A (B) 39 A (C) 40 A					0.89
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓) Auto (....)Off (..)Manual			(✓) Auto (....)Off (....)Manual					3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓) Auto (....)Off (....)Manual			(✓) Auto (....)Off (....)Manual					ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)					Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High			12.00
Lift (ลิฟท์ผ่านบ) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ที่จอด) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรีวมน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สสตรีวเตมทีน)	Use (ใช้)	Tank	75 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สตรีวหมน)	Use (ใช้)	Tank	80 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ชั้นบน	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Check By ...

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)					Power Factor
	234	233	233	(A) 40 A (B) 37 A (C) 39 A					0.89
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓) Auto (....)Off (....)Manual			(✓) Auto (....)Off (....)Manual					3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓) Auto (....)Off (....)Manual			(✓) Auto (....)Off (....)Manual					ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)					Time (ช่วงเวลาปัจจุบัน)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High			16.00
Lift (ลิฟท์ผ่านบ) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ที่จอด) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรีวมน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สสตรีวเตมทีน)	Use (ใช้)	Tank	70 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สตรีวหมน)	Use (ใช้)	Tank	70 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (..)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (..)Manual			Zone C ( )Auto ()Off (...)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ชั้นบน	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Check By ...

Night

17/1/69

Shift Daily Checklist

Date .../.../...

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)					Power Factor
	233	233	235	(A) 29 A (B) 35 A (C) 36 A					0.89
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (....)Manual			(✓) Auto (....)Off (....)Manual					3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (....)Manual					ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)					Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High			17.00
Lift (ลิฟท์ผ่านบ) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ที่จอด) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรีวมน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สสตรีวเตมทีน)	Use (ใช้)	Tank	60 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สตรีวหมน)	Use (ใช้)	Tank	60 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building DaivoPump	Zone A ( )Auto (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ชั้นบน	(✓) Turn On	( ) Turn Off			

Check By Pen

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)					Power Factor
	232	233	234	(A) 30 A (B) 36 A (C) 37 A					0.89
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (....)Manual			(✓) Auto (....)Off (.....)Manual					3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (....)Manual					ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)					Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High			00.00
Lift (ลิฟท์ผ่านบ) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ที่จอด) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรีวมน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สสตรีวเตมทีน)	Use (ใช้)	Tank	50 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สตรีวหมน)	Use (ใช้)	Tank	50 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ชั้นบน	(✓) Turn On	( ) Turn Off			

Check By Pen

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)					Power Factor
	233	233	234	(A) 37 A (B) 32 A (C) 25 A					0.89
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (....)Manual			(✓) Auto (....)Off (....)Manual					3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual					ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)					Time (ช่วงเวลาปัจจุบัน)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High			07.00
Lift (ลิฟท์ผ่านบ) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ที่จอด) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรีวมน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สสตรีวเตมทีน)	Use (ใช้)	Tank	40 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สตรีวหมน)	Use (ใช้)	Tank	40 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ชั้นบน	(✓) Turn On	( ) Turn Off			

Check By ...

13/1/69

morning

Shift Daily Checklist

Date... 1 .../....

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็น โวลท์) 232 / 232 / 235		Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 29 A (B) 33 A (C) 34 A	Power Factor 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (....)Off (....)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (....)Off (....)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (....)Off (....)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (....)Manual	Pressure ✓
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low / Medium / High 100		Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low / Medium / High	Time (ช่วงเวลา) 03.00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) IEE	Working ✓			
Lift (ลิฟท์ขนของ) อีสบบี้	Working ✓		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) ทริวมม	Working ✓		Broken เสีย(.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวแสงทีน)	Use (ใช้) / Tank 40 psi		Spare (สำรอง) / Tank / Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) / Tank 90 psi		Spare (สำรอง) / Tank / Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building DaivePump	Zone A ( )Auto ()Off (....)Manual		Zone B ( )Auto ()Off (....)Manual / Zone C ( )Auto ()Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ไฟหน้าโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2 ( ) Turn On (✓)Turn Off		ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีอบบี้ ( ) Turn On (✓)Turn Off	

Check By ...see

Afternoon

Shift Daily Checklist

Date... 1 .../....

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็น โวลท์) 233 / 235 / 234		Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 30 A (B) 28 A (C) 40 A	Power Factor 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (....)Off (....)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (....)Off (....)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (....)Off (....)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (....)Off (....)Manual	Pressure ✓
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low / Medium / High 100		Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low / Medium / High	Time (ช่วงเวลา) 12.00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) IEE	Working ✓			
Lift (ลิฟท์ขนของ) อีสบบี้	Working ✓		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) ทริวมม	Working ✓		Broken เสีย(.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวแสงทีน)	Use (ใช้) / Tank 35 psi		Spare (สำรอง) / Tank / Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) / Tank 35 psi		Spare (สำรอง) / Tank / Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (....)Manual		Zone B ( )Auto ( )Off (....)Manual / Zone C ( )Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2 ( ) Turn On (✓)Turn Off		ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีอบบี้ ( ) Turn On (✓)Turn Off	

Check By ...fit

Afternoon

Shift Daily Checklist

Date... 1 .../....

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็น โวลท์) 232 / 233 / 235		Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 34 A (B) 29 A (C) 39 A	Power Factor 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (....)Off (....)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (....)Off (....)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (....)Off (....)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (....)Off (....)Manual	Pressure ✓
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low / Medium / High 100		Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low / Medium / High	Time (ช่วงเวลาเก็บเงิน) 16.00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) IEE	Working ✓			
Lift (ลิฟท์ขนของ) อีสบบี้	Working ✓		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) ทริวมม	Working ✓		Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวแสงทีน)	Use (ใช้) / Tank 30 psi		Spare (สำรอง) / Tank / Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) / Tank 30 psi		Spare (สำรอง) / Tank / Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (....)Manual		Zone B ( )Auto ( )Off (....)Manual / Zone C ( )Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2 ( ) Turn On (✓)Turn Off		ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีอบบี้ ( ) Turn On (✓)Turn Off	

...fit

13/1/69

night

Shift Daily Checklist

Date... 1 .../....

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็น โวลท์) 231 / 232 / 233		Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 29 A (B) 31 A (C) 32 A	Power Factor 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (....)Off (....)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (....)Off (....)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (....)Off (....)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (....)Off (....)Manual	Pressure ✓
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low / Medium / High 100		Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low / Medium / High	Time (ช่วงเวลา) 22.00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) IEE	Working ✓			
Lift (ลิฟท์ขนของ) อีสบบี้	Working ✓		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) ทริวมม	Working ✓		Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวแสงทีน)	Use (ใช้) / Tank 20 psi		Spare (สำรอง) / Tank / Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) / Tank 20 psi		Spare (สำรอง) / Tank / Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (....)Manual		Zone B ( )Auto ( )Off (....)Manual / Zone C ( )Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2 (✓)Turn On ( ) Turn Off		ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีอบบี้ (✓)Turn On ( ) Turn Off	

Check By ken

night

Shift Daily Checklist

Date... 1 .../....

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็น โวลท์) 233 / 235 / 234		Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 30 A (B) 32 A (C) 37 A	Power Factor 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (....)Off (....)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (....)Off (....)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (....)Off (....)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (....)Off (....)Manual	Pressure ✓
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low / Medium / High 100		Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low / Medium / High	Time (ช่วงเวลา) 00.00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) IEE	Working ✓			
Lift (ลิฟท์ขนของ) อีสบบี้	Working ✓		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) ทริวมม	Working ✓		Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวแสงทีน)	Use (ใช้) / Tank 0 psi		Spare (สำรอง) / Tank / Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) / Tank 0 psi		Spare (สำรอง) / Tank / Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (....)Manual		Zone B ( )Auto ( )Off (....)Manual / Zone C ( )Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2 (✓)Turn On ( ) Turn Off		ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีอบบี้ (✓)Turn On ( ) Turn Off	

Check By Ken

night

Shift Daily Checklist

Date... 1 .../....

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็น โวลท์) 232 / 233 / 234		Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 34 A (B) 29 A (C) 35 A	Power Factor 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (....)Off (....)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (....)Off (....)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (....)Off (....)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (....)Off (....)Manual	Pressure ✓
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low / Medium / High 100		Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low / Medium / High	Time (ช่วงเวลาเก็บเงิน) 03.00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) IEE	Working ✓			
Lift (ลิฟท์ขนของ) อีสบบี้	Working ✓		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) ทริวมม	Working ✓		Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวแสงทีน)	Use (ใช้) / Tank 5 psi		Spare (สำรอง) 1 / Tank / Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) / Tank 5 psi		Spare (สำรอง) 1 / Tank / Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (....)Manual		Zone B ( )Auto ( )Off (....)Manual / Zone C ( )Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2 (✓)Turn On ( ) Turn Off		ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีอบบี้ (✓)Turn On ( ) Turn Off	

...see

19/9/69

Morning

Shift Daily Checklist

Date.../.../...

	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้จากหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละเฟส)			Amp (กระแสไฟฟ้าที่วัดจากหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละเฟส)	Power Factor
MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	232	232	232	(A) 25 A (B) 29 A (C) 30 A	0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual	✓
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low Medium High	08.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ✓				
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ตึกบน	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวแขกเต็น)	Use (ใช้) 1 Tank 25 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1 Tank 35 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A ( )Auto ( )Off (...)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดไฟ ( ) Turn On ✓ Turn Off			ป้ายชื่อ รถบรรทัดนี้ ( ) Turn On ✓ Turn Off	
	รปภ.ประตู?			ตึกบน	

Check By ...flut

Afternoon

Shift Daily Checklist

	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้จากหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละเฟส)			Amp (กระแสไฟฟ้าที่วัดจากหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละเฟส)	Power Factor
MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	232	232	233	(A) 26 A (B) 27 A (C) 32 A	0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual	✓
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low Medium High	12.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ✓				
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ตึกบน	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวแขกเต็น)	Use (ใช้) 1 Tank 30 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1 Tank 30 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดไฟ ( ) Turn On ✓ Turn Off			ป้ายชื่อ โรงแรมหน้าลิฟ ( ) Turn On ( ) Turn Off	
	รปภ.ประตู?			ตึกบน	

Check By ...sel

Afternoon

Shift Daily Checklist

	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้จากหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละเฟส)			Amp (กระแสไฟฟ้าที่วัดจากหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละเฟส)	Power Factor
MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	233	235	234	(A) 25 A (B) 28 A (C) 27 A	0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual	✓
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลาปัจจุบัน)
	Low	Medium	High 100	Low Medium High	16.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ✓				
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ตึกบน	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวแขกเต็น)	Use (ใช้) 1 Tank 70 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1 Tank 65 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (...)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (...)Manual	Zone C ( )Auto ( )Off (...)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดไฟ ( ) Turn On ✓ Turn Off			ป้ายชื่อ โรงแรมหน้าลิฟ ( ) Turn On ( ) Turn Off	
	รปภ.ประตู?			ตึกบน	

...SPB

night

19/9/69

Shift Daily Checklist

Date.../.../...

	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้จากหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละเฟส)			Amp (กระแสไฟฟ้าที่วัดจากหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละเฟส)	Power Factor
MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	233	234	232	(A) 41 A (B) 32 A (C) 35 A	0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual	✓
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low Medium High	0800 2100
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ✓				
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ตึกบน	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวแขกเต็น)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดไฟ ( ) Turn On ✓ Turn Off			ป้ายชื่อ โรงแรมหน้าลิฟ ( ) Turn On ✓ Turn Off	
	รปภ.ประตู?			ตึกบน	

Check By Ken

Night

Shift Daily Checklist

	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้จากหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละเฟส)			Amp (กระแสไฟฟ้าที่วัดจากหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละเฟส)	Power Factor
MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	232	233	234	(A) 34 A (B) 30 A (C) 34 A	0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual	✓
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low Medium High	00.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ✓				
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ตึกบน	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวแขกเต็น)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดไฟ ( ) Turn On ✓ Turn Off			ป้ายชื่อ โรงแรมหน้าลิฟ ✓ Turn On ( ) Turn Off	
	รปภ.ประตู?			ตึกบน	

Night

Shift Daily Checklist

	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้จากหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละเฟส)			Amp (กระแสไฟฟ้าที่วัดจากหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละเฟส)	Power Factor
MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	233	232	233	(A) 40 A (B) 31 A (C) 38 A	0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual	✓
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลาปัจจุบัน)
	Low	Medium	High 100	Low Medium High	03.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ✓				
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ตึกบน	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวแขกเต็น)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดไฟ ✓ Turn On ( ) Turn Off			ป้ายชื่อ โรงแรมหน้าลิฟ ✓ Turn On ( ) Turn Off	
	รปภ.ประตู?			ตึกบน	

...flut

night

20/1/64

Shift Daily Checklist

Date ../../..

MDB IEE (ตมไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234	233	234	(A) 25 A (B) 29 A (C) 32 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 10.00	Low	Medium	High	22.00
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่สอง) อีซบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวกลาง	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวหลังเก็น)	Use (ใช้) 1	Tank 30	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) 3	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวกลาง)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) 3	( ) Tank
parking building DaivePump	Zone A ( )Auto ()Off (....)Manual			Zone B ( )Auto ()Off (....)Manual		Zone C ( )Auto ()Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	บ้านชื่อโรงแรม บ้อย รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	บ้านชื่อโรงแรมหน้าลิฟ อบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Ken

night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตมไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	233	232	233	(A) 28 A (B) 35 A (C) 38 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High (ปกติ)	Low	Medium	High	00.00
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่สอง) อีซบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวกลาง	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวหลังเก็น)	Use (ใช้) 1	Tank 10	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) 3	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวกลาง)	Use (ใช้) 1	Tank 20	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) 3	( ) Tank
parking building Daive Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	บ้านชื่อโรงแรม บ้อย รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	บ้านชื่อโรงแรมหน้าลิฟ อบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Ken

night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตมไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234	233	232	(A) 32 A (B) 37 A (C) 40 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 10.00	Low	Medium	High	03.00
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่สอง) อีซบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวกลาง	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวหลังเก็น)	Use (ใช้) 1	Tank 10	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) 3	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวกลาง)	Use (ใช้) 1	Tank 10	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) 3	( ) Tank
parking building Daive Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	บ้านชื่อโรงแรม บ้อย รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	บ้านชื่อโรงแรมหน้าลิฟ อบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By flok

morning

Shift Daily Checklist

Date ../../..

MDB IEE (ตมไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	233	232	234	(A) 35 A (B) 39 A (C) 40 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 10.00	Low	Medium	High	02.00
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่สอง) อีซบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวกลาง	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวหลังเก็น)	Use (ใช้) 1	Tank 55	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) 3	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวกลาง)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) 3	( ) Tank
parking building DaivePump	Zone A ( )Auto ()Off (....)Manual			Zone B ( )Auto ()Off (....)Manual		Zone C ( )Auto ()Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	บ้านชื่อโรงแรม บ้อย รปภ.ประตู2	( ) Turn On	( ) Turn Off	บ้านชื่อโรงแรมหน้าลิฟ อบบี้	( ) Turn On	( ) Turn Off	

Check By flok

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตมไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	232	233	235	(A) 36 A (B) 39 A (C) 42 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 00.00	Low	Medium	High	17.00
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่สอง) อีซบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวกลาง	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวหลังเก็น)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) 3	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวกลาง)	Use (ใช้) 1	Tank 45	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) 3	( ) Tank
parking building Daive Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	บ้านชื่อโรงแรม บ้อย รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	บ้านชื่อโรงแรมหน้าลิฟ อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Ken

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตมไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	233	232	235	(A) 30 A (B) 34 A (C) 42 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 10.00	Low	Medium	High	16.00
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่สอง) อีซบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวกลาง	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวหลังเก็น)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) 3	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวกลาง)	Use (ใช้) 1	Tank 35	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) 3	( ) Tank
parking building Daive Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	บ้านชื่อโรงแรม บ้อย รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	บ้านชื่อโรงแรมหน้าลิฟ อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Ken

morning

27/11/64

Shift Daily Checklist

Date .../.../..

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	222	223	224	(A) 51A (B) 40 A (C) 38A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump 2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump 2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (...)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High	09.00
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สเครื่องแคนทีน)	Use (ใช้) 1	Tank 30	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1	Tank 30	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (...)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (...)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหลังโรงแรม ปั๊มบนรปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟล็อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By ... Thep

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	233	232	235	(A) 50A (B) 44 A (C) 40A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump 2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump 2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (.....)Manual			(✓)Auto (...)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High	12.00
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สเครื่องแคนทีน)	Use (ใช้) 1	Tank 30	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1	Tank 30	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (...)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (...)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหลังโรงแรม ปั๊มบนรปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟล็อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By ... flim

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	232	233	234	(A) 48 A (B) 45 A (C) 44A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump 2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump 2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาปั๊มทำงาน)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High	16.00
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สเครื่องแคนทีน)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (...)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (...)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหลังโรงแรม ปั๊มบนรปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟล็อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By ... flim

night

27/11/64

Shift Daily Checklist

Date .../.../...

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	233	232	233	(A) 60 A (B) 50A (C) 40 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump 2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump 2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (...)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High	21.00
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สเครื่องแคนทีน)	Use (ใช้) 1	Tank 90	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหลังโรงแรม ปั๊มบนรปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ปั๊มหลังโรงแรมหน้าลิฟล็อบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Ken

night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	232	233	235	(A) 57 A (B) 48 A (C) 45A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump 2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump 2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High	00.00
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สเครื่องแคนทีน)	Use (ใช้) 1	Tank 30	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1	Tank 90	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหลังโรงแรม ปั๊มบนรปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ปั๊มหลังโรงแรมหน้าลิฟล็อบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Ken

night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	233	232	234	(A) 51 A (B) 47A (C) 43 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump 2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (...)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump 2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาปั๊มทำงาน)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High	07.00
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สเครื่องแคนทีน)	Use (ใช้) 1	Tank 20	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1	Tank 10	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (...)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (...)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหลังโรงแรม ปั๊มบนรปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟล็อบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By flim

night

22/1/69

Shift Daily Checklist

Date.../.../...

MDB (ตู้ไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor	
	232	233	234	(A) 55 A (B) 55 A (C) 45 A				0.99	
Booster Pump (ปั๊ม 1)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)				Pressure	
(บูสเตอร์ปั๊ม)	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				3.5	
Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)				Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				✓	
Water Tank (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High		22.00	
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร)	Working ✓								
Lift (ลิฟท์ขนของ) ตึกอนุบี	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หรือหมอ	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สหรือหมอเงิน)	Use (ใช้) 1	Tank 30	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) 3 ( ) Tank			
Gas (แก๊สหรือหมอ)	Use (ใช้) 1	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) 3 ( ) Tank			
parking building DaivoPump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่จอดบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off			

Check By Ken

night

Shift Daily Checklist

MDB (ตู้ไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor	
	233	235	232	(A) 56 A (B) 49 A (C) 42 A				0.99	
Booster Pump (ปั๊ม 1)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)				Pressure	
(บูสเตอร์ปั๊ม)	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				3.5	
Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)				Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				✓	
Water Tank (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High		06.00	
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร)	Working ✓								
Lift (ลิฟท์ขนของ) ตึกอนุบี	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หรือหมอ	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สหรือหมอเงิน)	Use (ใช้) 1	Tank 20	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) 3 ( ) Tank			
Gas (แก๊สหรือหมอ)	Use (ใช้) 1	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) 3 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่จอดบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off			

Check By Leen

night

Shift Daily Checklist

MDB (ตู้ไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor	
	232	233	235	(A) 49 A (B) 40 A (C) 38 A				0.99	
Booster Pump (ปั๊ม 1)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)				Pressure	
(บูสเตอร์ปั๊ม)	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				3.5	
Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)				Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				✓	
Water Tank (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลาปั๊มขึ้น)	
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High		03.00	
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร)	Working ✓								
Lift (ลิฟท์ขนของ) ตึกอนุบี	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หรือหมอ	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สหรือหมอเงิน)	Use (ใช้) 1	Tank 10	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) 3 ( ) Tank			
Gas (แก๊สหรือหมอ)	Use (ใช้) 1	Tank 5	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) 3 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off ( )Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off ( )Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่จอดบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off			

Ken Bom

morning

22/1/69

Shift Daily Checklist

Date.../.../...

MDB (ตู้ไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor	
	232	233	234	(A) 40 A (B) 45 A (C) 48 A				0.99	
Booster Pump (ปั๊ม 1)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)				Pressure	
(บูสเตอร์ปั๊ม)	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				3.5	
Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)				Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				✓	
Water Tank (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High		08.00	
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร)	Working ✓								
Lift (ลิฟท์ขนของ) ตึกอนุบี	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หรือหมอ	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สหรือหมอเงิน)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สหรือหมอ)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto (✓)Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto (✓)Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto (✓)Off (.....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่จอดบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Check By Ken Bom

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB (ตู้ไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor	
	233	232	234	(A) 34 A (B) 44 A (C) 42 A				0.99	
Booster Pump (ปั๊ม 1)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)				Pressure	
(บูสเตอร์ปั๊ม)	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				3.5	
Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)				Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				✓	
Water Tank (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High		12.00	
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร)	Working ✓								
Lift (ลิฟท์ขนของ) ตึกอนุบี	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หรือหมอ	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สหรือหมอเงิน)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สหรือหมอ)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto (✓)Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่จอดบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Check By Ken Bom

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB (ตู้ไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor	
	232	233	234	(A) 38 A (B) 40 A (C) 49 A				0.99	
Booster Pump (ปั๊ม 1)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)				Pressure	
(บูสเตอร์ปั๊ม)	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				3.5	
Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)				Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				✓	
Water Tank (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลาปั๊มขึ้น)	
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High		16.00	
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร)	Working ✓								
Lift (ลิฟท์ขนของ) ตึกอนุบี	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หรือหมอ	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สหรือหมอเงิน)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สหรือหมอ)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off ( )Manual			Zone B ( )Auto ( )Off ( )Manual		Zone C ( )Auto ( )Off ( )Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่จอดบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Ken Bom

23/11/64

morning

Shift Daily Checklist

Date.../.../....

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส)			Amp (กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส)	Power Factor
	232	233	235	(A) 51 A (B) 43 A (C) 60 A	0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	7.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low Medium High	08.00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์ขนของ) ฝั่งอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ซ่องจอดรถ) ฝั่งหน้า	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สหม้อต้มน้ำ)	Use (ใช้) Tank 80 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สเครื่องครัว)	Use (ใช้) Tank 80 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ( ) Auto (Off (.....) Manual			Zone B ( ) Auto (Off (.....) Manual Zone C ( ) Auto (Off (.....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอบบี้ ( ) Turn On (✓) Turn Off	

Check By Ken

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส)			Amp (กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส)	Power Factor
	233	232	235	(A) 60 A (B) 49 A (C) 59 A	0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	7.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low Medium High	12.00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์ขนของ) ฝั่งอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ซ่องจอดรถ) ฝั่งหน้า	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สหม้อต้มน้ำ)	Use (ใช้) Tank 70 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สเครื่องครัว)	Use (ใช้) Tank 70 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual Zone C ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอบบี้ ( ) Turn On (✓) Turn Off	

Check By Ken

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส)			Amp (กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส)	Power Factor
	234	235	234	(A) 57 A (B) 45 A (C) 58 A	0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	7.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลาปั๊มทำงาน)
	Low	Medium	High 100%	Low Medium High	16.00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์ขนของ) ฝั่งอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ซ่องจอดรถ) ฝั่งหน้า	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สหม้อต้มน้ำ)	Use (ใช้) Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สเครื่องครัว)	Use (ใช้) Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual Zone C ( ) Auto (Off (.....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอบบี้ ( ) Turn On (✓) Turn Off	

Check By Ken

23/11/64

night

Shift Daily Checklist

Date.../.../....

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส)			Amp (กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส)	Power Factor
	233	232	235	(A) 60 A (B) 50 A (C) 55 A	0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	7.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low Medium High	22.00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์ขนของ) ฝั่งอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ซ่องจอดรถ) ฝั่งหน้า	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สหม้อต้มน้ำ)	Use (ใช้) Tank 70 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สเครื่องครัว)	Use (ใช้) Tank 70 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual Zone C ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอบบี้ (✓) Turn On	( ) Turn Off

Check By Ken

night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส)			Amp (กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส)	Power Factor
	232	233	234	(A) 58 A (B) 47 A (C) 50 A	0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	7.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low Medium High	00.00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์ขนของ) ฝั่งอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ซ่องจอดรถ) ฝั่งหน้า	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สหม้อต้มน้ำ)	Use (ใช้) Tank 70 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สเครื่องครัว)	Use (ใช้) Tank 70 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual Zone C ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอบบี้ (✓) Turn On	( ) Turn Off

Check By Ken

night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส)			Amp (กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส)	Power Factor
	232	233	235	(A) 50 A (B) 40 A (C) 48 A	0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	7.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual	ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลาปั๊มทำงาน)
	Low	Medium	High 100%	Low Medium High	03.00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์ขนของ) ฝั่งอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ซ่องจอดรถ) ฝั่งหน้า	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สหม้อต้มน้ำ)	Use (ใช้) Tank 70 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สเครื่องครัว)	Use (ใช้) Tank 70 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual Zone C ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอบบี้ (✓) Turn On	( ) Turn Off

Check By Ken

night

24/1/69

Shift Daily Checklist

Date. ../../..

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็น โวลท์)	232	237	233	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	(A) 49 A	(B) 45 A	(C) 50 A	Power Factor 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1 (ปั๊ม 1)				Pump 2 (ปั๊ม 2)				Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual				(✓) Auto (....) Off (....) Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1 (ปั๊ม 1)				Pump 2 (ปั๊ม 2)				Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual				(✓) Auto (....) Off (....) Manual				✓ok
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)				Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%		Low	Medium	High		22.00
Lift (ลิฟท์ที่พนัก) IEE	Working ✓ok								
Lift (ลิฟท์ที่เรียก) ล็อบบี้	Working ✓ok				Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ขนส่งอาหาร) ครัวบน	Working ✓ok				Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สเครื่องแผดเท็น)	Use (ใช้) 1	Tank	70	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สเครื่องครัว)	Use (ใช้) 1	Tank	70	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A ( ) Auto (✓) Off (....) Manual				Zone B ( ) Auto (✓) Off (....) Manual			Zone C ( ) Auto (✓) Off (....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ข้อมูล ทางเข้า-ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off		ป้ายชื่อโรงแรมหน้าล็อบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off		

Check By Ken

night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็น โวลท์)	237	232	235	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	(A) 48 A	(B) 46 A	(C) 51 A	Power Factor 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1 (ปั๊ม 1)				Pump 2 (ปั๊ม 2)				Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual				(✓) Auto (....) Off (....) Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1 (ปั๊ม 1)				Pump 2 (ปั๊ม 2)				Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual				(✓) Auto (....) Off (....) Manual				✓ok
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)				Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%		Low	Medium	High		00.00
Lift (ลิฟท์ที่พนัก) IEE	Working ✓ok								
Lift (ลิฟท์ที่เรียก) ล็อบบี้	Working ✓ok				Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ขนส่งอาหาร) ครัวบน	Working ✓ok				Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สเครื่องแผดเท็น)	Use (ใช้) 1	Tank	90	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สเครื่องครัว)	Use (ใช้) 1	Tank	90	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (....) Manual				Zone B ( ) Auto ( ) Off (....) Manual			Zone C ( ) Auto ( ) Off (....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ข้อมูล ทางเข้า-ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off		ป้ายชื่อโรงแรมหน้าล็อบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off		

Check By Ken

night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็น โวลท์)	232	232	234	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	(A) 45 A	(B) 40 A	(C) 57 A	Power Factor 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1 (ปั๊ม 1)				Pump 2 (ปั๊ม 2)				Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual				(✓) Auto (....) Off (....) Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1 (ปั๊ม 1)				Pump 2 (ปั๊ม 2)				Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual				(✓) Auto (....) Off (....) Manual				✓ok
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)				Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100%		Low	Medium	High		03.00
Lift (ลิฟท์ที่พนัก) IEE	Working ✓ok								
Lift (ลิฟท์ที่เรียก) ล็อบบี้	Working ✓ok				Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ขนส่งอาหาร) ครัวบน	Working ✓ok				Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สเครื่องแผดเท็น)	Use (ใช้) 1	Tank	5	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สเครื่องครัว)	Use (ใช้) 1	Tank	5	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (....) Manual				Zone B ( ) Auto ( ) Off (....) Manual			Zone C ( ) Auto ( ) Off (....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ข้อมูล ทางเข้า-ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off		ป้ายชื่อโรงแรมหน้าล็อบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off		

Thep

morning

24/1/69

Shift Daily Checklist

Date. ../../..

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็น โวลท์)	233	232	234	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	(A) 48 A	(B) 50 A	(C) 60 A	Power Factor 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1 (ปั๊ม 1)				Pump 2 (ปั๊ม 2)				Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual				(✓) Auto (....) Off (....) Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1 (ปั๊ม 1)				Pump 2 (ปั๊ม 2)				Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual				(✓) Auto (....) Off (....) Manual				✓ok
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)				Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%		Low	Medium	High		03.00
Lift (ลิฟท์ที่พนัก) IEE	Working ✓ok								
Lift (ลิฟท์ที่เรียก) ล็อบบี้	Working ✓ok				Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ขนส่งอาหาร) ครัวบน	Working ✓ok				Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สเครื่องแผดเท็น)	Use (ใช้) 1	Tank	70	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สเครื่องครัว)	Use (ใช้) 1	Tank	70	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A ( ) Auto (✓) Off (....) Manual				Zone B ( ) Auto (✓) Off (....) Manual			Zone C ( ) Auto (✓) Off (....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ข้อมูล ทางเข้า-ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off		ป้ายชื่อโรงแรมหน้าล็อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off		

Check By See

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็น โวลท์)	232	233	232	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	(A) 50 A	(B) 40 A	(C) 50 A	Power Factor 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1 (ปั๊ม 1)				Pump 2 (ปั๊ม 2)				Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual				(✓) Auto (....) Off (....) Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1 (ปั๊ม 1)				Pump 2 (ปั๊ม 2)				Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual				(✓) Auto (....) Off (....) Manual				✓ok
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)				Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%		Low	Medium	High		12.00
Lift (ลิฟท์ที่พนัก) IEE	Working ✓ok								
Lift (ลิฟท์ที่เรียก) ล็อบบี้	Working ✓ok				Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ขนส่งอาหาร) ครัวบน	Working ✓ok				Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สเครื่องแผดเท็น)	Use (ใช้) 1	Tank	60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สเครื่องครัว)	Use (ใช้) 1	Tank	60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (....) Manual				Zone B ( ) Auto ( ) Off (....) Manual			Zone C ( ) Auto ( ) Off (....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ข้อมูล ทางเข้า-ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off		ป้ายชื่อโรงแรมหน้าล็อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off		

Check By Pen

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็น โวลท์)	233	232	233	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	(A) 48 A	(B) 45 A	(C) 49 A	Power Factor 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1 (ปั๊ม 1)				Pump 2 (ปั๊ม 2)				Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual				(✓) Auto (....) Off (....) Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1 (ปั๊ม 1)				Pump 2 (ปั๊ม 2)				Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual				(✓) Auto (....) Off (....) Manual				✓ok
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)				Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100%		Low	Medium	High		16.00
Lift (ลิฟท์ที่พนัก) IEE	Working ✓ok								
Lift (ลิฟท์ที่เรียก) ล็อบบี้	Working ✓ok				Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ขนส่งอาหาร) ครัวบน	Working ✓ok				Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สเครื่องแผดเท็น)	Use (ใช้) 1	Tank	50	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สเครื่องครัว)	Use (ใช้) 1	Tank	50	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (....) Manual				Zone B ( ) Auto ( ) Off (....) Manual			Zone C ( ) Auto ( ) Off (....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ข้อมูล ทางเข้า-ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off		ป้ายชื่อโรงแรมหน้าล็อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off		

Pen

25/1/69

Shift Daily Checklist

Date... / .. / ..

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235 V	240 V	238V	(A) 56 A (B) 41 A (C) 42 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	08.30
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวกลาง	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแดนทีน)	Use (ใช้) 4	Tank 95	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอื่น อนนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Jap

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	240 V	238V	240V	(A) 63 A (B) 45 A (C) 41 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	14.30
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวกลาง	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแดนทีน)	Use (ใช้) 1	Tank 90	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 1	Tank 45	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอื่น อนนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Jap

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230 V	230V	235V	(A) 55 A (B) 41 A (C) 40 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา) ปัมฮีท)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	17.00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวกลาง	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแดนทีน)	Use (ใช้) 1	Tank 35	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอื่น อนนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Vet

Shift Daily Checklist

Date... / .. / ..

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	237 V	236 V	236V	(A) 65 A (B) 68 A (C) 66 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	21.00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวกลาง	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแดนทีน)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอื่น อนนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Thep

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230 V	235 V	240 V	(A) 60 A (B) 60 A (C) 65 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	00.00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวกลาง	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแดนทีน)	Use (ใช้) 1	Tank 35	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 1	Tank 35	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอื่น อนนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Thep

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230 V	238V	235V	(A) 40 A (B) 50 A (C) 40 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา) ปัมฮีท)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	05.00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวกลาง	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแดนทีน)	Use (ใช้) 1	Tank 30	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 1	Tank 30	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอื่น อนนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Kam

26/1/69

Shift Daily Checklist

Date ../../..

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 232 V | 232 V | 234 V	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 47 A (B) 50 A (C) 40 A	Power Factor 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump 2(ปั๊ม 2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump 2(ปั๊ม 2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแกรง์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low | Medium | High 100 %	Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low | Medium | High	Time (ช่วงเวลา) 06:00
Lift (ลิฟท์ที่แขวน) IEE	Working ทำงานปกติ		
Lift (ลิฟท์ที่แขวน) ตึกบนนี้	Working ทำงานปกติ	Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ครัวผม	Working ทำงานปกติ	Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวแขกพิเศษ)	Use (ใช้) 1 Tank 70 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank | Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวหลาย)	Use (ใช้) 1 Tank 70 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank | Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual | Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม ปล่อ.ประตู ( ) Turn On ( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอบนี้ ( ) Turn On ( ) Turn Off	

Check By ken

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 232 V | 232 V | 232 V	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 50 A (B) 40 A (C) 50 A	Power Factor 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump 2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump 2(ปั๊ม 2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแกรง์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low | Medium | High	Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low | Medium | High	Time (ช่วงเวลา) 18.00
Lift (ลิฟท์ที่แขวน) IEE	Working ทำงานปกติ		
Lift (ลิฟท์ที่แขวน) ตึกบนนี้	Working ทำงานปกติ	Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ครัวผม	Working ทำงานปกติ	Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวแขกพิเศษ)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank | Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวหลาย)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank | Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual | Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม ปล่อ.ประตู ( ) Turn On ( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอบนี้ ( ) Turn On ( ) Turn Off	

Check By ken

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 232 V | 232 V | 232 V	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 46 A (B) 45 A (C) 54 A	Power Factor 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump 2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump 2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแกรง์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low | Medium | High 100 %	Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low | Medium | High	Time (ช่วงเวลาบันทึก) 16.00
Lift (ลิฟท์ที่แขวน) IEE	Working ทำงานปกติ		
Lift (ลิฟท์ที่แขวน) ตึกบนนี้	Working ทำงานปกติ	Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ครัวผม	Working ทำงานปกติ	Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวแขกพิเศษ)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank | Do not have (●) ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวหลาย)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank | Do not have (●) ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual | Zone C ( )Auto (●)Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม ปล่อ.ประตู ( ) Turn On (✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอบนี้ ( ) Turn On (✓) Turn Off	

Shift Daily Checklist

Date ../../..

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 232 V | 232 V | 232 V	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 47 A (B) 48 A (C) 50 A	Power Factor 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump 2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump 2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแกรง์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low | Medium | High 100 %	Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low | Medium | High	Time (ช่วงเวลา) 21.00
Lift (ลิฟท์ที่แขวน) IEE	Working ทำงานปกติ		
Lift (ลิฟท์ที่แขวน) ตึกบนนี้	Working ทำงานปกติ	Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ครัวผม	Working ทำงานปกติ	Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวแขกพิเศษ)	Use (ใช้) 1 Tank 90 psi	Spare (สำรอง) 0 Tank | Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวหลาย)	Use (ใช้) 1 Tank 90 psi	Spare (สำรอง) 0 Tank | Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual | Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม ปล่อ.ประตู (✓) Turn On ( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอบนี้ (✓) Turn On ( ) Turn Off	

Check By [illegible]

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 233 V | 232 V | 232 V	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 46 A (B) 45 A (C) 51 A	Power Factor 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump 2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump 2(ปั๊ม 2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแกรง์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low | Medium | High 100 %	Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low | Medium | High	Time (ช่วงเวลา) 06:00
Lift (ลิฟท์ที่แขวน) IEE	Working ปกติ		
Lift (ลิฟท์ที่แขวน) ตึกบนนี้	Working ปกติ	Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ครัวผม	Working ปกติ	Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวแขกพิเศษ)	Use (ใช้) 1 Tank 5 psi	Spare (สำรอง) 0 Tank | Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวหลาย)	Use (ใช้) 1 Tank 5 psi	Spare (สำรอง) 0 Tank | Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual | Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม ปล่อ.ประตู (✓) Turn On ( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอบนี้ (✓) Turn On ( ) Turn Off	

Flvk

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 232 V | 232 V | 234 V	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 46 A (B) 50 A (C) 52 A	Power Factor 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump 2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump 2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแกรง์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low | Medium | High 100 %	Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low | Medium | High	Time (ช่วงเวลาบันทึก) 03:00
Lift (ลิฟท์ที่แขวน) IEE	Working ปกติ		
Lift (ลิฟท์ที่แขวน) ตึกบนนี้	Working ปกติ	Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ครัวผม	Working ปกติ	Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวแขกพิเศษ)	Use (ใช้) 1 Tank 5 psi	Spare (สำรอง) 0 Tank | Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวหลาย)	Use (ใช้) 1 Tank 5 psi	Spare (สำรอง) 0 Tank | Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual | Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม ปล่อ.ประตู (✓) Turn On ( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอบนี้ (✓) Turn On ( ) Turn Off	

Flvk

Shift Daily Checklist

Date 27/11/67

MDB IEE (ตอนไฟเข้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230.8	228.5	230.3	(A) 41.5 A (B) 30.0 A (C) 55.5 A			-.999
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) 100%			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High	Low	Medium	High	08.00
Lift (ลิฟท์ผ่านบ) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่านบ) อื่อยนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแถวเรือน)	Use (ใช้) 2	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual		Zone C (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม ปก.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่จอดบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Flok

Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตอนไฟเข้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230.2	230.7	228.3	(A) 43.5 A (B) 30.4 A (C) 47.9 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) 100%			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High	Low	Medium	High	14.00
Lift (ลิฟท์ผ่านบ) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่านบ) อื่อยนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแถวเรือน)	Use (ใช้) 2	Tank 65	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual		Zone C (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม ปก.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่จอดบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Flok

Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตอนไฟเข้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	220.8	233.0	227.7	(A) 41.2 A (B) 30 A (C) 43.5 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1) 100%			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) 100%			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High	Low	Medium	High	18.00
Lift (ลิฟท์ผ่านบ) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่านบ) อื่อยนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแถวเรือน)	Use (ใช้) 2	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (...) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off (...) Manual		Zone C (✓) Auto ( ) Off (...) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม ปก.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่จอดบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Ben

Shift Daily Checklist

Date ../../..

MDB IEE (ตอนไฟเข้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	233.2	228.0	230.9	(A) 40.0 A (B) 32.4 A (C) 49.5 A			-.999
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) 100%			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High	Low	Medium	High	21.00
Lift (ลิฟท์ผ่านบ) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่านบ) อื่อยนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแถวเรือน)	Use (ใช้) 2	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off (...) Manual		Zone C (✓) Auto ( ) Off (...) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม ปก.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่จอดบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Bee

Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตอนไฟเข้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234.0	230.4	228.0	(A) 40 A (B) 35.3 A (C) 51.4 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) 100%			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High	Low	Medium	High	00.00
Lift (ลิฟท์ผ่านบ) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่านบ) อื่อยนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแถวเรือน)	Use (ใช้) 2	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual		Zone C (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม ปก.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่จอดบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Bee

Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตอนไฟเข้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	236.5	230.5	229.7	(A) 49.2 A (B) 33.5 A (C) 54.7 A			-.999
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓) Auto (...) Off (.....) Manual			(✓) Auto (...) Off (.....) Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) 100%			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High	Low	Medium	High	05.00
Lift (ลิฟท์ผ่านบ) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่านบ) อื่อยนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแถวเรือน)	Use (ใช้) 2	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual		Zone C (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม ปก.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่จอดบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Ben

Morning

Shift Daily Checklist

Date 28/1/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	377	374	379	(A) 29 A (B) 25 A (C) 40 A			0.89
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			7.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			✓
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแผงย่อย)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	08.00
Lift (ลิฟท์ที่หน้าบ้าน) IEE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์หน้าบ้าน) อีอบบี้	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรัวแมน	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สถังใหญ่หน้าบ้าน)	Use (ใช้)	Tank	50 psi	Spare (สำรอง)	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สสำรองบน)	Use (ใช้)	Tank	60 psi	Spare (สำรอง)	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A ( )Auto (✓)Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto (✓)Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto (✓)Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	บ้านชื่อโรงแรม ป้อม ระหว่างประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	บ้านชื่อโรงแรมหน้าอีอบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Ken

Afternoon

Shift Daily Checklist

Date 28/1/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	377	374	375	(A) 35 A (B) 36 A (C) 42 A			0.89
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			7.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			✓
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแผงย่อย)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	17.00
Lift (ลิฟท์ที่หน้าบ้าน) IEE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์หน้าบ้าน) อีอบบี้	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรัวแมน	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สถังใหญ่หน้าบ้าน)	Use (ใช้)	Tank	50 psi	Spare (สำรอง)	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สสำรองบน)	Use (ใช้)	Tank	50 psi	Spare (สำรอง)	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	บ้านชื่อโรงแรม ป้อม ระหว่างประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	บ้านชื่อโรงแรมหน้าอีอบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Ken

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	377	374		(A) 39 A (B) 40 A (C) 45 A			0.89
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			7.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			✓
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแผงย่อย)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาที่เริ่ม)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	16 - 00
Lift (ลิฟท์ที่หน้าบ้าน) IEE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์หน้าบ้าน) อีอบบี้	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรัวแมน	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สถังใหญ่หน้าบ้าน)	Use (ใช้)	Tank	40 psi	Spare (สำรอง)	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สสำรองบน)	Use (ใช้)	Tank	40 psi	Spare (สำรอง)	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	บ้านชื่อโรงแรม ป้อม ระหว่างประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	บ้านชื่อโรงแรมหน้าอีอบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Ken

Night

Shift Daily Checklist

Date 28/1/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	377	372	375	(A) 40 A (B) 42 A (C) 44 A			0.89
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			7.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			✓
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแผงย่อย)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	23.00
Lift (ลิฟท์ที่หน้าบ้าน) IEE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์หน้าบ้าน) อีอบบี้	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรัวแมน	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สถังใหญ่หน้าบ้าน)	Use (ใช้)	Tank	36 psi	Spare (สำรอง)	Tank	Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สสำรองบน)	Use (ใช้)	Tank	40 psi	Spare (สำรอง)	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A ( )Auto (✓)Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto (✓)Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto (✓)Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	บ้านชื่อโรงแรม ป้อม ระหว่างประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	บ้านชื่อโรงแรมหน้าอีอบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By See

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	377	374	375	(A) 58 A (B) 43 A (C) 43 A			0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			7.2
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			✓
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแผงย่อย)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	00:00
Lift (ลิฟท์ที่หน้าบ้าน) IEE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์หน้าบ้าน) อีอบบี้	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรัวแมน	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สถังใหญ่หน้าบ้าน)	Use (ใช้)	Tank	90 psi	Spare (สำรอง)	Tank	Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สสำรองบน)	Use (ใช้)	Tank	20 psi	Spare (สำรอง)	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	บ้านชื่อโรงแรม ป้อม ระหว่างประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	บ้านชื่อโรงแรมหน้าอีอบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By See

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	372	375	373	(A) 56 A (B) 45 A (C) 47 A			0.89
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			7.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			✓
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแผงย่อย)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาที่เริ่ม)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	07.00
Lift (ลิฟท์ที่หน้าบ้าน) IEE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์หน้าบ้าน) อีอบบี้	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรัวแมน	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สถังใหญ่หน้าบ้าน)	Use (ใช้)	Tank	10 psi	Spare (สำรอง)	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สสำรองบน)	Use (ใช้)	Tank	5 psi	Spare (สำรอง)	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	บ้านชื่อโรงแรม ป้อม ระหว่างประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	บ้านชื่อโรงแรมหน้าอีอบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Pluk

Morning

29/11/64

Shift Daily Checklist

Date 1/1/..

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็น โวลท์)		Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	๒๓๒	๒๓๖	๒๓๕	(A) 48 A (B) 37 A (C) 40 A	0.89
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual		(✓)Auto (....)Off (....)Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual		(✓)Auto (....)Off (....)Manual	ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)		Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High (OC-)	Low	Medium	High	03.00
Lift (ลิฟท์ที่แยก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แยก) ตึกบบี้	Working ปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ตึกแมน	Working ปกติ		Broken เสีย (....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สตรีวหมดหรือยัง)	Use (ใช้) 1 Tank 80 psi		Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สตรีวหมด)	Use (ใช้) 1 Tank 90 psi		Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building DaivoPump	Zone A ( )Auto ( )Off (....)Manual		Zone B ( )Auto ( )Off (....)Manual	Zone C ( )Auto ( )Off (....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีอบ ปก.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By ปกติ

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็น โวลท์)		Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	๒๓๖	๒๓๒	๒๓๗	(A) 47 A (B) 37 A (C) 32 A	0.89
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual		(✓)Auto (....)Off (....)Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual		(✓)Auto (....)Off (....)Manual	ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)		Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High (OC-)	Low	Medium	High	12.00
Lift (ลิฟท์ที่แยก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แยก) ตึกบบี้	Working ปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ตึกแมน	Working ปกติ		Broken เสีย (....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สตรีวหมดหรือยัง)	Use (ใช้) ปกติ Tank 50 psi		Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สตรีวหมด)	Use (ใช้) 1 Tank 35 psi		Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (....)Manual		Zone B ( )Auto ( )Off (....)Manual	Zone C ( )Auto ( )Off (....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีอบ ปก.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By ปกติ

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็น โวลท์)		Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	๒๓๒	๒๓๖	๒๓๔	A) 40 A (B) 48 A (C) 36 A	0.90
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual		(✓)Auto (....)Off (....)Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual		(✓)Auto (....)Off (....)Manual	ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)		Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High (OC-)	Low	Medium	High	16.00
Lift (ลิฟท์ที่แยก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แยก) ตึกบบี้	Working ปกติ		Broken เสีย (....) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ตึกแมน	Working ปกติ		Broken เสีย (....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สตรีวหมดหรือยัง)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi		Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สตรีวหมด)	Use (ใช้) 1 Tank 20 psi		Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off ( )Manual		Zone B ( )Auto ( )Off ( )Manual	Zone C ( )Auto ( )Off ( )Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีอบ ปก.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn On	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By ปกติ

Night

29/11/64

Shift Daily Checklist

Date 1/1/..

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็น โวลท์)		Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	๒๓๕	๒๓๒	๒๓๔	(A) 50 A (B) 42 A (C) 34 A	0.89
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual		(✓)Auto (....)Off (....)Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual		(✓)Auto (....)Off (....)Manual	ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)		Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High (OC-)	Low	Medium	High	21.00
Lift (ลิฟท์ที่แยก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แยก) ตึกบบี้	Working ปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ตึกแมน	Working ปกติ		Broken เสีย (....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สตรีวหมดหรือยัง)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi		Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สตรีวหมด)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi		Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building DaivoPump	Zone A ( )Auto ( )Off (....)Manual		Zone B ( )Auto ( )Off (....)Manual	Zone C ( )Auto ( )Off (....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีอบ ปก.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By ปกติ

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็น โวลท์)		Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	๒๓๖	๒๓๗	๒๓๗	(A) 58 A (B) 66 A (C) 60 A	0.89
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual		(✓)Auto (....)Off (....)Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual		(✓)Auto (....)Off (....)Manual	ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)		Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High (OC-)	Low	Medium	High	00.00
Lift (ลิฟท์ที่แยก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แยก) ตึกบบี้	Working ปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ตึกแมน	Working ปกติ		Broken เสีย (....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สตรีวหมดหรือยัง)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi		Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สตรีวหมด)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi		Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (....)Manual		Zone B ( )Auto ( )Off (....)Manual	Zone C ( )Auto ( )Off (....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีอบ ปก.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By ปกติ

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็น โวลท์)		Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	๒๓๗	๒๓๒	๒๓๔	(A) 60 A (B) 40 A (C) 44 A	0.89
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual		(✓)Auto (....)Off (....)Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual		(✓)Auto (....)Off (....)Manual	ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)		Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High (OC-)	Low	Medium	High	07.00
Lift (ลิฟท์ที่แยก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แยก) ตึกบบี้	Working ปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ตึกแมน	Working ปกติ		Broken เสีย (....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สตรีวหมดหรือยัง)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi		Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สตรีวหมด)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi		Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off ( )Manual		Zone B ( )Auto ( )Off ( )Manual	Zone C ( )Auto ( )Off ( )Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีอบ ปก.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

ปกติ

30/1/69

Shift Daily Checklist

Date..../.../...

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor	
	232 V	233V	232	(A) 48 A (B) 45 A (C) 50 A				0.99	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)				Pressure	
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual				3.5	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual				ปกติ	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High		05.00	
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) อ็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรีวงษ์	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สตรีวงษ์เตาปิ้ง)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สตรีวงษ์)	Use (ใช้) 1 Tank 70 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building DaiwoPump	Zone A ( )Auto ( )Off (....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรูปประชาสัมพันธ์	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ อ็อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Check By Bom

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor	
	232 V	233V	2932V	(A) 50 A (B) 40 A (C) 30 A				0.99	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual				3.5	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)				Pressure	
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual				ปกติ	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High		12.00	
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) อ็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรีวงษ์	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สตรีวงษ์เตาปิ้ง)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สตรีวงษ์)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building Daiwo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรูปประชาสัมพันธ์	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ อ็อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Check By Bom

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor	
	233 V	234 V	233	(A) 48 A (B) 46 A (C) 34 A				0.99	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual				3.5	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual				ปกติ	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา) บันทึก	
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High		15.00	
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) IEE	Working ทำงานปกติ								
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) อ็อบบี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรีวงษ์	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สตรีวงษ์เตาปิ้ง)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank			
Gas (แก๊สตรีวงษ์)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank			
parking building Daiwo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (....)Manual		Zone C ( )Auto (✓)Off (....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรูปประชาสัมพันธ์	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ อ็อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Shift Daily Checklist

Date..../.../...

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor	
	232 V	233V	232V	(A) 48 A (B) 45 A (C) 50 A				0.99	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual				3.5	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual				ปกติ	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High		21.00	
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) อ็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรีวงษ์	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สตรีวงษ์เตาปิ้ง)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank			
Gas (แก๊สตรีวงษ์)	Use (ใช้) 1 Tank 70 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank			
parking building DaiwoPump	Zone A ( )Auto ( )Off (....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรูปประชาสัมพันธ์	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ อ็อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Check By ปก

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor	
	233 V	234 V	233	(A) 49 A (B) 46 A (C) 51A				0.99	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual				3.5	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual				ปกติ	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High	Low	Medium	High		00.00	
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) IEE	Working ทำงานปกติ								
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) อ็อบบี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรีวงษ์	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สตรีวงษ์เตาปิ้ง)	Use (ใช้) 1 Tank 20 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank			
Gas (แก๊สตรีวงษ์)	Use (ใช้) 1 Tank 20 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank			
parking building Daiwo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรูปประชาสัมพันธ์	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ อ็อบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off			

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor	
	232	233	234	(A) 45 A (B) 48 A (C) 54 A				0.99	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual				3.5	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual					
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา) บันทึก	
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High		03.00	
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) IEE	Working ทำงานปกติ								
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) อ็อบบี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรีวงษ์	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สตรีวงษ์เตาปิ้ง)	Use (ใช้) 1 Tank 5 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank			
Gas (แก๊สตรีวงษ์)	Use (ใช้) 1 Tank 5 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank			
parking building Daiwo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (....)Manual		Zone C ( )Auto (✓)Off (....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรูปประชาสัมพันธ์	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ อ็อบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off			

Shift Daily Checklist

Date ../../..

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้า หน่วยเป็น โวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	232	230	229	(A) 50 A (B) 46 A (C) 57 A			0.84
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			✓
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 60	Low	Medium	High	08.00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์โดยสาร) ฝั่งอาคาร	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรึงแขน	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหล่อเลี้ยง)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สสร้างแขน)	Use (ใช้) 1 Tank 65 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A ( )Auto (✓)Off			Zone B ( )Auto (✓)Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto (✓)Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีอน รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ตอนนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By ...

Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้า หน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	232	234	232	(A) 48 A (B) 52 A (C) 58 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			✓
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 60	Low	Medium	High	17.00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์โดยสาร) ฝั่งอาคาร	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรึงแขน	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหล่อเลี้ยง)	Use (ใช้) 1 Tank 55 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สสร้างแขน)	Use (ใช้) 1 Tank 55 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีอน รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ตอนนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By K ...

Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	232	233	232	(A) 45 A (B) 57 A (C) 56 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto ( )Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto ( )Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			✓
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 60	Low	Medium	High	16.00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์โดยสาร) ฝั่งอาคาร	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรึงแขน	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหล่อเลี้ยง)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สสร้างแขน)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีอน รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ตอนนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By ...

Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	232	234	236	(A) 46 A (B) 49 A (C) 44 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			✓
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 60	Low	Medium	High	22.00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์โดยสาร) ฝั่งอาคาร	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรึงแขน	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหล่อเลี้ยง)	Use (ใช้) 1 Tank 70 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สสร้างแขน)	Use (ใช้) 1 Tank 70 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A ( )Auto (✓)Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto (✓)Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto (✓)Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีอน รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ตอนนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By ...

Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	232	234	236	(A) 48 A (B) 53 A (C) 48 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			✓
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 60	Low	Medium	High	07.00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์โดยสาร) ฝั่งอาคาร	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรึงแขน	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหล่อเลี้ยง)	Use (ใช้) 1 Tank 10 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สสร้างแขน)	Use (ใช้) 1 Tank 5 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีอน รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ตอนนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Ken

Morning Shift Daily Checklist Date 12/9

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)					Power Factor
	235	236	236	(A) 15 A (B) 53 A (C) 42 A					0.96
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)					Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High			08.00
Lift (ลิฟท์ผ่าน) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ผ่าน) ฮีทปั๊ม	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแดง	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สครัวแดงบน)	Use (ใช้) 1 Tank 30 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank			
Gas (แก๊สครัวแดง)	Use (ใช้) 1 Tank 30 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank			
parking building DaivoPump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			
Lighting (ไฟสว่าง)	ปิดเชื่อโรงแรม ปิดแล้ว รปภ.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดเชื่อโรงแรมปิดไฟ ชั้นนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Check By Jap

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)					Power Factor
	236	237	235	(A) 63 A (B) 59 A (C) 54 A					0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					3.6
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)					Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High			15.00
Lift (ลิฟท์ผ่าน) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ผ่าน) ฮีทปั๊ม	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแดง	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สครัวแดงบน)	Use (ใช้) 1 Tank 25 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank			
Gas (แก๊สครัวแดง)	Use (ใช้) 1 Tank 30 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			
Lighting (ไฟสว่าง)	ปิดเชื่อโรงแรม ปิดแล้ว รปภ.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดเชื่อโรงแรมปิดไฟ ชั้นนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Check By Bam

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)					Power Factor
	235	234	237	(A) 81 A (B) 70 A (C) 64 A					0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)					Time (ช่วงเวลาที่เหลือ)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High			13.00
Lift (ลิฟท์ผ่าน) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ผ่าน) ฮีทปั๊ม	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแดง	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สครัวแดงบน)	Use (ใช้) 1 Tank 20 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank			
Gas (แก๊สครัวแดง)	Use (ใช้) 1 Tank 30 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off ( )Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off ( )Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off ( )Manual			
Lighting (ไฟสว่าง)	ปิดเชื่อโรงแรม ปิดแล้ว รปภ.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดเชื่อโรงแรมปิดไฟ ชั้นนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Ken

Night Shift Daily Checklist Date 12/ 09

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)					Power Factor
	235	232	230	(A) 70 A (B) 59 A (C) 52 A					-0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)					Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High			21.00
Lift (ลิฟท์ผ่าน) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ผ่าน) ฮีทปั๊ม	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแดง	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สครัวแดงบน)	Use (ใช้) 1 Tank 35 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank			
Gas (แก๊สครัวแดง)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank			
parking building DaivoPump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			
Lighting (ไฟสว่าง)	ปิดเชื่อโรงแรม ปิดแล้ว รปภ.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดเชื่อโรงแรมปิดไฟ ชั้นนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Check By Ong

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)					Power Factor
	237	232	236	(A) 60 A (B) 52 A (C) 54 A					-0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					03.50
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)					Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High			00.00
Lift (ลิฟท์ผ่าน) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ผ่าน) ฮีทปั๊ม	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแดง	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สครัวแดงบน)	Use (ใช้) 1 Tank 2.0 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank			
Gas (แก๊สครัวแดง)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			
Lighting (ไฟสว่าง)	ปิดเชื่อโรงแรม ปิดแล้ว รปภ.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดเชื่อโรงแรมปิดไฟ ชั้นนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Check By Wave

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)					Power Factor
	238	237	235	(A) 50 A (B) 52 A (C) 54 A					-0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)					Time (ช่วงเวลาที่เหลือ)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High			03.00
Lift (ลิฟท์ผ่าน) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ผ่าน) ฮีทปั๊ม	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแดง	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สครัวแดงบน)	Use (ใช้) 1 Tank 30 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank			
Gas (แก๊สครัวแดง)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			
Lighting (ไฟสว่าง)	ปิดเชื่อโรงแรม ปิดแล้ว รปภ.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดเชื่อโรงแรมปิดไฟ ชั้นนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Ong

Morning Shift Daily Checklist Date 2/2/64

MDB IEE (ตามไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235	236	237	(A) 42 A (B) 52 A (C) 50 A			-0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (....)Manual			3.6
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (...)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในเขตพื้น)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 190	Low	Medium	High	08.00
Lift (ลิฟท์ที่เบรก) IEE	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่เบรกคู่ ลื่อนขึ้น	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หร้วมาก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหร้วมคนทีม)	Use (ใช้) 1 Tank 80 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สหร้วมเขต)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A ✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงเรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	✓ Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่ อบนี้	( ) Turn On	✓ Turn Off	

Check By Jap

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตามไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	238	239	240	(A) 34 A (B) 42 A (C) 52 A			-0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.6
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในเขตพื้น)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 190	Low	Medium	High	13.00
Lift (ลิฟท์ที่เบรก) IEE	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่เบรกคู่ ลื่อนขึ้น	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หร้วมาก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหร้วมคนทีม)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สหร้วมเขต)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	✓ Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่ อบนี้	( ) Turn On	✓ Turn Off	

Check By Pam

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตามไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	236	237	237	(A) 52 A (B) 53 A (C) 54 A			-0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (.....)Off (....)Manual			3.6
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในเขตพื้น)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา) ปั๊มเดียว
	Low	Medium	High 190	Low	Medium	High	
Lift (ลิฟท์ที่เบรก) IEE	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่เบรกคู่ ลื่อนขึ้น	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หร้วมาก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหร้วมคนทีม)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สหร้วมเขต)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ✓)Auto ( )Off (...)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (...)Manual		Zone C ✓)Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	✓ Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่ อบนี้	( ) Turn On	✓ Turn Off	

Ken

Night Shift Daily Checklist Date 2/2/64

MDB IEE (ตามไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235	236	237	(A) 64 A (B) 62 A (C) 67 A			-0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.6
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในเขตพื้น)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 190	Low	Medium	High	02.00
Lift (ลิฟท์ที่เบรก) IEE	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่เบรกคู่ ลื่อนขึ้น	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หร้วมาก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหร้วมคนทีม)	Use (ใช้) 1 Tank 80 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สหร้วมเขต)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	✓ Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่ อบนี้	( ) Turn On	✓ Turn Off	

Check By Ong

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตามไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	233	234	240	(A) 57 A (B) 75 A (C) 62 A			-0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.6
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (..)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในเขตพื้น)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 190	Low	Medium	High	00.00
Lift (ลิฟท์ที่เบรก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่เบรกคู่ ลื่อนขึ้น	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หร้วมาก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหร้วมคนทีม)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สหร้วมเขต)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่ อบนี้	( ) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Ware

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตามไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234	240	234	(A) 50 A (B) 54 A (C) 54 A			-0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.6
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (.....)Manual			(✓)Auto (...)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในเขตพื้น)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา) ปั๊มเดียว
	Low	Medium	High 190	Low	Medium	High	05.00
Lift (ลิฟท์ที่เบรก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่เบรกคู่ ลื่อนขึ้น	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หร้วมาก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหร้วมคนทีม)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สหร้วมเขต)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (...)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (...)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่ อบนี้	( ) Turn On	( ) Turn Off	

Ong

Morning Shift Daily Checklist

Date 3/2/24

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235	236	237	(A) 90 A (B) 92 A (C) 86 A			0.84
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	06.10
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเหนือ)	Use (ใช้)	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1 Tank 60	psi		Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building DaiwoPump	Zone A (✓)Auto ()Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ()Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ()Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ ชั้น1	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Top

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	237	238	238	(A) 44 A (B) 52 A (C) 62 A			-0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	13.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเหนือ)	Use (ใช้) 1 Tank 20	psi		Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1 Tank 45	psi		Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daiwo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ ชั้น1	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Pom

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	236	234	240	(A) 61 A (B) 59 A (C) 62 A			0.83
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	13.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเหนือ)	Use (ใช้) 1 Tank 35	psi		Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1 Tank 30	psi		Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daiwo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ()Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ ชั้น1	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Ken

Night Shift Daily Checklist

Date 3/2/24

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235	236	237	(A) 82 A (B) 92 A (C) 86 A			-0.84
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump 3(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High	21.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเหนือ)	Use (ใช้) 1 Tank 40	psi		Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1 Tank 60	psi		Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building DaiwoPump	Zone A (✓)Auto ()Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ()Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ()Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ ชั้น1	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Ohm

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	237	236	234	(A) 61 A (B) 74 A (C) 64 A			-0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			4.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High	00.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเหนือ)	Use (ใช้) 1 Tank 40	psi		Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1 Tank 60	psi		Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daiwo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ ชั้น1	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Wave

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	237	235	230	(A) 73 A (B) 82 A (C) 69 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump 2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High	03.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเหนือ)	Use (ใช้) 1 Tank 40	psi		Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1 Tank 60	psi		Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daiwo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ()Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ ชั้น1	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

OHM

Shift Daily Checklist

Date 4/2/69

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234	236	239	(A) 80 A (B) 75 A (C) 80 A			-44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			Vac
Water Tank IEE (บริษัทน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	08.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ฮีทบปี้	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวหมก	Working ✓			Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเข้า)	Use (ใช้) 1 Tank 40		psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวขาย)	Use (ใช้) 1 Tank 60		psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (...)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (...)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดหมื่อโรงแรม ปิดหมด ยกเว้นประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดหมื่อโรงแรมหน้าที่ ฮบปี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Oap

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234	236	237	(A) 60 A (B) 70 A (C) 65 A			-0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			Vac
Water Tank IEE (บริษัทน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	13.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ฮีทบปี้	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวหมก	Working ✓			Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเข้า)	Use (ใช้) 1 Tank 40		psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวขาย)	Use (ใช้) 1 Tank 60		psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (...)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (...)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดหมื่อโรงแรม ปิดหมด ยกเว้นประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดหมื่อโรงแรมหน้าที่ ฮบปี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By ก้อย

Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	239	238	235	(A) 64 A (B) 72 A (C) 66 A			-0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			Vac
Water Tank IEE (บริษัทน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาปิดที่ก)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	16.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ฮีทบปี้	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวหมก	Working ✓			Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเข้า)	Use (ใช้) 1 Tank 40		psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวขาย)	Use (ใช้) 1 Tank 80		psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (...)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (...)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดหมื่อโรงแรม ปิดหมด ยกเว้นประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดหมื่อโรงแรมหน้าที่ ฮบปี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Kor

Night Shift Daily Checklist

Date 4/2/69

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	237	236	239	(A) 60 A (B) 50 A (C) 55 A			-0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			Vac
Water Tank IEE (บริษัทน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	21.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ฮีทบปี้	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวหมก	Working ✓			Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเข้า)	Use (ใช้) 1 Tank 40		psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวขาย)	Use (ใช้) 1 Tank 60		psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (...)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (...)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดหมื่อโรงแรม ปิดหมด ยกเว้นประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดหมื่อโรงแรมหน้าที่ ฮบปี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By ตาม

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234	238	237	(A) 60 A (B) 62 A (C) 63 A			0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			Vac
Water Tank IEE (บริษัทน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	07.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ฮีทบปี้	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวหมก	Working ✓			Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเข้า)	Use (ใช้) 1 Tank 40		psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวขาย)	Use (ใช้) 1 Tank 60		psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (...)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (...)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดหมื่อโรงแรม ปิดหมด ยกเว้นประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดหมื่อโรงแรมหน้าที่ ฮบปี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Wave

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234	240	240	(A) 60 A (B) 45 A (C) 50 A			-0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			Vac
Water Tank IEE (บริษัทน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาปิดที่ก)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ฮีทบปี้	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวหมก	Working ✓			Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเข้า)	Use (ใช้) 1 Tank 45		psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวขาย)	Use (ใช้) 1 Tank 45		psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (...)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (...)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดหมื่อโรงแรม ปิดหมด ยกเว้นประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดหมื่อโรงแรมหน้าที่ ฮบปี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

ตาม

Morning Shift Daily Checklist

Date 6/12/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234	230	234	(A) 90 A (B) 43 A (C) 64 A			-0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High ปกติ	Low	Medium	High	6.00
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) ตึกบี	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์สำหรับการขนส่ง) หน้าโรงแรม	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหน้าโรงแรมฝั่งใน)	Use (ใช้) 1	Tank 45	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สหน้าโรงแรม)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (ไฟส่องสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดอยู่ รปภ.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกบี	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Bop

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	232	234	232	(A) 44 A (B) 41 A (C) 42 A			-0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.4
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (.....)Off (...)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High ปกติ	Low	Medium	High	13.00
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) ตึกบี	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์สำหรับการขนส่ง) หน้าโรงแรม	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหน้าโรงแรมฝั่งใน)	Use (ใช้) 1	Tank 45	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สหน้าโรงแรม)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (ไฟส่องสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดอยู่ รปภ.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกบี	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Bom

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	236	236	234	(A) 54 A (B) 40 A (C) 56 A			-0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			3.6
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High ปกติ	Low	Medium	High	13.00
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) ตึกบี	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์สำหรับการขนส่ง) หน้าโรงแรม	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหน้าโรงแรมฝั่งใน)	Use (ใช้) 1	Tank 45	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สหน้าโรงแรม)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (...)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (...)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (ไฟส่องสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดอยู่ รปภ.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกบี	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Kun

Night Shift Daily Checklist

Date 5/12/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
				(A) A (B) A (C) A			
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (...)Manual			(✓)Auto (.....)Off (...)Manual			
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High	Low	Medium	High	21.00
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) IEE	Working						
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) ตึกบี	Working			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์สำหรับการขนส่ง) หน้าโรงแรม	Working			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหน้าโรงแรมฝั่งใน)	Use (ใช้)	Tank	psi	Spare (สำรอง)	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สหน้าโรงแรม)	Use (ใช้)	Tank	psi	Spare (สำรอง)	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (ไฟส่องสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดอยู่ รปภ.ประตู	( ) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกบี	( ) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Only

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
				(A) A (B) A (C) A			
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (...)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High	Low	Medium	High	05.00
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) IEE	Working						
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) ตึกบี	Working			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์สำหรับการขนส่ง) หน้าโรงแรม	Working			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหน้าโรงแรมฝั่งใน)	Use (ใช้)	Tank	psi	Spare (สำรอง)	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สหน้าโรงแรม)	Use (ใช้)	Tank	psi	Spare (สำรอง)	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (ไฟส่องสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดอยู่ รปภ.ประตู	( ) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกบี	( ) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Weve

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
				(A) A (B) A (C) A			
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High	Low	Medium	High	09.00
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) IEE	Working						
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) ตึกบี	Working			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์สำหรับการขนส่ง) หน้าโรงแรม	Working			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหน้าโรงแรมฝั่งใน)	Use (ใช้)	Tank	psi	Spare (สำรอง)	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สหน้าโรงแรม)	Use (ใช้)	Tank	psi	Spare (สำรอง)	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (ไฟส่องสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดอยู่ รปภ.ประตู	( ) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกบี	( ) Turn On	( ) Turn Off	

Bop

Night

Shift Daily Checklist

Date 6/2/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor
	241	241	242	(A) 56A (B) 57A (C) 58A				-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)				Pressure
	(✓)Auto (. . .)Off (. . . .)Manual			(✓)Auto (. .)Off (. . .)Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (. . . . .)Off (. . .)Manual			(✓)Auto (. . . . .)Off (. . . .)Manual				ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณหน้าไฟหลอด)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 04	Low	Medium	High		21.00
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (. . . . .) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวแคนทีน)	Use (ใช้) 1	Tank 45	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A (✓Auto)Off (. . . .)Manual			Zone B (✓Auto)Off (. . . .)Manual		Zone C (✓Auto)Off (. . . .)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดหมดไฟ ยกเว้น ป้ายทางเข้า ปกป.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดหมดไฟ ยกเว้นทางเข้าสี่ลอบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off		

Check By ตน

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor
	239	238	234	(A) 40 A (B) 45 A (C) 47 A				-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (. . . . .)Off (. . . .)Manual			(✓)Auto (. . . . .)Off (. . . . .)Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)				Pressure
	(✓)Auto (. . . . .)Off (. . . .)Manual			(✓)Auto (. . . . .)Off (. . . . .)Manual				ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณหน้าไฟหลอด)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 00	Low	Medium	High		00.00
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (. . . . .) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวแคนทีน)	Use (ใช้) 1	Tank 45	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓Auto ( )Off (. . . .)Manual			Zone B (✓Auto ( )Off (. . . .)Manual		Zone C (✓Auto ( )Off (. . . .)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดหมดไฟ ยกเว้น ป้ายทางเข้า ปกป.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดหมดไฟ ยกเว้นทางเข้าสี่ลอบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off		

Check By พ.ต.ท

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor
	239	234	235	(A) 47 A (B) 46 A (C) 54 A				-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)				Pressure
	(✓)Auto (. . .)Off (. . .)Manual			(✓)Auto (. . . .)Off (. . . .)Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (. . . . .)Off (. . .)Manual			(✓)Auto (. . . . .)Off (. . . .)Manual				ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณหน้าไฟหลอด)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลาปัจจุบัน)
	Low	Medium	High 00	Low	Medium	High		00.00
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (. . . . .) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวแคนทีน)	Use (ใช้) 1	Tank 45	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓Auto ( )Off (. . . .)Manual			Zone B (✓Auto ( )Off (. . . .)Manual		Zone C (✓Auto)Off (. . . .)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดหมดไฟ ยกเว้น ป้ายทางเข้า ปกป.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดหมดไฟ ยกเว้นทางเข้าสี่ลอบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off		

ตน

Morning Shift Daily Checklist

Date 6/2/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor
	239	238	234	(A) 45 A (B) 43 A (C) 45 A				-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (. . . . .)Off (. . . . .)Manual			(✓)Auto (. . . . .)Off (. . . .)Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (. . . . .)Off (. . . . .)Manual			(✓)Auto (. . . . .)Off (. . . .)Manual				ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณหน้าไฟหลอด)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 00	Low	Medium	High		09.00
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (. . . . .) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวแคนทีน)	Use (ใช้) 1	Tank 45	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓Auto)Off (. . . .)Manual			Zone B (✓Auto)Off (. . . .)Manual		Zone C (✓Auto)Off (. . . .)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดหมดไฟ ยกเว้น ป้ายทางเข้า ปกป.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดหมดไฟ ยกเว้นทางเข้าสี่ลอบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off		

Check By วุฒ

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor
	234	234	235	(A) 45 A (B) 41 A (C) 54 A				-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (. . . . .)Off (. . . .)Manual			(✓)Auto (. . . . .)Off (. . . .)Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (. . . . .)Off (. . . . .)Manual			(✓)Auto (. . . . .)Off (. . . .)Manual				ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณหน้าไฟหลอด)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 00	Low	Medium	High		13.00
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (. . . . .) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวแคนทีน)	Use (ใช้) 1	Tank 20	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1	Tank 20	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓Auto ( )Off (. . . .)Manual			Zone B (✓Auto ( )Off (. . . .)Manual		Zone C (✓Auto ( )Off (. . . .)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดหมดไฟ ยกเว้น ป้ายทางเข้า ปกป.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดหมดไฟ ยกเว้นทางเข้าสี่ลอบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off		

Check By วุฒ

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor
	237	236	234	(A) 50 A (B) 49 A (C) 55 A				-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (. . . . .)Off (. . . . .)Manual			(✓)Auto (. . . . .)Off (. . . . .)Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (. . . . .)Off (. . . .)Manual			(✓)Auto (. . . . .)Off (. . . . .)Manual				ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณหน้าไฟหลอด)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลาปัจจุบัน)
	Low	Medium	High 00	Low	Medium	High		16.00
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (. . . . .) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวแคนทีน)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓Auto ( )Off (. . . .)Manual			Zone B (✓Auto ( )Off (. . . .)Manual		Zone C (✓Auto)Off (. . . .)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดหมดไฟ ยกเว้น ป้ายทางเข้า ปกป.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดหมดไฟ ยกเว้นทางเข้าสี่ลอบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off		

Kan

Moning

Shift Daily Checklist

Date 7/7/69

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234	234	232	(A) 60 A (B) 48 A (C) 46 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.8
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	08.00
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) ฮือบปี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวหมก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวหมกหิน)	Use (ใช้) 1	Tank 45	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวหมก)	Use (ใช้) 1	Tank 56	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank
parking building DaivoPump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ ฮือบปี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Sup

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	237	238	236	(A) 54 A (B) 52 A (C) 54 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.8
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	13.00
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) ฮือบปี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวหมก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวหมกหิน)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวหมก)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ ฮือบปี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Sup

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235	235	236	(A) 55 A (B) 53 A (C) 55 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.6
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาล้างถัง)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	18.00
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) ฮือบปี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวหมก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวหมกหิน)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวหมก)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ ฮือบปี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Bom

Night Shift Daily Checklist

Date 7/7/69

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235	234	233	(A) 54 A (B) 52 A (C) 52 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.7
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	21.00
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) ฮือบปี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวหมก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวหมกหิน)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวหมก)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ ฮือบปี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By ong

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	236	237	240	(A) 52 A (B) 52 A (C) 55 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	00.00
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) ฮือบปี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวหมก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวหมกหิน)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวหมก)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ ฮือบปี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By ong

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	236	234	237	(A) 52 A (B) 54 A (C) 55 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาล้างถัง)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	03.00
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขึ้นลง) ฮือบปี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวหมก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวหมกหิน)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวหมก)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ ฮือบปี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

ong

Morning

Shift Daily Checklist

Date 8/2/67

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็น โวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234	236	239	(A) 60 A (B) 60 A (C) 60 A			-0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			2.6
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 104	Low	Medium	High	01.30
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ขนของ) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวบนดาดฟ้า)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) Tank ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) Tank ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึก ล็อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Jep

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	238	234	240	(A) 60 A (B) 69 A (C) 50 A			-0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			2.6
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 104	Low	Medium	High	13.00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ขนของ) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวบนดาดฟ้า)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) Tank ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) Tank ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึก ล็อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Bom

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234	240	237	(A) 51 A (B) 51 A (C) 54 A			-0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			2.6
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาที่บันทึก)
	Low	Medium	High 104	Low	Medium	High	8.00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ขนของ) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวบนดาดฟ้า)	Use (ใช้) 1 Tank 65 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) Tank ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1 Tank 65 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) Tank ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึก ล็อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Ken

Night

Shift Daily Checklist

Date 8/2/67

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	239	234	240	(A) 70 A (B) 57 A (C) 65 A			-0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			2.6
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 104	Low	Medium	High	21.00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ขนของ) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวบนดาดฟ้า)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) Tank ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) Tank ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึก ล็อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By ong

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	237	234	236	(A) 47 A (B) 52 A (C) 52 A			-0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			2.6
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 104	Low	Medium	High	00.00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวบนดาดฟ้า)	Use (ใช้) 1 Tank 20 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) Tank ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1 Tank 35 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) Tank ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึก ล็อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Wwe

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234	236	236	(A) 39 A (B) 40 A (C) 40 A			-0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			2.6
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			09.00
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาที่บันทึก)
	Low	Medium	High 104	Low	Medium	High	ปกติ
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวบนดาดฟ้า)	Use (ใช้) 1 Tank 38 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) Tank ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) Tank ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึก ล็อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By ong

Morning Shift Daily Checklist Date 4/2/64

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor	
	237	238	231	(A) 48 A (B) 43 A (C) 44 A			-0.44	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ	
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High 130	Low	Medium	High	01.00	
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์ที่สองแขก) ฝั่งขวา	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ตรงกลาง	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สหน้าร้านกลางคืน)	Use (ใช้) 1 Tank 30 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank		
Gas (แก๊สหน้าร้านขาย)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank		
parking building DaivePump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู1	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ ชั้นที่	( ) Turn On	(✓) Turn Off		

Check By Jup

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor	
	236	234	236	(A) 40 A (B) 35 A (C) 40 A			-0.44	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ	
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	15.00	
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์ที่สองแขก) ฝั่งขวา	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ตรงกลาง	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สหน้าร้านกลางคืน)	Use (ใช้) 1 Tank 30 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank		
Gas (แก๊สหน้าร้านขาย)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank		
parking building Daive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ ชั้นที่	( ) Turn On	(✓) Turn Off		

Check By Bom

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor	
	239	238	234	(A) 52 A (B) 47 A (C) 49 A			0.44	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ ปกติ	
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาปัจจุบัน)	
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	15.00	
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์ที่สองแขก) ฝั่งขวา	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ตรงกลาง	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สหน้าร้านกลางคืน)	Use (ใช้) 1 Tank 25 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank		
Gas (แก๊สหน้าร้านขาย)	Use (ใช้) 1 Tank 76 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank		
parking building Daive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ ชั้นที่	( ) Turn On	(✓) Turn Off		

Ker

Night Shift Daily Checklist Date 3/2/64

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor	
	239	236	234	(A) 50 A (B) 46 A (C) 50 A			-0.44	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ	
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High 130	Low	Medium	High	01.00	
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์ที่สองแขก) ฝั่งขวา	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ตรงกลาง	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สหน้าร้านกลางคืน)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank		
Gas (แก๊สหน้าร้านขาย)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank		
parking building Daive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ ชั้นที่	( ) Turn On	(✓) Turn Off		

Check By Ong

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor	
	237	237	234	(A) 34 A (B) 42 A (C) 51 A			-0.44	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ	
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	00.00	
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์ที่สองแขก) ฝั่งขวา	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ตรงกลาง	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สหน้าร้านกลางคืน)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank		
Gas (แก๊สหน้าร้านขาย)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank		
parking building Daive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ ชั้นที่	( ) Turn On	(✓) Turn Off		

Check By Wire

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor	
	237	238	234	(A) 46 A (B) 47 A (C) 42 A			-0.44	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ	
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาปัจจุบัน)	
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	00.00	
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์ที่สองแขก) ฝั่งขวา	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ตรงกลาง	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สหน้าร้านกลางคืน)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank		
Gas (แก๊สหน้าร้านขาย)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank		
parking building Daive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ ชั้นที่	( ) Turn On	(✓) Turn Off		

Ong

Morning Shift Daily Checklist Date 19/2/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส 3 โวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235	238	232	(A) 48 A (B) 50 A (C) 40 A			0.88
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			35
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 150	Low	Medium	High	08.50
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ฮีอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ผู้ช่วยคนไข้) ตรวจแล	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหล่อเลี้ยงทิน)	Use (ใช้) 1 Tank 40		psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขน)	Use (ใช้) 1 Tank 40		psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหลังโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปั๊มหลังโรงแรมหน้าลิฟ อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Jup

A Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส 3 โวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	236	234	240	(A) 33 A (B) 32 A (C) 43 A			0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			35
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Boosted Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 150	Low	Medium	High	12.30
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ฮีอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ผู้ช่วยคนไข้) ตรวจแล	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหล่อเลี้ยงทิน)	Use (ใช้) 1 Tank 40		psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขน)	Use (ใช้) 1 Tank 40		psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหลังโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปั๊มหลังโรงแรมหน้าลิฟ อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Boom

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส 3 โวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	238	240	232	(A) 40 A (B) 45 A (C) 47 A			-0.91
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			35
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 150	Low	Medium	High	18.00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ฮีอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ผู้ช่วยคนไข้) ตรวจแล	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหล่อเลี้ยงทิน)	Use (ใช้) 1 Tank 40		psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขน)	Use (ใช้) 1 Tank 40		psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหลังโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปั๊มหลังโรงแรมหน้าลิฟ อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Ken

Night Shift Daily Checklist Date 19/2/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส 3 โวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234	232	232	(A) 42 A (B) 32 A (C) 32 A			-0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			35
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 150	Low	Medium	High	21.00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ฮีอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ผู้ช่วยคนไข้) ตรวจแล	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหล่อเลี้ยงทิน)	Use (ใช้) 1 Tank 75		psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขน)	Use (ใช้) 1 Tank 70		psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหลังโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปั๊มหลังโรงแรมหน้าลิฟ อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Jay

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส 3 โวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	240	234	232	(A) 44 A (B) 40 A (C) 40 A			-0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			35
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 150	Low	Medium	High	00.00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ฮีอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ผู้ช่วยคนไข้) ตรวจแล	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหล่อเลี้ยงทิน)	Use (ใช้) 1 Tank 50		psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขน)	Use (ใช้) 1 Tank 40		psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหลังโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปั๊มหลังโรงแรมหน้าลิฟ อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Wave

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส 3 โวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	237	242	235	(A) 40 A (B) 42 A (C) 50 A			-0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			35
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 150	Low	Medium	High	03.00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ฮีอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ผู้ช่วยคนไข้) ตรวจแล	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหล่อเลี้ยงทิน)	Use (ใช้) 1 Tank 40		psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขน)	Use (ใช้) 1 Tank 60		psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหลังโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปั๊มหลังโรงแรมหน้าลิฟ อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Ong

Morning Shift Daily Checklist Date 11/2/66

MDB IEE (แผงไฟฟ้าหลัก)	Volt (แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส)			Amp (กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส)	Power Factor
	227	236	240	(A) 62 A (B) 71 A (C) 62 A	-0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual	ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High (90)	Low / Medium / High	08.00
Lift (ลิฟท์ผ่านหน้า) IEE	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์หน้าหลัง) อื่อบนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวหมด	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวหลังคา)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 1 ( ) Tank
Gas (แก๊สครัวหน้า)	Use (ใช้) 1 Tank 70 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 1 ( ) Tank
parking building Daive Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (...) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off (...) Manual	Zone C (✓) Auto ( ) Off (...) Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป็อบ รปค.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ อบนี้	( ) Turn On / (✓) Turn Off

After noon Check By จุ๊บ

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส)			Amp (กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส)	Power Factor
	236	240	247	(A) 67 A (B) 76 A (C) 74 A	- 0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual	3.6
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual	ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100	Low / Medium / High	13.30
Lift (ลิฟท์ผ่านหน้า) IEE	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์หน้าหลัง) อื่อบนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวหมด	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวหลังคา)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 1 ( ) Tank
Gas (แก๊สครัวหน้า)	Use (ใช้) 1 Tank 70 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 1 ( ) Tank
parking building Daive Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (...) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off (...) Manual	Zone C (✓) Auto ( ) Off (...) Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป็อบ รปค.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ อบนี้	( ) Turn On / (✓) Turn Off

After noon Check By Ken

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส)			Amp (กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส)	Power Factor
	239	240	232	(A) 67 A (B) 69 A (C) 72 A	-0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual	3.6
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual	ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100	Low / Medium / High	15.00
Lift (ลิฟท์ผ่านหน้า) IEE	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์หน้าหลัง) อื่อบนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวหมด	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวหลังคา)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 1 ( ) Tank
Gas (แก๊สครัวหน้า)	Use (ใช้) 1 Tank 65 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 1 ( ) Tank
parking building Daive Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (...) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off (...) Manual	Zone C (✓) Auto ( ) Off (...) Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป็อบ รปค.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ อบนี้	( ) Turn On / (✓) Turn Off

Ken

Night Shift Daily Checklist Date 11/ 2.66

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส)			Amp (กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส)	Power Factor
	241	230	220	(A) 34 A (B) 62 A (C) 52 A	-0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual	ปกติ
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual	3.5
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High (80)	Low / Medium / High	21.00
Lift (ลิฟท์ผ่านหน้า) IEE	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์หน้าหลัง) อื่อบนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวหมด	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวหลังคา)	Use (ใช้) 1 Tank 65 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 1 ( ) Tank
Gas (แก๊สครัวหน้า)	Use (ใช้) 1 Tank 70 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 1 ( ) Tank
parking building Daive Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (...) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off (...) Manual	Zone C (✓) Auto ( ) Off (...) Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป็อบ รปค.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ อบนี้	( ) Turn On / (✓) Turn Off

Night Check By Ohm

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส)			Amp (กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส)	Power Factor
	232	230	237	(A) 65 A (B) 90 A (C) 77 A	-0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual	3.6
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual	ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100	Low / Medium / High	00.00
Lift (ลิฟท์ผ่านหน้า) IEE	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์หน้าหลัง) อื่อบนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวหมด	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวหลังคา)	Use (ใช้) 1 Tank 58 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 1 ( ) Tank
Gas (แก๊สครัวหน้า)	Use (ใช้) 1 Tank 65 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 1 ( ) Tank
parking building Daive Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (...) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off (...) Manual	Zone C (✓) Auto ( ) Off (...) Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป็อบ รปค.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ อบนี้	( ) Turn On / (✓) Turn Off

Check By Wave

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส)			Amp (กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส)	Power Factor
	235	239	240	(A) 65 A (B) 72 A (C) 58 A	- 0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual	ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100	Low / Medium / High	03.00
Lift (ลิฟท์ผ่านหน้า) IEE	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์หน้าหลัง) อื่อบนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวหมด	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวหลังคา)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 1 ( ) Tank
Gas (แก๊สครัวหน้า)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 1 ( ) Tank
parking building Daive Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (...) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off (...) Manual	Zone C (✓) Auto ( ) Off (...) Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป็อบ รปค.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ อบนี้	( ) Turn On / (✓) Turn Off

ons

The wing Shift Daily Checklist

Date 13/1/69

MDB IEE (เมนไฟเข้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor
	240	226	226	(A) 62 A (B) 56 A (C) 72 A				- 0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 130	Low	Medium	High		01.00
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หร้วหน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สหร้วหลังคา)	Use (ใช้) 1	Tank 10	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank	
Gas (แก๊สหร้วหน้า)	Use (ใช้) 1	Tank 68	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank	
parking building DaiwoPump	Zone A (✓)Auto (OFF (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ()OFF (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ()Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าใส่ ชนบี	( ) Turn On	(✓) Turn Off		

Check By ปัญ

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟเข้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor
	234	236	241	(A) 55 A (B) 49 A (C) 58 A				-0.49
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 130	Low	Medium	High		01.00
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หร้วหน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สหร้วหลังคา)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank	
Gas (แก๊สหร้วหน้า)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank	
parking building Daiwo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าใส่ ชนบี	( ) Turn On	(✓) Turn Off		

Check By โอ๋

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟเข้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor
	234	240	242	(A) 57 A (B) 72 A (C) 80 A				-0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลาปัมน้ำ)
	Low	Medium	High 130	Low	Medium	High		14.00
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หร้วหน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สหร้วหลังคา)	Use (ใช้) 1	Tank 10	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank	
Gas (แก๊สหร้วหน้า)	Use (ใช้) 1	Tank 65	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank	
parking building Daiwo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto (✓)Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าใส่ ชนบี	( ) Turn On	(✓) Turn Off		

Ken

Night Shift Daily Checklist

Date 13/1/69

MDB IEE (เมนไฟเข้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor
	239	236	234	(A) 63 A (B) 83 A (C) 72 A				- 0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 130	Low	Medium	High		21.00
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หร้วหน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สหร้วหลังคา)	Use (ใช้) 1	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank	
Gas (แก๊สหร้วหน้า)	Use (ใช้) 1	Tank 30	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank	
parking building DaiwoPump	Zone A (✓)Auto (OFF (.....)Manual			Zone B (✓)Auto (OFF (.....)Manual		Zone C (✓)Auto (OFF (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าใส่ ชนบี	( ) Turn On	(✓) Turn Off		

Check By ตอง

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟเข้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor
	237	232	235	(A) 72 A (B) 66 A (C) 74 A				-0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 133	Low	Medium	High		06.00
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หร้วหน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สหร้วหลังคา)	Use (ใช้) 1	Tank 10	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank	
Gas (แก๊สหร้วหน้า)	Use (ใช้) 1	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank	
parking building Daiwo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าใส่ ชนบี	( ) Turn On	(✓) Turn Off		

Check By พิมพ์

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟเข้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor
	238	237	238	(A) 71 A (B) 72 A (C) 76 A				-0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลาปัมน้ำ)
	Low	Medium	High 130	Low	Medium	High		07.00
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หร้วหน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สหร้วหลังคา)	Use (ใช้) 1	Tank 65	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank	
Gas (แก๊สหร้วหน้า)	Use (ใช้) 1	Tank 66	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank	
parking building Daiwo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto (✓)Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าใส่ ชนบี	( ) Turn On	(✓) Turn Off		

ตอง

Morning

Shift Daily Checklist

Date 9/2/69

MDB EE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	232	232	233	(A) 68 A (B) 25 A (C) 40 A			-0.46
Booster Pump EE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			35
Heat Pump EE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			✓
Water Tank EE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	01.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) EE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ตึกบน	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หน้าแผน	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหน้าแผนตึก)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank
Gas (แก๊สหน้าแผน)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank
parking building DaivoPump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual		Zone C (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.หน้าประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลงบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By อุ๊ป

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB EE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235	232	234	(A) 60 A (B) 41 A (C) 64 A			-0.44
Booster Pump EE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			36
Heat Pump EE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			✓
Water Tank EE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	13.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) EE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ตึกบน	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หน้าแผน	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหน้าแผนตึก)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank
Gas (แก๊สหน้าแผน)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual		Zone C (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลงบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Bom

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB EE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230	232	234	(A) 47 A (B) 50 A (C) 54 A			-0.44
Booster Pump EE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			36
Heat Pump EE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			✓
Water Tank EE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	11.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) EE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ตึกบี้	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หน้าแผน	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหน้าแผนตึก)	Use (ใช้) 1	Tank 46	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank
Gas (แก๊สหน้าแผน)	Use (ใช้) 1	Tank 95	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual		Zone C (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลงบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Ken

Night

Shift Daily Checklist

Date 8/2/69

MDB EE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	233	232	235	(A) 60 A (B) 62 A (C) 65 A			-0.44
Booster Pump EE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			35
Heat Pump EE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			✓
Water Tank EE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	21.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) EE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ตึกบี้	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หน้าแผน	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหน้าแผนตึก)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank
Gas (แก๊สหน้าแผน)	Use (ใช้) 1	Tank 55	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank
parking building DaivoPump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual		Zone C (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลงบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By ony

Night

Shift Daily Checklist

MDB EE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234	236	234	(A) 42 A (B) 47 A (C) 52 A			0.44
Booster Pump EE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			36
Heat Pump EE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			✓
Water Tank EE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	00.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) EE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ตึกบี้	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หน้าแผน	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหน้าแผนตึก)	Use (ใช้) 1	Tank 49	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank
Gas (แก๊สหน้าแผน)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual		Zone C (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลงบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By wave

Night

Shift Daily Checklist

MDB EE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235	235	234	(A) 68 A (B) 72 A (C) 66 A			-0.44
Booster Pump EE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			35
Heat Pump EE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			✓
Water Tank EE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	01.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) EE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ตึกบี้	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หน้าแผน	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหน้าแผนตึก)	Use (ใช้) 1	Tank 48	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank
Gas (แก๊สหน้าแผน)	Use (ใช้) 1	Tank 95	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual		Zone C (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลงบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

ony

Shift Daily Checklist Date 4/2/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor
	232	230	236	(A) 43 A (B) 41 A (C) 62 A				-0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High		08.00
Lift (ลิฟท์ผ่าน) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์ผ่าน) ตึกอนนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์สำหรับอาหาร) หน้าแผนก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวแผนกนี้)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวแผนก)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank		
parking building DaiwoPump	Zone A (✓)Auto ( )Off (..)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอนนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off		

Check By บิ๊ก

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor
	230	231	232	(A) 40 A (B) 42 A (C) 61 A				-0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High		11.00
Lift (ลิฟท์ผ่าน) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์ผ่าน) ตึกอนนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์สำหรับอาหาร) หน้าแผนก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวแผนกนี้)	Use (ใช้) 1 Tank 90 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวแผนก)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank		
parking building Daiwo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (...)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอนนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off		

Check By ต้อม

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor
	234	235	233	(A) 43 A (B) 41 A (C) 63 A				ปกติ
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (....)Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (....)Manual				ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High		13.00
Lift (ลิฟท์ผ่าน) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์ผ่าน) ตึกอนนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์สำหรับอาหาร) หน้าแผนก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวแผนกนี้)	Use (ใช้) 1 Tank 90 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวแผนก)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank		
parking building Daiwo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (...)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอนนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off		

Kev

Night Shift Daily Checklist Date 4/2/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor
	234	238	232	(A) 46 A (B) 44 A (C) 69 A				-0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (....)Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High		21.00
Lift (ลิฟท์ผ่าน) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์ผ่าน) ตึกอนนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์สำหรับอาหาร) หน้าแผนก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวแผนกนี้)	Use (ใช้) 1 Tank 70 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวแผนก)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank		
parking building DaiwoPump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอนนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off		

Check By ตุ้ม

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor
	234	236	234	(A) 67 A (B) 66 A (C) 79 A				-0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (...)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High		00.00
Lift (ลิฟท์ผ่าน) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์ผ่าน) ตึกอนนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์สำหรับอาหาร) หน้าแผนก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวแผนกนี้)	Use (ใช้) 1 Tank 70 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวแผนก)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank		
parking building Daiwo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอนนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off		

Check By เอ๋

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor
	234	235	233	(A) 58 A (B) 42 A (C) 61 A				-0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (....)Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (....)Manual				ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High		09.00
Lift (ลิฟท์ผ่าน) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์ผ่าน) ตึกอนนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์สำหรับอาหาร) หน้าแผนก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวแผนกนี้)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวแผนก)	Use (ใช้) 1 Tank 45 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) ( ) Tank		
parking building Daiwo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (...)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (...)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (...)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอนนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off		

อาม

Morning Shift Daily Checklist Date 25/2/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	236	236	237	(A) 29 A (B) 32 A (C) 40 A			-0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			36
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	06.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหร้านคนพิน)	Use (ใช้) Tank 70 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( ) Tank ( ) Tank	
Gas (แก๊สหร้านแขก)	Use (ใช้) Tank 70 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( ) Tank ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าสิ้นบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Sup

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235	236	237	(A) 30 A (B) 32 A (C) 34 A			-0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			36
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	15.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหร้านคนพิน)	Use (ใช้) Tank 70 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) Tank ( ) Tank	
Gas (แก๊สหร้านแขก)	Use (ใช้) Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) Tank ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าสิ้นบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Ben

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	237	236	236	(A) 50 A (B) 50 A (C) 50 A			-0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			36
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาปัจจุบัน)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	10.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหร้านคนพิน)	Use (ใช้) Tank 70 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) Tank ( ) Tank	
Gas (แก๊สหร้านแขก)	Use (ใช้) Tank 90 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) Tank ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าสิ้นบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Ken

Night Shift Daily Checklist Date 25/2/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235	236	236	(A) 37 A (B) 42 A (C) 42 A			-0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			36
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	21.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหร้านคนพิน)	Use (ใช้) Tank 60 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( ) Tank ( ) Tank	
Gas (แก๊สหร้านแขก)	Use (ใช้) Tank 50 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( ) Tank ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าสิ้นบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By ong

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	237	236	236	(A) 42 A (B) 44 A (C) 44 A			-0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			36
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาปัจจุบัน)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	03.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหร้านคนพิน)	Use (ใช้) Tank 70 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( ) Tank ( ) Tank	
Gas (แก๊สหร้านแขก)	Use (ใช้) Tank 90 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( ) Tank ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าสิ้นบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

ong

Mommy

Shift Daily Checklist

Date 16/1/68

MDB IEE (แผงไฟฟ้าหลัก)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	231	235	251	(A) 12 A (B) 52 A (C) 32 A			-0.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			35
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ถังเก็บน้ำในแผงที่)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High	09:38
Lift (ลิฟท์ที่แผง) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์แผง) ตึกใหญ่	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ข้างหลัง) ตรวจสอบ	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหน้าแผงเก็บ)	Use (ใช้) Tank 45 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สตรวจสอบ)	Use (ใช้) Tank 30 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )	( ) Tank
parking building Drive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ตบนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้าหลัก)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235	234	233	(A) 48 A (B) 44 A (C) 25 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			35
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ถังเก็บน้ำในแผงที่)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High	12:30
Lift (ลิฟท์ที่แผง) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์แผง) ตึกใหญ่	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ข้างหลัง) ตรวจสอบ	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหน้าแผงเก็บ)	Use (ใช้) Tank 50 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สตรวจสอบ)	Use (ใช้) Tank 40 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )	( ) Tank
parking building Drive Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ตบนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist Aytem moot

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235	235	235	(A) 27 A (B) 45 A (C) 29 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (....)Off (.....)Manual			35
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ถังเก็บน้ำในแผงที่)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา บันทึก)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High	1300
Lift (ลิฟท์ที่แผง) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์แผง) ตึกใหญ่	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ข้างหลัง) ตรวจสอบ	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหน้าแผงเก็บ)	Use (ใช้) Tank 20 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สตรวจสอบ)	Use (ใช้) Tank 25 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )	( ) Tank
parking building Drive Pump	zone A ( )Auto ( )Off (....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto (Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ตบนี้	( ) Turn On	( ) Turn Off	14.00

Nihh

Shift Daily Checklist

Date ../../..

MDB IEE (แผงไฟฟ้าหลัก)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235	234	250	(A) 28 A (B) 23 A (C) 26 A			-0.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			35
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ถังเก็บน้ำในแผงที่)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 80%	Low	Medium	High	11:00
Lift (ลิฟท์ที่แผง) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์แผง) ตึกใหญ่	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ข้างหลัง) ตรวจสอบ	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สตรวจสอบเก็บ)	Use (ใช้) Tank 20 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สตรวจสอบ)	Use (ใช้) Tank 40 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )	( ) Tank
parking building Drive Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ตบนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By

Nihh

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้าหลัก)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	236	235	234	(A) 28 A (B) 26 A (C) 27 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			35
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ถังเก็บน้ำในแผงที่)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High	12:00
Lift (ลิฟท์ที่แผง) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์แผง) ตึกใหญ่	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ข้างหลัง) ตรวจสอบ	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สตรวจสอบเก็บ)	Use (ใช้) Tank 60 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สตรวจสอบ)	Use (ใช้) Tank 20 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )	( ) Tank
parking building Drive Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ตบนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By

Nihh

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235	235	234	(A) 29 A (B) 28 A (C) 29 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			35
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ถังเก็บน้ำในแผงที่)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา บันทึก)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High	03:00
Lift (ลิฟท์ที่แผง) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์แผง) ตึกใหญ่	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ข้างหลัง) ตรวจสอบ	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สตรวจสอบเก็บ)	Use (ใช้) Tank 45 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สตรวจสอบ)	Use (ใช้) Tank 20 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )	( ) Tank
parking building Drive Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto (Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ตบนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

เช้า

Daily Checking

Date 9/2/69

	Volt (แรงดันไฟฟ้าสามเฟสเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าสามเฟสเป็นแอมป์)	Power Factor
MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	234	235	232	(A) 2.7 A (B) 1.9 A (C) 2.5 A	1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual	6.35
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual	ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 401	Low Medium High	09:50
Lift (ลิฟท์ขนของ) IEE	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์ขนคน) ยังไม่มี	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวเซนต์	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวเซนต์)	Use (ใช้) 2 Tank 45 psi			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวหอ)	Use (ใช้) 1 Tank 20 psi			Spare (สำรอง) Tank Do not have ( ) ( ) Tank	
Parking building DaivoPump	Zone A ( ) Auto (Off (....) Manual			Spare (สำรอง) Tank Do not have ( ) ( ) Tank	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มน้ำดับเพลิง ปั๊มขึ้นโรงแรม ปั๊มลงประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	Zone B ( ) Auto (Off (....) Manual	Zone C ( ) Auto (Off (....) Manual
	ปั๊มน้ำดับเพลิง ปั๊มขึ้นโรงแรม ปั๊มลงประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปั๊มน้ำดับเพลิง ปั๊มขึ้นโรงแรม ปั๊มลงประตู	( ) Turn On (✓) Turn Off

Check By ตา

Shift Daily Checklist

	Volt (แรงดันไฟฟ้าสามเฟสเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าสามเฟสเป็นแอมป์)	Power Factor
MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	234	234	235	(A) 2.9 A (B) 2.8 A (C) 3.5 A	-.900
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual	ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low Medium High	12.50
Lift (ลิฟท์ขนของ) IEE	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์ขนคน) ยังไม่มี	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวเซนต์	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวเซนต์)	Use (ใช้) 1 Tank 10 psi			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวหอ)	Use (ใช้) 1 Tank 10 psi			Spare (สำรอง) Tank Do not have ( ) ( ) Tank	
Parking building Daivo Pump	Zone A ( ) Auto ( )Off (....) Manual			Spare (สำรอง) Tank Do not have ( ) ( ) Tank	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มน้ำดับเพลิง ปั๊มขึ้นโรงแรม ปั๊มลงประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	Zone B ( ) Auto ( )Off (....) Manual	Zone C ( ) Auto ( )Off (....) Manual
	ปั๊มน้ำดับเพลิง ปั๊มขึ้นโรงแรม ปั๊มลงประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปั๊มน้ำดับเพลิง ปั๊มขึ้นโรงแรม ปั๊มลงประตู	( ) Turn On (✓) Turn Off

Check By ตา

Shift Daily Checklist

	Volt (แรงดันไฟฟ้าสามเฟสเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าสามเฟสเป็นแอมป์)	Power Factor
MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	234	235	234	(A) 2.5 A (B) 2.5 A (C) 2.6 A	-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual	ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low Medium High	11.06
Lift (ลิฟท์ขนของ) IEE	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์ขนคน) ยังไม่มี	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวเซนต์	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวเซนต์)	Use (ใช้) 1 Tank 15 psi			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวหอ)	Use (ใช้) 1 Tank 10 psi			Spare (สำรอง) Tank Do not have ( ) ( ) Tank	
Parking building Daivo Pump	Zone A ( ) Auto ( )Off (....) Manual			Spare (สำรอง) Tank Do not have ( ) ( ) Tank	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มน้ำดับเพลิง ปั๊มขึ้นโรงแรม ปั๊มลงประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	Zone B ( ) Auto ( )Off (....) Manual	Zone C ( ) Auto ( )Off (....) Manual
	ปั๊มน้ำดับเพลิง ปั๊มขึ้นโรงแรม ปั๊มลงประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ปั๊มน้ำดับเพลิง ปั๊มขึ้นโรงแรม ปั๊มลงประตู	(✓) Turn On ( ) Turn Off

Check By ตา

ค่ำ

Shift Daily Checklist

	Volt (แรงดันไฟฟ้าสามเฟสเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าสามเฟสเป็นแอมป์)	Power Factor
MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	234	235	234	(A) 2.3 A (B) 2.9 A (C) 2.5 A	-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual	ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low Medium High	12.00
Lift (ลิฟท์ขนของ) IEE	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์ขนคน) ยังไม่มี	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวเซนต์	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวเซนต์)	Use (ใช้) 1 Tank 45 psi			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวหอ)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) Tank Do not have ( ) ( ) Tank	
Parking building Daivo Pump	Zone A ( ) Auto ( )Off (....) Manual			Spare (สำรอง) Tank Do not have ( ) ( ) Tank	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มน้ำดับเพลิง ปั๊มขึ้นโรงแรม ปั๊มลงประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	Zone B ( ) Auto ( )Off (....) Manual	Zone C ( ) Auto ( )Off (....) Manual
	ปั๊มน้ำดับเพลิง ปั๊มขึ้นโรงแรม ปั๊มลงประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ปั๊มน้ำดับเพลิง ปั๊มขึ้นโรงแรม ปั๊มลงประตู	(✓) Turn On ( ) Turn Off

Check By ตา

ดึก

Shift Daily Checklist

	Volt (แรงดันไฟฟ้าสามเฟสเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าสามเฟสเป็นแอมป์)	Power Factor
MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	235	236	235	(A) 2.8 A (B) 2.5 A (C) 2.9 A	-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual	ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 90%	Low Medium High	03:00
Lift (ลิฟท์ขนของ) IEE	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์ขนคน) ยังไม่มี	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวเซนต์	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวเซนต์)	Use (ใช้) 2 Tank 50 psi			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวหอ)	Use (ใช้) 1 Tank 45 psi			Spare (สำรอง) Tank Do not have ( ) ( ) Tank	
Parking building Daivo Pump	Zone A ( ) Auto ( )Off (....) Manual			Spare (สำรอง) Tank Do not have ( ) ( ) Tank	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มน้ำดับเพลิง ปั๊มขึ้นโรงแรม ปั๊มลงประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	Zone B ( ) Auto ( )Off (....) Manual	Zone C ( ) Auto ( )Off (....) Manual
	ปั๊มน้ำดับเพลิง ปั๊มขึ้นโรงแรม ปั๊มลงประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ปั๊มน้ำดับเพลิง ปั๊มขึ้นโรงแรม ปั๊มลงประตู	(✓) Turn On ( ) Turn Off

ตา

Shift Daily Checklist morning Date 02/09

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 395.0 | 455 | 434	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 1.0A (B) 29A (C) 30A	Power Factor 0.97
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low | Medium | High 90%	Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low | Medium | High	Time (ช่วงเวลาบันทึก) 09:30
Lift (ลิฟท์ที่เทเวท) IEE	Working ปกติ		
Lift (ลิฟท์ที่เทเวท) อีซบนี้	Working ปกติ	Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวเมน	Working ปกติ	Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวเตนทีน)	Use (ใช้) L Tank 45 psi	Spare (สำรอง) Tank Do not have ( ) ( )Tank	
Gas (แก๊สครัวเมน)	Use (ใช้) Tank 40 psi	Spare (สำรอง) Tank Do not have ( ) ( )Tank	
parking building DrivePump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2 ( ) Turn On (✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ อันนี้ ( ) Turn On ( ) Turn Off	

Afternoon

Check By ตา

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 395 | 455 | 434	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 48 (B) 45 (C) 44	Power Factor 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low | Medium | High 90%	Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low | Medium | High	Time (ช่วงเวลาบันทึก) 12:00
Lift (ลิฟท์ที่เทเวท) IEE	Working ปกติ		
Lift (ลิฟท์ที่เทเวท) อีซบนี้	Working ปกติ	Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวเมน	Working ปกติ	Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวเตนทีน)	Use (ใช้) Tank 45 psi	Spare (สำรอง) Tank Do not have ( ) ( )Tank	
Gas (แก๊สครัวเมน)	Use (ใช้) L Tank 40 psi	Spare (สำรอง) Tank Do not have ( ) ( )Tank	
parking building Drive Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2 ( ) Turn On (✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ อันนี้ ( ) Turn On (✓) Turn Off	

Afternoon

Check By ตา

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 435 | 454 | 430	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 66 (B) 45 (C) 46	Power Factor 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low | Medium | High 84%	Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low | Medium | High	Time (ช่วงเวลาบันทึก) 15:30
Lift (ลิฟท์ที่เทเวท) IEE	Working ปกติ		
Lift (ลิฟท์ที่เทเวท) อีซบนี้	Working ปกติ	Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวเมน	Working ปกติ	Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวเตนทีน)	Use (ใช้) 1 Tank 35 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank Do not have ( ) ( )Tank	
Gas (แก๊สครัวเมน)	Use (ใช้) 1 Tank 45 psi	Spare (สำรอง) 1 Tank Do not have ( ) ( )Tank	
parking building Drive Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2 ( ) Turn On (✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ อันนี้ ( ) Turn On (✓) Turn Off	

ตา

Night

Shift Daily Checklist Date.../../..

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 435 | 435 | 430	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 26A (B) 26A (C) 25A	Power Factor -0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low | Medium | High 90%	Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low | Medium | High	Time (ช่วงเวลาบันทึก) 21:00
Lift (ลิฟท์ที่เทเวท) IEE	Working ปกติ		
Lift (ลิฟท์ที่เทเวท) อีซบนี้	Working ปกติ	Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวเมน	Working ปกติ	Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวเตนทีน)	Use (ใช้) Tank psi	Spare (สำรอง) Tank Do not have ( ) ( )Tank	
Gas (แก๊สครัวเมน)	Use (ใช้) Tank psi	Spare (สำรอง) Tank Do not have ( ) ( )Tank	
parking building DrivePump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2 ( ) Turn On (✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ อันนี้ (✓) Turn On ( ) Turn Off	

ตา

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 436 | 434 | 435	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 25A (B) 25A (C) 24A	Power Factor -0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low | Medium | High 86%	Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low | Medium | High	Time (ช่วงเวลาบันทึก) 21:00
Lift (ลิฟท์ที่เทเวท) IEE	Working		
Lift (ลิฟท์ที่เทเวท) อีซบนี้	Working	Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวเมน	Working	Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวเตนทีน)	Use (ใช้) Tank 50 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank Do not have ( ) ( )Tank	
Gas (แก๊สครัวเมน)	Use (ใช้) 2 Tank 20 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank Do not have ( ) ( )Tank	
parking building Drive Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2 (✓) Turn On ( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ อันนี้ (✓) Turn On ( ) Turn Off	

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 435 | 430 | 430	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 29A (B) 25A (C) 28A	Power Factor -0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low | Medium | High	Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low | Medium | High	Time (ช่วงเวลาบันทึก) 03:00
Lift (ลิฟท์ที่เทเวท) IEE	Working ปกติ		
Lift (ลิฟท์ที่เทเวท) อีซบนี้	Working ปกติ	Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวเมน	Working ปกติ	Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวเตนทีน)	Use (ใช้) 1 Tank 25 psi	Spare (สำรอง) 1 Tank Do not have ( ) ( )Tank	
Gas (แก๊สครัวเมน)	Use (ใช้) 3 Tank 25 psi	Spare (สำรอง) 1 Tank Do not have ( ) ( )Tank	
parking building Drive Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2 (✓) Turn On ( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ อันนี้ (✓) Turn On ( ) Turn Off	

ตา

Morning

Shift Daily Checklist

Date 7/6/67

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 230 | 230 | 236			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 25 A (B) 26 A (C) 26 A					Power Factor 1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					Pressure 35
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Manual					Pressure ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low	Medium	High 90%	Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low	Medium	High			Time (ช่วงเวลา) 09:00
Lift (ลิฟท์ผ่านระบบ) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ผ่านระบบ)ตึกเบ้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวกลาง	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สครัวตลาดเช้า)	Use (ใช้) Tank 45 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )		( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวกลาง)	Use (ใช้) L Tank 20 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )		( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ( )Auto ()Off (...)Manual			Zone B ( )Auto ()Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ()Off (.....)Manual			
Lighting (ไฟส่องสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปี้อน รปภ.ประตู ( ) Turn On		(✓)Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิ้ ลอบบี้ ( ) Turn On		(✓)Turn Off			

Check By 091

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 235 | 230 | 230			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 25 A (B) 30 A (C) 26 A					Power Factor -0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					Pressure 35
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Manual					Pressure ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low	Medium	High 90%	Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low	Medium	High			Time (ช่วงเวลา) 12:00
Lift (ลิฟท์ผ่านระบบ) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ผ่านระบบ) ตึกเบ้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวกลาง	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สครัวตลาดเช้า)	Use (ใช้) Tank 45 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )		( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวกลาง)	Use (ใช้) L Tank 20 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )		( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual			
Lighting (ไฟส่องสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปี้อน รปภ.ประตู ( ) Turn On		(✓)Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิ้ ลอบบี้ ( ) Turn On		(✓)Turn Off			

Check By 091

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 230 | 230 | 231			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 18 A (B) 29 A (C) 30					Power Factor -0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Manual					Pressure 35
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Manual					Pressure ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low	Medium	High	Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low	Medium	High			Time (ช่วงเวลาบันทึก) 17:00
Lift (ลิฟท์ผ่านระบบ) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ผ่านระบบ) ตึกเบ้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวกลาง	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สครัวตลาดเช้า)	Use (ใช้) L Tank 45 psi			Spare (สำรอง) L Tank		Do not have ( )		( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวกลาง)	Use (ใช้) Tank 20 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )		( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto (✓)Off (.....)Manual			
Lighting (ไฟส่องสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปี้อน รปภ.ประตู ( ) Turn On		(✓)Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิ้ ลอบบี้ ( ) Turn On		(✓)Turn Off			

02

Night

Shift Daily Checklist

Date ... / ... / ...

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 230 | 235 | 230			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 29 A (B) 23 A (C) 20 A					Power Factor -0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					Pressure
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					Pressure
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low	Medium	High 10%	Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low	Medium	High			Time (ช่วงเวลา) 21:00
Lift (ลิฟท์ผ่านระบบ) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ผ่านระบบ) ตึกเบ้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวกลาง	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สครัวตลาดเช้า)	Use (ใช้) Tank 45 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )		( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวกลาง)	Use (ใช้) L Tank 20 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )		( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual			
Lighting (ไฟส่องสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปี้อน รปภ.ประตู (✓)Turn On		( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิ้ ลอบบี้ (✓)Turn On		( ) Turn Off			

Check By 06

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 230 | 235 | 230			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 29 A (B) 30 A (C) 29 A					Power Factor -0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					Pressure 35
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Manual					Pressure ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low	Medium	High 80%	Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low	Medium	High			Time (ช่วงเวลา) 23:00
Lift (ลิฟท์ผ่านระบบ) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ผ่านระบบ) ตึกเบ้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวกลาง	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สครัวตลาดเช้า)	Use (ใช้) Tank 45 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )		( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวกลาง)	Use (ใช้) L Tank 45 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )		( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual			
Lighting (ไฟส่องสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปี้อน รปภ.ประตู (✓)Turn On		( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิ้ ลอบบี้ (✓)Turn On		( ) Turn Off			

Check By 06

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 230 | 230 | 235			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 23 A (B) 29 A (C) 43 A					Power Factor -0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					Pressure 35
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Manual					Pressure ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low	Medium	High 90%	Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low	Medium	High			Time (ช่วงเวลาบันทึก) 02:00
Lift (ลิฟท์ผ่านระบบ) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ผ่านระบบ) ตึกเบ้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวกลาง	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สครัวตลาดเช้า)	Use (ใช้) Tank 35 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )		( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวกลาง)	Use (ใช้) L Tank 45 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )		( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual			
Lighting (ไฟส่องสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปี้อน รปภ.ประตู (✓)Turn On		( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิ้ ลอบบี้ (✓)Turn On		( ) Turn Off			

06

Morning

Shift Daily Checklist

Date 10/6/68

	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	230	236	235	(A) 2.9 A (B) 2.8 A (C) 2.7 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High	09.30
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่สอง) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่สามการ) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแดนฟิน)	Use (ใช้) Tank 45 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) Tank 40 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )	( ) Tank
parking building DaivoPump	Zone A ( )Auto ( )Off (....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรูปประดู่ ( ) Turn On		(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกล็อบบี้ ( ) Turn On		(✓) Turn Off	

Check By ดล

Afternoon

Shift Daily Checklist

	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	235	234	235	(A) 2.8 A (B) 2.5 A (C) 2.1 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High	Low	Medium	High	12.00
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่สอง) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่สามการ) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแดนฟิน)	Use (ใช้) Tank 35 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) Tank 40 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )	( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรูปประดู่ ( ) Turn On		(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกล็อบบี้ ( ) Turn On		(✓) Turn Off	

Check By ดล

After noon

Shift Daily Checklist

	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	230	235	230	(A) 2.9 A (B) 2.8 A (C) 2.3 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High	
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่สอง) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่สามการ) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแดนฟิน)	Use (ใช้) Tank 45 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) Tank 40 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )	( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรูปประดู่ ( ) Turn On		(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกล็อบบี้ ( ) Turn On		(✓) Turn Off	

ดล

Night

Shift Daily Checklist

Date.../.../...

	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	230	235	236	(A) 2.9 A (B) 2.9 A (C) 3.0 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High	08.00
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่สอง) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่สามการ) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแดนฟิน)	Use (ใช้) Tank 35 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) Tank 40 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )	( ) Tank
parking building DaivoPump	Zone A ( )Auto (Off (....)Manual			Zone B ( )Auto (Off (....)Manual		Zone C ( )Auto (Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรูปประดู่ (✓) Turn On		( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกล็อบบี้ (✓) Turn On		( ) Turn Off	

Check By

Night

Shift Daily Checklist

	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	230	230	236	(A) 2.8 A (B) 2.9 A (C) 3.0 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High	03:00
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่สอง) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่สามการ) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแดนฟิน)	Use (ใช้) Tank 50 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) Tank 40 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( )	( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรูปประดู่ (✓) Turn On		( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกล็อบบี้ (✓) Turn On		( ) Turn Off	04:00

Shift Daily Checklist

Date 1/12/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230	236	235	(A) 21 A (B) 19 A (C) 26 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90	Low	Medium	High	09.30
Lift (ลิฟท์หน้าบ้าน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ซ้าย) อีตบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สตรัวแขกหลัก)	Use (ใช้) 1	Tank 30	psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สตรัวแขก)	Use (ใช้) 2	Tank 29	psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( )	( ) Tank
parking building DaiwaPump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แรงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอีตบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	236	230	230	(A) 28 A (B) 29 A (C) 26 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 80	Low	Medium	High	12.30
Lift (ลิฟท์หน้าบ้าน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ซ้าย) อีตบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สตรัวแขกหลัก)	Use (ใช้) 1	Tank 30	psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สตรัวแขก)	Use (ใช้) 2	Tank 20	psi	Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( )	( ) Tank
parking building Daiwa Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แรงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอีตบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235	236	232	(A) 25 A (B) 22 A (C) 26 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา) ปั๊มหยุด
	Low	Medium	High 80	Low	Medium	High	14.00
Lift (ลิฟท์หน้าบ้าน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ซ้าย) อีตบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สตรัวแขกหลัก)	Use (ใช้) 1	Tank 45	psi	Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สตรัวแขก)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( )	( ) Tank
parking building Daiwa Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แรงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอีตบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Night

Shift Daily Checklist

Date.../../..

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235	230	215	(A) 25 A (B) 29 A (C) 25 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 95	Low	Medium	High	21.30
Lift (ลิฟท์หน้าบ้าน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ซ้าย) อีตบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สตรัวแขกหลัก)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง)	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สตรัวแขก)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง)	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
parking building DaiwaPump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แรงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอีตบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Night

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230	235	236	(A) 26 A (B) 25 A (C) 21 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			35
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High	Low	Medium	High	23.00
Lift (ลิฟท์หน้าบ้าน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ซ้าย) อีตบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สตรัวแขกหลัก)	Use (ใช้) 1	Tank 75	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สตรัวแขก)	Use (ใช้) 2	Tank 45	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
parking building Daiwa Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แรงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอีตบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Night

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230	225	235	(A) 26 A (B) 25 A (C) 23 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา) เติมเรียก
	Low	Medium	High 80	Low	Medium	High	05.00
Lift (ลิฟท์หน้าบ้าน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ซ้าย) อีตบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สตรัวแขกหลัก)	Use (ใช้)	Tank 60	psi	Spare (สำรอง)	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สตรัวแขก)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง)	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
parking building Daiwa Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แรงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอีตบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Night

Morning

Shift Daily Checklist

Date 24/4/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)						Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)										Power Factor	
	225		235		230		(A) 20	A (B) 22	A (C) 21	A							-0.99	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)						Pump.2(ปั๊ม.2)										Pressure	
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual						(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual										35	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)						Pump.2(ปั๊ม.2)										Pressure	
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual						(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual										2107	
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)						Heat Pump (ฮีทปั๊ม)										Time (ช่วงเวลาปกติ)	
	Low		Medium		High	961	Low		Medium		High						09.30	
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working	ปกติ																
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working	ปกติ					Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)											
Lift (ลิฟท์ขึ้นลงสาธารณะ) ครัวบน	Working	ปกติ					Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)											
Gas (แก๊สครัวแขกพักบน)	Use (ใช้)		Tank	60		psi	Spare (สำรอง)		Tank		Do not have ( )		( ) Tank					
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้)		Tank	65		psi	Spare (สำรอง)		Tank		Do not have ( )		( ) Tank					
parking building Daiwa Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual						Zone B ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual						Zone C ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual					
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดเพื่อโรงแรม ปิดบริเวณ ร.ร.ม.ประตู2		( ) Turn On		(✓) Turn Off		ปิดเพื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ ล็อบบี้		( ) Turn On		( ) Turn Off							

Check By ปกติ

After noon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)						Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)										Power Factor	
	230		235		231		(A) 12	A (B) 15	A (C) 20	A							-0.99	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)						Pump.2(ปั๊ม.2)										Pressure	
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual						(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual										35	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)						Pump.2(ปั๊ม.2)										Pressure	
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual						(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual										2107	
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)						Heat Pump (ฮีทปั๊ม)										Time (ช่วงเวลาปกติ)	
	Low		Medium		High		Low		Medium		High						12:00	
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working	ปกติ																
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working	ปกติ					Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)											
Lift (ลิฟท์ขึ้นลงสาธารณะ) ครัวบน	Working	ปกติ					Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)											
Gas (แก๊สครัวแขกพักบน)	Use (ใช้)		Tank	65		psi	Spare (สำรอง)		Tank		Do not have ( )		( ) Tank					
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้)		Tank	25		psi	Spare (สำรอง)		Tank		Do not have ( )		( ) Tank					
parking building Daiwa Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual						Zone B ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual						Zone C ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual					
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดเพื่อโรงแรม ปิดบริเวณ ร.ร.ม.ประตู2		( ) Turn On		(✓) Turn Off		ปิดเพื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ ล็อบบี้		( ) Turn On		(✓) Turn Off							

Check By ปกติ

After noon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)						Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)										Power Factor	
	220		235		230		(A) 24	A (B) 26	A (C) 28	A							-0.99	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)						Pump.2(ปั๊ม.2)										Pressure	
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual						(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual										35	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)						Pump.2(ปั๊ม.2)										Pressure	
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual						(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual										ปกติ	
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)						Heat Pump (ฮีทปั๊ม)										Time (ช่วงเวลาปกติ)	
	Low		Medium		High		Low		Medium		High						15:00	
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working	ปกติ																
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working	ปกติ					Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)											
Lift (ลิฟท์ขึ้นลงสาธารณะ) ครัวบน	Working	ปกติ					Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)											
Gas (แก๊สครัวแขกพักบน)	Use (ใช้)		Tank	50		psi	Spare (สำรอง)	1	Tank		Do not have ( )		( ) Tank					
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้)		Tank	20		psi	Spare (สำรอง)	2	Tank		Do not have ( )		( ) Tank					
parking building Daiwa Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (...) Manual						Zone B ( ) Auto ( ) Off (...) Manual						Zone C ( ) Auto ( ) Off (...) Manual					
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดเพื่อโรงแรม ปิดบริเวณ ร.ร.ม.ประตู2		( ) Turn On		(✓) Turn Off		ปิดเพื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ ล็อบบี้		( ) Turn On		( ) Turn Off							

10:00

Night

Shift Daily Checklist

Date / /

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)						Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)										Power Factor	
	230		235		232		(A) 20	A (B) 22	A (C) 26	A							-0.99	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)						Pump.2(ปั๊ม.2)										Pressure	
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual						(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual										35	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)						Pump.2(ปั๊ม.2)										Pressure	
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual						(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual										ปกติ	
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)						Heat Pump (ฮีทปั๊ม)										Time (ช่วงเวลาปกติ)	
	Low		Medium		High	90	Low		Medium		High						21:00	
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working	ปกติ																
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working	ปกติ					Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)											
Lift (ลิฟท์ขึ้นลงสาธารณะ) ครัวบน	Working	ปกติ					Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)											
Gas (แก๊สครัวแขกพักบน)	Use (ใช้)		Tank	15		psi	Spare (สำรอง)	2	Tank		Do not have ( )		( ) Tank					
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้)	2	Tank	50		psi	Spare (สำรอง)	2	Tank		Do not have ( )		( ) Tank					
parking building Daiwa Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual						Zone B ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual						Zone C ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual					
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดเพื่อโรงแรม ปิดบริเวณ ร.ร.ม.ประตู2		( ) Turn On		(✓) Turn Off		ปิดเพื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ ล็อบบี้		(✓) Turn On		( ) Turn Off							

Check By ปกติ

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)						Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)										Power Factor	
	205		225		230		(A) 25	A (B) 28	A (C) 28	A							1.00	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)						Pump.2(ปั๊ม.2)										Pressure	
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual						(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual										35	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)						Pump.2(ปั๊ม.2)										Pressure	
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual						(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual										ปกติ	
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)						Heat Pump (ฮีทปั๊ม)										Time (ช่วงเวลาปกติ)	
	Low		Medium		High	80	Low		Medium		High						23:00	
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working	ปกติ																
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working	ปกติ					Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)											
Lift (ลิฟท์ขึ้นลงสาธารณะ) ครัวบน	Working	ปกติ					Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)											
Gas (แก๊สครัวแขกพักบน)	Use (ใช้)		Tank	55		psi	Spare (สำรอง)	2	Tank		Do not have ( )		( ) Tank					
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้)		Tank	50		psi	Spare (สำรอง)	1	Tank		Do not have ( )		( ) Tank					
parking building Daiwa Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual						Zone B ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual						Zone C ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual					
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดเพื่อโรงแรม ปิดบริเวณ ร.ร.ม.ประตู2		(✓) Turn On		( ) Turn Off		ปิดเพื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ ล็อบบี้		(✓) Turn On		( ) Turn Off							

Check By ปกติ

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)						Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)										Power Factor	
	230		230		235		(A) 26	A (B) 28	A (C) 24	A							-0.99	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)						Pump.2(ปั๊ม.2)										Pressure	
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual						(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual										35	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)						Pump.2(ปั๊ม.2)										Pressure	
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual						(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual										ปกติ	
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)						Heat Pump (ฮีทปั๊ม)										Time (ช่วงเวลาปกติ)	
	Low		Medium		High		Low		Medium		High						03:00	
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working	ปกติ																
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working	ปกติ					Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)											
Lift (ลิฟท์ขึ้นลงสาธารณะ) ครัวบน	Working	ปกติ					Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)											
Gas (แก๊สครัวแขกพักบน)	Use (ใช้)	1	Tank	30		psi	Spare (สำรอง)	2	Tank		Do not have ( )		( ) Tank					
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้)	2	Tank	10		psi	Spare (สำรอง)	1	Tank		Do not have ( )		( ) Tank					
parking building Daiwa Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual						Zone B ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual						Zone C ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual					
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดเพื่อโรงแรม ปิดบริเวณ ร.ร.ม.ประตู2		(✓) Turn On		( ) Turn Off		ปิดเพื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ ล็อบบี้		(✓) Turn On		( ) Turn Off							

ปกติ

Morning Shift Daily Checklist Date 1/3/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลท์) 236.4 V | 235.3 | 233.8		Amp (กระแสไฟฟ้าที่หน่วยเป็นแอมป์) (A) 99 A (B) 99 A (C) 99 A	Power Factor 1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1) (✓)Auto (.....)Off (....)Manual		Pump 2(ปั๊ม 2) (✓)Auto (.....)Off (....)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1) (✓)Auto (....)Off (....)Manual		Pump 2(ปั๊ม 2) (✓)Auto (.....)Off (....)Manual	Pressure
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low | Medium | High 100 %		Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low | Medium | High	Time (ช่วงเวลาปั๊มทำงาน) 05:30
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ			
Lift (ลิฟท์ขนของ) ล็อบบี้	Working ปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกวิทยาศาสตร์	Working ปกติ		Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สตึกวิทยาศาสตร์)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi		Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank
Gas (แก๊สตึกวิทยาศาสตร์)	Use (ใช้) 1 Tank 30 psi		Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank
parking building DaivePump	Zone A ✓Auto ( )Off (...)Manual		Zone B ✓Auto ( )Off (....)Manual	Zone C ✓Auto ( )Off (...)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงเรียน ป้อม รปภ.ประตู 2 ( ) Turn On ✓ Turn Off		ป้ายชื่อโรงเรียนหน้าสี่แยก ( ) Turn On ✓ Turn Off	

Check By Jup

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลท์) 235.8 | 234.9 | 236.0		Amp (กระแสไฟฟ้าที่หน่วยเป็นแอมป์) (A) 77 A (B) 80 A (C) 79 A	Power Factor 0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1 (ปั๊ม 1) (✓)Auto (.....)Off (....)Manual		Pump 2(ปั๊ม 2) (✓)Auto (.....)Off (....)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1) (✓)Auto (....)Off (....)Manual		Pump 2(ปั๊ม 2) (✓)Auto (.....)Off (....)Manual	Pressure
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low | Medium | High 100 %		Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low | Medium | High	Time (ช่วงเวลาปั๊มทำงาน) 13:00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ			
Lift (ลิฟท์ขนของ) ล็อบบี้	Working ปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกวิทยาศาสตร์	Working ปกติ		Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สตึกวิทยาศาสตร์)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi		Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank
Gas (แก๊สตึกวิทยาศาสตร์)	Use (ใช้) 1 Tank 30 psi		Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank
parking building Daive Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (....)Manual		Zone B ✓Auto ( )Off (....)Manual	Zone C ✓Auto ( )Off (...)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงเรียน ป้อม รปภ.ประตู 2 ( ) Turn On ✓ Turn Off		ป้ายชื่อโรงเรียนหน้าสี่แยก ( ) Turn On ✓ Turn Off	

Check By เวฟ

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลท์) 234.0 | 233.5 | 234.1		Amp (กระแสไฟฟ้าที่หน่วยเป็นแอมป์) (A) 74 A (B) 76 A (C) 75 A	Power Factor 1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1 (ปั๊ม 1) (✓)Auto (....)Off (....)Manual		Pump 2(ปั๊ม 2) (✓)Auto (.....)Off (....)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1) (✓)Auto (....)Off (....)Manual		Pump 2(ปั๊ม 2) (✓)Auto (....)Off (....)Manual	Pressure
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low | Medium | High 100 %		Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low | Medium | High	Time (ช่วงเวลาปั๊มทำงาน) 18:00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ			
Lift (ลิฟท์ขนของ) ล็อบบี้	Working ปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกวิทยาศาสตร์	Working ปกติ		Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สตึกวิทยาศาสตร์)	Use (ใช้) 1 Tank 30 psi		Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank
Gas (แก๊สตึกวิทยาศาสตร์)	Use (ใช้) 1 Tank 30 psi		Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank
parking building Daive Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (...)Manual		Zone B ( )Auto ( )Off (....)Manual	Zone C ( )Auto ( )Off (...)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงเรียน ป้อม รปภ.ประตู 2 ( ) Turn On ✓ Turn Off		ป้ายชื่อโรงเรียนหน้าสี่แยก ✓ Turn On ( ) Turn Off	

เวฟ

Night Shift Daily Checklist Date 1/3/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลท์) 233 | 233 | 231		Amp (กระแสไฟฟ้าที่หน่วยเป็นแอมป์) (A) 79 A (B) 80 A (C) 81 A	Power Factor 1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (....)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (....)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (....)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (....)Manual	Pressure
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low | Medium | High 100 %		Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low | Medium | High	Time (ช่วงเวลาปั๊มทำงาน) 21:00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ			
Lift (ลิฟท์ขนของ) ล็อบบี้	Working ปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกวิทยาศาสตร์	Working ปกติ		Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สตึกวิทยาศาสตร์)	Use (ใช้) 1 Tank 30 psi		Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank
Gas (แก๊สตึกวิทยาศาสตร์)	Use (ใช้) 1 Tank 30 psi		Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank
parking building DaivePump	Zone A ✓Auto ( )Off (.....)Manual		Zone B ✓Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ✓Auto ( )Off (.....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงเรียน ป้อม รปภ.ประตู 2 ✓ Turn On ( ) Turn Off		ป้ายชื่อโรงเรียนหน้าสี่แยก ✓ Turn On ( ) Turn Off	

Check By ปาล์ม

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลท์) 232 | 231 | 230		Amp (กระแสไฟฟ้าที่หน่วยเป็นแอมป์) (A) 80 A (B) 81 A (C) 81 A	Power Factor 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (....)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (....)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (....)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (....)Manual	Pressure
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low | Medium | High 100 %		Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low | Medium | High	Time (ช่วงเวลาปั๊มทำงาน) 00:00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ			
Lift (ลิฟท์ขนของ) ล็อบบี้	Working ปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกวิทยาศาสตร์	Working ปกติ		Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สตึกวิทยาศาสตร์)	Use (ใช้) 1 Tank 30 psi		Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank
Gas (แก๊สตึกวิทยาศาสตร์)	Use (ใช้) 1 Tank 30 psi		Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank
parking building Daive Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (.....)Manual		Zone B ✓Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ✓Auto ( )Off (.....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงเรียน ป้อม รปภ.ประตู 2 ✓ Turn On ( ) Turn Off		ป้ายชื่อโรงเรียนหน้าสี่แยก ✓ Turn On ( ) Turn Off	

Check By ปาล์ม

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลท์) 230 | 229 | 231		Amp (กระแสไฟฟ้าที่หน่วยเป็นแอมป์) (A) 80 A (B) 80 A (C) 79 A	Power Factor 1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (....)Off (....)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (....)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (....)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (....)Manual	Pressure
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low | Medium | High 100 %		Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low | Medium | High	Time (ช่วงเวลาปั๊มทำงาน) 03:00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ			
Lift (ลิฟท์ขนของ) ล็อบบี้	Working ปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกวิทยาศาสตร์	Working ปกติ		Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สตึกวิทยาศาสตร์)	Use (ใช้) 1 Tank 30 psi		Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank
Gas (แก๊สตึกวิทยาศาสตร์)	Use (ใช้) 1 Tank 30 psi		Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank
parking building Daive Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (....)Manual		Zone B ✓Auto ( )Off (....)Manual	Zone C ✓Auto ( )Off (....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงเรียน ป้อม รปภ.ประตู 2 ✓ Turn On ( ) Turn Off		ป้ายชื่อโรงเรียนหน้าสี่แยก ✓ Turn On ( ) Turn Off	

ปาล์ม

Morning Shift Daily Checklist Date 2/3/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)						Power Factor	
	233	232	232	(A) 99A (B) 98A (C) 99A						1.00	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual						3.5	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual							
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)						Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High				08:00	
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ										
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ฝั่งบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)							
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หร้วมม	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)							
Gas (แก๊สหร้วมแดนทิน)	Use (ใช้) / Tank 50 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) / ( ) Tank					
Gas (แก๊สหร้วมแดน)	Use (ใช้) / Tank 50 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) / ( ) Tank					
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto (Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto (Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto (Off (.....)Manual					
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดไฟ รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓)Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ตอนนี้	( ) Turn On	(✓)Turn Off					

Check By อ้าย

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)						Power Factor	
	231	232	231	(A) 80 A (B) 97 A (C) 99A						0.99	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual						3.5	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual							
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)						Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High				13:00	
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ										
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ฝั่งบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)							
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หร้วมม	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)							
Gas (แก๊สหร้วมแดนทิน)	Use (ใช้) / Tank 50 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) / ( ) Tank					
Gas (แก๊สหร้วมแดน)	Use (ใช้) / Tank 50 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) / ( ) Tank					
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual					
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดไฟ รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓)Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ตอนนี้	( ) Turn On	(✓)Turn Off					

Check By เวฟ

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)						Power Factor	
	230	229	231	(A) 99A (B) 98A (C) 99A						1.00	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual						3.5	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual							
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)						Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High				18:00	
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ										
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ฝั่งบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)							
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หร้วมม	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)							
Gas (แก๊สหร้วมแดนทิน)	Use (ใช้) / Tank 50 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) / ( ) Tank					
Gas (แก๊สหร้วมแดน)	Use (ใช้) / Tank 50 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) / ( ) Tank					
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual					
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดไฟ รปภ.ประตู2	(✓)Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ตอนนี้	(✓)Turn On	( ) Turn Off					

เวฟ

Night Shift Daily Checklist Date 2/3/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)						Power Factor	
	228	229	229	(A) 80 A (B) 79 A (C) 81 A						0.99	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual						3.5	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual							
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)						Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High				21:00	
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ										
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ฝั่งบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)							
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หร้วมม	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)							
Gas (แก๊สหร้วมแดนทิน)	Use (ใช้) / Tank 40 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) / ( ) Tank					
Gas (แก๊สหร้วมแดน)	Use (ใช้) / Tank 40 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) / ( ) Tank					
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual					
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดไฟ รปภ.ประตู2	(✓)Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ตอนนี้	(✓)Turn On	( ) Turn Off					

Check By เวฟ

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)						Power Factor	
	229	230	228	(A) 77 A (B) 78 A (C) 79A						1.00	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual						3.5	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual							
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)						Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High				00:00	
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ										
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ฝั่งบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)							
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หร้วมม	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)							
Gas (แก๊สหร้วมแดนทิน)	Use (ใช้) / Tank 40 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) / ( ) Tank					
Gas (แก๊สหร้วมแดน)	Use (ใช้) / Tank 40 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) / ( ) Tank					
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual					
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดไฟ รปภ.ประตู2	(✓)Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ตอนนี้	(✓)Turn On	( ) Turn Off					

Check By ปาล์ม

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)						Power Factor	
	230	231	230	(A) 80 A (B) 81 A (C) 83A						1.00	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual						3.5	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual							
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)						Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High				03:00	
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ										
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ฝั่งบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)							
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หร้วมม	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)							
Gas (แก๊สหร้วมแดนทิน)	Use (ใช้) / Tank 40 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) / ( ) Tank					
Gas (แก๊สหร้วมแดน)	Use (ใช้) / Tank 40 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) / ( ) Tank					
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual					
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดไฟ รปภ.ประตู2	(✓)Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ตอนนี้	(✓)Turn On	( ) Turn Off					

ปาล์ม

morning Shift Daily Checklist Date 3/3/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็น โวลท์)	234	233	235	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	(A) 80 A (B) 79 A (C) 79A	Power Factor 1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)				Pump.2(ปั๊ม.2)		Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)				Pump.2(ปั๊ม.2)		Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)				Heat Pump (ฮีทปั๊ม)		Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100/.	Low	Medium	High	08:30
Lift (ลิฟท์ผ่าน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่าน) ลิฟบนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ส่งของ) ครัวผม	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวผมเข้ม)	Use (ใช้) / Tank 40 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) / ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวผม)	Use (ใช้) / Tank 40 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) / ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟบนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By ต้น

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็น โวลท์)	233	232	232	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	(A) 79 A (B) 78 A (C) 77A	Power Factor 1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)				Pump.2(ปั๊ม.2)		Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)				Pump.2(ปั๊ม.2)		Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)				Heat Pump (ฮีทปั๊ม)		Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100/.	Low	Medium	High	13:00
Lift (ลิฟท์ผ่าน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่าน) ลิฟบนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ส่งของ) ครัวผม	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวผมเข้ม)	Use (ใช้) / Tank 30 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) / ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวผม)	Use (ใช้) / Tank 30 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) / ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟบนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By ปาล์ม

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็น โวลท์)	231	230	229	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	(A) 78 A (B) 79 A (C) 80 A	Power Factor 1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)				Pump.2(ปั๊ม.2)		Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)				Pump.2(ปั๊ม.2)		Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)				Heat Pump (ฮีทปั๊ม)		Time (ช่วงเวลาปั๊มขึ้น)
	Low	Medium	High 100/.	Low	Medium	High	18:00
Lift (ลิฟท์ผ่าน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่าน) ลิฟบนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ส่งของ) ครัวผม	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวผมเข้ม)	Use (ใช้) / Tank 30 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) / ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวผม)	Use (ใช้) / Tank 30 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) / ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟบนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Night Shift Daily Checklist Date 3/3/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็น โวลท์)	229	228	230	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	(A) 76 A (B) 77 A (C) 75A	Power Factor 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)				Pump.2(ปั๊ม.2)		Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)				Pump.2(ปั๊ม.2)		Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)				Heat Pump (ฮีทปั๊ม)		Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100/.	Low	Medium	High	21:00
Lift (ลิฟท์ผ่าน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่าน) ลิฟบนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ส่งของ) ครัวผม	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวผมเข้ม)	Use (ใช้) / Tank 30 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) / ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวผม)	Use (ใช้) / Tank 30 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) / ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟบนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By ปาล์ม

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็น โวลท์)	230	231	230	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	(A) 80 A (B) 81 A (C) 81 A	Power Factor 1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)				Pump.2(ปั๊ม.2)		Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)				Pump.2(ปั๊ม.2)		Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)				Heat Pump (ฮีทปั๊ม)		Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100/.	Low	Medium	High	00:00
Lift (ลิฟท์ผ่าน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่าน) ลิฟบนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ส่งของ) ครัวผม	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวผมเข้ม)	Use (ใช้) / Tank 30 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) / ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวผม)	Use (ใช้) / Tank 30 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) / ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟบนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By ปาล์ม

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็น โวลท์)	228	229	229	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	(A) 80 A (B) 79 A (C) 79A	Power Factor 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)				Pump.2(ปั๊ม.2)		Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)				Pump.2(ปั๊ม.2)		Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)				Heat Pump (ฮีทปั๊ม)		Time (ช่วงเวลาปั๊มขึ้น)
	Low	Medium	High 100/.	Low	Medium	High	05:00
Lift (ลิฟท์ผ่าน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่าน) ลิฟบนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ส่งของ) ครัวผม	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวผมเข้ม)	Use (ใช้) / Tank 30 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) / ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวผม)	Use (ใช้) / Tank 30 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) / ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟบนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

ปาล์ม

Morning Shift Daily Checklist Date 4/3/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	226	225	227	(A) 80 A (B) 79 A (C) 78 A	1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 /.	Low	Medium	High	08:30
Lift (ลิฟท์ที่แรก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่สอง) สื่อมบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่สาม) ตึกจอดรถ	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหร้านอาหาร)	Use (ใช้) / Tank 90 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สหร้านอาหาร)	Use (ใช้) / Tank 90 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building DaiwoPump	Zone A ✓Auto (Off (.....)Manual			Zone B ✓Auto (Off (.....)Manual	Zone C ✓Auto (Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีอม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	✓Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าสื่อบมบี้	( ) Turn On	✓Turn Off	

Check By อ้วน

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	230	229	231	(A) 79 A (B) 73 A (C) 98 A	1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 /.	Low	Medium	High	13:00
Lift (ลิฟท์ที่แรก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่สอง) สื่อมบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่สาม) ตึกจอดรถ	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหร้านอาหาร)	Use (ใช้) / Tank 90 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สหร้านอาหาร)	Use (ใช้) / Tank 90 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daiwo Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ✓Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีอม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	✓Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าสื่อบมบี้	( ) Turn On	✓Turn Off	

Check By อ้อ

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	226	228	229	(A) 81 A (B) 81 A (C) 94 A	0.99
Boosters Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100 /.	Low	Medium	High	18:00
Lift (ลิฟท์ที่แรก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่สอง) สื่อมบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่สาม) ตึกจอดรถ	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหร้านอาหาร)	Use (ใช้) / Tank 90 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สหร้านอาหาร)	Use (ใช้) / Tank 90 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daiwo Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ✓Auto (Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีอม รปภ.ประตู2	✓Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าสื่อบมบี้	✓Turn On	( ) Turn Off	

อ้อ

Night Shift Daily Checklist Date 4/3/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	230	229	231	(A) 98 A (B) 95 A (C) 94 A	1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 /.	Low	Medium	High	21:00
Lift (ลิฟท์ที่แรก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่สอง) สื่อมบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่สาม) ตึกจอดรถ	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหร้านอาหาร)	Use (ใช้) / Tank 90 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สหร้านอาหาร)	Use (ใช้) / Tank 90 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building DaiwoPump	Zone A ✓Auto (Off (.....)Manual			Zone B ✓Auto (Off (.....)Manual	Zone C ✓Auto (Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีอม รปภ.ประตู2	✓Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าสื่อบมบี้	✓Turn On	( ) Turn Off	

Check By ลิ้ม

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	229	228	227	(A) 80 A (B) 76 A (C) 79 A	1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 /.	Low	Medium	High	00:00
Lift (ลิฟท์ที่แรก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่สอง) สื่อมบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่สาม) ตึกจอดรถ	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหร้านอาหาร)	Use (ใช้) / Tank 80 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สหร้านอาหาร)	Use (ใช้) / Tank 80 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daiwo Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ✓Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีอม รปภ.ประตู2	✓Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าสื่อบมบี้	✓Turn On	( ) Turn Off	

Check By ลิ้ม

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	230	229	231	(A) 99 A (B) 98 A (C) 98 A	1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100 /.	Low	Medium	High	05:00
Lift (ลิฟท์ที่แรก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่สอง) สื่อมบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่สาม) ตึกจอดรถ	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหร้านอาหาร)	Use (ใช้) / Tank 80 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สหร้านอาหาร)	Use (ใช้) / Tank 80 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daiwo Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ✓Auto (Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีอม รปภ.ประตู2	✓Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าสื่อบมบี้	✓Turn On	( ) Turn Off	

ลิ้ม

Morning Shift Daily Checklis

Date 5/3/69

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าวงจรเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าวงจรเป็นแอมป์)		Power Factor
	229	226	229	(A) 80 A (B) 79 A (C) 81 A		1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)		Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual		3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)		Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual		
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)		Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 l.	Low	Medium	High	08:30
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ					
Lift (ลิฟท์ที่แขก) อีอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)		
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)		
Gas (แก๊สครัวแขกหิน)	Use (ใช้) /	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) /	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Drive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (...)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (...)Manual	Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดอยู่ รปภ.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By ปกติ

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าวงจรเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าวงจรเป็นแอมป์)		Power Factor
	230	231	232	(A) 81 A (B) 82 A (C) 81 A		0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)		Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual		3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)		Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual		
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)		Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 l.	Low	Medium	High	13:00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ					
Lift (ลิฟท์ที่แขก) อีอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)		
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)		
Gas (แก๊สครัวแขกหิน)	Use (ใช้) /	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) /	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Drive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดอยู่ รปภ.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By เวฟ

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าวงจรเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าวงจรเป็นแอมป์)		Power Factor
	229	228	230	(A) 79 A (B) 79 A (C) 78 A		1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)		Pressure
	(✓) Auto (.....Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual		3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)		Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual		
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)		Time (ช่วงเวลาเริ่มปิด)
	Low	Medium	High 100 l.	Low	Medium	High	18:00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ					
Lift (ลิฟท์ที่แขก) อีอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)		
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)		
Gas (แก๊สครัวแขกหิน)	Use (ใช้) /	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) /	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Drive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (...)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (...)Manual	Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดอยู่ รปภ.ประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ อบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

เวฟ

Night Shift Daily Checklist

Date 5/3/69

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าวงจรเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าวงจรเป็นแอมป์)		Power Factor
	230	229	228	(A) 81 A (B) 80 A (C) 79 A		1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)		Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual		3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)		Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual		
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)		Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 l.	Low	Medium	High	21:00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ					
Lift (ลิฟท์ที่แขก) อีอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)		
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)		
Gas (แก๊สครัวแขกหิน)	Use (ใช้) /	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) /	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Drive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (...)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดอยู่ รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ อบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By ปกติ

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าวงจรเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าวงจรเป็นแอมป์)		Power Factor
	229	228	229	(A) 81 A (B) 79 A (C) 80 A		1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)		Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual		3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)		Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual		
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)		Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 l.	Low	Medium	High	00:00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ					
Lift (ลิฟท์ที่แขก) อีอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)		
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)		
Gas (แก๊สครัวแขกหิน)	Use (ใช้) /	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) /	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Drive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (...)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (...)Manual	Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดอยู่ รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ อบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By ปกติ

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าวงจรเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าวงจรเป็นแอมป์)		Power Factor
	230	229	231	(A) 79 A (B) 80 A (C) 79 A		1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)		Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual		3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)		Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual		
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)		Time (ช่วงเวลาเริ่มปิด)
	Low	Medium	High 100 l.	Low	Medium	High	05:00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ					
Lift (ลิฟท์ที่แขก) อีอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)		
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)		
Gas (แก๊สครัวแขกหิน)	Use (ใช้) /	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) /	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Drive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (...)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (...)Manual	Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดอยู่ รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ อบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

ปกติ

Morning Shift Daily Checklist Date 6/3/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)				Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)								Power Factor
	230		229	224	(A) 79A (B) 96 A (C) 75A								1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)				Pump.2(ปั๊ม 2)								Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual								3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)				Pump.2(ปั๊ม 2)								Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual								
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)				Heat Pump (ฮีทปั๊ม)								Time (ช่วงเวลา)
	Low		Medium	High (OO)	Low		Medium		High				08:30
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ												
Lift (ลิฟท์ขนของ) อีกตัว	Working ปกติ				Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)								
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรงนี้	Working ปกติ				Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)								
Gas (แก๊สตรงนี้)	Use (ใช้)	Tank	80	psi	Spare (สำรอง) 4	Tank			Do not have ( ) O ( ) Tank				
Gas (แก๊สตรงนี้)	Use (ใช้)	Tank	80	psi	Spare (สำรอง) 4	Tank			Do not have ( ) O ( ) Tank				
parking building DrivePump	Zone A (✓)Auto ( )Off ( ) Manual				Zone B (✓)Auto ( )Off ( ) Manual				Zone C (✓)Auto ( )Off ( ) Manual				
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหนึ่งโรงแรม ป้อม รปภ ประตู		(✓) Turn On	( ) Turn Off	ปั๊มหนึ่งโรงแรมหน้าลิฟต์		(✓) Turn On		( ) Turn Off				

Check By ชาย

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)				Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)								Power Factor
	231		230	229	(A) 98 A (B) 99A (C) 80A								0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)				Pump.2(ปั๊ม 2)								Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual								3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)				Pump.2(ปั๊ม 2)								Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual								
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)				Heat Pump (ฮีทปั๊ม)								Time (ช่วงเวลา)
	Low		Medium	High (OO)	Low		Medium		High				13:00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ												
Lift (ลิฟท์ขนของ) อีกตัว	Working ปกติ				Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)								
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรงนี้	Working ปกติ				Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)								
Gas (แก๊สตรงนี้)	Use (ใช้)	Tank	80	psi	Spare (สำรอง) 4	Tank			Do not have ( ) O ( ) Tank				
Gas (แก๊สตรงนี้)	Use (ใช้)	Tank	80	psi	Spare (สำรอง) 4	Tank			Do not have ( ) O ( ) Tank				
parking building DrivePump	Zone A (✓)Auto ( )Off ( ) Manual				Zone B (✓)Auto ( )Off ( ) Manual				Zone C (✓)Auto ( )Off ( ) Manual				
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหนึ่งโรงแรม ป้อม รปภ ประตู		( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปั๊มหนึ่งโรงแรมหน้าลิฟต์		( ) Turn On		(✓) Turn Off				

Check By ชาย

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)				Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)								Power Factor
	230		231	229	(A) 79A (B) 80 A (C) 81 A								1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)				Pump.2(ปั๊ม 2)								Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual								3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)				Pump.2(ปั๊ม 2)								Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual								
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)				Heat Pump (ฮีทปั๊ม)								Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low		Medium	High (OO)	Low		Medium		High				18:00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ												
Lift (ลิฟท์ขนของ) อีกตัว	Working ปกติ				Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)								
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรงนี้	Working ปกติ				Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)								
Gas (แก๊สตรงนี้)	Use (ใช้)	Tank	80	psi	Spare (สำรอง) 4	Tank			Do not have ( ) O ( ) Tank				
Gas (แก๊สตรงนี้)	Use (ใช้)	Tank	80	psi	Spare (สำรอง) 4	Tank			Do not have ( ) O ( ) Tank				
parking building DrivePump	Zone A (✓)Auto ( )Off ( ) Manual				Zone B (✓)Auto ( )Off ( ) Manual				Zone C (✓)Auto ( )Off ( ) Manual				
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหนึ่งโรงแรม ป้อม รปภ ประตู		(✓) Turn On	( ) Turn Off	ปั๊มหนึ่งโรงแรมหน้าลิฟต์		(✓) Turn On		( ) Turn Off				

Night Shift Daily Checklist Date 6/3/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)				Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)								Power Factor
	230		231	229	(A) 81 A (B) 82 A (C) 80 A								0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)				Pump.2(ปั๊ม 2)								Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual								3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)				Pump.2(ปั๊ม 2)								Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual								
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)				Heat Pump (ฮีทปั๊ม)								Time (ช่วงเวลา)
	Low		Medium	High (OO)	Low		Medium		High				21:00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ												
Lift (ลิฟท์ขนของ) อีกตัว	Working ปกติ				Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)								
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรงนี้	Working ปกติ				Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)								
Gas (แก๊สตรงนี้)	Use (ใช้)	Tank	80	psi	Spare (สำรอง) 4	Tank			Do not have ( ) O ( ) Tank				
Gas (แก๊สตรงนี้)	Use (ใช้)	Tank	80	psi	Spare (สำรอง) 4	Tank			Do not have ( ) O ( ) Tank				
parking building DrivePump	Zone A (✓)Auto ( )Off ( ) Manual				Zone B (✓)Auto ( )Off ( ) Manual				Zone C (✓)Auto ( )Off ( ) Manual				
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหนึ่งโรงแรม ป้อม รปภ ประตู		(✓) Turn On	( ) Turn Off	ปั๊มหนึ่งโรงแรมหน้าลิฟต์		(✓) Turn On		( ) Turn Off				

Check By ชาย

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)				Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)								Power Factor
	229		230	228	(A) 81 A (B) 82 A (C) 80A								1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)				Pump.2(ปั๊ม 2)								Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual								3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)				Pump.2(ปั๊ม 2)								Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual								
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)				Heat Pump (ฮีทปั๊ม)								Time (ช่วงเวลา)
	Low		Medium	High (OO)	Low		Medium		High				00:00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ												
Lift (ลิฟท์ขนของ) อีกตัว	Working ปกติ				Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)								
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรงนี้	Working ปกติ				Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)								
Gas (แก๊สตรงนี้)	Use (ใช้)	Tank	80	psi	Spare (สำรอง) 4	Tank			Do not have ( ) O ( ) Tank				
Gas (แก๊สตรงนี้)	Use (ใช้)	Tank	80	psi	Spare (สำรอง) 4	Tank			Do not have ( ) O ( ) Tank				
parking building DrivePump	Zone A (✓)Auto ( )Off ( ) Manual				Zone B (✓)Auto ( )Off ( ) Manual				Zone C (✓)Auto ( )Off ( ) Manual				
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหนึ่งโรงแรม ป้อม รปภ ประตู		(✓) Turn On	( ) Turn Off	ปั๊มหนึ่งโรงแรมหน้าลิฟต์		(✓) Turn On		( ) Turn Off				

Check By ชาย

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)				Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)								Power Factor
	231		230	229	(A) 83 A (B) 80 A (C) 79A								0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)				Pump.2(ปั๊ม 2)								Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual								3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)				Pump.2(ปั๊ม 2)								Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual								
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)				Heat Pump (ฮีทปั๊ม)								Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low		Medium	High (OO)	Low		Medium		High				05:00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ												
Lift (ลิฟท์ขนของ) อีกตัว	Working ปกติ				Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)								
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรงนี้	Working ปกติ				Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)								
Gas (แก๊สตรงนี้)	Use (ใช้)	Tank	80	psi	Spare (สำรอง) 4	Tank			Do not have ( ) O ( ) Tank				
Gas (แก๊สตรงนี้)	Use (ใช้)	Tank	80	psi	Spare (สำรอง) 4	Tank			Do not have ( ) O ( ) Tank				
parking building DrivePump	Zone A (✓)Auto ( )Off ( ) Manual				Zone B (✓)Auto ( )Off ( ) Manual				Zone C (✓)Auto ( )Off ( ) Manual				
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหนึ่งโรงแรม ป้อม รปภ ประตู		(✓) Turn On	( ) Turn Off	ปั๊มหนึ่งโรงแรมหน้าลิฟต์		(✓) Turn On		( ) Turn Off				

ชาย

Morning

Shift Daily Checklist

Date 9/3/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่หน่วยเป็น โวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	229	228	230	(A) 94A (B) 80A (C) 81 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	08:30
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ						
Gas (แก๊สครัวแถบหิน)	Use (ใช้) 1	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 4	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแถบ)	Use (ใช้) 1	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 4	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓)Auto (OFF (....)Manual			Zone B (✓)Auto (OFF (....)Manual		Zone C (✓)Auto (OFF (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าล็อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By ....

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230	231	229	(A) 80 A (B) 96 A (C) 98 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	13:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแถบหิน)	Use (ใช้) 1	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 4	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแถบ)	Use (ใช้) 1	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 4	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าล็อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By ....

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	229	228	230	(A) 94A (B) 98A (C) 80 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม.1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	18:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแถบหิน)	Use (ใช้) 1	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 4	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแถบ)	Use (ใช้) 1	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 4	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto (OFF (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าล็อบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By ....

Night

Shift Daily Checklist

Date 9/3/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	231	230	229	(A) 80 A (B) 99 A (C) 81 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High	Low	Medium	High	21:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแถบหิน)	Use (ใช้) 1	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 4	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแถบ)	Use (ใช้) 1	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 4	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto (OFF (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าล็อบบี้	(✓) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By ~~....~~ ปกติ.

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	228	230	229	(A) 98 A (B) 94 A (C) 75 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	00:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแถบหิน)	Use (ใช้) 1	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 4	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแถบ)	Use (ใช้) 1	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 4	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าล็อบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By ปกติ.

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230	229	228	(A) 95 A (B) 74 A (C) 95 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	05:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแถบหิน)	Use (ใช้) 1	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 4	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแถบ)	Use (ใช้) 1	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 4	Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto (OFF (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าล็อบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

ปกติ.

Morning

Shift Daily Checklist

Date 8/3/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230	231	229	(A) 83 A (B) 82 A (C) 81 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 ฟุต	Low	Medium	High	08:30
Lift (ลิฟท์ที่พัก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่พัก) อื่นๆ	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ล้างรถ) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเล็ก)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Drive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ อันนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By [illegible]

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	229	228	228	(A) 81 A (B) 80 A (C) 80 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 ฟุต	Low	Medium	High	13:00
Lift (ลิฟท์ที่พัก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่พัก) อื่นๆ	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ล้างรถ) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเล็ก)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Drive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ อันนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By [illegible]

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230	229	228	(A) 81 A (B) 80 A (C) 78 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100 ฟุต	Low	Medium	High	18:00
Lift (ลิฟท์ที่พัก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่พัก) อื่นๆ	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ล้างรถ) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเล็ก)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Drive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ อันนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

ต้อง

Night

Shift Daily Checklist

Date 8/3/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230	229	231	(A) 80 A (B) 81 A (C) 84 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 ฟุต	Low	Medium	High	21:00
Lift (ลิฟท์ที่พัก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่พัก) อื่นๆ	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ล้างรถ) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเล็ก)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Drive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ อันนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By [illegible]

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	229	230	231	(A) 94 A (B) 98 A (C) 94 A			0.90
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 ฟุต	Low	Medium	High	00:00
Lift (ลิฟท์ที่พัก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่พัก) อื่นๆ	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ล้างรถ) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเล็ก)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Drive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ อันนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By [illegible]

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230	231	231	(A) 83 A (B) 82 A (C) 81 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100 ฟุต	Low	Medium	High	05:00
Lift (ลิฟท์ที่พัก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่พัก) อื่นๆ	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ล้างรถ) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเล็ก)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Drive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ อันนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

ลิฟ

Morning

Shift Daily Checklist

Date 9/3/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าสามเฟสเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าสามเฟสเป็นแอมป์)			Power Factor
	229	230	228	(A) 94A (B) 95A (C) 93A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 f	Low	Medium	High	08:30
Lift (ลิฟท์ที่แขวน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ตัวรอก) อีซบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งของทาง) ตรังแมน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหล่อเลี้ยง)	Use (ใช้) 1 Tank 90 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สหล่อ 100%)	Use (ใช้) 1 Tank 90 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building DaiwoPump	Zone A (✓)Auto ( )Off (...)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดอบ รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีซบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By imv.

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าสามเฟสเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าสามเฟสเป็นแอมป์)			Power Factor
	230	229	228	(A) 96A (B) 95A (C) 94A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 f	Low	Medium	High	13:00
Lift (ลิฟท์ที่แขวน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ตัวรอก) อีซบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งของทาง) ตรังแมน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหล่อเลี้ยง)	Use (ใช้) 1 Tank 90 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สหล่อ 100%)	Use (ใช้) 1 Tank 90 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daiwo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดอบ รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีซบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By เอฟ

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าสามเฟสเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าสามเฟสเป็นแอมป์)			Power Factor
	229	228	230	(A) 94A (B) 96A (C) 95A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100 f	Low	Medium	High	18:00
Lift (ลิฟท์ที่แขวน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ตัวรอก) อีซบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งของทาง) ตรังแมน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหล่อเลี้ยง)	Use (ใช้) 1 Tank 90 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สหล่อ 100%)	Use (ใช้) 1 Tank 90 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daiwo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดอบ รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีซบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

เอฟ

Night

Shift Daily Checklist

Date 9/3/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าสามเฟสเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าสามเฟสเป็นแอมป์)			Power Factor
	229	230	228	(A) 94A (B) 95A (C) 93A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 f	Low	Medium	High	21:00
Lift (ลิฟท์ที่แขวน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ตัวรอก) อีซบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งของทาง) ตรังแมน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหล่อเลี้ยง)	Use (ใช้) 1 Tank 90 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สหล่อ 100%)	Use (ใช้) 1 Tank 90 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daiwo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดอบ รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีซบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By ลีบ

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าสามเฟสเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าสามเฟสเป็นแอมป์)			Power Factor
	230	229	228	(A) 80A (B) 81A (C) 82A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 f	Low	Medium	High	00:00
Lift (ลิฟท์ที่แขวน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ตัวรอก) อีซบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งของทาง) ตรังแมน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหล่อเลี้ยง)	Use (ใช้) 1 Tank 90 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สหล่อ 100%)	Use (ใช้) 1 Tank 90 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daiwo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดอบ รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีซบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By ลีบ

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าสามเฟสเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าสามเฟสเป็นแอมป์)			Power Factor
	228	230	229	(A) 81A (B) 82A (C) 80A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100 f	Low	Medium	High	05:00
Lift (ลิฟท์ที่แขวน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ตัวรอก) อีซบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งของทาง) ตรังแมน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหล่อเลี้ยง)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สหล่อ 100%)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daiwo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดอบ รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีซบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

ลีบ

morning

Shift Daily Checklist

Date 9/3/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230	229	228	(A) 30 A (B) 29 A (C) 31 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100↑	Low	Medium	High	08:30
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ช็อตบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ฉุกเฉิน) ครัวเรือน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวเรือน)	Use (ใช้)	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวเรือน)	Use (ใช้)	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Drive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (...)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหลื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปั๊มหลื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลงบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By อ้าน

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	229	228	229	(A) 34 A (B) 35 A (C) 33 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100↑	Low	Medium	High	13:00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ช็อตบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ฉุกเฉิน) ครัวเรือน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวเรือนหลัก)	Use (ใช้)	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวเรือน)	Use (ใช้)	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Drive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหลื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปั๊มหลื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลงบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By ต้อง

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230	229	228	(A) 35 A (B) 36 A (C) 34 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาที่เกิด)
	Low	Medium	High 100↑	Low	Medium	High	18:00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ช็อตบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ฉุกเฉิน) ครัวเรือน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวเรือนหลัก)	Use (ใช้)	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวเรือน)	Use (ใช้)	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Drive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหลื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ปั๊มหลื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลงบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

ต้อง

Night

Shift Daily Checklist

Date 9/3/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	228	229	230	(A) 31 A (B) 33 A (C) 32 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100↑	Low	Medium	High	21:00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ช็อตบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ฉุกเฉิน) ครัวเรือน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวเรือนหลัก)	Use (ใช้)	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวเรือน)	Use (ใช้)	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Drive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหลื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ปั๊มหลื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลงบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By ปาล้อม

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230	229	231	(A) 29 A (B) 30 A (C) 31 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100↑	Low	Medium	High	00:00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ช็อตบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ฉุกเฉิน) ครัวเรือน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวเรือนหลัก)	Use (ใช้)	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวเรือน)	Use (ใช้)	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Drive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหลื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ปั๊มหลื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลงบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By ปาล้อม

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	229	228	227	(A) 96 A (B) 95 A (C) 97 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาที่เกิด)
	Low	Medium	High 100↑	Low	Medium	High	05:00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ช็อตบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ฉุกเฉิน) ครัวเรือน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวเรือนหลัก)	Use (ใช้)	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวเรือน)	Use (ใช้)	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Drive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหลื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ปั๊มหลื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลงบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

ปาล้อม

Morning

Shift Daily Checklist

Date 11/3/69

MDB IEE (ตอนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)					Power Factor
	230	229	228	(A) 97A (B) 98A (C) 96A					1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)					Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100↑	Low	Medium	High			08:30
Lift (ลิฟท์ที่จอด) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ที่จอด) อื่นๆ	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สหัวแดงหิน)	Use (ใช้) 1 Tank	50	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สครัวแดง)	Use (ใช้) 1 Tank	50	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building DaivoPump	Zone A ✓Auto (OFF (...)Manual			Zone B ✓Auto (OFF (.....)Manual		Zone C ✓Auto (OFF (.....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปั๊ม รปล.ประตู?	( ) Turn On	✓Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าโซ่อมนี้	( ) Turn On	✓Turn Off			

Check By ภพ.

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตอนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)					Power Factor
	229	228	227	(A) 81A (B) 80 A (C) 84A					1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)					Pressure
	(✓)Auto (.....Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)					Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100↑	Low	Medium	High			13:00
Lift (ลิฟท์ที่จอด) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ที่จอด) อื่นๆ	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สหัวแดงหิน)	Use (ใช้) 1 Tank	50	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สครัวแดง)	Use (ใช้) 1 Tank	50	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ✓Auto ( )Off (.....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปั๊ม รปล.ประตู?	( ) Turn On	✓Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าโซ่อมนี้	( ) Turn On	✓Turn Off			

Check By ภพ

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตอนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)					Power Factor
	230	226	231	(A) 83A (B) 82 A (C) 84A					1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)					Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual					3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)					Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (....)Manual					
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)					Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100↑	Low	Medium	High			18:00
Lift (ลิฟท์ที่จอด) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ที่จอด) อื่นๆ	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สหัวแดงหิน)	Use (ใช้) 1 Tank	50	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สครัวแดง)	Use (ใช้) 1 Tank	50	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ✓Auto (OFF (...)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปั๊ม รปล.ประตู?	✓Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าโซ่อมนี้	✓Turn On	( ) Turn Off			

ภพ

Night

Shift Daily Checklist

Date 11/3/69

MDB IEE (ตอนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)					Power Factor
	229	228	227	(A) 74A (B) 73A (C) 75A					1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)					Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100↑	Low	Medium	High			21:00
Lift (ลิฟท์ที่จอด) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ที่จอด) อื่นๆ	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สหัวแดงหิน)	Use (ใช้) 1 Tank	50	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สครัวแดง)	Use (ใช้) 1 Tank	50	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building DaivoPump	Zone A ✓Auto (OFF (.....)Manual			Zone B ✓Auto (OFF (.....)Manual		Zone C ✓Auto (OFF (.....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปั๊ม รปล.ประตู?	✓Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าโซ่อมนี้	✓Turn On	( ) Turn Off			

Check By ภพ

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตอนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)					Power Factor
	230	229	228	(A) 75A (B) 76A (C) 77A					1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)					Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100↑	Low	Medium	High			00:00
Lift (ลิฟท์ที่จอด) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ที่จอด) อื่นๆ	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สหัวแดงหิน)	Use (ใช้) 1 Tank	50	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สครัวแดง)	Use (ใช้) 1 Tank	50	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building DaivoPump	Zone A ✓Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ✓Auto (OFF (.....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปั๊ม รปล.ประตู?	✓Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าโซ่อมนี้	✓Turn On	( ) Turn Off			

Check By ภพ

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตอนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)					Power Factor
	228	229	230	(A) 74A (B) 73A (C) 72A					1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump 1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)					Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100↑	Low	Medium	High			05:00
Lift (ลิฟท์ที่จอด) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ที่จอด) อื่นๆ	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สหัวแดงหิน)	Use (ใช้) 1 Tank	40	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
Gas (แก๊สครัวแดง)	Use (ใช้) 1 Tank	40	psi	Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank			
parking building Daivo Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (...)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ✓Auto (OFF (...)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปั๊ม รปล.ประตู?	✓Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าโซ่อมนี้	✓Turn On	( ) Turn Off			

ภพ

Morning Shift Daily Checklist

Date 18/3/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้าหลัก)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor
	231	230	232	(A) 94A	(B) 95A	(C) 93A		1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual				
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High		08:30
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ที่สอง) ลิ่มปั๊ม	Working ปกติ			Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวแถบหิน)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank		
parking building Daiwo Pump	Zone A ✓Auto (Off (...)Manual			Zone B ✓Auto (Off (...)Manual		Zone C ✓Auto (Off (...)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	( ) Turn On	✓Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ อบนี้	( ) Turn On	✓Turn Off		

Check By ✓

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor
	232	233	231	(A) 93A	(B) 95A	(C) 94A		0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual				
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High		13:00
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ที่สอง) ลิ่มปั๊ม	Working ปกติ			Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวแถบหิน)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank		
parking building Daiwo Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (...)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (...)Manual		Zone C ✓Auto ( )Off (...)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	( ) Turn On	✓Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ อบนี้	( ) Turn On	✓Turn Off		

Check By ✓

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor
	231	230	229	(A) 94A	(B) 95A	(C) 95A		1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual				
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลาเย็นวันนี้)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High		18:00
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ที่สอง) ลิ่มปั๊ม	Working ปกติ			Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวแถบหิน)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank		
parking building Daiwo Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (...)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (...)Manual		Zone C ✓Auto ( )Off (...)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	✓Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ อบนี้	✓Turn On	( ) Turn Off		

Check By ✓

Night Shift Daily Checklist

Date 18/3/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor
	229	228	229	(A) 91A	(B) 92A	(C) 93A		0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual				
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High		21:00
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์ที่สอง) ลิ่มปั๊ม	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวแถบหิน)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank		
parking building Daiwo Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (...)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (...)Manual		Zone C ✓Auto ( )Off (...)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	✓Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ อบนี้	✓Turn On	( ) Turn Off		

Check By ✓

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor
	228	227	226	(A) 91A	(B) 90A	(C) 89A		1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual				
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High		00:00
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์ที่สอง) ลิ่มปั๊ม	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวแถบหิน)	Use (ใช้) 1 Tank 30 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1 Tank 30 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank		
parking building Daiwo Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (...)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (...)Manual		Zone C ✓Auto ( )Off (...)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	✓Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ อบนี้	✓Turn On	( ) Turn Off		

Check By ✓

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor
	230	229	228	(A) 91A	(B) 92A	(C) 93A		0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual				
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลาเย็นวันนี้)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High		05:00
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์ที่สอง) ลิ่มปั๊ม	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวแถบหิน)	Use (ใช้) 1 Tank 30 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1 Tank 30 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank		
parking building Daiwo Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (...)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (...)Manual		Zone C ✓Auto ( )Off (...)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	✓Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ อบนี้	✓Turn On	( ) Turn Off		

✓

Morning

Shift Daily Checklist

Date 23/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)		Power Factor
	229	228	230	(A) 81 A (B) 82 A (C) 80 A		1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)		Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม 2)		Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)		Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High	08:30
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ					
Lift (ลิฟท์เขียว) ฮือบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)		
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)		
Gas (แก๊สครัวแดนกลาง)	Use (ใช้) / Tank 20 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) / Tank 20 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building DaiwaPump	Zone A ✓Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ✓Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรปภ.ประตู2	( ) Turn On	✓Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลบบี้	( ) Turn On	✓Turn Off	

Check By ภาณ.

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)		Power Factor
	230	229	231	(A) 80 A (B) 82 A (C) 81 A		0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)		Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)		Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)		Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High	13:00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ					
Lift (ลิฟท์เขียว) ฮือบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)		
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)		
Gas (แก๊สครัวแดนกลาง)	Use (ใช้) / Tank 20 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) / Tank 20 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ✓Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรปภ.ประตู2	( ) Turn On	✓Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลบบี้	( ) Turn On	✓Turn Off	

Check By ภาณ

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)		Power Factor
	230	231	233	(A) 79 A (B) 80 A (C) 81 A		0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม.2)		Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)		Pressure
	(✓)Auto ( )Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)		Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High	13:00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ					
Lift (ลิฟท์เขียว) ฮือบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)		
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)		
Gas (แก๊สครัวแดนกลาง)	Use (ใช้) / Tank 20 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) / Tank 20 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ✓Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรปภ.ประตู2	( ) Turn On	✓Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลบบี้	( ) Turn On	✓Turn Off	

ภาณ

Night

Shift Daily Checklist

Date 23/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)		Power Factor
	231	230	229	(A) 81 A (B) 82 A (C) 80 A		1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump 2(ปั๊ม 2)		Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)		Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)		Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High	21:00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ					
Lift (ลิฟท์เขียว) ฮือบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)		
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)		
Gas (แก๊สครัวแดนกลาง)	Use (ใช้) / Tank 20 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) / Tank 20 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ✓Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรปภ.ประตู2	✓Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลบบี้	✓Turn On	( ) Turn Off	

Check By ภีม

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)		Power Factor
	231	229	230	(A) 79 A (B) 78 A (C) 79 A		1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)		Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม 2)		Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)		Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High	00:00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ					
Lift (ลิฟท์เขียว) ฮือบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)		
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)		
Gas (แก๊สครัวแดนกลาง)	Use (ใช้) / Tank 20 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) / Tank 20 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ✓Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรปภ.ประตู2	✓Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลบบี้	✓Turn On	( ) Turn Off	

Check By ภีม

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)		Power Factor
	229	228	230	(A) 81 A (B) 80 A (C) 79 A		1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)		Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)		Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)		Time (ช่วงเวลาปัจจุบัน)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High	05:00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ					
Lift (ลิฟท์เขียว) ฮือบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)		
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)		
Gas (แก๊สครัวแดนกลาง)	Use (ใช้) / Tank 20 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) / Tank 20 psi			Spare (สำรอง) 4 Tank	Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ✓Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรปภ.ประตู2	✓Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลบบี้	✓Turn On	( ) Turn Off	

ภีม

Shift Daily Checklist

Date 14/3/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าทำงานเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าทำงานเป็นแอมป์)			Power Factor
	230.1V	234.9V	233.1V	(A) 16/19A (B) 18.0 A (C) 20.0 A			1.01
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High	Low	Medium	High	05:00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหัวแดงเหลือง)	Use (ใช้) 1	Tank	90 psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (0)	( ) Tank
Gas (แก๊สหัวขาว)	Use (ใช้) 3	Tank	70 psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
parking building DaiwoPump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีกใน รปภ.ประตู2	(✓)Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอบบี้	(✓)Turn On	( ) Turn Off	

Check By Thep

Shift Daily Checklist

Date 15/3/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าทำงานเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าทำงานเป็นแอมป์)			Power Factor
	234.9V	235.1V	237.9V	(A) 20.1 A (B) 19.0 A (C) 20.1 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 100%	21:00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหัวแดงเหลือง)	Use (ใช้) 1	Tank	90 psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (0)	( ) Tank
Gas (แก๊สหัวขาว)	Use (ใช้) 3	Tank	80 psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
parking building DaiwoPump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto (Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีกใน รปภ.ประตู2	(✓)Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอบบี้	(✓)Turn On	( ) Turn Off	

Check By Nare

Shift Daily Checklist

Date 16/3/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าทำงานเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าทำงานเป็นแอมป์)			Power Factor
	234.1V	234.9V	233.1V	(A) 5.9 A (B) 2.3 A (C) 5.5 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 100%	18:00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหัวแดงเหลือง)	Use (ใช้) 1	Tank	90 psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (0)	( ) Tank
Gas (แก๊สหัวขาว)	Use (ใช้) 3	Tank	70 psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
parking building Daiwo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีกใน รปภ.ประตู2	(✓)Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอบบี้	(✓)Turn On	( ) Turn Off	

Check By Nare

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าทำงานเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าทำงานเป็นแอมป์)			Power Factor
	234.9V	233.1V	234.9V	(A) 17.2 A (B) 14.0 A (C) 15.3 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาปั๊มตึก)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High 120%	18:00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหัวแดงเหลือง)	Use (ใช้) 1	Tank	90 psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (0)	( ) Tank
Gas (แก๊สหัวขาว)	Use (ใช้) 3	Tank	80 psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
parking building Daiwo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto (Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีกใน รปภ.ประตู2	(✓)Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอบบี้	(✓)Turn On	( ) Turn Off	

Wee

Shift Daily Checklist

Date 14/3/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าทำงานเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าทำงานเป็นแอมป์)			Power Factor
	234.9V	235.1V	237.9V	(A) 20.1 A (B) 19.0 A (C) 20.1 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 100%	21:00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหัวแดงเหลือง)	Use (ใช้) 1	Tank	90 psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (0)	( ) Tank
Gas (แก๊สหัวขาว)	Use (ใช้) 3	Tank	80 psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
parking building Daiwo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto (Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีกใน รปภ.ประตู2	(✓)Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอบบี้	(✓)Turn On	( ) Turn Off	

Check By Nare

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าทำงานเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าทำงานเป็นแอมป์)			Power Factor
	234.1V	234.9V	233.1V	(A) 5.9 A (B) 2.3 A (C) 5.5 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 100%	00:00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหัวแดงเหลือง)	Use (ใช้) 1	Tank	90 psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (0)	( ) Tank
Gas (แก๊สหัวขาว)	Use (ใช้) 3	Tank	80 psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
parking building Daiwo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีกใน รปภ.ประตู2	(✓)Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอบบี้	(✓)Turn On	( ) Turn Off	

Check By Palm

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าทำงานเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าทำงานเป็นแอมป์)			Power Factor
	234.9V	235.1V	235.1V	(A) 19.0 A (B) 17.9 A (C) 18.1 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			30
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาปั๊มตึก)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 100%	05:00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหัวแดงเหลือง)	Use (ใช้) 1	Tank	90 psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (0)	( ) Tank
Gas (แก๊สหัวขาว)	Use (ใช้) 3	Tank	80 psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
parking building Daiwo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto (Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีกใน รปภ.ประตู2	(✓)Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอบบี้	(✓)Turn On	( ) Turn Off	

Palm

Shift Daily Checklist

Date 15/3/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	233.1 V	235.9V	236.6V	(A) 32.1A (B) 32.0A (C) 31.1A			1.00
Booster Pump IEE (บูทเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูทเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High 100%	07:30
Lift (ลิฟท์ที่หน้า) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่หลัง) ฮือบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวเมน	Working ปกติ			Broken เสีย(.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวเตอร์เติน)	Use (ใช้) 2	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have (0)	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวเมน)	Use (ใช้) 2	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have (3)	( ) Tank
parking building DaiwoPump	Zone A ✓Auto (Off (.....)Manual			Zone B ✓Auto (Off (.....)Manual		Zone C ✓Auto (Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรถปท.ประตู	(✓)Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีจบบี้	(✓)Turn On	( ) Turn Off	

Check By Thep

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230.9V	233.1V	232.2V	(A) 30.0A (B) 29.1A (C) 30.0A			1.00
Booster Pump IEE (บูทเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูทเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 100%	13:00
Lift (ลิฟท์ที่หน้า) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่หลัง) ฮือบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวเมน	Working ปกติ			Broken เสีย(.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวเตอร์เติน)	Use (ใช้) 2	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have (0)	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวเมน)	Use (ใช้) 2	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have (3)	( ) Tank
parking building Daiwo Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ✓Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรถปท.ประตู	(✓)Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีจบบี้	(✓)Turn On	( ) Turn Off	

Check By Nave

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235.9V	234.3V	233.0V	(A) 30.9A (B) 30.0A (C) 28.1A			1.00
Booster Pump IEE (บูทเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูทเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาเริ่มที่)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 100%	13:00
Lift (ลิฟท์ที่หน้า) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่หลัง) ฮือบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวเมน	Working ปกติ			Broken เสีย(.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวเตอร์เติน)	Use (ใช้) 2	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have (0)	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวเมน)	Use (ใช้) 2	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have (3)	( ) Tank
parking building Daiwo Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ✓Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรถปท.ประตู	(✓)Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีจบบี้	(✓)Turn On	( ) Turn Off	Nave

Shift Daily Checklist

Date 15/3/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234.1 V	235.9V	236.1V	(A) 39.0A (B) 40.0A (C) 39.1A			1.00
Booster Pump IEE (บูทเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูทเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High 100%	08:00
Lift (ลิฟท์ที่หน้า) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่หลัง) ฮือบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวเมน	Working ปกติ			Broken เสีย(.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวเตอร์เติน)	Use (ใช้) 1	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have (0)	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวเมน)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have (3)	( ) Tank
parking building DaiwoPump	Zone A ✓Auto (Off (.....)Manual			Zone B ✓Auto (Off (.....)Manual		Zone C ✓Auto (Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรถปท.ประตู	(✓)Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีจบบี้	(✓)Turn On	( ) Turn Off	

Check By Nave

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	233.1V	233.0V	235.7V	(A) 40.0A (B) 40.1A (C) 39.0A			1.00
Booster Pump IEE (บูทเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูทเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 100%	00:00
Lift (ลิฟท์ที่หน้า) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่หลัง) ฮือบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวเมน	Working ปกติ			Broken เสีย(.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวเตอร์เติน)	Use (ใช้) 1	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have (0)	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวเมน)	Use (ใช้) 1	Tank 90	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have (3)	( ) Tank
parking building Daiwo Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ✓Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรถปท.ประตู	(✓)Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีจบบี้	(✓)Turn On	( ) Turn Off	

Check By Palm

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234.1 V	235.4V	234.7V	(A) 39.0A (B) 39.0A (C) 21.1 A			1.00
Booster Pump IEE (บูทเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูทเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาเริ่มที่)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 100%	09:00
Lift (ลิฟท์ที่หน้า) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่หลัง) ฮือบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวเมน	Working ปกติ			Broken เสีย(.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวเตอร์เติน)	Use (ใช้) 1	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have (0)	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวเมน)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have (3)	( ) Tank
parking building Daiwo Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ✓Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรถปท.ประตู	(✓)Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีจบบี้	(✓)Turn On	( ) Turn Off	Palm

Shift Daily Checklist

Date 16/3/69

MDB EE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	237.1 V	239.1	231.9 V	(A) 15.44 A (B) 50.89 A (C) 17.81 A			-0.99
Booster Pump EE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (. . .) Off (. . . .) Manual			(✓) Auto (. . . . .) Off (. . . .) Manual			3.0
Heat Pump EE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (. . . . .) Off (. . . .) Manual			(✓) Auto (. . . . .) Off (. . . . .) Manual			ปกติ
Water Tank EE (บริเวณถังน้ำในเทอร์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High 100 %	21:00
Lift (ลิฟท์ผู้พัก) EE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ้าพัก) ฮีทปั๊ม	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอก	Working ปกติ			Broken เสีย (. . . . .) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สล้างถ้วยกลาง)	Use (ใช้) 1	Tank 90	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 2	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
parking building DaiwoPump	Zone A (✓) Auto (Off (. . . .) Manual			Zone B (✓) Auto (Off (. . . .) Manual		Zone C (✓) Auto (Off (. . . .) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่จอดนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Ong

Shift Daily Checklist

MDB EE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	238.1 V	234.9 V	232.8 V	(A) 5.11 A (B) 49.09 A (C) 18.8 A			1.00
Booster Pump EE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (. . . .) Off (. . . .) Manual			(✓) Auto (. . . . .) Off (. . . .) Manual			3.0
Heat Pump EE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (. . . . .) Off (. . . .) Manual			(✓) Auto (. . . . .) Off (. . . . .) Manual			ปกติ
Water Tank EE (บริเวณถังน้ำในเทอร์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High 100 %	00:00
Lift (ลิฟท์ผู้พัก) EE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ้าพัก) ฮีทปั๊ม	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอก	Working ปกติ			Broken เสีย (. . . . .) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สล้างถ้วยกลาง)	Use (ใช้) 1	Tank 90	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 2	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
parking building DaiwoPump	Zone A (✓) Auto (Off (. . . .) Manual			Zone B (✓) Auto (Off (. . . .) Manual		Zone C (✓) Auto (Off (. . . .) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่จอดนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Palm

Shift Daily Checklist

MDB EE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	239.1 V	235.9 V	234.1 V	(A) 21.11 A (B) 38.8 A (C) 19.09 A			1.00
Booster Pump EE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (. . . . .) Off (. . . .) Manual			(✓) Auto (. . . . .) Off (. . . .) Manual			3.0
Heat Pump EE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (. . . . .) Off (. . . .) Manual			(✓) Auto (. . . . .) Off (. . . .) Manual			ปกติ
Water Tank EE (บริเวณถังน้ำในเทอร์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 90 %	Low	Medium	High 100 %	03:00
Lift (ลิฟท์ผู้พัก) EE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ้าพัก) ฮีทปั๊ม	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอก	Working ปกติ			Broken เสีย (. . . . .) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สล้างถ้วยกลาง)	Use (ใช้) 1	Tank 90	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 2	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
parking building DaiwoPump	Zone A (✓) Auto (Off (. . . .) Manual			Zone B (✓) Auto (Off (. . . .) Manual		Zone C (✓) Auto (Off (. . . .) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่จอดนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	Palm

Shift Daily Checklist

Date 16/3/69

MDB EE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	238.9 V	234.6 V	237.1 V	(A) 14.11 A (B) 29.89 A (C) 15.11 A			1.00
Booster Pump EE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (. . . .) Off (. . . .) Manual			(✓) Auto (. . . . .) Off (. . . .) Manual			3.0
Heat Pump EE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (. . . . .) Off (. . . .) Manual			(✓) Auto (. . . . .) Off (. . . .) Manual			ปกติ
Water Tank EE (บริเวณถังน้ำในเทอร์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90 %	Low	Medium	High 100 %	09:30
Lift (ลิฟท์ผู้พัก) EE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ้าพัก) ฮีทปั๊ม	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอก	Working ปกติ			Broken เสีย (. . . . .) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สล้างถ้วยกลาง)	Use (ใช้) 1	Tank 100	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 3	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
parking building DaiwoPump	Zone A (✓) Auto (Off (. . . .) Manual			Zone B (✓) Auto (Off (. . . .) Manual		Zone C (✓) Auto (Off (. . . .) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่จอดนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Thep

Shift Daily Checklist

MDB EE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	238.7 V	235.6 V	235.9 V	(A) 21.22 A (B) 50.90 A (C) 14.14 A			1.00
Booster Pump EE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (. . . . .) Off (. . . .) Manual			(✓) Auto (. . . . .) Off (. . . .) Manual			3.0 bar
Heat Pump EE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (. . . . .) Off (. . . .) Manual			(✓) Auto (. . . . .) Off (. . . .) Manual			ปกติ
Water Tank EE (บริเวณถังน้ำในเทอร์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90 %	Low	Medium	High 100 %	15:00
Lift (ลิฟท์ผู้พัก) EE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ้าพัก) ฮีทปั๊ม	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอก	Working ปกติ			Broken เสีย (. . . . .) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สล้างถ้วยกลาง)	Use (ใช้) 1	Tank 100	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 3	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
parking building DaiwoPump	Zone A (✓) Auto (Off (. . . .) Manual			Zone B (✓) Auto (Off (. . . .) Manual		Zone C (✓) Auto (Off (. . . .) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่จอดนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Nane

Shift Daily Checklist

MDB EE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235.4 V	235.9 V	234.1 V	(A) 23.11 A (B) 31.79 A (C) 12.11 A			0.99
Booster Pump EE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (. . . . .) Off (. . . . .) Manual			(✓) Auto (. . . Off (. . . .) Manual			3.0
Heat Pump EE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (. . . . .) Off (. . . . .) Manual			(✓) Auto (. . . . .) Off (. . . .) Manual			ปกติ
Water Tank EE (บริเวณถังน้ำในเทอร์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High 100 %	15:00
Lift (ลิฟท์ผู้พัก) EE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ้าพัก) ฮีทปั๊ม	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอก	Working ปกติ			Broken เสีย (. . . . .) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สล้างถ้วยกลาง)	Use (ใช้) 1	Tank 95	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 3	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (2)	( ) Tank
parking building DaiwoPump	Zone A (✓) Auto (Off (. . . .) Manual			Zone B (✓) Auto (Off (. . . .) Manual		Zone C (✓) Auto (Off (. . . .) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่จอดนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	Wave

Shift Daily Checklist

Date 17/3/69

MDB IEE (ตู้เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่หม้อแปลงไฟฟ้าจ่าย)			Amp (กระแสไฟฟ้าที่หม้อแปลงจ่ายเข้าตู้เมนไฟฟ้า)			Power Factor
	231.4 V	231 V	230 V	(A) 13.3A (B) 12.9A (C) 15.6A			0.99
Booster Pump IEE (ชุดเครื่องปั๊มน้ำ)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ปั๊มน้ำร้อน)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (ชุดเครื่องปั๊ม)			Heat Pump (ปั๊มน้ำร้อน)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 100%	08:30
Lift (ปั๊มน้ำชุดที่) IEE	Working ปกติ						
Lift (ปั๊มน้ำชุดที่) อื่นๆ	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ปั๊มน้ำชุดที่ 2 (ชุดสำรอง) กรณีมี	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (เครื่องดับเพลิง)	Use (ใช้) 1	Tank	95 psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have (ไม่มี)	( ) Tank
Gas (แก๊สหุงต้ม)	Use (ใช้) 2	Tank	85 psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (...)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (...)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหนีไฟ ระบบ ป้อน รปภ.ประตู2	(✓)Turn On	( ) Turn Off	ปั๊มหนีไฟระบบหม้อต้มน้ำ อบขนมปัง	(✓)Turn On	( ) Turn Off	

Check by Jab

Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตู้เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่หม้อแปลงไฟฟ้าจ่าย)			Amp (กระแสไฟฟ้าที่หม้อแปลงจ่ายเข้าตู้เมนไฟฟ้า)			Power Factor
	238.9 V	235.5V	238.7V	(A) 11.5A (B) 16.0A (C) 8.1A			1.00
Booster Pump IEE (ชุดเครื่องปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ปั๊มน้ำร้อน)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (ชุดเครื่องปั๊ม)			Heat Pump (ปั๊มน้ำร้อน)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 100%	13:00
Lift (ปั๊มน้ำชุดที่) IEE	Working ปกติ						
Lift (ปั๊มน้ำชุดที่) อื่นๆ	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ปั๊มน้ำชุดที่ 2 (ชุดสำรอง) กรณีมี	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (เครื่องดับเพลิง)	Use (ใช้) 3	Tank	90 psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have (ไม่มี)	( ) Tank
Gas (แก๊สหุงต้ม)	Use (ใช้) 2	Tank	60 psi	Spare (สำรอง) 5	Tank	Do not have (ไม่มี)	( ) Tank
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (...)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (...)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหนีไฟ ระบบ ป้อน รปภ.ประตู2	(✓)Turn On	( ) Turn Off	ปั๊มหนีไฟระบบหม้อต้มน้ำ อบขนมปัง	(✓)Turn On	( ) Turn Off	

Check By Nove

Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตู้เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่หม้อแปลงไฟฟ้าจ่าย)			Amp (กระแสไฟฟ้าที่หม้อแปลงจ่ายเข้าตู้เมนไฟฟ้า)			Power Factor
	235.9 V	231.9V	233.1V	(A) 15.9A (B) 12.1 A (C) 16.3A			1.00
Booster Pump IEE (ชุดเครื่องปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ปั๊มน้ำร้อน)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (ชุดเครื่องปั๊ม)			Heat Pump (ปั๊มน้ำร้อน)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High 100%	12:00
Lift (ปั๊มน้ำชุดที่) IEE	Working ปกติ						
Lift (ปั๊มน้ำชุดที่) อื่นๆ	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ปั๊มน้ำชุดที่ 2 (ชุดสำรอง) กรณีมี	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (เครื่องดับเพลิง)	Use (ใช้) 1	Tank	90 psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have (ไม่มี)	( ) Tank
Gas (แก๊สหุงต้ม)	Use (ใช้) 2	Tank	50 psi	Spare (สำรอง) 5	Tank	Do not have (ไม่มี)	( ) Tank
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (...)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (...)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหนีไฟ ระบบ ป้อน รปภ.ประตู2	(✓)Turn On	( ) Turn Off	ปั๊มหนีไฟระบบหม้อต้มน้ำ อบขนมปัง	(✓)Turn On	( ) Turn Off	Ong

Shift Daily Checklist

Date 17/3/69

MDB IEE (ตู้เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่หม้อแปลงไฟฟ้าจ่าย)			Amp (กระแสไฟฟ้าที่หม้อแปลงจ่ายเข้าตู้เมนไฟฟ้า)			Power Factor
	231.9V	231.1V	230.9V	(A) 21.5A (B) 33.1A (C) 69.9A			1.00
Booster Pump IEE (ชุดเครื่องปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ปั๊มน้ำร้อน)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (ชุดเครื่องปั๊ม)			Heat Pump (ปั๊มน้ำร้อน)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 100%	21:00
Lift (ปั๊มน้ำชุดที่) IEE	Working ปกติ						
Lift (ปั๊มน้ำชุดที่) อื่นๆ	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ปั๊มน้ำชุดที่ 2 (ชุดสำรอง) กรณีมี	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (เครื่องดับเพลิง)	Use (ใช้) 1	Tank	90 psi	Spare (สำรอง) 4	Tank	Do not have (ไม่มี)	( ) Tank
Gas (แก๊สหุงต้ม)	Use (ใช้) 2	Tank	60 psi	Spare (สำรอง) 5	Tank	Do not have (ไม่มี)	( ) Tank
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (...)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (...)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหนีไฟ ระบบ ป้อน รปภ.ประตู2	(✓)Turn On	( ) Turn Off	ปั๊มหนีไฟระบบหม้อต้มน้ำ อบขนมปัง	(✓)Turn On	( ) Turn Off	

Check By Nove

Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตู้เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่หม้อแปลงไฟฟ้าจ่าย)			Amp (กระแสไฟฟ้าที่หม้อแปลงจ่ายเข้าตู้เมนไฟฟ้า)			Power Factor
	235.1 V	234.1V	233.0V	(A) 15.9A (B) 12.4A (C) 15.4A			0.99
Booster Pump IEE (ชุดเครื่องปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ปั๊มน้ำร้อน)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (ชุดเครื่องปั๊ม)			Heat Pump (ปั๊มน้ำร้อน)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High 100%	00:00
Lift (ปั๊มน้ำชุดที่) IEE	Working ปกติ						
Lift (ปั๊มน้ำชุดที่) อื่นๆ	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ปั๊มน้ำชุดที่ 2 (ชุดสำรอง) กรณีมี	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (เครื่องดับเพลิง)	Use (ใช้) 1	Tank	90 psi	Spare (สำรอง) 4	Tank	Do not have (ไม่มี)	( ) Tank
Gas (แก๊สหุงต้ม)	Use (ใช้) 2	Tank	80 psi	Spare (สำรอง) 5	Tank	Do not have (ไม่มี)	( ) Tank
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (...)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (...)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหนีไฟ ระบบ ป้อน รปภ.ประตู2	(✓)Turn On	( ) Turn Off	ปั๊มหนีไฟระบบหม้อต้มน้ำ อบขนมปัง	(✓)Turn On	( ) Turn Off	

Check By Palm

Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตู้เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่หม้อแปลงไฟฟ้าจ่าย)			Amp (กระแสไฟฟ้าที่หม้อแปลงจ่ายเข้าตู้เมนไฟฟ้า)			Power Factor
	234V	233.5V	233.0V	(A) 11.1A (B) 15.9A (C) 18.1A			1.00
Booster Pump IEE (ชุดเครื่องปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ปั๊มน้ำร้อน)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (...)Off (...)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (ชุดเครื่องปั๊ม)			Heat Pump (ปั๊มน้ำร้อน)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 100%	09:00
Lift (ปั๊มน้ำชุดที่) IEE	Working ปกติ						
Lift (ปั๊มน้ำชุดที่) อื่นๆ	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ปั๊มน้ำชุดที่ 2 (ชุดสำรอง) กรณีมี	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (เครื่องดับเพลิง)	Use (ใช้) 1	Tank	90 psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have (ไม่มี)	( ) Tank
Gas (แก๊สหุงต้ม)	Use (ใช้) 2	Tank	90 psi	Spare (สำรอง) 5	Tank	Do not have (ไม่มี)	( ) Tank
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (...)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (...)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหนีไฟ ระบบ ป้อน รปภ.ประตู2	(✓)Turn On	( ) Turn Off	ปั๊มหนีไฟระบบหม้อต้มน้ำ อบขนมปัง	(✓)Turn On	( ) Turn Off	

Palm

Shift Daily Checklist

Date 12/1/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าสามเฟส)			Amp (กระแสไฟฟ้าสามเฟส)			Power Factor
	238.1 V	238.9 V	237.7 V	(A) 31.0 A (B) 33.1 A (C) 34.0 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual			5.00
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High 100%	08:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์พนักงาน) อื่อบนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวเหนือ	Working ปกติ			Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหน้าแถบเหนือ)	Use (ใช้) 1	Tank 75	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวเหนือ)	Use (ใช้) 3	Tank 90	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (0)	( ) Tank
parking building DaiwoPump	Zone A (✓) Auto (Off (...) Manual			Zone B (✓) Auto (Off (...) Manual		Zone C (✓) Auto (Off (...) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อย รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟอบนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Thep

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าสามเฟสเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	231.9 V	235.1 V	233.3 V	(A) 34.4 A (B) 31.7 A (C) 32.1 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual			5.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 100%	13:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์พนักงาน) อื่อบนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวเหนือ	Working ปกติ			Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหน้าแถบเหนือ)	Use (ใช้) 1	Tank 75	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวเหนือ)	Use (ใช้) 5	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 5	Tank	Do not have (0)	( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓) Auto ( )Off (...) Manual			Zone B (✓) Auto ( )Off (...) Manual		Zone C (✓) Auto ( )Off (...) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อย รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟอบนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Wave

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าสามเฟสเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	231.9 V	233.1 V	235.4 V	(A) 33.6 A (B) 30.9 A (C) 31.6 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual			5.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 100%	18:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์พนักงาน) อื่อบนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวเหนือ	Working ปกติ			Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหน้าแถบเหนือ)	Use (ใช้) 1	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 4	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวเหนือ)	Use (ใช้) 5	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 5	Tank	Do not have (0)	( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓) Auto ( )Off (...) Manual			Zone B (✓) Auto ( )Off (...) Manual		Zone C (✓) Auto ( )Off (...) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อย รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟอบนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	Wave

Shift Daily Checklist

Date .../.../...

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าสามเฟสเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	231.0 V	235.8 V	231.0 V	(A) 31.0 A (B) 30.0 A (C) 33.0 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual			5.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 100%	21:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์พนักงาน) อื่อบนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวเหนือ	Working ปกติ			Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหน้าแถบเหนือ)	Use (ใช้) 1	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวเหนือ)	Use (ใช้) 5	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 5	Tank	Do not have (0)	( ) Tank
parking building DaivoPump	Zone A (✓) Auto ( )Off (...) Manual			Zone B (✓) Auto ( )Off (...) Manual		Zone C (✓) Auto ( )Off (...) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อย รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟอบนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Ong

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าสามเฟสเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234.9 V	231.1 V	238.2 V	(A) 31.4 A (B) 30.1 A (C) 32.4 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual			5.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 100%	00:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์พนักงาน) อื่อบนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวเหนือ	Working ปกติ			Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหน้าแถบเหนือ)	Use (ใช้) 1	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 4	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวเหนือ)	Use (ใช้) 5	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 5	Tank	Do not have (0)	( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓) Auto ( )Off (...) Manual			Zone B (✓) Auto ( )Off (...) Manual		Zone C (✓) Auto ( )Off (...) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อย รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟอบนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Alip

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าสามเฟสเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	239.1 V	234.1 V	231.0 V	(A) 31.4 A (B) 32.3 A (C) 30.4 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual			5.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High 100%	05:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์พนักงาน) อื่อบนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวเหนือ	Working ปกติ			Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหน้าแถบเหนือ)	Use (ใช้) 1	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวเหนือ)	Use (ใช้) 5	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 5	Tank	Do not have (0)	( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓) Auto ( )Off (...) Manual			Zone B (✓) Auto ( )Off (...) Manual		Zone C (✓) Auto ( )Off (...) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อย รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟอบนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	Palm

Shift Daily Checklist

Date 19/3/69

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	236.1V	231.9V	231.9V	(A) 33.8 A (B) 35.2 A (C) 40.0 A			-0.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม 2)			Pressure
	[✓]Auto (.....)Off (.....)Manual			[✓]Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	[✓]Auto (.....)Off (.....)Manual			[✓]Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิดไฟ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 100%	05:30
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย [ ] Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หรัวหมน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหรัวแถกหิน)	Use (ใช้) 1	Tank 65	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
Gas (แก๊สหรัวหมน)	Use (ใช้) 3	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (0)	( ) Tank
parking building DaivoPump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู?	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าโซ้ ลบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Jab

Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	239.9V	239.4V	239.6V	(A) 31.1 A (B) 33.0 A (C) 34.8A			-0.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	[✓]Auto (.....)Off (.....)Manual			[✓]Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	[✓]Auto (.....)Off (.....)Manual			[✓]Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิดไฟ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 100%	13:00
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย [ ] Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หรัวหมน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหรัวแถกหิน)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
Gas (แก๊สหรัวหมน)	Use (ใช้) 3	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (0)	( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู?	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าโซ้ ลบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Ong

Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	238.9V	235.4V	239.2V	(A) 33.9A (B) 35.2A (C) 39.8A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิดไฟ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 100%	15:00
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หรัวหมน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหรัวแถกหิน)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
Gas (แก๊สหรัวหมน)	Use (ใช้) 3	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (0)	( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู?	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าโซ้ ลบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	Nave

Shift Daily Checklist

Date 19/3/69

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235.1V	233.1V	234.1V	(A) 40.1 A (B) 39.0 A (C) 40.1 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิดไฟ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 100%	21:30
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หรัวหมน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหรัวแถกหิน)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
Gas (แก๊สหรัวหมน)	Use (ใช้) 2	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (0)	( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู?	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าโซ้ ลบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Wave

Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235.1V	234.9V	230.0V	(A) 32.0 A (B) 33.8 A (C) 34.4 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิดไฟ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High 100%	00:00
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หรัวหมน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหรัวแถกหิน)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
Gas (แก๊สหรัวหมน)	Use (ใช้) 2	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (0)	( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู?	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าโซ้ ลบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Alip

Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234.2V	235.4V	235.5V	(A) 34.1 A (B) 37.0 A (C) 40.0 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิดไฟ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 100%	05:00
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่านฯ) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หรัวหมน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหรัวแถกหิน)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
Gas (แก๊สหรัวหมน)	Use (ใช้) 1	Tank 55	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (0)	( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู?	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าโซ้ ลบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	Palm

Shift Daily Checklist

Date 10/3/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)					Power Factor
	234.5V	234.9V	234.1V	(A) 59.1A (B) 60.0A (C) 41.6A					1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓) Auto (...) Off (.....) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual					3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual					ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)					Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 100%			09:00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ขนของ) ฮือบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ขนส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สเครื่องแลกเงิน)	Use (ใช้) 1	Tank	50	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have ( )	( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 2	Tank	20	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have ( )	( ) Tank	
parking building DaiwoPump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (...) Manual				Zone B (✓) Auto ( ) Off (...) Manual		Zone C (✓) Auto ( ) Off (...) Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	บ้านชื่อโรงแรม ป๊อบ รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	บ้านชื่อโรงแรมนาโอ้ ฮือบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off			

Check By Thep

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)					Power Factor
	234.9V	235.1V	234.1V	(A) 51.8A (B) 60.0A (C) 41.6A					1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual					3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual					ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)					Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 100%			13:00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ขนของ) ฮือบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ขนส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สเครื่องแลกเงิน)	Use (ใช้) 1	Tank	50	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have ( )	( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 2	Tank	25	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have ( )	( ) Tank	
parking building Daiwo Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (...) Manual				Zone B (✓) Auto ( ) Off (...) Manual		Zone C (✓) Auto ( ) Off (...) Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	บ้านชื่อโรงแรม ป๊อบ รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	บ้านชื่อโรงแรมนาโอ้ ฮือบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off			

Check By Ong

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)					Power Factor
	232.9V	233.1V	232.3V	(A) 41.1A (B) 49.7A (C) 31.0A					1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual					3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual					ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)					Time (ช่วงเวลาปั๊มขึ้น)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High 0%			08:00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ขนของ) ฮือบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ขนส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สเครื่องแลกเงิน)	Use (ใช้) 1	Tank	50	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have ( )	( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 2	Tank	25	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have ( )	( ) Tank	
parking building Daiwo Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (...) Manual				Zone B (✓) Auto ( ) Off (...) Manual		Zone C (✓) Auto ( ) Off (...) Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	บ้านชื่อโรงแรม ป๊อบ รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	บ้านชื่อโรงแรมนาโอ้ ฮือบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off			

Ong

Shift Daily Checklist

Date 10/3/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)					Power Factor
	234.9V	235.1V	234.9V	(A) 51.0A (B) 60.0A (C) 41.6A					-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual					3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual					ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)					Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High 100%			21:00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ขนของ) ฮือบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ขนส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สเครื่องแลกเงิน)	Use (ใช้) 1	Tank	50	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have ( )	( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 2	Tank	25	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have ( )	( ) Tank	
parking building DaiwoPump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (...) Manual				Zone B (✓) Auto ( ) Off (...) Manual		Zone C (✓) Auto ( ) Off (...) Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	บ้านชื่อโรงแรม ป๊อบ รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	บ้านชื่อโรงแรมนาโอ้ ฮือบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn ON			

Check By Ong

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)					Power Factor
	234.9V	235.1V	234.0V	(A) 51.0A (B) 60.0A (C) 41.0A					-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (...) Manual					3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (...) Manual					ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)					Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High 100%			00:00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ขนของ) ฮือบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ขนส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สเครื่องแลกเงิน)	Use (ใช้) 1	Tank	90	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have ( )	( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 2	Tank	25	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have ( )	( ) Tank	
parking building Daiwo Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual				Zone B (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual		Zone C (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	บ้านชื่อโรงแรม ป๊อบ รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	บ้านชื่อโรงแรมนาโอ้ ฮือบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off			

Check By Palm

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)					Power Factor
	235V	235.1V	236.3V	(A) 53.9A (B) 61.1A (C) 50.0A					-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual					3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual					ปกติ
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)					Time (ช่วงเวลาปั๊มขึ้น)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 100%			05:00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์ขนของ) ฮือบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ขนส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สเครื่องแลกเงิน)	Use (ใช้) 1	Tank	50	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have ( )	( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 2	Tank	25	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have ( )	( ) Tank	
parking building Daiwo Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual				Zone B (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual		Zone C (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	บ้านชื่อโรงแรม ป๊อบ รปภ.ประตู2	( ) Turn On	( ) Turn Off	บ้านชื่อโรงแรมนาโอ้ ฮือบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off			

Palm

Shift Daily Checklist

Date 11/3/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	238.1 V	239.3 V	238.1 V	(A) 78.6 A (B) 80.1 A (C) 76.1 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			0.91
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 40%	Low	Medium	High 100%	08:00
Lift (ลิฟท์หน้า) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์หน้า) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ด้านหลัง) ตรวจสอบ	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สตรวจสอบ)	Use (ใช้) 1	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สตรวจสอบ)	Use (ใช้) 2	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓) Auto (...) Off (...) Manual			Zone B (✓) Auto (...) Off (...) Manual		Zone C (✓) Auto (...) Off (...) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	บ้านชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	บ้านชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ล็อบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Thep

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	238.9 V	238.1 V	238.3 V	(A) 78.8 A (B) 82.9 A (C) 80.0 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (.....) Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 100%	13:00
Lift (ลิฟท์หน้า) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์หน้า) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ด้านหลัง) ตรวจสอบ	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สตรวจสอบ)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
Gas (แก๊สตรวจสอบ)	Use (ใช้) 2	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (...) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off (...) Manual		Zone C (✓) Auto ( ) Off (...) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	บ้านชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	บ้านชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ล็อบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Ong

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234.0 V	234.9 V	233.8 V	(A) 82.0 A (B) 82.4 A (C) 80.1 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา) บันทึก(1)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 100%	13:00
Lift (ลิฟท์หน้า) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์หน้า) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ด้านหลัง) ตรวจสอบ	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สตรวจสอบ)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
Gas (แก๊สตรวจสอบ)	Use (ใช้) 2	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (...) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off (...) Manual		Zone C (✓) Auto ( ) Off (...) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	บ้านชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	บ้านชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ล็อบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	Ong

Shift Daily Checklist

Date 11/3/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234.5 V	233.4 V	234.4 V	(A) 80.1 A (B) 82.8 A (C) 80.8 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 100%	21:00
Lift (ลิฟท์หน้า) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์หน้า) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ด้านหลัง) ตรวจสอบ	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สตรวจสอบ)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
Gas (แก๊สตรวจสอบ)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓) Auto (...) Off (...) Manual			Zone B (✓) Auto (...) Off (...) Manual		Zone C (✓) Auto (...) Off (...) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	บ้านชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	บ้านชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ล็อบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Ong

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234.9 V	234.7 V	233 V	(A) 81.1 A (B) 82.0 A (C) 80.2 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 100%	22:00
Lift (ลิฟท์หน้า) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์หน้า) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ด้านหลัง) ตรวจสอบ	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สตรวจสอบ)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
Gas (แก๊สตรวจสอบ)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (...) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off (...) Manual		Zone C (✓) Auto ( ) Off (...) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	บ้านชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	บ้านชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ล็อบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Palm

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	231.0 V	232.1 V	235.0 V	(A) 81.9 A (B) 81.1 A (C) 80.9 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...) Off (...) Manual			(✓) Auto (...) Off (...) Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา) บันทึก(1)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 100%	08:00
Lift (ลิฟท์หน้า) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์หน้า) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ด้านหลัง) ตรวจสอบ	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สตรวจสอบ)	Use (ใช้) 1	Tank 55	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
Gas (แก๊สตรวจสอบ)	Use (ใช้) 2	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (...) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off (...) Manual		Zone C (✓) Auto ( ) Off (...) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	บ้านชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	บ้านชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ล็อบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	Palm

Morning

Shift Daily Checklist

Date 22/3/69

MDB IEE (ตอนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230	229	231	(A) 31 A (B) 30 A (C) 29 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	08:30
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวบนเก่า)	Use (ใช้) 1 Tank	30	psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1 Tank	30	psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Drive Pump	Zone A (✓) Auto (.) Off (....) Manual			Zone B (✓) Auto (.) Off (....) Manual		Zone C (✓) Auto (.) Off (....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีบนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By [illegible]

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตอนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	229	227	226	(A) 29 A (B) 28 A (C) 29 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	13:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวบนเก่า)	Use (ใช้) 1 Tank	30	psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1 Tank	30	psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Drive Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (....) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off (....) Manual		Zone C (✓) Auto ( ) Off (....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีบนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By [illegible]

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตอนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230	232	231	(A) 30 A (B) 29 A (C) 28 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา) ปัจจุบัน
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	18:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวบนเก่า)	Use (ใช้) 1 Tank	30	psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1 Tank	30	psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Drive Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (....) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off (....) Manual		Zone C (✓) Auto ( ) Off (....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีบนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Night

Shift Daily Checklist

Date 22/3/69

MDB IEE (ตอนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	229	230	229	(A) 31 A (B) 30 A (C) 29 A			0.95
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	21:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวบนเก่า)	Use (ใช้) 1 Tank	30	psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1 Tank	30	psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Drive Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (....) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off (....) Manual		Zone C (✓) Auto ( ) Off (....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีบนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By [illegible]

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตอนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	231	230	232	(A) 30 A (B) 31 A (C) 30 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	00:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวบนเก่า)	Use (ใช้) 1 Tank	30	psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1 Tank	30	psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Drive Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (....) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off (....) Manual		Zone C (✓) Auto ( ) Off (....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีบนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By [illegible]

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตอนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	229	228	226	(A) 29 A (B) 30 A (C) 28 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา) ปัจจุบัน
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	05:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวบนเก่า)	Use (ใช้) 1 Tank	30	psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 1 Tank	30	psi	Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Drive Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (....) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off (....) Manual		Zone C (✓) Auto ( ) Off (....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีบนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

[illegible]

Morning

Shift Daily Checklist

Date 23/3/69

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 230 / 229 / 229	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 87 A (B) 80 A (C) 80 A		Power Factor 1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.2(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump 2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump 2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		Pressure
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low / Medium / High 100 %	Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low / Medium / High		Time (ช่วงเวลา) 08:30
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ			
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ	Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)		
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ	Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)		
Gas (แก๊สครัวแขกเสีย)	Use (ใช้) / Tank 20 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) / Tank 20 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม ปก ประตู2 ( ) Turn On (✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่ ตึกบี ( ) Turn On (✓) Turn Off		

Check By ตั๊ก

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 229 / 228 / 228	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 81 A (B) 72 A (C) 73A		Power Factor 1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump 2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		Pressure
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low / Medium / High 100 %	Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low / Medium / High		Time (ช่วงเวลา) 13:00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ			
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ	Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)		
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ	Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)		
Gas (แก๊สครัวแขกเสีย)	Use (ใช้) / Tank 20 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) / Tank 20 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม ปก ประตู2 ( ) Turn On (✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่ ตึกบี ( ) Turn On (✓) Turn Off		

Check By ตั๊ก

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 230 / 231 / 229	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 95 A (B) 93 A (C) 94 A		Power Factor 1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		Pressure
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low / Medium / High 100 %	Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low / Medium / High		Time (ช่วงเวลา) นำที่ก 18:00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ			
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ	Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)		
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ	Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)		
Gas (แก๊สครัวแขกเสีย)	Use (ใช้) / Tank 20 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) / Tank 20 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม ปก ประตู2 (✓) Turn On ( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่ ตึกบี (✓) Turn On ( ) Turn Off		

เอม

Night

Shift Daily Checklist

Date 23/3/69

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 229 / 230 / 228	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 91 A (B) 90 A (C) 89 A		Power Factor 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		Pressure
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low / Medium / High 100 %	Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low / Medium / High		Time (ช่วงเวลา) 21:00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ			
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ	Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)		
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ	Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)		
Gas (แก๊สครัวแขกเสีย)	Use (ใช้) / Tank 20 psi	Spare (สำรอง) 0 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) / Tank 20 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม ปก ประตู2 (✓) Turn On ( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่ ตึกบี (✓) Turn On ( ) Turn Off		

Check By ปาล์ม

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 230 / 229 / 231	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 94 A (B) 93 A (C) 85A		Power Factor 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		Pressure
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low / Medium / High 100 %	Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low / Medium / High		Time (ช่วงเวลา) 00.00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ			
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ	Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)		
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ	Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)		
Gas (แก๊สครัวแขกเสีย)	Use (ใช้) / Tank 20 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) / Tank 20 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม ปก ประตู2 (✓) Turn On ( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่ ตึกบี (✓) Turn On ( ) Turn Off		

Check By ปาล์ม

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 229 / 228 / 230	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 98 A (B) 80 A (C) 79A		Power Factor 1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		Pressure
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low / Medium / High 100 %	Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low / Medium / High		Time (ช่วงเวลา) นำที่ก 05:00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ			
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ล็อบบี้	Working ปกติ	Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)		
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ	Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)		
Gas (แก๊สครัวแขกเสีย)	Use (ใช้) / Tank 20 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) / Tank 20 psi	Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม ปก ประตู2 (✓) Turn On ( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่ ตึกบี (✓) Turn On ( ) Turn Off		

ปาล์ม.

Night

Shift Daily Checklist

MDB EEE (ตู้เมน)	Volt (แรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสกับเฟส)				Amp (กระแสไฟฟ้าของแต่ละเฟส)				Power Factor
	๔๐๐	๒๒๑	๒๒๘	๒๒๙	(A) ๒๕๖	(B) ๒๖๕	(C) ๒๖๙		๑.๐๐
Booster Pump EEE (ตู้ปั๊มน้ำ)	Pump.1(ปั๊ม 1)				Pump.2(ปั๊ม 2)				Pressure
	(✓) Auto ( ) ....JOF ( ) ....Manual				(✓) Auto ( ) ....JOF ( ) ....Manual				๓.๕
Heat Pump EEE (ตู้ฮีท)	Booster Pump (ปั๊มบูสเตอร์)				Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Pressure
	Low	Medium	High ๑๐๐ ft		Low	Medium	High		๓.๕
Water Tank EEE (ตู้ถังน้ำ)	(✓) Auto ( ) ....JOF ( ) ....Manual				(✓) Auto ( ) ....JOF ( ) ....Manual				Time (ตั้งเวลา)
	Pump.1(ปั๊ม 1)				Pump.2(ปั๊ม 2)				๐๘:๓๐
	Low	Tank	๙๐	psi	Low	Tank	๙๐	psi	Pressure
	Spare (สำรอง)	1	Tank		Spare (สำรอง)	2	Tank		๓.๕
	Broken (เสีย)	( ) Remark (หมายเหตุ)			Broken (เสีย)	( ) Remark (หมายเหตุ)			Time (ตั้งเวลา)
	Do not have	( )	1	Tank	Do not have	( )	2	Tank	๑๓:๐๐
Gas (แก๊สหุงต้ม)	Use (ใช้)	1	Tank		Use (ใช้)	1	Tank		
	Zone A (โซน A)	( ) Auto (JOF ( ) ....Manual			Zone B (โซน B)	( ) Auto (JOF ( ) ....Manual			
parking building Dave Pump	ปั๊มจัดจอดรถ	( ) Turn On	(✓) Turn Off		ปั๊มจัดจอดรถ	( ) Turn On	(✓) Turn Off		
Lighting (ไฟฟ้าแสงสว่าง)	ปั๊มจัดจอดรถ	( ) Turn On	(✓) Turn Off		ปั๊มจัดจอดรถ	( ) Turn On	(✓) Turn Off		

Check By

Morning Shift Daily Checklist Date 25/3/69

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 230 | 232 | 231		Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 71 A (B) 80 A (C) 42 A	Power Factor 1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		Pump 2(ปั๊ม 2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		Pump 2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low | Medium | High 100 /.		Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low | Medium | High	Time (ช่วงเวลา) 08:30
Lift (ลิฟท์เสาย) IEE	Working ปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์เขย) อื่อยบี้	Working ปกติ		Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแมน	Working ปกติ		Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวแดงเงิน)	Use (ใช้) | Tank 90 psi		Spare (สำรอง) | Tank | Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแดง)	Use (ใช้) | Tank 90 psi		Spare (สำรอง) | Tank | Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A ✓ Auto ( )Off (.....)Manual		Zone B ✓ Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ✓ Auto ( )Off (.....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อย รปภ.ประตู2 ( ) Turn On ✓ Turn Off		ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีอยบี้ ( ) Turn On ✓ Turn Off	

Check By ต้าย

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 229 | 227 | 228		Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 66 A (B) 70 A (C) 71 A	Power Factor 1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Manual	Pressure
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low | Medium | High 100 /.		Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low | Medium | High	Time (ช่วงเวลา) 13:00
Lift (ลิฟท์เสาย) IEE	Working ปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์เขย) อื่อยบี้	Working ปกติ		Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแมน	Working ปกติ		Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวแดงเงิน)	Use (ใช้) | Tank 90 psi		Spare (สำรอง) | Tank | Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแดง)	Use (ใช้) | Tank 90 psi		Spare (สำรอง) | Tank | Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ✓ Auto ( )Off (.....)Manual		Zone B ✓ Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ✓ Auto ( )Off (.....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อย รปภ.ประตู2 ( ) Turn On ✓ Turn Off		ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีอยบี้ ( ) Turn On ✓ Turn Off	

Check By ปาล์ม

Afternoon Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 230 | 231 | 230		Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 81 A (B) 92 A (C) 90 A	Power Factor 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Manual	Pressure
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low | Medium | High 100 /.		Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low	Time (ช่วงเวลา) บันทึก) 18:00
Lift (ลิฟท์เสาย) IEE	Working ปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์เขย) อื่อยบี้	Working ปกติ		Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแมน	Working ปกติ		Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวแดงเงิน)	Use (ใช้) | Tank 90 psi		Spare (สำรอง) | Tank | Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแดง)	Use (ใช้) | Tank 90 psi		Spare (สำรอง) | Tank | Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ✓ Auto ( )Off (.....)Manual		Zone B ✓ Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ✓ Auto ( )Off (.....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อย รปภ.ประตู2 ✓ Turn On ( ) Turn Off		ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีอยบี้ ✓ Turn On ( ) Turn Off	

ปาล์ม

Night Shift Daily Checklist Date 25/3/69

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 230 | 229 | 231		Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 81 A (B) 80 A (C) 94 A	Power Factor 1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low | Medium | High 100 /.		Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low | Medium | High	Time (ช่วงเวลา) 21:00
Lift (ลิฟท์เสาย) IEE	Working ปกติ			
Lift (ลิฟท์เขย) อื่อยบี้	Working ปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแมน	Working ปกติ		Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวแดงเงิน)	Use (ใช้) | Tank 90 psi		Spare (สำรอง) | Tank | Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแดง)	Use (ใช้) | Tank 90 psi		Spare (สำรอง) | Tank | Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ✓ Auto ( )Off (.....)Manual		Zone B ✓ Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ✓ Auto ( )Off (.....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อย รปภ.ประตู2 ✓ Turn On ( ) Turn Off		ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีอยบี้ ✓ Turn On ( ) Turn Off	

Check By ปาล์ม

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 229 | 228 | 229		Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 86 A (B) 75 A (C) 93 A	Power Factor 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low | Medium | High 100 /.		Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low | Medium | High	Time (ช่วงเวลา) 00:00
Lift (ลิฟท์เสาย) IEE	Working ปกติ			
Lift (ลิฟท์เขย) อื่อยบี้	Working ปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแมน	Working ปกติ		Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวแดงเงิน)	Use (ใช้) | Tank 90 psi		Spare (สำรอง) | Tank | Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแดง)	Use (ใช้) | Tank 90 psi		Spare (สำรอง) | Tank | Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ✓ Auto ( )Off (.....)Manual		Zone B ✓ Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ✓ Auto ( )Off (.....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อย รปภ.ประตู2 ✓ Turn On ( ) Turn Off		ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีอยบี้ ✓ Turn On ( ) Turn Off	

Check By ปาล์ม

Night Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์) 230 | 229 | 231		Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 79 A (B) 76 A (C) 82 A	Power Factor 1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	Pressure
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low | Medium | High 100 /.		Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low | Medium | High	Time (ช่วงเวลา) บันทึก) 05:00
Lift (ลิฟท์เสาย) IEE	Working ปกติ			
Lift (ลิฟท์เขย) อื่อยบี้	Working ปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแมน	Working ปกติ		Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สครัวแดงเงิน)	Use (ใช้) | Tank 90 psi		Spare (สำรอง) | Tank | Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแดง)	Use (ใช้) | Tank 90 psi		Spare (สำรอง) | Tank | Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ✓ Auto ( )Off (.....)Manual		Zone B ✓ Auto ( )Off (.....)Manual	Zone C ✓ Auto ( )Off (.....)Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อย รปภ.ประตู2 ✓ Turn On ( ) Turn Off		ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีอยบี้ ✓ Turn On ( ) Turn Off	

ปาล์ม

Morning

Shift Daily Checklist

Date 26/3/69

MDB IEE (ตู้เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้หน่วยเป็นโวลท์) 231 | 232 | 230		Amp (กระแสไฟฟ้าที่วัดได้หน่วยเป็นแอมป์) (A) 90 A (B) 69 A (C) 91 A	Power Factor 1.00
Booster Pump IEE (ชุดบูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (...)Off (...)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (...)Off (...)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (...)Off (...)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (...)Off (...)Manual	Pressure
Water Tank IEE (ถังเก็บน้ำในแทงค์)	Booster Pump (ชุดบูสเตอร์ปั๊ม) Low / Medium / High 100+		Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low / Medium / High	Time (ช่วงเวลา) 05:30
Lift (ลิฟท์ที่พนัก) IEE	Working ปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์เสียง) ตึกบี	Working ปกติ		Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกวิทยุ	Working ปกติ		Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สตึกวิทยุ)	Use (ใช้) Tank 70 psi		Spare (สำรอง) Tank / Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สตึกวิทยุ)	Use (ใช้) Tank 70 psi		Spare (สำรอง) Tank / Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Drive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (...)Manual		Zone B (✓)Auto ( )Off (...)Manual / Zone C (✓)Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดรอบประตู ( ) Turn On (✓) Turn Off		ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ ( ) Turn On (✓) Turn Off	

Check By ...

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตู้เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้หน่วยเป็นโวลท์) 229 | 228 | 229		Amp (กระแสไฟฟ้าที่วัดได้หน่วยเป็นแอมป์) (A) 95 A (B) 96 A (C) 78 A	Power Factor 0.99
Booster Pump IEE (ชุดบูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (...)Off (...)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (...)Off (...)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (...)Off (...)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (...)Off (...)Manual	Pressure
Water Tank IEE (ถังเก็บน้ำในแทงค์)	Booster Pump (ชุดบูสเตอร์ปั๊ม) Low / Medium / High 100+		Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low / Medium / High	Time (ช่วงเวลา) 13:00
Lift (ลิฟท์ที่พนัก) IEE	Working ปกติ			
Lift (ลิฟท์เสียง) ตึกบี	Working ปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกวิทยุ	Working ปกติ		Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สตึกวิทยุ)	Use (ใช้) Tank 80 psi		Spare (สำรอง) Tank / Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สตึกวิทยุ)	Use (ใช้) Tank 80 psi		Spare (สำรอง) Tank / Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Drive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (...)Manual		Zone B (✓)Auto ( )Off (...)Manual / Zone C (✓)Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดรอบประตู ( ) Turn On (✓) Turn Off		ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ ( ) Turn On (✓) Turn Off	

Check By ...

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตู้เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้หน่วยเป็นโวลท์) 230 | 229 | 231		Amp (กระแสไฟฟ้าที่วัดได้หน่วยเป็นแอมป์) (A) 94 A (B) 93 A (C) 91 A	Power Factor 1.00
Booster Pump IEE (ชุดบูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (...)Off (...)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (...)Off (...)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto ( )Off ( )Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (...)Off (...)Manual	Pressure
Water Tank IEE (ถังเก็บน้ำในแทงค์)	Booster Pump (ชุดบูสเตอร์ปั๊ม) Low / Medium / High 100+		Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low / Medium / High	Time (ช่วงเวลาบันทึก) 18:00
Lift (ลิฟท์ที่พนัก) IEE	Working ปกติ			
Lift (ลิฟท์เสียง) ตึกบี	Working ปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกวิทยุ	Working ปกติ		Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สตึกวิทยุ)	Use (ใช้) Tank 80 psi		Spare (สำรอง) Tank / Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สตึกวิทยุ)	Use (ใช้) Tank 80 psi		Spare (สำรอง) Tank / Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Drive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (...)Manual		Zone B (✓)Auto ( )Off (...)Manual / Zone C (✓)Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดรอบประตู (✓) Turn On ( ) Turn Off		ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ (✓) Turn On ( ) Turn Off	

...

Night

Shift Daily Checklist

Date 24/3/69

MDB IEE (ตู้เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้หน่วยเป็นโวลท์) 231 | 232 | 230		Amp (กระแสไฟฟ้าที่วัดได้หน่วยเป็นแอมป์) (A) 91 A (B) 90 A (C) 69 A	Power Factor 1.00
Booster Pump IEE (ชุดบูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (...)Off (...)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (...)Off (...)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (...)Off (...)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (...)Off (...)Manual	Pressure
Water Tank IEE (ถังเก็บน้ำในแทงค์)	Booster Pump (ชุดบูสเตอร์ปั๊ม) Low / Medium / High 100+		Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low / Medium / High	Time (ช่วงเวลา) 21:00
Lift (ลิฟท์ที่พนัก) IEE	Working ปกติ			
Lift (ลิฟท์เสียง) ตึกบี	Working ปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกวิทยุ	Working ปกติ		Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สตึกวิทยุ)	Use (ใช้) Tank 80 psi		Spare (สำรอง) Tank / Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สตึกวิทยุ)	Use (ใช้) Tank 80 psi		Spare (สำรอง) Tank / Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Drive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (...)Manual		Zone B (✓)Auto ( )Off (...)Manual / Zone C (✓)Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดรอบประตู (✓) Turn On ( ) Turn Off		ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ (✓) Turn On ( ) Turn Off	

Check By ...

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตู้เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้หน่วยเป็นโวลท์) 228 | 229 | 230		Amp (กระแสไฟฟ้าที่วัดได้หน่วยเป็นแอมป์) (A) 69 A (B) 69 A (C) 69 A	Power Factor 0.99
Booster Pump IEE (ชุดบูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (...)Off (...)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (...)Off (...)Manual	Pressure 3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (...)Off (...)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (...)Off (...)Manual	Pressure
Water Tank IEE (ถังเก็บน้ำในแทงค์)	Booster Pump (ชุดบูสเตอร์ปั๊ม) Low / Medium / High 100+		Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low / Medium / High	Time (ช่วงเวลา) 00:00
Lift (ลิฟท์ที่พนัก) IEE	Working ปกติ			
Lift (ลิฟท์เสียง) ตึกบี	Working ปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกวิทยุ	Working ปกติ		Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สตึกวิทยุ)	Use (ใช้) Tank 80 psi		Spare (สำรอง) Tank / Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สตึกวิทยุ)	Use (ใช้) Tank 80 psi		Spare (สำรอง) Tank / Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Drive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (...)Manual		Zone B (✓)Auto ( )Off (...)Manual / Zone C (✓)Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดรอบประตู (✓) Turn On ( ) Turn Off		ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ (✓) Turn On ( ) Turn Off	

...

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตู้เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้หน่วยเป็นโวลท์) 231 | 232 | 233		Amp (กระแสไฟฟ้าที่วัดได้หน่วยเป็นแอมป์) (A) 69 A (B) 67 A (C) 68 A	Power Factor 1.00
Booster Pump IEE (ชุดบูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (...)Off (...)Manual		Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (...)Off (...)Manual	Pressure
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (...)Off (...)Manual		Pump.2(ปั๊ม.3) (✓)Auto (...)Off (...)Manual	Pressure
Water Tank IEE (ถังเก็บน้ำในแทงค์)	Booster Pump (ชุดบูสเตอร์ปั๊ม) Low / Medium / High 100+		Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low / Medium / High	Time (ช่วงเวลาบันทึก) 05:00
Lift (ลิฟท์ที่พนัก) IEE	Working ปกติ			
Lift (ลิฟท์เสียง) ตึกบี	Working ปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกวิทยุ	Working ปกติ		Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สตึกวิทยุ)	Use (ใช้) Tank 80 psi		Spare (สำรอง) Tank / Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สตึกวิทยุ)	Use (ใช้) Tank 80 psi		Spare (สำรอง) Tank / Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Drive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (...)Manual		Zone B (✓)Auto ( )Off (...)Manual / Zone C (✓)Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดรอบประตู (✓) Turn On ( ) Turn Off		ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ (✓) Turn On ( ) Turn Off	

...

Morning

Shift Daily Checklist

Date 23/1/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230	229	231	(A) 80 A (B) 79 A (C) 81 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (.....)Off (...)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump. (ปั๊ม 1)			Pump 2(ปั๊ม 2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (...)Manual			(✓)Auto (.....)Off (...)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100-1	Low	Medium	High	08:30
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) อื่อยนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแดนกลาง)	Use (ใช้) / Tank 80 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) / Tank 80 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (...)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (...)Manual		Zone C ✓Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปั๊ม รปภ.ประตู	( ) Turn On	✓Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ อยนี้	( ) Turn On	✓Turn Off	

Check By ...

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	229	230	231	(A) 86 A (B) 88 A (C) 85 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (....)Manual			3,5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump. 1(ปั๊ม.1)			Pump 2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (...)Manual			(✓)Auto (.....)Off (....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump(บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100-1	Low	Medium	High	13:00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) อื่อยนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแดนกลาง)	Use (ใช้) / Tank 80 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) / Tank 80 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (...)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (...)Manual		Zone C ✓Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปั๊ม รปภ.ประตู	( ) Turn On	✓Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ อยนี้	( ) Turn On	✓Turn Off	

Check By ...

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	231	232	230	(A) 95 A (B) 97 A (C) 96 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump 2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (....)Manual			
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump 2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาปั๊มทำงาน)
	Low	Medium	High 100-1	Low	Medium	High	18:00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) อื่อยนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแดนกลาง)	Use (ใช้) / Tank 80 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) / Tank 80 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (...)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (...)Manual		Zone C ✓Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปั๊ม รปภ.ประตู	✓Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ อยนี้	✓Turn On	( ) Turn Off	

...

Night

Shift Daily Checklist

Date 23/1/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230	231	229	(A) 91 A (B) 90 A (C) 89 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (...)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100-1	Low	Medium	High	21:00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) อื่อยนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแดนกลาง)	Use (ใช้) / Tank 90 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) / Tank 90 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (...)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (...)Manual		Zone C ✓Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปั๊ม รปภ.ประตู2	✓Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ อยนี้	✓Turn On	( ) Turn Off	

Check By ...

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	229	229	228	(A) 94 A (B) 96 A (C) 95 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100-1	Low	Medium	High	00:00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) อื่อยนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแดนกลาง)	Use (ใช้) / Tank 90 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) / Tank 90 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (...)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (...)Manual		Zone C ✓Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปั๊ม รปภ.ประตู	✓Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ อยนี้	✓Turn On	( ) Turn Off	

Check By ...

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230	232	231	(A) 91 A (B) 92 A (C) 94 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump 2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump 2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาปั๊มทำงาน)
	Low	Medium	High 100-1	Low	Medium	High	05:00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) อื่อยนี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแดนกลาง)	Use (ใช้) / Tank 90 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) / Tank 90 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (...)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (...)Manual		Zone C ✓Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปั๊ม รปภ.ประตู	✓Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ อยนี้	✓Turn On	( ) Turn Off	

...

Morning

Shift Daily Checklist

Date 23/1/69

MDB IEE (ตู้เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)						Power Factor
	226	229	232	(A) 69 A (B) 70 A (C) 71 A						1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม 2)						Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual						3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual						
Water Tank IEE (ถังเก็บน้ำไฟเบอร์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)						Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High				08:30
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) IEE	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)						
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) ตึกอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)						
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกวิมล	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)						
Gas (แก๊สตึกวิมลฟิน)	Use (ใช้) / Tank 70 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank				
Gas (แก๊สตึกวิมล)	Use (ใช้) / Tank 70 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank				
parking building DaiwoPump	Zone A (✓)Auto ( )Off (...)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (...)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual				
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีย่อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off				

Check By จ๊าบ

Afternoon

Shift Daily Checklist

Date 23/1/69

MDB IEE (ตู้เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)						Power Factor
	228	229	229	(A) 71 A (B) 72 A (C) 70 A						1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual						3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual						
Water Tank IEE (ถังเก็บน้ำไฟเบอร์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)						Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High				13:00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) IEE	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)						
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) ตึกอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)						
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกวิมล	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)						
Gas (แก๊สตึกวิมลฟิน)	Use (ใช้) / Tank 70 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank				
Gas (แก๊สตึกวิมล)	Use (ใช้) / Tank 70 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank				
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual				
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีย่อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off				

Check By เอม

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตู้เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)						Power Factor
	230	229	229	(A) 69 A (B) 70 A (C) 71 A						0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual						3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual						
Water Tank IEE (ถังเก็บน้ำไฟเบอร์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)						Time (ช่วงเวลาที่มืด)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High				18:00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) IEE	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)						
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) ตึกอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)						
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกวิมล	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)						
Gas (แก๊สตึกวิมลฟิน)	Use (ใช้) / Tank 70 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank				
Gas (แก๊สตึกวิมล)	Use (ใช้) / Tank 70 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank				
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual				
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีย่อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off				

เอม

Night

Shift Daily Checklist

Date 23/1/69

MDB IEE (ตู้เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)						Power Factor
	230	229	231	(A) 69 A (B) 70 A (C) 68 A						0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual						3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual						
Water Tank IEE (ถังเก็บน้ำไฟเบอร์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)						Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High				21:00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) IEE	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)						
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) ตึกอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)						
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกวิมล	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)						
Gas (แก๊สตึกวิมลฟิน)	Use (ใช้) / Tank 70 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank				
Gas (แก๊สตึกวิมล)	Use (ใช้) / Tank 70 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank				
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual				
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีย่อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off				

Check By ลิน

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตู้เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)						Power Factor
	231	230	229	(A) 73 A (B) 72 A (C) 74 A						1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual						3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual						
Water Tank IEE (ถังเก็บน้ำไฟเบอร์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)						Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High				00:00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) IEE	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)						
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) ตึกอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)						
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกวิมล	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)						
Gas (แก๊สตึกวิมลฟิน)	Use (ใช้) / Tank 70 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank				
Gas (แก๊สตึกวิมล)	Use (ใช้) / Tank 70 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank				
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual				
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีย่อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off				

Check By ลิน

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตู้เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)						Power Factor
	232	233	231	(A) 68 A (B) 69 A (C) 71 A						1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual						3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)						Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual						
Water Tank IEE (ถังเก็บน้ำไฟเบอร์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)						Time (ช่วงเวลาที่มืด)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High				05:00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) IEE	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)						
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) ตึกอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)						
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกวิมล	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)						
Gas (แก๊สตึกวิมลฟิน)	Use (ใช้) / Tank 70 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank				
Gas (แก๊สตึกวิมล)	Use (ใช้) / Tank 70 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank				
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual				
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปีย่อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off				

ลิน

Morning

Shift Daily Checklist

Date 23/1/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor
	232	231	230	(A) 69 A (B) 87 A (C) 68 A				1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual				
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 ฟุต	Low	Medium	High		08:30
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์แขก) ฝั่งบี	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ							
Gas (แก๊สครัวแขกหน้าบ้าน)	Use (ใช้) ! Tank 60 psi			Spare (สำรอง) ! Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) ! Tank 60 psi			Spare (สำรอง) ! Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank		
parking building DaivoPump	Zone A ✓ Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ✓ Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ✓ Auto ( )Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปั๊ม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	✓ Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ฝั่งบี	( ) Turn On	✓ Turn Off		

Check By ปกติ

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor
	230	229	231	(A) 71 A (B) 72 A (C) 71 A				0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual				
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 ฟุต	Low	Medium	High		13:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์แขก) ฝั่งบี	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ							
Gas (แก๊สครัวแขกหน้าบ้าน)	Use (ใช้) ! Tank 60 psi			Spare (สำรอง) ! Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) ! Tank 60 psi			Spare (สำรอง) ! Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank		
parking building Daivo Pump	Zone A ✓ Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ✓ Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ✓ Auto ( )Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปั๊ม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	✓ Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ฝั่งบี	( ) Turn On	✓ Turn Off		

Check By ปกติ

Afternoon

Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor
	229	228	227	(A) 69 A (B) 70 A (C) 71 A				0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual				
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลาที่เต็ม)
	Low	Medium	High 100 ฟุต	Low	Medium	High		18:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์แขก) ฝั่งบี	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ							
Gas (แก๊สครัวแขกหน้าบ้าน)	Use (ใช้) ! Tank 60 psi			Spare (สำรอง) ! Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) ! Tank 60 psi			Spare (สำรอง) ! Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank		
parking building Daivo Pump	Zone A ✓ Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ✓ Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ✓ Auto ( )Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปั๊ม รปภ.ประตู2	✓ Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ฝั่งบี	✓ Turn On	( ) Turn Off		

ปกติ

Night

Shift Daily Checklist

Date 23/1/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor
	229	227	228	(A) 69 A (B) 70 A (C) 71 A				1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual				
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 ฟุต	Low	Medium	High		21:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์แขก) ฝั่งบี	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวแขกหน้าบ้าน)	Use (ใช้) ! Tank 60 psi			Spare (สำรอง) ! Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) ! Tank 60 psi			Spare (สำรอง) ! Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank		
parking building Daivo Pump	Zone A ✓ Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ✓ Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ✓ Auto ( )Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปั๊ม รปภ.ประตู2	✓ Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ฝั่งบี	✓ Turn On	( ) Turn Off		

Check By ปกติ

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor
	230	229	231	(A) 71 A (B) 73 A (C) 72 A				1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual				
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 ฟุต	Low	Medium	High		00:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์แขก) ฝั่งบี	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวแขกหน้าบ้าน)	Use (ใช้) ! Tank 60 psi			Spare (สำรอง) ! Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) ! Tank 60 psi			Spare (สำรอง) ! Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank		
parking building Daivo Pump	Zone A ✓ Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ✓ Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ✓ Auto ( )Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปั๊ม รปภ.ประตู2	✓ Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ฝั่งบี	✓ Turn On	( ) Turn Off		

ปกติ

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor
	231	233	232	(A) 69 A (B) 70 A (C) 71 A				0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual				3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual				
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลาที่เต็ม)
	Low	Medium	High 100 ฟุต	Low	Medium	High		05:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์แขก) ฝั่งบี	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวแขกหน้าบ้าน)	Use (ใช้) ! Tank 60 psi			Spare (สำรอง) ! Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) ! Tank 60 psi			Spare (สำรอง) ! Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank		
parking building Daivo Pump	Zone A ✓ Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ✓ Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ✓ Auto ( )Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปั๊ม รปภ.ประตู2	✓ Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ฝั่งบี	✓ Turn On	( ) Turn Off		

ปกติ

Morning

Shift Daily Checklist

Date 23/1/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230	231	229	(A) 69 A (B) 70 A (C) 71 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			3,5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 ↑	Low	Medium	High	08:30
Lift (ลิฟท์ผ่านบ้าน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่านบ้าน) ฮีอยบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวหลังบ้าน)	Use (ใช้) / Tank 50 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) / Tank 50 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building DaiwaPump	Zone A ✓ Auto (Off (....) Manual			Zone B ✓ Auto (Off (....) Manual		Zone C ✓ Auto (Off (....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อย รปภ.ประตู2	( ) Turn On	✓ Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีฮอบบี้	( ) Turn On	✓ Turn Off	

Check By ...

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	229	229	228	(A) 70 A (B) 71 A (C) 72 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			3,5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 ↑	Low	Medium	High	13:00
Lift (ลิฟท์ผ่านบ้าน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่านบ้าน) ฮีอยบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวหลังบ้าน)	Use (ใช้) / Tank 50 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) / Tank 50 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ✓ Auto ( )Off (....) Manual			Zone B ✓ Auto ( )Off (....) Manual		Zone C ✓ Auto ( )Off (....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อย รปภ.ประตู2	( ) Turn On	✓ Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีฮอบบี้	( ) Turn On	✓ Turn Off	

Check By ...

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230	232	231	(A) 69 A (B) 70 A (C) 71 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			3,5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100 ↑	Low	Medium	High	18:00
Lift (ลิฟท์ผ่านบ้าน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่านบ้าน) ฮีอยบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวหลังบ้าน)	Use (ใช้) / Tank 50 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) / Tank 50 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ✓ Auto ( )Off (....) Manual			Zone B ✓ Auto ( )Off (....) Manual		Zone C ✓ Auto ( )Off (....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อย รปภ.ประตู2	✓ Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีฮอบบี้	✓ Turn On	( ) Turn Off	

Check By ...

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	229	228	227	(A) 69 A (B) 70 A (C) 71 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			3,5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 ↑	Low	Medium	High	21:00
Lift (ลิฟท์ผ่านบ้าน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่านบ้าน) ฮีอยบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวหลังบ้าน)	Use (ใช้) / Tank 50 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) / Tank 50 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ✓ Auto ( )Off (....) Manual			Zone B ✓ Auto ( )Off (....) Manual		Zone C ✓ Auto ( )Off (....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อย รปภ.ประตู2	✓ Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีฮอบบี้	✓ Turn On	( ) Turn Off	

Check By ...

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230	231	229	(A) 70 A (B) 71 A (C) 70 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 ↑	Low	Medium	High	00:00
Lift (ลิฟท์ผ่านบ้าน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่านบ้าน) ฮีอยบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวหลังบ้าน)	Use (ใช้) / Tank 50 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) / Tank 50 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ✓ Auto ( )Off (....) Manual			Zone B ✓ Auto ( )Off (....) Manual		Zone C ✓ Auto ( )Off (....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อย รปภ.ประตู2	✓ Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีฮอบบี้	✓ Turn On	( ) Turn Off	

Check By ...

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	226	228	227	(A) 70 A (B) 69 A (C) 71 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			3,5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (....) Off (....) Manual			(✓) Auto (....) Off (....) Manual			
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100 ↑	Low	Medium	High	05:00
Lift (ลิฟท์ผ่านบ้าน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่านบ้าน) ฮีอยบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอก	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวหลังบ้าน)	Use (ใช้) / Tank 50 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) / Tank 50 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ✓ Auto ( )Off (....) Manual			Zone B ✓ Auto ( )Off (....) Manual		Zone C ✓ Auto ( )Off (....) Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อย รปภ.ประตู2	✓ Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีฮอบบี้	✓ Turn On	( ) Turn Off	

Check By ...

Morning

Shift Daily Checklist

Date 31/3/69

MDB IEE (เมนไฟเข้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	229	228	230	(A) 67 A (B) 66 A (C) 68 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100-1	Low	Medium	High	08:30
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนส่ง) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเหรื่อ)	Use (ใช้) / Tank 50 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) / Tank 50 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building DaiwaPump	Zone A /Auto ( )Off (...)Manual			Zone B /Auto ( )Off (...)Manual		Zone C /Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	/Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ล็อบบี้	( ) Turn On	/Turn Off	

Check By จ๊าง

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟเข้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230	231	229	(A) 71 A (B) 70 A (C) 69 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100-1	Low	Medium	High	13:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนส่ง) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเหรื่อ)	Use (ใช้) / Tank 50 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) / Tank 50 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A /Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B /Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C /Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	/Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ล็อบบี้	( ) Turn On	/Turn Off	

Check By ต้อง

Afternoon

Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟเข้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	229	231	229	(A) 70 A (B) 72 A (C) 71 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off (.....)Manual			(✓)Auto (....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (...)Off ( )Manual			(✓)Auto (....)Off (.....)Manual			
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100-1	Low	Medium	High	18:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนส่ง) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเหรื่อ)	Use (ใช้) / Tank 50 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) / Tank 50 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A /Auto ( )Off (...)Manual			Zone B /Auto ( )Off (...)Manual		Zone C /Auto (Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	/Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ล็อบบี้	/Turn On	( ) Turn Off	

ต้อง

Night

Shift Daily Checklist

Date 31/3/69

MDB IEE (เมนไฟเข้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230	228	229	(A) 65 A (B) 64 A (C) 66 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100-1	Low	Medium	High	21:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนส่ง) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเหรื่อ)	Use (ใช้) / Tank 50 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) / Tank 50 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building DaiwaPump	Zone A /Auto (Off (...)Manual			Zone B /Auto (Off (...)Manual		Zone C /Auto (Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	/Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ล็อบบี้	/Turn On	( ) Turn Off	

Check By ปาริฉัตร

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟเข้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	228	230	229	(A) 59 A (B) 60 A (C) 57 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100-1	Low	Medium	High	00:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนส่ง) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเหรื่อ)	Use (ใช้) / Tank 50 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) / Tank 50 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A /Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B /Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C /Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	/Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ล็อบบี้	/Turn On	( ) Turn Off	

Check By ปาริฉัตร

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟเข้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230	229	228	(A) 71 A (B) 72 A (C) 70 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100-1	Low	Medium	High	05:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนส่ง) ล็อบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเหรื่อ)	Use (ใช้) / Tank 50 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) / Tank 50 psi			Spare (สำรอง) / Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A /Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B /Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C /Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	/Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ล็อบบี้	/Turn On	( ) Turn Off	

ปาริฉัตร

Shift Daily Checklist

Date 5/4/19

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235 V	234 V	237 V	(A) 30 A (B) 68 A (C) 55 A			0.91
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (....)Manual			(✓)Auto (....)Off (.....)Manual			ปิด
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 10a	Low	Medium	High	08:10
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ตึกนี้	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเล็ก)	Use (ใช้) 1 Tank 95 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building DaivePump	Zone A ✓Auto ( )Off (....)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (....)Manual		Zone C ✓Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	( ) Turn On	✓ Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกนี้	( ) Turn On	✓ Turn Off	

Check By Bank

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235 V	234 V	237 ✓	(A) 90 A (B) 91 A (C) 42 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (....)Off (.....)Manual			ปิด
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 10a	Low	Medium	High	14:00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ตึกนี้	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเล็ก)	Use (ใช้) 1 Tank 95 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daive Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (....)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (....)Manual		Zone C ✓Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	( ) Turn On	✓ Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกนี้	( ) Turn On	✓ Turn Off	

Check By Bank

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235 V	234 V	237 V	(A) 55 A (B) 10 A (C) 55 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิด
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 10a	Low	Medium	High	18:00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ตึกนี้	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเล็ก)	Use (ใช้) 1 Tank 95 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1 Tank 55 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daive Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (....)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (....)Manual		Zone C ✓Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	( ) Turn On	✓ Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกนี้	( ) Turn On	✓ Turn Off	

Shift Daily Checklist

Date..../../..

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235 V	234 V	237 V	(A) 65 A (B) 53 A (C) 48 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (....)Off (.....)Manual			ปิด
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 10a	Low	Medium	High	21:00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ตึกนี้	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเล็ก)	Use (ใช้) 1 Tank 95 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1 Tank 90 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building DaivePump	Zone A ✓Auto ( )Off (....)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (....)Manual		Zone C ✓Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	✓ Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกนี้	✓ Turn On	( ) Turn Off	

Check By Jap

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	238 ✓	239 ✓	240	(A) 60 A (B) 54 A (C) 44 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (....)Off (.....)Manual			ปิด
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 10a	Low	Medium	High	00:00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ตึกนี้	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเล็ก)	Use (ใช้) 1 Tank 90 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1 Tank 45 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daive Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (....)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (....)Manual		Zone C ✓Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	✓ Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกนี้	✓ Turn On	( ) Turn Off	

Check By Jap

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	239 V	238 V	241 V	(A) 64 A (B) 54 A (C) 49 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (....)Off (.....)Manual			ปิด
Water Tank IEE (บริเวณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 10a	Low	Medium	High	05:00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working ✓						
Lift (ลิฟท์ที่แขก) ตึกนี้	Working ✓			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ✓			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเล็ก)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 1 Tank 45 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daive Pump	Zone A ✓Auto ( )Off (....)Manual			Zone B ✓Auto ( )Off (....)Manual		Zone C ✓Auto ( )Off (....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	✓ Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกนี้	✓ Turn On	( ) Turn Off	

Shift Daily Checklist

Date 6/4/67

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)	237	238	239	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 45 A (B) 46 A (C) 47 A			Power Factor -0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			Pressure 3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิด
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low		Medium	High 40%	Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low	Medium	High	Time (ช่วงเวลา) 08:20
Lift (ลิฟท์นำขึ้น) IEE	Working ปิด				Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์นำลง) อีอบบี้	Working ปิด				Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอก	Working ปิด				Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวนอกปั๊ม)	Use (ใช้) 2 Tank 45 psi				Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi				Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual				Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดหมื่อไรแสงน้อย ปิดหมื่อไรแสงมากให้ลบปุ่ม ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off		ปิดหมื่อไรแสงมากให้ลบปุ่ม	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)	239	239	239	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 45 A (B) 46 A (C) 47 A			Power Factor -0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			Pressure 3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิด
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low		Medium	High 40%	Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low	Medium	High	Time (ช่วงเวลา) 14:50
Lift (ลิฟท์นำขึ้น) IEE	Working ปิด				Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์นำลง) อีอบบี้	Working ปิด				Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอก	Working ปิด				Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวนอกปั๊ม)	Use (ใช้) 1 Tank 30 psi				Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 1 Tank 90 psi				Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual				Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดหมื่อไรแสงน้อย ปิดหมื่อไรแสงมากให้ลบปุ่ม ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off		ปิดหมื่อไรแสงมากให้ลบปุ่ม	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)	237	238	239	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 40 A (B) 43 A (C) 43 A			Power Factor -0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			Pressure 3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิด
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low		Medium	High 40%	Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low	Medium	High	Time (ช่วงเวลา) 08:00
Lift (ลิฟท์นำขึ้น) IEE	Working ปิด				Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์นำลง) อีอบบี้	Working ปิด				Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอก	Working ปิด				Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวนอกปั๊ม)	Use (ใช้) 1 Tank 45 psi				Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 1 Tank 35 psi				Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual				Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดหมื่อไรแสงน้อย ปิดหมื่อไรแสงมากให้ลบปุ่ม ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off		ปิดหมื่อไรแสงมากให้ลบปุ่ม	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)	237	237	237	Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์) (A) 50 A (B) 51 A (C) 51 A			Power Factor -0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			Pressure 3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				Pump.2(ปั๊ม.2) (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิด
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) Low		Medium	High 40%	Heat Pump (ฮีทปั๊ม) Low	Medium	High	Time (ช่วงเวลาบันทึก) 05.00
Lift (ลิฟท์นำขึ้น) IEE	Working ปิด				Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์นำลง) อีอบบี้	Working ปิด				Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอก	Working ปิด				Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวนอกปั๊ม)	Use (ใช้) 1 Tank 45 psi				Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi				Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual				Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดหมื่อไรแสงน้อย ปิดหมื่อไรแสงมากให้ลบปุ่ม ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off		ปิดหมื่อไรแสงมากให้ลบปุ่ม	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Shift Daily Checklist

Date 2/4/61

MDB IEE (ตมไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor		
	236.1 V	237.1V	235.1V	(A) 40.8A (B) 39.4A (C) 44 A			-0.99		
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure		
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0		
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure		
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ไม่มี		
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)		
	Low	Medium	High ไม่มี	Low	Medium	High	06:30		
Lift (ลิฟท์โรงแรม) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์โรงแรม) ฝั่งบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรึงนน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สหร้านหมหิน)	Use (ใช้) 2	Tank	60 psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 0	( ) Tank		
Gas (แก๊สร้านนม)	Use (ใช้) 1	Tank	60 psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 0	( ) Tank		
parking building DaivoPump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหน้าโรงแรม ปิดแล้ว รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓)Turn Off	ปั๊มหน้าโรงแรมหน้าสี่ชมบี้	( ) Turn On	(✓)Turn Off			

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตมไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor		
	234.7V	234.8V	234.3V	(A) 37.2A (B) 40.2A (C) 40.6A			-0.99		
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure		
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0		
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure		
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ไม่มี		
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)		
	Low	Medium	High ไม่มี	Low	Medium	High	19:30		
Lift (ลิฟท์โรงแรม) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์โรงแรม) ฝั่งบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรึงนน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สหร้านหมหิน)	Use (ใช้) 2	Tank	65 psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 0	( ) Tank		
Gas (แก๊สร้านนม)	Use (ใช้) 2	Tank	60 psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 0	( ) Tank		
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหน้าโรงแรม ปิดแล้ว รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓)Turn Off	ปั๊มหน้าโรงแรมหน้าสี่ชมบี้	( ) Turn On	(✓)Turn Off			

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตมไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor		
	240.5V	240.6V	240.7V	(A) 44.3 A (B) 51.2A (C) 44.0 A			-0.99		
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure		
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0		
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure		
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ไม่มี		
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)		
	Low	Medium	High ไม่มี	Low	Medium	High	18:00		
Lift (ลิฟท์โรงแรม) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์โรงแรม) ฝั่งบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรึงนน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สหร้านหมหิน)	Use (ใช้) 2	Tank	65 psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
Gas (แก๊สร้านนม)	Use (ใช้) 2	Tank	10 psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหน้าโรงแรม ปิดแล้ว รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓)Turn Off	ปั๊มหน้าโรงแรมหน้าสี่ชมบี้	( ) Turn On	(✓)Turn Off			

Shift Daily Checklist

Date...../...../....

MDB IEE (ตมไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor		
	234.2V	233.4V	234.2V	(A) 32.6A (B) 37.2A (C) 51.6A			-0.99		
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure		
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0		
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure		
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ไม่มี		
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)		
	Low	Medium	High ไม่มี	Low	Medium	High	23:00		
Lift (ลิฟท์โรงแรม) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์โรงแรม) ฝั่งบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรึงนน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สหร้านหมหิน)	Use (ใช้) 6	Tank	70 psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) 2	( ) Tank		
Gas (แก๊สร้านนม)	Use (ใช้) 2	Tank	60 psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank		
parking building DaivoPump	Zone A (✓)Auto OOT (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหน้าโรงแรม ปิดแล้ว รปภ.ประตู2	(✓)Turn On	( ) Turn Off	ปั๊มหน้าโรงแรมหน้าสี่ชมบี้	(✓)Turn On	( ) Turn Off			

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตมไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor		
	234.1V	234.4V	234.6V	(A) 30.1A (B) 32.6A (C) 40.4A			-0.99		
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure		
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0		
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure		
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ไม่มี		
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)		
	Low	Medium	High ไม่มี	Low	Medium	High	00:00		
Lift (ลิฟท์โรงแรม) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์โรงแรม) ฝั่งบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรึงนน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สหร้านหมหิน)	Use (ใช้) 1	Tank	70 psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
Gas (แก๊สร้านนม)	Use (ใช้) 5	Tank	55 psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหน้าโรงแรม ปิดแล้ว รปภ.ประตู2	(✓)Turn On	( ) Turn Off	ปั๊มหน้าโรงแรมหน้าสี่ชมบี้	(✓)Turn On	( ) Turn Off			

Shift Daily Checklist

MDB IEE (ตมไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor		
	233.1V	234.4V	233.7V	(A) 30.8A (B) 51.6A (C) 43.2A			-0.99		
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure		
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0		
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure		
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ไม่มี		
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)		
	Low	Medium	High ไม่มี	Low	Medium	High	05:00		
Lift (ลิฟท์โรงแรม) IEE	Working ปกติ								
Lift (ลิฟท์โรงแรม) ฝั่งบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรึงนน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สหร้านหมหิน)	Use (ใช้) 1	Tank	50 psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1	( ) Tank		
Gas (แก๊สร้านนม)	Use (ใช้) 5	Tank	55 psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) 0	( ) Tank		
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหน้าโรงแรม ปิดแล้ว รปภ.ประตู2	(✓)Turn On	( ) Turn Off	ปั๊มหน้าโรงแรมหน้าสี่ชมบี้	(✓)Turn On	( ) Turn Off			

Shift Daily Checklist

Date 6/4/67

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235 V	235 V	235 V	(A) 40.6 A (B) 60.4 A (C) 58. A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิด
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High (สูง)	Low	Medium	High	09:00
Lift (ลิฟท์ที่แขก) IEE	Working (ปกติ)						
Lift (ลิฟท์แขก) อีอบบี้	Working (ปกติ)			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working (ปกติ)			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกหิน)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 2	Tank 65	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have ( ) 0	( ) Tank
parking building DaivoPump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟอบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234.5V	235.7V	235.6V	(A) 94.0 A (B) 60.2 A (C) 57.2 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High (สูง)	Low	Medium	High	14:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working (ปกติ)						
Lift (ลิฟท์แขก) อีอบบี้	Working (ปกติ)			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working (ปกติ)			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกหิน)	Use (ใช้) 1	Tank 55	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 2	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have ( ) 0	( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟอบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	236.3V	235V	234.7V	(A) 88. A (B) 62. A (C) 55 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิด
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High (สูง)	Low	Medium	High	11:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working (ปกติ)						
Lift (ลิฟท์แขก) อีอบบี้	Working (ปกติ)			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working (ปกติ)			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกหิน)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 2	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have ( ) 0	( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟอบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Shift Daily Checklist

Date...../...../.....

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235V	235 V	235 V	(A) 40.6 A (B) 60.4 A (C) 58. A			
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High (สูง)	Low	Medium	High	21:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working (ปกติ)						
Lift (ลิฟท์แขก) อีอบบี้	Working (ปกติ)			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working (ปกติ)			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกหิน)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 2	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟอบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235 V	236 V	235V	(A) 40.6A (B) 62. 0A (C) 58.0A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิด
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High (สูง)	Low	Medium	High	14:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working (ปกติ)						
Lift (ลิฟท์แขก) อีอบบี้	Working (ปกติ)			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working (ปกติ)			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกหิน)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 2	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟอบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234.1V	235V	234.8V	(A) 41.8A (B) 59.4A (C) 57.1A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิด
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High (สูง)	Low	Medium	High	05:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working (ปกติ)						
Lift (ลิฟท์แขก) อีอบบี้	Working (ปกติ)			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working (ปกติ)			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกหิน)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 2	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟอบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Shift Daily Checklist

Date 9/4/67

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	232	235	237	(A) 41 A (B) 35 A (C) 26 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			4.5
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	09:30
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working (✓)						
Lift (ลิฟท์แขก) อีซบี้	Working (✓)			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวเมน	Working (✓)			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวเมนหิน)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวเมน)	Use (ใช้) 5 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A ( )Auto (Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto (Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto (Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	บ้านชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	บ้านชื่อโรงแรมหน้าอีซบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234	236	237	(A) 41 A (B) 31 A (C) 36 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			4.5
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	19:10
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working (✓)						
Lift (ลิฟท์แขก) อีซบี้	Working (✓)			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวเมน	Working (✓)			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวเมนหิน)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวเมน)	Use (ใช้) 5 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	บ้านชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	บ้านชื่อโรงแรมหน้าอีซบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	232	235	237	(A) 41 A (B) 35 A (C) 36 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			4.5
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	19:10
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working (✓)						
Lift (ลิฟท์แขก) อีซบี้	Working (✓)			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวเมน	Working (✓)			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวเมนหิน)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวเมน)	Use (ใช้) 5 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	บ้านชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	บ้านชื่อโรงแรมหน้าอีซบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235	235	237	(A) 41 A (B) 35 A (C) 36 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			4.5
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	19:10
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working (✓)						
Lift (ลิฟท์แขก) อีซบี้	Working (✓)			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวเมน	Working (✓)			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวเมนหิน)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวเมน)	Use (ใช้) 5 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	บ้านชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	บ้านชื่อโรงแรมหน้าอีซบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235	235	235	(A) 41 A (B) 35 A (C) 36 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			4.5
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	19:10
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working (✓)						
Lift (ลิฟท์แขก) อีซบี้	Working (✓)			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวเมน	Working (✓)			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวเมนหิน)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวเมน)	Use (ใช้) 5 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	บ้านชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	บ้านชื่อโรงแรมหน้าอีซบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

Date 10/9/26

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235.4 V	234.9V	235.2 V	(A) 99.9A (B) 86.4 A (C) 86.8A			- 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิด
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High	08:30
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ทำงานปกติ ณ 1.2.3.4						
Lift (ลิฟท์แขก) ยี่ตบบี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ใช้งานการ) หรัวหมน	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหรัวหมนหิน)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สหรัวหมน)	Use (ใช้) 3	Tank 35	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) (0) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหน้าโรงแรม ปิดหมด รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	(✓) Turn Off	ปั๊มหน้าโรงแรมหน้าลิฟท์ ตบบี้	(✓) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234.2 V	234.9V	236.2V	(A) 94.9A (B) 84.9A (C) 84.2A			- 0.94
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิด
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High	14:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ทำงานปกติ ณ 1.2.3.4						
Lift (ลิฟท์แขก) ยี่ตบบี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ใช้งานการ) หรัวหมน	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหรัวหมนหิน)	Use (ใช้) 2	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สหรัวหมน)	Use (ใช้) 3	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) (4) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหน้าโรงแรม ปิดหมด รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	(✓) Turn Off	ปั๊มหน้าโรงแรมหน้าลิฟท์ ตบบี้	(✓) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235.6 V	236.1V	236.)	(A) 95.6A (B) 86.2 A (C) 86.7 A			- 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิด
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High	18:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ทำงานปกติ ณ 1.2.3.4						
Lift (ลิฟท์แขก) ยี่ตบบี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ใช้งานการ) หรัวหมน	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหรัวหมนหิน)	Use (ใช้) 1	Tank 90	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สหรัวหมน)	Use (ใช้) 3	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหน้าโรงแรม ปิดหมด รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปั๊มหน้าโรงแรมหน้าลิฟท์ ตบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

Date ...../...../.....

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235.0	234 V	237	(A) 96.4A (B) 86.8A (C) 86.3 A			- 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิด
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High	21:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working						
Lift (ลิฟท์แขก) ยี่ตบบี้	Working			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ใช้งานการ) หรัวหมน	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหรัวหมนหิน)	Use (ใช้) 2	Tank	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สหรัวหมน)	Use (ใช้) 3	Tank	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหน้าโรงแรม ปิดหมด รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ปั๊มหน้าโรงแรมหน้าลิฟท์ ตบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235.8 V	234.3V	235.6V	(A) 97.3 A (B) 86.1 A (C) 86.4A			
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High	00:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ทำงานปกติ ณ 1.2.3.4						
Lift (ลิฟท์แขก) ยี่ตบบี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ใช้งานการ) หรัวหมน	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหรัวหมนหิน)	Use (ใช้) 1	Tank 90	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สหรัวหมน)	Use (ใช้) 3	Tank 35	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) (0) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหน้าโรงแรม ปิดหมด รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ปั๊มหน้าโรงแรมหน้าลิฟท์ ตบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235.9 V	234.3V	235.2V	(A) 97.9A (B) 86.8 A (C) 86.9 A			- 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิด
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High	05:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ทำงานปกติ ณ 1.2.3.4						
Lift (ลิฟท์แขก) ยี่ตบบี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ใช้งานการ) หรัวหมน	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหรัวหมนหิน)	Use (ใช้) 1	Tank 90	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สหรัวหมน)	Use (ใช้) 3	Tank 35	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( ) (0) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ปั๊มหน้าโรงแรม ปิดหมด รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ปั๊มหน้าโรงแรมหน้าลิฟท์ ตบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Shift Daily Checklist

Date 1/4/26

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)					Power Factor
	230.4 V	232.2V	234.5V	(A) 68.4A (B) 69.9A (C) 85.2A					1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)					Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High			06:30
Lift (ลิฟท์นอก) IEE	Working ปกติ 1,2,3,4								
Lift (ลิฟท์นอก) อีซูซุ	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกวนน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สตึกวนตะเกียบ)	Use (ใช้) 0	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	(0) Tank		
Gas (แก๊สตึกวนตา)	Use (ใช้) 3	Tank 68	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( )	(0) Tank		
parking building DaiwaPump	Zone A (✓)Auto (OFF (.....)Manual			Zone B (✓)Auto (OFF (.....)Manual		Zone C (✓)Auto (OFF (.....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดเชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดเชื่อโรงแรมหน้าสี่ ถนนนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)					Power Factor
	233.6 V	233.2V	234.1V	(A) 66.6A (B) 66.6A (C) 64.6A					-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					0.3 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)					Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High			17:00
Lift (ลิฟท์นอก) IEE	Working ปกติ 1,2,3,4								
Lift (ลิฟท์นอก) อีซูซุ	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกวนน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สตึกวนตะเกียบ)	Use (ใช้) 2	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
Gas (แก๊สตึกวนตา)	Use (ใช้) 2	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
parking building Daiwa Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดเชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดเชื่อโรงแรมหน้าสี่ ถนนนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)					Power Factor
	234.5 V	233.2V	234.5V	(A) 68.9A (B) 69.8A (C) 85.2A					-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					0.3 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)					Time (ช่วงเวลาปัจจุบัน)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High			10:00
Lift (ลิฟท์นอก) IEE	Working ปกติ 1,2,3,4								
Lift (ลิฟท์นอก) อีซูซุ	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกวนน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สตึกวนตะเกียบ)	Use (ใช้) 0	Tank 51	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
Gas (แก๊สตึกวนตา)	Use (ใช้) 2	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
parking building Daiwa Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดเชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ปิดเชื่อโรงแรมหน้าสี่ ถนนนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Shift Daily Checklist

Date ... / ... / ...

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)					Power Factor
	232.5V	232.3V	233.2V	(A) 68.5A (B) 69.2A (C) 85.1A					1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)					Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High			21:00
Lift (ลิฟท์นอก) IEE	Working ปกติ 1,2,3,4								
Lift (ลิฟท์นอก) อีซูซุ	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกวนน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สตึกวนตะเกียบ)	Use (ใช้) 2	Tank >5	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
Gas (แก๊สตึกวนตา)	Use (ใช้) 2	Tank >5	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓)Auto (OFF (.....)Manual			Zone B (✓)Auto (OFF (.....)Manual		Zone C (✓)Auto (OFF (.....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดเชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ปิดเชื่อโรงแรมหน้าสี่ ถนนนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off			

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)					Power Factor
	235.1 V	234.3V	235.3V	(A) 68.2A (B) 69.6A (C) 84.9A					1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)					Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High			09:00
Lift (ลิฟท์นอก) IEE	Working ปกติ 1,2,3,4								
Lift (ลิฟท์นอก) อีซูซุ	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกวนน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สตึกวนตะเกียบ)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
Gas (แก๊สตึกวนตา)	Use (ใช้) 5	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดเชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ปิดเชื่อโรงแรมหน้าสี่ ถนนนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off			

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)					Power Factor
	234.4 V	233.2V	234.3V	(A) 68.4A (B) 69.4A (C) 85.1A					1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)					Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual					ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)					Time (ช่วงเวลาปัจจุบัน)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High			05:00
Lift (ลิฟท์นอก) IEE	Working ปกติ 1,2,3,4								
Lift (ลิฟท์นอก) อีซูซุ	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกวนน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สตึกวนตะเกียบ)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
Gas (แก๊สตึกวนตา)	Use (ใช้) 5	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ปิดเชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ปิดเชื่อโรงแรมหน้าสี่ ถนนนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off			

Shift Daily Checklist

Dated 2/2/26

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234.4 V	233.3V	234.2V	(A)54.3A (B)10.6A (C)0.6A			- 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			4.30 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High	08:30
Lift (ลิฟท์ที่1(ขาว)) IEE	Working ทำงานปกติ ชั้น 1,2,3,4						
Lift (ลิฟท์ที่สอง(ขาว)) สื่อบนบี	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ตรีวมน	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหร้านคนกิน)	Use (ใช้) 2 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( )	(0) Tank
Gas (แก๊สหร้านขาย)	Use (ใช้) 3 Tank 55 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( )	(0) Tank
parking building DaivoPump	Zone A (✓)Auto ()Off (.....)Manual			Zone B ()Auto ()Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ()Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่อยบี	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234.5 V	233.5V	233.9V	(A)32.0A (B)9.5A (C)0.1A			- 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 80%	Low	Medium	High	14:00
Lift (ลิฟท์ที่1(ขาว)) IEE	Working ทำงานปกติ ชั้น 1,2,3,4						
Lift (ลิฟท์ที่สอง(ขาว)) สื่อบนบี	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ตรีวมน	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหร้านคนกิน)	Use (ใช้) 2 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( )	(0) Tank
Gas (แก๊สหร้านขาย)	Use (ใช้) 3 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( )	(0) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่อยบี	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235.6 V	234.5V	235.5V	(A)54.0A (B)10.6A (C)0.5A			- 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High	09:00
Lift (ลิฟท์ที่1(ขาว)) IEE	Working ทำงานปกติ ชั้น 1,2,3,4						
Lift (ลิฟท์ที่สอง(ขาว)) สื่อบนบี	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ตรีวมน	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหร้านคนกิน)	Use (ใช้) 1 Tank 30 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( )	(0) Tank
Gas (แก๊สหร้านขาย)	Use (ใช้) 5 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank		Do not have ( )	(0) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่อยบี	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

Date.../.../....

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235.6 V	234.5V	235.1V	(A)54.9A (B)10.6A (C)0.5A			- 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High	91:00
Lift (ลิฟท์ที่1(ขาว)) IEE	Working ทำงานปกติ ชั้น 1,2,3,4						
Lift (ลิฟท์ที่สอง(ขาว)) สื่อบนบี	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ตรีวมน	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหร้านคนกิน)	Use (ใช้) 2 Tank 55 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( )	(1) Tank
Gas (แก๊สหร้านขาย)	Use (ใช้) 3 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( )	(1) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่อยบี	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	236.2 V	235.6V	236.4V	(A)54.0A (B)10.5A (C)0.5A			- 0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High	08:00
Lift (ลิฟท์ที่1(ขาว)) IEE	Working ทำงานปกติ ชั้น 1,2,3,4						
Lift (ลิฟท์ที่สอง(ขาว)) สื่อบนบี	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ที่ส่งอาหาร) ตรีวมน	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหร้านคนกิน)	Use (ใช้) 1 Tank 30 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( )	(1) Tank
Gas (แก๊สหร้านขาย)	Use (ใช้) 5 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank		Do not have ( )	(0) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่อยบี	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Shift Daily Checklist

Date 21.7.66

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor	
	235.2 V	235.0V	235.3V	(A) 61.4A (B) 59.4A (C) 51.4A				-0.98	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม 2)				Pressure	
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual				3.0 bar	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual				ปกติ	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High		09:30	
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ทำงานทั้ง 4 ตัว 1, 2, 3, 4								
Lift (ลิฟท์ที่สอง) อีซูซุ	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแมน	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สครัวแดนชิน)	Use (ใช้) 1	Tank 35	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวแมน)	Use (ใช้) 2	Tank 35	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
parking building DaiwoPump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual		Zone C ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์อีซูซุ	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor	
	234.6 V	234.3V	234.4V	(A) 46.1A (B) 60.2A (C) 55.3A				-0.99	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual				3.0 bar	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual				ปกติ	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High 80%	Low	Medium	High		14:00	
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ทำงานทั้ง 4 ตัว 1, 2, 3, 4								
Lift (ลิฟท์ที่สอง) อีซูซุ	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแมน	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สครัวแดนชิน)	Use (ใช้) 1	Tank 35	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวแมน)	Use (ใช้) 2	Tank 30	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
parking building Daiwo Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual		Zone C ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์อีซูซุ	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor	
	236.7 V	235.3V	236.3V	(A) 41.0A (B) 51.1A (C) 50.3A				-0.99	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual				3.0 bar	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual				ปกติ	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา) ปั๊มที่ 1	
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High		13:00	
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ทำงานทั้ง 4 ตัว 1, 2, 3, 4								
Lift (ลิฟท์ที่สอง) อีซูซุ	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแมน	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สครัวแดนชิน)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวแมน)	Use (ใช้) 2	Tank 30	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
parking building Daiwo Pump	Zone A ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual		Zone C ( ) Auto ( ) Off (.....) Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์อีซูซุ	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Check By

Shift Daily Checklist

Date...../...../.....

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor	
	237 V	236V	235V	(A) 60 A (B) 58 A (C) 50 A				-0.97	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual				3.0	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual				ปกติ	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High 10%	Low	Medium	High		11:00	
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ทำงาน								
Lift (ลิฟท์ที่สอง) อีซูซุ	Working ทำงาน			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแมน	Working ทำงาน			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สครัวแดนชิน)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวแมน)	Use (ใช้) 2	Tank 35	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
parking building DaiwoPump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual		Zone C (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์อีซูซุ	(✓) Turn On	( ) Turn Off			

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor	
	237 V	236V	235V	(A) 64.4A (B) 58.4A (C) 53.4A				-0.99	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual				3.0 bar	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual				ปกติ	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High	Low	Medium	High		08:00	
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working								
Lift (ลิฟท์ที่สอง) อีซูซุ	Working			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแมน	Working			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สครัวแดนชิน)	Use (ใช้) 1	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวแมน)	Use (ใช้) 2	Tank 30	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
parking building Daiwo Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual		Zone C (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์อีซูซุ	(✓) Turn On	( ) Turn Off			

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor	
	235.3 V	235.0V	235.5V	(A) 61.6A (B) 59.6A (C) 57.3A				-0.99	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual				3.0 bar	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual			(✓) Auto (.....) Off (.....) Manual				ปกติ	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา) ปั๊มที่ 1	
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High		05:00	
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ทำงานทั้ง 4 ตัว 1, 2, 3, 4								
Lift (ลิฟท์ที่สอง) อีซูซุ	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแมน	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สครัวแดนชิน)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวแมน)	Use (ใช้) 5	Tank 30	psi	Spare (สำรอง) 10	Tank	Do not have ( )	( ) Tank		
parking building Daiwo Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual		Zone C (✓) Auto ( ) Off (.....) Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์อีซูซุ	(✓) Turn On	( ) Turn Off			

Shift Daily Checklist

Date/তারিখ: ..../..../....

MDB IEE (মেইন ইনকামিং)	Volt (ভোল্টেজ) R-Y		Y-B		B-R	Amp (প্রবাহমাত্রা) R		Y	B	Power Factor Pressure
Booster Pump IEE (বুস্টার পাম্প)	Pump-1(পাম্প-১) ( ) Auto ( ) Manual			Pump-2(পাম্প-২) ( ) Auto ( ) Manual						Pressure
Heat Pump IEE (হিটার পাম্প)	Pump-1(পাম্প-১) ( ) Auto ( ) Manual			Pump-2(পাম্প-২) ( ) Auto ( ) Manual						Pressure
Water Tank IEE (ওয়াটার ট্যাঙ্ক)	Booster Pump (বুস্টার পাম্প)					Heat Pump (হিটার পাম্প)				
	Low	Medium	High	Low	Medium	High				
Lift (লিফট)-1 IEE	Working			Broken (ব্রোকেন) ( ) Remark (মন্তব্য)						
Lift (লিফট)-2 IEE	Working			Broken (ব্রোকেন) ( ) Remark (মন্তব্য)						
Gas (গ্যাস)	Use (ব্যবহার)	Tank	psi	Spare (স্পেয়ার)	Tank		Do not have ( )		( ) Tank	Time (সময়)
parking building Drive Pump	Zone A (জোন) ( )Off ( )Manual			Zone B (জোন) ( )Off ( )Manual			Zone C (জোন) ( )Off ( )Manual			
Lighting (লাইটিং)	( ) Turn On			( ) Turn Off						

Check By

Shift Daily Checklist

Date/তারিখ: ..../..../....

MDB IEE (মেইন ইনকামিং)	Volt (ভোল্টেজ) R-Y		Y-B		B-R	Amp (প্রবাহমাত্রা) R		Y	B	Power Factor Pressure
Booster Pump IEE (বুস্টার পাম্প)	Pump-1(পাম্প-১) ( ) Auto ( ) Manual			Pump-2(পাম্প-২) ( ) Auto ( ) Manual						Pressure
Heat Pump IEE (হিটার পাম্প)	Pump-1(পাম্প-১) ( ) Auto ( ) Manual			Pump-2(পাম্প-২) ( ) Auto ( ) Manual						Pressure
Water Tank IEE (ওয়াটার ট্যাঙ্ক)	Booster Pump (বুস্টার পাম্প)					Heat Pump (হিটার পাম্প)				
	Low	Medium	High	Low	Medium	High				
Lift (লিফট)-1 IEE	Working			Broken (ব্রোকেন) ( ) Remark (মন্তব্য)						
Lift (লিফট)-2 IEE	Working			Broken (ব্রোকেন) ( ) Remark (মন্তব্য)						
Gas (গ্যাস)	Use (ব্যবহার)	Tank	psi	Spare (স্পেয়ার)	Tank		Do not have ( )		( ) Tank	Time (সময়)
parking building Drive Pump	Zone A (জোন) ( )Off ( )Manual			Zone B (জোন) ( )Off ( )Manual			Zone C (জোন) ( )Off ( )Manual			
Lighting (লাইটিং)	( ) Turn On			( ) Turn Off						

Check By

Shift Daily Checklist

Date/তারিখ: ..../..../....

MDB IEE (মেইন ইনকামিং)	Volt (ভোল্টেজ) R-Y		Y-B		B-R	Amp (প্রবাহমাত্রা) R		Y	B	Power Factor Pressure
Booster Pump IEE (বুস্টার পাম্প)	Pump-1(পাম্প-১) ( ) Auto ( ) Manual			Pump-2(পাম্প-২) ( ) Auto ( ) Manual						Pressure
Heat Pump IEE (হিটার পাম্প)	Pump-1(পাম্প-১) ( ) Auto ( ) Manual			Pump-2(পাম্প-২) ( ) Auto ( ) Manual						Pressure
Water Tank IEE (ওয়াটার ট্যাঙ্ক)	Booster Pump (বুস্টার পাম্প)					Heat Pump (হিটার পাম্প)				
	Low	Medium	High	Low	Medium	High				
Lift (লিফট)-1 IEE	Working			Broken (ব্রোকেন) ( ) Remark (মন্তব্য)						
Lift (লিফট)-2 IEE	Working			Broken (ব্রোকেন) ( ) Remark (মন্তব্য)						
Gas (গ্যাস)	Use (ব্যবহার)	Tank	psi	Spare (স্পেয়ার)	Tank		Do not have ( )		( ) Tank	Time (সময়)
parking building Drive Pump	Zone A (জোন) ( )Off ( )Manual			Zone B (জোন) ( )Off ( )Manual			Zone C (জোন) ( )Off ( )Manual			
Lighting (লাইটিং)	( ) Turn On			( ) Turn Off						

Check By

Shift Daily Checklist

Date 5/7/67

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	238.2 V	237.6V	234.7V	(A) 51.8A (B) 60.8A (C) 61.9A			0.99 0.98
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิด
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 40 %	08:00
Lift (ลิฟท์ผ่านบ่อ) IEE	Working ทำงานปกติ (ที่ 1,2,3,4)						
Lift (ลิฟท์ผ่านบ่อ) ดีอบบี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หวังเมฆ	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหวังเมฆหิน)	Use (ใช้) 2 Tank 68 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สหวังเมฆ)	Use (ใช้) 2 Tank 58 psi			Spare (สำรอง) 3 Tank		Do not have ( )	( ) Tank
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓)Auto (Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto (Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto (Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓)Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าดีอบบี้	( ) Turn On	(✓)Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	236.3V	234.5V	235.6V	(A) 70.2A (B) 62.6A (C) 62.6A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิด
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 70 %	19:30
Lift (ลิฟท์ผ่านบ่อ) IEE	Working ทำงานปกติ (ที่ 1,2,3,4)						
Lift (ลิฟท์ผ่านบ่อ) ดีอบบี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หวังเมฆ	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหวังเมฆหิน)	Use (ใช้) 2 Tank 68 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สหวังเมฆ)	Use (ใช้) 2 Tank 58 psi			Spare (สำรอง) 3 Tank		Do not have ( )	( ) Tank
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓)Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าดีอบบี้	( ) Turn On	(✓)Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	236.20 V	230.9V	235.20V	(A) 49.3A (B) 51.3A (C) 50.0A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิด
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 90 %	18:00
Lift (ลิฟท์ผ่านบ่อ) IEE	Working ทำงานปกติ (ที่ 1,2,3,4)						
Lift (ลิฟท์ผ่านบ่อ) ดีอบบี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หวังเมฆ	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหวังเมฆหิน)	Use (ใช้) 2 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สหวังเมฆ)	Use (ใช้) 2 Tank 45 psi			Spare (สำรอง) 3 Tank		Do not have ( )	( ) Tank
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto (Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓)Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าดีอบบี้	( ) Turn On	(✓)Turn Off	

Shift Daily Checklist

Date .../.../...

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	232.2 V	235.6V	236.2V	(A) 50.1A (B) 59.6A (C) 52.9A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิด
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 90 %	21:00
Lift (ลิฟท์ผ่านบ่อ) IEE	Working ทำงานปกติ (ที่ 1,2,3,4)						
Lift (ลิฟท์ผ่านบ่อ) ดีอบบี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หวังเมฆ	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหวังเมฆหิน)	Use (ใช้) 2 Tank 55 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สหวังเมฆ)	Use (ใช้) 2 Tank 45 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( )	( ) Tank
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓)Auto (Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto (Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto (Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓)Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าดีอบบี้	(✓)Turn On	( ) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	236:3V	236.6V	237.6V	(A) 54.2A (B) 60.2A (C) 54.8A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิด
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 60%	00:00
Lift (ลิฟท์ผ่านบ่อ) IEE	Working ทำงานปกติ (ที่ 1,2,3,4)						
Lift (ลิฟท์ผ่านบ่อ) ดีอบบี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หวังเมฆ	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหวังเมฆหิน)	Use (ใช้) 2 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สหวังเมฆ)	Use (ใช้) 2 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( )	( ) Tank
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓)Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าดีอบบี้	(✓)Turn On	( ) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	236.) V	231.6V	237.6V	(A) 54.8A (B) 60.4A (C) 54.8A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิด
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 90 %	05:00
Lift (ลิฟท์ผ่านบ่อ) IEE	Working ทำงานปกติ (ที่ 1,2,3,4)						
Lift (ลิฟท์ผ่านบ่อ) ดีอบบี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หวังเมฆ	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหวังเมฆหิน)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สหวังเมฆ)	Use (ใช้) 5 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank		Do not have ( )	( ) Tank
parking building Daiwa Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto (Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓)Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าดีอบบี้	(✓)Turn On	( ) Turn Off	

Shift Daily Checklist

Date 8/7/68

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235.1 V	233.5V	234.7 V	(A) 92.4A (B) 89.6A (C) 94.8A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิดวาล์ว
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90 ✓	Low	Medium	High 90 ✓	08:30
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ทำงานปกติ (ที่ 1,2,3,4)						
Lift (ลิฟท์แขก) อื่อยบี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนม	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแดนซ์ชั้น)	Use (ใช้) 1 Tank 70 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank	Do not have ( )	( ) Tank	
Gas (แก๊สอ่างนม)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( )	( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟอยบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By [illegible]

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	233.1V	231.3V	234.7 V	(A) 92.9A (B) 89.6A (C) 94.8A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิดวาล์ว
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90 ✓	Low	Medium	High 90 ✓	19:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ทำงานปกติ (ที่ 1,2,3,4)						
Lift (ลิฟท์แขก) อื่อยบี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนม	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแดนซ์ชั้น)	Use (ใช้) 2 Tank 43 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank	Do not have ( )	(2) Tank	
Gas (แก๊สอ่างนม)	Use (ใช้) 2 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank	Do not have ( )	(2) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟอยบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By [illegible]

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	236.2 V	234.4V	235.3	(A) 93.1A (B) 89.5A (C) 95.4A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิดวาล์ว
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 90 ✓	Low	Medium	High 90 ✓	16.00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ทำงานปกติ (ที่ 1,2,3,4)						
Lift (ลิฟท์แขก) อื่อยบี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนม	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแดนซ์ชั้น)	Use (ใช้) 2 Tank 43 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank	Do not have ( )	(2) Tank	
Gas (แก๊สอ่างนม)	Use (ใช้) 2 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank	Do not have ( )	(2) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟอยบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

[illegible]

Shift Daily Checklist

Date.../.../...

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235.2 V	232.7V	234.1V	(A) 93.3A (B) 89.1A (C) 94.6A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิดวาล์ว
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90 ✓	Low	Medium	High 90 ✓	9:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ทำงานปกติ (ที่ 1,2,3,4)						
Lift (ลิฟท์แขก) อื่อยบี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนม	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแดนซ์ชั้น)	Use (ใช้) 2 Tank psi			Spare (สำรอง) 0 Tank	Do not have ( )	(2) Tank	
Gas (แก๊สอ่างนม)	Use (ใช้) 2 Tank psi			Spare (สำรอง) 1 Tank	Do not have ( )	(2) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟอยบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By [illegible]

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	232.1 V	230.8V	231.7V	(A) 90.4A (B) 86.9A (C) 92.1A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิดวาล์ว
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90 ✓	Low	Medium	High 90 ✓	8:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ทำงานปกติ (ที่ 1,2,3,4)						
Lift (ลิฟท์แขก) อื่อยบี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนม	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแดนซ์ชั้น)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank	Do not have ( )	(2) Tank	
Gas (แก๊สอ่างนม)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank	Do not have ( )	(2) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟอยบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

[illegible]

Shift Daily Checklist

Date 17/4/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235.7 V	235.6V	234.7V	(A) 154.9A (B) 95.4A (C) 58.9A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 90%	08:30
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) IEE	Working ทำงานปกติ (ชั้น 1,2,3,4)						
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) ฮีอบบี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเที่ยง)	Use (ใช้) 1	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	(2) Tank
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 2	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	(2) Tank
parking building DaiwaPump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235.7V	235.1V	234.5V	(A) 54.2A (B) 95.6A (C) 58.2A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 90%	09:00
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) IEE	Working ทำงานปกติ (ชั้น 1,2,3,4)						
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) ฮีอบบี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเที่ยง)	Use (ใช้) 1	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	(2) Tank
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 2	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	(2) Tank
parking building DaiwaPump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	236.3 V	236.2V	235.2V	(A) 92.9A (B) 56.6A (C) 51.6A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 90%	10:00
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) IEE	Working ทำงานปกติ (ชั้น 1,2,3,4)						
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) ฮีอบบี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเที่ยง)	Use (ใช้) 1	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	(2) Tank
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 2	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	(2) Tank
parking building DaiwaPump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ อบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Shift Daily Checklist

Date.../.../....

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	237.0V	235.6V	236.9	(A) 76.9A (B) 42.2A (C) 35.9A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 90%	9:00
LSR (ลิฟท์ผ้าแขก) IEE	Working ทำงานปกติ (ชั้น 1,2,3,4)						
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) ฮีอบบี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเที่ยง)	Use (ใช้) 1	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	(2) Tank
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 2	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	(2) Tank
parking building DaiwaPump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ อบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	237.0 V	235.6V	236.0V	(A) 76.9A (B) 42.2A (C) 35.9A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 90%	9:00
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) IEE	Working ทำงานปกติ (ชั้น 1,2,3,4)						
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) ฮีอบบี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเที่ยง)	Use (ใช้) 1	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	(2) Tank
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 2	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	(2) Tank
parking building DaiwaPump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ อบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	237.0 V	235.6V	236.0V	(A) 76.9A (B) 42.2A (C) 35.9A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 90%	05:00
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) IEE	Working ทำงานปกติ (ชั้น 1,2,3,4)						
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) ฮีอบบี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกเที่ยง)	Use (ใช้) 1	Tank 90	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	(2) Tank
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 5	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( )	(2) Tank
parking building DaiwaPump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ อบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Shift Daily Checklist

Date 18/12/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235.6 V	233.5V	235.7V	(A) 56.4A (B) 93.3A (C) 86.8A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			5.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ไม่มี
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 20 %	Low	Medium	High 91 %	08:30
Lift (ลิฟท์เบอร์1) IEE	Working ทำงานปกติ (ที่ 1,2,3,4)						
Lift (ลิฟท์เบอร์2) อีอบปี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ขึ้นอาหาร) ครัวแขก	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกหลัง)	Use (ใช้) 2	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( )	(4) Tank
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 2	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	(4) Tank
parking building DaiwoPump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ห้องรปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีอบปี้	( ) Turn On	( ) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	236.6 V	234.5V	235.1V	(A) 96.6A (B) 89.0A (C) 95.0A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			5.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ไม่มี
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90 %	Low	Medium	High 90 %	14:00
Lift (ลิฟท์เบอร์1) IEE	Working ทำงานปกติ (ที่ 1,2,3,4)						
Lift (ลิฟท์เบอร์2) อีอบปี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ขึ้นอาหาร) ครัวแขก	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกหลัง)	Use (ใช้) 2	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( )	(4) Tank
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 2	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	(4) Tank
parking building Daiwo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อมรปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีอบปี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234.5 V	234.5V	235.7	(A) 99.2A (B) 89.0A (C) 95.4A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			5.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ไม่มี
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 90 %	Low	Medium	High 90 %	13:00
Lift (ลิฟท์เบอร์1) IEE	Working ทำงานปกติ (ที่ 1,2,3,4)						
Lift (ลิฟท์เบอร์2) อีอบปี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ขึ้นอาหาร) ครัวแขก	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกหลัง)	Use (ใช้) 1	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 0	Tank	Do not have ( )	(4) Tank
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 2	Tank 45	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	(4) Tank
parking building Daiwo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อมรปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีอบปี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Shift Daily Checklist

Date.../.../....

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	236.6 V	234.7V	236.5V	(A) 52.7A (B) 89.2A (C) 86.9A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ไม่มี
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 40%	Low	Medium	High 90%	21:00
Lift (ลิฟท์เบอร์1) IEE	Working ทำงานปกติ (ที่ 1,2,3,4)						
Lift (ลิฟท์เบอร์2) อีอบปี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ขึ้นอาหาร) ครัวแขก	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกหลัง)	Use (ใช้) 1	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 2	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
parking building DaiwoPump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อมรปภ.ประตู2	( ) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีอบปี้	( ) Turn On	( ) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235.8 V	235.7V	232.0V	(A) 50.4A (B) 89.6A (C) 86.1A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ไม่มี
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 90%	00:00
Lift (ลิฟท์เบอร์1) IEE	Working ทำงานปกติ (ที่ 1,2,3,4)						
Lift (ลิฟท์เบอร์2) อีอบปี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ขึ้นอาหาร) ครัวแขก	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกหลัง)	Use (ใช้) 1	Tank 90	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 3	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
parking building Daiwo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อมรปภ.ประตู2	( ) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีอบปี้	( ) Turn On	( ) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	232.3 V	235.7V	232.0V	(A) 50.4A (B) 89.4A (C) 86.1A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ไม่มี
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 90%	Low	Medium	High 90 %	05:00
Lift (ลิฟท์เบอร์1) IEE	Working ทำงานปกติ (ที่ 1,2,3,4)						
Lift (ลิฟท์เบอร์2) อีอบปี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ขึ้นอาหาร) ครัวแขก	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกหลัง)	Use (ใช้) 1	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 2	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
parking building Daiwo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อมรปภ.ประตู2	( ) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีอบปี้	( ) Turn On	( ) Turn Off	

Shift Daily Checklist

Date 19.7.64

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235.2 V	239.6 V	235.2 V	(A) 55.3A (B) 49.4A (C) 49.3A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิด
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 40 %	Low	Medium	High 70 %	08:30
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) IEE	Working ทำงานปกติ (ชั้น 1,2,3,4)						
Lift (ลิฟท์แขก) อีซอบนี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแสนเงิน)	Use (ใช้) 2	Tank 30	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	(0) Tank
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 2	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have ( )	(0) Tank
parking building DaivoPump	Zone A (✓)Auto ()Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ()Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ()Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าคีย์อบนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Don

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235.2 V	239.6 V	235.2 V	(A) 55.5A (B) 49.6A (C) 49.5A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิด
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90 %	Low	Medium	High 70 %	19:00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) IEE	Working ทำงานปกติ (ชั้น 1,2,3,4)						
Lift (ลิฟท์แขก) อีซอบนี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแสนเงิน)	Use (ใช้) 2	Tank 20	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	(0) Tank
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 2	Tank 60	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have ( )	(0) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าคีย์อบนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Bo

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	236.6 V	235.5 V	236.7 V	(A) 53.1A (B) 50.0A (C) 49.4A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิด
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 90 %	Low	Medium	High 70 %	18:00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) IEE	Working ทำงานปกติ (ชั้น 1,2,3,4)						
Lift (ลิฟท์แขก) อีซอบนี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแสนเงิน)	Use (ใช้) 2	Tank 32	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	(1) Tank
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 2	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ()Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าคีย์อบนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Dap

Shift Daily Checklist

Date ../../....

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235.2 V	236.6 V	235.2 V	(A) 52.9A (B) 49.6A (C) 49.5A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิด
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 90 %	Low	Medium	High 40 %	21:00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) IEE	Working ทำงานปกติ (ชั้น 1,2,3,4)						
Lift (ลิฟท์แขก) อีซอบนี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแสนเงิน)	Use (ใช้) 2	Tank 30	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	(0) Tank
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 2	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
parking building DaivoPump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ()Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าคีย์อบนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Thep

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235.6 V	232.2 V	235.5 V	(A) 48.8A (B) 49.6A (C) 46.2A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิด
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 90 %	Low	Medium	High 40 %	05:00
Lift (ลิฟท์ผู้โดยสาร) IEE	Working ทำงานปกติ (ชั้น 1,2,3,4)						
Lift (ลิฟท์แขก) อีซอบนี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวแขก	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแสนเงิน)	Use (ใช้) 1	Tank 19	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have ( )	(0) Tank
Gas (แก๊สครัวแขก)	Use (ใช้) 2	Tank 35	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have ( )	(2) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ()Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าคีย์อบนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Thep

Shift Daily Checklist

Date 09/7/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor	
	238.3 V	234.3V	233.1V	(A) 52.8A	(B) [illegible]		(C) [illegible]	-0.99	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				3.0 bar	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				ปกติ	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High 90 %	Low	Medium	High 90 %		08:30	
Lift (ลิฟท์ผ่านๆ) IEE	Working ทำงานปกติ (ตัว 1,2,3,4)								
Lift (ลิฟท์ผ่านๆ) อื่นๆ	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรวจสอบ	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สครัวแกนกลาง)	Use (ใช้) 2 Tank 30 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( )		( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวหอ)	Use (ใช้) 2 Tank 30 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( )		( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม ระเบียงประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ ชั้นบน	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor	
	237.2 V	237.2V	235.7V	(A) 50.2A	(B) 37.6A		(C) [illegible]	-0.99	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				3.0 bar	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				ปกติ	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High 90 %	Low	Medium	High 90 %		14:30	
Lift (ลิฟท์ผ่านๆ) IEE	Working ทำงานปกติ (ตัว 1,2,3,4)								
Lift (ลิฟท์ผ่านๆ) อื่นๆ	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรวจสอบ	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สครัวแกนกลาง)	Use (ใช้) 2 Tank 35 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( )		( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวหอ)	Use (ใช้) 2 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( )		( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม ระเบียงประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ ชั้นบน	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor	
	236.2V	235.6	235.1V	(A) 50.8A	(B) 36.8A		(C) 37.0A	-0.99	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				3.0 bar	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				ปกติ	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลาบันทึก)	
	Low	Medium	High 90 %	Low	Medium	High 90 %		18:00	
Lift (ลิฟท์ผ่านๆ) IEE	Working ทำงานปกติ (ตัว 1,2,3,4)								
Lift (ลิฟท์ผ่านๆ) อื่นๆ	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรวจสอบ	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สครัวแกนกลาง)	Use (ใช้) 2 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( )		( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวหอ)	Use (ใช้) 2 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( )		( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม ระเบียงประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ ชั้นบน	( ) Turn On	(✓) Turn Off			

Shift Daily Checklist

Date ../../..

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor	
	238.9 V	236.2V	237.7V	(A) 50.9A	(B) 36.8A		(C) 37.4A	-0.99	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				3.0 bar	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				ปกติ	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High 90 %	Low	Medium	High 90 %		21:00	
Lift (ลิฟท์ผ่านๆ) IEE	Working ทำงานปกติ (ตัว 1,2,3,4)								
Lift (ลิฟท์ผ่านๆ) อื่นๆ	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรวจสอบ	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สครัวแกนกลาง)	Use (ใช้) 2 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( )		( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวหอ)	Use (ใช้) 2 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( )		( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม ระเบียงประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ ชั้นบน	(✓) Turn On	( ) Turn Off			

Check By

Shift Daily Checklist

Date ../../..

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)				Power Factor	
	239.0 V	237.4V	238.9V	(A) 53.0A	(B) 39.2A		(C) 39.2A	-0.99	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				3.0 bar	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)				Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual				ปกติ	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)				Time (ช่วงเวลาบันทึก)	
	Low	Medium	High 90 %	Low	Medium	High 90 %		05:00	
Lift (ลิฟท์ผ่านๆ) IEE	Working ทำงานปกติ (ตัว 1,2,3,4)								
Lift (ลิฟท์ผ่านๆ) อื่นๆ	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)					
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรวจสอบ	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)					
Gas (แก๊สครัวแกนกลาง)	Use (ใช้) 1 Tank 30 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( )		(✓) Tank	
Gas (แก๊สครัวหอ)	Use (ใช้) 1 Tank 20 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( )		( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม ระเบียงประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ ชั้นบน	(✓) Turn On	( ) Turn Off			

Shift Daily Checklist

Date 21/4/26

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234 V	235 V	234 V	(A) 70 A (B) 62 A (C) 64 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิดวาล์ว
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	09.30
Lift (ลิฟท์ผ่อน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่อน) อีอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งสาธารณ) ครัวแดน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแดนหิน)	Use (ใช้) 1 Tank 90 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) — ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแดน)	Use (ใช้) 1 Tank 65 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) — ( ) Tank	
parking building DaivePump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายทางเข้าประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีอบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235 V	230 V	233 V	(A) 60 A (B) 54 A (C) 65 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิดวาล์ว
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	14.00
Lift (ลิฟท์ผ่อน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่อน) อีอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งสาธารณ) ครัวแดน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแดนหิน)	Use (ใช้) 1 Tank 55 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank		Do not have ( ) — ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแดน)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) — ( ) Tank	
parking building Daive Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายทางเข้าประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีอบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235.7	235.4	235.0	59.28 (A) 59.4A (B) A (C) 61.4A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิดวาล์ว
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High 100 %	19.06
Lift (ลิฟท์ผ่อน) IEE	Working ทำงานปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่อน) อีอบบี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งสาธารณ) ครัวแดน	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแดนหิน)	Use (ใช้) 1 Tank 60 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank		Do not have (0) ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแดน)	Use (ใช้) 1 Tank 80 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank		Do not have (3) ( ) Tank	
parking building Daive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto (Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายทางเข้าประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีอบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

ลงชื่อ

Shift Daily Checklist

Date ../../....

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230 V	234 V	234 V	(A) 52 A (B) 55 A (C) 49 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิดวาล์ว
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High	21.00
Lift (ลิฟท์ผ่อน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่อน) อีอบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งสาธารณ) ครัวแดน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแดนหิน)	Use (ใช้) 1 Tank 65 psi			Spare (สำรอง) 3 Tank		Do not have ( ) 0 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแดน)	Use (ใช้) 4 Tank 80 psi			Spare (สำรอง) Tank		Do not have ( ) 3 ( ) Tank	
parking building DaivePump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายทางเข้าประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีอบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	21/04/69

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	235.9 V	234.3 V	235.6 V	(A) 54.9A (B) 59.3A (C) 61.3A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.V.)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.V.)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.V.)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.V.)Off (.....)Manual			-
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High 100 %	00.00
Lift (ลิฟท์ผ่อน) IEE	Working ทำงานปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่อน) อีอบบี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งสาธารณ) ครัวแดน	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแดนหิน)	Use (ใช้) 1 Tank 65 psi			Spare (สำรอง) 3 Tank		Do not have (0) ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแดน)	Use (ใช้) 4 Tank 90 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank		Do not have (3) ( ) Tank	
parking building Daive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายทางเข้าประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีอบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	22/04/69

Check By Thep

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	236.1 V	236.4 V	237.8 V	(A) 57.8A (B) 58.2A (C) 56.6A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.V.)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.V.)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓)Auto (.V.)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.V.)Off (.....)Manual			-
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low	Medium	High 100 %	Low	Medium	High 100 %	05.00
Lift (ลิฟท์ผ่อน) IEE	Working ทำงานปกติ						
Lift (ลิฟท์ผ่อน) อีอบบี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งสาธารณ) ครัวแดน	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแดนหิน)	Use (ใช้) 1 Tank 65 psi			Spare (สำรอง) 3 Tank		Do not have (0) ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวแดน)	Use (ใช้) 4 Tank 90 psi			Spare (สำรอง) 0 Tank		Do not have (3) ( ) Tank	
parking building Daive Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto (Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายทางเข้าประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าอีอบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	22/04/69

Check By Thep

Shift Daily Checklist

Date 24/1/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหม้อแปลงโวลท์)				Amp (กระแสไฟฟ้าหม้อแปลงแอมป์)							Power Factor
	228.5 V	232.2V	238.0V		(A) 39 A (B) 42.3 A (C) 35.2 A							1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)				Pump.2(ปั๊ม.2)							Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual							30
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)				Pump.2(ปั๊ม.2)							Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual							ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)				Heat Pump (ฮีทปั๊ม)							Time (ช่วงเวลา)
	Low		Medium	High 100%	Low		Medium	High				8:30
Lift (ลิฟท์ผ้านก) IEE	Working ปกติ				Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)							
Lift (ลิฟท์ผ้านก) ฮีทปั๊ม	Working ปกติ				Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)							
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอน	Working ปกติ				Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)							
Gas (แก๊สครัวนอนชั้น)	Use (ใช้)	Tank 90		psi	Spare (สำรอง)	Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank				
Gas (แก๊สครัวนอน)	Use (ใช้) 4	Tank 85		psi	Spare (สำรอง) 2	Tank		Do not have ( ) ( ) Tank				
parking building DaivoPump	Zone A ( )Auto ()Off (.....)Manual				Zone B ( )Auto ()Off (.....)Manual			Zone C ( )Auto ()Off (.....)Manual				
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อย รปก.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off		ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกนอนนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off					

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหม้อแปลงโวลท์)				Amp (กระแสไฟฟ้าหม้อแปลงแอมป์)							Power Factor
	230.2 V	230 V	232.2		(A) 48 A (B) 50.5 A (C) 43 A							1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)				Pump.2(ปั๊ม.2)							Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual							3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)				Pump.2(ปั๊ม.2)							Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual							ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)				Heat Pump (ฮีทปั๊ม)							Time (ช่วงเวลา)
	Low		Medium	High 100%	Low		Medium	High				14:00
Lift (ลิฟท์ผ้านก) IEE	Working ปกติ											
Lift (ลิฟท์ผ้านก) ฮีทปั๊ม	Working ปกติ				Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)							
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอน	Working ปกติ				Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)							
Gas (แก๊สครัวนอนชั้น)	Use (ใช้)	Tank 80		psi	Spare (สำรอง)	Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank				
Gas (แก๊สครัวนอน)	Use (ใช้) 4	Tank 80		psi	Spare (สำรอง) 2	Tank		Do not have ( ) ( ) Tank				
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual				Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual				
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อย รปก.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off		ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกนอนนี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off					

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหม้อแปลงโวลท์)				Amp (กระแสไฟฟ้าหม้อแปลงแอมป์)							Power Factor
	237.9	239.6	237.1		(A) 44.4 A (B) 50.1 A (C) 43.4 A							1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)				Pump.2(ปั๊ม.2)							Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual							3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)				Pump.2(ปั๊ม.2)							Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual							ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)				Heat Pump (ฮีทปั๊ม)							Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low		Medium 80%	High	Low		Medium	High 100%				18.00
Lift (ลิฟท์ผ้านก) IEE	Working ทำงานปกติ											
Lift (ลิฟท์ผ้านก) ฮีทปั๊ม	Working ทำงานปกติ				Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)							
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอน	Working ทำงานปกติ				Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)							
Gas (แก๊สครัวนอนชั้น)	Use (ใช้) 1	Tank 70		psi	Spare (สำรอง) 1	Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank				
Gas (แก๊สครัวนอน)	Use (ใช้) 4	Tank 70		psi	Spare (สำรอง) 2	Tank		Do not have ( ) ( ) Tank				
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual				Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual				
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อย รปก.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off		ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกนอนนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off					

Shift Daily Checklist

Date..../..../....

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหม้อแปลงโวลท์)				Amp (กระแสไฟฟ้าหม้อแปลงแอมป์)							Power Factor
	234.6 V	230 V	235 V		(A) 92.4 A (B) 95 A (C) 82.1 A							0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)				Pump.2(ปั๊ม.2)							Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual							3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)				Pump.2(ปั๊ม.2)							Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual							ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)				Heat Pump (ฮีทปั๊ม)							Time (ช่วงเวลา)
	Low		Medium	High 100%	Low		Medium	High				21:00
Lift (ลิฟท์ผ้านก) IEE	Working ปกติ											
Lift (ลิฟท์ผ้านก) ฮีทปั๊ม	Working ปกติ				Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)							
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอน	Working ปกติ				Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)							
Gas (แก๊สครัวนอนชั้น)	Use (ใช้)	Tank 80		psi	Spare (สำรอง)	Tank		Do not have ( ) 2 ( ) Tank				
Gas (แก๊สครัวนอน)	Use (ใช้)	Tank 70		psi	Spare (สำรอง) 2	Tank		Do not have ( ) 1 ( ) Tank				
parking building DaivoPump	Zone A ( )Auto ()Off (.....)Manual				Zone B ( )Auto ()Off (.....)Manual			Zone C ( )Auto ()Off (.....)Manual				
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อย รปก.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off		ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกนอนนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off					

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหม้อแปลงโวลท์)				Amp (กระแสไฟฟ้าหม้อแปลงแอมป์)							Power Factor
	236.6 V	234.6 V	235.9		(A) 92.9 A (B) 88.3 A (C) 81.1 A							0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)				Pump.2(ปั๊ม.2)							Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual							3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)				Pump.2(ปั๊ม.2)							Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual							
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)				Heat Pump (ฮีทปั๊ม)							Time (ช่วงเวลา)
	Low		Medium	High 100%	Low		Medium	High				00:00
Lift (ลิฟท์ผ้านก) IEE	Working ทำงานปกติ											
Lift (ลิฟท์ผ้านก) ฮีทปั๊ม	Working ทำงานปกติ				Broken เสีย (-) Remark (หมายเหตุ)							
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอน	Working ทำงานปกติ				Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)							
Gas (แก๊สครัวนอนชั้น)	Use (ใช้) 1	Tank 80		psi	Spare (สำรอง) 1	Tank		Do not have (ไม่มี) (2) Tank				
Gas (แก๊สครัวนอน)	Use (ใช้) 4	Tank 85		psi	Spare (สำรอง) 2	Tank		Do not have (ไม่มี) ( ) Tank				
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual				Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual				
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อย รปก.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off		ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกนอนนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off					

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหม้อแปลงโวลท์)				Amp (กระแสไฟฟ้าหม้อแปลงแอมป์)							Power Factor
	237.9 V	234.9	235 V		(A) 87.1 A (B) 85.2 A (C) 83.3 A							0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)				Pump.2(ปั๊ม.2)							Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual							3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)				Pump.2(ปั๊ม.2)							Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual				(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual							
Water Tank IEE (ปริมาตรน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)				Heat Pump (ฮีทปั๊ม)							Time (ช่วงเวลาบันทึก)
	Low		Medium	High 90%	Low		Medium	High 100%				05:00
Lift (ลิฟท์ผ้านก) IEE	Working ทำงานปกติ											
Lift (ลิฟท์ผ้านก) ฮีทปั๊ม	Working ทำงานปกติ				Broken เสีย (-) Remark (หมายเหตุ)							
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอน	Working ทำงานปกติ				Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)							
Gas (แก๊สครัวนอนชั้น)	Use (ใช้) 1	Tank 80		psi	Spare (สำรอง) 1	Tank		Do not have (ไม่มี) (2) Tank				
Gas (แก๊สครัวนอน)	Use (ใช้) 4	Tank 85		psi	Spare (สำรอง) 2	Tank		Do not have (ไม่มี) ( ) Tank				
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual				Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual				
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อย รปก.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off		ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกนอนนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off					

Shift Daily Checklist

Date 23/12/69

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	232.5	230	22.0	(A) 5.2 A (B) 54.4 A (C) 135 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิดเครื่อง
Water Tank IEE (เช็คระดับน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาที่ทำ)
	Low	Medium	High ปิด	Low	Medium	High	14:00
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์เพลาขึ้นลงของ)	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์สำหรับขนของ)	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวบนดาดฟ้า)	Use (ใช้)	Tank 80	psi	Spare (สำรอง)	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวชั้น 4)	Use (ใช้) 4	Tank 100	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building DaivoPump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรอบประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ชั้นที่	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	238.4	238.8	238.3	(A) 28.2 A (B) 21.12 A (C) 29.2 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิดเครื่อง
Water Tank IEE (เช็คระดับน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาที่ทำ)
	Low	Medium 100%	High	Low	Medium	High 100%	18:00
Lift (ลิฟท์ที่พนักงาน) IEE	Working ทำงานปกติ						
Lift (ลิฟท์เพลาขึ้นลงของ) ห้องครัว	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์สำหรับขนของ) ห้องครัว	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวบนดาดฟ้า)	Use (ใช้) 1	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวชั้น 4)	Use (ใช้) 4	Tank 95	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรอบประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ชั้นที่	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Alif, Palm

Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	232.0	230.0	230	(A) 25.1 A (B) 43.2 A (C) 37.3 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			3.00
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual 100%			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิดเครื่อง
Water Tank IEE (เช็คระดับน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาที่ทำ)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High	21:00
Lift (ลิฟท์ที่พนักงาน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์เพลาขึ้นลงของ) ห้องครัว	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์สำหรับขนของ) ห้องครัว	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวบนดาดฟ้า)	Use (ใช้) 1	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวชั้น 4)	Use (ใช้) 4	Tank 95	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรอบประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ชั้นที่	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

Date ...../...../.....

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	232.9	238.0	232.6	(A) 28.4 A (B) 36.0 A (C) 29.9 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิดเครื่อง
Water Tank IEE (เช็คระดับน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาที่ทำ)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High	21:00
Lift (ลิฟท์ที่พนักงาน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์เพลาขึ้นลงของ) ห้องครัว	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์สำหรับขนของ) ห้องครัว	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวบนดาดฟ้า)	Use (ใช้) 1	Tank 65	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( ) 2 ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวชั้น 4)	Use (ใช้) 4	Tank 90	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( ) 1 ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรอบประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ชั้นที่	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (เมนไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	233.9	234.4	234.9	(A) 19.1 A (B) 20.0 A (C) 19.4 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิดเครื่อง
Water Tank IEE (เช็คระดับน้ำในถังเก็บ)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาที่ทำ)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High	05:00
Lift (ลิฟท์ที่พนักงาน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์เพลาขึ้นลงของ) ห้องครัว	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์สำหรับขนของ) ห้องครัว	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวบนดาดฟ้า)	Use (ใช้) 1	Tank 75	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have (เต็ม) ( ) Tank	
Gas (แก๊สครัวชั้น 4)	Use (ใช้) 4	Tank 65	psi	Spare (สำรอง)	Tank	Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรอบประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟต์ชั้นที่	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Shift Daily Checklist

Date: 1/1/2567

| | | |

Shift Daily Checklist

Date 25/4/24

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor	
	232.4	235.4	236.4	(A) 88.4A (B) 71.8 A (C) 74.4A			1.00	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			2.0 bar	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิดวาล์ว	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High	08:30	
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) อีซบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวนอนชั้น)	Use (ใช้) 1 Tank 10 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have (ไม่) ( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวนอน)	Use (ใช้) 4 Tank 100 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have (ไม่) ( ) Tank		
parking building DaivoPump	Zone A (✓)Auto (✓)Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto (✓)Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto (✓)Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off		

Check By ong, wave

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor	
	230.7	233.5	235.7	(A) 64.9A (B) 71.3A (C) 58.8A			0.94	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.2	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิดวาล์ว	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High	17:00	
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) อีซบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวนอนชั้น)	Use (ใช้) 1 Tank 25 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have (ไม่) ( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวนอน)	Use (ใช้) 4 Tank 65 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have (ไม่) ( ) Tank		
parking building Daivo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off		

Check By wave, ong

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor	
	229.6 V	232.1	235	80.0 (A) A (B) 79.0 A (C) 74.4 A			1.00	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (✓)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			ปิดวาล์ว	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)	
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High	18:00	
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) IEE	Working ปกติ							
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) อีซบบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวนอนชั้น)	Use (ใช้) 1 Tank 25 psi			Spare (สำรอง) 1 Tank		Do not have ( ) (✓) Tank		
Gas (แก๊สครัวนอน)	Use (ใช้) 4 Tank 65 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have ( ) (✓) Tank		
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto (✓)Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอบบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off		

Thew

Shift Daily Checklist

Date...../...../.....

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor	
	234.1V	237.4V	237.8V	(A) 78 A (B) 85 A (C) 93.0A			1.00	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			-	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High 100%	21:00	
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) IEE	Working ทำงานปกติ							
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) อีซบบี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอน	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวนอนชั้น)	Use (ใช้) 1 Tank 5 psi			Spare (สำรอง) 5 Tank		Do not have (ไม่) ( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวนอน)	Use (ใช้) 4 Tank 80 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have (ไม่) ( ) Tank		
parking building DaivoPump	Zone A ( )Auto (✓)Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto (✓)Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto (✓)Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off		

Check By Thep

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor	
	239.8V	237.0V	238.1V	(A) 37.6A (B) 32.80A (C) 4.08A			1.00	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			-	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)	
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High 100%	09:00	
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) IEE	Working ทำงานปกติ							
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) อีซบบี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอน	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวนอนชั้น)	Use (ใช้) 1 Tank 35 psi			Spare (สำรอง) 3 Tank		Do not have (ไม่) ( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวนอน)	Use (ใช้) 4 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have (ไม่) ( ) Tank		
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	26/04/24	

Check By Thep

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor	
	236.4V	235.8V	236.3V	(A) 85.0A (B) 81.8A (C) 75.4A			1.00	
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure	
	(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			-	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาบันทึก)	
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High 100%	05:00	
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) IEE	Working ทำงานปกติ							
Lift (ลิฟท์ผ้าแขก) อีซบบี้	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)				
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวนอน	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)				
Gas (แก๊สครัวนอนชั้น)	Use (ใช้) 1 Tank 5 psi			Spare (สำรอง) 3 Tank		Do not have (ไม่) ( ) Tank		
Gas (แก๊สครัวนอน)	Use (ใช้) 4 Tank 40 psi			Spare (สำรอง) 2 Tank		Do not have (ไม่) ( ) Tank		
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto (✓)Off (.....)Manual		
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าตึกอบบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off		

Shift Daily Checklist

Date 24/9/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	236.2	237.2	235.6	504 (A) 524 (B) 478 (C) A			-0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	06:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์แขก) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกบน)	Use (ใช้) 1	Tank 5	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 4	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
parking building DaivoPump	Zone A (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto (.....)Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรถเข้า,ประตู2	( ) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ขาขึ้น	( ) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Bom

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	237.9	238.2	240.0	519 (A) 519 (B) 513 (C) A			-0.44
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	19:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์แขก) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกบน)	Use (ใช้) 1	Tank 10	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (0)	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 4	Tank 43	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have (0)	( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรถเข้า,ประตู2	( ) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ขาขึ้น	( ) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Bom

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	236.2 V	235.3	236.5	504 (A) 490 (B) 548 (C) A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา) ปัจจุบัน
	Low	Medium	High 100	Low	Medium	High	18:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์แขก) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกบน)	Use (ใช้) 1	Tank 10	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (0)	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 4	Tank 43	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have (0)	( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายรถเข้า,ประตู2	( ) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ขาขึ้น	( ) Turn On	( ) Turn Off	

Bom

Shift Daily Checklist

Date.../.../...

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	236.6 V	236.9 V	236.7 V	(A) 145A (B) 145A (C) 147A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			80 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			-
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High 100%	21:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์แขก) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกบน)	Use (ใช้) 1	Tank 100	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 4	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
parking building DaivoPump	Zone A (✓)Auto OOff (.....)Manual			Zone B (✓)Auto (OOff (.....)Manual		Zone C (✓)Auto OOff (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อน ป้ายรถเข้า,ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ขาขึ้น	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Thep

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	237.4 V	235.9 V	237.3 V	(A) 129.84 A (B) 131.73 A (C) 133.30 A			0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			-
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High 100%	00:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์แขก) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกบน)	Use (ใช้) 1	Tank 100	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 4	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อน ป้ายรถเข้า,ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ขาขึ้น	(✓) Turn On	( ) Turn Off	27/09/69

Check By Thep

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	237.0	236.5 V	237.3 V	(A) 135.44 A (B) 140.50 A (C) 139.38 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			(✓) Auto (.....)Off (.....)Manual			-
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา) ปัจจุบัน
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High 100%	05:00
Lift (ลิฟท์แขก) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์แขก) ตึกบน	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ครัวบน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สครัวแขกบน)	Use (ใช้) 4	Tank 105	psi	Spare (สำรอง) 3	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
Gas (แก๊สครัวบน)	Use (ใช้) 4	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have (1)	( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✓)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✓)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อน ป้ายรถเข้า,ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟท์ขาขึ้น	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Shift Daily Checklist

Date 27/1/67

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลท์)		Amp (กระแสไฟฟ้าที่หน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	233	232	(A) 148 A (B) 145 A (C) 154 A	0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual		(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual		(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)		Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low / Medium / High 100%		Low / Medium / High	02.00
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ✓			
Lift (ลิฟท์ที่สอง) อีสบนี้	Working ✓		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ด้านการ) ครัวนอก	Working ✓		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สหม้อน้ำ)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi		Spare (สำรอง) 1 Tank	Do not have (2) ( ) Tank
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi		Spare (สำรอง) 1 Tank	Do not have (2) ( ) Tank
parking building DaiwoPump	Zone A ( ) Auto ( )Off ( ) Manual		Zone B ( ) Auto ( )Off ( ) Manual	Zone C ( ) Auto ( )Off ( ) Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ไฟหน้าโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On ✓ Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลบนี้	( ) Turn On ✓ Turn Off

Check By [illegible]

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลท์)		Amp (กระแสไฟฟ้าที่หน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	232	233	(A) 65 A (B) 70 A (C) 72 A	0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual		(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	3.5
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual		(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)		Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low / Medium / High 100%		Low / Medium / High	23.00
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ✓			
Lift (ลิฟท์ที่สอง) อีสบนี้	Working ✓		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ด้านการ) ครัวนอก	Working ✓		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สหม้อน้ำ)	Use (ใช้) 1 Tank 52 psi		Spare (สำรอง) 1 Tank	Do not have (2) ( ) Tank
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi		Spare (สำรอง) 1 Tank	Do not have (2) ( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A ( ) Auto ( )Off ( ) Manual		Zone B ( ) Auto ( )Off ( ) Manual	Zone C ( ) Auto ( )Off ( ) Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ไฟหน้าโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	( ) Turn On ✓ Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลบนี้	( ) Turn On ✓ Turn Off

Check By [illegible]

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลท์)		Amp (กระแสไฟฟ้าที่หน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	236.8 ✓	236.4 / 236.7	(A) 133.9 A (B) 80.6 A (C) 93.3 A	1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual		(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual		(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)		Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา) ปัจจุบัน
	Low / Medium / High 90%		Low / Medium / High	18.00
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ทำงานปกติ			
Lift (ลิฟท์ที่สอง) อีสบนี้	Working ทำงานปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ด้านการ) ครัวนอก	Working ทำงานปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สหม้อน้ำ)	Use (ใช้) Tank psi		Spare (สำรอง) Tank	Do not have ( ) ( ) Tank
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) Tank psi		Spare (สำรอง) Tank	Do not have ( ) ( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off ( ) Manual		Zone B (✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	Zone C (✓) Auto (Off ( ) Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ไฟหน้าโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On ( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลบนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	Air, Temp

Night

Shift Daily Checklist

Date 27/1/67

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลท์)		Amp (กระแสไฟฟ้าที่หน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	235	235 / 239	(A) 66 A (B) 53 A (C) 54 A	0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual		(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual		(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)		Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low / Medium / High 100%		Low / Medium / High	
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ✓			
Lift (ลิฟท์ที่สอง) อีสบนี้	Working ✓		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ด้านการ) ครัวนอก	Working ✓		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สหม้อน้ำ)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi		Spare (สำรอง) 1 Tank	Do not have (3) ( ) Tank
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 1 Tank 40 psi		Spare (สำรอง) 1 Tank	Do not have (3) ( ) Tank
parking building DaivoPump	Zone A ( ) Auto ( )Off ( ) Manual		Zone B ( ) Auto ( )Off ( ) Manual	Zone C ( ) Auto ( )Off ( ) Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ไฟหน้าโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On ( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลบนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off

Check By [illegible]

Night

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลท์)		Amp (กระแสไฟฟ้าที่หน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	236.2V	235.1V / 236.4V	(A) 59.7A (B) 53.3A (C) 55.8A	1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual		(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual		(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)		Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low / Medium / High 100%		Low / Medium / High	00.00
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ✓			
Lift (ลิฟท์ที่สอง) อีสบนี้	Working ✓		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ด้านการ) ครัวนอก	Working ✓		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สหม้อน้ำ)	Use (ใช้) 1 Tank 95 psi		Spare (สำรอง) 1 Tank	Do not have (1) ( ) Tank
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi		Spare (สำรอง) 1 Tank	Do not have (1) ( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off ( ) Manual		Zone B (✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	Zone C (✓) Auto ( ) Off ( ) Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ไฟหน้าโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On ( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลบนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	28/01/67

Check By Thep

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลท์)		Amp (กระแสไฟฟ้าที่หน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	237.0V	236.9V / 236.4V	(A) 93.5A (B) 82.7A (C) 93.4A	1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual		(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)		Pump.2(ปั๊ม.2)	Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual		(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงค์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)		Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา) ปัจจุบัน
	Low / Medium / High 100%		Low / Medium / High	09.00
Lift (ลิฟท์ที่หนึ่ง) IEE	Working ทำงานปกติ			
Lift (ลิฟท์ที่สอง) อีสบนี้	Working ทำงานปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ด้านการ) ครัวนอก	Working ทำงานปกติ		Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (แก๊สหม้อน้ำ)	Use (ใช้) 1 Tank 95 psi		Spare (สำรอง) 1 Tank	Do not have (1) ( ) Tank
Gas (แก๊สครัวนอก)	Use (ใช้) 1 Tank 50 psi		Spare (สำรอง) 1 Tank	Do not have (1) ( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off ( ) Manual		Zone B (✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	Zone C (✓) Auto (Off ( ) Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ไฟหน้าโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู2	(✓) Turn On ( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าลิฟ ลบนี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off

[illegible]

Shift Daily Checklist

Date 22/4/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้หน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟที่วัดหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	235	236	237	(A) 51 A (B) A (C) A	1.0
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	ปิด
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low Medium High	05:00
Lift (ลิฟท์ที่แผน) IEE	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์ที่แผน) อีอบยี่	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หรัวแผน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (เกี่ยวหรัวแผนที่น)	Use (ใช้) 1 Tank 85		psi	Spare (สำรอง) 1 Tank	Do not have ( ) ( ) Tank
Gas (เกี่ยวหรัวแผน)	Use (ใช้) 4 Tank 75		psi	Spare (สำรอง) 1 Tank	Do not have ( ) ( ) Tank
parking building DaivoPump	Zone A (✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	Zone C (✓) Auto ( ) Off ( ) Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ไฟเชื่อโรงแรม ป้อน รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่อบยี่	( ) Turn On (✓) Turn Off

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่วัดหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟที่วัดหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	236	234	236	(A) 30 A (B) 22 A (C) 34 A	1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	ปิด
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low Medium High	18:00
Lift (ลิฟท์ที่แผน) IEE	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์ที่แผน) อีอบยี่	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หรัวแผน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (เกี่ยวหรัวแผนที่น)	Use (ใช้) 1 Tank 10		psi	Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 1 ( ) Tank
Gas (เกี่ยวหรัวแผน)	Use (ใช้) 4 Tank 70		psi	Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 1 ( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	Zone C (✓) Auto ( ) Off ( ) Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ไฟเชื่อโรงแรม ป้อน รปภ.ประตู2	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่อบยี่	( ) Turn On (✓) Turn Off

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่วัดหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟที่วัดหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	236.4 V	234.8 V	236.3 V	(A) 34.6 A (B) 21.9 A (C) 32.0 A	1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	ปิด
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลาปัจจุบัน)
	Low	Medium	High 100 %	Low Medium High 100 %	18:00
Lift (ลิฟท์ที่แผน) IEE	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์ที่แผน) อีอบยี่	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หรัวแผน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (เกี่ยวหรัวแผนที่น)	Use (ใช้) 1 Tank 85		psi	Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 1 ( ) Tank
Gas (เกี่ยวหรัวแผน)	Use (ใช้) 4 Tank 75		psi	Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) 1 ( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	Zone C (✓) Auto ( ) Off ( ) Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ไฟเชื่อโรงแรม ป้อน รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่อบยี่	(✓) Turn On ( ) Turn Off

Shift Daily Checklist

Date 23/4/69

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่วัดหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟที่วัดหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	234	236		(A) 23 A (B) 32 A (C) 36 A	1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	ปิด
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low Medium High 100 %	22:30
Lift (ลิฟท์ที่แผน) IEE	Working ปกติ				
Lift (ลิฟท์ที่แผน) อีอบยี่	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หรัวแผน	Working ปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (เกี่ยวหรัวแผนที่น)	Use (ใช้) 1 Tank 80		psi	Spare (สำรอง) 1 Tank	Do not have ( ) ( ) Tank
Gas (เกี่ยวหรัวแผน)	Use (ใช้) 1 Tank 70		psi	Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have ( ) ( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	Zone C (✓) Auto ( ) Off ( ) Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ไฟเชื่อโรงแรม ป้อน รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่อบยี่	(✓) Turn On ( ) Turn Off

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่วัดหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟที่วัดหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	235.1 V	235.0 V	237.1 V	(A) 33.0 A (B) 30.3 A (C) 35.8 A	1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	ปิด
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100 %	Low Medium High 100 %	08:00
Lift (ลิฟท์ที่แผน) IEE	Working ทำงานปกติ				
Lift (ลิฟท์ที่แผน) อีอบยี่	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หรัวแผน	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (เกี่ยวหรัวแผนที่น)	Use (ใช้) 1 Tank 90		psi	Spare (สำรอง) 1 Tank	Do not have (1) ( ) Tank
Gas (เกี่ยวหรัวแผน)	Use (ใช้) 1 Tank 70		psi	Spare (สำรอง) 1 Tank	Do not have (1) ( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	Zone C (✓) Auto ( ) Off ( ) Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ไฟเชื่อโรงแรม ป้อน รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่อบยี่	(✓) Turn On ( ) Turn Off

Check By

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าที่วัดหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟที่วัดหน่วยเป็นแอมป์)	Power Factor
	235.1 V	235.8 V	235.1 V	(A) 30.4 A (B) 30.4 A (C) 32.8 A	1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	3.0 bar
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม 1)			Pump.2(ปั๊ม 2)	Pressure
	(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			(✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	ปิด
Water Tank IEE (บริเวณถังน้ำในแนวตั้ง)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)	Time (ช่วงเวลาปัจจุบัน)
	Low	Medium	High 100 %	Low Medium High 100 %	08:00
Lift (ลิฟท์ที่แผน) IEE	Working ทำงานปกติ				
Lift (ลิฟท์ที่แผน) อีอบยี่	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)	
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) หรัวแผน	Working ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)	
Gas (เกี่ยวหรัวแผนที่น)	Use (ใช้) 1 Tank 90		psi	Spare (สำรอง) 1 Tank	Do not have (1) ( ) Tank
Gas (เกี่ยวหรัวแผน)	Use (ใช้) 1 Tank 70		psi	Spare (สำรอง) 2 Tank	Do not have (1) ( ) Tank
parking building Daivo Pump	Zone A (✓) Auto ( ) Off ( ) Manual			Zone B (✓) Auto ( ) Off ( ) Manual	Zone C (✓) Auto ( ) Off ( ) Manual
Lighting (แสงสว่าง)	ไฟเชื่อโรงแรม ป้อน รปภ.ประตู2	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่อบยี่	(✓) Turn On ( ) Turn Off

Shift Daily Checklist

Date..../..../....

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	๒๓๑.๑V	๒๓๗.๔V	๒๕๗.๐๙V	(A)๑๘ A (B)๒๖.๐A (C)๒๖.๐A			๑.๐๐
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✔)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✔)Auto (.....)Off (.....)Manual			๙๐
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✔)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✔)Auto (.....)Off (.....)Manual			--
Water Tank IEE (ถังน้ำบนดาดฟ้า)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาปั่นที่อุ่น)
	Low	Medium	High ๑๐๐%	Low	Medium	High ๑๐๐%	๕๑.๐๐
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working: ทำงานปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) อีกอันนึง	Working: ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรวจแล	Working: ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหัวแดงเทพิน)	Use (ใช้) ๔ Tank ๕ psi			Spare (สำรอง) ๕ Tank		Do not have (๐) ( ) Tank	
Gas (แก๊สหัวเขียว)	Use (ใช้) ๔ Tank ๔๘ psi			Spare (สำรอง) ๒ Tank		Do not have (๐) ( ) Tank	
parking building DaiwaPump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✔)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✔)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดอยู่ ระหว่างประดับ	( ) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่อยู่นี้	(✔) Turn On	( ) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

Date..../..../....

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	๒๓๘.๘V	๒๕๗ ๐V	๒๖๑.๑V	(A)๖๗.๖A (B)๒๒.๘๐ A (C)๕๔.๙A			๑.๐๐
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✔)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✔)Auto (.....)Off (.....)Manual			๙๐
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✔)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✔)Auto (.....)Off (.....)Manual			
Water Tank IEE (ถังน้ำบนดาดฟ้า)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาปั่นที่อุ่น)
	Low	Medium	High ๑๐๐%	Low	Medium	High ๑๐๐%	๐๐:๐๐
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working: ทำงานปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) อีกอันนึง	Working: ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรวจแล	Working: ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหัวแดงเทพิน)	Use (ใช้) ๓ Tank ๓ psi			Spare (สำรอง) ๓ Tank		Do not have (๐) ( ) Tank	
Gas (แก๊สหัวเขียว)	Use (ใช้) ๔ Tank ๔๐ psi			Spare (สำรอง) ๒ Tank		Do not have (๐) ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✔)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✔)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดอยู่ ระหว่างประดับ	(✔) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่อยู่นี้	(✔) Turn On	( ) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

Date..../..../....

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	๒๓๖.๘V	๒๖๔.๘V	๒๖๔.๔V	(A)๖๘.๙A (B)๒๔.๔๔ A (C)๖๘.๘๘A			๑.๐๐
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✔)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✔)Auto (.....)Off (.....)Manual			๓.๐๐
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✔)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✔)Auto (.....)Off (.....)Manual			
Water Tank IEE (ถังน้ำบนดาดฟ้า)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาปั่นที่อุ่น)
	Low	Medium	High ๑๐๐%	Low	Medium	High ๑๐๐%	๐๕:๐๐
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working: ทำงานปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) อีกอันนึง	Working: ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรวจแล	Working: ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหัวแดงเทพิน)	Use (ใช้) ๑ Tank ๕ psi			Spare (สำรอง) ๕ Tank		Do not have (๐) ( ) Tank	
Gas (แก๊สหัวเขียว)	Use (ใช้) ๔ Tank ๔๐ psi			Spare (สำรอง) ๒ Tank		Do not have (๐) ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A (✔)Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B (✔)Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C (✔)Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดอยู่ ระหว่างประดับ	(✔) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่อยู่นี้	(✔) Turn On	( ) Turn Off	

Check By

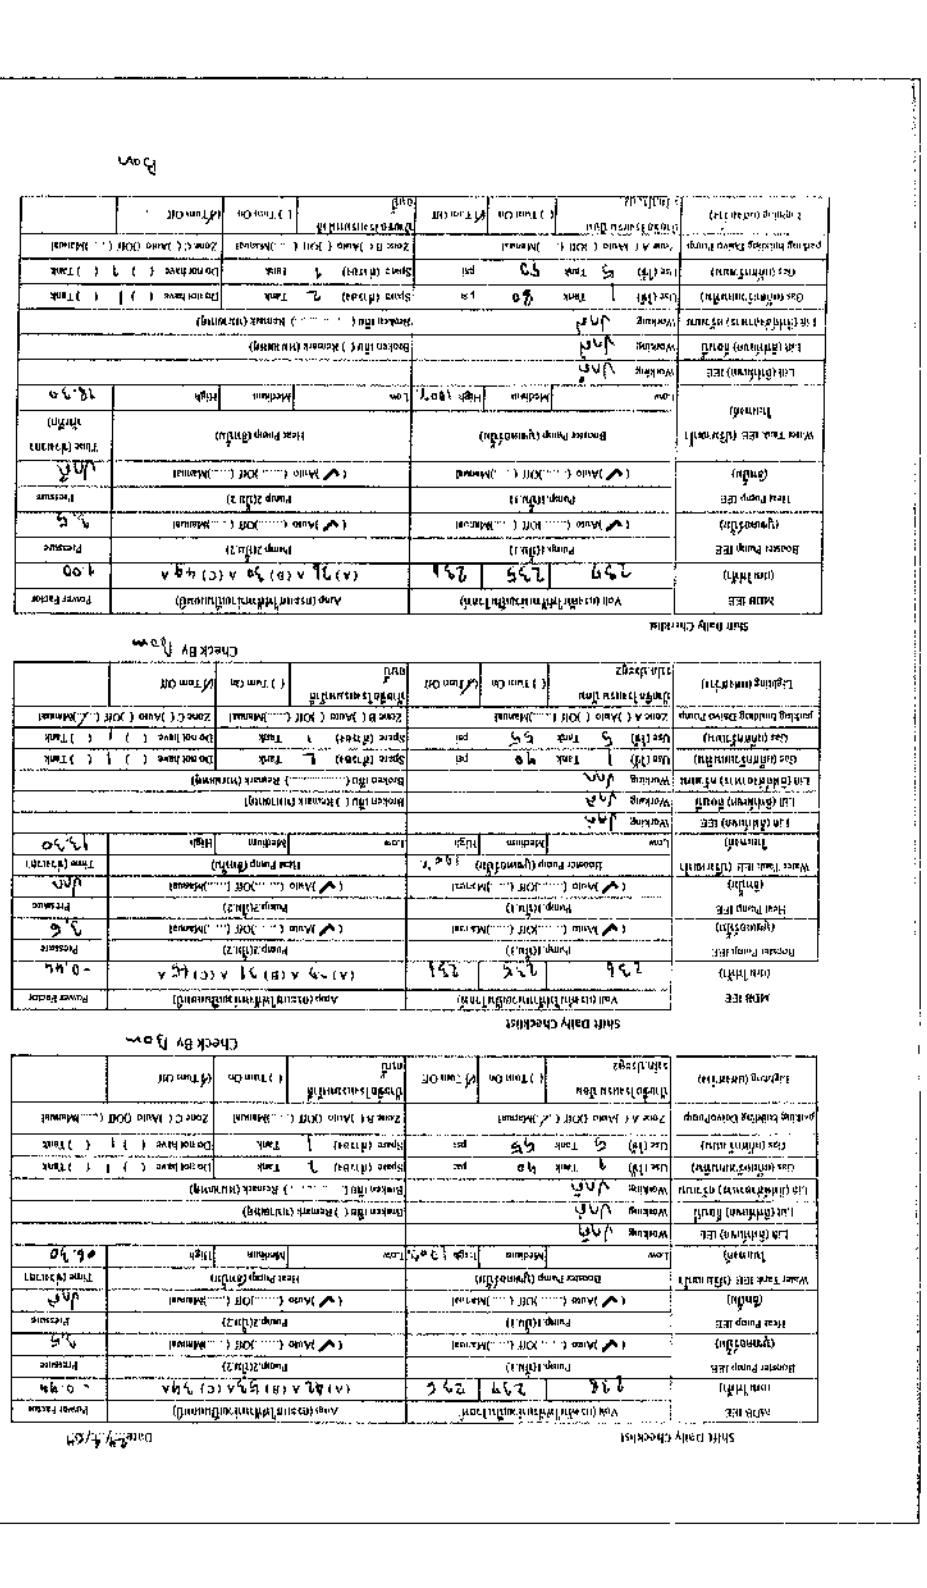

Shift Daily Checklist

Date..../..../....

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	๒๓๑	๒๓๔	๒๓๖	(A) ๖๒.๖ A (B) ๒๖.๐ A (C) ๖๗ A			๑.๐๐
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✔)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✔)Auto (.....)Off (.....)Manual			๙๐
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✔)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✔)Auto (.....)Off (.....)Manual			
Water Tank IEE (ถังน้ำบนดาดฟ้า)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาปั่นที่อุ่น)
	Low	Medium	High ๑๐๐%	Low	Medium	High ๑๐๐%	๑๘.๐๐
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working: ทำงานปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) อีกอันนึง	Working: ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรวจแล	Working: ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหัวแดงเทพิน)	Use (ใช้) ๑ Tank ๕๐ psi			Spare (สำรอง) ๑ Tank		Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สหัวเขียว)	Use (ใช้) ๔ Tank ๔๒ psi			Spare (สำรอง) ๒ Tank		Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดอยู่ ระหว่างประดับ	( ) Turn On	(✔) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่อยู่นี้	( ) Turn On	(✔) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

Date..../..../....

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	๒๓๑	๒๓๔	๒๓๖	(A) ๖๒.๖ A (B) ๒๖.๐ A (C) ๖๗ A			๑.๐๐
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✔)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✔)Auto (.....)Off (.....)Manual			๙๐
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✔)Auto (.....)Off (.....)Manual			(✔)Auto (.....)Off (.....)Manual			
Water Tank IEE (ถังน้ำบนดาดฟ้า)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาปั่นที่อุ่น)
	Low	Medium	High ๑๐๐%	Low	Medium	High ๑๐๐%	๑๘.๐๐
Lift (ลิฟท์โดยสาร) IEE	Working: ทำงานปกติ						
Lift (ลิฟท์ขนของ) อีกอันนึง	Working: ทำงานปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตรวจแล	Working: ทำงานปกติ			Broken เสีย (.....) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สหัวแดงเทพิน)	Use (ใช้) ๑ Tank ๕๐ psi			Spare (สำรอง) ๑ Tank		Do not have ( ) ( ) Tank	
Gas (แก๊สหัวเขียว)	Use (ใช้) ๔ Tank ๔๒ psi			Spare (สำรอง) ๒ Tank		Do not have ( ) ( ) Tank	
parking building Daiwa Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (.....)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (.....)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (.....)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ปิดอยู่ ระหว่างประดับ	( ) Turn On	(✔) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมหน้าที่อยู่นี้	( ) Turn On	(✔) Turn Off	

Check By

Shift Daily Checklist

Date 30/4/68

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	231	235	239	(A) 94 A (B) 98 A (C) 99 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...)Off (...)Manual			(✓) Auto (...)Off (...)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...)Off (...)Manual			(✓) Auto (...)Off (...)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High	06.30
Lift (ลิฟท์พนักงาน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ด้านหลัง) สื่อมบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกใหม่	Working ปกติ			Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สสตรีมเทเบิ้ล)	Use (ใช้) 1	Tank 90	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สตรีมแทน)	Use (ใช้) 5	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
parking building DaiwoPump	Zone A ( )Auto ( )Off (...)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (...)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมทางเข้าสื่อมบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Dam

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	237	236	237	(A) 78 A (B) 98 A (C) A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...)Off (...)Manual			(✓) Auto (...)Off (...)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...)Off (...)Manual			(✓) Auto (...)Off (...)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High	99.30
Lift (ลิฟท์พนักงาน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ด้านหลัง) สื่อมบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกใหม่	Working ปกติ			Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สสตรีมเทเบิ้ล)	Use (ใช้) 1	Tank 70	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สตรีมแทน)	Use (ใช้) 5	Tank 40	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
parking building Daiwo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (...)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (...)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมทางเข้าสื่อมบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Check By Dam

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	237	235	231	7 (A) 71 A (B) 52 A (C) 31 A			-1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...)Off (...)Manual			(✓) Auto (...)Off (...)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...)Off (...)Manual			(✓) Auto (...)Off (...)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม)			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาปัจจุบัน)
	Low	Medium	High 100%	Low	Medium	High	16.10
Lift (ลิฟท์พนักงาน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ด้านหลัง) สื่อมบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกใหม่	Working ปกติ			Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สสตรีมเทเบิ้ล)	Use (ใช้) 1	Tank 10	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สตรีมแทน)	Use (ใช้) 5	Tank 90	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
parking building Daiwo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (...)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (...)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	( ) Turn On	(✓) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมทางเข้าสื่อมบี้	( ) Turn On	(✓) Turn Off	

Dam

Shift Daily Checklist

Date .. / .. / ..

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	238.9	240.8	236.8	(A) 89 A (B) 94.2 A (C) 90.1 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...)Off (...)Manual			(✓) Auto (...)Off (...)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...)Off (...)Manual			(✓) Auto (...)Off (...)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) 100%			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High	Low	Medium	High	21.00
Lift (ลิฟท์พนักงาน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ด้านหลัง) สื่อมบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกใหม่	Working ปกติ			Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สสตรีมเทเบิ้ล)	Use (ใช้) 1	Tank 90	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สตรีมแทน)	Use (ใช้) 5	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
parking building DaiwoPump	Zone A ( )Auto (✓)Off (...)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (...)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมทางเข้าสื่อมบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Flow

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	230.3	233.0	234.5	(A) 90.9 A (B) 30.9 A (C) 92.9 A			1.00
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...)Off (...)Manual			(✓) Auto (...)Off (...)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...)Off (...)Manual			(✓) Auto (...)Off (...)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) 100%			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลา)
	Low	Medium	High	Low	Medium	High	00.00
Lift (ลิฟท์พนักงาน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ด้านหลัง) สื่อมบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกใหม่	Working ปกติ			Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สสตรีมเทเบิ้ล)	Use (ใช้) 1	Tank 90	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สตรีมแทน)	Use (ใช้) 5	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
parking building Daiwo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (...)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (...)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมทางเข้าสื่อมบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

Check By Flow

Shift Daily Checklist

MDB IEE (แผงไฟฟ้า)	Volt (แรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลท์)			Amp (กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์)			Power Factor
	234.2	227.2	230.5	(A) 90.9 A (B) 89.6 A (C) 95.1 A			-0.99
Booster Pump IEE (บูสเตอร์ปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...)Off (...)Manual			(✓) Auto (...)Off (...)Manual			3.0
Heat Pump IEE (ฮีทปั๊ม)	Pump.1(ปั๊ม.1)			Pump.2(ปั๊ม.2)			Pressure
	(✓) Auto (...)Off (...)Manual			(✓) Auto (...)Off (...)Manual			ปกติ
Water Tank IEE (ปริมาณน้ำในแทงก์)	Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) 100%			Heat Pump (ฮีทปั๊ม)			Time (ช่วงเวลาปัจจุบัน)
	Low	Medium	High	Low	Medium	High	05.00
Lift (ลิฟท์พนักงาน) IEE	Working ปกติ						
Lift (ลิฟท์ด้านหลัง) สื่อมบี้	Working ปกติ			Broken เสีย ( ) Remark (หมายเหตุ)			
Lift (ลิฟท์ส่งอาหาร) ตึกใหม่	Working ปกติ			Broken เสีย (...) Remark (หมายเหตุ)			
Gas (แก๊สสตรีมเทเบิ้ล)	Use (ใช้) 1	Tank 80	psi	Spare (สำรอง) 2	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
Gas (แก๊สตรีมแทน)	Use (ใช้) 5	Tank 50	psi	Spare (สำรอง) 1	Tank	Do not have ( )	( ) Tank
parking building Daiwo Pump	Zone A ( )Auto ( )Off (...)Manual			Zone B ( )Auto ( )Off (...)Manual		Zone C ( )Auto ( )Off (...)Manual	
Lighting (แสงสว่าง)	ป้ายชื่อโรงแรม ป้อม รปภ.ประตู	(✓) Turn On	( ) Turn Off	ป้ายชื่อโรงแรมทางเข้าสื่อมบี้	(✓) Turn On	( ) Turn Off	

เอกสารแนบที่ 7
ใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำและไฟฟ้า

(4)(3)

บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินัม(ไทยแลนด์) จำกัด
188 หมู่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

Payment Voucher

Voucher No. :	1477
Payment Date :	24/04/2026

Vendor Code : N0005 **Vendor Name :** New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd. **Currency :** THB
Pay to : บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินัม(ไทยแลนด์) จำกัด **Rate :** 1.00

Dr. Account	Invoice No.	Invoice Date	Description	Amount
GEN 2011001	IV-W202603001	27/03/2026	Jar .26_Water charge for 25th December 2025 - 25th Jan 2026 3,102Unit (S.C.C)	231,219.30

PAID

Cr. Account			
		Gain (Loss) Amount	0.00
		Withholding Tax	0.00
GEN 1011001	Current Account -Scb 886-3-01063-2	**Net Payment**	231,219.30
Summary Total		231,219.30	231,219.30

Remark : Water charge for 25th Dec 2025 - 25th Jan 2026 and Water charge for 25th Jan 2026 - 25th Feb 202

Total THB Two Hundred Thirty-One Thousand Two Hundred Nineteen Baht and Thirty Satang

By : [ ] Cheque **Cheque No.:** _____ **Cheque Date :** 24 APR 2026 **Amount :** 231,219.30
[ ] Bank Transfer **Bank Name :** SCB **Account No :** 885-2-22510-4
Bank Code : _____ **Account Name :** [redacted]
[ ] Cash
[ ] Other _____
Payment Type : SCBC (SCB 886-30106-32)

[redacted]

Wyndham Garden Phuket Kamala

Expressed In THB — Account Payable Module

Account Payable Voucher

Input Date : 27/03/2026 **Vendor :** N0005 New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd. **Inv.Seq.** 8291

Invoice No. : IV-W202603001 **Invoice Date :** 27/03/2026 **Credit :** 0 Day(s) **Due Date :** 27/04/2026
Tax Invoice No. : IV-W202603001 **Tax Invoice Date :** 27/03/2026 **Tax Status :** Pending
Description : Water charge for 25th December 2025 - 25th Jan 2026 and Water charge for 25th Jan 2026 - 25th Feb 202 **Source :**

DEPT.	Account	Account Name	Inv. Detail Description	Qty.	Price	Amount	Tax	Total
Dr. 801	6070004	Water	Jan. Water charge for 25th December 2025 - 25th Jan 2026 3,102Unit (S.C.C)	1	141,696.50	141,696.50	9,918.76	151,615.26
Dr. 801	6070004	Water	Feb. Water charge for 25th Jan 2026 - 25th Feb 2026 Unit 1,439CBM (S.C.C)	1	74,396.30	74,396.30	5,207.74	79,604.04
					Total Invoice Amount			216,092.80
Dr. GEN 1022005		Suspense Input Vat						15,126.50
Cr. GEN 2011001		A/P - Trade						231,219.30

[redacted]
apsuper

Date : 27/03/2026 18:06:27

ใบ

No. IV-W202603001

Date:20th March'2026

บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
71/92 หมู่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร +66 (0) 76 602196 ติดต่อฝ่ายบัญชี โทร.062-97562
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560015728 (สำนักงานใ

UM (THAILAND) CO.,LTD.
U, PHUKET 83150
accounting Tel.062-9756336
ead office)

ชื่อลูกค้า / Customer name: NEW WORLD AD
ที่อยู่/Address: 188 Moo 3 Kamala
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /Tax ID1 0835561008652 (H

Description	จำนวนเงิน / Amount (Baht)
Water charge for 25th December' 2025 - 25th January' 2026	141,696.50
Water charge for 25th January - 25th February' 2026	74,396.30
	สำเนา
	216,092.80
	15,126.50
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Total amount	231,219.30

ตัวอักษร (Amount in world) : สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบเก้าบาทสามสิบสตางค์

[redacted]

Remark:

Settlement must be made payable to " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd."

Or transfer to account name " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd. " Siam Commercial Bank , Saving account

Kamala branch Account No. 805-2-22526-4

S.C.C.

ID	เดือน	ปริมาณการใช้น้ำ(ลบ.ม.)	เป็นเงิน (ก่อน Vat) (บาท)	ปริมาณการใช้น้ำที่เรียกเก็บ (ลบ.ม)	เรียกเก็บเป็นเงิน (ก่อน Vat) (บาท)	VAT 7% (บาท)	รวมทุกสิ่ (บาท)	ยอดค้างชำระ เรียกเก็บรอบปัจจุบัน (ก.พ.69)
5668	มีนาคม	210	6,888.00					
	เมษายน	110	3,470.00					
	พฤษภาคม	1,094	37,945.80					
	มิถุนายน	230	7,894.00					
	กรกฎาคม	438	14,389.00					
	สิงหาคม	382	13,083.50					
	กันยายน	884	29,692.00					
	ตุลาคม	1,849	62,920.00					
	พฤศจิกายน	2,813	118,800.00					
	ธันวาคม	3,798	163,645.00					
2883	มกราคม	3,402	129,815.00					
รวม		14,600	575,631.50	[redacted]	575,797.00	40,305.79	616,102.79	[redacted]

หมายเหตุ : ทางบริษัท S.C.C ทำการหักยอดการใช้น้ำ ครั้งที่ 25 ของทุกเดือน

[redacted]

Total 575,797
Paid (446,982)
Balance 128,815
Plus : 10% 12,881.50
Total 141,696.50
Vat. 7% 9,918.76
Total 151,615.26

SOUTHERN CONSULTANT AND CONSTRUCTION CO., LTD.

90 CW TOWER A 35FLOOR, RATCHADAPISEK RD., HUAYKWANG, HUAYKWANG, BANGKOK 10310

Invoice/Tax Invoice

ORIGINAL

Tax ID: 0125563031500 Head office

Customer: 3K6024003
บริษัท ซิวเวิลด์ เอสเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
71/92 หมู่ที่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต / 83150

TaxID : 0835560015728 Head office

Tel.

Reference ค่าน้ำดิบ

Ship-Via

Invoice No. RN2600018

Date 27/02/26

Credit days Due Date 27/02/26

Sales Order# SO2600031 Date 27/02/26

Salesman -

Territory

No.	Item/Description	Quantity	Unit Price	Amount
1	41111-3 ค่าน้ำดิบ กุมภาพันธ์ 2569 โครงการ (ADM Platinum Bay) (กมลา)	1,439CBM	47.00	67,633.00

Remark:	Subtotal		67,633.00
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี:	Less Discount		0.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)/เชิงทะเล(ภูเก็ต)	After Discount		67,633.00
เลขที่บัญชี 706-269403-3(S/A)	Less Deposit #		0.00
(กมลา)	After Deposit		67,633.00
	VAT Amount	7.00%	4,734.31
(SEVENTY TWO THOUSAND THREE HUNDRED SIXTY SEVEN BAHT ANDTotal InvoiceTANG).			72,367.31

Above mentioned goods in good order and condition

FOR SOUTHERN CONSULTANT AND CONSTRUCTION CO.

Receiver _____ Date __/__/__ Author [redacted]

Amount 67,633
Plus: 10% 6,763.30
Total 74,396.30

กรุงไทยบริการจัดเก็บน้ำ บริษัท ซิวเวิลด์ เอสเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด

โครงการ : ADM Platinum Bay

S.C.C.

ปริมาณการใช้น้ำและยอดเงินที่ต้องชำระ รอบเรียกเก็บครั้งที่ 69				ปริมาณการใช้น้ำ / ยอดเงินที่ต้องชำระรอบถัดไปเดือนนี้			
ปริมาณการใช้น้ำ(ลบ.ม.)	ค่าน้ำเป็นเงิน (ก่อน VAT) (บาท)	ค่าบริการเก็บขยะ 60 (บาท)	รวมต้องชำระเป็นเงิน (บาท)	ปริมาณน้ำที่ใช้ยอดถัดไปเดือนนี้ (ลบ.ม.)	ค่าน้ำบริการเก็บขยะกุมภาพันธ์ 69 (บาท)	Vat 7% (บาท)	รวมสุทธิ (บาท)
1,704	67,646.00	34.00	67,680.00	1,439.00	67,633.00	4,734.31	72,367.31

ค่าบริการ 46.00 บาท
เป็นยอดค้างเรียกเก็บ กุมภาพันธ์ 69
** ระบบไม่ทราบสาเหตุที่ไม่ได้เรียกเก็บครั้งก่อน มีหนังสือ 69

หมายเหตุ : กรณีค่าน้ำ มีค่าบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 47 บาท กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินเป็นน้ำดิบ ตามรายละเอียดด้านหลังนี้
และหากมีเรื่อง S.C.C ดำเนินการเพื่อยกเลิกบริการน้ำดิบ ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

[redacted]

SCB
เกษตรนิยม

ใบแจ้งการชำระเงิน
Payment Advice

อัปเดตล่าสุดเมื่อ: 24/04/2026
Last Updated: 14:12:36

เรียน บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม(ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่ทำรายการ: 20/04/2026
Transaction Date 13:39:04
วันที่รายการมีผล: 24/04/2026
Value Date 00:20:14

Email: -

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Siam Commercial Bank PCL,

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107536000102
Tax ID

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900

ชื่อบัญชี: Account Name: บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม(ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่กลุ่มรายการ: Customer Batch Reference: 250425134040
เลขที่บัญชี/พร้อมเพย์: Account No./Promptpay ID: XXX-XXX526-4
ข้อมูลอ้างอิงรายการ: Customer Transaction Reference:
ชื่อผลิตภัณฑ์: Product Name: บริการโอนเงินให้บุคคลอื่นภายในธนาคาร

ธนาคารได้โอนเงินจาก บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด ให้กับท่านตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
We have transferred money from บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด to the following accounts:

รายละเอียดผู้จ่ายเงิน Sender Details	
ชื่อบัญชี: Account Name	บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อธนาคาร: Bank Name	Siam Commercial Bank PCL.
เลขที่บัญชี: Account No.	XXX-XXX063-2

รายละเอียดการชำระ Payment Details	จำนวนเงิน (บาท) Amount (THB)
จำนวนเงินในรายการ: Transaction Amount	231,219.30
ค่าธรรมเนียม: Fee Amount	0.00
จำนวนเงินรวมทั้งหมด Grand Total Amount	231,219.30

รายละเอียดใบแจ้งหนี้
Invoice Details

เลขที่ใบแจ้งหนี้/เลขที่คำสั่งซื้อ Invoice No./ Purchase Order	คำอธิบายใบแจ้งหนี้ Invoice Description	วันที่ออกใบแจ้งหนี้ Invoice Issue Date	จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ Invoice Amount	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย Withholding Tax	จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ทั้งหมด Total Invoice Amount	หมายเหตุ Remarks
- / -	-	-	[redacted]	-	-	-	

หมายเหตุ: Water charge Jan-Feb 2026 (S.C.C)
Remarks

เอกสารนี้ไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนามจากธนาคารฯ หากต้องการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ โทร. 02-722-2222 (This document is computer-generated and does not require the signature of SCB's authorized person. For more information, please call our Contact Center at 02-722-2222.)

หน้าที่ (Page) 1/1

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี COPY ต้นฉบับ
RECEIPT/TAX INVOICE Original

No. RT2026-04-002

Date: 24th April' 2026

บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
71/92 หมู่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร +66 (0) 76 602196 ติดต่อฝ่ายบัญชี โทร.062-9756336
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560015728 (สำนักงานใหญ่)

NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO.,LTD.
71/92 MOO 5 KAMALA KATHU, PHUKET 83150
TEL +66 (0) 76 602 196 Contact accounting Tel.062-9756336
Tax ID. 0835560015728 (Head office)

ชื่อลูกค้า / Customer name: NEW WORLD ANK (THAILAND) CO., LTD.
ที่อยู่/Address: 188 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /Tax ID 0835561008652 (Head office)

Description	จำนวนเงิน / Amount (Baht)
Water charge for 25th December' 2025 - 25th January' 2026	141,696.50
Water charge for 25th January - 25th February' 2026	74,396.30
Total before VAT	216,092.80
Vat 7%	15,126.50
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Total amount	**231,219.30**

ตัวอักษร (Amount in world): สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบเก้าบาทสามสิบสตางค์

☑ **Transfer to bank account** [redacted]

Remark:

Settlement must be made payable to " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd."

Or transfer to account name " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd. " SCB bank , Saving account

Kamala branch Account No. 805-2-22526-4

(2)

บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
188 หมู่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกมลา จังหวัดภูเก็ต 83150

Payment Voucher

Voucher No. : 1479
Payment Date : 24/04/2026

Vendor Code : N0005 Vendor Name : [redacted] Currency : THB
Pay to : บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลทตินัม(ไทยแลนด์) จำกัด Rate : 1.00

Dr. Account					
GEN 2011001	IV-W202603-002	19/03/2026	Feb.2026_Water Charge for B.IEE No.180 // 1Unit [13/01/2026 - 18/02/2026]		13,582.29

PAID

Cr. Account			
		Gain (Loss) Amount	0.00
		Witholding Tax	0.00
GEN 1011001	Current Account -Scb 886-3-01063-2	Net Payment	13,582.29
Summary Total		13,582.29	13,582.29

Remark : Feb.26_[13/01/26- 18/02/26] and Mar.26_[13/02/26- 18/03/26] Water Charge for B.IEE No.180, Lobby No.1

Total THB — Thirteen Thousand Five Hundred Eighty-Two Baht and Twenty-Nine Satang

By : [ ] Cheque Cheque No._____ Cheque Date : 24 APR 2026 Amount : [redacted]
[ ] Bank Transfer Bank Name : SCB Account No : 805-2-22526-4
Bank Code : _____ Account Name : [redacted]
[ ] Cash
[ ] Other _____
Payment Type : SCBC (SCB 886-30106-32)

[redacted]

Wyndham Garden Phuket Kamala

Expressed In THB — Account Payable Module

Account Payable Voucher

Input Date : 19/03/2026 Vendor : N0005 New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd. Inv.Seq. 0337
Invoice No. : IV-W202603-002 Invoice Date : 19/03/2026 Credit : 0 Day(s) Due Date : 27/04/2026
Tax Invoice No. : IV-W202603-002 Tax Invoice Date : 19/03/2026 Tax Status : Pending
Description : Feb.26_[13/01/26- 18/02/26] -Mar.26_[13/02/26- 18/03/26] Water Charge for B.IEE No.180, Lobby No.1 Source :

DEPT.	Account	Account Name	Inv. Detail Description	Qty.	Price	Amount	Tax	Total
Dr. 801	6070004	Water	Feb.2026_Water Charge for B.IEE No.180 // 1Unit [13/01/2026 - 18/02/2026]	1	231.00	231.00	16.17	247.17
Dr. 801	6070004	Water	Feb.2026_Water Charge for Lobby No.188 // 1unit [13/01/2026 - 18/02/2026]	1	220.00	220.00	15.40	235.40
Dr. 801	6070004	Water	Feb.2026_Water Charge for EIA No.189 // 321 Unit [13/01/26 - 18/02/2026]	1	11,241.73	11,241.73	786.92	12,028.65
Dr. 801	6070004	Water	Mar.2026_Water Charge for B.IEE No.180 // 1Unit [13/01/2026 - 18/02/2026]	1	231.00	231.00	16.17	247.17
Dr. 801	6070004	Water	Mar.2026_Water Charge for Lobby No.188 // 1unit [13/02/2026 - 18/03/2026]	1	220.00	220.00	15.40	235.40
Dr. 801	6070004	Water	Mar.2026_Water Charge for EIA No.189 // 1 Unit [13/02/26 - 18/03/2026]	1	550.00	550.00	38.50	588.50
					Total Invoice Amount			12,693.73
Dr. GEN	1022005	Suspense Input Vat						888.56
Cr. GEN	2011001	A/P - Trade						13,582.29

Prepared by : _____ apsuper

Verified by : [redacted]

Date : 30/03/2026 08:57:55

ใบวางบิล / INVOICE

No. IV-W202603-002

Date:20th March' 2026

บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
71/92 หมู่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร +66 (0) 76 602196 ติดต่อฝ่ายบัญชี โทร.062-9756336
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560015728 (สำนักงานใหญ่)

NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO.,LTD.
71/92 MOO 5 KAMALA KATHU, PHUKET 83150
TEL +66 (0) 76 602 196 Contact accounting Tel.062-9756336
Tax ID. 0835560015728 (Head office)

ชื่อลูกค้า / Customer name: NEW WORLD ANK (THAILAND) CO., LTD.

ที่อยู่/Address: 188 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /Tax ID: 0835561008652 (Head office)

Description	จำนวนเงิน / Amount (Baht)
Water charge of period 13.01 - 18.02.2026 (B.IEE) no.180 / 1 unit	231.00
Water charge period 13.01 - 18.02.2026 (Lobby) no.188 / 1 unit.	220.00
Water charge period 13.01 - 18.02.2026 (EIA) no.189 / 327 unit.	11,241.73
Water charge of period 18.02 - 18.03.2026 (B.IEE) no.180 / 1 unit	231.00
Water charge period 18.02 - 18.03.2026 (Lobby) no.188 / 1 unit. (ค่าน้ำประปา)	220.00
Water charge period 18.02 - 18.03.2026 (EIA) no.189 / 1 unit	550.00
สงปญชีแล้ว	
Total before VAT	12,693.73
Vat 7%	888.56
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Total amount	13,582.29

ตัวอักษร (Amount in world) : หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์

[redacted]

ผู้รับวางบิล / Receive

Remark:

Settlement must be made payable to " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd."

Or transfer to account name " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd. " Siam Commercial Bank , Saving account

Kamala branch Account No. 805-2-22526-4

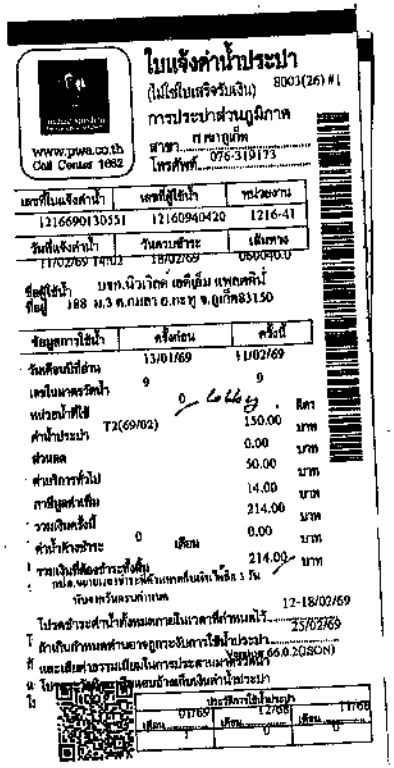

ใบแจ้งค่าน้ำประปา
(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8003(26) #1
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขา ภูเก็ต
โทรศัพท์ 076-319173
www.pwa.co.th Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
12166901303S1	121609404 20	1216-41
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
17/02/69 T4102	18/02/69	0800400.0

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม
ที่อยู่ 188 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันที่จดมิเตอร์ล่าสุด	13/01/69	11/02/69
เลขใบมาตรวัดน้ำ	9	9
หน่วยน้ำที่ใช้		0 Lobby . ลิตร
ค่าน้ำประปา T2(69/02)		150.00 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		50.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		14.00 บาท
รวมเงินครั้งนี้		214.00 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		214.00 บาท

กปภ.ขอสงวนสิทธิ์ระงับการจ่ายน้ำประปาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีค้างชำระเกินกว่า 3 งวดบิล
ยกเว้นกรณีพิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดของการประปาส่วนภูมิภาค

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 12-18/02/69
ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา 25/02/69
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงานตัดน้ำ Version 66.0.2(JSON)
โปรดนำใบแจ้งค่าน้ำประปาพร้อมเงินมาชำระที่เคาน์เตอร์ เพื่อแลกรับใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
01/69	12/68	11/68
เดือน 1	เดือน 0	เดือน 0

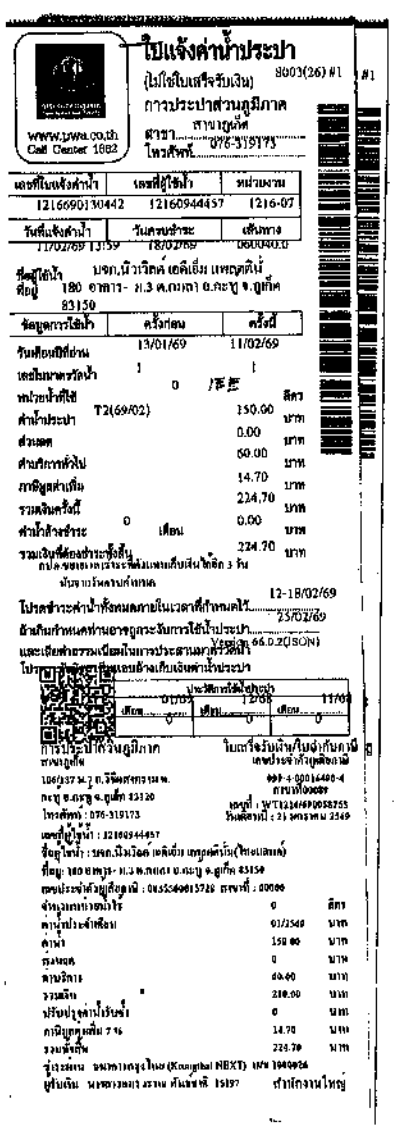

ใบแจ้งค่าน้ำประปา
(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8003(26) #1
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเก็ต
โทรศัพท์ 076-319173
www.pwa.co.th Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
12166901304 42	121609444 57	1216-07
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
17/02/69 13:59	18/02/69	0800400.0

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม
ที่อยู่ 180 ตำบล- ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันที่จดมิเตอร์ล่าสุด	13/01/69	11/02/69
เลขใบมาตรวัดน้ำ	1	1
หน่วยน้ำที่ใช้		0 ลิตร
ค่าน้ำประปา T2(69/02)		150.00 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		50.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		14.70 บาท
รวมเงินครั้งนี้		224.70 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		224.70 บาท

กปภ.ขอสงวนสิทธิ์ระงับการจ่ายน้ำประปาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีค้างชำระเกินกว่า 3 งวดบิล
ยกเว้นกรณีพิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดของการประปาส่วนภูมิภาค

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 12-18/02/69
ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา 25/02/69
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงานตัดน้ำ Version 66.0.2(JSON)
โปรดนำใบแจ้งค่าน้ำประปาพร้อมเงินมาชำระที่เคาน์เตอร์ เพื่อแลกรับใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
01/69	12/68	11/68
เดือน 0	เดือน 0	เดือน 0

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเก็ต
106/337 ม.7 ต.วิชิตสงคราม อ.
กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 076-319173
เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12166944457
ชื่อผู้ใช้น้ำ : บจก.นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม(ไทยแลนด์)
ที่อยู่: 180 ตำบล- ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0835560015728 สาขาที่ : 00000

ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
099-4-00016400-4
สาขาที่ 00000
เครื่องที่ : WT1214690058755
วันที่ออกใบ : 25 มกราคม 2569

จำนวนหน่วยที่ใช้	0	ลิตร
ค่าน้ำประปาเดือน	01/2569	บาท
ค่าน้ำ	150.00	บาท
ส่วนลด	0	บาท
ค่าบริการ	50.00	บาท
รวมเงิน	200.00	บาท
ปรับปรุงค่าน้ำครั้งนี้	0	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	14.70	บาท
รวมทั้งสิ้น	224.70	บาท

ผู้ประกอบการ ธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT) เลข 1040026
ผู้รับเงิน ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางภูเก็ต 15197 บริษัทกรุงไทยใหญ่

Feb.26

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

106/137 หมู่ 7 ถนนวิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ :076 319173

ค่าน้ำขึ้นสูงผิดปกติ

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ 121669015 1959 วันที่ 11 ก.พ. 69

เลขที่ผู้ใช้น้ำ 121600 18663 ประเภทผู้ใช้น้ำ 29:ธุรกิจขนาดเล็ก สำนักงานธุรกิจ

ชื่อ นาย นิวเวิลด์ เคลียริ่ง แมเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) หลักหนวยงาน 1216

ขนาดมาตรมาตร 8614000231505 ขนาดมาตร 2 เส้นทาง 060040

ที่อยู่ 189 ม 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

วันที่จดมาตรครั้งก่อน 13 ม.ค. 69 เลขมาตรครั้งก่อน 18689

วันที่จดมาตรครั้งนี้ 11 ก.พ. 69 เลขมาตรครั้งนี้ 18990

จำนวนที่ใช้ 321.000.00 ลิตร

** โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 18 ก.พ. 2569

		จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ		9,869.75
ส่วนลด		0.00
ค่าบริการ		350.00
รวมเป็นค่าน้ำประจำเดือน	02/69	10,219.75
ปรับปรุงค่าน้ำรั่วซึม		0.00
ปรับปรุงค่าน้ำรับล่วงหน้า		0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		715.38
รวมเงินที่ต้องชำระ		10,935.13
ค่าน้ำค้างชำระ		0.00
จำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		10,935.13

ถ้าเกินกำหนดท่านจะถูกระงับการใช้น้ำในวันที่ 25 ก.พ. 2569

และเสียสิทธิ์ตามระเบียบในการประสานมาตร * หากท่านดำเนินการชำระแล้ว ต้องขออภัยด้วย

ผู้ฝากส่ง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
106/137 หมู่ 7 ถนนวิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
83120 โทรศัพท์ :076 319173

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ในอนุญาตเลขที่ 6/2549
ปณ.กะทู้

กรุณาส่ง

น.ส.นันท์รวี ไพสมบูรณ์

189 หมู่3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

Mar. 26

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 800.9/261/1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา ภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-319173

www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
121669021 4756	121600 M0130	1216-83

วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
11/03/69 10:29	18/03/69	060040.0

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.นิ นิวเวิลด์ เคลียริ่ง แมเนจเม้นท์

ที่อยู่ 188 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันที่จดมิเตอร์ล่าสุด	11/02/69	11/03/69
เลขในมาตรวัดน้ำ	9	9
หน่วยน้ำที่ใช้	0	0 ลิตร
ค่าน้ำประปา	T3(69/03)	150.00 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		50.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		14.00 บาท
รวมเงินครั้งนี้		214.00 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		214.00 บาท

ชำระเกินกำหนดจะถูกระงับการใช้น้ำภายใน 5 วัน

มิฉะนั้นจะคิดค่าปรับ

ไปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 12-18/03/69

ถ้าเกินกำหนดท่านจะถูกระงับการใช้น้ำประปา 25/03/69

และเสียสิทธิ์ตามระเบียบในการประสานมาตร ที่ 66.0.2/56 N1

โปรดระบุเลขที่ผู้ใช้น้ำและอ้างถึงใบแจ้งค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 02/69	เดือน 01/69	เดือน 12/68
0	1	0

Mar. 26

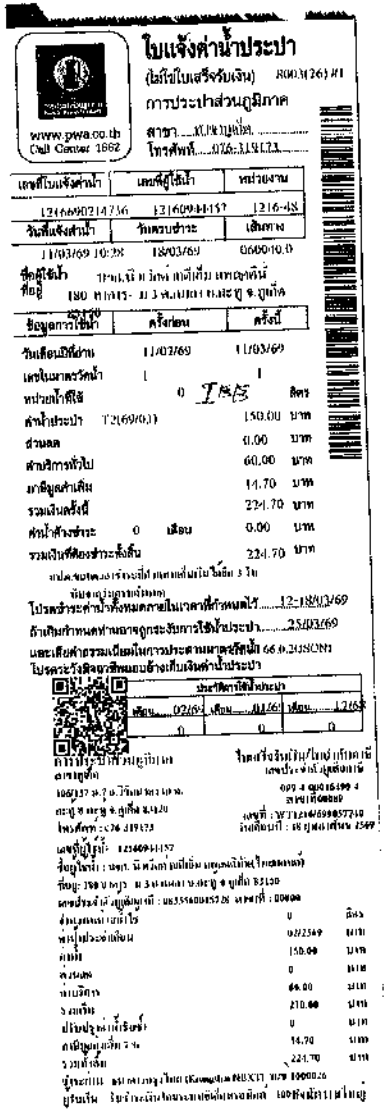

ใบแจ้งค่าน้ำประปา
(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)
การประปาส่วนภูมิภาค
www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216690214736	121609144157	1216-48

วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
11/03/69 10:38	18/03/69	0600010.0

ชื่อผู้ใช้น้ำ
ที่อยู่

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันที่อ่านมิเตอร์	11/02/69	11/03/69
เลขในมาตรวัดน้ำ		
หน่วยน้ำที่ใช้	0	สิตร
ค่าน้ำประปา T2(69/01)		150.00 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		60.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		14.70 บาท
รวมเงินครั้งนี้		224.70 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		224.70 บาท

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 12-18/03/69
ถ้าเกินกำหนดท่านถูกระงับการใช้น้ำประปา 25/03/69
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงานตัดน้ำ 66.0.20SON1
โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 02/69	เดือน 01/69	เดือน 12/68
0	0	0

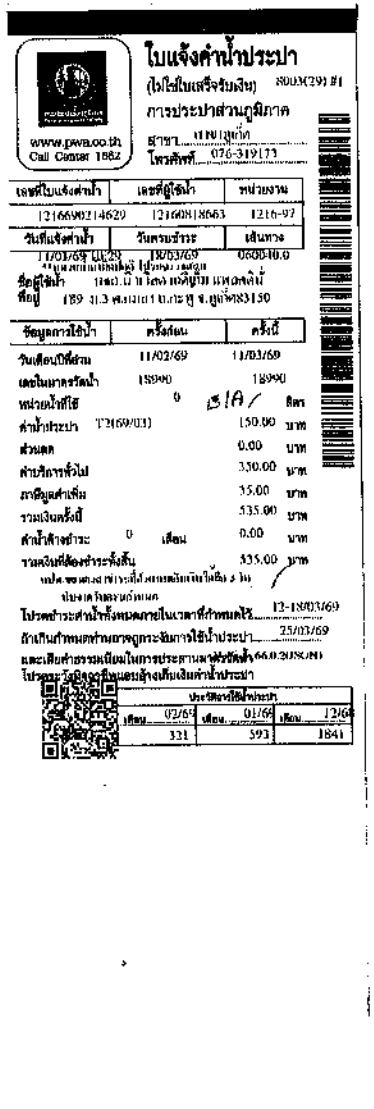

ใบแจ้งค่าน้ำประปา
(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)
การประปาส่วนภูมิภาค
www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216690214629	121608118663	1216-97

วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
11/03/69 11:29	18/03/69	0600010.0

ชื่อผู้ใช้น้ำ
ที่อยู่ 189 ม.3 ต.ละหาร อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันที่อ่านมิเตอร์	11/02/69	11/03/69
เลขในมาตรวัดน้ำ	18990	18990
หน่วยน้ำที่ใช้	0	สิตร
ค่าน้ำประปา T2(69/01)		150.00 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		330.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		35.00 บาท
รวมเงินครั้งนี้		535.00 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		535.00 บาท

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 12-18/03/69
ถ้าเกินกำหนดท่านถูกระงับการใช้น้ำประปา 25/03/69
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงานตัดน้ำ 66.0.20SON1
โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 02/69	เดือน 01/69	เดือน 12/68
321	593	1841

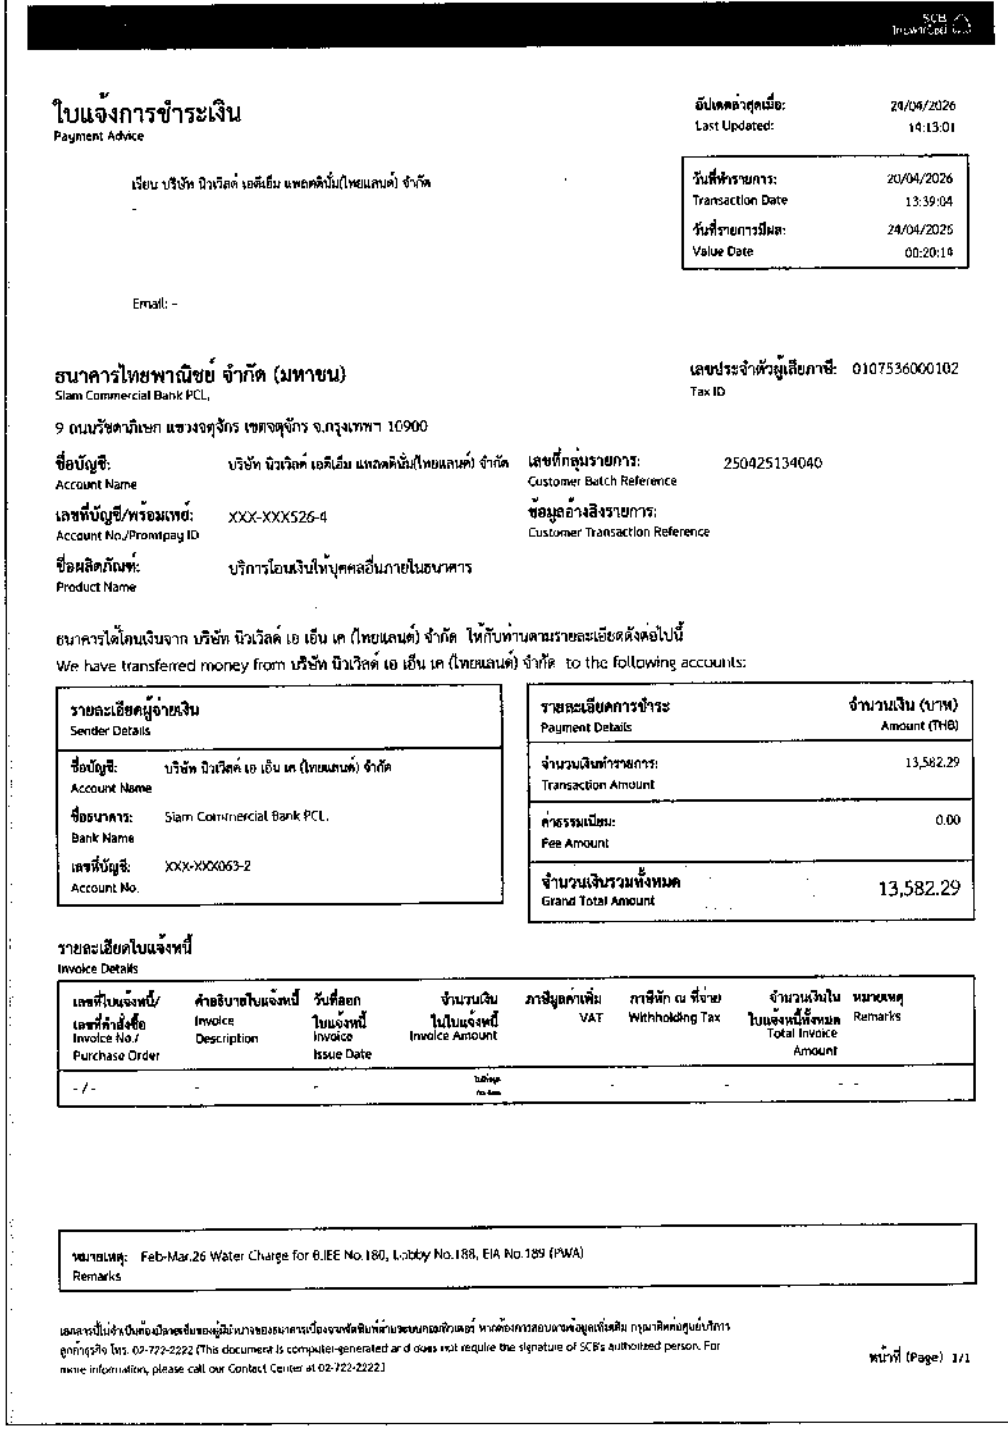

ใบแจ้งการชำระเงิน
Payment Advice

อัปเดตล่าสุดเมื่อ: 20/04/2026
Last Updated: 14:13:01

เรียน บริษัท นิวเวิลด์ เอดิเอ็ม แพลตตินั่ม(ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่ทำรายการ: Transaction Date	20/04/2026 13:39:04
วันที่รายการมีผล: Value Date	24/04/2026 00:20:16

Email: -

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Siam Commercial Bank PCL,

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107536000102
Tax ID

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900

ชื่อบัญชี: Account Name — บริษัท นิวเวิลด์ เอดิเอ็ม แพลตตินั่ม(ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่กลุ่มรายการ: Customer Batch Reference — 250425134040
เลขที่บัญชี/พร้อมเพย์: Account No./Promptpay ID — XXX-XXX526-4
ข้อมูลอ้างอิงรายการ: Customer Transaction Reference
ชื่อผลิตภัณฑ์: Product Name — บริการโอนเงินให้บุคคลอื่นภายในธนาคาร

ธนาคารได้โอนเงินจาก บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด ให้กับท่านตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
We have transferred money from บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด to the following accounts:

รายละเอียดผู้จ่ายเงิน Sender Details	
ชื่อบัญชี: Account Name	บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อธนาคาร: Bank Name	Siam Commercial Bank PCL.
เลขที่บัญชี: Account No.	XXX-XXX063-2

รายละเอียดการชำระ Payment Details	จำนวนเงิน (บาท) Amount (THB)
จำนวนเงินทำรายการ: Transaction Amount	13,582.29
ค่าธรรมเนียม: Fee Amount	0.00
จำนวนเงินรวมทั้งหมด Grand Total Amount	13,582.29

รายละเอียดใบแจ้งหนี้
Invoice Details

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ เลขที่คำสั่งซื้อ Invoice No./ Purchase Order	คำอธิบายใบแจ้งหนี้ Invoice Description	วันที่ออกใบแจ้งหนี้ Invoice Issue Date	จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ Invoice Amount	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย Withholding Tax	จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ทั้งหมด Total Invoice Amount	หมายเหตุ Remarks
- / -	-	-		-	-	-	

หมายเหตุ: Feb-Mar.26 Water Charge for 8.IEE No.180, Lobby No.188, EIA No.189 (PWA)
Remarks

เอกสารนี้ไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจของธนาคารเนื่องจากจัดพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ โทร. 02-722-2222 (This document is computer-generated and does not require the signature of SCB's authorized person. For more information, please call our Contact Center at 02-722-2222.)

COPY

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

ต้นฉบับ
Original

No. RT2026-04-006

Date: 24th April' 2026

บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
71/92 หมู่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร +66 (0) 76 602196 ติดต่อฝ่ายบัญชี โทร.062-9756336
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560015728 (สำนักงานใหญ่)

NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO.,LTD.
71/92 MOO 5 KAMALA KATHU, PHUKET 82150
TEL +66 (0) 76 602 196 Contact accounting Tel 062-9756336
Tax ID. 0835560015728 (Head office)

ชื่อลูกค้า / Customer name: NEW WORLD ANK (THAILAND) CO., LTD.

ที่อยู่/Address: 188 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /Tax ID 0835561008652 (Head office)

Description	จำนวนเงิน / Amount (Baht)
Water charge of period 13.01 - 18.02.2026 (B.JEE) no.180 #IV-W202603002	231.00
Water charge period 13.01 - 18.02.2026 (Lobby) no.188 #IV-W202603002	220.00
Water charge of period 13.01 - 18.02.2026 (B.EIA) no.180 #IV-W202603002	11,241.73
Water charge of period 18.02 - 18.03.2026 (B.JEE) no.180 #IV-W202603002	231.00
Water charge period 18.02 - 18.03.2026 (Lobby) no.188 #IV-W202603002	220.00
Water charge of period 18.02 - 18.03.2026 (B.EIA) no.180 #IV-W202603002	550.00
Total before VAT	12,693.73
Vat 7%	888.56
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Total amount	13,582.29

ตัวอักษร (Amount in world) หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์

☑ Transfer to bank account

[redacted]

Remark:

Settlement must be made payable to " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd."

Or transfer to account name " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd. " SCB bank , Saving account

Kamala branch Account No. 805-2-22526-4

(5)

[redacted]
188 หมู่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

Payment Voucher

Voucher No. : 1478
Payment Date : 24/04/2026

Vendor Code : N0005 Vendor Name : [redacted]
Pay to : บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม(ไทยแลนด์) จำกัด
Currency : THB
Rate : 1.00

[redacted]

GEN 2011001	IV-W202604001	31/03/2026	Mar.26 ,Water charge for 25th Feb 2026 - 25th Mar 2026 (S.C.C) 941CBM	52,055.18

PAID

Cr. Account
GEN 1011001 Current Account -Sib 805-2-01063-2

Gain (Less) Amount	0.00
Witholding Tax	0.00
Net Payment	52,055.18
Summary Total	52,055.18 / 52,055.18

Remark : [redacted]

Total THB : Fifty-Two Thousand Fifty-Five Baht and Eighteen Satang

By : [ ] Cheque Cheque No. _____ Cheque Date 24 APR 2026 Amount : [redacted]
[ ] Bank Transfer Bank Name : SCB Account No : 805-2-22526-4
Bank Code : _____ Account Name : [redacted]
[ ] Cash
[ ] Other _____
Payment Type : SCBC (SCB 805-30100-32)

[redacted]

Print Date 14/04/2026 17:20:29 Page 1/1

Wyndham Garden Phuket Kamala

Expressed In THB

Account Payable Module

Account Payable Voucher

Input Date :	31/03/2026	**Vendor :**	N0005	New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd.			**Inv.Seq.**	8582
Invoice No. :	IV-W202604001	**Invoice Date :**	31/03/2026	**Credit :**	0	Day(s)	**Due Date :**	25/04/2026
Tax Invoice No. :	IV-W202604001	**Tax Invoice Date :**	31/03/2026	**Tax Status :**	Pending			
Description ;	Mar.26_Water charge for 25th Feb 2026 - 25th Mar 2026 (S.C.C) 941CBM						**Source :**	

DEPT.	Account	Account Name	Inv. Detail Description	Qty.	Price	Amount	Tax	Total
Dr. 801	6070004	Water	Mar.26_Water charge for 25th Feb 2026 - 25th Mar 2026 (S.C.C) 941CBM	1	48,649.70	48,649.70	3,405.48	52,055.18
			Total Invoice Amount					48,649.70
Dr. GEN	1022005	Suspense Input Vat						3,405.48
Cr. GEN	2011001	A/P - Trade						52,055.18

[redacted]

Date : 04/04/2026 09:49:25

ใบวางบิล / INVOICE

No. IV-W202604001

Date: 1st April 2026

บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
71/92 หมู่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร +66 (0) 76 602196 ติดต่อฝ่ายบัญชี โทร.062-9756336
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560015728 (สำนักงานใหญ่)

NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO.,LTD.
71/92 MOO 5 KAMALA KATHU, PHUKET 83150
TEL +66 (0) 76 602 196 Contact accounting Tel.062-9756336
Tax ID. 0835560015728 (Head office)

ชื่อลูกค้า / Customer name: NEW WORLD ANK (THAILAND) CO., LTD.

ที่อยู่/Address: 188 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /Tax ID: 0835561008652 (Head office)

Description	จำนวนเงิน / Amount (Baht)
Water charge for 25th February - 25th March' 2026	48,649.70
Unit usage 941 units	
	48,649.70
	3,405.48
	52,055.18

สงหมึกสีแดง

ตัวอักษร (Amount in world) : ห้าหมื่นสองพันห้าสิบห้าบาทสิบแปดสตางค์

[redacted]

Remark:

Settlement must be made payable to " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd."

Or transfer to account name " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd. " Siam Commercial Bank , Saving account

Kamala branch Account No. 805-2-22526-4

SOUTHERN CONSULTANT AND CONSTRUCTION CO., LTD.

90 CN TOWER A 35FLOOR, RATCHADAPISEK RD., HUAYKWANG, HUAYKWANG, BANGKOK 10310

Invoice/Tax Invoice

ORIGINAL

Tax ID: 0125563031500 Head office

Customer: 3K6024003
บริษัท นิวเวิลด์ เอดิเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
71/92 หมู่ที่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
83150

TaxID : 0835560015728 Head office
Tel.
Reference ค่าน้ำดิบ 03/26
Ship-Via

Invcice No. RW2600022

Date 30/03/26

Credit days Due Date 30/03/26

Sales Order# SO2600039 Date 30/03/26
Salesman -
Territory

No.	Item/Description	Quantity	Unit Price	Amount
1	41111-3 ค่าน้ำดิบ เดือน มีนาคม 2569 โครงการ (ADM Platinum Bay) (กมลา)	941CBM	47.00	44,227.00

Remark:	Subtotal		44,227.00
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี:	Less Discount		0.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)/เชิงทะเล(ภูเก็ต)	After Discount		44,227.00
เลขที่บัญชี 706-269403-3(S/A)	Less Deposit #		0.00
(กมลา)	After Deposit		44,227.00
	VAT Amount	7.00%	3,095.89
(FORTY SEVEN THOUSAND THREE HUNDRED TWENTY TWO BAHT AND Total InvoiceTANG).			47,322.89

Above mentioned goods in good order
and condition

FOR SOUTHERN CONSULTANT AND CONSTRUCTION CO.

Receiver _____ Date __/__/__ Authorized by _____

S.C.C.

เดือน/ปี	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ภาษี 3%	รวมทั้งสิ้น
1,223	44,200.00	48.00	[illegible]	941.00	[illegible]	[illegible]	3,095.89	47,322.89

ยอดยกมา 19.00 บาท

[illegible]

Bill 44,227.
Charge total 44227.00
total 48,649.70
Vat 7% 3,405.48
total charge 52,055.18

[redacted]

SCB

ใบแจ้งการชำระเงิน
Payment Advice

อัปเดตล่าสุดเมื่อ: 24/04/2026
Last Updated: 14:12:51

เรียน บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม(ไทยแลนด์) จำกัด
-

วันที่ทำรายการ: 20/04/2026
Transaction Date 13:39:04
วันที่รายการมีผล: 24/04/2026
Value Date 00:20:14

Email: -

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Siam Commercial Bank PCL.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107536000102
Tax ID

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900

ชื่อบัญชี: บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม(ไทยแลนด์) จำกัด
Account Name

เลขที่กลุ่มรายการ: 250425134040
Customer Batch Reference

เลขที่บัญชี/พร้อมเพย์: XXX-XXX526-4
Account No./Promptpay ID

ข้อมูลอ้างอิงรายการ:
Customer Transaction Reference

ชื่อผลิตภัณฑ์: บริการโอนเงินให้บุคคลอื่นภายในธนาคาร
Product Name

ธนาคารได้โอนเงินจาก บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด ให้กับท่านตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
We have transferred money from บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด to the following accounts:

รายละเอียดผู้จ่ายเงิน Sender Details	
ชื่อบัญชี: Account Name	บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อธนาคาร: Bank Name	Siam Commercial Bank PCL.
เลขที่บัญชี: Account No.	XXX-XXX063-7

รายละเอียดการชำระ Payment Details	จำนวนเงิน (บาท) Amount (THB)
จำนวนเงินทำรายการ: Transaction Amount	52,055.18
ค่าธรรมเนียม: Fee Amount	0.00
จำนวนเงินรวมทั้งหมด Grand Total Amount	52,055.18

รายละเอียดใบแจ้งหนี้
Invoice Details

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ เลขที่คำสั่งซื้อ Invoice No./ Purchase Order	คำอธิบายใบแจ้งหนี้ Invoice Description	วันที่ออกใบแจ้งหนี้ Invoice Issue Date	จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ Invoice Amount	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย Withholding Tax	จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ทั้งหมด Total Invoice Amount	หมายเหตุ Remarks
-/-	-	-	[illegible]	-	-	-	-

หมายเหตุ: Water charge Mar 2026 (S.C.C)
Remarks

เอกสารนี้ไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจของธนาคารเนื่องจากจัดทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หากท่านต้องการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ โทร. 02-722-2222 (This document is computer-generated and does not require the signature of SCB's authorized person. For more information, please call our Contact Center at 02-722 2222.)

หน้าที่ (Page) 1/1

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

COPY ต้นฉบับ Original

No. RT2026-04-007

Date: 24th April 2026

บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
71/92 หมู่ 5 กำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร +66 (0) 76 602196 ติดต่อฝ่ายบัญชี โทร.062-9756336
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560015728 (สำนักงานใหญ่)

NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO.,LTD.
71/92 MOO 5 KAMALA KATHU, PHUKET 83150
TEL. +66 (0) 76 602 196 Contact accounting Tel.062-9756336
Tax ID. 0835560015728 (Head office)

ชื่อลูกค้า / Customer name: NEW WORLD ANK (THAILAND) CO., LTD.
ที่อยู่/Address: 188 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /Tax ID 0835561008652 (Head office)

Description	จำนวนเงิน / Amount (Baht)
Water charge for 25th February - 25th March' 2026 Unit usage 941 units	48,649.70
Total before VAT	48,649.70
Vat 7%	3,405.48
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Total amount	52,055.18

ตัวอักษร (Amount in world) ห้าหมื่นสองพันห้าสิบห้าบาทสิบแปดสตางค์

☑ Transfer to bank account

[redacted]

Remarks:
Settlement must be made payable to " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd."
Or transfer to account name " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd. " SCB bank , Saving account
Kamala branch Account No. 805-2-22526-4

(8)

ใบวางบิล / INVOICE

No. IV-W202604-001

Date:21th April' 2026

บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
71/92 หมู่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร +66 (0) 76 602196 ติดต่อฝ่ายบัญชี โทร.062-9756336
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560015728 (สำนักงานใหญ่)

NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO.,LTD.
71/92 MOO 5 KAMALA KATHU, PHUKET 83150
TEL +66 (0) 76 602 196 Contact accounting Tel.062-9756336
Tax ID. 0835560015728 (Head office)

ชื่อลูกค้า / Customer name: NEW WORLD ANK (THAILAND) CO., LTD.

ที่อยู่/Address: 188 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /Tax ID : 0835561008652 (Head office)

Description	จำนวนเงิน / Amount (Baht)
Water charge of period 11.03 - 11.04.2026 (BJEE) no.180	231.00
Water charge period 11.03 - 11.04.2026 (Lobby) no.188	220.00
Water charge period 11.03 - 11.04.2026 (EIA) no.189	715.00
Total before VAT	1,166.00
Vat 7%	81.62
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Total amount	**1,247.62**

ตัวอักษร (Amount in world) : หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์

[redacted]

ลงชื่อผู้รับเงิน

Remarks:

Settlement must be made payable to " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd."

Or transfer to account name " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd. " Siam Commercial Bank , Saving account

Kamala branch Account No. 805-2-22526-4

BJEE

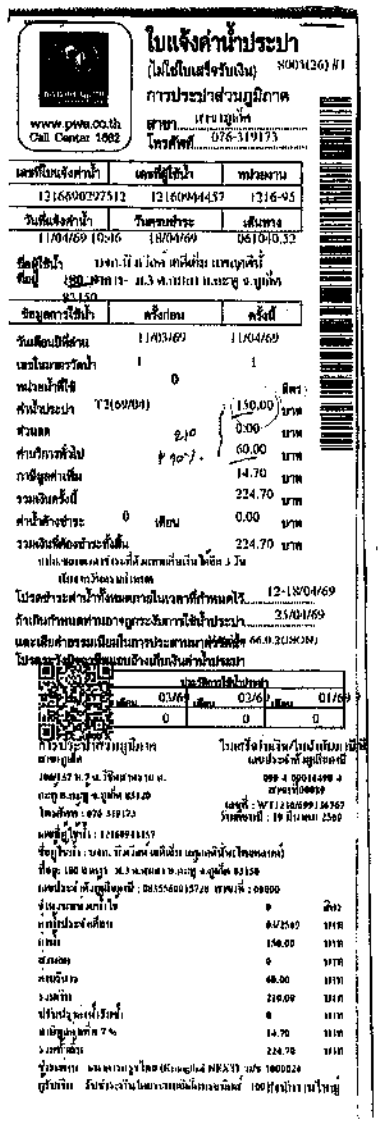

EIA

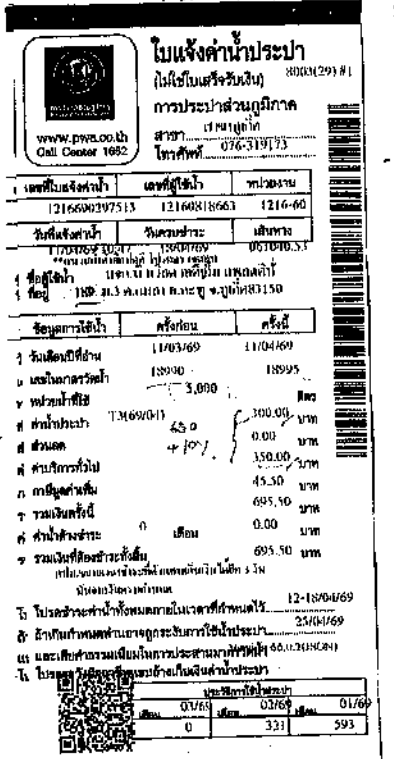

ลงชื่อผู้รับเงิน

Lobby

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) S003(36) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา เกาะภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-319171

www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216690297514	1216090410420	1216-50

วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
12/04/69 10:47	18/04/69	0610040.34

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.บี.วิเวิลด์ เดนีเย็น แพลตตินั่ม
ที่อยู่ 188 ม.3 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	11/03/69	11/04/69
เลขในมาตรวัดน้ำ	9	9
หน่วยน้ำที่ใช้	0	ลิตร
ค่าน้ำประปา	T2(69/04)	150.00 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		50.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		14.00 บาท
รวมเงินครั้งนี้		214.00 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		214.00 บาท

ชำระเงินภายในวันที่ 12-18/04/69
ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา 25/04/69
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงานครั้งนี้ 66.6-2089/XXI
โปรดระบุผู้ชำระเงินและแสดงใบเสร็จค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง		
03/69	02/69	01/69
0	0	1

สงปญชแล้ว

SCB

ใบแจ้งการชำระเงิน

Payment Advice

อัปเดตล่าสุดเมื่อ: 20/05/2026
Last Updated: 09:41:13

วันที่ทำรายการ: Transaction Date	19/05/2026 12:22:42
วันที่รายการมีผล: Value Date	20/05/2026 00:15:34

เรียน บริษัท นิวเวิลด์ เอ็นอีเย็น แพลตตินั่ม(ไทยแลนด์) จำกัด

-

Email: -

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Siam Commercial Bank PCL,

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107536000102
Tax ID

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900

ชื่อบัญชี: Account Name: บริษัท นิวเวิลด์ เอ็นอีเย็น แพลตตินั่ม(ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่กลุ่มรายการ: Customer Batch Reference: 250425134040

เลขที่บัญชี/พร้อมเพย์: Account No./Promptpay ID: XXX-XXX526-4

ข้อมูลอ้างอิงรายการ: Customer Transaction Reference

ชื่อผลิตภัณฑ์: Product Name: บริการโอนเงินให้บุคคลอื่นภายในธนาคาร

ธนาคารได้โอนเงินจาก บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด ให้กับท่านตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
We have transferred money from บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด to the following accounts:

รายละเอียดผู้จ่ายเงิน Sender Details	
ชื่อบัญชี: Account Name	บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อธนาคาร: Bank Name	Siam Commercial Bank PCL.
เลขที่บัญชี: Account No.	XXX-XXX063-2

รายละเอียดการชำระ Payment Details	จำนวนเงิน (บาท) Amount (THB)
จำนวนเงินทำรายการ: Transaction Amount	1,247.62
ค่าธรรมเนียม: Fee Amount	0.00
จำนวนเงินรวมทั้งหมด Grand Total Amount	1,247.62

รายละเอียดใบแจ้งหนี้
Invoice Details

เลขที่ใบแจ้งหนี้/เลขที่คำสั่งซื้อ Invoice No./ Purchase Order	คำอธิบายใบแจ้งหนี้ Invoice Description	วันที่ออกใบแจ้งหนี้ Invoice Issue Date	จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ Invoice Amount	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย Withholding Tax	จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ทั้งหมด Total Invoice Amount	หมายเหตุ Remarks
- / -	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: April.26 - Water Charge for BJEE No.180, Lobby No.188, EIA No.189 period 11/03/2026 - 11/04/2026 (PWA)
Remarks

เอกสารนี้ไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจของธนาคารเนื่องจากจัดทำขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ โทร. 02-722-2222 (This document is computer-generated and does not require the signature of SCB's authorized person. For more information, please call our Contact Center at 02-722-2222.)

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

COPY

ต้นฉบับ
Original

No. RT2026-05-003

Date: 20th May' 2026

บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
71/92 หมู่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร +66 (0) 76 602196 ติดต่อฝ่ายบัญชี โทร.062-9756336
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560015728 (สำนักงานใหญ่)

NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO.,LTD.
71/92 MOO 5 KAMALA KATHU, PHUKET 83150
TEL +66 (0) 76 602 196 Contact accounting Tel.062-9756336
Tax ID. 0835560015728 (Head office)

ชื่อลูกค้า / Customer name: NEW WORLD ANK (THAILAND) CO., LTD.

ที่อยู่/Address: 188 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /Tax ID 0835561008652 (Head office)

Description	จำนวนเงิน / Amount (Baht)
Water charge of period 1 .03 - 11.04.2026 (B.IEE) no.180 #IV-W202604-001	231.00
Water charge period 11.03 - 11.04.2026 (Lobby) no.183 #IV-W202604-001	220.00
Water charge of period 1 .03 - 11.04.2026 (B.EIA) no.180 #IV-W202604-001	715.00
Total before VAT	1,166.00
Vat 7%	81.62
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Total amount	1,247.62

ตัวอักษร (Amount in world) หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์

☑ Transfe to bank account

[redacted]

Remark:

Settlement must be made payable to " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd."

Or transfer to account name " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd. " SCB bank , Saving account

Kamala branch Account No. 805-2-22526-4

(y)

ใบวางบิล / INVOICE

No. IV-W202605001

Date:5th May'2026

บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
71/92 หมู่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร +66 (0) 76 602196 ติดต่อฝ่ายบัญชี โทร.062-9756336
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560015728 (สำนักงานใหญ่)

NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO.,LTD.
71/92 MOO 5 KAMALA KATHU, PHUKET 83150
TEL +66 (0) 76 602 196 Contact accounting Tel.062-9756336
Tax ID. 0835560015728 (Head office)

ชื่อลูกค้า / Customer name: NEW WORLD ANK (THAILAND) CO., LTD.

ที่อยู่/Address: 188 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /Tax ID : 0835561008652 (Head office)

Descript		จำนวนเงิน / Amount (Baht)
Water charge for 25th March - 25th April 2026		35,828.10
Unit usage 693 units		
	fore VAT	35,828.10
	Vat 7%	2,507.97
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Total amount	38,336.07

สามหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบหกบาทเจ็ดสตางค์

ตัวอักษร (Amount in world) :

[redacted]

Remark:

Settlement must be made payable to " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd."

Or transfer to account name " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd. " Siam Commercial Bank , Saving account

Kamala branch Account No. 805-2-22526-4

10084

SOUTHERN CONSULTANT AND CONSTRUCTION CO., LTD.
90 CW TOWER A 35FLOOR, RATCHADAPISEK RD., HUAYKWANG, HUAYKWANG, BANGKOK 10310

Tax ID: 0125563031500 Head office

Invoice/Tax Invoice

ORIGINAL

Customer: 3K6024003
บริษัท นิวเวิลด์ เอสเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
71/92 หมู่ที่ 5 ตำบลสมุลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
83150

TaxID : 0835560015728 Head office
Tel.
Reference ค่าน้ำดิบ 04/26
Ship-Via

Invoice No. RM2600030
Date 27/04/26
Credit days Due Date 27/04/26
Sales Order# SO2600047 Date 27/04/26
Salesman -
Territory

No.	Item/Description	Quantity	Unit Price	Amount
1	41111-3 ค่าน้ำดิบ เดือน เมษายน 2569 โครงการ (ADM Platinum Bay) (กมลา)	693CBM	47.00	32,571.00

สงปัญชีแล้ว

Remark:	Subtotal		32,571.00
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี:	Less Discount		0.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)/เชิงทะเล(ภูเก็ต)	After Discount		32,571.00
เลขที่บัญชี 706-269403-3(S/A)	Less Deposit #		0.00
	After Deposit		32,571.00
	VAT Amount	7.00%	2,279.97
(THIRTY FOUR THOUSAND EIGHT HUNDRED FIFTY BAHT AND NINETTotal Invoice).			34,850.97

Above mentioned goods in good order and condition

FOR SOUTHERN CONSULTANT AND CONSTRUCTION CO.

Receiver _____ Date __/__/__ Authorized by _____

SCB

ใบแจ้งการชำระเงิน
Payment Advice

อัปเดตล่าสุดเมื่อ: 20/05/2026
Last Updated: 09:41:29

เรียน บริษัท นิวเวิลด์ เอสเอ็ม แพลตตินั่ม(ไทยแลนด์) จำกัด
-

วันที่ทำรายการ: 19/05/2026
Transaction Date 12:22:42
วันที่รายการมีผล: 20/05/2026
Value Date 00:15:34

Email: -

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Siam Commercial Bank PCL.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107536000102
Tax ID

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900

ชื่อบัญชี: Account Name บริษัท นิวเวิลด์ เอสเอ็ม แพลตตินั่ม(ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่กลุ่มรายการ: Customer Batch Reference 250425134040
เลขที่บัญชี/พร้อมเพย์: Account No./Promptpay ID XXX-XXX526-4
ข้อมูลอ้างอิงรายการ: Customer Transaction Reference
ชื่อผลิตภัณฑ์: Product Name บริการโอนเงินให้บุคคลอื่นภายในธนาคาร

ธนาคารได้โอนเงินจาก บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด ให้กับท่านตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
We have transferred money from บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด to the following accounts:

รายละเอียดผู้จ่ายเงิน Sender Details	
ชื่อบัญชี: Account Name	บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อธนาคาร: Bank Name	Siam Commercial Bank PCL.
เลขที่บัญชี: Account No.	XXX-XXX063-2

รายละเอียดการชำระ Payment Details	จำนวนเงิน (บาท) Amount (THB)
จำนวนเงินที่รายการ: Transaction Amount	38,336.07
ค่าธรรมเนียม: Fee Amount	0.00
จำนวนเงินรวมทั้งหมด Grand Total Amount	38,336.07

รายละเอียดใบแจ้งหนี้
Invoice Details

เลขที่ใบแจ้งหนี้/เลขที่คำสั่งซื้อ Invoice No./Purchase Order	คำอธิบายใบแจ้งหนี้ Invoice Description	วันที่ออกใบแจ้งหนี้ Invoice Issue Date	จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ Invoice Amount	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย Withholding Tax	จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ทั้งหมด Total Invoice Amount	หมายเหตุ Remarks
-/-	-	-	ไม่มีข้อมูล No Data	-	-	-	-

หมายเหตุ: Apr.26 - Water charge for 25th Mar 2026 - 25th Apr 2026 (S.C.C) 693 CBM
Remarks

เอกสารนี้ไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนามตามเงื่อนไขจากบัตรพิมพ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา โทร. 02-722-2222 (This document is computer-generated and does not require the signature of SCB's authorized person. For more information, please call our Contact Center at 02-722-2222.)

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

COPY

ต้นฉบับ
Original

No. RT2026-05-002

Date: 20th May' 2026

บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
71/92 หมู่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร +66 (0) 76 602196 ติดต่อฝ่ายบัญชี โทร.062-9756336
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560015728 (สำนักงานใหญ่)

NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO.,LTD.
71/92 MOO 5 KAMALA KATHU, PHUKET 83150
TEL +66 (0) 76 602 196 Contact accounting Tel.062-9756336
Tax ID. 0835560015728 (Head office)

ชื่อลูกค้า / Customer name: NEW WORLD ANK (THAILAND) CO., LTD.

ที่อยู่/Address: 188 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /Tax ID 0835561008652 (Head office)

Description	จำนวนเงิน / Amount (Baht)
Water charge for 25th March - 25th April' 2026 Unit usage 693 units	35,828.10
Total before VAT	35,828.10
Vat 7%	2,507.97
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Total amount	38,336.07

ตัวอักษร (Amount in world) สามหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบหกบาทเจ็ดสตางค์

☑ Transfer to bank account

[redacted]

Remark:

Settlement must be made payable to " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd."

Or transfer to account name " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd. " SCB bank , Saving account

Kamala branch Account No. 805-2-22526-4

ใบวางบิล / INVOICE

No. IV-W202606001

Date:4th June'2026

บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
71/92 หมู่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร +66 (0) 76 602196 ติดต่อฝ่ายบัญชี โทร.062-9756336
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560015728 (สำนักงานใหญ่)

NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO.,LTD.
71/92 MOO 5 KAMALA KATHU, PHUKET 83150
TEL +66 (0) 76 602 196 Contact accounting Tel.062-9756336
Tax ID. 0835560015728 (Head office)

ชื่อลูกค้า / Customer name: NEW WORLD ANK (THAILAND) CO., LTD.

ที่อยู่/Address: 188 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /Tax ID : 0835561008652 (Head office)

Description	จำนวนเงิน / Amount (Baht)
Water charge for 25th April - 25th May' 2026 Unit usage 214 units	11,063.80
fore VAT	11,063.80
Vat 7%	774.47
al amount	11,838.27

ตัวอักษร (Amount in world) : หนึ่งหมื่นหนึ่งห... ...สิบเจ็ดสตางค์

[redacted]

Remark:

Settlement must be made payable to " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd."

Or transfer to account name " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd. " Siam Commercial Bank , Saving account

Kamala branch Account No. 805-2-22526-4

SOUTHERN CONSULTANT AND CONSTRUCTION CO., LTD.

90 CW TOWER A 35FLOOR, RATCHADAPISEK RD., HUAYKWANG, HUAYKWANG, BANGKOK 10310

Invoice/Tax Invoice

Tax ID: 0125563031500 Head office

ORIGINAL

Customer: 3K6024003
บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
71/92 หมู่ที่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
83150

TaxID : 0835560015728 Head office
Tel.
Reference ค่าน้ำดิบ 05/26
Ship-Via

Invoice No. RW2600039
Date 28/05/26
Credit days Due Date 28/05/26
Sales Order# SO2600055 Date 28/05/26
Salesman -
Territory

No.	Item/Description	Quantity	Unit Price	Amount
1	41111-3 ค่าน้ำดิบ เดือน พฤศจิกายน 2569 โครงการ (ADM Platinum Bay) (กมลา)	214CBM	47.00	10,058.00

ลงชื่อผู้รับเงิน

Remark:	Subtotal		10,058.00
การโอนเงินเข้าบัญชี:	Less Discount		0.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)/เชิงทะเล(ภูเก็ต)	After Discount		10,058.00
เลขที่บัญชี 706-269403-3(S/A)	Less Deposit		0.00
	After Deposit		10,058.00
	VAT Amount	7.00%	704.06
(TEN THOUSAND SEVEN HUNDRED SIXTY TWO BAHT AND SIX STANGTotal Invoice			10,762.06

Above mentioned goods in good order
and condition

FOR SOUTHERN CONSULTANT AND CONSTRUCTION CO.

Receiver _____ Date __/__/__ Authorized by _____

ใบวางบิล / INVOICE

Nu. IV-W202605-002

Date:18th May' 2026

บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
71/92 หมู่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร +66 (0) 76 602196 ติดต่อฝ่ายบัญชี โทร.062-9756336
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560015728 (สำนักงานใหญ่)

NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO.,LTD.
71/92 MOO 5 KAMALA KATHU, PHUKET 83150
TEL +66 (0) 76 602 196 Contact accounting Tel.062-9756336
Tax ID. 0835560015728 (Head office)

ชื่อลูกค้า / Customer name: NEW WORLD ANK (THAILAND) CO., LTD.
ที่อยู่/Address: 188 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /Tax ID : 0835561008652 (Head office)

Description	จำนวนเงิน / Amount (Baht)
Water charge of period 11.04 - 11.05.2026 (B.IEE) no.180	231.00
Water charge period 11.04 - 11.05.2026 (Lobby) no.188	220.00
Water charge period 11.04 - 11.05.2026 (EIA) no.189	715.00
Total before VAT	1,166.00
Vat 7%	81.62
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Total amount	**1,247.62**

ลงชื่อผู้รับเงิน

ตัวอักษร (Amount in world) : หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์

[redacted]

Remark:

Settlement must be made payable to " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd."

Or transfer to account name " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd. " Siam Commercial Bank , Saving account

Kamala branch Account No. 805-2-22526-4

lobby

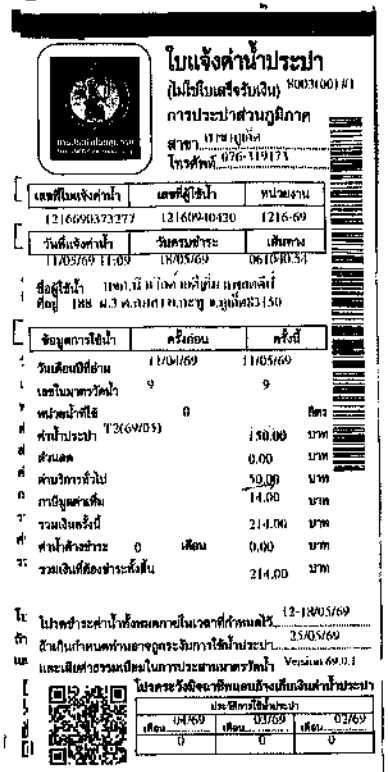

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8003(00) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา เกาะภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-319175

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216690373277	1216090404320	1216-69

วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
11/05/69 11:09	18/05/69	0610/0034

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.นิว เวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ประเทศไทย)

ที่อยู่ 188 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้	
วันเดือนปีที่อ่าน	11/04/69	11/05/69	
เลขในมาตรวัดน้ำ	9	9	
หน่วยน้ำที่ใช้	0		ลิตร
ค่าน้ำประปา T2(69/05)		150.00	บาท
ส่วนลด		0.00	บาท
ค่าบริการทั่วไป		50.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		14.00	บาท
รวมเงินครั้งนี้		214.00	บาท
ค่าน้ำล้างชำระ 0 เดือน		0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		214.00	บาท

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 12-18/05/69

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา 25/05/69

และเสียเครื่องรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ Version 69.0.1

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
04/69	03/69	02/69
เดือน	เดือน	เดือน
0	0	0

สงปฏิเสธ

ใบวางบิล / INVOICE

No. IV-E202602-001

Date: 4th February'2026

บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
71/92 หมู่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร +66 (0) 76 602196 ติดต่อฝ่ายบัญชี โทร.062-9756336
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560015728 (สำนักงานใหญ่)

NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO.,LTD.
71/92 MOO 5 KAMALA KATHU, PHUKET 83150
TEL +66 (0) 76 602 196 Contact accounting Tel.062-9756336
Tax ID. 0835560015728 (Head office)

ชื่อลูกค้า / Customer name: NEW WORLD ANK (THAILAND) CO., LTD.

ที่อยู่/Address: 188 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /Tax ID: 0835561008652 (Head office)

Description	จำนวนเงิน / Amount (Baht)
Electricity charge of January' 2026 no.189/1 - 189/376 (Usage 171,603 unit @ 4.55 baht per unit)	780,793.65
Electricity charge of January' 2026 no.189 (Common area) (Usage 729 unit @ 4.66 baht per unit)	3,397.14
Electricity charge of January' 2026 no.189 (Main meter) (Usage 81,408 unit @ 4.01baht per unit)	326,446.08
Total before VAT	1,110,636.87
Vat 7%	77,744.58
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Total amount	**1,188,381.45**

ตัวอักษร (Amount in world) : หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์

ผู้รับวางบิล / Receive

[redacted]

Remark:

Settlement must be made payable to " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd."

Or transfer to account name " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd. " Siam Commercial Bank , Saving account

Kamala branch Account No. 805-2-22526-4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 0-2589-0100-1

ที่ มท 5307.60/ปต00028/2569

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
เลขที่ 187/15 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี
ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

27 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า
เรียน ผู้จัดการ บริษัท นิวเวิลด์ เอดิเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย: หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอแจ้งเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในหน่วยงานสังกัดจำนวน 378 ราย
เป็นจำนวนเงิน 1,080,459.95 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเงินจำนวนดังกล่าวข้างต้นมาชำระ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

แผนก บริหารรายได้ค่าไฟฟ้า
โทร. 076-346227
โทรสาร 076-346226
Email acc.pea.bta@gmail.com/Line@:@peapatong

ประจำปี 2569
บริษัท นิวเวิลด์ เอดิเอ็ม แพลตตินั่ม(ไทยแลนด์) จำกัด
รายการค่าไฟฟ้า อาคารชุด EIA 189
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ป่าตอง

				ม.ค.-69		
ลำดับ	บ้านเลขที่	หมายเลขผู้ใช้	รหัสการชำระ	วันจดมิเตอร์	จำนวนหน่วยที่ใช้	จำนวนเงิน
1	189	2002826115(มิเตอร์ประธาน)	6001694257	21.01.69	61408	317,748.95
2	189	020028824329 (มิเตอร์ส่วนกลาง)	6800022483	21.01.69	729	3,308.44
3	189/1	020028841598	6700887999	21.01.69	504	2,221.51
4	189/2	020028841599	6700888000	21.01.69	236	980.74
5	189/3	020028841600	6700888001	21.01.69	75	294.83
6	189/4	020028841601	6700888002	21.01.69	173	669.61
7	189/5	020028841602	6700888003	21.01.69	179	697.33
8	189/6	020028841607	6700888004	21.01.69	108	412.97
9	189/7	020028841615	6700888005	21.01.69	304	1,275.00
10	189/8	020028841624	6700888006	21.01.69	276	1,145.61
11	189/9	020028841633	6700888007	21.01.69	268	1,099.39
12	189/10	020028841634	6700888008	21.01.69	592	2,647.01
13	189/11	020028841635	670088009	21.01.69	332	1,404.40
14	189/12	020028841636	6700888010	21.01.69	21	101.52
15	189/13	020028841637	670888011	21.01.69	60	241.12
16	189/14	020028841638	6700888012	21.01.69	404	1,737.99
17	189/15	020028841639	6700888013	21.01.69	322	1,358.18
18	189/16	020028841640	6700888014	21.01.69	362	1,543.04
19	189/17	020028841641	6700888015	21.01.69	483	2,023.26
20	189/18	020028841642	6700888016	21.01.69	348	1,478.34
21	189/19	020028841643	6700888017	21.01.69	382	1,543.04
22	189/20	020028841644	6700888018	21.01.69	392	1,651.68
23	189/21	020028841645	6700888019	21.01.69	370	1,560.00
24	189/22	020028841646	6700888020	21.01.69	279	1,159.46
25	189/23	020028841647	6700888021	21.01.69	385	1,649.32
26	189/24	020028841648	6700888022	21.01.69	345	1,464.47
27	189/25	020028841649	6700888023	21.01.69	321	1,353.56
28	189/26	020028841650	6700888024	21.01.69	1095	4,643.96
29	189/27	020028841651	6700888025	21.01.69	335	1,418.25
30	189/28	020028841652	6700888026	21.01.69	322	1,358.18
31	189/29	020028841653	6700888027	21.01.69	414	1,786.33
32	189/30	020028841654	6700888028	21.01.69	336	1,422.88
33	189/31	020028841655	6700888029	21.01.69	464	2,026.10
34	189/32	020028841656	6700888030	21.01.69	286	1,191.81
35	189/33	020028841657	6700888031	21.01.69	398	1,709.41
36	189/34	020028841658	6700888032	21.01.69	410	1,767.00

ลำดับ	บ้านเลขที่	หมายเลขผู้ใช้	รหัสเครื่องวัด	ม.ค.-69		
				วันจดมิเตอร์	จำนวนหน่วยที่ใช้	จำนวนเงิน
81	189/79	020028841743	6700888077	21.01.69	610	2,734.04
82	189/80	020028841744	6700888078	21.01.69	72	284.09
83	189/81	020028841745	6700888079	21.01.69	418	1,805.68
84	189/82	020028841746	6700888080	21.01.69	364	1,552.28
85	189/83	020028841747	6700888081	21.01.69	380	1,626.22
86	189/84	020028841748	6700888082	21.01.69	392	1,681.68
87	189/85	020028841749	6700888083	21.01.69	289	1,205.88
88	189/86	020028841750	6700888084	21.01.69	393	1,686.30
89	189/87	020028841751	6700888085	21.01.69	60	241.12
90	189/88	0200288841752	6700888086	21.01.69	632	2,840.41
91	189/89	020028841753	6700888087	21.01.69	940	4,329.67
92	189/90	020028841754	6700888088	21.01.69	436	1,892.71
93	189/91	020028841755	6700888089	21.01.69	514	2,269.86
94	189/92	020028841756	6700888090	21.01.69	10	62.13
95	189/93	020028841757	6700888091	21.01.69	516	2,278.54
96	189/94	020028841758	6700888092	21.01.69	451	1,965.25
97	189/95	020028841759	6700888093	21.01.69	81	244.71
98	189/96	020028841760	6700888094	21.01.69	452	1,970.07
99	189/97	020028841761	6700888095	21.01.69	549	2,439.09
100	189/98	020028841762	6700888096	21.01.69	67	266.18
101	189/99	020028841763	6700888097	21.01.69	39	165.96
102	189/100	020028841764	6700888098	21.01.69	26	119.42
103	189/101	020028841765	6700888099	21.01.69	32	140.90
104	189/102	020028841766	6700888100	21.01.69	352	1,496.81
105	189/103	020028841767	6700888101	21.01.69	862	3,952.53
106	189/104	020028841768	6700888102	21.01.69	1067	4,943.73
107	189/105	020028841769	6700888103	21.01.69	407	1,752.49
108	189/106	020028841770	6700888104	21.01.69	595	2,681.51
109	189/107	020028841771	6700888105	21.01.69	315	1,339.69
110	189/108	020028841772	6700888106	21.01.69	496	2,182.82
111	189/109	020028841773	6700888107	21.01.69	930	4,261.32
112	189/110	020028841774	6700888108	21.01.69	737	3,348.12
113	189/111	020028841775	6700888109	21.01.69	589	2,632.50
114	189/112	020028841776	6700888110	21.01.69	361	1,538.41
115	189/113	020028841777	6700888111	21.01.69	469	2,052.28
116	189/114	020028841779	6700888112	21.01.69	691	3,125.69
117	189/115	020028841781	6700888113	21.01.69	355	1,510.69
118	189/116	020028841782	6700888114	21.01.69	430	1,863.70
119	189/117	020028841783	6700888115	21.01.69	454	1,979.75
120	189/118	020028841784	6700888116	21.01.69	482	2,115.13
121	189/119	020028841785	6700888117	21.01.69	360	1,626.22
122	189/120	020028841786	6700888118	21.01.69	436	1,892.71
123	189/121	020028841787	67008887639	21.01.69	711	3,222.40
124	189/122	020028841788	67008887640	21.01.69	382	1,835.48

ลำดับ	บ้านเลขที่	หมายเลขผู้ใช้	รหัสเครื่องวัด	ม.ค.-69		
				วันจดมิเตอร์	จำนวนหน่วยที่ใช้	จำนวนเงิน
171	189/169	020028841881	6700887687	21.01.69	291	1,214.82
172	189/170	020028841882	6700887688	21.01.69	342	1,450.61
173	189/171	020028841883	6700887689	21.01.69	461	2,110.30
174	189/172	020028841884	6700887690	21.01.69	420	1,816.34
175	189/173	0200288418885	6700887691	21.01.69	302	1,265.75
176	189/174	020028841886	6700887692	21.01.69	365	1,558.90
177	189/175	020028841887	6700887693	21.01.69	388	1,663.19
178	189/176	020028841888	6700887694	21.01.69	268	1,106.63
179	189/177	020028841889	6700887695	21.01.69	445	1,936.29
180	189/178	0200288418890	6700887696	21.01.69	303	1,270.38
181	189/179	020028841891	6700887697	21.01.69	480	2,105.47
182	189/180	020028841892	6700887698	21.01.69	643	2,893.60
183	189/181	020028841893	6700887699	21.01.69	499	2,197.33
184	189/182	020028841894	6700887700	21.01.69	475	2,081.29
185	189/183	020028841895	6700887701	21.01.69	392	1,681.68
186	189/184	020028841896	6700887702	21.01.69	437	1,897.55
187	189/185	020028841897	6700887703	21.01.69	356	1,515.30
188	189/186	020028841898	6700887704	21.01.69	357	1,519.92
189	189/187	020028841899	6700887705	21.01.69	479	2,100.82
190	189/188	020028841900	6700887706	21.01.69	329	1,390.53
191	189/189	020028841901	6700887707	21.01.69	404	1,737.99
192	189/190	020028841902	6700887708	21.01.69	359	1,529.17
193	189/191	020028841903	6700887709	21.01.69	493	2,166.32
194	189/192	020028841904	6700887710	21.01.69	558	2,462.61
195	189/193	020028841905	6700887711	21.01.69	423	1,829.66
196	189/194	020028841906	6700887712	21.01.69	781	3,560.86
197	189/195	020028841907	6700887713	21.01.69	564	2,511.82
198	189/196	020028841908	6700887714	21.01.69	533	2,361.74
199	189/197	020028841909	6700887715	21.01.69	650	2,927.46
200	189/198	020028841910	6700887716	21.01.69	422	1,825.02
201	189/199	020028841911	6700887717	21.01.69	638	2,869.42
202	189/200	020028841912	6700887718	21.01.69	525	2,323.04
203	189/201	020028841913	6700887719	21.01.69	642	2,888.76
204	189/202	020028841914	6700887720	21.01.69	418	1,796.02
205	189/203	020028841915	6700887721	21.01.69	473	2,071.62
206	189/204	020028841916	6700887722	21.01.69	377	1,612.35
207	189/205	020028841917	6700887723	21.01.69	326	1,385.91
208	189/206	020028841918	6700887724	21.01.69	831	3,802.62
209	189/207	020028841919	6700887725	21.01.69	149	559.73
210	189/208	020028841920	6700887726	21.01.69	588	2,678.03
211	189/209	020028841565	6700887757	21.01.69	176	678.85
212	189/210	020028841566	6700887758	21.01.69	558	2,472.94
213	189/211	020028841567	6700887759	21.01.69	173	669.61
214	189/212	020028841568	6700887760	21.01.69	125	473.82
215	189/213	020028841569	6700887761	21.01.69	395	1,695.53

ลำดับ	บ้านเลขที่	หมายเลขผู้ใช้	รหัสเครื่องวัด	ม.ค.-69		
				วันจดมิเตอร์	จำนวนหน่วยที่ใช้	จำนวนเงิน
283	189/281	0200268417707	6700887779	21.01.69	489	2,052.28
284	189/282	0200268417708	6700887780	21.01.69	538	2,385.90
285	189/283	0200268417709	6700887781	21.01.69	590	2,637.34
286	189/284	0200268417710	6700887782	21.01.69	701	3,174.05
287	189/285	0200268417711	6700887783	21.01.69	437	1,897.55
288	189/286	0200268417712	6700887784	21.01.69	581	2,583.82
289	189/287	0200268417713	6700887785	21.01.69	599	2,660.85
270	189/288	0200268417714	6700887786	21.01.69	491	2,158.65
271	189/289	0200268417715	6700887787	21.01.69	594	2,656.68
272	189/270	0200268417716	6700887788	21.01.69	562	2,501.95
273	189/271	0200268417717	6700887789	21.01.69	512	2,280.19
274	189/272	0200268417718	6700887790	21.01.69	822	3,759.11
275	189/273	0200268417719	6700887791	21.01.69	744	3,381.98
276	189/274	0200268417720	6700887792	21.01.69	57	266.16
277	189/275	0200268417721	6700887793	21.01.69	560	2,492.28
278	189/276	0200268417722	6700887794	21.01.69	547	2,429.42
279	189/277	0200268417723	6700887795	21.01.69	773	3,522.18
280	189/278	0200268417724	6700887796	21.01.69	480	2,008.75
281	189/276	0200268417725	6700887797	21.01.69	1002	4,629.44
282	189/280	0200268417726	6700887798	21.01.69	703	3,183.72
283	189/281	0200268417727	6700887799	21.01.69	944	4,349.00
284	189/282	0200268417728	6700887800	21.01.69	844	3,885.48
285	189/283	0200268417729	6700887801	21.01.69	985	4,547.24
286	189/284	0200268417730	6700887802	21.01.69	792	3,614.05
287	189/285	0200268417731	6700887803	21.01.69	1162	5,403.09
288	189/286	0200268417732	6700887804	21.01.69	1264	5,896.29
289	189/287	0200268417733	6700887805	21.01.69	99	380.74
290	189/286	0200268417734	6700887806	21.01.69	760	3,459.32
291	189/289	0200268417921	6700887807	21.01.69	661	2,980.63
292	189/290	0200268417922	6700887808	21.01.69	607	2,719.53
293	189/291	0200268417923	6700887809	21.01.69	626	2,811.40
294	189/292	0200268417924	6700887810	21.01.69	696	3,149.87
295	189/293	0200268417925	6700887811	21.01.69	710	3,217.56
296	189/294	0200268417926	6700887812	21.01.69	618	2,772.72
297	189/295	0200268417927	6700887813	21.01.69	617	2,767.89
298	189/298	0200268417928	6700887814	21.01.69	687	3,106.36
299	189/297	0200268417929	6700887815	21.01.69	72	284.09
300	189/298	0200268417930	6700887816	21.01.69	394	1,690.92
301	189/299	0200268417931	6700887817	21.01.69	582	2,598.66
302	189/300	0200268417932	6700887818	21.01.69	375	1,603.12
303	189/301	0200268417933	6700887819	21.01.69	698	3,159.55
304	189/302	0200268417934	6700887820	21.01.69	346	1,469.09
305	189/303	0200268417935	6700887821	21.01.69	716	3,246.58
306	189/304	0200268417936	6700887822	21.01.69	549	2,439.09
307	189/305	0200268417937	6700887823	21.01.69	535	2,371.40
308	189/306	0200268417938	6700887824	21.01.69	444	1,931.39
309	189/307	0200268417939	6700887825	21.01.69	651	2,932.29

ลำดับ	บ้านเลขที่	หมายเลขผู้ใช้	รหัสเครื่องวัด	ม.ค.-69		
				วันจดมิเตอร์	จำนวนหน่วยที่ใช้	จำนวนเงิน
357	189/355	0200268418823	6700887873	21.01.69	493	2,168.32
356	189/356	0200268418824	6700887874	21.01.69	351	1,492.20
359	189/357	0200268418825	6700887875	21.01.69	112	427.28
360	189/358	0200268418826	6700887876	21.01.69	596	2,666.34
361	189/359	0200268418827	6700887877	21.01.69	748	3,401.31
362	189/360	0200268418828	6700887878	21.01.69	568	2,530.97
363	189/361	0200268418829	6700887879	21.01.69	412	1,776.67
364	189/362	0200268418830	6700887880	21.01.69	52	212.49
365	189/363	0200268418831	6700887881	21.01.69	350	1,487.58
366	189/364	0200268418832	6700887882	21.01.69	276	1,145.61
367	189/365	0200268418833	6700887883	21.01.69	770	3,507.67
368	189/366	0200268418834	6700887884	21.01.69	926	4,261.97
369	189/367	0200268418835	6700887885	21.01.69	816	3,730.11
370	189/368	0200268418836	6700887886	21.01.69	443	1,926.56
371	189/369	0200268418837	6700887887	21.01.69	49	201.75
372	189/370	0200268418838	6700887888	21.01.69	483	2,119.97
373	189/371	0200268418839	6700887889	21.01.69	370	1,580.00
374	189/372	0200268418840	6700887890	21.01.69	110	420.11
375	189/373	0200268418841	6700887891	21.01.69	225	909.92
376	189/374	0200268418842	6700887892	21.01.69	398	1,700.18
377	189/375	0200268418843	6700887893	21.01.69	702	3,178.87
378	189/376	0200268418844	6700887894	21.01.69	651	2,932.29
				ยอดรวมทั้งหมด	253,740.00	1,080,459.95

มิเตอร์ประธาน 189	ใช้ไป (หน่วย)	81,408.00	317,748.96
มิเตอร์ส่วนกลาง 189	ใช้ไป (หน่วย)	729.00	3,309.44
มิเตอร์อาคารชุด 189/1 - 189/378 (ใช้ไป (ห		171,603.00	759,401.56
ยอดรวมทั้งหมด	ใช้ไป (หน่วย)	253,740.00	1,080,459.95

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท นิวเวิลด์ เอสีเอ็ม เอสเตท จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 189 โครงการ แพลตตินัม เบย์ ม.3 ต.รมณ์ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต 83150
Address

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	ลายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K13101	KBTA9906	6001694257	3224	21/01/2569	01/2569	22-33 kV	3000

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง Present Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
หม้อไฟฟ้าดูดซ P	4,804	4,642	486.00
(มีเกิน) OP	3,459	3,323	348.00
H	4,239	4,053	558.00
P	5,005	4,804	193.46
OP	3,578	3,439	133.79
H	4,423	4,239	179.02
หม้อแปลงไฟฟ้า P	458,890	458,890	0.00
(หม่อ) OP	280,310	280,310	0.00
H	349,090	349,090	0.00
P	492,460	458,890	32311.03
OP	300,200	280,310	19144.07
H	380,210	349,090	29952.91
รวม			81408.00
ที่ดิวหน้า เก่า	2,220	2,220	0.00
ใหม่	2,220	2,220	0.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคาหน่วย (บาท) Rate/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 193.46 กว.	132.9300	25,716.64
Off Peak 179.02 กว.	0.0000	0.00
Peak 32311.03 หน่วย	4.1839	135,186.12
Off Peak 69036.97 หน่วย	2.6037	127,833.78
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Base Amount)		289,048.78
ค่า F603.00, DP417.00, H552.00		
หักมิเตอร์ยอด 172,332.90 หน่วย		

ประวัติการใช้ไฟฟ้า Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
21/12/68	44788.00
20/11/68	53768.00
21/10/68	36052.00
20/09/68	30988.00
21/08/68	48750.00
27/06/68	61650.00

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที เนื่องจากถึงกำหนดชำระแล้ว ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"ยกเลิกการปิดฉลากโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการมงนาม"

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	289,048.78
ค่า Ft ม.ค.69-เม.ย.69=0.0972 บาท/หน่วย	7,912.86
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	296,961.64
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	20,787.31
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	317,748.95
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	317,748.95

*** ท่านอยู่ในสถานะการชำระเงินเป็นกลุ่ม

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

- แบ่งปันกลุ่มครอบครัวและส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ/ช่างตรวจสอบการติดตั้ง/แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

IM.163-1.65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority
การไฟฟ้าป่าตอง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority
การไฟฟ้าป่าตอง

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
โทร 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท นิวเวิลด์ เอสีเอ็ม เรสเตอร์เมี้ยะ ไท
สถานที่ใช้ไฟฟ้า 189 ตำบลกะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83150 โครงการ แพลตตินัม เบย์ ม.3 ต.กมลา

รหัสการไฟฟ้า (PEA Code)	ลายจดหน่วย (MRU)	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า (CA/Ref. No.1)	รหัสการไฟฟ้า (PEA Code)	ตำแหน่งหน่วย (Area)	ระยะเวลาผู้ใช้ไฟฟ้า (CA/Ref. No.1)	รหัสเครื่องวัด (PEA No.)	เลขที่เอกสาร (Doc No./Ref. No.2)	ประจำเดือน (Bill Period)
K13101 (User No.)	KBTA6411 (Route)	020028824329 (Customer)	K13101 (User No.)	KBTA6411 (Route)	020028824329 (Customer)	6800027493 (Meter Reading Date)	000010270343 (Printing Date)	01/2569 (Printing Date)

เลขอ่านครั้งหลัง (Present Reading)	เลขอ่านครั้งก่อน (Previous Reading)	จำนวนที่ใช้ (Consumption)	A
000110	1124	0.0000	21/01/69 12:41:31
000110	1124	0.0000	21/01/69 12:42:02
1.594	0.000	1.59	Ver
2978.000	2249.000	729.00	
1.594	0.000	1.59	Version 5.91.046 #1
2978.000	2249.000	729.00	

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าพลังงานไฟฟ้า	2,997.45
ค่าบริการรายเดือน	24.62
ค่า Ft 0.0972 บาท/หน่วย	70.86
รวมเงินค่าไฟฟ้า	3,092.93
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	216.51
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน	3,309.44

รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น (Amount) ***3,309.44

กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระโดยทันที เนื่องจากถึงกำหนดชำระแล้ว ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ประวัติการใช้ไฟฟ้า (Usage History)

วันที่อ่านหน่วย (Meter Reading Date)	21/12/68	20/11/68	21/10/68	20/09/68	-	-
จำนวนหน่วย (Consumption)	711	674	522	342	-	-

โปรดสอบถามค่าแหน่งน้ำและค่าเดือนด้านหลัง

ท่านอยู่ในสถานะการชำระเงินเป็นกลุ่ม

ท่านอยู่ในสถานะการชำระเงินเป็นกลุ่ม

สมัครรับใบแจ้งค่าไฟฟ้า ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ทางอีเมล์ (e-Mail) และสามารถใช้งานชำระเงินผ่านช่องทาง PEA e-Service ที่ PEA Smart Plus (สมัครE-Bill) หรือ เว็บไซต์ www.pea.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1129 PEA Contact Center

สมัครรับใบแจ้งค่าไฟฟ้า ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ทางอีเมล์ (e-Mail) และสามารถใช้งานชำระเงินผ่านช่องทาง PEA e-Service ที่ PEA Smart Plus (สมัครE-Bill) หรือ เว็บไซต์ www.pea.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1129 PEA Contact Center

ค่าเดือน PEA ไม่มีนโยบายให้บุคคลอื่นรับเงินจากผู้ใช้ไฟฟ้า โปรดระวังมิจฉาชีพ

ค่าเดือน PEA ไม่มีนโยบายให้บุคคลอื่นรับเงินจากผู้ใช้ไฟฟ้า โปรดระวังมิจฉาชีพ

BY2569

บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
188 หมู่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

Payment Voucher

Voucher No. : 1381
Payment Date : 26/03/2026

Vendor Code : N0005 Vendor Name : New World ADM Platinum (Thailand) Co.,Ltd.
Currency : THB
Pay to : บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลทตินัม(ไทยแลนด์) จำกัด
Rate : 1.00

Dr. Account	Invoice No.	Inv. Date	Invoice Description	Debit	Credit
GEN 2011001	IV-E202603-001	06/03/2026	Feb.2026 - Electricity Charge_No.189_EIA-CA (665 Unit x 4.64฿)	1,194,533.87	

Cr. Account			
		Gain (Loss) Amount	0.00
		Withholding Tax	0.00
GEN 1011001	Current Account -Scb 886-3-01063-2	Net Payment	1,194,533.87
Summary Total		[redacted]	[redacted]

Remark : Feb.2026 - Electricity Charge_No.189_EIA-CA (665 Unit x 4.64฿) // Room No.189/1-376_EIA-Room (183,126Unit x 4.55฿) // Room No.189/1-376_EIA-Room (183, Source : [redacted]

Total THB One Million One Hundred Ninety-Four Thousand Five Hundred Thirty-Three Baht and Fifty-Seven Satang

By : [ ] Cheque Cheque No. _____ Cheque Date : _____
[ ] Bank Transfer Bank Name : SCB
Bank Code : _____
Account No : 805-2-22526-4
Account Name : [redacted]
[ ] Cash
[ ] Other _____
Payment Type : SCBC (SCB 886-30106-32)

[redacted]

Print Date 26/03/2026 [redacted]

Wyndham Garden Phuket Kamala

Expressed In THB — Account Payable Module

Account Payable Voucher

Input Date : 06/03/2026 Vendor : N0005 New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd. Inv.Seq. 7347
Invoice No. : IV-E202603-001 Invoice Date : 06/03/2026 Credit : 0 Day(s) Due Date : 30/03/2026
Tax Invoice No. : IV-E202603-001 Tax Invoice Date : 06/03/2026 Tax Status : Pending
Description : Feb.2026 - Electricity Charge_No.189_EIA-CA (665 Unit x 4.64฿) // Room No.189/1-376_EIA-Room (183, Source :

DEPT.	Account	Account Name	Inv. Detail Description	Qty.	Price	Amount	Tax	Total
Dr.	GEN 2013001	Accrued - Electricity	Feb.2026 - Electricity Charge_No.189_EIA-CA (665 Unit x 4.64฿)	665	4.64	3,085.60	216.00	3,301.60
Dr.	GEN 2013001	Accrued - Electricity	Feb.2026 - Electricity Charge_Room No.189/1-376_EIA-Room (183,126Unit x 4.55฿)	183126	4.55	833,223.30	58,325.63	891,548.93
Dr.	GEN 2013001	Accrued - Electricity	Feb.2026 - Electricity Charge_No.189_EIA-Main (63,799Unit x 4.39฿)	63799	4.39	280,077.61	19,605.43	299,683.04
					Total Invoice Amount			1,116,386.51
Dr.	GEN 1022005	Suspense Input Vat						78,147.06
Cr.	GEN 2011001	A/P - Trade						1,194,533.57

Prepared by : _____
apsuper

Verified by : _____ 26 MAR 2026

Date : 06/03/2026 12:57:52

Wyndham Garden Phuket Kamala

Journal Voucher

Expressed In THB

General LedgerModule

Account Payable

JV. No. AP26020759 **Business Unit** บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด **Source**

Date 28/02/2026 **Description** Electricity Hotel of Feb 2026

Dept	Acc.Code	Account Name	Comment	Debit	Credit
801	6070001	Electricity	Electricity Hotel of Feb 26 No.180 (B.IEE) (Used12,604.14@4.23 Bath /Unit) Number 020028589961 (Common)	53,315.51	0.00
GEN	2013001	Accrued - Electricity	Electricity Hotel of Feb 26 No.180 (B.IEE) (Used12,604.14@4.23 Bath /Unit) Number 020028589961 (Common)	0.00	53,315.51
801	6070001	Electricity	Electricity Hotel of Feb 2026 No.180 B. IEE (Used4,262.86@5.07 Bath /Unit) Number 002002393395	21,612.70	0.00
GEN	2013001	Accrued - Electricity	Electricity Hotel of Feb 2026 No.180 B. IEE (Used4,262.86@5.07 Bath /Unit) Number 002002393395	0.00	21,612.70
801	6070001	Electricity	Electricity Hotel of Feb 2026 No.180/1-180/56(B.1.IEE) (Used 20,363@4.43 Bath /Unit)	90,208.09	0.00
GEN	2013001	Accrued - Electricity	Electricity Hotel of Feb 2026 No.180/1-180/56(B.1.IEE) (Used 20,363@4.43 Bath /Unit)	0.00	90,208.09
801	6070001	Electricity	Electricity Hotel of Feb 2026 No.189/1-189/376 (Used 183,126@4.55 Bath /Unit)	833,223.30	0.00
GEN	2013001	Accrued - Electricity	Electricity Hotel of Feb 2026 No.189/1-189/376 (Used 183,126@4.55 Bath /Unit)	0.00	833,223.30
801	6070001	Electricity	Electricity Hotel of Feb 2026 B.5 No.189 (Common Area) (Used 665@4.64 Bath /Unit)	3,085.60	0.00
GEN	2013001	Accrued - Electricity	Electricity Hotel of Feb 2026 B.5 No.189 (Common Area) (Used 665@4.64 Bath /Unit)	0.00	3,085.60
801	6070001	Electricity	Electricity Hotel 189 of Feb. 2026 Main Meter (Used 63,799@4.39 Bath /Unit)	280,077.61	0.00
GEN	2013001	Accrued - Electricity	Electricity Hotel 189 of Feb. 2026 Main Meter (Used 63,799@4.39 Bath /Unit)	0.00	280,077.61
801	6070001	Electricity	Electricity Hotel of Feb 2026 (Lobby) No.188 (Used 45,928.56@4.18 Bath /Unit) NO. 020028197324	191,981.38	0.00
GEN	2013001	Accrued - Electricity	Electricity Hotel of Feb 2026 (Lobby) No.188 (Used 45,928.56@4.18 Bath /Unit) NO. 020028197324	0.00	191,981.38
			Total Amount	**1,473,504.19**	**1,473,504.19**

Report Summary **Total Number of JV.** **14**

ใบวางบิล / INVOICE

No. IV-E202603-001

Date: 6th March'2026

บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
71/92 หมู่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร +66 (0) 76 602196 ติดต่อฝ่ายบัญชี โทร.062-9756336
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560015728 (สำนักงานใหญ่)

NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO.,LTD.
71/92 MOO 5 KAMALA KATHU, PHUKET 83150
TEL +66 (0) 76 602 196 Contact accounting Tel.062-9756336
Tax ID. 0835560015728 (Head office)

ชื่อลูกค้า / Customer name: NEW WORLD ANK (THAILAND) CO., LTD.

ที่อยู่/Address: 188 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /Tax ID: 0835561008652 (Head office)

Description	จำนวนเงิน / Amount (Baht)
Electricity charge of February' 2026 no.189/1 - 189/376 (Usage 183,126 unit @ 4.55 baht per unit)	833,223.30
Electricity charge of Perbuary' 2026 no.189 (Common area) (Usage 665 unit @ 4.64 baht per unit)	3,085.60
Electricity charge of February' 2026 no.189 (Main meter) (Usage 63,799 unit @ 4.39baht per unit)	280,077.61
Total before VAT	1,116,386.51
Vat 7%	78,147.06
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Total amount	**1,194,533.57**

ตัวอักษร (Amount in world) : หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบเซ็ดสตางค์

[redacted]

ผู้วางบิล / Billing

Remark:

Settlement must be made payable to " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd."

Or transfer to account name " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd. " Siam Commercial Bank , Saving account

Kamala branch Account No. 805-2-22526-4

[redacted] [redacted]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority
การไฟฟ้าปากธง

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

โทร 0-7834-0227

ผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ฟิว เวิลด์ เทคนิเซิน (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ผู้ใช้ไฟฟ้า 189 ส่วนกลาง82 โครงการ แหลมฉบังนิคม เมือง ม.3 ต.ทุ่งสุขลา

รหัสประเภทไฟฟ้า (MEA Code)	สายจดหน่วย (Unit)	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า (CA-Bill Ind.)	รหัสเครื่องวัด (PEA Dev.)	เลขที่เอกสาร (Doc.No./Ref.No.3)	ประจำเดือน (PEA Period)
K1310I	KB1AB411	020028824329	6800022483	000031944381	02/2569

หน่วยที่	ประเภท (Type)	ตัวคูณ (Multiplier)	วันที่อ่านหน่วย (Meter Reading Date)	วันที่ตัดงวด (Billing Date)
000110	1124	0.0000	18/02/69 10:16:06	18/02/69 10:16:37

เลขที่อ้างอิง (Payment Reference)	เลขที่รับชำระ (Customer Receipt)	จำนวนงวดที่ (Contract No.)		จำนวนเงิน (บาท)
		Version 5.91.049 #1	ค่าพลังงานไฟฟ้า	2,714.46
			ค่าบริการรายเดือน	24.62
1,582	0.000	1.65		
3513.000	2878.000	685.00	ค่า Ft 0.0972 บาท/หน่วย	64.64

รวมค่าเกณฑ์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	2,803.72
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	196.26
รวมเงินค่าไฟฟ้าที่ต้องชำระครั้งนี้	2,999.98

รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น (Amount) ***2,999.98

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 6 เดือน (ประมาณ) โปรดชำระก่อนวันที่ 4 เม.ย. 69 เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตัดไฟ ขอขอบคุณที่ชำระตรงเวลา

วันที่อ่านหน่วย (Date)	21/01/69	21/12/68	20/11/68	21/10/68	20/09/68	--
จำนวนหน่วย (Consumption)	729	711	674	522	342	--

ท่านอยู่ในสถานะการชำระเงินเป็นปกติ

สมัครรับใบแจ้งค่าไฟฟ้า ไม่ใช้กระดาษ/ไม่ต้องไปสาขาอีกต่อไป
ทาง e-mail สะดวก ใช้งานง่าย: ดาวน์โหลด เข้าแอป PEA e-Service
ที่ PEA Smart Plus (สมัคร E-Bill) หรือ เว็บไซต์ www.pea.co.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1129 PEA Contact Center
ตำเตือน PEA ไม่มีนโยบายให้บุคคลอื่นรับเงินจากผู้ใช้ไฟฟ้า โปรดระมัดระวังมิจฉาชีพ FY2569

ลำดับ	บ้านเลขที่	หมายเลขผู้ใช้	รหัสเครื่องวัด	ก.พ.-69		
				วันจดมิเตอร์	จำนวนหน่วยที่ใช้	จำนวนเงิน
36	189/34	020028841658	6700888032	18.02.69	255	1,048.56
37	189/35	020028841659	6700888033	18.02.69	12	69.30
38	189/36	020028841660	6700888034	18.02.69	569	2,515.80
39	189/37	020028841661	6700888035	18.02.69	394	1,690.92
40	189/38	020028841662	6700888036	18.02.69	470	2,057.11
41	189/39	020028841663	6700888037	18.02.69	550	2,443.93
42	189/40	020028841664	6700888038	18.02.69	528	2,337.65
43	189/41	020028841665	6700888039	18.02.69	520	2,298.86
44	189/42	020028841666	6700888040	18.02.69	603	2,700.20
45	189/43	020028841667	6700888041	18.02.69	714	3,216.98
46	189/44	020028841668	6700888042	18.02.69	448	1,950.74
47	189/45	020028841669	6700888043	18.02.69	731	3,319.10
48	189/46	020028841670	6700888044	18.02.69	576	2,569.65
49	189/47	020028841671	6700888045	18.02.69	761	3,464.16
50	189/48	020028841672	6700888046	18.02.69	612	2,743.72
51	189/49	020028841673	6700888047	18.02.69	586	2,618.00
52	189/50	020028841674	6700888048	18.02.69	71	288.51
53	189/51	020028841675	6700888049	18.02.69	713	3,232.06
54	189/52	020028841676	6700888050	18.02.69	707	3,203.06
55	189/53	020028841677	6700888051	18.02.69	821	3,754.28
56	189/54	020028841678	6700888052	18.02.69	624	2,801.73
57	189/55	020028841679	6700888053	18.02.69	653	2,941.95
58	189/56	020028841680	6700888054	18.02.69	565	2,516.46
59	189/57	020028841681	6700888055	18.02.69	384	1,644.70
60	189/58	020028841681	6700888056	18.02.69	320	1,348.94
61	189/59	020028841683	6700888057	18.02.69	365	1,556.98
62	189/60	020028841684	6700888058	18.02.69	375	1,603.12
63	189/61	020028841685	6700888059	18.02.69	397	1,704.78
64	189/62	020028841686	6700888060	18.02.69	498	2,192.50
65	189/63	020028841687	6700888061	18.02.69	131	495.29
66	189/64	020028841688	6700888062	18.02.69	263	1,085.52
67	189/65	020028841689	6700888063	18.02.69	73	287.67
68	189/66	020028841690	6700888064	18.02.69	296	1,247.28
69	189/67	020028841691	6700888065	18.02.69	416	1,796.02
70	189/68	020028841692	6700888066	18.02.69	535	2,371.40
71	189/69	020028841693	6700888067	18.02.69	721	3,218.75
72	189/70	020028841694	6700888068	18.02.69	263	1,085.52
73	189/71	020028841735	6700888069	18.02.69	352	1,454.40
74	189/72	020028841736	6700888070	18.02.69	307	1,268.86
75	189/73	020028841737	6700888071	18.02.69	294	1,228.79
76	189/74	020028841738	6700888072	18.02.69	315	1,315.84
77	189/75	020028841739	6700888073	18.02.69	609	2,729.21

ลำดับ	บ้านเลขที่	หมายเลขผู้ใช้	รหัสเครื่องวัด	ก.พ.-69		
				วันเดือนสิ้นเดือน	จำนวนหน่วยที่ใช้	จำนวนเงิน
120	189/118	0200288841784	6700888116	18.02.69	350	1,487.56
121	189/119	0200288841785	6700888117	18.02.69	399	1,714.02
122	189/120	0200288841786	6700888128	18.02.69	286	1,191.81
123	189/121	0200288841787	6700887639	18.02.69	616	2,763.06
124	189/122	0200288841788	6700887640	18.02.69	418	1,805.68
125	189/123	0200288841789	6700887641	18.02.69	418	1,805.68
126	189/124	0200288841790	6700887642	18.02.69	413	1,781.58
127	189/125	0200288841791	6700887643	18.02.69	305	1,279.62
128	189/126	0200288841792	6700887644	18.02.69	616	2,753.38
129	189/127	0200288841793	6700887645	18.02.69	362	1,543.84
130	189/128	0200288841794	6700887646	18.02.69	315	1,325.84
131	189/129	0200288841795	6700887647	18.02.69	431	1,868.53
132	189/130	0200288841796	6700887648	18.02.69	408	1,757.33
133	189/131	0200288841797	6700887649	18.02.69	418	1,805.68
134	189/132	0200288841798	6700887650	18.02.69	618	2,772.72
135	189/133	0200288841799	6700887651	18.02.69	264	1,098.15
136	189/134	0200288841800	6700887652	18.02.69	618	2,772.72
137	189/135	0200288841801	6700887653	18.02.69	330	1,395.35
138	189/136	0200288841802	6700887654	18.02.69	254	1,043.93
139	189/137	0200288841803	6700887655	18.02.69	261	1,076.28
140	189/138	0200288841804	6700887656	18.02.69	383	1,640.09
141	189/139	0200288841805	6700887657	18.02.69	245	1,002.33
142	189/140	0200288841806	6700887658	18.02.69	293	1,224.17
143	189/141	0200288841807	6700887659	18.02.69	394	1,690.92
144	189/142	0200288418808	6700887660	18.02.69	252	1,088.90
145	189/143	0200288841809	6700887661	18.02.69	361	1,538.41
146	189/144	0200288841810	6700887662	18.02.69	595	2,661.51
147	189/145	0200288841811	6700887663	18.02.69	653	2,941.95
148	189/146	0200288841812	6700887664	18.02.69	832	3,759.11
149	189/147	0200288841813	6700887665	18.02.69	1508	7,076.07
150	189/148	0200288841814	6700887666	18.02.69	552	2,453.60
151	189/149	0200288841815	6700887667	18.02.69	771	3,513.51
152	189/150	0200288841816	6700887668	18.02.69	409	1,762.16
153	189/151	0200288841817	6700887669	18.02.69	565	2,536.46
154	189/152	0200288841818	6700887670	18.02.69	498	2,192.50
155	189/153	0200288841819	6700887671	18.02.69	410	1,767.00
156	189/154	0200288841820	6700887672	18.02.69	859	3,938.01
157	189/155	0200288841821	6700887673	18.02.69	689	3,116.91
158	189/156	0200288841822	6700887674	18.02.69	493	2,168.32
159	189/157	0200288841869	6700887675	18.02.69	493	2,168.32
160	189/158	0200288841870	6700887676	18.02.69	447	1,945.98

ลำดับ	บ้านเลขที่	หมายเลขผู้ใช้	รหัสเครื่องวัด	ก.พ.-69		
				วันเดือนสิ้นเดือน	จำนวนหน่วยที่ใช้	จำนวนเงิน
203	189/201	0200288841933	6700887719	18.02.69	559	2,487.44
204	189/202	0200288841934	6700887720	18.02.69	506	2,251.17
205	189/203	0200288841935	6700887721	18.02.69	502	2,211.83
206	189/204	0200288841936	6700887722	18.02.69	431	1,868.53
207	189/205	0200288841937	6700887723	18.02.69	416	1,796.02
208	189/206	0200288841938	6700887724	18.02.69	928	4,232.95
209	189/207	0200288841939	6700887725	18.02.69	538	2,385.99
210	189/208	0200288841940	6700887726	18.02.69	673	3,038.66
211	189/209	0200288841585	6700887757	18.02.69	439	1,907.22
212	189/210	0200288841586	6700887758	18.02.69	563	2,506.99
213	189/211	0200288841587	6700887759	18.02.69	241	983.85
214	189/212	0200288841588	6700887760	18.02.69	346	1,469.89
215	189/213	0200288841589	6700887761	18.02.69	325	1,372.95
216	189/214	0200288841590	6700887762	18.02.69	421	1,810.19
217	189/215	0200288841591	6700887763	18.02.69	379	1,580.00
218	189/216	0200288841592	6700887764	18.02.69	464	2,028.18
219	189/217	0200288841593	6700887765	18.02.69	213	854.45
220	189/218	0200288841594	6700887766	18.02.69	93	359.26
221	189/219	0200288841595	6700887737	18.02.69	48	198.17
222	189/220	0200288841596	6700887738	18.02.69	158	690.28
223	189/221	0200288841597	6700887739	18.02.69	494	2,173.16
224	189/222	0200288841603	6700887740	18.02.69	793	3,618.89
225	189/223	0200288841604	6700887741	18.02.69	71	280.51
226	189/224	0200288841605	6700887742	18.02.69	135	589.61
227	189/225	0200288841606	6700887743	18.02.69	164	628.82
228	189/226	0200288841608	6700887744	18.02.69	78	305.57
229	189/227	0200288841609	6700887745	18.02.69	85	330.62
230	189/228	0200288841610	6700887746	18.02.69	82	319.89
231	189/229	0200288841611	6700887747	18.02.69	53	216.08
232	189/230	0200288841612	6700887748	18.02.69	385	1,649.32
233	189/231	0200288841613	6700887749	18.02.69	725	3,390.09
234	189/232	0200288841614	6700887750	18.02.69	12	69.30
235	189/233	0200288841616	6700887751	18.02.69	513	2,260.19
236	189/234	0200288841617	6700887752	18.02.69	755	3,435.15
237	189/235	0200288841618	6700887753	18.02.69	93	359.26
238	189/236	0200288841619	6700887754	18.02.69	213	854.45
239	189/237	0200288841620	6700887755	18.02.69	901	4,141.09
240	189/238	0200288841621	6700887756	18.02.69	753	3,425.48
241	189/239	0200288841622	6700887727	18.02.69	339	1,436.74
242	189/240	0200288841623	6700887728	18.02.69	159	694.90
243	189/241	0200288841625	6700887729	18.02.69	48	198.17
244	189/242	0200288841626	6700887730	18.02.69	91	368.92

ลำดับ	บ้านเลขที่	หมายเลขผู้ใช้	รหัสเครื่องวัด	ก.พ.-69		
				วันจดมิเตอร์	จำนวนหน่วยที่ใช้	จำนวนเงิน
287	189/285	020028841831	6700887803	18.02.69	950	4,378.02
288	189/286	020028841832	6700887804	18.02.69	933	4,295.83
289	189/287	020028841833	6700887805	18.02.69	551	1,492.20
290	189/288	020028841834	6700887806	18.02.69	795	3,628.55
291	189/289	020028841835	6700887807	18.02.69	528	2,337.55
292	189/290	020028841836	6700887808	18.02.69	733	3,328.78
293	189/291	020028841837	6700887809	18.02.69	353	1,501.45
294	189/292	020028841838	6700887810	18.02.69	608	2,724.37
295	189/293	020028841839	6700887811	18.02.69	829	3,792.06
296	189/294	020028841840	6700887812	18.02.69	706	3,198.22
297	189/295	020028841841	6700887813	18.02.69	733	3,328.78
298	189/296	020028841842	6700887814	18.02.69	715	3,232.86
299	189/297	020028841843	6700887815	18.02.69	287	1,196.44
300	189/298	020028841844	6700887816	18.02.69	632	2,840.41
301	189/299	020028841845	6700887817	18.02.69	585	2,626.35
302	189/300	020028841846	6700887818	18.02.69	594	2,666.68
303	189/301	020028841847	6700887819	18.02.69	684	3,070.03
304	189/302	020028841848	6700887820	18.02.69	696	3,149.87
305	189/303	020028841849	6700887821	18.02.69	493	2,168.33
306	189/304	020028841850	6700887822	18.02.69	563	2,596.79
307	189/305	020028841851	6700887823	18.02.69	540	2,395.58
308	189/306	020028841852	6700887824	18.02.69	623	2,796.91
309	189/307	020028841853	6700887825	18.02.69	494	2,173.16
310	189/308	020028841854	6700887826	18.02.69	521	2,303.71
311	189/309	020028841855	6700887827	18.02.69	534	2,366.56
312	189/310	020028841856	6700887828	18.02.69	665	2,999.98
313	189/311	020028841857	6700887829	18.02.69	530	2,347.33
314	189/312	020028841858	6700887830	18.02.69	552	2,453.60
315	189/313	020028841859	6700887831	18.02.69	530	2,347.33
316	189/314	020028841860	6700887832	18.02.69	591	2,642.17
317	189/315	020028841861	6700887833	18.02.69	1122	5,209.68
318	189/316	020028841862	6700887834	18.02.69	610	2,734.04
319	189/317	020028841863	6700887835	18.02.69	648	2,917.78
320	189/318	020028841864	6700887836	18.02.69	746	3,391.63
321	189/319	020028841865	6700887837	18.02.69	614	2,753.38
322	189/320	020028841866	6700887838	18.02.69	1184	5,509.45
323	189/321	020028841867	6700887839	18.02.69	727	3,399.76
324	189/322	020028841868	6700887840	18.02.69	903	4,150.77
325	189/323	020028841869	6700887841	18.02.69	907	4,170.10
326	189/324	020028841870	6700887842	18.02.69	933	4,295.83
327	189/325	020028841871	6700887843	18.02.69	287	1,196.44
328	189/326	020028841872	6700887844	18.02.69	640	2,879.10

ลำดับ	บ้านเลขที่	หมายเลขผู้ใช้	รหัสเครื่องวัด	ก.พ.-69		
				วันจดมิเตอร์	จำนวนหน่วยที่ใช้	จำนวนเงิน
371	189/369	020028841837	6700887887	18.02.69	246	1,026.96
372	189/370	020028841838	6700887889	18.02.69	77	301.89
373	189/371	020028841839	6700887889	18.02.69	588	2,627.66
374	189/372	020028841840	6700887890	18.02.69	678	3,062.83
375	189/373	020028841841	6700887891	18.02.69	236	923.19
376	189/374	020028841842	6700887892	18.02.69	313	1,316.58
377	189/375	020028841843	6700887893	18.02.69	977	4,588.56
378	189/376	020028841844	6700887894	18.02.69	870	3,991.20
				ยอดรวมทั้งหมด	247,596.00	1,084,582.91

จำนวนหน่วย

มิเตอร์ประชาน 189	63,799.00	270,622.61
มิเตอร์ด้วนลอย 189	665.00	2,999.98
มิเตอร์ธรรมดา 189/1 - 189/376	183,126.00	810,960.32
ยอดรวมทั้งหมด	247,590.00	1,084,582.91

SCB

ใบแจ้งการชำระเงิน
Payment Advice

อัปเดตล่าสุดเมื่อ: 31/03/2026
Last Updated: 16:18:56

เรียน บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม(ไทยแลนด์) จำกัด
-

วันที่ทำรายการ: Transaction Date	30/03/2026 20:00:55
วันที่รายการมีผล: Value Date	30/03/2026 20:00:58

Email: -

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Siam Commercial Bank PCL.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107536000102
Tax ID

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900

ชื่อบัญชี: Account Name: บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม(ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่กลุ่มรายการ: Customer Batch Reference: 250425134040
เลขที่บัญชี/พร้อมเพย์: Account No./Promptpay ID: XXX-XXX526-4
ข้อมูลอ้างอิงรายการ: Customer Transaction Reference:
ชื่อผลิตภัณฑ์: Product Name: บริการโอนเงินให้บุคคลอื่นภายในธนาคาร

ธนาคารได้โอนเงินจาก บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็ม เค (ไทยแลนด์) จำกัด ให้กับท่านตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
We have transfered money from บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็ม เค (ไทยแลนด์) จำกัด to the following accounts:

รายละเอียดผู้จ่ายเงิน Sender Details	
ชื่อบัญชี: Account Name	บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็ม เค (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อธนาคาร: Bank Name	Siam Commercial Bank PCL
เลขที่บัญชี: Account No.	XXX-XXX063-2

รายละเอียดการชำระ Payment Details	จำนวนเงิน (บาท) Amount (THB)
จำนวนเงินทำรายการ: Transaction Amount	1,194,533.57
ค่าธรรมเนียม: Fee Amount	0.00
จำนวนเงินรวมทั้งหมด Grand Total Amount	1,194,533.57

รายละเอียดใบแจ้งหนี้
Invoice Details

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ เลขที่คำสั่งซื้อ Invoice No./ Purchase Order	คำอธิบายใบแจ้งหนี้ Invoice Description	วันที่ออกใบแจ้งหนี้ Invoice Issue Date	จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ Invoice Amount	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย Withholding Tax	จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ทั้งหมด Total Invoice Amount	หมายเหตุ Remarks
- / -	-	-	[illegible]	-	-	-	-

หมายเหตุ: Feb.2026 - Electricity Charge No.189
Remarks

เอกสารนี้ไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจของธนาคารเนื่องจากจัดพิมพ์จากระบบคอมพิวเตอร์ หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ โทร 02 722-2222 (This document is computer-generated and does not require the signature of SCB's authorized person. For more information, please call our Contact Center at 02-722-2222.)

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
RECEIFT/TAX INVOICE

COPY ต้นฉบับ Original

No. RT2026-03-001

Date: 31th March'2026

บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด	NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO.,LTD.
71/92 หมู่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150	71/92 MOO 5 KAMALA KATHU, PHUKET 83150
โทร +66 (0) 76 602196 ติดต่อฝ่ายบัญชี โทร.062-9756336	TEL +66 (0) 76 602 196 Contact accounting Tel.062-9756336
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560015728 (สำนักงานใหญ่)	Tax ID. 0835560015728 (Head office)

ชื่อลูกค้า / Customer name: NEW WORLD ANK (THAILAND) CO., LTD.
ที่อยู่/Address: 188 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /Tax ID: 0835561008652 (Head office)

Description	จำนวนเงิน / Amount (Baht)
Electricity charge of January' 2026 no.189/1 - 189/376 (Usage 183,126 unit @ 4.55 baht per unit)	833,223.30
Electricity charge of January' 2026 no.189 (Common area) (Usage 665 unit @ 4.64 baht per unit)	3,085.60
Electricity charge of January' 2026 no.189 (Main meter) (Usage 63,799.- unit @ 4.39baht per unit)	280,077.61
Total before VAT	1,116,386.51
Vat 7%	78,147.06
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Total amount	**1,194,533.57**

ตัวอักษร (Amount in world) : หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบเซ็นสตางค์

☑ **Transfer to bank account**

[redacted]

Remark:

Settlement must be made payable to " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd."

Or transfer to account name " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd. " SCB bank , Saving account

Kamala branch Account No. 805-2-22526-4

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

สำเนา

RECEIPT/TAX INVOICE

COPY

No. RT2026-03-001

Date: 31th March'2026

บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
71/92 หมู่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร +66 (0) 76 602196 ติดต่อฝ่ายบัญชี โทร.062-9756336
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560015728 (สำนักงานใหญ่)

NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO.,LTD.
71/92 MOO 5 KAMALA KATHU, PHUKET 83150
TEL +66 (0) 76 602 196 Contact accounting Tel.062-9756336
Tax ID. 0835560015728 (Head office)

ชื่อลูกค้า / Customer name: NEW WORLD ANK (THAILAND) CO., LTD.

ที่อยู่/Address: 188 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /Tax ID : 0835561008652 (Head office)

Description	จำนวนเงิน / Amount (Baht)
Electricity charge of February' 2026 no.189/1 - 189/376 (Usage 183,126 unit @ 4.55 baht per unit)	833,223.30
Electricity charge of Ferbuary' 2026 no.189 (Common area) (Usage 665 unit @ 4.64 baht per unit)	3,085.60
Electricity charge of February' 2026 no.189 (Main meter) (Usage 63,799.- unit @ 4.39baht per unit)	280,077.61
Total before VAT	1,116,386.51
Vat 7%	78,147.06
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Total amount	**1,194,533.57**

ตัวอักษร (Amount in world) : หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบเซ็ดสตางค์

[√] Transfer to bank account

[redacted]

Remark:

Settlement must be made payable to " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd."

Or transfer to account name " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd. " SCB bank , Saving account

Kamala branch Account No. 805-2-22526-4

(9)

[redacted]

Payment Voucher

Voucher No. : 1482
Payment Date : 24/04/2026

Vendor Code : N0005 Vendor Name : [redacted] Currency : THB
Pay to : [redacted] Rate : 1.00

GEN 2011001	IV-2026040008	31/03/2026	Mar 2026 - Electricity Charge_No.189_FIA-CA (72Pure ม.ค.68)	1,181,109.78

PAID

Cr. Account
GEN 1011001 Current Account-SCB 805-2-01053-2

Gain (Loss) Amount 0.00
Withholding Tax 0.00
Net Payment 1,181,109.78

Summary total 1,181,109.7 1,181,109.78

Remark : [redacted]

Total THB One Million One Hundred Eighty-One Thousand One Hundred Nine Baht and Seventy-Eight Satang

By : [ ] Cheque Cheque No. _____ Cheque Date : 24 APR 2026 Amount 1,181,109.78
[ ] Bank Transfer Bank Name : SCB Account No : 805-2-22526-4
Bank Code : _____ Account Name : [redacted]
[ ] Cash
[ ] Other _____

[redacted]

Wyndham Garden Phuket Kamala

Expressed In THB — Account Payable Module

Account Payable Voucher

Input Date : 31/03/2026 **Vendor :** N0005 New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd. **Inv.Seq.** 8584

Invoice No. : IV-E202604-001 **Invoice Date :** 31/03/2026 **Credit :** 0 Day(s) **Due Date :** 25/04/2026

Tax Invoice No. : IV-E202604-001 **Tax Invoice Date :** 31/03/2026 **Tax Status :** Pending

Description : Mar.2026 - Electricity Charge_No.189_EIA-CA (727Unit x 4.66฿) // Room No.189/1-376_EIA-Room (191,8 **Source :**

DEPT.	Account	Account Name	Inv. Detail Description	Qty.	Price	Amount	Tax	Total
Dr. 801	6070001	Electricity	Mar.2026 - Electricity Charge_No.189_EIA-CA (727Unit x 4.66฿)	727	4.66	3,387.82	237.15	3,624.97
Dr. 801	6070001	Electricity	Mar.2026 - Electricity Charge_Room No.189/1-376_EIA-Room (191,873Unit x 4.58฿)	191873	4.58	878,778.34	61,514.48	940,292.82
Dr. 801	6070001	Electricity	Mar.2026 - Electricity Charge_No.189_No.189_EIA-Main (54,869.99Unit x 4.04฿)	54869.99	4.04	221,674.76	15,517.23	237,191.99
			Total Invoice Amount					1,103,840.92
Dr. GEN	1023005	Suspense Input Vat						77,268.86
Cr. GEN	2011001	A/P - Trade						1,181,109.78

[redacted]

Date : 04/04/2026 10:20:56

ใบวางบิล / INVOICE

No. IV-E202604-001

Date: 1st April'2026

บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม เพลทตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
71/92 หมู่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร +66 (0) 76 602196 ติดต่อฝ่ายบัญชี โทร.062-9756336
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560015728 (สำนักงานใหญ่)

NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO.,LTD.
71/92 MOO 5 KAMALA KATHU, PHUKET 83150
TEL +66 (0) 76 602 196 Contact accounting Tel.062-9756336
Tax ID. 0835560015728 (Head office)

ชื่อลูกค้า / Customer name: NEW WORLD ANK (THAILAND) CO., LTD.

ที่อยู่/Address: 188 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /Tax ID : 0835561008652 (Head office)

801 / 6070001 Description "BIA"	จำนวนเงิน / Amount (Baht)
Electricity charge of March' 2026 no.189/1 - 189/376 - Room .BIA. (Usage 191,873 unit @ 4.58 baht per unit)	878,778.34
Electricity charge ofMarch' 2026 no.189 (Common area) CA - BIA. #Meter020028824329 (Usage 727 unit @ 4.66 baht per unit)	3,387.82
Electricity charge of March' 2026 no.189 (Main meter) Main - BIA #Meter 020028269116 (Usage 54,869.99 unit @ 4.04 baht per unit)	221,674.76
	ลงชื่อรับรองสำเนา
Total before VAT	1,103,840.92
Vat 7%	77,268.86
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Total amount	**1,181,109.78**

ตัวอักษร (Amount in world) : หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์

[redacted]

ผู้รับวางบิล / Receive

Remark:

Settlement must be made payable to " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd."

Or transfer to account name " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd. " Siam Commercial Bank , Saving account

Kamala branch Account No. 805-2-22526-4

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท บิวเวิลด์ เอสเต็มแทลคลิมิเต็ดพาร์ทเนอ

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 169 โครงการ เมดเดสติน่ เบย์ ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภู

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	ตารางหน่วย Unit	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level
K13101	K6TA9906	64000516O7	3224	21/03/2569	03/2569	22-33 kV

	เลขอ่านครั้งนี้ Present Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
หน่วยที่ใช้ทั้งหมด	1.116	0.935	120.40
(ปีก่อน) OP	0.849	0.692	104.49
P	0.937	0.762	116.41
หน่วยที่ใช้ P	134.720	99.540	25400.73
(ปีก่อน) OP	88.530	67.420	14041.77
P	97.480	71.280	17427.49
รวม			56869.99
ฟิลาเม้น	0.222	0.213	5.99

รายละเอียดค่าไฟฟ้า

Peak 120.40 ก.ว.	
Off Peak 116.41 ก	
Peak 23400.73 หน่ว	
Off Peak 31469.27	
ค่าบริการรายเดือน (	
ค่าไฟฟ้าตามอัตราก	
ก.ว. P543.00, OP41	
หักปัดเศษรอบบิล 192.8	

ประวัติการใช้ไฟฟ้า

เดือน/ปี Billing Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
02/69	63799.00
01/69	81408.01
12/68	44788.00
11/68	53768.00
10/68	36052.00
09/68	30968.00

	(บาท/Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	196,159.87
ค่า Ft ม.ค.69-เม.ย.69 = 0.0972 บาท/หน่วย	5,933.36
ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	202,093.23
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	14,104.53
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	215,597.76
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	215,597.76

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าล้าชำระเงินก่อน โปรดชำระทันที เนื่องจากยังก้างหนดชดจ่ายไฟ ขอขอบพระคุณที่ชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

สมัครรับใบแจ้งค่าไฟฟ้า ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน e-mail สะดวก ใช้งานง่าย ปลอดภัย ผ่าน PEA e-Service ที่ PEA Smart Plus (สมัคร e-Bill) หรือ เว็บไซต์ www.pea.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1129 PEA Contact Center

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอสการ์ปลอดโดยระบบสัตโนมัติ ซึ่งไม่ต้องมีการลงนาม"

สมปัญชีแสง

*** ท่านอยู่ในสถานการช่าระเงินเป็นกลุ่ม

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

ตอบตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

- บริการอื่นๆ ตามเงื่อนไขของแต่ละบุคคล
- สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้ไฟฟ้า

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ตรวจสอบค่าไฟฟ้าเรียกเก็บ ชำระค่าไฟฟ้าตลอดจนการบริการอื่นๆ ตามความต้องการ

ก4.163-1.65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

โทร 0-7634-6227

ผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท บิว(ไวด์ เอส์เต็ม (แทลดติ้ม(ไท

ที่อยู่ที่ใช้ไฟฟ้า 169 ตำบลกมลา82 โครงการ เมดเดสตินิ่น เบย์ ม.3 ต.กมลา

รหัสการไฟฟ้า (PEA Code)	ตารางหน่วย (Unit)	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า (CA/Ref. No.)	รหัสเครื่องวัด (PEA No.)	เลขที่เอกสาร (Doc.No./Ref. No.)	ประจำเดือน (Bill Period)
K13101	K6TA8471	020026824329	6800022483	0000536123351	03/2569

Unit No	ประเภท (Type)	ตัวคูณ (Multiplier)	วันที่อ่านหน่วยก่อน (Prev. Reading Date)	วันที่อ่านหน่วย (Reading Date)
000110	1124	0.0000	21/03/68 11:30:24	21/03/69 11:30:59

เลขอ่านครั้งก่อน (Previous Reading)	เลขอ่านครั้งนี้ (Present Reading)	จำนวนหน่วย (Consumption)
1.548	0.000	1.55
4370.000	3668.000	727.000

Version 5.91.050 #1

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าพลังงานไฟฟ้า	2,998.81
ค่าบริการรายเดือน	24.82
ค่า Ft 0.0972 บาท/หน่วย	70.66
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	215.87
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน	3,298.76

รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น (Amount) ***3,298.76

รายการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 6 เดือน (ประวัติการใช้ไฟฟ้า)

วันที่อ่านหน่วย (Date)	16/02/69	21/01/69	21/12/68	20/11/68	21/10/68	20/09/68
จำนวนหน่วย (Unit)	865	729	711	674	522	94

ท่านอยู่ในสถานการชำระเงินเป็นกลุ่ม

ค่าเสื่อม PEA ไม่มีนโยบายให้บริการคืนเงินประกันผู้ใช้ไฟฟ้า โปรดระวังมิจฉาชีพ RY2568

ก่อนหลัง

CA-B1A

CA-B1A

CA-B1A

3,093.09 +
72% =
4.24 +

4.24 ×
72% =
0.42 +

[illegible] 37

6.46 ×
72% =
3,317.82 +

[illegible] *

3,298.76 / 72% = 4.24
Plus 10% = 0.42
ราคาไม่รวม 4.66

สมปัญชีแสง

	รหัสเครื่องวัด	มี.ค.-69		
		วันจดมิเตอร์	จำนวนหน่วยที่ใช้	จำนวนเงิน
	6700887889	21.03.69	425	1,839.52
	6700887890	21.03.69	600	2,585.69
	6700887891	21.03.69	537	2,381.87
	6700887893	21.03.69	441	1,916.89
	6700887893	21.03.69	428	1,854.93
	6700887894	21.03.69	555	2,468.10
		ยอดรวมทั้งหมด	247,469.99	1,072,438.14

จำนวนหน่วยที่ใช้

มิเตอร์ประธาน 189	54,869.99	215,597.76
มิเตอร์ห้วยแกลง 189	727.00	3,259.76
มิเตอร์ตลาดจุด สนพ - 189/076	[illegible]	[illegible]
ยอดรวมทั้งหมด	247,469.99	1,072,438.14

สงปัญชีแล้ว

ประจำปี 2569

บริษัท นิวเวิลด์ สตีเอ็ม แทนดสตีเน้น(ไทยแลนด์) จำกัด

รายการค่าไฟฟ้า อาคารชุด ELA 189

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปักธง

				มี.ค.-69		
ลำดับ	บ้านเลขที่	หมายเลขผู้ใช้	รหัสเครื่องวัด	วันจดมิเตอร์	จำนวนหน่วยที่ใช้	จำนวนเงิน
1	189	[illegible](นิติบุคคลฯประธาน)	6906694257	21.03.69	54869.99	215,597.76
2	189	[illegible](ห้วยแกลง)	6900032483	21.03.69	727	3,259.76
3	189/1	020028841598	6700887999	21.03.69	72	284.09
4	189/2	020028841599	6700888000	21.03.69	363	1,547.65
5	189/3	020028841600	6700888002	21.03.69	278	1,154.84
6	189/4	020028841601	6700888002	21.03.69	425	1,839.52
7	189/5	020028841602	6700888003	21.03.69	411	1,771.83
8	189/6	020028841607	6700888004	21.03.69	401	1,723.48
9	189/7	020028841625	6700888005	21.03.69	255	1,048.56
10	189/8	020028841624	6700888006	21.03.69	352	1,496.81
11	189/9	020028841633	6700888007	21.03.69	306	1,284.24
12	189/10	020028841634	6700888008	21.03.69	381	1,630.84
13	189/11	020028841635	670088809	21.03.69	337	1,427.51
14	189/12	020028841636	6700888010	21.03.69	459	2,003.92
15	189/13	020028841637	670088011	21.03.69	490	2,148.32
16	189/14	020028841638	6700888013	21.03.69	477	2,090.95
17	189/15	020028841639	6700888013	21.03.69	401	1,723.48
18	189/16	020028841640	6700888014	21.03.69	502	2,211.83
19	189/17	020028841641	6700888015	21.03.69	554	2,463.27
20	189/18	020028841642	6700888016	21.03.69	365	1,556.90
21	189/19	020028841643	6700888017	21.03.69	383	1,648.09
22	189/20	020028841644	6700888018	21.03.69	425	1,839.52
23	189/21	020028841645	6700888019	21.03.69	409	1,762.16
24	189/22	020028841646	6700888020	21.03.69	320	1,348.94
25	189/23	020028841647	6700888021	21.03.69	412	1,776.67
26	189/24	020028841648	6700888022	21.03.69	461	2,013.59
27	189/25	020028841649	6700888023	21.03.69	429	1,858.87
28	189/26	020028841650	6700888024	21.03.69	587	2,536.81
29	189/27	020028841651	6700888025	21.03.69	382	1,635.45
30	189/28	020028841652	6700888026	21.03.69	359	1,529.17
31	189/29	020028841653	6700888027	21.03.69	426	1,844.36
32	189/30	020028841654	6700888028	21.03.69	309	1,256.51
33	189/31	020028841655	6700888029	21.03.69	230	933.92
34	189/32	020028841656	6700888030	21.03.69	397	1,704.78
35	189/33	020028841657	6700888031	21.03.69	319	1,344.32
36	189/34	020028841658	6700888032	21.03.69	347	1,473.71
37	189/35	020028841659	6700888033	21.03.69	9	58.56
38	189/36	020028841660	6700888034	21.03.69	195	771.27
39	189/37	020028841661	6700888035	21.03.69	414	1,786.33

ลำดับ	ป้ายเลขที่	หมายเลขผู้ใช้	รหัสเครื่องวัด	มี.ค.-69		
				วันจดมิเตอร์	จำนวนหน่วยที่ใช้	จำนวนเงิน
88	189/86	0100228841750	6700888084	21.03.69	368	1,663.19
89	189/87	0100228841751	6700888085	21.03.69	890	4,087.90
90	189/88	0100228841752	6700888086	21.03.69	78	385.57
91	189/89	0100228841753	6700888087	21.03.69	1124	5,219.34
92	189/90	0100228841754	6700888088	21.03.69	476	2,086.13
93	189/91	0100228841755	6700888089	21.03.69	550	2,463.27
94	189/92	0100228841756	6700888090	21.03.69	187	734.31
95	189/93	0100228841757	6700888091	21.03.69	580	2,627.66
96	189/94	0100228841758	6700888092	21.03.69	640	2,879.10
97	189/95	0100228841759	6700888093	21.03.69	646	2,908.11
98	189/96	0100228841760	6700888094	21.03.69	496	2,182.82
99	189/97	0100228841761	6700888095	21.03.69	529	2,342.39
100	189/98	0100228841762	6700888096	21.03.69	583	2,603.49
101	189/99	0100228841763	6700888097	21.03.69	15	80.05
102	189/100	0100228841764	6700888098	21.03.69	188	738.52
103	189/101	0100228841765	6700888099	21.03.69	46	191.02
104	189/102	0100228841766	6700888100	21.03.69	779	3,551.19
105	189/103	0100228841767	6700888101	21.03.69	807	3,686.58
106	189/104	0100228841768	6700888102	21.03.69	819	3,744.66
107	189/105	0100228841769	6700888103	21.03.69	320	1,368.94
108	189/106	0100228841770	6700888104	21.03.69	536	2,376.23
109	189/107	0100228841771	6700888105	21.03.69	497	2,187.66
110	189/108	0100228841772	6700888106	21.03.69	461	2,013.59
111	189/109	0100228841773	6700888107	21.03.69	1157	5,378.91
112	189/110	0100228841774	6700888108	21.03.69	659	2,970.96
113	189/111	0100228841775	6700888109	21.03.69	502	2,211.83
114	189/112	0100228841776	6700888110	21.03.69	535	2,371.40
115	189/113	0100228841777	6700888111	21.03.69	561	2,497.11
116	189/114	0100228841778	6700888112	21.03.69	498	2,192.50
117	189/115	0100228841780	6700888113	21.03.69	785	3,580.20
118	189/116	0100228841781	6700888114	21.03.69	448	1,950.74
119	189/117	0100228841783	6700888115	21.03.69	680	3,073.52
120	189/118	0100228841784	6700888116	21.03.69	653	2,945.26
121	189/119	0100228841785	6700888117	21.03.69	434	1,868.53
122	189/120	0100228841786	6700888118	21.03.69	448	1,950.74
123	189/121	0100228841787	6700887639	21.03.69	509	2,245.68
124	189/122	0100228841788	6700887640	21.03.69	380	1,626.22
125	189/123	0100228841789	6700887641	21.03.69	450	1,979.95
126	189/124	0100228841790	6700887642	21.03.69	340	1,478.34
127	189/125	0100228841791	6700887643	21.03.69	318	1,382.73
128	189/126	0100228841792	6700887644	21.03.69	408	1,757.33
129	189/127	0100228841793	6700887645	21.03.69	373	1,593.87
130	189/128	0100228841794	6700887646	21.03.69	370	1,580.80
131	189/129	0100228841795	6700887647	21.03.69	496	2,181.83
132	189/130	0100228841796	6700887648	21.03.69	444	1,931.39
133	189/131	0100228841797	6700887649	21.03.69	349	1,482.96
134	189/132	0100228841798	6700887650	21.03.69	424	1,834.69
135	189/133	0100228841799	6700887651	21.03.69	521	2,303.71

ลำดับ	ป้ายเลขที่	หมายเลขผู้ใช้	รหัสเครื่องวัด	มี.ค.-69		
				วันจดมิเตอร์	จำนวนหน่วยที่ใช้	จำนวนเงิน
183	189/181	0100228841893	6700887699	21.03.69	323	1,362.81
184	189/182	0100228841894	6700887700	21.03.69	350	1,487.58
185	189/183	0100228841895	6700887701	21.03.69	416	1,796.02
186	189/184	0100228841896	6700887702	21.03.69	393	1,324.17
187	189/185	0100228841897	6700887703	21.03.69	517	2,284.36
188	189/186	0100228841898	6700887704	21.03.69	409	1,762.16
189	189/187	0100228841899	6700887705	21.03.69	394	1,698.92
190	189/188	0100228841900	6700887706	21.03.69	435	1,887.88
191	189/189	0100228841901	6700887707	21.03.69	397	1,704.78
192	189/190	0100228841902	6700887708	21.03.69	445	1,936.23
193	189/191	0100228841903	6700887709	21.03.69	373	1,593.87
194	189/192	0100228841904	6700887710	21.03.69	477	2,090.95
195	189/193	0100228841905	6700887711	21.03.69	486	2,134.48
196	189/194	0100228841906	6700887712	21.03.69	546	2,424.59
197	189/195	0100228841907	6700887713	21.03.69	468	2,047.45
198	189/196	0100228841908	6700887714	21.03.69	697	3,154.70
199	189/197	0100228841909	6700887715	21.03.69	719	3,261.08
200	189/198	0100228841910	6700887716	21.03.69	518	2,289.20
201	189/199	0100228841911	6700887717	21.03.69	601	2,695.35
202	189/200	0100228841912	6700887718	21.03.69	722	3,275.58
203	189/201	0100228841913	6700887719	21.03.69	601	2,690.53
204	189/202	0100228841914	6700887720	21.03.69	509	2,245.68
205	189/203	0100228841915	6700887721	21.03.69	589	2,632.50
206	189/204	0100228841916	6700887722	21.03.69	514	2,269.86
207	189/205	0100228841917	6700887723	21.03.69	695	3,145.03
208	189/206	0100228841918	6700887724	21.03.69	777	3,541.52
209	189/207	0100228841919	6700887725	21.03.69	985	4,460.44
210	189/208	0100228841920	6700887726	21.03.69	497	2,187.66
211	189/209	0100228841585	6700887757	21.03.69	611	1,771.83
212	189/210	0100228841586	6700887758	21.03.69	915	4,208.79
213	189/211	0100228841587	6700887759	21.03.69	95	366.42
214	189/212	0100228841588	6700887760	21.03.69	564	2,414.92
215	189/213	0100228841589	6700887761	21.03.69	411	1,771.83
216	189/214	0100228841590	6700887762	21.03.69	878	4,029.88
217	189/215	0100228841591	6700887763	21.03.69	213	854.45
218	189/216	0100228841592	6700887764	21.03.69	364	1,698.15
219	189/217	0100228841593	6700887765	21.03.69	185	735.95
220	189/218	0100228841594	6700887766	21.03.69	494	2,173.16
221	189/219	0100228841595	6700887737	21.03.69	12	69.30
222	189/220	0100228841596	6700887738	21.03.69	152	572.55
223	189/221	0100228841597	6700887739	21.03.69	787	3,589.88
224	189/222	0100228841583	6700887740	21.03.69	773	3,522.15
225	189/223	0100228841604	6700887741	21.03.69	205	817.49
226	189/224	0100228841605	6700887742	21.03.69	69	273.35
227	189/225	0100228841606	6700887743	21.03.69	17	87.19
228	189/226	0100228841608	6700887744	21.03.69	45	187.43
229	189/227	0100228841609	6700887745	21.03.69	132	498.88
230	189/228	0100228841610	6700887746	21.03.69	186	448.76

ลำดับ	ชื่อสถานที่	หมายเลขผู้ใช้	รหัสอ่านหน่วย	มี.ค.-69		
				วันจดมิเตอร์	จำนวนหน่วยที่ใช้	จำนวนเงิน
279	189/277	020028841723	6708087795	21.03.69	615	2,758.22
280	189/278	020028841724	6708087796	21.03.69	535	2,371.40
281	189/279	020028841725	6708087797	21.03.69	613	2,748.54
282	189/280	020028841726	6708087798	21.03.69	704	3,188.56
283	189/281	020028841727	6708087799	21.03.69	579	2,584.15
284	189/282	020028841728	6708087800	21.03.69	730	3,314.27
285	189/283	020028841729	6708087801	21.03.69	1058	4,885.73
286	189/284	020028841730	6708087802	21.03.69	90	348.53
287	189/285	020028841731	6708087803	21.03.69	1374	6,428.15
288	189/286	020028841732	6708087804	21.03.69	537	2,332.72
289	189/287	020028841733	6708087805	21.03.69	893	4,097.58
290	189/288	020028841734	6708087806	21.03.69	958	4,416.70
291	189/289	020028841921	6708087807	21.03.69	1002	4,629.44
292	189/290	020028841922	6708087808	21.03.69	800	3,652.73
293	189/291	020028841923	6708087809	21.03.69	547	2,629.42
294	189/292	020028841924	6708087810	21.03.69	557	2,677.78
295	189/293	020028841925	6708087811	21.03.69	749	3,605.13
296	189/294	020028841926	6708087812	21.03.69	933	4,495.83
297	189/295	020028841927	6708087813	21.03.69	885	4,063.73
298	189/296	020028841928	6708087814	21.03.69	796	3,633.39
299	189/297	020028841929	6708087815	21.03.69	68	269.77
300	189/298	020028841930	6708087816	21.03.69	621	2,787.23
301	189/299	020028841931	6708087817	21.03.69	385	1,649.32
302	189/300	020028841932	6708087818	21.03.69	464	2,028.10
303	189/301	020028841933	6708087819	21.03.69	460	2,008.75
304	189/302	020028841934	6708087820	21.03.69	854	3,913.84
305	189/303	020028841935	6708087821	21.03.69	549	2,439.09
306	189/304	020028841936	6708087822	21.03.69	588	2,627.66
307	189/305	020028841937	6708087823	21.03.69	441	1,916.89
308	189/306	020028841938	6708087824	21.03.69	345	1,464.47
309	189/307	020028841939	6708087825	21.03.69	569	2,535.80
310	189/308	020028841940	6708087826	21.03.69	626	2,811.49
311	189/309	020028841941	6708087827	21.03.69	642	2,888.76
312	189/310	020028841942	6708087828	21.03.69	546	2,424.59
313	189/311	020028841943	6708087829	21.03.69	563	2,501.96
314	189/312	020028841944	6708087830	21.03.69	578	2,568.63
315	189/313	020028841945	6708087831	21.03.69	695	3,145.05
316	189/314	020028841946	6708087832	21.03.69	475	2,081.29
317	189/315	020028841947	6708087833	21.03.69	1592	7,482.23
318	189/316	020028841948	6708087834	21.03.69	583	2,458.43
319	189/317	020028841949	6708087835	21.03.69	752	3,420.64
320	189/318	020028841950	6708087836	21.03.69	574	2,559.98
321	189/319	020028841951	6708087837	21.03.69	852	3,937.12
322	189/320	020028841952	6708087838	21.03.69	1163	5,356.15
323	189/321	020028841953	6708087839	21.03.69	869	3,986.37
324	189/322	020028841954	6708087840	21.03.69	725	3,290.89
325	189/323	020028841955	6708087841	21.03.69	953	4,393.52
326	189/324	020028841956	6708087842	21.03.69	1065	4,934.97

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 0-2589-0100-1

ที่ มท 5307.60/ปค00133/2569

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
เลขที่ 187/15 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี
ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

26 มีนาคม 2569

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า

เรียน ผู้จัดการ บริษัท นิวเวิลด์ เอดิเธ็ม แพลตฟิเน็ม (ไทยแลนด์) จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย: หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอแจ้งเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในหน่วยงานสังกัดจำนวน 378 ราย
เป็นจำนวนเงิน 1,072,430.14 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบบาทสิบสี่สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเงินจำนวนดังกล่าวข้างต้นมาชำระ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 22 เมษายน 2569

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

แผนก บริหารรายได้ค่าไฟฟ้า
โทร. 076-346227
โทรสาร 076-346226
Email acc.pea.bta@gmail.com/Line@:@peapatong

SCB

ใบแจ้งการชำระเงิน
Payment Advice

ยินดีต้อนรับ: 24/04/2026
Last Updated: 14:13:30

เรียน บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินัม(ไทยแลนด์) จำกัด
-

วันที่ทำรายการ: 20/04/2026
Transaction Date 13:39:04
วันที่รายการมีผล: 24/04/2026
Value Date 00:20:14

Email: -

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Siam Commercial Bank PCL,

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107536000102
Tax ID

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900

ชื่อบัญชี: บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินัม(ไทยแลนด์) จำกัด
Account Name

เลขที่กลุ่มรายการ: 250425134040
Customer Batch Reference

เลขที่บัญชี/พร้อมเพย์: XXX-XXX526-4
Account No./Promtpay ID

ข้อมูลอ้างอิงรายการ:
Customer Transaction Reference

ชื่อผลิตภัณฑ์: บริการโอนเงินให้บุคคลอื่นภายในธนาคาร
Product Name

ธนาคารได้โอนเงินจาก บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด ให้กับท่านตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
We have transferred money from บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด to the following accounts:

รายละเอียดผู้จ่ายเงิน Sender Details	
ชื่อบัญชี: Account Name	บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อธนาคาร: Bank Name	Siam Commercial Bank PCL.
เลขที่บัญชี: Account No.	XXX-XXX063-2

รายละเอียดการชำระ Payment Details	จำนวนเงิน (บาท) Amount (THB)
จำนวนเงินทำรายการ: Transaction Amount	1,181,109.78
ค่าธรรมเนียม: Fee Amount	0.00
จำนวนเงินรวมทั้งหมด Grand Total Amount	1,181,109.78

รายละเอียดใบแจ้งหนี้
Invoice Details

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ เลขที่คำสั่งซื้อ Invoice No./ Purchase Order	คำอธิบายใบแจ้งหนี้ Invoice Description	วันที่ออกใบแจ้งหนี้ Invoice Issue Date	จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ Invoice Amount	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย Withholding Tax	จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ทั้งหมด Total Invoice Amount	หมายเหตุ Remarks
-/-	-	-	ไม่มีข้อมูล No Data	-	-	-	-

หมายเหตุ: Mar.2026 - Electricity Charge No.189 EIA
Remarks

เอกสารนี้ไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนามของธนาคารเนื่องจากจัดพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ โทร. 02-722-2222 (This document is computer-generated and does not require the signature of SCBs authorized person. For more information, please call our Contact Center at 02-722-2222.)

หน้าที่ (Page) 1/1

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

COPY

ต้นฉบับ
Original

No. RT2026-04-003

Date: 24th April'2026

บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด
71/92 หมู่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร +66 (0) 76 602196 ติดต่อฝ่ายบัญชี โทร.062-9756336
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560015728 (สำนักงานใหญ่)

NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO.,LTD.
71/92 MOO 5 KAMALA KATHU, PHUKET 83150
TEL +66 (0) 76 602 196 Contact accounting Tel.062-9756336
Tax ID. 0835560015728 (Head office)

ชื่อลูกค้า / Customer name: NEW WORLD ANK (THAILAND) CO., LTD.
ที่อยู่/Address: 188 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /Tax ID : 0835561008652 (Head office)

Description	จำนวนเงิน / Amount (Baht)
Electricity charge of March' 2026 no.189/1 - 189/376 (Usage 191,873 unit @ 4.58 baht per unit)	878,778.34
Electricity charge of March' 2026 no.189 (Common area) (Usage 727 unit @ 4.66 baht per unit)	3,387.82
Electricity charge of March' 2026 no.189 (Main meter) (Usage 54,869.99.- unit @ 4.04 baht per unit)	221,674.76
Total before VAT	1,103,840.92
Vat 7%	77,268.86
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Total amount	**1,181,109.78**

ตัวอักษร (Amount in world) : หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์

☑ Transfer to bank account

[redacted]

Remarks:

Settlement must be made payable to " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd."

Or transfer to account name " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd. " SCB bank , Saving account

Kamala branch Account No. 805-2-22526-4

SCB

ใบแจ้งการชำระเงิน
Payment Advice

อัปเดตล่าสุดเมื่อ: 20/05/2026
Last Updated: 09:01:49

เรียน บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม(ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่ทำรายการ: Transaction Date	19/05/2026 12:22:42
วันที่รายการมีผล: Value Date	20/05/2026 00:15:34

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Siam Commercial Bank PCL.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107536000102
Tax ID

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900

ชื่อบัญชี: Account Name: บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม(ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่กลุ่มรายการ: Customer Batch Reference: 250425134040
เลขที่บัญชี/พร้อมเพย์: Account No./Promtpay ID: XXX-XXX526-4
ข้อมูลอ้างอิงรายการ: Customer Transaction Reference:
ชื่อผลิตภัณฑ์: Product Name: บริการโอนเงินให้บุคคลอื่นภายในธนาคาร

ธนาคารได้โอนเงินจาก บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด ให้กับท่านตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
We have transferred money from บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด to the following accounts:

รายละเอียดผู้จ่ายเงิน Sender Details

ชื่อบัญชี: Account Name	บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อธนาคาร: Bank Name	Siam Commercial Bank PCL.
เลขที่บัญชี: Account No.	XXX XXX063 2

รายละเอียดการชำระ Payment Details	จำนวนเงิน (บาท) Amount (THB)
จำนวนเงินทำรายการ: Transaction Amount	1,017,349.32
ค่าธรรมเนียม: Fee Amount	0.00
จำนวนเงินรวมทั้งหมด Grand Total Amount	1,017,349.32

รายละเอียดใบแจ้งหนี้
Invoice Details

เลขที่ใบแจ้งหนี้/เลขที่คำสั่งซื้อ Invoice No./ Purchase Order	คำอธิบายใบแจ้งหนี้ Invoice Description	วันที่ออกใบแจ้งหนี้ Invoice Issue Date	จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ Invoice Amount	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย Withholding Tax	จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ทั้งหมด Total Invoice Amount	หมายเหตุ Remarks
- / -	-	-	[illegible]	-	-	-	

หมายเหตุ: Remarks: Apr 2026 - Electricity Charge EIA - No.189

เอกสารนี้ไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจของธนาคารเนื่องจากจัดพิมพ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ โทร. 02-722-2222 (This document is computer-generated and does not require the signature of SCB's authorized person. For more information, please call our Contact Center at 02-722-2222.)

ใบวางบิล / INVOICE

No. IV-E202606-002

Date: 4th June'2026

บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
71/92 หมู่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร +66 (0) 76 602196 ติดต่อฝ่ายบัญชี โทร.062-9756336
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560015728 (สำนักงานใหญ่)

NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO.,LTD.
71/92 MOO 5 KAMALA KATHU, PHUKET 83150
TEL +66 (0) 76 602 196 Contact accounting Tel.062-9756336
Tax ID. 0835560015728 (Head office)

ชื่อลูกค้า / Customer name: NEW WORLD ANK (THAILAND) CO., LTD.
ที่อยู่/Address: 188 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /Tax ID : 0835561008652 (Head office)

Description	จำนวนเงิน / Amount (Baht)
Electricity charge of May' 2026 (B.E.) no.180 (Common) (Usage 13,114.14 unit @ 4.29 baht per unit) #Meter number: 020028589961	56,259.66
Electricity charge of May' 2026 (B.E.) no.180/1 -180/56 (Usage 5,621 unit @ 4.07 baht per unit)	22,877.47
Electricity charge of May' 2026 (B.E.) no.180 #Meter number 020023993395 (Usage 3,422.86 unit @ 4.94 baht per unit)	16,908.93
	สกปรกชีแล้ว
Total before VAT	96,046.06
Vat 7%	6,723.22
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Total amount	**102,769.28**

ตัวอักษร (Amount in world) : หนึ่งแสนสองพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบแปดสตางค์

ผู้รับวางบิล / Receive

[redacted]

Remark:
Settlement must be made payable to " New World ADM
Or transfer to account name " New World ADM Platinum
Kamala branch Account No. 805-2-22526-4

[illegible] unercial Bank , Saving account

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเทอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็มแพลตตินั่ม(ไทยแลนด์) จำกัด

Name 180 IEB - CA.

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 180 ม.3 กมลา ถ.กะรน ภูเก็ต 83150

Address

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่จดหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K131D1	K0TA8410	6800009841	3124	21/05/2569	05/2569	22-33 KV	-

	เลขอ่านครั้งหลัง Present Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
หน่วย (kWh)	37.027	0.000	37.77
หน่วย (kW)	151758.000	138901.000	13114.14

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Rate/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
37.77 กร.	196.2600	7,412.74
13114.14 หน่วย	3.1471	41,271.51
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		48,996.49

ประวัติการใช้ไฟฟ้า Usage History

วันที่จดหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
20/04/69	14602.32
21/03/69	15827.34
18/02/69	12604.14
21/01/69	13729.20
21/12/68	12333.84
20/11/68	10845.66

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	48,996.49
ค่า Ft ม.ค.69-เม.ย.69=0.1623 บาท/หน่วย	2,128.42
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	51,124.91
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	3,578.74
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	54,703.65
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	54,703.65

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที เนื่องจากถึงกำหนดชำระไปแล้ว ***

51,124.91 / 13,114.14 = 3.90

3.90 - 0.39 = 3.51

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า Customer No.	020028569961
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	461006447823
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	54,703.65
วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน Due Date	11 มิถุนายน 2569

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/eBill

ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเทอง โทร. 0-7634-6227

- ตรวจสอบค่าไฟฟ้าย้อนหลัง 12 เดือน
- ดูข้อมูลการใช้ไฟฟ้า

ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ ผ่าน PEA Smart Plus

ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าชำรุดและค่าบริการอื่นๆ ผ่านระบบอนุมัติไฟฟ้าอัตโนมัติ

ก4.162-1.65

ใบวางบิล / INVOICE

No. IV-E202606001

Date: 4th June'2026

บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
71/92 หมู่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร +66 (0) 76 602196 ติดต่อฝ่ายบัญชี โทร.062-9756336
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560015728 (สำนักงานใหญ่)

NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO.,LTD.
71/92 MOO 5 KAMALA KATHU, PHUKET 83150
TEL +66 (0) 76 602 196 Contact accounting Tel.062-9756336
Tax ID. 0835560015728 (Head office)

ชื่อลูกค้า / Customer name: NEW WORLD ANK (THAILAND) CO., LTD.

ที่อยู่/Address: 188 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /Tax ID : 0835561008652 (Head office)

Description	จำนวนเงิน / Amount (Baht)
Electricity charge of May' 2026 (Lobby) no.188 (Usage 38,232.86 unit @ 4.16 baht per unit) #Meter number: 020028197324	159,048.70
ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม / Total before VAT	159,048.70
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / Vat 7%	11,133.41
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น / Total amount	170,182.11

สงปานชีแล้ว

ตัวอักษร (Amount in world) : หนึ่งแสนเจ็ ... ทศสิบเอ็ดสตางค์

[redacted]

ผู้รับวางบิล / Receive

Remark:

Settlement must be made payable to " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd."

Or transfer to account name " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd. " Siam Commercial Bank , Saving account

Kamala branch Account No. 805-2-22526-4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกาะสอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็มแพลตตินั่ม(ไทยแลนด์) จำกัด

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 188 ม.3 ต.กมลา จ.ภูเก็ต 83150

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 020028197524

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 871206002845

จำนวนเงิน (บาท) 156,603.41

วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน 17 มิถุนายน 2569

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	หมายเลขเครื่องวัด	ประเภท	วันที่จดหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
K13101	KBTA9650	6000172449	3224	29/05/2569	05/2569	22 33 KV	80

		เลขหน่วยครั้งนี้	เลขหน่วยครั้งก่อน	จำนวนหน่วยที่ใช้
หม้อแปลงของผู้ใช้ไฟ	P	31.345	30.197	93.68
(ที่จดหน่วยได้)	OP	23.952	22.951	81.68
	H	26.764	25.676	88.78
หม้อแปลงของการไฟฟ้า	P	4291.360	4089.940	16435.87
(ไม่ต้องจด)	OP	2758.870	2651.100	8794.03
	H	3440.590	3281.240	13002.96
	รวม			38252.86
	ตัวคูณ	0.013	8.881	10.56

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน (Tariff)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
Peak 93.68 กว.	132.9300	12,452.88
Off Peak 68.78 กว.	0.0000	0.00
Peak 16435.87 หน่วย	4.1839	68,756.04
Off Peak 21796.99 หน่วย	2.6037	56,752.82
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมมูลค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		138,283.98

ประวัติการใช้ไฟฟ้า (Usage History)

วันที่อ่านหน่วย (Meter Reading Date)	จำนวนหน่วยที่ใช้ (Consumption Unit)
28/04/69	45637.25
29/03/69	50139.12
26/02/69	45928.56
29/01/69	45119.80
29/12/68	38953.59
28/11/68	30201.80

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	138,283.98
ค่า Ft พ.ค.69-ส.ค.69=0.1623 บาท/หน่วย	6,205.19
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	144,489.17
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	10,114.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	154,603.41
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	154,603.41

*** กรณีมีค่าไฟค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที เนื่องจากกิจการหมดเวลาจ่ายไฟ ของท่านหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

จ่ายค่าไฟฟ้า ผ.ย. - พ.ค. ลุ้นรับโน้ตบุค

รับ Watt-D Point เพิ่ม 50 คะแนน

ยิ่งจ่ายตรงเวลา ยิ่งคุ้ม รับสูงสุด 200 คะแนน

สมัครได้แล้ววันนี้ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"บุคคลภายนอกไม่มีสิทธิ์เรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าจากท่าน"

|0094000016550100 0200281975240 670617 15460341|

QR Code

สำหรับชำระเงินที่ สนง. กฟภ. หรือ ttb Business one

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/eBill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกาะสอง โทร. 0-7634-6227

- แนบบัตรประชาชนของผู้ขอใช้ไฟฟ้า
- สัญญาเช่าที่ดิน (กรณีเช่าที่ดินเพื่อขอใช้ไฟฟ้า)

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ผ่านระบบค้นหาของ App Store หรือ Google Play เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมาย

กง.165-1.65

ใบวางบิล / INVOICE

No. IV-E202606-003

Date: 4th June'2026

บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด	NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO.,LTD.
71/92 หมู่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150	71/92 MOO 5 KAMALA KATHU, PHUKET 83150
โทร +66 (0) 76 602196 ติดต่อฝ่ายบัญชี โทร.062-9756336	TEL +66 (0) 76 602 196 Contact accounting Tel.062-9756336
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560015728 (สำนักงานใหญ่)	Tax ID. 0835560015728 (Head office)

ชื่อลูกค้า / Customer name: NEW WORLD ANK (THAILAND) CO., LTD.

ที่อยู่/Address: 188 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /Tax ID : 0835561008652 (Head office)

Description	จำนวนเงิน / Amount (Baht)
Electricity charge of May' 2026 no.189/1 - 189/376 B/A - Comm. (Usage 91,902 unit @ 4.47 baht per unit)	410,801.94
Electricity charge of May' 2026 no.189 (Common area) #Meter020028824329 B/A - CA (Usage 340 unit @ 4.43 baht per unit)	1,506.20
Electricity charge of May' 2026 no.189 (Main meter) #Meter 020028269116 B/A - Main (Usage 54,488- unit @ 4.18 baht per unit)	227,759.84
	สงปบยอดเดิม
Total before VAT	640,067.98
Vat 7%	44,804.76
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Total amount	684,872.74

ตัวอักษร (Amount in world) : หกแสนแปดหมื่นสี่ .จ็ดสิบสี่สตางค์

[redacted]

[redacted]

Remark:

Settlement must be made payable to " New World ADM

Or transfer to account name " New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd. " Siam Commercial Bank , Saving account

Kamala branch Account No. 805-2-22526-4

371	189/369	020028641837	6700687887	21.05.69	128	493.47
372	189/370	020028641838	6700687888	21.05.69	134	515.38
373	189/371	020028641839	6700687889	21.05.69	224	820.90
374	189/372	020028641840	6700687890	21.05.69	311	1,329.01
375	189/373	020028641841	6700687891	21.05.69	45	190.67
376	189/374	020028641842	6700687892	21.05.69	147	562.81
377	189/375	020028641843	6700687893	21.05.69	45	190.67
378	189/376	020028641844	6700687894	21.05.69	399	1,741.82
					รวมทั้งหมด	622,189.08

มิเตอร์ประธาน 189	221,303.35
มิเตอร์ส่วนกลาง 189	1,465.04
มิเตอร์ชาวบ้านชุด 189/1 - 189/376	399,420.69
รวมทั้งหมด	622,189.08

373,290.36/91902 = 4.06

4.06 × 10% = 0.40

= 4.43

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 โทร. 0-7636-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท นิวเวิลด์ เอสเซ็นเทลคลับ(ไทยแลนด์) จำกัด

IEA - CA

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 189 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา แหลมสิงโม ซอย ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	020028824329
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า	461008607879
จำนวนเงิน (บาท)	1,465.04
วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน	11 มิถุนายน 2569

รหัสการไฟฟ้า	ย่านจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
K13101	K8TA8411	4800022483	1124	21/03/2569	03/2569	22-33 KV	-

	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้
หน่วยที่ใช้	1.594	0.000	1.59
หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	5434.000	5394.000	340.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
(หน่วยที่ 1-150) 150 หน่วย	3.2484	487.26
(หน่วยที่ 151-400) 190 หน่วย	4.2218	802.14
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		24.62
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		1,314.02

ประวัติการใช้ไฟฟ้า	
วันที่อ่านหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
20/04/69	726.00
21/03/69	727.00
18/02/69	665.00
21/01/69	729.00
21/12/68	711.00
20/11/68	674.00

	จำนวนเงิน (บาท)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	1,314.02
ค่า FT พ.ค.69-ส.ค.69=0.1625 บาท/หน่วย	55.18
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	1,369.20
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	95.84
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	1,465.04
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	1,465.04

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระพันที่
เนื่องจากยังมีหนี้คงค้างไฟ ยอดถัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อควรประชาสัมพันธ์

ชำระค่าไฟฟ้า ม.ย. - พ.ค. ภายในกำหนด
รับ Wat-D Point เพิ่ม 50 คะแนน
ชิงจำนวนรางวัล ทั้งปี รับสูงสุด 200 คะแนน!
สมัครได้แล้ววันนี้ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus

1,369.20/340 = 4.03

4.03 × 10% = 0.40

= 4.43

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงเพื่อรับข้อมูลการ
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิ

- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟค้างชำระค่าไฟล่วงหน้าตรวจสอบมิเตอร์ผิดพลาด
การรายงานมิเตอร์ดับ/ชำระค่าบริการอื่นๆ และอีกมากมาย

กฟ.162-1-65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท นิวไวลด์ เอสเอ็มเอ.แมคฟิชชิ่งอินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 889 โครงการ แมคคลีน ม.16 ต.3 ต.คลอง อ.คลอง จ.ปทุมธานี 83150
Address

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	ตารางหน่วย Book	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ขั้วคูณ Multi
K13101	K6TA9906	6400051607	3224	21/05/2569	05/2569	22-35 kV	3000

	หมายลดผู้ใช้ไฟฟ้า CA/Ref.No.	020028269116
	เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice No.	461004447821
	จำนวนเงิน (บาท) Total Baht	221,303.36
	วันที่ครบกำหนดชำระค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน Due Date	19 มิถุนายน 2569

	เลขอ่านหน่วยครั้งหลัง Present Reading	เลขอ่านหน่วยครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
หน่วยที่ใช้ในช่วง P	1,407	1,272	150.48
(ปริมาณ) OP	1,999	0,978	134.88
H	1,202	1,086	127.00
หน่วยที่ใช้ P	379,950	159,610	22659.70
(หน่วย) OP	316,200	103,470	14161.80
H	146,460	130,620	1764.42
รวม			54488.00
มีโหลด	0,231	0,226	5.57

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Rate/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 150.40 หน่วย	132.9300	19,992.67
Off Peak 134.88 หน่วย	0.0000	0.00
Peak 22659.70 หน่วย	4.1839	94,805.92
Off Peak 51838.38 หน่วย	2.6037	82,871.34
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Basic Amount)		197,982.17
ตาม ก.พ.ร.กำหนด F405.00, OP353.00, H342.00		
หักส่วนลดของ 92,2=2.00 หน่วย		

ประวัติการใช้ไฟฟ้า Usage History	
วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
20/04/69	60596.00
21/03/69	54869.99
18/02/69	63799.00
21/01/69	81408.01
21/12/68	46788.00
20/11/68	53768.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	197,982.17
ค่า Ft พ.ค.69-ส.ค.69=0.1623 บาท/หน่วย	8,843.40
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	206,825.57
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	14,477.79
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	221,303.35
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	221,303.35

*** กรณีมีการไฟฟ้าตัดการจ่ายเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากยังคงมีการจ่ายไฟ ขอบคุณมากที่ชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

206,825.57/54,488 = 3.80
3.80×10/ = 0.38
= 4.18

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า
หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่ เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลอง โทร. 0-7634-6227

- บริษัทย่อยตรวจข้อมูลส่วนบุคคล
- มีผลต่อลูกหนี้ที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าผ่านช่องทางธนาคารและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

กฟ.163-3.65

เอกสารแนบที่ 8

ใบเสร็จมูลฝอย/การสูบตะกอน

เล่มที่/Book No./本號 _____

เลขที่/Bill No./單號 _____

นาย ชีรเดช ฉิมมา
๑๖/๒๕ ต.๖ ต.กลาง
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

บิลเงินสด

CASH SALE/ 現金單

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

นาม 貴號 Customer บ.พีเอ็นเค เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด. วันที่ 日期 Date ๑๑/๐๒/๖๗

ที่อยู่ 住址 Address ๑๔๘ ต.๖ ต.กลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

จำนวน Quantity 數量	รายการ / Description /货名	หน่วยละ Unit Price 價錢	จำนวนเงิน Amount 總額	
๑	ค่าบริการโฆษณา ป้าย ม.ค. ๖๗	๒๕,๕๐๐	๒๕,๕๐๐	

SCB INVOICE

ใบแจ้งการชำระเงิน
Payment Advice

อัปเดตล่าสุดเมื่อ: 28/02/2026
Last Updated: 17:49:00

เรียน นาย ธีรเดช ปานมา

วันที่ทำรายการ: Transaction Date	28/02/2026 09:10:57
วันที่รายการมีผล: Value Date	28/02/2026 09:11:02

Email: -

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Siam Commercial Bank PCL.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107536000102
Tax ID

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900

ชื่อบัญชี: นาย ธีรเดช ปานมา
Account Name

เลขที่กลุ่มรายการ: 250425134119
Customer Batch Reference

เลขที่บัญชี/พร้อมเพย์: X-6921
Account No./Promptpay ID

ข้อมูลอ้างอิงรายการ:
Customer Transaction Reference

ชื่อผลิตภัณฑ์: บริการโอนเงินต่างธนาคาร-มีผลทันที
Product Name

ธนาคารได้โอนเงินจาก บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด ให้กับท่านตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
We have transferred money from บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด to the following accounts:

รายละเอียดผู้จ่ายเงิน Sender Details	
ชื่อบัญชี: Account Name	บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อธนาคาร: Bank Name	Siam Commercial Bank PCL.
เลขที่บัญชี: Account No.	XXX-XXX063-7

รายละเอียดการชำระ Payment Details	จำนวนเงิน (บาท) Amount (THB)
จำนวนเงินตำรายการ: Transaction Amount	24,735.00
ค่าธรรมเนียม: Fee Amount	0.00
จำนวนเงินรวมทั้งหมด Grand Total Amount	24,735.00

รายละเอียดใบแจ้งหนี้
Invoice Details

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ เลขที่คำสั่งซื้อ Invoice No./ Purchase Order	คำอธิบายใบแจ้งหนี้ Invoice Description	วันที่ออกใบแจ้งหนี้ Invoice Issue Date	จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ Invoice Amount	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย Withholding Tax	จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ทั้งหมด Total Invoice Amount	หมายเหตุ Remarks
-/-	-	-	[redacted]	-	-	-	

หมายเหตุ: Jan.26 - Waste Removal 150Room170baht
Remarks

เอกสารนี้ทำขึ้นโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ธนาคาร หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ โทร. 02-722-2222 (This document is computer-generated and does not require the signature of SCB's authorized person. For more information, please call our Contact Center at 02 722 2222.)

หน้าที่ (Page) 1/1

นาย ธีรเดช ปานมา
96/95 ม.3 ก.หลวง
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เล่มที่/Book No./本號 _____
เลขที่/Bill No./單號 _____

บิลเงินสด
CASH SALE/現金單

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

นาม 客戶 Customer บ.นิวเวิลด์ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด. วันที่ 日期 Date 01/03/69
ที่อยู่ 住址 Address 168 ม.3 ตำบลหลวง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

จำนวน Quantity 數量	รายการ / Description /货名	หน่วยละ Unit Price 價錢	จำนวนเงิน Amount 款項
1	ค่าขนย้ายเศษขยะ ชั้น 6,11,69	53,550	53,550
1			
	....0....		
	315. x		
	170. =		
	53,550.00 +		
	53,550. x		
	VAT 3. %		
	1,606.50 +		
	net.		
	51,943.50 -		
	000.....		
	ลดหนี้สินค่า		
泰銖 Baht	หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์	รวมเงิน Total 共	53,550

ผู้รับเงิน/Collector/收款人 [redacted]

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน
Thank You For Your Kind Attention

WYNDHAM GARDEN
Phuket Kamala

4.1 The Employer agrees to pay the Contractor at the rate of 170 Baht per room per month, calculated based on a total of 315 rooms per month, effective from 1st of February 2026 to end of the original contract.

雇主同意按每间客房每月 170 泰铢 的标准向承包方支付费用，该费用以每月 315 间客房 为计算基础，自 2026 年 2 月 1 日 起生效 直至原合同期满为止。

ข้อสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาว่าจ้างหลัก และมีผลบังคับใช้ร่วมกับข้อสัญญาอื่น ๆ ภายในสัญญาดังกล่าวทุกประการ

This clause shall be deemed an integral part of the main contract and shall have the same binding effect as all other provisions therein.

本补充条款视为主合同不可分割的一部分，与主合同其他条款具有同等效力。

[redacted]

WYNDHAM GARDEN
Phuket Kamala

SCB

ใบแจ้งการชำระเงิน
Payment Advice

อัปเดตล่าสุดเมื่อ: 31/03/2026
Last Updated: 16:37:18

เรียน นาย ธีรเดช ปานมา
-

วันที่ทำรายการ: 30/03/2026
Transaction Date 18:42:51
วันที่รายการมีผล: 30/03/2026
Value Date 18:42:55

Email: -

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Siam Commercial Bank PCL,

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107536000102
Tax ID

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900

ชื่อบัญชี: นาย ธีรเดช ปานมา
Account Name

เลขที่กลุ่มรายการ: 250425134119
Customer Batch Reference

เลขที่บัญชี/พร้อมเพย์: X-6921
Account No./Promtpay ID

ข้อมูลอ้างอิงรายการ:
Customer Transaction Reference

ชื่อผลิตภัณฑ์: บริการโอนเงินต่างธนาคาร-มีผลทันที
Product Name

ธนาคารได้โอนเงินจาก บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด ให้กับท่านตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
We have transferred money from บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด to the following accounts:

รายละเอียดผู้จ่ายเงิน Sender Details	
ชื่อบัญชี: Account Name	บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อธนาคาร: Bank Name	Siam Commercial Bank PCL.
เลขที่บัญชี: Account No.	XXX-XXX063-2

รายละเอียดการชำระ Payment Details	จำนวนเงิน (บาท) Amount (THB)
จำนวนเงินทำรายการ: Transaction Amount	51,943.50
ค่าธรรมเนียม: Fee Amount	0.00
จำนวนเงินรวมทั้งหมด Grand Total Amount	51,943.50

รายละเอียดใบแจ้งหนี้
Invoice Details

เลขที่ใบแจ้งหนี้/เลขที่คำสั่งซื้อ Invoice No./ Purchase Order	คำอธิบายใบแจ้งหนี้ Invoice Description	วันที่ออกใบแจ้งหนี้ Invoice Issue Date	จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ Invoice Amount	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย Withholding Tax	จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ทั้งหมด Total Invoice Amount	หมายเหตุ Remarks
- / -	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ: Feb.2026 - Waste Removal 315Room 170baht.
Remarks

เอกสารนี้ไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจของธนาคารหนึ่งจากสิ่งนี้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-722-2222 (This document is computer-generated and does not require the signature of SCB's authorized person. For more information, please call our Contact Center at 02-722-2222.)

นาย ชีระ ปานมา
96/25 ม.3 ต.กมลา
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

เล่มที่/Book No./本號 _____

เลขที่/Bill No./號數 _____

บิลเงินสด
CASH SALE 現金單

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อลูกค้า/Customer ม.ล.ชิวาริ์ เดชาติวงศ์ (โรงแรมวินด์แฮม ภูเก็ต) วันที่/Date 1/03/69

ที่อยู่/Address 156 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

จำนวน Quantity 數量	รายการ / Description /货名	หน่วยละ Unit Price 價钱	จำนวนเงิน Amount 款項
1	ค่าบริการเก็บขยะเดือนมีนาคม 2569	53550	53550

SCB

ใบแจ้งการชำระเงิน
Payment Advice

อัปเดตล่าสุดเมื่อ: 20/04/2026
Last Updated: 15:15:32

เรียน นาย ธีรเดช ปานมา

วันที่ทำรายการ: Transaction Date	20/04/2026 11:21:55
วันที่รายการมีผล: Value Date	20/04/2026 11:21:58

Email: -

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Siam Commercial Bank PCL

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107536000102
Tax ID

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900

ชื่อบัญชี: Account Name	นาย ธีรเดช ปานมา	เลขที่กลุ่มรายการ: Customer Batch Reference	250425134119
เลขที่บัญชี/พร้อมเพย์: Account No./Promptpay ID	X-6921	ข้อมูลอ้างอิงรายการ: Customer Transaction Reference	
ชื่อผลิตภัณฑ์: Product Name	บริการโอนเงินต่างธนาคาร-มีเลขที่		

ธนาคารได้โอนเงินจาก บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด ให้กับท่านตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
We have transferred money from บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด to the following accounts:

รายละเอียดผู้จ่ายเงิน Sender Details	
ชื่อบัญชี: Account Name	บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อธนาคาร: Bank Name	Siam Commercial Bank PCL.
เลขที่บัญชี: Account No.	XXX-XXX063-2

รายละเอียดการชำระ Payment Details	จำนวนเงิน (บาท) Amount (THB)
จำนวนเงินทำรายการ: Transaction Amount	51,943.50
ค่าธรรมเนียม: Fee Amount	0.00
จำนวนเงินรวมทั้งหมด Grand Total Amount	51,943.50

รายละเอียดใบแจ้งหนี้
Invoice Details

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ เลขที่คำสั่งซื้อ Invoice No./ Purchase Order	คำอธิบายใบแจ้งหนี้ Invoice Description	วันที่ออก ใบแจ้งหนี้ Invoice Issue Date	จำนวนเงิน ในใบแจ้งหนี้ Invoice Amount	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย Withholding Tax	จำนวนเงินใบ ใบแจ้งหนี้ทั้งหมด Total Invoice Amount	หมายเหตุ Remarks
- / -	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: Mar.26 - Monthly Waste Removal 315Room
Remarks

เอกสารนี้มีจำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนามของธนาคารหรือจากสัญลักษณ์อำนาจลงนามอื่นใดอาทิ ฯลฯ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคาร โทร. 02-722-2222 [This document is computer-generated and does not require the signature of SCB's authorized person. For more information, please call our Contact Center at 02-722-2222.]

หน้าที่ (Page) 1/1

เล่มที่/Book No./ที่ _____
เลขที่/Bill No./ที่ _____

บิลเงินสด
CASH SALE/ขายสด

(12)

นายธีรเดช ปานมา
96/25 หมู่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

นาม ชื่อ Customer นิวเวิลด์ เอเอ็นเค (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ Date 01/05/67
ที่อยู่ Address 100 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ ภูเก็ต

จำนวน Quantity	รายการ / Description	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าบริการกำจัดขยะ เดือน มีนาคม	63,000	63,500

สมัยชีแล้ว

....0....
315. x
170. =
53,550.00 +
53,550. x
vat 3. %
1,606.50 +
net
51,943.50 =
000.....
0.00 *

บาท Baht	รวมเงิน Total	63,500

ผู้รับเงิน/Collector/ผู้รับเงิน _____

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน
Thank You For Your Kind Attention

SCB

ใบแจ้งการชำระเงิน
Payment Advice

อัปเดตล่าสุดเมื่อ: 19/06/2026
Last Updated 13:32:41

เรียน นาย ธีรเดช ปานมา

วันที่ทำรายการ: 19/06/2026
Transaction Date 11:40:46

วันที่รายการมีผล: 19/06/2026
Value Date 11:40:50

Email -

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Siam Commercial Bank PCL

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107536000102
Tax ID

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900

ชื่อบัญชี: นาย ธีรเดช ปานมา
Account Name

เลขที่กลุ่มรายการ: 250425134119
Customer Batch Reference

เลขที่บัญชี/พร้อมเพย์: X-6921
Account No./Promtpay ID

ข้อมูลอ้างอิงรายการ:
Customer Transaction Reference

ชื่อผลิตภัณฑ์: บริการ เรโอนเงินต่างธนาคาร-มีผลทันที
Product Name

ธนาคารได้โอนเงินจาก บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด ให้กับท่านตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
We have transferred money from บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด to the following accounts:

รายละเอียดผู้จ่ายเงิน Sender Details	
ชื่อบัญชี: Account Name	บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อธนาคาร: Bank Name	Siam Commercial Bank PCL
เลขที่บัญชี: Account No.	XXX-XXX063-2

รายละเอียดการชำระ Payment Details	จำนวนเงิน (บาท) Amount (THB)
จำนวนเงินทำรายการ: Transaction Amount	24,250.00
ค่าธรรมเนียม: Fee Amount	0.00
จำนวนเงินรวมทั้งหมด Grand Total Amount	24,250.00

รายละเอียดใบแจ้งหนี้
Invoice Details

เลขที่ใบแจ้งหนี้/เลขที่คำสั่งซื้อ Invoice No./ Purchase Order	คำอธิบายใบแจ้งหนี้ Invoice Description	วันที่ออกใบแจ้งหนี้ Invoice Issue Date	จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ Invoice Amount	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย Withholding Tax	จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ทั้งหมด Total Invoice Amount	หมายเหตุ Remarks
- / -	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: May.2026 Waste Removal 1/12 Specail rate 25,000 THB of May-June-July
Remarks

เอกสารนี้ไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนามธนาคารเนื่องจากจัดพิมพ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ โทร. 02-722-2222 (This document is computer generated and does not require the signature of SCB's authorized person. For more information, please call our Contact Center at 02-722-2222.)

เล่มที่/Book No./本號. _____

เลขที่/Bill No./單號. _____

บิลเงินสด
CASH SALE/現金單

นายธีรเดช ปานมา
96/25 หมู่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

นาม 客戶 Customer บ.นิวเวิลด์ เอเอ็นเค (ไทยแลนด์) จำกัด. วันที่ 日期 Date 01/06/69

ที่อยู่ 住址 Address 199 ม.6 ต. กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

จำนวน Quantity 數量	รายการ Description 項目	หน่วยละ Unit Price 單價	จำนวนเงิน Amount 總額
1	ค่าบริการกำจัดขยะเดือน พ.ค. 69		25,000
บาท Baht 銖		รวมเงิน Total 共	25,000

....0....
25,000 x
VAT 3 %
750.00 +
24,250.00
000.....

สงบันชีแล้ว

ผู้รับเงิน/Collector/收款人 _____ [redacted]

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน
Thank You For Your Kind Attention

บริษัท ปิยวิร์ เซฟติลแท็งก์คลีนนิ่ง ภูเก็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สำนักงานใหญ่ : 213/23 หมู่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
โทร 090-4567893 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835568025137

ต้นฉบับ / ORIGINAL
สำหรับลูกค้า

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
RECEIPT / TAX INVOICE

นามลูกค้า บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 188 หมู่3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 8355 61008 65 2 [X] สำนักงานใหญ่ [ ] สาขาที่

เลขที่ 26033001
วันที่ 30/3/69

1	ค่าบริการสูบสิ่งปฏิกูล	3	2,500.00	7,500.00

ตัวอักษร. (แปดพันเปดสิบห้าบาทถ้วน)

รวมเงิน	7,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	525.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น	8,025.00

[ ] เงินสด บาท
[/] เงินโอน 7,800.00 บาท
[ ] เช็คธนาคาร เลขที่
ลงวันที่ จำนวนเงิน บาท

ผู้รับเงิน ลงวันที่	ผู้รับใบเสร็จ ลงวันที่	ในนาม บจก. ปิยวิร์ เซฟติลแท็งก์คลีนนิ่ง ภูเก็ต ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปิยวิร์ เซฟติลแท็งก์คลีนนิ่ง ภูเก็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สำนักงานใหญ่ : 213/23 หมู่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
โทร 090-4567893 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835568025137

สำเนา / COPY
สำหรับบัญชี

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
RECEIPT / TAX INVOICE

นามลูกค้า บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 188 หมู่3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 8355 61008 65 2 [X] สำนักงานใหญ่ [ ] สาขาที่

เลขที่ 26033001
วันที่ 30/3/69

1	ค่าบริการสูบสิ่งปฏิกูล	3	2,500.00	7,500.00

ตัวอักษร. (แปดพันเปดสิบห้าบาทถ้วน)

รวมเงิน	7,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	525.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น	8,025.00

[ ] เงินสด บาท
[/] เงินโอน 7,800.00 บาท
[ ] เช็คธนาคาร เลขที่
ลงวันที่ จำนวนเงิน บาท

ผู้รับเงิน ลงวันที่	ผู้รับใบเสร็จ ลงวันที่	ในนาม บจก. ปิยวิร์ เซฟติลแท็งก์คลีนนิ่ง ภูเก็ต ผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารแนบที่ 9

ใบเสร็จ/รายงานการฉีดพ่นแมลง

ใบแจ้งการชำระเงิน
Payment Advice

อัปเดตล่าสุดเมื่อ: 31/03/2026
Last Updated: 16:40:24

เรียน RENTOKIL INITIAL (THAILAND) LTD.
-

วันที่ทำรายการ: Transaction Date	30/03/2026 18:42:51
วันที่รายการมีผล: Value Date	30/03/2026 18:42:55

Email: -

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Siam Commercial Bank PCL.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107536000102
Tax ID

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900

ชื่อบัญชี: Account Name: RENTOKIL INITIAL (THAILAND) LTD.

เลขที่กลุ่มรายการ: Customer Batch Reference: 250425134119

เลขที่บัญชี/พร้อมเพย์: Account No./Promtpay ID: X-1980

ข้อมูลอ้างอิงรายการ: Customer Transaction Reference

ชื่อผลิตภัณฑ์: Product Name: บริการโอนเงินต่างธนาคาร-มีผลทันที

ธนาคารได้โอนเงินจาก บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด ให้กับท่านตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
We have transferred money from บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด to the following accounts:

รายละเอียดผู้จ่ายเงิน
Sender Details

ชื่อบัญชี: Account Name	บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อธนาคาร: Bank Name	Siam Commercial Bank PCL.
เลขที่บัญชี: Account No.	XXX-XXX063-2

รายละเอียดการชำระ Payment Details	**จำนวนเงิน (บาท)** Amount (THB)
จำนวนเงินทำรายการ: Transaction Amount	43,420.00
ค่าธรรมเนียม: Fee Amount	0.00
จำนวนเงินรวมทั้งหมด Grand Total Amount	43,420.00

รายละเอียดใบแจ้งหนี้
Invoice Details

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ เลขที่คำสั่งซื้อ Invoice No./ Purchase Order	คำอธิบายใบแจ้งหนี้ Invoice Description	วันที่ออกใบแจ้งหนี้ Invoice Issue Date	จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ Invoice Amount	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย Withholding Tax	จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ทั้งหมด Total Invoice Amount	หมายเหตุ Remarks
- / -	-	-	ไม่มีข้อมูล No Data	-	-	-	-

หมายเหตุ: Remarks: Pest control service of Feb.26 - Mar.26 - April.26 1/4

เอกสารนี้ไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจของธนาคารเนื่องจากจัดพิมพ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ โทร. 02-722-2222 (This document is computer-generated and does not require the signature of SCB's authorized person. For more information, please call our Contact Center at 02-722-2222.)

ใบแจ้งการชำระเงิน
Payment Advice

อัปเดตล่าสุดเมื่อ: 26/06/2026
Last Updated: 10:29:59

เรียน RENTOKIL INITIAL (THAILAND) LTD.
-

วันที่ทำรายการ: Transaction Date	25/06/2026 18:22:02
วันที่รายการมีผล: Value Date	26/06/2026 04:08:05

Email: -

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Siam Commercial Bank PCL,

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107536000102
Tax ID

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900

ชื่อบัญชี: RENTOKIL INITIAL (THAILAND) LTD.
Account Name

เลขที่กลุ่มรายการ: 250425134119
Customer Batch Reference

เลขที่บัญชี/พร้อมเพย์: X-1980
Account No./Promtpay ID

ข้อมูลอ้างอิงรายการ:
Customer Transaction Reference

ชื่อผลิตภัณฑ์: บริการโอนเงินต่างธนาคาร-มีผลทันที
Product Name

ธนาคารได้โอนเงินจาก บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด ให้กับท่านตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
We have transferred money from บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด to the following accounts:

รายละเอียดผู้จ่ายเงิน
Sender Details

ชื่อบัญชี: Account Name	บริษัท นิวเวิลด์ เอ เอ็น เค (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อธนาคาร: Bank Name	Siam Commercial Bank PCL.
เลขที่บัญชี: Account No.	XXX-XXX063-2

รายละเอียดการชำระ Payment Details	จำนวนเงิน (บาท) Amount (THB)
จำนวนเงินทำรายการ: Transaction Amount	43,420.00
ค่าธรรมเนียม: Fee Amount	0.00
จำนวนเงินรวมทั้งหมด Grand Total Amount	43,420.00

รายละเอียดใบแจ้งหนี้
Invoice Details

เลขที่ใบแจ้งหนี้/เลขที่คำสั่งซื้อ Invoice No./ Purchase Order	คำอธิบายใบแจ้งหนี้ Invoice Description	วันที่ออกใบแจ้งหนี้ Invoice Issue Date	จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ Invoice Amount	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย Withholding Tax	จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ทั้งหมด Total Invoice Amount	หมายเหตุ Remarks
- / -	-	-	ไม่มีข้อมูล No data	-	-	-	-

หมายเหตุ: Pest control service of May.26 - June.26 - July.2026 2/4
Remarks

เอกสารนี้ไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจของธนาคารเนื่องจากจัดพิมพ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ โทร. 02-722-2222 (This document is computer-generated and does not require the signature of SCB's authorized person. For more information, please call our Contact Center at 02-722-2222.)

เอกสารแนบที่ 10
บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำประจำวัน

บันทึกการวัดค่า PH และ CL

Date	HEE		B2		B3		B4		B5		B6		B7		B8		B9		B10		B11		B12		B13		B14		Main pool	
	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL
1/1/2026	7.4	1.5	7.3	1.8	7.5	1.6	7.4	1.7	7.6	1.9	7.5	1.5	7.4	1.8	7.3	1.6	7.5	1.7	7.4	1.5	7.6	1.8	7.5	1.6	7.4	1.7	7.5	1.5	7.5	1.8
2/1/2026	7.5	1.6	7.4	1.7	7.3	1.5	7.6	1.8	7.5	1.9	7.4	1.6	7.5	1.7	7.6	1.5	7.4	1.6	7.3	1.6	7.5	1.7	7.4	1.5	7.6	1.8	7.5	1.6	7.4	1.7
3/1/2026	7.3	1.7	7.5	1.5	7.4	1.8	7.5	1.6	7.4	1.7	7.6	1.5	7.5	1.8	7.4	1.6	7.3	1.7	7.5	1.5	7.4	1.8	7.6	1.6	7.5	1.7	7.4	1.5	7.5	1.8
4/1/2026	7.4	1.8	7.6	1.6	7.5	1.7	7.4	1.5	7.3	1.8	7.5	1.6	7.4	1.7	7.6	1.5	7.5	1.8	7.4	1.6	7.3	1.7	7.5	1.5	7.4	1.8	7.6	1.6	7.5	1.7
5/1/2026	7.5	1.5	7.4	1.8	7.6	1.6	7.5	1.7	7.4	1.5	7.3	1.8	7.5	1.6	7.4	1.7	7.6	1.5	7.5	1.8	7.4	1.6	7.3	1.7	7.5	1.5	7.4	1.8	7.6	1.8
6/1/2026	7.4	1.7	7.3	1.5	7.5	1.8	7.4	1.6	7.6	1.7	7.5	1.5	7.4	1.8	7.3	1.6	7.5	1.7	7.4	1.5	7.6	1.8	7.5	1.6	7.4	1.7	7.3	1.5	7.5	1.8
7/1/2026	7.5	1.6	7.4	1.7	7.3	1.5	7.6	1.8	7.5	1.9	7.4	1.6	7.5	1.7	7.6	1.5	7.4	1.8	7.3	1.6	7.5	1.7	7.4	1.5	7.6	1.6	7.5	1.6	7.4	1.7
8/1/2026	7.3	1.7	7.5	1.5	7.4	1.8	7.5	1.6	7.4	1.7	7.6	1.5	7.5	1.8	7.4	1.6	7.3	1.7	7.5	1.5	7.4	1.8	7.6	1.6	7.5	1.7	7.4	1.5	7.5	1.8
9/1/2026	7.4	1.8	7.6	1.6	7.5	1.7	7.4	1.5	7.3	1.8	7.5	1.6	7.4	1.7	7.6	1.5	7.5	1.8	7.4	1.6	7.3	1.7	7.5	1.5	7.4	1.8	7.6	1.6	7.5	1.7
10/1/2026	7.5	1.5	7.4	1.8	7.6	1.6	7.5	1.7	7.4	1.5	7.3	1.8	7.5	1.6	7.4	1.7	7.6	1.5	7.5	1.8	7.4	1.6	7.3	1.7	7.5	1.5	7.4	1.8	7.6	1.8
11/1/2026	7.2	1.4	7.7	1.8	7.5	1.6	7.4	1.7	7.6	1.8	7.2	1.5	7.6	1.8	7.5	1.7	7.2	1.4	7.7	1.9	7.4	1.6	7.5	1.7	7.2	1.5	7.6	1.8	7.5	1.7
12/1/2026	7.6	1.9	7.3	1.5	7.2	1.4	7.7	1.8	7.4	1.6	7.5	1.7	7.2	1.4	7.7	1.8	7.4	1.6	7.5	1.7	7.6	1.8	7.2	1.4	7.5	1.7	7.4	1.6	7.7	1.9
13/1/2026	7.5	1.6	7.4	1.6	7.5	1.5	7.6	1.8	7.5	1.7	7.6	1.8	7.5	1.7	7.6	1.5	7.4	1.8	7.3	1.6	7.5	1.7	7.3	1.5	7.6	1.8	7.2	1.4	7.5	1.7
14/1/2026	7.5	1.6	7.4	1.7	7.5	1.6	7.4	1.5	7.6	1.8	7.4	1.6	7.5	1.7	7.4	1.6	7.3	1.7	7.4	1.6	7.5	1.7	7.4	1.6	7.3	1.7	7.5	1.6	7.4	1.7
15/1/2026	7.3	1.5	7.2	1.4	7.7	1.9	7.2	1.4	7.5	1.7	7.6	1.8	7.5	1.6	7.2	1.4	7.5	1.7	7.4	1.6	7.5	1.7	7.4	1.6	7.5	1.7	7.7	1.9	7.6	1.8
16/1/2026	7.4	1.7	7.6	1.8	7.3	1.5	7.7	1.9	7.2	1.4	7.7	1.9	7.2	1.4	7.5	1.7	7.6	1.8	7.3	1.5	7.6	1.8	7.7	1.9	7.3	1.5	7.7	1.9	7.3	1.5
17/1/2026	7.6	1.9	7.4	1.6	7.5	1.8	7.4	1.7	7.6	1.8	7.5	1.7	7.6	1.8	7.5	1.7	7.2	1.4	7.7	1.9	7.4	1.6	7.5	1.7	7.3	1.5	7.6	1.8	7.5	1.7
18/1/2026	7.2	1.4	7.3	1.5	7.2	1.4	7.7	1.9	7.4	1.6	7.3	1.5	7.2	1.4	7.7	1.8	7.4	1.6	7.5	1.7	7.6	1.8	7.2	1.4	7.5	1.7	7.4	1.6	7.7	1.9
19/1/2026	7.5	1.6	7.5	1.7	7.6	1.8	7.3	1.5	7.2	1.4	7.7	1.8	7.4	1.6	7.2	1.5	7.6	1.8	7.2	1.4	7.3	1.5	7.7	1.9	7.6	1.8	7.2	1.4	7.4	1.6
20/1/2026	7.7	1.5	7.2	1.4	7.3	1.5	7.6	1.8	7.5	1.7	7.4	1.6	7.7	1.9	7.2	1.4	7.5	1.7	7.4	1.6	7.5	1.7	7.4	1.6	7.2	1.4	7.5	1.7	7.2	1.4
21/1/2026	7.5	1.6	7.6	1.9	7.3	1.7	7.5	1.6	7.3	1.6	7.5	1.7	7.4	1.6	7.5	1.7	7.5	1.6	7.4	1.5	7.5	1.5	7.4	1.7	7.6	1.8	7.5	1.6	7.5	1.6
22/1/2026	7.4	1.7	7.5	1.9	7.4	1.8	7.6	1.5	7.5	1.5	7.4	1.7	7.3	1.7	7.4	1.8	7.4	1.5	7.5	1.6	7.4	1.6	7.7	1.9	7.2	1.4	7.7	1.9	7.4	1.7
23/1/2026	7.5	1.8	7.4	1.7	7.5	1.5	7.4	1.6	7.4	1.6	7.7	1.9	7.4	1.6	7.3	1.7	7.6	1.6	7.3	1.7	7.6	1.5	7.3	1.5	7.4	1.8	7.5	1.7	7.5	1.6
24/1/2026	7.5	1.7	7.3	1.8	7.4	1.7	7.6	1.5	7.5	1.8	7.3	1.5	7.4	1.6	7.4	1.6	7.4	1.8	7.4	1.5	7.5	1.6	7.3	1.5	7.4	1.6	7.2	1.4	7.6	1.8
25/1/2026	7.6	1.6	7.4	1.5	7.5	1.6	7.4	1.7	7.4	1.5	7.6	1.8	7.6	1.6	7.6	1.8	7.3	1.5	7.5	1.5	7.3	1.8	7.2	1.4	7.5	1.7	7.4	1.6	7.2	1.4
26/1/2026	7.5	1.8	7.6	1.7	7.3	1.7	7.5	1.7	7.3	1.6	7.2	1.4	7.3	1.5	7.5	1.7	7.5	1.8	7.4	1.7	7.5	1.5	7.5	1.6	7.3	1.5	7.6	1.8	7.4	1.6
27/1/2026	7.4	1.7	7.5	1.9	7.4	1.8	7.7	1.9	7.5	1.5	7.5	1.6	7.5	1.7	7.4	1.8	7.4	1.5	7.5	1.6	7.4	1.8	7.4	1.7	7.8	1.8	7.3	1.5	7.7	1.9
28/1/2026	7.5	1.8	7.4	1.7	7.5	1.5	7.3	1.5	7.4	1.6	7.4	1.7	7.7	1.9	7.3	1.7	7.6	1.8	7.3	1.7	7.5	1.5	7.7	1.9	7.2	1.4	7.7	1.9	7.5	1.7
29/1/2026	7.5	1.7	7.4	1.7	7.2	1.4	7.2	1.4	7.2	1.4	7.7	1.9	7.3	1.4	7.4	1.6	7.5	1.8	7.5	1.6	7.3	1.5	7.4	1.6	7.8	1.8	7.5	1.7	7.4	1.6
30/1/2026	7.6	1.6	7.5	1.6	7.6	1.9	7.6	1.8	7.4	1.6	7.2	1.4	7.2	1.4	7.4	1.6	7.4	1.7	7.3	1.5	7.3	1.8	7.6	1.8	7.7	1.9	7.4	1.6	7.2	1.4
31/1/2026	7.5	1.7	7.2	1.4	7.2	1.4	7.4	1.6	7.7	1.9	7.6	1.8	7.4	1.6	7.6	1.8	7.5	1.8	7.4	1.6	7.3	1.5	7.3	1.6	7.4	1.8	7.2	1.4	7.4	1.6

บันทึกการวัดค่า PH และ CL

Date	HEE		B2		B3		B4		B5		B6		B7		B8		B9		B10		B11		B12		B13		B14		Main pool	
	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL
1/2/2026	7.5	1.5	7.5	1.6	7.7	1.9	7.6	1.8	7.8	1.9	7.5	1.5	7.7	1.8	7.5	1.6	7.5	1.7	7.3	1.5	7.6	1.8	7.6	1.8	7.4	1.7	7.6	1.8	7.4	1.7
2/2/2026	7.4	1.8	7.4	1.6	7.4	1.6	7.2	1.4	7.5	1.8	7.4	1.6	7.5	1.5	7.6	1.5	7.4	1.8	7.6	1.8	7.5	1.7	7.2	1.4	7.6	1.8	7.7	1.8	7.5	1.7
3/2/2026	7.6	1.5	7.5	1.8	7.2	1.4	7.5	1.6	7.4	1.7	7.6	1.5	7.4	1.7	7.4	1.6	7.3	1.7	7.2	1.4	7.4	1.6	7.4	1.6	7.5	1.7	7.3	1.5	7.7	1.8
4/2/2026	7.5	1.6	7.4	1.5	7.6	1.8	7.4	1.7	7.3	1.8	7.5	1.6	7.6	1.9	7.6	1.5	7.5	1.8	7.5	1.8	7.3	1.7	7.7	1.9	7.4	1.8	7.4	1.7	7.3	1.5
5/2/2026	7.3	1.6	7.3	1.6	7.3	1.5	7.7	1.9	7.4	1.5	7.3	1.8	7.2	1.4	7.4	1.7	7.6	1.5	7.4	1.7	7.4	1.6	7.4	1.8	7.5	1.5	7.6	1.9	7.2	1.4
6/2/2026	7.3	1.5	7.5	1.5	7.5	1.7	7.3	1.5	7.6	1.7	7.5	1.5	7.3	1.6	7.3	1.6	7.5	1.7	7.7	1.9	7.6	1.6	7.3	1.7	7.4	1.7	7.2	1.4	7.6	1.8
7/2/2026	7.5	1.7	7.4	1.6	7.7	1.9	7.6	1.8	7.5	1.9	7.4	1.6	7.6	1.5	7.6	1.5	7.4	1.8	7.3	1.5	7.7	1.6	7.4	1.6	7.6	1.8	7.3	1.6	7.4	1.6
8/2/2026	7.7	1.9	7.5	1.8	7.4	1.6	7.4	1.8	7.4	1.7	7.6	1.5	7.4	1.6	7.4	1.6	7.3	1.7	7.6	1.8	7.3	1.5	7.4	1.6	7.5	1.7	7.6	1.5	7.5	1.7
9/2/2026	7.4	1.8	7.7	1.9	7.2	1.4	7.3	1.5	7.3	1.8	7.5	1.6	7.6	1.5	7.6	1.5	7.5	1.8	7.4	1.6	7.4	1.7	7.5	1.5	7.4	1.8	7.6	1.6	7.7	1.9
10/2/2026	7.5	1.5	7.4	1.8	7.5	1.8	7.5	1.7	7.4	1.5	7.3	1.6	7.4	1.7	7.4	1.7	7.6	1.5	7.5	1.8	7.6	1.9	7.3	1.7	7.5	1.5	7.4	1.8	7.2	1.4
11/2/2026	7.2	1.4	7.7	1.8	7.5	1.6	7.4	1.7	7.6	1.8	7.3	1.5	7.6	1.8	7.5	1.7	7.2	1.4	7.7	1.9	7.2	1.4	7.5	1.7	7.3	1.5	7.6	1.8	7.3	1.6
12/2/2026	7.6	1.9	7.3	1.5	7.2	1.4	7.7	1.9	7.4	1.6	7.5	1.7	7.2	1.4	7.7	1.9	7.4	1.6	7.5	1.7	7.3	1.8	7.2	1.4	7.5	1.7	7.4	1.6	7.6	1.5
13/2/2026	7.5	1.6	7.4	1.7	7.6	1.8	7.3	1.5	7.2	1.4	7.7	1.9	7.4	1.6	7.3	1.5	7.6	1.8	7.2	1.4	7.6	1.5	7.7	1.9	7.6	1.8	7.7	1.8	7.4	1.6
14/2/2026	7.7	1.8	7.5	1.9	7.3	1.5	7.6	1.8	7.5	1.7	7.4	1.6	7.7	1.9	7.2	1.4	7.5	1.7	7.4	1.6	7.4	1.6	7.2	1.4	7.3	1.5	7.6	1.5	7.5	1.5
15/2/2026	7.3	1.5	7.2	1.4	7.7	1.9	7.2	1.4	7.7	1.9	7.2	1.4	7.5	1.7	7.8	1.9	7.5	1.5	7.7	1.8	7.6	1.5	7.3	1.5	7.4	1.6	7.4	1.7	7.4	1.7
16/2/2026	7.4	1.7	7.6	1.6	7.4	1.7	7.5	1.6	7.3	1.5	7.6	1.6	7.3	1.5	7.4	1.6	7.7	1.9	7.5	1.5	7.4	1.7	7.6	1.6	7.7	1.9	7.6	1.9	7.3	1.5
17/2/2026	7.5	1.9	7.4	1.8	7.5	1.6	7.4	1.7	7.6	1.8	7.5	1.7	7.6	1.8	7.5	1.7	7.2	1.4	7.4	1.7	7.4	1.6	7.4	1.6	7.3	1.5	7.2	1.4	7.5	1.7
18/2/2026	7.2	1.4	7.3	1.5	7.2	1.4	7.7	1.9	7.4	1.6	7.3	1.5	7.2	1.4	7.7	1.9	7.4	1.6	7.6	1.9	7.6	1.8	7.6	1.5	7.5	1.7	7.3	1.6	7.7	1.9
19/2/2026	7.3	1.6	7.5	1.7	7.6	1.8	7.3	1.5	7.2	1.4	7.7	1.9	7.4	1.6	7.2	1.5	7.6	1.8	7.2	1.4	7.3	1.5	7.5	1.6	7.6	1.8	7.6	1.5	7.4	1.6
20/2/2026	7.6	1.5	7.2	1.4	7.3	1.5	7.6	1.8	7.5	1.7	7.4	1.6	7.7	1.8	7.2	1.4	7.5	1.7	7.3	1.6	7.5	1.7	7.3	1.8	7.2	1.4	7.4	1.6	7.2	1.4
21/2/2026	7.4	1.6	7.6	1.8	7.3	1.7	7.4	1.8	7.3	1.6	7.5	1.7	7.4	1.8	7.5	1.7	7.5	1.8	7.4	1.6	7.5	1.5	7.3	1.5	7.7	1.8	7.6	1.5	7.5	1.6
22/2/2026	7.6	1.5	7.5	1.8	7.4	1.8	7.3	1.5	7.3	1.5	7.4	1.7	7.3	1.7	7.4	1.6	7.4	1.5	7.4	1.6	7.4	1.8	7.5	1.7	7.3	1.5	7.7	1.9	7.4	1.7
23/2/2026	7.4	1.7	7.4	1.7	7.5	1.5	7.4	1.7	7.5	1.7	7.7	1.9	7.4	1.6	7.4	1.6	7.4	1.8	7.4	1.6	7.5	1.6	7.4	1.6	7.3	1.5	7.4	1.6	7.5	1.7
24/2/2026	7.5	1.7	7.3	1.8	7.4	1.7	7.5	1.5	7.7	1.9	7.3	1.5	7.4	1.6	7.4	1.6	7.4	1.8	7.4	1.6	7.5	1.6	7.4	1.6	7.6	1.9	7.2	1.4	7.6	1.8
25/2/2026	7.7	1.9	7.4	1.5	7.5	1.6	7.6	1.8	7.3	1.5	7.6	1.8	7.6	1.5	7.5	1.6	7.2	1.4	7.5	1.7	7.3	1.8	7.4	1.6	7.2	1.4	7.4	1.6	7.7	1.9
26/2/2026	7.3	1.5	7.6	1.7	7.3	1.7	7.4	1.8	7.2	1.4	7.3	1.5	7.5	1.7	7.5	1.6	7.5	1.5	7.5	1.5	7.6	1.8	7.3	1.5	7.7	1.8	7.7	1.8	7.4	1.6
27/2/2026	7.2	1.4	7.5	1.9	7.4	1.8	7.7	1.9	7.5	1.5	7.6	1.8	7.5	1.6	7.4	1.7	7.4	1.6	7.4	1.7	7.5	1.6	7.4	1.7	7.8	1.8	7.3	1.5	7.7	1.9
28/2/2026	7.5	1.6	7.4	1.7	7.5	1.5	7.3	1.5	7.4	1.6	7.4	1.7	7.7	1.9	7.3	1.7	7.6	1.8	7.5	1.9	7.6	1.5	7.3	1.5	7.4	1.6	7.4	1.7	7.5	1.7

ปีนหัดการวัดค่า PH และ CL

Date	IEE		B2		B3		B4		B5		B6		B7		B8		B9		B10		B11		B12		B13		B14		Main pool	
	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL
1/3/2026	7.5	1.7	7.2	1.6	7.4	1.6	7.6	1.8	7.3	1.5	7.3	1.5	7.4	1.6	7.4	1.6	7.5	1.7	7.3	1.5	7.6	1.8	7.6	1.8	7.4	1.7	7.4	1.5	7.7	1.8
2/3/2026	7.3	1.5	7.6	1.8	7.7	1.9	7.2	1.4	7.5	1.7	7.5	1.7	7.6	1.5	7.2	1.4	7.4	1.6	7.6	1.8	7.2	1.4	7.2	1.4	7.6	1.8	7.5	1.7	7.3	1.5
3/3/2026	7.7	1.8	7.3	1.5	7.4	1.8	7.5	1.6	7.7	1.9	7.7	1.8	7.5	1.6	7.6	1.6	7.3	1.7	7.2	1.4	7.3	1.5	7.4	1.6	7.5	1.7	7.7	1.9	7.6	1.6
4/3/2026	7.4	1.6	7.7	1.9	7.3	1.7	7.4	1.7	7.4	1.6	7.6	1.8	7.3	1.8	7.6	1.6	7.5	1.8	7.5	1.6	7.6	1.8	7.7	1.9	7.4	1.6	7.4	1.6	7.4	1.6
5/3/2026	7.5	1.7	7.4	1.7	7.4	1.6	7.7	1.9	7.2	1.4	7.2	1.4	7.3	1.5	7.2	1.4	7.6	1.5	7.4	1.7	7.2	1.4	7.4	1.8	7.5	1.5	7.2	1.4	7.2	1.4
6/3/2026	7.4	1.7	7.5	1.8	7.4	1.6	7.3	1.5	7.5	1.8	7.6	1.8	7.5	1.7	7.4	1.6	7.5	1.7	7.7	1.9	7.5	1.6	7.3	1.7	7.4	1.7	7.6	1.8	7.5	1.7
7/3/2026	7.5	1.7	7.4	1.6	7.6	1.6	7.6	1.8	7.5	1.6	7.6	1.8	7.7	1.9	7.7	1.9	7.4	1.8	7.3	1.5	7.4	1.7	7.4	1.6	7.6	1.6	7.5	1.7	7.3	1.6
8/3/2026	7.7	1.8	7.5	1.8	7.4	1.6	7.4	1.8	7.2	1.4	7.4	1.6	7.5	1.7	7.7	1.9	7.3	1.7	7.6	1.8	7.5	1.7	7.4	1.6	7.5	1.7	7.6	1.6	7.7	1.8
9/3/2026	7.4	1.8	7.7	1.9	7.2	1.4	7.3	1.5	7.3	1.8	7.4	1.6	7.2	1.4	7.3	1.5	7.5	1.8	7.4	1.6	7.4	1.7	7.5	1.5	7.4	1.6	7.6	1.6	7.5	1.5
10/3/2026	7.5	1.5	7.4	1.6	7.5	1.9	7.5	1.7	7.4	1.8	7.7	1.9	7.6	1.8	7.4	1.7	7.6	1.5	7.7	1.8	7.6	1.9	7.3	1.7	7.5	1.7	7.4	1.6	7.6	1.8
11/3/2026	7.2	1.4	7.7	1.8	7.5	1.6	7.4	1.7	7.5	1.5	7.3	1.5	7.6	1.8	7.5	1.7	7.3	1.4	7.3	1.5	7.2	1.4	7.5	1.7	7.7	1.9	7.6	1.6	7.6	1.6
12/3/2026	7.2	1.6	7.3	1.5	7.2	1.4	7.7	1.9	7.2	1.4	7.5	1.7	7.2	1.4	7.7	1.9	7.4	1.6	7.6	1.8	7.3	1.6	7.2	1.4	7.3	1.5	7.4	1.6	7.2	1.6
13/3/2026	7.6	1.5	7.4	1.7	7.6	1.8	7.3	1.5	7.6	1.9	7.7	1.9	7.4	1.6	7.3	1.5	7.6	1.8	7.4	1.6	7.6	1.5	7.7	1.9	7.7	1.4	7.7	1.6	7.5	1.7
14/3/2026	7.4	1.6	7.5	1.9	7.3	1.5	7.3	1.4	7.5	1.6	7.4	1.6	7.7	1.9	7.3	1.4	7.5	1.7	7.2	1.4	7.4	1.6	7.4	1.6	7.5	1.7	7.3	1.5	7.3	1.6
15/3/2026	7.6	1.5	7.2	1.4	7.7	1.9	7.6	1.6	7.7	1.8	7.2	1.4	7.5	1.7	7.6	1.8	7.3	1.5	7.5	1.7	7.6	1.5	7.3	1.5	7.4	1.8	7.4	1.7	7.4	1.7
16/3/2026	7.4	1.7	7.6	1.6	7.4	1.7	7.5	1.7	7.3	1.5	7.6	1.8	7.2	1.5	7.4	1.8	7.7	1.9	7.3	1.6	7.4	1.7	7.6	1.6	7.3	1.7	7.6	1.8	7.3	1.5
17/3/2026	7.6	1.8	7.4	1.8	7.5	1.5	7.3	1.5	7.6	1.8	7.5	1.7	7.8	1.8	7.5	1.7	7.2	1.4	7.2	1.4	7.4	1.6	7.4	1.6	7.3	1.5	7.2	1.6	7.5	1.7
18/3/2026	7.2	1.4	7.2	1.5	7.2	1.6	7.7	1.9	7.4	1.6	7.2	1.5	7.2	1.4	7.7	1.9	7.4	1.6	7.6	1.8	7.6	1.8	7.6	1.5	7.5	1.7	7.3	1.8	7.7	1.9
19/3/2026	7.4	1.6	7.5	1.7	7.6	1.8	7.4	1.6	7.2	1.4	7.7	1.9	7.2	1.4	7.3	1.5	7.6	1.8	7.6	1.8	7.3	1.5	7.5	1.6	7.6	1.8	7.6	1.5	7.4	1.6
20/3/2026	7.7	1.9	7.2	1.6	7.3	1.5	7.5	1.7	7.5	1.7	7.4	1.6	7.3	1.6	7.2	1.4	7.5	1.7	7.2	1.4	7.5	1.7	7.3	1.8	7.2	1.4	7.7	1.8	7.2	1.4
21/3/2026	7.5	1.7	7.6	1.9	7.5	1.7	7.4	1.8	7.3	1.6	7.5	1.7	7.6	1.5	7.5	1.7	7.5	1.6	7.4	1.8	7.5	1.5	7.3	1.5	7.7	1.8	7.3	1.5	7.5	1.6
22/3/2026	7.6	1.5	7.5	1.9	7.4	1.8	7.3	1.5	7.5	1.5	7.4	1.7	7.4	1.6	7.4	1.8	7.4	1.5	7.7	1.9	7.4	1.6	7.5	1.7	7.3	1.5	7.6	1.8	7.4	1.7
23/3/2026	7.4	1.7	7.6	1.7	7.5	1.5	7.4	1.7	7.5	1.7	7.7	1.9	7.6	1.5	7.3	1.7	7.8	1.6	7.7	1.9	7.6	1.5	7.7	1.9	7.4	1.7	7.4	1.6	7.5	1.6
24/3/2026	7.5	1.7	7.3	1.8	7.4	1.7	7.5	1.5	7.7	1.9	7.3	1.5	7.4	1.7	7.4	1.6	7.4	1.6	7.4	1.8	7.5	1.6	7.4	1.6	7.6	1.9	7.3	1.4	7.6	1.8
25/3/2026	7.7	1.9	7.4	1.5	7.5	1.8	7.6	1.8	7.3	1.5	7.6	1.8	7.4	1.6	7.6	1.8	7.3	1.5	7.7	1.8	7.3	1.8	7.2	1.4	7.2	1.4	7.5	1.7	7.2	1.4
26/3/2026	7.3	1.5	7.6	1.7	7.4	1.6	7.4	1.8	7.2	1.4	7.2	1.4	7.3	1.5	7.5	1.7	7.5	1.6	7.3	1.5	7.7	1.8	7.6	1.8	7.5	1.5	7.2	1.6	7.2	1.5
27/3/2026	7.3	1.5	7.5	1.7	7.7	1.6	7.4	1.6	7.4	1.6	7.6	1.5	7.5	1.7	7.6	1.8	7.5	1.5	7.3	1.8	7.3	1.5	7.5	1.7	7.4	1.6	7.2	1.5	7.6	1.8
28/3/2026	7.5	1.7	7.2	1.4	7.3	1.5	7.6	1.5	7.7	1.9	7.4	1.7	7.5	1.7	7.4	1.6	7.2	1.4	7.3	1.5	7.4	1.7	7.5	1.7	7.8	1.5	7.3	1.5	7.2	1.4
29/3/2026	7.7	1.9	7.8	1.9	7.4	1.7	7.5	1.6	7.3	1.5	7.3	1.5	7.5	1.7	7.2	1.4	7.5	1.8	7.5	1.7	7.6	1.9	7.5	1.7	7.5	1.6	7.3	1.5	7.5	1.8
30/3/2026	7.4	1.6	7.5	1.8	7.6	1.9	7.3	1.8	7.5	1.7	7.5	1.7	7.5	1.7	7.5	1.7	7.4	1.7	7.7	1.9	7.2	1.4	7.5	1.7	7.3	1.8	7.3	1.5	7.4	1.7
31/3/2026	7.2	1.4	7.4	1.7	7.4	1.6	7.5	1.5	7.6	1.8	7.7	1.9	7.5	1.7	7.7	1.9	7.7	1.9	7.4	1.7	7.3	1.6	7.5	1.7	7.5	1.5	7.3	1.5	7.7	1.9

ปีนหัดการวัดค่า PH และ CL

Date	IEE		B2		B3		B4		B5		B6		B7		B8		B9		B10		B11		B12		B13		B14		Main pool	
	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL
1/4/2026	7.3	1.5	7.4	1.6	7.4	1.8	7.6	1.6	7.3	1.6	7.3	1.5	7.4	1.6	7.4	1.6	7.7	1.9	7.3	1.5	7.4	1.7	7.5	1.7	7.3	1.5	7.3	1.5	7.2	1.4
2/4/2026	7.2	1.9	7.2	1.4	7.3	1.7	7.2	1.4	7.6	1.5	7.5	1.7	7.7	1.8	7.2	1.4	7.4	1.6	7.6	1.8	7.5	1.6	7.3	1.5	7.6	1.8	7.5	1.7	7.6	1.8
3/4/2026	7.4	1.7	7.5	1.8	7.5	1.8	7.5	1.6	7.4	1.6	7.7	1.9	7.5	1.5	7.5	1.7	7.2	1.4	7.2	1.4	7.2	1.4	7.7	1.9	7.4	1.6	7.7	1.9	7.5	1.7
4/4/2026	7.5	1.6	7.4	1.7	7.6	1.5	7.4	1.7	7.6	1.5	7.4	1.6	7.4	1.7	7.3	1.6	7.5	1.8	7.5	1.6	7.6	1.6	7.4	1.6	7.2	1.4	7.4	1.6	7.3	1.5
5/4/2026	7.2	1.4	7.5	1.6	7.5	1.7	7.7	1.9	7.4	1.7	7.2	1.4	7.6	1.8	7.2	1.4	7.4	1.7	7.4	1.7	7.2	1.4	7.5	1.7	7.5	1.7	7.2	1.4	7.2	1.8
6/6/2026	7.6	1.8	7.7	1.8	7.4	1.8	7.3	1.5	7.4	1.6	7.6	1.8	7.2	1.4	7.6	1.8	7.5	1.6	7.7	1.9	7.6	1.6	7.4	1.8	7.3	1.6	7.6	1.8	7.4	1.6
7/4/2026	7.5	1.7	7.3	1.5	7.6	1.8	7.6	1.8	7.6	1.8	7.6	1.8	7.3	1.6	7.6	1.8	7.6	1.8	7.3	1.5	7.5	1.7	7.3	1.5	7.5	1.5	7.5	1.7	7.5	1.7
8/4/2026	7.3	1.5	7.6	1.8	7.4	1.6	7.4	1.8	7.3	1.5	7.2	1.4	7.6	1.5	7.2	1.4	7.3	1.7	7.6	1.8	7.3	1.7	7.4	1.7	7.5	1.7	7.6	1.5	7.4	1.7
9/4/2026	7.7	1.9	7.6	1.8	7.2	1.4	7.3	1.5	7.5	1.7	7.4	1.6	7.7	1.8	7.4	1.6	7.5	1.8	7.4	1.6	7.3	1.5	7.5	1.5	7.7	1.9	7.6	1.8	7.3	1.5
10/4/2026	7.4	1.6	7.2	1.4	7.5	1.8	7.5	1.7	7.4	1.8	7.7	1.9	7.3	1.5	7.7	1.9	7.6	1.5	7.7	1.8	7.6	1.8	7.6	1.8	7.3	1.5	7.4	1.8	7.6	1.8
11/4/2026	7.5	1.7	7.5	1.7	7.5	1.6	7.4	1.7	7.5	1.5	7.3	1.5	7.2	1.4	7.7	1.8	7.2	1.4	7.3	1.5	7.2	1.4	7.7	1.9	7.7	1.9	7.6	1.8	7.4	1.6
12/4/2026	7.4	1.8	7.5	1.6	7.2	1.4	7.7	1.9	7.2	1.4	7.5	1.7	7.6	1.8	7.7	1.9	7.4	1.6	7.6	1.8	7.6	1.8	7.3	1.5	7.3	1.5	7.4	1.6	7.2	1.4
13/4/2026	7.3	1.5	7.5	1.5	7.6	1.6	7.3	1.5	7.6	1.9	7.7	1.9	7.4	1.8	7.3	1.5	7.6	1.9	7.4	1.6	7.6	1.5	7.7	1.9	7.2	1.4	7.7	1.8	7.5	1.7
14/4/2026	7.4	1.7	7.5	1.7	7.3	1.5	7.2	1.4	7.5	1.6	7.4	1.6	7.5	1.7	7.2	1.4	7.5	1.7	7.2	1.4	7.4	1.6	7.4	1.6	7.5	1.7	7.3	1.5	7.2	1.6
15/4/2026	7.5	1.5	7.7	1.9	7.7	1.9	7.6	1.8	7.7	1.8	7.2	1.4	7.7	1.9	7.6	1.8	7.3	1.5	7.5	1.7	7.6	1.5	7.3	1.5	7.4	1.8	7.4	1.7	7.4	1.7
16/4/2026	7.6	1.6	7.3	1.5	7.4	1.7	7.5	1.7	7.3	1.5	7.6	1.8	7.6	1.8	7.4	1.6	7.7	1.6	7.3	1.6	7.4	1.7	7.6	1.6	7.2	1.5	7.6	1.9	7.3	1.5
17/4/2026	7.5	1.8	7.4	1.8	7.5	1.6	7.3	1.5	7.6	1.8	7.4	1.6	7.4	1.8	7.5	1.7	7.2	1.4	7.2	1.4	7.4	1.6	7.4	1.6	7.7	1.9	7.2	1.4	7.5	1.7
18/4/2026	7.2	1.4	7.3	1.5	7.2	1.4	7.7	1.9	7.4	1.6	7.2	1.4	7.3	1.5	7.7	1.9	7.4	1.6	7.6	1.6	7.6	1.8	7.5	1.7	7.2	1.4	7.3	1.6	7.7	1.9
19/4/2026	7.4	1.6	7.5	1.7	7.6	1.8	7.4	1.6	7.2	1.4	7.5	1.8	7.5	1.7	7.3	1.5	7.6	1.8	7.2	1.6	7.6	1.8	7.6	1.6	7.3	1.5	7.6	1.8	7.4	1.8
20/4/2026	7.7	1.9	7.3	1.5	7.2	1.4	7.5	1.7	7.5	1.7	7.5	1.6	7.4	1.7	7.2	1.4	7.5	1.7	7.6	1.5	7.2	1.4	7.3	1.7	7.6	1.8	7.5	1.7	7.2	1.4
21/4/2026	7.5	1.7	7.6	1.8	7.6	1.8	7.4	1.8	7.5	1.6	7.2	1.4	7.7	1.9	7.5	1.7	7.5	1.6	7.7	1.8	7.4	1.8	7.5	1.8	7.4	1.6	7.3	1.5	7.4	1.6
22/4/2026	7.6	1.5	7.4	1.6	7.5	1.7	7.3	1.5	7.5	1.5	7.6	1.8	7.3	1.5	7.4	1.8	7.4	1.5	7.3	1.5	7.7	1.9	7.6	1.5	7.7	1.8	7.7	1.9	7.2	1.4
23/4/2026	7.4	1.7	7.2	1.4	7.5	1.7	7.4	1.7	7.5	1.7	7.3	1.5	7.2	1.4	7.3	1.7	7.6	1.6	7.7	1.9	7.2	1.4	7.6	1.6	7.2	1.4	7.3	1.5	7.4	1.6
24/4/2026	7.5	1.7	7.4	1.6	7.3	1.5	7.5	1.5	7.7	1.9	7.7	1.9	7.6	1.8	7.4	1.5	7.4	1.8	7.6	1.6	7.7	1.9	7.4	1.6	7.6	1.8	7.5	1.6	7.4	1.7
25/4/2026	7.7	1.9	7.6	1.8	7.6	1.8	7.6	1.6	7.3	1.5	7.4	1.7	7.5	1.7	7.6	1.8	7.2	1.5	7.4	1.6	7.5	1.5	7.6	1.8	7.4	1.6	7.2	1.4	7.5	1.6
26/4/2026	7.2	1.5	7.4	1.6	7.4	1.8	7.4	1.8	7.2	1.4	7.2	1.4	7.3	1.5	7.5	1.7	7.5	1.6	7.5	1.7	7.2	1.4	7.5	1.7	7.2	1.4	7.6	1.6	7.7	1.8
27/4/2026	7.3	1.5	7.3	1.4	7.3	1.5	7.4	1.6	7.4	1.6	7.6	1.5	7.5	1.7	7.6	1.6	7.6	1.6	7.7	1.9	7.6	1.8	7.3	1.5	7.5	1.7	7.5	1.7	7.3	1.5
28/4/2026	7.5	1.7	7.5	1.8	7.5	1.7	7.6	1.5	7.7	1.9	7.4	1.7	7.5	1.7	7.4	1.6	7.2	1.4	7.6	1.8	7.4	1.5	7.7	1.9	7.3	1.5	7.3	1.5	7.6	1.8
29/4/2026	7.7	1.9	7.5	1.6	7.4	1.7	7.5	1.6	7.3	1.5	7.3	1.5	7.5	1.7	7.2	1.4	7.5	1.6	7.5	1.7	7.2	1.4	7.3	1.4	7.7	1.9	7.4	1.6	7.2	1.4
30/4/2026	7.4	1.6	7.5	1.9	7.6	1.8	7.3	1.8	7.5	1.7	7.5	1.7	7.5	1.7	7.5	1.7	7.4	1.7	7.7	1.9	7.2	1.4	7.5	1.7	7.3	1.8	7.4	1.6	7.2	1.4

บันทึกการวัดค่า P

Date	IEE		B2		B3		B4		B
	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH
1/5/2026	7.4	1.6	7.5	1.5	7.4	1.8	7.6	1.6	7.5
2/5/2026	7.6	1.5	7.5	1.7	7.3	1.7	7.6	1.8	7.2
3/5/2026	7.4	1.7	7.7	1.9	7.5	1.8	7.2	1.4	7.6
4/5/2026	7.4	1.6	7.3	1.5	7.6	1.5	7.4	1.6	7.3
5/5/2026	7.6	1.8	7.4	1.8	7.5	1.7	7.7	1.9	7.7
6/5/2026	7.6	1.8	7.7	1.8	7.4	1.8	7.3	1.5	7.4
7/5/2026	7.2	1.4	7.3	1.5	7.6	1.8	7.6	1.8	7.5
8/5/2026	7.4	1.6	7.6	1.8	7.4	1.6	7.4	1.8	7.2
9/5/2026	7.7	1.9	7.4	1.6	7.2	1.4	7.3	1.5	7.5
10/5/2026	7.7	1.9	7.2	1.4	7.5	1.8	7.5	1.7	7.4
11/5/2026	7.5	1.7	7.5	1.7	7.5	1.6	7.4	1.7	7.5
12/5/2026	7.2	1.4	7.3	1.6	7.7	1.9	7.7	1.9	7.2
13/5/2026	7.6	1.8	7.5	1.5	7.3	1.5	7.3	1.5	7.6
14/5/2026	7.6	1.5	7.5	1.7	7.5	1.7	7.2	1.4	7.5
15/5/2026	7.4	1.6	7.7	1.9	7.7	1.9	7.6	1.8	7.7
16/5/2026	7.6	1.5	7.3	1.5	7.4	1.6	7.5	1.7	7.3
17/5/2026	7.4	1.7	7.4	1.8	7.2	1.4	7.3	1.5	7.6
18/5/2026	7.4	1.6	7.3	1.5	7.2	1.4	7.7	1.9	7.4
19/5/2026	7.6	1.8	7.5	1.7	7.6	1.8	7.2	1.4	7.2
20/5/2026	7.8	1.8	7.3	1.5	7.2	1.4	7.6	1.8	7.7
21/5/2026	7.2	1.4	7.6	1.8	7.6	1.8	7.6	1.5	7.3
22/5/2026	7.2	1.4	7.4	1.6	7.5	1.7	7.4	1.6	7.5
23/5/2026	7.6	1.8	7.6	1.8	7.5	1.7	7.6	1.5	7.7
24/5/2026	7.5	1.7	7.2	1.4	7.3	1.5	7.4	1.7	7.4
25/5/2026	7.5	1.7	7.5	1.6	7.3	1.5	7.4	1.6	7.2
26/5/2026	7.3	1.5	7.4	1.7	7.7	1.9	7.6	1.8	7.7
27/5/2026	7.6	1.8	7.7	1.9	7.4	1.7	7.6	1.8	7.4
28/5/2026	7.4	1.6	7.3	1.5	7.5	1.6	7.2	1.4	7.5
29/5/2026	7.4	1.6	7.6	1.8	7.2	1.4	7.4	1.5	7.4
30/5/2026	7.2	1.4	7.4	1.8	7.6	1.8	7.6	1.6	7.3
31/5/2026	7.5	1.8	7.3	1.5	7.6	1.9	7.3	1.8	7.5

H และ CL

5	B6		B7		B8		B9		B
CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH
1.6	7.2	1.4	7.4	1.6	7.7	1.9	7.7	1.9	7.3
1.4	7.6	1.8	7.2	1.4	7.3	1.5	7.4	1.6	7.6
1.8	7.6	1.5	7.5	1.8	7.5	1.7	7.2	1.4	7.2
1.5	7.4	1.6	7.5	1.6	7.7	1.9	7.4	1.6	7.5
1.9	7.6	1.5	7.2	1.4	7.4	1.6	7.5	1.7	7.4
1.7	7.4	1.7	7.6	1.8	7.2	1.4	7.4	1.8	7.7
1.6	7.4	1.6	7.3	1.6	7.6	1.8	7.3	1.5	7.3
1.4	7.6	1.8	7.6	1.5	7.2	1.4	7.4	1.7	7.6
1.7	7.6	1.8	7.7	1.8	7.4	1.6	7.5	1.5	7.4
1.8	7.2	1.4	7.3	1.5	7.7	1.9	7.6	1.6	7.7
1.5	7.3	1.5	7.2	1.4	7.7	1.9	7.7	1.9	7.3
1.4	7.5	1.7	7.6	1.8	7.7	1.9	7.3	1.5	7.6
1.9	7.7	1.9	7.4	1.6	7.3	1.5	7.3	1.5	7.4
1.6	7.4	1.6	7.5	1.7	7.2	1.4	7.5	1.7	7.2
1.8	7.2	1.4	7.7	1.9	7.4	1.6	7.7	1.9	7.5
1.5	7.6	1.8	7.6	1.8	7.5	1.7	7.4	1.6	7.3
1.8	7.4	1.6	7.4	1.8	7.4	1.8	7.2	1.4	7.2
1.6	7.2	1.4	7.3	1.5	7.3	1.5	7.4	1.6	7.6
1.4	7.5	1.6	7.5	1.7	7.4	1.7	7.6	1.8	7.3
1.9	7.5	1.6	7.4	1.7	7.5	1.5	7.5	1.7	7.6
1.5	7.2	1.4	7.7	1.9	7.6	1.6	7.5	1.6	7.7
1.7	7.6	1.8	7.3	1.5	7.7	1.9	7.4	1.5	7.3
1.9	7.3	1.5	7.2	1.4	7.3	1.5	7.6	1.6	7.2
1.6	7.3	1.5	7.6	1.8	7.4	1.6	7.4	1.8	7.6
1.4	7.6	1.8	7.5	1.7	7.6	1.8	7.3	1.5	7.4
1.9	7.4	1.6	7.3	1.5	7.5	1.7	7.4	1.7	7.3
1.6	7.5	1.7	7.5	1.7	7.6	1.8	7.7	1.9	7.5
1.7	7.6	1.8	7.4	1.7	7.2	1.4	7.3	1.5	7.5
1.8	7.3	1.7	7.7	1.9	7.4	1.6	7.2	1.4	7.7
1.5	7.5	1.7	7.3	1.5	7.6	1.8	7.6	1.8	7.3
1.7	7.5	1.7	7.5	1.7	7.5	1.7	7.5	1.7	7.7

10	B11		B12		B13		B14		Main
CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH
1.5	7.4	1.6	7.5	1.7	7.3	1.5	7.3	1.5	7.2
1.8	7.5	1.7	7.3	1.5	7.6	1.8	7.5	1.7	7.2
1.4	7.4	1.8	7.7	1.9	7.4	1.6	7.7	1.9	7.6
1.6	7.3	1.5	7.4	1.6	7.2	1.4	7.4	1.6	7.6
1.7	7.4	1.7	7.5	1.7	7.5	1.7	7.2	1.4	7.4
1.9	7.5	1.5	7.4	1.8	7.3	1.6	7.6	1.8	7.6
1.5	7.6	1.6	7.3	1.5	7.5	1.5	7.5	1.7	7.4
1.8	7.7	1.9	7.4	1.7	7.5	1.7	7.6	1.5	7.4
1.6	7.3	1.5	7.5	1.5	7.7	1.9	7.6	1.6	7.6
1.8	7.6	1.8	7.6	1.6	7.3	1.5	7.4	1.8	7.6
1.5	7.2	1.4	7.7	1.9	7.7	1.9	7.6	1.8	7.2
1.8	7.4	1.6	7.3	1.5	7.2	1.4	7.4	1.6	7.2
1.6	7.5	1.7	7.7	1.9	7.6	1.8	7.7	1.8	7.5
1.4	7.4	1.8	7.4	1.6	7.6	1.5	7.3	1.5	7.3
1.7	7.3	1.5	7.3	1.5	7.4	1.6	7.4	1.7	7.4
1.5	7.4	1.7	7.6	1.8	7.6	1.5	7.6	1.9	7.3
1.4	7.5	1.5	7.4	1.6	7.4	1.7	7.2	1.4	7.5
1.8	7.6	1.6	7.5	1.7	7.4	1.6	7.3	1.6	7.7
1.6	7.7	1.9	7.6	1.8	7.5	1.8	7.6	1.8	7.4
1.5	7.3	1.5	7.3	1.7	7.6	1.8	7.5	1.7	7.2
1.8	7.4	1.6	7.5	1.8	7.2	1.4	7.3	1.5	7.4
1.5	7.7	1.9	7.6	1.5	7.7	1.8	7.7	1.9	7.2
1.4	7.7	1.9	7.2	1.4	7.3	1.5	7.4	1.7	7.5
1.8	7.7	1.9	7.4	1.6	7.6	1.8	7.5	1.6	7.4
1.6	7.3	1.5	7.6	1.8	7.4	1.6	7.2	1.4	7.5
1.6	7.2	1.4	7.5	1.7	7.5	1.7	7.6	1.8	7.4
1.5	7.6	1.6	7.7	1.9	7.3	1.5	7.5	1.7	7.7
1.7	7.2	1.4	7.4	1.7	7.6	1.8	7.3	1.5	7.3
1.9	7.6	1.8	7.5	1.6	7.4	1.8	7.7	1.9	7.5
1.5	7.4	1.6	7.2	1.4	7.4	1.6	7.5	1.6	7.2
1.9	7.5	1.7	7.6	1.8	7.6	1.8	7.4	1.6	7.6

pool
CL
1.4
1.4
1.8
1.5
1.6
1.5
1.7
1.6
1.8
1.8
1.4
1.4
1.7
1.6
1.7
1.5
1.7
1.9
1.5
1.4
1.6
1.4
1.8
1.7
1.6
1.7
1.9
1.5
1.6
1.4
1.8

บันทึกการวัดค่า P

Date	EE		B2		B3		B4		B
	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH
1/6/2026	7.2	1.4	7.3	1.5	7.4	1.8	7.2	1.4	7.4
2/6/2026	7.3	1.5	7.5	1.7	7.3	1.7	7.5	1.6	7.3
3/6/2026	7.5	1.7	7.7	1.9	7.5	1.8	7.4	1.7	7.5
4/6/2026	7.7	1.9	7.4	1.6	7.6	1.5	7.7	1.9	7.4
5/6/2026	7.4	1.6	7.2	1.4	7.5	1.7	7.3	1.5	7.7
6/6/2026	7.2	1.4	7.4	1.6	7.4	1.8	7.6	1.8	7.3
7/6/2026	7.6	1.8	7.6	1.8	7.6	1.8	7.4	1.6	7.2
8/6/2026	7.4	1.6	7.5	1.7	7.4	1.6	7.7	1.8	7.6
9/6/2026	7.2	1.4	7.5	1.6	7.2	1.4	7.3	1.5	7.5
10/6/2026	7.5	1.8	7.4	1.5	7.5	1.8	7.6	1.8	7.3
11/6/2026	7.5	1.6	7.6	1.6	7.5	1.6	7.4	1.6	7.5
12/6/2026	7.2	1.4	7.3	1.6	7.7	1.9	7.2	1.4	7.4
13/6/2026	7.6	1.8	7.5	1.5	7.3	1.5	7.5	1.7	7.4
14/6/2026	7.6	1.5	7.5	1.7	7.5	1.7	7.2	1.4	7.7
15/6/2026	7.4	1.6	7.7	1.9	7.7	1.9	7.6	1.8	7.6
16/6/2026	7.6	1.5	7.3	1.5	7.4	1.6	7.5	1.7	7.2
17/6/2026	7.4	1.7	7.4	1.8	7.2	1.4	7.3	1.5	7.5
18/6/2026	7.4	1.6	7.3	1.5	7.2	1.4	7.7	1.9	7.4
19/6/2026	7.6	1.8	7.5	1.7	7.6	1.8	7.2	1.4	7.7
20/6/2026	7.6	1.8	7.5	1.7	7.4	1.6	7.6	1.8	7.3
21/6/2026	7.5	1.7	7.3	1.6	7.2	1.4	7.6	1.5	7.6
22/6/2026	7.3	1.6	7.2	1.4	7.5	1.7	7.4	1.6	7.4
23/6/2026	7.5	1.5	7.6	1.8	7.2	1.4	7.6	1.5	7.4
24/6/2026	7.5	1.7	7.3	1.6	7.6	1.8	7.4	1.7	7.2
25/6/2026	7.7	1.9	7.6	1.5	7.5	1.7	7.4	1.6	7.6
26/6/2026	7.3	1.5	7.7	1.8	7.3	1.5	7.6	1.8	7.7
27/6/2026	7.4	1.8	7.3	1.5	7.7	1.9	7.6	1.8	7.4
28/6/2026	7.3	1.5	7.2	1.4	7.2	1.4	7.2	1.4	7.5
29/6/2026	7.5	1.7	7.6	1.8	7.6	1.8	7.4	1.5	7.4
30/6/2026	7.3	1.5	7.4	1.6	7.6	1.5	7.6	1.6	7.3

H และ CL

5	B6		B7		B8		B9		B
CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH
1.8	7.2	1.4	7.4	1.6	7.2	1.4	7.7	1.9	7.3
1.5	7.6	1.8	7.2	1.4	7.4	1.6	7.2	1.4	7.6
1.7	7.2	1.4	7.5	1.8	7.6	1.8	7.6	1.8	7.2
1.7	7.4	1.6	7.5	1.6	7.5	1.7	7.2	1.4	7.5
1.9	7.7	1.9	7.2	1.4	7.5	1.6	7.4	1.6	7.4
1.5	7.6	1.8	7.6	1.8	7.4	1.5	7.7	1.9	7.2
1.4	7.2	1.4	7.3	1.6	7.6	1.6	7.6	1.8	7.6
1.8	7.5	1.6	7.6	1.5	7.2	1.4	7.2	1.4	7.6
1.7	7.4	1.7	7.7	1.8	7.6	1.8	7.5	1.6	7.4
1.5	7.7	1.9	7.3	1.5	7.6	1.5	7.4	1.7	7.6
1.7	7.3	1.5	7.2	1.4	7.4	1.6	7.7	1.9	7.4
1.7	7.6	1.8	7.6	1.8	7.6	1.5	7.3	1.5	7.4
1.6	7.4	1.6	7.4	1.6	7.4	1.7	7.6	1.8	7.6
1.9	7.4	1.6	7.5	1.7	7.4	1.6	7.4	1.6	7.6
1.8	7.2	1.4	7.7	1.9	7.6	1.8	7.7	1.9	7.4
1.4	7.6	1.8	7.6	1.8	7.6	1.8	7.4	1.6	7.2
1.6	7.4	1.6	7.4	1.8	7.4	1.6	7.2	1.4	7.5
1.7	7.2	1.4	7.3	1.5	7.4	1.6	7.4	1.6	7.4
1.9	7.4	1.6	7.5	1.7	7.7	1.8	7.6	1.8	7.7
1.5	7.2	1.4	7.4	1.7	7.3	1.5	7.5	1.7	7.3
1.8	7.4	1.6	7.7	1.9	7.6	1.8	7.5	1.6	7.6
1.6	7.7	1.9	7.3	1.5	7.4	1.8	7.4	1.5	7.3
1.6	7.6	1.8	7.2	1.4	7.3	1.5	7.6	1.6	7.2
1.4	7.2	1.4	7.6	1.8	7.4	1.7	7.4	1.8	7.6
1.8	7.5	1.6	7.5	1.7	7.2	1.4	7.3	1.5	7.4
1.9	7.4	1.7	7.3	1.5	7.5	1.6	7.4	1.7	7.3
1.6	7.7	1.9	7.5	1.7	7.4	1.7	7.7	1.9	7.5
1.7	7.3	1.5	7.4	1.7	7.7	1.9	7.3	1.5	7.5
1.8	7.6	1.8	7.7	1.9	7.3	1.5	7.2	1.4	7.7
1.5	7.4	1.6	7.3	1.5	7.6	1.8	7.6	1.8	7.3

10	B11		B12		B13		B14		Main
CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH
1.5	7.4	1.6	7.5	1.7	7.3	1.5	7.6	1.9	7.2
1.8	7.2	1.4	7.3	1.5	7.6	1.8	7.2	1.4	7.2
1.4	7.4	1.6	7.7	1.9	7.4	1.6	7.3	1.6	7.6
1.6	7.6	1.8	7.4	1.6	7.2	1.4	7.6	1.8	7.6
1.7	7.5	1.7	7.5	1.7	7.5	1.7	7.5	1.7	7.4
1.4	7.5	1.6	7.4	1.8	7.3	1.6	7.3	1.5	7.6
1.8	7.4	1.5	7.3	1.5	7.5	1.5	7.7	1.9	7.4
1.5	7.6	1.6	7.4	1.7	7.5	1.7	7.4	1.7	7.4
1.6	7.4	1.8	7.3	1.5	7.7	1.9	7.5	1.6	7.2
1.5	7.3	1.5	7.5	1.7	7.3	1.5	7.4	1.8	7.6
1.7	7.4	1.7	7.7	1.9	7.7	1.9	7.6	1.8	7.6
1.6	7.4	1.6	7.4	1.6	7.2	1.4	7.4	1.6	7.4
1.8	7.6	1.7	7.2	1.4	7.6	1.8	7.7	1.8	7.6
1.8	7.4	1.8	7.6	1.8	7.6	1.5	7.3	1.5	7.4
1.7	7.3	1.5	7.5	1.7	7.4	1.6	7.4	1.7	7.4
1.4	7.4	1.7	7.6	1.5	7.6	1.5	7.6	1.9	7.6
1.6	7.5	1.5	7.6	1.6	7.4	1.7	7.2	1.4	7.6
1.7	7.6	1.6	7.4	1.8	7.4	1.6	7.3	1.6	7.5
1.9	7.7	1.9	7.6	1.8	7.6	1.8	7.6	1.8	7.4
1.5	7.2	1.4	7.4	1.6	7.6	1.8	7.5	1.7	7.3
1.8	7.6	1.8	7.2	1.4	7.2	1.4	7.3	1.5	7.4
1.5	7.6	1.5	7.6	1.8	7.2	1.4	7.7	1.9	7.5
1.4	7.4	1.6	7.6	1.5	7.2	1.4	7.4	1.7	7.6
1.8	7.6	1.5	7.4	1.6	7.5	1.7	7.5	1.6	7.7
1.6	7.4	1.7	7.6	1.5	7.3	1.6	7.2	1.4	7.3
1.6	7.4	1.6	7.4	1.7	7.4	1.7	7.6	1.8	7.4
1.5	7.6	1.8	7.4	1.6	7.3	1.5	7.5	1.7	7.7
1.7	7.6	1.8	7.6	1.8	7.5	1.7	7.3	1.5	7.7
1.9	7.6	1.8	7.6	1.8	7.7	1.9	7.7	1.9	7.4
1.5	7.4	1.6	7.2	1.4	7.4	1.6	7.5	1.6	7.6

pool
CL
1.4
1.4
1.8
1.5
1.6
1.5
1.7
1.6
1.4
1.8
1.5
1.6
1.5
1.7
1.6
1.8
1.8
1.7
1.8
1.5
1.7
1.5
1.6
1.9
1.5
1.6
1.9
1.9
1.8
1.8

เอกสารแนบที่ 11

รายงานการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด

CCTV Check list Record

Period of January 01/01/2026 - 31/01/2026

No	Location	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	B1-F1-C1																															
2	B1-F1-C2																															
3	B1-F1-C3																															
4	B1-F1-C4																															
5	B1-F2-C1																															
6	B1-F2-C2																															
7	B1-F2-C3																															
8	B1-F2-C4																															
9	B1-F3-C1																															
10	B1-F3-C2																															
11	B1-F3-C3																															
12	B1-F3-C4																															
13	B1-F4-C1																															
14	B1-F4-C2																															
15	B1-F4-C3																															
16	B1-F4-C4																															
17	B1-Pool-C1																															
18	B2-F1-C1																															
19	B2-F1-C2																															
20	B2-F1-C3																															
21	B2-F2-C1																															
22	B2-F2-C2																															
23	B2-F2-C3																															
24	B2-F3-C1																															
25	B2-F3-C2																															
26	B2-F3-C3																															
27	B2-F4-C1																															
28	B2-F4-C2																															
29	B2-F4-C3																															
30	B3-F1-C1																															
31	B3-F1-C2																															
32	B3-F1-C3																															
33	B3-F2-C1																															
34	B3-F2-C2																															
35	B3-F2-C3																															
36	B3-F3-C1																															
37	B3-F3-C2																															
38	B3-F3-C3																															
39	B3-F4-C1																															
40	B3-F4-C2																															
41	B3-F4-C3																															
42	B3-OUT-C1																															
43	B4-F1-C1																															
44	B4-F1-C2																															
45	B4-F1-C3																															
46	B4-F2-C1																															
47	B4-F2-C2																															
48	B4-F2-C3																															
49	B4-F3-C1																															
50	B4-F3-C2																															
51	B4-F3-C3																															
52	B4-F4-C1																															
53	B4-F4-C2																															
54	B4-F4-C3																															
55	B4-Pool-C1																															
56	B5-F1-C1																															
57	B5-F1-C2																															
58	B5-F1-C3																															
59	B5-F2-C1																															
60	B5-F2-C2																															
61	B5-F2-C3																															
62	B5-F3-C1																															
63	B5-F3-C2																															
64	B5-F3-C3																															
65	B5-F4-C1																															
66	B5-F4-C2																															
67	B5-F4-C3																															
68	B5-Pool-C1																															
69	B5-Pool-C2																															
70	B5-Pool-C3																															
71	B5-Walkway-C1																															
72	B6-F1-C1																															
73	B6-F1-C2																															

74	B6-F1-C3
75	B6-F1-C4
76	B6-F2-C1
77	B6-F2-C2
78	B6-F2-C3
79	B6-F3-C1
80	B6-F3-C2
81	B6-F3-C3
82	B6-F3-C4
83	B6-F4-C2
84	B6-F4-C3
85	B6-F4-C4
86	B6-OUT-C2
87	B6-OUT-C4
88	B6-Walkway-C1
89	B7-F1-C1
90	B7-F1-C2
91	B7-F1-C3
92	B7-F1-C4
93	B7-F1-C5
94	B7-F2-C1
95	B7-F2-C2
96	B7-F2-C3
97	B7-F2-C4
98	B7-F2-C5
100	B7-F3-C1
101	B7-F3-C2
102	B7-F3-C3
103	B7-F3-C4
104	B7-F3-C5
105	B7-F4-C1
106	B7-F4-C2
107	B7-F5-C3
108	B7-F4-C4
109	B7-F4-C5
110	B7-OUT-C1
111	B7-OUT-C2
112	B7-OUT-C3
113	B8-F1-C1

114	B8-F1-C2
115	B8-F1-C3
116	B8-F1-C4
117	B8-F1-C6
118	B8-F2-C1
119	B8-F2-C1
120	B8-F2-C2
121	B8-F2-C3
122	B8-F2-C4
123	B8-F2-C5
124	B8-F2-C5
125	B8-F3-C1
126	B8-F3-C1
127	B8-F3-C2
128	B8-F3-C3
129	B8-F3-C4
130	B8-F4-C1
131	B8-F4-C2
132	B8-F4-C3
133	B8-F4-C4
134	B8-F4-C5
135	B8-OUT-C1
136	B9-F1-C1
137	B9-F2-C1
138	B9-F3-C1
139	B9-F4-C1
140	B9-OUT-C1
141	B9-OUT-C2
142	B9-OUT-C3
143	B9-OUT-C4
144	B10-F1-C1
145	B10-F2-C1
146	B10-F3-C1
147	B10-F4-C1
148	B11-F1-C1
149	B11-F2-C1
150	B11-F3-C1
151	B11-F4-C1
152	B12-F1-C1
153	B12-F2-C1

154	B12-F3-C1
155	B12-F4-C1
156	B12-OUT-C1
157	B12-OUT-C2
158	B13-F1-C1
159	B13-F2-C1
160	B13-F3-C1
161	B13-F4-C1
162	B14-F1-C1
163	B14-F2-C1
164	B14-F3-C1
165	B14-F4-C1
166	FIT-IN-C1
167	FIT-IN-C2
168	FIT-IN-C3
169	LB-OUT-FR
170	LB-F2-C1
171	LB-F2-C2
172	LB-F2-C3
173	SPN-IN-C1
174	SPN-IN-C2
175	SPN-IN-C3
176	SPN-IN-C4
177	SPN-OUT-C1
178	SPN-OUT-C2
179	99 Bar C1
180	99 Bar C2
181	99 Bar C3
182	99 Bar C4
183	99 Bar C5
184	99 Bar C6
185	KIT-IN-C1
186	KIT-IN-C2
187	KIT-IN-C3
188	KIT-OUT-C1
189	FUNC-IN-C1
190	FUNC-OUT-C1
191	FUNC-OUT-C2
192	ENTRANCE-C1
193	ENTRANCE-C2

194	GARDEN-C1
195	WATERFALL-C1
196	WATERFALL-C2
197	GALAXY-Pool-C1
198	GALAXY-Pool-C2
199	MAIN-Pool-C1
200	MAIN-Pool-C2
201	Pool-BAR-C1
202	Pool-BAR-C2
203	Pool-BAR-C3
204	Summon-Pool-C1
205	Summon-Pool-C2
206	PKT-IN-C1
207	PKT-IN-C2
208	PKT-IN-C3
209	PKT-IN-C4
210	PKT-IN-C5
211	PKT-OUT-C1
212	PKT-OUT-C2
213	CANT-IN-C1
214	CANT-IN-C2
215	B1-BOH-C1
216	B1-BOH-C2
217	B1-BOH-C3
218	B1-BOH-TRN
219	B3-OFC-C1
220	B3-OFC-C2
221	FO-BOH-C1
222	FO-BOH-C2
223	B3-SERVER Room

Period of Febuary 01/02/2026 - 28/02/2026

No.	Name Below Name	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	B1-F1-C1																													
2	B1-F1-C2																													
3	B1-F1-C3																													
4	B1-F1-C4																													
5	B1-F2-C1																													
6	B1-F2-C2																													
7	B1-F2-C3																													
8	B1-F2-C4																													
9	B1-F3-C1																													
10	B1-F3-C2																													
11	B1-F3-C3																													
12	B1-F3-C4																													
13	B1-F4-C1																													
14	B1-F4-C3																													
15	B1-F4-C3																													
16	B1-F4-C4																													
17	B1-Pool-C1																													
18	B2-F1-C1																													
19	B2-F1-C2																													
20	B2-F1-C3																													
21	B2-F2-C1																													
22	B2-F2-C2																													
23	B2-F2-C3																													
24	B2-F3-C1																													
25	B2-F3-C2																													
26	B2-F3-C3																													
27	B2-F4-C1																													
28	B2-F4-C2																													
29	B2-F4-C3																													
30	B3-F1-C1																													
31	B3-F1-C2																													
32	B3-F1-C3																													
33	B3-F2-C1																													
34	B3-F2-C2																													
35	B3-F2-C3																													
36	B3-F3-C1																													
37	B3-F3-C2																													
38	B3-F3-C3																													
39	B3-F4-C1																													
40	B3-F4-C2																													
41	B3-F4-C3																													
42	B3-OVI-C1																													
43	B4-F1-C1																													
44	B4-F1-C2																													
45	B4-F1-C3																													
46	B4-F2-C1																													
47	B4-F2-C2																													
48	B4-F2-C3																													
49	B4-F3-C1																													
50	B4-F3-C2																													
51	B4-F3-C3																													
52	B4-F4-C1																													
53	B4-F4-C2																													
54	B4-F4-C3																													
55	B4-Pool-C1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
56	B5-F1-C1																													
57	B5-F1-C2																													
58	B5-F1-C3																													
59	B5-F2-C1																													
60	B5-F2-C2																													
61	B5-F2-C3																													
62	B5-F3-C1																													
63	B5-F3-C2																													
64	B5-F3-C3																													
65	B5-F4-C1																													
66	B5-F4-C2																													
67	B5-F4-C3																													
68	B5-Pool-C1																													
69	B5-Pool-C2																													
70	B5-Pool-C2																													
71	B5-Walkway-C1																													
72	B4-F1-C1																													
73	B4-F1-C2																													

74	B6-F1-C3
75	B6-F1-C4
76	B6-F2-C1
77	B6-F2-C2
78	B6-F2-C3
79	B6-F3-C1
80	B6-F3-C2
81	B6-F3-C3
82	B6-F3-C4
83	B6-F4-C2
84	B6-F4-C3
85	B6-F4-C4
86	B6-OUT-C2
87	B6-OUT-C4
88	B6-Walkway-C1
89	B7-F1-C1
90	B7-F1-C2
91	B7-F1-C3
92	B7-F1-C4
93	B7-F1-C5
94	B7-F2-C1
95	B7-F2-C2
96	B7-F2-C3
97	B7-F2-C4
98	B7-F2-C5
99	B7-F2-C6
100	B7-F3-C1
101	B7-F3-C2
102	B7-F3-C3
103	B7-F3-C4
104	B7-F3-C5
105	B7-F4-C1
106	B7-F4-C2
107	B7-F5-C3
108	B7-F4-C4
109	B7-F4-C5
110	B7-OUT-C1
111	B7-OUT-C2
112	B7-OUT-C3
113	B8-F1-C1

114	B8-F1-C2
115	B8-F1-C3
116	B8-F1-C4
117	B8-F1-C5
118	B8-F2-C1
119	B8-F2-C1
120	B8-F2-C2
121	B8-F2-C3
122	B8-F2-C4
123	B8-F2-C5
124	B8-F2-C6
125	B8-F3-C1
126	B8-F3-C1
127	B8-F3-C2
128	B8-F3-C3
129	B8-F3-C4
130	B8-F4-C1
131	B8-F4-C2
132	B8-F4-C3
133	B8-F4-C4
134	B8-F4-C5
135	B8-OUT-C1
136	B9-F1-C1
137	B9-F2-C1
138	B9-F3-C1
139	B9-F4-C1
140	B9-OUT-C1
141	B9-OUT-C2
142	B9-OUT-C3
143	B9-OUT-C4
144	B10-F1-C1
145	B10-F2-C1
146	B10-F3-C1
147	B10-F4-C1
148	B11-F1-C1
149	B11-F2-C1
150	B11-F3-C1
151	B11-F4-C1
152	B12-F1-C1
153	B12-F2-C1

154	B12-F3-C1
155	B12-F4-C1
156	B12-OUT-C1
157	B12-OUT-C2
158	B13-F1-C1
159	B13-F2-C1
160	B13-F3-C1
161	B13-F4-C1
162	B14-F1-C1
163	B14-F2-C1
164	B14-F3-C1
165	B14-F4-C1
166	FIT-IN-C1
167	FIT-IN-C2
168	FIT-IN-C3
169	LB-OUT-FK
170	LB-F2-C1
171	LB-F2-C2
172	LB-F2-C3
173	SPN-IN-C1
174	SPN-IN-C2
175	SPN-IN-C3
176	SPN-IN-C4
177	SPN-OUT-C1
178	SPN-OUT-C2
179	99 Bar C1
180	99 Bar C2
181	99 Bar C3
182	99 Bar C4
183	99 Bar C5
184	99 Bar C6
185	KIT-IN-C1
186	KIT-IN-C2
187	KIT-IN-C3
188	KIT-OUT-C1
189	FUNC-IN-C1
190	FUNC-OUT-C1
191	FUNC-OUT-C2
192	ENTRANCE-C1
193	ENTRANCE-C2

194	GARDEN-C1
195	WATERFALL-C1
196	WATERFALL-C2
197	GALAXY-Pool-C1
198	GALAXY-Pool-C2
199	MAIN-Pool-C1
200	MAIN-Pool-C2
201	Pool-BAR-C1
202	Pool-BAR-C2
203	POOL-BAR-Lg
204	Tunnan-Pool-C1
205	Tunnan-Pool-C2
206	PKT-IN-C1
207	PKT-IN-C2
208	PKT-IN-C3
209	PKT-IN-C4
210	PKT-IN-Lg
211	PKT-OUT-C1
212	PKT-OUT-C2
213	CANT-IN-C1
214	CANT-IN-C2
215	B1-BOH-C1
216	B1-BOH-C2
217	B1-BOH-C3
218	B1-BOH-TRN
219	B3-OFC-C1
220	B3-OFC-C2
221	B3-BOH-C1
222	B3-BOH-C2
223	B3-SERVER Room

CCTV Check list Record

Period of March 01/03/2026 - 31/03/2026

No.	Camera Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	B1-F1- C1																															
2	B1-F1- C2																															
3	B1-F1- C3																															
4	B1-F1- C4																															
5	B1-F2- C1																															
6	B1-F2- C2																															
7	B1-F2- C3																															
8	B1-F2- C4																															
9	B1-F3- C1																															
10	B1-F3- C2																															
11	B1-F3- C3																															
12	B1-F3- C4																															
13	B1-F4- C1																															
14	B1-F4- C2																															
15	B1-F4- C3																															
16	B1-F4- C4																															
17	B1-Pool- C1																															
18	B2-F1-C1																															
19	B2-F1-C2																															
20	B2-F1-C3																															
21	B2-F2-C1																															
22	B2-F2-C2																															
23	B2-F2-C3																															
24	B2-F3-C1																															
25	B2-F3-C2																															
26	B2-F3-C3																															
27	B2-F4-C1																															
28	B2-F4-C2																															
29	B2-F4-C3																															
30	B3-F1-C1																															
31	B3-F1-C2																															
32	B3-F1-C3																															
33	B3-F2-C1																															
34	B3-T2-C2																															
35	B3-F2-C3																															
36	B3-F3-C1																															
37	B3-F3-C2																															
38	B3-F3-C3																															
39	B3-F4-C1																															
40	B3-F4-C2																															
41	B3-T4-C3																															
42	B3-OUT-C1																															
43	B4-F1-C1																															
44	B4-F1-C2																															
45	B4-F1-C3																															
46	B4-F2-C1																															
47	B4-F2-C2																															
48	B4-F2-C3																															
49	B4-F3-C1																															
50	B4-F3-C2																															
51	B4-F3-C3																															
52	B4-F4-C1																															
53	B4-F4-C2																															
54	B4-F4-C3																															
55	B4-Pool-C1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56	B5-F1-C1																															
57	B5-F1-C2																															
58	B5-F1-C3																															
59	B5-F2-C1																															
60	B5-F2-C2																															
61	B5-F2-C3																															
62	B5-F3-C1																															
63	B5-F3-C2																															
64	B5-F3-C3																															
65	B5-F4-C1																															
66	B5-F4-C2																															
67	B5-F4-C3																															
68	B5-Pool-C1																															
69	B5-Pool-C2																															
70	B5-Pool-C3																															
71	B5-Walkway-C1																															
72	B4-F1-C1																															
73	B4-F1-C2																															

74	B6-F1-C3
75	B6-F1-C4
76	B6-F2-C1
77	B6-F2-C2
78	B6-F2-C3
79	B6-F3-C1
80	B6-F3-C2
81	B6-F3-C3
82	B6-F3-C4
83	B6-F4-C2
84	B6-F4-C3
85	B6-F4-C4
86	B6-OUT-C2
87	B6-OUT-C4
88	B4-Walkway-C1
89	B7-F1-C1
90	B7-F1-C2
91	B7-F1-C3
92	B7-F1-C4
93	B7-F1-C5
94	B7-F2-C1
95	B7-F2-C2
96	B7-F2-C3
97	B7-F2-C3
98	B7-F2-C4
99	B7-F2-C5
100	B7-F3-C1
101	B7-F3-C2
102	B7-F3-C3
103	B7-F3-C4
104	B7-F3-C5
105	B7-F4-C1
106	B7-F4-C2
107	B7-F5-C3
108	B7-F4-C4
109	B7-F4-C5
110	B7-OUT-C1
111	B7-OUT-C2
112	B7-OUT-C3
113	B8-F1-C1

114	B8-F1-C2
115	B8-F1-C3
116	B8-F1-C4
117	B8-F1-C5
118	B8-F2-C1
119	B8-F2-C1
120	B8-F2-C2
121	B8-F2-C3
122	B8-F2-C4
123	B8-F2-C5
124	B8-F2-C5
125	B8-F3-C1
126	B8-F3-C1
127	B8-F3-C2
128	B8-F3-C3
129	B8-F3-C4
130	B8-F4-C1
131	B8-F4-C2
132	B8-F4-C3
133	B8-F4-C4
134	B8-F4-C5
135	B8-OUT-C1
136	B9-F1-C1
137	B9-F2-C1
138	B9-F3-C1
139	B9-F4-C1
140	B9-OUT-C1
141	B9-OUT-C2
142	B9-OUT-C3
143	B9-OUT-C4
144	B10-F1-C1
145	B10-F2-C1
146	B10-F3-C1
147	B10-F4-C1
148	B11-F1-C1
149	B11-F2-C1
150	B11-F3-C1
151	B11-F4-C1
152	B12-F1-C1
153	B12-F2-C1

154	B12-F3-C1
155	B12-F4-C1
156	B12-OUT-C1
157	B12-OUT-C2
158	B13-F1-C1
159	B13-F2-C1
160	B13-F3-C1
161	B13-F4-C1
162	B14-F1-C1
163	B14-F2-C1
164	B14-F3-C1
165	B14-F4-C1
166	PIT-IN-C1
167	PIT-IN-C2
168	PIT-IN-C3
169	PIT-TOILET-C1
170	ADM-SALE-C1
171	ADM-SALE-C2
172	LB-OUT-PK
173	LB-F1-C1
174	LB-F1-C2
175	LB-F1-C3
176	LB-F2-C1
177	LB-F2-C2
178	LB-F2-C3
179	SPN-IN-C1
180	SPN-IN-C2
181	SPN-IN-C3
182	SPN-IN-C4
183	SPN-OUT-C1
184	SPN-OUT-C2
185	99 Bar C1
186	99 Bar C2
187	99 Bar C3
188	99 Bar C4
189	99 Bar C5
190	99 Bar C6
191	KIT-IN-C1
192	KIT-IN-C2
193	KIT-IN-C3

194	KIT-OUT-C1
195	FUNC-IN-C1
196	FUNC-OUT-C1
197	FUNC-OUT-C2
198	ENTRANCE-C1
199	ENTRANCE-C2
200	GARDEN-C1
201	WATERFALL-C1
202	WATERFALL-C2
203	GALAXY-Pool-C1
204	GALAXY-Pool-C2
205	MAIN-Pool-C1
206	MAIN-Pool-C2
207	Pool-BAR-C1
208	Pool-BAR-C2
209	Pool-BAR-C3
210	Pool-BAR-M1
211	Turnnan-Pool-C1
212	Turnnan-Pool-C2
213	PKT-IN-C1
214	PKT-IN-C2
215	PKT-IN-C3
216	PKT-IN-C4
217	PKT-IN-C5
218	PKT-OUT-C1
219	PKT-OUT-C2
220	CANT-IN-C1
221	CANT-IN-C2
222	B1-BOH-C1
223	B1-BOH-C2
224	B1-BOH-C3
225	B1-BOH-TRN
226	B3-OFC-C1
227	B3-OFC-C2
228	FO-BOH-C1
229	FO-BOH-C2
230	B3-SERVER Room

CCTV Check list Record

Period of April 01/04/2026 - 30/04/2026

No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	B1-F1-C1																														
2	B1-F1-C2																														
3	B1-F1-C3																														
4	B1-F1-C4																														
5	B1-F2-C1																														
6	B1-F2-C2																														
7	B1-F2-C3																														
8	B1-F2-C4																														
9	B1-F3-C1																														
10	B1-F3-C2																														
11	B1-F3-C3																														
12	B1-F3-C4																														
13	B1-F4-C1																														
14	B1-F4-C2																														
15	B1-F4-C3																														
16	B1-F4-C4																														
17	B1-Pool-C1																														
18	B2-F1-C1																														
19	B2-F1-C2																														
20	B2-F1-C3																														
21	B2-F2-C1																														
22	B2-F2-C2																														
23	B2-F2-C3																														
24	B2-F3-C1																														
25	B2-F3-C2																														
26	B2-F3-C3																														
27	B2-F4-C1																														
28	B2-F4-C2																														
29	B2-F4-C3																														
30	B3-F1-C1																														
31	B3-F1-C2																														
32	B3-F1-C3																														
33	B3-F2-C1																														
34	B3-F2-C2																														
35	B3-F2-C3																														
36	B3-F3-C1																														
37	B3-F3-C2																														
38	B3-F3-C3																														
39	B3-F4-C1																														
40	B3-F4-C2																														
41	B3-F4-C3																														
42	B3-OUT-C1																														
43	B4-F1-C1																														
44	B4-F1-C2																														
45	B4-F1-C3																														
46	B4-F2-C1																														
47	B4-F2-C2																														
48	B4-F2-C3																														
49	B4-F3-C1																														
50	B4-F3-C2																														
51	B4-F3-C3																														
52	B4-F4-C1																														
53	B4-F4-C2																														
54	B4-F4-C3																														
55	B4-Pool-C1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56	B5-F1-C1																														
57	B5-F1-C2																														
58	B5-F1-C3																														
59	B5-F2-C1																														
60	B5-F2-C2																														
61	B5-F2-C3																														
62	B5-F3-C1																														
63	B5-F3-C2																														
64	B5-F3-C3																														
65	B5-F4-C1																														
66	B5-F4-C2																														
67	B5-F4-C3																														
68	B5-Pool-C1																														
69	B5-Pool-C2																														
70	B5-Pool-C3																														
71	B5-Walkway-C1																														
72	B6-F1-C1																														
73	B6-F1-C2																														

74	B6-F1-C3
75	B6-F1-C4
76	B6-F2-C1
77	B6-F2-C2
78	B6-F2-C3
79	B6-F3-C1
80	B6-F3-C2
81	B6-F3-C3
82	B6-F3-C4
83	B6-F4-C2
84	B6-F4-C3
85	B6-F4-C4
86	B6-OUT-C2
87	B6-OUT-C4
88	B6-Walkway-C1
89	B7-F1-C1
90	B7-F1-C2
91	B7-F1-C3
92	B7-F1-C4
93	B7-F1-C5
94	B7-F2-C1
95	B7-F2-C2
96	B7-F2-C2
97	B7-F2-C3
98	B7-F2-C4
99	B7-F2-C5
100	B7-F3-C1
101	B7-F3-C2
102	B7-F3-C3
103	B7-F3-C4
104	B7-F3-C5
105	B7-F4-C1
106	B7-F4-C2
107	B7-F5-C3
108	B7-F4-C4
109	B7-F4-C5
110	B7-OUT-C1
111	B7-OUT-C2
112	B7-OUT-C3
113	B8-F1-C1

114	B8-F1-C2
115	B8-F1-C3
116	B8-F1-C4
117	B8-F1-C5
118	B8-F2-C1
119	B8-F2-C1
120	B8-F2-C3
121	B8-F3-C3
122	B8-F2-C4
123	B8-F2-C5
124	B8-F2-C5
125	B8-F3-C1
126	B8-F3-C1
127	B8-F3-C2
128	B8-F3-C3
129	B8-F3-C4
130	B8-F4-C1
131	B8-F4-C2
132	B8-F4-C3
133	B8-F4-C4
134	B8-F4-C5
135	B8-OUT-C1
136	B9-F1-C1
137	B9-F2-C1
138	B9-F3-C1
139	B9-F4-C1
140	B9-OUT-C1
141	B9-OUT-C2
142	B9-OUT-C3
143	B9-OUT-C4
144	B10-F1-C1
145	B10-F2-C1
146	B10-F3-C1
147	B10-F4-C1
148	B11-F1-C1
149	B11-F2-C1
150	B11-F3-C1
151	B11-F4-C1
152	B12-F1-C1
153	B12-F2-C1

154	B12-B3-C1
155	B12-B4-C1
156	B12-OUT-C1
157	B12-OUT-C2
158	B13-F1-C1
159	B13-F2-C1
160	B13-F3-C1
161	B13-B4-C1
162	B14-F1-C1
163	B14-F2-C1
164	B14-F3-C1
165	B14-F4-C1
166	FIT-IN-C1
167	FIT-IN-C2
168	FIT-IN-C3
169	FIT-TOILET-C1
170	ADM-SALE-C1
171	ADM-SALE-C2
172	LB-OUT-FR
173	LB-F1-C1
174	LB-F1-C2
175	LB-F1-C3
176	LB-F2-C1
177	LB-F2-C2
178	LB-F2-C3
179	SPN-IN-C1
180	SPN-IN-C2
181	SPN-IN-C3
182	SPN-IN-C4
183	SPN-OUT-C1
184	SPN-OUT-C2
185	99 Bar C1
186	99 Bar C2
187	99 Bar C3
188	99 Bar C4
189	99 Bar C5
190	99 Bar C6
191	KIT-IN-C1
192	KIT-IN-C2
193	KIT-IN-C3

194	KIT-OUT-C1
195	FUNC-IN-C1
196	FUNC-OUT-C1
197	FUNC-OUT-C2
198	ENTRANCE-C1
199	ENTRANCE-C2
200	GARDEN-C1
201	WATERFALL-C1
202	WATERFALL-C2
203	GALAXY-Pool-C1
204	GALAXY-Pool-C2
205	MAIN-Pool-C1
206	MAIN-Pool-C2
207	Pool-BAR-C1
208	Pool-BAR-C2
209	Pool-BAR-C3
210	Pool-BAR-HF
211	Tunnan-Pool-C1
212	Tunnan-Pool-C2
213	PKT-IN-C1
214	PKT-IN-C2
215	PKT-IN-C3
216	PKT-IN-C4
217	PKT-IN-C5
218	PKT-OUT-C1
219	PKT-OUT-C2
220	CANT-IN-C1
221	CANT-IN-C2
222	B1-BOH-C1
223	B1-BOH-C2
224	B1-BOH-C3
225	B1-BOH-TEN
226	B3-OFC-C1
227	B3-OFC-C2
228	FO-BOH-C1
229	FO-BOH-C2
230	B3-SERVER Room

CCTV Check list Record

Period of May 01/05/2026 - 31/05/2026

No.	Name list of CCTV	Fri			Mon				Fri				Mon				Fri				Mon				Fri		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	B1- F1- C 1																															
2	B1- F1- C 2																															
3	B1- F1- C 3																															
4	B1- F1- C 4																															
5	B1- F2- C 1																															
6	B1- F2- C 2																															
7	B1- F2- C 3																															
8	B1- F2- C 4																															
9	B1- F3- C 1																															
10	B1- F3- C 2																															
11	B1- F3- C 3																															
12	B1- F3- C 4																															
13	B1- F4- C 1																															
14	B1- F4- C 2																															
15	B1- F4- C 3																															
16	B1- F4- C 4																															
17	B1- Pool- C 1																															
18	B2-F1-C1																															
19	B2-F1-C2																															
20	B2-F1-C3																															
21	B2-F2-C1																															
22	B2-F2-C2																															
23	B2-F2-C3																															
24	B2-F3-C1																															
25	B2-F3-C2																															
26	B2-F3-C3																															
27	B2-F4-C1																															
28	B2-F4-C2																															
29	B2-F4-C3																															
30	B3-F1-C1																															
31	B3-F1-C2																															
32	B3-F1-C3																															
33	B3-F2-C1																															
34	B3-F2-C2																															
35	B3-F2-C3																															
36	B3-F3-C1																															
37	B3-F3-C2																															
38	B3-F3-C3																															
39	B3-F4-C1																															
40	B3-F4-C2																															
41	B3-F4-C3																															
42	B3-OUT-C1																															
43	B4-F1-C1																															
44	B4-F1-C2																															
45	B4-F1-C3																															
46	B4-F2-C1																															
47	B4-F2-C2																															
48	B4-F2-C3																															
49	B4-F3-C1																															
50	B4-F3-C2																															
51	B4-F3-C3																															
52	B4-F4-C1																															
53	B4-F4-C2																															
54	B4-F4-C3																															
55	B4-Pool-C1																															
56	B5-F1-C1																															
57	B5-F1-C2																															
58	B5-F1-C3																															
59	B5-F2-C1																															
60	B5-F2-C2																															
61	B5-F2-C3																															
62	B5-F3-C1																															
63	B5-F3-C2																															
64	B5-F3-C3																															
65	B5-F4-C1																															
66	B5-F4-C2																															
67	B5-F4-C3																															
68	B5-Pool-C1																															
69	B5-Pool-C2																															
70	B5-Pool-C3																															
71	B5-Wardaray-C1																															
72	B6-F1-C1																															
73	B6-F1-C2																															

74	B4-F1-C3
75	B4-F1-C4
76	B4-F2-C1
77	B4-F2-C2
78	B4-F2-C3
79	B4-F3-C1
80	B4-F3-C2
81	B4-F3-C3
82	B4-F3-C4
83	B4-F4-C2
84	B4-F4-C3
85	B4-F4-C4
86	B4-OUT-C2
87	B4-OUT-C4
88	B5-Walkway-C1
89	B7-F1-C1
90	B7-F1-C2
91	B7-F1-C3
92	B7-F1-C4
93	B7-F1-C5
94	B7-F2-C1
95	B7-F2-C2
96	B7-F2-C3
97	B7-F2-C4
98	B7-F2-C5
99	B7-F2-C6
100	B7-F3-C1
101	B7-F3-C2
102	B7-F3-C3
103	B7-F3-C4
104	B7-F3-C5
105	B7-F4-C1
106	B7-F4-C2
107	B7-F5-C3
108	B7-F4-C4
109	B7-F4-C5
110	B7-OUT-C1
111	B7-OUT-C2
112	B7-OUT-C3
113	B8-F1-C1

114	B8-F1-C2
115	B8-F1-C3
116	B8-F1-C4
117	B8-F1-C5
118	B8-F2-C1
119	B8-F2-C1
120	B8-F2-C2
121	B8-F2-C3
122	B8-F2-C4
123	B8-F2-C5
124	B8-F2-C6
125	B8-F3-C1
126	B8-F3-C1
127	B8-F3-C2
128	B8-F3-C3
129	B8-F3-C4
130	B8-F4-C1
131	B8-F4-C2
132	B8-F4-C3
133	B8-F4-C4
134	B8-F4-C5
135	B8-OUT-C1
136	B9-F1-C1
137	B9-F2-C1
138	B9-F3-C1
139	B9-F4-C1
140	B9-OUT-C1
141	B9-OUT-C2
142	B9-OUT-C3
143	B9-OUT-C4
144	B10-F1-C1
145	B10-F2-C1
146	B10-F3-C1
147	B10-F4-C1
148	B11-F1-C1
149	B11-F2-C1
150	B11-F3-C1
151	B11-F4-C1
152	B12-F1-C1
153	B12-F2-C1

154	A12-F3-C1
155	B12-F4-C1
156	B12-OUT-C1
157	B12-OUT-C2
158	B13-F1-C1
159	B13-F2-C1
160	B13-F3-C1
161	B13-F4-C1
162	B14-F1-C1
163	B14-F2-C1
164	B14-F3-C1
165	B14-F4-C1
166	FIT-IN-C1
167	FIT-IN-C2
168	FIT-IN-C3
169	FIT-TOILET-C1
170	ADM-SALE-C1
171	ADM-SALE-C2
172	LB-OUT-PK
173	LB-F1-C1
174	LB-F1-C2
175	LB-F1-C3
176	LB-F2-C1
177	LB-F2-C2
178	LB-F2-C3
179	SPN-IN-C1
180	SPN-IN-C2
181	SPN-IN-C3
182	SPN-IN-C4
183	SPN-OUT-C1
184	SPN-OUT-C2
185	99 Bar C1
186	99 Bar C2
187	99 Bar C3
188	99 Bar C4
189	99 Bar C5
190	99 Bar C6
191	KIT-IN-C1
192	KIT-IN-C2
193	KIT-IN-C3

194	KIT-OUT-C1
195	FUNC-IN-C1
196	FUNC-OUT-C1
197	FUNC-OUT-C2
198	ENTRANCE-C1
199	ENTRANCE-C2
200	GARDEN-C1
201	WATERFALL-C1
202	WATERFALL-C2
203	GALAXY-Pool-C1
204	GALAXY-Pool-C2
205	MAIN-Pool-C1
206	MAIN-Pool-C2
207	Pool-BAR-C1
208	Pool-BAR-C2
209	Pool-BAR-C3
210	Pool-BAR-K0
211	Tunnan-Pool-C1
212	Tunnan-Pool-C2
213	PKT-IN-C1
214	PKT-IN-C2
215	PKT-IN-C3
216	PKT-IN-C4
217	PKT-IN-C5
218	PKT-OUT-C1
219	PKT-OUT-C2
220	CANT-IN-C1
221	CANT-IN-C2
222	B1-BOH-C1
223	B1-BOH-C2
224	B1-BOH-C3
225	B1-BOH-TRN
226	B3-OFC-C1
227	B3-OFC-C2
228	FO-BOH-C1
229	FO-BOH-C2
230	B3-SERVER Room

CCTV Check list Record

Period of June 01/06/2026 - 30/06/2026

No.	Name list of CCTV	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	B1-F1-C1																														
2	B1-F1-C2																														
3	B1-F1-C3																														
4	B1-F1-C4																														
5	B1-F2-C1																														
6	B1-F2-C2																														
7	B1-F2-C3																														
8	B1-F2-C4																														
9	B1-F3-C1																														
10	B1-F3-C2																														
11	B1-F3-C3																														
12	B1-F3-C4																														
13	B1-F4-C1																														
14	B1-F4-C2																														
15	B1-F4-C3																														
16	B1-F4-C4																														
17	B1-Pool-C1																														
18	B2-F1-C1																														
19	B2-F1-C2																														
20	B2-F1-C3																														
21	B2-F2-C1																														
22	B2-F2-C2																														
23	B2-F2-C3																														
24	B2-F3-C1																														
25	B2-F3-C2																														
26	B2-F3-C3																														
27	B2-F4-C1																														
28	B2-F4-C2																														
29	B2-F4-C3																														
30	B3-F1-C1																														
31	B3-F1-C2																														
32	B3-F1-C3																														
33	B3-F2-C1																														
34	B3-F2-C2																														
35	B3-F2-C3																														
36	B3-F3-C1																														
37	B3-F3-C2																														
38	B3-F3-C3																														
39	B3-F4-C1																														
40	B3-F4-C2																														
41	B3-F4-C3																														
42	B3-OUT-C1																														
43	B4-F1-C1																														
44	B4-F1-C2																														
45	B4-F1-C3																														
46	B4-F2-C1																														
47	B4-F2-C2																														
48	B4-F2-C3																														
49	B4-F3-C1																														
50	B4-F3-C2																														
51	B4-F3-C3																														
52	B4-F4-C1																														
53	B4-F4-C2																														
54	B4-F4-C3																														
55	B4-Pool-C1																														
56	B5-F1-C1																														
57	B5-F1-C2																														
58	B5-F1-C3																														
59	B5-F2-C1																														
60	B5-F2-C2																														
61	B5-F2-C3																														
62	B5-F3-C1																														
63	B5-F3-C2																														
64	B5-F3-C3																														
65	B5-F4-C1																														
66	B5-F4-C2																														
67	B5-F4-C3																														
68	B5-Pool-C1																														
69	B5-Pool-C2																														
70	B5-Pool-C2																														
71	B5-Walkway-C1																														
72	B6-F1-C1																														
73	B6-F1-C2																														

74	B6-F1-C3
75	B6-F1-C4
76	B6-F2-C1
77	B6-F2-C2
78	B6-F2-C3
79	B6-F3-C1
80	B6-F3-C2
81	B6-F3-C3
82	B6-F3-C4
83	B6-F4-C2
84	B6-F4-C3
85	B6-F4-C4
86	B6-OUT-C2
87	B6-OUT-C4
88	B6-Walkway-C1
89	B7-F1-C1
90	B7-F1-C2
91	B7-F1-C3
92	B7-F1-C4
93	B7-F1-C5
94	B7-F2-C1
95	B7-F2-C2
96	B7-F2-C2
97	B7-F2-C3
98	B7-F2-C4
99	B7-F2-C5
100	B7-F3-C1
101	B7-F3-C2
102	B7-F3-C3
103	B7-F3-C4
104	B7-F3-C5
105	B7-F4-C1
106	B7-F4-C2
107	B7-F5-C3
108	B7-F4-C4
109	B7-F4-C5
110	B7-OUT-C1
111	B7-OUT-C2
112	B7-OUT-C3
113	B8-F1-C1

114	B8-F1-C2
115	B8-F1-C3
116	B8-F1-C4
117	B8-F1-C5
118	B8-F2-C1
119	B8-F2-C1
120	B8-F2-C2
121	B8-F2-C3
122	B8-F2-C4
123	B8-F2-C5
124	B8-F2-C5
125	B8-F3-C1
126	B8-F3-C1
127	B8-F3-C2
128	B8-F3-C3
129	B8-F3-C4
130	B8-F4-C1
131	B8-F4-C2
132	B8-F4-C3
133	B8-F4-C4
134	B8-F4-C5
135	B8-OUT-C1
136	B9-F1-C1
137	B9-F2-C1
138	B9-F3-C1
139	B9-F4-C1
140	B9-OUT-C1
141	B9-OUT-C2
142	B9-OUT-C3
143	B9-OUT-C4
144	B10-F1-C1
145	B10-F2-C1
146	B10-F3-C1
147	B10-F4-C1
148	B11-F1-C1
149	B11-F2-C1
150	B11-F3-C1
151	B11-F4-C1
152	B12-F1-C1
153	B12-F2-C1

154	B12-F3-C1
155	B12-F4-C1
156	B12-OUT-C1
157	B12-OUT-C2
158	B13-F1-C1
159	B13-F2-C1
160	B13-F3-C1
161	B13-F4-C1
162	B14-F1-C1
163	B14-F2-C1
164	B14-F3-C1
165	B14-F4-C1
166	FIT-IN-C1
167	FIT-IN-C2
168	FIT-IN-C3
169	FIT-TOILET-C1
170	ADM-SALE-C1
171	ADM-SALE-C2
172	LB-OUT-PK
173	LB-F1-C1
174	LB-F1-C2
175	LB-F1-C3
176	LB-F2-C1
177	LB-F2-C2
178	LB-F2-C3
179	SPN-IN-C1
180	SPN-IN-C2
181	SPN-IN-C3
182	SPN-IN-C4
183	SPN-OUT-C1
184	SPN-OUT-C2
185	99 Bar C1
186	99 Bar C2
187	99 Bar C3
188	99 Bar C4
189	99 Bar C5
190	99 Bar C6
191	KIT-IN-C1
192	KIT-IN-C2
193	KIT-IN-C3

194	KIT-OUT-C1
195	FUNC-IN-C1
196	FUNC-OUT-C1
197	FUNC-OUT-C2
198	ENTRANCE-C1
199	ENTRANCE-C2
200	GARDEN-C1
201	WATERFALL-C1
202	WATERFALL-C2
203	GALAXY-Pool-C1
204	GALAXY-Pool-C2
205	MAIN-Pool-C1
206	MAIN-Pool-C2
207	Pool-BAR-C1
208	Pool-BAR-C2
209	Pool-BAR-C3
210	Pool-BAR-MT
211	Tunnan-Pool-C1
212	Tunnan-Pool-C2
213	PKT-IN-C1
214	PKT-IN-C2
215	PKT-IN-C3
216	PKT-IN-C4
217	PKT-IN-C5
218	PKT-OUT-C1
219	PKT-OUT-C2
220	CANT-IN-C1
221	CANT-IN-C2
222	B1-BOH-C1
223	B1-BOH-C2
224	B1-BOH-C3
225	B1-BOH-TRN
226	B3-OFC-C1
227	B3-OFC-C2
228	FO-BOH-C1
229	FO-BOH-C2
230	B3-SERVER Room