

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 สำเนาหนังสือเห็นชอบฯ และใบอนุญาตของโครงการ (ปกปิด)

ภาคผนวก 2 รายงานการตรวจขยะมูลฝอย

ภาคผนวก 3 แผนฉุกเฉิน

ภาคผนวก 4 เอกสารแสดงหมายเลขรถประจำทาง

ภาคผนวก 5 เอกสารแสดงทางลัดรอบพื้นที่โครงการ

ภาคผนวก 6 ทะเบียนประวัติเส้นทางสัญจรหลักของผู้ใช้รถยนต์

ภาคผนวก 7 บันทึกจำนวนยานพาหนะที่ เข้า-ออกลานจอดรถ

ภาคผนวก 8 รายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาคผนวก 9 รายงานการบำรุงรักษาระบบน้ำใช้

ภาคผนวก 10 รายงานการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

ภาคผนวก 11 รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ภาคผนวก 12 การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ภาคผนวก 13 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ภาคผนวก 1

สำเนาหนังสือเห็นชอบฯ และใบอนุญาตของโครงการ



ที่ ทส 1009/ 2674

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

21 มีนาคม 2546

เรื่อง รับทราบมติการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทรัพยากร
อพาร์ทเมนต์ 3

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0312/1816 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2546

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการทรัพยากรอพาร์ทเมนต์ 3
ของบริษัท ทรัพยากร จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรุงเทพมหานครแจ้งว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทรัพยากรอพาร์ทเมนต์ 3 ของบริษัท ทรัพยากร จำกัด ตั้งอยู่ซอยพระรามเก่า 31
ถนนพระรามเก้าตัดใหม่ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ทั้งหมด 0-3-88 ไร่
ประกอบด้วยอาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 1 อาคาร จำนวนห้องพัก 210 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท
โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด ในการประชุมครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2545 ซึ่งคณะกรรมการ
มีมติเห็นชอบรายงาน และนำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบมติคณะกรรมการ
ดังกล่าว โดยให้โครงการทรัพยากรอพาร์ทเมนต์ 3 ของบริษัท ทรัพยากร จำกัด ปฏิบัติตามมาตร-
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และสำนักงานขอความ

ร่วมมือกรุงเทพมหานคร ในการกำกับ ควบคุม และดูแลให้นำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขการออกใบอนุญาตให้โครงการทรัพยากรบุญมาอพาร์ทเมนต์ 3 ของบริษัท
ทรัพยากรบุญมา จำกัด ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานได้สำเนาหนังสือแจ้งให้ บริษัท
ทรัพยากรบุญมา จำกัด และบริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2279-2792, 0-2271-4232 – 8 ต่อ 245

โทรสาร 0-2278-5469

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารครั้งแรกเลขที่ 576/2540
ลงวันที่ 4 เมษายน 2540

ตามใบอนุญาตซื้อขาย ครั้งที่ 3 เลขที่ 556/2543 ลงวันที่ 8 กันยายน 2543

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ ๗.๑๘๖ / ๒๕๔๖

อนุญาตให้ บริษัท ทวีปพัฒนา จำกัด โดย นายเทียนชัย ไชยภัทรานนท์ และ นางพรทิภา หิรัญประทีป
 อยู่บ้านเลขที่ 519/3 ตระกอก/ชอบ - ถนน อโศกดินแดง หมู่ที่ -
 ตำบล/แขวง ดินแดง อำเภอ/เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร

ที่บ้านเลขที่ - ครอบ/ซอย - ถนน พระรามที่ 9 หมู่ที่ -

แขวง หน้าผาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/ผ.ส./๑/ ผ.ส./๒/๑ เลขที่ 32076 32077

เป็นที่ดินของ บริษัท ทรัพย์วัฒนา จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๑) ชนิดที่ 8 ขึ้นจำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารอยู่อาศัย

พื้นที่/ตารางเมตร 9,186.00 ม.² ที่จอดรถ ที่กักขัง และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พนัก _____ ตารางเมตร

(๒) ชนิด พอร์ชาน้ำ จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

พื้นที่/ความยาว 116.00 เมตร ที่จอดรถ 1 ที่กักขัง และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พมท - ๓๗๗๙๓๓๓

(๓) ชนิด _____ จำนวน _____ เพื่อใช้เป็น _____

พื้นที่/ความยาว _____ ไร่/ตรอก ตรอก/ไร่ และทางเข้าออกของรถ จำนวน _____ คัน

หน้า - ตารางเมตร หน่วยเหตุ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้าง 6000 บาท 20.00 บาท

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบผังดิน และรายการคำนวณ.....

เลขที่...../.....ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้ รวม 20.00 บาท

ข้อ ๓ โดยมีนายสมพงษ์ คำรณสุขวัฒน์(ภ.ย.16669) พันเอกประทุมโชค นีวาสาบุตร เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (วสอ.21)

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎ

กระทรวงและหรือข้าอัยยัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔ (๑๑) มาตรา ๕ หรือมาตรา ๑๐ แห่ง

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) กองปฏิบัติตามเงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาต

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๙ เดือน ๙ พ.ค. ๒๕๔๗

ออกให้ ณ วันที่ เดือน - 9 0 ค. 2546 พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)

ตำแหน่ง รองผู้ว่าการการเกษตรสหกรณ์
ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าการการเกษตรสหกรณ์

เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาต



การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____ โดยมีเงื่อนไข

(ลายมือชื่อ) _____

ตำแหน่ง _____

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____ โดยมีเงื่อนไข

(ลายมือชื่อ) _____

ตำแหน่ง _____

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____ โดยมีเงื่อนไข

(ลายมือชื่อ) _____

ตำแหน่ง _____

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

คำเตือน

๑. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องรับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดทำพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างเพื่อใช้เป็นท่าจอดรถ ที่กักขัง และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กักขัง และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กักขัง และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้น ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ผู้ได้รับอนุญาตก่อสร้าง คัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ ก่อน จึงจะใช้อาคารนั้นได้

๔. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

เงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาต ราช บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด

เลขที่ ๓-๒๒๖ / ๒๕๔๖

1. ปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้าง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2530)
2. จะต้องใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า เพื่อป้องกันวัสดุก่อสร้างร่วงหล่น และฝุ่นละอองที่กระจายอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร กันตัวอาคารสูงตลอดตั้งแต่ระดับดินโดยยึดติดกับนั่งร้านรอบนอกอาคาร ให้มีความสูงกว่าความสูงของอาคาร ขณะก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ตลอดแนวอาคารด้านที่มีระยะราววัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่าความสูงของอาคารที่ได้รับอนุญาต และจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลากการก่อสร้าง
2. จะต้องจัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งของ และต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง มลพิษและเสียงดัง อันเกิดจากการก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างร่วงหล่นอันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ และเป็นอันตรายแก่สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
4. ห้ามนำเศษวัสดุ หรือมูลฝอยที่เกิดจากการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคาร กองไว้หรือทิ้งลงในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
5. ผู้ได้รับอนุญาตยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
6. หากการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ 5 มีผลทำให้แบบแปลนหรือรายละเอียดผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต และเข้าข่ายที่จะต้องขออนุญาตดัดแปลง ผู้ได้รับอนุญาตฯ ยังคงมีหน้าที่จะต้องยื่นขออนุญาตดัดแปลงให้ถูกต้องก่อน
6. ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้ บุคคลใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
7. ผู้ได้รับอนุญาตต้องแสดงเอกสารผลการทดสอบกำหนดหน่วยแรงอัดประลัยคอนกรีตไม่น้อยกว่า 240.00 กก./ซม.² จากสถานีที่เชื่อถือได้ ก่อนทำการก่อสร้างโครงสร้างนั้น
8. ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) และฉบับที่ 57 (พ.ศ.2544)
9. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พส.1009/2674 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2546 โดยเคร่งครัด

๘๘/ ๒๒

๒

เปลี่ยนการใช้อาคารตามกฎหมายกระทรวงกำหนด
ลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙



ભાગ ૦.૬
૦૭૯

ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

ตามใบอนุญาตฯ (อ.๑) เดิม เลขที่ ศ.๑๒๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖

เลขที่ ๔๑๐๖/๒๕๖๑ บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด โดย นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานนท์ และ นางพรทิวา หิรัญประดิษฐ์
อนุญาตให้เจ้าของอาคาร/หรือผู้ครอบครองอาคาร
(หาฟ่อนง ๑)

อยู่บ้านเลขที่ ๒๘ ตรอก/ซอย รามคำแหง ๘ แยก ๔ ถนน หมู่ที่ ๑
ตำบล/แขวง หัวหมาก อำเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ เปลี่ยนการใช้อาคารที่บ้านเลขที่.....๒๗.....ตรอก/ซอย.....รวมค่าแห่ง ๘ แยก ๔ (ห้าพี่น้อง ๑)

ถนน..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... หัวหมาก..... อำเภอ/เขต..... บางกะปิ.....
จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... โดย..... บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด..... เป็นเจ้าของอาคารหรือ..... บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด

เป็นผู้ครอบครองอาคารในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่.....๓๒๐๗๖ ๓๒๐๗๗.....เป็นที่ดินของ
บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด.....จากที่ได้รับใบอนุญาตไว้เดิม เพื่อใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ดังนี้

(๑) ชนิด..... ตึก ๘ ชั้น..... จำนวน..... ๑ หลัง..... เพื่อใช้เป็น..... อาคารโรงแรม (๔๘ ห้อง)-
..... อยู่อาศัยรวม (๑๓๖ ห้อง)

โดยมีที่จอดรถ ที่กัลปพฤกษ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน..... คัน

(๒) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....

โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บบรต และทางเข้าออกของรต จำนวน..... คัน

(๓) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....

โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลัรท และทางเข้าออกของรท จำนวน..... คัน

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ฉบับละ ๒๐.๐๐ บาท

เลขที่...../.....ที่แนบใบอนุญาตนี้

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด

ในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕
และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓

(๒) ผู้ได้รับอนุญาตฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ออกให้ ณ วันที่.....เดือน ๕๕ ค.ศ. ๕๕๖ พ.ศ.....

(ลายมือชื่อ).....

ผู้อำนวยการสำนักการโยธา

ตำแหน่ง.....ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต



คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารฉบับนี้

๒. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เปลี่ยนการใช้อาคารบางประเภท ควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่ หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กั๊บลรท และทางเข้าออกของรทตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้พื้นที่จอดรถ ที่กั๊บลรท และทางเข้าออกของรทนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต้องแสดงใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น

การเปลี่ยนการใช้อาคาร
อาคารโรงแรม

(B)

เปลี่ยนการใช้อาคารตามกฎหมายกำหนด
ลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท



แบบ อ.๕
0141

- ตามใบอนุญาต (อ.๑) เดิม เลขที่ ด.๑๒๖/๒๕๕๖
ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- ตามใบอนุญาต (อ.๕) เดิม เลขที่ ป.๑๐๖/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

เลขที่ ๙๕๕/๒๕๖๒

และ นางพรทิวา ทรัพย์ประสิทธิ์

อนุญาตให้ บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด โดย นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์
เจ้าของอาคาร/หรือผู้ครอบครองอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๒๔ ตรอก/ซอย รามคำแหง ๔ แยก ๔ (ห้าพี่น้อง ๑) หมู่ที่ ๑

จำนวน/แขวง หัวหมาก อำเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ เปลี่ยนการใช้อาคารที่บ้านเลขที่ ๒๔ ตรอก/ซอย รามคำแหง ๔ ซอย ๑๑

ถนน รามคำแหง ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบล/แขวง หัวหมาก อำเภอ/เขต บางกะปิ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด เป็นเจ้าของอาคารหรือ บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด
เป็นผู้ครอบครองอาคารในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ น.ค.๗๗/๒๕๖๑/๑๒๐๗๖ และ ๓๒๐๗๗ เป็นที่ดินของ
บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด จากที่ได้รับใบอนุญาตไว้เดิม เพื่อใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ดังนี้

(๑) ชนิด ตึก ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น (โรงแรม (๑๙๖ ห้อง))

โดยมีที่จอดรถ ที่กับลม และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑ คัน

(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

โดยมีที่จอดรถ ที่กับลม และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑ คัน

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

โดยมีที่จอดรถ ที่กับลม และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑ คัน

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ฉบับนี้ ๒๐.๐๐ บาท

เลขที่ / ที่แนบใบอนุญาตนี้

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด

ในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๕ (๑) มาตรา ๕ หรือมาตรา ๑๐ แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) -

ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ พ.ศ.

(ลายมือชื่อ) -

()

ตำแหน่ง -

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต





ทะเบียนเลขที่.....๗๙๗

ใบอนุญาตเลขที่.....๖๙/๒๕๖๗

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด
 โดย นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรนันท์ และ นางพรทิวา หิรัญประดิษฐ์
 ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
 โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า โรงแรมเดอะภัทรา พระราม 9
 ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) The Patra Hotel Rama 9
 โรงแรมประเภท ๒ จำนวนห้องพัก ๑๙๖ ห้อง
 สถานที่ตั้ง เลขที่ ๒๗ ซอยรามคำแหง ๘ แยก ๔ (ห้าพี่น้อง๑)
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๗๒

ออกให้ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

คำเตือน

- (๑) ใบอนุญาตนี้ให้ใช้กับโรงแรมที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น โดยให้แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้โดยง่าย
- (๒) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
- (๓) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่ดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- (๔) กรณีที่ผู้รับอนุญาตละเลยหรือกระทำการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาหรือโทษปรับทางปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ และนายทะเบียนมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี
- (๕) ให้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หากยื่นคำขอไม่ทันตามกำหนดดังกล่าวให้ยื่นได้อีกภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ แต่ทั้งนี้ต้องชำระค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หากพ้นกำหนดหกสิบวันต้องขออนุญาตใหม่

บันทึกนายทะเบียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ภาคผนวก 2

รายงานการตรวจประเมินผล

ตารางบันทึกการทำความสะอาดห้องพักรวมหลังอาคาร หลังส่งไปกำจัด

ประจำเดือน.....พ.ศ. ๒๕๖๙

[illegible]

ตารางบันทึกการปริมาณขยะในห้องพักขยะรวมหลังอาคารก่อนส่งไปกำจัด ประจำเดือน.....พฤษภาคม ๒๕๖๙

วันที่	ปริมาณ (kg)				ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ
	เศษอาหาร	ขยะทั่วไป	ขยะรีไซเคิล	ขยะอันตราย		
1	-	4.2	0.4	-		ผู้รับผิดชอบ
2	-	-	-	-		ผู้รับผิดชอบ
3	0.3	6.4	1.8	-		ผู้รับผิดชอบ
4	-	-	-	-		
5	-	4.2	1.9	-		ผู้รับผิดชอบ
6	3.0	8.1	2.2	-		ผู้รับผิดชอบ
7	-	1.8	0.9	-		
8	-	-	-	-		
9	-	-	-	-		
10	-	-	-	-		
11	-	0.9	0.3	-		ผู้รับผิดชอบ
12	-	2.6	0.9	-		ผู้รับผิดชอบ
13	-	0.9	0.5	-		ผู้รับผิดชอบ
14	-	0.4	0.2	-		ผู้รับผิดชอบ
15	2.8	10.8	5.1	0.1		ผู้รับผิดชอบ
16	2	4.9	4.9	-		ผู้รับผิดชอบ
17	4.2	10.2	6.4	-		ผู้รับผิดชอบ
18	7	10.2	5	-		ผู้รับผิดชอบ
19	4.2	11.1	4.2	-		ผู้รับผิดชอบ
20	-	0.9	0.4	-		
21	-	-	-	-		
22	-	-	-	-		
23	-	-	-	-		
24	-	-	-	-		
25	-	-	-	-		
26	-	2	0.4	-		ผู้รับผิดชอบ
27	-	0.9	0.7	-		ผู้รับผิดชอบ
28	-	1	0.4	-		ผู้รับผิดชอบ
29	1.2	4.9	0.9	-		ผู้รับผิดชอบ
30	-	4.2	1	-		ผู้รับผิดชอบ
31	2.9	8.9	5.4	-		ผู้รับผิดชอบ

ตารางบันทึกการเก็บขยะและการแยกขยะในครัว ประจำเดือน.....พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันที่	ปริมาณ (Kg)				ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ
	เศษอาหาร	เศษผักผลไม้	พลาสติก	ขยะทั่วไป		
1	9.1	-	-	0.9		ปิยะฉัตร
2	1.2	-	-	0.4		ปิยะฉัตร
3	0.9	-	-	0.6		ปิยะฉัตร
4	-	-	-	-		
5	4.2	-	-	0.6		ปิยะฉัตร
6	5	-	-	0.8		ปิยะฉัตร
7	2	-	-	0.1		ปิยะฉัตร
8	-	-	-	-		
9	-	-	-	-		
10	-	-	-	-		
11	9.2	-	-	2.1		ปิยะฉัตร
12	4	-	-	8		ปิยะฉัตร
13	2	-	-	3		ปิยะฉัตร
14	2.2	-	-	13.2		ปิยะฉัตร
15	12	2.2	-	10		ปิยะฉัตร
16	5	2.9	-	5		ปิยะฉัตร
17	16.9	5.4	0.1	14.2		ปิยะฉัตร
18	10.4	6.2	0.2	10		ปิยะฉัตร
19	8.4	4.4	0.1	4.4		ปิยะฉัตร
20	1.2	-	-	1.1		ปิยะฉัตร
21	2.1	-	-	2.1		ปิยะฉัตร
22	1.8	-	-	1.2		ปิยะฉัตร
23	-	-	-	-		
24	-	-	-	-		
25	-	-	-	-		
26	2.4	-	-	4		ปิยะฉัตร
27	3.6	-	-	6		ปิยะฉัตร
28	4.2	-	-	4.1		ปิยะฉัตร
29	6.2	-	-	5.2		ปิยะฉัตร
30	3.3	-	-	6.8		ปิยะฉัตร
31	9.5	4.4	-	8.9		ปิยะฉัตร

ตารางบันทึกบ่อผักโขมในห้องครัว ทุก 15 วัน

ประจำเดือน พ.ศ. ๒๕๖๙

[illegible]

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

[illegible]

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

[illegible]

ตารางบันทึกการทำความสะอาดห้องพักรวมห้องอาหาร หลังส่งไปกำจัด

ประจำเดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. ๒๕๑๙

[illegible]

ตารางบันทึกการปริมาณขยะในห้องพักแยะรวมหลังอาคารก่อนส่งไปกำจัด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

รุ่นที่	ปริมาณ (kg)				ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ
	เศษอาหาร	ขยะทั่วไป	ขยะรีไซเคิล	ขยะอันตราย		
1	-	0.2	1	-	18/10	ผู้รับผิดชอบ
2	-	0.2	0.8	-		ผู้รับผิดชอบ
3	-	-	-	-		
4	-	-	-	-		
5	-	-	-	-		
6	-	-	-	-		
7	-	0.6	0.9	-		ผู้รับผิดชอบ
8	-	-	-	-		
9	-	-	-	-		
10	-	-	-	-		
11	-	-	-	-		
12	-	0.8	-	-		ผู้รับผิดชอบ
13	-	1.2	0.4	-		ผู้รับผิดชอบ
14	-	-	-	-		
15	-	1.4	0.8	-		ผู้รับผิดชอบ
16	-	-	-	-		
17	-	-	-	-		
18	-	-	-	-		
19	-	-	-	-		
20	-	0.2	1.2	-		ผู้รับผิดชอบ
21	-	2.4	1.4	-		ผู้รับผิดชอบ
22	-	1.2	0.9	-		ผู้รับผิดชอบ
23	-	-	-	-		
24	-	-	-	-		
25	-	0.2	1.4	-		ผู้รับผิดชอบ
26	-	-	-	-		
27	-	-	-	-		
28	-	2.1	0.4	-		ผู้รับผิดชอบ
29	-	0.8	-	-		ผู้รับผิดชอบ
30	-	0.4	0.9	-		ผู้รับผิดชอบ
31						

ตารางบันทึกการทำความสะอาดถังขยะ หลังส่งไปยังห้องรวมหลังอาคาร

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

[illegible]

ตารางบันทึกข้อดักไข้นั้น ทุก 1 เดือน

ประจำเดือน มิ.ย. ๖๖ พ.ศ. ๑๑๖๙

[illegible]

ประจำเดือน พ.ศ.

[illegible]

ภาคผนวก 3

แผนฉุกเฉิน

แผนการดับเพลิง

1.หน่วยปฏิบัติการ

เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ ผู้จัดการทั่วไปสั่งการให้หน่วยปฏิบัติการแบ่งเป็น 3 ทีม ทีมรักษาความปลอดภัย และทีม การข่าว และสื่อสาร โดยมอบหมายให้หัวหน้าทีมเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติการของทีม

1.1ทีมพจญเพลิง เมื่อได้รับคำสั่งให้รีบนำเครื่องดับเพลิงชนิดยกหัว ไปที่เกิดเหตุและเข้าทำการดับเพลิง

ขั้นต้นโดยเร่งด่วน โดยกำหนดทีมงานดังต่อไปนี้

ทีมพจญเพลิง

- 1.) คุณ..
- 2.) คุณ..
- 3.) คุณ..

1.2 ทีมการสื่อสาร กำหนดให้ป้อมรักษาการณ์ เป็นกองอำนาจการฉุกเฉิน ศูนย์รวมข่าวและการสื่อสารกับ

หน่วยงานต่างๆทั้งภายนอกและภายใน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ติดต่อฉุกเฉิน โดยกำหนดทีมปฏิบัติการ ดังนี้

- 1.) คุณ..
- 2.) คุณ..
- 3.) คุณ..

แผนการอพยพหนีไฟ

2.หน่วยงานอพยพเคลื่อนย้าย

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ติดต่อกัน 3 วัน ผู้จัดการทั่วไปตัดสินใจใช้แผนอพยพหนีไฟ แบ่งออกเป็น 2 ทีม

เคลื่อนย้ายบุคคล ทีมเคลื่อนย้ายเอกสารและทรัพย์สิน โดยสั่งการให้หัวหน้าทีมเป็นผู้ควบคุมทีมงาน โดยการถือธงนำทางแก่พนักงานให้ไปตามเส้นทางอพยพหนีไฟให้ไปรวมกันที่ “จุดรวมพล” และรวบรวมรายชื่อพนักงาน จากส่วนต่างๆ เพื่อทำการเช็คยอด ถ้ายอดไม่ครบให้รายงานผู้จัดการทั่วไป เพื่อสั่งทีมช่วยเหลือค้นหาดำเนินการต่อไป โดยกำหนดทีมงาน ดังนี้

ทีมอพยพเคลื่อนย้ายบุคคล

- 1.) គុណ...
- 2.) គុណ...
- 3.) គុណ...
- 4.) គុណ...

ทีมเคลื่อนย้ายเอกสารและทรัพย์สิน เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการฝ่ายการเคลื่อนย้ายให้หัวหน้าทีมควบคุมทีมงาน
ดำเนินการขนย้ายเอกสารและทรัพย์สิน ไปรวมกันที่ “จุลรวมพล”

โดยประสานงานกับแผนกจัดส่งขอกำลังเสริม กรณีต้องขนย้ายเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่า โดยกำหนดทีมงาน ดังนี้

ทีมเคลื่อนย้ายเอกสารและทรัพย์สิน

- 1.) ក្នុង...
- 2.) ក្នុង...

แผนช่วยเหลือและค้นหา

3.หน่วยควบคุมพื้นที่

เมื่อเกิดเพลิงไหม้ติดต่อกฎหมาย ในขณะที่มีการอพยพหนีไฟ ทั้งยานพาหนะและบุคคล อาจเกิดอุบัติเหตุทำให้พนักงานบาดเจ็บหรือติดค้างอยู่ภายใน โรงแรม ผู้จัดการทั่วไปสั่งการให้หัวหน้าทีมควบคุมทีมงานขณะปฏิบัติการ

3.1ทีมช่วยเหลือค้นหา กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ติดต่อกฎหมาย จะต้องเกิดการชุมนุมในขณะอพยพหนีไฟอาจจะมีพนักงานติดค้างอยู่ภายใน โรงแรม จึงจัดมีทีมค้นหาและทำการช่วยเหลือในกรณีดังกล่าว โดยจัดทีมงานดังนี้

ทีมค้นหา

- 1.) คุณ..
- 2.) คุณ..
- 3.) คุณ..

3.2 ทีมปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อมีผู้บาดเจ็บขณะอพยพหนีไฟ ให้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีบาดเจ็บหนักให้รีบประสานงานกับทีมเคลื่อนย้ายพาหนะ นำผู้บาดเจ็บส่ง โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใกล้เคียง โดยจัดทีมงานดังนี้

ทีมปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- 1.) คุณ..
- 2.) คุณ..
- 3.) คุณ..

3.3 ทีมจราจร เมื่อได้รับคำสั่ง ห้ามรถทุกชนิดเข้าภายในพื้นที่ของบริษัท ในช่วงเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้โดยเด็ดขาด ยกเว้นรถของหน่วยดับเพลิงภายนอก ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวกด้านจราจรจัดสถานที่จอดรถ

ทีมจราจร

- 1.) คุณ..
- 2.) คุณ..
- 3.) คุณ..

ภาคผนวก 4

เอกสารแสดงหมายเลขรถประจำทาง

เส้นทางเชื่อมต่อสถานที่สำคัญ

1. ราชภัฏรำไพพรรณี	รถเมล์สาย 168 40 60 71 137 113 115 92 126 207
2. สถานีตำรวจหัวหมาก	รถเมล์สาย 168 40 60 71 137 113 115 92 126 207
3. มหาวิทยาลัยรามคำแหง	รถเมล์สาย 168 40 60 71 137 113 115 92 126 207
4. เดอะมอลล์บางกะปิ	รถเมล์สาย 137 126 92
5. เดอะไนน์พระราม 9	รถเมล์สาย 519
6. โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา	รถเมล์สาย 40 60 71 137 113 115
7. โรงพยาบาลเพชรเวช	รถเมล์สาย 60 113
8. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์	รถเมล์สาย 145 207
9. โรงพยาบาลรามคำแหง	รถเมล์สาย 168 40 60 71 137 113 115 92 126 207
10. โรงพยาบาลลาดพร้าว	รถเมล์สาย 92 137 126
11. โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ	รถเมล์สาย 517
12. แอร์พอร์ตลิงก์-รามคำแหง	รถเมล์สาย 40 60 71 137 113 115
13. MRT เพชรบุรี	รถเมล์สาย 60 113
14. ท่าเรือเดอะมอลล์รามคำแหง	รถเมล์สาย 168 40 60 71 137 113 115 92 126 207
15. วัดไกรสีย์น้อย(น้อย)	รถเมล์สาย 168 40 60 71 137 113 115 92 126 207
16. วัดเทพศิลา	รถเมล์สาย 168 40 60 71 137 113 115 92 126 207
17. วัดพระราม 9	รถเมล์สาย 168 137 519

ภาคผนวก 5

เอกสารแสดงทางลัดรอบพื้นที่โครงการ



เส้นทางลัด เชื่อมถนนรามคำแหง และถนนสายหลัก

ทิศทางขาเข้า

1. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 118 เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 118 แยก 33 เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางขนานถนนกาญจนาภิเษก เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทางขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กลับรถเพื่อขึ้นเกือกม้า กลับรถเพื่อเข้าสู่ทางขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ขาเข้าเมือง
2. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 60 เชื่อมต่อ ข.กรุงเทพกรีฑา 7 เข้าสู่ ข. กรุงเทพกรีฑา 8 เพื่อออกสู่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
3. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 50 เลี้ยวซ้าย ข.ศรีนครินทร์ 4 เพื่อออกสู่ ถ.ศรีนครินทร์
4. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 32 ผ่าน ข.รามคำแหง 24 เข้าสู่ ข.พระราม 9 ข.57 เพื่อออกสู่ ถ.พระราม 9
5. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 26 เข้าสู่ ข.รามคำแหง 24 เลี้ยวซ้าย เพื่อออกสู่ ถ.ศรีนครินทร์ หรือ เลี้ยวขวา ข.พระราม 9 ข.49



เส้นทางลัด เชื่อมถนนรามคำแหง และถนนสายหลัก

ทิศทางขาเข้า

กรณีเข้า **ข.รามคำแหง 24** สามารถออกสู่ซอยต่าง ๆ ได้ ดังนี้

- ข.ถาวรรัช 1 เชื่อมต่อ ถนนพระรามเก้า
- ข.พระราม 9 ข.41 เชื่อมต่อ ถนนพระรามเก้า
- ข.พระราม 9 ข.43 เชื่อมต่อ ถนนพระรามเก้า
- ข.พระราม 9 ข.49 เชื่อมต่อ ถนนพระรามเก้า
- ข.พระราม 9 ข.57 เชื่อมต่อ ถนนพระรามเก้า
- ถ.ศรีนครินทร์
- ข.กรุงเทพกรีฑา 8 เชื่อมต่อ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7



นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกใช้คลองแสนแสบ
เป็นเส้นทางในการหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจร
บนถนนรามคำแหงได้อีกหนึ่งช่องทาง

เรือจะเอี้ยวหาทุกสิ่ง



ซอยรามคำแหง 21



ซอยรามคำแหง 24



ซอยรามคำแหง 50



แยกอ่าวน้ำ



เส้นทางลัด เชื่อมถนนรามคำแหง และถนนสายหลัก

ทิศทางขาออก

1. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 21 (นวมศิริ) เพื่อออกสู่ ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม
2. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 39 (วัดเทพศิลา) เพื่อออกสู่ ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม
3. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 43/1 เพื่อออกสู่ ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม
4. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 43/1 เลี้ยวขวา ข.ลาดพร้าว 94 เพื่อออกสู่ ถ.ลาดพร้าว เชื่อมต่อ ถ.เสรีไทย
5. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 43/1 เลี้ยวขวา ข.ลาดพร้าว 112 เพื่อออกสู่ ถ.ลาดพร้าว เชื่อมต่อ ถ.เสรีไทย
6. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 53 เชื่อมต่อ ข.ลาดพร้าว 112 เพื่อออกสู่ ถ.ลาดพร้าว เชื่อมต่อ ถ.เสรีไทย
7. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 65 (มหาตมา) เชื่อมต่อกับ ข.ลาดพร้าว 122 เพื่อออกสู่ ถ.ลาดพร้าว เชื่อมต่อ ถ.เสรีไทย
8. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ถ.ท่วงศิริ มุ่งหน้าสู่ ถ.นวมินทร์ หรือ เลี้ยวขวา เพื่อเข้าสู่ ถ.เสรีไทย มุ่งหน้าสู่ ถ.กาญจนาภิเษก หรือ เลี้ยวซ้าย เพื่อเข้าสู่ ถ.ลาดพร้าว
9. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย บริเวณแยกบ้านม้า เข้าสู่ ถ.ศรีบูรพา เพื่อออกสู่ ถ.นวมินทร์

ภาคผนวก 6

ทะเบียนประวัติเส้นทางสัญจรหลักของผู้ใช้รถยนต์

ทะเบียนประวัติเส้นทางสัญจรหลักของผู้ใช้รถยนต์

ทิศทางขาเข้า

- 1.จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวซ้าย ซ.พระรามเก้า 31เพื่อเข้าถนนพระราม 9 และชิดขวาถลันรถขึ้นทางยกระดับ ขาเข้าเมือง
- 2.จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวขวา ซ.พระรามเก้า 31 เลี้ยวซ้าย ซ.รามคำแหง8แยก 4(ห้าพี่น้อง 1) เลี้ยวซ้าย ซ.รามคำแหง 8 เพื่อออกถนนรามคำแหง เลี้ยวขวาแยกไฟแดงรามคำแหง เพื่อขึ้นทางด่วน ขาเข้าเมือง
- 3.จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวซ้าย ซ.พระรามเก้า 31เพื่อเข้าถนนพระราม 9 เลี้ยวซ้าย ซ.ถาวรวัชร เชื่อมต่อ ซ.รามคำแหง 24 เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา เข้าถนนรามคำแหง เลี้ยวซ้าย ซ.รามคำแหง 39 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนประดิษฐ์มนูธรรม ขาเข้าเมือง
- 4.จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวขวา ซ.พระรามเก้า 31 เลี้ยวซ้าย ซ.รามคำแหง8แยก 4(ห้าพี่น้อง 1) เลี้ยวซ้าย ซ.รามคำแหง 8 เพื่อออกถนนรามคำแหง ขาเข้าเมืองมุ่งหน้าถนนสุขุมวิท

ทิศทางขาออก

- 1.จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวซ้าย ซ.พระรามเก้า 31เพื่อเข้าถนนพระราม 9 ขาออกเมืองทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 พัทยา ชลบุรี ภาควะวันออก
- 2.จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวซ้าย ซ.พระรามเก้า 31เพื่อเข้าถนนพระราม 9 ขาออกเมืองทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออก ขาออกเมืองอยุธยา ภาควะวันออก - อีสาน
- 3.จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวซ้าย ซ.พระรามเก้า 31เพื่อเข้าถนนพระราม 9 เลี้ยวซ้าย ซ.ถาวรวัชร เชื่อมต่อ ซ.รามคำแหง 24 เลี้ยวขวามุ่งหน้าถนนกรุงเทพกรีฑา ขาออกเมืองถนนร่มเกล้า - ลาดกระบัง
- 4.จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวซ้าย ซ.พระรามเก้า 31เพื่อเข้าถนนพระราม 9 เลี้ยวซ้าย ซ.ถาวรวัชร เชื่อมต่อ ซ.รามคำแหง 24 เลี้ยวขวามุ่งหน้า ถนนศรีนครินทร์ เลี้ยวซ้าย เข้าถนนศรีนครินทร์ เลี้ยวขวาเชื่อมต่อ ถนนรามคำแหง(สุขาภิบาล 3) ขาออกเมือง สุวินทวงศ์-ฉะเชิงเทรา
- 5.จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวซ้าย ซ.พระรามเก้า 31เพื่อเข้าถนนพระราม 9 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีนครินทร์ เลี้ยวซ้าย เข้าถนนรามคำแหง(สุขาภิบาล 3) ขาออกเมือง สุวินทวงศ์-ฉะเชิงเทรา
- 6.จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวซ้าย ซ.พระรามเก้า 31เพื่อเข้าถนนพระราม 9 ขึ้นทางยกระดับเพื่อถลันรถ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีนครินทร์ ขาออกเมือง สมุทรปราการ
7. จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวขวา ซ.พระรามเก้า 31 เลี้ยวขวา ซ.รามคำแหง8แยก 4(ห้าพี่น้อง 1) เลี้ยวซ้าย ซ.พระรามเก้า 33 หรือ ซ.พระรามเก้า 35 หรือ ซ.พระรามเก้า 37 หรือ ซ.พระรามเก้า 39 เพื่อเชื่อมต่อถนนพระราม 9 ขาออกเมือง

ภาคผนวก 7

บันทึกจำนวนยานพาหนะที่ เข้า-ออกลานจอดรถ

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ลานจอดรถ B
DATE 01/01/69TIME 06:00-18:00

18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	36 0995	TO	ขาว	รถตู้	08:10	08:41	
2	100-4589	TO	ขาว-เหลือง	เก๋ง	19:10	19:12	รับลูกค้า
3	600-6156	รถคัน	ขาว	เก๋ง	19:19	19:19	รับลูกค้า
4	400-4454	MC	ดำ	เก๋ง	19:19		
5	121-9998	TO	ขาว-เหลือง	เก๋ง	14:14	14:14	รับลูกค้า
6	600-4034	MC	ดำ	เก๋ง	14:18		
7	100-0215	TO	ขาว-เหลือง	เก๋ง	15:06	15:06	
8	ทอ-4950		ขาว	เก๋ง	15:52	15:52	รับลูกค้า
9	100-2303	TO	ขาว	เก๋ง	18:29		2704
10	600-5265	TO	ขาว	เก๋ง	18:43	18:43	พาส
11	ทอ-4004	BM	ขาว	เก๋ง	19:13		รถตู้
12	400-5832	MC	ขาว	เก๋ง	19:18	19:19	ส่งลูกค้า
13	500-3349		ขาว	เก๋ง	19:28	19:28	ส่งลูกค้า
14	600-1954	มิส	ขาว	เก๋ง	19:37	19:37	รับลูกค้า
15	ทอ-3132	TO	ขาว	TAXI	19:48	19:49	
16	ทอ-2139	รถตู้/มิส	ขาว	TAXI	19:58	19:58	
17	200-4997	มิส	ขาว	เก๋ง	20:04		ส่งลูกค้า
18	100-2890	TO	ดำ	เก๋ง	20:09		
19	100-8644	TO	ขาว	TAXI	20:09	20:10	ส่งลูกค้า
20	400-3423	รถตู้	ขาว	เก๋ง	20:35		1207
21	600-692	รถตู้/มิส	ดำ	เก๋ง	20:50	20:50	ส่งลูกค้า
22	600-936	100-3	ขาว	เก๋ง	20:52	20:52	ส่ง
23	33-2279		ขาว	รถบัส	21:20		รถบัส
24	600-6590	TO	ขาว	รถตู้	21:35	21:35	ส่ง
25	900-1999	บุษิก	ดำ	รถบรรทุก	21:45	21:45	ส่ง
26	900-3246	TO	ดำ	เก๋ง	21:52	21:52	ส่ง
27	ทอ-7739	มิส	ดำ	เก๋ง	22:12	22:13	2807
28	ทอ-6292	TO	ขาว+ขาว	TAXI	22:20	22:20	รับ
29	500-4878	TO	ดำ	เก๋ง	23:27		1208
30	100-2249	TO	ขาว	TAXI	23:50	23:50	ส่ง

ตรวจสอบโดย.....

SECURITY OFFICER

รายงานโดย ทอ-2139 รปภ.วันที่ 1/1

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ลานจอดรถ B
DATE 01/01/69TIME 06:00-18:00

18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทอ-7739	มิส	ดำ	100	00:09		2807
2	100-1509	TO	ขาว	TAXI	01:05	01:05	ส่ง
3	700-5743	TO	ขาว	เก๋ง	02:14	02:14	ส่ง
4	500-8091		ขาว	เก๋ง	02:20	02:20	ส่ง
5	ทอ-5200	TO	ขาว	TAXI	02:50	02:50	ส่ง
6	200-285	TO	ขาว	เก๋ง	03:28	03:28	ส่ง
7	มอ-446	TO	ขาว	TAXI	03:40	03:40	ส่ง
8	900-3419	มิส	ดำ	เก๋ง	04:36	04:36	รับ
9	ทอ-2822	TO	ขาว	เก๋ง	05:28	05:28	รับ
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....

SECURITY OFFICER

รายงานโดย ทอ-2139 รปภ.วันที่ 1/1

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๓๖๑๐๐/๑๓

DATE ๐๒/๑๒/๕๙

TIME ๐๖:๐๐-๑๖:๐๐

16:00-๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๖๐๑ 1971	MC	ฟ้า	เก๋ง	๐๙: ๐๙	๐๙: ๐๙	รับลูกค้า
2	๕๕๖19	ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	๐๙: 19	๐๙: 19	รับลูกค้า
3	๙๐๗ ๓๔๘	TO	เขียว	เก๋ง	๐๙: ๓๔	๐๙: ๓๔	รับลูกค้า
4	๕๖๐ ๕๙๔๙	ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	10: ๐๑	10: ๐๑	รับลูกค้า
5	๙๐๑ ๕๕๙๕	MC	ดำ	เก๋ง	12: ๐๙	12: ๐๙	รับลูกค้า
6	๕๖๐ ๙๖๕๐	ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	1๙: ๐๔	1๙: ๐๔	รับลูกค้า
7	๗๔ ๔61๙	TO	ชมพู	เก๋ง	1๘: 1๔	1๘: 1๔	รับลูกค้า
8	๗๐๕ ๔๐๕๔	MC	ดำ	เก๋ง	1๘: ๔๙	1๘: ๔๙	รับลูกค้า
9	๕๖๕ ๔๙๕๑	TO	เทา	เก๋ง	1๗: ๕๙	1๗: ๕๙	รับลูกค้า
10	๔๐๑ ๕๕๙๕	MC	เทา	เก๋ง	1๙: ๕๑	1๙: ๕๑	รับลูกค้า
11	๔1๕ ๕๙๕๙	MC	เทา	เก๋ง	1๙: ๕1		
12	๖๖๐๕ 65๙๐	TO	เทา	รถตู้	14: ๒๔	14: ๒๔	รับลูกค้า
13	๙๐๖ 5๐๕๙	ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	16: 1๘	16: 1๘	
14	๗๗๖ 4๐๐4	บีเอ็ม	ขาว	เก๋ง	20: 55		1405
15	๖๗๗ 65๙๐	TO	ขาว	รถตู้	21: 00	21: 00	ส่ง
16	5๗๖-8076		ขาว	เก๋ง	21: 15	21: 15	รับ
17	๗๗-๕๕3๙	นิสัน	ดำ	เก๋ง	23: 45		2807
18	๗๗-8007	TO	ชมพู	TAXI	02: 20	02: 20	ส่ง
19	1๖๗ 403	TO	ข.ล.	TAXI	02: 21	02: 21	ส่ง
20	5๗๗ 6191	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	05: 35	05: 35	รับ
21	1๖๗ 5978	TO	ข.ล.	TAXI	05: 40	05: 40	รับ
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

SECURITY OFFICER

รายงานโดย พ.เรือร-๒๖๕ รปภ.

วันที่ 1/1/

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๓๖๑๐๐/๑๓

DATE ๐3/12/๕๙

TIME 06:00-18:00

18:00-๐6:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๙๗๖ 3844	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	08: 3๙	08: 4๙	มาส่ง
2	3๗๐5413	TO	ขาว	เก๋ง	09: ๓5	13: 57	รถตู้
3	5๙๐-55๕1	MC	ขาว	เก๋ง	09: 58	09: 59	มาส่ง
4	1๖๗-686๕	TO	ข.ล.	TAXI	10: 43	10: 43	มาส่ง
5	3๗๗-6116	นิสัน	ขาว	เก๋ง	11: 33	11: 34	มาส่ง
6	1๗๖-11๙6	TO	ดำ	รถตู้	13: 27	13: 30	ส่ง
7	1๗๖-4๙78	TO	ขาว	เก๋ง	14: 00	14: 00	มาส่ง
8	๗๐-4162	นิสัน	ขาว	TAXI	14: 02	14: 03	มาส่ง
9	6๗๗-65๙0	TO	ขาว	รถตู้	14: 11	14: 1๙	มาส่ง
10	2๗๗-2788	TO	ขาว	รถตู้	15: ๐4	16: ๐5	มาส่ง
11	1๗๖-512	TO	ขาว	รถตู้	15: 13	16: ๐5	มาส่ง
12	36-1๗82	TO	ขาว	รถตู้	15: 31	15: 38	มาส่ง
13	5๗-1313	นิสัน	ขาว	เก๋ง	15: 52	16: ๐4	มาส่ง
14	8๗๖-4314	TO	ดำ	เก๋ง	17: 15		1406
15	๗๗-๙8๐๐	TO	ขาว	เก๋ง	17: 4๗	17: 43	มาส่ง
16	๗๗-147	TO	ขาว	รถตู้	18: ๙๐	18: 3๐	รับ
17	3๗๖ 6116	นิสัน	ขาว	เก๋ง	19: 45	19: 45	ส่ง
18	1๖๗ ๙111	TO	ขาว	TAXI	20: ๐2	20: ๐4	ส่ง
19	4๗๗ 1๗8๐	NETA	ขาว	เก๋ง	21: 20	21: 21	ส่ง
20	๕๗๗-8800	TO	ดำ	เก๋ง	22: 25		
21	1๗๖ 512	TO	ขาว	รถตู้	23: 40	23: 40	ส่ง
22	๗๗-147	TO	ขาว	เก๋ง	02: 30	02: 30	ส่ง
23	๗๖-171	4 ขวบ	ขาว	เก๋ง	02: 42		1401
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย พ.เรือร-๒๖๕ รปภ.

วันที่ 1/1/

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ หน้าวัด B
DATE 04/12/69

TIME 06.00-18.00
18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	5กข-1178	TO	ขาว	แท็กซี่	06.30	06.38	มาส่ง
2	มธ-2674	TO	ข.ด.	TAXI	06.40	06.42	มาส่ง
3	1มด-1711	TO	ข.ด.	TAXI	08.20	08.20	มาส่ง
4	1ขธ-512	TO	ขาว	รถตู้	10.46	10.58	มาส่ง
5	5ขธ-6274	รถไฟฟ้า	ขาว	TAXI	11.00	11.00	มาส่ง
6	4กท-5952	รถไฟฟ้า	ขาว	แท็กซี่	13.00	13.04	มาส่ง
7	9กท-5428	สีส้ม	ขาว	แท็กซี่	14.32	14.33	มาส่ง
8	กค-1196	TO	แดง	แท็กซี่	15.36	15.37	มาส่ง
9	6ขท-1327	รถไฟฟ้า	ขาว	แท็กซี่	15.41	15.41	มาส่ง
10	5กท-2483	อีโอนด์	ขาว	แท็กซี่	15.25		1206
11	8กค-1609	TO	เทา	4 ประตู	19.30	19.30	นำ
12	กข-8226	อีซูซุ	ขาว	รถกระบะ	20.46		1308
13	บม-1769	อีซูซุ	เทา	กระบะ	21.00	21.05	นำรถอีโอนด์
14	1มท-8557	TO	ข.ด.	TAXI	21.10	21.10	รับ
15	ทล-4384	TO	เขียว	TAXI	21.36	21.36	นำ
16	6กค-8311		เทา	แท็กซี่	22.33	22.33	นำ
17	4กค-5545	TO	ขาว	รถกระบะ	24.35	24.35	รับ
18	3ขค-4027	อีซูซุ	ดำ	แท็กซี่	01.40	01.41	รับ
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICER

รายงานโดย ท.วิชัย - 253 รปภ.
วันที่ / /

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ หน้าวัด B
DATE 05/12/69

TIME 06.00-18.00
18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	1มท-7019	TO	ข.ด.	TAXI	18.52	18.52	มาส่ง
2	1มท-4373	TO	ข.ด.	TAXI	19.54	19.59	มาส่ง
3	2ล-8181	ฟอร์ด	เทา	กระบะ	21.33	22.45	
4	1มท-3411	รถไฟฟ้า	ขาว	แท็กซี่	22.31	22.33	มาส่ง
5	34-6354	ยี่ห้อ	ขาว	ยี่ห้อ	22.33		มาส่ง
6	33-2279	ยี่ห้อ	เทา	ยี่ห้อ	22.39		รถทัวร์
7	9กค-3591	มอ	ขาว	แท็กซี่	05.41		รถทัวร์
8	33-8345		เทา	รถกระบะ	21.40		รถทัวร์
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICER

รายงานโดย ท.วิชัย - 253 รปภ.
วันที่ / /

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๗๐๐๐ B

DATE 6/01/68

TIME ๐6:๐๐ - 18:๐๐

18:๐๐ - ๐6:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๑ กด ๘๗๐๐	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	๐๘:๑๘	๐๘:๑๘	รับลูกค้า
2					13:๓๐	13:40	
3	ฉป 7820				13:40	13:41	
4	5 กก-2483	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	19:47	19:41	พาลูก
5	ขล-8181	ฟอร์ด	เทา	กระบะ	20:31		
6	๙๒-๗๒๒๖	ยี่ห้อ	ขาว	รถบรรทุก	20:40		รถบรรทุก
7	4 กข-1543	ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	20:57	20:57	มารับ
8	5 ขด-3751	รถไฟฟ้า	ดำ	เก๋ง	21:45	21:45	มารับ
9	33-2279	ยี่ห้อ	เทา	รถบรรทุก	21:53		รถบรรทุก
10	๙4-6354				22:47		
11	กข-2674	TO	เขียว	TAXI	23:42	23:42	มาส่ง
12	3 กก-2926	TO	ขาว	เก๋ง	23:49	23:52	มาส่ง
13	1 ขพ-1946	TO	ขาว	เก๋ง	00:27	00:27	มารับ
14	4 ขจ-3974	รถไฟฟ้า	สีขาว	เก๋ง	03:51	03:51	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....

SECURITY OFFICER

รายงานโดย วัชรวิทย์- พงษ์ประปก.

วันที่ 1/1/

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๗๐๐๐ B

DATE 7/01/69

TIME ๐6:๐๐ - 18:๐๐

18:๐๐ - ๐6:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๕ ขจ ๔418	TO	ขาว	เก๋ง	11:54	11:54	รับลูกค้า
2	๒ กข ๕๐๒1	TO	ขาว	เก๋ง	12:45		
3	๒ ขด ๙๙๙๙	ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	1๐:๐๒	๑๐:๐๒	
4	33-2279	ยี่ห้อ	เทา	รถบรรทุก	17:49	17:54	รถบรรทุก
5	33-7345	ยี่ห้อ	ขาว	รถบรรทุก	20:45		รถบรรทุก
6	1 ขข-6149	TO	ขาว	รถบรรทุก	21:13	21:16	รถบรรทุก
7	1 ขก-6825	TO	ขาว	รถบรรทุก	21:13	21:16	
8	พข-8500	ยี่ห้อ	ดำ	เก๋ง	21:13		
9	1 ขด-2824	TO	ขาว	TAXI	21:22	21:22	มารับ
10	กข-๑04	รถไฟฟ้า	เทา	TAXI	21:51	21:51	มารับ
11	1 ขก-5975	TO	ขาว	TAXI	00:09	00:09	มาส่ง
12	5 ขก 4017	TO	ขาว	เก๋ง	00:29	00:30	มาส่ง
13	5 ขข-8264	TO	เทา	เก๋ง	03:40	03:41	มาส่ง
14	9 กด-8194	ยี่ห้อ	ขาว	เก๋ง	06:00		
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....

SECURITY OFFICER

รายงานโดย วัชรวิทย์- พงษ์ประปก.

วันที่ 1/1/

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๗๐๐๑๑๑

DATE ๙/๐๑/๖๘

TIME ๐๖:๐๐ - 18:๐๐

18:๐๐ - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๐๖ ๒๙๙1	ซูซูกิ	ดำ	เก๋ง	1๙:๕๘	1๙:๕๘	รับลูกค้า
2	๓๖๘ 1๙1		เทา	เก๋ง	1๙:๕๙		
3	ทอ ๙๔๘๒	TO	ขาว	เก๋ง	15:16	15:1๙	รับลูกค้า
4	ทข ๒๐๘๐	TO	ขาว	เก๋ง	16:๕1	16:๕1	รับลูกค้า
5	3๓๓-955	TO	ขาว	รถกระบะ	19:34		
6	3๖๗-8๘๒3	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	19:45		
7	34 4474		ฟ้า	รถกระบะ	20:30	20:36	รับลูกค้า
8	5๓๗-7235	ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	21:05		1401
9	4๓๗-๗405	TO	ขาว	เก๋ง	21:25	21:25	รับ
10	4๓๗-823๒	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	2๓:35	2๓:35	รับ
11	6๖๖-7137	ฟอร์ด	ขาว	เก๋ง	24:๓7	02:17	รับลูกค้า 2214
12	8๓๖-342๐	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	02:21	02:22	รับ
13	๔๖๓ 67๗๐	โตโยต้า	เทา	เก๋ง	02:46	02:46	รับ
14	1๗๓-8948	TO	ขาว	TAXI	0๓:20	03:20	รับ
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย ๓.๖๖๖-๗๖๖ ๖๖๖

วันที่ 1/1/

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๗๐๐๑๑๑

DATE 9/01/68

TIME 06:00 - 18:00

18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๒๔-6381	รถกระบะ	ดำ	รถกระบะ	08:49	09:15	รับลูกค้า
2	1๗๗-6422	ฮอนด้า	เทา	รถกระบะ	13:09	13:23	มารับ
3	1๗๗-1833	TO	ขาว	TAXI	13:22	13:24	มารับ
4	1๗๗ ๙๙24	TO	ขาว	เก๋ง	19:38	19:38	รับลูกค้า
5	๓๐ 4214	TO	ขาว	เก๋ง	19:42	19:42	รับลูกค้า
6	6๗-7137	ฟอร์ด	ขาว	เก๋ง	15:4๗	19:43	รถกระบะ
7	4๓๗-755๙	มอ	เทา	เก๋ง	16:40		มารับ
8	3๖๗ ๗8๕6	นิสสัน	ดำ	เก๋ง	18:๓๒	18:๓๒	รับ
9	34 6381		เทา	รถกระบะ	21:00	21:04	รับลูกค้า
10		มิตซู	ขาว	รถกระบะ	21:11		
11	6๖๖-7137	ฟอร์ด	ขาว	เก๋ง	24:05		รถกระบะ 2214
12	6๓๗-71๗4	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	24:30	24:30	รับ
13	30-0340		ขาว	รถกระบะ	01:05	04:46	รับลูกค้า
14	๓๗-8500	มิตซู	ดำ	เก๋ง	04:40		รถกระบะ
15	1๗๗ 2361	TO	ขาว	TAXI	05:43	05:47	รับ
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย ๓.๖๖๖-๗๖๖ ๖๖๖

วันที่ 1/1/

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ กว/จจ๑๑

DATE 10/01/68

TIME 0600-1800

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ขภ-4924	รถไฟฟ้า	ขาว	รถไฟฟ้า	07.58	08.00	มารับลูกแก้ว
2	ทส-2866	TO	ชมพู	TAXI	08.31	08.33	มารับลูกแก้ว
3	5กท-2483	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	09.00	09.03	1309
4	6ทจ-4329	TO	ขาว	เก๋ง	10.19	11.00	ทาสี
5	พข-8500	สีย	ดำ	เก๋ง	12.58	13.12	ลืมของ
6	5กท-2483	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	17.58		
7	6กค-555	ซีเอ็ม	ดำ	เก๋ง	19.20		1406
8	93-7945		ขาว	รถบรรทุก	21.40		กรุ๊ปแม่เหล็ก
9	6ขม-2502	TO	ขาว	เก๋ง	04.05	04.05	นั่ง
10	6ขบ-7137	ฟอร์ด	ขาว	เก๋ง	04.22		รถเปลี่ยน 2214
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย

วันที่

รปภ.

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ลว/จจ๑๑ B

DATE 11/01/68

TIME 0600-1800

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทพ 1851	TO	ชมพู	เก๋ง	11:19	11:19	รับลูกแก้ว
2	6กท-2483	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	20.37		ลูกแก้ว
3	จจ-7672	ฟอร์ด	ดำ	เก๋ง	22.56		ลูกแก้ว
4	5กท-7137	ฟอร์ด	ขาว	เก๋ง	05.41	05.45	รับลูกแก้ว
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย

วันที่

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๖๖๑๑ B.

DATE 15/01/69

TIME ๐๕:๐๐-15:๐๐

15:00-๐๕:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	64ข 4174	TO	แดง	รถ	10:08	10:08	ส่งลูกค้า
2	64ข 1365	TO	ขาว	รถ	19:25		2816
3	5กค 2483	ฮอนด้า	ขาว	รถ	20:56		ลูกค้า
4	ทข-2292	TO	ชมพู	TAXI	01:43	01:44	นำส่ง
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....

SECURITY OFFICER

รายงานโดย ๖๕๕ รปภ.

วันที่...../...../.....

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๖๖๑๑ B.

DATE 12/01/69

TIME ๐๕:๐๐-18:๐๐

18:00-๐๕:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	9กค-4560	TO	ขาว	รถ	18.32	18.45	นำส่ง
2	5กค-1965	TO	ขาว	รถ	18.59		ลูกค้า
3	5กค-2483	ฮอนด้า	ขาว	รถ	19.02		ลูกค้า 1309
4	64ข-1737	ฟอร์ด	แดง	รถ	20.53	23.17	นำส่ง
5	27ก-1855	TO	ขาว	รถ	21.55	21.55	นำส่ง
6	3กค-805	TO	ขาว	รถ	00.23	00.33	นำส่ง
7	64ข-1737	ฟอร์ด	แดง	รถ	03.03		นำส่ง
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....

SECURITY OFFICER

รายงานโดย ๖๕๕ รปภ.

วันที่...../...../.....

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ สวนจตุรมุข BDATE 14/01/69TIME 06:00 - 18:00

18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	902644	sunlong	ขาว	รถกระบะ	08:24	10:38	รถจักรยานยนต์
2	พร 4500	ฮิฟาย	ขาว	รถกระบะ	10:49	10:50	
3	ทท 5998	TO	ขาว	รถกระบะ	12:10		รถจักรยานยนต์
4	ขก 2141	ฮอนด้า	ขาว	รถกระบะ	14:29	14:29	รถจักรยานยนต์
5	พร 1365	TO	ขาว	รถกระบะ	20:15		รถจักรยานยนต์
6	5กท-2488	ฮอนด้า	ขาว	รถกระบะ	21:31		รถจักรยานยนต์
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย น.ส.อ.อ. รปภ.วันที่ 1 / 1 /

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ สวนจตุรมุข BDATE 15/01/69TIME 06:00 - 18:00

18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	2ขจ-6145	TO	ขาว	รถกระบะ	18:42	18:42	รถจักรยานยนต์
2	6กท-7137	พอร์เช่	ขาว	รถกระบะ	19:18	20:50	รถจักรยานยนต์
3	ดอ-6635	TO	ดำ	รถกระบะ	19:49	20:07	รถจักรยานยนต์
4	3ข5-8428	TO	ดำ	รถกระบะ	20:42	20:42	รถจักรยานยนต์
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย น.ส.อ.อ. รปภ.วันที่ 1 / 1 /

จุดตรวจ ๖๖๖๐๐ B.
DATE 16/01/69

CAR PARK REPORT

TIME ๐๖:๐๐ - ๑๘:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๒๖๖๖-๘๖๖๖	TO	ขาว	กระบะ	10:19	10:19	
2	๖๖ ๔๐๖๖	ฟอร์ด	ขาว	เก๋ง	15:19		
3	๖ ๔๔๖๖	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	15:40		
4	๖๖๖ ๖๖๖๖	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	15:10		ขโมย 1405
5	๖๖-๘๖๖๖	TO	ขาว	กระบะ	20:24		ขโมย 1405-1406
6	๖๖๖-6267		เทา	กระบะ	20:50		2826
7	๖๖-45๖๖	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	21:50		1403
8	๖๖-๖๖		เทา	กระบะ	0๖:๖๐		2823
9							2807
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICER

รายงานโดย ๖๖๖๖ รปภ.
วันที่ 1/1/69

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๖๖๖ ๖๖๖ B.
DATE 17/01/69

TIME ๐๖:๐๐ - ๑๘:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๖๖๖-8774	ฮอนด้า	ขาว	กระบะ	07:37	07:56	ลูกดี
2	๖๖๖-8774	ฮอนด้า	ขาว	กระบะ	08:19	10:59	ลูกดี
3	2๖๖ 8430	ฟอร์ด	ขาว	เก๋ง	08:24	08:27	รถรับส่ง
4	๖๖๖-๖๖๖๖	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	09:28	10:14	รถรับส่ง
5	๖๖๖-8774	ฮอนด้า	ขาว	กระบะ	11:18		ลูกดี
6	๖๖๖-๖๖๖๖	TO	ขาว	กระบะ	12:08	12:12	มารับ
7	๖๖-๖๖๖๖	TO	ขาว	TAXI	13:26	15:21	ขาว
8	2๖๖-๖๖๖๖	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	13:47	13:56	ขาว
9	๖๖-๖๖๖๖	TO	ขาว	TAXI	13:49	13:51	ขาว
10	๖๖-๖๖๖๖	TO	ขาว	รถ	13:33		ลูกดี
11	๖๖-1304	TO	ขาว	รถ	16:24		
12	๖๖-8๖๖๖	TO	ขาว	เก๋ง	16:31		ลูกดี
13	1๖๖-8๖๖๖	TO	ขาว	TAXI	16:34	16:34	ลูกดี
14	๖๖-5๖๖๖	ฮอนด้า	ขาว	กระบะ	17:53		รถรับส่ง 2802
15	๖๖-๖๖๖๖	ฮอนด้า	ขาว	กระบะ	17:53		รถรับส่ง 2803
16	๖๖๖-4582	ฮอนด้า	ขาว	กระบะ	19:40	19:40	รถ
17	๖๖-๖๖๖๖	ฮอนด้า	ขาว	กระบะ	19:52		1403
18	๖๖-๖๖๖๖	ฮอนด้า	ขาว	กระบะ	20:03		2812
19	๖๖-๖๖๖๖	ฟอร์ด	ขาว	กระบะ	20:25		2701
20	๖๖-๖๖๖๖	ฮอนด้า	ขาว	กระบะ	21:05		1308
21	๖๖-1100	TO	ขาว	TAXI	22:50	22:50	รถ
22	๖๖๖-๖๖๖๖	TO	ขาว	กระบะ	22:55	22:55	
23	๖๖๖-8153	TO	ขาว	กระบะ	22:58		1210
24	๖๖-1๖1	4 ๖๖๖๖	ขาว	กระบะ	23:59		1405
25	1๖๖-61๖๖	TO	ขาว	TAXI	24:50	24:50	รถ
26	๖๖๖-๖๖๖๖	ฟอร์ด	ขาว	กระบะ	05:13	06:01	รถรับส่ง 2214
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICER

รายงานโดย ๖๖๖๖ รปภ.
วันที่ 1/1/69

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 226 จอ 13

DATE 18/01/69

TIME 06.00-18.00

18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	649 1552	MO	ขาว	รถ	06:52	06:52	รับลูกค้า
2	64 3815	รถไฟฟ้า	ขาว	รถ	07:38	07:40	มารับ
3	1ก6 7336	ฮอนด้า	ขาว	รถ	07:53	07:59	มารับเพื่อ
4	7ก9 1588	TO	ขาว	รถ	09:12	09:12	มารับ
5	5ก8 8981	TO	ขาว	รถ	10:04	10:04	มารับ
6	กค 6829	ฮอนด้า	ขาว	รถ	10:40	10:40	มารับ
7	กค-748	MO	ขาว	รถ	10:55	10:57	มารับ
8	ข 7707	ฮอนด้า	ขาว	รถ	11:18	11:19	มารับ
9	342 5874	MO	ขาว	รถ	12:04	12:05	รับลูกค้า
10	2ข 9609	ฮอนด้า	ขาว	รถ	14:53		ลูกค้า
11	กค 6750	TO	สีขาว	TAXI	18:36	18:36	มารับ
12	6ข-7137	ฟอร์ด	ขาว	รถ	17:54	18:45	รับลูกค้า 2214
13	กค-747	ขาว	ขาว	TAXI	18:38	18:43	รับ
14	5กค-8451	TO	ขาว	รถ	19:45	19:45	รับ
15	กค-72	TO	สีขาว	TAXI	19:48	19:48	รับ
16	1ขค-8160	TO	บ.ล.	TAXI	20:53	20:53	รับ
17	2ขค-6142	TO	ขาว	รถ	23:35		1402
18	ขค-6710	ฮอนด้า	ดำ	รถ	02:16		1402
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย 226-2151 รปภ.
วันที่ 1 / 1

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 226 จอ B.

DATE 19/01/69

TIME 06.00-18.00

18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	5 ขค 164	TO	ขาว	รถ	12:52	12:52	รับลูกค้า
2	1ขค 7137	ฟอร์ด	ขาว	รถ	18:54	19:50	รับลูกค้า
3	4กค-7171	MO	ดำ	รถ	19:13	19:14	
4	1ขค-1245	TO	บ.ล.	TAXI	00:02	00:04	มารับ
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย 226-2151 รปภ.
วันที่ 1 / 1

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๖๖๑๑ B.

DATE ๒๐/๐๑/๖๙

TIME ๐๖:๐๐ - ๑๘:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๕๐-๐๔๑๑	TO	ขาว	รถตู้	20.28		ถูกขโมย
2	๕๕-1348	TO	ขาว	รถตู้	20.28		ถูกขโมย
3	๕๖๖-3949	TO	ขาว	เก๋ง	21.02		ถูกขโมย
4	๕๐-๙3๐1	รถตู้		รถตู้	21.14		รถตู้
5	๕๗๒-7720	TO	ขาว	เก๋ง	21.48		มาส่งลูก
6	๕๗๒-276	นิสสัน	ขาว	เก๋ง	22.07		ถูกขโมย
7	1๗๗-2524	TO	ขาว	TAXI	22.19	22.19	มาส่งลูก
8	๕๕-1348	TO	ขาว	รถตู้	22.๓2		ถูกขโมย
9	1๗๗-86๐7	TO	ขาว	รถตู้	23.๐๐		ถูกขโมย
10	๕๗๒-6737	TO	ขาว	เก๋ง	23.00		ถูกขโมย
11	5๗๒-2๙3	TO	ขาว	เก๋ง	23.00		ถูกขโมย
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....

SECURITY OFFICER

รายงานโดย ๖๕๕-๗๕๕๖ รปภ.

วันที่...../...../.....

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๖๖๑๑ B.

DATE ๒๑/๐๑/๖๙

TIME ๐๖:๐๐ - ๑๘:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๕๖ ๙๙๙๕	อิตาเลีย	ขาว	เก๋ง	11:๐๐	11:10	
2	๕๖ ๕๕๕๕	ฟอร์ด	ขาว	เก๋ง	12:๐๘	12:๑๐	
3	๕๖ ๕๕๕๕	TO	ขาว	เก๋ง	13:๐2	13:๐3	ส่งลูก
4	๕๖ 8181	ฟอร์ด	ขาว	เก๋ง	16.22	21.11	รถตู้
5	๕๖ ๕๕๕๕	อิตาเลีย	ขาว	เก๋ง	19.49	20.10	
6	๕๖ ๕๕๕๕		ขาว	TAXI	20.๐๐	20.๐๐	ส่ง
7	๕๖ ๕๕๕๕	TO	ขาว	รถตู้	20.๑8		2811
8	๕๖ ๕๕๕๕	TO	ขาว	รถตู้	20.40		
9	๕๖ 1084	TO	ขาว	เก๋ง	21.38		2826
10	๕๖ 8279	TO	ขาว	รถตู้	22.34		
11	๕๖ 6737	TO	ขาว	เก๋ง	22.40		2802
12	๕๖ 9788	TO	ขาว	TAXI	23.52	23.52	รับ
13	๕๖ 9015	TO	ขาว	TAXI	24.30	24.30	รับ
14	๕๖ 8181	ฟอร์ด	ขาว	เก๋ง	24.30	๒2.4๐	รถตู้
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....

SECURITY OFFICER

รายงานโดย ๖๕๕-๗๕๕๖ รปภ.

วันที่...../...../.....

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๖๖๐๐๑ B

DATE ๒๒/๐๑/๖๙

TIME ๐๖:๐๐ - ๑๘:๐๐

18:00 - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ขย ๔๒๕๑	ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	๐๙:๑๙	๐๙:๑๕	ขับกลับ
2	1 นก ๔๖๙	TO	ขาว	รถตู้	15:๐๒		ขับกลับ
3	๑๙ ๒๔๐๙	TO	ขาว	รถตู้	15:๐๒		ขับกลับ
4	4 นก - 6822	TO	ขาว	เก๋ง	22:15		1403
5	1 นก - 763	TO	ขาว	รถตู้	22:40	22:40	ขับกลับ
6	๑๙ 2703	TO	ขาว	รถตู้	22:40	22:40	ขับกลับ
7	๒๒ - 7622	TO	ขาว	เก๋ง	22:53		ขับกลับ
8	1 นก - 1541	TO	ดำ	รถตู้	03:04	03:15	ขับกลับ
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย ๑๖๖๐๐๑ B รปภ.

วันที่ ๒๒/๐๑/๖๙

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๖๖๐๐๑ B

DATE ๒๒/๐๑/๖๙

TIME ๐๖:๐๐ - ๑๘:๐๐

18:00 - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ขย ๔๒๕๑	TO	ดำ	เก๋ง	10:๒6		
2	2 นก - 64๐๐	TO	ขาว	รถตู้	15:๒3	15:44	
3	5 นก - ๙๒๙๙	TO	ขาว	เก๋ง	15:45	15:45	มาส่ง
4	PAS-5252	TO	ดำ	รถตู้	15:51		มาส่ง
5	๑๙ - 2703	TO	ขาว	รถตู้	18:๐5		มาส่ง
6	1 นก - 2714	TO	ขาว	รถตู้	18:๐6		มาส่ง
7	1 นก - 54	TO	ขาว	TAXI	19:๒1	19:๒2	มาส่ง
8	7 นก - 7896	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	20:50		1403
9	2 นก - 7233	TO	ขาว	เก๋ง	22:05		2626
10	๑๒ - 280๙	TO	ขาว	เก๋ง	22:16	22:17	ส่ง
11	1 นก - 763	TO	ขาว	รถตู้	22:5๗	23:๐๐	มาส่ง
12	๙๙ - 3325	รถตู้	ขาว	รถตู้	23:06	23:๐7	มาส่ง
13	๙3-1602		ขาว	รถตู้	23:30		
14	๒๒ 8181	ฟอร์ด	ขาว	เก๋ง	24:๓๐		รถตู้
15	3 นก - 4338	TO	ขาว	รถตู้	01:20	03:11	
16	๒๒ - 3946	TO	ขาว	TAXI	01:55	01:55	ส่ง
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย ๑๖๖๐๐๑ B รปภ.

วันที่ ๒๒/๐๑/๖๙

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๕๗๙๐๐ B

DATE ๒๐/๐๑/๖๙

TIME ๐๖:๐๐-๑๘:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	4๗๐-4150	TO	ขาว	เก๋ง	12.12	12.12	มารม
2	1๗๗-๒71๗	TO	ขาว	รถตู้	12.36		มาลัย
3	4๗๑-๗๙๐๘	รถโฟล์ค	เงิน	รถโฟล์ค	12.51	12.52	มารม
4	๗๗-5034	MG	เทา	เก๋ง	13.00	13.00	มารม
5	5๗๑-7835	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	15.10	15.24	มาดฮัน
6	๗๗-๒1๗1	โตโยต้า	เทา	เก๋ง	15.10	15.24	มาดฮัน
7	4๗๗-๒825	MG	เทา	เก๋ง	15.23	15.23	มารม
8	๕๗-๒793	TO	ขาว	รถตู้	15.46	15.47	มาลัย
9	๕๗-๒72๐	TO	ขาว	รถตู้	15.46	15.53	มาลัย
10	๕๗-8616	TO	ขาว	รถตู้	15.50	16.55	มาลัย
11	๗๗-๒953	TO	ขาว	รถตู้	15.50	16.53	มาลัย
12	๕๗-223	TO	เงิน	รถตู้	16.17	16.53	มาลัย
13	๒๗๗-665๐	นิสสัน	ดำ	เก๋ง	16.5๐	16.5๒	มาลัย
14	1๗๑-4128	TO	ขาว	TAXI	17.๓6	17.36	มารม
15	๒๗-5062	ฮอนด้า	ขาว	4 ประตู	18.๒๐		1405
16	๒๗-8๗53	TO	ขาว	เก๋ง	18.27	18.27	รับ
17	1๗๑-๙๙93	TO	ขาว	TAXI	19.43	19.43	
18	5๗๗-49๐5	MG	เทา	เก๋ง	20.19		๒๕๖๗
19	๗๗-๙313	ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	20.50	20.50	รับ
20	๒๗๗-2361	TO	ขาว	เก๋ง	21.46	21.47	รับ
21	๗๗-27๐3	TO	ขาว	รถตู้	22.18		รับ
22	๕๗-8616	TO	ขาว	รถตู้	22.22	22.25	รับ
23	๕๗-2720	TO	ขาว	รถตู้	22.22	22.25	รับ
24	1๗๗-๒714	TO	ขาว	รถตู้	22.31	22.37	รับ
25	๕๗-223	TO	เงิน	รถตู้	22.31	22.37	รับ
26	๕๗-๒793	TO	ขาว	รถตู้	22.45	22.56	รับ
27	1๗๗-๗๐3	TO	ขาว	รถตู้	22.55	22.56	รับ
28	๒๗๗-๗233	TO	ขาว	เก๋ง	๒2:30		2615
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย ๒๕๖๗-๒๕๖๗ รปภ.

วันที่ 1/1/

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๕๗๙๐๐ B

DATE ๒๕/๐๑/๖๙

TIME ๐๖:๐๐-18:๐๐

18:๐๐-๐6:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	1๗๗ ๒5๙๔	ฮอนด้า	เงิน-เทา	เก๋ง	๐8: ๒9	๐8: ๒9	รับ
2	3๗๗ ๒5๙๐	ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	๐8: ๓2	๐8: ๓2	รับ
3	1๗๗ 4๗1	TO	ขาว	รถตู้	๐๘: ๕5		รับ
4	1๗๗-๒714	TO	ขาว	รถตู้	๐9: 27	๐9: 27	รับ
5	๒๗๗-๙137	TO	เทา	เก๋ง	๐9: 33	๐9: 34	รับ
6	๑๗๗-8775	TO	ขาว	เก๋ง	10.๐1		รับ
7	1๗๗-2714	TO	ขาว	รถตู้	10.12		รับ
8	๒๐-๐477	รถตู้	เงิน	รถตู้	11.53		รับ
9	34-4016	รถตู้	เทา-ฟ้า	รถตู้	12.00		รับ
10	๒๐-4392	รถตู้	เทา	รถตู้	12.48		รับ
11	1๗๑-๗44๐	TO	ขาว	TA	13.40	13.41	รับ
12	1๗๑-๗๑16	TO	ขาว	TAXI	14.19	14.19	รับ
13	๒๗๗-4743	รถโฟล์ค	ดำ	รถโฟล์ค	14.21	14.22	รับ
14	๒๗๗-8446	TO	ขาว	เก๋ง	14.49	14.49	รับ
15	1๗๑-๒๙๔๒	TO	ขาว	TAXI	15.34	15.33	รับ
16	5๗๑-5493	ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	16.๔๐	16.2๐	รับ
17	๒๗๗-๗371	TO	ฟ้า	TAXI	16.31	16.31	รับ
18	๒๗๗-1715	TO	เทา	TAXI	16.๓3	16.35	รับ
19	5๗๗-๙643	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	16.54	17.๐4	รับ
20	๒๗๗-51๐3	TO	ขาว	TAXI	16.59	17.๐๐	รับ
21	1๗๗-๕๗1	TO	ขาว	รถตู้	17.25	17.28	รับ
22	๒๗๗-6569	TO	ขาว	TAXI	17.37	17.37	รับ
23	5๗๗-3448	ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	17.50	17.52	รับ
24	4๗๑-8576	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	17.51		รับ
25	๒๐-1829	เทา	เทา	TAXI	18.43	18.49	รับ
26	1๗๗-4117	TO	ขาว	TAXI	18.47	18.47	รับ
27	๒๐-1946	เทา	เทา	TAXI	18.53	18.53	รับ
28	๒๗๗-3056	TO	ขาว	TAXI	18.54	18.54	รับ
29	3๗๑-5392	TO	ขาว	เก๋ง	19.08	20.๐๐	2614
30	๒๗๗-9798	TO	ขาว	TAXI	19.29	19.29	รับ

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย ๒๕๖๗-๒๕๖๗ รปภ.

วันที่ 1/1/

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ลานจอดรถ B

DATE 25/01/69

TIME 0600-1800

1800-0600

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	4ขจ-4776	TO	ขาว	เก๋ง	20.10	20.10	ส่ง
2	4ขบ-4616	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	21.48	21.48	รับ
3	มรจ-8774	TO	บ.ล.	TAXI	22.50	22.50	ส่ง
4	ลือ-123	เบนซ์	ดำ	เก๋ง	23.00	23.00	ส่ง
5	ทพ-8219	TO	ชมพูขาว	TAXI	23.01	23.01	ส่ง
6	ไมบ-9029	TO	บ.ล.	TAXI	01.15	01.16	ส่ง
7	ทช-9144	มิตร	ขาว	เก๋ง	02.04		1403
8	บจ-8181	ฟอร์ด	เทา	กระบะ	02.35		ขายดี 04
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....

SECURITY OFFICER

รายงานโดย ท.เรียน - บัณฑิต ปรก.

วันที่ / /

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ลานจอดรถ B

DATE 26/01/69

TIME 06:00-18:00

18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทอ 2688	MO	ขาว	เก๋ง	08: 44	08: 44	ส่งลูกค้า
2	ทอ 9959	TO	ชมพู	เก๋ง	09: 32	09: 32	รับลูกค้า
3	4ขล-1247	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	19.35	19.35	ส่ง
4	ไมค-6577	TO	บ.ล.	TAXI	21.13	19.35	ส่ง
5	ขบจ-8637	ฮอนด้า	เทา	กระบะ	21.21	22.09	มาหาญาติ
6	ททท-7038	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	21.39	21.39	ส่ง
7	ทจ-6248	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	21.46	21.41	ส่ง
8	ทท-5289	TO	ชมพู	TAXI	22.54	22.54	รับ
9	ทท-5067	TO	ดำ	เก๋ง	23.27		ส่งของ
10	ทช-9144	มิตร	ขาว	เก๋ง	23.28		1305
11	ทท-5852	มิตร	เทา	เก๋ง	23.51		1405
12	ชด-6003	TO	ขาว	รถจักรยานยนต์	01.15	01.15	รับ
13	บจ-8181	ฟอร์ด	เทา	กระบะ	01.15		ขายดี 04
14	ทท-4689	TO	ชมพู	TAXI	03.48	03.48	ส่ง
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....

SECURITY OFFICER

รายงานโดย ช.เรียน - บัณฑิต ปรก.

วันที่ / /

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ระยอง BDATE 24/01/69TIME 06:00 - 18:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	64ย 4688	TC	ขาว	เก๋ง	11:44		
2	39กม-8940	PO	ดำ	เก๋ง	21.30	21.30	ส่ง
3	บล-2181	ฟอร์ด	เทา	กระบะ	22.38		รับใช้
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย _____
SECURITY OFFICER

รายงานโดย ว.ธ.อ. รปภ.
วันที่ / /

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ระยอง BDATE 28/01/69TIME 06:00 - 18:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	9VN 5852	HAVAL	ขาว	เก๋ง	10:44	0:44	รับใช้
2	64ย 4204	TO	เทา	เก๋ง	19:46	19:46	รับใช้
3	64ย 7622	TO	เทา	เก๋ง	20:35		รับใช้
4	91ก 8181	ฟอร์ด	เทา	กระบะ	20:36		รับใช้
5	39กม-2700	นิสสัน	เทา	เก๋ง	22.07	22.07	รับใช้
6	4กค-7177	TO	ดำ	เก๋ง	05.33	05.34	รับใช้
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย _____
SECURITY OFFICER

รายงานโดย ว.ธ.อ. รปภ.
วันที่ / /

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๔๖๔๐๑/๓
DATE ๒๙/๐๑/๖๙

TIME ๐๖:๐๐ - ๑๘:๐๐

๑๘:๐๐ - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	33-5697		เขียว	รถบัส	20.25		กรุ๊ปมาเล
2	36-0466	TO	บรอน	รถตู้	20.35		กรุ๊ปมาเล
3	๖๕-๑๐๘4	TO	เทา	เก๋ง	21.07		รถดำ 1311
4	กค-๒1๐5	TO	ขาว	เก๋ง	21.35		1201
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย ๓๖๔๐๑/๓ รปภ.

วันที่ / /

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๓๖๔๐๑/๓
DATE 30/๐1/๖๙

TIME ๐๖:๐๐ - ๑๘:๐๐

๑๘:๐๐ - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๔๙๖-๔๘๔4	AION	ขาว	รถไฟฟ้า	07.48	07.50	รับ
2	33-9371	รถบัส	ขาว	รถบัส	08.28	09.00	รอรับ 109.00
3	1๖๙-๙284	อีซูซุ	ดำ	กระบะ	11.05		อีซูซุ 1311
4	๙๐-4824	TO	ขาว-เทา	TAXI	11.56	11.56	รับ
5	๙๐๙ 4911	อีซูซุ	ดำ	เก๋ง	12.50	12.50	รับลูกค้า
6	๙๕-2105	TO	ขาว	เก๋ง	13.18		ลูกค้า
7	3๓๖-1924	TO	ขาว	เก๋ง	13.21	13.21	รับ
8	๙๐๙-๙3๐๙	อีซูซุ	บรอน	กระบะ	14.07	14.14	รับ 109.00
9	๙๐๙-๙78๙	TO	ขาว	TAXI	14.๙7	14.๙7	รับ
10	1๙๙-6823	TO	ขาว	TAXI	16.51	16.51	รับ
11	๙๐๙-6738	อีซูซุ	ขาว	เก๋ง	20.46	20.46	รับ
12	๙๐๙-5512	TO	ขาว	TAXI	21.01	21.01	รับ
13	๙๐๙-5197	TO	ขาว	รถตู้	21.05	21.05	รับ
14	๙๐๙-5๙93	อีซูซุ	บรอน	เก๋ง	21.30	21.30	รับ
15	๙๐๙-3368		ขาว	TAXI	22.08		รับ
16	33-5697		เขียว	รถบัส	22.45		กรุ๊ปมาเล
17	๙๐๙-4๐36	อีซูซุ	ขาว	เก๋ง	24.30	24.30	รับ
18	๙๐๙-๙179	อีซูซุ	ดำ	เก๋ง	03.50		1401
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย ๓๖๔๐๑/๓ รปภ.

วันที่ / /

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๗๑๑๑๑
DATE ๒๑/๐๑/๖๙

TIME ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐

๑๘.๐๐-๐๖.๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	33-93171	มอโต	ขาว	รถส่วนบุคคล	06.36	07.15	รถส่วนบุคคล
2	5กค-7324	M5	ขาว	เก๋ง	07.17	07.18	รับ
3	9กค-5412	TR	ขาว	เก๋ง	07.47	07.48	รับ
4	1ขค-9311	TO	อ.ล.	TAXI	07.47	07.49	รับ
5	7กค-3628	TO	ขาว	เก๋ง	07.48	07.50	รับ
6	5คค-1436	อิซซ	ขาว	4ประตู	10.29	10.52	
7	4กค-2692	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	10.49		ลูกค้า
8	2คค-8468	M5	ขาว	เก๋ง	10.43	10.43	ส่ง
9	กค-8920	M5	ขาว	เก๋ง	10.43	10.44	ส่ง
10	กค-725	M5	ขาว	TAXI	11.11	11.11	ส่ง
11	12ค-1515	TO	อ.ล.	TAXI	12.56	12.56	ส่ง
12	3คค-6400	อิซซ	ขาว	4ประตู	13.51	14.15	รับ
13	3ค-1603	รถส่วนบุคคล	ขาว	รถส่วนบุคคล	15.30		รถส่วนบุคคล
14	1กค-6919	TO	ขาว	เก๋ง	15.37		1207
15	กค-3110	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	15.55	15.55	ส่ง
16	1กค-5032	TO	อ.ล.	TAXI	16.11	16.12	ส่ง
17	5กค-953	TO	ขาว	เก๋ง	16.40		ลูกค้า
18	1กค-3067	TO	อ.ล.	TAXI	16.49	16.50	ส่ง
19	2ค-9810	TO	อ.ล.	TAXI	17.55	17.56	ส่ง
20	8กค-4265	TO	ขาว	เก๋ง	18.40	18.40	รับ
21	4กค-3692	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	18.50	18.50	ส่ง
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย ๑๗๑๑๑๑ รปภ.

วันที่ 1 / 1

ภาคผนวก 8

รายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมเดอะภัทรา พระราม9

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 27

หมู่ที่ : -

ซอย : रामคำแหง8 แยก4 (ห้าพี่น้อง 1)

ถนน : रामคำแหง

แขวง/ตำบล : หัวหมาก

เขต/ตำบล : เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 027174777

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 196

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 69/2567

ออกให้โดย : กรมการปกครอง

หมดอายุ : 14/02/2572

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ อรุณรัตน์ ชิดอนันต์วงศ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สิบตะกอนทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,916.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,532.800 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|---|------------------------------------|-----|
| ☒ [X] | ระบายทุกวัน | |
| ☐ [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ [] | ไม่ระบายเลย | |

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. กากจุลินทรีย์ 1,000.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- | | | | | |
|------------------|---|------|------------------------------|---------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
| เครื่องสูบตะกอน | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อยู่ในขั้นตอนเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์หลังเดินระบบบำบัดน้ำเสีย และเติมกากจุลินทรีย์เมื่อวันที่ 14/1/69 จำนวน 1 ลบ.ม.

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมเดอะภัทรา พระราม9

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 27

หมู่ที่ : -

ซอย : रामคำแหง8 แยก4 (ห้าพี่น้อง 1)

ถนน : रामคำแหง

แขวง/ตำบล : หัวหมาก

เขต/ตำบล : เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 027174777

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 196

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 69/2567

ออกให้โดย : กรมการปกครอง

หมดอายุ : 14/02/2572

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ อรุณรัตน์ ชิดอนันต์วงศ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สบตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,721.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,376.800 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----|
| ☒ | ระบายทุกวัน | |
| ☐ | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | |
|----|----------------|
| 1. | ปริมาณ หน่วย |
| | 0.000 กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบตะกอน | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมเดอะภัทรา พระราม9

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 27

หมู่ที่ : -

ซอย : รามคำแหง8 แยก4 (ห้าพี่น้อง 1)

ถนน : รามคำแหง

แขวง/ตำบล : หัวหมาก

เขต/ตำบล : เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 027174777

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 196

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 69/2567

ออกให้โดย : กรมการปกครอง

หมดอายุ : 14/02/2572

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ น.ส.อรุณรัตน์ ชิดอนันต์วงศ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สู่ตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

1,670.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1,336.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลำไส้

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมเดอะภัทรา พระราม9

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 27

หมู่ที่ : -

ซอย : रामคำแหง8 แยก4 (ห้าพี่น้อง 1)

ถนน : रामคำแหง

แขวง/ตำบล : หัวหมาก

เขต/ตำบล : เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 027174777

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 196

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 69/2567

ออกให้โดย : กรมการปกครอง

หมดอายุ : 14/02/2572

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ อรุณรัตน์ ชิดอนันต์วงศ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[X] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลตะกอน

[X] อื่นๆ กวนผสมด้วยมือ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สบตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,610.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,288.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|---|------------------------------------|-----|
| ☒ [X] | ระบายทุกวัน | |
| ☐ [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ [] | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | |
|----|----------------|
| 1. | ปริมาณ หน่วย |
| | 0.000 กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมสารเคมี | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบตะกอน | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| อื่นๆ กวนผสมด้วยมือ | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมเดอะภัทรา พระราม9

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 27

หมู่ที่ : -

ซอย : रामคำแหง8 แยก4 (ห้าพี่น้อง 1)

ถนน : रामคำแหง

แขวง/ตำบล : หัวหมาก

เขต/ตำบล : เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 027174777

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 196

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 69/2567

ออกให้โดย : กรมการปกครอง

หมดอายุ : 14/02/2572

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ อรุณรัตน์ ชิดอนันต์วงศ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลตะกอน

[X] อื่นๆ กวนด้วยมือ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สิบตะกอนทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,130.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 904.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-------|------------------------------------|-----|
| [X] | ระบายทุกวัน | |
| [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| [] | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | |
|----|----------------|
| 1. | ปริมาณ หน่วย |
| | 0.000 กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|------------|-------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำไส้ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| อื่นๆ กวนด้วยมือ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมเดอะภัทรา พระราม9

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 27

หมู่ที่ : -

ซอย : रामคำแหง8 แยก4 (ห้าพี่น้อง 1)

ถนน : रामคำแหง

แขวง/ตำบล : หัวหมาก

เขต/ตำบล : เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 027174777

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 196

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 69/2567

ออกให้โดย : กรมการปกครอง

หมดอายุ : 14/02/2572

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ อรุณรัตน์ ชิดอนันต์วงศ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[X] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบละกอน

[X] อื่นๆ กวนด้วยมือ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สิบตะกอนทั้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

1,095.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

876.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ [X] ระบายทุกวัน

☐ [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ [] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน

☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ

อื่นๆ กวนด้วยมือ

☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก 9

รายงานการบำรุงรักษาระบบน้ำใช้

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Cold Water Pump



วันที่ 2 เดือน 2/2565 พ.ศ. 2565

อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจุ Groud Tank
		Pump. 1	Pump. 2	อาการเสีย	
Motor & Pump					() Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในใบพัดของ Pump	/	/	-	() Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คลูกยางลือคจุดต่อเพลลา	/	/	-	() High (3/4)
3	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	/	/	-	Remark / หมายเหตุ
4	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	/	/	-	
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/	/	-	
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 80 PSI.	/	/	-	
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 40 PSI.	/	/	-	
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/	/	-	
Control					
1	ตรวจเช็คจุดต่อไฟภายในตู้ Control	/	/	-	
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/	/	-	
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/	/	-	
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/	/	-	
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set. 40.2 A	/	/	-	
6	ตรวจเช็คไฟโชว์หน้าตู้ Control	/	/	-	
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	/	/	-	
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control	/	/	-	
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	/	/	-	
10	แรงดันไฟฟ้า R..... 400S..... 400T..... 400 Volt.	/	/	-	
11	กระแส P.1 R..... 18S..... 20T..... 10 AMP.	/	/	-	
12	กระแส P.2 R..... 18S..... 20T..... 10 AMP.	/	/	-	

Please mark N/A if not application / ใส่ N/A

Please mark ✓ ใส่เครื่องหมาย

☐ = Normal / ปกติ

☐ = Abnormal / ไม่ปกติ

.....
(อดิสรณ์ อดิสรณ์) (.....)

ช่างผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้าช่าง

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Booster Pump



วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจุน้ำ Roof Tank
		Pump. 1	Pump. 2	อาการเสีย	
Motor & Pump					() Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในใบพัดของ Pump	/	/	—	() Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คลูกยางล้อคจุดต่อเพลลา	/	/	—	() High (3/4)
3	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	/	/	—	Remark / หมายเหตุ
4	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	/	/	—	
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/	/	—	
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 30 PSI.	/	/	—	
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 60 PSI.	/	/	—	
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/	/	—	
Control					
1	ตรวจเช็คจุดต่อไฟภายในตู้ Control	/	/	—	
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/	/	—	
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/	/	—	
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/	/	—	
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set. 10.5 A	/	/	—	
6	ตรวจเช็คไฟโชว์หน้าตู้ Control	/	/	—	
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	/	/	—	
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control	/	/	—	
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	/	/	—	
10	แรงดันไฟฟ้า R. 400 S. 400 T. 400 Volt.	/	/	—	
11	กระแส P.1 R. 18 S. 20 T. 20 AMP.	/	/	—	
12	กระแส P.2 R. 18 S. 20 T. 20 AMP.	/	/	—	

Please mark N/A if not application / ใส่ N/A

Please mark ✓ ใส่เครื่องหมาย

☐ = Normal / ปกติ

☐ = Abnormal / ไม่ปกติ

.....
(เซ็นชื่อ)

ช่างผู้ตรวจเช็ค

.....
(.....)

หัวหน้าช่าง

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Cold Water Pump



วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 256๕

อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจุน้ำ Groud Tank
		Pump. 1	Pump. 2	อาการเสีย	
Motor & Pump					() Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัดของ Pump	/	/	—	() Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คลูกยางล้อยึดจุดต่อเพลลา	/	/	—	() High (3/4)
3	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	/	/	—	Remark / หมายเหตุ
4	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	/	/	—	
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/	/	—	
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า PSI.	/	/	—	
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก PSI.	/	/	—	
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/	/	—	
Control					
1	ตรวจเช็คจุดต่อไฟภายในตู้ Control	/	/	—	
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/	/	—	
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/	/	—	
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/	/	—	
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set. A	/	/	—	
6	ตรวจเช็คไฟโชว์หน้าตู้ Control	/	/	—	
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	/	/	—	
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control	/	/	—	
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	/	/	—	
10	แรงดันไฟฟ้า R.....S.....T.....Volt.	/	/	—	
11	กระแส P.1 R.....S.....T.....AMP.	/	/	—	
12	กระแส P.2 R.....S.....T.....AMP.	/	/	—	

Please mark N/A if not application / ใส่น/A

Please mark ✓ ใส่อธิบาย

□ = Normal / ปกติ

□ = Abnormal / ไม่ปกติ

(.....)

ช่างผู้ตรวจเช็ค

(.....)

หัวหน้าช่าง

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Booster Pump



วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจุน้ำ
		Pump. 1	Pump 2	อาการเสีย	
Motor & Pump					() Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในใบพัดของ Pump	/	/	✓	() Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คลูกยางล๊อคจุดต่อเพลลา	/	/	✓	() High (3/4)
3	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	/	/	✓	Remark / หมายเหตุ
4	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	/	/	✓	
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/	/	✓	
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 30 PSI.	/	/	✓	
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 20 PSI.	/	/	✓	
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/	/	✓	
Control					
1	ตรวจเช็คจุดต่อไฟภายในตู้ Control	/	/	✓	
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/	/	✓	
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/	/	✓	
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/	/	✓	
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set. 10.5 A	/	/	✓	
6	ตรวจเช็คไฟโชว์หน้าตู้ Control	/	/	✓	
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	/	/	✓	
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control	/	/	✓	
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	/	/	✓	
10	แรงดันไฟฟ้า R 400 S 400 T 400 Volt.	/	/	✓	
11	กระแส P.1 R 18 S 10 T 10 AMP.	/	/	✓	
12	กระแส P.2 R 18 S 20 T 15 AMP.	/	/	✓	

Please mark N/A if not application / ใส่ N/A

Please mark √ ใส่เครื่องหมาย

☐ = Normal / ปกติ

☐ = Abnormal / ไม่ปกติ

.....
(.....)
ช่างผู้ตรวจเช็ค

.....
(.....)

หัวหน้าช่าง

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Booster Pump



วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจุน้ำ Roof Tank
		Pump. 1	Pump. 2	อาการเสีย	
Motor & Pump					() Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในใบพัดของ Pump	/	/	-	() Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คลูกยางล้อคจุดต่อเพลลา	/	/	-	() High (3/4)
3	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	/	/	-	Remark / หมายเหตุ
4	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	/	/	-	
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/	/	-	
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 30 PSI.	/	/	-	
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 30 PSI.	/	/	-	
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/	/	-	
Control					
1	ตรวจเช็คจุดต่อไฟภายในตู้ Control	/	/	-	
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/	/	-	
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/	/	-	
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/	/	-	
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set. 10.2 A	/	/	-	
6	ตรวจเช็คไฟโชว์หน้าตู้ Control	/	/	-	
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	/	/	-	
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control	/	/	-	
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	/	/	-	
10	แรงดันไฟฟ้า R..... 400 S..... 400 T..... 400 Volt.	/	/	-	
11	กระแส P.1 R..... 10 S..... 18 T..... 20 AMP.	/	/	-	
12	กระแส P.2 R..... 18 S..... 20 T..... 10 AMP.	/	/	-	

Please mark N/A if not application / ใส่ N/A

Please mark ✓ ใส่เครื่องหมาย

☐ = Normal / ปกติ

☐ = Abnormal / ไม่ปกติ

.....
(.....)

ช่างผู้ตรวจเช็ค

.....
(.....)

หัวหน้าช่าง

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Booster Pump



วันที่ 1 เดือน 12 พ.ศ. 2562

อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจุน้ำ Roof Tank
		Pump. 1	Pump. 2	อาการเสีย	
Motor & Pump					() Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในใบพัดของ Pump	/	/	-	() Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คลูกยางล้อคจุดต่อเพลา	/	/	-	() High (3/4)
3	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	/	/	-	Remark / หมายเหตุ
4	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	/	/	-	
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/	/	-	
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 30 PSI.	/	/	-	
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 50 PSI.	/	/	-	
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/	/	-	
Control					
1	ตรวจเช็คจุดต่อไฟภายในตู้ Control	/	/	-	
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/	/	-	
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/	/	-	
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/	/	-	
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set. 40.5 A	/	/	-	
6	ตรวจเช็คไฟโชว์หน้าตู้ Control	/	/	-	
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	/	/	-	
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control	/	/	-	
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	/	/	-	
10	แรงดันไฟฟ้า R. 400 S. 400 T. 400 Volt.	/	/	-	
11	กระแส P.1 R. 10 S. 18 T. 20 AMP.	/	/	-	
12	กระแส P.2 R. 10 S. 20 T. 18 AMP.	/	/	-	

Please mark N/A if not application / ใส่ N/A

Please mark ✓ ใส่เครื่องหมาย

☐ = Normal / ปกติ

☐ = Abnormal / ไม่ปกติ

(Signature)
ช่างผู้ตรวจเช็ค

.....
(.....)

หัวหน้าช่าง

ภาคผนวก 10

รายงานการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

20 มกราคม 2569

บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด
(โรงแรมเดอะภัทราพระราม 9)

0-2832-5392 

bqd.pm3@mea.or.th 

แผนกบำรุงรักษา 3 กองธุรกิจบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า 




การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายงานผลการตรวจสอบและบำรุงรักษา

20 มกราคม 2569

บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด
(โรงแรมเดอะภัทราพระราม 9)

INSPECTED BY 

วราวุธ เวชมะโน
วิศวกรไฟฟ้า 6

APPROVED BY 

นายวราวุธ พนอสินธุ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบำรุงรักษา 3

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

CONCLUSIONS				
No.	EQUIPMENT	LOCATION/No.	CONDITION	REMARKS
1	DROP FUSE CUTOUT	TR. 1	NORMAL	-
2	DISTRIBUTION TRANSFORMER OIL TYPE	นั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้า / TR. 1	ABNORMAL	1.
3	DROP FUSE CUTOUT	TR. 2	ABNORMAL	2.
4	DISTRIBUTION TRANSFORMER OIL TYPE	นั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้า / TR. 2	INVESTIGATION	3.
5	DROP FUSE CUTOUT	TR. 3	NORMAL	-
6	DISTRIBUTION TRANSFORMER OIL TYPE	นั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้า / TR. 3	ABNORMAL	4.
7	MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)	ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า / MDB 1	ABNORMAL	5.
8	CAPACITOR BANK (CAP)	ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า / CAP. 1	ABNORMAL	6.
9	LOW VOLTAGE CIRCUIT BREAKER	ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า / MAIN ACB 1	NORMAL	-
10	MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)	ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า / MDB 2	ABNORMAL	7.
11	LOW VOLTAGE CIRCUIT BREAKER	ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า / MAIN ACB 2	NORMAL	-
12	MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)	ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า / MDB 3	ABNORMAL	8.
13	CAPACITOR BANK (CAP)	ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า / CAP. 3	ABNORMAL	9.
14	LOW VOLTAGE CIRCUIT BREAKER	ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า / MAIN ACB 3	NORMAL	-

REMARKS:

1. DISTRIBUTION TRANSFORMER OIL TYPE (TR. 1)
 - 1.1 HIGH VOLTAGE BUSHING พบรอย FLASH OVER เบื้องต้นทำการพ่นสารเคลือบฉนวนไว้
 - 1.2 การทดสอบค่าความต้านทานการต่อลงดิน เกินกว่าข้อกำหนดของมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564
 - 1.3 ไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำมันได้
2. DROP FUSE CUTOUT (TR. 2)
 - 2.1 อยู่ในสภาวะเสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน
3. DISTRIBUTION TRANSFORMER OIL TYPE (TR. 2)
 - 3.1 PRESSURE RELIEF DEVICE เกิดสนิม
4. DISTRIBUTION TRANSFORMER OIL TYPE (TR. 3)
 - 4.1 การทดสอบค่าความต้านทานการต่อลงดิน เกินกว่าข้อกำหนดของมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564
 - 4.2 หม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีการติดตั้งเกจวัดอุณหภูมิ
5. MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB 1)
 - 5.1 ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานสำหรับบริษัทไฟฟ้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564
 - 5.2 STATUS INDICATOR LAMPS L3 ชำรุด
 - 5.3 DIGITAL METER ของ ตู้ MDB และ ตู้ EMDB ชำรุด
 - 5.4 HRC FUSE SURGE PROTECTION ถูกปลดไว้
6. CAPACITOR BANK (CAP. 1)
 - 6.1 AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLLER ชำรุด
 - 6.2 HRC FUSE STEP 1 ชำรุด เบื้องต้นดำเนินการปลดไว้
 - 6.3 มีรอยไหม้ที่ขั้วจุดต่อสาย CAPACITOR BANK TANKS ที่ STEP 1
7. MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB 2)
 - 7.1 ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานสำหรับบริษัทไฟฟ้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564
 - 7.2 STATUS INDICATOR LAMPS L3 ชำรุด
8. MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB 3)
 - 8.1 STATUS INDICATOR LAMPS L3 ชำรุด
 - 8.2 DIGITAL METER ของ ตู้ SURGE PROTECTION และ MEDB ชำรุด
9. CAPACITOR BANK (CAP. 3)
 - 9.1 AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLLER ชำรุด



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

DISTRIBUTION TRANSFORMER



BETTER CARE SERVICE AND POWER QUALITY DEPARTMENT

Page 1/3

METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY (MEA)

FIELD INSPECTION AND TEST REPORT

DISTRIBUTION TRANSFORMER OIL TYPE

CUSTOMER : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	DATE : 20 January 2026
EQUIPMENT No. : TR.2	LOCATION : สำนักงานซ่อมแปลงไฟฟ้า อาคาร B

1. TECHNICAL DATA

MANUFACTURE	:	ANSI
RATED POWER	:	1,000 kVA
RATE PRIMARY VOLTAGE	:	12/24 kV
RATE SECONDARY VOLTAGE	:	416/240 V
RATE PRIMARY AMPARE	:	48.11/24.06 A
RATE SECONDARY AMPARE	:	1,387.86 A
PERCENT IMPEDANCE (%Z)	:	6.27
VECTOR GROUP	:	Dyn11
TOTAL WEIGHT	:	2,580 kg
OIL QUANTITY	:	740 LITRE
INSTRUCTION TYPE (TANK)	:	CONSERVATOR TYPE ☒ HERMETICALLY SEALED
COOLING TYPE	:	ONAN
SERIAL NUMBER	:	450692
YEARS OF MANUFACTURER	:	2003

2. TAP CHANGER & SETTING

PRIMARY VOLTAGE TAP	TAP 1	TAP 2	TAP 3	TAP 4	TAP 5
	24.0	23.4	22.8	22.2	21.6
TAP OPERATION (SYSTEM VOLTAGE)	:	24.0	kV		
TAP SETTING	:	TAP 1	24.0	kV	

REMARK :

INSPECTED BY : WARAWOOT WECHMANO
DATE : 20 January 2026



การไฟฟ้าบรหารหลวง
Metropolitan Electricity Authority

BETTER CARE SERVICE AND POWER QUALITY DEPARTMENT

METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY (MEA)

FIELD INSPECTION AND TEST REPORT

DISTRIBUTION TRANSFORMER OIL TYPE

Page 2/3

CUSTOMER : บริษัท ทรัพย์สินมูลมา จำกัด

EQUIPMENT No. : TR.2

DATE : 20 January 2026

LOCATION : : น้จ้รำนหม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร B

3. VISUAL INSPECTION

NO.	DESCRIPTION	CONDITION			REMARK
		NORMAL	ABNORMAL	N/A	
1	OIL & AMBIENT TEMPERATURE IS IN ACCEPTABLE RANGE	✓			
2	TRANSFORMER TANK AND RADIATOR	✓			
3	HIGH VOLTAGE BUSHING/TERMINATOR	✓			
4	LOW VOLTAGE BUSHING/TERMINATOR	✓			
5	HIGH VOLTAGE BUSHING GASKET	✓			
6	LOW VOLTAGE BUSHING GASKET	✓			
7	COVER GASKET	✓			
8	TAP CHANGER O-RING	✓			
9	DRAIN VALVE	✓			
10	OIL LEVEL IS IN ACCEPTABLE RANGE	✓			
11	PRESSURE RELIEF DEVICE		✓		เกิดสนิม
12	TRANSFORMER TANK AND NEUTRAL PROPERLY GROUND	✓			
13	DEHYDRATING BREATHER			✓	
14	SILICA GEL CHANGED (CONSERVATOR TYPE)			✓	
15	TRANSFORMER INSTALLATION AND LOCATION	✓			
16	CABLE BOX		✓		
17	LIGHTNING ARRESTER	✓			

REMARK :

INSPECTED BY : WARAWOOT WECHMANO

DATE : 20 January 2026



การไฟฟ้าบรหารหลวง
Metropolitan Electricity Authority

BETTER CARE SERVICE AND POWER QUALITY DEPARTMENT

METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY (MEA)

FIELD INSPECTION AND TEST REPORT

DISTRIBUTION TRANSFORMER OIL TYPE

Page 3/3

CUSTOMER : บริษัท ทรัพย์สินมูลมา จำกัด

EQUIPMENT No. : TR.2

DATE : 20 January 2026

LOCATION : : น้จ้รำนหม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร B

4. TEST RESULT OF EARTHING

RESISTANCE TO GROUND TESTING (EARTH GROUND METER)

STANDARD : ≤ 5 Ω (Ref. EIT STANDARD 022001-22)

	RESISTANCE TO GROUND	COMMON WITH MDB
SYSTEM / NEUTRAL TO GROUND (Ω)	-	-
TANK / HOUSING (Ω)	4.4	

5. INSULATION RESISTANCE TESTING

INSULATION RESISTANCE TESTING VOLTAGE (60 SEC.)

RECOMMENDED : >0.8 GΩ @ 20 °C (MANUFACTURE RECOMMENDED)

	HV - G @ 5000 V	HV - LV @ 5000 V	LV - G @ 500 V
INSULATION RESISTANCE (GΩ) @ OIL.T.	6.52	5.65	-
INSULATION RESISTANCE (GΩ) @ 20 °C	25.8	22.3	-

AMBIENT TEMPERATURE	32.9 °C	AMBIENT HUMIDITY	62.2 %
PRESENT OIL TEMPERATURE	40.0 °C	MAX OIL TEMPERATURE	50.0 °C

6. DIELECTRIC BREAKDOWN TESTING FOR OIL TYPE TRANSFORMER (IEC 60156 METHOD)

DIELECTRIC BREAKDOWN VOLTAGE

STANDARD : > 30 kV (IEC 60422)

TEST OBJECT	DIELECTRIC BREAKDOWN VOLTAGE (kV)							CONDITION
	1	2	3	4	5	6	AVERAGE	
MAIN TANK	72.6	80.0	78.0	43.2	80.1	73.2	71.2	GOOD

REMARK :

EARTH GROUND METER
MODEL : KYORITSU 4105A S/N : 279128

INSULATION TESTER
MODEL : KYORITSU 3125A S/N : W8442681

TEMPERATURE HUMIDITY METER
MODEL : UNI-T UT333 S/N : C23733966

PORTABLE OIL TEST SET
MODEL : MEGGER OTS80PB S/N : 102144621

INSPECTED BY : WARAWOOT WECHMANO

DATE : 20 January 2026



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

LOW VOLTAGE EQUIPMENT



BETTER CARE SERVICE AND POWER QUALITY DEPARTMENT

Page 1/2

METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY (MEA)

FIELD INSPECTION AND TEST REPORT

MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)

CUSTOMER : บริษัท ทรัพย์บุญญา จำกัด

DATE : 20 January 2026

EQUIPMENT No. : MDB 2

LOCATION : ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า อาคาร B

1. VISUAL INSPECTION

NO.	DESCRIPTION	CONDITION			REMARK
		NORMAL	ABNORMAL	N/A	
1	CLEARANCE FOR WORKING AND EQUIPMENT		✓		ด้านหลังและด้านข้าง ชิดหม้อ
2	THE STRUCTURE OF CUBICLE	✓			
3	THE COVERS OF CUBICLE AND HASP	✓			
4	PAINTING OF THE COVERS (NO RUST)	✓			
5	STATUS INDICATOR LAMPS		✓		L3 ชั่วครู่
6	METERS & SELECTOR SWITCHES	✓			
7	PHASE PROTECTION RELAY	✓			
8	TERMINALS AND WIRING	✓			
9	CURRENT TRANSFORMERS	RATIO 1500 / 5	✓		
10	CIRCUIT BREAKER OPERATING	✓			
11	TERMINAL LUGS AND JOINTS	✓			
12	BUSBAR AND INSULATION SUPPORTS	✓			
13	TIGHTEN ELECTRICAL CONNECTIONS	✓			
14	EQUIPMENT PROPERLY GROUND	✓			
15	AUTOMATIC TRANSFER SWITCH IS FUNCTIONABLE			✓	

REMARK :

INSPECTED BY : WARAWOOT WECHMANO

DATE : 20 January 2026



METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY (MEA)

FIELD INSPECTION AND TEST REPORT

MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)

CUSTOMER : บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด

DATE : 20 January 2026

EQUIPMENT No. : MDB 2

LOCATION : : ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า อาคาร B

1. TEST RESULT OF EARTHING

RESISTANCE TO GROUND TESTING (EARTH GROUND CLAMP METER)

STANDARD : $\leq 5 \Omega$ (Ref. EIT STANDARD 022001-22)

RESISTANCE TO GROUND	0.06	Ω
----------------------	------	----------

2. INSULATION RESISTANCE TESTING

INSULATION RESISTANCE TESTING AT MAIN BUSBAR (500 VDC & 30 SEC.)

STANDARD : ≥ 0.5 Mg (Ref. IEC 61439)

	L1 - L2	L1 - L3	L2 - L3	L1 - G	L2 - G	L3 - G
INSULATION RESISTANCE (MΩ)	574.0	891.0	622.0	417.0	189.2	424.0

AMBIENT TEMPERATURE	30.7	°C	HUMIDITY	67.9	%
---------------------	------	----	----------	------	---

REMARK :

EARTH GROUND CLAMP METER

MODEL : KYORITSU 4200 S/N : 8158856

INSULATION TESTER

MODEL : NEGGER MT515 S/N : 102212115

TEMPERATURE HUMIDITY METER

MODEL : UNI-T UT333 S/N : C23733968

INSPECTED BY : WARAWOOT WECHMANO

DATE : 20 January 2026



METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY (MEA)

FIELD INSPECTION AND TEST REPORT

MAIN CIRCUIT BREAKER (AIR CIRCUIT BREAKER : ACB)

CUSTOMER : บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด

DATE : 20 January 2026

EQUIPMENT No. : MAIN ACB 2

LOCATION : : ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า อาคาร B

1. TECHNICAL DATA

MANUFACTURE OF ACB	:	SCHNEIDER
TYPE OF ACB	:	NW 16 H1
ACB RATED CURRENT (In)	:	1600 A
ACB SERIAL NUMBER	:	1404011366 1
TYPE OF ELECTRONIC TRIP UNIT	:	MICROLOGIC 6.0 A

2. VISUAL INSPECTION AND ACCESSORIES

NO.	DESCRIPTION	CONDITION			REMARK
		NORMAL	ABNORMAL	N/A	
1	CASE UNIT	✓			
2	PUSH BUTTON / TOGGLE SWITCH UNIT	✓			
3	MANUAL CHARGER UNIT	✓			
4	WITHDRAWABLE SECTION			✓	
5	INTERNAL MECHANISM UNIT	✓			
6	KEY INTERLOCK UNIT			✓	

3. MECHANICAL / ELECTRICAL OPERATION TESTING AND ACCESSORIES

	DESCRIPTION	CONDITION			REMARK
		NORMAL	ABNORMAL	N/A	
1	UNDERVOLTAGE TRIP DEVICE			✓	
2	SHUNT TRIP DEVICE	✓			
3	CLOSING DEVICE			✓	
4	MOTOR CHARGER DEVICE			✓	
5	AUXILIARY CONTACT	✓			
6	AUTO RECLOSING UNIT			✓	
7	TIME DELAY UNIT	✓			
8	ELECTRONIC TRIP UNIT (LAMP/ DISPLAY/SETTING SW.)	✓			

REMARK :

INSPECTED BY : WARAWOOT WECHMANO

DATE : 20 January 2026



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

THERMOGRAPHIC INSPECTION REPORT

23 มกราคม 2569
(หลังงานตรวจสอบบำรุงรักษา)

บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด
(โรงแรมเดอะภัทราพระราม 9)

0-2832-5392

bqd.pm3@mea.or.th

แผนกบำรุงรักษา 3 กองธุรกิจบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

CLASSIFICATION DESCRIPTION

DELTA T	ACTION REQUIRED	CLASSIFICATIONS
0 °C – 10 °C	ปกติ ควรดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไป	A
10 °C – 20 °C	เริ่มผิดปกติ ควรดำเนินการแก้ไขเมื่อมีการดับไฟฟ้า	B
20 °C – 40 °C	ผิดปกติ ควรดำเนินการแก้ไขโดยด่วน	C
40 °C – ABOVE	ผิดปกติ ควรดำเนินการแก้ไขโดยทันที	D

หมายเหตุ :

1.) DELTA T คือ ความแตกต่างของอุณหภูมิที่เทียบระหว่างอุณหภูมิของจุดที่ต้องการวัดกับจุดอ้างอิง เช่น อุณหภูมิของจุดต่อสายเทียบกับอุณหภูมิของสายตัวนำ หรืออุณหภูมิของจุดต่อสายของ DROP FUSE เทียบกับอุณหภูมิของสาย LEAD WIRE เป็นต้นซึ่งอุณหภูมิของจุดอ้างอิงนี้คืออุณหภูมิเทียบเท่ากับอุณหภูมิในสภาวะปกติของจุดที่ต้องการวัด สำหรับการตรวจสอบจุดต่อในระบบไฟฟ้านั้นจุดอ้างอิงควรเป็นจุดที่เชื่อมต่อกันและเป็นทางเดินของกระแสใน PHASE และระดับแรงดันไฟฟ้าเดียวกัน เป็นต้น

2.) ตารางข้างต้นอ้างอิงตาม “ “ INFRACTION INSTITUTE ” – GUIDELINE FOR INFRARED INSPECTION OF ELECTRICAL AND MECHANICAL SYSTEM, JANUARY 1993 PART2 “TEMPERATURE CRITERIA FOR ELECTRICAL SYSTEM” ”

SUMMARY OF INSPECTION

NO	EQUIPMENT	LOCATION	PAGE	CLASS
1	DROP FUSE CUTOUT	อาคาร A / HT METER POLE	4	A
2	DROP FUSE CUTOUT	อาคาร A / TR 1	5	A
3	LOW VOLTAGE BUSHING	อาคาร A / TR 1	6	A
4	DROP FUSE CUTOUT	อาคาร B / HT METER POLE	7	A
5	DROP FUSE CUTOUT	อาคาร B / TR 2	8	A
6	LOW VOLTAGE BUSHING	อาคาร B / TR 2	9	A
7	DROP FUSE CUTOUT	อาคาร C / HT METER POLE	10	A
8	DROP FUSE CUTOUT	อาคาร C / TR 3	11	A
9	LOW VOLTAGE BUSHING	อาคาร C / TR 3	12	A
10	MCCB	อาคาร A / MDB 1	13	A
11	MCCB	อาคาร B / MDB 2	14	A
12	MCCB	อาคาร C / EMDB	15	A

INSPECTED BY



(นายชนะพันธ์ นพเก้า)
ช่างเทคนิคไฟฟ้า 5

APPROVED BY

(นายวรารุณ พนอสินธุ์)
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบำรุงรักษา 3

INFRARED THERMOGRAPHY REPORT

INSPECTION DATE:	23/1/2569 10:10:27 AM	LOCATION	อาคาร B / HT METER POLE
EQUIPMENT	DROP FUSE CUTOUT	EQUIPMENT NAME:	-
EMISSIONITY:	0.95	AMBIENT TEMP	30.0 °C
DISTANCE	-	COLOR PALETTE	IRONBOW
CAMERA:	TI480P-20090076	INSPECTED BY:	นายชนะพันธ์ นพเก้า

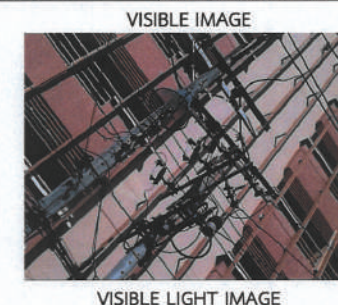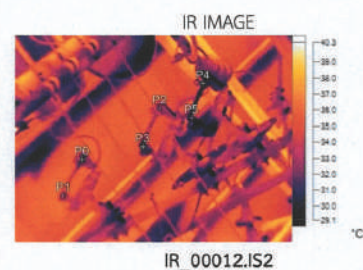

MAIN IMAGE MARKERS

NAME	TEMPERATURE	EMISSIONITY	DELTA T
P0	31.2°C	0.95	1.80°C
P1	33.0°C	0.95	
P2	31.6°C	0.95	0.50°C
P3	31.1°C	0.95	
P4	30.3°C	0.95	0.30°C
P5	30.0°C	0.95	

RECOMMENDATION

CLASS A

ปกติ ควรดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไป




การไฟฟ้าทศหลวง
Electricity Regulatory Authority

INFRARED THERMOGRAPHY REPORT

INSPECTION DATE:	23/1/2569 10:10:57 AM	LOCATION	อาคาร B / TR 2
EQUIPMENT	DROP FUSE CUTOUT	EQUIPMENT NAME:	-
EMISSIVITY:	0.95	AMBIENT TEMP	30.0 °C
DISTANCE	-	COLOR PALETTE	IRONBOW
CAMERA:	TI480P-20090076	INSPECTED BY:	นายชนะพันธ์ นพเก้า

IR IMAGE

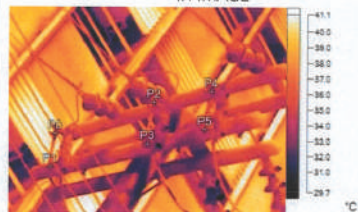

IR_00013.IS2

VISIBLE IMAGE



VISIBLE LIGHT IMAGE

MAIN IMAGE MARKERS

NAME	TEMPERATURE	EMISSIVITY	DELTA T
P0	34.8°C	0.95	1.00°C
P1	33.8°C	0.95	
P2	34.4°C	0.95	1.30°C
P3	33.1°C	0.95	
P4	33.6°C	0.95	1.20°C
P5	34.8°C	0.95	

RECOMMENDATION

CLASS A

ปกติ ควรดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไป



การไฟฟ้าทศหลวง
Electricity Regulatory Authority

INFRARED THERMOGRAPHY REPORT

INSPECTION DATE:	23/1/2569 10:11:51 AM	LOCATION	อาคาร B / TR 2
EQUIPMENT	LOW VOLTAGE BUSHING	EQUIPMENT NAME:	-
EMISSIVITY:	0.95	AMBIENT TEMP	30.0 °C
DISTANCE	-	COLOR PALETTE	IRONBOW
CAMERA:	TI480P-20090076	INSPECTED BY:	นายชนะพันธ์ นพเก้า

IR IMAGE



IR_00014.IS2

VISIBLE IMAGE



VISIBLE LIGHT IMAGE

MAIN IMAGE MARKERS

NAME	TEMPERATURE	EMISSIVITY	DELTA T
P0	35.1°C	0.95	0.60°C
P1	35.7°C	0.95	
P2	35.8°C	0.95	0.10°C
P3	35.9°C	0.95	
P4	35.6°C	0.95	0.30°C
P5	35.3°C	0.95	

RECOMMENDATION

CLASS A

ปกติ ควรดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไป




การไฟฟ้าภษว
Electricity Authority of Thailand

INFRARED THERMOGRAPHY REPORT


INSPECTION DATE:	23/1/2569 10:21:14 AM	LOCATION	อาคาร B / MDB 2
EQUIPMENT	MCCB	EQUIPMENT NAME:	ROOF F1
EMISSIONITY:	0.95	AMBIENT TEMP	30.0 °C
DISTANCE	-	COLOR PALETTE	IRONBOW
CAMERA:	TI480P-20090076	INSPECTED BY:	นายชนะพันธ์ นพเก้า

IR IMAGE

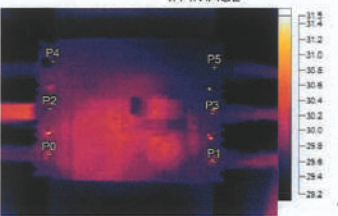

IR_00019.IS2

VISIBLE IMAGE

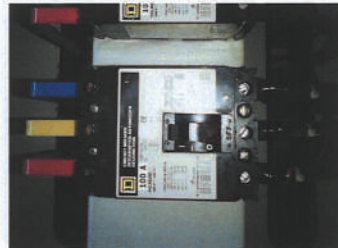

VISIBLE LIGHT IMAGE

MAIN IMAGE MARKERS			
NAME	TEMPERATURE	EMISSIONITY	DELTA T
P0	30.7°C	0.95	0.50°C
P1	30.2°C	0.95	
P2	29.9°C	0.95	0.20°C
P3	29.7°C	0.95	
P4	29.6°C	0.95	
P5	29.8°C	0.95	0.20°C

RECOMMENDATION
CLASS A ปกติ ควรดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไป



ตารางการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคาร
MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB) DAILY CHECKLIST

๐๑๓๖ B


Date	Time	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 220V						MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 380V						Room Temp	Recorded by		
		Phase/เฟส			KW	PF		Phase/เฟส			KN	PF					
		R - N	S - N	T - N				R	S	T							
		V	A	V	A	V	A	V	S	V	S	V	S				
1/1/89	08:10	220 N/A	220 N/A	220 N/A	-	-	-	380 N/A	380 N/A	380 N/A	-	-	-	-	688/8		
2/1/89	11:20	220 N/A	220 N/A	220 N/A	-	-	-	400 N/A	400 N/A	400 N/A	-	-	-	-	688/8		
3/1/89	16:05	220 N/A	220 N/A	220 N/A	-	-	-	400 N/A	400 N/A	400 N/A	-	-	-	-	688/8		
4/1/89	14:10	220 N/A	220 N/A	220 N/A	-	-	-	400 N/A	400 N/A	400 N/A	-	-	-	-	688/8		
5/1/89	06:10	220 N/A	220 N/A	220 N/A	-	-	-	400 N/A	400 N/A	400 N/A	-	-	-	-	688/8		
6/1/89	09:25	220 N/A	220 N/A	220 N/A	-	-	-	400 N/A	400 N/A	400 N/A	-	-	-	-	688/8		
7/1/89	13:05	220 N/A	220 N/A	220 N/A	-	-	-	380 N/A	380 N/A	380 N/A	-	-	-	-	688/8		
8/1/89	15:15	220 N/A	220 N/A	220 N/A	-	-	-	380 N/A	380 N/A	380 N/A	-	-	-	-	688/8		
9/1/89	10:20	220 N/A	220 N/A	220 N/A	-	-	-	380 N/A	380 N/A	380 N/A	-	-	-	-	688/8		
10/1/89	07:35	220 N/A	220 N/A	220 N/A	-	-	-	380 N/A	380 N/A	380 N/A	-	-	-	-	688/8		
11/1/89	14:40	220 N/A	220 N/A	220 N/A	-	-	-	380 N/A	380 N/A	380 N/A	-	-	-	-	688/8		
12/1/89	16:52	220 N/A	220 N/A	220 N/A	-	-	-	400 N/A	400 N/A	400 N/A	-	-	-	-	688/8		
13/1/89	08:10	220 N/A	220 N/A	220 N/A	-	-	-	400 N/A	400 N/A	400 N/A	-	-	-	-	688/8		
14/1/89	12:05	220 N/A	220 N/A	220 N/A	-	-	-	400 N/A	400 N/A	400 N/A	-	-	-	-	688/8		
15/1/89	10:10	220 N/A	220 N/A	220 N/A	-	-	-	400 N/A	400 N/A	400 N/A	-	-	-	-	688/8		
16/1/89	16:15	220 N/A	220 N/A	220 N/A	-	-	-	400 N/A	400 N/A	400 N/A	-	-	-	-	688/8		
17/1/89	18:20	220 N/A	220 N/A	220 N/A	-	-	-	400 N/A	400 N/A	400 N/A	-	-	-	-	688/8		
18/1/89	06:25	220 N/A	220 N/A	220 N/A	-	-	-	380 N/A	380 N/A	380 N/A	-	-	-	-	688/8		
19/1/89	13:00	220 N/A	220 N/A	220 N/A	-	-	-	380 N/A	380 N/A	380 N/A	-	-	-	-	688/8		
20/1/89	12:01	220 N/A	220 N/A	220 N/A	-	-	-	400 N/A	400 N/A	400 N/A	-	-	-	-	688/8		
21/1/89	10:20	220 N/A	220 N/A	220 N/A	-	-	-	400 N/A	400 N/A	400 N/A	-	-	-	-	688/8		
22/1/89	14:10	220 N/A	220 N/A	220 N/A	-	-	-	380 N/A	380 N/A	380 N/A	-	-	-	-	688/8		

Please mark N/A if no application / ใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please mark / ใส่เครื่องหมาย

4 = Normal / ปกติ

8 = Abnormal / ไม่ปกติ



ช่าง

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ผู้จัดการอาคาร



owns

[illegible]

Please mark N/A if not application / ใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please mark / ใส่เครื่องหมาย

4 = Normal / ปกติ

8 = Abnormal / ไม่ปกติ

M

ថ្ងៃទី១១

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร



(3) ozone

Date	Time	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก.....200V.....						MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก.....380V.....						Room Temp	Recorded by				
		Phase/เฟส						Phase/เฟส											
		R-N		S-N		T-N		KW	PF	R		S				T		KN	PF
		V	A	V	A	V	A			V	S	V	S			V	S		
1/3/89	06:10	220	NA	220	NA	220	NA	—	—	380	NA	380	NA	380	NA	—	—	—	60mV
2/3/89	10:15	220	NA	220	NA	220	NA	—	—	380	NA	380	NA	380	NA	—	—	—	60mV
3/3/89	15:05	220	NA	220	NA	220	NA	—	—	380	NA	380	NA	380	NA	—	—	—	60mV
4/3/89	09:12	220	NA	220	NA	220	NA	—	—	400	NA	400	NA	400	NA	—	—	—	60mV
5/3/89	14:20	220	NA	220	NA	220	NA	—	—	380	NA	380	NA	380	NA	—	—	—	60mV
6/3/89	16:05	220	NA	220	NA	220	NA	—	—	380	NA	380	NA	380	NA	—	—	—	60mV
7/3/89	07:14	220	NA	220	NA	220	NA	—	—	400	NA	400	NA	400	NA	—	—	—	60mV
8/3/89	10:35	220	NA	220	NA	220	NA	—	—	400	NA	400	NA	400	NA	—	—	—	60mV
9/3/89	14:02	220	NA	220	NA	220	NA	—	—	400	NA	400	NA	400	NA	—	—	—	60mV
10/3/89	06:10	220	NA	220	NA	220	NA	—	—	400	NA	400	NA	400	NA	—	—	—	60mV
11/3/89	09:13	220	NA	220	NA	220	NA	—	—	400	NA	400	NA	400	NA	—	—	—	60mV
12/3/89	10:07	220	NA	220	NA	220	NA	—	—	380	NA	380	NA	380	NA	—	—	—	60mV
13/3/89	14:10	220	NA	220	NA	220	NA	—	—	400	NA	400	NA	400	NA	—	—	—	60mV
14/3/89	11:15	220	NA	220	NA	220	NA	—	—	400	NA	380	NA	380	NA	—	—	—	60mV
15/3/89	06:22	220	NA	220	NA	220	NA	—	—	400	NA	400	NA	400	NA	—	—	—	60mV
16/3/89	12:03	220	NA	220	NA	220	NA	—	—	380	NA	380	NA	380	NA	—	—	—	60mV
17/3/89	09:10	220	NA	220	NA	220	NA	—	—	380	NA	380	NA	380	NA	—	—	—	60mV
18/3/89	10:13	220	NA	220	NA	220	NA	—	—	380	NA	380	NA	380	NA	—	—	—	60mV
19/3/89	12:10	220	NA	220	NA	220	NA	—	—	400	NA	400	NA	400	NA	—	—	—	60mV
20/3/89	16:09	220	NA	220	NA	220	NA	—	—	400	NA	400	NA	400	NA	—	—	—	60mV
21/3/89	13:12	220	NA	220	NA	220	NA	—	—	400	NA	400	NA	400	NA	—	—	—	60mV
22/3/89	10:40	220	NA	220	NA	220	NA	—	—	400	NA	400	NA	400	NA	—	—	—	60mV

Please mark N/A if not applicable / ใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please mark / ใส่เครื่องหมาย

4 = Normal / ปกติ

8 = Abnormal / ไม่ปกติ

10/10

ช่าง

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร



omf

[illegible]

Please mark N/A if not application / ใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please mark / ใส่เครื่องหมาย

4 = Normal / ปกติ

8 = Abnormal / ไม่ปกติ

3
(10/10/2020)

ช่าง

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร



A.

ans f

Date	Time	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก.....200V.....						MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก.....200V.....						Room Temp	Recorded by				
		Phase/เฟส						KW	PF	Phase/เฟส						KN	PF		
		R - N		S - N		T - N				R		S						T	
		V	A	V	A	V	A			V	S	V	S					V	S
1/4/69	09:10	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	380	NA	380	NA	380	NA	-	-	-	668VH
2/4/69	12:15	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	400	NA	400	NA	400	NA	-	-	-	668VH
3/4/69	16:04	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	380	NA	380	NA	380	NA	-	-	-	668VH
4/4/69	14:01	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	390	NA	390	NA	390	NA	-	-	-	668VH
5/4/69	16:02	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	400	NA	400	NA	400	NA	-	-	-	668VH
6/4/69	10:10	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	400	NA	400	NA	400	NA	-	-	-	668VH
7/4/69	13:01	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	380	NA	380	NA	380	NA	-	-	-	668VH
8/4/69	15:20	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	390	NA	390	NA	390	NA	-	-	-	668VH
9/4/69	14:01	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	400	NA	400	NA	400	NA	-	-	-	668VH
10/4/69	17:10	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	400	NA	400	NA	400	NA	-	-	-	668VH
11/4/69	18:20	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	380	NA	380	NA	380	NA	-	-	-	668VH
12/4/69	10:10	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	400	NA	400	NA	400	NA	-	-	-	668VH
13/4/69	09:10	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	400	NA	400	NA	400	NA	-	-	-	668VH
14/4/69	08:02	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	380	NA	380	NA	380	NA	-	-	-	668VH
15/4/69	12:03	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	380	NA	380	NA	380	NA	-	-	-	668VH
16/4/69	10:10	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	400	NA	400	NA	400	NA	-	-	-	668VH
17/4/69	14:01	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	400	NA	400	NA	400	NA	-	-	-	668VH
18/4/69	06:02	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	380	NA	380	NA	380	NA	-	-	-	668VH
19/4/69	09:10	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	390	NA	390	NA	390	NA	-	-	-	668VH
20/4/69	12:06	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	400	NA	400	NA	400	NA	-	-	-	668VH
21/4/69	11:05	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	380	NA	380	NA	380	NA	-	-	-	668VH
22/4/69	14:01	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	400	NA	400	NA	400	NA	-	-	-	668VH

Please mark N/A if not application / ใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please mark / ใส่เครื่องหมาย

4 = Normal / ปกติ

8 = Abnormal / ไม่ปกติ

[illegible]

ช่าง

หัวน้ำช้าง

ผู้จัดการอาคาร

Please mark N/A if no application / ใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please mark / ใส่เครื่องหมาย

4 = Normal / ปกติ

8 = Abnormal / ไม่ปกติ

687H _____ _____
(687H เพ็ญพักตร์) () ()
 ช่าง หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร



Please mark N/A if no application / ใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please mark / ใส่เครื่องหมาย

4 = Normal / ปกติ

8 = Abnormal / ไม่ปกติ

๕๐๖๖๕
 (๕๐๖๖๕ ๕๐๖๖๕)
 ช่าง
 หัวหน้าช่าง
 ผู้จัดการอาคาร



ตารางการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคาร
MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB) DAILY CHECKLIST

Date	Time	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 220V.						MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 380V.						Room Temp	Recorded by										
		Phase/เฟส						KW	PF	Phase/เฟส						KN	PF								
		R-N			S-N					T-N			R					S			T				
		V	A	V	V	A	V			A	V	S	V					S	V	S	V	S	V	S	
1/8/89	06:10	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	N/A	-	-	-	-	688VH					
2/8/89	10:15	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	N/A	-	-	-	-	688VH					
3/8/89	15:23	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	N/A	-	-	-	-	688VH					
4/8/89	09:06	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	N/A	-	-	-	-	688VH					
5/8/89	10:05	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	N/A	-	-	-	-	688VH					
6/8/89	16:05	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	N/A	-	-	-	-	688VH					
7/8/89	06:10	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	N/A	-	-	-	-	688VH					
8/8/89	14:12	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	N/A	-	-	-	-	688VH					
9/8/89	08:20	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	N/A	-	-	-	-	688VH					
10/8/89	10:25	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	N/A	-	-	-	-	688VH					
11/8/89	15:06	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	N/A	-	-	-	-	688VH					
12/8/89	12:25	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	N/A	-	-	-	-	688VH					
13/8/89	08:40	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	N/A	-	-	-	-	688VH					
14/8/89	13:20	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	N/A	-	-	-	-	688VH					
15/8/89	08:40	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	N/A	-	-	-	-	688VH					
16/8/89	10:15	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	N/A	-	-	-	-	688VH					
17/8/89	06:20	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	N/A	-	-	-	-	688VH					
18/8/89	13:10	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	N/A	-	-	-	-	688VH					
19/8/89	15:05	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	N/A	-	-	-	-	688VH					
20/8/89	09:10	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	N/A	-	-	-	-	688VH					
21/8/89	12:26	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	N/A	-	-	-	-	688VH					
22/8/89	16:10	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	N/A	-	-	-	-	688VH					

Please mark N/A if not application / ใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please mark / ใส่เครื่องหมาย

4 = Normal / ปกติ

8 = Abnormal / ไม่ปกติ


 (๘๘๗๖ ๘๘๗๖๗๗) () ()
 ช่าง หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร

၁၇၅

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร



ตารางการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคาร
MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB) DAILY CHECKLIST

[illegible]

Please mark N/A if not applicable / ใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please mark / ใส่เครื่องหมาย

4 = Normal / ปกติ

8 = Abnormal / ไม่ปกติ


 () () ()
 ช่าง หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร

ช่าง

หัวหน้าข้าง

ผู้จัดการอาคาร

ภาคผนวก 11

รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง



รายการตรวจเช็คสภาพบันไดหนีไฟ

ผู้ตรวจเช็ค วิรัตน์ อดิ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

วันที่ 01/5/69

เวลาตรวจ 14:30 น.

ชั้นที่	บันไดหนีไฟ		ไฟฟ้าบอกทางหนีไฟ		หมายเหตุ
	มีสิ่งกีดขวาง	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ไฟติด	ไฟไม่ติด	
8		/	/		
7		/	/		
6		/	/		
5		/	/		
4		/	/		
3		/	/		
2		/	/		
1		/	/		



รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค สุวิทย์ อดิศักดิ์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

วันที่ 1 / 5 / 69 เวลา 14.00 ชม.

ไฟฉุกเฉินในส่วน Lobby ตึก B

1	ไฟฉุกเฉินหน้า Lift Lobby		ไฟฉุกเฉินหน้า TV		ไฟฉุกเฉินหน้า Front		ไฟฉุกเฉินหน้า ตู้ดับเพลิง		ไฟฉุกเฉินบนโต๊ะ Bell	
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
	/		/		/		/		/	

ไฟฉุกเฉินในส่วน ห้องอาหาร Maneeya

2	ไฟฉุกเฉินหน้า เกร์เตอร์		ไฟฉุกเฉินหน้า เวที		ไฟฉุกเฉินทางออกประตู		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง V.I.P		ไฟฉุกเฉินในห้องครัว	
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
	/		/		/		/		/	

หมายเหตุ

.....

.....

.....

.....

รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค สุวิทย์ อดิ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

วันที่ 1/5/69 เวลา 19:00 น.

ชั้น 8	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2807	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 8	ไฟฉุกเฉินล่างลงชั้น 7	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2822	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		
ชั้น 7	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2707	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 7	ไฟฉุกเฉินล่างลงชั้น 6	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2722	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		
ชั้น 6	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2607	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 6	ไฟฉุกเฉินล่างลงชั้น 5	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2622	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		
ชั้น 5	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2507	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 5	ไฟฉุกเฉินล่างลงชั้น 4	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2522	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		
ชั้น 4	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2407	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 4	ไฟฉุกเฉินล่างลงชั้น 3	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2422	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		
ชั้น 3	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2307	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 3	ไฟฉุกเฉินล่างลงชั้น 2	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2322	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		
ชั้น 2	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2207	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 2	ไฟฉุกเฉินล่างลงชั้น Lobby	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2222	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		

หมายเหตุ

.....

.....

.....



รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค ...สุวิทย์ ๐๙๖... ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๕/๕/๖๑ เวลา ๑๔:๐๐ %...

ไฟฉุกเฉินในส่วน ของบันไดหนีไฟ ดึก B

1	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 8 ผังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 8 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 8 ผังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	/		/		/		
2	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 7 ผังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 7 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 7 ผังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	/		/		/		
3	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 6 ผังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 6 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 6 ผังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	/		/		/		
4	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 5 ผังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 5 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 5 ผังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	/		/		/		
5	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 4 ผังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 4 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 4 ผังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	/		/		/		
6	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 3 ผังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 3 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 3 ผังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	/		/		/		
7	ห้องควบคุม Lobby B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 2 (บันไดกลาง)				หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
	/		/				



รายการตรวจเช็คระบบป้องกันเพลิงไหม้และทางหนีไฟ อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค สุวิทย์ อดิ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

วันที่ ๕/๑/๖๙

เวลาตรวจ 14:00 น.

ชั้น	แสงสว่างในบันได	ไฟป้าย	ถังดับเพลิง	สายดับเพลิง	หมายเหตุ
8	ดี	ดี	/	/	
7	ดี	ดี	/	/	
6	ดี	ดี	/	/	
5	ดี	ดี	/	/	
4	ดี	ดี	/	/	
3	ดี	ดี	/	/	
2	ดี	ดี	/	/	
1	ดี	ดี	/	/	

FIRE Extinguisher Check List

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
1	ชั้น 8 หน้าห้อง 2806	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2823	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 8	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
2	ชั้น 7 หน้าห้อง 2706	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2723	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าลิฟต์ ตัวที่ 3 Floor 7	ถัง Dry 50 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 7	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
3	ชั้น 6 หน้าห้อง 2606	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2623	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 6	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
4	ชั้น 5 หน้าห้อง 2506	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2523	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 5	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
5	ชั้น 4 หน้าห้อง 2406	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2423 (Security)	สารอ่อน 1 ถัง	/		
		Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 4	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
6	ชั้น 3 หน้าห้อง 2306	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2323	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าลิฟต์ ตัวที่ 3 Floor 3	ถัง Dry 50 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 3	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
7	ชั้น 2 หน้าห้อง	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2223	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 2	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
8	ชั้น 1 ข้าง Lift Lobby B รถขนอุปกรณ์ดับเพลิง เคลื่อนที่	1. หน้ากาก 2 อัน	/		
		2. ขวานเล็ก 1 อัน	/		
		3. ถังโฟม 15Lbs. 1 ถัง	/		
		4. Co.2 15Lbs. 4 ถัง	/		
		5. สายดับเพลิง 2.5 นิ้ว 2 ม้วน	/		
		6. หัวปรับทองเหลือง 1 หัว	/		
		7. ฝาคัทไฟ 3 ฝืน	/		
	ออฟฟิศ Front (Lobby B)	Co.2 15Lbs 1 ถัง	/		
	ข้างตู้แอร์กลาง (Lobby B)	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
9	บันไดหนีไฟ Lobby B	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
10	บันไดหนีไฟ ข้างลิค C	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		ขวาน 1 อัน	/		

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
11	ห้องอาหาร Maneeya หลัง Maneeya	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		Co2 15 Lbs. 3 ถัง	/		
12	หน้าห้อง CHEF	Co2 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		โฟม 1 ถัง	/		
13	ในครัว	Co2 15 Lbs. 3 ถัง	/		
		Co2 50 Lbs. 1 ถัง	/		
		ฝาคัทไฟ 4 ฝืน	/		



รายการตรวจเช็คสภาพบันไดหนีไฟ

ผู้ตรวจเช็ค สิริเตจาวา อดิ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ พ.ศ. ๒๕๖๙

วันที่ ๐๙ / ๖ / ๖๙

เวลาตรวจ ๑๔ : ๑๐ : ๐๐

ชั้นที่	บันไดหนีไฟ		ไฟฟ้าบอกทางหนีไฟ		หมายเหตุ
	มีสิ่งกีดขวาง	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ไฟติด	ไฟไม่ติด	
8		/	/		
7		/	/		
6		/	/		
5		/	/		
4		/	/		
3		/	/		
2		/	/		
1		/	/		



รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค ศิริก้องวิทย์ อดิษฐ์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ 3/8/67 เวลา ๑๘:๐๐ น.

ไฟฉุกเฉินในส่วน Lobby ตึก B

1	ไฟฉุกเฉินหน้า Lift Lobby		ไฟฉุกเฉินหน้า TV		ไฟฉุกเฉินหน้า Front		ไฟฉุกเฉินหน้า ตู้ดับเพลิง		ไฟฉุกเฉินบนโต๊ะ Bell	
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
	/		/		/		/		/	

ไฟฉุกเฉินในส่วน ห้องอาหาร Manecya

2	ไฟฉุกเฉินหน้า เก้าอี้เต๋อ		ไฟฉุกเฉินหน้า เเวที		ไฟฉุกเฉินทางออกประตู		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง V.I.P		ไฟฉุกเฉินในห้องครัว	
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
	/		/		/		/		/	

หมายเหตุ

.....

.....

.....

.....



รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค วิมลวิมล ๑๑๑ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๑/๖/๖๑ เวลา ๑๗:๐๐ น.

ชั้น 8	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2807		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 8		ไฟฉุกเฉินทางลงชั้น 7		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2822		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	/		/		/		/		
ชั้น 7	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2707		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 7		ไฟฉุกเฉินทางลงชั้น 6		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2722		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	/		/		/		/		
ชั้น 6	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2607		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 6		ไฟฉุกเฉินทางลงชั้น 5		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2622		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	/		/		/		/		
ชั้น 5	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2507		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 5		ไฟฉุกเฉินทางลงชั้น 4		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2522		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	/		/		/		/		
ชั้น 4	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2407		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 4		ไฟฉุกเฉินทางลงชั้น 3		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2422		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	/		/		/		/		
ชั้น 3	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2307		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 3		ไฟฉุกเฉินทางลงชั้น 2		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2322		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	/		/		/		/		
ชั้น 2	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2207		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 2		ไฟฉุกเฉินทางลงชั้น Lobby		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2222		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	/		/		/		/		

หมายเหตุ

.....

.....

.....

.....



รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค วิภาวิทย์ อดิเรก ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๓ / ๖ / ๖๑ เวลา ๑๔:๐๐ น.

ไฟฉุกเฉินในส่วน ของบันไดหนีไฟ ตึก B

1	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 8 ฟังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 8 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 8 ฟังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	/		/		/		
2	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 7 ฟังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 7 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 7 ฟังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	/		/		/		
3	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 6 ฟังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 6 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 6 ฟังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	/		/		/		
4	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 5 ฟังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 5 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 5 ฟังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	/		/		/		
5	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 4 ฟังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 4 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 4 ฟังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	/		/		/		
6	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 3 ฟังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 3 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 3 ฟังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	/		/		/		
7	ห้องควบคุม Lobby B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 2 (บันไดกลาง)				หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
	/		/				

รายการตรวจเช็คระบบป้องกันเพลิงไหม้และทางหนีไฟ อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค รัชต์เกียรติ ๑๘/๖ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๑/๖/๖๑

เวลาตรวจ ๑๔:๐๐ น.

ชั้น	แสงสว่างในบันได	ไฟป้าย	ถังดับเพลิง	สายดับเพลิง	หมายเหตุ
8	ติด	ติด	/	/	
7	ติด	ติด	/	/	
6	ติด	ติด	/	/	
5	ติด	ติด	/	/	
4	ติด	ติด	/	/	
3	ติด	ติด	/	/	
2	ติด	ติด	/	/	
1	ติด	ติด	/	/	

FIRE Extinguisher Check List

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
1	ชั้น 8 หน้าห้อง 2806	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2823	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 8	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
2	ชั้น 7 หน้าห้อง 2706	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2723	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าลิฟต์ ตัวที่ 3 Floor 7	ถัง Dry 50 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 7	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
3	ชั้น 6 หน้าห้อง 2606	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2623	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 6	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
4	ชั้น 5 หน้าห้อง 2506	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2523	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 5	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
5	ชั้น 4 หน้าห้อง 2406	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2423 (Security)	ฮาร์ออน 1 ถัง	/		
		Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 4	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
6	ชั้น 3 หน้าห้อง 2306	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2323	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าลิฟต์ ตัวที่ 3 Floor 3	ถัง Dry 50 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 3	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
7	ชั้น 2 หน้าห้อง	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2223	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 2	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
8	ชั้น 1 ข้าง Lift Lobby B รถขนอุปกรณ์ดับเพลิง เคลื่อนที่	1. หน้ากาก 2 อัน	/		
		2. ขวานเล็ก 1 อัน	/		
		3. ถังโฟม 15Lbs. 1 ถัง	/		
		4. Co.2 15Lbs. 4 ถัง	/		
		5. สายดับเพลิง 2.5 นิ้ว 2 ม้วน	/		
		6. หัวปรับทองเหลือง 1 หัว	/		
		7. ผ้าคลุมไฟ 3 ผืน	/		
	ออฟฟิศ Front (Lobby B)	Co.2 15Lbs 1 ถัง	/		
	ข้างตู้แอร์กลาง (Lobby B)	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
9	บันไดหนีไฟ Lobby B	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
10	บันไดหนีไฟ ข้างตึก C	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		ขวาน 1 อัน	/		

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
11	ห้องอาหาร Manecya หลัง Manecya	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		Co2 15 Lbs. 3 ถัง	/		
12	หน้าห้อง CHEF	Co2 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		โฟม 1 ถัง	/		
13	ในครัว	Co2 15 Lbs. 3 ถัง	/		
		Co2 50 Lbs. 1 ถัง	/		
		ผ้าคลุมไฟ 4 ผืน	/		

ภาคผนวก 12

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



ที่ กท ๑๘๐๖/ ๗๓๖๖

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย โรงแรมเดอะภัทรา,บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด และ บริษัท ภัทรา รีสอร์ท จำกัด ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของ โรงแรมเดอะภัทรา,บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด และ บริษัท ภัทรา รีสอร์ท จำกัด เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๓

โทร. ๐๘๔ ๑๕๖ ๒๒๔๔

โทรสาร. ๐ ๒๓๑๘ ๑๓๖๐

ที่ กท ๑๘๐๖/๓๓๖๒



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้จัดการ โรงแรมเดอะภัทรา,บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด และ บริษัท ภัทรารีสอร์ท จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. วุฒิบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ โรงแรมเดอะภัทรา,บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด และ บริษัท ภัทรารีสอร์ท จำกัด ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของ โรงแรมฯ,และ บริษัทฯ ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของ โรงแรมเดอะภัทรา,บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด และ บริษัท ภัทรารีสอร์ท จำกัด เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๓

โทร. ๐๘๔ ๑๕๖ ๒๒๔๔

โทรสาร. ๐ ๒๓๑๘ ๑๓๖๐

รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่.....สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ.....
วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย).....

เลขทะเบียนนิติบุคคล

๐	๙	๙	๔	๐	๐	๐	๑	๖	๐	๑	๕	๑
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๔ ๑๕๖ ๒๒๔๔ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐)

☒ กรณีสถานประกอบกิจการเดียว

ชื่อสถานประกอบกิจการ โรงแรมเดอะภัทรรา บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด และ บริษัท ภัทรารีสอร์ท จำกัด

ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๕๒๗, ๒๕๒๘ หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน รวมค่าแห่ง ๘ แยก ๔

แขวง/ตำบล หัวหมาก เขต/อำเภอ บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๔๐ โทรสาร.....

E-mail

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๓๗ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๓๗ คน

ชาย ๑๗ คน หญิง ๒๐ คน ใช้เวลาในการฝึกซ้อม ๑.๔๒ นาที

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☐ ดี ☒ ดีมาก

☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่.....

ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....E-mail.....

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☐ ดี ☐ ดีมาก

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน.....แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน.....คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน.....คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



(ถ้ามี)

ลงชื่อ.....

.....ผู้รับใบอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมิตราประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบ กภ.รง.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

ภาคผนวก 13

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ



ANALYSIS REPORT

TESTING
No.0203
Page 1 of 1(A)

Customer Name : บริษัท ทรีพีนิญมา จำกัด (สาขา 00003)

Address : เลขที่ 25,27,29 ซ.รามคำแหง 8 แยก 4(ห้าพี่น้อง1) ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร 10240

Sampling Site : บริษัท ทรีพีนิญมา จำกัด อาคาร A+B

Analytical Date : 13 มีนาคม 2569 - 19 มีนาคม 2569

Analysis No. : 2603-119(1) Rev. 01

Sampling Method : Grab

Sample Type : Waste Water

Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม

Sampling Date : 13 มีนาคม 2569

Sampling Time : 09.53 น.

Received Date : 13 มีนาคม 2569

Sample Status : Normal

Sampling Location :		ข้อมูลท้ายก่อนลงทอระบายน้ำสาธารณะ		
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	เหลืองใส ตะกอน	-
@pH	-	Electrometric Method (SM Part 4500-H ⁺ B)	6.9 at 24.4 °C	5.5-9.0
@BOD	mg/L	Azide Modification Method (SM Part 5210 B)	8.4	< 20
@Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C Method (SM Part 2540 D)	< 5	< 30
@Total Dissolve Solids.	mg/L	Dried at 180 °C Method (SM Part 2540 C)	434	< 1,000
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (SM Part 4500-S ²⁻ F)	< 0.5	< 1.0
Nitrogen - TKN	mg/L N	Macro Kjeldahl Method (SM Part 4500 - N _{org} B)	8	< 35
Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric Method (SM Part 5520 B)	< 3	< 20

แหล่งที่มา

* ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. เครื่องหมาย < 5 , < 0.1 , < 0.5 , < 3 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

วันวิสาข
(Miss Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
ว-209 - จ-0001
19 มีนาคม 2569



จิตรรา
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
ว-209 - ค-0001
19 มีนาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory



ANALYSIS REPORT

TESTING
No.0203
Page 1 of 1 (A)

Customer Name : บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด (สาขา 00003)

Address : เลขที่ 25,27,29 ซ.รามคำแหง 8 แยก 4(ห้าพี่น้อง1) ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

Sampling Site : บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด อาคาร A+B

Analytical Date : 13 มีนาคม 2569 - 19 มีนาคม 2569

Analysis No. : 2603-119(2) Rev. 01

Sampling Method : Grab

Sample Type : Waste Water

Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม

Sampling Date : 13 มีนาคม 2569

Sampling Time : 09.53 น.

Received Date : 13 มีนาคม 2569

Sample Status : Normal

Sampling Location :		ข้อเติมอากาศ	
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	น้ำตาลขุ่นตะกอน
@pH	-	Electrometric Method (SM Part 4500-H ⁺ B)	< 4.0 at 25.0 C

หมายเหตุ

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. เครื่องหมาย < 4.0 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

วณิชา ด้
(Miss Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
ว-209 - จ-0001
19 มีนาคม 2569



จิตรรา
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
ว-209 - ค-0001
19 มีนาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1 (N)

Customer Name : บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด (สาขา 00003)

Address : เลขที่ 25,27,29 ซ.รามคำแหง 8 แยก 4(ห้าพี่น้อง) ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

Sampling Site : บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด อาคาร A+B

Analytical Date : 13 มีนาคม 2569 - 19 มีนาคม 2569

Analysis No. : 2603-119(2) Rev. 01

Sampling Method : Grab

Sample Type : Waste Water

Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม

Sampling Date : 13 มีนาคม 2569

Sampling Time : 09.53 น.

Received Date : 13 มีนาคม 2569

Sample Status : Normal

Sampling Location :		บ่อเติมอากาศ	
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	น้ำตาลขุ่นตะกอน
Dissolved Oxygen	mg/L DO	Azide Modification Method (SM Part 4500-O C)	4.0
SV.30	m/L	Volumetric	100
Mixed Liquor Susp. Solids	mg/L MLSS	Dried at 103-105 C	3

หมายเหตุ

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วณิษา งาม
(Miss Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst

19 มีนาคม 2569



จิตรา
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager

19 มีนาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory