

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

วันที่ 22 กันยายน 2565

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

เรียน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน/ห้างหุ้นส่วน/ร้านค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือรับรอง

บริษัทสินแพทย์ เสรีรักษ์ จำกัด (บริษัทฯ) เดิมชื่อ บริษัทโรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อนิติบุคคล เป็น บริษัท สินแพทย์ เสรีรักษ์ จำกัด ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มมีตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	0105547092125
ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)	บริษัท สินแพทย์ เสรีรักษ์ จำกัด
(ภาษาอังกฤษ)	SYNPHAET SERIRUK Co.,Ltd
ที่อยู่ (ภาษาไทย)	เลขที่ 44 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
(ภาษาอังกฤษ)	44 Serithai RD.,Minburi, BANGKOK 10510

ดังนั้นเพื่อความถูกต้องในการออกเอกสารสำคัญต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี หรือ เอกสารอื่นใดที่ต้องระบุชื่อและที่อยู่ของบริษัทฯ โดยขอให้เริ่มเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท สินแพทย์ เสรีรักษ์ จำกัด ตั้งแต่นี้ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และบริษัทฯ ขอขอบคุณในการบริการที่ได้รับด้วยดีเสมอมา



บริษัท สินแพทย์ เสรีรักษ์ จำกัด
SYNPHAET SERIRUK CO., LTD.



นางพนิดา ภาณุพัฒน์พงศ์
กรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 2

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงาน ของสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๖ ๙ ๗ ๒



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลเสรีรักษ์ (ส่วนขยาย)
ของบริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ ตล.๐๒/๖๒-๐๕๗
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๑๐๔/๑๔๖๕
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงพยาบาลเสรีรักษ์ (ส่วนขยาย) ของบริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์
จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท เอ็น. เอส.
คอนซัลแทนท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลเสรีรักษ์
(ส่วนขยาย) ตั้งอยู่ที่ ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล
มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนจำนวน ๒๓๘ เตียง (เดิม ๑๔๑ เตียง) ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการพิจารณารายงาน และกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร
ในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติ
ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลเสรีรักษ์ (ส่วนขยาย)
ของบริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รับรวบรวม
รายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูล
ในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อ

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
N.S. CONSULTANT CO., LTD.

TEL : 0-2944-6617 FAX : 0-2944-6618
WWW : nsconsultgroup.com , E-mail : ns_consult@hotmail.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

126/196-197 (ZONE A) ซอยรามอินทรา 40
แขวงบ่วงจันทร เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
126/196-197 (ZONE A) SOI RAM INTTRA 40, NUANCHAN,
BUENKUM, BANGKOK 10230

ที่ ตล.๐๒/๖๒-๐๕๗

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ที่ปรึกษากรรมการบริหาร
เลขที่ 10726
เวลา 11.11
สิ่งพิมพ์

เรื่อง ส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลเสรีรักษ์ (ส่วนขยาย)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับหลัก
เล่มที่ ๑/๒ : บทที่ ๑ ถึงบทที่ ๖ จำนวน ๑๕ ชุด
๓. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับหลัก
เล่มที่ ๒/๒ : ภาคผนวก จำนวน ๑๕ ชุด
๔. สำเนาหนังสือบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
ที่ ตล.๐๒/๖๒-๐๕๕ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ
๕. สำเนาหนังสือบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
ที่ ตล.๐๒/๖๒-๐๕๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจาก บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด ให้เป็นผู้มีอำนาจในการยื่นเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลเสรีรักษ์ (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่ที่ ๕๔ ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การรับมอบอำนาจสำเร็จ ดังปรากฏในเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โดยบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้ที่มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตเลขที่ ๒๓/๒๕๕๙ จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้รับจัดทำรายงานฯ โครงการดังกล่าว เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ

บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลเสรีรักษ์ (ส่วนขยาย) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งมายังสำนักงานฯ จำนวน ๑๕ ชุด ดังปรากฏในรายงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒. และ ๓. พร้อมกันนี้ บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการเสนอรายงานฯ ฉบับดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแล้ว ดังปรากฏในสำเนาหนังสือนำส่งรายงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔. และ ๕. โดย บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด ได้รับทราบและยอมรับผลการประเมินผลกระทบและมาตรการต่าง ๆ ที่ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด จัดทำขึ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ จะขอพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพินดา พิณพชร)

ที่ปรึกษาและผู้อำนวยการบริษัทรับมอบอำนาจ
ที่ปรึกษาและผู้อำนวยการบริษัทรับมอบอำนาจ

กองบริหารสิ่งแวดล้อม
วันที่ 16/15
วันที่ 19/08/62
เวลา 11.11



1621
14.45

16/7/62
16/7/62

FA ๐๔ มบ ๐๑๓๗ 1๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 7565-20/11/2563
เวลา 11.56 น.

ที่ กท ๑๑๐๔/๒๕๖๕

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำนักสิ่งแวดล้อม อาคารสำนักงานโยธา ชั้น ๒
๑๑๑ ถ. มิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลเสรีรักษ์
(ส่วนขยาย) ของบริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๑๑๐๑๕
ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

กองวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
เลขที่ 1121 วันที่ 20 ก.พ.
เวลา 11.46 น.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์ (ส่วนขยาย) ของบริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด (ต้นฉบับ
๑ ฉบับ และสำเนา ๗ ฉบับ)

ด้วยบริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท เอ็น. เอส.
คอนซัลแทนท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลเสรีรักษ์
(ส่วนขยาย) ของบริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ๔๔ ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาลมีจำนวนเตียงผู้ป่วยไว้ค้างคืน ๒๓๘ เตียง (เดิม ๑๔๑ เตียง)
เพื่อให้กรุงเทพมหานคร พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

กรุงเทพมหานคร ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าว
ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร พิจารณาลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมครั้งที่
๒๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์ (ส่วนขยาย) ของบริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

20/5/63
14.28
hmp

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
โทร. ๐ ๒๑๒๖ ๖๔๐๖
โทรสาร ๐ ๒๑๒๖ ๖๔๐๖

ขอแสดงความนับถือ

(นางเต็มศิริ จงพูนผล)

ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

สำนักสิ่งแวดล้อม

เลขานุการคณะกรรมการ

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวสมสิริธรรม สอนตา)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

20/5/63 ๑๐๖. ๑.๐๗๖

เอกสารแนบ 3

ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

270903

ส.พ. ๗



ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ใบอนุญาต

ใบอนุญาตที่ ๑๐๒๐๑๐๐๐๔๖๕ (ใบอนุญาตเดิมเลขที่ ๑๐๒๐๑๐๐๐๔๖๑)

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
บริษัท สิ้นแพทย์ เสรีรักษ์ จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภท
ลักษณะสถานพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไป
ณ สถานพยาบาลชื่อ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่สิ้นแพทย์เสรีรักษ์
ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔ หมู่ที่ -
ซอย/ตรอก - ถนน เสรีไทย
ตำบล/แขวง มินบุรี อำเภอ/เขต มินบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๗๖๑ ๙๘๘๘
วัน/เวลาเปิดทำการ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

บริการที่จัดให้มีเพิ่มเติม

บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม บริการทันตกรรมเด็ก บริการศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจน
ความดันสูง บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ บริการสวนหัวใจใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๗๐ และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่
ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้นให้ไว้ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ใบอนุญาตให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงประกอบกิจการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็นการ
ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะสั่งให้บริบรดาสิ่ง
ของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙)

ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ต้องชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลประจำปี ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม
ของทุกปี หากไม่ชำระภายในกำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละห้าต่อเดือนและอาจถูกปิดสถานพยาบาลได้ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐

270667

ส.พ. ๑๙



ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตที่ **ด.๑๐๒๐๑๐๑๓๖๕** (ใบอนุญาตเดิมเลขที่ **ด.๑๐๒๐๑๐๐๕๕๖๒**)
 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
นายแพทย์อุทัย ตันศลารักษ์
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ **เวชกรรม** เลขที่ **๙๑๓๘**
 วันที่ออกใบอนุญาต **๑๐ เมษายน ๒๕๖๓** เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ
 ณ สถานพยาบาล ชื่อ **โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่สินแพทย์เสรีรักษ์** ประเภท **ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน**
 จำนวนเตียง **๒๓๘** เตียง ลักษณะสถานพยาบาล **โรงพยาบาลทั่วไป**
 ตั้งอยู่เลขที่ **๔๔** หมู่ที่ **-**
 ซอย/ตรอก **-** ถนน **เสรีไทย** ตำบล/แขวง **มินบุรี**
 อำเภอ/เขต **มินบุรี** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** รหัสไปรษณีย์ **๑๐๕๑๐**
 โทรศัพท์ **๐ ๒๗๖๑ ๙๘๘๘** โทรสาร **๐ ๒๕๐๗ ๔๑๒๕** ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ **www.synphaet.co.th/seriruk**
 วัน/เวลาทำการ **ตลอด ๒๔ ชั่วโมง**

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ **๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕** และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่
 ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น
 ให้ไว้ ณ วันที่ **๓** เดือน **มีนาคม** พ.ศ. **๒๕๖๕**



รายการต่ออายุใบอนุญาต

๑. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม

๓. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม

๒. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม

๔. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงดำเนินการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็น
 การดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และ ศาลจะสั่งให้ริบ
 บรรดาสั่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๑)

เอกสารแนบ 4

แบบ ยผ.5

การก่อสร้างอาคารจอดรถ และอาคาร Community Mall



เลขรับ 563 / 2566
วันที่ 30 ตุลาคม 2566
เวลา 11.00 น.

แบบ ยผ.๕

หนังสือแจ้งข้อทักท้วงการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ตรี
(กรณีแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๙ ทวิ)

ที่ กท ๐๙๐๗/ก.๓๖๔

เขียนที่ สำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร
วันที่ เดือน ๑๒ ค.ศ. ๒๕๖๖ พ.ศ.

เรื่อง แจ้งข้อทักท้วงการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร กรณีแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน
อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๙ ทวิ

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท สิ้นแพทย์ เสรีรักษ์ จำกัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แบบ ยผ.๑ เลขรับที่ ๘๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
๒. ใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แบบ ยผ.๔ เลขที่ ๘๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ท่านได้ยื่นแจ้งการก่อสร้างอาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เป็นอาคาร

ชนิด ตึก ๖ ชั้น (อาคาร ๒) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น สถานพยาบาล (ไม่มีเตียงผู้ป่วยค้างคืน)
และพาณิชยกรรม มีพื้นที่รวมกัน ๘,๓๕๒.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด และ
ทางเข้าออกของรด จำนวน คัน มีพื้นที่ ตารางเมตร

ชนิด ตึก ๗ ชั้น (อาคาร ๓) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารจอดรถและพาณิชยกรรม
มีพื้นที่รวมกัน ๗,๒๕๓.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด และทางเข้าออกของรด จำนวน ๒๑๗ คัน
มีพื้นที่ ๒,๔๗๔.๐๐ ตารางเมตร

ชนิด ทางเดินเชื่อม จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ๒ และ
อาคาร ๓ มีพื้นที่รวมกัน ๒๓.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด และทางเข้าออกของรด
จำนวน คัน มีพื้นที่ ตารางเมตร

ชนิด ท่อระบายน้ำ จำนวน หลัง เพื่อใช้เป็น
มีความยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด และทางเข้าออกของรด จำนวน คัน
มีพื้นที่ ตารางเมตร

ที่บ้าน...

ที่บ้านเลขที่ตรอก/ซอย.....ถนน.....เสรีไทย.....หมู่ที่.....
ตำบล/แขวง.....มีนบุรี.....อำเภอ/เขต.....มีนบุรี.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....
ในโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.๓ เลขที่ /ส.ค.๑ เลขที่๑๐๒๒๓๔.....
เป็นที่ดินของ.....บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สิ้นแพทย์ เสรีรักษ์ จำกัด)
และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แบบ ยผ.๔ ให้กับท่าน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒. แล้วนั้น

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบข้อมูล เอกสารและหลักฐาน แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณของอาคาร ที่ท่านได้ยื่นแจ้งไว้โดยพิจารณา ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว มีข้อทักท้วงที่จะแจ้งให้ท่านดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ดังต่อไปนี้

ให้ท่านดำเนินการแก้ไขแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการ
คำนวณให้ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ข้อมูล เอกสารและหลักฐาน

ให้ท่านดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล เอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

.....
.....
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา.....วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งข้อทักท้วงฉบับนี้ หากพ้นกำหนดไม่มีการ
แก้ไขตามข้อทักท้วง และมีการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการ
ตามมาตรา ๔๐ (๑) และหากอาคารได้ก่อสร้าง หรือดัดแปลง จนแล้วเสร็จตามที่ได้แจ้งไว้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๒) จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

๒. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณของอาคาร

ให้ท่านดำเนินการแก้ไขแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการ
คำนวณให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๒.๑ แบบแปลนต้องมีรูปรายละเอียดของอาคารอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณา ให้เป็นไป
ตามกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อ ๑๖

- แบบแปลนต้องแสดงแนวเขตที่ดิน แนวอาคารเดิม พื้นที่ปกคลุมอาคาร ระยะห่าง
ระหว่างอาคาร ระยะห่างระหว่างแนวอาคารกับขอบเขตที่ดินทุกด้าน ระยะห่างระหว่างอาคารกับที่สาธารณะ
อย่างชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณา

- รายละเอียดการคำนวณขนาดพื้นที่อาคาร ชัดแย้งกับแบบแปลน

- แบบแปลนต้องแสดงรูปรายละเอียดส่วนสำคัญ ขนาด เครื่องหมาย วัสดุ และการใช้สอยต่าง ๆ
ของอาคารอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณา

ให้แล้วเสร็จ...

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา...๖๐...วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งข้อทักท้วงฉบับนี้ หากพ้นกำหนดไม่มีการแก้ไขตามข้อทักท้วง และมีการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) และหากอาคารได้ก่อสร้าง หรือดัดแปลง จนแล้วเสร็จตามที่ได้แจ้งไว้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๒) จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

๓. การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้

ให้ท่านดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

.....
.....
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา.....วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งข้อทักท้วงฉบับนี้ และในระหว่างระยะเวลาที่ท่านดำเนินการแก้ไขตามข้อทักท้วง ให้ท่านระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารในส่วนที่ไม่ถูกต้องนั้นจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง เว้นแต่เป็นการกระทำเพื่อแก้ไขให้เป็นไปตามข้อทักท้วงของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากพ้นกำหนดไม่มีการแก้ไขตามข้อทักท้วงจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามที่ได้แจ้งไว้ได้อีกต่อไป และเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะพิจารณามีคำสั่งยกเลิกใบรับแจ้งที่ได้ออกไว้ และจะดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) และมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณีต่อไป

อนึ่ง หากท่านไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งข้อทักท้วงฉบับนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์หนังสือแจ้งข้อทักท้วงต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันรับทราบหนังสือแจ้งข้อทักท้วงนี้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ โดยยื่นหนังสืออุทธรณ์ผ่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร..ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อรวบรวมส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๖ ธันวาคม ผู้ถือฉลาก

โปรดพิจารณา

สำเนาแจ้ง : ทบ.เขตบางกอก

คุณพัชร์นริช

พัชร์นริช 30๓.๑๖๖

(นายรัชชัย นาคศักดิ์ศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ขอแสดงความนับถือ
นายรัชชัย นาคศักดิ์ศรี
31/๑๑/๖๖

☐ ปิดหนังสือ ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทำการ.....อาคาร
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งหนังสือ

- ☐ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
- ☐ ตามใบรับเลขที่.....ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
- ☐ ส่งให้ผู้รับหนังสือโดยตรง เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลายมือชื่อ).....

(.....)

เจ้าหน้าที่ผู้ส่งหนังสือ

(ลายมือชื่อ).....

(.....)

ผู้รับหนังสือ

เอกสารแนบ 5

บันทึกการตรวจระบบปรับอากาศ

ประจำเดือน.....ปี.....

วัน	ประจำวัน			ประจำสัปดาห์		ประจำเดือน		ผู้ตรวจเช็ค
	Air (ชม.)	Air Dryer (อุณหภูมิ)	เช็ค AUTODRAIN	ทำความสะอาด Filter	สับการทำงาน Air Dryer	เช็คสายพาน	ทำความสะอาด	
1/1/69	787244	3.2						
2/1/69	787383	3.4						
3.1.69	787551	3.1						
4.1.69	788396	3.1						
5.1.69	788051	3.1						
6/1/69	788265	3.6						
7/1/69	788499	3.5						
8/1/69	788672	3.5						
9/1/69	788929	3.6						
10/1/69	789421	3.5						
11/1/69	789421	3.5						
12/1/69	787726	3.4	↓					
13/1/69	789946	3.6						
14.1.69	790128	3.6						
15.1.69	790374	3.6						
	790820	3.8						
17.1.69	790820	3.8						
18/1/69	790825	3.8						
19/1/69	791350							
20/1/69	791511	3.7	↓					
21/1/69	791671	1.8						
22/1/69	791827	1.7						
23.1.69	791991	1.7						
24.1.69	792130							
25/1/69	792230	1.8						
26/1/69	792459	1.3						
27/1/69	792451	1.8						
28/1/69	79270A	1.2	↓					
29/1/69	792853	1.2						
30.1.69	792987	1.3	↓					
31.1.69	793142	1.6	↓					



ตารางบันทึกบำรุงรักษา AIR COMPRESSOR No.,1

ประจำเดือน.....ปี 69

หมายเหตุ : ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ ทุกวันพุธ

END-04-017-02



โรงพยาบาล
ศิริราช
เสรีรักษ์

แผนกช่างและอาคาร

ตารางบันทึกบำรุงรักษา AIR COMPRESSOR No.1

ประจำเดือน ธ.ค. ปี ๖๗

วัน	ประจำวัน			ประจำสัปดาห์		ประจำเดือน		ผู้ตรวจเช็ค
	Air (ชม.)	Air Dryer (อุณหภูมิ)	เช็ค AUTODRAIN	ทำความสะอาด Filter	สลับการทำงาน Air Dryer	เช็คสายพาน	ทำความสะอาด	
1/1/69	802345	1.8						
2/1/69	802527	1.7						
3.1.69	802691	3.1						
4.1.69	802691	3.2						
5.1.69	803162	3.2						
6/1/69	803367	3.6						
7/1/69	803539	3.6						
7/1/69	803789	3.6						
9/1/69	804057	3.6						
10/1/69	804951	3.5						
11/1/69	804611	3.5						
12/1/69	904214	3.4						
13/1/69	804984	3.8						
14.1.69	805145	3.6						
15.1.69	805385	3.6						
	805592							
17.1.69	805807							
18-1-69	805901							
19-1-69	806906	3.2						
20/1/69	906459	3.2						
21/1/69	806606	1.8						
22/1/69	806759	1.7						
23.1.69	806924	1.7						
24.1.69	807062	1.5						
25.1.69	807067	1.5						
26/1/69	807393	1.3						
27/1/69	807394	1.3						
28/1/69	807638	1.2						
29/1/69	807735	1.2						
30.1.69	807912	1.3						
31.1.69	808077	1.4						

หมายเหตุ : ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ ทุกวันพุธ

END-04-017-02



แผนก รักษาระบาดวิทยา

การปฏิบัติงานการบำรุงรักษา VACUUM PUMP NO 2

ประจำสัปดาห์ _____ ปี _____

วันที่	ประจำวัน		ประจำสัปดาห์	ชุด 6 เดือน		ประจำปี	ผู้ปฏิบัติงาน
	เครื่องสูบน้ำ	ชั่วโมงการทำงาน	จำนวนเครื่อง	เครื่อง CONTROL	จำนวนเครื่อง FILTERGASBALLAST	จำนวนเครื่อง	
	VACUUM 2	VACUUM 2	VACUUM 2	VACUUM 2	VACUUM 2	VACUUM 2	
1	✓	452999					
2	✓	453029					
3	✓	453107					
4	✓	453189					
5	✓	453271					
6	✓	453322					
7	✓	453391					
8	✓	453447					
9	✓	453519					
10	✓	453519					
11	✓	453682					
12	✓	453730					
13	✓	453796					
14	✓	453869					
15	✓	453974					
16	✓	454009					
17	✓	454179					
18	✓	454179					
19	✓	454295					
20	✓	454351	✓				
21	✓	454452					
22	✓	454532					
23	✓	454592					
24	✓	454639					
25	✓	454639					
26	✓	454722					
27	✓	454722					
28	✓	454825					
29	✓	454877					
30	✓	454951					
31	✓	455024	✓				

วันที่	ประจำวัน		ประจำสัปดาห์	ทุก 6 เดือน		ประจำปี	ผู้ปฏิบัติงาน
	เช็คระดับน้ำมัน	ชั่วโมงการทำงาน	ทำความสะอาด	เช็ค CONTROL	ทำความสะอาด FILTERGASBALLAST	ถ่ายน้ำมัน	
	VACUUM 1	VACUUM 1	VACUUM 1	VACUUM 1	VACUUM 1	VACUUM 1	
1	✓	450316					
2	✓	450345					
3	✓	4504.24					
4	✓	4504.30					
5	✓	450587					
6	✓	450638					
7	✓	450709					
8	✓	450772					
9	✓	450835					
10	✓	450897					
11	✓	450916					
12	✓	451046					
13	✓	451101					
14	✓	4511.85					
15	✓	451238					
16	✓	451388					
17	✓	451468					
18	✓	451498					
19	✓	451609					
20	✓	451664	เปลี่ยน				
21	✓	451764					
22	✓	451845					
23	✓	4519.07					
24	✓	451969					
25	✓	451990					
26	✓	452034					
27	✓	452055					
28	✓	452132	15				
29	✓	452190					
30	✓	4522.62					
31	✓	4523.37	✓				

ประจำเดือน.....ปี.....

[illegible]

วันที่	ประจำวัน		ประจำสัปดาห์	ทุก 6 เดือน		ประจำปี	ผู้ปฏิบัติงาน
	เช็คระดับน้ำมัน	ชั่วโมงการทำงาน	ทำความสะอาด	เช็ค CONTROL	ทำความสะอาด FILTERGASBALLAST	ถ่ายน้ำมัน	
	VACUUM 1	VACUUM 1	VACUUM 1	VACUUM 1	VACUUM 1	VACUUM 1	
1	452390	452390					
2	452451	452451					
3	452511	452511	โอเค				
4	452584	452584					
5	452629	452629					
6	452629	452629					
7	452727	452727					
8	452746	452746					
9	452775	452775					
10	452856	452856	โอเค				
11	452903	452903					
12	452953	452953					
13	452981	452981					
14	453013	453013					
15	453116	453116					
16	453118	453118					
17	453118	453118					
18	453248	453248					
19	453329	453329					
20	453445	453445					
21	453463	453463					
22	453542	453542					
23	453617	453617					
24	453674	453674					
25	453754	453754					
26	453807	453807					
27	453856	453856					
28	453943	453943					
29							
30							
31							

ประจำเดือน.....ปี.....

วันที่	ประจำวัน		ประจำสัปดาห์	ทุก 6 เดือน		ประจำปี	ผู้ปฏิบัติงาน
	เช็กระดับน้ำมัน	ชั่วโมงการทำงาน					
	VACUUM 1	VACUUM 2					
			ทำความสะอาด	เช็ค CONTROL	ทำความสะอาด FILTERGASBALLAST	ถ่ายน้ำมัน	
			VACUUM 1	VACUUM 1	VACUUM 1	VACUUM 1	
1	ปกติ	455070					
2	ปกติ	455174					
3	ปกติ	455194	เปลี่ยน				
4	ปกติ	455274					
5	ปกติ	455317					
6	ปกติ	455411					
7	ปกติ	455441					
8	ปกติ	455436					
9	ปกติ	455463					
10	ปกติ	455544	เปลี่ยน				
11	ปกติ	455591					
12	ปกติ	4556144					
13	ปกติ	455670					
14	ปกติ	455704					
15	ปกติ	455806					
16	ปกติ	455818					
17	ปกติ	455807					
18	ปกติ	455938					
19	ปกติ	456018					
20	ปกติ	4561.76					
21	ปกติ	456163					
22	ปกติ	456233					
23	ปกติ	456307					
24	ปกติ	456366					
25	ปกติ	456445					
26	ปกติ	4565.01					
27	ปกติ	456548					
28	ปกติ	456636					
29							
30							
31							



ตารางบันทึกบำรุงรักษา AIR COMPRESSOR No., 2

วัน	ประจำวัน			ประจำสัปดาห์		ประจำเดือน		ผู้ตรวจเช็ค
	Air (ชม.)	Air Dryer (อุณหภูมิ)	เช็ค AUTODRAIN	ทำความสะอาด Filter	สลับการทำงาน Air Dryer	เช็คสายพาน	ทำความสะอาด	
1/2/69	808259	1.0	ปกติ					
2/2/69	808404	1.2	ปกติ					
8/2/69	809543	1.2	ปกติ					
4.2.69	8084.96	1.1	ปกติ					
5.2.69	809848	1.1	ปกติ					
6/2/69	809022	1.2	ปกติ					
7.2.69	8091.21	1.4	ปกติ					
8-2.69	809321	1.3	ปกติ					
9/2/69	809492	1.3	ปกติ					
10/2/69	809606	1.3	ปกติ					
11/2/69	809726	1.4	ปกติ					
12.2.69	809862	1.4	ปกติ					
13.2.69	809999	1.6	ปกติ					
14/2/69	810183	1.8	ปกติ					
15/2/69	810454	1.8	ปกติ					
16/2/69	810455	1.9	ปกติ					
17/2/69	810655	1.8	ปกติ					
18/2/69	810881	1.5	ปกติ					
19/2/69	811095	1.5	ปกติ					
20.2.69	811282	1.7	ปกติ					
21/2/69	811486	1.9	ปกติ					
22/2/69	811688	1.9	ปกติ					
23/2/69	811883	1.7	ปกติ					
24/2/69	812066	1.7	ปกติ					
25/2/69	812258	1.7	ปกติ					
26.2.69	812471	1.7	ปกติ					
27.2.69	812650	1.7	ปกติ					
28.2.69	812844	1.9	ปกติ					

END-04-017-02



ตารางบันทึกบำรุงรักษา AIR COMPRESSOR No.,2

ประจำเดือน.....สนาม.....๒๕๖๙

หมายเหตุ : ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ ทุกวันพุธ

END-04-017-02

วันที่	ประจำวัน		ประจำสัปดาห์	ทุก 6 เดือน		ประจำปี	ผู้ปฏิบัติงาน
	เช็คระดับน้ำมัน	ชั่วโมงการทำงาน	ทำความสะอาด	เช็ค CONTROL	ทำความสะอาด FILTERGASBALLAST	ถ่ายน้ำมัน	
	VACUUM 1	VACUUM 1	VACUUM 1	VACUUM 1	VACUUM 1	VACUUM 1	
1	813097						
2	813288						
3	813510						
4	4542.46	4542.41					
5	ปกติ	454314					
6	454406						
7	454519	454519					
8	454577						
9	ปกติ	454808					
10	ปกติ	4547.12					
11	ปกติ	454748					
12	ปกติ	454793					
13	ปกติ	454876					
14	ปกติ	454906					
15	ปกติ	4549.46					
16	ปกติ	455049					
17	ปกติ	455069					
18	ปกติ	455102					
19	ปกติ	455209					
20	ปกติ	455273					
21	ปกติ	4553.28					
22	ปกติ	455406					
23	ปกติ	455234					
24	ปกติ	455549					
25	ปกติ	455623					
26	ปกติ	455701					
27	ปกติ	455781					
28	ปกติ	4558.89					
29	ปกติ	455921					
30	ปกติ	456047					
31	ปกติ	4561.76					



แผนก ช่างและอาคาร

ตารางบันทึกการบำรุงรักษา VACUUM PUMP NO 2

ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2567

วันที่	ประจำวัน		ประจำสัปดาห์	ทุก 6 เดือน		ประจำปี	ผู้ปฏิบัติงาน
	เช็กระดับน้ำมัน	ชั่วโมงการทำงาน	ค่าความสะอาด	เช็ท CONTROL	ค่าความสะอาด FILTERGASBALLAST	ถ่ายน้ำมัน	
	VACUUM 2	VACUUM 2	VACUUM 2	VACUUM 2	VACUUM 2	VACUUM 2	
1	798.221						
2	798.439						
3	798.664						
4	4569.40	4569.46					
5	✓	456789					
6	457700						
7	✓	457213					
8	457269						
9	✓	457301					
10	✓	4575.61					
11	✓	457643					
12	✓	457488					
13	✓	457567					
14	✓	4576.00					
15	✓	4576.40					
16	✓	457744					
17	✓	457787					
18	✓	457892					
19	✓	457903					
20	✓	457969					
21	✓	4580.26					
22	✓	458104					
23	✓	458197					
24	✓	458245					
25	✓	458319					
26	✓	458396					
27	✓	458479					
28	✓	458565					
29	✓	458623					
30	✓	458742					
31	✓	4588.70					

ประจำเดือน.....ปี.....

วัน	ประจำวัน			ประจำสัปดาห์		ประจำเดือน		ผู้ตรวจเช็ค
	Air (ชม.)	Air Dryer (อุณหภูมิ)	เช็ค AUTODRAIN	ทำความสะอาด Filter	สับเปลี่ยน Air Dryer	เช็คสายพาน	ทำความสะอาด	
1/4/69	806948							
2/4/69	805197							
3/4/69	805424							
	8658.76	1.9						
5-4-69	805638							
6-4-69	805640							
8/4/69	806900	1.6						
9-4-69	806745	2.1						
10-4-69	808120	1.9						
12-4-69	807417	1.5						
13/4/69	807646	1.6						
14/4/69	807839	1.8						
16/4/69	808209	1.8						
18/4/69	808687							
19/4/69	808957	1.8						
20/4/69	809166							
21-4-69	80919	1.8						
22	8098.16	1.8						
23	8098.18	1.8						
24-4-69	810047	1.8						
25/4/69	810250	1.8						
26/4/69	810501							
27/4/69	810712	1.8						
28								
29								
30/4/69	811387							

ประจำเดือน.....ปี.....

วันที่	ประจำวัน		ประจำสัปดาห์	ทุก 6 เดือน		ประจำปี	ผู้ปฏิบัติงาน
	เช็คระดับน้ำมัน	ชั่วโมงการทำงาน	ทำความสะอาด	เช็ค CONTROL	ทำความสะอาด FILTERGASBALLAST	ถ่ายน้ำมัน	
	VACUUM 1	VACUUM 1	VACUUM 1	VACUUM 1	VACUUM 1	VACUUM 1	
1	456233	456233	เสร็จ				
2	456295	456295					
3	456424	456424					
4	456618	456618					
5	456820	456820					
6	456822	456822					
7	456988	456988	เสร็จ				
8	456994	456994					
9	457074	457074					
10	457147	457147					
11							
12	457297	457297					
13	457407	457407					
14	457461	457461	เสร็จ				
15							
16	457556	457556					
17							
18	457623	457623					
19	457683	457683					
20	457766	457766	เสร็จ				
21	457782	457782					
22							
23	457895	457895					
24	458133	458133					
25	458250	458250					
26	458318	458318					
27	458291	458291	เสร็จ				
28							
29							
30	45840	45840					
31							

ประจำเดือน.....ปี.....

วันที่	ประจำวัน		ประจำสัปดาห์	ทุก 6 เดือน		ประจำปี	ผู้ปฏิบัติงาน
	เช็กระดับน้ำมัน	ชั่วโมงการทำงาน		เช็ท CONTROL	ทำความสะอาด FILTERGASBALLAST		
	VACUUM 2	VACUUM 2		VACUUM 2	VACUUM 2		
1	✓	458932					
2	✓	458992					
3	✓	459124					
4	✓	459219					
5	✓	459322					
6	✓	459326					
7	✓	459493					
8	✓	459756					
9	✓	459799					
10	✓	459859					
11							
12	✓	459999					
13	✓	460108					
14	✓	460168					
15	✓	460263					
16	✓	460263					
17							
18	✓	460333					
19	✓	460392					
20	✓	460476					
21	✓	460545					
22							
23	✓	460707					
24	✓	460845					
25	✓	460962					
26	✓	461030					
27	✓	461104					
28							
29							
30	✓	461318					
31							

ตารางบันทึกบำรุงรักษา AIR COMPRESSOR No.,1

ประจำเดือน.....กันยายน.....ปี 2569

วัน	ประจำวัน			ประจำสัปดาห์		ประจำเดือน	
	Air (กม.)	Air Dryer (อุณหภูมิ)	เรืก AUTODRAIN	ทำความสะอาด Filter	สับเปลี่ยนน้ำมัน Air Dryer	เช็คสายพาน	ทำความสะอาด
1/3/69	454014	1.6					
2/3/69	454077	1.6					
3/3/69	454143	1.7					
4.3.69	813759	1.6					
5.3.69	814161	1.6					
6.3.69	814232	1.6					
7.3.69	814336	1.6					
8.3.69	814622	1.6					
9.3.69	814885	1.5					
10.3.69	815021	1.5					
11.3.69	815341	1.5					
12/3/69	815561	1.4 ^e					
13/3/69	815821	1.4					
14.3.69	816015	1.5					
15/3/69	816210	1.5 ^e					
16/3/69	816518	1.5					
17/3/69	816722	1.5					
18/3/69	816973	1.5					
19/3/69	817103	1.6					
20/3/69	817295	1.6					
21.3.69	817490	1.6					
22.3.69	817792	1.8					
23/3/69	818126	1.6					
24/3/69	818293	1.7					
25/3/69	818479	1.7					
26/3/69	818696	1.8					
27.3.69	818876	1.8					
28/3/69	819251	1.1					
31/3/69	819451	1.9					

หมายเหตุ : ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ ทุกวันพุธ

ประจำเดือน.....ปี.....

วัน	ประจำวัน			ประจำสัปดาห์		ประจำเดือน		ผู้ตรวจเช็ค
	Air (ชม.)	Air Dryer (อุณหภูมิ)	เช็ค AUTODRAIN	ทำความสะอาด Filter	สับการทำงาน Air Dryer	เช็คสายพาน	ทำความสะอาด	
1.5.69	811634	1.7	✓					
1/5/69	811824	1.6 ^c	✓					
3/5/69	812095	1.6	✓					
4/5/69	812328	1.6	✓					
5/5/69	812549	1.6	✓					
6.5.69	812783	1.8	✓					
7/5/69	813002	1.8 ^c	✓					
8/5/69	813232	1.8	✓					
9/5/69	813489		✓					
11/5/69	813968	1.7	✓					
12/5/69	814219	1.8	✓					
14/5/69	814631	1.8 ^c	✓					
15/5/69	814836	2.9	✓					
16/5/69	815017	3.0	✓					
17/5/69	815288		✓					
18/5/69	815528	3.1	✓					
19/5/69	815765	3.1	✓					
20/5/69	815963	3.1	✓					
21/5/69	816163	3.1	✓					
22.5.69	816375	3.2	✓					
23/5/69	816583	3.2 ^c	✓					
24/5/69	816888	3.2 ^c	✓					
25/5/69	817096	3.3	✓					
26/5/69	817300	3.3	✓					
27/5/69	817497	3.1	✓					
28/5/69	817708	3.3 ^c	✓					
29/5/69	817919	3.3	✓					
		3.3						
		3.3						
31/5/69	818363	3.3						

ประจำเดือน.....ปี.....

วันที่	ประจำวัน		ประจำสัปดาห์	ทุก 6 เดือน		ประจำปี	ผู้ปฏิบัติงาน
	เช็คระดับน้ำมัน	ชั่วโมงการทำงาน	ทำความสะอาด	เช็ค CONTROL	ทำความสะอาด FILTERGASBALLAST	ถ่ายน้ำมัน	
	VACUUM 1	VACUUM 1	VACUUM 1	VACUUM 1	VACUUM 1	VACUUM 1	
1	✓	4587.46					
2	✓	458804					
3	✓	458875					
4	✓	458968					
5	✓	459092					
6	✓	4591.99					
7	✓	459228					
8	✓	459282					
9	✓	459375					
10	✓	459571					
11	✓	459571					
12	✓	459663					
13							
14	✓	459850					
15	✓	459914					
16	✓	459943					
17	✓	460012					
18	✓	460067					
19	✓	460146					
20	✓	460197					
21	✓	460229					
22	✓	4602.63					
23	✓	460304					
24	✓	460394					
25	✓	460394					
26	✓	460436					
27	✓	460467					
28	✓	460486					
29	✓	460527					
30		4					
31	✓	460603					

ประจำเดือน.....ปี.....

วันที่	ประจำวัน		ประจำสัปดาห์	ทุก 6 เดือน		ประจำปี	ผู้ปฏิบัติงาน
	เช็กระดับน้ำมัน	ชั่วโมงการทำงาน		เช็ค CONTROL	ทำความสะอาด FILTERGASBALLAST		
	VACUUM 2	VACUUM 2		VACUUM 2	VACUUM 2		
1	✓ 4614.58	4614.58					
2	✓ 4615.17	4615.17					
3	✓ 4615.89	4615.89					
4	✓ 4616.79	4616.79					
5	✓ 4617.86	4617.86					
6	✓ 4618.70	4618.70					
7	✓ 4619.46	4619.46					
8	✓ 4620.00	4620.00					
9	✓ 4620.91	4620.91					
10	✓ 4622.87	4622.87					
11	✓ 4622.87	4622.87					
12	✓ 4623.82	4623.82					
13							
14	✓ 4625.69	4625.69					
15	✓ 4626.33	4626.33					
16	✓ 4628.61	4628.61					
17	✓ 4629.90	4629.90					
18	✓ 4629.84	4629.84					
19	✓ 4629.67	4629.67					
20	✓ 4629.77	4629.77					
21	✓ 4629.69	4629.69					
22	✓ 4629.80	4629.80					
23	✓ 4630.24	4630.24					
24	✓ 4631.12	4631.12					
25	✓ 4631.12	4631.12					
26	✓ 4631.54	4631.54					
27	✓ 4631.82	4631.82					
28	✓ 4632.05	4632.05					
29	✓ 4632.46	4632.46					
30							
31	✓ 4633.24	4633.24					

วัน	ประจำวัน			ประจำสัปดาห์		ประจำเดือน		ผู้ตรวจเช็ค
	Air (ชม.)	Air Dryer (อุณหภูมิ)	เช็ค AUTODRAIN	ทำความสะอาด Filter	สลับการทำงาน Air Dryer	เช็คสายพาน	ทำความสะอาด สวอด	
1/9/63	819632	1.2						
2/9/63	819840	1.8						
3/9/63	820063	1.8						
4/9/63	820266	1.9						
5/9/63	820269	1.8						
6/9/63	820290	1.8						
8/9/63	821095	1.6						
9/9/63	821137	2.1						
10/9/63	821312	1.9						
12/9/63	821967	2.9						
13/9/63	822194	2.9						
14/9/63	822381	1.9						
15/9/63		1.8						
16/9/63	822736	1.8						
18/9/63	823188	2.0						
19/9/63	823344	1.8						
20/9/63	823646	1.9						
21/9/63	82398	1.8						
22/9/63	8240	1.8						
23/9/63	824265	1.8						
24/9/63	824497	1.8						
25/9/63	824690	1.8						
26/9/63	824932	1.7						
27/9/63	825132	1.8						
28/9/63	825225							
29/9/63								
30/9/63	825755	1.8						

หมายเหตุ : ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ ทุกวันพุธ

ประจำเดือน.....ปี.....

วัน	ประจำวัน			ประจำสัปดาห์		ประจำเดือน		ผู้ตรวจเช็ค
	Air (พ.ม.)	Air Dryer (อุณหภูมิ)	เช็ค AUTODRAIN	ทำความสะอาด Filter	สลับการทำงาน Air Dryer	เช็คสายพาน	ทำความสะอาด	
1/6/69	818552	3.3	ปกติ					
2.6.69	8187.24	3.7	ปกติ					
3/6/69	818909	3.4 ^c	ปกติ					
4/6/69	819142	3.4	ปกติ					
5/6/69	819355							
6/6/69	815969	3.6 ^c	ปกติ					
7/6/69	819829	3.7	ปกติ					
8/6/69	820000	3.7	ปกติ					
9/6/69	820276	3.7	ปกติ					
10.6.69	820558	3.8	ปกติ					
11.6.69	820805	3.8	ปกติ					
12.6.69	821033	3.8	ปกติ					
13/6/69	821249	3.8 ^c	ปกติ					
15/6/69	821805	3.7	ปกติ					
16/6/69	821930	3.8	ปกติ					
17/6/69	821901	3.8	ปกติ					
18/6/69	822338	3.8	ปกติ					
19/6/69	822720	3.8	ปกติ					
20/6/69	822734	3.8 ^c	ปกติ					
21/6/69	823039	3.9	ปกติ					
22/6/69	823300	3.9	ปกติ					
23/6/69	823518	3.9	ปกติ					
24/6/69	823726		ปกติ					
25/6/69	823922	1.6	ปกติ					
26.6.69	824149	1.5	ปกติ					
27/6/69	824416	1.4	ปกติ					
28.6.69	824710	1.4	ปกติ					
29/6/69	824943	1.2	ปกติ					
30.6.69	825196	1.2	ปกติ					

ตารางบันทึกบำรุงรักษา AIR COMPRESSOR No.1

ประจำเดือน พ.ค. ปี 69

วัน	ประจำวัน			ประจำสัปดาห์		ประจำเดือน		ผู้ตรวจเช็ค
	Air (ทณ.)	Air Dryer (อุณหภูมิ)	เช็ท AUTODRAIN	ทำความสะอาด Filter	สับเปลี่ยน Air Dryer	เช็ทสายพาน	ทำความสะอาด	
1/5/69	8260.16	1.7	✓					
2/5/69	826194	1.6	✓					
3/5/69	826457	1.6	✓					
4/5/69	826671	1.6	✓					
5/5/69	826994	1.6	✓					
6/5/69	827109	1.8	✓					
7/5/69	827316	1.8	✓					
8/5/69	827339	1.8	✓					
9/5/69	827752	1.6	✓					
10/5/69	827863	1.6	✓					
11/5/69	828245	1.9	✓					
12/5/69	829487	1.6	✓					
13/5/69	829631	1.8	✓					
14/5/69	82974	2.9	✓					
15/5/69	829246	1.3	✓					
16/5/69	849503	1.3	✓					
17/5/69	821739	1.1	✓					
18/5/69	827966	3.1	✓					
19/5/69	830156	3.1	✓					
20/5/69	830367		✓					
21/5/69	830551	3.2	✓					
22/5/69	830747	3.2	✓					
23/5/69	830769	3.2	✓					
24/5/69	831236	3.3	✓					
25/5/69	831437	3.3	✓					
26/5/69	831620	3.1	✓					
27/5/69	831821	3.3	✓					
28/5/69	832020	3.3	✓					
29/5/69	832433							
30/5/69	832433	3.3	✓					

หมายเหตุ : ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ ทุกวันพุธ

เอกสารแนบ 6

บันทึกหอผังเย็น



Company : Mr. Khin Mya Aye

Sample Date : 13/11/69

Attention : အမှတ်

MATCH's Technician : Ratipaporn

System : ☒ Cooling tower ☐ Boiler ☐ Chiller ☐ Other _____

System status & Action require

Sottener : $\frac{d}{dx} \ln |x| = \frac{1}{x}$

Cooling Tower : H_2O $\rightarrow$ H_2O $\rightarrow$ H_2O

- อัตราเฉลี่ยที่เพิ่ม ผลการเย็นในภา Cooling อากาศมาก ทำให้ค่าอุณหภูมิ
ได้มาจากการเย็น

Chemical Control

[illegible]

Remark :

CT = Cooling tower system

BL = Boiler system

CH = Chiller system (close loop)

COC = Cycle of concentration

LSI = Langelier Saturation Index

ppm. = Part per million

Customer :



Company :

Company :

Attention :

System :

☒ Cooling tower☐ Boiler☐ Chiller☐ Other

Sample Date :

MATCH's Technician :

System status & Action require

Softener : Much Hardness निवहानावाला

masang soft syariahan komputerisasi

Thouy Nam

Cooling Tower : ΔT in water is small

04/11/2022

Chemical Control

Remark :

- T = Cooling tower system
- = Boiler system
- = Chiller system (close loop)
- = Cycle of concentration
- = Langelier Saturation Index
- = Part per million

Customer :



Company: TW Sullwong 153578

Attention :

System : ☒ Cooling tower ☐ Boiler

Sample Date : 15/5/69

MATCH's Technician : Ratiyaporn

System : ☒ Cooling tower ☐ Boiler ☐ Chiller ☐ Other _____

System status & Action require

Goftener: Alkohol

09/04/2022

Cooling Tower : $\Delta H_{\text{air}} + m_{\text{air}} \Delta T_{\text{air}}$

တရားရုံးချုပ်

* முதல்தரம் கீழ்க்கண்டவற்றைச் சேர்த்து

11. How does boiling cause cooling?

Chemical Control

Remark :

CT = Cooling tower system

BL = Boiler system

CH = Chiller system (close loop)

COC = Cycle of concentration

LSI = Langelier Saturation Index

ppm. = Part per million

Customer :



Company: TH. SHINING PAPER

Sample Date : 26/5/69

Attention : အောင်

MATCH's Technician : Ratthaporn

System : ☒ Cooling tower ☐ Boiler ☐ Chiller ☐ Other

System status & Action require

softener : auch hardness inhomogen

anså soft på gull drottning av Gudhagen

Cooling Tower : ΔT in ΔH of water

amara amara 2016 2017 2018 Conductivity 940 us/cm

9. 10. 2024

Chemical Control

Remark :

CT = Cooling tower system

BL = Boiler system

CH = Chiller system (close loop)

COC = Cycle of concentration

LSI = Langelier Saturation Index

ppm. = Part per million

Customer :



Company : Mr. Shuangzi Feng

Sample Date : 11/6/69

Attention :

MATCH's Technician : Rativagorn

System : ☒ Cooling tower ☐ Boiler ☐ Chiller ☐ Other

System status & Action require

Thyristor

Cooling Tower : Soğutma kuleleri

high Conductivity ของน้ำฝน พืชกิน และใช้รักษาความชื้น
ในดินและพืชได้เป็นอย่างดี มีประโยชน์ต่อพืชและดิน
และใช้รักษาความชื้นในดินได้ดี และใช้รักษาความชื้น
ในดินได้ดี

Chemical Control

[illegible]

Remark :

CT = Cooling tower system

BL = Boiler system

CH = Chiller system (close loop)

COC = Cycle of concentration

LSI = Langelier Saturation Index

ppm. = Part per million

Customer :

เอกสารแนบ 7


แบบ ทส.

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกการละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ที่ ซอย
ถนน เจริญ แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-711-9888 โทรสาร 02-907-4125 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

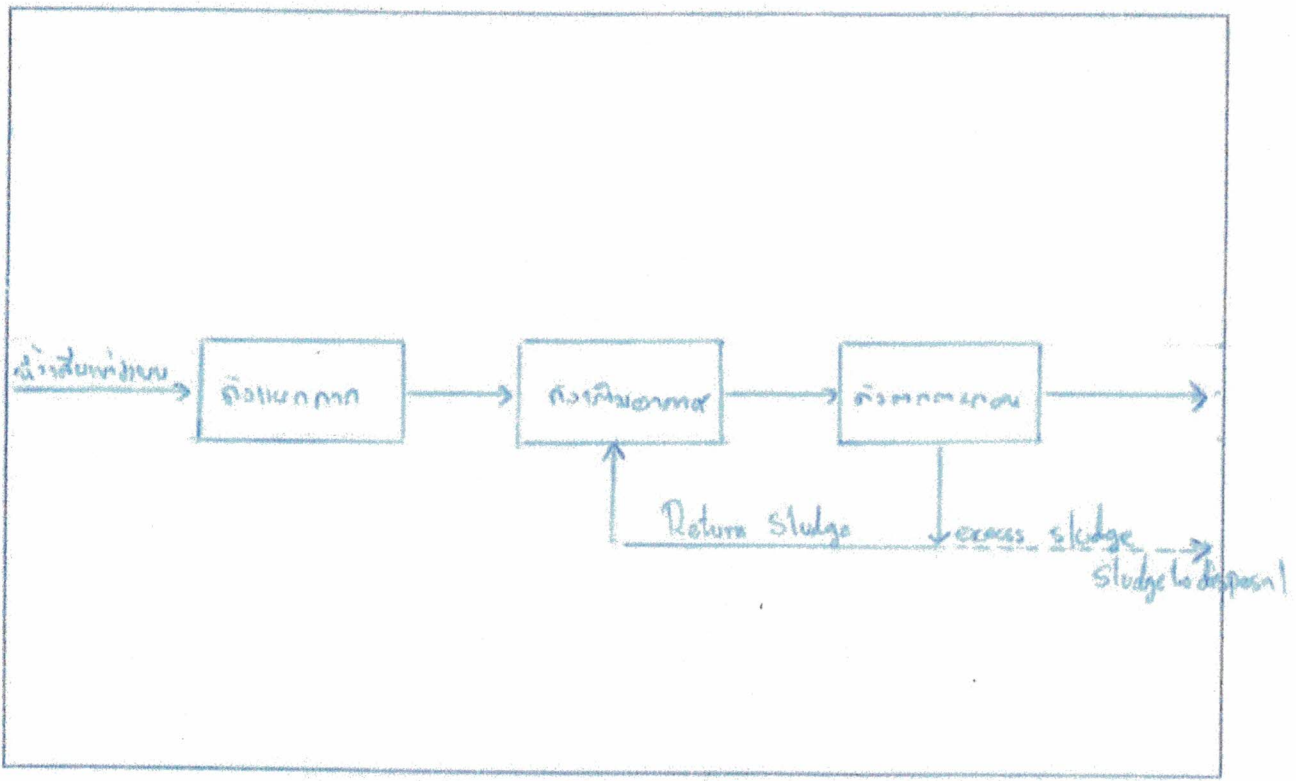

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรมของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/1/69	189	164	134	32206		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
2/1/69	190	172	137	32206		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
3/1/69	184	154	123	32206		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
4/1/69	186	133	106	32206		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
5/1/69	189	166	132	32206		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
6/1/69	190	176	140	32206		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
7/1/69	184	145	116	32206		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
8/1/69	189	166	132	32206		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
9/1/69	187	135	104	32206		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
10/1/69	189	169	135	32206		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
11/1/69	184	150	120	32206		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
12/1/69	187	143	114	32206		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
13/1/69	189	173	138	32206		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
14/1/69	187	139	111	32206		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
15/1/69	189	173	138	32206		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
16/1/69	189	171	136	32206		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใส่ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
13/1/69	187	131	105	10000		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
14/1/69	189	164	131	10000		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
15/1/69	186	128	102	10000		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
16/1/69	188	157	126	10000		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
17/1/69	191	184	150	10000		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
18/1/69	189	170	136	10000		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
19/1/69	191	193	154	10000		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
20/1/69	187	141	113	10000		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
21/1/69	190	180	144	10000		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
22/1/69	187	143	114	10000		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
23/1/69	190	179	143	10000		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
24/1/69	187	138	110	10000		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
25/1/69	188	146	117	10000		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
26/1/69	190	177	144	10000		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
27/1/69	190	176	141	10000		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ที่ ซอย

ถนน สีกอง แขวง/ตำบล วังขี้ เขต/อำเภอ วังขี้

จังหวัด กรุงเทพ โทรศัพท์ 02-761-9884 โทรสาร 02-905-4123 มี

..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ

กิจการประเภท โรงงานทอผ้า ใบอนุญาตเลขที่

(ถ้ามี) ออกให้โดย หมดยุค

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุค

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุค

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานทอผ้า

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 160 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5๕43
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4944
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 394๕
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานทุกวัน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) _____
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ _____ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) _____
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ที่ ซอย
ถนน เลวี่ทอง แขวง/ตำบล จันทบุรี เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-711-9888 โทรสาร 02-907-4125 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงงานผลิต ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย หมุดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

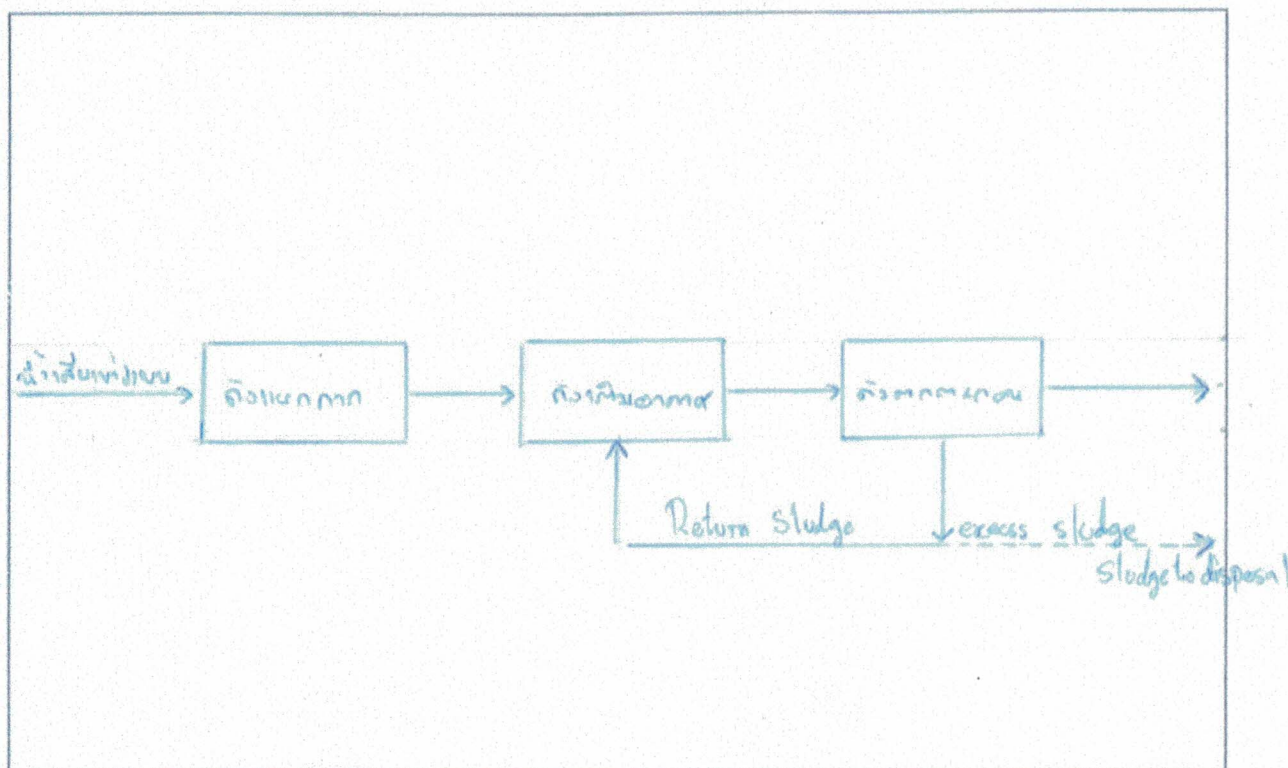

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ											
วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในห้องกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)
ผู้บันทึก						อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)					
	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข									
	11/1/๒๕๖๖	1๘๙	1๖๙	1๙5	1๒๒๒๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ
	12/1/๒๕๖๖	18๙	1๖๔	1๙4	๑๒๒๒๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ
	13/1/๒๕๖๖	1๘7	144	115	๑๒๒๒๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ
	14/1/๒๕๖๖	1๘5	121	๙7	๑๒๒๒๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ
	15/1/๒๕๖๖	1๙0	1๔4	147	๑๒๒๒๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ
	16/1/๒๕๖๖	1๙0	1๘0	144	๑๒๒๒๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ
	17/1/๒๕๖๖	1๙0	17๔	142	๑๒๒๒๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ
	18/1/๒๕๖๖	1๘6	135	10๘	๑๒๒๒๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ
	19/1/๒๕๖๖	1๙0	1๔2	115	๑๒๒๒๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ
	20/1/๒๕๖๖	1๘7	143	114	๑๒๒๒๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ
	21/1/๒๕๖๖	1๙0	17๙	143	๑๒๒๒๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ
	22/1/๒๕๖๖	1๘7	147	117	๑๒๒๒๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ
	23/1/๒๕๖๖	1๙1	1๔๙	151	๑๒๒๒๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ
	24/1/๒๕๖๖	1๘๔	150	1๙0	๑๒๒๒๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ
	25/1/๒๕๖๖	1๘๔	15๙	177	๑๒๒๒๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ
	26/1/๒๕๖๖	1๙0	1๔5	14๔	๑๒๒๒๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ

[REDACTED]

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำ ที่ใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
11/12/25	188	159	124	12200		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ					
14/12/25	190	179	142	12200		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ					
19/12/25	190	179	141	12200		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ					
20/12/25	190	179	141	12200		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ					
21/12/25	189	170	136	12200		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ					
23/12/25	188	152	122	12200		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ					
24/12/25	189	170	136	12200		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ					
25/12/25	191	191	152	12200		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ					
26/12/25	191	189	151	12200		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ					
27/12/25	190	179	143	12200		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ					
28/12/25	189	166	133	12200		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ					

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ซอย

ถนน ศรีไทย แขวง/ตำบล สันปรี เขต/อำเภอ สันปรี

จังหวัด กทม. โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๑-๙๘๘๘ โทรสาร ๐๒-๙๐๗-๔๑๒๕ มี

..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ

กิจการประเภท โรงพยาบาลทั่วไป ใบอนุญาตเลขที่

(ถ้ามี) ออกให้โดย หมดยุอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบนอกภาคอุตสาหกรรม

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๖๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5284
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4656
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3719
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย รวมน้ำทิ้งทุกกรณี
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) _____
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) _____
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ที่ ๑๑ ชอย
ถนน เจริญไทย แขวง/ตำบล วัฒนบุรี เขต/อำเภอ วัฒนบุรี
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๑-๙๘๘๘ โทรสาร ๐๒-๙๐๗-๔๑๒๕ มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงพ่นสี 12 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

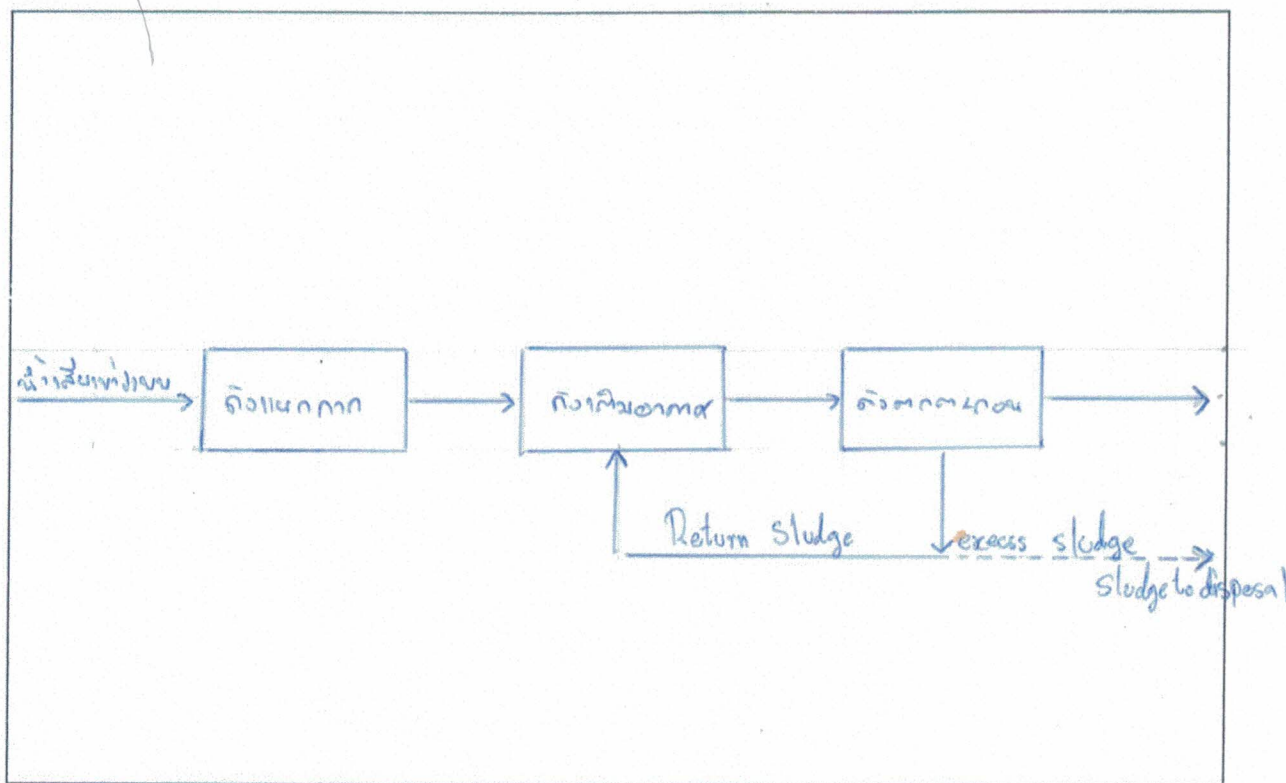

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/3/69	190	179	143	12222		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
2/3/69	189	171	136	12222		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
3/3/69	189	168	134	12222		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
4/3/69	189	167	133	12222		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
5/3/69	189	174	139	12222		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
6/3/69	191	191	152	12222		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
7/3/69	189	175	140	12222		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
8/3/69	190	180	144	12222		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
9/3/69	190	179	143	12222		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
10/3/69	188	162	129	12222		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
11/3/69	188	155	124	12222		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
12/3/69	189	164	131	12222		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
13/3/69	189	163	130	12222		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
14/3/69	190	185	148	12222		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
15/3/69	191	196	156	12222		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
16/3/69	189	175	140	12222		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
พ.31.9	190	179	143	82mg		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
พ.31.9	188	163	130	72mg		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
พ.31.9	189	172	137	82mg		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
พ.31.9	190	184	147	82mg		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
พ.31.9	190	185	148	82mg		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
พ.31.9	190	176	140	82mg		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
พ.31.9	190	180	144	82mg		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
พ.31.9	190	184	150	82mg		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
พ.31.9	190	180	144	82mg		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
พ.31.9	190	185	146	82mg		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
พ.31.9	191	191	152	82mg		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
พ.31.9	189	172	137	82mg		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
พ.31.9	189	167	133	82mg		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				



หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ที่ ซอย
 ถนน เสรีไทย แขวง/ตำบล มีนบุรี เขต/อำเภอ มีนบุรี
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-761-9888 โทรสาร 02-903-4125 มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจการประเภท โรงพิมพ์ ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงหมักก๊าซชีวภาพ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 160 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5876
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5467
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4363
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทุกวัน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) _____
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ _____ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) _____
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ที่ ซอย
ถนน ศรีไทย แขวง/ตำบล วังใหม่ เขต/อำเภอ เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด ภทข. โทรศัพท์ 02-411-9888 โทรสาร 02-907-4125 มี
กิจการประเภท โรงงานผลิตไฟฟ้า เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

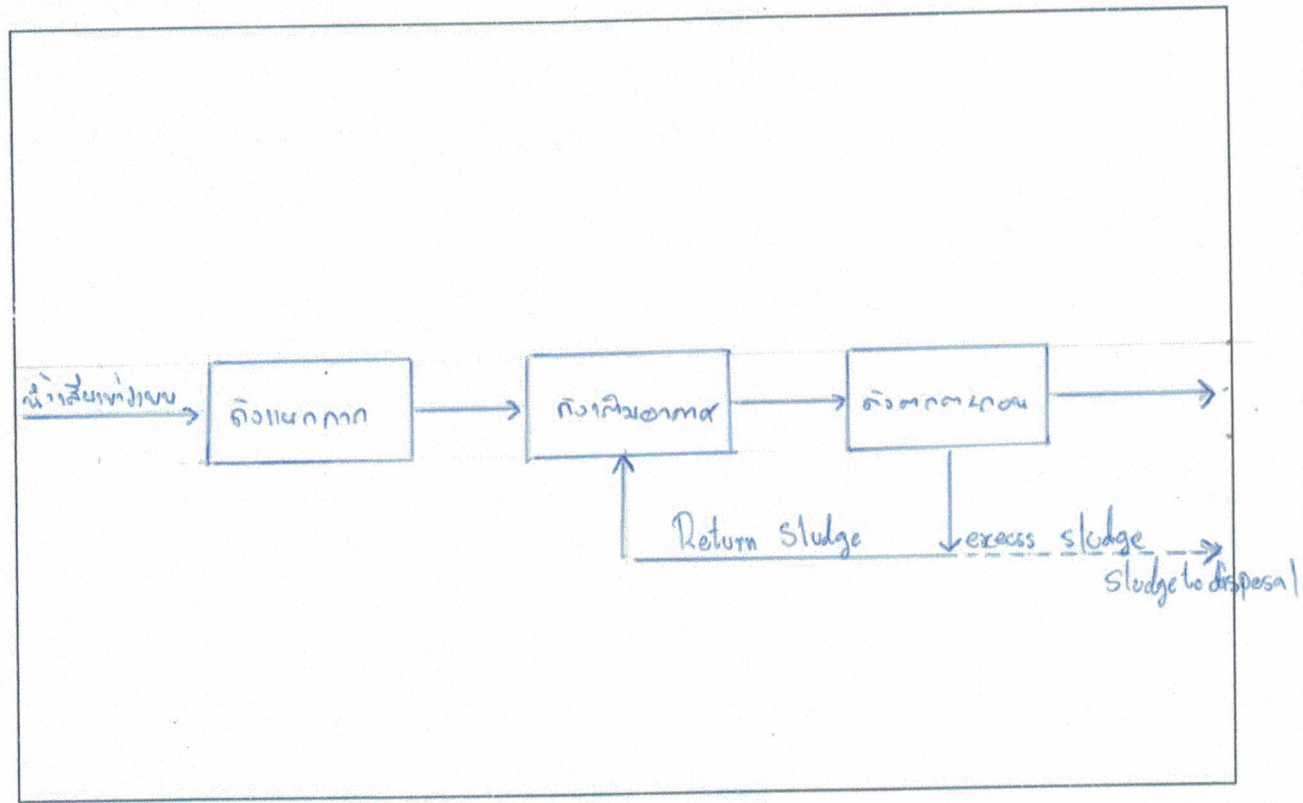

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
1/4/๒๕	1๑1	1๑6	156	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			
๕/4/๒๕	1๓๑	1๓2	13๓	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			
๖/4/๒๕	1๑1	1๑2	153	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			
๗/4/๒๕	1๑1	1๑3	154	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			
๘/4/๒๕	1๓๑	1๓๐	136	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			
๙/4/๒๕	1๓๑	1๓2	13๗	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			
๑0/4/๒๕	1๑๐	1๓6	1๔๐	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			
11/4/๒๕	1๓๑	1๓6	14๐	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			
1๒/4/๒๕	1๑๐	1๓๑	1๔3	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			
1๓/4/๒๕	1๓๑	1๓1	1๓6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			
1๔/4/๒๕	1๓๑	1๓3	13๘	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			
1๕/4/๒๕	1๑1	1๑๔	153	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			
16/4/๒๕	1๓๑	1๓3	138	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดมูลพิษ

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภาคกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
๒๒/๔/๖๓	๑๕๑	๑๗๐	๑๖๖	๖๗๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
๒๓/๔/๖๓	๑๙๐	๑๕๒	๑๔๕	๖๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
๒๔/๔/๖๓	๑๕๑	๑๗๒	๑๖๑	๖๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
๒๕/๔/๖๓	๑๙๑	๑๕๑	๑๕๒	๖๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
๒๖/๔/๖๓	๑๕๑	๑๖๓	๑๕๓	๖๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
๒๗/๔/๖๓	๑๙๑	๑๕๑	๑๕๓	๖๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
๒๘/๔/๖๓	๑๙๐	๑๕๐	๑๕๒	๖๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
๒๙/๔/๖๓	๑๙๐	๑๕๑	๑๔๕	๖๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
๓๐/๔/๖๓	๑๕๑	๑๗๐	๑๖๖	๖๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													สายมือชื่อ ผู้บันทึก		
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
15/1/69	190	143	146	ฟางนา		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
25/1/69	190	147	149	ฟางนา		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
3/5/69	190	144	147	ฟางนา		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
4/5/69	191	141	153	ฟางนา		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
5/5/69	190	179	143	ฟางนา		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
6/5/69	149	165	132	ฟางนา		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
7/5/69	190	179	143	ฟางนา		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
8/5/69	144	157	196	ฟางนา		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
9/5/69	190	142	145	ฟางนา		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
10/5/69	190	176	141	ฟางนา		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
11/5/69	144	154	143	ฟางนา		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
12/5/69	191	197	157	ฟางนา		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
13/5/69	190	141	145	ฟางนา		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
14/5/69	144	163	130	ฟางนา		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
15/5/69	191	193	154	ฟางนา		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
16/5/69	191	194	155	ฟางนา		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำที่ใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
14/5/๕9	1๙1	1๙1	153	12ม๕		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
1๕/5/๕9	1๘9	171	137	12ม๕		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			
1๙/5/๕9	1๙0	1๘0	144	12ม๕		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			
๑๐/5/๕9	1๘9	169	135	12ม๕		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			
๑1/5/๕9	1๘๘	162	130	12ม๕		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			
๑2/5/๕9	190	1๘1	145	12ม๕		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			
๑3/5/๕9	191	194	155	12ม๕		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			
๑4/5/๕9	190	1๘3	146	12ม๕		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			
๑5/5/๕9	1๘9	176	140	12ม๕		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			
๑6/5/๕9	1๘๘	1๖9	127	12ม๕		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			
๑2/5/๕9	1๘9	173	13๘	12ม๕		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			
๑4/5/๕9	190	1๘4	147	12ม๕		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			
๑4/5/๕9	191	190	152	12ม๕		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			
๑๐/5/๕9	190	17๘	142	12ม๕		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			
๑1/5/๕9	1๘9	171	137	12ม๕		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ที่ ซอย
 ถนน โรจนา แขวง/ตำบล สินธร เขต/อำเภอ สินธร
 จังหวัด กรุงเทพ โทรศัพท์ 02-761-9884 โทรสาร 02-907-4125 มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท โรงงานขนาดเล็ก ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแยกทิวทัศน์
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 160 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5842
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5527
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4420
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานทุกวัน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) _____
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) _____
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ที่ ซอย
ถนน เสรีไทย แขวง/ตำบล วังใหม่ เขต/อำเภอ วังใหม่
จังหวัด กทข. โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๑-๙๘๘๔ โทรสาร ๐๒-๙๐๗-๔๑๒๕ มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงงานกลั่นน้ำตาล ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

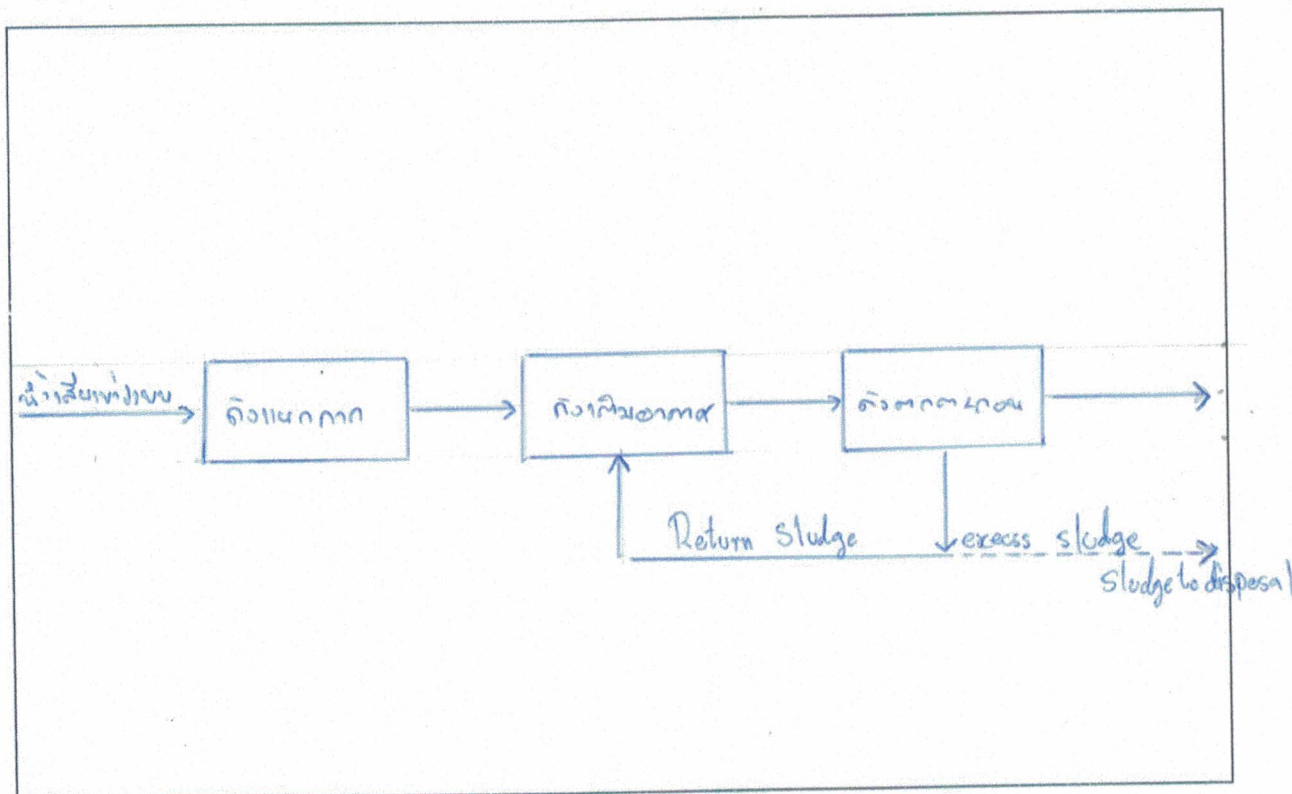

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ												
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภารกิจรวม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำ/เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
1/6/69	189	171	136	122ก4		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	
2/6/69	190	179	143	122ก4		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	
3/6/69	189	173	138	122ก4		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	
4/6/69	187	139	111	122ก4		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	
5/6/69	187	143	114	122ก4		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	
6/6/69	188	150	120	122ก4		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	
7/6/69	189	169	135	122ก4		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	
8/6/69	187	135	108	122ก4		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	
9/6/69	189	166	132	122ก4		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	
10/6/69	187	145	116	122ก4		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	
11/6/69	190	176	140	122ก4		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	
12/6/69	189	166	132	122ก4		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	
13/6/69	188	154	123	122ก4		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	
14/6/69	189	169	134	122ก4		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	
15/6/69	189	172	137	122ก4		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	
16/6/69	190	174	142	122ก4		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	
												ลายมือชื่อ ผู้บันทึก

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวณ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวณ/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/11/๒๕๖๙	1๑๐	1๔๐	144	๒2๒๗๔		๒/ปกติ	๒/ปกติ	๒/ปกติ			๒/ปกติ				
18/11/๒๕๖๙	1๓๑	1๒3	130	๒22๗๔		๒/ปกติ	๒/ปกติ	๒/ปกติ			๒/ปกติ				
19/11/๒๕๖๙	1๑๐	17๑	143	๒22๗๔		๒/ปกติ	๒/ปกติ	๒/ปกติ			๒/ปกติ				
20/11/๒๕๖๙	1๑๐	1๔4	147	๒22๗๔		๒/ปกติ	๒/ปกติ	๒/ปกติ			๒/ปกติ				
21/11/๒๕๖๙	๑๔๐	17๒	14๐	๒22๗๔		๒/ปกติ	๒/ปกติ	๒/ปกติ			๒/ปกติ				
22/11/๒๕๖๙	1๑๐	18๐	144	๒22๗๔		๒/ปกติ	๒/ปกติ	๒/ปกติ			๒/ปกติ				
23/11/๒๕๖๙	1๑๐	1๑5	14๔	๒22๗๔		๒/ปกติ	๒/ปกติ	๒/ปกติ			๒/ปกติ				
24/11/๒๕๖๙	1๑๐	17๔	142	๒22๗๔		๒/ปกติ	๒/ปกติ	๒/ปกติ			๒/ปกติ				
25/11/๒๕๖๙	1๓๑	173	13๔	๒22๗๔		๒/ปกติ	๒/ปกติ	๒/ปกติ			๒/ปกติ				
2๖/11/๒๕๖๙	1๓๑	1๒9	135	๒22๗๔		๒/ปกติ	๒/ปกติ	๒/ปกติ			๒/ปกติ				
2๗/11/๒๕๖๙	1๓๑	172	137	๒22๗๔		๒/ปกติ	๒/ปกติ	๒/ปกติ			๒/ปกติ				
28/11/๒๕๖๙	1๑๐	17๒	14๐	๒22๗๔		๒/ปกติ	๒/ปกติ	๒/ปกติ			๒/ปกติ				
29/11/๒๕๖๙	1๑๐	1๔6	14๔	๒22๗๔		๒/ปกติ	๒/ปกติ	๒/ปกติ			๒/ปกติ				
30/11/๒๕๖๙	1๑๐	1๔๔	15๐	๒22๗๔		๒/ปกติ	๒/ปกติ	๒/ปกติ			๒/ปกติ				

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ที่ ซอย
 ถนน เสรีไทย แขวง/ตำบล มีนบุรี เขต/อำเภอ มีนบุรี
 จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-761-9888 โทรสาร 02-907-4125 มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท โรงพยาบาลทั่วไป ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย รวมหอพัก 100 คน

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 160 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5673
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5072
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4047
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานน้ำทิ้งทุกวัน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) _____
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) _____
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗