

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงาน ของสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑ ๙ ๙ ๘ ๑

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เมดิคอลคอมเพล็กซ์
รามอินทรา ของบริษัท เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอสเอส คอนซิลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ SSC: 101/2564

ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๑๐๔/๓๓๒๐
ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา ของบริษัท เมดิคอลคอมเพล็กซ์
รามอินทรา จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนรามอินทรา กม.๙ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท
เอสเอส คอนซิลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา ตั้งอยู่ที่ ถนนรามอินทรา กม.๙ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล มีจำนวนเตียงผู้ป่วยไว้ค้างคืน ๒๐๔ เตียง ให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน และกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความ

เห็นชอบ...

เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา ของบริษัท เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมด เรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ ผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๔๕ วัน เพื่อ ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอ ความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มี หนังสือแจ้งบริษัท เอสเอส คอนซิลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

เลขาธิการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

สำนักงาน	
ทรัพยากรบุคคล	
เลขที่	10588 วันที่ 15 ก.ค. 2564
เวลา	11.09 ชั่วโมง



วันที่ 13 ก.ค. 2564

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา
(รายงานฉบับหลัก)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กอง	
เลขที่	1318 198.ก14
เวลา	15.02 ชั่วโมง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับหลัก) จำนวน 18 เล่ม

ตามที่บริษัท เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษา และมาตรการป้องกันป้องกันและแก้ไข ผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตที่ 33/2563 เป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โครงการเมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา (รายงานฉบับหลัก) ตั้งอยู่ที่ 9/99 ถนนรามอินทรา 52 กม.9 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

บัดนี้ บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับหลัก) ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ตามสิ่งที่ส่งมา ด้วยเพื่อดำเนินการตามกระบวนการพิจารณารายงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมสุข ศรีสถิตยวัฒนา)

กรรมการผู้จัดการ

กท ๑๑๐๔/กต๒๑



สำนักงานนโยบายและแผน	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 18678	วันที่ 23 ต.ค. 64
เรื่อง 18.04	ผู้รับ 8

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร
๑๑๑ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเมดิคอลคอมเพล็กซ์
รามอินทรา ของบริษัท เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๑๑๕๖๖
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา ของบริษัท เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา จำกัด
ต้นฉบับ ๑ ฉบับ สำเนา ๗ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้ง
ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา ของ
บริษัท เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนรามอินทรา กม.๔ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล อาคารขนาดความสูง ๑๗ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑
อาคาร มีจำนวนเตียงผู้ป่วยไว้ค้างคืน ๒๐๔ เตียง ให้กรุงเทพมหานครนำเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ นั้น

กรุงเทพมหานครได้นำเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวให้
คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาลำดับขั้นตอน และในการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการเมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา ของบริษัท เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา จำกัด
ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

[Redacted Signature]

ว่าที่ ร.ต.

(วิรัช คັນชนะประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

สำนักสิ่งแวดล้อม

เลขานุการคณะกรรมการฯ

เรียน ผกก.งานอาคาร

เพื่อโปรดทราบ

[Redacted Signature]

(นางอินทิรา เอี่ยมถนอม)

ผอ. กวผ.

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการฯ

โทร. ๐ ๒๑๒๖ ๖๙๐๖


โทรสาร ๐ ๒๑๒๖ ๖๙๐๖

เอกสารแนบ 2

หนังสือแจ้งขอเปลี่ยนชื่อบริษัทผู้พัฒนาโครงการ



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๗ ๕ ๘ ๒

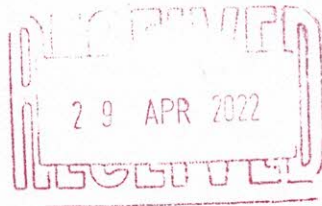

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบเปลี่ยนชื่อบริษัท โครงการ เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด ที่ สพ. ๐๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด มีหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนชื่อบริษัทผู้พัฒนาโครงการ
จากเดิม “บริษัท เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา จำกัด” เป็น “บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด” เพื่อสะดวกในการ
บริหารจัดการต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการขอเปลี่ยนชื่อ
บริษัทเจ้าของโครงการที่จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เมดิคอลคอมเพล็กซ์
รามอินทรา จากเดิม “บริษัท เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา จำกัด” เป็น “บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด” โดยให้
เจ้าของโครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

เลขาธิการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

เอกสารแนบ 3

ใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
ตามมาตรา 39 ตร

ที่ กท ๐๙๐๗/ว. ๗๒๖



สำนักงานโยธา

๑๑๑ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๑ ๒ ๖.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง การยื่นแจ้งการก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา จำกัด

อ้างถึง ใบรับแจ้งการก่อสร้างอาคาร ตามแบบ ยผ.๔ เลขที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรุงเทพมหานคร ได้ออกใบรับแจ้งการก่อสร้างอาคารตึก ๑๗ ชั้น ชั้นลอย ๑ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาล (๒๐๔ เตียง) และจอดรถยนต์ (ระบบอัตโนมัติ) รว้ ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้กันแนวเขตที่ดิน ท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง ที่ซอยรามอินทรา ๕๔ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารและแบบแปลนอาคารดังกล่าวแล้วไม่มีส่วนใดขัดพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้บริษัท ฯ จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามผังบริเวณแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้แจ้งและส่งให้ กรุงเทพมหานคร ตลอดจนถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมจากใบรับแจ้งการก่อสร้างอาคาร ฯ (แบบ ยผ.๔) ดังนี้

๑. ผู้แจ้งยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นใดในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้าง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๖) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๑๑

๒. เมื่อได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ผู้แจ้งจะต้องมีหนังสือแจ้งให้กรุงเทพมหานครทราบตามแบบที่กำหนดเพื่อทำการตรวจสอบอาคารนั้น

๓. ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้างตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๖) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๗ (พ.ศ.๒๕๖๓) และจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันอาจเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน โดยผู้แจ้งต้องดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำบนอาคารและบริเวณรอบสถานที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

๔. ผู้แจ้ง ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ลูกจ้าง ผู้ขนส่งวัสดุ ผู้ขับเคลื่อนเครื่องจักร ต้องไม่ดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร หรือกระทำการอื่นใด ที่ก่อให้เกิดควันดำหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน หรือขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน เกินค่ามาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๕. ผู้แจ้ง ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ลูกจ้าง ผู้ขนส่งวัสดุ ผู้ขับเคลื่อนเครื่องจักร ต้องไม่ดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร หรือกระทำการอื่นใด ที่ใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักขจัดต่อประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น ฉบับลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลากินกว่าที่ได้กำหนด หรือ โดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

๖. ผู้แจ้ง...

๖. ผู้แจ้งจะต้องติดตั้งไฟส่องสว่าง บริเวณด้านนอกโครงการตามแนวเขตที่ดินที่ติดถนนสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

๗. หากการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวมีผลทำให้แบบแปลนหรือรายละเอียดผิดไปจากแบบที่ยื่นแจ้ง และเข้าข่ายที่จะต้องขออนุญาตดัดแปลง ผู้แจ้งยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นขออนุญาตดัดแปลงให้ถูกต้องก่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัชชัย นภากาศศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักการโยธา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

สำนักงานควบคุมอาคาร

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๒๔๐๐ ต่อ ๒๐๖๓

โทรสาร ๐ ๒๒๐๓ ๒๔๖๔

ตามแบบ ยผ. ๑ เลขรับที่ ๓
ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕



ใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ ๓/๒๕๖๕

ด่วนมาก

โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 39 ทวิ



โอนแล้ว

ชื่อผู้โอน

บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด

วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๕ แบบ ยผ. ๕

(นายรัชชัย นภาคดีศรี)

ผู้อำนวยการสำนักการโยธา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ได้รับแจ้งจาก บริษัท เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา จำกัด โดย นายชำนาญ ชนะภัย และ
นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๙/๙๙
หมู่ที่ ๑๑ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง คั่นยาว
อำเภอ/เขต คั่นยาว จังหวัด กรุงเทพมหานคร ดังข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑ ทำการ

- ☒ ก่อสร้างอาคาร
☐ ดัดแปลงอาคาร
☐ รื้อถอนอาคาร

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย รามอินทรา ๕๔ ถนน รามอินทรา
หมู่ที่ - ตำบล/แขวง คั่นยาว อำเภอ/เขต คั่นยาว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่ ๑๓๖๒-๖๖ และ ๑๑๙๘๔
เป็นที่ดินของ บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

๒.๑ ชนิด ตึก ๑๗ ชั้น ชั้นลอย ๑ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น
โรงพยาบาล (๒๐๔ เตียง) และจودรยนต์ (ระบบอัตโนมัติ) มีพื้นที่รวมกัน ๕๑,๗๔๖.๐๐ ตารางเมตร
ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้าออกของรด์ จำนวน ๓๙๖ คัน (อัตโนมัติ ๓๒๘ คัน ชั้นใต้ดิน ๖๐ คัน และ
ภายนอกอาคาร ๘ คัน) มีพื้นที่ ๓,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร

๒.๒ ชนิด รั้ว ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น กันแนวเขตที่ดิน
มีความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้าออกของรด์ จำนวน - คัน
มีพื้นที่ - ตารางเมตร

๒.๓ ชนิด ท่อระบายน้ำ จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
มีความยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้าออกของรด์ จำนวน - คัน
มีพื้นที่ - ตารางเมตร

EIA = โครงการ เมดิคอลคอมเพล็กซ์ รามอินทรา

(หน้า ๑ ของ ยผ.๔ เลขที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไข

ฉบับแก้ไข

(นายรัชชัย นภาคดีศรี)

ผู้อำนวยการสำนักการโยธา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗

ตามแบบ ยผ. ๑ เลขรับที่ ๓
ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕



ด่วนมาก
โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ ท.

ต้นฉบับ (เขียว)

แบบ ยผ. ๔

ใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ตร

เลขที่ ๓/๒๕๖๕

ได้รับแจ้งจาก บริษัท เมติคอลคอมเพล็กซ์ รัมอินทรา จำกัด โดย นายชำนาญ ชนะภัย และ
นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๙/๙๙
หมู่ที่ ๑๑ ต.ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง คันทวย
อำเภอ/เขต คันทวย จังหวัด กรุงเทพมหานคร ดังข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑ ทำการ

- ☒ ก่อสร้างอาคาร
☐ ดัดแปลงอาคาร
☐ รื้อถอนอาคาร

ที่บ้านเลขที่ ๙/๙๙ ต.ตรอก/ซอย รัมอินทรา ๕๔ ถนน รัมอินทรา
หมู่ที่ ๑๑ ตำบล/แขวง คันทวย อำเภอ/เขต คันทวย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่ ๑๓๖๒-๖๖ และ ๑๑๘๘๔
เป็นที่ดินของ บริษัท สีนแพทย์ จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

๒.๑ ชนิด ตึก ๑๗ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น โรงพยาบาล (๒๐๔ เตียง)
และจอดรถยนต์ (ระบบอัตโนมัติ) มีพื้นที่รวมกัน ๕๒,๐๕๓.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลร
และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๓๕๖ คัน (อัตโนมัติ ๓๒๘ คัน ชั้นใต้ดิน ๖๐ คัน และภายนอกอาคาร ๘ คัน)
มีพื้นที่ ๓,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร
๒.๒ ชนิด รั้ว ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น กันแนวเขตที่ดิน
มีความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๐ คัน
มีพื้นที่ ๐ ตารางเมตร
๒.๓ ชนิด ท่อระบายน้ำ จำนวน ๐ เพื่อใช้เป็น -
มีความยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๐ คัน
มีพื้นที่ ๐ ตารางเมตร

EIA = โครงการ เมติคอลคอมเพล็กซ์ รัมอินทรา

ยกเลิก (หน้า ๑ ของ ยผ.๔ เลขที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕)

ฉบับยกเลิก

(นายธวัชชัย นาคศักดิ์ศรี)

ผู้อำนวยการสำนักการโยธา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗

ข้อ ๓ โดยมี

- | | |
|--|---|
| ☒ นายศรัทธา ตั้งสถิตย์ธรรม ว-สถ ๔๘๙ | เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ |
| ☒ นายรังสรรค์ ปัญญาพรวิทยา ส-สถ ๑๙๔๘ | เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน |
| ☒ นายณัฐสม สงวนวงษ์ วย.๑๔๒๓ | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณโครงสร้าง |
| ☒ นายสิทธิพล สุรอังกูร สย.๗๐๒๒ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง |
| ☒ นายพิมข มีพรหม วก.๘๔๕ | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้ |
| ☒ นายสิทธิชัย ผูกพันธุ์ สก.๓๔๙๒ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้ |
| ☒ นายณรงค์ จิตต์จรงเกียรติ วส.๔๘ | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง |
| ☒ นางสาวเพ็ญใจ ก้อนทอง สส.๔๖๒ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง |
| ☒ นายณรงค์ จิตต์จรงเกียรติ วส.๔๘ | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา |
| ☒ นางสาวเพ็ญใจ ก้อนทอง สส.๔๖๒ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบประปา |
| ☒ นายพิมข มีพรหม วก.๘๔๕ | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ |
| ☒ นายสิทธิชัย ผูกพันธุ์ สก.๓๔๙๒ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์ |
| ☒ นายวัฒนศักดิ์ เทพกุล วฟก.๑๐๑๖ | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า |
| ☒ นายวัลลภ ชาญศิริวัฒน์ วฟก.๓๘๔ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า |
| ☒ นายสมภพ เงามจินตรักษ์ วย.๑๗๕๔ | เป็นวิศวกรผู้ดำเนินการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร |

ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จใน ๗๓๐ วัน โดยจะเริ่มต้นดัดแปลงอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ และจะแล้วเสร็จวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบก่อสร้าง / ดัดแปลง

- | | | |
|--|------------|-----|
| (๑) อาคาร จำนวนเงิน | ๒๐๘,๒๑๒.๐๐ | บาท |
| (๒) ท่อระบายน้ำ รั้ว เชื้อเพลิง กำแพงหรืออื่นๆ จำนวนเงิน | ๔๓๐.๐๐ | บาท |
| (๓) ทางวิ่งหรือที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร จำนวนเงิน | ๑,๗๔๐.๐๐ | บาท |
| (๔) บ้าย จำนวนเงิน | - | บาท |
| (๕) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งก่อสร้าง จำนวนเงิน | ๒๐๐.๐๐ | บาท |
| รวมทั้งสิ้น จำนวนเงิน | ๒๑๐,๕๘๒.๐๐ | บาท |

ข้อ ๖ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ให้ถือว่าผู้แจ้งไม่ประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามใบรับแจ้ง อีกต่อไป และให้ใบรับแจ้งเป็นอันยกเลิก

ข้อ ๘ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่ม การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร แล้วแต่กรณี หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบเหตุไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงมีอำนาจสั่งให้ผู้แจ้งดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารและหลักฐานตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไว้ไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขข้อมูล เอกสารและหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด และมีการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการ ตามมาตรา ๔๐ (๑) และหากอาคารได้ก่อสร้าง หรือดัดแปลง จนแล้วเสร็จตามที่ได้แจ้งไว้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น จะดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๒) จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

(๒) กรณีที่แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณ ของอาคารที่ผู้แจ้งได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมี หนังสือแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้แจ้งแก้ไขแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณ ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๓) กรณีการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้แจ้งดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารดังกล่าว ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และในระหว่างระยะเวลาที่ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขตามหนังสือแจ้งข้อบกพร่อง ให้ผู้แจ้งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารในส่วนที่ไม่ถูกต้องนั้นจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง เว้นแต่เป็นการกระทำ เพื่อแก้ไขให้เป็นไปตามข้อบกพร่องของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อบกพร่อง ให้ถือว่าผู้แจ้งไม่ประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ในวันอีกต่อไป และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งยกเลิกใบรับแจ้ง ที่ได้ออกไว้และมีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) และมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี

(๔) ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร แล้วแต่กรณี ให้ถือว่า การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารดังกล่าว ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแจ้งข้อทักท้วง ได้ตลอดเวลา

(๔.๑) กรณีเกี่ยวกับการรुकล้ำที่สาธารณะ

(๔.๒) กรณีเกี่ยวกับระยะ หรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้แจ้งได้ยื่นแจ้ง หรือ

(๔.๓) กรณีเกี่ยวกับข้อกำหนดในการห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้แจ้งได้ยื่นแจ้ง

ข้อ ๙ ผู้แจ้งยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ข้อ ๑๐ ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร หรือใช้อาคารให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้

ข้อ ๑๑ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๑๙๙๘๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๑๒ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้างตามกฎหมายฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน โดยผู้แจ้งต้องดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำบนอาคารและบริเวณรอบสถานที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

ออกให้ ณ วันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๕



(นายไพบูลย์ ชันแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักการโยธา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ใบรับแจ้งเลขที่..... ๓ / ๒๕๖๕
ลงวันที่..... ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

การขยายระยะเวลาใบรับแจ้ง

การขยายระยะเวลาใบรับแจ้ง ครั้งที่ ๑

ให้ขยายระยะเวลาใบรับแจ้งฉบับนี้จนถึง วันที่.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีเงื่อนไข

๑. ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้างตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๖) แก้ไขเพิ่มเติมตามกระทรวง ฉบับที่ ๖๗ (พ.ศ. ๒๕๖๓) และจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน โดยผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำบนอาคารและบริเวณรอบสถานที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

๒. ผู้แจ้ง ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ลูกจ้าง ผู้ขนส่งวัสดุ ผู้ขับเคลื่อนเครื่องจักร ต้องไม่ดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร หรือกระทำการอื่นใด ที่ก่อให้เกิดควันดำหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน หรือขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน เกินค่ามาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๓. ผู้แจ้ง ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ลูกจ้าง ผู้ขนส่งวัสดุ ผู้ขับเคลื่อนเครื่องจักร ต้องไม่ดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร หรือกระทำการอื่นใด ที่ใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักชดต่อประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น ฉบับลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลากินกว่าที่ได้กำหนด หรือ โดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องติดตั้งไฟส่องสว่าง บริเวณด้านนอกโครงการตามแนวเขตที่ดินที่ติดถนนสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

(ลายมือชื่อ).....

ตำแหน่ง.....(นายรัชชัย นวกศักดิ์ศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๕ มิ.ย. ๒๕๖๕



รับแจ้ง ครั้งที่ ๒

ใบรับแจ้งฉบับนี้จนถึง วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....โดยมีเงื่อนไข

(ลายมือชื่อ).....

ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

...../...../.....

การขยายระยะเวลาใบรับแจ้ง ครั้งที่ ๓

ให้ขยายระยะเวลาใบรับแจ้งฉบับนี้จนถึง วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....โดยมีเงื่อนไข

(ลายมือชื่อ).....

ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

...../...../.....

การขยาย...

การขยายระยะเวลาใบรับแจ้ง ครั้งที่ ๔ (ครั้งสุดท้าย)

ให้ขยายระยะเวลาใบรับแจ้งฉบับนี้จนถึง วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....โดยมีเงื่อนไข

.....

(ลายมือชื่อ).....

ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

...../...../.....

คำเตือน

๑. ถ้าผู้แจ้งจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบแจ้ง หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้แจ้งกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ผู้แจ้งจะต้องระงับการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่และมีหนังสือแจ้งพร้อมส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒. เมื่อผู้แจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารประเภทควบคุมการใช้ได้ทำการตามที่ได้แจ้งเสร็จแล้ว ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารนั้น และห้ามมิให้ใช้อาคารนั้น เพื่อกิจการดังที่ได้แจ้งไว้ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง เว้นแต่จะได้ใบรับรองการก่อสร้างหรือดัดแปลงจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

- ☐ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
ตามใบรับเลขที่ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
- ☐ ส่งให้ผู้รับหนังสือโดยตรง รับเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลายมือชื่อ).....เจ้าหน้าที่ผู้ส่งหนังสือ
(.....)

(ลายมือชื่อ).....ผู้รับหนังสือ
(.....)

เอกสารแนบ 4

ใบอนุญาตให้ประกอบการสถานพยาบาล

13145

ส.พ. ๗



ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตที่ ๑๐๒๐๑๐๐๑๖๘

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภท

ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ลักษณะสถานพยาบาล

โรงพยาบาลทั่วไป

จำนวนเตียง ๑๙๗ เตียง

ณ สถานพยาบาลชื่อ

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ สิ้นแพทย์ เมดิคอล เซ็นเตอร์

ตั้งอยู่เลขที่

๙๙/๙๙

หมู่ที่

-

ชื่อย/ตรอก

รามอินทรา ๕๔

ถนน

ตำบล/แขวง

รามอินทรา

อำเภอ/เขต

คันนายาว

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

๑๐๒๓๐

โทรศัพท์

๐ ๒๗๙๓ ๕๐๙๙

วัน/เวลาเปิดทำการ

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

บริการที่จัดให้มีเพิ่มเติม

บริการสวนหัวใจ บริการผ่าตัดเปิดหัวใจ

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๒๕๖๗

และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่

ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔

เดือน

สิงหาคม

พ.ศ.

๒๕๖๘

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงประกอบกิจการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะสั่งให้ริบรตราสิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔)


ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ต้องมาชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลประจำปี ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี หากไม่ชำระภายในกำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละห้าต่อเดือนและอาจถูกปิดสถานพยาบาลได้ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐

กระทรวงสาธารณสุข



13142

ส.พ. ๑๙



ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตที่

๑๐๒๐๑๐๑๕๖๘

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

นายแพทย์สุกรีย์ สมานไทย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม

เลขที่

๒๖๓๙๗

วันที่ออกใบอนุญาต

๑ เมษายน ๒๕๔๔

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ

ณ สถานพยาบาล ชื่อ

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ สันแพทย์ เมดิคอล เซ็นเตอร์

ประเภท

ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

จำนวนเตียง

๑๙๗

เตียง ลักษณะสถานพยาบาล

โรงพยาบาลทั่วไป

ตั้งอยู่เลขที่

๙๙/๙๙

หมู่ที่

-

ซอย/ตรอก

รามอินทรา ๕๔

ถนน

-

ตำบล/แขวง

รามอินทรา

อำเภอ/เขต

คันนายาว

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

๑๐๒๓๐

โทรศัพท์

๐ ๒๗๙๓ ๕๐๙๙

โทรสาร

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

วัน/เวลาทำการ

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๒๕๖๙

และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่

ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. ๒๕๖๘

รายการต่ออายุใบอนุญาต

๑. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๓. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๒. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๔. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงดำเนินการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็นการดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารแนบ 5

แผนฉุกเฉินกรณีเกิดแผ่นดินไหว

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติ	เลขที่เอกสาร : WI-ECC-004
หน่วยธุรกิจ : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา	ฉบับที่แก้ไข : A
ชื่อเรื่อง : Code ดิน (เหตุการณ์แผ่นดินไหว)	วันที่บังคับใช้ : 1/05/2025
	หน้า : 2 จาก 16
การปฏิบัติงาน : ทุกแผนก	

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ในพื้นที่ของโรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา
- 1.2 เพื่อบรรเทาความเสียหาย ทั้งร่างกาย และทรัพย์สิน ของผู้รับบริการ และบุคลากรโรงพยาบาลสินแพทย์รามอินทรา

2. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้ประกาศใช้ ในพื้นที่ของโรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ให้ทุกคนปฏิบัติตามครอบคลุมทั้งผู้รับบริการ ญาติ พนักงาน ผู้รับเหมา พนักงานSubcontract ร้านค้าเช่า ผู้มาติดต่องาน

3. คำนิยาม

นิยาม	ความหมาย
3.1 แผ่นดินไหว (EARTHQUAKE)	ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน
3.2 ระดับ 5.0 ริคเตอร์(Richter) ***	ระดับค่าแผ่นดินไหว ที่ติดตามจากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยม ต้องประกาศ Code ดิน
3.3 Code ดิน	เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ภายใน หรือรอบๆอาคาร โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ในระดับ 4.5 ริคเตอร์ (Richter) ให้ทุกคนหาที่กำบัง เพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งของบนเพดานหล่นใส่
3.4 Code ดิน ระดับ 1	เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ภายใน หรือรอบๆอาคาร โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ในระดับ 5.0 ริคเตอร์ (Richter) ให้ทุกคนเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากอาคารโดยการวางหมอน ทำสัญลักษณ์ไว้หน้าห้อง ,กรณีเกิดเพลิงไหม้ทำการดับเพลิงที่เกิดขึ้นตาม RACE model ทันที ,ตรวจสอบทางหนีไฟว่าใช้งานได้หรือไม่ ,รอการประกาศCODEต่อไป
3.5 Code ดิน ระดับ 2	เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ภายใน หรือรอบๆอาคาร โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ในระดับ 5.0 ริคเตอร์ (Richter) ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุดรวมพล งดใช้ลิฟท์โดยสาร ให้ใช้บันไดหนีไฟเท่านั้น
3.6 ยกเลิก Code ดิน	เหตุการณ์สงบ ไม่มี After Shock รอการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารต่างๆ , รอฟังประกาศให้กลับเข้าอาคารได้อีกครั้ง
3.7 จุดรวมพล	พื้นที่ที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว - แผนก OPD และคนไข้ปกติ และเจ้าหน้าที่บาดเจ็บเล็กน้อย ไปจุดรวมพลพื้นที่สีเขียว(P4) - แผนก IPD ,คนไข้รักษาต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่บาดเจ็บปานกลาง ไปจุดรวมพลพื้นที่สีเหลือง(P3)

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติ	เลขที่เอกสาร : WI-ECC-004
หน่วยธุรกิจ : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา	ฉบับที่แก้ไข : A
ชื่อเรื่อง : Code ดิน (เหตุการณ์แผ่นดินไหว)	วันที่บังคับใช้ : 1/05/2025
	หน้า : 3 จาก 16
การปฏิบัติงาน : ทุกแผนก	

	- แผนกER, ICU,คนไข้หนักและเจ้าหน้าที่บาดเจ็บหนัก ไปจุดรวมพลพื้นที่สีแดง (P2) - แผนก Back Office ที่ปกติ ไปจุดรวมพล P.5 (ยกเว้น แม่บ้าน, เวชระเบียน,การเงินธุรการ,OPERATOR ไปประจำศูนย์อำนวยการตามพื้นที่สี
3.8 ผู้ป่วย	ผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
3.9 แผ่นดินไหวตาม (AFTER SHOCK)	ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของพื้นดินตามรอยแยกจากแผ่นดินไหว
3.10 ผู้บัญชาการ (Incident commander)	ผู้อำนวยการรพ./ผู้อำนวยการบริหาร/Supervisor/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
3.11 หัวหน้าหน่วยสั่งการตามพื้นที่ (Section chief)	เป็นหัวหน้าหน่วยสั่งการตามพื้นที่สีต่างๆที่ต้องคอยรับคำสั่งและร้องขอความช่วยเหลือจากผู้บัญชาการ (Incident commander)
3.12 ฝ่ายการแพทย์ (Operations section)	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์/แพทย์ที่ได้รับมอบหมาย
3.13 ศูนย์อำนวยการใหญ่	ประจำ จุดรวมพล สีเหลือง (P3) ผู้บัญชาการ (Incident commander) : ผู้อำนวยการรพ./ผู้อำนวยการบริหาร/Supervisor/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
3.14 ศูนย์อำนวยการย่อย	ศูนย์อำนวยการย่อย ZONE แดง ประจำ จุดรวมพล P.2 :หัวหน้าแผนกER, ICU/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย :แม่บ้าน,เวชระเบียน,การเงิน,OPERATOR ประจำสีแดง ศูนย์อำนวยการย่อย ZONE เขียว ประจำ จุดรวมพล P.4 :หัวหน้าแผนก OPD/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย :แม่บ้าน,เวชระเบียน,การเงิน,OPERATOR ประจำสีเขียว ศูนย์อำนวยการย่อย P5 :หัวหน้า Back Office /ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 ผู้อำนวยการเหตุการณ์ แผ่นดินไหว

ผู้บัญชาการ (Incident commander) มีหน้าที่ตัดสินใจประกาศใช้ CODE ดิน

4.1.1 ควบคุมสั่งงาน และเปิดศูนย์บัญชาการอำนวยการแผ่นดินไหวที่ลานจอดรถ P.3

4.1.2 หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวและได้รับข้อมูลการตรวจสอบอาคารเบื้องต้นจากแผนกวิศวกรรม&สิ่งแวดล้อม หากโครงสร้างอาคารไม่ได้รับความเสียหายและปลอดภัย ให้ประกาศยกเลิก Code ดิน

4.2 ฝ่ายการแพทย์ (ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์/แพทย์ที่ได้รับมอบหมาย) มีหน้าที่

โรงพยาบาลสินแพทย์ रामอินทรา

ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติ	เลขที่เอกสาร : WI-ECC-004
หน่วยธุรกิจ : โรงพยาบาลสินแพทย์ रामอินทรา	ฉบับที่แก้ไข : A
ชื่อเรื่อง : Code ดิน (เหตุการณ์แผ่นดินไหว)	วันที่บังคับใช้ : 1/05/2025
	หน้า : 4 จาก 16
การปฏิบัติงาน : ทุกแผนก	

- 4.2.1 ช่วยเหลือผู้ป่วย และสิ่งการรักษายาบาลผู้ป่วย รวมทั้งจัดตั้งแพทย์ประจำที่จุดรวมพลตามพื้นที่ประเภท สี ทั้งกลางวันและกลางคืน ในเวลาทำการ ให้พยาบาล In change Consult แพทย์เจ้าของไข้ตามระบบ หากผู้ป่วยในความดูแลมี ปัญหา ให้ตามแพทย์สาขา Consult ตามระบบ
- 4.2.2 นอกเวลาทำการ ให้แพทย์เวรนอก เป็นผู้รับผิดชอบอยู่ดูแลในพื้นที่ประจำสนาม ให้พยาบาล In change Consult แพทย์เจ้าของไข้ตามระบบ เมื่อผู้ป่วยอยู่ในความดูแลมีปัญหา
- 4.3 แผนกเวชระเบียน มีหน้าที่
- 4.3.1 Print รายชื่อผู้ป่วย และนำส่งศูนย์บัญชาการ เพื่อรายงานยอดผู้ป่วยทั้งหมด
- 4.3.2 นับยอดรายชื่อผู้ป่วยประจำตามพื้นที่สีต่างๆ และนำส่งศูนย์บัญชาการ เพื่อรายงานยอดผู้ป่วยทั้งหมด
- 4.4 แผนก Operator มีหน้าที่
- 4.4.1 เมื่อได้รับแจ้งเหตุแผ่นดินไหวจาก ผู้บัญชาการ (Incident commander) ให้ประกาศ Code ดิน ตามลำดับจาก ผู้บัญชาการ ให้ประกาศ 3 ครั้ง ในแต่ละ ระดับ
- 4.4.2 เมื่อเหตุการณ์สงบ กลับสู่สภาวะปกติ ผู้บัญชาการ จะให้ประกาศแจ้งยกเลิก Code ดิน ให้ประกาศ 3 ครั้ง
- 4.5 แผนกวิศวกรรม&สิ่งแวดลอม มีหน้าที่
- 4.5.1 ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหว สภาวะอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลา หากความรุนแรง ของแผ่นดินไหว แสดงค่าตั้งแต่ 5.0 ริกเตอร์ (Richter) ขึ้นไป ให้รีบรายงานผู้บัญชาการ (Incident commander) เพื่อจะได้ตัดสินใจแจ้ง Operator ประกาศ CODE ดิน
- 4.5.2 ให้เคลื่อนย้ายลิฟท์โดยสารทุกตัวมาที่ชั้น 1 ป้องกันลิฟท์ค้างระหว่างเคลื่อนย้าย
- 4.5.3 หลังเหตุการณ์สงบให้ตรวจสอบโครงสร้างอาคารทั้งภายนอกและภายในเบื้องต้น โดยสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น และรายงานผู้บัญชาการแผ่นดินไหวพิจารณาการเข้าใช้อาคารได้ต่อไป
- 4.5.4 ตรวจสอบระบบฉุกเฉิน และโครงสร้างอาคาร โดยละเอียดรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไปกับผู้บัญชาการ
- 4.6 แผนกการเงิน มีหน้าที่
- 4.6.1 นำเงินใส่ถุงบันทึกชื่อตนเอง แล้วใส่ตู้เซฟ เพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องแอบเข้าไปในพื้นที่ ขณะที่เกิด เหตุการณ์ฉุกเฉิน
- 4.7 แผนกศูนย์บริการรับ-ส่ง มีหน้าที่
- 4.7.1 ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามที่ได้รับแจ้งล่วงหน้าแล้วในแต่ละวัน ให้ออกจาก อาคารไปจุดรวมพล ตามที่ได้กำหนด ให้ใช้บันไดหนีไฟในการเคลื่อนย้ายห้ามใช้ลิฟท์
- 4.7.2 อำนวยความสะดวกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั่วไป และญาติ ออกจากอาคารไปจุดรวมพล
- 4.7.3 เตรียมแก๊สออกซิเจน ขนาด 1.5 และ 0.5 คิว กรณีต้องใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
- 4.8 แผนกยานพาหนะ มีหน้าที่
- 4.8.1 นำรถ Ambulance จอดเทียบหน้าอาคาร เพื่อนำผู้ป่วยออกจากจุดเกิดเหตุ ตามคำสั่งแพทย์/พยาบาล เจ้าของไข้

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติ	เลขที่เอกสาร : WI-ECC-004
หน่วยธุรกิจ : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา	ฉบับที่แก้ไข : A
ชื่อเรื่อง : Code ดิน (เหตุการณ์แผ่นดินไหว)	วันที่บังคับใช้ : 1/05/2025
	หน้า : 5 จาก 16
การปฏิบัติงาน : ทุกแผนก	

4.9 แผนกแม่บ้าน มีหน้าที่

4.9.1 จัดเตรียมน้ำดื่มที่จุดรวมพล 1000 ขวด เพื่อบรรเทาความเหน็ดเหนื่อย

4.9.2 หลังจากเหตุการณ์สงบ เข้าทำความสะอาดพื้นที่

4.10 แผนกห้องผ้า มีหน้าที่

4.10.1 จัดเตรียมชุดผู้ป่วย (ผู้ใหญ่ เด็ก) , ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว ตามความเหมาะสมของจำนวนผู้ป่วย

4.11 แผนก ER มีหน้าที่

4.11.1 จัดเตรียมกระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้น ชุดทำแผล ,Set suture ,Set ICD, รถ CPR, DEFIBRILLATOR ไปที่จุดรวมพล P2

4.12 แผนกเภสัชกรรม มีหน้าที่

4.12.1 จัดเตรียมกระเป๋ายาและเวชภัณฑ์สำรองเบื้องต้น อาคารละ 1 กระเป๋า และกระเป๋ายา CPR เพื่อการขอเบิกใช้ฉุกเฉิน

4.13 แผนกเครื่องมือแพทย์ มีหน้าที่

4.13.1 จัดเตรียมสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น ไปที่จุดรวมพล เช่น เครื่องวัดความดัน Manual, เครื่อง Defibrator เป็นต้น

4.14 แผนก CSSD มีหน้าที่

4.14.1 จัดเตรียม Set เย็บแผล Set dressing Set เจาะปอด ตามความเหมาะสมของจำนวนผู้ป่วย

4.15 แผนก OPD/IPD มีหน้าที่

4.15.1 เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปจุดรวมพล

4.15.2 ตรวจสอบจำนวนยอดผู้ป่วยของแผนกตนเองทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเหลือค้างในพื้นที่

4.15.3 ปิด Zone Vale แก่สทางการแพทย์ในพื้นที่ทั้งหมด

4.15.4 แผนก OPD ที่มีอุปกรณ์ดังนี้

1. ให้เตรียม Set กระเป๋าฉุกเฉิน ประกอบด้วย ชุดวัด VITAL SIGNS, ไฟฉาย, O2 Saturation, STETOCOPE , กรรไกร และนกหวีด
2. STRECKER
3. OXYGEN TANK MOBILE
4. รถ CPR
5. DEFIBRILLATOR

หมายเหตุ

แผนก IPD ในแต่ละ Ward ให้เตรียม Set กระเป๋าฉุกเฉิน (ประกอบด้วย ชุดวัด VITAL SIGNS, ไฟฉาย, O2 Saturation , STETOCOPE , กรรไกร ,นกหวีด และ Oxygen Tank mobile)

4.16 แผนกประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่

4.16.1 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดตั้งศูนย์บัญชาการแผ่นดินไหว

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติ	เลขที่เอกสาร : WI-ECC-004
หน่วยธุรกิจ : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา	ฉบับที่แก้ไข : A
ชื่อเรื่อง : Code ดิน (เหตุการณ์แผ่นดินไหว)	วันที่บังคับใช้ : 1/05/2025
	หน้า : 6 จาก 16
การปฏิบัติงาน : ทุกแผนก	

4.16.2 อำนวยความสะดวก ในการสื่อสารกับผู้ป่วย และญาติ ในการเร่งอพยพออกจากอาคาร

4.17 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีหน้าที่

4.17.1 ปิดกั้นถนน ไม่ให้รถวิ่งสัญจร ขณะพนักงานกำลังนำผู้ป่วย และญาติไปจุดรวมพล

4.17.2 อำนวยความสะดวก ในการสัญจรให้รถ Ambulance

4.17.3 ฝ้าประตูทางเข้า-ออกอาคาร เพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้าตึกโดยไม่ได้รับอนุญาต

4.18 พนักงาน Office ทุกคน มีหน้าที่

4.18.1 หลังจากได้ยินประกาศ Code ดิน ระดับ 2 ให้ไปจุดรวมพล P5

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1 การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหว

5.1.1 แผนกวิศวกรรม&สิ่งแวดล้อม

- สำรองระบบท่อส่งต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน เช่น ท่อประปา, ท่อส่งแก๊สต่างๆ, เก็บสายไฟและสายโทรศัพท์เข้ารางให้เรียบร้อย
- ช่อมแซมโครงสร้างอาคาร ป้ายต่างๆ ให้อยู่ในสภาพแข็งแรง ไม่ชำรุด หรือปลิวหลุดหาย เมื่อเกิดเหตุพายุลมแรง
- เตรียมระบบไฟฟ้าสำรองให้พร้อมใช้งาน
- สำรองความพร้อมของสายล่อฟ้าให้พร้อมใช้งานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ตรวจสอบบันไดหนีไฟ ไม่ให้มีสิ่งของวางกีดขวางตลอดเวลา

5.1.2 แผนกแม่บ้าน

- สำรองต้นไม้ใหญ่ที่มีโอกาสหักโค่น โดยเฉพาะบริเวณที่มีสายไฟฟ้าพาดผ่าน ให้ประสานเพื่อตัดแต่งกิ่งออก

5.1.3 ทุกแผนก

- เตรียมเส้นทางภายในแผนกที่ต้องไปประตูหนีไฟ ห้ามมีสิ่งของวางกีดขวางเส้นทาง หรือมีสายห้อยหน้าประตูหนีไฟ
- เตรียมอุปกรณ์ไฟฉาย เพื่อเพิ่มแสงสว่างในระหว่างอพยพไปจุดรวมพล

5.1.4 หน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วย (Ward / OPD)

- จัดเตรียมกระเปาะฉุกเฉิน ตามข้อ 4.15.4

5.2 เมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว

5.2.1 ประกาศ CODE ดิน

- แผนกวิศวกรรม&สิ่งแวดล้อม ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหว สภาพอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาหากความรุนแรงของแผ่นดินไหว แสดงค่าตั้งแต่ 5.0 ริกเตอร์(Richter) ขึ้นไป ให้รีบ

โรงพยาบาลสินแพทย์ रामอินทรา

ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติ	เลขที่เอกสาร : WI-ECC-004
หน่วยธุรกิจ : โรงพยาบาลสินแพทย์ रामอินทรา	ฉบับที่แก้ไข : A
ชื่อเรื่อง : Code ดิน (เหตุการณ์แผ่นดินไหว)	วันที่บังคับใช้ : 1/05/2025
	หน้า : 7 จาก 16
การปฏิบัติงาน : ทุกแผนก	

รายงาน ผู้บัญชาการ (Incident commander) เพื่อตัดสินใจโทรแจ้ง Operator ประกาศ CODE ดิน

- Operator เมื่อได้รับแจ้งเหตุแผ่นดินไหวจาก ผู้บัญชาการ (Incident commander) ให้ประกาศ Code ดิน 3 ครั้ง

เมื่อได้ยินประกาศ Code ดิน ให้ทุกคนปฏิบัติดังนี้ (ระยะเวลาปฏิบัติ 1-2 นาที)

- อย่าตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติ อยู่อย่างสงบ พร้อมทั้งปฏิบัติตาม DCH Model
 - D: DROP “หมอบ” คือ ก้มตัวให้ต่ำ หากที่กำบังได้โต๊ะ
 - C: COVER “ป้อง” คือ อยู่ใต้โต๊ะ ป้องกันสิ่งของตกหล่นมาอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
 - H: HOLD ON “เกาะ” คือ เกาะขาโต๊ะหรือวัสดุอื่น ไม่ให้ร่างกายเคลื่อนออกนอกโต๊ะ

สำหรับผู้ป่วยที่อยู่บนรถเข็น ให้ล็อกล้อรถเข็น ป้องกันการเคลื่อนไหวเมื่อเกิดเหตุการณ์

ให้ปฏิบัติตาม DCH Model ดังนี้

D: DROP “หมอบ” คือ ให้ก้มต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้

C: COVER “ป้อง” คือ โน้มตัวลง

H: HOLD ON “เกาะ” คือ คลุมศีรษะด้วยแขน และมียึดเกาะเก้าอี้ไว้

สำหรับผู้ป่วย IPD ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตนเองได้ ให้นอนอยู่บนเตียง ให้นำหมอนยกไว้เหนือศีรษะ เพื่อป้องกันสิ่งของตกกระแทก

- กรณีไม่มีโต๊ะ ให้หมอบ หรือก้มต่ำราบกับพื้น โดยใช้แขนหรือมือกำบังศีรษะ และลำคอ เพื่อป้องกันสิ่งของตกกระแทก
- ให้อยู่ห่างจากกระจก ประตู หน้าต่าง และสิ่งของที่อาจเคลื่อนไหวหล่นลงมาได้
- รอจนการสั่นไหวหยุด แล้วรีบไปสำรวจประตูหน้าต่างว่าใช้งานได้หรือไม่
- กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ด้วยให้ทำการดับเพลิงทันทีด้วย RACE Model

5.2.2 ประกาศ Code ดิน ระดับ 1

- เมื่อการสั่นไหวหยุดแล้ว ผู้บัญชาการ (Incident commander) ตัดสินใจโทรแจ้ง Operator ประกาศ CODE ดินระดับ 1 เจ้าหน้าที่ Operator ประกาศ Code ดินระดับ 1 3 ครั้ง

เมื่อได้ยินประกาศ Code ดิน ระดับ 1

ให้เตรียมอพยพออกจากอาคารทุกคน โดยการค้นหาผู้ป่วยและญาติทุกที่ทุกห้อง ทำสัญลักษณ์วางหมอนไว้ทุกหน้าห้อง และ ให้ทุกคนปฏิบัติดังนี้ (ระยะเวลาปฏิบัติ 5 นาที)

- แผนก IPD เตรียม Soft Stretcher ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
- แผนก OPD/IPD ดูแลผู้ป่วย และญาติให้อยู่ในความสงบ พร้อมเตรียมประสานแผนกศูนย์บริการรับ-ส่ง มาช่วยในการอพยพเคลื่อนย้าย (หากมีการประกาศ Code ดิน ระดับ 2 อพยพออกนอกพื้นที่)
- แผนกวิศวกรรม&สิ่งแวดล้อม เคลื่อนย้ายลิฟท์ (CONTROL) โดยสารทุกตัวมาที่ชั้น 1 เพื่องดใช้ลิฟท์โดยสาร

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติ	เลขที่เอกสาร : WI-ECC-004
หน่วยธุรกิจ : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา	ฉบับที่แก้ไข : A
ชื่อเรื่อง : Code ดิน (เหตุการณ์แผ่นดินไหว)	วันที่บังคับใช้ : 1/05/2025
	หน้า : 8 จาก 16
การปฏิบัติงาน : ทุกแผนก	

- พนักงาน Office / แผนกที่ไม่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย ให้เตรียมตัวย้ายไปจุดรวมพล
- 5.2.3 ประกาศ Code ดิน ระดับ 2
- เมื่อไม่มีการสั่นไหว ผู้บัญชาการ(Incident commander) ประเมินสถานการณ์ และ แผนกวิศวกรรม& สิ่งแวดล้อม ตรวจสอบความปลอดภัยภายนอกอาคารว่าปลอดภัยพร้อมอพยพ
 - ผู้บัญชาการ(Incident commander) ตัดสินใจโทรแจ้ง Operator
 - ประกาศ CODE ดินระดับ 2 จำนวน 3 ครั้ง

เมื่อได้ยินประกาศ Code ดิน ระดับ 2 ให้ทุกคนปฏิบัติดังนี้

- แผนก OPD และคนไข้ปกติ และเจ้าหน้าที่บาดเจ็บเล็กน้อย ไปจุดรวมพลพื้นที่สีเขียว(P4)
- แผนก IPD ,คนไข้รักษาต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่บาดเจ็บปานกลาง ไปจุดรวมพลพื้นที่สีเหลือง(P3)
- แผนกER, ICU,คนไข้หนักและเจ้าหน้าที่บาดเจ็บหนัก ไปจุดรวมพลพื้นที่สีแดง(P2)
- แผนก Black Office ที่ปกติ ไปจุดรวมพล P.5 (ยกเว้น แม่บ้าน,เวชระเบียน,การเงิน,OPERATOR ไปประจำศูนย์อำนวยการตามพื้นที่สี)
- ห้ามใช้ลิฟต์โดยสารเด็ดขาด เพื่อป้องกันระบบลิฟต์ค้าง
- แผนกศูนย์บริการรับ-ส่ง เข้าช่วยเหลือหน่วยงานที่แจ้งร้องขอในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

5.2.4 ประกาศ ยกเลิก CODE ดิน

หลังจากเหตุการณ์สงบ กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

- ผู้บัญชาการ(Incident commander) ติดตามรายงาน ระดับความรุนแรงของการสั่นไหวที่อาจจะเกิดได้จาก AFTER SHOCK จากแผนกวิศวกรรม&สิ่งแวดล้อม และ การแถลงการณ์ของทางการ ว่าเหตุการณ์สงบ กลับเข้าสู่สภาวะปกติ แผนกวิศวกรรม&สิ่งแวดล้อม ต้องรีบทำการสำรวจทั้งภายนอกและภายในอาคารทุกแห่งว่าปลอดภัย สามารถกลับเข้าไปใช้ในอาคารได้ ผู้บัญชาการ(Incident commander) ตัดสินใจประกาศยกเลิก CODE ดิน โทรแจ้ง Operator ประกาศ ยกเลิก CODE ดิน
- เจ้าหน้าที่Operator ประกาศยกเลิก Code ดิน จำนวน 3 ครั้ง

: กรณีจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากภายนอก แผนก Operator เป็นผู้ประสาน เช่น สถานีตำรวจ,

กองบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

- แผนกแม่บ้านตรวจสอบพื้นที่รอบๆโรงพยาบาล
- ดันไม้ ไม่พบการโคลนล้ม ทับเส้นทางจราจร
- ป้ายต่างๆ ไม่กีดขวางเส้นทางสัญจร
- เส้นทางเข้า - ออก โรงพยาบาล ไม่พบสิ่งกีดขวางทางจราจร
- หลังจากตรวจเสร็จเรียบร้อย ให้รายงานผู้บัญชาการ(Incident commander)

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติ	เลขที่เอกสาร : WI-ECC-004
หน่วยธุรกิจ : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา	ฉบับที่แก้ไข : A
ชื่อเรื่อง : Code ดิน (เหตุการณ์แผ่นดินไหว)	วันที่บังคับใช้ : 1/05/2025
	หน้า : 9 จาก 16
การปฏิบัติงาน : ทุกแผนก	

หมายเหตุ 1 กรณีไม่พบรอยร้าว หรือไม่พบความเสียหายต่อโครงสร้างของอาคารในเบื้องต้น

- ผู้บัญชาการ(Incident commander) ประกาศแจ้งให้กลับเข้าพื้นที่ของตนเอง หรือตามความเหมาะสมของสถานการณ์

หมายเหตุ 2 กรณีพบรอยร้าว หรือพบความเสียหายต่อโครงสร้างของอาคาร

- ผู้บัญชาการ(Incident commander) ประกาศห้ามกลับเข้าพื้นที่ หากมีความไม่มั่นใจในรอยร้าว หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ให้ประสานเจ้าของพื้นที่เข้าร่วมตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ามีรอยร้าวใหม่ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนี้
- หากเป็นรอยร้าวใหม่ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ให้ผู้บัญชาการ(Incident commander) พิจารณาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังพื้นที่แผนกอื่นชั่วคราว เพื่อสามารถดูแลผู้ป่วยได้ต่อเนื่อง
โดยการประสานงานติดต่อในเครือข่ายของ รพ.สินแพทย์ ทั้งในเขต กทม. , นครปฐม , กาญจนบุรี
- หากความรุนแรงเสียหายอย่างหนักทั่วทุกแห่ง ต้องวางแผนการอพยพไปในพื้นที่อื่นที่ปลอดภัย ของ รพ.สินแพทย์ เช่น สนามกอล์ฟ LEGACY หรือ บริเวณที่ทางส่วนราชการจัดไว้ให้

: ทุกแผนก เข้าตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในแผนกตนเอง และรายงานให้หัวหน้าแผนกรับทราบ และทำความสะอาดพื้นที่ของตนเอง

: แผนก OPD/IPD สำรวจความเสียหายอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และรายงานหัวหน้าแผนก ส่งสรุปให้แผนกเครื่องมือแพทย์

: แผนกวิศวกรรม&สิ่งแวดล้อม ตรวจสอบความเสียหายระบบท่อแก๊สทางการแพทย์ เพื่อรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

: ประสานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างอาคาร เข้าตรวจสอบอาคาร และทุกพื้นที่ที่สำรวจเบื้องต้นว่าพบรอยร้าว เพื่อรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

5.3 อุปกรณ์ในการจัดตั้งศูนย์บัญชาการแผ่นดินไหว

แผนกประชาสัมพันธ์รับผิดชอบ และให้จัดเก็บที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

5.3.1 เครื่องโทรโข่ง 3 เครื่อง (อาคาร 1, อาคาร 3 และอาคาร SCR)

5.3.2 ถ่านสำรองให้เพียงพอต่อการใช้งาน ทั้ง 3 เครื่อง

5.3.3 วิทยุสื่อสาร 3 เครื่อง ใช้ในการสื่อสารร่วมกันระหว่างเกิดเหตุการณ์

- ศูนย์บัญชาการเหตุแผ่นดินไหว 1 เครื่อง
- แผนก Operator 1 เครื่อง
- แผนกวิศวกรรม&สิ่งแวดล้อม 1 เครื่อง

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติ	เลขที่เอกสาร : WI-ECC-004
หน่วยธุรกิจ : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา	ฉบับที่แก้ไข : A
ชื่อเรื่อง : Code ดิน (เหตุการณ์แผ่นดินไหว)	วันที่บังคับใช้ : 1/05/2025
	หน้า : 10 จาก 16
การปฏิบัติงาน : ทุกแผนก	


5.4 หมายเลขติดต่อหน่วยงานภายนอก

- 5.4.1 กรมอุตุนิยมวิทยา สายด่วน โทร. 1182
- 5.4.2 กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน โทร. 1784
- 5.4.3 กรมทรัพยากรธรณี โทร. 02-621-9500
- 5.4.4 สถานีตำรวจโคกคราม โทร. 02-509-0377
- 5.4.5 การไฟฟ้านครหลวง เขตมีนบุรี โทร. 02-907-5200 สายด่วน โทร. 1130
- 5.4.6 การประปานครหลวง สาขาลาดพร้าว โทร. 02-934-4432 สายด่วน โทร.1125

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติ	เลขที่เอกสาร : WI-ECC-004
หน่วยธุรกิจ : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา	ฉบับที่แก้ไข : A
ชื่อเรื่อง : Code ดิน (เหตุการณ์แผ่นดินไหว)	วันที่บังคับใช้ : 1/05/2025
	หน้า : 11 จาก 16
การปฏิบัติงาน : ทุกแผนก	

แผนผังการสั่งการเหตุแผ่นดินไหว (EARTHQUAKE COMMAND SYSTEM CHART)

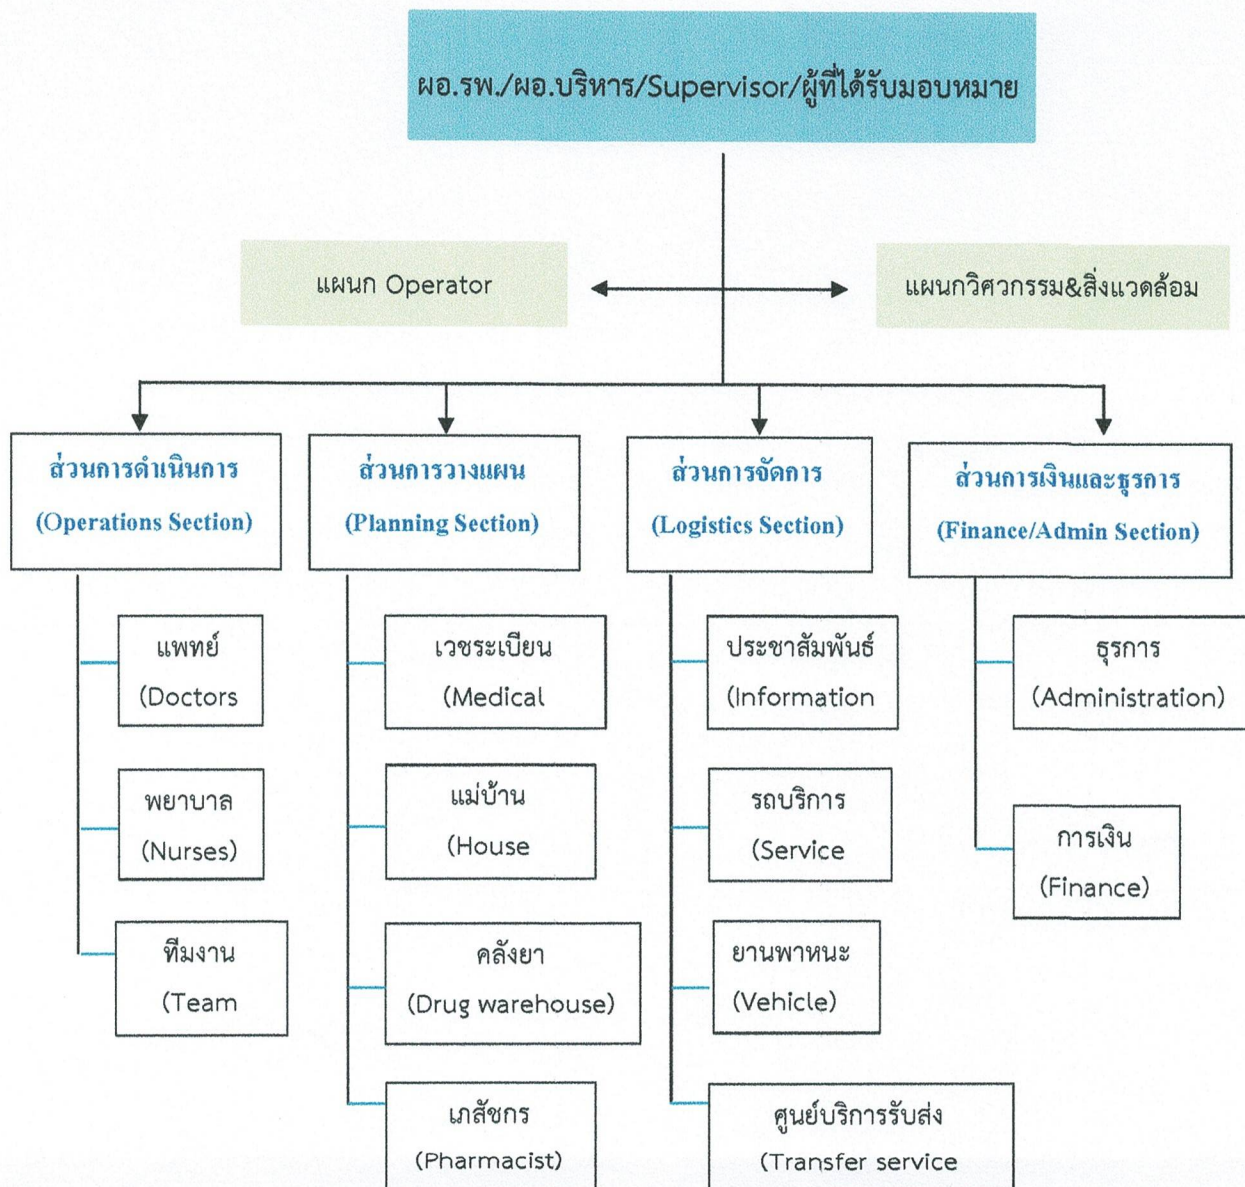

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติ	เลขที่เอกสาร : WI-ECC-004
หน่วยธุรกิจ : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา	ฉบับที่แก้ไข : A
ชื่อเรื่อง : Code ดิน (เหตุการณ์แผ่นดินไหว)	วันที่บังคับใช้ : 1/05/2025
	หน้า : 12 จาก 16
การปฏิบัติงาน : ทุกแผนก	

ผังในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแยก Zone สี (จุดรวมพล P2, P3, P4)

เจ้าหน้าที่	Zone แดง	Zone เหลือง	Zone เขียว
แพทย์	Day time :Surg, Otho, แพทย์ ICU,แพทย์ ER Night time: แพทย์เวร ER, Surg, Med ใน, ICU	Day time :Med, Specialty(D), OBG Night time: แพทย์เวร Med นอก, แพทย์เวร OBG	Day time :Ped Night time: แพทย์เวร PED ในและ นอก แพทย์เวรPICU
พยาบาล+DA+ผู้ป่วยแผนก ตนเอง	ER, ICU, OR, Scope(D), IV team	ไต่เทียม(D), Ward Adult, Ward OBG, Ward Ped, LR, NS	OPD(D), กายภาพ(D)
เภสัชกร+ผู้ช่วยเภสัชกร	เภสัชกรรมตึก 1	เภสัชกรรมตึก MCR	เภสัชกรรมตึกเด็ก(D)
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	เวชระเบียน	Admission, การเงิน, ประชาสัมพันธ์(D)	โภชนาการ(D), ต้อนรับ(D)

: D หมายถึง มีเฉพาะเวร Day

1. ผู้ป่วยและพยาบาลของ Ward >> จะต้องอยู่ด้วยกัน >> ยกเว้นผู้ป่วยอาการแย่งลงเข้าช่วยย้ายลง ICU สามารถย้าย Zone ได้แบบเดียวกับการย้ายไป ICU
2. พนักงานที่ทำงานในตึกสำนักงาน P5 ให้อพยพลงมาที่ลานจอด P.5 ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติ	เลขที่เอกสาร : WI-ECC-004
หน่วยธุรกิจ : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา	ฉบับที่แก้ไข : A
ชื่อเรื่อง : Code ดิน (เหตุการณ์แผ่นดินไหว)	วันที่บังคับใช้ : 1/05/2025
	หน้า : 13 จาก 16
การปฏิบัติงาน : ทุกแผนก	

แผนผังจุดรวมพล




โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติ	เลขที่เอกสาร : WI-ECC-004
หน่วยธุรกิจ : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา	ฉบับที่แก้ไข : A
ชื่อเรื่อง : Code ดิน (เหตุการณ์แผ่นดินไหว)	วันที่บังคับใช้ : 1/05/2025
	หน้า : 14 จาก 16
การปฏิบัติงาน : ทุกแผนก	



โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติ	เลขที่เอกสาร : WI-ECC-004
หน่วยธุรกิจ : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา	ฉบับที่แก้ไข : A
ชื่อเรื่อง : Code ดิน (เหตุการณ์แผ่นดินไหว)	วันที่บังคับใช้ : 1/05/2025
	หน้า : 15 จาก 16
การปฏิบัติงาน : ทุกแผนก	

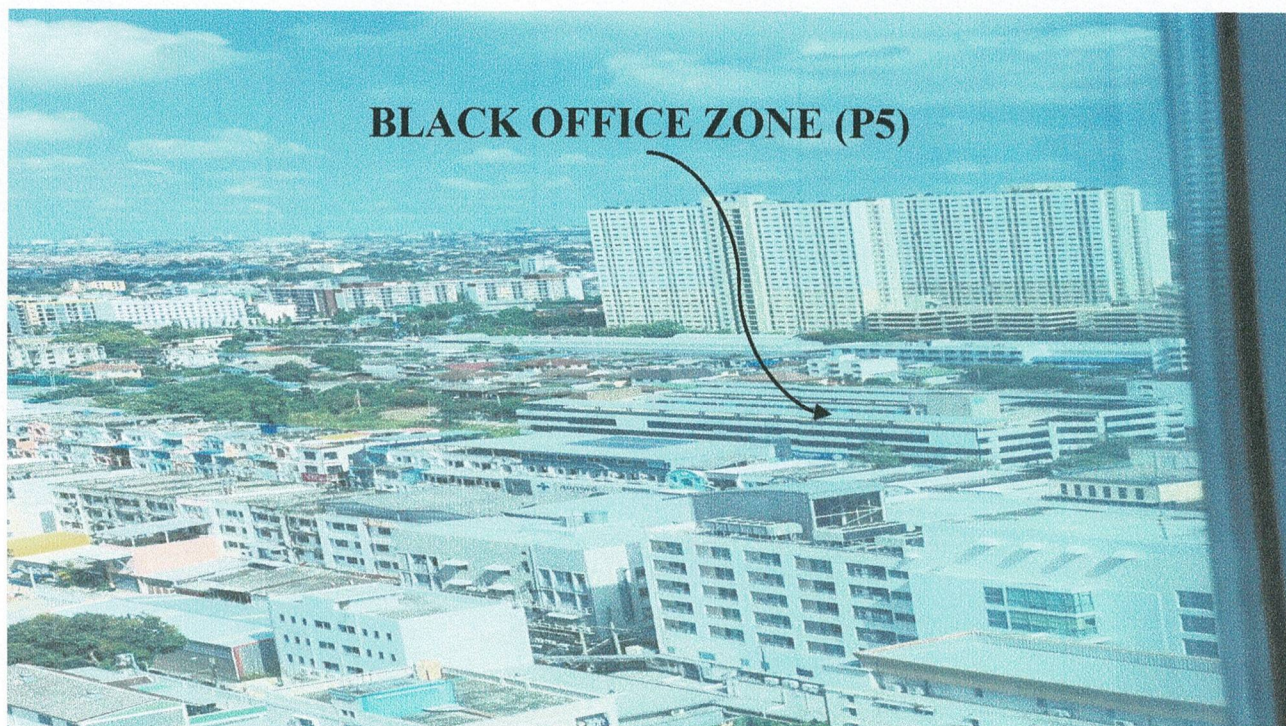

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติ	เลขที่เอกสาร : WI-ECC-004
หน่วยธุรกิจ : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา	ฉบับที่แก้ไข : A
ชื่อเรื่อง : Code ดิน (เหตุการณ์แผ่นดินไหว)	วันที่บังคับใช้ : 1/05/2025
	หน้า : 16 จาก 16
การปฏิบัติงาน : ทุกแผนก	

Richter scale - Wikipedia

Magnitude	Description	Typical maximum modified Mercalli intensity ^[11]	Average earthquake effects	Average frequency of occurrence globally (estimated)
1.0–1.9	Micro	I	Microearthquakes, not felt. Recorded by seismographs. ^[12]	Continual/several million per year
2.0–2.9	Minor	I	Felt slightly by some people. No damage to buildings.	Over one million per year
3.0–3.9	Slight	II to III	Often felt by people, but very rarely causes damage. Shaking of indoor objects can be noticeable.	Over 100,000 per year
4.0–4.9	Light	IV to V	Noticeable shaking of indoor objects and rattling noises. Felt by most people in the affected area. Slightly felt outside. Generally causes zero to minimal damage. Moderate to significant damage is very unlikely. Some objects may fall off shelves or be knocked over.	10,000 to 15,000 per year
5.0–5.9	Moderate	VI to VII	Can cause damage of varying severity to poorly constructed buildings. Zero to slight damage to all other buildings. Felt by everyone.	1,000 to 1,500 per year
6.0–6.9	Strong	VII to IX	Damage to a moderate number of well-built structures in populated areas. Earthquake-resistant structures survive with slight to moderate damage. Poorly designed structures receive moderate to severe damage. Felt in wider areas; up to hundreds of kilometers from the epicenter. Strong to violent shaking in the epicentral area.	100 to 150 per year
7.0–7.9	Major	VIII or higher	Causes damage to most buildings, some to partially or completely collapse or receive severe damage. Well-designed structures are likely to receive damage. Felt across great distances with major damage mostly limited to 250 km from the epicenter.	10 to 20 per year
8.0–8.9	Great		Major damage to buildings, and structures likely to be destroyed. Will cause moderate to heavy damage to sturdy or earthquake-resistant buildings. Damaging in large areas. Felt in extremely large regions.	One per year
9.0–9.9	Extreme		Near total destruction – severe damage or collapse to all buildings. Heavy damage and shaking extend to distant locations. Permanent changes in ground topography.	One to three per century ^[13]

(Based on U.S. Geological Survey documents.)^[14]

*** “Earthquake Facts and Statistics”

(<https://Web.archive.org/web/20100524161817/http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/year/eqstats.php>). United States Geological Survey. November 29, 2012. Archived from the original(<https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/year/eqstats.php>) on May 24, 2010. Retrieved December 18, 2013.

เอกสารแนบ 6

ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand
10250

P/O :

Project Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

Project Location :

Lot ID: 25104790

Date Received : Jan 31, 2026

Date Reported : Feb 06, 2026

Report Number : 3450698-1

Page 1 of 4

Sample Number	25104790-1
Sampled Date	Jan 30, 2026 10:30 AM
Sample Description	Wastewater
Location	Influent
Date Analysis Commenced	Jan 31, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and four plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Water Testing						
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	154	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Bangkok
Oil & Grease	mg/L	-	3	<3	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	7.6	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	0.2	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Bangkok
Sulfide *	mg/L	-	0.5	0.8	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Bangkok
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	328	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Bangkok
Total Kjeldahl Nitrogen as N *	mg/L	0.15	1.0	77.6	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C)	Bangkok
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	83	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved by

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Sithichok Thongnguen
Scientist (3)

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand
10250

P/O :

Project Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

Project Location :

Lot ID: 25104790

Date Received : Jan 31, 2026

Date Reported : Feb 06, 2026

Report Number : 3450698-1

Page 2 of 4

Sample Number	25104790-2
Sampled Date	Jan 30, 2026 10:30 AM
Sample Description	Wastewater
Location	Aeration
Date Analysis Commenced	Feb 02, 2026
Condition of Sample	Contained in two plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Water Testing						
Dissolved Oxygen *	mg/L	-	-	6.3	Analyzed by Client	Bangkok
Mixed Liquor Suspended Solids *	mg/L	-	5	234	Based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	6.8	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
SV30 *	mL/L	-	-	400	Analyzed by Client	Bangkok

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved by

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Sithichok Thongnguen
Scientist (3)

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand
10250

P/O :

Project Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

Project Location :

Lot ID: 25104790

Date Received : Jan 31, 2026

Date Reported : Feb 06, 2026

Report Number : 3450698-1

Page 3 of 4

Sample Number	25104790-3					
Sampled Date	Jan 30, 2026 10:30 AM					
Sample Description	Wastewater					
Location	Effluent					
Date Analysis Commenced	Jan 31, 2026					
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and six plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)					
Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Microbiological Testing						
Fecal Coliform	MPN/100mL	-	-	<1.8	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B, E	Bangkok
Total Coliform	MPN/100mL	-	-	<1.8	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B	Bangkok
Water Testing						
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	5.4	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Bangkok
Oil & Grease	mg/L	-	3	<3	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	6.8	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
Residual Free Chlorine *	mg/L	-	0.1	<0.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Cl (F)	Bangkok
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	<0.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Bangkok
Sulfide *	mg/L	-	0.5	<0.5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Bangkok
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	1584	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Bangkok
Total Kjeldahl Nitrogen as N *	mg/L	0.15	1.0	12.2	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C)	Bangkok
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	10	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok

Approved by

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Sithichok Thongnguen
Scientist (3)

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand
10250

P/O :

Project Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

Project Location :

Lot ID: 263324

Date Received : Feb 27, 2026

Date Reported : Mar 06, 2026

Report Number : 3510586-1

Page 1 of 4

Sample Number	263324-1
Sampled Date	Feb 27, 2026 11:00 AM
Sample Description	Wastewater
Location	Influent
Date Analysis Commenced	Feb 28, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and four plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Water Testing						
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	188	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Bangkok
Oil & Grease	mg/L	-	3	5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	7.6	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	10.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Bangkok
Sulfide *	mg/L	-	0.5	0.8	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Bangkok
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	296	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Bangkok
Total Kjeldahl Nitrogen as N *	mg/L	0.15	1.0	61.8	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C)	Bangkok
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	92	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved by

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Sithichok Thongnguen
Scientist (3)

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand
10250

P/O :

Project Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

Project Location :

Lot ID: 263324

Date Received : Feb 27, 2026

Date Reported : Mar 06, 2026

Report Number : 3510586-1

Page 2 of 4

Sample Number	263324-2
Sampled Date	Feb 27, 2026 11:00 AM
Sample Description	Wastewater
Location	Aeration
Date Analysis Commenced	Feb 28, 2026
Condition of Sample	Contained in two plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Water Testing						
Dissolved Oxygen *	mg/L	-	-	3.9	Analyzed by Client	Bangkok
Mixed Liquor Suspended Solids *	mg/L	-	5	136	Based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	5.9	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
SV30 *	mL/L	-	-	35	Analyzed by Client	Bangkok

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved by

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Sithichok Thongnguen
Scientist (3)

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand
10250

P/O :

Project Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

Project Location :

Lot ID: 263324

Date Received : Feb 27, 2026

Date Reported : Mar 06, 2026

Report Number : 3510586-1

Page 3 of 4

Sample Number	263324-3
Sampled Date	Feb 27, 2026 11:00 AM
Sample Description	Wastewater
Location	Effluent
Date Analysis Commenced	Feb 28, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and six plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
---------	------	-----	-----------	--------	--------	------------------

Microbiological Testing

Fecal Coliform	MPN/100mL	-	-	7900.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B, E	Bangkok
Total Coliform	MPN/100mL	-	-	13000.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B	Bangkok

Water Testing

BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	18.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Bangkok
Oil & Grease	mg/L	-	3	<3	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	6.3	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
Residual Free Chlorine *	mg/L	-	0.1	<0.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Cl (F)	Bangkok
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	<0.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Bangkok
Sulfide *	mg/L	-	0.5	<0.5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Bangkok
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	360	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Bangkok
Total Kjeldahl Nitrogen as N *	mg/L	0.15	1.0	22.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C)	Bangkok
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	13	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok

Approved by

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Sithichok Thongnguen
Scientist (3)

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand
10250

P/O :

Project Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

Project Location :

Lot ID: 2615338

Date Received : Mar 31, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number : 3510649-1

Page 1 of 4

Sample Number	2615338-1
Sampled Date	Mar 31, 2026 10:00 AM
Sample Description	Wastewater
Location	Influent
Date Analysis Commenced	Apr 01, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and four plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Water Testing						
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	154	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Bangkok
Oil & Grease	mg/L	-	3	4	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	7.9	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	30.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Bangkok
Sulfide *	mg/L	-	0.5	1.2	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Bangkok
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	336	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Bangkok
Total Kjeldahl Nitrogen as N *	mg/L	0.15	1.0	55.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C)	Bangkok
Total Suspended Solids Dried from 103-105 degree C	mg/L	-	5	110	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved by

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Suwannee Chuamkeaw
Section Head

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand
10250

P/O :

Project Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

Project Location :

Lot ID: 2615338

Date Received : Mar 31, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number : 3510649-1

Page 2 of 4

Sample Number	2615338-2
Sampled Date	Mar 31, 2026 10:00 AM
Sample Description	Wastewater
Location	Aeration
Date Analysis Commenced	Apr 01, 2026
Condition of Sample	Contained in two plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Water Testing						
Dissolved Oxygen *	mg/L	-	-	3.2	Analyzed by Client	Bangkok
Mixed Liquor Suspended Solids *	mg/L	-	5	140	Based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	6.6	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
SV30 *	mL/L	-	-	<5	Analyzed by Client	Bangkok

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved by

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Suwannee Chuamkeaw
Section Head

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand
10250

P/O :

Project Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

Project Location :

Lot ID: 2615338

Date Received : Mar 31, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number : 3510649-1

Page 3 of 4

Sample Number	2615338-3					
Sampled Date	Mar 31, 2026 10:00 AM					
Sample Description	Wastewater					
Location	Effluent					
Date Analysis Commenced	Apr 01, 2026					
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and six plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)					
Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Microbiological Testing						
Fecal Coliform	MPN/100mL	-	-	13.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B, E	Bangkok
Total Coliform	MPN/100mL	-	-	23.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B	Bangkok
Water Testing						
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	5.2	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Bangkok
Oil & Grease	mg/L	-	3	<3	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	7.6	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
Residual Free Chlorine *	mg/L	-	0.1	<0.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Cl (F)	Bangkok
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	<0.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Bangkok
Sulfide *	mg/L	-	0.5	<0.5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Bangkok
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	228	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Bangkok
Total Kjeldahl Nitrogen as N *	mg/L	0.15	1.0	7.8	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C)	Bangkok
Total Suspended Solids Dried from 103-105 degree C	mg/L	-	5	25	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok

Approved by

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Suwannee Chuamkeaw
Section Head

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand
10250

P/O :

Project Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

Project Location :

Lot ID: 2622141

Date Received : May 05, 2026

Date Reported : May 11, 2026

Report Number : 3525451-1

Page 1 of 4

Sample Number	2622141-1
Sampled Date	May 05, 2026 11:00 AM
Sample Description	Wastewater
Location	Influent
Date Analysis Commenced	May 06, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and four plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Water Testing						
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	256	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Bangkok
Oil & Grease	mg/L	-	3	8	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	6.9	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	40.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Bangkok
Sulfide *	mg/L	-	0.5	<0.5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Bangkok
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	356	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Bangkok
Total Kjeldahl Nitrogen as N *	mg/L	0.15	1.0	40.2	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C)	Bangkok
Total Suspended Solids Dried from 103-105 degree C	mg/L	-	5	324	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved by

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Suwannee Chuamkeaw
Section Head

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand
10250

P/O :

Project Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

Project Location :

Lot ID: 2622141

Date Received : May 05, 2026

Date Reported : May 11, 2026

Report Number : 3525451-1

Page 2 of 4

Sample Number	2622141-2
Sampled Date	May 05, 2026 11:00 AM
Sample Description	Wastewater
Location	Aeration
Date Analysis Commenced	May 06, 2026
Condition of Sample	Contained in two plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Water Testing						
Dissolved Oxygen *	mg/L	-	-	4.1	Analyzed by Client	Bangkok
Mixed Liquor Suspended Solids *	mg/L	-	5	820	Based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	6.3	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
SV30 *	mL/L	-	-	120	Analyzed by Client	Bangkok

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved by

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Suwannee Chuamkeaw
Section Head

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand
10250

P/O :

Project Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

Project Location :

Lot ID: 2622141

Date Received : May 05, 2026

Date Reported : May 11, 2026

Report Number : 3525451-1

Page 3 of 4

Sample Number	2622141-3					
Sampled Date	May 05, 2026 11:00 AM					
Sample Description	Wastewater					
Location	Effluent					
Date Analysis Commenced	May 05, 2026					
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and six plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)					
Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Microbiological Testing						
Fecal Coliform	MPN/100mL	-	-	240.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B, E	Bangkok
Total Coliform	MPN/100mL	-	-	240.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B	Bangkok
Water Testing						
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	9.6	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Bangkok
Oil & Grease	mg/L	-	3	<3	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	6.2	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
Residual Free Chlorine *	mg/L	-	0.1	<0.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Cl (F)	Bangkok
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	<0.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Bangkok
Sulfide *	mg/L	-	0.5	<0.5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Bangkok
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	468	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Bangkok
Total Kjeldahl Nitrogen as N *	mg/L	0.15	1.0	16.5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C)	Bangkok
Total Suspended Solids Dried from 103-105 degree C	mg/L	-	5	42	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok

Approved by

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Suwannee Chuamkeaw
Section Head

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand
10250

P/O :

Project Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ เมดิคอล เซ็นเตอร์

Project Location :

Lot ID: 2632211

Date Received : Jun 10, 2026

Date Reported : Jun 17, 2026

Report Number : 3551372-1

Page 1 of 4

Sample Number	2632211-1
Sampled Date	Jun 09, 2026 11:00 AM
Sample Description	Wastewater
Location	Influent
Date Analysis Commenced	Jun 10, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and four plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Water Testing						
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	81.9	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Bangkok
Oil & Grease	mg/L	-	3	4	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	8.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
Settleable Solid *	ml/L/hr	-	0.1	2.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Bangkok
Sulfide *	mg/L	-	0.5	1.2	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Bangkok
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	304	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Bangkok
Total Kjeldahl Nitrogen as N *	mg/L	0.15	1.0	95.7	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C)	Bangkok
Total Suspended Solids Dried from 103-105 degree C	mg/L	-	5	90	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "c" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approve

Suwannee Chuamkeaw
Section Head

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. This report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

367-151-1000

Life Sciences

www.alsglobal.com

© Suwannee, AL, 2024, rpt (0-119)

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Lot ID: 2632211

Date Received : Jun 10, 2026

Date Reported : Jun 17, 2026

Report Number : 3551372-1

Client : Premier Products Public Company Limited

2, Sol Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand
10250

P/O :

Project Name : โรงพยาบาลสมเทพ เมดิคอล เซ็นเตอร์

Project Location :

Page 2 of 4

Sample Number 2632211-2
Sampled Date Jun 09, 2026 11:00 AM
Sample Description Wastewater
Location Aeration
Date Analysis Commenced Jun 11, 2026
Condition of Sample Contained in two plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Water Testing						
Dissolved Oxygen *	mg/L	-	-	2.1	Analyzed by Client	Bangkok
Mixed Liquor Suspended Solids *	mg/L	-	5	116	Based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	6.9	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - 11 (B)	Bangkok
SV30 *	mL/L	-	-	40	Analyzed by Client	Bangkok

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "c" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved

Suwannee Chuamkeaw
Section Head

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

367-161/ EHA1

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand
10250

Lot ID: 2632211

Date Received : Jun 10, 2026

Date Reported : Jun 17, 2026

Report Number: 3551372-1

P/O :

Project Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ เมดิคอล เซ็นเตอร์

Project Location :

Page 3 of 4

Sample Number	2632211-3
Sampled Date	Jun 09, 2026 11:00 AM
Sample Description	Wastewater
Location	Effluent
Date Analysis Commenced	Jun 10, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and six plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Microbiological Testing						
Fecal Coliform	MPN/100mL	-	-	<1.8	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B, E	Bangkok
Total Coliform	MPN/100mL	-	-	<1.8	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B	Bangkok
Water Testing						
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	<2.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Bangkok
Oil & Grease	mg/L	-	3	<3	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	6.9	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
Residual Free Chlorine *	mg/L	-	0.1	<0.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Cl (F)	Bangkok
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	<0.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Bangkok
Sulfide *	mg/L	-	0.5	<0.5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Bangkok
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	324	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Bangkok
Total Kjeldahl Nitrogen as N *	mg/L	0.15	1.0	6.9	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C)	Bangkok
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	14	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok

Approved by

Suwanee Chuamkeaw
Section Head

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

357-161/ EMAIL

S:\Report\Ail_NoGL.rpt (6:54PM)



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand
10250

P/O :

Project Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ เขตคลองเตย

Project Location :

Lot ID: 2650015

Date Received : Jun 29, 2026

Date Reported : Jul 06, 2026

Report Number : 3592156-1

Page 1 of 4

Sample Number	2650015-1
Sampled Date	Jun 29, 2026 11:00 AM
Sample Description	Wastewater
Location	Influent
Date Analysis Commenced	Jun 30, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and four plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Water Testing						
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	35.7	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Bangkok
Oil & Grease	mg/L	-	3	8	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	8.2	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	4.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Bangkok
Sulfide *	mg/L	-	0.5	0.8	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 S2 (C, F)	Bangkok
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	416	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Bangkok
Total Kjeldahl Nitrogen as N *	mg/L	0.15	1.0	25.5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C)	Bangkok
Total Suspended Solids Dried from 103-105 degree C	mg/L	-	5	81	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved by

Suwannee Chumkeaw
Section Head

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

367-161/EMD

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Siinakaran Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand
10250

Lot ID: 2650015

Date Received : Jun 29, 2026

Date Reported : Jul 06, 2026

Report Number : 3592156-1

P/O :

Project Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ เวทีกลาง เขตปทุมธานี

Project Location :

Page 2 of 4

Sample Number 2650015-2
Sampled Date Jun 29, 2026 11:00 AM
Sample Description Wastewater
Location Aeration
Date Analysis Commenced Jun 30, 2026
Condition of Sample Contained in two plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Water Testing						
Dissolved Oxygen *	mg/L	-	-	2.4	Analyzed by Client	Bangkok
Mixed Liquor Suspended Solids *	mg/L	-	5	520	Based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	7.4	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
SV30 *	mL/L	-	-	50	Analyzed by Client	Bangkok

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved by

Suwannee Chuamkeaw
Section Head

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Premier Products Public Company Limited
2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand
10250

P/O :

Project Name : โรงพยาบาลสมเทพ เมดิคอล เซ็นเตอร์

Project Location :

Lot ID: 2650015

Date Received : Jun 29, 2026

Date Reported : Jul 06, 2026

Report Number: 3592156-1

Page 3 of 4

Sample Number	2650015-3
Sampled Date	Jun 09, 2026 11:00 AM
Sample Description	Wastewater
Location	Effluent
Date Analysis Commenced	Jun 30, 2026
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and six plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Microbiological Testing						
Fecal Coliform	MPN/100mL	-	-	1000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B, E	Bangkok
Total Coliform	MPN/100mL	-	-	4900	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B	Bangkok
Water Testing						
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	7.7	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Bangkok
Oil & Grease	mg/L	-	3	<3	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Bangkok
pH at 25 degree C		-	-	7.7	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
Residual Free Chlorine *	mg/L	-	0.1	<0.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Cl (F)	Bangkok
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	<0.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Bangkok
Sulfide *	mg/L	-	0.5	<0.5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Bangkok
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	460	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Bangkok
Total Kjeldahl Nitrogen as N *	mg/L	0.15	1.0	23.1	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-Norg (C)	Bangkok
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	25	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

Suwanee Chuamkeaw
Section Head

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

เอกสารแนบ 7

บันทึกการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

Building

Month / Year

21/11/2024 69

DATE	KWH	Control		Chlorine tank	Aeration tank			Effluent tank						TSS	DO	pH	Calcium	Check by	Signature
		Mode	Fluo Lamp		OK / NK	OK / NK	OK / NK	OK / NK	OK / NK	OK / NK	OK / NK	OK / NK	OK / NK						
		Auto/Man	OK / NK	in tank > 100 liters	(AP)1	(AP)2	(AP)3	SV30 (200-300 mg/l)	(EP)1	(EP)2	(EP)3	(EP)4	(EP)5	(EP)6	(4-9 mg/l)	(4-9)	(4-5.1)		
1	8884.418	Auto	OK	225	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.2	900	0.6	
2	8907.400	Auto	OK	225	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.6	4.1	910	0.6	
3	8929.174	Auto	OK	223	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.3	876	0.5	
4	8932.343	Auto	OK	225	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.0	930	0.5	
5	8936.518	Auto	OK	225	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.0	920	0.5	
6	8938.588	Auto	OK	200	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.0	922	0.5	
7	8942.344	Auto	OK	200	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.0	920	0.5	
8	8949.880	Auto	OK	200	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.0	900	0.5	
9	8945.284	Auto	OK	200	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.0	859	0.5	
10	8951.679	Auto	OK	200	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.0	950	0.5	
11	8957.066	Auto	OK	250	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.1	891	0.5	
12	8959.121	Auto	OK	300	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.2	859	0.5	
13	8962.440	Auto	OK	300	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.1	872	0.5	
14	8963.330	Auto	OK	250	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.0	840	0.5	
15	8964.444	Auto	OK	250	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.0	859	0.5	
16	8969.724	Auto	OK	250	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.0	841	0.5	
17	8974.093	Auto	OK	140	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.7	4.0	871	0.5	
18	8981.195	Auto	OK	125	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.7	4.1	900	0.5	
19	8983.330	Auto	OK	215	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.2	872	0.5	
20	8983.330	Auto	OK	220	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.2	872	0.5	
21	8983.330	Auto	OK	250	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.2	872	0.5	
22	8983.330	Auto	OK	250	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.2	872	0.5	
23	8983.330	Auto	OK	250	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.2	872	0.5	
24	8983.330	Auto	OK	250	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.2	872	0.5	
25	8983.330	Auto	OK	250	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.2	872	0.5	
26	8983.330	Auto	OK	250	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.2	872	0.5	
27	8983.330	Auto	OK	250	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.2	872	0.5	
28	8983.330	Auto	OK	250	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.2	872	0.5	
29	8983.330	Auto	OK	250	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.2	872	0.5	
30	8983.330	Auto	OK	250	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.2	872	0.5	
31	8983.330	Auto	OK	250	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	6.5	4.2	872	0.5	

Note : (V) Normal, (X) Abnormal, (N/A) Unable to Detect

APPROVED

Date: / /

Month / Year

9/20/2016 69

Date													Control													Clarifier tank													Aerobic tank						Effluent tank						PH						DO		TDS		Chlorine		Check by	Remark																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Auto/Manual (Auto mode)													Panel Lamp OK / NK (Panel Breaker)													Chlorine Level In tank > 100 liters						AP-1			AP-2			AP-3			SV30 (200-300 mg)						EP-1						EP-2						EP-3						EP-4						EP-5						EP-6						(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	96002419	Auto	OK	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Remark:

** Note : (✓) Normal, (X) Abnormal, (N/A) Unable to Detect

APPROVED

Date: / /

Month / Year 8/07. 69

Building										Months / Year												
DATE	EMV	Control		Calibrated tank Chamber Lane In tank > 100 liters	Aeration tank			SV30 (200-300 mg/l)	Effluent tank						PH (5-9)	DO (0-4 mg/l)	TDS (<1000 mg/l)	Chloride (0-2-1)	Check by	Remark		
		Mode	Final Lamp OK / NK		(A/P)-1	(A/P)-2	(A/P)-3		(E/P)-1	(E/P)-2	(E/P)-3	(E/P)-4	(E/P)-5	(E/P)-6								
1	102517.718	Auto	OK	150/300	/	/	/	230	/	/	/	/	/	/	/	/	7.19	2.5	837	0.05		
2	102768.998	Auto	OK	160/300	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	/	/	6.90	4.6	897	0.05		
3	103002.807	Auto	OK	160/300	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	/	/	6.94	2.2	815	0.04		
4	103255.654	Auto	OK	150/300	/	/	/	240	/	/	/	/	/	/	/	/	6.82	3.0	836	0.05		
5	103501.144	Auto	OK	150/300	/	/	/	220	/	/	/	/	/	/	/	/	6.07	3.8	851	0.06		
6	103790.004	Auto	OK	150/300	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	/	/	6.45	3.1	410	0.05		
7	103991.444	Auto	OK	155/300	/	/	/	260	/	/	/	/	/	/	/	/	6.07	2.5	469	0.05		
8	104144.004	Auto	OK	155/300	/	/	/	280	/	/	/	/	/	/	/	/	6.14	2.4	844	0.05		
9	104440.884	Auto	OK	150/300	/	/	/	280	/	/	/	/	/	/	/	/	6.25	2.5	872	0.05		
10	104728.904	Auto	OK	150/300	/	/	/	267	/	/	/	/	/	/	/	/	6.05	2.5	862	0.05		
11	104951.144	Auto	OK	150/300	/	/	/	267	/	/	/	/	/	/	/	/	7.00	2.3	924	0.04		
12	105116.160	Auto	OK	150/300	/	/	/	250	/	/	/	/	/	/	/	/	6.06	2.1	853	0.05		
13	105492.361	Auto	OK	150/300	/	/	/	240	/	/	/	/	/	/	/	/	6.62	2.4	822	0.06		
14	105641.772	Auto	OK	150/300	/	/	/	260	/	/	/	/	/	/	/	/	6.07	2.9	952	0.05		
15	105872.984	Auto	OK	150/300	/	/	/	260	/	/	/	/	/	/	/	/	6.32	2.2	836	0.10		
16	106103.384	Auto	OK	130/300	/	/	/	204	/	/	/	/	/	/	/	/	6.31	2.0	838	0.05		
17	106343.390	Auto	OK	250/100	/	/	/	201	/	/	/	/	/	/	/	/	6.67	2.1	825	0.05		
18	106565.500	Auto	OK	250/100	/	/	/	210	/	/	/	/	/	/	/	/	6.02	5.6	852	0.05		
19	106849.617	Auto	OK	250/100	/	/	/	210	/	/	/	/	/	/	/	/	6.69	2.1	852	0.06		
20	107049.617	Auto	OK	150/300	/	/	/	210	/	/	/	/	/	/	/	/	6.49	3.4	831	0.05		
21	107266.272	Auto	OK	150/300	/	/	/	215	/	/	/	/	/	/	/	/	6.35	2.6	819	0.05		
22	107488.462	Auto	OK	150/300	/	/	/	215	/	/	/	/	/	/	/	/	6.22	2.2	800	0.05		
23	107709.371	Auto	OK	150/300	/	/	/	215	/	/	/	/	/	/	/	/	6.19	2.0	837	0.05		
24	107961.422	Auto	OK	150/300	/	/	/	210	/	/	/	/	/	/	/	/	6.02	0.9	834	0.06		
25	108183.143	Auto	OK	150/300	/	/	/	210	/	/	/	/	/	/	/	/	6.64	4.1	922	0.05		
26	108410.548	Auto	OK	150/300	/	/	/	210	/	/	/	/	/	/	/	/	5.81	4.4	863	0.05		
27	108638.244	Auto	OK	150/300	/	/	/	210	/	/	/	/	/	/	/	/	6.57	2.6	817	0.05		
28	108890.744	Auto	OK	250/300	/	/	/	210	/	/	/	/	/	/	/	/	6.26	3.7	943	0.04		
29	109081.548	Auto	OK	150/300	/	/	/	202	/	/	/	/	/	/	/	/	6.33	2.0	457	0.05		
30	109314.281	Auto	OK	150/300	/	/	/	110.4	/	/	/	/	/	/	/	/	6.49	3.5	864	0.05		
31	109566.344	Auto	OK	150/300	/	/	/	123.1	/	/	/	/	/	/	/	/	6.07	4.3	853	0.05		

Remark:

Note : (V) Normal, (X) Abnormal, (N/A) Unable to Detect

APPROVED

Date: / /

Water Treatment Daily Check List

Month / Year

13/07/2016

2569

DATE	KWH	Control		Chlorine tank	Aerator tank			Effluent tank						Check by	Remark
		Mode	Flt/Lamp		OK / NK	OK / NK	OK / NK	EP-1	EP-2	EP-3	EP-4	EP-5	EP-6		
		Auxiliary (Auto mode)	OK / NK	Chlorine tank (in tank > 100 litres)	SV-0 (200-300 mg/l)	EP-1	EP-2	EP-3	EP-4	EP-5	EP-6	PH (5-9)	DO (2-4 mg/l)	TDS (<1000 mg/l)	Chlorine (0.2-1)
1	103542.03	Auto	OK	150/300	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.40	2.0	533	0.05
2	110058.532	Auto	OK	150/300	210	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.40	2.9	440	0.05
3	110121.444	Auto	OK	150/300	210	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.41	2.4	144	0.05
4	110520.129	Auto	OK	150/300	240	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.06	2.8	852	0.05
5	110747.004	Auto	OK	150/300	260	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.39	2.2	403	0.05
6	110953.124	Auto	OK	150/300	280	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.29	1.2	296	0.05
7	111164.710	Auto	OK	150/300	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.33	1.4	771	0.05
8	111390.616	Auto	OK	150/300	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.29	2.1	851	0.05
9	111614.144	Auto	OK	150/300	260	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.30	2.0	750	0.05
10	111841.144	Auto	OK	150/300	240	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.35	1.6	921	0.05
11	112046.444	Auto	OK	150/300	260	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.24	2.6	414	0.05
12	112246.000	Auto	OK	150/300	240	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.95	4.4	513	0.05
13	112448.126	Auto	OK	300/300	260	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.10	2.3	772	0.05
14	112723.548	Auto	OK	300/300	260	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.18	1.9	840	0.05
15	112934.610	Auto	OK	300/300	230	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.15	3.3	967	0.05
16	113154.413	Auto	OK	160/300	240	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.11	1.0	731	0.05
17	113373.110	Auto	OK	160/300	240	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.41	2.0	744	0.05
18	113588.412	Auto	OK	160/300	240	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.36	1.5	787	0.05
19	113810.413	Auto	OK	160/300	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.10	4.4	754	0.05
20	114032.656	Auto	OK	300/300	260	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.17	1.2	814	0.05
21	114280.492	Auto	OK	300/300	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.06	2.1	851	0.05
22	114446.531	Auto	OK	300/300	240	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.27	1.6	814	0.05
23	114644.158	Auto	OK	100/300	240	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.15	2.5	414	0.05
24	114859.913	Auto	OK	150/300	210	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.32	1.3	787	0.05
25	115145.228	Auto	OK	300/300	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.17	2.9	817	0.05
26	115374.864	Auto	OK	300/300	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.24	1.4	803	0.05
27	115501.614	Auto	OK	300/300	240	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.25	4.1	400	0.05
28	115814.578	Auto	OK	300/300	260	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.09	2.5	744	0.05
29	116046.011	Auto	OK	300/300	260	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.15	2.4	791	0.05
30	116236.863	Auto	OK	250/300	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.20	3.4	809	0.05
31															

Remark:

Note : (V) Normal, (X) Abnormal, (N/A) Unable to Detect

APPROVED

Date: / /

Water Treatment Daily Check List

Building

Month / Year

07/05/2022 69

DATE	MWh	Content		Chlorine tank	Aeration tank			Effluent tank						Check by	Remark									
		Mode	Pilot Lamp		Chlorine Level	OK / NK	(µg/l)	SV30	(EP)-1	(EP)-2	(EP)-3	(EP)-4	(EP)-5			(EP)-6	PH	DO	TDS	Chlorine				
		(Auto mode)	(Net Broken)	In tank - 100 litres	(µg/l)	(µg/l)	(µg/l)	(200-300 mg/l)																
1	116499.799	Auto	OK	500/300	✓	✓	✓	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.41	2.3	804	0.05	0.05				
2	116595044	Auto	OK	200/300	✓	✓	✓	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.03	4.1	828	0.05	0.05				
3	116556351	Auto	OK	220/300	✓	✓	✓	2.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.16	2.5	751	0.05	0.05				
4	117184235	Auto	OK	300/300	✓	✓	✓	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.41	2.5	791	0.05	0.05				
5	117412.178	Auto	OK	280/300	✓	✓	✓	190	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.24	2.8	906	0.05	0.05				
6	117906.421	Auto	OK	300/300	✓	✓	✓	0.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.19	2.6	901	0.05	0.05				
7	117907.091	Auto	OK	300/300	✓	✓	✓	900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.88	3.1	807	0.05	0.05				
8	118119.098	Auto	OK	300/300	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.87	2.7	812	0.05	0.05				
9	118392.056	Auto	OK	300/300	✓	✓	✓	190	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.01	1.9	809	0.05	0.05				
10	118562.601	Auto	OK	300/300	✓	✓	✓	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.96	6.1	810	0.05	0.05				
11	118789.461	Auto	OK	300/300	✓	✓	✓	110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.05	1.7	802	0.05	0.05				
12	119013.641	Auto	OK	300/300	✓	✓	✓	85	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.97	3.3	838	0.05	0.05				
13	119243.778	Auto	OK	300/300	✓	✓	✓	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.04	2.7	815	0.05	0.05				
14	119461.376	Auto	OK	300/300	✓	✓	✓	130	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.09	2.0	804	0.05	0.05				
15	119693.210	Auto	OK	300/300	✓	✓	✓	160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.45	3.3	837	0.05	0.05				
16	119914.067	Auto	OK	300/300	✓	✓	✓	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.99	2.9	801	0.05	0.05				
17	120144.810	Auto	OK	300/300	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.06	2.4	791	0.05	0.05				
18	120375.052	Auto	OK	300/300	✓	✓	✓	140	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.12	2.4	784	0.05	0.05				
19	120583.734	Auto	OK	300/300	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.16	1.9	830	0.05	0.05				
20	120806.477	Auto	OK	300/300	✓	✓	✓	140	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.11	2.7	805	0.05	0.05				
21	121033.598	Auto	OK	300/300	✓	✓	✓	85	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.12	2.4	784	0.05	0.05				
22	121260.835	Auto	OK	300/300	✓	✓	✓	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.16	1.9	830	0.05	0.05				
23	121493.081	Auto	OK	300/300	✓	✓	✓	130	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.11	2.7	805	0.05	0.05				
24	121702.176	Auto	OK	300/300	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.11	2.7	805	0.05	0.05				
25	121930.580	Auto	OK	300/300	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.23	3.4	754	0.05	0.05				
26	122164.758	Auto	OK	300/300	✓	✓	✓	180	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.44	1.9	845	0.05	0.05				
27	122398.617	Auto	OK	300/300	✓	✓	✓	180	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.75	1.6	852	0.05	0.05				
28	122632.494	Auto	OK	300/300	✓	✓	✓	130	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.97	1.9	869	0.05	0.05				
29	122866.371	Auto	OK	300/300	✓	✓	✓	120	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.14	4.5	833	0.05	0.05				
30	123099.248	Auto	OK	300/300	✓	✓	✓	130	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.14	4.5	833	0.05	0.05				
31	123333.125	Auto	OK	300/300	✓	✓	✓	150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.11	4.6	824	0.05	0.05				

Note : (✓) Normal, (X) Abnormal, (N/A) Unable to Detect

APPROVED

Date: / /

Water Treatment Daily Check List

Month / Year

Building	DATE	MMH	Control		Chlorine tank Chlorine level in tank > 100 litres	Aerobic tank			Effluent tank						Check by	Remark						
			Mode (Auto mode)	Filter Lamp OK / NK (Not Broken)		(AP-1)	(AP-2)	(AP-3)	SV30 (200-300 mg/l)	(EP-1)	(EP-2)	(EP-3)	(EP-4)	(EP-5)			(EP-6)	PH (5-9)	DO (≥ 2 mg/l)	TDS (< 1000 mg/l)	Chlorine (0.2-1)	
1	123479.645	Auto	OK		150/300	✓	✓	✓	900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.31	2.3	826	0.05	977780	
2	123400.313	Auto	OK		300/300	✓	✓	✓	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.20	0.5	427	0.05		
3	123916.890	Auto	OK		900/300	✓	✓	✓	900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.41	2.4	853	0.05		
4	124413.416	Auto	OK		150/300	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.74	1.2	896	0.05		
5	124359.329	Auto	OK		150/300	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.74	3.2	833	0.05		
6	124359.329	Auto	OK		190/400	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.11	1.4	444	0.05		
7	124359.329	Auto	OK		190/400	✓	✓	✓	230	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.22	3.4	329	0.05		
8	124359.329	Auto	OK		160/300	✓	✓	✓	240	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.34	1.9	455	0.05		
9	125104.723	Auto	OK		120/400	✓	✓	✓	220	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.56	3.9	905	0.05		
10	125104.723	Auto	OK		180/400	✓	✓	✓	220	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.68	3.2	887	0.05		
11	125426.855	Auto	OK		149/300	✓	✓	✓	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.79	1.4	875	0.05		
12	125570.339	Auto	OK		900/300	✓	✓	✓	170	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.82	2.0	859	0.05		
13	125735.300	Auto	OK		300/300	✓	✓	✓	130	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.82	4.3	805	0.05		
14	125735.300	Auto	OK		130/400	✓	✓	✓	110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.81	4.3	935	0.05		
15	126039.634	Auto	OK		150/300	✓	✓	✓	120	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.86	1.9	929	0.05		
16	126185.607	Auto	OK		300/300	✓	✓	✓	230	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.78	1.5	884	0.05		
17	126351.519	Auto	OK		300/300	✓	✓	✓	210	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.79	2.7	893	0.05		
18	126527.038	Auto	OK		300/300	✓	✓	✓	215	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.90	3.6	943	0.05		
19	126679.809	Auto	OK		300/300	✓	✓	✓	220	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.97	2.6	999	0.05		
20	126829.149	Auto	OK		160/300	✓	✓	✓	230	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.86	3.4	982	0.05		
21	126848.634	Auto	OK		160/300	✓	✓	✓	230	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.95	3.4	951	0.05		
22	127195.076	Auto	OK		160/300	✓	✓	✓	210	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.95	2.4	916	0.05		
23	127248.650	Auto	OK		150/300	✓	✓	✓	240	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.98	1.4	944	0.05		
24	127449.816	Auto	OK		160/300	✓	✓	✓	205	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.90	2.5	973	0.05		
25	127595.908	Auto	OK		300/300	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.35	2.4	972	0.05		
26	127746.002	Auto	OK		300/300	✓	✓	✓	260	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.00	4.8	914	0.05		
27	127947.704	Auto	OK		190/400	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.16	3.5	1106	-		
28	128047.297	Auto	OK		180/300	✓	✓	✓	140	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.16	3.9	1109	-		
29	128244.805	Auto	OK		100/300	✓	✓	✓	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.01	2.3	997	-		
30	128351.634	Auto	OK		300/300	✓	✓	✓	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
31																						



Note : (✓) Normal, (X) Abnormal, (N/A) Unable to Detect

APPROVED

Date: / /

Handwritten signature

เอกสารแนบ 8

เอกสารรับรองการให้บริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอย



กรุงเทพมหานคร
คำร้องขอรับบริการจัดการมูลฝอย

เขียนที่สำนักงานเขตคันนายาว.....
วันที่ 23 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2568
ข้าพเจ้า พ.ศ. ทรัพย์รักษา นันท เลขประจำตัวประชาชน 1549900330947
อายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12/11 ซอย..... ถนน สีหนุวิลล์ ตำบล/แขวง ตลาดขวัญ
อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด นนทบุรี เบอร์โทรศัพท์ 095-1428492
ขอยื่นคำร้องต่อ ผู้อำนวยการเขตคันนายาว.....

ข้าพเจ้าขอรับบริการจัดการมูลฝอย ณ อาคารเลขที่ 99/99 ซอย รามอินทรา 54
ถนน รามอินทรา แขวง รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
รหัสประจำบ้าน 1043-026985-4 โดยจุดตั้งถังรองรับมูลฝอยบริเวณอาคารเลขที่ดังกล่าวเป็นอาคารประเภท

- ☐ บ้านพักอาศัย
☒ สถานประกอบการ (ระบุประเภท โรงงาน)
☐ หมู่บ้านจัดสรร..... (จำนวน.....หลังคาเรือน)
☐ อื่น ๆ ระบุ.....

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้จัดหาถังสำหรับรองรับมูลฝอยมาไว้เรียบร้อยแล้ว และขอให้เริ่มเข้าดำเนินการจัดเก็บมูลฝอย
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2568

หมายเหตุ 1. ให้ออกใบเสร็จรับเงินในนาม บริษัท สหพันธ์ จำกัด
2. หมู่บ้านจัดสรรได้แนบ ☐ แผนผังหมู่บ้าน ☐ บ้านเลขที่ที่ต้องการให้เก็บขนมูลฝอย

ข้าพเจ้ายินดีชำระค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอย ตามระเบียบของทาง
ราชการและยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลง.....) ผู้ยื่นคำร้อง

(พ.ศ. ทรัพย์รักษา นันท)



ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย

พ.ศ. ๒๕๖๕

โทร. ๐๒ ๒๐๓ ๒๙๓๘ - ๓๙

หรือโทร. ๒๔๓๙ - ๔๐

สสส. ติดเชื้อ ๒



ที่ กท ๑๑๐๓.๔/รม. ๕๓๓

สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๑๒๓ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การรับรองการให้บริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของ โรงพยาบาลสิ้นแพทย์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ รามอินทรา ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำแนะนำในการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกสุขลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้แจ้งความประสงค์ขอรับบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของ โรงพยาบาลสิ้นแพทย์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ รามอินทรา เลขที่ ๙๙/๙๙ ซอยรามอินทรา ๕๔ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐ เพื่อให้การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากการประกอบกิจการของท่านถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ นั้น

สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร พิจารณาแล้วสามารถให้บริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของสถานที่ดังกล่าวได้ โดยมอบหมายให้บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ดำเนินการ และขอให้ท่านดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครกำหนด พร้อมทั้งลงทะเบียนเข้าใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ E-manifest รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง กรณีสถานประกอบการของท่านอยู่ระหว่างการขอรับใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนดเมื่อได้รับใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว โปรดส่งสำเนาใบอนุญาตให้สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ bma.infectiouswaste@gmail.com หรือ Line ID: bmainfec เพื่อประสานการเข้าจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะสุ่มเข้าตรวจแนะนำการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาล/สถานประกอบการของท่านให้ปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวลลิตา กังวาลชิรธาดา)

ผู้อำนวยการส่วนบริการจัดการสิ่งปฏิกูล

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

สำนักสิ่งแวดล้อม

ส่วนบริการจัดการมูลฝอย

ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๒๙๓๘ - ๔

QR Code แผนผังแนวทางรับรองการให้บริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

URL: shorturl.at/dewJK



คำแนะนำในการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกสุขลักษณะ

ตามกฎหมายว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกสุขลักษณะ และมีคุณสมบัติตามข้อ ๗ ของกฎกระทรวงฯ
๒. แยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอื่น ณ แหล่งกำเนิด และแยกมูลฝอยติดเชื้อระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม
๓. มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคม ต้องเก็บบรรจุในภาชนะที่เป็นกล่องหรือถังที่ทำด้วยวัสดุแข็งแรง ทนทานต่อการแทงทะลุ และการกัดกร่อนของสารเคมี มีฝาปิดมิดชิด ป้องกันการรั่วซึม และสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยผู้ขนย้ายไม่สัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกินสามในสี่ส่วนของความจุภาชนะ แล้วปิดฝาให้แน่น
๔. มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคม ต้องเก็บบรรจุในภาชนะที่เป็นถุง ไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้ำหนัก กับน้ำได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม โดยบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกินสองในสามส่วนของความจุภาชนะ แล้วผูกมัดปากถุงให้แน่น
๕. ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๓ และ ๔ ต้องมีสีแดง ทึบแสง มีข้อความสีดำที่มีขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปกะโหลกหัวไขว้ คู่กับตราหรือสัญลักษณ์  และต้องมีข้อความว่า “ห้ามนำกลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิด” พร้อมระบุชื่อสถานพยาบาลของตน
๖. เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๑๗ (๑) ของกฎกระทรวงฯ สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน กำหนดตารางเวลาและเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นที่มีลักษณะตามข้อ ๑๘ ของกฎกระทรวงฯ เว้นแต่มูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณน้อยสามารถเคลื่อนย้ายโดยผู้ปฏิบัติงานก็ได้
๗. จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขนไปกำจัด ที่เป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่น ตั้งอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัด มีข้อความว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร มีขนาดเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยได้อย่างน้อย ๒ วัน พื้นและผนังเรียบ มีรางหรือท่อระบายน้ำทิ้งเชื่อมกับระบบบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง มีระบบป้องกันบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าไปในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และกรณีเป็นสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน ให้จัดบริเวณตั้งวางภาชนะรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อแยกเป็นพื้นที่เฉพาะจากมูลฝอยประเภทอื่น พร้อมแสดงป้ายว่าเป็น “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ให้ชัดเจน
๘. เข้าใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E-manifest) ทางเว็บไซต์ <https://e-manifest.anamai.moph.go.th/> หรือทางแอปพลิเคชันโดยพิมพ์ค้นหาคำว่า “E-manifest” โดยลงทะเบียนเป็น “แหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ” กรอกข้อมูลพื้นฐานของสถานที่ และบันทึกปริมาณมูลฝอยติดเชื้อและข้อมูลการขนมูลฝอยติดเชื้อในระบบทุกครั้งที่ส่งมูลฝอยติดเชื้อให้กับบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด นำไปกำจัด หากท่านมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาการลงทะเบียนหรือใช้งานระบบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๔๑๒๘ หรือ ๐ ๒๕๔๐ ๔๖๕๕ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e.manifest65@gmail.com
๙. หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



QR Code กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔



QR Code โปรแกรม
รวม E-manifest
shorturl.at/kNOST



QR Code ขั้นตอนการใช้งาน
โปรแกรมรวม E-manifest
shorturl.at/AHN03



วิดีโอฝึกอบรม
การใช้งานโปรแกรม
shorturl.at/dj026