
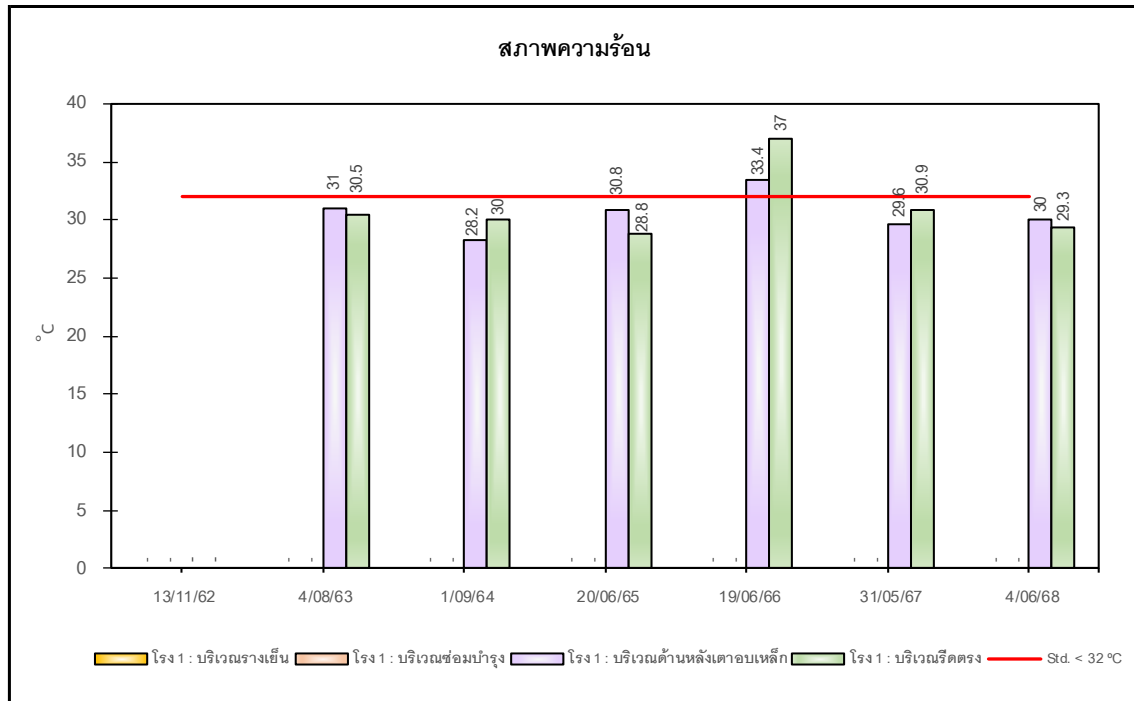



ภาคผนวก ค

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม



สภาพความร้อนในสถานประกอบการ

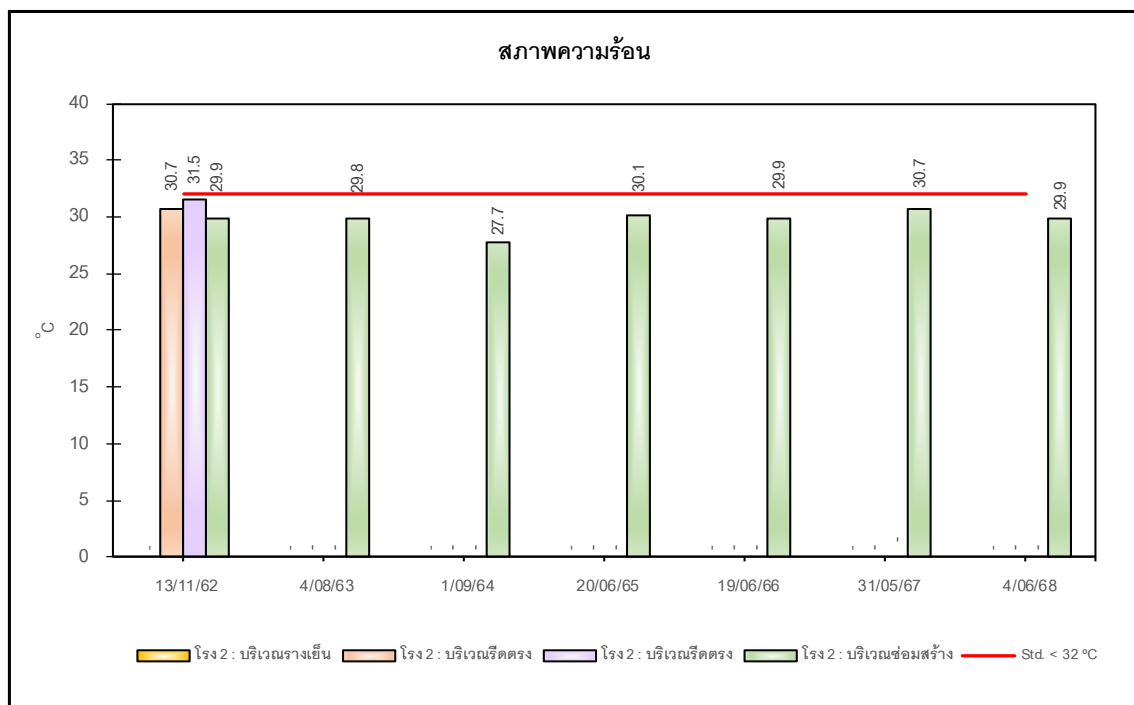



สภาพความร้อนในสถานประกอบการ (ต่อ)

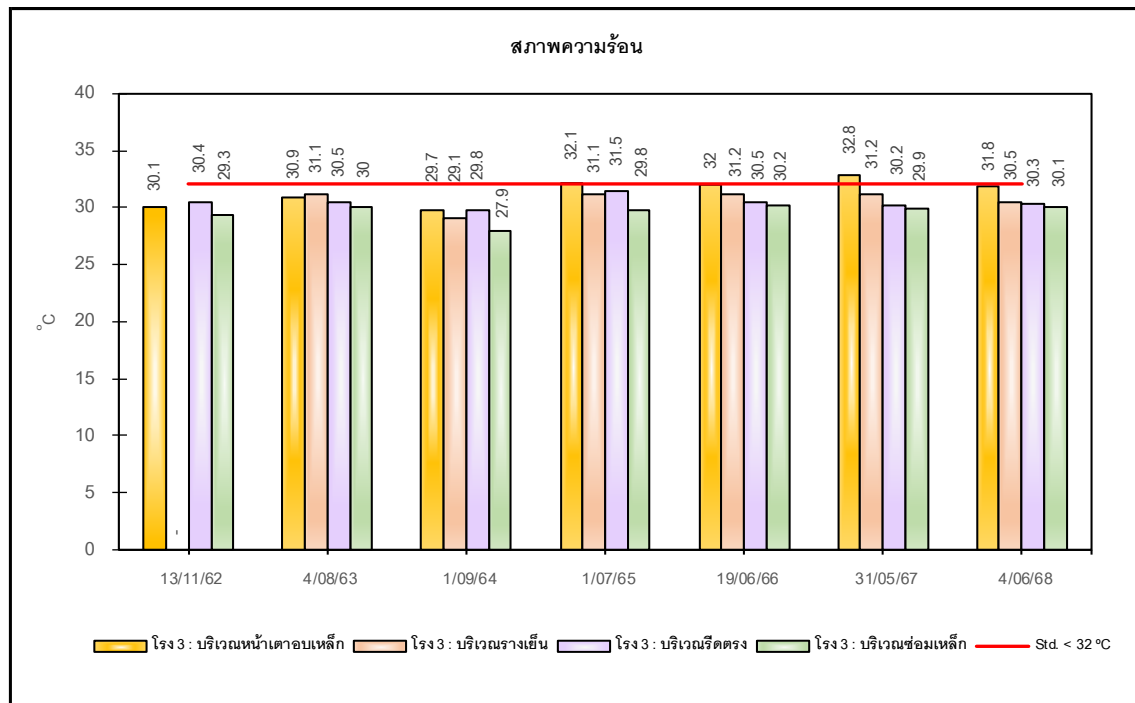



ระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ในสถานประกอบการ

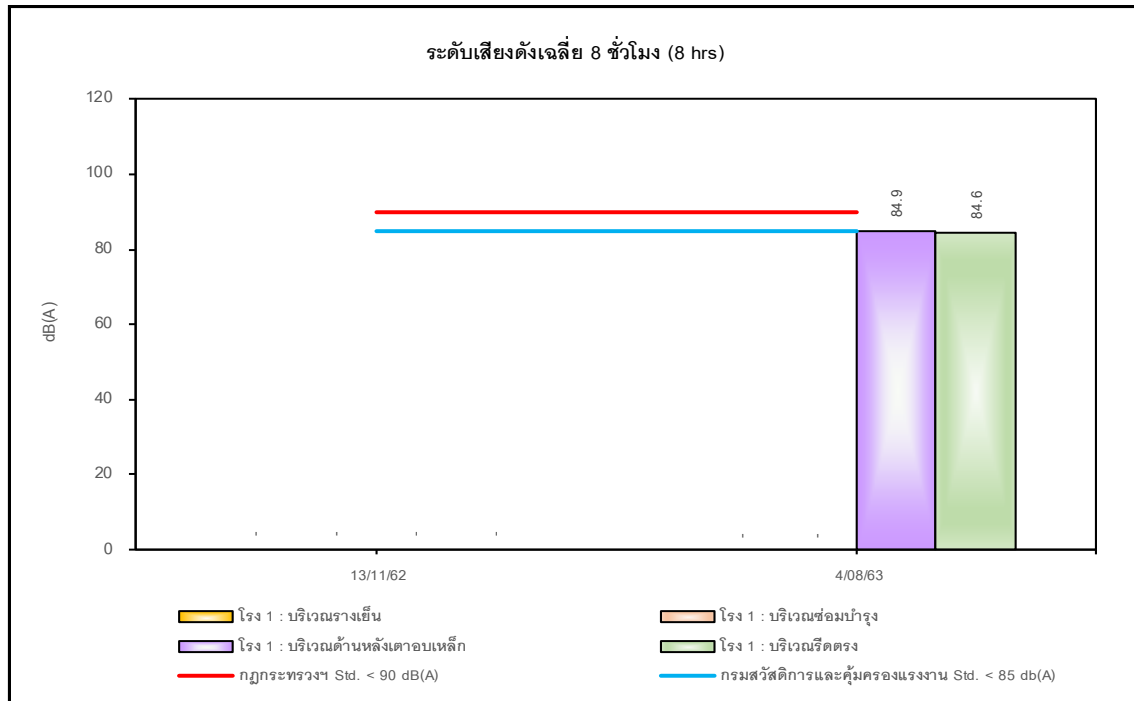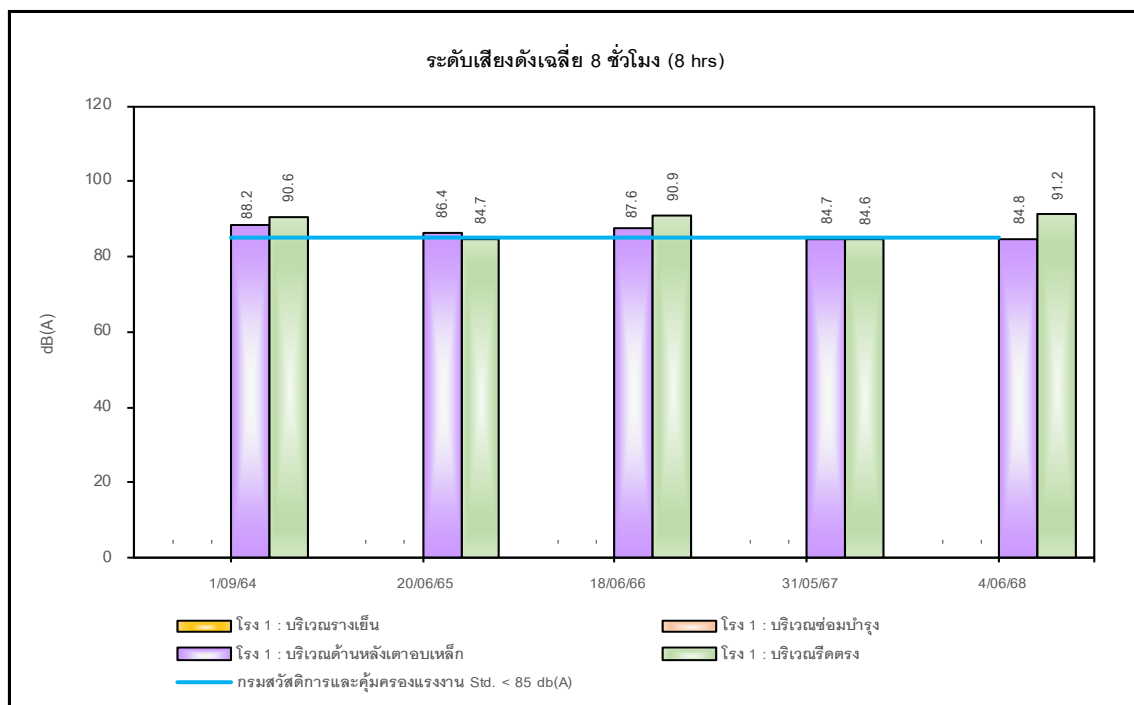



ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ในสถานประกอบการ (ต่อ)

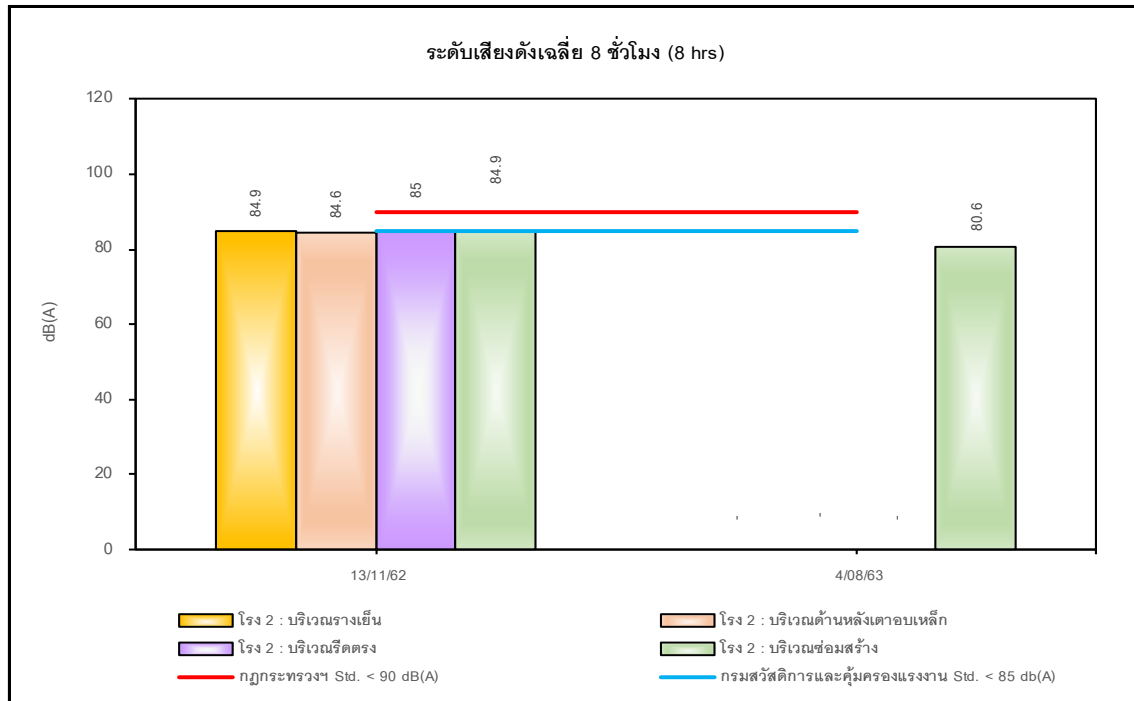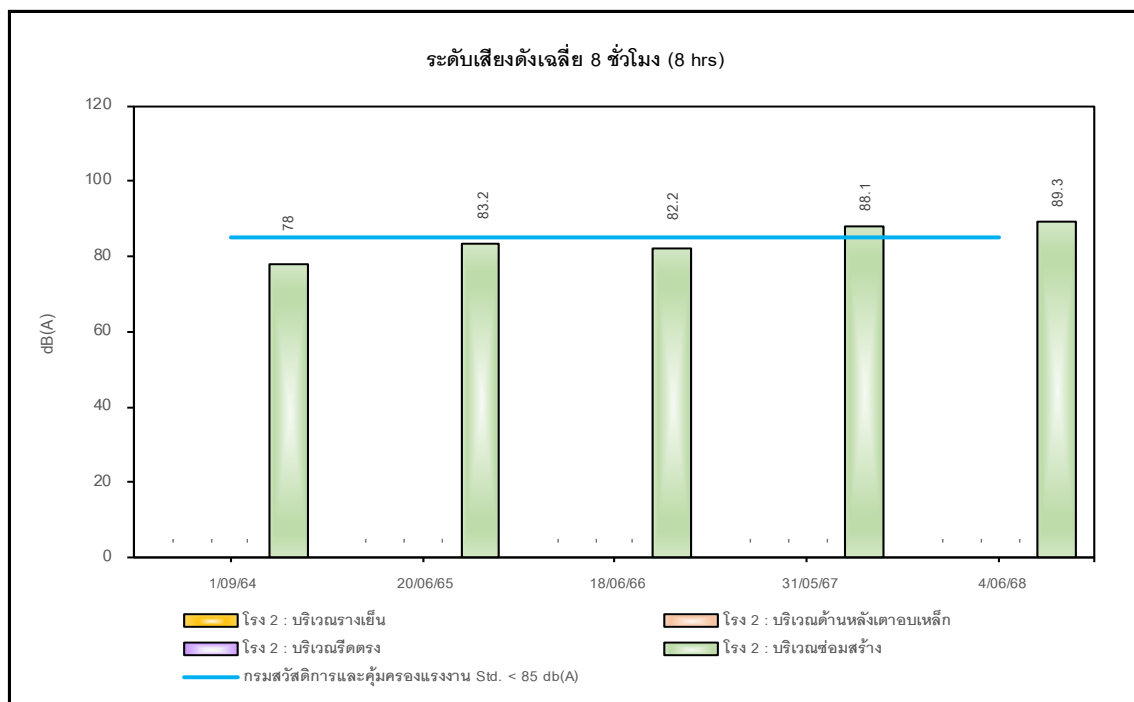



ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ในสถานประกอบการ (ต่อ)

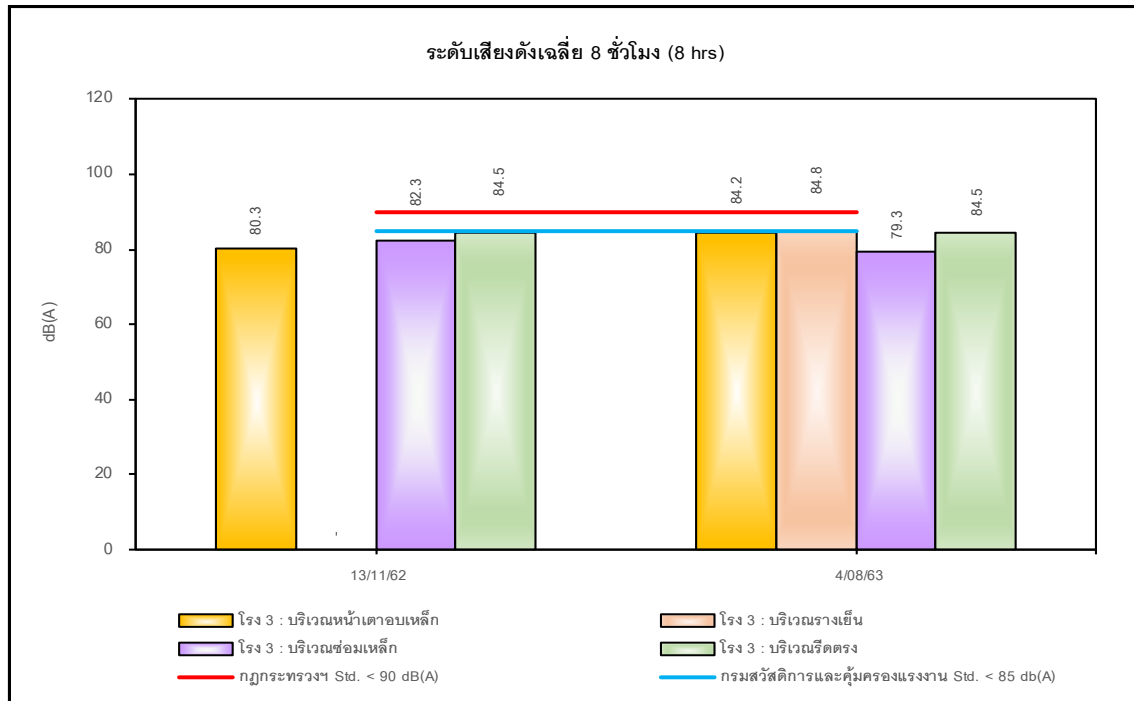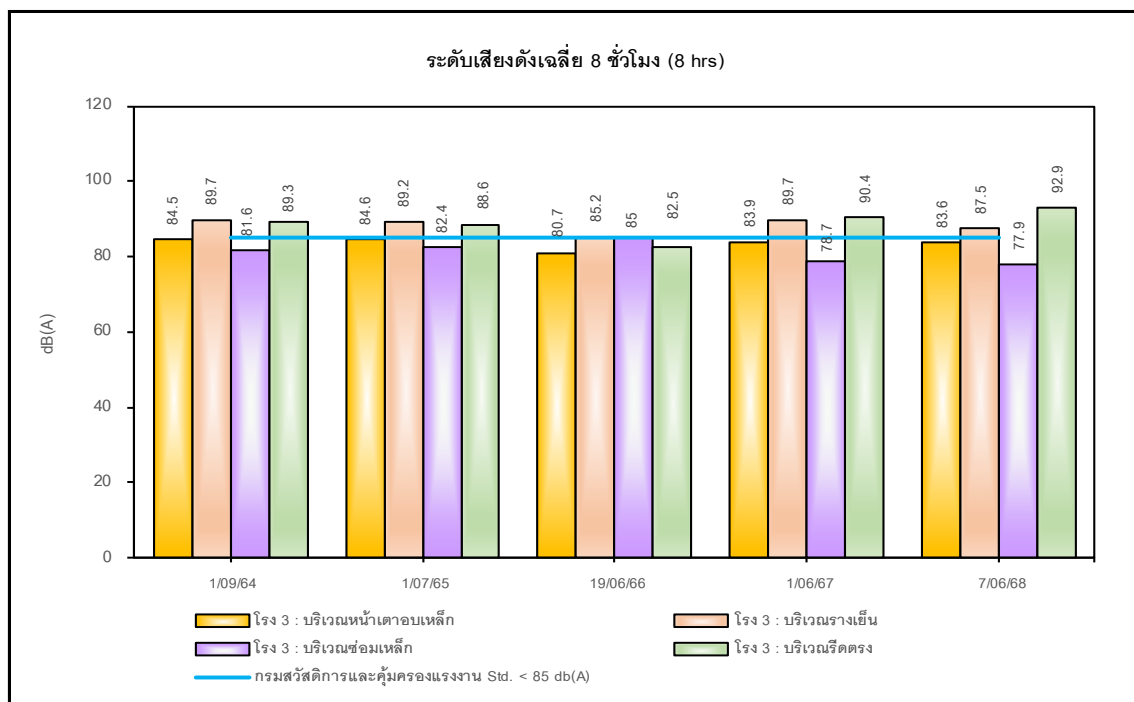



ระดับเสียงดังสูงสุด (Lmax)

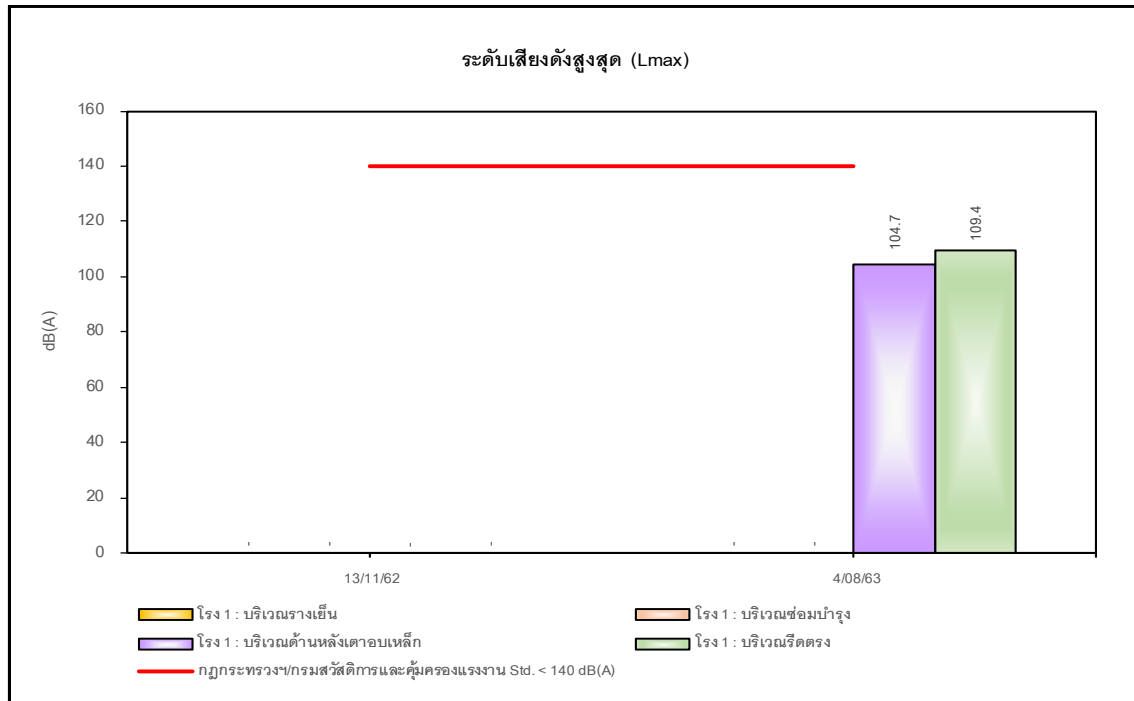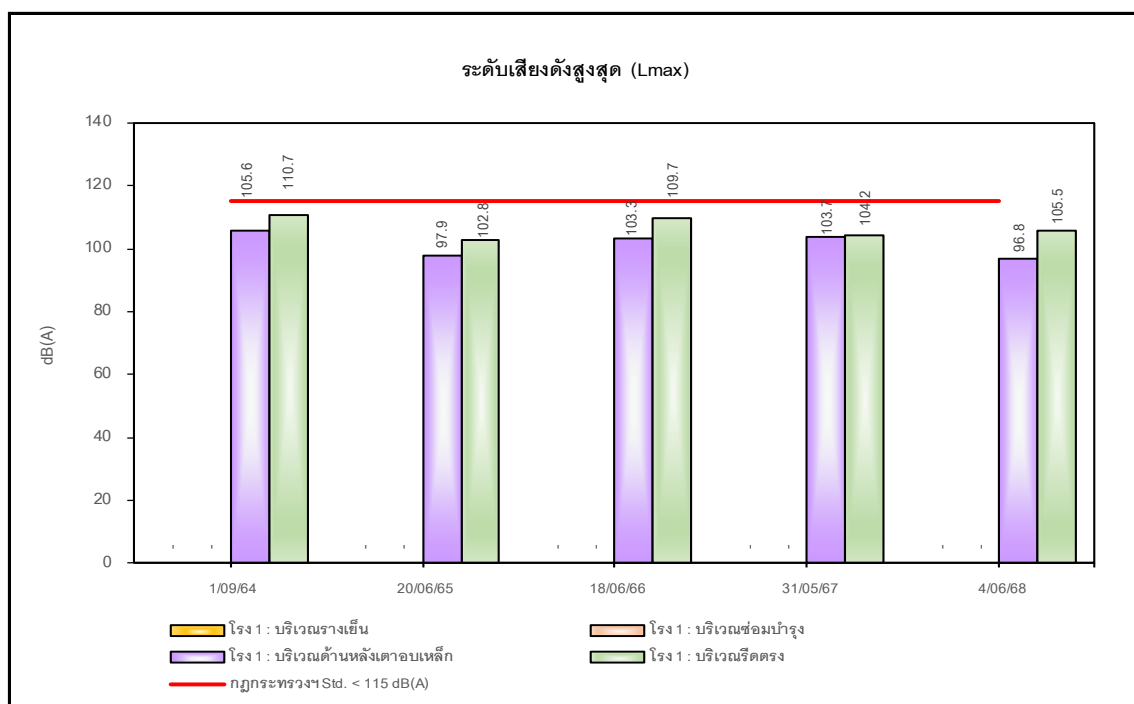



ระดับเสียงดังสูงสุด (Lmax) (ต่อ)

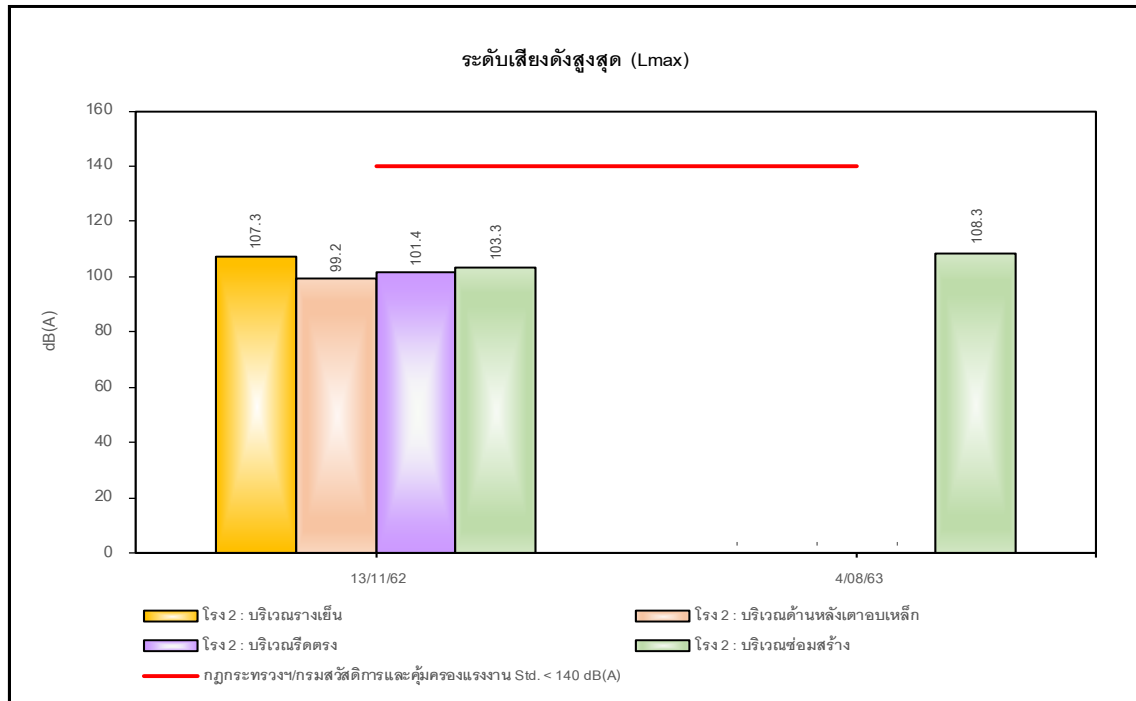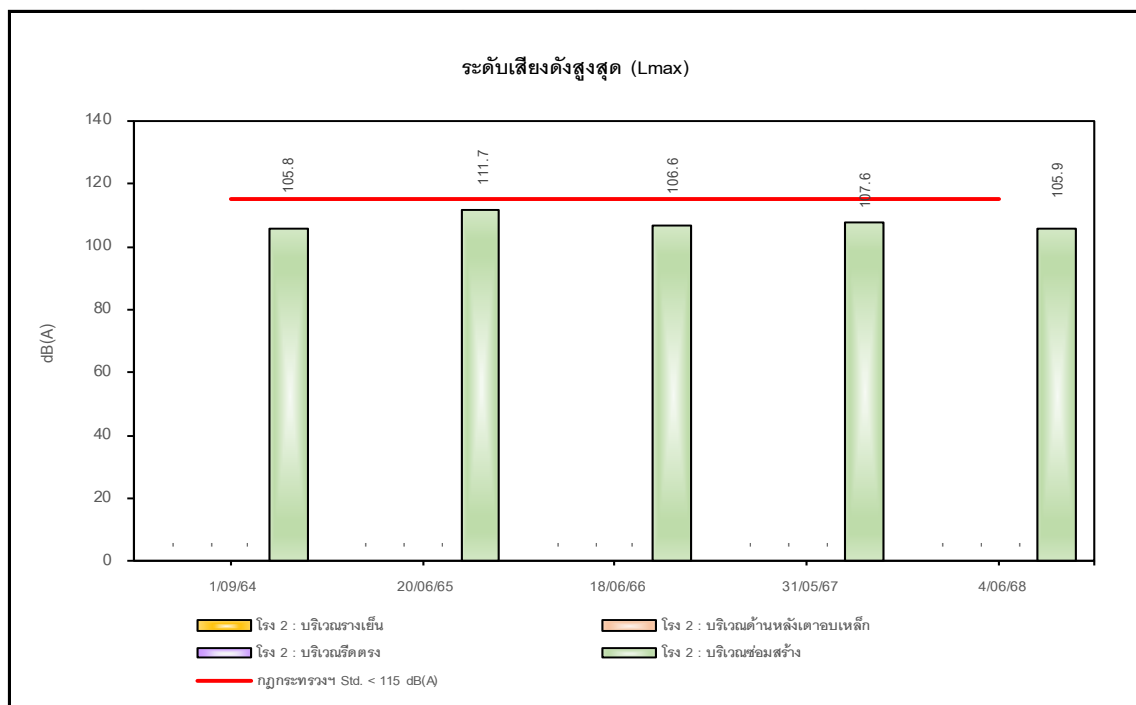



ระดับเสียงดังสูงสุด (Lmax) (ต่อ)

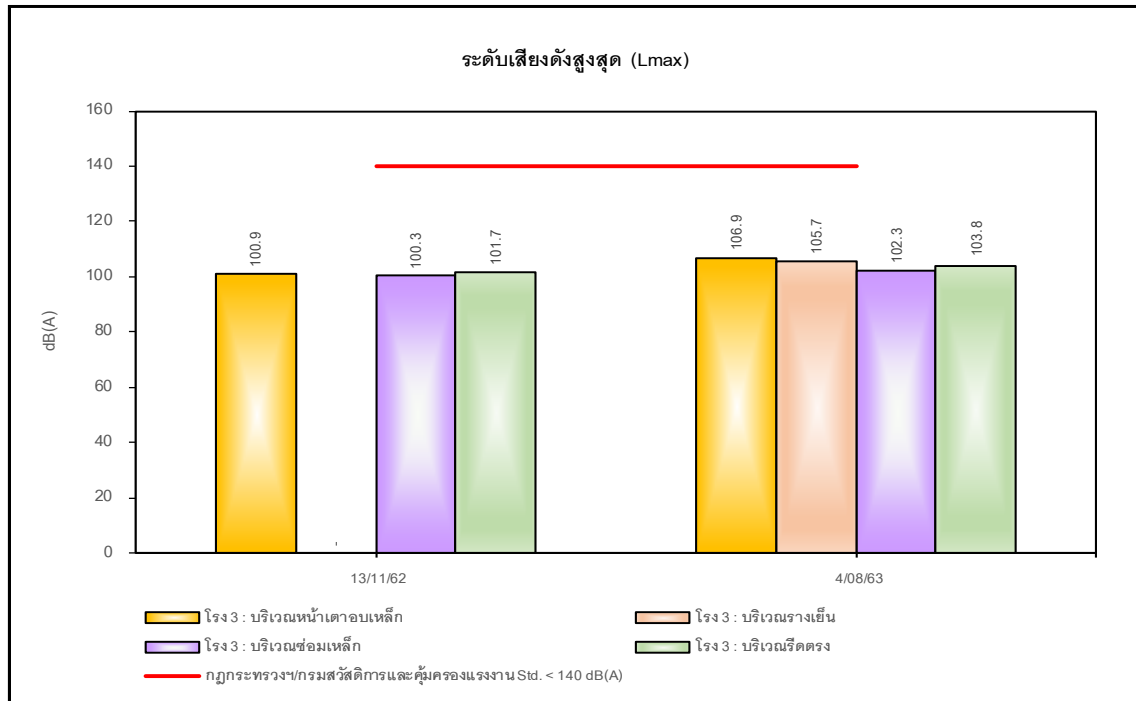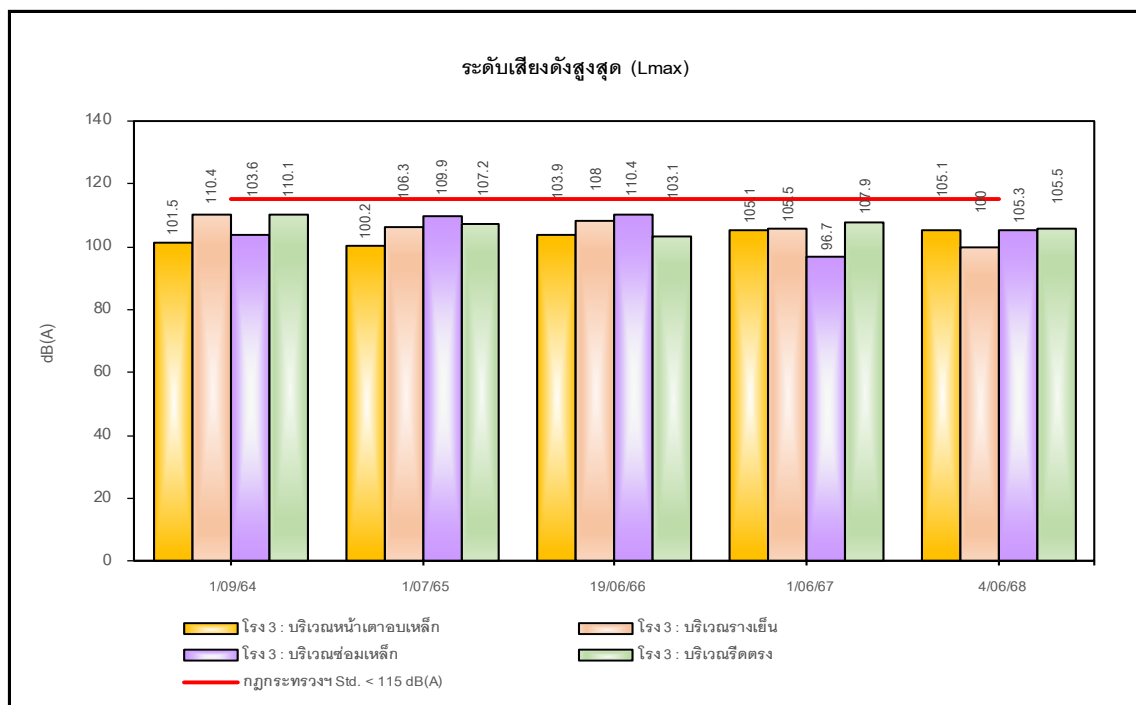



ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน

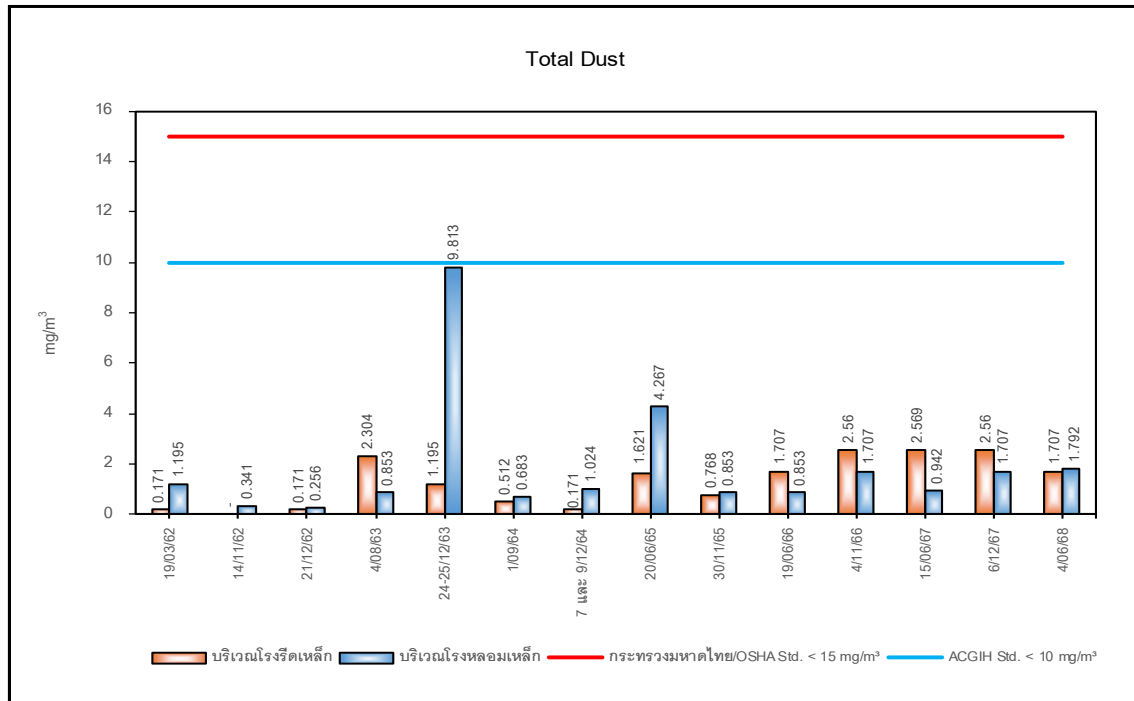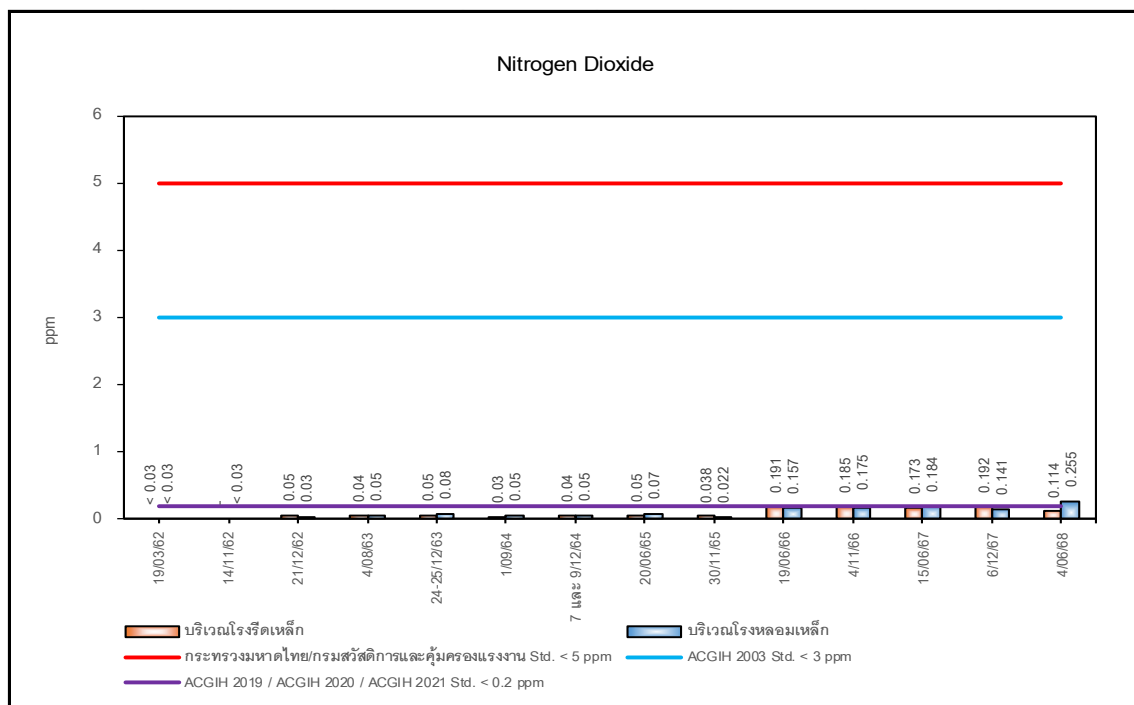



ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน (ต่อ)

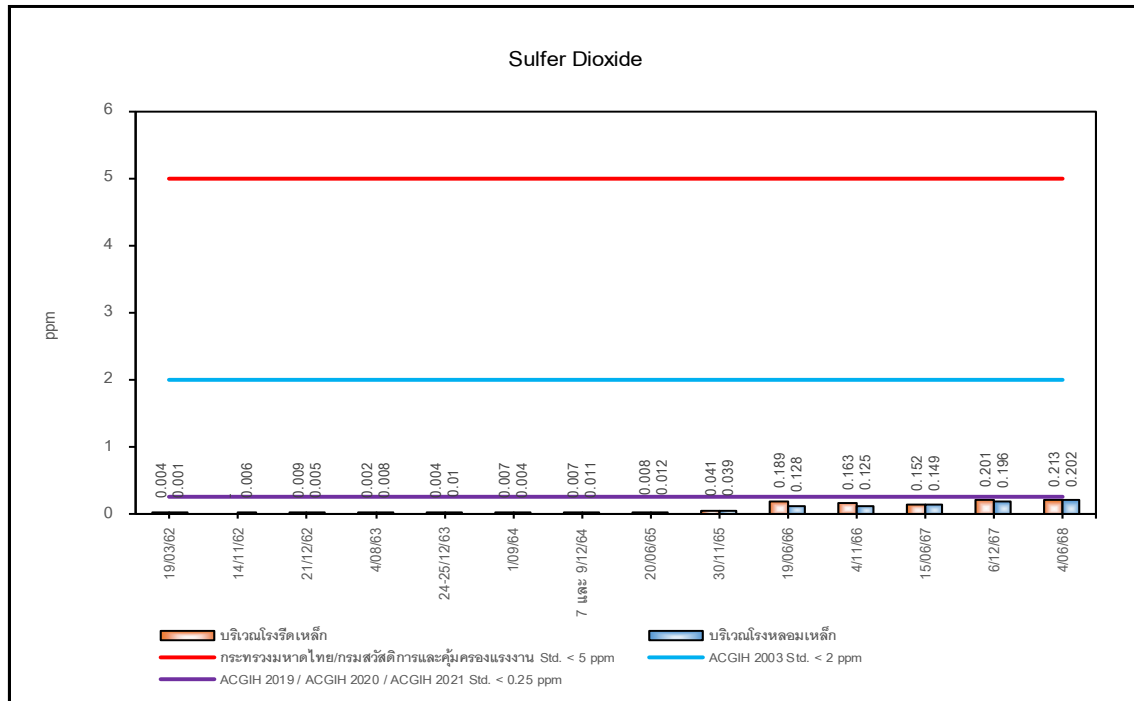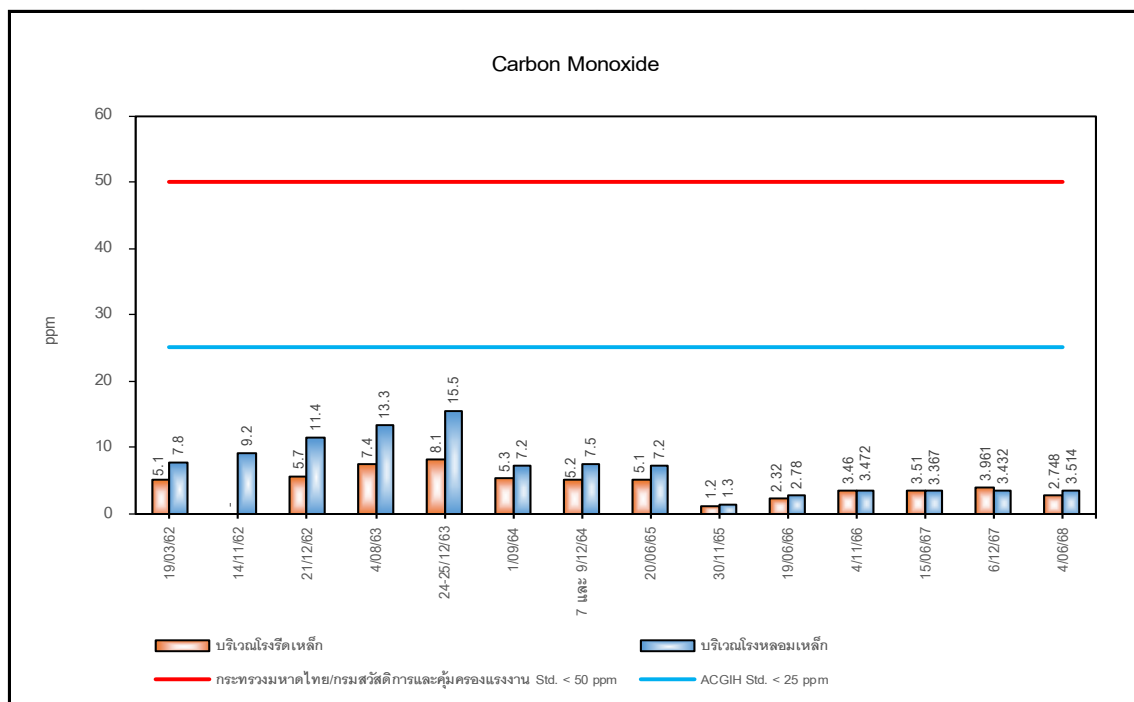



ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

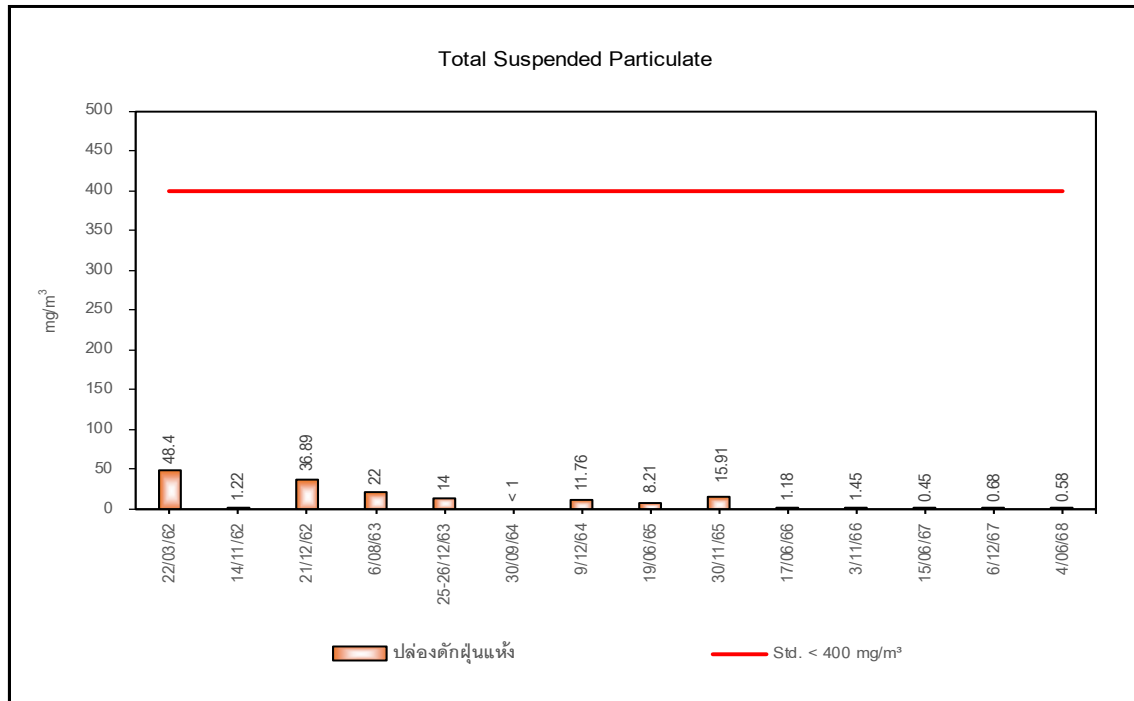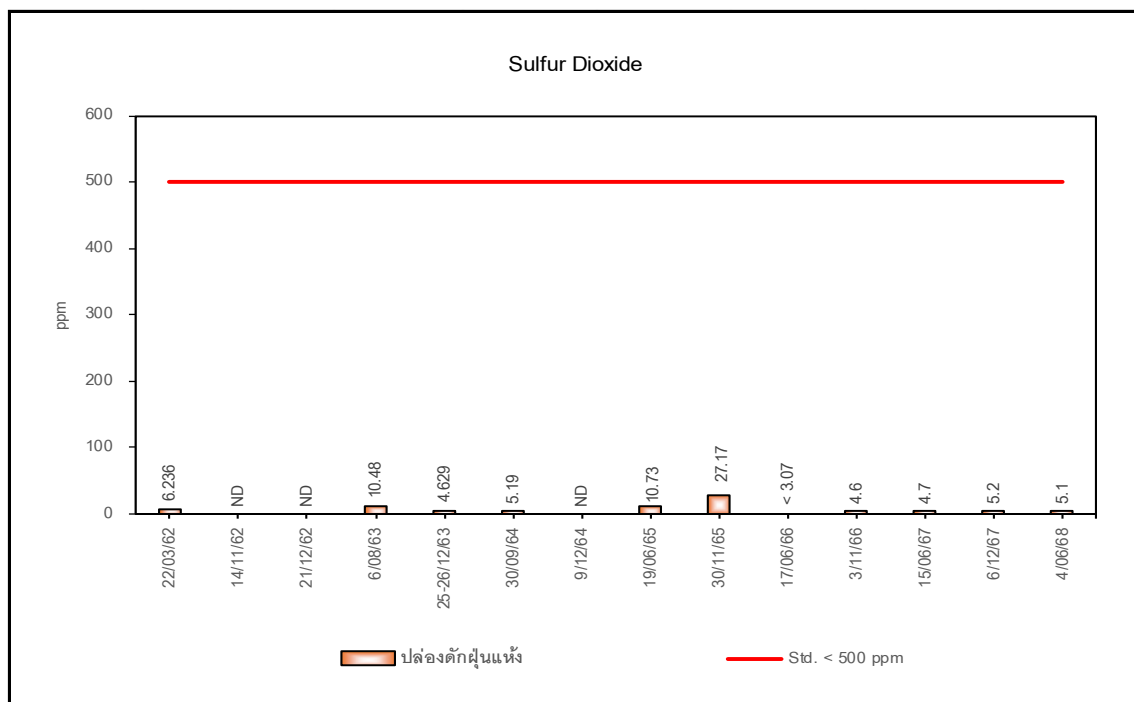



ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง (ต่อ)

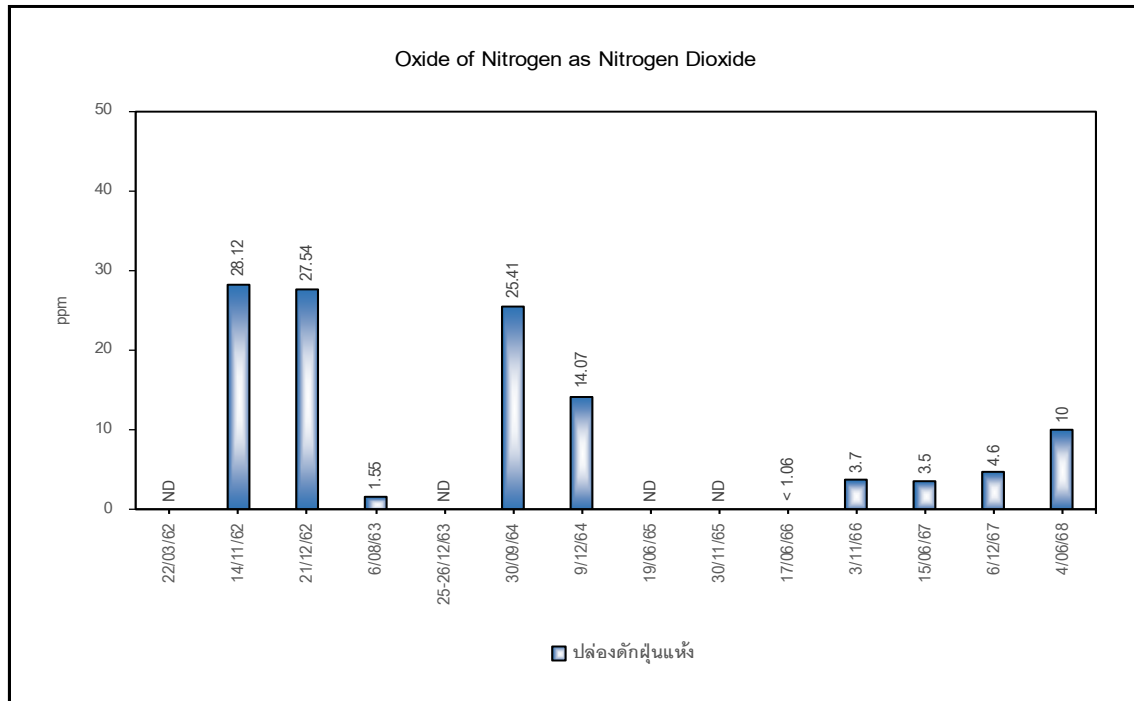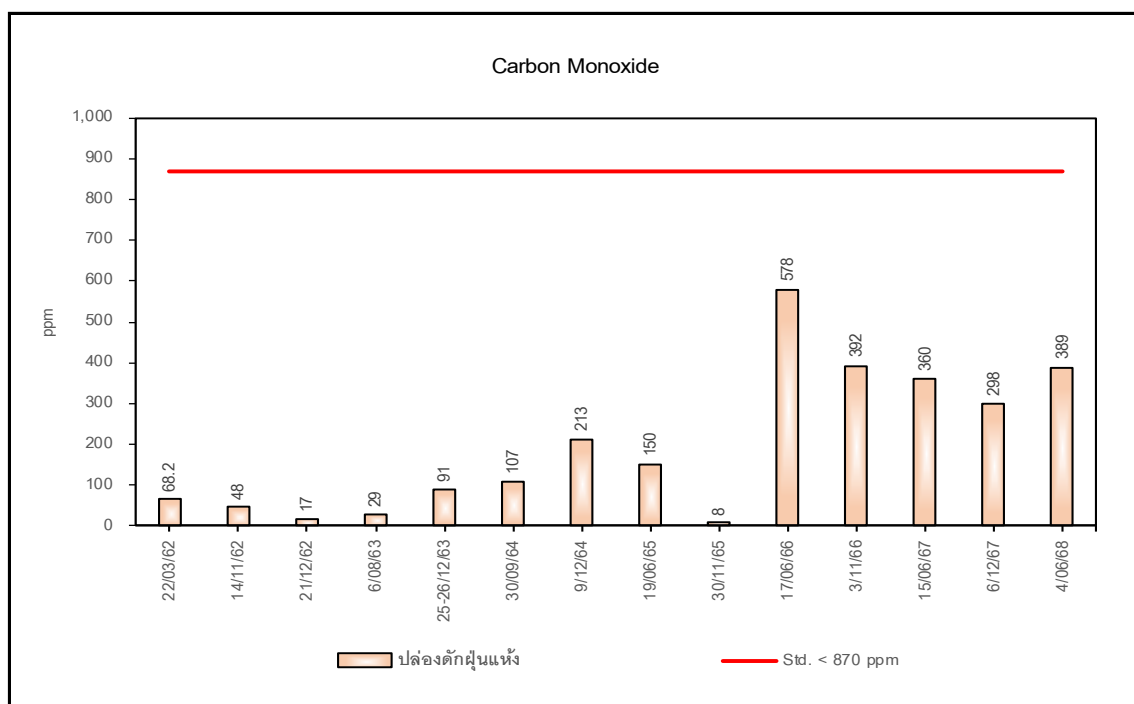



คุณภาพน้ำดื่ม

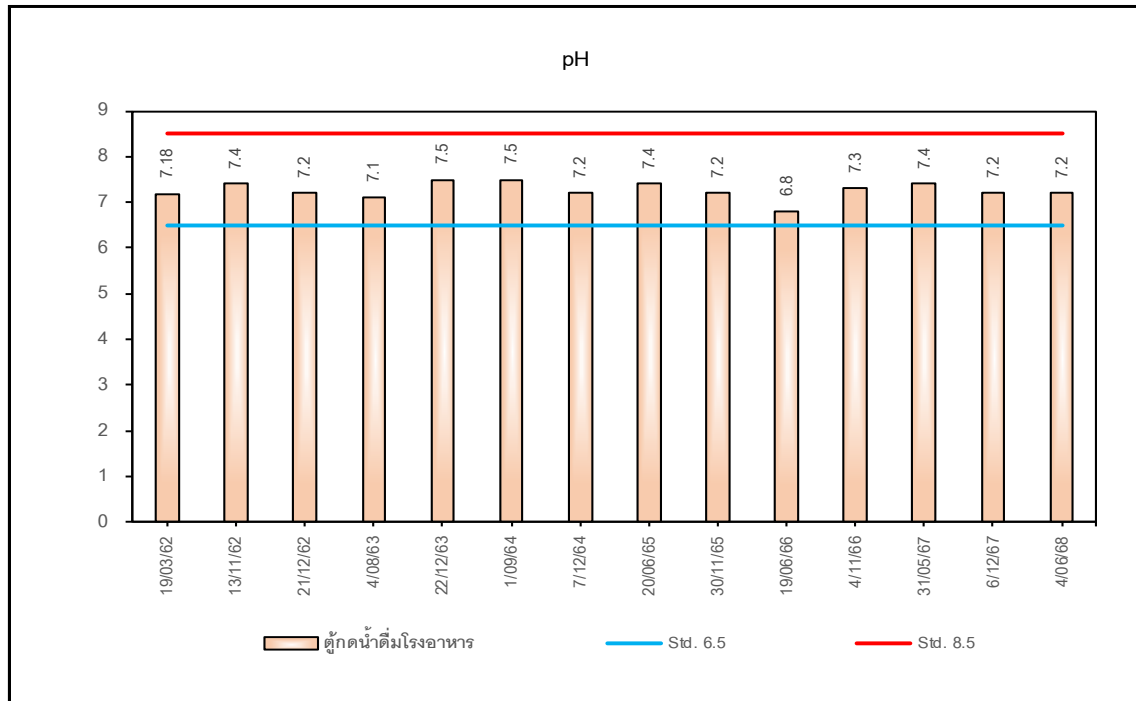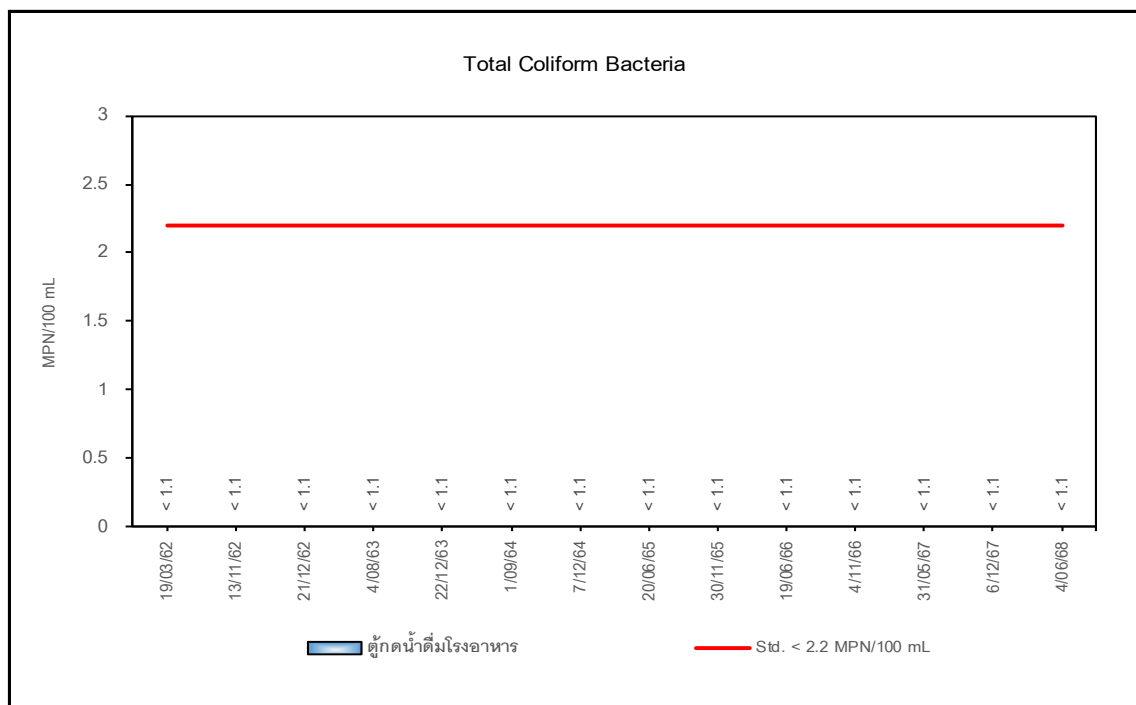



คุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร

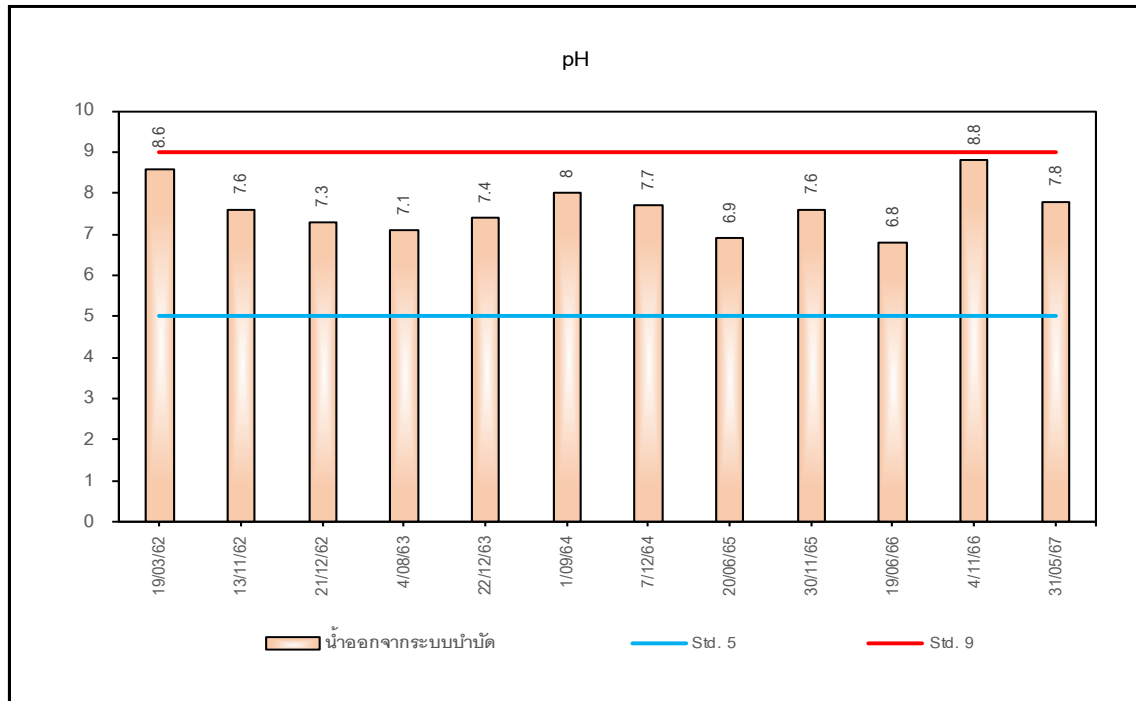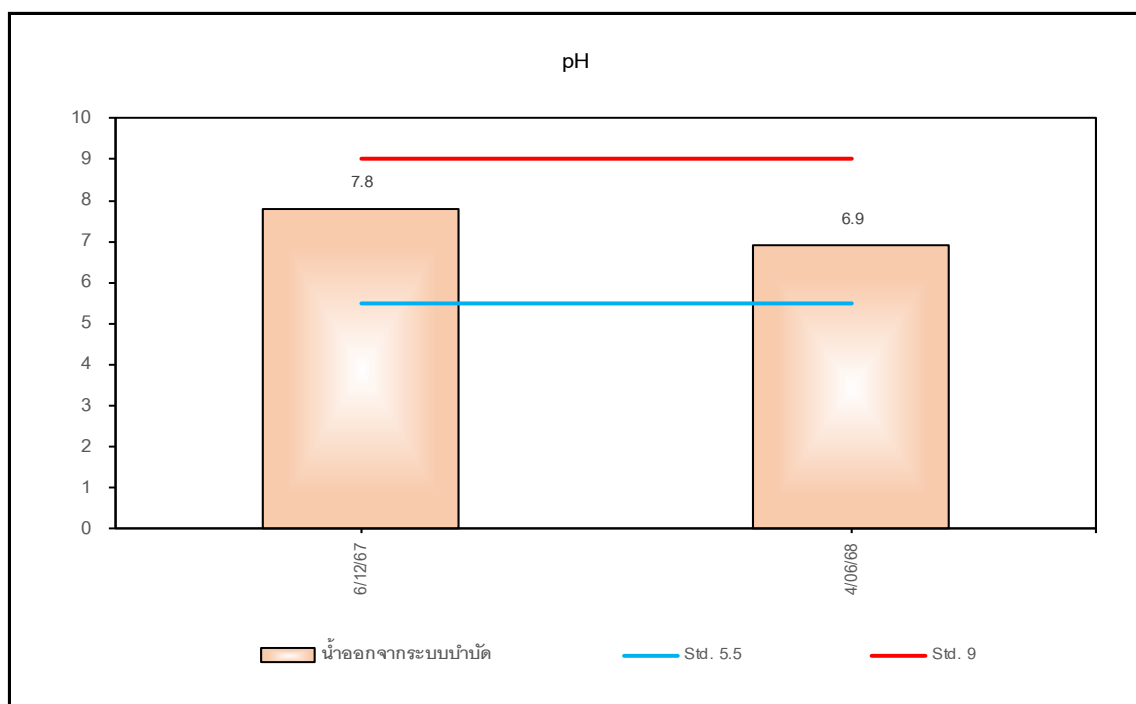



คุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร (ต่อ)

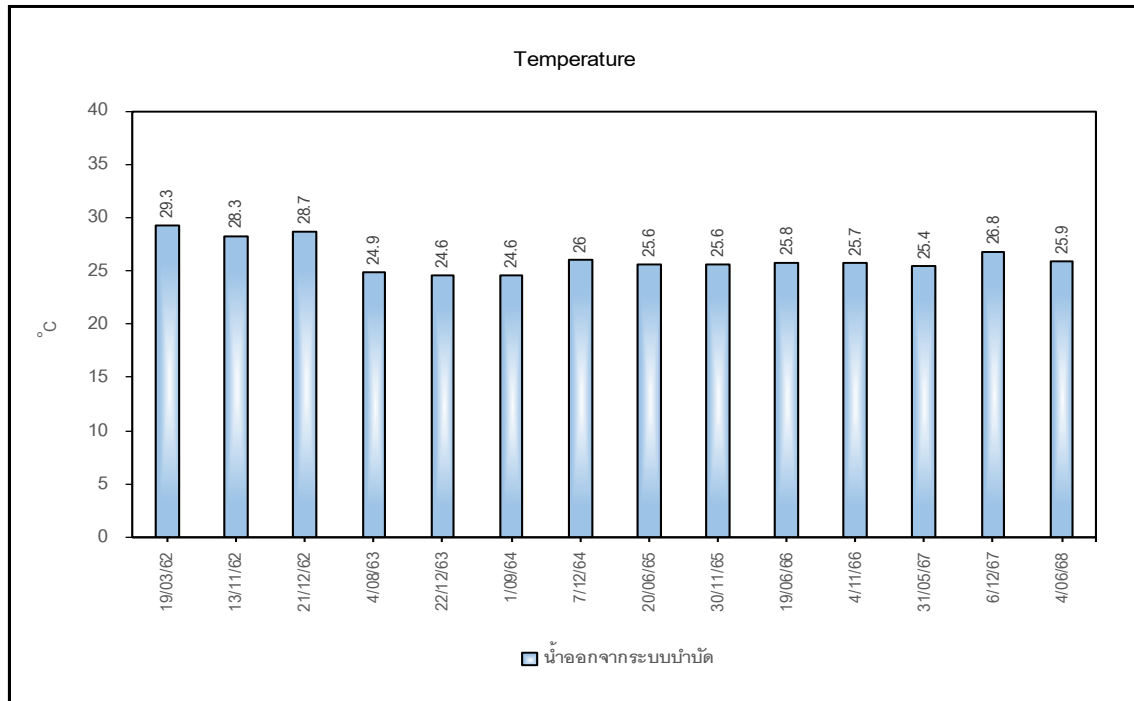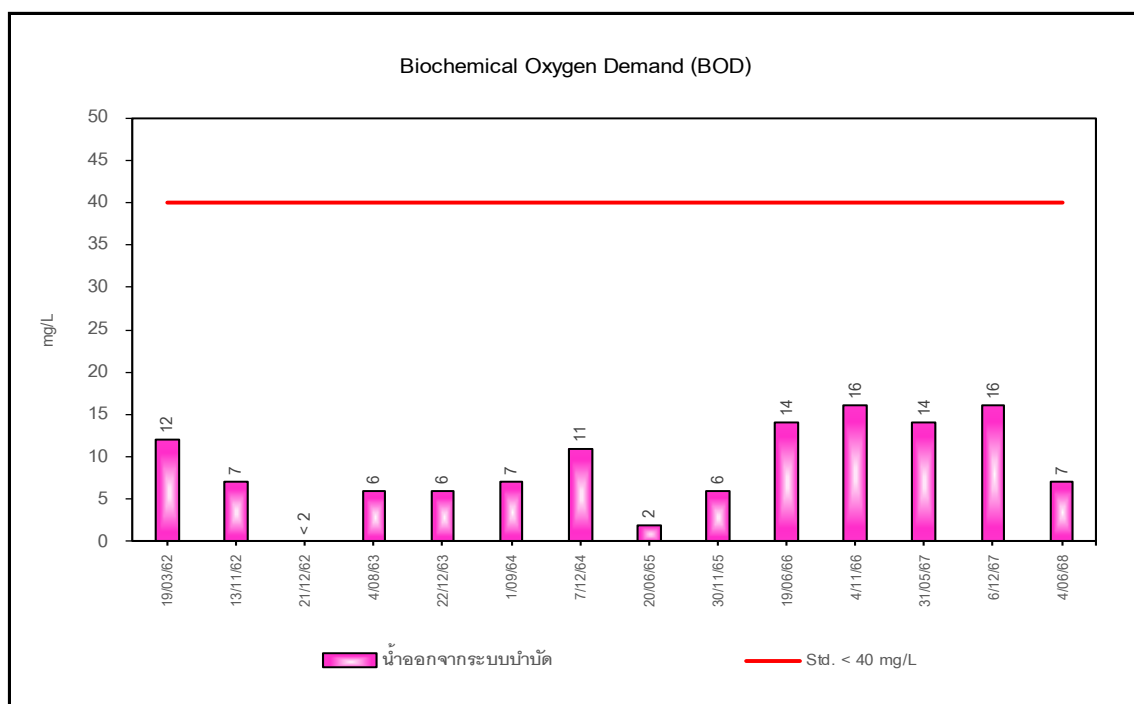



คุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร (ต่อ)

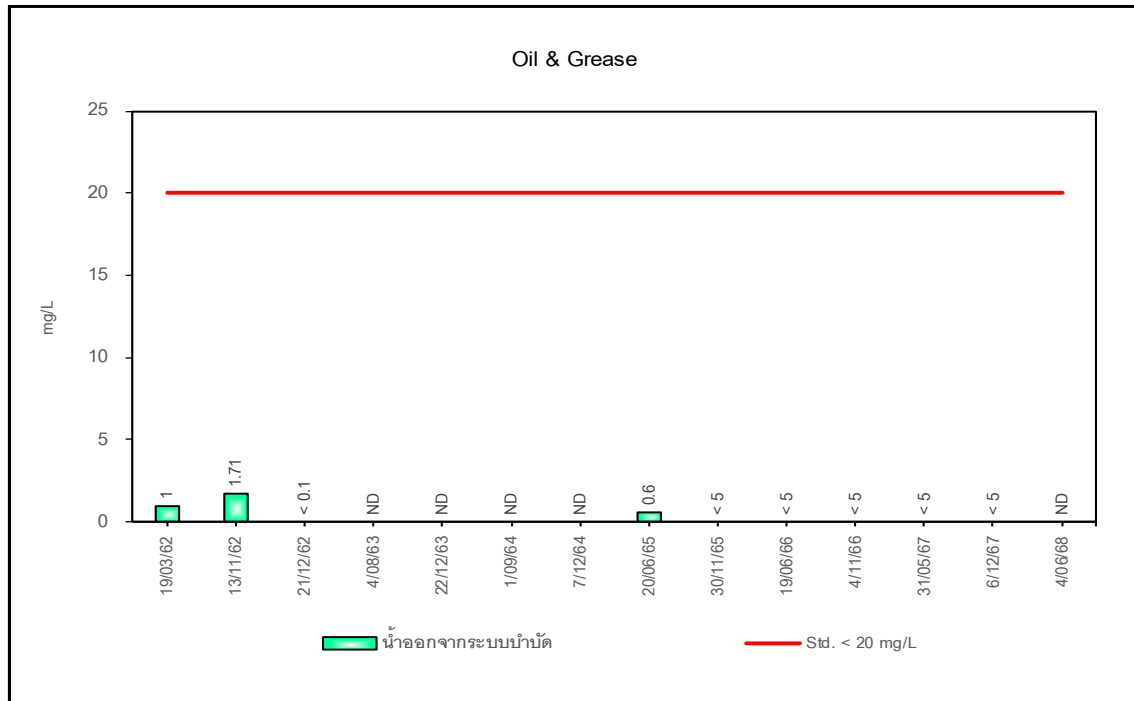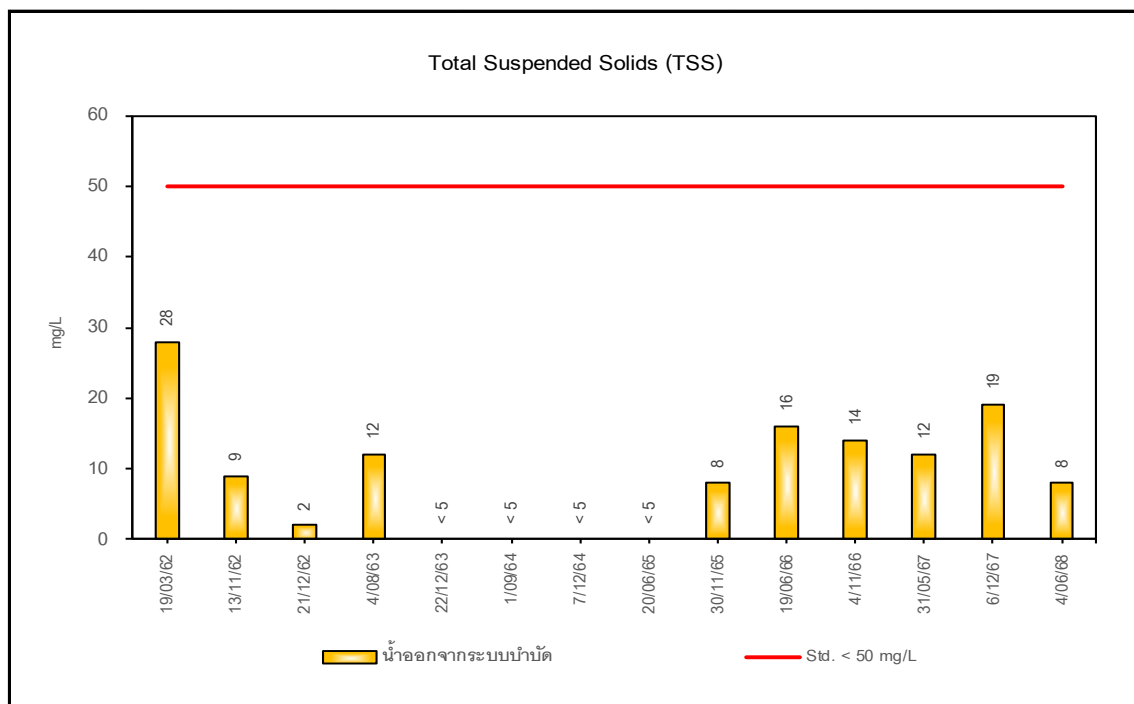



ระดับเสียงโดยทั่วไป

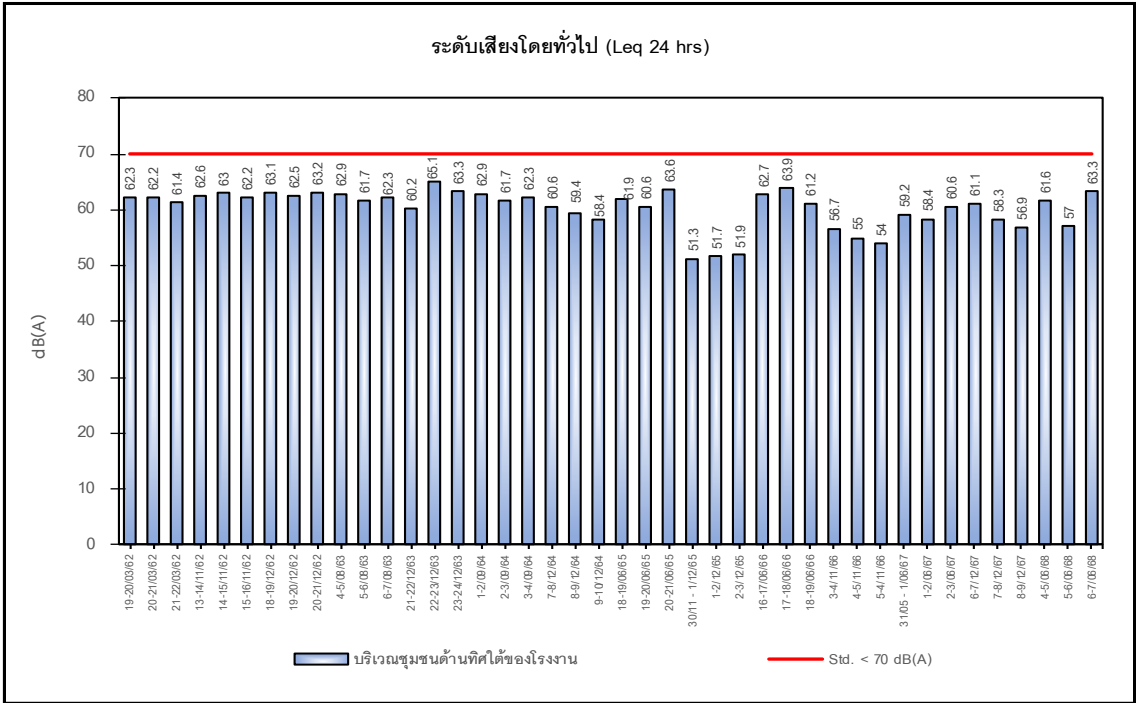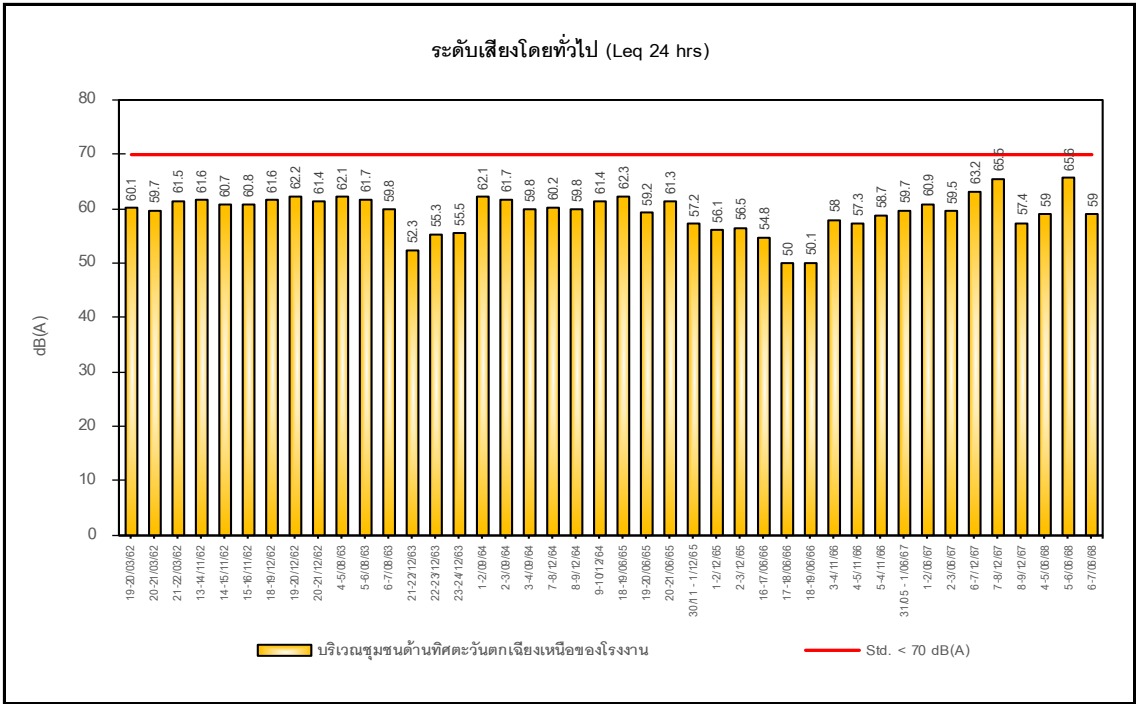



ระดับเสียงดังสูงสุด (Lmax)

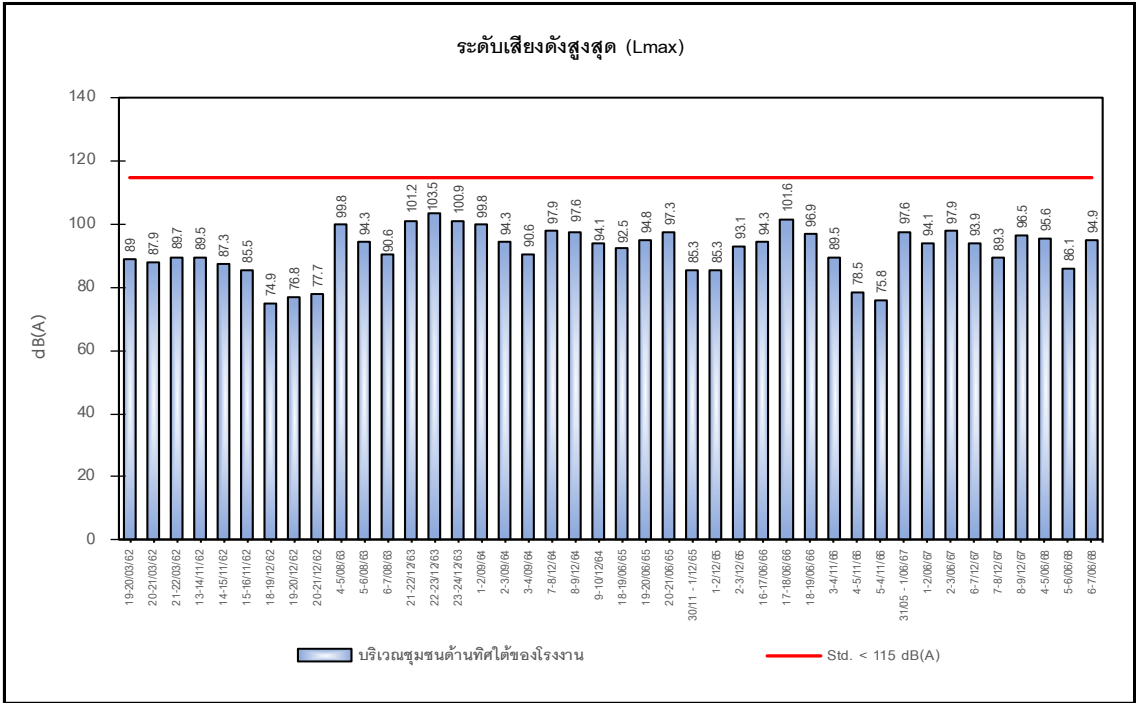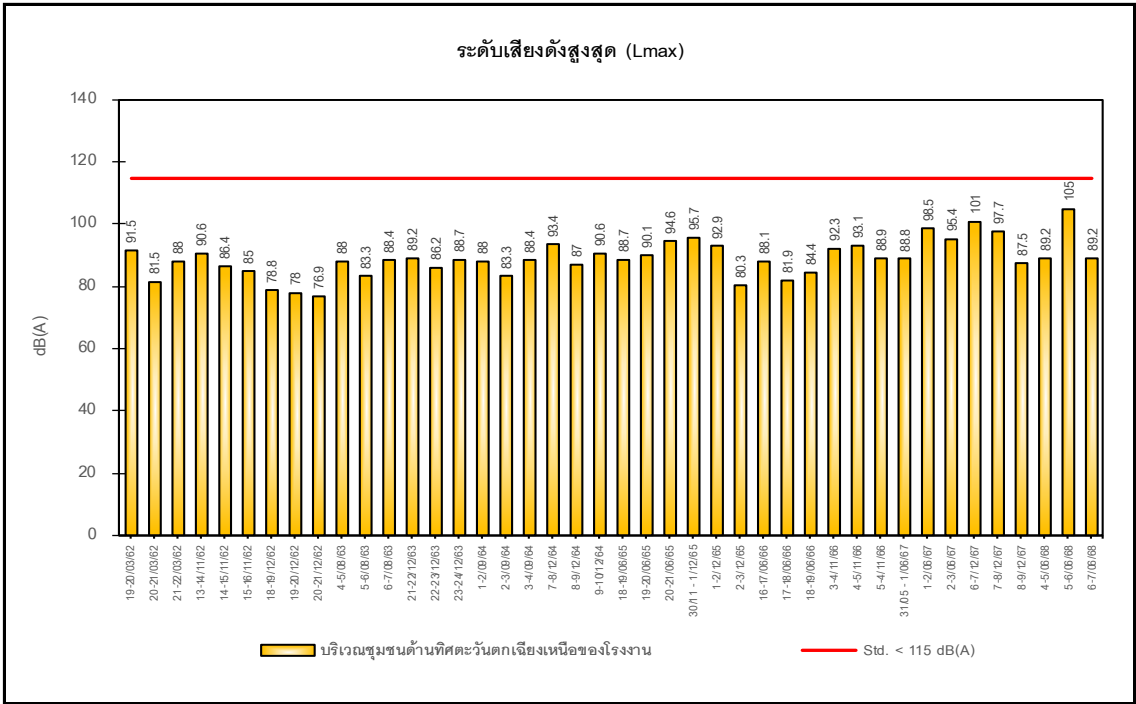



คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

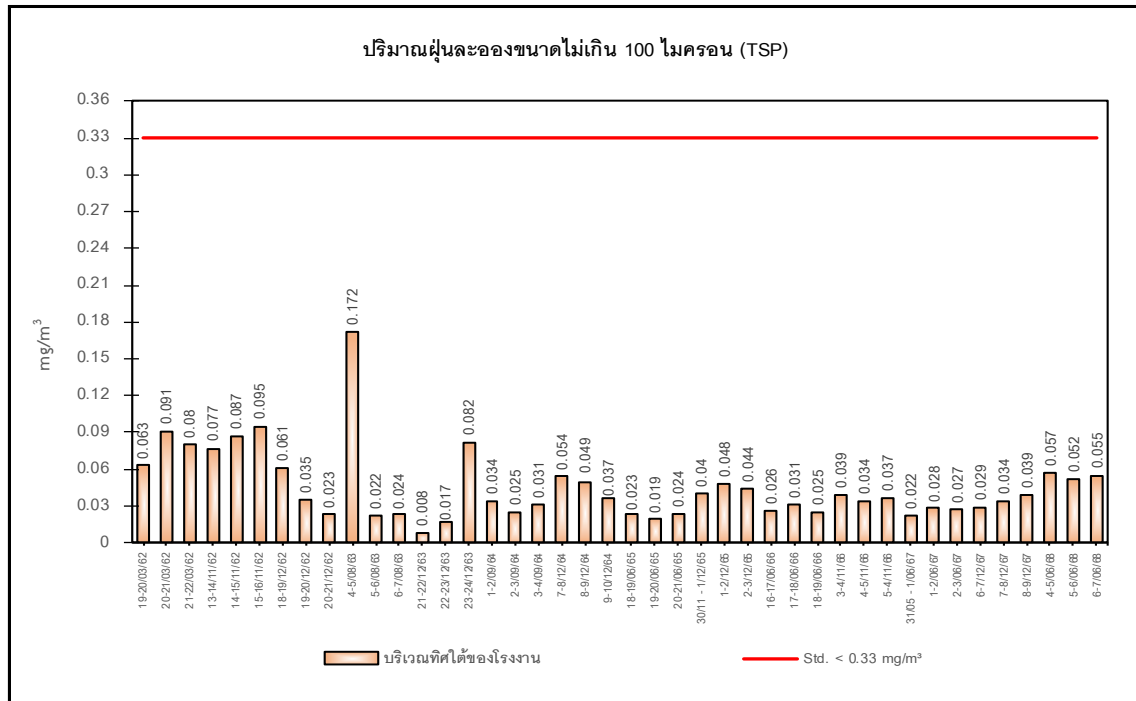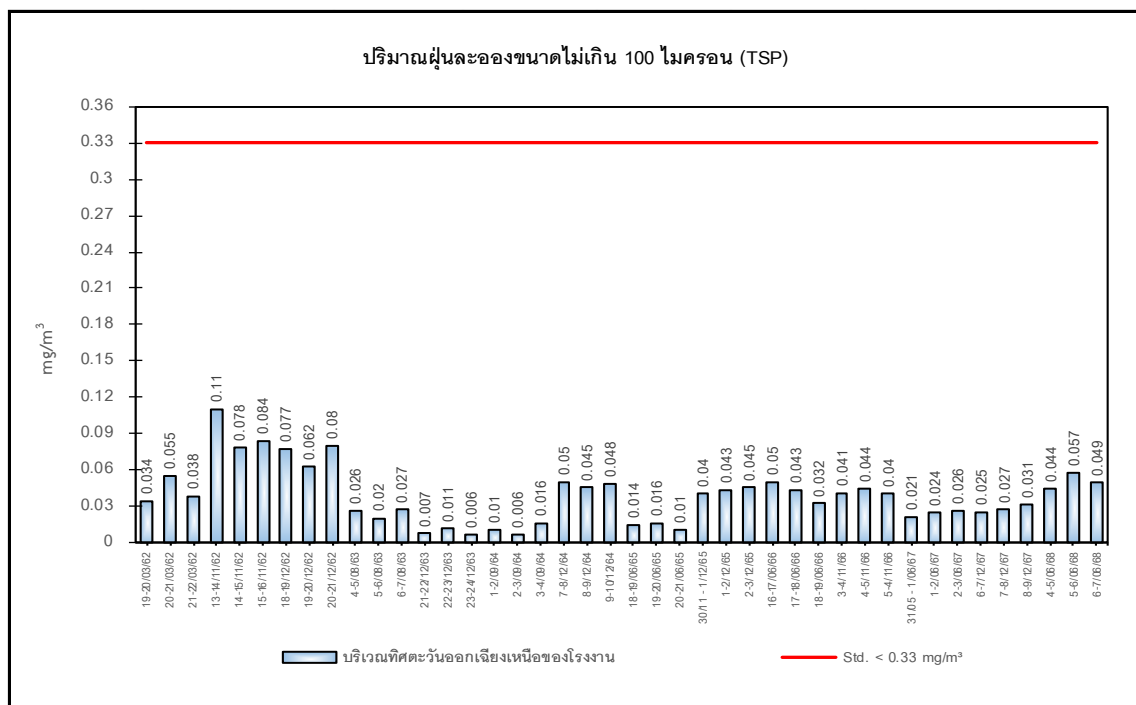



คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ต่อ)

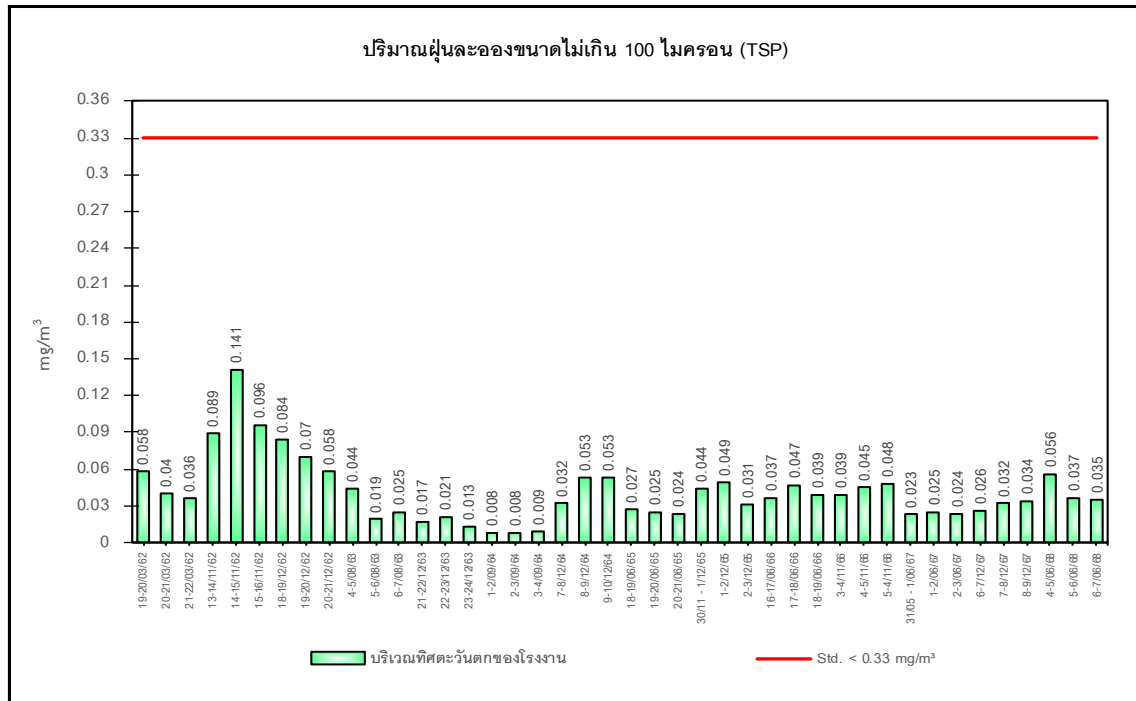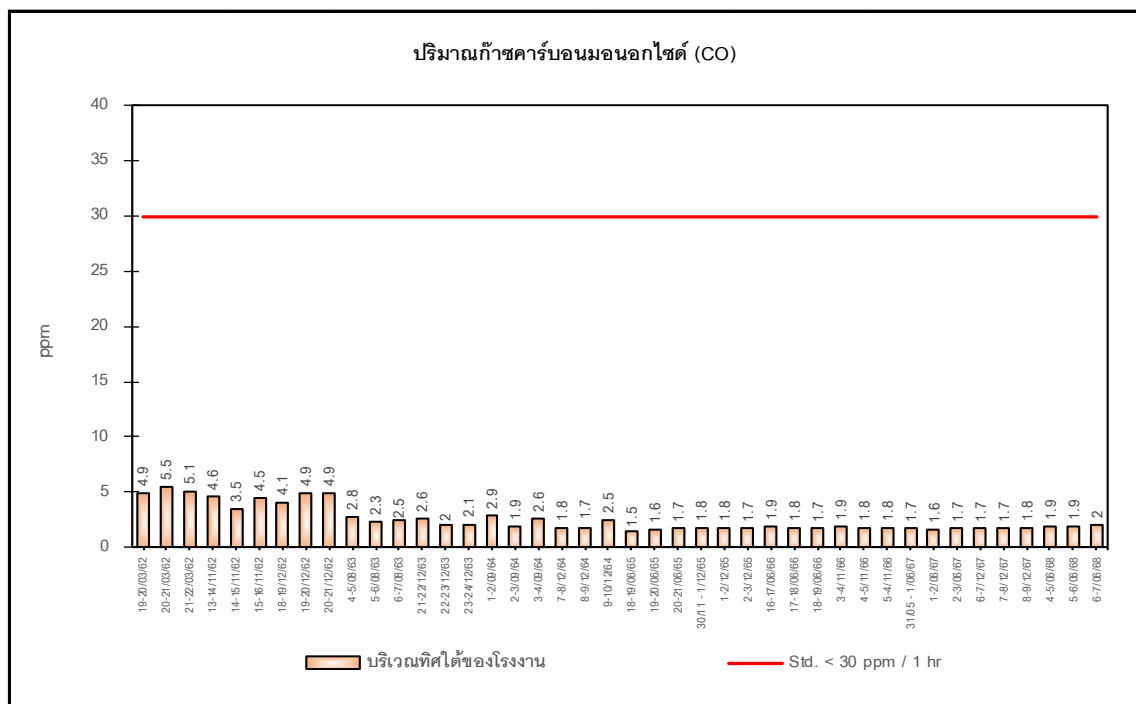



คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ต่อ)

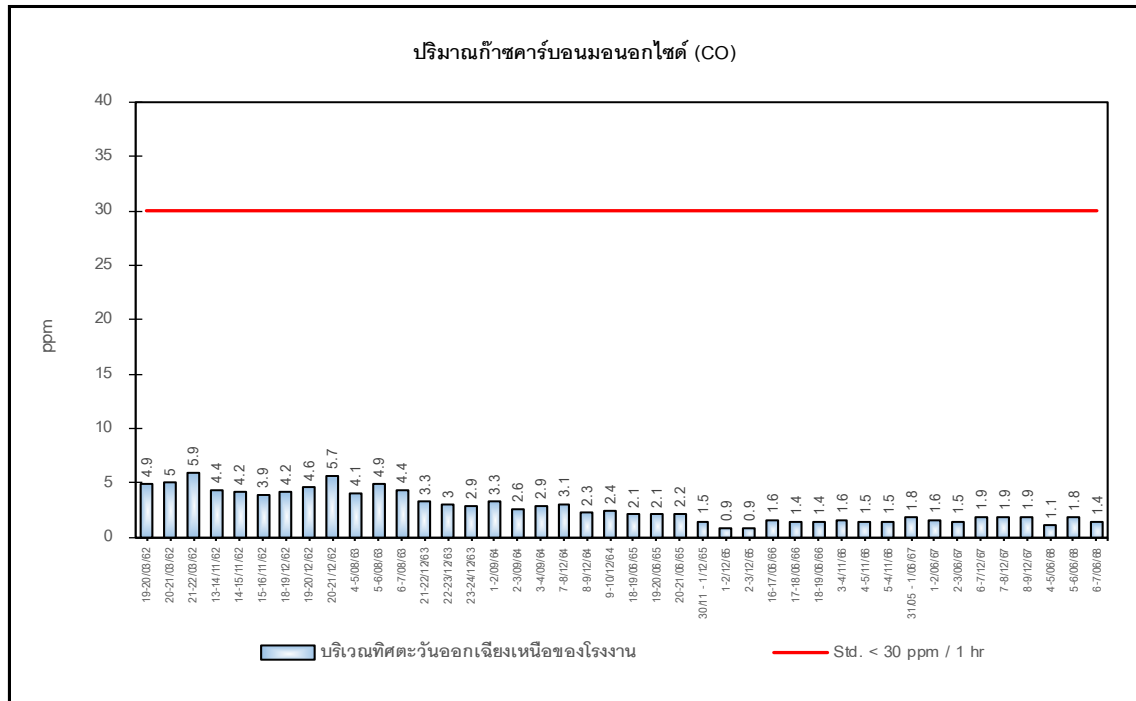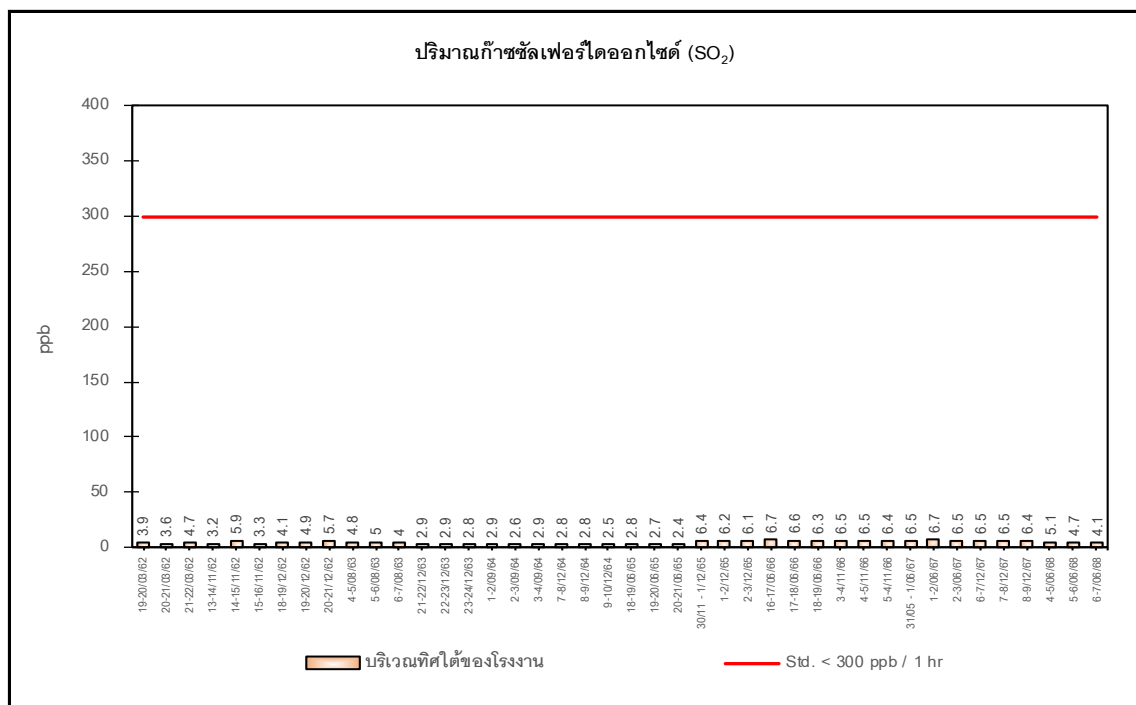

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ต่อ)

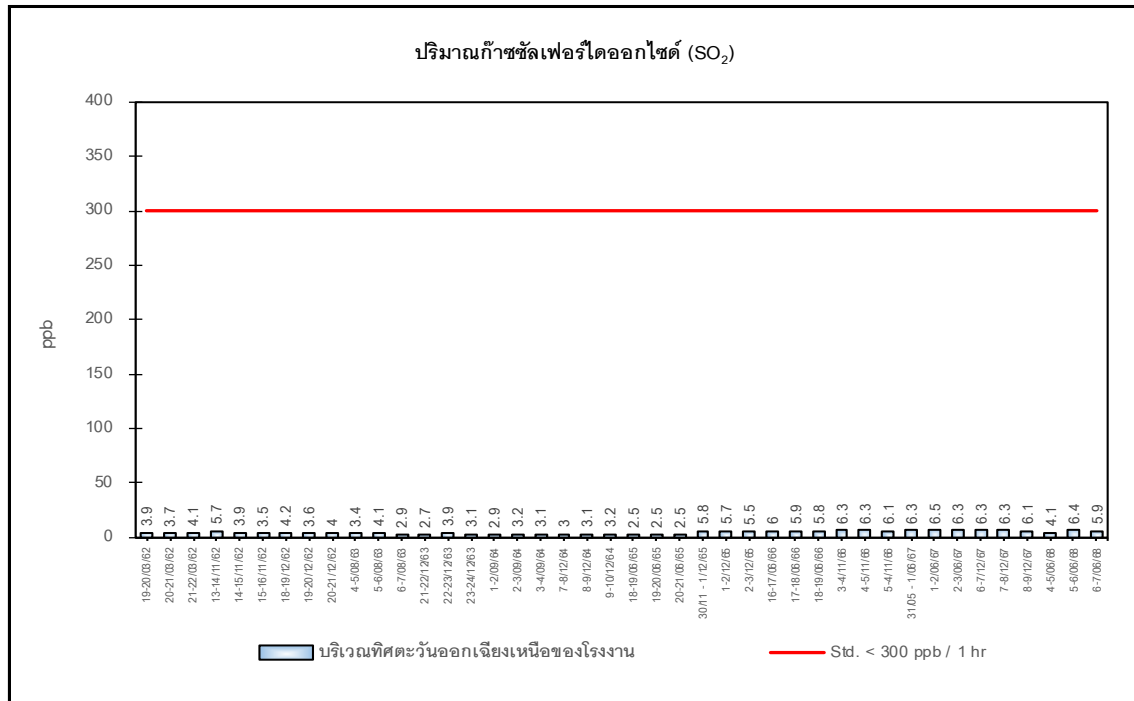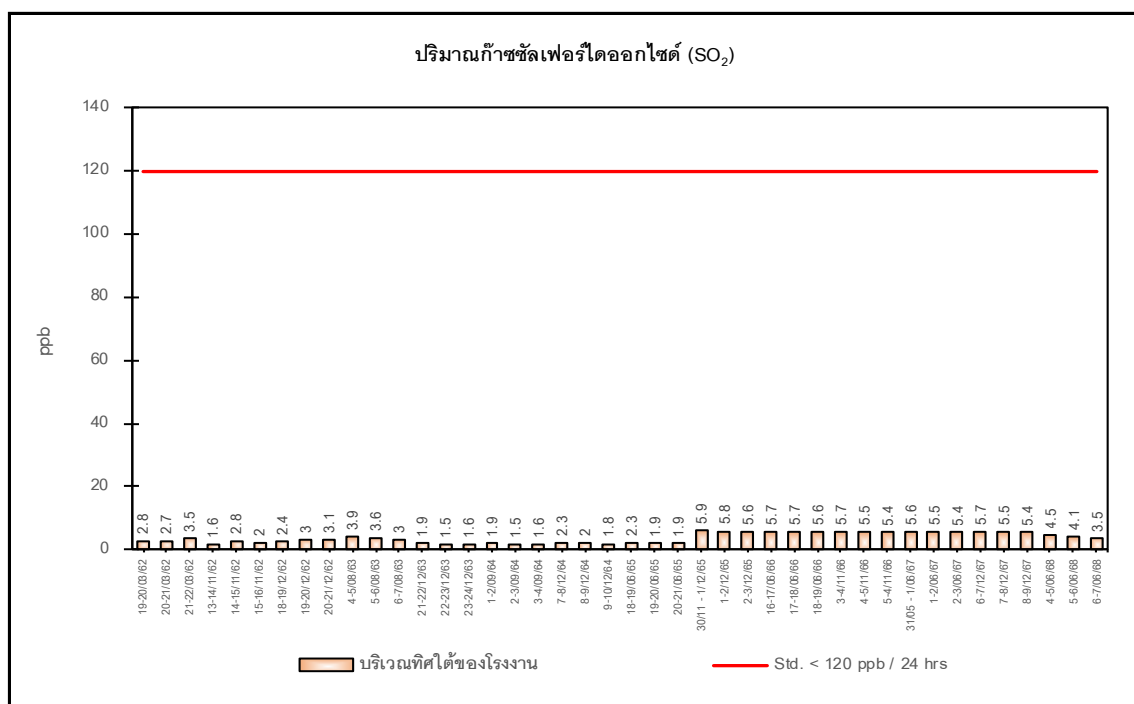

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ต่อ)

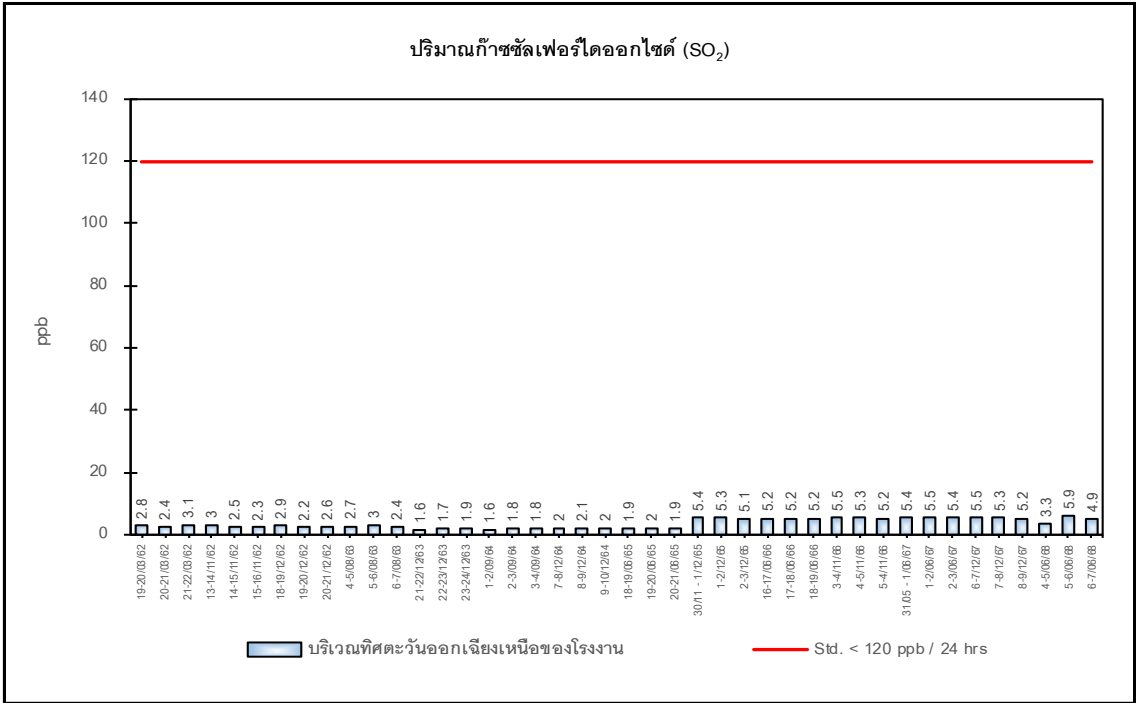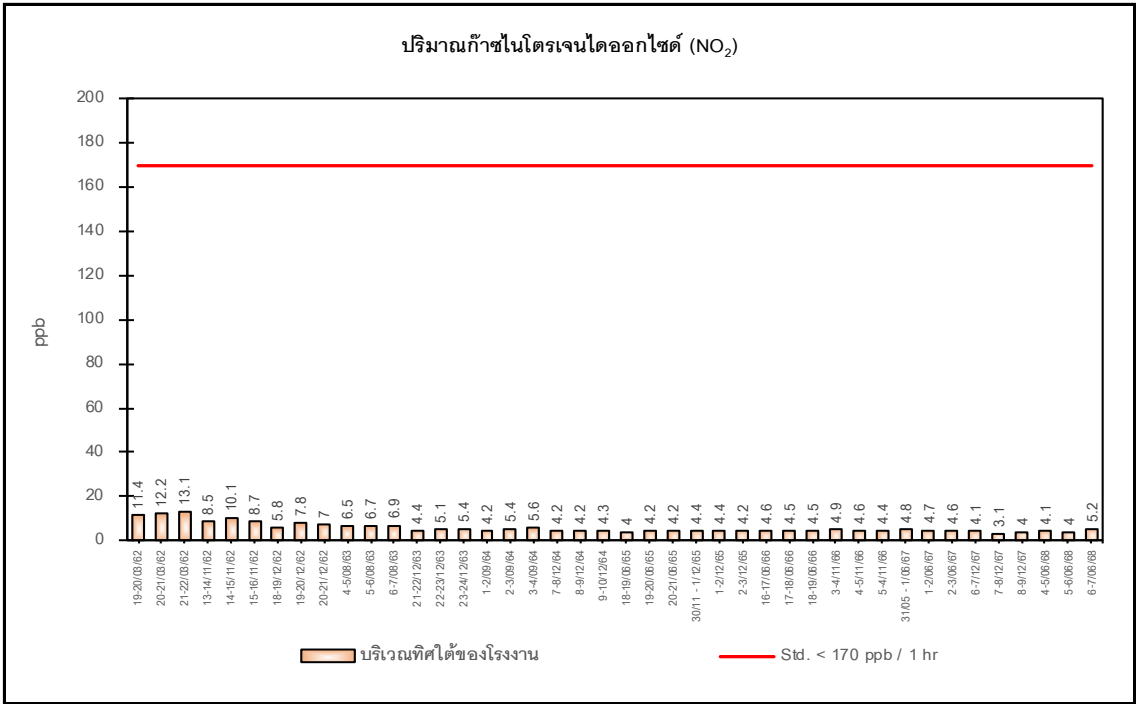

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ต่อ)

